

10829 Berlin, 5. Juli 2006  
Kolonnenstraße 30 L  
Telefon: 030 78730-257  
Telefax: 030 78730-320  
GeschZ.: I 26-1.21.3-3/06

## Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

**Zulassungsnummer:**

Z-21.3-1814

**Antragsteller:**

MKT  
Metall-Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG  
Auf dem Immel 2  
67685 Weilerbach

**Zulassungsgegenstand:**

MKT Injektionssystem VM-PY zur Verankerung im Mauerwerk

**Geltungsdauer bis:**

31. Juli 2011

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.  
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst neun Seiten und acht Anlagen.



## I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- 2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen.
- 5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.



## II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

### 1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

#### 1.1 Zulassungsgegenstand

Das MKT Injektionssystem VM-PY zur Verankerung im Mauerwerk (im weiteren Dübel genannt) besteht aus dem MKT Injektionsmörtel "VM-PY", einer Siebhülse und einer Ankerstange mit Mutter und Scheibe (Dübeltyp VMU-A) in den Größen M 8 und M 10 oder einer Ankerstange VMU-AH in der Größe M 12 oder einer Innengewindehülse (Dübeltyp VMU-IG bzw. VMU-IGH) in den Größen M 6 und M 8. Die Ankerstange (einschließlich Mutter und Scheibe) besteht aus Stahl galvanisch verzinkt, feuerverzinkt oder aus nichtrostendem Stahl.

Das Verankerungssystem beruht auf Ausnutzung von Verbund und Formschluss zwischen Injektionsmörtel, Siebhülse, Ankerstange und Verankerungsgrund.

Auf der Anlage 1 ist der Dübel im eingebauten Zustand dargestellt.

#### 1.2 Anwendungsbereich

Der Dübel darf für Verankerungen unter vorwiegend ruhender Belastung verwendet werden, sofern keine Anforderungen hinsichtlich der Feuerwiderstandsdauer an die Gesamtkonstruktion einschließlich des Dübels gestellt werden.

Die Temperatur darf im Bereich der Vermörtelung 50 °C, kurzfristig 80 °C nicht überschreiten.

Der Verankerungsgrund muss aus Mauerwerk nach DIN 1053 aus folgenden Baustoffen und Mindeststeinfestigkeitsklassen bestehen:

Vollziegel  $\geq$  Mz 12 nach DIN 105, Kalksandvollsteine  $\geq$  KS 12 nach DIN 106, Hochlochziegel  $\geq$  HLz 4 nach DIN 105, Kalksandlochsteine  $\geq$  KSL 4 nach DIN 106, Hohlblocksteine aus Leichtbeton  $\geq$  Hbl 2 nach DIN 18151 und Hohlblocksteine aus Beton  $\geq$  Hbn 4 nach DIN 18153.

Der Mörtel muss mindestens den Anforderungen an Normalmörtel der Mörtelgruppe II sowie für Dünnbett- oder Leichtmörtel nach DIN 1053-1:1996-11, Anhang A.3 entsprechen.

Der Dübel darf auch in Fugen des Mauerwerks verankert werden.

Der Dübel aus galvanisch verzinktem und feuerverzinktem Stahl darf nur für Bauteile in geschlossenen Räumen, z. B. Wohnungen, Büroräumen, Schulen, Krankenhäusern, Verkaufsstätten - mit Ausnahme von Feuchträumen - verwendet werden.

Der Dübel (Ankerstange, Unterlegscheibe und Sechskantmutter) aus nichtrostendem Stahl mit den Werkstoff-Nummern 1.4401, 1.4404 und 1.4571 mit der zusätzlichen Prägung "A4" darf auch für Konstruktionen der Korrosionswiderstandsklasse III entsprechend der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung "Erzeugnisse, Verbindungsmittel und Bauteile aus nichtrostenden Stählen" Zul.-Nr. Z-30.3-6 verwendet werden, d.h., er darf in Feuchträumen und im Freien, auch in Industrielatmosphäre und in Meeresnähe (jedoch nicht im Einflussbereich von Meerwasser) eingesetzt werden, sofern nicht noch weitere Korrosionsbelastungen auftreten.

Der Dübel (Ankerstange, Unterlegscheibe und Sechskantmutter) aus nichtrostendem Stahl mit den Werkstoff-Nummern 1.4529 und 1.4565 mit der zusätzlichen Prägung "HCR" darf auch für Konstruktionen der Korrosionswiderstandsklasse IV entsprechend der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung "Erzeugnisse, Verbindungsmittel und Bauteile aus nichtrostenden Stählen" Zul.-Nr. Z-30.3-6 verwendet werden, d.h., er darf auch in Bereichen mit hoher Chlorid- und Schwefeldioxydbelastung sowie in Bereichen, in denen aufgrund der Aufkonzentration von Schadstoffen eine sehr starke Korrosionsbelastung gegeben ist, eingesetzt werden.

## **2 Bestimmungen für das Bauprodukt**

### **2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung**

Der Dübel muss in seinen Abmessungen und Werkstoffangaben den Angaben der Anlagen entsprechen.

Die in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht angegebenen Werkstoffangaben, Abmessungen und Toleranzen des Dübels sowie die chemische Zusammensetzung des Injektionsmörtels müssen den beim Deutschen Institut für Bautechnik, bei der Zertifizierungsstelle und der fremdüberwachenden Stelle hinterlegten Angaben entsprechen.

Der Injektionsmörtel muss aus zwei Komponenten (Harz und Härter) bestehen, die ungemischt in Mörtelkartuschen gemäß Anlage 5 angeboten werden.

Für die Dübelteile aus nichtrostendem Stahl gilt zusätzlich die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-30.3-6 "Erzeugnisse, Verbindungsmittel und Bauteile aus nichtrostenden Stählen". Entsprechend dieser Zulassung müssen für das Ausgangsmaterial und zugelieferte Teile aus nichtrostendem Stahl für den Nachweis der Übereinstimmung vom Hersteller mit einem Übereinstimmungszertifikat (ÜZ) und einem Abnahmeprüfzeugnis 3.1.B nach DIN EN 10204:1995-08 geliefert werden.

Für das Ausgangsmaterial der Gewindeteile aus Stahl müssen die Stahlsorten und die mechanischen Eigenschaften vom Hersteller durch ein Werksprüfzeugnis 2.3 nach DIN EN 10204 belegt sein.

Die Ankerstange in der Ausführung Stahl galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042:2001-01 und feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461:1999-03 muss mindestens der Festigkeitsklasse 5.8 nach DIN EN ISO 898-1:1999-11 entsprechen oder aus nichtrostendem Stahl der Werkstoffnummer 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4529 oder 1.4565 der Festigkeitsklasse A4-70 nach DIN EN ISO 3506:1998-03 bestehen.

Die Sechskantmutter mit den Abmessungen nach DIN 934 in der Ausführung Stahl galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042 und feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 muss der Festigkeitsklasse 5 nach DIN EN 20898-2:1994-02 oder aus nichtrostendem Stahl der Werkstoffnummer 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4529 oder 1.4565 der Festigkeitsklasse A4-70 nach DIN EN ISO 3506 entsprechen.

Die Scheibe mit den Abmessungen nach DIN EN ISO 7089 oder DIN EN ISO 7093-1 in der Ausführung Stahl galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042 und feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 muss mindestens der Werkstoffnummer 1.0037 (St 37-2) nach DIN EN 10025:1994-03 oder aus nichtrostendem Stahl der Werkstoffnummer 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4529 oder 1.4565 nach DIN EN 10088-2:1995-08 entsprechen.

### **2.2 Verpackung, Lagerung und Kennzeichnung**


#### **2.2.1 Verpackung und Lagerung**

Die zwei Komponenten des Injektionsmörtels werden ungemischt in Kartuschen zum Mischen gemäß der Anlage 5 geliefert.

Der Injektionsmörtel ist vor Sonneneinstrahlung und Hitzeeinwirkung zu schützen und entsprechend der Montageanleitung trocken bei Temperaturen von +5 °C bis +25 °C zu lagern.

#### **2.2.2 Kennzeichnung**

Verpackung, Beipackzettel oder Lieferschein des Dübels muss vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Zusätzlich ist das Werkzeichen, die Zulassungsnummer und die vollständige Bezeichnung der Dübel anzugeben. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind.



Die Injektionsmörtel-Kartusche ist entsprechend der Verordnung über gefährliche Arbeitsstoffe zu kennzeichnen und mit der Aufschrift MKT Injektionsmörtel VM-PY und Kartuschengröße in "ml" sowie Angaben über die Haltbarkeit, Gefahrenbezeichnung und Verarbeitung zu versehen. Die mit dem Injektionssystem mitgelieferte Montageanleitung muss Angaben über Schutzmaßnahmen zum Umgang mit gefährlichen Arbeitsstoffen enthalten.

Der Dübel wird mit dem Produktnamen und der Gewindegröße bezeichnet, z.B. MKT Injektionssystem VM-PY M8.

Jeder Ankerstange sind das Werkzeichen und die Dübelgröße gemäß Anlagen 2 und 3 einzuprägen, z. B. "Raute" H M10. Der Dübel aus nichtrostendem Stahl aus dem Werkstoff 1.4401, 1.4404 oder 1.4571 erhält zusätzlich die Prägung "A4". Der Dübel aus nichtrostendem Stahl aus dem Werkstoff 1.4529 oder 1.4565 erhält zusätzlich die Prägung "HCR". Die erforderliche Verankerungstiefe muss aus den in Anlage 2 und 3 dargestellten Markierung der Ankerstange ersichtlich sein.

## **2.3 Übereinstimmungsnachweis**

### **2.3.1 Allgemeines**

Die Bestätigung der Übereinstimmung des Dübels mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einem Übereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelmäßigen Fremdüberwachung einschließlich einer Erstprüfung des Dübels nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und die Fremdüberwachung einschließlich der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller des Dübels eine hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Überwachungsstelle einzuschalten.

Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr erteilten Übereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

### **2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle**

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im folgenden aufgeführten Maßnahmen einschließen.

Für Umfang, Art und Häufigkeit der werkseigenen Produktionskontrolle ist der beim Deutschen Institut für Bautechnik und der fremdüberwachenden Stelle hinterlegte Prüfplan maßgebend.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Prüfung
- Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials oder der Bestandteile
- Ergebnis der Kontrolle und Prüfungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen
- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die Fremdüberwachung eingeschalteten Überwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.



Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die bestehende Prüfung unverzüglich zu wiederholen.

### 2.3.3 Fremdüberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdüberwachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch zweimal jährlich.

Im Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung der Dübel durchzuführen und es müssen auch Proben für Stichprobenprüfungen entnommen werden. Die Probenahme und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Überwachungsstelle.

Für Umfang, Art und Häufigkeit der Fremdüberwachung ist der beim Deutschen Institut für Bautechnik und der fremdüberwachenden Stelle hinterlegte Prüfplan maßgebend.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

## 3 Bestimmungen für Entwurf und Bemessung

### 3.1 Entwurf

Die Verankerungen sind ingenieurmäßig zu planen. Unter Berücksichtigung der zu verankernden Lasten sind prüfbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen anzufertigen.

### 3.2 Bemessung

#### 3.2.1 Allgemeines

Die Verankerungen sind ingenieurmäßig zu bemessen. Der Nachweis der unmittelbaren örtlichen Krafteinleitung in den Verankerungsgrund ist erbracht. Die Weiterleitung der zu verankernden Lasten im Bauteil ist nachzuweisen.

Eine Biegebeanspruchung des Dübels darf nur dann unberücksichtigt bleiben, wenn alle folgenden Bedingungen eingehalten werden:

- Das anzuschließende Bauteil muss aus Metall bestehen und ohne Zwischenlage im Bereich der Verankerung ganzflächig gegen den Verankerungsgrund verspannt sein.
- Das Anbauteil muss mit seiner ganzen Dicke an der Ankerstange anliegen.
- Das Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil darf die Werte der Anlagen 7 und 8 nicht überschreiten.

Zusatzbeanspruchungen, die im Dübel, im angeschlossenen Bauteil oder im Bauteil, in dem der Dübel vermörtelt ist, aus behinderter Formänderung (z. B. bei Temperaturwechseln) entstehen können, sind zu berücksichtigen.

Putze, Bekiesungs-, Bekleidungs- oder Ausgleichschichten gelten als nichttragend und dürfen bei der Verankerungstiefe nicht berücksichtigt werden.

Die Befestigungsschraube mit Scheiben bzw. Gewindestange mit Scheibe und Mutter für den Dübel mit Innengewindehülse muss, sofern sie nicht vom Werk für den jeweiligen Anwendungsfall mitgeliefert wird, vom planenden Ingenieur hinsichtlich der Länge unter Berücksichtigung der Dicke des anzuschließenden Bauteils, der erforderlichen Mindesteinschraubtiefe und der möglichen Toleranzen festgelegt werden. Sie muss in Werkstoff und Festigkeitsklasse mindestens der Innengewindehülse nach Anlage 4 Tabelle 1 entsprechen.



### 3.2.2 Zulässige Lasten

Die zulässigen Lasten gelten für die Beanspruchungsrichtungen zentrischer Zug, Querlast und Schrägzug unter jedem Winkel.

Die zulässigen Lasten des Dübels für Verankerungen in verschiedenen Mauerwerksarten sind in der Tabelle 4, Anlage 6 angegeben.

Bei Verankerungen im Mauerwerk aus Lochsteinen (HLz, KSL) dürfen die zulässigen Lasten erhöht werden, wenn das Bohrloch im Drehgang hergestellt wird. Bei Kalksandlochsternen muss zusätzlich nachgewiesen werden, dass die Außenstege der Steine mindestens 30 mm (alte Steine) betragen. Im Mauerwerk aus Hochlochziegeln darf die zulässige Last in  $\geq$  HLz 4 auf 0,6 kN, in  $\geq$  HLz 6 auf 0,8 kN und in  $\geq$  HLz 12 auf 1,0 kN erhöht werden. Im Mauerwerk aus Kalksandlochsternen darf die zulässige Last in  $\geq$  KSL 4 auf 0,6 kN, in  $\geq$  KSL 6 auf 0,8 kN und in  $\geq$  KSL 12 auf 1,4 kN erhöht werden. Im Mauerwerk aus Hohlblocksteinen aus Leichtbeton darf die zulässige Last in  $\geq$  Hbl 2 auf 0,5 kN und in  $\geq$  Hbl 4 und Hohlblocksteinen aus Beton  $\geq$  Hbn 4 auf 0,8 kN erhöht werden.

Die maximalen Lasten nach Tabelle 5, Anlage 6, die durch einen Einzeldübel oder eine Dübelgruppe in einen einzelnen Stein eingeleitet werden, dürfen nicht überschritten werden. Der kleinere Wert, der sich aus den Tabellen 4 und 5 sowie der möglichen Lasterhöhung bei der Bohrlochherstellung im Drehgang ergibt, ist maßgebend.

Bei Dübelpaaren und Vierergruppen mit geringerem Achsabstand ( $\min a \leq \text{red } a < a$ ) als in Anlage 7 und 8 angegeben, ist die zulässige Last je Dübel für die Verankerungen in Vollziegeln (Mz), Kalksandvollsteinen (KS), Hochlochziegeln (HLz) und Kalksandlochsternen (KSL) nach Anlage 8 auf den Wert  $\text{red } F$  abzumindern.

Die Anordnung der Dübel richtet sich nach Anlage 7 und 8.

Für Verankerungen in Hohlblocksteinen aus Leichtbeton (Hbl) und Hohlblocksteinen aus Beton (Hbn) ist eine Reduzierung des Achsabstandes nach Anlage 8 nicht zulässig.

### 3.2.3 Dübelabstände und Bauteilabmessungen

Die Montagekennwerte und die erforderlichen Achs- und Randabstände sowie die Mindestbauteildicke sind auf den Anlagen 7 und 8 angegeben. Hinsichtlich der Definition der Maße siehe Anlagen 1 bis 8.

### 3.2.4 Biegebeanspruchung

Die zulässigen Biegemomente sind auf Anlage 6 angegeben.

Die rechnerische Einspannstelle liegt um das Maß des Nenndurchmessers des Anschlussgewindes hinter der Oberfläche des Verankerungsgrundes. Putz, Fliesen o. ä. gelten als nichttragend.

Bei Biegung mit zusätzlichem Zug darf die vorhandene Zuglastkomponente folgenden Wert nicht überschreiten:

$$F_Z \leq \text{zul } F (1 - M/\text{zul } M)$$

zul F = zulässige Last nach Anlage 6

zul M = zulässiges Biegemoment nach Anlage 6

$F_Z$  = vorhandene Zuglastkomponente

M = vorhandenes Biegemoment

Bei Fassadenbekleidungen mit veränderlichen Biegebeanspruchungen (z. B. infolge Temperaturwechseln) darf der Spannungsaussschlag  $\sigma_A = \pm 50 \text{ N/mm}^2$  um den Mittelwert  $\sigma_M$ , bezogen auf den rechnerischen Spannungsquerschnitt des Gewindes der Ankerstange, nicht überschritten werden.

### 3.2.5 Verschiebungsverhalten

Unter Belastung in Höhe der zulässigen Lasten nach Anlage 6 ist mit folgenden Verschiebungen bei Einzeldübeln und Dübelgruppen in Richtung der Last zu rechnen:



zentrischer Zug: bis 0,3 mm

Querlast: bis 1,0 mm

Bei Dauerbelastung in Höhe der zulässigen Lasten können zusätzliche Verschiebungen bis 0,2 mm auftreten. Bei Querlast ist zusätzlich das vorhandene Lochspiel zwischen Dübel und Anbauteil zu berücksichtigen.

## **4 Bestimmungen für die Ausführung**

### **4.1 Allgemeines**

Der Dübel darf nur als seriengemäß gelieferte Befestigungseinheit verwendet werden. Einzelteile dürfen nicht ausgetauscht werden.

Die Montage des zu verankernden Dübels ist nach den gemäß Abschnitt 3.1 gefertigten Konstruktionszeichnungen und der Montageanleitung des Antragstellers vorzunehmen. Vor dem Setzen des Dübels ist der Verankerungsgrund festzustellen. Er muss bei Mauerwerk den Festigkeitsklassen entsprechen, die den zulässigen Lasten nach Anlage 6 zugeordnet sind. Die Montage in Fugen ist zulässig.

Bei Verankerungen mit der Innengewindehülse aus galvanisch verzinktem Stahl muss die Befestigungsschraube mit Scheibe bzw. die Gewindestange mit Scheibe und Mutter galvanisch verzinkt  $\geq 5 \mu\text{m}$  nach DIN EN ISO 4042 sein und der Festigkeitsklasse 5.8 nach DIN EN ISO 898-1 entsprechen.

Bei Verankerungen mit der Innengewindehülse aus nichtrostendem Stahl (1.4401, 1.4404, 1.2571 bzw. 1.4529, 1.4565) muss die Befestigungsschraube mit Scheibe bzw. die Gewindestange mit Scheibe und Mutter aus dem gleichen Werkstoff (1.4401, 1.4404, 1.2571 bzw. 1.4529, 1.4565) bestehen wie die Innengewindehülse und der Festigkeitsklasse 70 nach DIN EN ISO 3506 entsprechen.

### **4.2 Herstellung und Reinigung des Bohrloches**

Das Bohrloch ist rechtwinklig zur Oberfläche des Verankerungsgrundes mit Hartmetall-Schlag- bzw. Hammerbohrern zu bohren. Die Mauerbohrer aus Hartmetall müssen den Angaben des Merkblattes des Deutschen Instituts für Bautechnik und des Fachverbandes Werkzeugindustrie e.V. über die "Kennwerte, Anforderungen und Prüfungen von Mauerbohrern mit Schneidköpfen aus Hartmetall, die zur Herstellung der Bohrlöcher von Dübelverankerungen verwendet werden", Fassung Januar 2002 entsprechen. Die Einhaltung der Bohrerkenneigenschaften ist entsprechend Abschnitt 5 des Merkblattes zu belegen. Bohrerinnendurchmesser und die Bohrlochtiefe der Anlagen 7 und 8 sind einzuhalten. Fehlbohrungen sind zu vermörteln.

Das Bohrloch ist in Vollsteinen und in Lochsteinen gemäß Montageanleitung des Herstellers gründlich durch mindestens 2x ausblasen, 2x ausbürsten und 2x ausblasen, zu reinigen.

Zum Ausbürsten ist die zugehörige Reinigungsbürste gemäß Anlage 5, mit einem Außendurchmesser von 20 mm zu verwenden. Vor Verwendung der Bürste ist zu kontrollieren, ob die Bürste einen noch ausreichenden Bürstendurchmesser aufweist, d. h., die Bürste muss bei Verwendung der Siebhülse mindestens noch einen Durchmesser von 17 mm und bei Verankerung ohne Siebhülse im Vollsteinmauerwerk mindestens noch einen Durchmesser von 13 mm aufweisen.

### **4.3 Setzen des Dübels**

Die Verankerung in Vollsteinen kann mit oder ohne Siebhülse erfolgen. Bei Verankerungen in Lochsteinen ist immer die zugehörige Siebhülse zu verwenden.

Die Siebhülse muss so in das Bohrloch eingesetzt werden, dass sie bündig mit dem Verankerungsgrund abschließt. Putz, Fliesen o. ä. müssen so im Verankerungsbereich entfernt werden, dass die Siebhülse bündig mit dem Verankerungsgrund gesetzt werden kann.



Das Mischen der Mörtelkomponenten erfolgt beim Einpressen im aufgesetzten Statikmischer der einzelnen Mörtelkartuschen gemäß Anlage 5. Der Injektionsmörtel ist ausreichend gemischt, wenn er eine gleichmäßige graue Farbe aufweist. Die ersten 10 cm des Injektionsmörtels jedes Gebindes sind zu verwerfen und nicht für die Verankerung zu verwenden. Die zulässige Verarbeitungszeit einer Kartusche, einschließlich Eindrücken der Ankerstange ist in Abhängigkeit von der Temperatur in der Kartusche und im Verankerungsgrund der Montageanleitung zu entnehmen.

Das Bohrloch ist mit der in der Montageanleitung angegebenen Mindestmenge des Injektionsmörtels der Mörtelkartuschen gemäß Anlage 5 zu verfüllen. Die Ankerstange wird mit der Hand drehend bis zur Markierung der Verankerungstiefe in die/das voll vermörtelte Siebhülse/Bohrloch eingedrückt. Bei jeder Arbeitsunterbrechung, die länger als die angegebene Verarbeitungszeit (siehe hierzu Montageanleitung des Antragstellers) ist, müssen die Statikmischer der Kartusche ersetzt werden.

Die Verarbeitungstemperatur des Mörtels muss mindestens +5 °C betragen.

Die Temperatur im Verankerungsgrund darf während der Aushärtung des Injektionsmörtels +5 °C nicht unterschreiten. Die Wartezeit bis zur Lastaufbringung gemäß Anlage 6 ist einzuhalten.

Wenn das anzuschließende Bauteil nicht an der Siebhülse/Verankerungsgrund anliegt, ist unter Berücksichtigung einer Biegebeanspruchung nach Abschnitt 3.2.1 zu unterfüttern oder eine Kontermutter zu verwenden.

Beim Befestigen des Anbauteils mit einem Drehmomentenschlüssel darf das in Anlage 7 und 8 angegebene Drehmoment nicht überschritten werden.

#### **4.4 Kontrolle der Dübeltragfähigkeit**

Die Tragfähigkeit der Dübel ist an jeweils 3 % der Anzahl der in ein Bauteil gesetzten Dübel - mindestens jedoch an 2 Dübeln je Größe - durch eine Probelastung zu kontrollieren. Die Kontrolle gilt als bestanden, wenn unter der Probelastung bis zum 1,3fachen Wert der zulässigen Zuglast der Anlage 4 keine sichtbare Verschiebung auftritt.

Kann ein Dübel die Kontrollbedingung nicht erfüllen, so sind zusätzlich 25 % der Dübel (mindestens 5) des Bauteils, in dem der nicht ordnungsgemäß vermörtelte Dübel gesetzt ist, zu überprüfen. Falls ein weiterer Dübel die Kontrollbedingung nicht erfüllt, sind alle Dübel dieses Bauteils zu überprüfen. Alle die Kontrollbedingungen nicht erfüllenden Dübel dürfen nicht zur Kraftübertragung herangezogen werden.

Über die Kontrolle der Dübeltragfähigkeit ist ein Protokoll zu führen, in dem die Lage der geprüften Dübel bezüglich des Bauteils, die Höhe der aufgetragenen Belastung und das Ergebnis anzugeben sind. Das Protokoll ist zu den Bauakten zu nehmen.

#### **4.5 Kontrolle der Ausführung**

Bei der Herstellung von Verankerungen muss der mit der Verankerung von Dübeln betraute Unternehmer oder der von ihm beauftragte Bauleiter oder ein fachkundiger Vertreter des Bauleiters auf der Baustelle anwesend sein. Er hat für die ordnungsgemäße Ausführung der Arbeiten zu sorgen.


Während der Herstellung der Verankerung sind Aufzeichnungen über den Nachweis des Verankerungsgrundes (Mauerwerksart, Festigkeitsklasse und Mörtelgruppe), der Temperatur im Verankerungsgrund und die ordnungsgemäße Montage der Dübel vom Bauleiter oder seinem Vertreter zu führen. Die Aufzeichnungen müssen während der Bauzeit auf der Baustelle bereitliegen und sind den mit der Bauüberwachung Beauftragten auf Verlangen vorzulegen. Sie sind ebenso wie die Lieferscheine nach Abschluss der Arbeiten mindestens 5 Jahre vom Unternehmer aufzubewahren.

Feistel




## Dübel im eingebauten Zustand im Mauerwerk aus Lochsteinen

### a) Einbau der Ankerstange VMU-A (fvz), VMU-AH, nach Anlage 2 mit Siebhülse

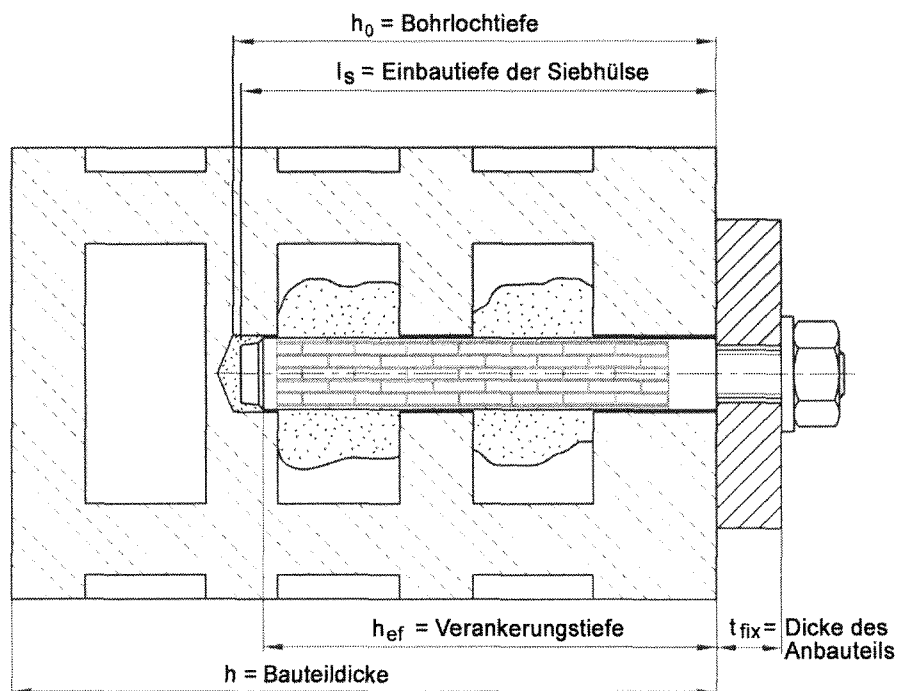

## Dübel im eingebauten Zustand im Mauerwerk aus Vollsteinen

### b) Einbau der Ankerstange VMU-A (fvz), nach Anlage 3 ohne Siebhülse

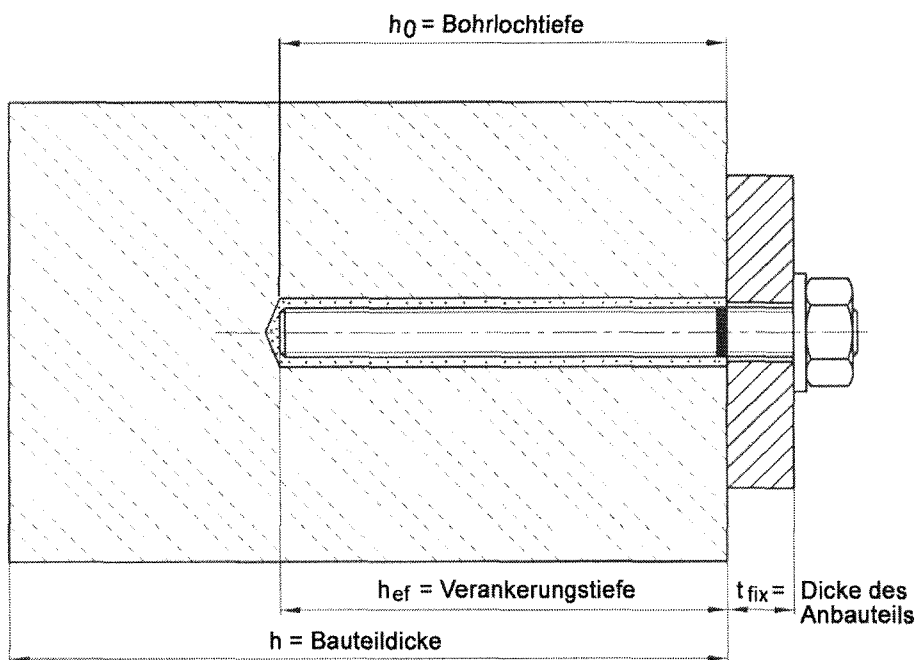

**Metall-Kunststoff-Technik  
GmbH & Co. KG**

Auf dem Immel 2  
67685 Weilerbach  
Telefon 06374 9116-0  
Telefax 06374 911660

**MKT Injektionssystem VM-PY**

**Einbauzustand**

**Anlage: 1**


zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung

**Nr. Z-21.3-1814**

vom 5. Juli 2006

# Systemkomponenten für den Einbau im Mauerwerk aus Lochsteinen mit Siebhülse



## Kunststoff-Siebhülse VMU-SH 14x100 und 16x100

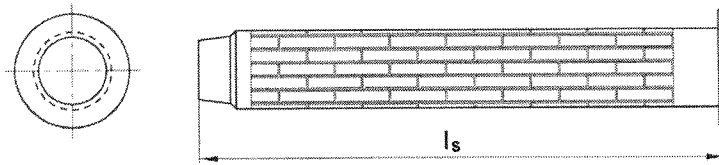

## Ankerstangen VMU-A (fvz) M8, M10

VMU-A M8 mit VMU-SH 14x100

VMU-A M10 mit VMU-SH 16x100

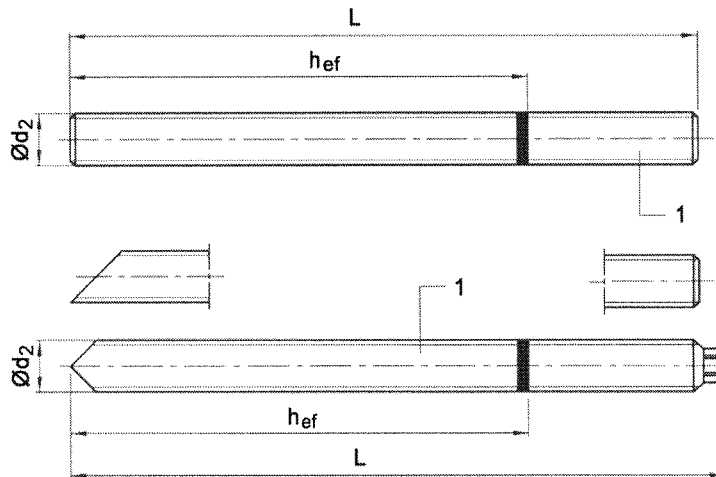

Prägung: M12

Werkzeugen,  
zusätzliche Längenkennung  
für Dübelgröße M12

H Längenkennung  
(Tabelle Anlage 3)

M12 Gewindegröße


bei nichtrostendem Stahl 1.4401, 1.4404  
oder 1.4571

zusätzlich A4

bei nichtrostender Stahl 1.4529 / 1.4565  
zusätzlich HCR.

## Ankerstangen VMU-AH M12


VMU-AH M12 mit VMU-SH 16x100

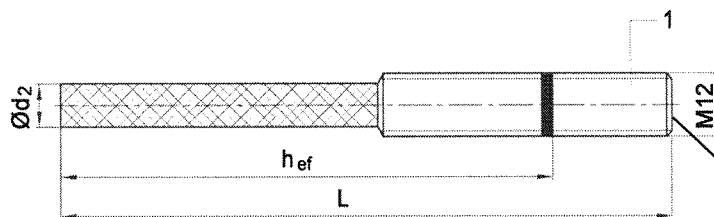

Prägung: M12

## Innengewinde- Ankerstange VMU-IGH M6 und VMU-IGH M8

VMU-IGH M6 und VMU-IGH M8, mit VMU-SH 16x100

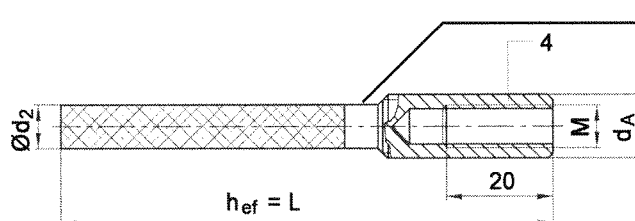

Prägung: M6

M8

Befestigungsschraube bzw. Gewindestange mit Scheibe und Mutter entsprechend Tabelle 1, Anlage 4

**MKT**

**Metall-Kunststoff-Technik  
GmbH & Co. KG**

Auf dem Immel 2  
67685 Weilerbach  
Telefon 06374 9116-0  
Telefax 06374 911660

**MKT Injektionssystem VM-PY**

**Systemkomponente für  
Lochsteine mit Siebhülse:  
Siebhülse, Ankerstangen VMU-A,  
VMU-AH, Innengewinde-  
Ankerstange VMU-IGH**

**Anlage: 2**

zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung



**Nr. Z-21.3-1814**

vom 5. Juli 2006



# Systemkomponenten für Vollsteine ohne Siebhülse

## Ankerstangen VMU-A (fvz) M8, M10, M12

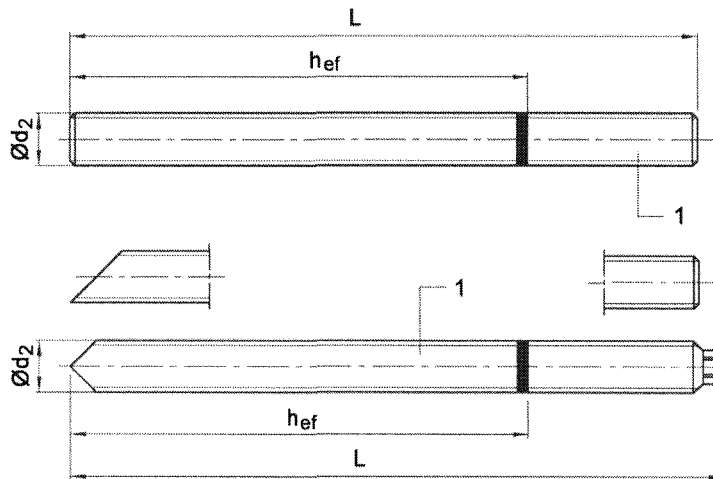

Prägung: M12

Werkzeichen,  
zusätzliche Längenkennung  
für Dübelgröße M12

H Längenkennung  
(Tabelle Anlage 3)


M12 Gewindegröße

bei nichtrostendem Stahl 1.4401, 1.4404  
oder 1.4571

zusätzlich A4

bei nichtrostender Stahl 1.4529 / 1.4565  
zusätzlich HCR.


| Längenkennung  |   | F     | G     | H     | I     | J     | K     | L     | M     |
|----------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Dübellänge min | ≥ | 101,6 | 114,3 | 127,0 | 139,7 | 152,4 | 165,1 | 177,8 | 190,5 |
| Dübellänge max | < | 114,3 | 127,0 | 139,7 | 152,4 | 165,1 | 177,8 | 190,5 | 203,2 |



| Längenkennung  |   | N     | O     | P     | Q     | R     | S     | T     | U     | V     | W     | X     | Y     | Z     |
|----------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Dübellänge min | ≥ | 203,2 | 215,9 | 228,6 | 241,3 | 254,0 | 279,4 | 304,8 | 330,2 | 355,6 | 381,0 | 406,4 | 431,8 | 457,2 |
| Dübellänge max | < | 215,9 | 228,6 | 241,3 | 254,0 | 279,4 | 304,8 | 330,2 | 355,6 | 381,0 | 406,4 | 431,8 | 457,2 | 483,0 |

Dimensions in mm

## Innengewinde- Ankerstange VMU-IG M6 und VMU-IG M8

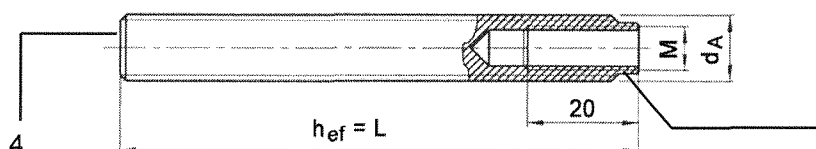

Prägung: M6

M8

Befestigungsschraube bzw. Gewindestange mit Scheibe und Mutter entsprechend Tabelle 1, Anlage 4



**Metall-Kunststoff-Technik  
GmbH & Co. KG**

Auf dem Immel 2  
67685 Weilerbach  
Telefon 06374 9116-0  
Telefax 06374 911660

**MKT Injektionssystem VM-PY**

**Systemkomponente für  
Vollsteine ohne Siebhülse:  
Ankerstange VMU-A,  
Innengewinde- Ankerstange  
VMU-IG**

**Anlage: 3**

zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung

**Nr. Z-21.3-1814**

vom 5. Juli 2006



**Tabelle 1: Werkstoffe**

| Teil | Bezeichnung                                                                             | Stahl galvanisch verzinkt, nach DIN ISO 4042 $\geq 5\mu\text{m}$ | Stahl feuerverzinkt, nach EN ISO 1461 $\geq 40\mu\text{m}$ | Nichtrostender Stahl A4                                                              | Nichtrostender Stahl HCR                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Ankerstange                                                                             | Stahl, Festigkeitsklasse 5.8<br>DIN EN ISO 898-1                 | Stahl, Festigkeitsklasse 5.8<br>DIN EN ISO 898-1           | 1.4401, 1.4404, 1.4571<br>nach EN 10088,<br>Festigkeitsklasse 70<br>nach EN ISO 3506 | 1.4529, 1.4565<br>nach EN 10088,<br>Festigkeitsklasse 70<br>nach EN ISO 3506 |
| 2    | Sechskantmutter nach DIN 934                                                            | Festigkeitsklasse 8<br>DIN EN 20898-2                            | Festigkeitsklasse 8<br>DIN EN 20898-2                      | 1.4401, 1.4571<br>nach EN 10088,<br>Festigkeitsklasse 70<br>nach EN ISO 3506         | 1.4529, 1.4565<br>nach EN 10088,<br>Festigkeitsklasse 70<br>nach EN ISO 3506 |
| 3    | Unterlegscheibe nach EN ISO 7089, EN ISO 7093-1                                         | Stahl, mindestens 1.0037<br>DIN EN 10025                         | Stahl, mindestens 1.0037<br>DIN EN 10025                   | 1.4401, 1.4571<br>nach EN 10 088,                                                    | 1.4529, 1.4565<br>nach EN 10 088,                                            |
| 4    | Innengewinde-Ankerstange<br>Befestigungsschraube bzw. Gewindestange, Scheibe und Mutter | Stahl, Festigkeitsklasse 5.8<br>DIN EN ISO 898-1                 | -                                                          | 1.4401, 1.4404, 1.4571<br>nach EN 10088,<br>Festigkeitsklasse 70<br>nach EN ISO 3506 | 1.4529, 1.4565<br>nach EN 10088,<br>Festigkeitsklasse 70<br>nach EN ISO 3506 |
| 5    | Siebhülse                                                                               | Polypropylen                                                     |                                                            |                                                                                      |                                                                              |
| 6    | Mörtelkartusche                                                                         | Polyesterharz                                                    |                                                            |                                                                                      |                                                                              |

**Tabelle 2: Abmessungen der Ankerstangen VMU-A (fvz), VMU-AH**

| Typ VMU | Größe | mit Siebhülse nur für Lochsteine VMU-SH $\varnothing d_0 \times l_s$ <sup>1)</sup> | $\varnothing d_2$ [mm] | $h_{ef}$ [mm] | Ankerstange    |                |
|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|
|         |       |                                                                                    |                        |               | $L_{min}$ [mm] | $L_{max}$ [mm] |
| -A      | M8    | VMU-SH 14x100                                                                      | M8                     | 80            | $\geq 89,5$    | 500            |
| -A      | M10   | VMU-SH 16x100                                                                      | M10                    | 90            | $\geq 101,5$   | 500            |
| -AH     | M12   | VMU-SH 16x100                                                                      | 8                      | 93            | $\geq 107,5$   | 500            |
| -A      | M12   | für Vollsteine ohne Siebhülse                                                      | M12                    | $\geq 93$     | $\geq 107,5$   | 500            |

**Tabelle 3: Abmessungen der Innengewindeankerstangen VMU-IGH, VMU-IG**

| Typ     | Größe IG | mit Siebhülse nur für Lochsteine VMU-SH $\varnothing d_0 \times l_s$ <sup>1)</sup> | Innengewinde-Ankerstange $\varnothing d_2$ [mm] | Außen $\varnothing$ $d_A$ | Länge $h_{ef} = L$ [mm] |
|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| VMU-IGH | M6       | VMU-SH 16x100                                                                      | 8                                               | M12                       | 93                      |
|         | M8       | VMU-SH 16x100                                                                      | 8                                               | M12                       | 93                      |
| VMU-IG  | M6       | für Vollsteine                                                                     | -                                               | M10                       | 93                      |
|         | M8       | ohne Siebhülse                                                                     | -                                               | M12                       | 93                      |

<sup>1)</sup> Bohrerinnendurchmesser  $d_0$ , Anlage 7, Tabelle 8



**Metall-Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG**  
 Auf dem Immel 2  
 67685 Weilerbach  
 Telefon 06374 9116-0  
 Telefax 06374 911660

**MKT Injektionssystem VM-PY**

**Werkstoffe,  
Abmessungen**





**Anlage: 4**

zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung


**Nr. Z-21.3-1814**

vom 5. Juli 2006

## Mörtel Kartuschen VM-PY (verschiedene Gebindegrößen)

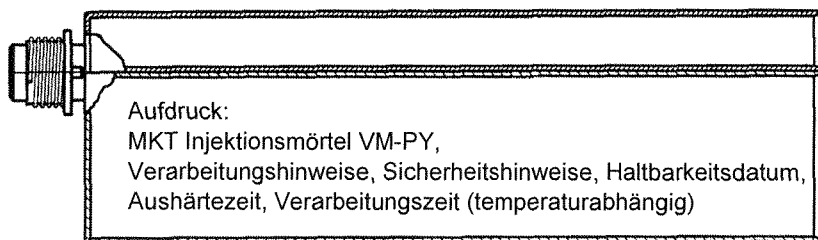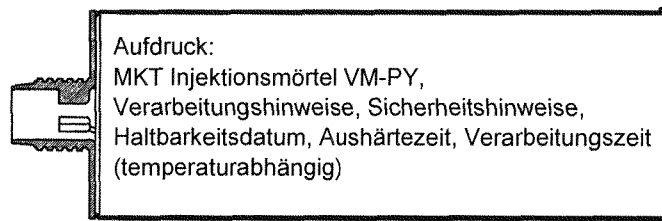


## Verschußkappe




Statikmischer  
Einwegteil, bei Arbeitsunterbrechung auswechseln.


## Reinigungsbürste

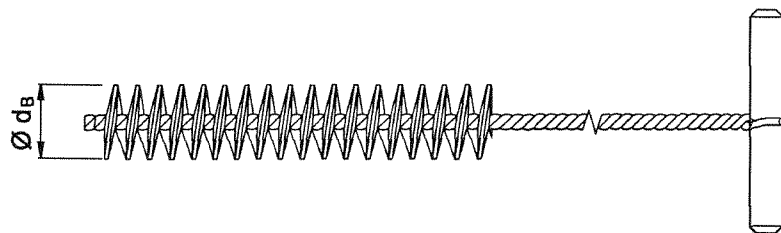


## Bohrlochreinigung




Bohrloch erstellen



2x Ausblasen,



2x Bürsten,



2x Ausblasen.



**Metall-Kunststoff-Technik  
GmbH & Co. KG**  
Auf dem Immel 2  
67685 Weilerbach  
Telefon 06374 9116-0  
Telefax 06374 911660

**MKT Injektionssystem VM-PY**

**Mörtelkartuschen,  
Reinigungsbürste**

**Anlage: 5**

zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung

**Nr. Z-21.3-1814**

vom 5. Juli 2006



**Tabelle 4: Zulässige Lasten für Zug, Querlast und Schrägzug unter jedem Winkel bei Lastangriff unmittelbar am Verankerungsgrund; hierbei dürfen die maximalen Lasten der Tabelle 5, die in einen einzelnen Stein eingeleitet werden, nicht überschritten werden.**

| Ankerstange      | Vollsteine |            | Lochsteine <sup>1)</sup> |            |             |            |            |             |            |            |            |
|------------------|------------|------------|--------------------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| M6, M8, M10, M12 | ≥<br>Mz 12 | ≥<br>KS 12 | ≥<br>HLz 4               | ≥<br>HLz 6 | ≥<br>HLz 12 | ≥<br>KSL 4 | ≥<br>KSL 6 | ≥<br>KSL 12 | ≥<br>HBI 2 | ≥<br>HBI 4 | ≥<br>Hbn 4 |
| zul. F [kN]      | 1,7        | 1,7        | 0,3                      | 0,4        | 0,8         | 0,4        | 0,6        | 0,8         | 0,3        | 0,6        | 0,6        |

<sup>1)</sup> Erhöhung der Lasten in Lochsteinen unter besonderen Bedingungen siehe Abschnitt 3.2.2.1

**Tabelle 5: Maximale Lasten die durch einen Einzeldübel oder eine Dübelgruppe in einen einzelnen Stein eingeleitet werden dürfen.**

| Steinformat              | ≤ 3 DF | 4 bis 10 DF | ≥ 10 DF |
|--------------------------|--------|-------------|---------|
| ohne Auflast max. F [kN] | 1      | 1,4         | 2       |
| mit Auflast max. F [kN]  | 1,4    | 1,7         | 2,5     |

<sup>1)</sup> Gilt für alle Voll- und Lochsteinarten gemäß Tabelle 4.

**Tabelle 6: Wartezeiten bis zum Aufbringen der Last.  
(Die Temperatur im Verankerungsgrund darf während der Aushärtung -5°C nicht unterschreiten).**

|                                     |      |       |       |       |       |
|-------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|
| Temperatur im Verankerungsgrund     | +5°C | +10°C | +20°C | +30°C | +35°C |
| Aushärtezeit in Minuten (Richtzeit) | 120  | 80    | 45    | 25    | 20    |

**Tabelle 7: Zulässige Biegemomente der Ankerstangen in [Nm].**

| Dübelgröße                                  | Ankerstange       |                                  |             |                       |
|---------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------|
|                                             | VMU-IGH<br>VMU-IG | VMU-A (fvz)<br>VMU-IGH<br>VMU-IG | VMU-A (fvz) | VMU-A (fvz)<br>VMU-AH |
|                                             | M6                | M8                               | M10         | M12                   |
| Stahl verzinkt<br>Festigkeitsklasse 5.8     | 4,4               | 11                               | 21          | 37                    |
| Nichtrostender Stahl 1.4401, 1.4404, 1.4571 | 4,9               | 12                               | 24          | 42                    |
| Nichtrostender Stahl 1.4529                 | 4,9               | 9,4                              | 19          | 33                    |



**Metall-Kunststoff-Technik  
GmbH & Co. KG**  
Auf dem Immel 2  
67685 Weilerbach  
Telefon 06374 9116-0  
Telefax 06374 911660

**MKT Injektionssystem VM-PY**


**Zulässige Lasten im  
Mauerwerk,  
Wartezeiten,  
Zulässige Biegemomente**

**Anlage: 6**

zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung

**Nr. Z-21.3-1814**

vom 5. Juli 2006



**Tabelle 8: Montagekennwerte und Bauteilabmessungen im Loch- und Vollstein mit Siebhülse**

| Ankerstangentyp                                      |                              | VMU-A (fvz)             |              | VMU-AH | VMU-IGH |    |
|------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------|---------|----|
| Ankerstangengröße                                    |                              | M8                      | M10          | M12    | M6      | M8 |
| Bohrerinnendurchmesser                               | $d_0$ [mm]                   | 14                      | 16           | 16     | 16      | 16 |
| Bohrlochtiefe                                        | $h_0 \geq$ [mm]              | 105                     |              |        |         |    |
| Einbau der Siebhülse                                 | $\varnothing d_0 \times l_s$ | SH<br>14x100            | SH<br>16x100 |        |         |    |
| Verankerungstiefe der Ankerstange                    | $h_{ef}$ [mm]                | 80                      | 90           | 93     | 93      | 93 |
| Einschraubtiefe                                      | min s [mm]                   | -                       |              |        | 8       | 8  |
| der Befestigungsschraube/ Gewindestange              | max s [mm]                   | -                       |              |        | 20      | 20 |
| Achsabstand (Dübelgruppe) <sup>1)</sup>              | $a \geq$ [mm]                | 100 (200) <sup>2)</sup> |              |        |         |    |
|                                                      | min a [mm]                   | 50 <sup>3)</sup>        |              |        |         |    |
| Mindestzwischenabstand (Einzeldübel)                 | $a_z =$ [mm]                 | 250                     |              |        |         |    |
| Randabstand                                          | $a_r \geq$ [mm]              | 200 (250) <sup>5)</sup> |              |        |         |    |
| Randabstand bei besonderen Bedingungen <sup>4)</sup> | $a_r \geq$ [mm]              | 50 (60) <sup>5)</sup>   |              |        |         |    |
| Bauteildicke                                         | $h \geq$ [mm]                | 110                     |              |        |         |    |
| Durchmesser der Reinigungsbürste                     | $d_B \geq$ [mm]              | 18                      |              |        |         |    |
| Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil           | $d_f \leq$ [mm]              | 9                       | 12           | 14     | 7       | 9  |
| max. Drehmoment beim Befestigen                      | $T_{inst}$ [Nm]              | 8 <sup>6)</sup>         |              |        |         |    |

<sup>1)</sup> Die Achsabstände a dürfen bei Dübelpaaren und Vierergruppen bis zum Mindestwert unterschritten werden, wenn die zulässigen Lasten abgemindert werden (siehe unten). Dies gilt nicht für Hbl- und Hbn-Mauerwerk. Die maximalen Lasten nach Tabelle 5 dürfen nicht überschritten werden.

<sup>2)</sup> Klammerwert gilt für Hbl- und Hbn-Mauerwerk.


<sup>3)</sup> min a gilt nicht für Hbl- und Hbn-Mauerwerk.

<sup>4)</sup> Gilt für Mauerwerk mit Auflast oder Kippnachweis. Gilt nicht für zum freien Rand gerichtete Abscherlast.

<sup>5)</sup> Klammerwert gilt für Verwendung im Vollstein.

<sup>6)</sup> 2 Nm bei nicht anliegender Ankerplatte am Verankerungsgrund.

## Bauteilabmessungen

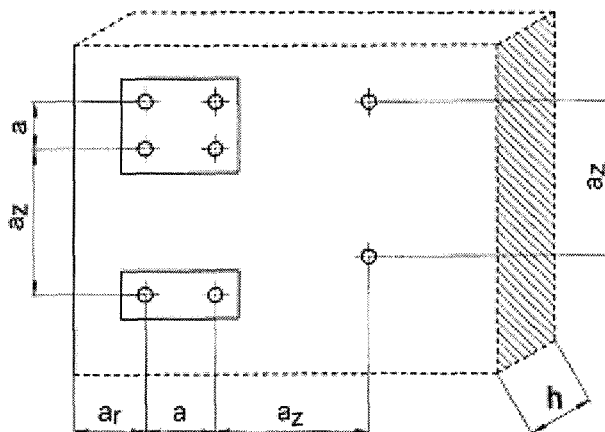

**Metall-Kunststoff-Technik  
GmbH & Co. KG**

Auf dem Immel 2  
67685 Weilerbach  
Telefon 06374 9116-0  
Telefax 06374 911660

**MKT Injektionssystem VM-PY**

**Verankerung im Lochstein  
und Vollstein:  
Montagekennwerte und  
Bauteilabmessungen**

**Anlage: 7**

zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung

**Nr. Z-21.3-1814**

vom 5. Juli 2006



**Tabelle 9: Montagekennwerte und Bauteilabmessungen im Vollstein ohne Siebhülse**


| Ankerstangentyp                                      |                 | VMU-A (fvz)     |     |           | VMU-IG |    |
|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----------|--------|----|
| Ankerstangengröße                                    |                 | M8              | M10 | M12       | M6     | M8 |
| Bohrerennendurchmesser                               | $d_0$ [mm]      | 10              | 12  | 14        | 12     | 14 |
| Bohrlochtiefe                                        | $h_0 \geq$ [mm] | 85              | 95  |           | 98     |    |
| Verankerungstiefe der Ankerstange                    | $h_{ef}$ [mm]   | 80              | 90  | $\geq 93$ | 93     | 93 |
| Einschraubtiefe                                      | min s [mm]      | -               |     |           | 8      | 8  |
| der Befestigungsschraube                             | max s [mm]      | -               |     |           | 20     | 20 |
| Achsabstand <sup>1)</sup>                            | $a \geq$ [mm]   | 100             |     |           |        |    |
| (Dübelgruppe)                                        | min a           | 50              |     |           |        |    |
| Mindestzwischenabstand (Einzeldübel)                 | $a_z =$ [mm]    | 250             |     |           |        |    |
| Randabstand                                          | $a_r \geq$ [mm] | 250             |     |           |        |    |
| Randabstand bei besonderen Bedingungen <sup>2)</sup> | $a_r \geq$ [mm] | 60              |     |           |        |    |
| Bauteildicke                                         | $h \geq$ [mm]   | 110             |     |           |        |    |
| Durchmesser der Reinigungsbürste                     | $d_B \geq$ [mm] | 18              |     |           |        |    |
| Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil           | $d_f \leq$ [mm] | 9               | 12  | 14        | 7      | 9  |
| max. Drehmoment beim Befestigen                      | $T_{inst}$ [Nm] | 8 <sup>3)</sup> |     |           |        |    |

<sup>1)</sup> Die Achsabstände a dürfen bei Dübelpaaren und Vierergruppen bis zum Mindestwert unterschritten werden, wenn die zulässigen Lasten abgemindert werden (siehe unten). Die maximalen Lasten nach Tabelle 5 dürfen nicht überschritten werden.

<sup>2)</sup> Gilt für Mauerwerk mit Auflast oder Kippnachweis. Gilt nicht für zum freien Rand gerichtete Abscherlast.

<sup>3)</sup> 2 Nm bei nicht anliegender Ankerplatte am Verankerungsgrund

### Reduzierte zulässige Lasten für Verankerungen in Vollsteinen und Lochsteinen

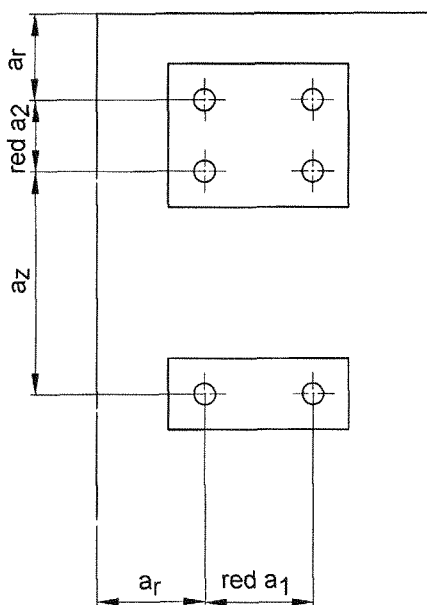

Reduzierte zulässige Lasten bei reduzierten Achsabständen je Dübel, bei Dübelgruppen mit  $\min a \leq \text{red } a < a$  (siehe Abschnitt 3.2.2.1).

Dübelpaar:  $\text{red } F = \text{zul } F \cdot \kappa_a$

$$\kappa_a = \left( 1 + \frac{\text{red } a}{a} \right) \cdot \frac{1}{2} \leq 1$$

Vierergruppe:  $\text{red } F = \text{zul } F \cdot \kappa_{a1} \cdot \kappa_{a2}$

$$\kappa_{a_{1,2}} = \left( 1 + \frac{\text{red } a_{1,2}}{a} \right) \cdot \frac{1}{2} \leq 1$$

zul F = zulässige Last je Dübel nach Tabelle 4

red F = reduzierte Last je Dübel

a = Achsabstand nach Tabelle 8 und 9

red a = reduzierter Achsabstand



**Metall-Kunststoff-Technik  
GmbH & Co. KG**

Auf dem Immel 2  
67685 Weilerbach  
Telefon 06374 9116-0  
Telefax 06374 911660

**MKT Injektionssystem VM-PY**

**Verankerung im Vollstein:  
Montagekennwerte und  
Bauteilabmessungen,  
Reduzierte zulässige Lasten**

**Anlage: 8**

zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung

**Nr. Z-21.3-1814**

vom 5. Juli 2006