

DEUTSCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

Anstalt des öffentlichen Rechts

10829 Berlin, 8. August 2007

Kolonnenstraße 30 L

Telefon: 030 78730-370

Telefax: 030 78730-320

GeschZ.: I 53-1.65.11-46/07

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Zulassungsnummer:

Z-65.11-334

Antragsteller:

KROHNE S.A.S
Usine des Ors B.P. 98
26103 ROMANS Cedex
FRANKREICH

Zulassungsgegenstand:

Standgrenzschalter (Schwinggabel-Grenzschalter)
als Anlageteil von Überfüllsicherungen
OPTISWITCH 5100 C VF10, OPTISWITCH 5150 C VF15
OPTISWITCH 5200 C VF11, OPTISWITCH 5250 C VF16
jeweils mit eingebautem Messumformer vom
Typ SW E 60 R, - R.E, - R.E1, Typ SW E 60 C, - C.E, - C.E1,
Typ SW E 60 T, - T.E, - T.E1

Geltungsdauer bis:

30. November 2010

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst sechs Seiten und zwei Anlagen mit drei Seiten.



I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- 2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen.
- 5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.



II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

(1) Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist ein Standgrenzschalter, der als Teil einer Überfüllsicherung (siehe Anlage 1) dazu dient, Überfüllungen bei Behältern mit wassergefährdenden Flüssigkeiten zu verhindern. Der Standaufnehmer besteht aus einer Schwinggabel, die durch einen Piezoxidwandler zu mechanischen Schwingungen von etwa 1200 Hz angeregt wird. Diese Schwingungen werden durch Eintauchen in eine Flüssigkeit gedämpft. Der eingebaute Messumformer wandelt diese Frequenzänderung in ein elektrisches Signal um, mit dem rechtzeitig vor Erreichen des zulässigen Füllungsgrades der Füllvorgang unterbrochen oder akustisch und optisch Alarm ausgelöst wird.

(2) Die mit der wassergefährdenden Flüssigkeit, deren Kondensat oder Dämpfe in Berührung kommenden Teile der Standaufnehmer bestehen aus CrNi-Stahl, CrNiMo-Stahl, Monel oder Hastelloy. Der Standaufnehmer wird auch kunststoffbeschichtet oder emailliert hergestellt. Der Standaufnehmer mit eingebautem Messumformer darf je nach Ausführung für Behälter unter atmosphärischen Bedingungen und darüber hinaus bei Gesamtdrücken bis 64 bar und bei Temperaturen von -50 °C bis +250 °C eingesetzt werden, wenn gewährleistet ist, dass die Temperatur am Messumformer -40 °C bis +70 °C beträgt. Die kinematische Viskosität der wassergefährdenden Flüssigkeit darf 10 000 mm²/s (cSt) nicht übersteigen. Die Dichte der Flüssigkeit muss mindestens 0,5 kg/dm³ betragen. Die für die Melde- oder Steuerungseinrichtung erforderlichen Anlageteile und der Signalverstärker sind nicht Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

(3) Mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung wird nur der Nachweis der Funktionssicherheit des Zulassungsgegenstandes im Sinne von Absatz (1) erbracht.

(4) Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Prüf- oder Genehmigungsvorbehalte anderer Rechtsbereiche (z. B. 1. Verordnung zum Gerätesicherheitsgesetz - Niederspannungsverordnung -, Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten - EMVG -, 11. Verordnung zum Gerätesicherheitsgesetz - Explosionsschutzverordnung -) erteilt.

(5) Durch diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung entfallen für den Zulassungsgegenstand die wasserrechtliche Eignungsfeststellung und Bauartzulassung nach § 19 h des WHG¹.

(6) Die Geltungsdauer dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (siehe Seite 1) bezieht sich auf die Verwendung im Sinne von Einbau des Zulassungsgegenstandes und nicht auf die Verwendung im Sinne der späteren Nutzung.

2 Bestimmungen für das Bauprodukt

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

(1) Der Zulassungsgegenstand setzt sich aus folgenden Einzelteilen zusammen:

- a) Standaufnehmer (Schwinggabel-Grenzschalter) mit eingebautem Messumformer:
- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| OPTISWITCH 5100 C VF10 | Kompaktversion |
| OPTISWITCH 5150 C VF15 | Kompaktversion (aseptisch), |
| OPTISWITCH 5200 C VF11 | mit Verlängerungsrohr, |
| OPTISWITCH 5250 C VF16 | mit Verlängerungsrohr (aseptisch). |



¹ WHG:19. August 2002; Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz)

b) Messumformer (Elektronik-Einsatz) im Standaufnehmer eingebaut:

Typ SW E 60 R,
Typ SW E 60 C,
Typ SW E 60 T,
Typ SW E 60 R.E,
Typ SW E 60 C.E,
Typ SW E 60 T.E,
Typ SW E 60 R.E1,
Typ SW E 60 C.E1,
Typ SW E 60 T.E1.

Die vollständige Typenbezeichnung ist dem Typenschlüssel gemäß der Technischen Beschreibung² zu entnehmen. Sie enthält Angaben zum Explosionsschutz, zu den Prozessanschlüssen, Werkstoffen, zur Füllguttemperatur und zur Gehäuseausführung.

(2) Der Nachweis der Funktionssicherheit des Zulassungsgegenstands im Sinne von Abschnitt 1(1) wurde nach den ZG-ÜS³ erbracht.

(3) Die Teile der Überfüllsicherung, die nicht Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind, dürfen nur verwendet werden, wenn sie den Anforderungen des Abschnitts 3 - Allgemeine Baugrundsätze - und des Abschnitts 4 - Besondere Baugrundsätze - der ZG-ÜS entsprechen. Sie brauchen jedoch keine Zulassungsnummer zu haben.

2.2 Herstellung und Kennzeichnung

2.2.1 Herstellung

Die Standaufnehmer und Messumformer dürfen nur im Werk des Antragstellers hergestellt werden. Sie müssen hinsichtlich Bauart, Abmessungen und Werkstoffen den in der Anlage 2 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung aufgeführten Unterlagen entsprechen.

2.2.2 Kennzeichnung

Die Standaufnehmer und Messumformer, deren Verpackungen oder deren Lieferscheine, müssen vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Außerdem ist das Herstellungsjahr anzugeben. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind. Darüber hinaus sind die Teile des Zulassungsgegenstandes mit der Typbezeichnung zu versehen.

2.3 Übereinstimmungsnachweis

2.3.1 Allgemeines

Die Bestätigung der Übereinstimmung der Standaufnehmer und Messumformer mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für das Herstellwerk mit einer Übereinstimmungserklärung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer Erstprüfung der Überfüllsicherung durch eine hierfür anerkannte Prüfstelle erfolgen.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

Im Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzuführen. Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle ist eine Stückprüfung jeder Überfüllsicherung oder deren Einzelteile durchzuführen. Durch eine Stückprüfung hat der Hersteller zu gewährleisten, dass die Werkstoffe, Maße und Passungen sowie die Bauart dem geprüften Baumuster entsprechen und die Überfüllsicherung funktionssicher ist.

² beim DIBt hinterlegte Technische Beschreibung Nr. 03K-0026-04 des Antragstellers vom 15.06.2005 für die Überfüllsicherung

³ ZG-ÜS:1999-05; Zulassungsgrundsätze für Überfüllsicherungen des Deutschen Instituts für Bautechnik



Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung der Überfüllsicherung,
- Art der Kontrolle oder Prüfung,
- Datum der Herstellung und der Prüfung der Überfüllsicherung,
- Ergebnisse der Kontrollen oder Prüfungen,
- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Wenn ein Einzelteil den Anforderungen nicht entspricht, ist es so zu handhaben, dass eine Verwechslung mit übereinstimmenden Zulassungsgegenständen ausgeschlossen ist. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu wiederholen.

2.3.3 Erstprüfung der Überfüllsicherung durch eine anerkannte Prüfstelle

Im Rahmen der Erstprüfung sind die in den ZG-ÜS aufgeführten Funktionsprüfungen durchzuführen. Wenn die der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zugrunde liegenden Nachweise an Proben aus der laufenden Produktion erbracht wurden, ersetzen diese Prüfungen die Erstprüfung.

3 Bestimmungen für den Entwurf

Die Überfüllsicherung darf für die wassergefährdenden Flüssigkeiten verwendet werden, gegen deren Einwirkung, deren Dämpfe oder Kondensat der ausgewählte Werkstoff (siehe Abschnitt 2 der Technischen Beschreibung) hinreichend beständig sind. Der Nachweis der Eignung ist vom Hersteller oder vom Betreiber der Überfüllsicherung zu erbringen. Zur Nachweisführung können Angaben der Werkstoffhersteller, Veröffentlichungen in der Fachliteratur, eigene Erfahrungswerte oder entsprechende Prüfergebnisse herangezogen werden.

4 Bestimmungen für die Ausführung

(1) Die Überfüllsicherung muss entsprechend Abschnitt 1.1 der Technischen Beschreibung angeordnet bzw. entsprechend deren Abschnitten 5 und 6 eingebaut und eingestellt werden. Mit dem Einbauen, Instandhalten, Instandsetzen und Reinigen der Überfüllsicherung dürfen nur solche Betriebe beauftragt werden, die für diese Tätigkeiten Fachbetriebe im Sinne von § 19 I WHG sind und zusätzlich über Kenntnisse des Brand- und Explosionsschutzes verfügen, wenn diese Tätigkeiten an Behältern für Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt ≤ 55 °C durchgeführt werden.

(2) Die Tätigkeiten nach (1) müssen nicht von Fachbetrieben ausgeführt werden, wenn sie nach landesrechtlichen Vorschriften von der Fachbetriebspflicht ausgenommen sind oder der Hersteller des Zulassungsgegenstandes die Tätigkeiten mit eigenem, sachkundigem Personal ausführt. Die arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen bleiben unberührt.

(3) Standaufnehmer der Typen OPTISWITCH 5200 C VF11 und OPTISWITCH 5250 C VF16 in Rohrausführung mit einer Länge von über 3,00 m sind mit Stützvorrichtungen gegen Verbiegen zu sichern. Werden diese Standaufnehmer mit einer Arretierschraubung montiert, sind die Einstellhinweise gemäß Abschnitt 6 der Technischen Beschreibung zu beachten.



5 Bestimmungen für Nutzung, Unterhalt, Wartung und wiederkehrende Prüfungen

(1) Die Überfüllsicherung muss nach den ZG-ÜS Anhang 1 - "Einstellhinweise für Überfüllsicherungen von Behältern" - eingestellt und Anhang 2 - "Einbau- und Betriebsrichtlinie für Überfüllsicherungen" -, betrieben werden. Die Anhänge und die Technische Beschreibung sind vom Hersteller mitzuliefern.


(2) Die Überfüllsicherung ist nach Abschnitt 8 der Technischen Beschreibung und entsprechend den Anforderungen des Abschnitts 6.2 von Anhang 2 der ZG-ÜS in angemessenen Zeitabständen, mindestens aber einmal im Jahr, zu prüfen.

(3) Stör- und Fehlermeldungen sind in Abschnitt 4 der Technischen Beschreibung beschrieben.


Leichsenring




OPTISWITCH 51x0 C
VF10... und VF15...

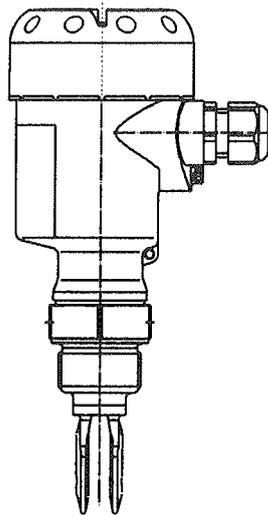

OPTISWITCH 52x0 C
VF11... und VF16...

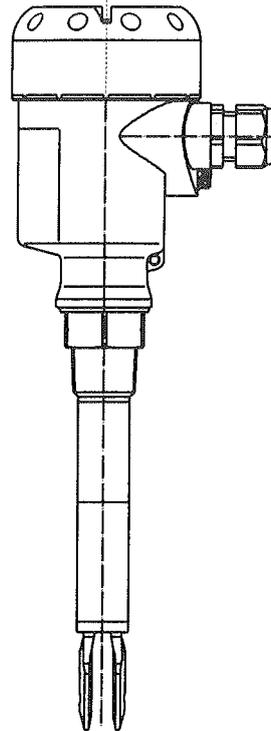

Schema der Überfüllsicherung

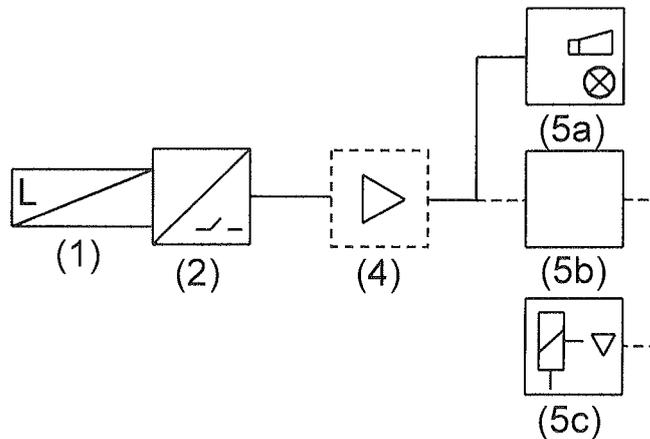

- (1) Standaufnehmer (Schwinggabel – Grenzschalter)
- (2) Messumformer (Elektronik – Einsatz)
- (4) Signalverstärker
- (5a) Meldeeinrichtung mit Hupe und Lampe
- (5b) Steuerungseinrichtung
- (5c) Stellglied



Anlage 1 zu 03K-0026-04

Antragsteller:



KROHNE S.A.S.
F-26103 Romans

Zulassungsgegenstand:

Schwinggabel – Grenzschalter
OPTISWITCH 5xx0 C VF10..., VF15...,
VF11... und VF16...
mit Elektronik – Einsatz
SW E60R, SW E60C, SW E60T
SW E60R.E, SW E60C.E, SW E60T.E
SW E60R.E1, SW E60C.E1, SW E60T.E1

Anlage: 1
Allgemeine
bauaufsichtliche
Zulassung
Z-65.11-334
vom
08.08.2007

Prüfungsunterlagen

1. Technische Beschreibung Nr. 03K-0026 -04 18 Blätter 15.06.05

2. Schaltpläne und Zeichnungen

| Bezeichnungen | Schaltplan Nr./ Zeichnungs Nr. | Datum |
|--|-----------------------------------|----------|
| Schwinggabel-Grenzschalter | | |
| OPTISWITCH 5xx0 C VF10, VF15, VF11 und VF16 | GE1625 | 07.11.00 |
| | GE1626 | 07.11.00 |
| | GE1627 | 07.11.00 |
| | GE1628 | 07.11.00 |
| Biocontrol Anschluss | GE1730 | 11.12.01 |
| Arretierschraubungen | SK3638 01 | 11.12.01 |
| SW E60R | | |
| Layout SW E60R | SB1154 | 11.12.01 |
| Bestückungsplan SW E60R | GE1728 | 11.12.01 |
| Stückliste SW E60R | GE1734 | 11.12.01 |
| | GE1744 | 11.12.01 |
| SW E60C | | |
| Layout SW E60C | SB1161 01 | 11.12.01 |
| Bestückungsplan SW E60C | GE1727 | 11.12.01 |
| Stückliste SW E60C | GE1733 | 11.12.01 |
| | GE1743 | 11.12.01 |
| SW E60T | | |
| Layout SW E60T | SB1159 | 11.12.01 |
| Bestückungsplan SW E60T | GE1729 | 11.12.01 |
| Stückliste SW E60T | GE1735 | 11.12.01 |
| | GE1745 | 11.12.01 |
| SW E60R.E | | |
| Layout SWING E60R | SB1170 01 | 09.04.02 |
| Bestückungsplan SW E60R | GE1728 | 11.12.01 |
| Stückliste SW E60R.E | GE1734 | 11.12.01 |
| | GE1739 01 | 09.04.02 |
| SW E60C.E | | |
| Layout SW E60C | SB1172 01 | 09.04.02 |
| Bestückungsplan SW E60C | GE1727 | 11.12.01 |
| Stückliste SW E60C.E | GE1733 | 11.12.01 |
| | GE1738 01 | 09.04.02 |
| SW E60T.E | | |
| Layout SW E60T | SB1171 01 | 09.04.02 |
| Bestückungsplan SW E60T | GE1729 | 11.12.01 |
| Stückliste SW E60T.E | GE1735 | 11.12.01 |
| | GE1740 01 | 09.04.02 |

Anlage 2 BL.1 zur allg. bauaufs. Zulassung

Z-65.11-334 vom 08.08.2007

Deutsches Institut für Bautechnik



| | | |
|----------------------------|-----------|----------|
| SW E60R.E1 | SB1187 01 | 09.04.02 |
| Layout SWING E60R | GE1728 | 11.12.01 |
| Bestückungsplan SW E60R | GE1734 | 11.12.01 |
| Stückliste SW E60R.E1 | GE1799 | 09.04.02 |
| SW E60C.E1 | SB1185 01 | 09.04.02 |
| Layout SW E60C | GE1727 | 11.12.01 |
| Bestückungsplan SW E60C | GE1733 | 11.12.01 |
| Stückliste SW E60C.E1 | GE1801 | 09.04.02 |
| SW E60T.E1 | SB1186 01 | 09.04.02 |
| Layout SW E60T | GE1729 | 11.12.01 |
| Bestückungsplan SW E60T | GE1735 | 11.12.01 |
| Stückliste SW E60T.E1 | GE1800 | 09.04.02 |
| Abgleichprint | SB1155 | 07.11.00 |
| Layout und Bestückungsplan | GE1617 | 07.11.00 |

Übereinstimmungsliste

GE1762 02

Anlage 2 Bl. 2 zur allg. bauaufs. Zulassung

Z- 65.11-334 vom 08.08.2007

Deutsches Institut für Bautechnik

