

Bescheid

**über die Ergänzung und Verlängerung der
Geltungsdauer der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
vom 6. Juni 2005**

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

25.03.2013

Geschäftszeichen:

I 3-1.8.1-9/13

Zulassungsnummer:

Z-8.1-184

Geltungsdauer

vom: **25. März 2013**

bis: **30. Juni 2014**

Antragsteller:

MJ Gerüst GmbH

Ziegelstraße 68

58840 Plettenberg

Zulassungsgegenstand:

Gerüstsystem "MJ-Gerüst UNI 70"

Dieser Bescheid ergänzt und verlängert die Geltungsdauer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-8.1-184 vom 6. Juni 2005, geändert und ergänzt durch Bescheide vom 8. September 2005, vom 9. Juni 2006, vom 19. Dezember 2006, vom 22. März 2007, vom 18. Mai 2009, vom 31. Mai 2010 und vom 30. August 2011.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und eine Anlage. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

DIBt

ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt ergänzt:

a) Tabelle 1 wird durch folgendes Bauteil ergänzt:

Tabelle 1: Bauteile für die Verwendung im Gerüstsystem "MJ-GERÜST UNI 70"

Bezeichnung	Anlage A, Seite	Bemerkungen
Stahlboden Wand 1,25 (Maschinengeschweißt)	65	---

b) Tabelle 3 wird durch folgendes Bauteil ergänzt:

Tabelle 3: Zuordnung der Beläge zu den Gerüstgruppen

Bezeichnung	Anlage A, Seite	Feldweite ℓ [m]	Verwendung in Gerüstgruppe
Stahlboden Wand 1,25 (Maschinengeschweißt)	65	$\leq 2,07$	≤ 6
		2,57	≤ 5
		3,07	≤ 4

c) Tabelle 4 wird durch folgendes Bauteil ergänzt:

Tabelle 4: Beläge für die Verwendung in Fanggerüst


Bezeichnung	Anlage A, Seite
Stahlboden Wand 1,25 (Maschinengeschweißt)	65

Zu Anlage A

a) Anlage A wird durch die Seite 65 ergänzt.

Georg Feistel
Abteilungsleiter

Beglaubigt

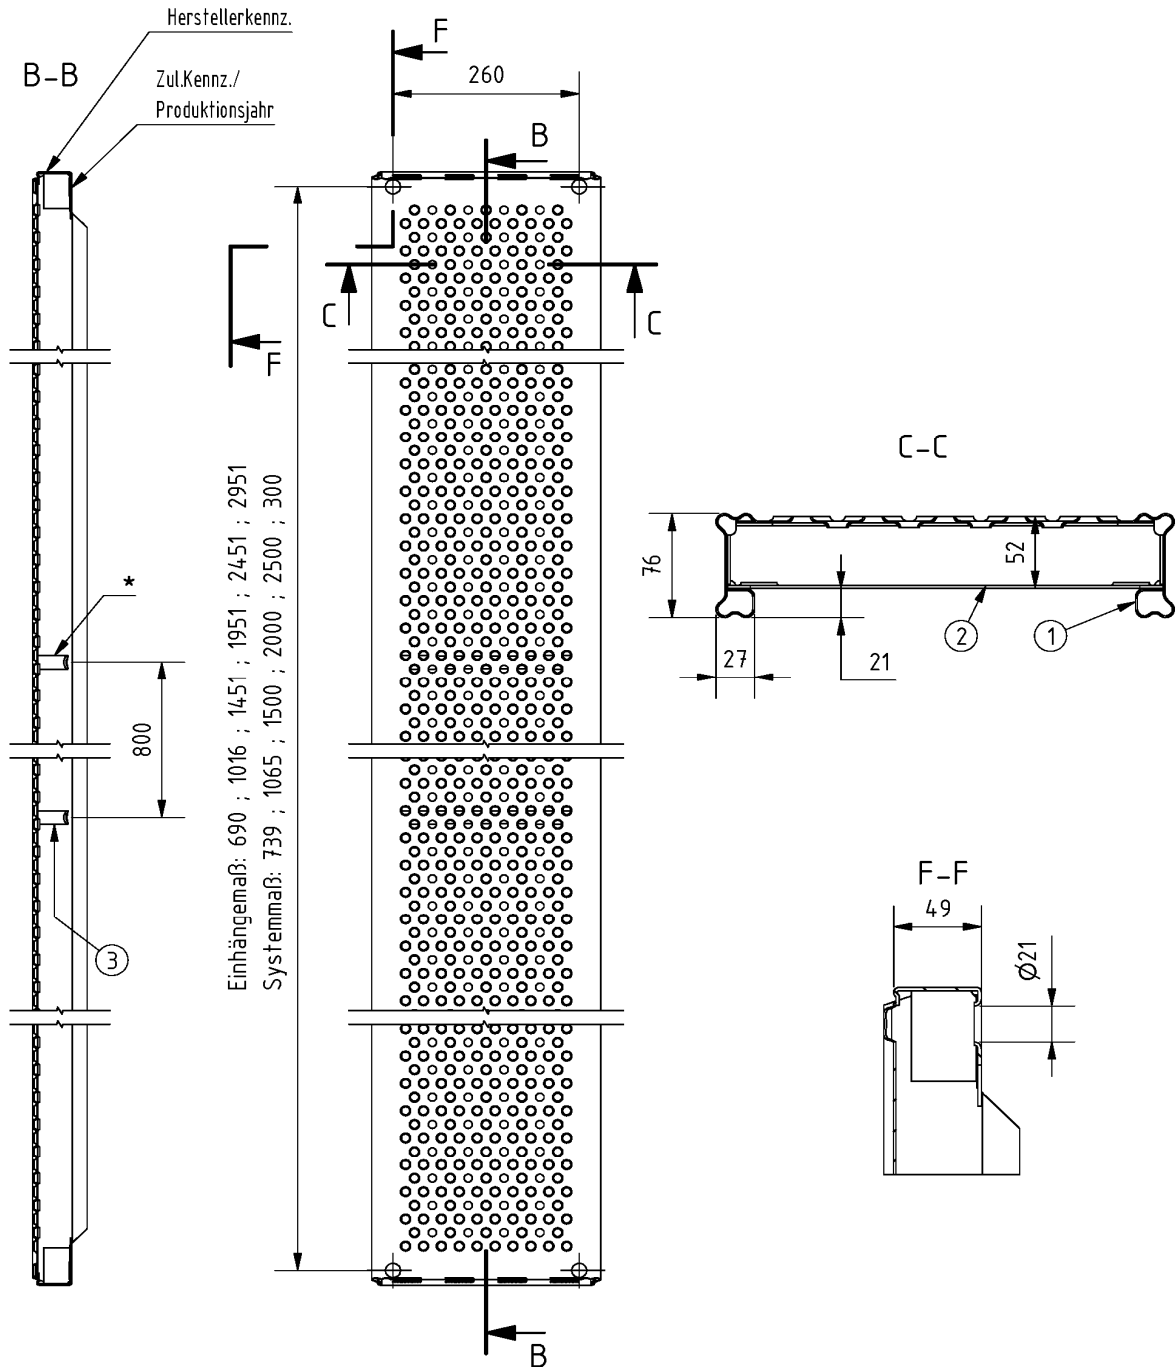

*= Griffe nur bei 2,50 und 3,00m

Pos.	Bezeichnung	Stk.	Werkstoff	Bemerkung
3	Haltegriff für Stahlböden / t=3	2	S235	DIN EN 10025-2
2	Kopfblech / t=2 ; alternativ	2	S235JR	DIN EN 10025-2 R _{eH} ≥ 280N/mm ²
2	Kopfblech / t=2	2	S275JR	DIN EN 10025-2
1	Belagblech / t=1,25 ; alternativ	1	S235JR	DIN EN 10025-2 R _{eH} ≥ 280N/mm ²
1	Belagblech / t=1,25	1	S275JR	DIN EN 10025-2



MJ-Gerüst GmbH
Ziegelstr. 68
58840 Plettenberg
www.mj-geruest.de

07.02.2013 R.Pahlig StB0L / ö A 22.03.2013

UNI 70

Stahlboden Wand 1,25
(Maschinengeschweißt)
0,70 ; 1,10 ; 1,50 ; 2,00 ; 2,50 ; 3,00 m

Anlage A Seite 65