

Bescheid

**über die Ergänzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
vom 16. Januar 2013**

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

06.12.2013

Geschäftszeichen:

II 33-1.83.3-3/02-5

Zulassungsnummer:

Z-83.3-10

Geltungsdauer

vom: **6. Dezember 2013**

bis: **13. März 2016**

Antragsteller:

Otto Christ AG

Wash Systems

Memminger Straße 51

87734 Memmingen

Zulassungsgegenstand:

**Anlagen zur Behandlung von Abwässern aus der maschinellen Fahrzeugreinigung
von PKW und Bussen
FONTIS**

Dieser Bescheid ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-83.3-10 vom 16. Januar 2013.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und eine Anlage. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

**Bescheid über die Ergänzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung**

Nr. Z-83.3-10

Seite 2 von 2 | 6. Dezember 2013

ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt ergänzt.

Der 3. Absatz im Abschnitt 2.2.3.1 erhält folgende Fassung:

Die mechanische Vorbehandlung der Baugröße FONTIS-S besteht aus einem oder zwei Schlammfängen und einem Entnahmebecken. Die mechanische Vorbehandlung der Baugrößen FONTIS-M, FONTIS-L und FONTIS-XL besteht aus zwei Schlammfängen sowie jeweils einem Entnahmebecken. Die Schlammfänge der Baugröße FONTIS-XL sind parallel angeordnet. Die Schlammfänge der Baugrößen FONTIS-S, FONTIS-M und FONTIS-L sind in Reihe oder parallel angeordnet.


Der Abschnitt 3 wird wie folgt ergänzt:

Bei der parallelen Anordnung der Schlammfänge ist eine gleichmäßige Aufteilung des zufließenden Abwasserstroms sicherzustellen.

Die Anlage 8 des Bescheids vom 16. Januar 2013 wird ersetzt durch die geänderte Anlage 8 dieses Bescheids.

Christian Herold
Referatsleiter

Beglaubigt

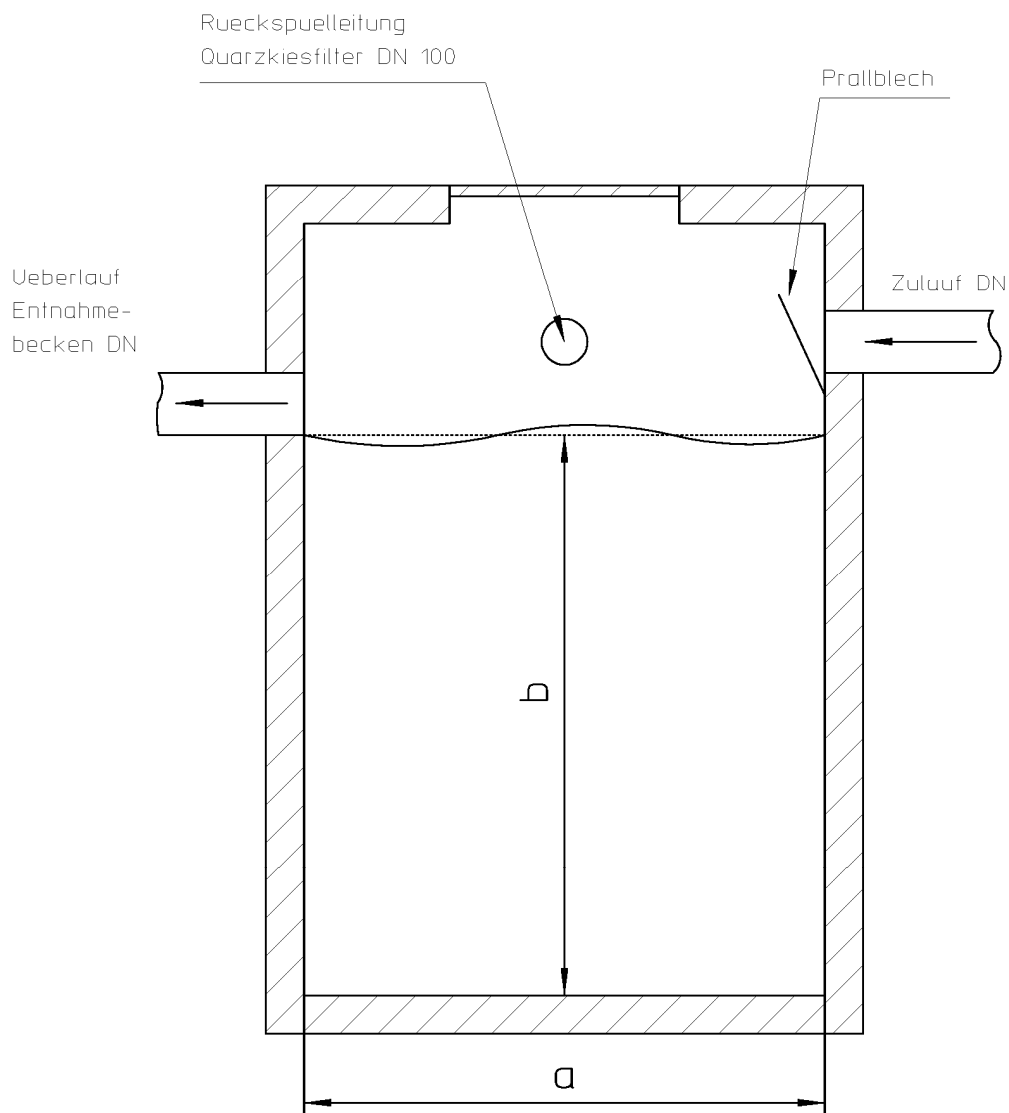

Allgemeiner Hinweis
Schachtbau nach DIN EN 1917 + DIN V 4034-1, Typ 2

Bemessung	FONTIS-S	FONTIS-M	FONTIS-L	FONTIS-XL
Material Schlammfangbehälter	Betongüteklasse C30/37			
Standardanordnung der Becken in Reihe / Nutzinhalt	1 x 5 m ³	2 x 7,5 m ³	2 x 10 m ³	-
Anordnung der Becken parallel Nutzinhalt	2 x 5 m ³	2 x 7,5 m ³	2 x 10 m ³	2 x 10/15 m ³
Durchmesser (mm) a	2000	2500	2500	2500
Füllstandshöhe (mm) b	1600	1500	2000	2000
Zulauf/Überlauf DN (mm)	150	200	300	300

Anlagen zur Behandlung von Abwässern aus der maschinellen Fahrzeugreinigung von PKW und Bussen, FONTIS

Schlammfang
FONTIS S/M/L/XL

Anlage 8