

Bescheid

über die Ergänzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
vom 1. Dezember 2015

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

28.11.2016

Geschäftszeichen:

III 52-1.43.12-55/16

Zulassungsnummer:

Z-43.12-398

Geltungsdauer

vom: **28. November 2016**

bis: **1. Dezember 2020**

Antragsteller:

Olsberg GmbH
Hüttenstraße 38
59939 Olsberg

Zulassungsgegenstand:

Raumluftunabhängige Kaminöfen in verschiedenen Ausführungen

Dieser Bescheid ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung vom 1. Dezember 2015. Dieser Bescheid umfasst vier Seiten und eine Anlage. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

DIBt

ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt ergänzt:

1. Der Abschnitt 1 erhält folgende Fassung:

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand

Gegenstand der Zulassung sind die raumluftunabhängigen Kaminöfen mit den Bezeichnungen gemäß Tabelle 1 für den Brennstoff Scheitholz und Holzbrikett.

Tabelle 1: Bezeichnungen, Nennwärmeleistungen und Kenndaten für Scheitholz

Bezeichnung	Nennwärmeleistung [kW]	Abgasmassenstrom [g/s]	Abgas-temperatur [°C]	Erforderlicher Förderdruck [Pa]	CO ₂ -Gehalt [%]
Tecapa Compact 23/656	6,5	4,58	323	12	12,9
Tecapa Compact 23/657					
Pacaya Compact	6,2	5,8	336	12	10,3
Pacaya Plus Comp.					
Ipala Compact 23/696	5,0	4,13	339	12	10,42
Ipala Compact 23/697					
Aracar Compact 41/605 41/606					
Tenorio Compact 23/684	5,4	4,7	250	12	9,2
Merapi 23/675	5,9	5,4	316	12	9,6
Pico Compact 23/695	5,0	4,0	340	12	9,99

Die für den raumluftunabhängigen Feuerstättenbetrieb erforderlichen Verbrennungsluftleitungen vom Freien oder vom Luftschacht der Luft-Abgas-Schornsteine und die Verbindungsstücke für die Abgasabführung zu den Schornsteinen oder zu den Luft-Abgas-Schornsteinen sind optionale Zubehörteile der Kaminöfen. Die Feuerstätten entsprechen nach der Abgasführung und der Verbrennungsluftversorgung den Typen FC_{61x} von raumluftunabhängigen Feuerstätten für feste Brennstoffe gemäß den Zulassungsgrundsätzen des Deutschen Instituts für Bautechnik¹.

1.2 Anwendungsbereich

Die raumluftunabhängigen Einzelfeuerstätten sind zur Einzelraumheizung bestimmt. Die erforderliche Verbrennungsluft wird den Feuerstätten über dichte Leitungen vom Freien oder über einen Luftschacht eines Luft-Abgas-Schornsteins und einer Anschlussleitung direkt zugeführt und nicht dem Aufstellraum der Feuerstätten entnommen (raumluftunabhängiger Feuerstättenbetrieb). Aufgrund dieser Betriebsweise, dürfen die Einzelfeuerstätten auch in Nutzungseinheiten aufgestellt werden, die dauerhaft luftundurchlässig entsprechend dem Stand der Technik abgedichtet sind sowie in Nutzungseinheiten, die mit mechanischen Be- oder Entlüftungsanlagen ausgerüstet sind.

2. Die Tabelle 2 im Abschnitt 2.1 erhält folgende Fassung:

Tabelle 2: Übersicht der Prüfberichte

Bezeichnung	Prüfbericht	Prüfstelle
Tecapa Compact 23/656	RRF – 40 13 3369	Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle
Tecapa Compact 23/657	RRF – BZ 13 3369	
	RRF – SB 13 3369	
Pacaya Compact	RRF – 40 15 4047	Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle
Pacaya Plus Comp.	RRF – BZ 15 4047	
	RRF – SB 15 4047	
Ipala Compact 23/696 Türanschlag links	FK 40 15 367/BZ	Feuerstättenprüfstelle Kahl GmbH
Ipala Compact 23/697 Türanschlag rechts		
Aracar Compact 41/605 Fülltür Linksanschlag 41/606 Fülltür Rechtsanschlag	FK 40 16 418	Feuerstättenprüfstelle Kahl GmbH
Tenorio Compact 23/684	RRF – 40 14 3663 RRF – BZ 14 3663 RRF – SB 14 3663	Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle
Merapi 23/675	RRF – 40 14 3648-1 RRF – BZ 14 3648 RRF – SB 14 3648	Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle
Pico Compact 23/695	FK 40 14 310/BZ	Feuerstättenprüfstelle Kahl GmbH

¹ Zulassungsgrundsätze für die Prüfung und Beurteilung von raumluftunabhängigen Feuerstätten für feste Brennstoffe – März 2015 -
Typ FC_{61x}

Feuerstätte ohne Gebläse zum Anschluss an einen Schornstein
Die Verbrennungsluftleitung aus dem Freien und das Verbindungsstück zum Schornstein sowie der Schornstein sind nicht Bestandteil der Feuerstätte.

**Bescheid über die Ergänzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-43.12-398**

Seite 4 von 4 | 28. November 2016

3. Die Tabelle 3 im Abschnitt 3 erhält folgende Fassung:


Tabelle 3: Abstände zu brennbaren Baustoffen

Bezeichnung	seitlich	hinten	Strahlungsbereich der Feuerraumtür	Verbrennungsluft- volumenstrom	CO- Wert*
Tecapa Compact 23/656	37 cm	25 cm	100 cm	17 m³/h	0,09 %
Tecapa Compact 23/657					
Pacaya Compact	35 cm	28 cm	120 cm	14 m³/h	0,09 %
Pacaya Plus Comp.					
Ipala Compact 23/696	20 cm	20 cm	80 cm	12 m³/h	0,05 %
Ipala Compact 23/697					
Aracar Compact 41/605 41/606	0 cm	0 cm	80 cm	12 m³/h	0,05 %
Tenorio Compact 23/684	27 cm	15 cm	80 cm	12 m³/h	0,07 %
Merapi Compact 23/675	35 cm	28 cm	80 cm	14 m³/h	0,09 %
Pico Compact 23/695	20 cm	20 cm	80 cm	12 m³/h	0,06 %

4. Die Anlagen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vom 1. Dezember 2015 werden um die Anlage 1 dieses Bescheides ergänzt.

Rudolf Kersten
Referatsleiter

Beglaubigt

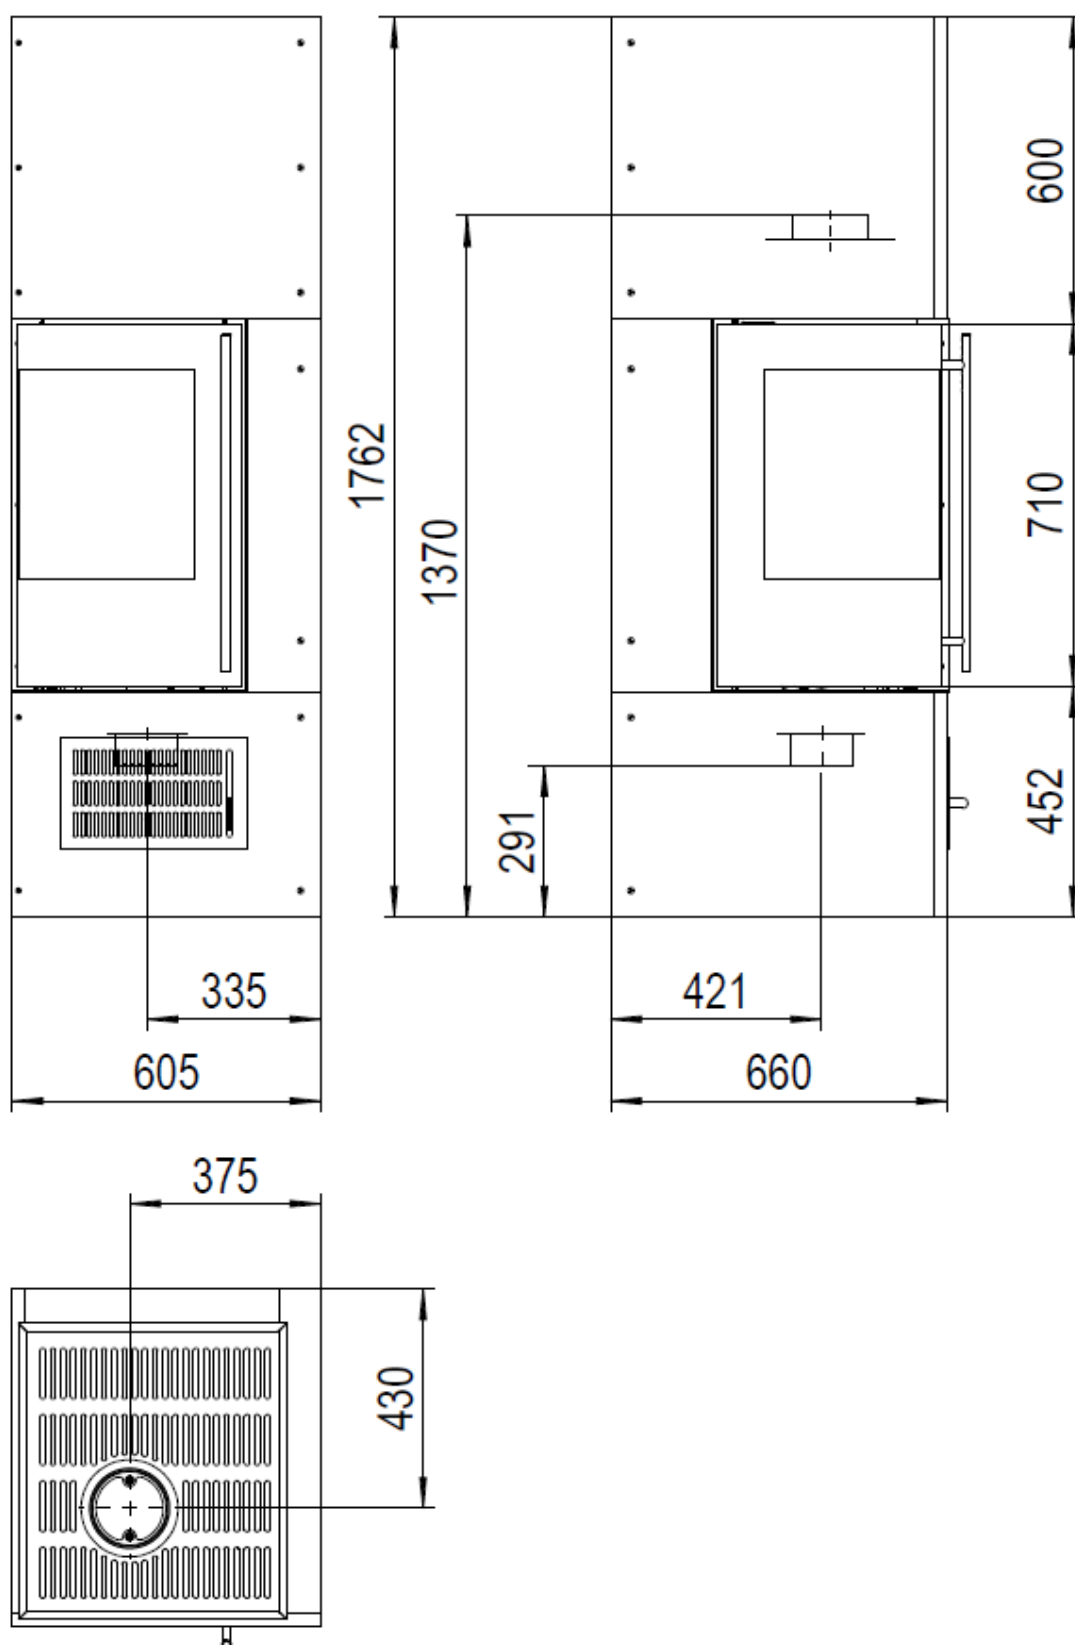

Raumluftunabhängige Kaminöfen in verschiedenen Ausführungen

Ansichten und Abmessungen der Feuerstätte
mit der Bezeichnung "Aracar Compact 41/605"

Anlage 1