

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamts

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts



Europäische Technische Bewertung

ETA-13/1036
vom 12. Dezember 2017

Allgemeiner Teil

Technische Bewertungsstelle, die die Europäische Technische Bewertung ausstellt

Deutsches Institut für Bautechnik

Handelsname des Bauprodukts

Injektionssystem Hilti HIT-HY 270

Produktfamilie,
zu der das Bauprodukt gehört

Injektionssystem zur Verankerung im Mauerwerk

Hersteller

Hilti AG
Feldkircherstraße 100
9494 Schaan
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN

Herstellungsbetrieb

Hilti Werke

Diese Europäische Technische Bewertung enthält

50 Seiten, davon 3 Anhänge, die fester Bestandteil dieser Bewertung sind.

Diese Europäische Technische Bewertung wird ausgestellt gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, auf der Grundlage von

ETAG 029, April 2013,
verwendet als EAD gemäß Artikel 66 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Diese Fassung ersetzt

ETA-13/1036 vom 28. April 2015

Die Europäische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer Amtssprache ausgestellt. Übersetzungen dieser Europäischen Technischen Bewertung in andere Sprachen müssen dem Original vollständig entsprechen und müssen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europäische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Übermittlung, nur vollständig und ungekürzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europäische Technische Bewertung widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemäß Artikel 25 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011.

Besonderer Teil

1 Technische Beschreibung des Produkts

Das Injektionssystem Hilti HIT-HY 270 für Mauerwerk ist ein Verbunddübel (Injektionstyp), der aus einem Foliengebinde mit Injektionsmörtel Hilti HIT-HY 270, einer Siebhülse und einer Gewindestange mit Sechskantmutter und Unterlegscheibe in den Größen M6 bis M16 oder einer Innengewindehülse in den Größen M8 bis M12 besteht. Die Stahlteile bestehen aus verzinktem Stahl, nichtrostendem Stahl oder hochkorrosionsbeständigem Stahl.

Die Ankerstange wird in ein mit Injektionsmörtel gefülltes Bohrloch gesetzt und durch den Verbund und/oder Formschluss zwischen Stahlteil, Injektionsmörtel und Mauerwerk verankert.

Die Produktbeschreibung ist in Anhang A angegeben.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemäß dem anwendbaren Europäischen Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Dübel entsprechend den Angaben und Bedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Prüf- und Bewertungsmethoden, die dieser Europäischen Technischen Bewertung zu Grunde liegen, führen zur Annahme einer Nutzungsdauer des Dübels von mindestens 50 Jahren. Die Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die angenommene wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

3 Leistung des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung

3.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Charakteristische Tragfähigkeit der Stahlelemente	Siehe Anhang C1
Charakteristische Tragfähigkeit der Dübel im Mauerwerk	Siehe Anhang C3 – C30
Verformungen unter Querlast und Zuglast	Siehe Anhang C3 – C30
Reduktionsfaktor für Baustellenversuche (β -Faktor)	Siehe Anhang C1
Rand- und Achsabstände	Siehe Anhang C3 – C30
Gruppenfaktor für Gruppenbefestigungen	Siehe Anhang C3 – C30

3.2 Brandschutz (BWR 2)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Brandverhalten	Klasse A1
Feuerwiderstand	Keine Leistung festgestellt (KLF)

3.3 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)

Bezüglich gefährlicher Stoffe können die Produkte im Geltungsbereich dieser Europäischen Technischen Bewertung weiteren Anforderungen unterliegen (z. B. umgesetzte europäische Gesetzgebung und nationale Rechts- und Verwaltungsvorschriften). Um die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zu erfüllen, müssen gegebenenfalls diese Anforderungen ebenfalls eingehalten werden.

3.4 Sicherheit bei der Nutzung (BWR 4)

Die wesentlichen Merkmale bezüglich Sicherheit bei der Nutzung sind unter der Grundanforderung Mechanische Festigkeit und Standsicherheit erfasst.

4 Angewandtes System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit mit der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemäß der Leitlinie für die europäische technische Zulassung ETAG 029, April 2013 verwendet als Europäisches Bewertungsdokument (EAD) gemäß Artikel 66 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 gilt folgende Rechtsgrundlage: [97/177/EG].

Folgendes System ist anzuwenden: 1

5 Für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemäß anwendbarem Europäischen Bewertungsdokument

Technische Einzelheiten, die für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Prüfplans, der beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 12. Dezember 2017 vom Deutschen Institut für Bautechnik

BD Dipl.-Ing. Andreas Kummerow
Abteilungsleiter

Beglaubigt:

Einbauzustand

Bild A1: Lochstein und Vollstein mit Gewindestange, HIT-V-... und einer Siebhülse HIT-SC (siehe Tabelle B5) oder mit Innengewindehülse HIT-IC und einer Siebhülse HIT-SC (siehe Tabelle B7)

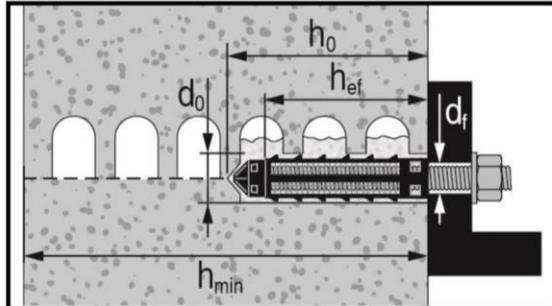


Bild A2: Lochstein und Vollstein mit Gewindestange, HIT-V-... und zwei Siebhülsen HIT-SC für große Verankerungstiefe (siehe Tabelle B6)


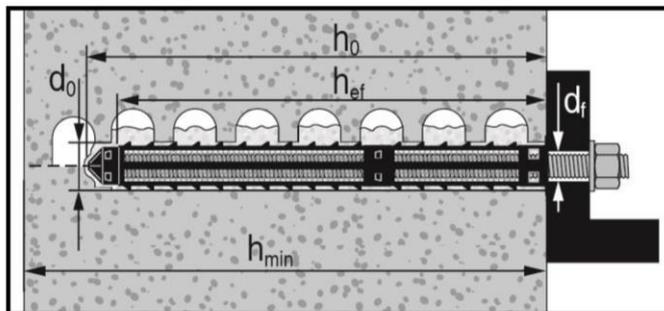


Bild A3: Vollstein mit Gewindestange, HIT-V-... (siehe Tabelle B8)

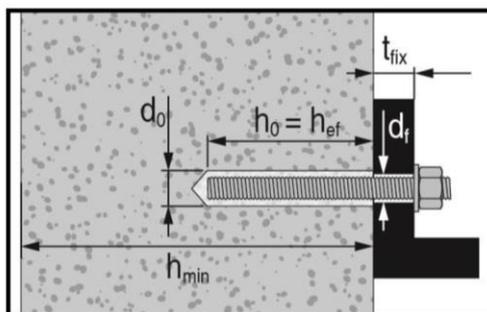

Hilti HIT-HY 270

Produktbeschreibung
Einbauzustand

Anhang A1

Bild A4: Vollstein mit Innengewindehülse HIT-IC (siehe Tabelle B9)




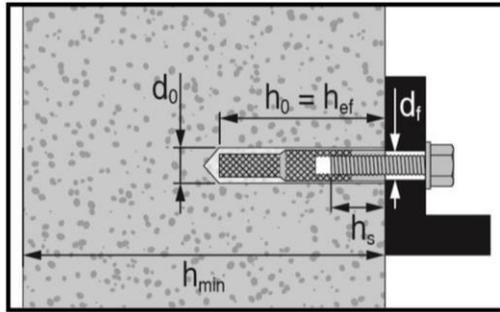


Bild A5: Lochstein und Vollstein mit Gewindestange, HIT-V... mit zwei Siebhülsen HIT-SC zur Montage durch das Anbauteil und/oder durch eine nichttragende Schicht (siehe Tabelle B10)

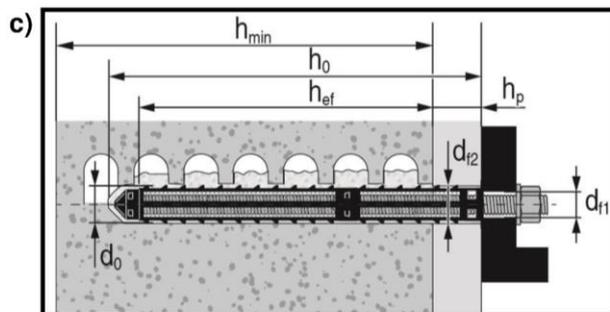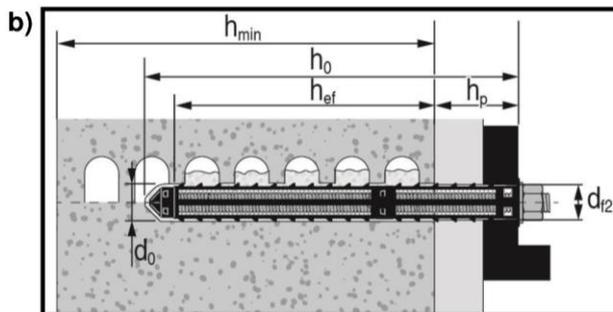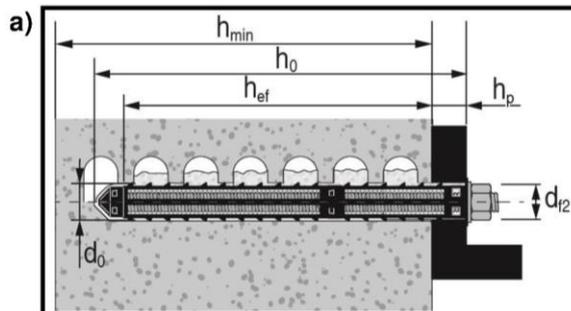

Hilti HIT-HY 270

Produktbeschreibung
Einbauzustand

Anhang A2

Produktbeschreibung: Injektionsmörtel und Stahlelemente

**Injektionsmörtel Hilti HIT-HY 270: Hybridsystem mit Zuschlag
330 ml und 500 ml**

Kennzeichnung
HILTI HY-270
Chargennummer und
Produktionslinie
Verfallsdatum mm/yyyy




Produktname: "Hilti HIT-HY 270"

Statikmischer Hilti HIT-RE-M



Gewindestange, HIT-V-...

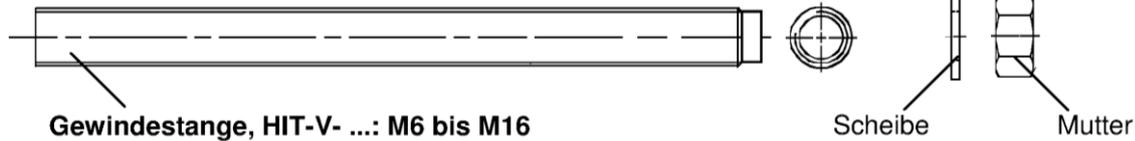

Gewindestange, HIT-V- ...: M6 bis M16

Handelsübliche Gewindestangen mit:


- Werkstoff, Abmessungen und mechanische Eigenschaften gemäß Tabelle A1
- Abnahmeprüfzeugnis 3.1 gemäß EN 10204:2004. Die Dokumente sind aufzubewahren.
- Markierung der Setztiefe

Innengewindehülse HIT-IC M8 bis M12



Kennzeichnung:
z.B. HIT-IC M8x80

Siebhülse HIT- SC 16 bis 22

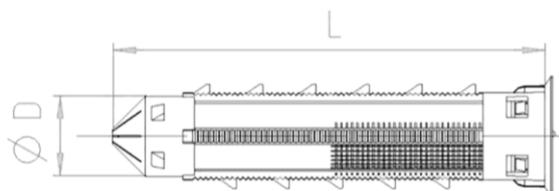

Kopfkennzeichnung:
z.B. HIT-SC 18x85

elektronische Kopie der eta des dibt: eta-13/1036

Hilti HIT-HY 270

Produktbeschreibung
Injektionsmörtel / Statikmischer / Stahlelemente / Siebhülsen

Anhang A3

Tabelle A1: Werkstoffe

Bezeichnung	Werkstoff
Stahlteile aus verzinktem Stahl	
Gewindestange, HIT-V-5.8(F)	Festigkeitsklasse 5.8, $f_{uk} = 500 \text{ N/mm}^2$, $f_{yk} = 400 \text{ N/mm}^2$, Bruchdehnung ($l_0=5d$) > 8% duktil Galvanisch verzinkt $\geq 5 \mu\text{m}$, (F) Feuerverzinkt $\geq 45 \mu\text{m}$
Gewindestange, HIT-V-8.8(F)	Festigkeitsklasse 8.8, $f_{uk} = 800 \text{ N/mm}^2$, $f_{yk} = 640 \text{ N/mm}^2$, Bruchdehnung ($l_0=5d$) > 8% duktil Galvanisch verzinkt $\geq 5 \mu\text{m}$, (F) Feuerverzinkt $\geq 45 \mu\text{m}$
Innengewindehülse HIT-IC	$f_{uk} = 490 \text{ N/mm}^2$; $f_{yk} = 390 \text{ N/mm}^2$ Bruchdehnung ($l_0=5d$) > 8% duktil Galvanisch verzinkt $\geq 5 \mu\text{m}$
Scheibe	Galvanisch verzinkt $\geq 5 \mu\text{m}$ Feuerverzinkt $\geq 45 \mu\text{m}$
Mutter	Festigkeit der Sechskantmutter abgestimmt auf Festigkeit der Gewindestange Galvanisch verzinkt $\geq 5 \mu\text{m}$, Feuerverzinkt $\geq 45 \mu\text{m}$
Stahlteile aus nichtrostendem Stahl	
Gewindestange, HIT-V-R	Festigkeitsklasse 70, $f_{uk} = 700 \text{ N/mm}^2$, $f_{yk} = 450 \text{ N/mm}^2$, Bruchdehnung ($l_0=5d$) > 8% duktil Werkstoff 1.4401, 1.4404, 1.4578, 1.4571, 1.4439, 1.4362 EN 10088-1: 2014
Scheibe	Werkstoff 1.4401, 1.4404, 1.4578, 1.4571, 1.4439, 1.4362 EN 10088-1: 2014
Mutter	Festigkeit der Sechskantmutter abgestimmt auf Festigkeit der Gewindestange Werkstoff 1.4401, 1.4404, 1.4578, 1.4571, 1.4439, 1.4362 EN 10088-1: 2014
Stahlteile aus hochkorrosionsbeständigem Stahl	
Gewindestange, HIT-V-HCR	$f_{uk} = 800 \text{ N/mm}^2$, $f_{yk} = 640 \text{ N/mm}^2$, Bruchdehnung ($l_0=5d$) > 8% duktil Werkstoff 1.4529, 1.4565 EN 10088-1: 2014
Scheibe	Werkstoff 1.4529, 1.4565 EN 10088-1: 2014
Mutter	Festigkeit der Sechskantmutter abgestimmt auf Festigkeit der Gewindestange Werkstoff 1.4529, 1.4565 EN 10088-1: 2014
Plastikteile	
Siebhülse HIT-SC	Rahmen: FPP 20T Netz: PA6.6 N500/200

Hilti HIT-HY 270

Produktbeschreibung
Werkstoffe

Anhang A4

Spezifizierung des Verwendungszwecks

Verankerungsgrund:

- Vollsteinmauerwerk (Nutzungskategorie b), entsprechend Anlage B3.
- Bemerkung: Die charakteristischen Widerstände gelten ebenfalls für größere Steinabmessungen und höhere Steindruckfestigkeiten.
- Lochsteinmauerwerk (Nutzungskategorie c), entsprechend Anlage B3 und B5.
- Festigkeitsklasse des Mauermörtels: M2,5 Minimum entsprechend EN 998-2: 2010.
- Für Mauerwerk aus anderen Vollsteinen oder Lochsteinen darf der charakteristische Widerstand mittels Baustellenversuchen ermittelt werden. Dies geschieht gemäß ETAG 029, Anhang B, unter Berücksichtigung des im Anhang C1, Tabelle C1 genannten β -Faktors.

Tabelle B1: Übersicht der Nutzungskategorien

Befestigungen unter:	HIT-HY 270 mit Gewindestange, HIT-V oder HIT-IC	
	in Vollstein	in Lochstein
Bohren 	Hammerbohren	Drehbohren
Statische und quasi statische Belastung	Anhang : C1 (Stahl), C3 bis C20	Anhang : C1 (Stahl), C21 bis C30
Nutzungskategorie: trockenes oder feuchtes Mauerwerk	Kategorie d/d – Montage und Verwendung in Bauteilen unter den Bedingungen trockener Innenräume. Kategorie w/d – Montage unter trockenen oder feuchten Bedingungen und Verwendung unter den Bedingungen trockener Innenräume (ausgenommen Kalksandsteine). Kategorie w/w - Montage und Verwendung in Bauteilen unter trockenen oder feuchten Bedingungen (ausgenommen Kalksandsteine).	
Montagerichtung Mauerwerk	Horizontal	
Montagerichtung Deckenziegel	Überkopf	
Nutzungskategorie	b (Mauerwerk aus Vollstein)	c (Mauerwerk aus Lochstein)
Temperatur im Verankerungs- grund beim Einbau	+5° C bis +40° C (Tabelle B11)	-5° C bis +40° C (Tabelle B12)
Gebrauchs- temperatur	Temperatur- bereich Ta:	-40 °C bis +40 °C (max. Langzeittemperatur +24 °C und max. Kurzzeittemperatur +40 °C)
	Temperatur- bereich Tb:	-40 °C bis +80 °C (max. Langzeittemperatur +50 °C und max. Kurzzeittemperatur +80 °C)

Hilti HIT-HY 270

Verwendungszweck
Spezifikationen

Anhang B1

Anwendungsbedingungen (Umweltbedingungen):

- In Bauteilen unter den Bedingungen trockener Innenräume (verzinkter Stahl, nichtrostender Stahl oder hochkorrosionsbeständiger Stahl).
- Bauteile im Freien (einschließlich Industrielatmosphäre und Meeresnähe) und in Feuchträumen, wenn keine besonders aggressiven Bedingungen vorliegen (nichtrostender Stahl oder hochkorrosionsbeständiger Stahl).
- Bauteile im Freien und in Feuchträumen, wenn besonders aggressive Bedingungen vorliegen (hochkorrosionsbeständiger Stahl).

Anmerkung: Aggressive Bedingungen sind z.B. ständiges, abwechselndes Eintauchen in Meerwasser oder der Bereich der Spritzzone von Meerwasser, chlorhaltige Atmosphäre in Schwimmbadhallen oder Atmosphäre mit extremer chemischer Verschmutzung (z. B. bei Rauchgas-Entschwefelungsanlagen oder Straßentunneln, in denen Enteisungsmittel verwendet werden).

Bemessung:

- Die Befestigungen müssen unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der Verankerungen und des Mauerwerksbaus erfahrenen Ingenieurs bemessen werden.
- Unter Berücksichtigung der zu verankernden Lasten sind prüfbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen anzufertigen. Auf den Konstruktionszeichnungen ist die Lage des Dübels (z. B. Lage des Dübels zu den Auflagern usw.) anzugeben.
- Die Bemessung der Verankerungen unter statischer und quasi statischer Belastung erfolgt in Übereinstimmung mit: ETAG 029, Anhang C, Bemessungsverfahren A
- Im Falle, dass die Steindruckfestigkeit f_b kleiner ist als die höchste, in den Lasttabellen genannte Druckfestigkeit, kann die Last gemäß folgender Formel berechnet werden:

$$F_{Rk,act.} = F_{Rk,ETA,(fb)} * (f_{b,act.}/f_{b,ETA})^\alpha$$

$F_{Rk,act.}$ = Tragfähigkeit des Dübels im vorhandenen Mauerwerk.

$F_{Rk,ETA,(fb)}$ = Tragfähigkeit des Dübels im Mauerwerk gemäß Anhang C3 bis C30.

$f_{b,act.}$ = Vorhandene, normalisierte mittlere Druckfestigkeitsklasse gemäß EN 772-1:2011.

$f_{b,ETA.}$ = Normalisierte mittlere Druckfestigkeitsklasse gemäß Anhang C3 bis C30.

α = 0,5 für Mauerwerk aus Ziegel, Beton und Kalksandvollsteinen.

α = 0,75 für Mauerwerk aus Kalksandlochsteinen.

- Für Lochsteinmauerwerk: Querlasten zum freien Rand müssen über vollvermörtelte Stoßfugen oder direkten Kontakt der Steine übertragen werden.
- Für Lochsteinmauerwerk sind nur Querlasten ohne Hebelarm erlaubt.

Einbau:

- Der Einbau erfolgt durch entsprechend geschultes Personal unter der Aufsicht des Bauleiters.

Hilti HIT-HY 270

Verwendungszweck
Spezifikationen

Anhang B2

Tabelle B2: Übersicht der Mauersteine und Eigenschaften

Art des Mauersteins	Foto	Stein- abmessungen [mm]	Druck- festigkeit $f_{b,ETA}$ [N/mm ²]	Roh- dichte [kg/dm ³]	Anhang
Vollziegel EN 771-1		≥ 240x115x52	12/20/40	2,0	C3/C4
Vollziegel EN 771-1		≥ 240x115x72	10/20	2,0	C5/C7
Vollziegel EN 771-1		≥ 240x115x113	12/20	2,0	C8/C10
Kalksandvollstein EN 771-2		≥ 240x115x113	12 / 28	2,0	C11/C12
Kalksandvollstein EN 771-2		≥ 248x240x248	12/20/28	2,0	C13/C16
Leichtbetonvollstein EN 771-3		≥ 240x115x113	4 / 6	0,9	C17/C18
Normalbetonvollstein EN 771-3		≥ 240x115x113	6 / 16	2,0	C19/C20
Lochziegel EN 771-1		300x240x238	12 / 20	1,4	C21/C22
Kalksandlochstein EN 771-2		248x240x248	12 / 20	1,4	C23/C24
Leichtbeton Hohlblockstein EN 771-3		495x240x238	2 / 6	0,7	C25/C27
Normalbeton Lochstein EN 771-3		500x200x200	4 / 10	0,9	C28/C29
Lochziegel EN 771-1 Deckenstein		250x510x180	DIN EN 15037-3 Klasse R2	1,0	C30

Hilti HIT-HY 270

Verwendungszweck
Steintypen und Eigenschaften

Anhang B3

Tabelle B3: Übersicht Befestigungselemente (inkl. Größen und Verankerungstiefen) und zugehörige Mauersteine

Art des Mauersteins	Foto	HIT-V ¹⁾ 	HIT-IC 	HIT-V ¹⁾ + HIT-SC 	HIT-IC + HIT-SC 	Anhang
Vollziegel EN 771-1		M8 bis M16 h _{ef} = 50 mm bis 300 mm	M8 bis M12	M8 bis M16 h _{ef} = 80 mm bis 160 mm	M8 bis M12	C3/C4
Vollziegel EN 771-1		M8 bis M16 h _{ef} = 50 mm bis 300 mm	M8 bis M12	M8 bis M16 h _{ef} = 80 mm bis 160 mm	M8 bis M12	C5/C7
Vollziegel EN 771-1		M8 bis M16 h _{ef} = 50 mm bis 300 mm	M8 bis M12	M8 bis M16 h _{ef} = 80 mm bis 160 mm	M8 bis M12	C8/C10
Kalksand- vollstein EN 771-2		M8 bis M16 h _{ef} = 50 mm bis 300 mm	M8 bis M12	M8 bis M16 h _{ef} = 80 mm bis 160 mm	M8 bis M12	C11/C12
Kalksand- vollstein EN 771-2		M8 bis M16 h _{ef} = 50 mm bis 300 mm	M8 bis M12	M8 bis M16 h _{ef} = 80 mm bis 160 mm	M8 bis M12	C13/C16
Leichtbeton- vollstein EN 771-3		M8 bis M16 h _{ef} = 50 mm bis 300 mm	M8 bis M12	M8 bis M16 h _{ef} = 80 mm bis 160 mm	M8 bis M12	C17/C18
Normalbeton- vollstein EN 771-3		M8 bis M16 h _{ef} = 50 mm bis 300 mm	M8 bis M12	M8 bis M16 h _{ef} = 80 mm bis 160 mm	M8 bis M12	C19/C20
Lochziegel EN 771-1		-	-	M8 bis M16 h _{ef} = 80 mm bis 160 mm	M8 bis M12	C21/C22
Kalksand- lochstein EN 771-2		-	-	M8 bis M16 h _{ef} = 80 mm bis 160 mm	M8 bis M12	C23/C24
Leichtbeton Hohlblock- stein EN 771-3		-	-	M8 bis M16 h _{ef} = 80 mm bis 160 mm	M8 bis M12	C25/C27
Normalbeton Lochstein EN 771-3		-	-	M8 bis M16 h _{ef} = 50 mm bis 160 mm	M8 bis M12	C28/C29
Lochziegel EN 771-1 Deckenstein		-	-	M6 h _{ef} = 80 mm	-	C30






¹⁾ Handelsübliche Gewindestangen können ebenfalls verwendet werden.

Hilti HIT-HY 270

Verwendungszweck
Befestigungselemente und entsprechende Steintypen

Anhang B4

Tabelle B4: Details der Lochsteine
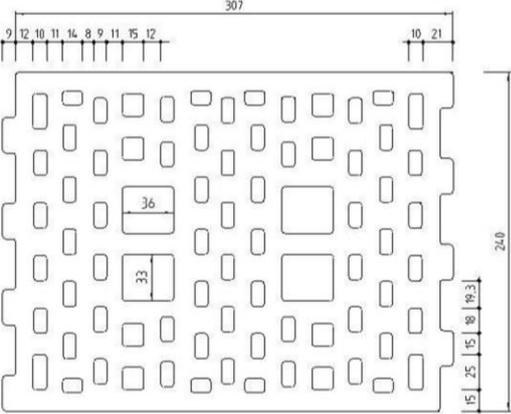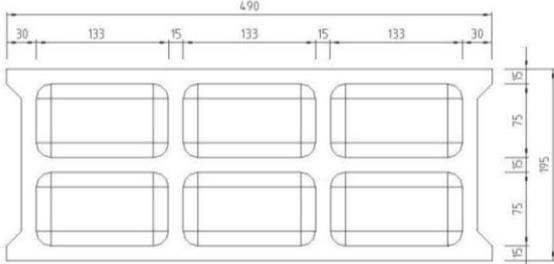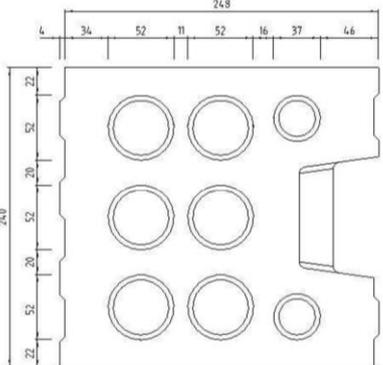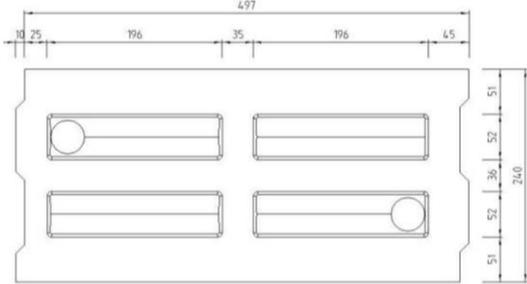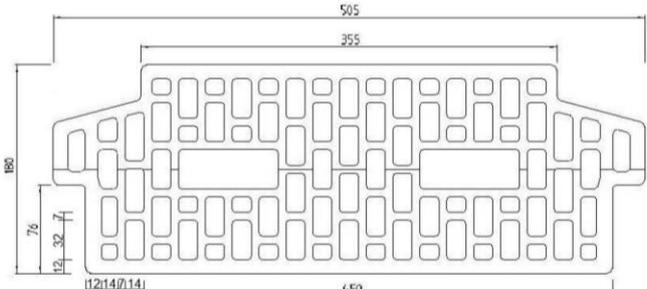
<p>Hochlochziegel EN 771-1</p> <p>Rapis Ziegel Hz 12-1,4-10DF</p>  	<p>Normalbeton Lochstein EN 771-3</p> <p>Parpaing creux B40</p>  
<p>Kalksandlochstein EN 771-2</p> <p>KS Wemding KSL-R(P) 12-1,4 8DF</p>  	<p>Leichtbeton Hohlblockstein EN 771-3</p> <p>Knobel Betonwerk Hbl 4-0,8-500x240x238</p>  
	<p>Hochlochziegel EN 771-1</p> <p>Deckenziegel Fiedler Ziegelerdecke Typ 18+0 oder 18+3</p>  

Hilti HIT-HY 270

Verwendungszweck
Details der Lochsteine

Anhang B5

Tabelle B5: Montagekennwerte Gewindestange, HIT-V-... mit einer Siebhülse HIT-SC für Lochstein und Vollstein (Bild A1)

Gewindestange, HIT-V-...		M6	M8		M10		M12		M16	
mit HIT-SC		12x85	16x50	16x85	16x50	16x85	18x50	18x85	22x50	22x85
Bohrerinnendurchmesser	d ₀ [mm]	12	16	16	16	16	18	18	22	22
Bohrlochtiefe	h ₀ [mm]	95	60	95	60	95	60	95	60	95
Effektive Verankerungstiefe	h _{ef} [mm]	80	50	80	50	80	50	80	50	80
Maximaler Durchmesser des Durchgangslochs im Anbauteil	d _f [mm]	7	9	9	12	12	14	14	18	18
Minimale Wanddicke	h _{min} [mm]	115	80	115	80	115	80	115	80	115
Bürste HIT-RB	- [-]	12	16	16	16	16	18	18	22	22
Anzahl Hübe HDM	- [-]	5	4	6	4	6	4	8	6	10
Anzahl Hübe HDE 500-A	- [-]	4	3	5	3	5	3	6	5	8
Maximales Anzugsdrehmoment für alle Steine ausser "Parpaing creux"	T _{max} [Nm]	0	3	3	4	4	6	6	8	8
Maximales Anzugsdrehmoment für "Parpaing creux"	T _{max} [Nm]	-	2	2	2	2	3	3	6	6

Tabelle B6: Montagekennwerte Gewindestange, HIT-V-... mit zwei Siebhülsen HIT-SC für Lochstein und Vollstein für größere Verankerungstiefen (Bild A2)

Gewindestange, HIT-V-...		M8		M10	
mit HIT-SC		16x50+16x85	16x85+16x85	16x50+16x85	16x85+16x85
Bohrerinnendurchmesser	d ₀ [mm]	16		16	
Bohrlochtiefe	h ₀ [mm]	145		180	
Effektive Verankerungstiefe	h _{ef} [mm]	130		160	
Maximaler Durchmesser des Durchgangslochs im Anbauteil	d _f [mm]	9		12	
Minimale Wanddicke	h _{min} [mm]	195		230	
Bürste HIT-RB	- [-]	16		16	
Anzahl Hübe HDM	- [-]	4+6		6+6	
Anzahl Hübe HDE 500-A	- [-]	3+5		5+5	
Maximales Anzugsdrehmoment	T _{max} [Nm]	3		4	

Tabelle B6: Fortsetzung

Gewindestange, HIT-V-...		M12		M16	
mit HIT-SC		18x50+18x85	18x85+18x85	22x50+22x85	22x85+22x85
Bohrerinnendurchmesser	d ₀ [mm]	18		22	
Bohrlochtiefe	h ₀ [mm]	145		180	
Effektive Verankerungstiefe	h _{ef} [mm]	130		160	
Maximaler Durchmesser des Durchgangslochs im Anbauteil	d _f [mm]	14		18	
Minimale Wanddicke	h _{min} [mm]	195		230	
Bürste HIT-RB	- [-]	18		22	
Anzahl Hübe HDM	- [-]	4+8		6+10	
Anzahl Hübe HDE 500-A	- [-]	3+6		5+8	
Maximales Anzugsdrehmoment	T _{max} [Nm]	6		8	

Hilti HIT-HY 270

Verwendungszweck
Montagekennwerte

Anhang B6

Tabelle B7: Montagekennwerte Innengewindehülse HIT-IC... mit Siebhülse HIT-SC für Lochstein und Vollstein (Bild A1)

HIT-IC...			M8x80	M10x80	M12x80
mit HIT-SC			16x85	18x85	22x85
Bohrerinnendurchmesser	d_0	[mm]	16	18	22
Bohrlochtiefe	h_0	[mm]	95	95	95
Effektive Verankerungstiefe	h_{ef}	[mm]	80	80	80
Einschraubtiefe	h_s	[mm]	8...75	10...75	12...75
Maximaler Durchmesser des Durchgangslochs im Anbauteil	d_f	[mm]	9	12	14
Minimale Wanddicke	h_{min}	[mm]	115	115	115
Bürste HIT-RB	-	[-]	16	18	22
Anzahl Hübe HDM	-	[-]	6	8	10
Anzahl Hübe HDE 500-A	-	[-]	5	6	8
Maximales Anzugsdrehmoment	T_{max}	[Nm]	3	4	6

Tabelle B8: Montagekennwerte Gewindestange, HIT-V... in Vollstein (Bild A3)

Gewindestange, HIT-V...			M8	M10	M12	M16
Bohrerinnendurchmesser	d_0	[mm]	10	12	14	18
Bohrlochtiefe = Effektive Verankerungstiefe	$h_0 = h_{ef}$	[mm]	50...300	50...300	50...300	50...300
Maximaler Durchmesser des Durchgangslochs im Anbauteil	d_f	[mm]	9	12	14	18
Minimale Wanddicke	h_{min}	[mm]	h_0+30	h_0+30	h_0+30	h_0+36
Bürste HIT-RB	-	[-]	10	12	14	18
Maximales Anzugsdrehmoment	T_{max}	[Nm]	5	8	10	10

Tabelle B9: Montagekennwerte Innengewindehülse HIT-IC... in Vollstein (Bild A4)

HIT-IC...			M8x80	M10x80	M12x80
Bohrerinnendurchmesser	d_0	[mm]	14	16	18
Bohrlochtiefe = Effektive Verankerungstiefe	$h_0 = h_{ef}$	[mm]	80	80	80
Einschraubtiefe	h_s	[mm]	8...75	10...75	12...75
Maximaler Durchmesser des Durchgangslochs im Anbauteil	d_f	[mm]	9	12	14
Minimale Wanddicke	h_{min}	[mm]	115	115	115
Bürste HIT-RB	-	[-]	14	16	18
Maximales Anzugsdrehmoment	T_{max}	[Nm]	5	8	10

Hilti HIT-HY 270

Verwendungszweck
Montagekennwerte

Anhang B7

Tabelle B10: Montagekennwerte Gewindestange, HIT-V-... mit zwei Siebhülsen HIT-SC für die Montage durch das Anbauteil und/oder durch eine nichttragende Schicht für Lochstein und Vollstein (Bild A5)



Gewindestange, HIT-V-... mit HIT-SC				M8		M10	
				16x50+16x85	16x85+16x85	16x50+16x85	16x85+16x85
Bohrernennendurchmesser	d ₀ [mm]			16	16	16	16
Bohrlochtiefe	h ₀ [mm]			145	180	145	180
Min. effektive Verankerungstiefe	h _{ef,min} [mm]			80	80	80	80
Max. Dicke der nichttragenden Schicht und Anbauteildicke (Durchsteckmontage)	h _{p,max} [mm]			50	80	50	80
Max. Durchmesser des Durchgangslochs im Anbauteil (Vorsteckmontage)	d _{f1} [mm]			9	9	12	12
Max. Durchmesser des Durchgangslochs im Anbauteil (Durchsteckmontage)	d _{f2} [mm]			17	17	17	17
Minimale Wanddicke	h _{min} [mm]			h _{ef} +65	h _{ef} +70	h _{ef} +65	h _{ef} +70
Bürste HIT-RB	- [-]			16	16	16	16
Anzahl Hübe HDM	- [-]			4+6	6+6	4+6	6+6
Anzahl Hübe HDE 500-A	- [-]			3+5	5+5	3+5	5+5
Maximales Anzugsdrehmoment für alle Steine außer "parpaing creux"	T _{max} [Nm]			3	3	4	4
Maximales Anzugsdrehmoment für "parpaing creux"	T _{max} [Nm]			2	2	2	2

Tabelle B10 fortgesetzt

Gewindestange, HIT-V-... mit HIT-SC				M12		M16	
				18x50+18x85	18x85+18x85	22x50+22x85	22x85+22x85
Bohrernennendurchmesser	d ₀ [mm]			18	18	22	22
Bohrlochtiefe	h ₀ [mm]			145	180	145	180
Min. effektive Verankerungstiefe	h _{ef,min} [mm]			80	80	80	80
Max. Dicke der nichttragenden Schicht und Anbauteildicke (Durchsteckmontage)	h _{p,max} [mm]			50	80	50	80
Max. Durchmesser des Durchgangslochs im Anbauteil (Vorsteckmontage)	d _{f1} [mm]			14	14	18	18
Max. Durchmesser des Durchgangslochs im Anbauteil (Durchsteckmontage)	d _{f2} [mm]			19	19	23	23
Minimale Wanddicke	h _{min} [mm]			h _{ef} +65	h _{ef} +70	h _{ef} +65	h _{ef} +70
Bürste HIT-RB	- [-]			18	18	22	22
Anzahl Hübe HDM	- [-]			4+8	8+8	6+10	10+10
Anzahl Hübe HDE 500-A	- [-]			5+8	8+8	5+8	8+8
Maximales Anzugsdrehmoment für alle Steine außer "parpaing creux"	T _{max} [Nm]			6	6	8	8
Maximales Anzugsdrehmoment für "parpaing creux"	T _{max} [Nm]			3	3	6	6

Hilti HIT-HY 270

Verwendungszweck
Montagekennwerte

Anhang B8

Tabelle B11: Maximale Verarbeitungszeit und minimale Aushärtezeit für Vollsteine ¹⁾

Temperatur im Verankerungsgrund T	Maximale Verarbeitungszeit t_{work}	Minimale Aushärtezeit t_{cure}
5 °C bis 9 °C	10 min	2,5 h
10 °C bis 19 °C	7 min	1,5 h
20 °C bis 29 °C	4 min	30 min
30 °C bis 40 °C	1 min	20 min

¹⁾ Die Aushärtezeiten gelten nur für trockenen Verankerungsgrund.
In feuchtem Verankerungsgrund müssen die Aushärtezeiten verdoppelt werden.

Tabelle B12: Maximale Verarbeitungszeit und minimale Aushärtezeit ¹⁾ für Lochsteine

Temperatur im Verankerungsgrund T	Maximale Verarbeitungszeit t_{work}	Minimale Aushärtezeit t_{cure}
-5 °C bis -1 °C	10 min	6 h
0 °C bis 4 °C	10 min	4 h
5 °C bis 9 °C	10 min	2,5 h
10 °C bis 19 °C	7 min	1,5 h
20 °C bis 29 °C	4 min	30 min
30 °C bis 40 °C	1 min	20 min

¹⁾ Die Aushärtezeiten gelten nur für trockenen Verankerungsgrund.
In feuchtem Verankerungsgrund müssen die Aushärtezeiten verdoppelt werden.

Tabelle B13: Reinigungsalternativen

Handreinigung (MC):

zum Ausblasen von Bohrlöchern bis zu einem Durchmesser von $d_0 \leq 18$ mm und einer Bohrlochtiefe von $h_0 \leq 100$ mm wird die Hilti-Handausblaspumpe empfohlen.



Druckluftreinigung (CAC):

zum Ausblasen von Bohrlöchern bis zu einer Bohrlochtiefe von $h_0 \leq 300$ mm wird eine Ausblasdüse mit einem Durchmesser von mindestens 3,5 mm empfohlen.



Stahlbürste HIT-RB:

gemäß Tabelle B5 bis B10 in Abhängigkeit vom Bohrlochdurchmesser für MC und CAC.



Hilti HIT-HY 270

Verwendungszweck
Montagekennwerte
Reinigungswerkzeuge


Anhang B9

Montageanweisung

Bohrlocherstellung


Wenn beim Bohren über die gesamte Bohrlochtiefe (z.B. in nicht verfüllten Stoßfugen) kein nennenswerter Bohrwiderstand spürbar ist, so ist diese Setzposition zu verwerfen.

Bohrverfahren



Im Hohlstein (Nutzungskategorie c): Drehbohren

Bohrloch mit Bohrhammer im Drehmodus, unter Verwendung des passenden Bohrerdurchmessers, auf die richtige Bohrtiefe erstellen.




Im Vollstein (Nutzungskategorie b): Hammerbohren

Bohrloch mit Bohrhammer drehschlagend, unter Verwendung des passenden Bohrerdurchmessers, auf die richtige Bohrtiefe erstellen.


Bohrlochreinigung

Unmittelbar vor dem Setzen des Dübels muss das Bohrloch frei von Bohrmehl und Verunreinigungen sein. Schlechte Bohrlochreinigung = geringe Traglasten.

Handreinigung (MC) oder Druckluftreinigung (CAC) für Lochsteine und Vollsteine




Bohrloch 2-mal vom Bohrlochgrund über die gesamte Länge mit der Hilti Handpumpe (Bohrlochdurchmesser $d_0 \leq 18$ mm und Bohrlochtiefe bis $h_0 = 100$ mm) oder ölfreier Druckluft (min. 6 bar bei $6 \text{ m}^3/\text{h}$; Bohrlochtiefe bis $h_0 = 300$ mm) ausblasen, bis die rückströmende Luft staubfrei ist. Falls notwendig Verlängerung verwenden.



2-mal mit Stahlbürste in passender Größe (siehe Tabelle B5 bis B10) bürsten. Stahlbürste Hilti HIT-RB mit einer Drehbewegung in das Bohrloch bis zum Bohrlochgrund einführen und wieder herausziehen (falls notwendig mit Verlängerung).

Die Bürste muss beim Einführen einen Widerstand erzeugen (Bürste $\varnothing \geq$ Bohrloch \varnothing) – falls nicht, ist die Bürste zu klein und muss durch eine geeignete Bürste ersetzt werden.




Bohrloch erneut mit der Hilti Handpumpe oder Druckluft 2-mal ausblasen, bis die rückströmende Luft staubfrei ist.

Hilti HIT-HY 270


Verwendungszweck
Montageanweisung

Anhang B10


Injektionsvorbereitung bei Mauerwerk mit Lochanteil und Hohlräumen: Montage mit Siebhülse HIT-SC



Einzelsiebhülse HIT-SC
Kappe aufstecken




Zwei Siebhülsen HIT-SC
Siebhülsen zusammenstecken und überflüssige Kappe entsorgen.
Beachten, dass im Falle von unterschiedlichen Siebhülsenlängen die kurze Siebhülse in die lange Siebhülse gesteckt wird.




Siebhülse manuell einschieben.
Bei der Verwendung von zwei Siebhülsen muss die Längere zuerst eingeschoben werden.

Für alle Anwendungen



Statikmischer HIT-RE-M fest auf Foliengebilde aufschrauben. Den Mischer unter keinen Umständen verändern.
Bedienungsanleitung des Auspressgerätes und des Mörtels befolgen.
Prüfen der Kassette und des Foliengebundes auf einwandfreie Funktion.
Kein beschädigtes Gebinde / Kassette verwenden.
Foliengebilde in die Kassette einführen und Kassette in Auspressgerät einsetzen.




Das Öffnen der Foliengebilde erfolgt automatisch bei Auspressbeginn. Der am Anfang aus dem Mischer austretende Mörtelvorlauf darf nicht für Befestigungen verwendet werden. Die Menge des Mörtelvorlaufes ist abhängig von der Gebindegröße:


2 Hübe bei 330 ml Foliengebilde,
3 Hübe bei 500 ml Foliengebilde.

Injektion des Mörtels ohne Luftblasen zu bilden


Montage mit Siebhülse HIT-SC



Einzelsiebhülse HIT-SC
Den Mischer ca. 1 cm in die Kappe einschieben. Die gemäß Tabelle B5 bis B10 angegebene Mörtelmenge injizieren. Mörtel muss aus der Kappe austreten.



Zwei Siebhülsen HIT-SC
Mischerverlängerung bei der Montage von zwei Siebhülsen verwenden.
Den Mischer ca. 1 cm durch die Spitze der Siebhülse "2" einschieben. Die gemäß Tabelle B5 bis B10 angegebene Mörtelmenge in die Siebhülse "1" injizieren.
Mischer zurückziehen, bis er 1 cm in der Kappe der Siebhülse "2" steckt und Mörtel, wie vorher beschrieben, in die Siebhülse "2" injizieren.



Kontrolle der injizierten Mörtelmenge. Der Mörtel muss aus der Kappe ausgetreten sein.


Nach der Mörtelinjektion die Entriegelungstaste am Auspressgerät betätigen, um Mörtelnachlauf zu vermeiden.

Hilti HIT-HY 270

Verwendungszweck
Montageanweisung

Anhang B11

Vollsteine: Montage ohne Siebhülse




Injizieren des Mörtels vom Bohrlochgrund und während jedes Hubes den Mischer zurückziehen.

Das Bohrloch zu ca. 2/3 verfüllen. Nach dem Einsetzen des Befestigungselementes muss der Ringspalt zwischen Dübel und Untergrund, über die gesamte Verankerungstiefe, vollständig mit Mörtel ausgefüllt sein.

Nach der Mörtelinjektion die Entriegelungstaste am Auspressgerät betätigen, um Mörtelnachlauf zu vermeiden.

Setzen des Befestigungselementes:


Vor der Montage sicherstellen, dass das Element trocken und frei von Öl und anderen Verunreinigungen ist.

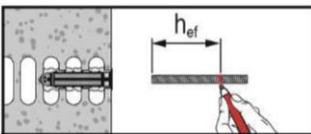

HIT-V-... oder HIT-IC in Lochstein und Vollstein: Vorsteckmontage (Bild A1 bis Bild A4)

Befestigungselement markieren und bis zur gewünschten Verankerungstiefe einführen, noch bevor die Verarbeitungszeit t_{work} abgelaufen ist.

Verarbeitungszeit t_{work} siehe Tabelle B11 und Tabelle B12.

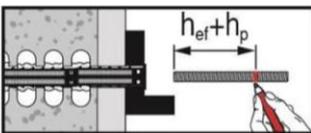


HIT-V-... in Lochstein und Vollstein: Montage durch das Anbauteil (Bild A5a)

oder durch die nichttragende Schicht und das Anbauteil (Bild A5b)

Befestigungselement markieren und bis zur gewünschten Verankerungstiefe einführen, noch bevor die Verarbeitungszeit t_{work} abgelaufen ist.

Verarbeitungszeit t_{work} siehe Tabelle B11 und Tabelle B12.

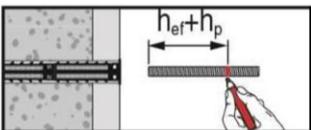


HIT-V-... in Lochstein und Vollstein:

Montage durch die nichttragende Schicht (Bild A5c)

Befestigungselement markieren und bis zur gewünschten Verankerungstiefe einführen, noch bevor die Verarbeitungszeit t_{work} abgelaufen ist.

Verarbeitungszeit t_{work} siehe Tabelle B11 und Tabelle B12.

Belasten des Dübels

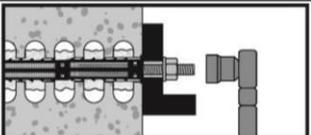

Nach Ablauf der Aushärtezeit t_{cure} (siehe Tabelle B11 und Tabelle B12) kann der Dübel belastet werden.

Das aufzubringende Drehmoment darf die angegebenen Werte T_{max} gemäß Tabelle B5 bis B10 nicht überschreiten.

Hilti HIT-HY 270

Verwendungszweck
Montageanweisung

Anhang B12

Tabelle C1: β -Faktor für Baustellenversuche unter Zugbelastung

Nutzungskategorien		w/w und w/d		d/d	
Temperatur Bereich		Ta*	Tb*	Ta*	Tb*
Base material	Cleaning				
Vollziegel EN 771-1	CAC	0,96	0,96	0,96	0,96
	MC	0,84	0,84	0,84	0,84
Kalksandvollstein EN 771-2	CAC/MC	-	-	0,96	0,80
Leichtbetonvollstein EN 771-3	CAC	0,82	0,68	0,96	0,80
	MC	0,81	0,67	0,90	0,75
Normalbetonvollstein EN 771-3	CAC/MC	0,96	0,80	0,96	0,80
Lochziegel EN 771-1	CAC	0,96	0,96	0,96	0,96
	MC	0,84	0,84	0,84	0,84
Kalksandlochstein EN 771-2	CAC/MC	-	-	0,96	0,80
Leichtbeton Hohlblockstein EN 771-3	CAC	0,69	0,57	0,81	0,67
	MC	0,68	0,56	0,76	0,63
Normalbeton Lochstein EN 771-3	CAC/MC	0,96	0,80	0,96	0,80

* Temperaturbereich Ta / Tb siehe Anlage B1

Tabelle C2: Charakteristische Werte der Stahltragfähigkeit für Gewindestangen, HIT-V unter Zuglast und Querlast in Mauerwerk

Stahlversagen Zuglast		M6	M8	M10	M12	M16
Charakteristische Stahltragfähigkeit	$N_{Rk,s}$ [kN]	$A_s \cdot f_{uk}$				
Stahlversagen Querlast ohne Hebelarm						
Charakteristische Stahltragfähigkeit	$V_{Rk,s}$ [kN]	$0,5 \cdot A_s \cdot f_{uk}$				
Stahlversagen Querlast mit Hebelarm						
Charakteristisches Biegemoment	$M_{Rk,s}$ [kN]	$1,2 \cdot W_{el} \cdot f_{uk}$				

Tabelle C3: Charakteristische Werte der Stahltragfähigkeit für Innengewindehülse HIT-IC unter Zuglast und Querlast in Mauerwerk

Stahlversagen Zuglast		M8	M10	M12
HIT-IC	$N_{Rk,s}$ [kN]	5,9	7,3	13,8
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms,N}$ [-]	1,50		
Stahlversagen Querlast ohne Hebelarm für Gewindestangen oder Schrauben				
Charakteristische Stahltragfähigkeit	$V_{Rk,s}$ [kN]	$0,5 \cdot A_s \cdot f_{uk}$		
Stahlversagen Querlast mit Hebelarm für Gewindestangen oder Schrauben				
Charakteristisches Biegemoment	$M_{Rk,s}$ [kN]	$1,2 \cdot W_{el} \cdot f_{uk}$		


Hilti HIT-HY 270

Leistung

β -Faktor für Baustellenversuche unter Zugbelastung
Charakteristische Werte unter Zuglast und Querlast - Stahlversagen

Anhang C1

Achsabstand in Abhängigkeit vom Randabstand für alle Dübelkombinationen:

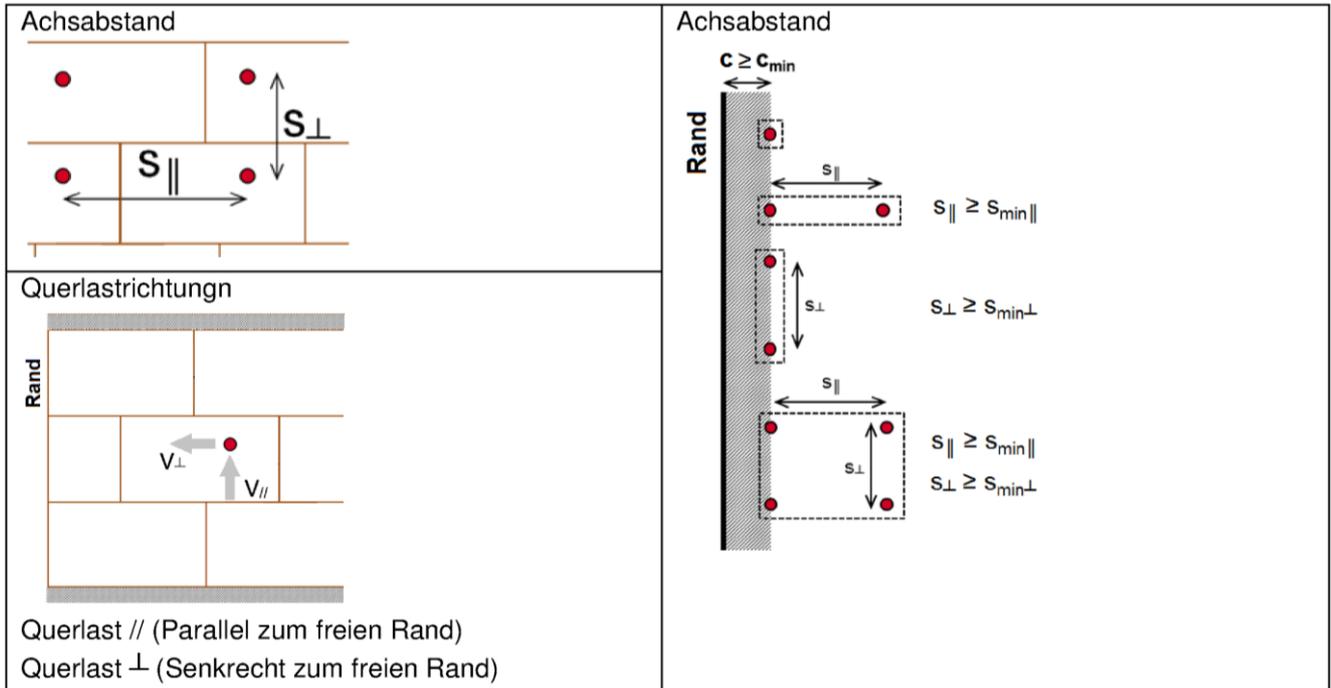

Die charakteristischen Widerstände einer Dübelgruppe werden unter Verwendung von Gruppenfaktoren α_g gemäß Anhang C3 bis C30, berechnet

Gruppe mit zwei Dübeln: $N_{Rk}^g = \alpha_{g,N} \cdot N_{Rk}$ und $V_{Rk}^g = \alpha_{g,V} \cdot V_{Rk}$ (mit den relevanten α_g)

Gruppe mit vier Dübeln: $N_{Rk}^g = \alpha_{g,N \parallel} \cdot \alpha_{g,N \perp} \cdot N_{Rk}$ und $V_{Rk}^g = \alpha_{g,V \parallel} \cdot \alpha_{g,V \perp} \cdot V_{Rk}$

Hilti HIT-HY 270

Leistung
Dübel Achsabstand

Anhang C2

Art des Mauersteins: Vollziegel Mz, 1DF

Tabelle C4: Beschreibung des Mauersteins

Steintyp		Solid Mz, 1DF	
Rohdichte	ρ [kg/dm ³]	$\geq 2,0$	
Druckfestigkeit	f_b [N/mm ²]	$\geq 12 / 20 / 40$	
Norm		EN 771 - 1	
Hersteller			
Steinabmessungen	[mm]	$\geq 240 \times 115 \times 52$	
Minimale Wanddicke	h_{min} [mm]	≥ 115	


Charakteristische Werte der Tragfähigkeit für alle Dübelkombinationen (siehe Tabelle B3)

Tabelle C5: Zugtragfähigkeit bei Randabstand $c \geq 115$ mm

Nutzungskategorie			w/w = w/d		d/d	
Gebrauchstemperaturbereich			Ta	Tb	Ta	Tb
Dübeltyp und -größe	h_{ef} [mm]	f_b [N/mm ²]	$N_{RK,p} = N_{RK,b}$ [kN]			
Alle Dübel	≥ 50	12	1,5 (2,0*)			
		20	2,0 (2,5*)			
		40	3,5 (4,0*)			
	≥ 80	12	2,5 (3,0*)			
		20	3,5 (4,0*)			
		40	5,5 (6,5*)			
	≥ 100	12	3,5 (4,0*)			
		20	4,5 (5,0*)			
		40	7,0 (8,0*)			

* nur CAC Reinigung

Zugehörige Achs- und Randabstände und Gruppenfaktoren α_g

Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{\perp} \geq$ [mm]	α_g [-]	Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{ } \geq$ [mm]	α_g [-]
	115	-	-	-	-	-	-
	115	55	1,0		115	75	1,35
	115	115	2,0		115	3 h_{ef}	2,0

Hilti HIT-HY 270

Leistung Vollziegel Mz, 1DF
Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zuglast und Gruppenfaktor

Anhang C3

Tabelle C6: Quertragfähigkeit bei Randabstand $c \geq 115$ mm (für V_{II}) und $c \geq 1,5 h_{ef}$ (für V_{\perp})

Dübeltyp und -größe	h_{ef} [mm]	f_b [N/mm ²]	$V_{Rk,b} = V_{Rk,c II}$ [kN]	$V_{Rk,c \perp}$
HIT-V M8; M10 HIT-IC M8	≥ 50	12	2,5	Bemessung gemäß ETAG029 Anhang C, Formel C5.6
		20	3,0	
		40	4,0	
HIT-V M12; M16 HIT-IC M10; M12	≥ 50	12	3,5	
		20	4,5	
		40	5,5	
HIT-V M8; M10 HIT-IC M8	≥ 80	12	5,0	
		20	6,0	
		40	7,5	
HIT-V M12; M16 HIT-IC M10; M12	≥ 80	12	6,5	
		20	8,5	
		40	10,5	

Zugehörige Achs- und Randabstände und Gruppenfaktoren α_g

Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{\perp} \geq$ [mm]	α_g [-]	Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{\perp} \geq$ [mm]	α_g [-]
	115	-	-		$1,5 h_{ef}$	-	-
	115	55	1,0		$1,5 h_{ef}$	55	1,0
	115	115	2,0		$1,5 h_{ef}$	$3 h_{ef}$	2,0
Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{ }$ [mm]	α_g [-]	Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{ }$ [mm]	α_g [-]
					$1,5 h_{ef}$	115	1,0
	115	75	2,0		$1,5 h_{ef}$	$3 h_{ef}$	2,0

Tabelle C7: Verschiebungen

h_{ef}	N	δ_{N0}	$\delta_{N\infty}$	V	δ_{V0}	$\delta_{V\infty}$
[mm]	[kN]	[mm]	[mm]	[kN]	[mm]	[mm]
50	1,2	0,1	0,2	1,4	0,5	0,75
80	2,1	0,1	0,2	2,1	1,1	1,65
100	3,9	0,2	0,4	3,0	1,3	1,95

Hilti HIT-HY 270

Leistung Vollziegel Mz, 1DF

Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Querlast und Gruppenfaktor
Verschiebungen

Anhang C4

Art des Mauersteins: Vollziegel Mz, NF

Tabelle C8: Beschreibung des Mauersteins

Steintyp		Mz, NF	
Rohdichte	ρ [kg/dm ³]	2,0	
Druckfestigkeit	f_b [N/mm ²]	$\geq 10 / 20$	
Norm		EN 771 - 1	
Hersteller			
Steinabmessungen	[mm]	$\geq 240 \times 115 \times 71$	
Minimale Wanddicke	h_{min} [mm]	≥ 115	



Charakteristische Werte der Tragfähigkeit für alle Dübelkombinationen (siehe Tabelle B3)

Tabelle C9: Zugtragfähigkeit bei Randabstand $c \geq 50$ mm

Nutzungskategorie			w/w = w/d		d/d	
Gebrauchstemperaturbereich			Ta	Tb	Ta	Tb
Dübeltyp und -größe	h_{ef} [mm]	f_b [N/mm ²]	$N_{Rk,p} = N_{Rk,b}$ [kN]			
Alle Dübel	≥ 50	10	1,5 (1,5*)			
		20	2,0 (2,0*)			
	≥ 80	10	2,5 (3,0*)			
		20	3,5 (4,0*)			

* nur CAC Reinigung

Zugehörige Achs- und Randabstände und Gruppenfaktoren α_g

Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{\perp} \geq$ [mm]	α_g [-]	Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{ } \geq$ [mm]	α_g [-]
	50	-	-	-	-	-	-
	50	75	1,0		115	50	1,0
-	-	-	-		50	115	1,15
	50	150	2,0		50	3 h_{ef}	2,0

Hilti HIT-HY 270

Leistung Vollziegel Mz, NF
Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zuglast und Gruppenfaktor

Anhang C5

Tabelle C10: Zugtragfähigkeit bei Randabstand $c \geq 150$ mm

Nutzungskategorie			w/w = w/d		d/d	
Gebrauchstemperaturbereich			Ta	Tb	Ta	Tb
Dübeltyp und -größe	h_{ef} [mm]	f_b [N/mm ²]	$N_{RK,p} = N_{RK,b}$ [kN]			
Alle Dübel	≥ 100	10	4,0 (4,5*)			
		20	5,5 (6,0*)			

* nur CAC Reinigung

Zugehörige Achs- und Randabstände und Gruppenfaktoren α_g

Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{\perp} \geq$ [mm]	α_g [-]	Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{ } \geq$ [mm]	
	150	-	-	-	-	-	-
	150	75	1,40		150	50	0,75
-	-	-	-		150	115	1,35
	150	150	2,0		150	3 h_{ef}	2,0

Tabelle C11: Quertragfähigkeit bei Randabstand $c \geq 1,5 h_{ef}$

Dübeltyp und -größe	h_{ef} [mm]	f_b [N/mm ²]	$V_{RK,b} = V_{RK,c II}$ [kN]	$V_{RK,c \perp}$
Alle Dübel	≥ 50	10	3,0	Bemessung gemäß ETAG029 Anhang C, Formel C5.6
		20	4,5	
HIT-V M8; M10 HIT-IC M8	≥ 80	10	5,0	
		20	7,0	
HIT-V M8; M10	≥ 100	10	8,0	
		20	11,0	
HIT-V M12; M16 HIT-IC M10; M12	≥ 80	10	9,0	
		20	12,0	

Zugehörige Achs- und Randabstände und Gruppenfaktoren α_g

Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{\perp} \geq$ [mm]	α_g [-]	Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{\perp} \geq$ [mm]	α_g [-]
	$1,5 h_{ef}$	-	-		$1,5 h_{ef}$	-	-
	$1,5 h_{ef}$	75	1,55		$1,5 h_{ef}$	75	1,0
	$1,5 h_{ef}$	150	2,0		$1,5 h_{ef}$	3 h_{ef}	2,0
Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{ }$ [mm]	α_g [-]	Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{ }$ [mm]	α_g [-]
	$1,5 h_{ef}$	50	1,2		$1,5 h_{ef}$	50	1,60
	$1,5 h_{ef}$	75	1,5		$1,5 h_{ef}$	3 h_{ef}	2,0
	$1,5 h_{ef}$	115	2,0	-	-	-	-

Hilti HIT-HY 270

Leistung Vollziegel Mz, NF
Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zug- und Querlast und Gruppenfaktor

Anhang C6

Tabelle C12: Quertragfähigkeit bei Randabstand $c \geq 50$ mm

Dübeltyp und -größe	h_{ef} [mm]	f_b [N/mm ²]	$V_{RK,b} = V_{RK,c II}$ [kN]
Alle Dübel	≥ 50	10	3,0
		20	4,5
	≥ 80	10	4,0
		20	5,5

Zugehörige Achs- und Randabstände und Gruppenfaktoren α_g

Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{\perp} \geq$ [mm]	α_g [-]
	50	-	-
	50	75	1,55
	50	150	2,0
Anordnung	$c \geq$ [mm]	s_{\parallel} [mm]	α_g [-]
	50	50	1,2
	50	115	2,0

Tabelle C13: Verschiebungen

h_{ef}	N	δ_{N0}	$\delta_{N\infty}$	V	δ_{V0}	$\delta_{V\infty}$
[mm]	[kN]	[mm]	[mm]	[kN]	[mm]	[mm]
50	0,8	0,1	0,2	1,6	0,8	1,2
80	1,5	0,1	0,2	2,1	0,8	1,2
100	2,3	0,1	0,2	2,1	0,8	1,2

Hilti HIT-HY 270

Leistung Vollziegel Mz, NF
Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Querlast und Gruppenfaktor
Verschiebungen

Anhang C7

Art des Mauersteins: Vollziegel Mz, 2DF

Tabelle C14: Beschreibung des Mauersteins

Steintyp		Mz, 2DF	
Rohdichte	ρ [kg/dm ³]	$\geq 2,0$	
Druckfestigkeit	f_b [N/mm ²]	$\geq 12 / 20$	
Norm		EN 771 - 1	
Hersteller			
Steinabmessungen	[mm]	$\geq 240 \times 115 \times 113$	
Minimale Wanddicke	h_{min} [mm]	≥ 115	





Charakteristische Werte der Tragfähigkeit für alle Dübelkombinationen (siehe Tabelle B3)

Tabelle C15: Zugtragfähigkeit bei Randabstand $c \geq 115$ mm

Nutzungskategorie			w/w = w/d		d/d	
Gebrauchstemperaturbereich			Ta	Tb	Ta	Tb
Dübeltyp und -größe	h_{ef} [mm]	f_b [N/mm ²]	$N_{Rk,p} = N_{Rk,b}$ [kN]			
Alle Dübel	≥ 50	12	2,5 (3,0*)			
		20	2,5 (3,0*)			
	≥ 80	12	3,5 (4,0*)			
		20	4,5 (5,5*)			
	≥ 100	12	6,0 (7,0*)			
		20	7,0 (8,0*)			

* nur CAC Reinigung

Zugehörige Achs- und Randabstände und Gruppenfaktoren α_g

Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{\perp} \geq$ [mm]	α_g [-]	Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{ } \geq$ [mm]	α_g [-]
	115	-	-	-	-	-	-
	115	75	1,0		115	75	1,50
	115	115	1,60	-	-	-	-
	115	3 h_{ef}	2,0		115	3 h_{ef}	2,0

Hilti HIT-HY 270

Leistung Vollziegel Mz, 2DF
Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zuglast und Gruppenfaktor

Anhang C8

Tabelle C16: Zugtragfähigkeit bei Randabstand $c \geq 50$ mm

Nutzungskategorie			w/w = w/d		d/d	
Gebrauchstemperaturbereich			Ta	Tb	Ta	Tb
Dübeltyp und -größe	h_{ef} [mm]	f_b [N/mm ²]	$N_{RK,p} = N_{RK,b}$ [kN]			
Alle Dübel	≥ 50	12	1,5 (1,5*)			
		20	2,0 (2,0*)			
	≥ 80	12	3,0 (3,5*)			
		20	3,5 (4,0*)			

* nur CAC Reinigung

Zugehörige Achs- und Randabstände und Gruppenfaktoren α_g

Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{\perp} \geq$ [mm]	α_g [-]	Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{ } \geq$ [mm]	α_g [-]
	50	-	-	-	-	-	-
	50	75	1,10		115	50	1,0
	50	115	1,45		50	115	1,15
	50	3 h_{ef}	2,0		50	3 h_{ef}	2,0

Tabelle C17: Quertragfähigkeit bei Randabstand $c \geq 1,5 h_{ef}$

Dübeltyp und -größe	h_{ef} [mm]	f_b [N/mm ²]	$V_{RK,b} = V_{RK,c II}$ [kN]	$V_{RK,c \perp}$
Alle Dübel	≥ 50	12	5,5	Bemessung gemäß ETAG029 Anhang C, Formel C5.6 (bei $h_{ef} > 80$ mm berechne mit $h_{ef} = 80$ mm)
		20	7,0	
HIT-V M8; M10 HIT-IC M8	≥ 80	12	8,0	
		20	10,0	
HIT-V M12 HIT-IC M10	≥ 80	12	10,5	
		20	12,0	
HIT-V M16 HIT-IC M12	≥ 80	12	12,0	
		20	12,0	

Zugehörige Achs- und Randabstände und Gruppenfaktoren α_g

Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{\perp} \geq$ [mm]	α_g [-]	Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{ } \geq$ [mm]	α_g [-]
	1,5 h_{ef}	-	-		1,5 h_{ef}	-	-
	1,5 h_{ef}	75	0,85		1,5 h_{ef}	115	0,75
	1,5 h_{ef}	3 h_{ef}	2,0		1,5 h_{ef}	3 h_{ef}	2,0
	1,5 h_{ef}	115	1,60		1,5 h_{ef}	115	0,8
	1,5 h_{ef}	3 h_{ef}	2,0		1,5 h_{ef}	3 h_{ef}	2,0

Hilti HIT-HY 270

Leistung Vollziegel Mz, 2DF

Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Querlast und Gruppenfaktor

Anhang C9

Tabelle C18: Quertragfähigkeit bei Randabstand $c \geq 50$ mm

Dübeltyp und -größe	h_{ef} [mm]	f_b [N/mm ²]	$V_{RK,b} = V_{RK,c II}$ [kN]
Alle Dübel	≥ 50	12	3,0
		20	4,0
Alle Dübel	≥ 80	12	4,5
		20	5,5

Zugehörige Achs- und Randabstände und Gruppenfaktoren α_g

Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{\perp} \geq$ [mm]	α_g [-]
	50	-	-
	50	75	0,70
	50	115	1,5
	50	$3 h_{ef}$	2,0
Anordnung	$c \geq$ [mm]	s_{\parallel} [mm]	α_g [-]
	50	115	2,0

Tabelle C19: Verschiebungen

h_{ef}	N	δ_{N0}	$\delta_{N\infty}$	V	δ_{V0}	$\delta_{V\infty}$
[mm]	[kN]	[mm]	[mm]	[kN]	[mm]	[mm]
50	0,9	0,1	0,2	1,9	0,6	0,9
80	1,3	0,2	0,4	2,8	1,0	1,5
100	1,7	0,3	0,6	2,8	1,0	1,5

Hilti HIT-HY 270

Leistung Vollziegel Mz, 2DF

Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Querlast und Gruppenfaktor
Verschiebungen

Anhang C10

Art des Mauersteins: Kalksandvollstein KS, 2DF

Tabelle C20: Beschreibung des Mauersteins

Steintyp		KS, 2DF	
Rohdichte	ρ [kg/dm ³]	$\geq 2,0$	
Druckfestigkeit	f_b [N/mm ²]	$\geq 12 / 28$	
Norm		EN 771 - 2	
Hersteller			
Steinabmessungen	[mm]	$\geq 240 \times 115 \times 113$	
Minimale Wanddicke	h_{min} [mm]	≥ 115	

Charakteristische Werte der Tragfähigkeit für alle Dübelkombinationen (siehe Tabelle B3)

Tabelle C21: Zugtragfähigkeit bei Randabstand $c \geq 115$ mm

Nutzungskategorie			w/w = w/d		d/d	
Gebrauchstemperaturbereich			Ta	Tb	Ta	Tb
Dübeltyp und -größe	h_{ef} [mm]	f_b [N/mm ²]	$N_{RK,p} = N_{RK,b}$ [kN]			
Alle Dübel	≥ 50	12	-	-	6,0	5,0
		28	-	-	9,0	7,5

Zugehörige Achs- und Randabstände und Gruppenfaktoren α_g

Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{\perp} \geq$ [mm]	α_g [-]	Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{ } \geq$ [mm]	α_g [-]
	115	-	-	-	-	-	-
	115	50	1,0		115	50	1,0
	115	115	1,45	-	-	-	-
	115	150	2,0		115	115 (H)* 240 (S)*	2,0

* (H) = Binder, (S) = Läufer

Tabelle C22: Zugtragfähigkeit bei Randabstand $c \geq 50$ mm

Nutzungskategorie			w/w = w/d		d/d	
Gebrauchstemperaturbereich			Ta	Tb	Ta	Tb
Dübeltyp und -größe	h_{ef} [mm]	f_b [N/mm ²]	$N_{RK,p} = N_{RK,b}$ [kN]			
Alle Dübel	≥ 50	12	-	-	4,0	3,5
		28	-	-	6,5	5,5

Zugehörige Achs- und Randabstände und Gruppenfaktoren α_g

Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{\perp} \geq$ [mm]	α_g [-]	Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{ } \geq$ [mm]	α_g [-]
	50	-	-	-	-	-	-
	50	115	2,0		50	115 (H)* 240 (S)*	2,0

* (H) = Binder, (S) = Läufer

Hilti HIT-HY 270

Leistung Kalksandvollstein KS, 2DF

Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zuglast und Gruppenfaktor

Anhang C11

Tabelle C23: Quertragfähigkeit bei Randabstand $c \geq 115$ mm

Dübeltyp und -größe	h_{ef} [mm]	f_b [N/mm ²]	$V_{Rk,b} = V_{Rk,c II}$ [kN]	$V_{Rk,c \perp}$
Alle Dübel	≥ 50	12	6,0	Bemessung gemäß ETAG029 Anhang C, Formel C5.6
		28	9,0	

Zugehörige Achs- und Randabstände und Gruppenfaktoren α_g

Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{\perp} \geq$ [mm]	α_g [-]	Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{\perp} \geq$ [mm]	α_g [-]
	115	-	-		115	-	-
	115	50	0,45		115	50	0,45
	115	115	2,0		115	115	2,0
Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{ }$ [mm]	α_g [-]	Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{ }$ [mm]	α_g [-]
	115	50	0,45		115	50	0,45
	115	115 (H)* 240 (S)*	2,0		115	115 (H)* 240 (S)*	2,0

* (H) = Binder, (S) = Läufer

Tabelle C24: Quertragfähigkeit bei Randabstand $c \geq 50$ mm

Dübeltyp und -größe	h_{ef} [mm]	f_b [N/mm ²]	$V_{Rk,b} = V_{Rk,c II} = V_{Rk,c \perp}$ [kN]
Alle Dübel	≥ 50	12	3,0
		28	4,5

Zugehörige Achs- und Randabstände und Gruppenfaktoren α_g

Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{\perp} \geq$ [mm]	α_g [-]	Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{\perp} \geq$ [mm]	α_g [-]
	50	-	-		50	-	-
	50	115	2,0		50	115	2,0
Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{ }$ [mm]	α_g [-]	Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{ }$ [mm]	α_g [-]
	50	115 (H)* 240 (S)*	2,0		50	115 (H)* 240 (S)*	2,0

* (H) = Binder, (S) = Läufer

Tabelle C25: Verschiebungen

h_{ef}	N	δ_{N0}	$\delta_{N\infty}$	V	δ_{V0}	$\delta_{V\infty}$
[mm]	[kN]	[mm]	[mm]	[kN]	[mm]	[mm]
≥ 50	2,5	0,3	0,6	2,5	1,0	1,5

Hilti HIT-HY 270

Leistung Kalksandvollstein KS, 2DF

Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Querlast und Gruppenfaktor
Verschiebungen

Anhang C12


Art des Mauersteins: Kalksandvollstein KS, 8DF

Tabelle C26: Beschreibung des Mauersteins

Steintyp		Solid KS, 8DF	
Rohdichte	ρ	[kg/dm ³] $\geq 2,0$	
Druckfestigkeit	f_b	[N/mm ²] $\geq 12 / 20 / 28$	
Norm		EN 771 - 2	
Hersteller			
Steinabmessungen		[mm] $\geq 248 \times 240 \times 248$	
Minimale Wanddicke	h_{min}	[mm] ≥ 240	

Charakteristische Werte der Tragfähigkeit für alle Dübelkombinationen (siehe Tabelle B3)

Tabelle C27: Zugtragfähigkeit bei Randabstand $c \geq 120$ mm


Nutzungskategorie			w/w = w/d		d/d	
Gebrauchstemperaturbereich			Ta	Tb	Ta	Tb
Dübeltyp und -größe	h_{ef} [mm]	f_b [N/mm ²]	$N_{RK,p} = N_{RK,b}$ [kN]			
Alle Dübel	≥ 50	12	-	-	7,0	5,5
		20	-	-	9,0	7,5
		28	-	-	10,5	8,5
HIT-V 	M8, M10	12	-	-	8,5	7,0
		20	-	-	11,0	9,0
		28	-	-	12,0	10,5
HIT-V  HIT-IC  HIT-V + HIT-SC  HIT-IC + HIT-SC 	≥ 80	12	-	-	11,5	9,5
		20	-	-	12,0	12,0
		28	-	-	12,0	12,0
		12	-	-	12,0	12,0
		20	-	-	12,0	12,0
HIT-V  HIT-IC  HIT-V + HIT-SC  HIT-IC + HIT-SC 	≥ 100	12	-	-	12,0	11,0
		20	-	-	12,0	12,0
		28	-	-	12,0	12,0

Hilti HIT-HY 270

Leistung Kalksandvollstein KS, 8DF
Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zuglast und Gruppenfaktor

Anhang C13




Tabelle C27 fortgesetzt

HIT-V 	M12, M16	≥ 100	12	-	-	12,0	12,0
HIT-V + HIT-SC 	M8 to M16		20	-	-	12,0	12,0
			28	-	-	12,0	12,0

Zugehörige Achs- und Randabstände und Gruppenfaktoren α_g

Anordnung	c ≥ [mm]	s _⊥ ≥ [mm]	α_g [-]	Anordnung	c ≥ [mm]	s ≥ [mm]	α_g [-]
	120	-	-	-	-	-	-
	120	3 h _{ef}	2,0		120	3 h _{ef}	2,0

Table C28: Zugtragfähigkeit bei Randabstand c ≥ 50 mm

Nutzungskategorie			w/w = w/d		d/d		
Gebrauchstemperaturbereich			Ta	Tb	Ta	Tb	
Dübeltyp und -größe	h _{ef} [mm]	f _b [N/mm ²]	N _{RK,p} = N _{RK,b} [kN]				
Alle Dübel	≥ 50	12	-	-	4,0	3,5	
		20	-	-	5,5	4,5	
		28	-	-	6,5	5,0	
HIT-V 	M8, M10	12	-	-	5,0	4,0	
		20	-	-	6,5	5,5	
		28	-	-	7,5	6,5	
HIT-V  HIT-IC  HIT-V + HIT-SC  HIT-IC + HIT-SC 	≥ 80	M12	12	-	-	7,0	5,5
		M8, M10	20	-	-	9,0	7,5
		M8	28	-	-	10,5	8,5
HIT-V  HIT-IC  HIT-V + HIT-SC  HIT-IC + HIT-SC 	≥ 100	M16	12	-	-	10,0	8,0
		M12	20	-	-	12,0	10,5
		M10, M12	28	-	-	12,0	12,0
		M8, M10	12	-	-	8,0	6,5
HIT-V 	≥ 100		20	-	-	10,5	8,5
			28	-	-	12,0	10,0



Hilti HIT-HY 270

Leistung Kalksandvollstein KS, 8DF

Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zuglast und Gruppenfaktor

Anhang C14




Tabelle C28 fortgesetzt

HIT-V 	M12	≥ 100	12	-	-	9,5	8,0
HIT-V + HIT-SC 	M8, M10		20	-	-	12,0	10,0
			28	-	-	12,0	12,0
HIT-V 	M16		12	-	-	12,0	10,5
HIT-V + HIT-SC 	M12, M16		20	-	-	12,0	12,0
			28	-	-	12,0	12,0

Zugehörige Achs- und Randabstände und Gruppenfaktoren α_g

Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{\perp} \geq$ [mm]	α_g [-]	Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{\parallel} \geq$ [mm]	α_g [-]
	50	-	-	-	-	-	-
	50	50	1,0		50	50	1,0
	50	3 h_{ef}	2,0		50	3 h_{ef}	2,0

Table C29: Quertragfähigkeit bei Randabstand $c \geq 120$ mm (für V_{II}) und $c \geq 1,5 h_{ef}$ (für V_{\perp})

Dübeltyp und -größe	h_{ef} [mm]	f_b [N/mm ²]	$V_{Rk,b} = V_{Rk,c II}$ [kN]	$V_{Rk,c \perp}$
HIT-V 	M8, M10	12	9,0	Bemessung gemäß ETAG029 Anhang C, Formel C5.6
		20	12,0	
		28	12,0	
HIT-V 	M12, M16	12	12,0	
HIT-IC 	M8 to M12	20	12,0	
HIT-V + HIT-SC 	M12, M16	28	12,0	
HIT-IC + HIT-SC 	M8 to M12			

Zugehörige Achs- und Randabstände und Gruppenfaktoren α_g

Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{\perp} \geq$ [mm]	α_g [-]	Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{\perp} \geq$ [mm]	α_g [-]
	120	-	-		1,5 h_{ef}	-	-
	120	3 h_{ef}	2,0		1,5 h_{ef}	3 h_{ef}	2,0
Anordnung	$c \geq$ [mm]	s_{\parallel} [mm]	α_g [-]	Anordnung	$c \geq$ [mm]	s_{\parallel} [mm]	α_g [-]
	120	3 h_{ef}	2,0		1,5 h_{ef}	3 h_{ef}	2,0

Hilti HIT-HY 270

Leistung Kalksandvollstein KS, 8DF

Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zug- und Querlast und Gruppenfaktor

Anhang C15

Table C30: Quertragfähigkeit bei Randabstand $c \geq 50$ mm

Dübeltyp und -größe	h_{ef} [mm]	f_b [N/mm ²]	$V_{Rk,b} = V_{Rk,c \parallel} = V_{Rk,c \perp}$ [kN]
Alle Dübel	≥ 50	12	3,0
		20	4,0
		28	4,5

Zugehörige Achs- und Randabstände und Gruppenfaktoren α_g

Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{\perp} \geq$ [mm]	α_g [-]	Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{\perp} \geq$ [mm]	α_g [-]
	50	-	-		50	-	-
	50	250	2,0		50	250	2,0
Anordnung	$c \geq$ [mm]	s_{\parallel} [mm]	α_g [-]	Anordnung	$c \geq$ [mm]	s_{\parallel} [mm]	α_g [-]
	50	250	2,0		50	250	2,0

Table C31: Verschiebungen

h_{ef}	N	δ_{N0}	$\delta_{N\infty}$	V	δ_{V0}	$\delta_{V\infty}$
[mm]	[kN]	[mm]	[mm]	[kN]	[mm]	[mm]
50	2,3	0,10	0,20	3,4	2,8	4,2
80	3,4	0,15	0,30	3,4	2,8	4,2
100	3,4	0,15	0,30	3,4	2,8	4,2

Hilti HIT-HY 270

Leistung Kalksandvollstein KS, 8DF

Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Querlast und Gruppenfaktor
Verschiebungen

Anhang C16

Art des Mauersteins: Leichtbetonvollstein Vbl, 2DF

Tabelle C32: Beschreibung des Mauersteins

Steintyp		Vbl, 2DF	
Rohdichte	ρ [kg/dm ³]	$\geq 0,9$	
Druckfestigkeit	f_b [N/mm ²]	$\geq 4 / 6$	
Norm		EN 771-3	
Hersteller			
Steinabmessungen	[mm]	$\geq 240 \times 115 \times 113$	
Minimale Wanddicke	h_{min} [mm]	≥ 115	

Charakteristische Werte der Tragfähigkeit für alle Dübelkombinationen (siehe Tabelle B3)

Tabelle C33: Zugtragfähigkeit bei Randabstand $c \geq 115$ mm

Nutzungskategorie			w/w = w/d		d/d	
Gebrauchstemperaturbereich			Ta	Tb	Ta	Tb
Dübeltyp und -größe	h_{ef} [mm]	f_b [N/mm ²]	$N_{RK,p} = N_{RK,b}$ [kN]			
Alle Dübel	≥ 50	4	3,0	2,0	3,0 (3,5*)	2,5
		6	3,5	3,0	4,0	3,0 (3,5*)
	≥ 80	4	4,5	3,5	5,0	4,0 (4,5*)
		6	5,5	4,5	6,0 (6,5*)	5,0 (5,5*)
	≥ 100	4	6,0	5,0	6,5 (7,0*)	5,5 (6,0*)
		6	7,5	6,0	8,0 (8,5*)	6,5 (7,0*)

* nur CAC Reinigung



Zugehörige Achs- und Randabstände und Gruppenfaktoren α_g

Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{\perp} \geq$ [mm]	α_g [-]	Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{ } \geq$ [mm]	α_g [-]
	115	-	-	-	-	-	-
	115	3 h_{ef}	2,0		115	3 h_{ef}	2,0

Tabelle C34: Zugtragfähigkeit bei Randabstand $c \geq 50$ mm

Nutzungskategorie			w/w = w/d		d/d	
Gebrauchstemperaturbereich			Ta	Tb	Ta	Tb
Dübeltyp und -größe	h_{ef} [mm]	f_b [N/mm ²]	$N_{RK,p} = N_{RK,b}$ [kN]			
Alle Dübel	≥ 50	4	1,5	1,2	1,5	1,5
		6	2,0	1,5	2,0	1,5

Zugehörige Achs- und Randabstände und Gruppenfaktoren α_g

Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{\perp} \geq$ [mm]	α_g [-]	Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{ } \geq$ [mm]	α_g [-]
	50	-	-	-	-	-	-
	50	115	1,0		50	115	1,0
	115	50	1,0		115	50	1,0
	50	3 h_{ef}	2,0		50	3 h_{ef}	2,0

Hilti HIT-HY 270

Leistung Leichtbetonvollstein Vbl, 2DF
Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zuglast und Gruppenfaktor

Anhang C17

Tabelle C35: Quertragfähigkeit bei Randabstand $c \geq 115$ mm (für V_{II}) und $c \geq 1,5 h_{ef}$ (für V_{\perp})

Dübeltyp und -größe	h_{ef} [mm]	f_b [N/mm ²]	$V_{RK,b} = V_{RK,c II}$ [kN]	$V_{RK,c \perp}$
HIT-V M8	≥ 50	4	2,0	Bemessung gemäß ETAG029 Anhang C, Formel C5.6
		6	2,5	
HIT-V M10 to M16		4	2,5	
HIT-IC M8 to M12		6	3,0	

Zugehörige Achs- und Randabstände und Gruppenfaktoren α_g

Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{\perp} \geq$ [mm]	α_g [-]	Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{\perp} \geq$ [mm]	α_g [-]
	115	-	-		$1,5 h_{ef}$	-	-
	115	$3 h_{ef}$	2,0		$1,5 h_{ef}$	$3 h_{ef}$	2,0
Anordnung	$c \geq$ [mm]	s_{II} [mm]	α_g [-]	Anordnung	$c \geq$ [mm]	s_{II} [mm]	α_g [-]
	115	$3 h_{ef}$	2,0		$1,5 h_{ef}$	$3 h_{ef}$	2,0

Tabelle C36: Quertragfähigkeit bei Randabstand $c \geq 50$ mm

Dübeltyp und -größe	h_{ef} [mm]	f_b [N/mm ²]	$V_{RK,b} = V_{RK,c II} = V_{RK,c \perp}$ [kN]
Alle Dübel	≥ 50	4	1,20
		6	1,50

Zugehörige Achs- und Randabstände und Gruppenfaktoren α_g

Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{\perp} \geq$ [mm]	α_g [-]	Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{\perp} \geq$ [mm]	α_g [-]
	50	-	-		50	-	-
	115	50	1,0		115	50	1,0
	50	115	1,0		50	115	1,0
	50	$3 h_{ef}$	2,0		50	$3 h_{ef}$	2,0
Anordnung	$c \geq$ [mm]	s_{II} [mm]	α_g [-]	Anordnung	$c \geq$ [mm]	s_{II} [mm]	α_g [-]
	115	50	1,0		115	50	1,0
	50	115	1,0		50	115	1,0
	50	$3 h_{ef}$	2,0		50	$3 h_{ef}$	2,0

Tabelle C37: Verschiebungen

h_{ef}	N	δ_{N0}	$\delta_{N\infty}$	V	δ_{V0}	$\delta_{V\infty}$
[mm]	[kN]	[mm]	[mm]	[kN]	[mm]	[mm]
≥ 50	2,5	0,3	0,6	1,8	2,0	3,0

Hilti HIT-HY 270

Leistung Leichtbetonvollstein Vbl, 2DF

Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Querlast und Gruppenfaktor
Verschiebungen

Anhang C18

Art des Mauersteins: Normalbetonvollstein Vbn, 2DF

Tabelle C38: Beschreibung des Mauersteins

Steintyp		Vbn, 2DF	
Rohdichte	ρ [kg/dm ³]	$\geq 2,0$	
Druckfestigkeit	f_b [N/mm ²]	≥ 6 oder ≥ 16	
Norm		EN 771-3	
Hersteller			
Steinabmessungen	[mm]	$\geq 240 \times 115 \times 113$	
Minimale Wanddicke	h_{min} [mm]	≥ 115	

Charakteristische Werte der Tragfähigkeit für alle Dübelkombinationen (siehe Tabelle B3)

Tabelle C39: Zugtragfähigkeit bei Randabstand $c \geq 115$ mm

Nutzungskategorie			w/w = w/d		d/d	
Gebrauchstemperaturbereich			Ta	Tb	Ta	Tb
Dübeltyp und -größe	h_{ef} [mm]	f_b [N/mm ²]	$N_{RK,p} = N_{RK,b}$ [kN]			
Alle Dübel	≥ 50	6	3,0	2,5	3,0	2,5
		16	5,5	4,5	5,5	4,5

Zugehörige Achs- und Randabstände und Gruppenfaktoren α_g




Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{\perp} \geq$ [mm]	α_g [-]	Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{ } \geq$ [mm]	α_g [-]
	115	-	-	-	-	-	-
	115	$3 h_{ef}$	2,0		115	$3 h_{ef}$	2,0

Tabelle C40: Zugtragfähigkeit bei Randabstand $c \geq 50$ mm

Nutzungskategorie			w/w = w/d		d/d	
Gebrauchstemperaturbereich			Ta	Tb	Ta	Tb
Dübeltyp und -größe	h_{ef} [mm]	f_b [N/mm ²]	$N_{RK,p} = N_{RK,b}$ [kN]			
Alle Dübel	≥ 50	6	1,5	1,2	1,5	1,2
		16	2,5	2,0	2,5	2,0

Zugehörige Achs- und Randabstände und Gruppenfaktoren α_g

Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{\perp} \geq$ [mm]	α_g [-]	Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{ } \geq$ [mm]	α_g [-]
	50	-	-	-	-	-	-
	50	115	1,0		50	115	1,0
	115	50	1,0		115	50	1,0
	50	$3 h_{ef}$	2,0		50	$3 h_{ef}$	2,0

Hilti HIT-HY 270

Leistung Normalbetonvollstein Vbn, 2DF
Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zuglast und Gruppenfaktor

Anhang C19

Tabelle C41: Quertragfähigkeit bei Randabstand $c \geq 115$ mm (für V_{II}) und $c \geq 1,5$ hef (für V_{\perp})

Dübeltyp und -größe	hef [mm]	f_b [N/mm ²]	$V_{RK,b} = V_{RK,c II}$ [kN]	$V_{RK,c \perp}$
Alle Dübel	≥ 50	6	4,0	Bemessung gemäß ETAG029 Anhang C, Formel C5.6
		16	6,5	

Zugehörige Achs- und Randabstände und Gruppenfaktoren α_g

Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{\perp} \geq$ [mm]	α_g [-]	Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{\perp} \geq$ [mm]	α_g [-]
	115	-	-		1,5 hef	-	-
	115	3 hef	2,0		1,5 hef	3 hef	2,0
Anordnung	$c \geq$ [mm]	s_{II} [mm]	α_g [-]	Anordnung	$c \geq$ [mm]	s_{II} [mm]	α_g [-]
	115	3 hef	2,0		1,5 hef	3 hef	2,0

Tabelle C42: Quertragfähigkeit bei Randabstand $c \geq 50$ mm

Dübeltyp und -größe	hef [mm]	f_b [N/mm ²]	$V_{RK,b} = V_{RK,c II} = V_{RK,c \perp}$
Alle Dübel	≥ 50	4	1,5
		6	3,0

Zugehörige Achs- und Randabstände und Gruppenfaktoren α_g

Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{\perp} \geq$ [mm]	α_g [-]	Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{\perp} \geq$ [mm]	α_g [-]
	50	-	-		50	-	-
	115	50	1,0		115	50	1,0
	50	115	1,0		50	115	1,0
	50	3 hef	2,0		50	3 hef	2,0
Anordnung	$c \geq$ [mm]	s_{II} [mm]	α_g [-]	Anordnung	$c \geq$ [mm]	s_{II} [mm]	α_g [-]
	115	50	1,0		115	50	1,0
	50	115	1,0		50	115	1,0
	50	3 hef	2,0		50	3 hef	2,0

Table C43: Displacements

hef	N	δ_{N0}	$\delta_{N\infty}$	V	δ_{V0}	$\delta_{V\infty}$
[mm]	[kN]	[mm]	[mm]	[kN]	[mm]	[mm]
≥ 50	1,5	0,3	0,6	1,8	2,0	3,0

Hilti HIT-HY 270

Leistung Normalbetonvollstein Vbn, 2DF

Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Querlast und Gruppenfaktor
Verschiebungen

Anhang C20

Art des Mauersteins: Lochziegel Hlz, 10DF

Tabelle C44: Beschreibung des Mauersteins

Steintyp		Hlz12-1,4-10 DF	 <p>Steinzeichnung siehe Tabelle B4</p>
Rohdichte	ρ [kg/dm ³]	$\geq 1,4$	
Druckfestigkeit	f_b [N/mm ²]	$\geq 12 / 20$	
Norm		EN 771 - 1	
Hersteller		Rapis (D)	
Steinabmessungen	[mm]	300 x 240 x 238	
Minimale Wanddicke	h_{min} [mm]	≥ 240	

Charakteristische Werte der Tragfähigkeit für alle Dübelkombinationen (siehe Tabelle B3)

Tabelle C45: Zugtragfähigkeit bei Randabstand $c \geq 150$ mm

Nutzungskategorie			w/w = w/d		d/d	
Gebrauchstemperaturbereich			Ta	Tb	Ta	Tb
Dübeltyp und -größe	h_{ef} [mm]	f_b [N/mm ²]	$N_{RK,p} = N_{RK,b}$ [kN]			
Alle Dübel	≥ 80	12	5,5 (6,0*)			
		20	7,0 (8,0*)			

* nur CAC Reinigung

Zugehörige Achs- und Randabstände und Gruppenfaktoren α_g

Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{\perp} \geq$ [mm]	α_g [-]	Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{ } \geq$ [mm]	α_g [-]
	150	-	-	-	-	-	-
	150	240	2,0		150	300	2,0

Tabelle C46: Zugtragfähigkeit bei Randabstand $c \geq 50$ mm

Nutzungskategorie			w/w = w/d		d/d	
Gebrauchstemperaturbereich			Ta	Tb	Ta	Tb
Dübeltyp und -größe	h_{ef} [mm]	f_b [N/mm ²]	$N_{RK,p} = N_{RK,b}$ [kN]			
Alle Dübel	≥ 80	12	1,5 (2,0*)			
		20	2,0 (2,5*)			

* nur CAC Reinigung

Zugehörige Achs- und Randabstände und Gruppenfaktoren α_g

Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{\perp} \geq$ [mm]	α_g [-]	Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{ } \geq$ [mm]	α_g [-]
	50	-	-	-	-	-	-
	50	5 d_0	1,0		50	5 d_0	1,0
	50	240	2,0		50	300	2,0

Hilti HIT-HY 270

Leistung Lochziegel Hlz, 10DF

Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zuglast und Gruppenfaktor

Anhang C21

Tabelle C47: Quertragfähigkeit bei Randabstand $c \geq 300$ mm

Dübeltyp und -größe	h_{ef} [mm]	f_b [N/mm ²]	$V_{RK,b} = V_{RK,c,II} = V_{RK,c,\perp}^{1)}$ [kN]
HIT-V M8, M10	≥ 80	12	4,5
HIT-IC M8		20	5,5
HIT-V M12, M16		12	9,5
HIT-IC M10, M12		20	10

1) $V_{RK,b}$ kann als $V_{RK,c,\perp}$ eingesetzt werden wenn:
 - die Lagerfugen vollständig mit Mörtel verfüllt sind und
 - die Stoßfugen vollständig mit Mörtel verfüllt sind oder die Steine direkten Kontakt zueinander haben.

Zugehörige Achs- und Randabstände und Gruppenfaktoren α_g

Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{\perp} \geq$ [mm]	α_g [-]	Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{\perp} \geq$ [mm]	α_g [-]
	300	-	-		300	-	-
	300	240	2,0		300	240	1,0
Anordnung	$c \geq$ [mm]	s_{II} [mm]	α_g [-]	Anordnung	$c \geq$ [mm]	s_{II} [mm]	α_g [-]
	300	300	2,0		300	300	2,0

Tabelle C48: Quertragfähigkeit bei Randabstand $c \geq 50$ mm

Dübeltyp und -größe	h_{ef} [mm]	c [mm]	$V_{RK,c,\perp}$ [kN]
Alle Dübel	≥ 80	≥ 50	1,25
		≥ 250	2,5
		c [mm]	$V_{RK,b} = V_{RK,c,II}$ [kN]
		≥ 50	1,25
		≥ 100 und $\geq 6 \cdot d_0$	2,5

Zugehörige Achs- und Randabstände und Gruppenfaktoren α_g

Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{\perp} \geq$ [mm]	α_g [-]	Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{\perp} \geq$ [mm]	α_g [-]
	siehe Tabelle C48	-	-		siehe Tabelle C48	-	-
	siehe Tabelle C48	5 d ₀	1,0		siehe Tabelle C48	5 d ₀	1,0
	siehe Tabelle C48	240	2,0		siehe Tabelle C48	240	2,0
Anordnung	$c \geq$ [mm]	s_{II} [mm]	α_g [-]	Anordnung	$c \geq$ [mm]	s_{II} [mm]	α_g [-]
	siehe Tabelle C48	5 d ₀	1,0		siehe Tabelle C48	5 d ₀	1,0
	siehe Tabelle C48	300	2,0		siehe Tabelle C48	300	2,0

Tabelle C49: Verschiebungen

h_{ef}	N	δ_{N0}	$\delta_{N\infty}$	V	δ_{V0}	$\delta_{V\infty}$
[mm]	[kN]	[mm]	[mm]	[kN]	[mm]	[mm]
≥ 80	2,5	0,4	0,8	1,7	1,0	1,5

Hilti HIT-HY 270

Leistung Lochziegel Hlz, 10DF

Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Querlast und Gruppenfaktor
Verschiebungen

Anhang C22

Art des Mauersteins: Kalksandlochstein KSL, 8DF

Tabelle C50: Beschreibung des Mauersteins

Steintyp		KSL-12-1,4-8 DF	 <p>Steinzeichnung siehe Tabelle B4</p>	
Rohdichte	ρ	[kg/dm ³]		$\geq 1,4$
Druckfestigkeit	f_b	[N/mm ²]		$\geq 12 / 20$
Norm				EN 771 – 2
Hersteller				KS Wemding (D)
Steinabmessungen		[mm]		248 x 240 x 238
Minimale Wanddicke	h_{min}	[mm]		≥ 240

Charakteristische Werte der Tragfähigkeit für alle Dübelkombinationen (siehe Tabelle B3)

Tabelle C51: Zugtragfähigkeit bei Randabstand $c \geq 50$ mm

Nutzungskategorie			w/w = w/d		d/d	
Gebrauchstemperaturbereich			Ta	Tb	Ta	Tb
Dübeltyp und -größe	h_{ef} [mm]	f_b [N/mm ²]	$N_{RK,p} = N_{RK,b}$ [kN]			
HIT-V M8 bis M16	≥ 80	12	-	-	4,0	3,0
		20	-	-	5,5	4,5
	≥ 130	12	-	-	5,0	4,0
		20	-	-	7,5	6,0
HIT-IC M8, M10, M12	80	12	-	-	4,0	3,0
		20	-	-	5,5	4,5

Zugehörige Achs- und Randabstände und Gruppenfaktoren α_g


Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{\perp} \geq$ [mm]	α_g [-]	Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{ } \geq$ [mm]	α_g [-]
	50	-	-	-	-	-	-
	50	50	1,0		50	50	1,0
	50	240	2,0		50	250	2,0

Tabelle C52: Quertragfähigkeit bei Randabstand $c \geq 125$ mm (für $V_{||}$) und $c \geq 250$ mm (für V_{\perp})

Dübeltyp und -größe	h_{ef} [mm]	f_b [N/mm ²]	$V_{RK,b} = V_{RK,c } = V_{RK,c \perp}$ ¹⁾ [kN]
HIT-V M8	≥ 80	12	6,0
		20	9,0
HIT-V M10		12	9,0
HIT-IC M8		20	12,0
HIT-V M12 to M16		12	12,0
HIT-IC M10, M12		20	12,0

¹⁾ $V_{RK,b}$ darf als $V_{RK,c \perp}$ eingesetzt werden wenn:
 - die Lagerfugen vollständig mit Mörtel verfüllt sind und
 - die Stoßfugen vollständig mit Mörtel verfüllt sind oder die Steine direkten Kontakt zueinander haben und
 - max $V_{RK,c \perp} = 9$ kN

Hilti HIT-HY 270

Leistung Kalksandlochstein KSL, 8DF
Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zuglast und Gruppenfaktor

Anhang C23

Zugehörige Achs- und Randabstände und Gruppenfaktoren α_g

Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{\perp} \geq$ [mm]	α_g [-]	Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{\perp} \geq$ [mm]	α_g [-]
	125	-	-		250	-	-
	125	240	2,0	-	-	-	-
Anordnung	$c \geq$ [mm]	s_{\parallel} [mm]	α_g [-]	Anordnung	$c \geq$ [mm]	s_{\parallel} [mm]	α_g [-]
	125	250	2,0		250	250	2,0

Tabelle C53: Quertragfähigkeit bei Randabstand $c \geq 50$ mm

Dübeltyp und -größe	h_{ef} [mm]	c [mm]	f_b [N/mm ²]	$V_{RK,c,\perp}$ [kN]
Alle Dübel	≥ 80	≥ 50	12	4,0
			20	6,0
		≥ 50	f_b [N/mm ²]	$V_{RK,b} = V_{RK,c,\parallel}$ [kN]
			12	4,0
		20	6,0	

Zugehörige Achs- und Randabstände und Gruppenfaktoren α_g

Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{\perp} \geq$ [mm]	α_g [-]	Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{\perp} \geq$ [mm]	α_g [-]
	50	-	-		50	-	-
	50	50	1,0		50	50	1,0
	50	240	2,0		50	240	2,0
Anordnung	$c \geq$ [mm]	s_{\parallel} [mm]	α_g [-]	Anordnung	$c \geq$ [mm]	s_{\parallel} [mm]	α_g [-]
	50	50	1,0		50	50	1,0
	50	250	2,0		50	250	2,0

Tabelle C54: Verschiebungen

h_{ef}	N	δ_{N0}	$\delta_{N\infty}$	V	δ_{V0}	$\delta_{V\infty}$
[mm]	[kN]	[mm]	[mm]	[kN]	[mm]	[mm]
80	1,0	0,3	0,6	4,3	2,0	3,0
130	2,1	0,3	0,6	4,3	2,0	3,0

Hilti HIT-HY 270

Leistung Kalksandlochstein KSL, 8DF

Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Querlast und Gruppenfaktor
Verschiebungen

Anhang C24

Art des Mauersteins: Leichtbeton Hohlblockstein Hbl, 16DF

Tabelle C55: Beschreibung des Mauersteins

Steintyp		Hbl-4-0,7	 Steinzeichnung siehe Tabelle B4
Rohdichte	ρ [kg/dm ³]	$\geq 0,7$	
Druckfestigkeit	f_b [N/mm ²]	$\geq 2 / 6$	
Norm		EN 771-3	
Hersteller		Knobel (D)	
Steinabmessungen	[mm]	495 x 240 x 238	
Minimale Wanddicke	h_{min} [mm]	≥ 240	

Charakteristische Werte der Tragfähigkeit für alle Dübelkombinationen (siehe Tabelle B3)

Tabelle C56: Zugtragfähigkeit bei Randabstand $c \geq 125$ mm

Nutzungskategorie			w/w = w/d		d/d	
Gebrauchstemperaturbereich			Ta	Tb	Ta	Tb
Dübeltyp und -größe	h_{ef} [mm]	f_b [N/mm ²]	$N_{RK,p} = N_{RK,b}$ [kN]			
HIT-V M8 und M10, HIT IC M8	≥ 80	2	3,5	3,0	4,0	3,0 (3,5*)
		6	6,0	5,0	6,5 (7,0*)	5,5 (6,0*)
HIT -V M12 und M16 HIT - IC M10 und M12	≥ 80	2	4,0	3,5	4,5	3,5 (4,0*)
		6	7,0	6,0	8,0	6,5 (7,0*)

* nur CAC Reinigung

Zugehörige Achs- und Randabstände und Gruppenfaktoren α_g

Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{\perp} \geq$ [mm]	α_g [-]	Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{ } \geq$ [mm]	α_g [-]
	125	-	-	-	-	-	-
	125	240	2,0		125	240	2,0

Hilti HIT-HY 270

Leistung Leichtbeton Hohlblockstein Hbl, 16DF
Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zuglast und Gruppenfaktor

Anhang C25

Tabelle C57: Zugtragfähigkeit bei Randabstand $c \geq 50$ mm

Nutzungskategorie			w/w = w/d		d/d	
Gebrauchstemperaturbereich			Ta	Tb	Ta	Tb
Dübeltyp und -größe	h_{ef} [mm]	f_b [N/mm ²]	$N_{RK,p} = N_{RK,b}$ [kN]			
HIT-V M8 bis M16	≥ 80	2	1,5	1,2	1,5	1,5
		6	2,5	2,0	3,0	2,5
	160	2	2,0	1,5	2,0	1,5 (2,0*)
		6	3,5	2,5	3,5 (4,0*)	3,0
HIT-IC M8 bis M12	80	2	1,5	1,2	1,5	1,5
		6	2,5	2,0	3,0	2,5

* nur CAC Reinigung

Zugehörige Achs- und Randabstände und Gruppenfaktoren α_g

Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{\perp} \geq$ [mm]	α_g [-]	Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{ } \geq$ [mm]	α_g [-]
	50	-	-	-	-	-	-
	50	50	1,0		50	50	1,0
	50	240	2,0		50	240	2,0

Tabelle C58: Quertragfähigkeit bei Randabstand $c \geq 250$ mm (für $V_{||}$) und $c \geq 500$ mm (für V_{\perp})

Dübeltyp und -größe	h_{ef} [mm]	f_b [N/mm ²]	$V_{RK,b} = V_{RK,c } = V_{RK,c \perp}^{1)}$ [kN]
HIT-V M8, M10	≥ 80	2	4,0
HIT-IC M8,		6	6,5
HIT-V M12	≥ 80	2	5,5
HIT-IC M10		6	9,5
HIT-V M16	≥ 80	2	6,0
HIT-IC M12		6	10,0

1) $V_{RK,b}$ darf als $V_{RK,c \perp}$ eingesetzt werden, wenn:

- die Lagerfugen vollständig mit Mörtel verfüllt sind und
- die Stoßfugen vollständig mit Mörtel verfüllt sind oder die Steine direkten Kontakt zueinander haben.

Zugehörige Achs- und Randabstände und Gruppenfaktoren α_g

Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{\perp} \geq$ [mm]	α_g [-]	Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{\perp} \geq$ [mm]	α_g [-]
	250	-	-		500	-	-
	250	240	2,0		500	240	1,0
	250	250	2,0		500	500	2,0

Hilti HIT-HY 270

Leistung Leichtbeton Hohlblockstein Hbl, 16DF

Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zug- und Querlast und Gruppenfaktor

Anhang C26

Tabelle C59: Quertragfähigkeit bei Randabstand $c \geq 50$ mm

Dübeltyp und -größe	h_{ef} [mm]	c [mm]	f_b [N/mm ²]	$V_{Rk,c,\perp}$ [kN]
Alle Dübel	≥ 80	≥ 50	2	1,5
			6	3,0
		≥ 250	2	2,5
			c [mm]	f_b [N/mm ²]
		≥ 50	2	1,5
			6	3,0
≥ 100 $\geq 6 d_0$	2	2,5		

Zugehörige Achs- und Randabstände und Gruppenfaktoren α_g







Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{\perp} \geq$ [mm]	α_g [-]	Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{\perp} \geq$ [mm]	α_g [-]
	siehe Tabelle C59	-	-		siehe Tabelle C59	-	-
	siehe Tabelle C59	50	1,0		siehe Tabelle C59	50	1,0
	siehe Tabelle C59	240	2,0		siehe Tabelle C59	240	2,0
Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{ }$ [mm]	α_g [-]	Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{ }$ [mm]	α_g [-]
	siehe Tabelle C59	50	1,0		siehe Tabelle C59	50	1,0
	siehe Tabelle C59	250	2,0		siehe Tabelle C59	250	2,0

Tabelle C60: Verschiebungen

h_{ef}	N	δ_{N0}	$\delta_{N\infty}$	V	δ_{V0}	$\delta_{V\infty}$
[mm]	[kN]	[mm]	[mm]	[kN]	[mm]	[mm]
80	0,8	0,20	0,4	2,3	1,0	1,5
160	1,1	0,25	0,5	2,3	1,0	1,5

Hilti HIT-HY 270

Leistung Leichtbeton Hohlblockstein Hbl, 16DF
Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Querlast und Gruppenfaktor
Verschiebungen

Anhang C27

Art des Mauersteins: Normalbeton Lochstein - parpaing creux

Tabelle C61: Beschreibung des Mauersteins

Steintyp		B40	 Steinzeichnung siehe Tabelle B4
Rohdichte	ρ [kg/dm ³]	$\geq 0,9$	
Druckfestigkeit	f_b [N/mm ²]	≥ 4 oder ≥ 10	
Norm		EN 771-3	
Hersteller		Fabemi (F)	
Steinabmessungen	[mm]	500 x 200 x 200	
Minimale Wanddicke	h_{min} [mm]	≥ 200	

Charakteristische Werte der Tragfähigkeit für alle Dübelkombinationen (siehe Tabelle B3)

Tabelle C62: Zugtragfähigkeit bei Randabstand $c \geq 50$ mm

Nutzungskategorie			w/w = w/d		d/d	
Gebrauchstemperaturbereich			Ta	Tb	Ta	Tb
Dübeltyp und -größe	h_{ef} [mm]	f_b [N/mm ²]	$N_{RK,p} = N_{RK,b}$ [kN]			
Alle Dübel	≥ 50	4	0,9	0,9	0,9	0,9
		10	2,0	1,5	2,0	1,5
Alle Dübel	≥ 130	4	1,5	1,2	1,5	1,2
		10	2,5	2,0	2,5	2,0

Zugehörige Achs- und Randabstände und Gruppenfaktoren α_g


Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{\perp} \geq$ [mm]	α_g [-]	Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{ } \geq$ [mm]	α_g [-]
	50	-	-	-	-	-	-
	50	200	2,0		50	200	2,0

Tabelle C63: Quertragfähigkeit bei Randabstand $c \geq 200$ mm (für $V_{||}$) und $c \geq 500$ mm (für V_{\perp})

Dübeltyp und -größe	h_{ef} [mm]	f_b [N/mm ²]	$V_{RK,b} = V_{RK,c II} = V_{RK,c \perp}^{1)}$ [kN]
Alle Dübel	≥ 50	4	4
		10	6,5
	≥ 80	4	5
		10	7,5

1) $V_{RK,b}$ darf als $V_{RK,c \perp}$ eingesetzt werden, wenn:

- die Lagerfugen vollständig mit Mörtel verfüllt sind und
- die Stoßfugen vollständig mit Mörtel verfüllt sind oder die Steine direkten Kontakt zueinander haben.

Hilti HIT-HY 270

Leistung Normalbeton Lochstein - parpaing creux

Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zug- und Querlast und Gruppenfaktor

Anhang C28

Zugehörige Achs- und Randabstände und Gruppenfaktoren α_g







Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{\perp} \geq$ [mm]	α_g [-]	Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{\perp} \geq$ [mm]	α_g [-]
	200	-	-		500	-	-
	200	200	2,0		500	200	1,0
Anordnung	$c \geq$ [mm]	s_{\parallel} [mm]	α_g [-]	Anordnung	$c \geq$ [mm]	s_{\parallel} [mm]	α_g [-]
	200	200	2,0		500	500	2,0

Tabelle C64: Quertragfähigkeit bei Randabstand $c \geq 50$ mm

Dübeltyp und -größe	h_{ef} [mm]	c [mm]	f_b [N/mm ²]	$V_{Rk,c,\perp}$ [kN]
Alle Dübel	≥ 50	≥ 50	4	1,2
			10	1,5
		≥ 250	4/10	2,5
		c [mm]	f_b [N/mm ²]	$V_{Rk,b} = V_{Rk,c,\parallel}$ [kN]
		≥ 50	4	2,0
		10	3,0	

Zugehörige Achs- und Randabstände und Gruppenfaktoren α_g








Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{\perp} \geq$ [mm]	α_g [-]	Anordnung	$c \geq$ [mm]	$s_{\perp} \geq$ [mm]	α_g [-]
	50	-	-		siehe Tabelle C64	-	-
	50	50	1,0		siehe Tabelle C64	50	1,0
	50	200	2,0		siehe Tabelle C64	200	2,0
Anordnung	$c \geq$ [mm]	s_{\parallel} [mm]	α_g [-]	Anordnung	$c \geq$ [mm]	s_{\parallel} [mm]	α_g [-]
	50	50	1,0		siehe Tabelle C64	50	1,0
	50	200	2,0		siehe Tabelle C64	200	2,0

Tabelle C65: Verschiebungen

h_{ef}	N	δ_{N0}	$\delta_{N\infty}$	V	δ_{V0}	$\delta_{V\infty}$
[mm]	[kN]	[mm]	[mm]	[kN]	[mm]	[mm]
≥ 50	0,7	0,5	1,0	1,7	1,0	1,5

Hilti HIT-HY 270

Leistung Normalbeton Lochstein - parpaing creux
Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Querlast und Gruppenfaktor
Verschiebungen

Anhang C29

Art des Mauersteins: Deckenziegel

Tabelle C66: Beschreibung des Deckenziegels

Steintyp		Ds-1,0	 Steinzeichnung siehe Tabelle B4
Rohdichte	$\rho \geq$ [kg/dm ³]	1,0	
Festigkeit		DIN EN 15037-3, Klasse R2	
Norm		DIN 4160	
Hersteller		Fiedler Marktredwitz (D)	
Steinabmessungen	[mm]	510 x 250 x 180	
Minimale Deckendicke	$h_{min} \geq$ [mm]	≥ 180	

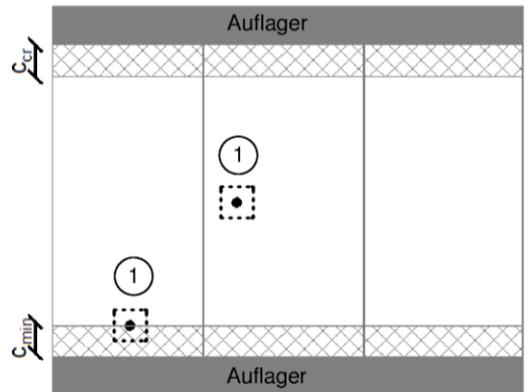
	① Einzelbefestigung Maximal ein Dübel pro Deckenziegel
--	---

Tabelle C67: Montageparameter für alle Dübelkombinationen (siehe Tabelle B3)

Befestigungselement	HIT-V M6 mit HIT-SC 12x85	
Randabstand	$c_{min} = c_{cr}$ [mm]	100 vom Auflager
Achsabstand	$s_{min \parallel}$ [mm]	510
	$s_{min \perp} = s_{cr}$ [mm]	250

Tabelle C68: Gruppenfaktor

Gruppenfaktor	$\alpha_{g,N \parallel} \alpha_{g,V \parallel} \alpha_{g,N \perp} \alpha_{g,V \perp}$ [-]	1
---------------	---	---

Tabelle C69: Zugtragfähigkeit für alle Dübelkombinationen (siehe Tabelle B3)

Nutzungskategorie			w/w		d/d	
Gebrauchstemperaturbereich			Ta	Tb	Ta	Tb
Dübeltyp und -größe	h_{ef} [mm]	Konsolentragfähigkeit [kN]	$N_{RK,p} = N_{RK,b}$ [kN]			
Alle Dübel	≥ 80	3	1,5	1,5	1,5	1,5

Tabelle C70: Verschiebungen

h_{ef}	N	δ_{N0}	$\delta_{N\infty}$
[mm]	[kN]	[mm]	[mm]
≥ 80	0,4	0,15	0,30

Hilti HIT-HY 270

Leistung Deckenziegel
Montageparameter und Gruppenfaktor
Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zuglast und Verschiebungen

Anhang C30