

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

15.02.2018

Geschäftszeichen:

I 13-1.15.1-13/17

Zulassungsnummer:

Z-15.1-307

Geltungsdauer

vom: **27. Februar 2018**

bis: **27. Februar 2023**

Antragsteller:

Heinze Cobiax Deutschland GmbH

Otto-von-Guericke-Ring 10

65205 Wiesbaden

Zulassungsgegenstand:

Hohlkörperdecke System "COBIAX SLIM-LINE"

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen. Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst 16 Seiten und drei Anlagen. Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-15.1-307 vom 27. Februar 2013. Der Gegenstand ist erstmals am 27. Februar 2013 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.

DIBt

I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- 2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weitergehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender Kopien dieses Bescheides zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden ebenfalls Kopien zur Verfügung zu stellen.
- 5 Dieser Bescheid darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Übersetzungen müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
- 7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Änderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem Deutschen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen.
- 8 Dieser Bescheid beinhaltet zugleich eine allgemeine Bauartgenehmigung. Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für die Bauart.

II BESONDERE BESTIMMUNGEN

1.1 Zulassungsgegenstand

Der Gegenstand dieser Zulassung sind Einbauelemente (bestehend aus Bewehrungskörben oder Bewehrungsleitern mit Hohlkörpern) des Systems "COBIAX SLIM-LINE" nach Anlage 1.

Durch die COBIAX SLIM-LINE-Einbauelemente als innere verlorene Schalung entstehen Hohlkörperbereiche in Deckenplatten.

1.2 Verwendungsbereich

Im Rahmen dieser Zulassung wird die Verwendung des Zulassungsgegenstandes für die Herstellung von ebenen, nicht geneigten Stahlbetondecken aus Normalbeton der Festigkeitsklassen C20/25 bis C45/55 nach DIN EN 206-1:2001-07/A1:2004/A2:2005 in Verbindung mit DIN 1045-2:2008-08 unter vorwiegend ruhenden Nutzlasten nach DIN EN 1992-1-1:2011-01 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04; Abschnitt NA 1.5.2.6 behandelt.

Die Hohlkörper sind ausschließlich in einem zueinander orthogonalen Raster in Spannrichtung der Decke anzuordnen und dürfen nur einlagig verwendet werden.

Planmäßige Zug- oder Druckkräfte dürfen nicht in die Hohlkörperbereiche der Decken eingeleitet werden.

Eine Vorspannung des Hohlkörperbereiches wird im Rahmen dieser Zulassung nicht geregelt.

2 Bestimmungen für das Bauprodukt/die Bauprodukte

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

Die Hohlkörper und Kunststoffverbinder sind nach einem beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten Datenblatt aus PE-HD bzw. PP zu fertigen.

Für die Bewehrungskörbe und Bewehrungsleiter des COBIAX SLIM-LINE-Einbauelements ist gerippter Betonstahl B500A und B500B nach DIN 488-1 oder allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung zu verwenden. Abmessungen und relevante Daten müssen Anlage 1 entsprechen.

2.2 Herstellung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

2.2.1 Herstellung

Für die Herstellung der COBIAX SLIM-LINE-Einbauelemente gilt DIN EN 13670 in Verbindung mit DIN 1045-3, Abschnitt 6. Die geometrischen Anforderungen nach Anlage 1 sind einzuhalten.

2.2.2 Transport und Lagerung

Beschädigungen der COBIAX SLIM-LINE-Einbauelemente sind bei dem Transport und der Lagerung auszuschließen.

2.2.3 Kennzeichnung

Die COBIAX SLIM-LINE-Einbauelemente müssen vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzung nach Abschnitt 2.3 erfüllt ist.

Die COBIAX SLIM-LINE-Einbauelemente sind vor Auslieferung derart zu kennzeichnen, dass Verwechslungen beim Einbau ausgeschlossen sind.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-15.1-307

Seite 4 von 16 | 15. Februar 2018

Auf der Oberseite des COBIAX SLIM-LINE-Einbauelements muss dauerhaft und gut lesbar:

- die Hohlkörperhöhe und
- der Achsabstand der Hohlkörper vor der Betonage in Querrichtung angegeben sein.

2.3 Übereinstimmungsbestätigung**2.3.1 Allgemeines**

Die Bestätigung der Übereinstimmung des COBIAX SLIM-LINE-Einbauelements mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einem Übereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelmäßigen Fremdüberwachung einschließlich einer Erstprüfung des COBIAX SLIM-LINE-Einbauelements nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und die Fremdüberwachung einschließlich der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller des COBIAX SLIM-LINE-Einbauelements eine hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Überwachungsstelle einzuschalten.

Die Erklärung, dass ein Übereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr erteilten Übereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist zusätzlich eine Kopie des Erstprüfberichts zur Kenntnis zu geben.

Jeder Lieferung muss eine Montageanleitung beigelegt sein.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten COBIAX SLIM-LINE-Einbauelemente den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die in Tabelle 1 aufgeführten Maßnahmen einschließen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des COBIAX SLIM-LINE-Einbauelements einschließlich der Ausgangsmaterialien, und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Prüfung
- Datum der Herstellung und der Prüfung des COBIAX SLIM-LINE-Einbauelements bzw. des Ausgangsmaterials oder der Bestandteile
- Ergebnis der Kontrollen oder Prüfungen und Vergleich mit den Anforderungen
- Unterschrift des Verantwortlichen für die werkseigene Produktionskontrolle.

Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die Fremdüberwachung eingeschalteten Überwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu wiederholen.

Tabelle 1: Prüfungen in der werkseigenen Produktionskontrolle

Eigenschaften	Prüfgrundlage	Häufigkeit	Anforderungen / Bemerkungen
Betonstahl	gemäß DIN 1045-4, Abschnitt 6.3		
Haltekorb ungefaltet und Leiter	Anlage 1	jeder Korb und jeder Leiter	Die in Anlage 1 angegebenen geometrischen Abmessungen zum Stabdurchmesser, der Achsabstände Querstäbe l_1 und l_2 sind einzuhalten. Die Abweichungen dürfen nicht mehr als 5 mm betragen. Die Einbauelemente sind anzunehmen, wenn diese Abweichung von den Sollmaßen nicht überschritten wird.
Hohlkörper Material	Eigenschaften gemäß dem beim Deutschen Institut für Bautechnik und der fremdüberwachenden Stelle hinterlegten Datenblatt. Anlage 1	je Charge, mindestes eine Prüfung je Schicht	Die Übereinstimmung mit den im Datenblatt angegebenen Eigenschaften ist mit einem Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204 zu belegen.
Wanddicke Gewicht			Die in Anlage 1 angegebenen Anforderungen dürfen nicht unterschritten werden.
Formstabilität			Die in Anlage 1 angegebenen Volumenveränderung und Mittenverformung dürfen nicht überschritten werden.
Außendurchmesser und Höhe		jeder Hohlkörper	Durchmesser und Höhe nach Anlage 1 dürfen nicht überschritten werden. Hohlkörper mit einem größeren Durchmesser oder einer größeren Höhe sind auszusortieren.
Kunststoffverbinder	Anlage 1	jeder Verbinder	Die in Anlage 1 angegebenen geometrischen Abmessungen sind einzuhalten.
COBIAX SLIM-LINE- Einbauelement	Anlage 1	jedes Element	Die in Anlage 1 angegebenen geometrischen Abmessungen sind einzuhalten.
Höhe h_k Unterstützungshöhe h_u			Die Achsabstände e_1 nach Anlage 1 dürfen nicht unterschritten werden.
Achsabstand der Hohlkörper in Längsrichtung		jeder Abstand	Die Achsabstände e_1 nach Anlage 1 dürfen nicht unterschritten werden.
Alle Bestandteile und die COBIAX SLIM-LINE-Einbauelemente, die die Anforderungen nicht erfüllen, dürfen nicht gekennzeichnet und nicht verwendet werden.			

2.3.3 Fremdüberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdüberwachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch zweimal jährlich. Dabei sind für jedes COBIAX SLIM-LINE-Einbauelement nach Anlage 1 an jeweils zehn Bestandteilen und COBIAX SLIM-LINE-Einbauelementen die Prüfungen nach Tabelle 1 vorzunehmen.

Im Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung jedes COBIAX SLIM-LINE-Einbauelements nach Anlage 1 durchzuführen, sind Proben für die in Tabelle 1 festgelegten Prüfungen zu entnehmen und zu prüfen. Probenahme und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Überwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen für Planung, Bemessung und Ausführung

3.1 Planung

3.1.1 Allgemeines

Die Hohlkörper sind in einem zueinander orthogonalen Raster in Spannrichtung der Decke anzuordnen und sind über die gesamte Deckenfläche in einer einheitlichen Höhenlage einzubauen.

Der Durchmesser der Bewehrungsstäbe im Bereich der Hohlkörper darf nicht größer als 16 mm sein.

Bei der Planung ist eine auf den Mindestachsabstand der Hohlkörper abgestimmte Sieblinie sowie das Größtkorn (maximale Größe 16 mm) zu wählen und auf den Schal- und Bewehrungsplänen anzugeben.

Die Bestimmungen für die Ausführung gemäß Abschnitt 3.3 sowie die Montageanweisung (Anlage 3) dieser bauaufsichtlichen Zulassung sind bei der Planung zu berücksichtigen. Dafür sind entsprechende Darstellungen in die Verlegepläne aufzunehmen.

Bei der Planung ist außerdem zu berücksichtigen, dass die Einbauelemente bei der Betonage aufschwimmen und seitlich abdriften können. Die sich dadurch ergebenden Toleranzen und ggf. planmäßigen Betonierpausen sind bei der Planung bereits zu berücksichtigen.

Die Anwendung ist auf Normalbeton der Festigkeitsklasse C20/25 bis C45/55 nach DIN EN 206-1 in Verbindung mit DIN 1045-2 beschränkt. Als Bewehrung ist gerippter Betonstahl B500A und B500B nach DIN 488-1 oder allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung zu verwenden.

3.1.2 Abmessungen

Bei der Querschnittsplanung sind die Betondeckungen der Bewehrung - auch hin zu den Hohlkörpern -, die erforderliche Höhe für die Bewehrung und die Querschnittshöhe für das Einbauelement mit Hohlkörpern zu berücksichtigen. Dabei sind die Verankerungs- und Übergreifungsbereiche der Bewehrung besonderes zu beachten.

Die minimalen Bauteildicken sind nach DIN EN 1992-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA festzulegen, wobei 220 mm nicht zu unterschreiten sind.

Die maximale Bauteildicke beträgt grundsätzlich 350 mm. Die Ausführung größerer Bauteildicken bis maximal 450 mm ist jedoch zulässig, sofern folgende Bedingungen eingehalten werden:

- 1) Bei der Herstellung der Decken mit der größeren Höhe als 350 mm darf die maximale Hohlkörpergröße gemäß Tabelle 2 bzw. Anlage 1 dieser Zulassung nicht überschritten werden. Die Hohlkörper sind über die gesamte Deckenfläche in einer einheitlichen Höhenlage einzubauen und die minimale Deckenspiegelhöhe der 350 mm hohen Decke darf nicht unterschritten werden.
- 2) Für den Nachweis der Querkrafttragfähigkeit gemäß Abschnitt 3.2.3 der Zulassung darf trotz größerer Bauteildicke als 350 mm lediglich eine Bauteildicke von 350 mm für die Berechnung von $V_{Rd,c, cobiax}$ berücksichtigt werden. D. h., dass die statische Nutzhöhe d für den Nachweis der Querkrafttragfähigkeit ersatzweise für eine Bauteildicke von 350 mm ermittelt und angesetzt wird.
- 3) Für die Bemessung ist die erhöhte Eigenlast der Decke zu berücksichtigen.

Die Achsabstände der Hohlkörper sind gemäß Tabelle 2 in beiden Richtungen einzuhalten.

Die Biegezug- und Biegedruckbewehrung ist in Haupt- und Nebentragsrichtung anzuordnen.

An keiner Stelle darf der Netto-Betonquerschnitt (Schnitt senkrecht zur Plattenebene) weniger als 48 % der Gesamtquerschnittsfläche betragen. Dieser Wert ist an jeder beliebigen Stelle über eine Referenzlänge vom zweifachen der Bauteilhöhe einzuhalten.

Tabelle 2: Achsabstände der Hohlkörper

Hohlkörpertyp	S-100	S-120	S-140	S-160	S-180	S-200	S-220
Mindestachsabstand [cm]	35	35	35	35	35	35	35
Vorhaltemaß [cm]	0,5 ¹⁾						
Achsabstand der Hohlkörper vor der Betonage in Querrichtung zu den Cobiax Bewehrungs-elementen + Vorhaltemaß [cm]	35+0,5	35+0,5	35+0,5	35+0,5	35+0,5	35+0,5	35+0,5
¹⁾ Falls ein seitliches Verschieben der Hohlkörper während des Betoniervorgangs nicht ausgeschlossen werden kann, ist das Vorhaltemaß von 5 mm um die tatsächliche mögliche Verschiebung zu erhöhen							

3.1.3 Auflager

Über den Auflagern der zu erstellenden Decke dürfen keine Hohlkörper angeordnet werden. Die Größe der Massivbereiche wird durch den Querkraftnachweis definiert (siehe Abschnitt 3.2.3). Konstruktiv ist seitlich der Auflagerkante ein Massivstreifen in der Breite von mindestens dem Achsabstand der Hohlkörper nach Tabelle 2 vorzusehen.

3.1.4 Betondeckung

Die Betondeckung der Betonstahlbewehrung zur Hohlkörperoberfläche muss für die Expositionsklasse XC1 nach DIN EN 1992-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA, Abschnitt 4.4.1 eingehalten werden.

Die Betondeckung bezüglich der Bauteiloberflächen richtet sich nach den vorhandenen Expositionsklassen.

Eine ausreichende Betondeckung zur Sicherung des Verbundes ist auch zur Hohlkörperoberfläche einzuhalten.

Das Vorhaltemaß der Betondeckung ist bei der Planung zu berücksichtigen. Das Vorhaltemaß ist um die tatsächlich mögliche Verschiebung der COBIAX SLIM-LINE-Einbauelemente zu erhöhen und auf den Bewehrungsplänen anzugeben, falls durch diese Verschiebung der Wert Δc_{dev} nach DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA, Abschnitt 4.4.1.3 überschritten wird.

Die erforderliche Betondeckung - auch zur Sicherung des Verbundes - ist im Verankerungs- und Übergreifungsbereich der Bewehrung einzuhalten.

3.1.5 Randabstände

Erforderliche Randabstände der COBIAX SLIM-LINE-Einbauelemente zu jeglichen anderen Bauteilen, Einbauteilen etc. sind in der Ausführungsplanung sowie der Ausführung zu berücksichtigen.

3.1.6 Angehängte Lasten im Bereich der Hohlkörper

Planmäßig angehängte Lasten im Bereich des unteren Plattenspiegels sind ausreichend zu verankern. Es darf für den Nachweis nur der tatsächlich vorhandene Betonquerschnitt angesetzt werden. Ggf. ist durch Verzicht auf die Anordnung einzelner Hohlkörper ein ausreichend großer Massivbereich vorzusehen.

3.1.7 Aussparungen und Plattenränder

Aussparungen sind gesondert gemäß Abschnitt 3.2.8 dieser Zulassung nachzuweisen.

Aussparungen und Plattenränder sind umlaufend mit einem Bereich in der Größe der Plattendicke h massiv auszubilden. Aussparungen und freie Plattenränder sind durch Steckbügel nach DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA, Bild 9.8 einzufassen.

3.1.8 Leitungsführung

Leerrohre dürfen im Bereich der Hohlkörper einschließlich deren Stegbereiche nicht geführt werden, sofern ihr Außendurchmesser mehr als 25 mm beträgt. Hierfür sind zusätzliche massive Bereiche mit Vollquerschnitt auszubilden.

Für den Einbau von Leerrohren mit einem geringeren Außendurchmesser ($\varnothing \leq 25$ mm) ist die Dicke des betroffenen Deckenspiegels bzw. die Bauteildicke um mindestens 25 mm zu erhöhen. Diese zusätzliche Erhöhung der Bauteildicke darf bei der Ermittlung der statischen Nutzhöhe d für den Nachweis der Querkrafttragfähigkeit nach Abschnitt 3.2.3 nicht berücksichtigt werden. Der Achsabstand der Leerrohre untereinander darf nicht kleiner als 175 mm (bzw. 150 mm bei Leerrohren mit $\varnothing \leq 20$ mm) sein.

Leitungskreuzungen auf einer Plattenseite sind unzulässig. Werden Leitungskreuzungen oder Durchführungen zur entfernteren Plattenoberfläche erforderlich, sind massive Bereiche ohne Hohlkörper auszubilden.

3.2 Bemessung

3.2.1 Allgemeines

Für die Bemessung gilt DIN EN 1992-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt wird.

Für die Ermittlung der Schnittgrößen dürfen Verfahren nach Plastizitätstheorie und nichtlineare Verfahren nicht angewendet werden.

Bei den statischen Nachweisen dürfen die Haltekörbe bzw. Leiter der COBIAX SLIM-LINE-Einbauelemente (mit Ausnahme als Verbundbewehrung nach Abschnitt 3.2.7 dieser Zulassung) nicht berücksichtigt werden.

Für die rechnerischen Nachweise darf nur der Mindestachsabstand ohne Vorhaltemaß berücksichtigt werden.

3.2.2 Biegung

Es gilt DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA, Abschnitt 6.1. Der Betonquerschnitt ist um den im maßgebenden Schnitt größten Hohlkörperquerschnitt zu vermindern.

Die Druckzone ist rechnerisch um den Querschnitt der Leerrohre zu reduzieren und der Betonnettoquerschnitt muss mindestens 48 % der Querschnittsfläche betragen.

Näherungsweise darf bei Einhaltung der in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung getroffenen Festlegungen davon ausgegangen werden, dass die Drillsteifigkeit der Hohlkörperdecke gegenüber der Drillsteifigkeit einer Vollplatte im gleichen Verhältnis wie die Biegesteifigkeit abgemindert wird.

Die Aufnahme der infolge einer Sprengwirkung auftretenden Querkzugspannungen im Beton im Verankerungs- und Übergreifungsbereich der Bewehrung ist auch im Bereich der Hohlkörper nach DIN EN 1992-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA sicherzustellen. Die hierfür erforderliche Querbewehrung ist zwischen der Längsbewehrung und der Betonoberfläche – auch hin zur Hohlkörperoberfläche – anzuordnen.

3.2.3 Nachweis der Querkrafttragfähigkeit

Es DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA, Abschnitt 6.2.2, wobei Gleichung (6.2.a) nach DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA wie folgt zu ersetzen ist:

$$V_{Rd,c,co biax} = f * \left[\frac{0,15}{\gamma_c} \kappa (100 \rho_l f_{ck})^{1/3} \right] b d$$

Dabei ist:

f Faktor zur Berücksichtigung der verminderten Querkrafttragfähigkeit infolge der Hohlkörper:

Für die Hohlkörper mit der Höhe bis einschließlich 18 cm	f = 0,50
Für die Hohlkörper mit der Höhe von 20 cm und 22 cm	f = 0,45

γ_c der Teilsicherheitsbeiwert für bewehrten Beton nach DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA, Abschnitt 2.4.2.4, Tabelle 2.1 DE.

κ ein Maßstabsfaktor mit $\kappa = 1 + \sqrt{\frac{200}{d}} \leq 2,0$

ρ_l der Längsbewehrungsgrad mit $\rho_l = A_{sl} / (b d) \leq 0,02$

A_{sl} die Fläche der tatsächlich vorhandenen Zugbewehrung in der jeweiligen Tragrichtung, die mindestens um das Maß d über den betrachteten Querschnitt hinaus geführt und dort wirksam verankert wird (siehe DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA, Bild 6.3).

Bei abweichender Anordnung der COBIAX SLIM-LINE-Einbauelemente von der Haupttragrichtung in kleineren Bereichen, wie z. B. an Ernern und einspringenden Ecken, darf der resultierende Längsbewehrungsgrad angenommen werden.

b Querschnittsbreite in mm

d die statische Nutzhöhe der Biegebewehrung im betrachteten Querschnitt in mm. Dabei sind Abschnitt 3.1.2 und 3.1.8 zu beachten.

Die Gleichungen (6.2.b) und (6.4) von DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA, dürfen nicht verwendet werden.

Hohlkörperbereiche mit rechnerisch erforderlicher Querkraftbewehrung sind mit dieser Zulassung nicht erfasst.

Falls eine Querkraftbewehrung erforderlich wird, ist die Decke wie eine verbügelte Rippendecke DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA, Abschnitt 5.3.1 nachzuweisen, konstruktiv durchzubilden und auszuführen.

3.2.4 Durchstanzen und Eizellasten

Im Bereich der Hohlkörper darf der charakteristische Wert der Einzellasten bei einer Mindestaufstandsfläche von 100x100 mm 10 kN nicht überschreiten. Betroffene Zugzonen der Decke müssen dabei bewehrt sein.

Für Stützen, Einzellasten und konzentrierte Auflagerreaktionen, die 10 kN überschreiten, gilt DIN EN 1992-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA, Abschnitt 6.4. Die Durchstanzbereiche sind als massive Bereiche mit Vollquerschnitt ohne Hohlkörper auszubilden.

Die Größe der massiven Durchstanzbereiche wird wie folgt festgelegt:

- a) Definition der Massivbereiche durch den Querkraftnachweis unter Berücksichtigung der verminderten Querkrafttragfähigkeit der Cobiax SLIM-LINE-Decke $V_{Rd,c,cobiax}$ gemäß Abschnitt 3.2.3 der Zulassung.
- b) Bei Decken ohne erforderliche Durchstanzbewehrung sind die Lasteinleitungsfläche A_{load} und der Bereich, der mindestens um das Maß $2d$ über den kritischen Rundschnitt - bei Decken mit Stützenkopfverstärkung ist der kritische Rundschnitt außerhalb der Stützenkopfverstärkung - hinausreicht oder der bis zum Erreichen der Querkrafttragfähigkeit der COBIAX SLIM-LINE-Decke notwendig ist - es gilt jeweils der größere Wert - als Vollquerschnitt auszubilden.
- c) Bei Platten mit erforderlicher Durchstanzbewehrung muss zusätzlich zu b) der Nachweis geführt werden, dass der Massivbereich um das Maß $2d$ über die äußerste Bewehrungsreihe hinausreicht. Ansonsten sind die Massivbereiche dementsprechend zu vergrößern.

Es gilt der größere Wert von a), b) und c).

Die Durchstanznachweise sämtlicher Nachweisschnitte der Massivbereiche einschließlich des äußeren Rundschnitts ($1,5d$ außerhalb der letzten Bewehrungsreihe) sind mit βV_{Ed} zu führen. Dabei ist längs des äußeren Rundschnitts der Übergang zum Querkraftwiderstand zu berücksichtigen.

Dabei ist:

- β der Beiwert zur Berücksichtigung der nichtrotationssymmetrischen Querkraftverteilung nach DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA, Abschnitt 6.4.3
- V_{Ed} der Bemessungswert der gesamten aufzunehmenden Querkraft nach DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA, Abschnitt 6.4.3
- d die mittlere statische Nutzhöhe der Decke; $d = (d_y + d_z) / 2$

3.2.5 Scheibentragfähigkeit

Wird die mit COBIAX SLIM-LINE-Hohlkörpern hergestellte Decke als Scheibe beansprucht, so dürfen lediglich der obere und untere Plattenspiegel mit ihren Netto-Querschnitten in Rechnung gestellt werden. Sie sind für diese Beanspruchung ausreichend zu bewehren und beim Entwurf ist darauf zu achten, dass die zu übertragenden Kräfte eindeutig weitergeleitet werden können.

3.2.6 Nachweise der Gebrauchstauglichkeit

Der Nachweis der Begrenzung der Rissbreiten ist nach DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA, Abschnitt 7.3 zu führen.

Die Mindestbewehrung für die Begrenzung der Rissbreite ist nach DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA, Abschnitt 7.3.2 zu bestimmen und einzulegen. Dabei ist die gegliederte bzw. profilierte Querschnittsform der COBIAX SLIM-LINE-Decke zu beachten. Die Erhöhung der Erstrisslast durch die massiven Teilbereiche der Decke mit Vollquerschnitt ist bei der Ermittlung der Mindestbewehrung zu berücksichtigen.

Eine Begrenzung der Rissbreite ohne direkte Berechnung nach Abschnitt 7.3.3 von DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA ist nur unter Ansatz des Vollquerschnitts der Decke - ohne Berücksichtigung der Hohlkörper- zulässig.

Der Nachweis der Begrenzung der Verformung ist nach DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA, Abschnitt 7.4 zu führen. Dabei ist die verminderte Biegesteifigkeit der Hohlkörperdecke zu berücksichtigen. Für den Zustand I dürfen die Abminderungsfaktoren nach Anlage 2 verwendet werden.

3.2.7 Verbundfuge

Wird die Decke in zwei Arbeitsgängen betoniert, ist die Verbundfuge nach DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA, Abschnitt 6.2.5 für die Nettofläche der Arbeitsfuge $A_{i,red}$ nachzuweisen, wobei die Fuge als "glatt" einzustufen ist.

Für den ersten Betonierabschnitt ist die planmäßige Lage der Verbundfuge festzulegen.

Für die Ermittlung der Nettofläche der Arbeitsfuge $A_{i,red}$ ist die gesamte Grundrissfläche der Hohlkörper einschließlich Flansch rechnerisch abzuziehen. Für $A_{i,red}$ ist eine Verbundbewehrung zu bemessen und anzuordnen.

Die Verankerung der Verbundbewehrung auf beiden Seiten der Kontaktfläche ist nachzuweisen und bei der Ausführung sicherzustellen.

Die Haltekörbe bzw. Bewehrungsleiter der COBIAX SLIM-LINE-Einbauelemente dürfen beim Einsatz des Deckensystems "COBIAX SLIM-LINE" unter den Expositionsbedingungen XC1 (trocken) als Verbundbewehrung berücksichtigt werden. Die Haltekörbe bzw. Bewehrungsleiter - einschließlich ihrer Schweißverbindungen - sind dann als Verbundbewehrung nach DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA auszubilden, zu bemessen und zu verankern. Die entsprechenden Nachweise - einschließlich für die Knotenscherfestigkeit - müssen bei der Planung geführt werden. Die erforderliche Verankerung der Haltekörbe bzw. Bewehrungsleiter auf beiden Seiten der Verbundfuge ist in diesem Fall bei der Ausführung zu überwachen bzw. sicherzustellen. Außerdem ist die Mindestbetondeckung zwischen Hohlkörperoberfläche und Haltekorb bzw. Bewehrungsleiter einzuhalten.

Für XC1 (ständig nass) und andere Expositionsklassen ist der Ansatz der Haltekörbe bzw. Bewehrungsleiter als Verbundbewehrung nicht zulässig.

Die planmäßige Betonierhöhe und die erforderliche Betonmenge sind im Schalplan anzugeben.

Wird die Decke ohne Betonierpause ausgeführt, kann der Nachweis der Verbundfuge entfallen. Die Hohlkörpermodule sind durch geeignete Maßnahmen gegen Auftrieb und seitliches Abdriften zu sichern.

3.2.8 Deckendurchbrüche und Aussparungen

Planmäßige Deckenaussparungen sind statisch und konstruktiv nach DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA und unter Beachtung der Regelungen dieser Zulassung zu planen und auszuführen. Die Aussparungsränder sind gemäß Abschnitt 3.1.7 dieser Zulassung auszubilden.

Unter Beachtung der verminderten Umlagerungsfähigkeit der Hohlkörperdecke ist die Weiterleitung der Schnittgrößen in dem Bereich, der an die Aussparung angrenzt, gesondert zu berücksichtigen.

Werden nachträglich Löcher bzw. Kernbohrungen bis zu einem Durchmesser von maximal 350 mm im Bereich der Hohlkörper bzw. zwischen den Hohlkörpern erforderlich, so müssen diese statisch nachgewiesen werden. Für die Querkrafttragfähigkeit ist ein Abminderungsfaktor von 0,5 nach folgender Regel zu berücksichtigen:

$$V_{Rd,c,cobi,ax,red} = 0,50 \cdot V_{Rd,c,cobi,ax}$$

Dabei ist:

$V_{Rd,c,cobi,ax,red}$ der reduzierte Bemessungswert der Querkrafttragfähigkeit der COBIAX SLIM-LINE-Decke infolge der Bohrung

$V_{Rd,c,cobi,ax}$ der Bemessungswert der Querkrafttragfähigkeit der COBIAX SLIM-LINE-Decke nach Abschnitt 3.2.3 dieser Zulassung

Dabei darf der Achsabstand der Bohrungen in jeder Richtung nicht kleiner als 1500 mm sein.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-15.1-307

Seite 12 von 16 | 15. Februar 2018

Der vorgenannte Mindestachsabstand der Bohrungen gilt im Bereich der Hohlkörper und in einem Massivbereich mit der Breite der Deckenhöhe um die Hohlkörperbereiche herum.

Zusätzlich muss darauf geachtet werden, dass die durchlaufenden Deckenstreifen zwischen zwei benachbarten Bohrungen in jeder Richtung im gesamten betroffenen Deckenfeld erhalten bleiben.

Nachträglich auszuführende größere Deckendurchbrüche sind statisch unter Beachtung der Regelungen dieser Zulassung nachzuweisen. Dabei sind die statischen und konstruktiven Anforderungen wie für die planmäßigen Aussparungen einzuhalten bzw. in geeigneter Weise neu herzustellen.


3.2.9 Brandschutz

Bei Anforderungen an den Brandschutz dürfen die COBIAX-Decken dort verwendet werden, wo die bauaufsichtlichen Anforderungen an den Feuerwiderstand "feuerhemmend", "hochfeuerhemmend" oder "feuerbeständig" bzw. F 30 oder REI 30, F 60 oder REI 60, F 90 oder REI 90 bestehen.

Der Nachweis des bauaufsichtlich geforderten Feuerwiderstandes ist dabei wie im Folgenden angegeben zu führen, und wird über die Dauer des Feuerwiderstandes von 30, 60 oder 90 Minuten angegeben.

Unabhängig von der Dauer des Feuerwiderstandes ist für die untere Spiegeldicke $d_{2,Hk}$ ein Mindestwert von $d_{2,Hk} \geq 7$ cm (siehe folgendes Bild 1) einzuhalten.

Bild 1: Querschnitt Hohlkörperdecke System "Cobix Slim-Line"

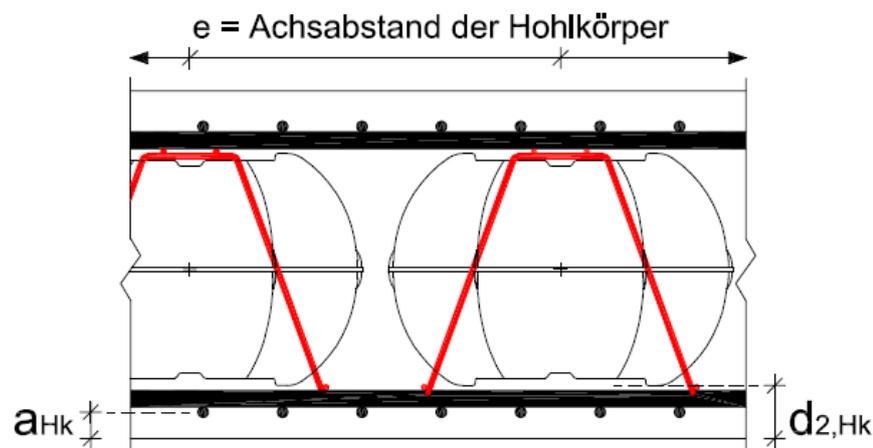

Für den Nachweis des Feuerwiderstandes wird die Temperatur in der statisch wirksamen Biegebewehrung nach DIN EN 1992-1-2 unter Berücksichtigung der Querschnittsgeometrie ermittelt. Diese Temperatur darf nicht größer sein als die sich nach DIN EN 1992-1-2 einstellende Temperatur des Bewehrungsstahls einer Stahlbetonvollplatte mit gleicher Feuerwiderstandsdauer. Die Angabe einer höheren Feuerwiderstandsdauer als 90 Minuten ist möglich entsprechend der Ergebnisse der Berechnung nach DIN EN 1992-1-2.

Der Nachweis gilt als erbracht, wenn über die Einhaltung der Achsabstände der statisch wirksamen Biegebewehrung von der Plattenunterseite a_{HK} nach DIN EN 1992-1-2 die oben genannte Begrenzung der Temperatur im Bewehrungsstahl für die entsprechende Dauer des Feuerwiderstandes sichergestellt ist.

DIN EN 1992-1-2 gilt stets in Verbindung mit DIN EN 1992-1-2/NA.

3.2.10 Wärme- und Schallschutz

Die Nachweise zum Wärmeschutz und Schallschutz sind nicht Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

3.3 Ausführung

3.3.1 Allgemeines

Die COBIAX SLIM-LINE-Einbauelemente dürfen in Ortbetondecken sowie in einzelnen raumgroßen Vollfertigteildecken verwendet werden.

Für die Ausführung gilt DIN EN 13670 in Verbindung mit DIN 1045-3 mit folgenden Ergänzungen.

Für die Herstellung des Betons gilt DIN EN 206-1 in Verbindung mit DIN 1045-2.

Bei der Herstellung von einzelnen raumgroßen Vollfertigteildecken mit COBIAX SLIM-LINE-Einbauelementen sind zusätzlich die Regelungen nach DIN EN 13369 zu berücksichtigen.

Der Einbau in oder auf Halbfertigteilen sowie die Verwendung in aus Einzelfertigteilen zusammengesetzten Decken werden im Rahmen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht geregelt.

Für die Sicherstellung der Ausführungsqualität und Gewährleistung der Standsicherheit der Cobi-Decke System SLIM-LINE sind die Bestimmungen zur Ausführung im Abschnitt 3.3 der Zulassung bei jeder Ausführung zu beachten und zu erfüllen.

Sämtliche Kontrollen, Prüfungen und Maßnahmen bei der Ausführung sind zu dokumentieren und zu den Bauakten zu nehmen.

3.3.2 Bewehrung

Der Durchmesser der Bewehrungsstäbe im Bereich der Hohlkörper darf nicht größer als 16 mm sein. Die Biegezug- und Biegedruckbewehrung ist stets in Richtung der Haupt- und Nebentragrichtung anzuordnen. Davon darf nur in kleinen Bereichen bei Berücksichtigung einer entsprechenden konstruktiven Durchbildung abgewichen werden.

3.3.3 Bestimmungen für den Einbau und die Betonage

Beschädigte COBIAX SLIM-LINE-Einbauelemente bzw. Hohlkörper dürfen nicht verwendet werden. Die Formstabilität der Hohlkörper muss vor der Betonage - insbesondere bei sommerlichen Temperaturen - geprüft und sichergestellt werden.

Bei der Ausführung ist auf einen sorgfältigen Einbau und Lagesicherung der COBIAX SLIM-LINE-Einbauelemente gemäß der Ausführungsplanung zu achten. Hierfür sind Verlegepläne mit entsprechenden Darstellungen und Angaben vorzulegen.

Dies betrifft insbesondere:

- die Einhaltung der Betondeckung der Bewehrung auch hin zu den Hohlkörpern,
- die Achsabstände,
- die Höhenlage im Deckenquerschnitt,
- das erforderliche Vorhaltemaß bei der Anordnung der COBIAX SLIM-LINE-Elemente

Der Einbau, die Betondeckungen und die Achsabstände der Hohlkörper sind vor der Betonage - ggf. mit Distanzstück - vom verantwortlichen Bauleiter zu überwachen.

Die Konsistenz des Frischbetons muss ein Ausbreitmaß der Klassen F3 bis F4 aufweisen, darf aber nicht höher als F4 sein. Die Sieblinie sowie das Größtkorn (maximale Größe 16 mm) sind unter Berücksichtigung des kleinsten zulässigen Abstandes der Cobi-ax Einbauelemente festzulegen. In besonderen Fällen (z.B. bei dichter Bewehrung) sind die hierbei geforderten Frischbetoneigenschaften betontechnologisch spezifisch zu planen und zu überwachen.

Während des Betoniervorgangs sind die COBIAX SLIM-LINE-Einbauelemente in jedem Anwendungsfall durch geeignete Maßnahmen gegen Auftrieb und seitliches Abdriften zu sichern.

Bei Ausführung einer planmäßigen horizontalen Arbeitsfuge sind die Betonmengen der ersten Betonschicht, die Betonierhöhen und die Einhaltung der Achsabstände der Hohlkörper zu kontrollieren und in den Bauakten zu dokumentieren. Dabei ist auf eine gleichmäßige und flächige Betonverteilung -unter Einhaltung der Betonierhöhen- zu achten. Betonanhäufungen sind zu vermeiden. Weiterhin ist auf eine ausreichende Verdichtung der ersten Betonschicht zu achten, so dass auch die Bereiche unter den flachen Hohlkörpern ohne Lufteinschlüsse mit Beton gefüllt sind.

Die erforderliche Verankerung der Verbundbewehrung auf beiden Seiten der Kontaktfläche ist bei der Ausführung zu überwachen bzw. sicherzustellen und nach dem ersten Betonierabschnitt zu kontrollieren und zu dokumentieren.

Bei Unterschreitung der Achsabstände bzw. Nichteinhaltung der Betonierhöhe ist der Planer einzuschalten. Ggf. ist in diesem Fall die Tragfähigkeit der Decke einer gutachtlichen Bewertung zu unterziehen. Dies gilt auch bei Unterschreitung der erforderlichen Verankerung der Verbundbewehrung.

Die Einbringung der zweiten Betonschicht darf erst nach ausreichender Ansteifung der ersten Schicht erfolgen.

Vor Einbringen der zweiten Betonschicht ist die Arbeitsfuge gemäß den Bestimmungen von DIN EN 13670 in Verbindung mit DIN 1045-3 vorzubehandeln, zu säubern und vorzunässen.

Der Beton der zweiten Schicht ist sorgfältig und behutsam zu verdichten, um keine Gefüge- und Verbundstörungen in der bereits angesteiften ersten Schicht zu verursachen. Dabei dürfen die Hohlkörper nicht aufschwimmen, andernfalls ist das Tragverhalten der Decke einer gutachtlichen Bewertung zu unterziehen. Dies gilt auch bei Gefüge- und Verbundstörungen in der bereits angesteiften ersten Schicht.

Es muss sichergestellt werden, dass es sich vor und während der Betonage kein Wasser in den Hohlkörpern ansammelt.

Leerrohre dürfen nicht im Bereich der Hohlkörper und deren Stegbereiche geführt werden, sofern ihr Außendurchmesser mehr als 25 mm beträgt. Hierfür sind zusätzliche massive Bereiche mit Vollquerschnitt auszubilden.

Der Einbau von Einbauteilen und Leerrohren mit einem geringeren Außendurchmesser ($\varnothing \leq 25$ mm) darf nur gemäß der planerischen Vorgaben und unter Beachtung von Abschnitt 3.1.8 dieser Zulassung erfolgen. Die Lage der Leerrohre und Einbauteile, ihre Achsabstände und Befestigung sind zu kontrollieren und in den Bauakten zu dokumentieren.

Leerrohre ($\varnothing \leq 25$ mm) müssen an der oberen oder unteren Bewehrung außerhalb der erforderlichen Betondeckung anliegen, lagesicher befestigt sein und dürfen von dort nur an die nächstgelegene Plattenoberfläche geführt werden.

Eine Montagebewehrung zur Befestigung und Lagesicherung der Leerrohre ist bei Bedarf vorzusehen.

Das Bohren von Löchern z. B. für Installationsleitungen darf nur von Fachkräften durchgeführt werden. Deckendurchbrüche sind gemäß Abschnitt 3.2.8 dieser Zulassung zu planen und auszuführen. Bohrungen im Bereich von Hohlkörpern sind nachträglich zu verschließen, um möglichen Wassereintritt zu verhindern.

Werden während der Bauzeit größere Einzellasten als 10 kN bis zu einem charakteristischen Wert von maximal 40 kN aufgebracht, so ist zur Erfüllung der Bedingungen gemäß 3.2.4 eine geeignete Konstruktion (z.B. Traversen aus Stahl- oder Holzträgern) zur Lastverteilung auf mehrere Lastpunkte einzusetzen und zu bemessen.

Bei der Ausführung ist die Montageanweisung (Anlage 3 der Zulassung) zu beachten. Jeder Lieferung muss eine Montageanleitung beigelegt sein.

3.3.4 Zusätzliche Anforderungen bei Verwendung bzw. Einbau der COBIAX SLIM-LINE-Einbauelemente in einzelnen Vollfertigteildecken

Beim Einbau der COBIAX SLIM-LINE-Einbauelemente in einzelne raumgroße Vollfertigteildecken sind zusätzlich die Lagerungs-, Transport-, und Bauzustände zu berücksichtigen.

Für den Einbau der Transportanker sind massive Bereiche ohne Hohlkörper auszubilden. Dabei ist auf ausreichende Verankerung und Randabstände der Transportanker zu achten. Außerdem sind die entstehenden Querkräfte aus den Transportankern im Fertigteil nachzuweisen.

Werden während Lagerung oder Transport mehrere Fertigteile übereinander gestapelt, so sind die zulässigen Einzellasten oberhalb der Hohlkörper zu beachten.

Die einzelnen Fertigteile können einachsrig sowie mehrachsrig tragend sein.

Die Bemessung erfolgt gemäß den Bestimmungen für Planung und Bemessung der bestehenden Zulassung, einschließlich erforderlicher Massivbereiche und Randausbildung. Für den Auflagerbereich ist Abschnitt 3.1.3 dieser Zulassung zu beachten.

Für Verbindung und Auflagerung der Fertigteile ist Abschnitt 10.9.4 von DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA zu beachten

3.3.5 Zusätzliche Bestimmungen für den Anwender und Hersteller

Vor der ersten Betonage bei einem Bauvorhaben mit dem Deckensystem COBIAX SLIM-LINE hat eine Einweisung für die Bauleitung des ausführenden Unternehmens (Anwender) durch den Hersteller der COBIAX SLIM-LINE-Einbauelemente zu erfolgen. Dabei sind Bestimmungen der Zulassung insbesondere die Bestimmungen zur Ausführung und die Montageanweisung zu erklären.

Der Nachweis dieser Einweisung ist dem Bauherrn in jedem Fall schriftlich vorzulegen und zu den Bauakten zu nehmen.

Der Anwender dieser Bauart (d. h. das ausführende Unternehmen) hat schriftlich zu bestätigen, dass die Deckenkonstruktion den Besonderen Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entspricht (Übereinstimmungserklärung).

Die Übereinstimmungsbestätigung ist dem Bauherrn in jedem Fall vorzulegen und zu den Bauakten zu nehmen.

Folgende Normen, sofern nicht anders angegeben, werden in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung in Bezug genommen:

DIN 488-1:2009-08	Betonstahl - Teil 1: Stahlsorten, Eigenschaften, Kennzeichnung
DIN 1045-2:2008-08	Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 2: Beton, Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität - Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1
DIN 1045-3:2012-03 + Berichtigung 1	Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 3: Bauausführung - Anwendungsregeln zu DIN EN 13670 DIN 1045-3/Berichtigung 1:2013-07
DIN 1045-4:2012-02	Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 4: Ergänzende Regeln für die Herstellung und die Konformität von Fertigteilen
DIN EN 206-1:2001-7/A1+A2	Beton - Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität DIN EN 206-1/A1:2004-10 Änderung A1 DIN EN 206-1/A2:2005-09 Änderung A2

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-15.1-307


Seite 16 von 16 | 15. Februar 2018

DIN EN 1992-1-1:2011-01+A1	Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau; Deutsche Fassung EN 1992-1-1:2004+AC:2010 DIN EN 1992-1-1/A1:2015-03 Änderung A1 und
DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 + A1	Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau, DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12
DIN EN 1992-1-2:2010-12	Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken - Teil 1-2: Allgemeine Regeln - Tragwerksbemessung für den Brandfall; Deutsche Fassung EN 1992-1-2:2004 + AC:2008
DIN EN 1992-1-2/NA:2010-12 + A1	Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken - Teil 1-2: Allgemeine Regeln - Tragwerksbemessung für den Brandfall, DIN EN 1992-1-2/NA/A1:2015-09
DIN EN 10204:2005-01	Metallische Erzeugnisse - Arten von Prüfbescheinigungen; Deutsche Fassung EN 10204:2004
DIN EN 13369:2013-08	Allgemeine Regeln für Betonfertigteile; Deutsche Fassung EN 13369:2013
DIN EN 13670:2011-03	Ausführung von Tragwerken aus Beton; Deutsche Fassung EN 13670:2009

Dr.-Ing. Lars Eckfeldt
Referatsleiter

Beglaubigt

Schematische Darstellung

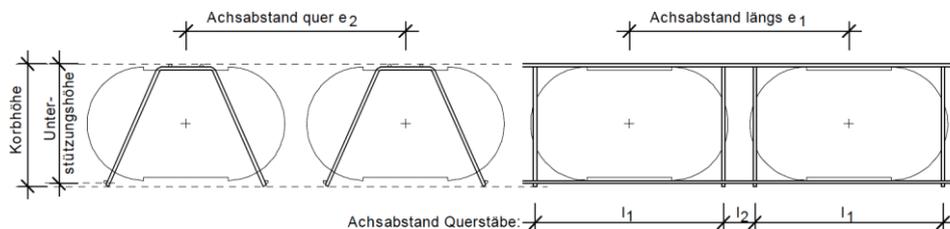

Materialien

- Hohlkörper:
- bestehend aus HD-PE bzw. PP gemäß des beim DIBt und Fremdüberwacher hinterlegten Datenblattes
 - Anforderung: Formstabilität für Einbau und Betonage
- Haltekorb:
- bestehend aus Betonstahlmatte nach DIN 488-1: 2009-08 oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
 - Anforderung: Begehbarkeit und Unterstützung der oberen Bewehrung gemäß den Anforderungen des DBV-Merkblattes „Unterstützungen“

Produktdaten

cobix Slim-Line	CBCM-S-100	CBCM-S-120	CBCM-S-140	CBCM-S-160	CBCM-S-180	CBCM-S-200	CBCM-S-220
Hohlkörperdurchmesser ohne Flansch [cm]	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5
Hohlkörperdurchmesser mit Flansch [cm]	32,84	32,84	32,84	32,84	32,84	32,84	32,84
Hohlkörperhöhe [cm]	10	12	14	16	18	20	22
Gewicht [g/Hohlkörper]	zwischen 350 und 450						
Wanddicke [mm]	> 1,2	> 1,2	> 1,2	> 1,2	> 1,2	> 1,2	> 1,2
Hohlkörper je Korb [Stück]	7	7	7	7	7	7	7
Korbhöhe h_k [cm]	11,5	13,5	15,5	17,5	19,5	21,5	23,5
Unterstützungshöhe h_u [cm]	11	13	15	17	19	21	23
Stabdurchmesser [mm]	5	5	5	5	5	5	5
Achsabstand Querstäbe l_1 [cm]	30	30	30	30	30	30	30
Achsabstand Längsstäbe l_2 [cm]	5	5	5	5	5	5	5
Korblänge (Lieferlänge) [cm]	250	250	250	250	250	250	250
Mindestachsabstand der Hohlkörper [cm]	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Vorhaltemaß Achsabstand in [mm]	5 ¹⁾	5 ¹⁾	5 ¹⁾	5 ¹⁾	5 ¹⁾	5 ¹⁾	5 ¹⁾
Achsabstand e_2 der Hohlkörper in Querrichtung und zwischen den Körben in Längsrichtung [cm]	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5
Achsabstand e_1 der Hohlkörper in Längsrichtung [cm]	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0


¹⁾ Das Vorhaltemaß in Querrichtung ist bei der Planung um die tatsächlich mögliche horizontale Verschiebung zu erhöhen und auf den Montageplänen anzugeben, falls diese Verschiebung den Wert von 5 mm überschreitet.

Hohlkörperdecke System "COBIAX SLIM-LINE"

Produktdaten Einbauelement Cobix CBCM-S

Anlage 1
Blatt 1/3

Schematische Darstellung

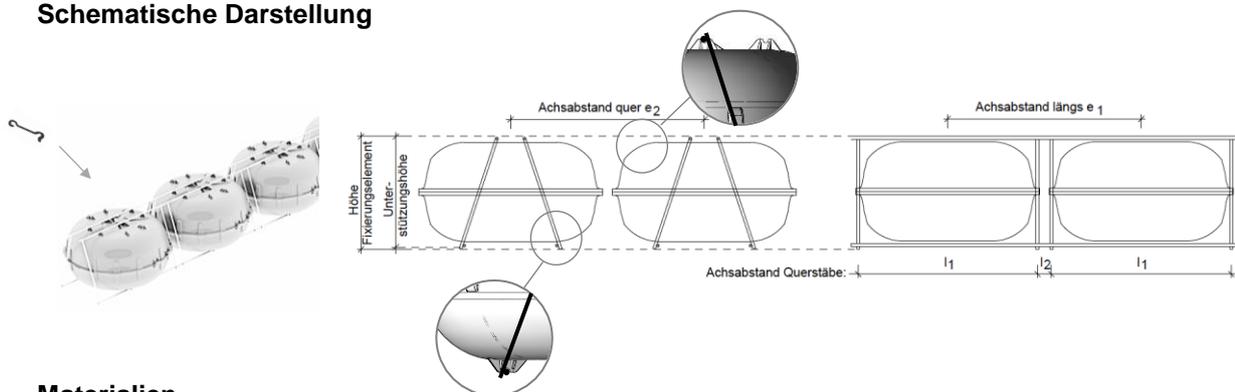

Materialien

- Hohlkörper: - bestehend aus HD-PE bzw. PP gemäß des beim DIBt und Fremdüberwacher hinterlegten Datenblattes
- Anforderung: Formstabilität für Einbau und Betonage
- Bewehrungsleiter: - bestehend aus Betonstahlmatte nach DIN 488-1: 2009-08 oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
- Anforderung: Begehbarkeit und Unterstützung der oberen Bewehrung gemäß den Anforderungen des DBV-Merkblattes „Unterstützungen“
- Clips: - die zwei Bewehrungsleiter (Fixierungselemente) werden mit zwei Clipsen bzw. Kunststoffverbindern je Modul an der Oberseite verbunden (die Clipse aus HD-PE oder PP dienen lediglich als Transportsicherung, LxBxD = 60 mm x 9 mm x 3 mm)

Produktdaten

cobiax Slim-Line-Click	CBCM-S-100	CBCM-S-120	CBCM-S-140	CBCM-S-160	CBCM-S-180	CBCM-S-200	CBCM-S-220
Hohlkörperdurchmesser ohne Flansch [cm]	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5
Hohlkörperdurchmesser mit Flansch [cm]	32,84	32,84	32,84	32,84	32,84	32,84	32,84
Hohlkörperhöhe [cm]	10	12	14	16	18	20	22
Wanddicke [mm]	> 1,2	> 1,2	> 1,2	> 1,2	> 1,2	> 1,2	> 1,2
Gewicht [g/Hohlkörper]	zwischen 350 und 450						
Hohlkörper je Korb [Stück]	7	7	7	7	7	7	7
Höhe Fixierungselement h_k [cm]	12,5	14,5	16,5	18,5	20,5	22,5	24,5
Unterstützungshöhe h_u [cm]	12	14	16	18	20	22	24
Stabdurchmesser [mm]	5	5	5	5	5	5	5
Achsabstand Querstäbe l_1 [cm]	32	32	32	32	32	32	32
Achsabstand Längsstäbe l_2 [cm]	3	3	3	3	3	3	3
Korblänge (Lieferlänge) [cm]	246	246	246	246	246	246	246
Mindestachsabstand der Hohlkörper [cm]	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Vorhaltemaß Achsabstand in [mm]	5 ¹⁾	5 ¹⁾	5 ¹⁾	5 ¹⁾	5 ¹⁾	5 ¹⁾	5 ¹⁾
Achsabstand e_2 der Hohlkörper in Querrichtung und zwischen den Körben in Längsrichtung [cm]	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5
Achsabstand e_1 der Hohlkörper in Längsrichtung [cm]	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
¹⁾ Das Vorhaltemaß in Querrichtung ist bei der Planung um die tatsächlich mögliche horizontale Verschiebung zu erhöhen und auf den Montageplänen anzugeben, falls diese Verschiebung den Wert von 5 mm überschreitet.							

Hohlkörperdecke System "COBIAX SLIM-LINE"

Produktdaten Einbauelement Cobiax CBCM-S

Anlage 1
Blatt 2/3

Formstabilität der Hohlkörper

In Folge einer Verformung darf die Volumenänderung des Hohlkörpers einen maximalen Wert von 2,5 % nicht überschreiten. Bei Ansatz einer fiktiven Betonüberdeckung von 20 cm ergibt sich eine zugehörige Gesamtlast auf dem Hohlkörper von 36 kg.



Belastungsbild aus Aufbeton und Volumenänderung infolge maximaler Mittenerformung

Maximale Volumenänderung und entsprechende Mittenerformung¹⁾

Slim-Line	Volumen Hohlkörper	Durchmesser Kreiskegel	Volumen Kreiskegel oben	Volumen Kreiskegel oben u. unten	maximale Volumenveränderung	Mittenerformung Hohlkörper oben	Mittenerformung Hohlkörper oben und unten
Typ	[dm ³ /St]	[cm]	[dm ³ /St]	[dm ³ /St]	[%]	[mm]	[mm]
S-100	6,880	29	0,085867581	0,171735162	2,50	3,9	7,8
S-120	8,045	29	0,099077978	0,198155957	2,46	4,5	9
S-140	9,210	29	0,114490108	0,228980217	2,49	5,2	10,4
S-160	10,295	29	0,127700505	0,255401011	2,48	5,8	11,6
S-180	11,380	29	0,140910902	0,281821805	2,48	6,4	12,8
S-200	12,540	29	0,156323032	0,312646065	2,49	7,1	14,2
S-220	13,700	29	0,16953343	0,339066859	2,47	7,7	15,4

¹⁾Die Tabellenwerte sind bei der Prüfung unter Berücksichtigung von sommerlichen Temperaturen einzuhalten.

Hohlkörperdecke System "COBIAX SLIM-LINE"

Produktdaten Einbauelement Cobiax CBCM-S

Anlage 1
 Blatt 3/3

Steifigkeitsfaktoren zur Berücksichtigung der Verminderung durch Hohlkörper

Zur Berücksichtigung der Verminderung der Steifigkeit infolge der eingebauten Hohlkörper werden nachfolgend Steifigkeitsfaktoren für die Hohlkörperdecke für den Zustand I angegeben. Mit diesen Faktoren kann eine Verformungsberechnung der Decken durchgeführt werden, wobei die günstig wirkende reduzierte Eigenlast zu berücksichtigen ist.

⇒ u_{cb} = Abstand des Hohlkörpers zu dem unteren Deckenrand

Deckenstärke h [cm]	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36*	37*
Hohlkörperhöhe D_{cb} [mm]	100 (Typ CBCM-S-100)															
I_{cb}/I_{massiv} [-] zentrisch	0,95	0,96	0,97	0,97	0,97	0,97	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
I_{cb}/I_{massiv} [-] $u_{cb} = 6$ cm	0,95	0,95	0,95	0,94	0,94	0,93	0,93	0,92	0,91	0,91	0,91	0,89	0,89	0,89	0,89	0,88
I_{cb}/I_{massiv} [-] $u_{cb} = 8$ cm			0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,96	0,96	0,96	0,95	0,94	0,94	0,94	0,93	0,93
Deckenstärke h [cm]	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36*	37*	38*	39*
Hohlkörperhöhe D_{cb} [mm]	120 (Typ CBCM-S-120)															
I_{cb}/I_{massiv} [-] zentrisch	0,94	0,94	0,95	0,96	0,96	0,97	0,97	0,97	0,97	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,99
I_{cb}/I_{massiv} [-] $u_{cb} = 6$ cm	0,94	0,94	0,94	0,93	0,93	0,91	0,91	0,91	0,91	0,89	0,89	0,89	0,89	0,87	0,87	0,87
I_{cb}/I_{massiv} [-] $u_{cb} = 8$ cm			0,95	0,96	0,96	0,96	0,96	0,95	0,95	0,94	0,94	0,94	0,93	0,93	0,93	0,92
Deckenstärke h [cm]	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36*	37*	38*	39*	40*	41*
Hohlkörperhöhe D_{cb} [mm]	140 (Typ CBCM-S-140)															
I_{cb}/I_{massiv} [-] zentrisch	0,93	0,94	0,94	0,95	0,95	0,96	0,96	0,97	0,97	0,97	0,97	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
I_{cb}/I_{massiv} [-] $u_{cb} = 6$ cm	0,93	0,93	0,93	0,92	0,92	0,92	0,92	0,91	0,90	0,90	0,90	0,90	0,88	0,88	0,88	0,87
I_{cb}/I_{massiv} [-] $u_{cb} = 8$ cm			0,94	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,94	0,94	0,93	0,93	0,92	0,92
Deckenstärke h [cm]	28	29	30	31	32	33	34	35	36*	37*	38*	39*	40*	41*	42*	43*
Hohlkörperhöhe D_{cb} [mm]	160 (Typ CBCM-S-160)															
I_{cb}/I_{massiv} [-] zentrisch	0,92	0,92	0,93	0,94	0,95	0,95	0,95	0,96	0,96	0,97	0,97	0,97	0,97	0,98	0,98	0,98
I_{cb}/I_{massiv} [-] $u_{cb} = 6$ cm	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,90	0,90	0,90	0,90	0,88	0,88	0,88	0,87	0,87	0,87	0,86
I_{cb}/I_{massiv} [-] $u_{cb} = 8$ cm			0,94	0,94	0,95	0,94	0,94	0,94	0,94	0,93	0,93	0,93	0,92	0,92	0,92	0,91
Deckenstärke h [cm]	30	31	32	33	34	35	36*	37*	38*	39*	40*	41*	42*	43*	44*	45*
Hohlkörperhöhe D_{cb} [mm]	180 (Typ CBCM-S-180)															
I_{cb}/I_{massiv} [-] zentrisch	0,91	0,92	0,93	0,94	0,94	0,94	0,95	0,95	0,96	0,96	0,96	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
I_{cb}/I_{massiv} [-] $u_{cb} = 6$ cm	0,91	0,92	0,92	0,91	0,91	0,91	0,91	0,90	0,90	0,89	0,89	0,89	0,88	0,87	0,87	0,87
I_{cb}/I_{massiv} [-] $u_{cb} = 8$ cm			0,93	0,93	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,93	0,93	0,93	0,92	0,92	0,91
Deckenstärke h [cm]	32	33	34	35	36*	37*	38*	39*	40*	41*	42*	43*	44*	45*		
Hohlkörperhöhe D_{cb} [mm]	200 (Typ CBCM-S-200)															
I_{cb}/I_{massiv} [-] zentrisch	0,91	0,91	0,92	0,93	0,93	0,94	0,94	0,95	0,95	0,95	0,96	0,96	0,96	0,97		
I_{cb}/I_{massiv} [-] $u_{cb} = 6$ cm	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,90	0,89	0,89	0,89	0,89	0,88	0,87	0,87	0,87		
I_{cb}/I_{massiv} [-] $u_{cb} = 8$ cm			0,92	0,93	0,93	0,93	0,93	0,94	0,93	0,93	0,93	0,93	0,92	0,92	0,91	
Deckenstärke h [cm]		35	36*	37*	38*	39*	40*	41*	42*	43*	44*	45*				
Hohlkörperhöhe D_{cb} [mm]	220 (Typ CBCM-S-220)															
I_{cb}/I_{massiv} [-] zentrisch		0,91	0,92	0,92	0,93	0,94	0,94	0,94	0,95	0,95	0,96	0,96				
I_{cb}/I_{massiv} [-] $u_{cb} = 6$ cm		0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,90	0,90	0,90	0,89	0,89	0,88				
I_{cb}/I_{massiv} [-] $u_{cb} = 8$ cm			0,92	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,92			

* siehe Abschnitt 3.1.2 dieser Zulassung.

Hohlkörperdecke System "COBIAX SLIM-LINE"

Steifigkeitsfaktoren

Anlage 2

Montageanweisung für das Deckensystem COBIAX SLIM-LINE

Einbauegegenstand und Verwendung:

Die Cobiax SLIM-LINE-Einbauelemente werden vor Ort zwischen die Bewehrungslagen einer Stahlbetondecke zur Reduzierung des Materialverbrauchs und der Eigenlast eingebaut.

Für eine einwandfreie und zugleich praktikable Ausführung der Hohlkörperdecke sind die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung -insbesondere Abschnitt 3.3 - sowie diese Montageanweisung bei jeder Ausführung zu beachten und zu erfüllen.


Verlegeplan für Hohlkörpermodule:

Die Montage der Hohlkörpermodule erfolgt gemäß einem Verlegeplan, in welchem die Hohlkörperbereiche sowie die Hohlkörpertypen und ihre Lage, unter Berücksichtigung des Standsicherheitsnachweises und der aktuell gültigen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ), definiert und eindeutig dargestellt sind.


Montageablauf:

Analog zu einer konventionellen Massivdecke wird zunächst die untere Bewehrung und im nächsten Schritt darauf die Hohlkörpermodule entsprechend dem Verlegeplan eingebaut. Dann wird die obere Bewehrung verlegt. Bei dieser Montage ist auf die nachfolgenden Punkte **dringend** zu achten:

- 1) Der Abstand der tragenden Bewehrung zum Hohlkörper ist entsprechend den Angaben der Zulassung einzuhalten. Gegebenenfalls sind zusätzliche Abstandhalter bzw. konstruktive Bewehrungsstäbe zu verwenden.
- 2) Die in Anlage 1 der Zulassung vorgegebenen Achsabstände der Hohlkörpermodule dürfen nicht unterschritten werden. Durch die Verwendung einer entsprechenden Einbauhilfe (Schablone) ist die Einhaltung des Achsabstands sicherzustellen.

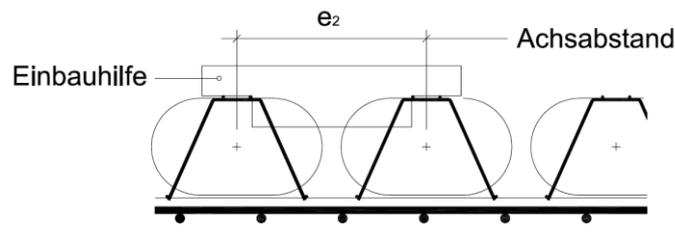

- 3) Der Einbau der Hohlkörpermodule muss gemäß dem vorgegebenen Raster im Verlegeplan erfolgen. Der Einbau der Hohlkörpermodule mit einem Versatz ist unzulässig.

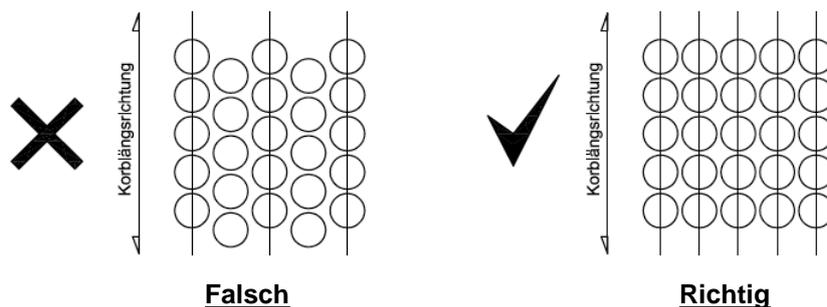

- 4) Beschädigungen der Hohlkörpermodule sind bei dem Transport, der Lagerung und dem Einbau auszuschließen. Nur unbeschädigte Hohlkörpermodule dürfen verwendet werden. Die Formstabilität der Hohlkörper muss vor der Betonage -insbesondere bei sommerlichen Temperaturen- geprüft und sichergestellt werden.


Hohlkörperdecke System "COBIAX SLIM-LINE"

Montageanweisung


Anlage 3
 Blatt 1/3

Betoniervorgang:

- 1) Beim Betoniervorgang wirkt infolge der Hohlräume eine Auftriebskraft auf die Hohlkörpermodule. Diese sind deshalb durch geeignete Maßnahmen in ihrer Lage zu fixieren. Falls diese Sicherungsmaßnahmen für eine Betonage ohne Unterbrechung nicht ausreichen, sind in den Bereichen mit Hohlkörpern zwei Betonierabschnitte mit kontrollierter Arbeitsfuge erforderlich.
- 2) Um den Verbund der beiden Betonschichten zu gewährleisten, ist gegebenenfalls eine rechnerisch nachzuweisende Verbundbewehrung einzubauen. Dabei ist die erforderliche Verankerungslänge gemäß der Ausführungsplanung auf beiden Seiten der Kontaktflächen sicherzustellen.
- 3) Die Konsistenz des Frischbetons muss ein Ausbreitmaß der Klassen F3 bis F4 aufweisen, darf aber nicht höher als F4 sein. Die Sieblinie sowie das Größtkorn (maximale Größe 16 mm) sind unter Berücksichtigung des kleinsten zulässigen Abstandes der Cobiax Einbauelemente festzulegen. In besonderen Fällen (z.B. bei dichter Bewehrung) sind die hierbei geforderten Frischbetoneigenschaften betontechnologisch spezifisch zu planen und zu überwachen
- 4) Eine praxistaugliche Betonverdichtung ist für die Ausführung qualitätsbestimmend. Der Beton ist sorgfältig einzubringen und zu verdichten, so dass die Bewehrung sowie die Hohlkörper dicht mit Beton umhüllt werden. Gegebenenfalls ist in jedem Zwischenbereich der Hohlkörper zu verdichten.
- 5) Die Betonmengen der ersten Betonschicht und die Betonierhöhen sind zu planen, zu kontrollieren und in den Bauakten zu dokumentieren. Es ist auf eine gleichmäßige und flächige Betonverteilung -unter Einhaltung der Betonierhöhen- zu achten. Betonanhäufungen sind unbedingt zu vermeiden. Weiterhin ist auf eine ausreichende Verdichtung der ersten Betonschicht zu achten, so dass auch die Bereiche unter den flachen Hohlkörpern ohne Luftporen mit Beton gefüllt sind. Zur Kontrolle der Betonierhöhe und der Hohlkörperlage kann z.B. die Verwendung eines markierten Hilfsstabes bei dem Betoniervorgang dienen. Die Markierungen richten sich nach den Angaben des Verlegeplanes.

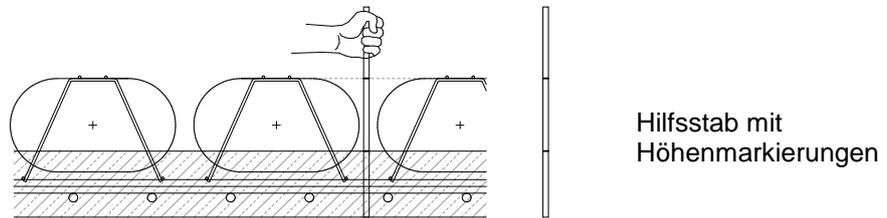

- 6) Die erste Betonschicht muss die unteren Längsstäbe der Haltekörbe ohne partielle Anhäufungen um mindestens 2 cm bis 4 cm überdecken. Falls die Haltekörbe als Verbundbewehrung eingesetzt werden, ist die erforderliche Verankerungstiefe -gemäß der Ausführungsplanung- zu beachten bzw. sicherzustellen.

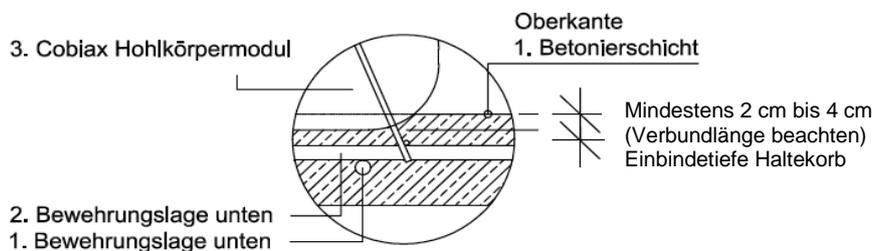


Hohlkörperdecke System "COBIAX SLIM-LINE"

Montageanweisung

Anlage 3
 Blatt 2/3

- 7) Die erste erhärtete Betonschicht fixiert die Hohlkörpermodule beim Einbringen der zweiten Betonschicht. Die Einbringung der zweiten Betonschicht darf erst nach ausreichender Ansteifung der ersten Schicht erfolgen. Dabei ist der Zeitpunkt für den Einbau der zweiten Betonschicht derart zu wählen, dass die Hohlkörpermodule nicht mehr aus der ersten Schicht herausgezogen werden können. Ein Indikator für diesen Zeitpunkt ist z.B. ein Drucktest mittels eines Gegenstandes (Aufstandsfläche ca. 3 cm x 3 cm). Die untere Betonschicht darf sich unter Druckausübung auf die Oberfläche nicht mehr plastisch verformen.

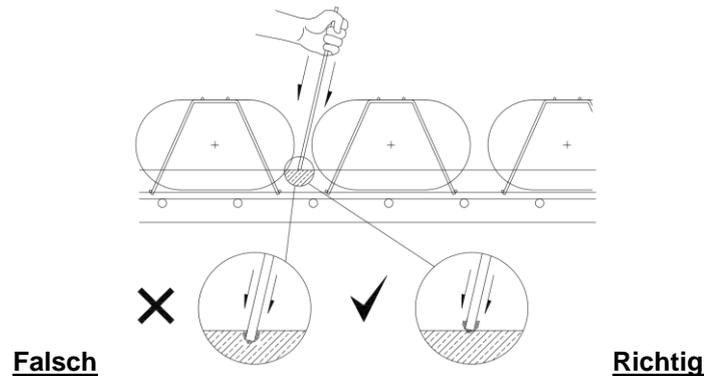

- 8) Vor dem Aufbringen der zweiten Betonschicht ist die Arbeitsfuge vollständig von Verschmutzungen zu säubern und vorzunässen. Außerdem ist die Verankerungstiefe der Verbundbewehrung zu kontrollieren.
- 9) Der Beton der zweiten Schicht ist sorgfältig und behutsam zu verdichten, um keine Gefüge- und Verbundstörungen in der bereits angesteiften ersten Schicht zu verursachen. Dabei dürfen die Hohlkörper nicht aufschwimmen.
- 10) Es muss sichergestellt werden, dass sich in den Hohlkörpern vor oder während der Betonage kein Wasser ansammelt.

Ergänzende konstruktive Anforderungen:

- 1) Beim Einbau von Leerrohren mit einem Außendurchmesser ($\varnothing \leq 25$ mm) sind die planerischen Vorgaben und die Regeln gemäß Abschnitt 3.1.8 und 3.3 der Zulassung zu beachten und zu erfüllen. Die Lage der Leerrohre und Einbauteile, ihre Achsabstände und Befestigung sind zu kontrollieren und zu dokumentieren.
- 2) Deckendurchbrüche sind gemäß Abschnitt 3.2.8 dieser Zulassung zu planen und nur von Fachkräften auszuführen. Bohrungen –auch infolge Dübelbefestigungen– im Bereich von Hohlkörpern sind nachträglich zu verschließen, um möglichen Wassereintritt zu verhindern.

Hohlkörperdecke System "COBIAX SLIM-LINE"

Montageanweisung

Anlage 3
 Blatt 3/3