


Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfam

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts



**Europäische
Technische Bewertung**

**ETA-18/0682
vom 22. März 2019**

Allgemeiner Teil

Technische Bewertungsstelle, die die Europäische Technische Bewertung ausstellt

Deutsches Institut für Bautechnik

Handelsname des Bauprodukts

BAU!ES Deckennagel DN-Z

Produktfamilie,
zu der das Bauprodukt gehört

Dübel zur Verwendung im Beton für
redundante nicht-tragende Systeme

Hersteller

BAUKING AG
Reiterweg 2
58636 Iserlohn
DEUTSCHLAND

Herstellungsbetrieb

BAUKING

Diese Europäische Technische Bewertung enthält

8 Seiten, davon 3 Anhänge, die fester Bestandteil dieser Bewertung sind.

Diese Europäische Technische Bewertung wird ausgestellt gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, auf der Grundlage von

EAD 330747-00-0601

Die Europäische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer Amtssprache ausgestellt. Übersetzungen dieser Europäischen Technischen Bewertung in andere Sprachen müssen dem Original vollständig entsprechen und müssen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europäische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Übermittlung, nur vollständig und ungekürzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europäische Technische Bewertung widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemäß Artikel 25 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011.

Besonderer Teil

1 Technische Beschreibung des Produkts

Der BAUIES Deckennagel DN-Z ist ein Dübel aus galvanisch verzinktem Stahl, der in ein Bohrloch gesetzt und durch Weg-kontrollierte Verspreizung verankert wird.
Die Produktbeschreibung ist in Anhang A angegeben.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemäß dem anwendbaren Europäischen Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Dübel entsprechend den Angaben und Bedingungen nach Anhang B verwendet wird.
Die Prüf- und Bewertungsmethoden, die dieser Europäischen Technischen Bewertung zu Grunde liegen, führen zur Annahme einer Nutzungsdauer des Dübels von mindestens 50 Jahren. Die Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die angenommene wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

3 Leistung des Produkts und Angabe der Methoden ihrer Bewertung

3.1 Brandschutz (BWR 2)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Brandverhalten	Klasse A1
Feuerwiderstand	Siehe Anhang C 1

3.2 Sicherheit bei der Nutzung (BWR 4)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Charakteristischer Widerstand für alle Lastrichtungen und alle Versagensarten für die vereinfachte Bemessung	Siehe Anhang C 1

4 Angewandtes System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit mit der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemäß den Europäischen Bewertungsdokumenten EAD Nr. 330747-00-0601 gilt folgende Rechtsgrundlage: [97/161/EG].
Folgendes System ist anzuwenden: 2+

5 Für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemäß anwendbarem Europäischen Bewertungsdokument

Technische Einzelheiten, die für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Kontrollplans, der beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 22. März 2018 vom Deutschen Institut für Bautechnik

BD Dipl.-Ing. Andreas Kummerow
Abteilungsleiter

Beglaubigt:

Produkt Einbauzustand, Produktkennzeichnung und Produktabmessungen


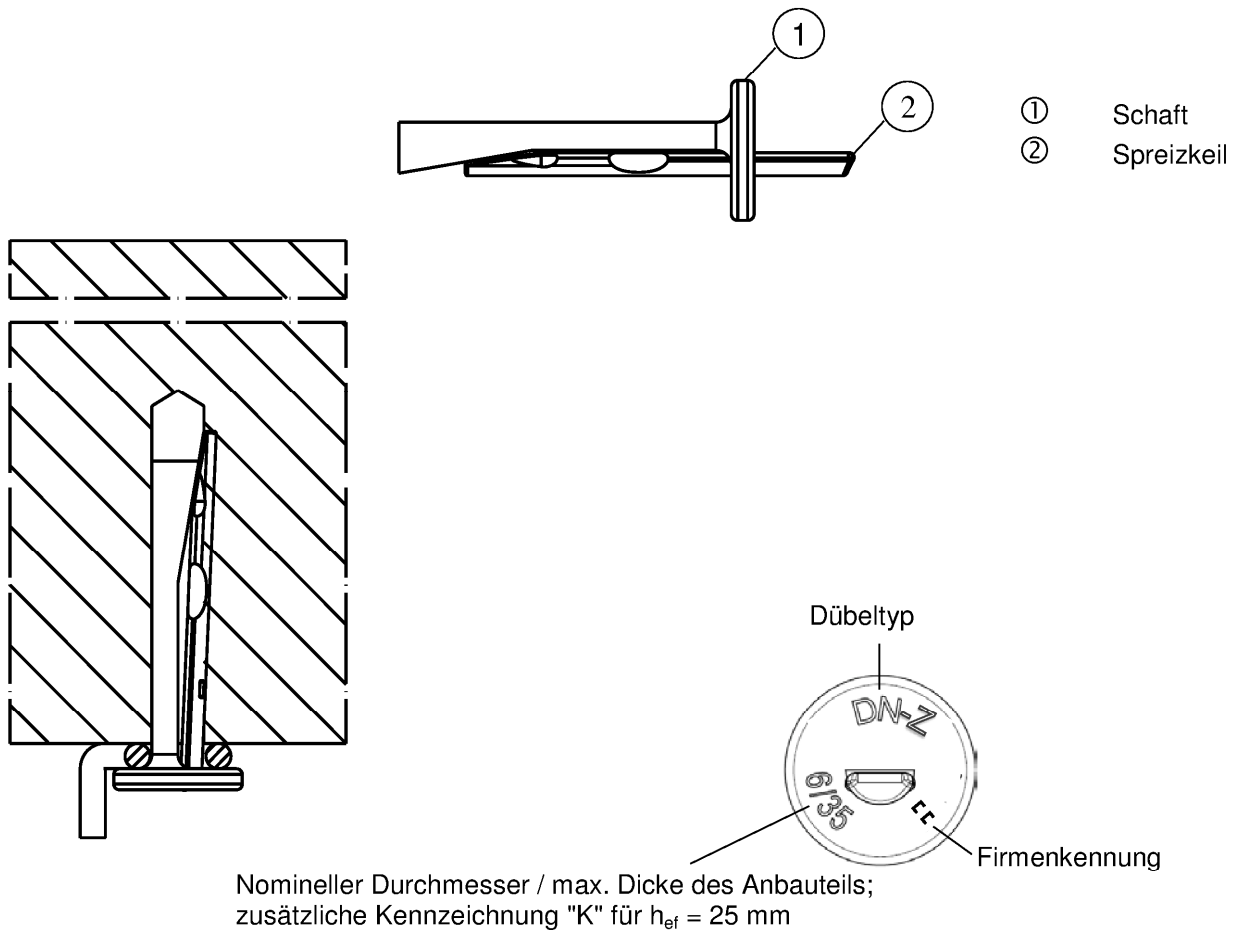


Tabelle A1.1: Abmessungen

Größe	DN-Z			
	6/5 K	6/5	6/35 K	6/35
Länge von $\frac{\text{Spreizkeil}}{\text{Schaft}}$ $\frac{L_1}{L_2}$ [mm]	36	43	66	73
Durchmesser des Kopfes $D \geq$	13			

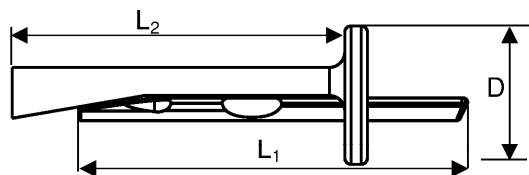

(Abbildungen nicht maßstäblich)

BAU!ES Deckennagel DN-Z

Produktbeschreibung

Produkt Einbauzustand, Produktkennzeichnung und Produktabmessungen

Anhang A 1

Spezifizierung des Verwendungszwecks

Beanspruchung der Verankerung:

Größe	DN-Z 6
Statische und quasi-statische Beanspruchung	✓
Nur zur Verwendung im Beton für redundante nicht-tragende Systeme	
Brandbeanspruchung	

Verankerungsgrund:

- Verdichteter bewehrter und unbewehrter Normalbeton ohne Fasern gemäß EN 206:2013
- Festigkeitsklassen C12/15 bis C50/60 gemäß EN 206:2013
- Gerissener und ungerissener Beton

Anwendungsbedingungen (Umweltbedingungen):

- Bauteile unter den Bedingungen trockener Innenräume

Bemessung:

- Die Bemessung der Verankerung erfolgt unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der Verankerungen und des Stahlbetonbaus erfahrenen Ingenieurs
- Unter Berücksichtigung der zu verankernden Lasten werden prüfbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen angefertigt. In den Konstruktionszeichnungen ist die Position der Dübel anzugeben (z.B. Lage des Dübels zur Bewehrung oder zu den Auflagern usw.)
- Die Bemessung der Verankerungen erfolgt nach EN 1992-4:2018, Bemessungsverfahren B und Technical Report TR 055

BAU!ES Deckennagel DN-Z


Verwendungszweck

Spezifikationen

Anhang B 1


Tabelle B2.1: Montagekennwerte

Größe	DN-Z				
	6/5 K	6/5	6/35 K	6/35	
Dicke des Anbauteils $t_{fix} \leq$	5		35		
Nomineller Bohrdurchmesser d_0	6				
Durchmesser des Durchgangslochs im Anbauteil $d_f \leq$	7				
Maximaler Schneidendurchmesser des Bohrers $d_{cut,max}$ [mm]	6,40				
Effektive Verankerungstiefe h_{ef}	25	32	25	32	
Bohrlochtiefe am tiefsten Punkt $h_1 \geq$	mit Bohrlochreinigung	30	37	30	37
	ohne Bohrlochreinigung	35	42	35	42
Minimale Dicke des Betonbauteils h_{min}	80				

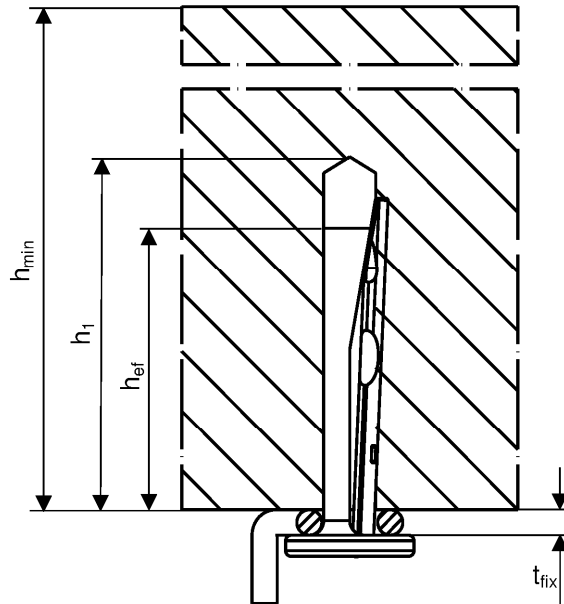


Montageanleitung


- Hammerbohren oder Hohlbohren
- Einbau durch entsprechend geschultes Personal unter Aufsicht des Bauleiters
- Die Bohrlöcher sind so anzuordnen, dass kein Bewehrungstreffer erzielt wird
- Im Falle einer Fehlbohrung: Ein neues Bohrloch muss in einem Mindestabstand der doppelten Tiefe der Fehlbohrung erstellt werden, oder in geringerem Abstand, wenn die Fehlbohrung mit hartestem Mörtel verfüllt wird und nur, wenn die Fehlbohrung nicht in Richtung der Schräg- oder Querlast liegt




1: Bohrloch erstellen



2: Anker setzen



3: Spreizkeil
oberflächenbündig
eintreiben



4: Abgeschlossene
Montage

(Abbildungen nicht maßstäblich)

BAUIES Deckennagel DN-Z

Verwendungszweck

Montagekennwerte und Montageanleitung

Anhang B 2

Tabelle C1.1: Charakteristischer Widerstand

Größe		DN-Z 6	
Für alle Lastrichtungen und Versagensarten			
Effektive Verankerungstiefe	h_{ef} [mm]	25	32
Charakteristischer Widerstand im gerissenen und ungerissenen Beton	C12/15	1,0	1,5
	C20/25 bis C50/60	1,5	2,0
Charakteristischer	Randabstand	$c_{cr,N} = c_{min}$	70
	Achsabstand	$s_{cr,N} = s_{min}$	60
Teilsicherheitsbeiwert	γ_M [-]	1,5	
Montagebeiwert	γ_{inst} [-]	1,0	
Querlast mit Hebelarm			
Charakteristisches Biegemoment	$M_{Rk,s}^0$ [Nm]	4,4	
Teilsicherheitsbeiwert für Stahlversagen	$\gamma_{Ms}^{1)}$ [-]	1,25	

¹⁾ Sofern andere nationale Regelungen fehlen

Tabelle C1.2: Charakteristischer Widerstand unter Brandbeanspruchung für alle Verankerungstiefen

Größe		DN-Z 6	
Stahlversagen für Zug- und Querlast			
R30	$F_{Rk,s,fi30}$	1,00	
R60	$F_{Rk,s,fi60}$	0,50	
R90	$F_{Rk,s,fi90}$	0,34	
R120	$F_{Rk,s,fi120}$	0,26	
Achs- und Randabstand			
R30 – R120	$s_{cr,fi}$	200	
	$c_{cr,fi}$	150	

Bei mehrseitiger Brandbeanspruchung $c_{min} \geq 300$ mm

BAU!ES Deckennagel DN-Z

Leistungen
Charakteristischer Widerstand und
charakteristischer Widerstand unter Brandbeanspruchung

Anhang C 1