

Allgemeine Bauartgenehmigung

Eine vom Bund und den Ländern gemeinsam
getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

**Zulassungs- und Genehmigungsstelle
für Bauprodukte und Bauarten**

Datum:

19.11.2021

Geschäftszeichen:

III 36-1.19.32-322/20

Nummer:

Z-19.32-2149

Geltungsdauer

vom: **19. November 2021**

bis: **19. November 2026**

Antragsteller:

Saint-Gobain Rigips GmbH

Schanzenstraße 84

40549 Düsseldorf

Gegenstand dieses Bescheides:

**Bauart zum Errichten von nichttragenden Trennwänden der Feuerwiderstandsklasse F 30 in
Metallständerbauweise und mit Beplankung mit Gipsplatten**

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich genehmigt.
Dieser Bescheid umfasst elf Seiten und 20 Anlagen.

DIBt

I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- 2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 4 Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfügung zu stellen. Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden ebenfalls Kopien zur Verfügung zu stellen.
- 5 Dieser Bescheid darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Übersetzungen müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
- 7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Änderung dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem Deutschen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen.

II BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Regelungsgegenstand

1.1.1 Die allgemeine Bauartgenehmigung gilt für die Errichtung einer nichttragenden, raumabschließenden Trennwand und ihrer Anwendung als feuerwiderstandsfähiges Bauteil gemäß Abschnitt 1.2.

1.1.2 Die Trennwand ist im Wesentlichen aus folgenden Bauprodukten, jeweils nach Abschnitt 2.1, zu errichten:

- Metallunterkonstruktion,
- beidseitige Beplankung mit Gipsplatten, im Weiteren als Rigips Gipsplatten bezeichnet,
- ggf. Dämmung,
- Befestigungsmittel und
- Fugenmaterialien.

1.2 Anwendungsbereich

1.2.1 Der Regelungsgegenstand ist mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung als Bauart zur Errichtung von nichttragenden, inneren Trennwänden nachgewiesen und darf - unter Berücksichtigung bauordnungsrechtlicher Maßgaben - als feuerhemmendes¹ Bauteil angewendet werden (s. auch Abschnitt 1.2.3).

1.2.2 Die Trennwand nach dieser allgemeinen Bauartgenehmigung erfüllt mindestens die Anforderungen der Feuerwiderstandsklasse F 30, Benennung (Kurzbezeichnung) "F 30-A", nach DIN 4102-2² bei einseitiger Brandbeanspruchung, jedoch unabhängig von der Richtung der Brandbeanspruchung.

1.2.3 Die nach dieser allgemeinen Bauartgenehmigung errichtete Trennwand ist in brandschutztechnischer Hinsicht nachgewiesen.

Nachweise der Standsicherheit und diesbezüglicher Gebrauchstauglichkeit sind für die – auch in den Anlagen dargestellte – Trennwand, unter Einhaltung der Bestimmungen dieser allgemeinen Bauartgenehmigung, insbesondere der Bestimmungen in Abschnitt 2.2, für die im Anwendungsfall geltenden Verhältnisse und Erfordernisse, zu führen.

Weitere Nachweise der Gebrauchstauglichkeit und der Dauerhaftigkeit der Gesamtkonstruktion sind mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung nicht erbracht.

Die Anwendung der Trennwand ist nicht nachgewiesen, wo nach bauaufsichtlichen Vorschriften Anforderungen an den Wärme- und/oder Schallschutz gestellt werden.

1.2.4 Die nach dieser allgemeinen Bauartgenehmigung errichtete Trennwand ist bei vertikaler Anordnung (Einbaulage 90°) an folgende Wände/Bauteile nach Abschnitt 2.3.3 anzuschließen:

- seitlicher Anschluss: an Massivwände, Trennwände oder an mit nichtbrennbaren¹ Platten bekleidete Stahlbauteile, sofern diese über ihre gesamte Länge an ebenso feuerwiderstandsfähige Bauteile angeschlossen sind, bzw.
- Anschluss oben und unten: an
 - Massivwände bzw. Decken,
 - mit nichtbrennbaren¹ Platten bekleidete Stahlbauteile, sofern diese über ihre gesamte Länge an ebenso feuerwiderstandsfähige Bauteile angeschlossen sind,
 - klassifizierte Holzbalkendecken,

¹ Bauaufsichtliche Anforderungen, Klassen und erforderliche Leistungsangaben gemäß der Technischen Regel A 2.2.1.2 (Anhang 4) der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB), Ausgabe 2020/1, s. www.dibt.de

² DIN 4102-2:1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile; Begriffe, Anforderungen und Prüfungen

- Trapezblechdecken oder -dächer.

Diese an die Trennwand allseitig angrenzenden Bauteile müssen mindestens feuerhemmend¹ sein.

1.2.5 Die zulässige Höhe der Trennwand beträgt maximal 5000 mm. Die Länge der Trennwand ist nicht begrenzt. Die Mindestdicke der Trennwand beträgt 75 mm. Die Trennwand muss von Rohdecke zu Rohdecke spannen.

1.2.6 Die nach dieser allgemeinen Bauartgenehmigung errichtete Trennwand darf nicht planmäßig der Aussteifung anderer Bauteile dienen.

1.2.7 Durch die Trennwand dürfen vereinzelt elektrische Leitungen durchgeführt werden, wenn der verbleibende Lochquerschnitt mit Gips vollständig verschlossen wird.

Steckdosen, Schalterdosen, Verteilerdosen usw. dürfen nicht gegenüberliegend angeordnet werden. Die Ausführung muss entsprechend Abschnitt 2.3.3.3 erfolgen.

Übliche nachträgliche Anstriche oder Beschichtungen der Trennwand bis zu 0,5 mm Dicke sind zulässig. Zusätzliche nachträgliche Bekleidungen der Trennwand aus nichtbrennbaren¹ Baustoffen (Bekleidungen aus Stahlblech ausgenommen), z. B. Putz, Verspachtelung, Fliesen oder Verblendungen, sind zulässig, sofern sie die Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit der Trennwand nicht einschränken.

Sofern - unter Berücksichtigung bauordnungsrechtlicher Maßgaben -

- Feuerschutzabschlüsse oder Brandschutzverglasungen in die Trennwand eingebaut werden, ist der Nachweis der Eignung hierfür z. B. im Rahmen einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung zu erbringen.
- Rohre und/oder elektrische Leitungen durch die Trennwand durchgeführt werden, sind feuerwiderstandsfähige Abschottungen erforderlich. Der Nachweis der Eignung ist hierfür z. B. im Rahmen einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung oder einer europäischen technischen Bewertung zu erbringen.
- Lüftungsleitungen durch die Trennwand durchgeführt werden, sind Nachweise der Eignung hierfür z. B. im Rahmen eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses zu erbringen oder diese nach Technischen Regeln und Baubestimmungen auszuführen.

2 Bestimmungen für Planung, Bemessung und Ausführung

2.1 Planung – Bauprodukte für die Trennwand

Die Bauprodukte für die Errichtung der Bauart müssen den Bestimmungen dieser allgemeinen Bauartgenehmigung mit den Anlagen 1 bis 20 entsprechen.

2.1.1 Metallunterkonstruktion

Für die Metallunterkonstruktion sind vertikale Metallprofile aus Stahlblech, mindestens CW 50 x 50 x 0,6, nach DIN EN 14195³ in Verbindung mit DIN 18182-1⁴ oder wahlweise Doppelständer aus Stahlblech nach DIN 18183-1⁵ zu verwenden.

Für die Boden- und Deckenanschlüsse sind jeweils UW-Profile, mindestens UW 50 x 40 x 0,6, nach DIN EN 14195³ in Verbindung mit DIN 18182-1⁴ zu verwenden.

3	DIN EN 14195:2015-03	Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen – Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren
4	DIN 18182-1:2015-11	Zubehör für die Verarbeitung von Gipsplatten - Teil 1: Profile aus Stahlblech
5	DIN 18183-1:2018-05	Trennwände und Vorsatzschalen aus Gipsplatten mit Metallunterkonstruktionen – Teil 1: Beplankung mit Gipsplatten

2.1.2 Beplankung

Als Beplankung sind auf jeder Wandseite

- mindestens einfach beplankt: 12,5 mm dicke, nichtbrennbare¹ Gipsplatten nach DIN EN 520⁶, in Verbindung mit DIN 18180⁷ vom Typ DF, DFH2, DFI, DFR, DFIR, DFH2R, DFH2IR, DEFH2IR mit einer Rohdichte von mindestens 800 kg/m³ bzw.
- mindestens doppelt beplankt: 12,5 mm dicke, nichtbrennbare¹ Gipsplatten nach DIN EN 520⁶, in Verbindung mit DIN 18180⁷ vom Typ A, H2, mit einer Rohdichte von mindestens 680 kg/m³,

des Unternehmens Saint Gobain Rigips GmbH zu verwenden.

2.1.3 Dämmung

Der Hohlraum zwischen den Metallständern darf wahlweise mit nichtbrennbarer¹ Mineralwolle⁸ nach DIN EN 13162⁹ ausgefüllt werden.

2.1.4 Befestigungsmittel

Für die Befestigung der Gipsplatten sind folgende Befestigungsmittel zu verwenden:

- Schnellbauschrauben TN bzw. TMN Abmessungen $\geq 3,5 \times 25$ mm nach DIN EN 14566¹⁰ in Verbindung mit DIN 18182-2¹¹ für die erste Plattenlage bzw.
- Schnellbauschrauben TN bzw. TMN Abmessungen $\geq 3,5 \times 35$ mm, nach DIN EN 14566¹⁰ in Verbindung mit DIN 18182-2¹¹ für die zweite bzw. äußere Plattenlage.

Die Befestigung der Anschlussprofile der Trennwand an den angrenzenden Bauteilen (s. Abschnitt 2.3.3.1) hat mit für den Untergrund geeigneten Befestigungsmitteln zu erfolgen.

2.1.5 Fugenmaterialien

Für die Fugen zwischen dem Regelungsgegenstand und den angrenzenden Bauteilen sowie die Fugen und Schraubenköpfe der äußeren Bekleidungsfläche ist ein nichtbrennbarer¹ Fugenspachtel gemäß DIN EN 13963¹² zu verwenden.

Zwischen dem Regelungsgegenstand und den angrenzenden Bauteilen dürfen nichtbrennbare¹ oder normalentflammbare¹ Dichtungstreifen verwendet werden.

2.2 Bemessung

Die Bemessung der Trennwand hat – gemäß bauordnungsrechtlichen Maßgaben – für die Anwendung unter Normalbedingungen, d. h. nicht unter gleichzeitiger Berücksichtigung des Brandfalles, zu erfolgen.

Der in dieser allgemeinen Bauartgenehmigung beschriebene Aufbau der nichttragenden Trennwand gewährleistet eine Feuerwiderstandsdauer von 30 Minuten; Nachweise der Standfestigkeit und Gebrauchstauglichkeit bleiben davon unberührt. Sie sind insbesondere nach DIN 4103-1¹³ (Die Wandhöhen wurden unter Ansatz einer maximalen Verformung von h/200 für Wandhöhen $\leq 4,00$ m sowie h/350 für Wandhöhen $\leq 5,00$ m ermittelt.) geführt worden. Die ermittelten Werte sind für Einfachständerwände der Tabelle 1 und für Doppelständerwände der Tabelle 2 zu entnehmen.

6	DIN EN 520:2009-12	Gipsplatten – Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren
7	DIN 18180:2014-09	Gipsplatten – Arten und Anforderungen
8	Im allgemeinen Bauartgenehmigungs-Verfahren wurde der Regelungsgegenstand mit Mineralwolle nachgewiesen, die folgende Leistungsmerkmale/Kennwerte aufwies: nichtbrennbar, Schmelzpunkt > 1000 °C.	
9	DIN EN 13162:2015-04	Wärmedämmstoffe für Gebäude – werksmäßig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) - Spezifikation
10	DIN EN 14566:2009-10	Mechanische Befestigungsmittel für Gipsplattensysteme – Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren
11	DIN 18182-2:2010-02	Zubehör für die Verarbeitung von Gipsplatten – Teil 2: Schnellbauschrauben, Klammern und Nägel
12	DIN EN 13963:2014-09	Materialien für das Verspachteln von Gipsplattenfugen – Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren
13	DIN 4103-1:2015-06	Nichttragende innere Trennwände; Anforderungen, Nachweise

Tabelle 1:

Einfachständerwand			
	Maximale Achsabstände [mm]	Maximale Wandhöhe [m]	
		Mindestbeplankungsdicke $\geq 1 \times 12,5$ mm	Mindestbeplankungsdicke $\geq 2 \times 12,5$ mm
		Typ DF	Typ A
CW 50	625	3,20	4,00
	417	3,85	4,00
	312,5	4,00	4,35
CW 75	625	4,00	5,00
	417	4,35	5,00
	312,5	4,85	5,00
\geq CW 100	625	5,00	5,00
	417	5,00	5,00
	312,5	5,00	5,00

Tabelle 2:

Doppelständerwand			
	Maximale Achsabstände [mm]	Maximale Wandhöhe [m]	
		Mindestbeplankungsdicke $\geq 1 \times 12,5$ mm	Mindestbeplankungsdicke $\geq 2 \times 12,5$ mm
		Typ DF	Typ A
2x CW 50	625	(2,70) -	(2,95) 4,50 ¹
	417	(3,25) 2,50	(3,60) 3,20
	312,5	(3,65) 3,35	4,00
2x CW 75	625	4,00	4,00 5,00 ¹
	417	4,00	4,00
	312,5	4,15	4,55
2x CW 100	625	4,15	4,50 5,00 ¹
	417	4,95	5,00
	312,5	5,00	5,00
\geq CW 100	625	5,00	5,00
	417	5,00	5,00
	312,5	5,00	5,00

() Wert in Klammern gilt nur für Einbaubereich 1
¹ Doppelständerwände mit gegeneinander abgestützten oder durch Laschen verbundenen Ständer
Die Wandhöhen berücksichtigen Belastungen aus weichem Stoß, Konsollasten, Einbaubereich gemäß DIN 4103-1/ DIN 18183 sowie eine Windersatzlast gemäß DIN EN 1991-1-4 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-3/NA.

2.3 Ausführung

2.3.1 Allgemeines

2.3.1.1 Der Regelungsgegenstand muss am Anwendungsort aus den Bauprodukten nach Abschnitt 2.1, unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Bemessung nach Abschnitt 2.2 und unter Beachtung der nachfolgenden Bestimmungen, errichtet werden.

Eine Trennwand nach dieser allgemeinen Bauartgenehmigung darf nur von Unternehmen ausgeführt werden, die ausreichende Erfahrungen auf diesem Gebiet haben und entsprechend geschultes Personal dafür einsetzen. Der Antragsteller dieser allgemeinen Bauartgenehmigung hat hierzu die ausführenden Unternehmen über die Bestimmungen der allgemeinen Bauartgenehmigung und die Errichtung des Regelungsgegenstandes zu unterrichten und ihnen bei Fragen zur Verfügung zu stehen.

2.3.1.2 Die für den Regelungsgegenstand zu verwendenden Bauprodukte müssen

- den jeweiligen Bestimmungen der Abschnitte 2.1.1 bis 2.1.5 entsprechen und
- verwendbar sein im Sinne der Bestimmungen zu den Bauprodukten in der jeweiligen Landesbauordnung.

Die Errichtung der Trennwände muss gemäß Montageanleitung und unter Berücksichtigung der nachfolgenden Bestimmungen erfolgen.

2.3.1.3 Montageanleitung

Der Antragsteller dieser allgemeinen Bauartgenehmigung hat jedem Errichter der Bauart eine Kopie der allgemeinen Bauartgenehmigung sowie eine zugehörige Montageanleitung (nach Antragstellerangaben z. B. in den sogenannten Systemunterlagen enthalten) zur Verfügung zu stellen, die er in Übereinstimmung mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung erstellt. Darin müssen mindestens folgende Angaben enthalten sein:

- Beschreibung der Arbeitsgänge zum fachgerechten Errichten der Trennwand
- Beschreibung bzw. Darstellung des fachgerechten Errichtens und der Ausführung der Anschlüsse (z. B. angrenzende Trennwände/Bauteile, Fugenausbildung)
- Zeichnerische Darstellung der Anschlüsse
- Angaben zur Befestigung (zulässige Befestigungsmittel, Befestigungsabstände)
- Beschreibung und Darstellung der zulässigen Einbauten

2.3.2 Zusammenbau

Für die Metall-Unterkonstruktion sind die Bauprodukte nach Abschnitt 2.1.1 zu verwenden.

Als Boden- und Deckenanschluss der Trennwand sind UW-Profile zu verwenden.

In den UW-Profilen des Boden- und Deckenanschlusses sind CW-Profile in Abständen $a \leq 625$ mm anzuordnen.

Erforderliche Stoßstellen der Metallprofile sind gemäß der Anlage 20 auszuführen.

Die Beplankung nach Abschnitt 2.1.2 darf liegend (Querverlegung) oder stehend (Längsverlegung) angeordnet werden. Die vertikalen Plattenfugen müssen auf den Metallständern angeordnet werden.

Die Befestigung der einzelnen Lagen der Rigips-Gipsplatten nach Abschnitt 2.1.2 muss mit Schnellbauschrauben nach Abschnitt 2.1.4 in die Metallunterkonstruktion erfolgen.

Der Schraubenabstand bei einlagigen Konstruktionen muss ≤ 250 mm betragen. Bei zweilagiger Beplankung beträgt der Schraubenabstand der ersten Plattenlage ≤ 750 mm und der zweiten Plattenlage ≤ 250 mm.

Es müssen die Angaben der Eindringtiefen der DIN 18181¹⁴ beachtet werden.

Die Ausführung von Bewegungsfugen mit einlagiger und mehrlagiger Beplankung hat entsprechend Anlage 9 zu erfolgen.

2.3.3 Anschlüsse

2.3.3.1 Angrenzende Bauteile

2.3.3.1.1 Massive Wände

Der Regelungsgegenstand ist bei vertikaler Anordnung (Einbaulage 90°) in Verbindung mit folgenden Bauteilen brandschutztechnisch nachgewiesen:

- Wände aus Mauerwerk nach DIN EN 1996-1-1¹⁵ in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA¹⁶ und DIN EN 1996-2¹⁷ in Verbindung mit DIN EN 1996-2/NA¹⁸ aus
 - Mauerziegeln nach DIN EN 771-1¹⁹ in Verbindung mit DIN 20000-401²⁰ mit Druckfestigkeiten mindestens der Druckfestigkeitsklasse 12 oder
 - Kalksandsteinen nach DIN EN 771-2²¹ in Verbindung mit DIN 20000-402²² mit Druckfestigkeiten mindestens der Druckfestigkeitsklasse 12 und
 - Porenbetonsteinen nach DIN EN 771-4²³ in Verbindung mit DIN 20000-404²⁴ mindestens der Steifigkeitsklasse 4 oder nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung oder
 - Normalmauermörtel nach DIN EN 998-2²⁵ in Verbindung mit DIN 20000-412²⁶ oder DIN 18580²⁷, jeweils mindestens der Mörtelklasse M 5 bzw. mit Dünnbettmörtel nach DIN EN 998-2²⁵ in Verbindung mit DIN 20000-412²⁶ oder
- Wände aus Beton/Stahlbeton. Diese Bauteile sind unter Beachtung der bauaufsichtlichen Anforderungen gemäß den Technischen Baubestimmungen nach DIN EN 1992-1-1²⁸ in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA²⁹ in einer Betonfestigkeitsklasse von mindestens C12/15 nachzuweisen und auszuführen.

2.3.3.1.2 Decken

Der Regelungsgegenstand ist bei vertikaler Anordnung (Einbaulage 90°) für den oberen und unteren Anschluss an folgende Bauteile nachgewiesen:

- mindestens feuerhemmende¹ Decken aus Beton/Stahlbeton. Diese Bauteile sind unter Beachtung der bauaufsichtlichen Anforderungen gemäß den Technischen Baubestimmungen

15	DIN EN 1996-1-1:2010-12	Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-1: Allgemeine Regeln für bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk
16	DIN EN 1996-1-1/NA:2012-05, NA/A1:2014/03	Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-1: Allgemeine Regeln für bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk
17	DIN EN 1996-2:2010-12	Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 2: Planung, Auswahl der Baustoffe und Ausführung von Mauerwerk
18	DIN EN 1996-2/NA:2012-01	Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 2: Planung, Auswahl der Baustoffe und Ausführung von Mauerwerk
19	DIN EN 771-1:2015-11	Festlegungen für Mauersteine - Teil 1: Mauerziegel
20	DIN 20000-401:2017-01	Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken – Teil 401: Regeln für die Verwendung von Mauerziegeln nach DIN EN 771-1:2015-11
21	DIN EN 771-2:2015-11	Festlegungen für Mauersteine – Teil 2: Kalksandsteine
22	DIN 20000-402:2017-01	Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken – Teil 402: Regeln für die Verwendung von Kalksandsteinen nach DIN EN 771-2:2015-11
23	DIN EN 771-4:2011-07	Festlegungen für Mauersteine – Teil 4: Porenbetonsteine
24	DIN 20000-404:2015-12	Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken – Teil 404: Regeln für die Verwendung von Porenbetonsteinen nach DIN EN 771-4:2011-07
25	DIN EN 998-2:2010-12	Festlegungen für Mörtel im Mauerwerksbau – Teil 2: Mauermörtel
26	DIN 20000-412:2004-03	Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken – Teil 412: Regeln für die Verwendung von Mauermörtel nach DIN EN 998-2:2003-09
27	DIN 18580:2019-06	Baustellenmörtel
28	DIN EN 1992-1-1:2011-01	Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken – Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau
29	DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04	Nationaler Anhang – National festgelegte Parameter – Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken – Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau

nach DIN EN 1992-1-1²⁸ in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA²⁹ in einer Betonfestigkeitsklasse von mindestens C12/15 nachzuweisen und auszuführen oder

- Ziegeldecken nach DIN 4102-4³⁰ Tabelle 5.15 mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 30-A oder
- massive Deckensysteme aus Porenbeton nach DIN 4102-4³⁰ Tabelle 6.2, mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 30-A oder
- massive Decken der Bauart I bis III nach DIN 4102-4³⁰, Abschnitt 10.10.5 bzw. Tabelle 10.31, mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 30-A, jeweils mit einer Unterdecke aus Gipsplatten des Typs DF nach DIN EN 520⁶ oder gemäß allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis oder

2.3.3.1.3 Nichttragende Trennwände

Der Regelungsgegenstand ist (z. B. als sog. auf den Grundriss bezogener T-Anschluss gemäß den Anlagen 6, 7 und 8) für den Anschluss an folgende Bauteile nachgewiesen:

- klassifizierte Wände aus Gipsplatten der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-4³⁰, Abs. 10.2, mit Ständern und Riegeln aus Stahlblech und mit beidseitig doppelter Beplankung aus nichtbrennbaren¹ Gipsplatten und nichtbrennbarer¹ Mineralwolle-Dämmschicht entsprechend Tab. 10.2 oder
- klassifizierte Wände aus Gipsplatten der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis, mit Ständern und Riegeln aus Stahlblech und mit einseitig doppelter Beplankung aus nichtbrennbaren¹ mineralischen Bauplatten

2.3.3.1.4 Bekleidete Stahlbauteile

Der Regelungsgegenstand ist für den Anschluss an mindestens feuerhemmende¹, mit nichtbrennbaren¹ Platten bekleidete Stahlbauteile gemäß Abschnitt 1.2.4 nach DIN 4102-4³⁰, Abschnitte 7.2 und 7.3, mit Bekleidungen aus Gipsplatten nach den Tabellen 7.3 bzw. 7.6 oder nach allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis oder nach allgemeiner Bauartgenehmigung.

2.3.3.1.5 Holzbalkendecken

Der Regelungsgegenstand ist bei vertikaler Anordnung (Einbaulage 90°) für den oberen und unteren Anschluss an mindestens feuerhemmende¹, klassifizierte Holzbalkendecken nach DIN 4102-4³⁰, Abschnitt 10.8, Tabellen 10.14, 10.15, 10.16, nachgewiesen.

2.3.3.1.6 Trapezblechdecken bzw. Trapezblechdächer

Der Regelungsgegenstand ist für den oberen Anschluss an mindestens feuerhemmende¹ Trapezblechdecken bzw. Trapezblechdächer nach allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen nachgewiesen (s. Abschnitt 2.3.3.2.5).

2.3.3.2 Bauteilanschlüsse

2.3.3.2.1 Anschluss an Massivbauteile

Der Anschluss an mindestens feuerhemmende¹ massive Wände nach Abschnitt 2.3.3.1.1 hat gemäß den Anlagen 1 bis 3 zu erfolgen. Die Befestigung der Anschlussprofile an den angrenzenden Massivbauteilen (Boden und Decke) muss, in Abhängigkeit der Bauteile, mit Befestigungsmitteln nach Abschnitt 2.1.4, in Abständen ≤ 1000 mm, erfolgen.

Die Anschlussprofile (UW-Profile) dürfen zu den Massivbauteilen hin mit einer Anschlussdichtung nach DIN 4102-4³⁰, Abschnitt 10.2.5, ausgeführt werden. Bei Verwendung von Dichtungstreifen müssen diese aus nichtbrennbaren¹ Baustoffen bestehen; sofern die Dicke der Dichtungstreifen ≤ 5 mm ist und die Dichtungstreifen durch Verspachtelung der Beplankung in ganzer Beplankungsdicke abgeschlossen oder von der Bekleidung ganz abgedeckt werden, dürfen die Dichtungstreifen auch aus normalentflammbar¹ Baustoffen bestehen. Die äußere Abdeckung des Dichtungstreifens erfolgt mit einem nichtbrennbaren¹ Fugenspachtel gemäß DIN EN 13963¹².

³⁰ DIN 4102-4:2016-05

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen – Teil 4: Zusammenstellung und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile

Gleitende Wand- und Deckenanschlüsse sind nur zulässig bei Anschluss an angrenzende Massivbauteile gemäß der Anlage 5.

Der Anschluss an mindestens feuerhemmende¹ massive Decken der Bauart I bis III mit einer Unterdecke entsprechend Abschnitt 2.3.3.1 hat gemäß Anlage 17 zu erfolgen.

2.3.3.2.2 Anschluss an nichttragende Trennwände

Die an den Regelungsgegenstand angrenzende Wand aus Gipsplatten nach Abschnitt 2.3.3.1.3 muss aus einer Stahlunterkonstruktion bestehen, die beidseitig mit jeweils einer mindestens $\geq 12,5$ mm dicken, nichtbrennbaren¹ Gips-Feuerschutzplatte (GKF) beplankt sein muss. Die Befestigung muss mit geeigneten Befestigungsmitteln – entsprechend den statischen Erfordernissen – in Abständen ≤ 1000 mm erfolgen. Die Ausführung muss gemäß den Anlagen 6, 7 und 8 erfolgen.

Die Fugen der Beplankung zwischen dem Regelungsgegenstand und den angrenzenden nichttragenden Trennwänden sind mit einem nichtbrennbaren¹ Fugenspachtel gemäß Abschnitt 2.1.5 zu verspachteln.

2.3.3.2.3 Anschluss an bekleidete Stahlbauteile

Der Anschluss des Regelungsgegenstandes an bekleidete Stahlstützen bzw. -träger nach den Abschnitten 1.2.4 und 2.3.3.1.4 sind entsprechend den Anlagen 10, 11 und 12 auszuführen. Der Regelungsgegenstand ist an den bekleideten Stahlbauteilen mit Befestigungsmitteln nach Abschnitt 2.1.4 kraftschlüssig zu befestigen. Die Befestigung muss mit geeigneten Befestigungsmitteln – entsprechend den statischen Erfordernissen – in Abständen ≤ 1000 mm erfolgen.

2.3.3.2.4 Anschluss an Holzbalkendecken

Der obere Anschluss des Regelungsgegenstandes an eine mindestens feuerhemmende¹ Holzbalkendecke nach Abschnitt 2.3.3.1.5 hat gemäß den Anlagen 18 und 19 zu erfolgen. Die Befestigung muss mit geeigneten Befestigungsmitteln – entsprechend den statischen Erfordernissen – in Abständen ≤ 1000 mm erfolgen.

2.3.3.2.5 Anschluss an Trapezblechdecken bzw. -dächer

Der Anschluss an mindestens feuerhemmende¹ Trapezblechdecken bzw. -dächer nach Abschnitt 2.3.3.1.6 hat gemäß der Anlage 13 zu erfolgen. Die Befestigung muss mit geeigneten Befestigungsmitteln – entsprechend den statischen Erfordernissen – in Abständen ≤ 1000 mm erfolgen. Bei der Anwendung sind die bauordnungsrechtlichen Bestimmungen zu beachten.

2.3.3.2.6 Sonstige Anschlüsse

Schließt die Trennwand – sofern bauaufsichtliche Regelungen dies gestatten – an einen Estrich an, ist der Fußbodenanschluss nach DIN 4102-4³⁰, Abschnitt 10.2.5, Absatz 5, auszuführen und hat gemäß Anlage 3, mittlere Abb., zu erfolgen. Der Estrich muss in der Lage sein, die eingeleiteten Kräfte sicher aufzunehmen. Die Befestigung der Trennwand muss mit geeigneten Befestigungsmitteln – entsprechend den statischen Erfordernissen – in Abständen ≤ 1000 mm erfolgen.

2.3.3.3 Einbauten

In den Regelungsgegenstand dürfen ELT-Dosen (Steckdosen, Schalterdosen, Verteilerdosen), wahlweise entsprechend der nachfolgenden Varianten der Anlagen 14, 15 und 16, eingebaut werden.

Variante 1:

Es müssen im ELT-Doseneinbaubereich nichtbrennbare¹ Gipsplattenstreifen nach Abschnitt 2.1.2, deren Dicke der Beplankungsdicke entspricht, angeordnet werden.

Die Gipsplattenstreifen müssen mit der gegenüberliegenden Beplankungsseite, verschraubt oder mit Gipsmörtel verklebt werden (s. Anlage 14).

Variante 2:

Bei Verwendung einer nichtbrennbaren¹ Mineralwolle⁸ (Flächengewicht $\geq 1,2 \text{ kg/m}^2$ z. B. 40 mm, 30 kg/m³) darf die Dämmung auf eine Dicke $\geq 30 \text{ mm}$ gestaucht werden (s. Anlage 15). Die Mineralwolle⁸ muss dauerhaft abgleitsicher eingebaut werden. Die Abgleitsicherheit ist gewährleistet, wenn die Mineralwolle durch einen zusätzlichen Wechsel aus Metallprofilen (CW- oder UW-Profil) in der Metallunterkonstruktion abgefangen wird. Die Mineralwolle⁸ muss die ELT-Dosen mindestens 500 mm nach oben und unten abdecken.

Variante 3:

Die ELT-Dosen müssen entsprechend der Anlage 16 in einem Gipsbett, dessen Dicke der Beplankungsdicke entspricht, eingesetzt werden.

Variante 4:

Es müssen im ELT-Doseneinbaubereich nichtbrennbare¹ Gipsplattenstreifen nach Abschnitt 2.1.2, deren Dicke der Beplankungsdicke entspricht, angeordnet werden.

Die Gipsplattenstreifen müssen mit der Beplankungsseite, auf der die ELT-Dosen angeordnet sind, verschraubt oder mit Gipsmörtel verklebt werden (s. Anlage 16).

2.3.4 Übereinstimmungserklärung

Das bauausführende Unternehmen, das die Trennwand (Regelungsgegenstand) errichtet hat, muss für jedes Bauvorhaben eine Bestätigung der Übereinstimmung der Bauart mit der allgemeinen Bauartgenehmigung abgeben (s. §§ 16 a Abs. 5 i. V. m. 21 Abs. 2 MBO³¹).

Sie muss schriftlich erfolgen und außerdem mindestens folgende Angaben enthalten:

- Z-19.32-2149
- Bauart zum Errichten der feuerwiderstandsfähigen nichttragende Trennwand der Feuerwiderstandsklasse F 30
- Name und Anschrift des bauausführenden Unternehmens
- Bezeichnung der baulichen Anlage
- Datum der Errichtung/der Fertigstellung
- Ort und Datum der Ausstellung der Erklärung sowie Unterschrift des Verantwortlichen

Die Übereinstimmungserklärung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiterleitung an die zuständige Bauaufsichtsbehörde auszuhändigen.

3 Bestimmungen für Nutzung, Unterhalt und Wartung

Mit der Errichtung der Trennwand ist der Bauherr der baulichen Anlage vom Errichter der Trennwand schriftlich darauf hinzuweisen, dass die Feuerwiderstandsfähigkeit sowie die Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit der Trennwand auf Dauer nur sichergestellt sind, wenn diese stets in einem mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung konformen und ordnungsgemäßen Zustand gehalten wird.

Diese Unterlage ist durch den Bauherrn bzw. Betreiber der baulichen Anlage aufzubewahren.



Im Falle des Austausches beschädigter oder zerstörter Teile ist darauf zu achten, dass nur solche verwendet werden, die den Bestimmungen dieser allgemeinen Bauartgenehmigung entsprechen. Der Einbau muss wieder in der bestimmungsgemäßen Weise erfolgen.

Die Bestimmungen des Abschnitts 2.3.1 sind sinngemäß anzuwenden.


Heidrun Bombach
Referatsleiterin

Beglaubigt
Dinse

³¹ nach Landesbauordnung

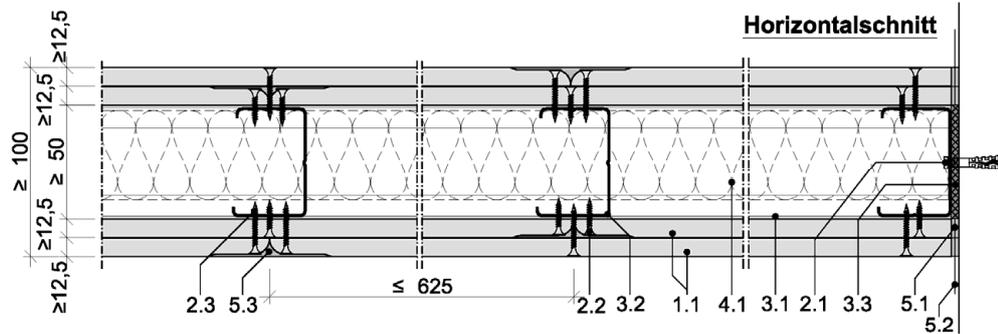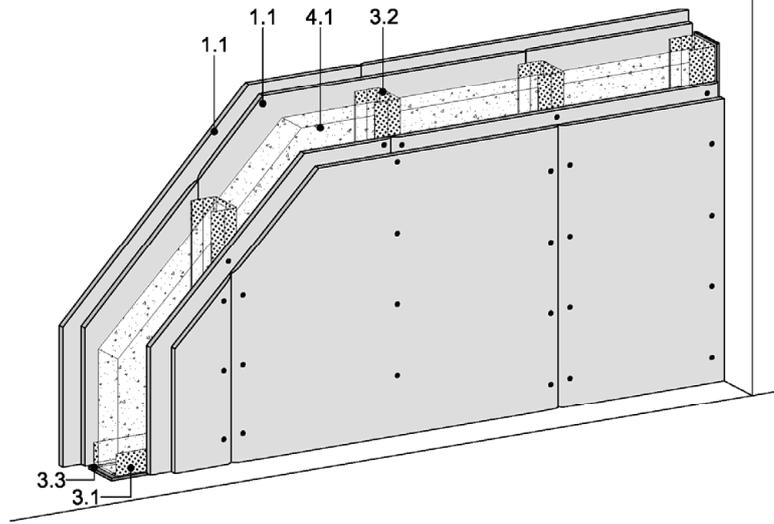

Vertikalschnitt

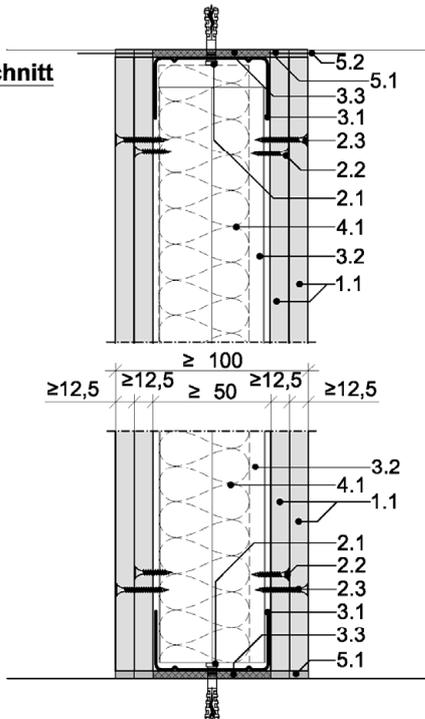


- 1.1 Rigips Bauplatte RB, mind. Typ A nach DIN EN 520 / GKB nach DIN 18180 $d \geq 12,5\text{mm}$
- 2.1 Für den Untergrund geeignetes Befestigungsmittel für den Decken-, Boden- und Wandanschluss, gemäß DIN 18183-1, $a \leq 1.000\text{ mm}$
- 2.2 Rigips Schnellbauschrauben TN nach DIN EN 14566 / DIN 18182-2, $\geq 3,5 \times 25\text{mm}$, $a \leq 750\text{mm}$
- 2.3 Rigips Schnellbauschrauben TN nach DIN EN 14566 / DIN 18182-2, $\geq 3,5 \times 35\text{mm}$, $a \leq 250\text{mm}$
- 3.1 RigiProfil MultiTec UW $\geq 50 - 06$ nach DIN EN 14195 / DIN 18182-1
- 3.2 RigiProfil MultiTec CW $\geq 50 - 06$ nach DIN EN 14195 / DIN 18182-1, $a \leq 625\text{mm}$
- 3.3 Rigips Anschlussdichtung
- 4.1 Dämmung: Mineralwolle (optional) nach DIN EN 13162
- 5.1 Rigips Spachtelmasse nach DIN EN 13963
- 5.2 Rigips Bewehrungsstreifen / Trennfix


Alle Maße in mm

Bauart zum Errichten von nichttragenden Trennwänden der Feuerwiderstandsklasse F 30 in Metallständerbauweise und Beplankung mit Gipsplatten


Anlage 1

- Wandkonstruktion: Ansicht und Schnitte -

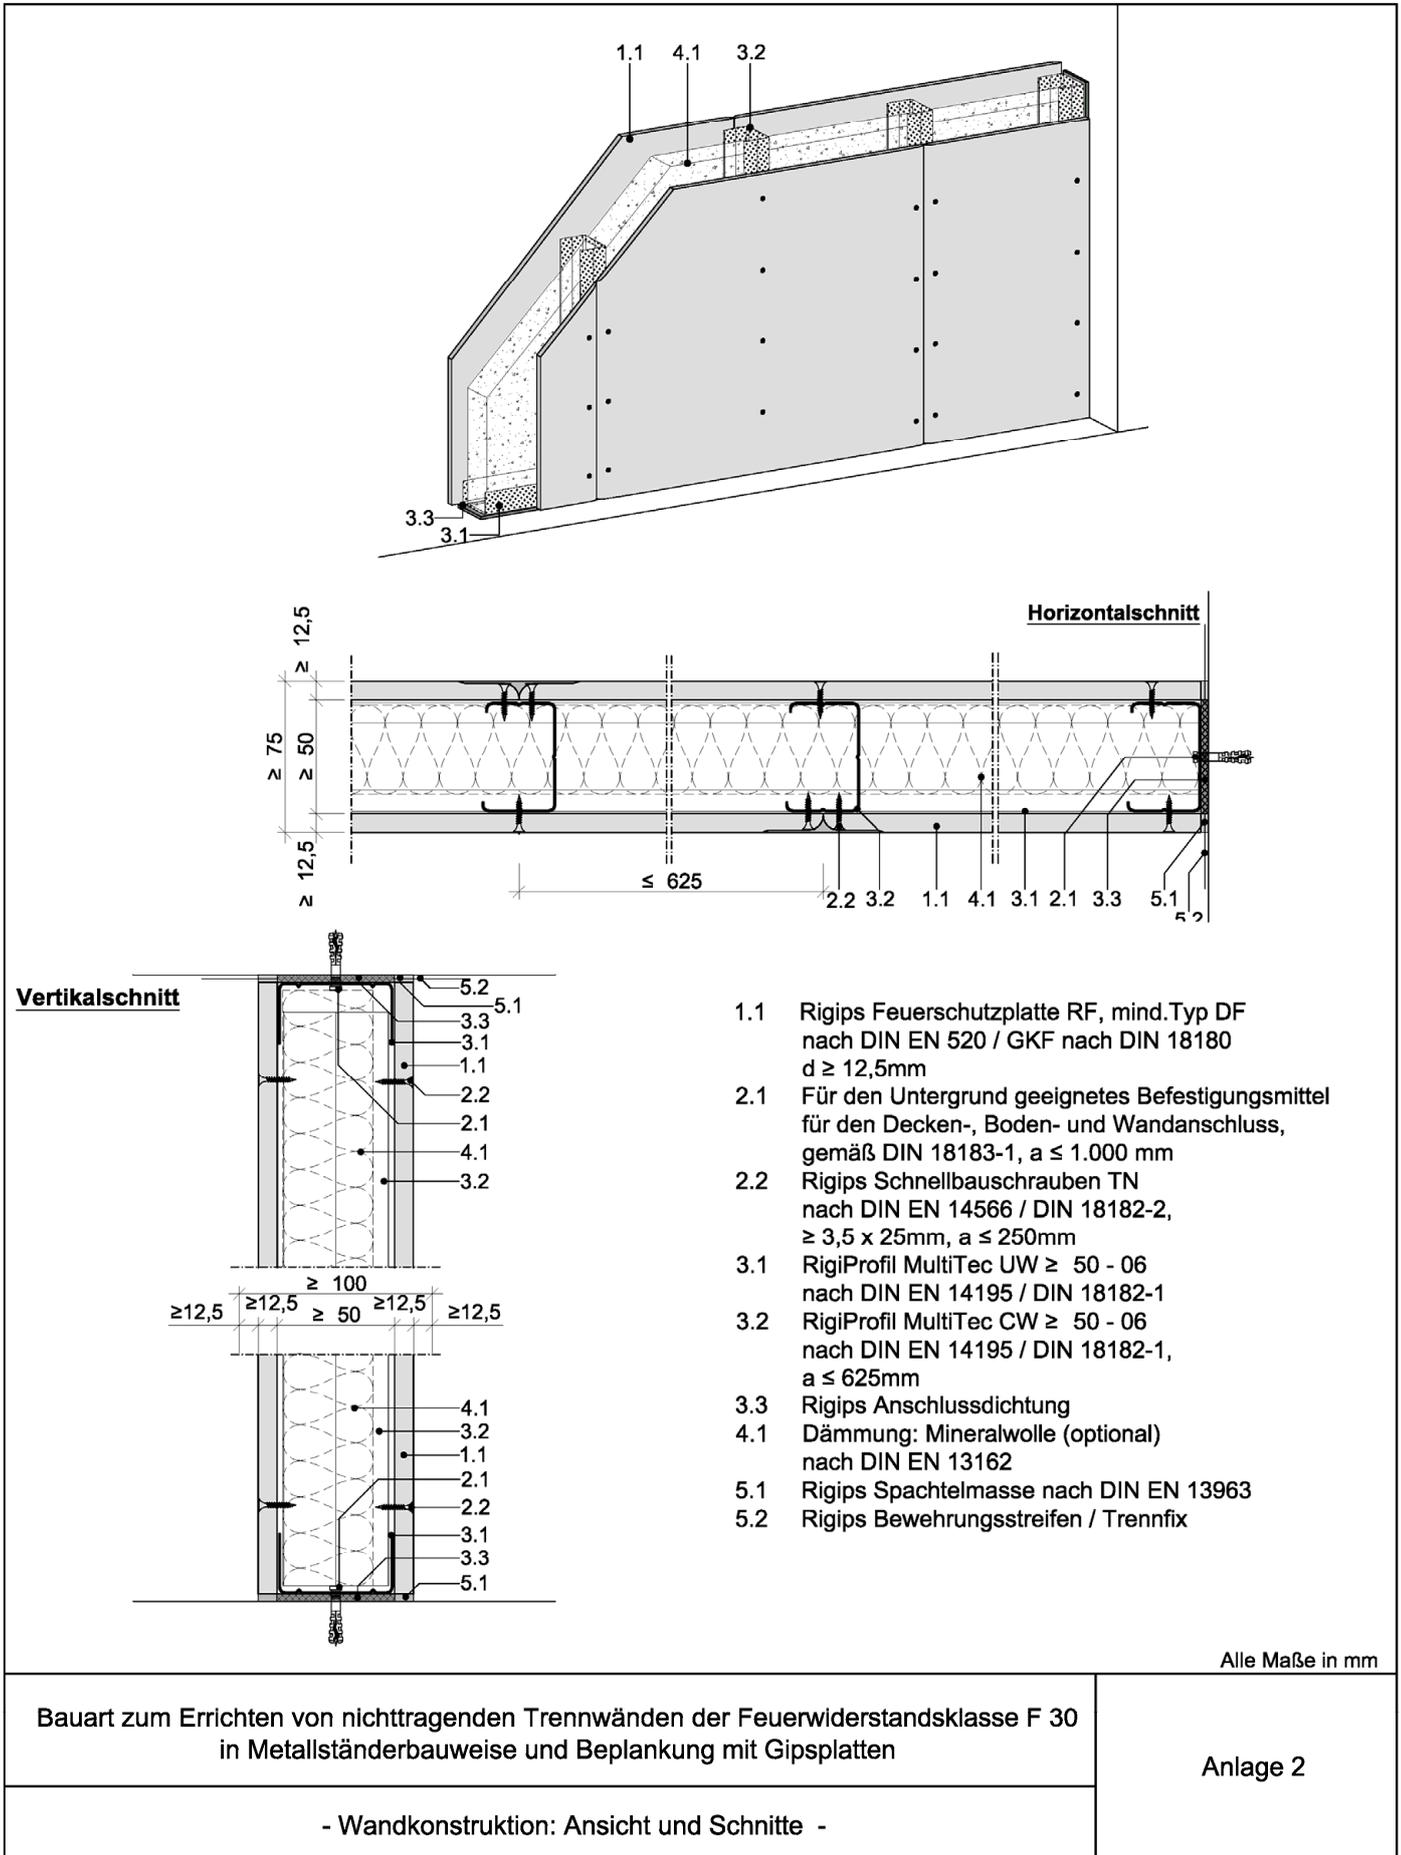


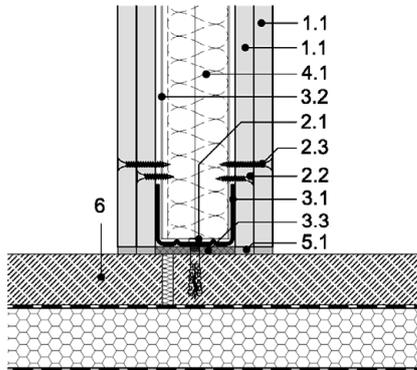

**Anschluss an Trocken- bzw.
 Nassestrich mit / ohne Trennfuge**

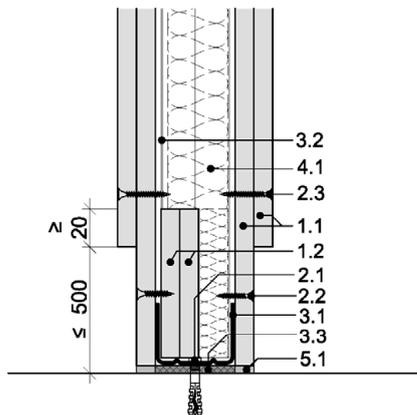

**Anschluss Massivdecke /
 Sockelausbildung mit
 Plattenstreifen Hinterfüterung**

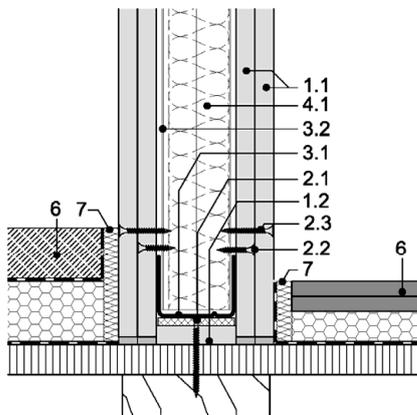

**Anschluss Holzbalkendecke
 (Systemskizze)**

- 1.1 Rigips Gipsplatte nach DIN EN 520 / DIN 18180, $d \geq 12,5\text{mm}$
- 1.2 Rigips Gipsplattenstreifen nach DIN EN 520 / DIN 18180, $d \geq 12,5\text{mm}$
- 2.1 Für den Untergrund geeignetes Befestigungsmittel, gemäß DIN 18183-1, $a \leq 1.000\text{ mm}$
- 2.2 Rigips Schnellbauschrauben TN nach DIN EN 14566 / DIN 18182-2, gem. Konstruktionsvarianten
- 2.3 Rigips Schnellbauschrauben TN nach DIN EN 14566 / DIN 18182-2, gem. Konstruktionsvarianten
- 3.1 RigiProfil MultiTec UW $\geq 50 - 06$ nach DIN EN 14195 / DIN 18182-1
- 3.2 RigiProfil MultiTec CW $\geq 50 - 06$ nach DIN EN 14195 / DIN 18182-1,
- 3.3 Rigips Anschlussdichtung
- 4.1 Dämmung: Mineralwolle (optional) nach DIN EN 13162
- 5.1 Rigips Spachtelmasse nach DIN EN 13963
- 5.2 Rigips Bewehrungsstreifen / Trennfix
- 6 Trocken- / Nassestrich
- 7 Dämmstoff, Schmelzpunkt $\geq 1000^\circ\text{C}$, z.B. Rigips Randdämmstreifen

* **Anschlussdetails für einlagige Beplankung analog.**


Hinweis:
 Randbedingungen nach DIN 4102-4, Abschnitt 10.2.5, Absatz 5 sind zu beachten

Alle Maße in mm


Bauart zum Errichten von nichttragenden Trennwänden der Feuerwiderstandsklasse F 30 in Metallständerbauweise und Beplankung mit Gipsplatten

Anlage 3

- Details: Bodenanschlüsse -

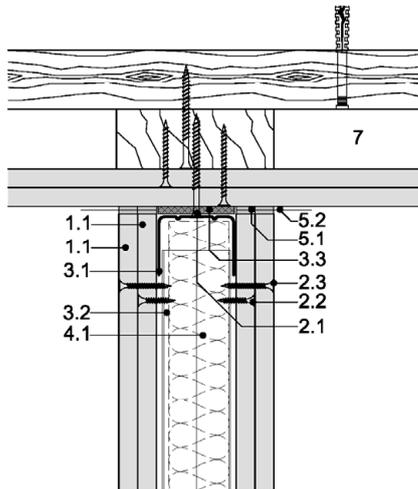

**Anschluss an Rigips Unterdecke
 ohne Trennfuge (Systemskizze)**

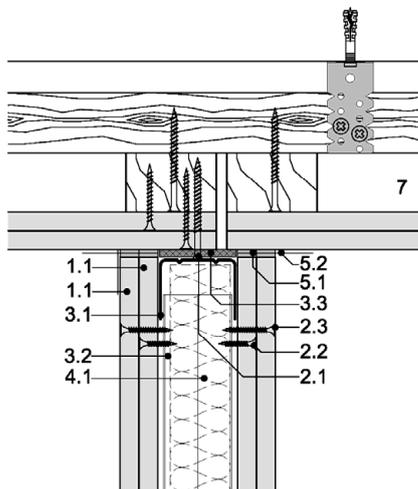

**Anschluss an Rigips Unterdecke
 mit Trennfuge (Systemskizze)**

- 1.1 Rigips Gipsplatte
 nach DIN EN 520 / DIN 18180, $d \geq 12,5\text{mm}$
- 2.1 Für den Untergrund geeignetes Befestigungsmittel,
 gemäß DIN 18183-1, $a \leq 1.000\text{ mm}$
- 2.2 Rigips Schnellbauschrauben TN
 nach DIN EN 14566 / DIN 18182-2,
 gem. Konstruktionsvarianten
- 2.3 Rigips Schnellbauschrauben TN
 nach DIN EN 14566 / DIN 18182-2,
 gem. Konstruktionsvarianten
- 3.1 RigiProfil MultiTec UW $\geq 50 - 06$
 nach DIN EN 14195 / DIN 18182-1
- 3.2 RigiProfil MultiTec CW $\geq 50 - 06$
 nach DIN EN 14195 / DIN 18182-1,
- 3.3 Rigips Anschlussdichtung
- 4.1 Dämmung: Mineralwolle (optional)
 nach DIN EN 13162
- 5.1 Rigips Spachtelmasse nach DIN EN 13963
- 5.2 Rigips Bewehrungsstreifen / Trennfix
- 7 Rigips Unterdecke
 Feuerwiderstandsklasse der Unterdecke \geq
 Feuerwiderstandsklasse Trennwand


* Anschlussdetails für einlagige Beplankung analog.

Alle Maße in mm


Bauart zum Errichten von nichttragenden Trennwänden der Feuerwiderstandsklasse F 30
 in Metallständerbauweise und Beplankung mit Gipsplatten

Anlage 4

- Details: Deckenanschlüsse -

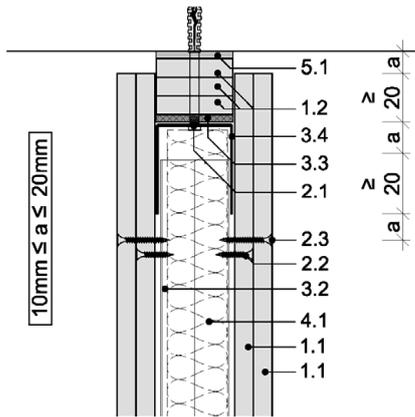

**gleitender Anschluss an
 Massivdecke**

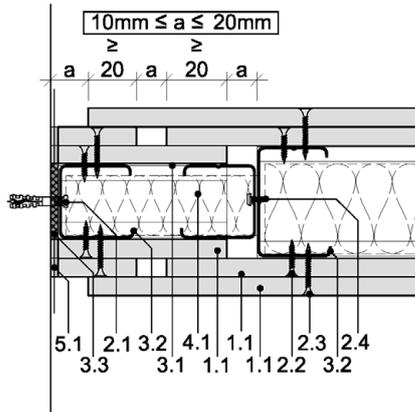

**gleitender Anschluss an
 Massivwand**

- 1.1 Rigips Gipsplatte nach DIN EN 520 / DIN 18180, $d \geq 12,5\text{mm}$
- 1.2 Rigips Gipsplattenstreifen nach DIN EN 520 / DIN 18180, $d \geq 12,5\text{mm}$
- 2.1 Für den Untergrund geeignetes Befestigungsmittel, gemäß DIN 18183-1, $a \leq 1.000\text{ mm}$
- 2.2 Rigips Schnellbauschrauben TN nach DIN EN 14566 / DIN 18182-2, gem. Konstruktionsvarianten
- 2.3 Rigips Schnellbauschrauben TN nach DIN EN 14566 / DIN 18182-2, gem. Konstruktionsvarianten
- 2.4 Rigips Bauschraube 3,8 x 11mm
- 3.1 RigiProfil MultiTec UW $\geq 50 - 06$ nach DIN EN 14195 / DIN 18182-1
- 3.2 RigiProfil MultiTec CW $\geq 50 - 06$ nach DIN EN 14195 / DIN 18182-1,
- 3.3 Rigips Anschlussdichtung
- 3.4 Rigips Wandprofil UW $\geq 50 - 06$ für gleitenden Deckenanschluss nach DIN EN 14195 / DIN 18182-1
- 4.1 Dämmung: Mineralwolle (optional) nach DIN EN 13162
- 5.1 Rigips Spachtelmasse nach DIN EN 13963


* **Anschlussdetails für einlagige Beplankung analog.**

Alle Maße in mm


Bauart zum Errichten von nichttragenden Trennwänden der Feuerwiderstandsklasse F 30 in Metallständerbauweise und Beplankung mit Gipsplatten

Anlage 5

- Details: gleitende Anschlüsse -

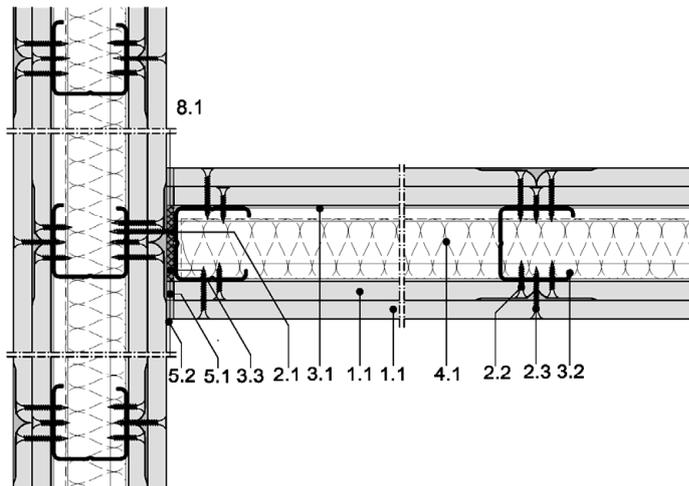

**T-Anschluss an eine raumhohe Trennwand
 Variante 1**

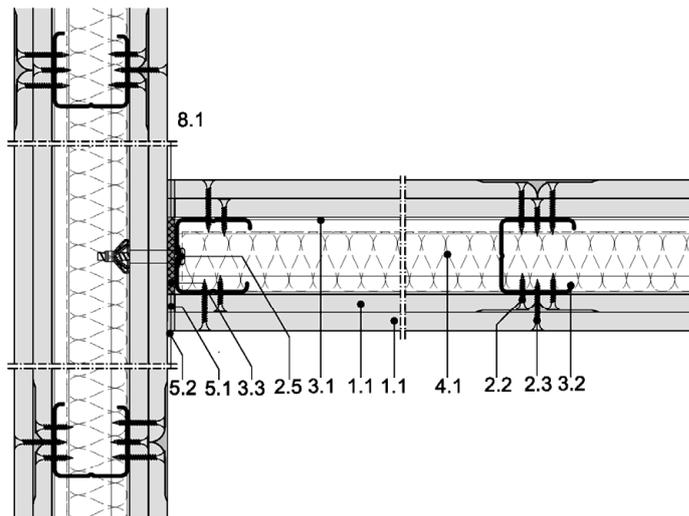

**T-Anschluss an eine raumhohe Trennwand
 Variante 2**

- 1.1 Rigips Gipsplatte nach DIN EN 520 / DIN 18180, $d \geq 12,5\text{mm}$
- 2.1 Für den Untergrund geeignetes Befestigungsmittel gemäß DIN 18183-1, $a \leq 1000\text{ mm}$, z.B. Rigips Schnellbauschraube TN
- 2.2 Rigips Schnellbauschrauben TN nach DIN EN 14566 / DIN 18182-2, gem. Konstruktionsvarianten
- 2.3 Rigips Schnellbauschrauben TN nach DIN EN 14566 / DIN 18182-2, gem. Konstruktionsvarianten
- 2.5 geeignetes Befestigungsmittel z.B. Hohlraumdübel, $a \leq 1000\text{mm}$
- 3.1 RigiProfil MultiTec UW $\geq 50 - 06$ nach DIN EN 14195 / DIN 18182-1
- 3.2 RigiProfil MultiTec CW $\geq 50 - 06$ nach DIN EN 14195 / DIN 18182-1,
- 3.3 Rigips Anschlussdichtung
- 4.1 Dämmung: Mineralwolle (optional) nach DIN EN 13162
- 5.1 Rigips Spachtelmasse nach DIN EN 13963
- 5.2 Rigips Bewehrungsstreifen / Trennfix
- 8.1 Rigips Trennwand
 Feuerwiderstandsklasse der Trennwand \geq Feuerwiderstandsklasse der Trennwand


* **Anschlussdetails für einlagige Beplankung analog.**

Alle Maße in mm


Bauart zum Errichten von nichttragenden Trennwänden der Feuerwiderstandsklasse F 30 in Metallständerbauweise und Beplankung mit Gipsplatten

Anlage 6

- Details: T-Verbindung Trennwand / Trennwand -

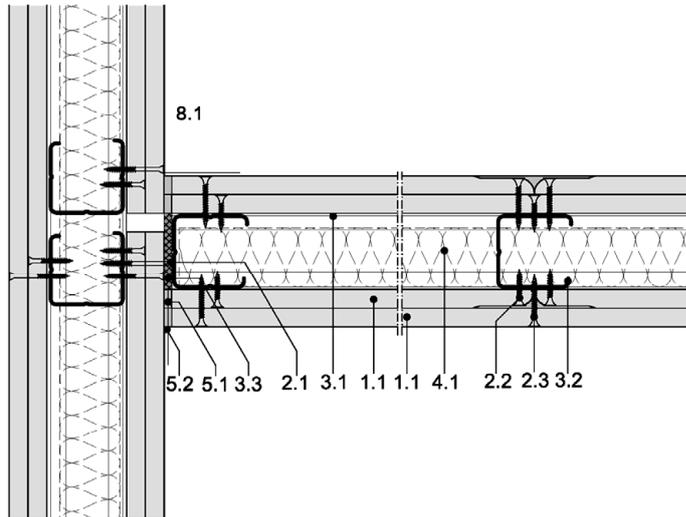

**T-Anschluss an eine raumhohe Trennwand
 mit Trennfuge. Fugenbreite ≤ 20mm
 Variante 3**

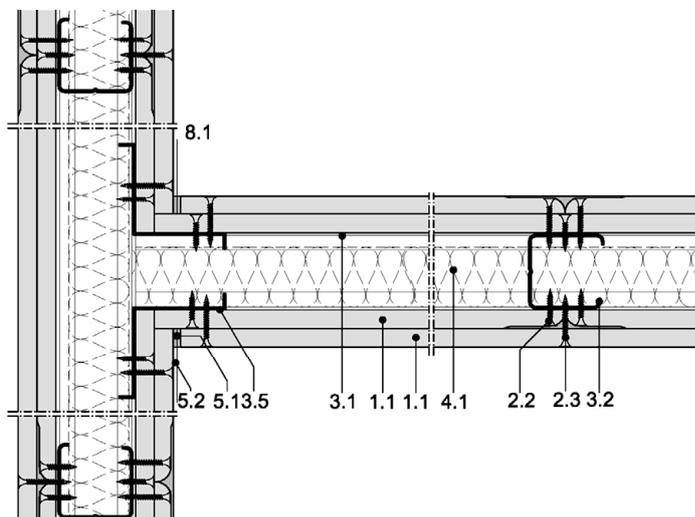

**T-Anschluss an eine raumhohe Trennwand
 mit ausgesparter Beplankung
 Variante 4**

- 1.1 Rigips Gipsplatte nach DIN EN 520 / DIN 18180, $d \geq 12,5\text{mm}$
- 2.1 Für den Untergrund geeignetes Befestigungsmittel gemäß DIN 18183-1, $a \leq 1000\text{ mm}$, z.B. Rigips Schnellbauschraube TN
- 2.2 Rigips Schnellbauschrauben TN nach DIN EN 14566 / DIN 18182-2, gem. Konstruktionsvarianten
- 2.3 Rigips Schnellbauschrauben TN nach DIN EN 14566 / DIN 18182-2, gem. Konstruktionsvarianten
- 3.1 RigiProfil MultiTec UW $\geq 50 - 06$ nach DIN EN 14195 / DIN 18182-1
- 3.2 RigiProfil MultiTec CW $\geq 50 - 06$ nach DIN EN 14195 / DIN 18182-1,
- 3.3 Rigips Anschlussdichtung
- 3.5 Rigips Wandprofil LWI 60/60
- 4.1 Dämmung: Mineralwolle (optional) nach DIN EN 13162
- 5.1 Rigips Spachtelmasse nach DIN EN 13963
- 5.2 Rigips Bewehrungsstreifen / Trennfix
- 8.1 Rigips Trennwand
 Feuerwiderstandsklasse der Trennwand \geq Feuerwiderstandsklasse der Trennwand

* Anschlussdetails für einlagige Beplankung analog.


Alle Maße in mm

Bauart zum Errichten von nichttragenden Trennwänden der Feuerwiderstandsklasse F 30 in Metallständerbauweise und Beplankung mit Gipsplatten

Anlage 7


- Details: T-Verbindung Trennwand / Trennwand -

**Verschraubung des CW-Profiles der anzuschließenden Trennwand
 im Ständerprofil der einseitig beplankten Trennwand**

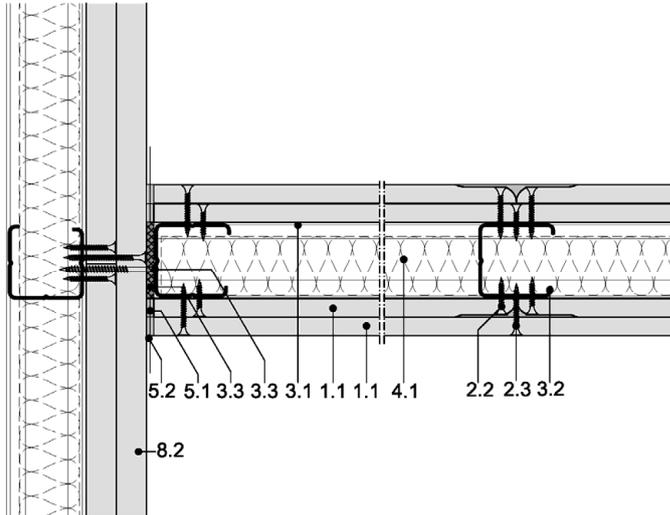

**T-Anschluss an eine raumhohe, einseitig beplankte
 Trennwand nach bauaufsichtlichem
 Verwendbarkeitsnachweis bei zu erwartender
 Wanddurchbiegung <math>< 10\text{ mm}</math>
 Variante 5**

- 1.1 Rigips Gipsplatte nach DIN EN 520 / DIN 18180, $d \geq 12,5\text{mm}$
- 1.2 Rigips Gipsplattenstreifen nach DIN EN 520 / DIN 18180, $d \geq 12,5\text{mm}$
- 2.1 Für den Untergrund geeignetes Befestigungsmittel gemäß DIN 18183-1, $a \leq 1000\text{ mm}$, z.B. Rigips Schnellbauschraube TN
- 2.2 Rigips Schnellbauschrauben TN nach DIN EN 14566 / DIN 18182-2, gem. Konstruktionsvarianten
- 2.3 Rigips Schnellbauschrauben TN nach DIN EN 14566 / DIN 18182-2, gem. Konstruktionsvarianten
- 3.1 RigiProfil MultiTec UW $\geq 50 - 06$ nach DIN EN 14195 / DIN 18182-1
- 3.2 RigiProfil MultiTec CW $\geq 50 - 06$ nach DIN EN 14195 / DIN 18182-1,
- 3.3 Rigips Anschlussdichtung
- 4.1 Dämmung: Mineralwolle (optional) nach DIN EN 13162
- 5.1 Rigips Spachtelmasse nach DIN EN 13963
- 5.2 Rigips Bewehrungsstreifen / Trennfix
- 8.2 raumhohe, einseitig beplankte Trennwand nach bauaufsichtlichem Verwendbarkeitsnachweis

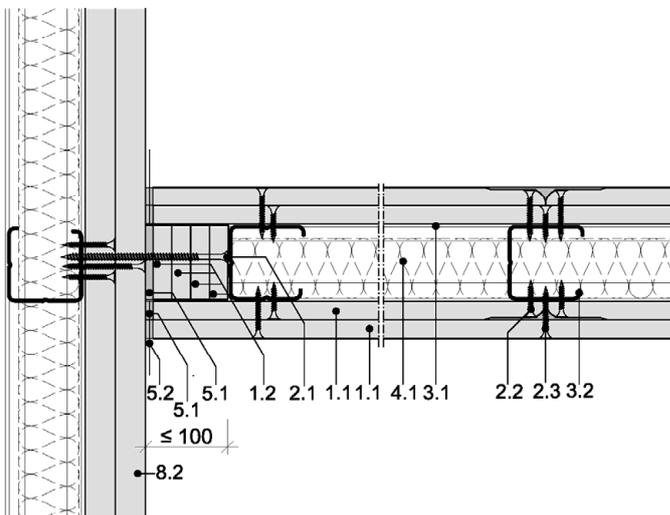

**T-Anschluss an eine raumhohe, einseitig beplankte
 Trennwand nach bauaufsichtlichem
 Verwendbarkeitsnachweis bei zu erwartender
 Wanddurchbiegung >math>> 10\text{ mm}</math>
 Variante 6**




* Anschlussdetails für einlagige Beplankung analog.

Alle Maße in mm

Bauart zum Errichten von nichttragenden Trennwänden der Feuerwiderstandsklasse F 30 in Metallständerbauweise und Beplankung mit Gipsplatten

Anlage 8

- Details: T-Verbindung Trennwand / Trennwand -

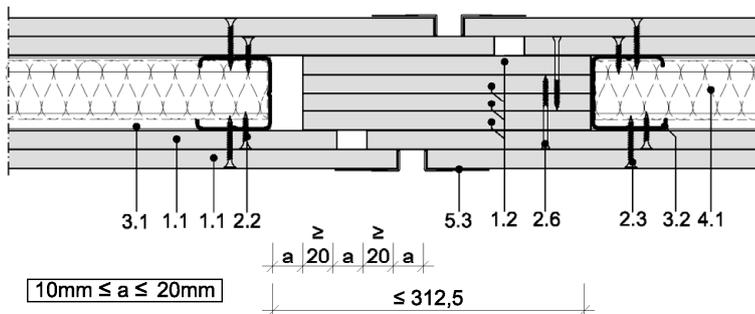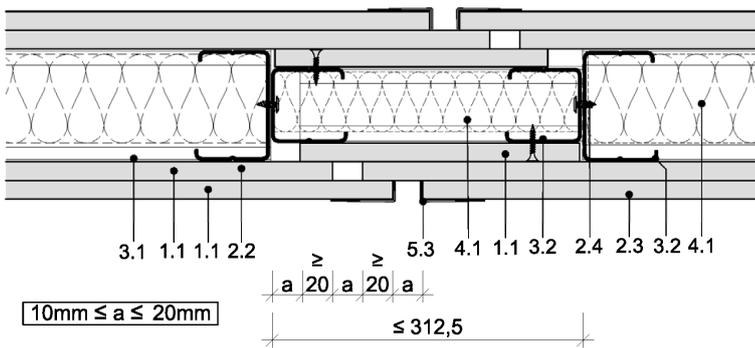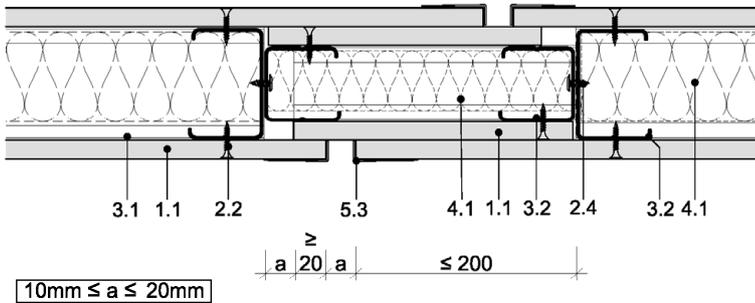

- 1.1 Rigips Gipsplatte nach DIN EN 520 / DIN 18180, $d \geq 12,5\text{mm}$
- 1.2 Rigips Gipsplattenstreifen nach DIN EN 520 / DIN 18180, $d \geq 12,5\text{mm}$
- 2.2 Rigips Schnellbauschrauben TN nach DIN EN 14566 / DIN 18182-2, gem. Konstruktionsvarianten
- 2.3 Rigips Schnellbauschrauben TN nach DIN EN 14566 / DIN 18182-2, gem. Konstruktionsvarianten
- 2.4 Rigips Bauschraube 3,8 x 11 mm
- 2.6 Gipsplattenschraube
- 3.1 RigiProfil MultiTec UW $\geq 50 - 06$ nach DIN EN 14195 / DIN 18182-1
- 3.2 RigiProfil MultiTec CW $\geq 50 - 06$ nach DIN EN 14195 / DIN 18182-1
- 4.1 Dämmung: Mineralwolle (optional) nach DIN EN 13162
- 5.3 Kantenschutz (optional): z.B. Rigips AquaBeat L-Trim

* Anschlussdetails für einlagige Beplankung analog.


Alle Maße in mm

Bauart zum Errichten von nichttragenden Trennwänden der Feuerwiderstandsklasse F 30 in Metallständerbauweise und Beplankung mit Gipsplatten

- Details: Bewegungsfugen -


Anlage 9

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-19.32-2149

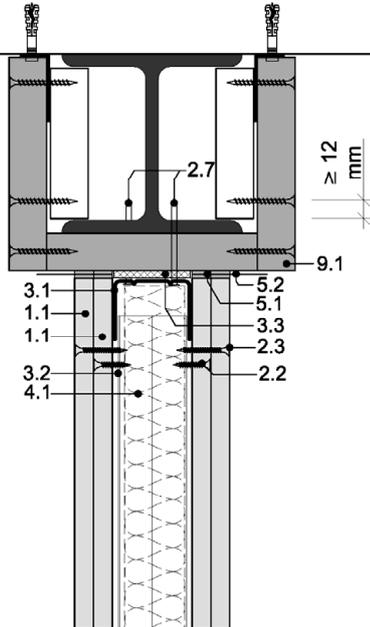

- 1.1 Rigips Gipsplatte
nach DIN EN 520 / DIN 18180, $d \geq 12,5\text{mm}$
- 2.1 Für den Untergrund geeignetes Befestigungsmittel
gemäß DIN 18183-1, $a \leq 1000\text{ mm}$,
z.B. Rigips Schnellbauschraube TN
- 2.2 Rigips Schnellbauschrauben TN
nach DIN EN 14566 / DIN 18182-2,
gem. Konstruktionsvarianten
- 2.3 Rigips Schnellbauschrauben TN
nach DIN EN 14566 / DIN 18182-2,
gem. Konstruktionsvarianten
- 2.7 geeignetes Befestigungsmittel
z.B. Nagel, Setzbolzen, jeweils versetzt
- 3.1 RigiProfil MultiTec UW $\geq 50 - 06$
nach DIN EN 14195 / DIN 18182-1
- 3.2 RigiProfil MultiTec CW $\geq 50 - 06$
nach DIN EN 14195 / DIN 18182-1
- 3.3 Rigips Anschlussdichtung
- 4.1 Dämmung: Mineralwolle (optional)
nach DIN EN 13162
- 5.1 Rigips Spachtelmasse nach DIN EN 13963
- 5.2 Rigips Bewehrungsstreifen / Trennfix
- 9.1 Feuerwiderstandsfähig bekleidete Stahlkonstruktion
gemäß DIN 4102-4 bzw. bauaufsichtlichem
Nachweis Feuerwiderstandsklasse der
Stahlträgerbekleidung
 \geq Feuerwiderstandsklasse der Trennwand
- 9.2 Feuerwiderstandsfähig bekleidete Stahlkonstruktion
gemäß DIN 4102-4 bzw. bauaufsichtlichem
Nachweis Feuerwiderstandsklasse der
Stahlträgerbekleidung
 \geq Feuerwiderstandsklasse der Trennwand

* **Anschlussdetails für einlagige Beplankung analog.**

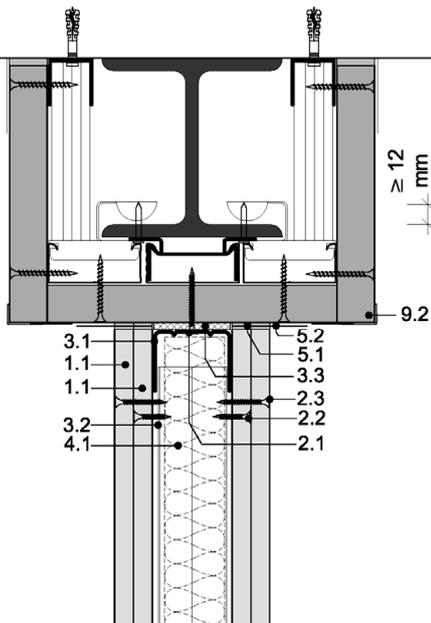


Alle Maße in mm

Bauart zum Errichten von nichttragenden Trennwänden der Feuerwiderstandsklasse F 30
 in Metallständerbauweise und Beplankung mit Gipsplatten

Anlage 10

- Details: Anschluss an bekleideten Stahlträger -

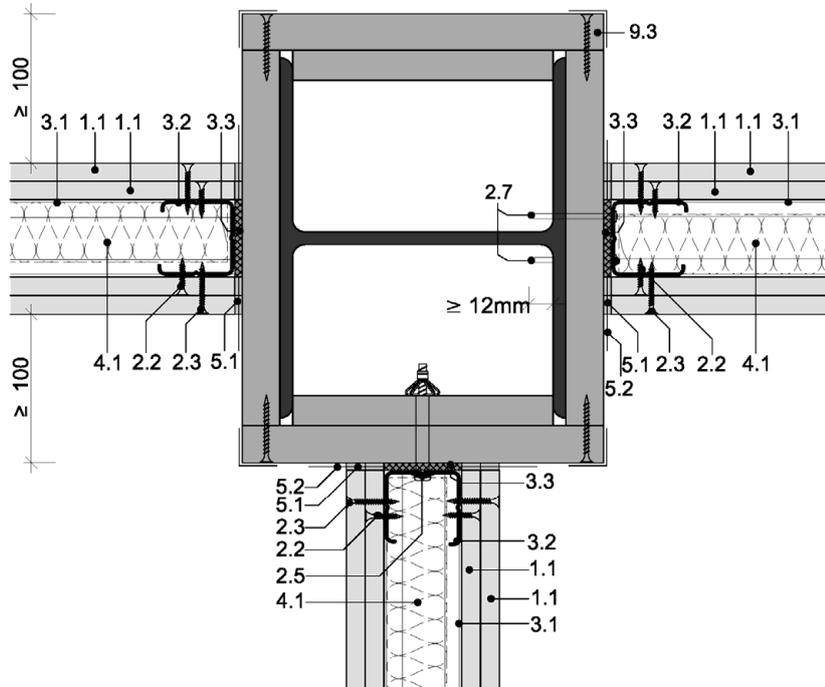


- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.1 Rigips Gipsplatte
 nach DIN EN 520 / DIN 18180, $d \geq 12,5\text{mm}$</p> <p>2.2 Rigips Schnellbauschrauben TN
 nach DIN EN 14566 / DIN 18182-2,
 gem. Konstruktionsvarianten</p> <p>2.3 Rigips Schnellbauschrauben TN
 nach DIN EN 14566 / DIN 18182-2,
 gem. Konstruktionsvarianten</p> <p>2.5 geeignetes Befestigungsmittel
 z.B. Hohlraumdübel, $a \leq 1000\text{mm}$</p> <p>2.7 geeignetes Befestigungsmittel, z.B. Nagel,
 Setzbolzen, jeweils versetzt, $a \leq 1000\text{mm}$</p> <p>3.1 RigiProfil MultiTec UW $\geq 50 - 06$
 nach DIN EN 14195 / DIN 18182-1</p> | <p>3.2 RigiProfil MultiTec CW $\geq 50 - 06$
 nach DIN EN 14195 / DIN 18182-1</p> <p>3.3 Rigips Anschlussdichtung</p> <p>4.1 Dämmung: Mineralwolle (optional)
 nach DIN EN 13162</p> <p>5.1 Rigips Spachtelmasse nach DIN EN 13963</p> <p>5.2 Rigips Bewehrungsstreifen / Trennfix</p> <p>9.3 Feuerwiderstandsfähig bekleidete Stahlkonstruktion
 gemäß DIN 4102-4 bzw. bauaufsichtlichem Nachweis
 Feuerwiderstandsklasse der Stahlstützenbekleidung
 \geq Feuerwiderstandsklasse der Trennwand</p> <p>* Anschlussdetails für einlagige Beplankung analog.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Alle Maße in mm

Bauart zum Errichten von nichttragenden Trennwänden der Feuerwiderstandsklasse F 30
 in Metallständerbauweise und Beplankung mit Gipsplatten

Anlage 11

- Details: Anschluss an bekleidete Stahlstützen -

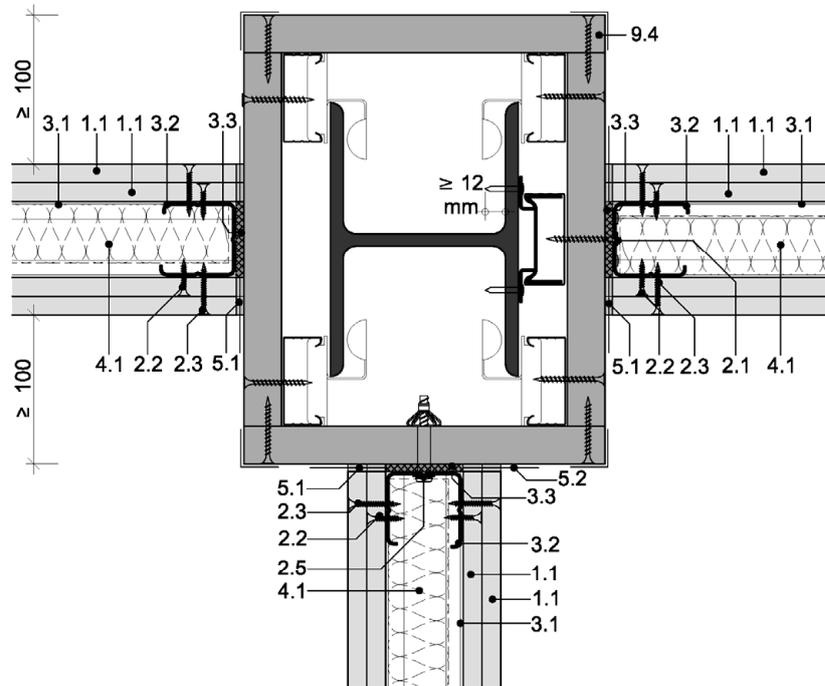


- | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | Rigips Gipsplatte
nach DIN EN 520 / DIN 18180, $d \geq 12,5\text{mm}$ | 3.2 | RigiProfil MultiTec CW $\geq 50 - 06$
nach DIN EN 14195 / DIN 18182-1 |
| 2.1 | Für den Untergrund geeignetes Befestigungsmittel
gemäß DIN 18183-1, $a \leq 1000\text{ mm}$,
z.B. Rigips Schnellbauschraube TN | 3.3 | Rigips Anschlussdichtung |
| 2.2 | Rigips Schnellbauschrauben TN
nach DIN EN 14566 / DIN 18182-2,
gem. Konstruktionsvarianten | 4.1 | Dämmung: Mineralwolle (optional)
nach DIN EN 13162 |
| 2.3 | Rigips Schnellbauschrauben TN
nach DIN EN 14566 / DIN 18182-2,
gem. Konstruktionsvarianten | 5.1 | Rigips Spachtelmasse nach DIN EN 13963 |
| 2.5 | geeignetes Befestigungsmittel
z.B. Hohlraumdübel, $a \leq 1000\text{mm}$ | 5.2 | Rigips Bewehrungsstreifen / Trennfix |
| 3.1 | RigiProfil MultiTec UW $\geq 50 - 06$
nach DIN EN 14195 / DIN 18182-1 | 9.4 | Feuerwiderstandsfähig bekleidete Stahlkonstruktion
gemäß DIN 4102-4 bzw. bauaufsichtlichem Nachweis
Feuerwiderstandsklasse der Stahlstützenbekleidung
\geq Feuerwiderstandsklasse der Trennwand |
- * **Anschlussdetails für einlagige Beplankung analog.**

Alle Maße in mm

Bauart zum Errichten von nichttragenden Trennwänden der Feuerwiderstandsklasse F 30
 in Metallständerbauweise und Beplankung mit Gipsplatten

Anlage 12


- Details: Anschluss an bekleidete Stahlstützen -

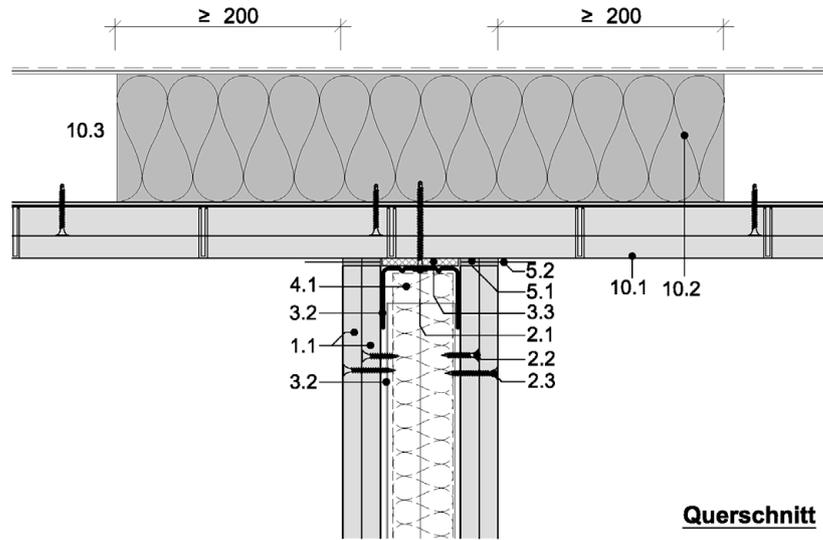

Querschnitt

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.1 Rigips Gipsplatte
nach DIN EN 520 / DIN 18180, $d \geq 12,5\text{mm}$</p> <p>2.1 Für den Untergrund geeignetes Befestigungsmittel
gemäß DIN 18183-1, $a \leq 1000\text{ mm}$,
z.B. Rigips Schnellbauschraube TN</p> <p>2.2 Rigips Schnellbauschrauben TN
nach DIN EN 14566 / DIN 18182-2,
gem. Konstruktionsvarianten</p> <p>2.3 Rigips Schnellbauschrauben TN
nach DIN EN 14566 / DIN 18182-2,
gem. Konstruktionsvarianten</p> <p>3.1 RigiProfil MultiTec UW $\geq 50 - 06$
nach DIN EN 14195 / DIN 18182-1</p> <p>3.2 RigiProfil MultiTec CW $\geq 50 - 06$
nach DIN EN 14195 / DIN 18182-1</p> | <p>3.3 Rigips Anschlussdichtung</p> <p>4.1 Dämmung: Mineralwolle (optional)
nach DIN EN 13162</p> <p>5.1 Rigips Spachtelmasse nach DIN EN 13963</p> <p>5.2 Rigips Bewehrungsstreifen / Trennfix</p> <p>10.1 Feuerwiderstandsfähig bekleidete(s)
Trapezblechdach/-decke mit oder ohne
Unterkonstruktion gemäß bauaufsichtlichem Nachweis</p> <p>10.2 Dämmstoff:
Schmelzpunkt $\geq 1000^\circ\text{C}$ oder Trapezblechbekleidung
als alleinwirkende Unterdecke \geq
Feuerwiderstandsklasse der Wand</p> <p>10.3 Trapezblech</p> <p>* Anschlussdetails für einlagige Beplankung
analog.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Längsschnitt

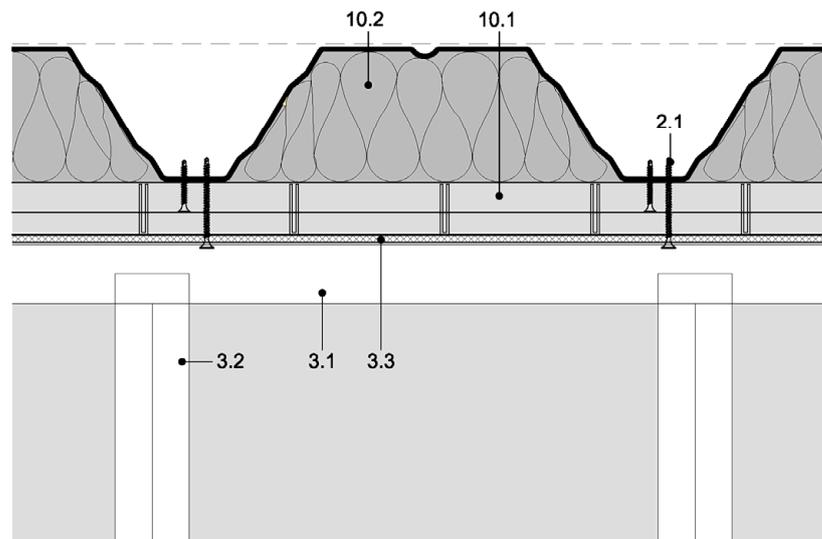


Alle Maße in mm

Bauart zum Errichten von nichttragenden Trennwänden der Feuerwiderstandsklasse F 30
 in Metallständerbauweise und Beplankung mit Gipsplatten


Anlage 13

- Details: Anschluss an Trapezblechdach / -decke -

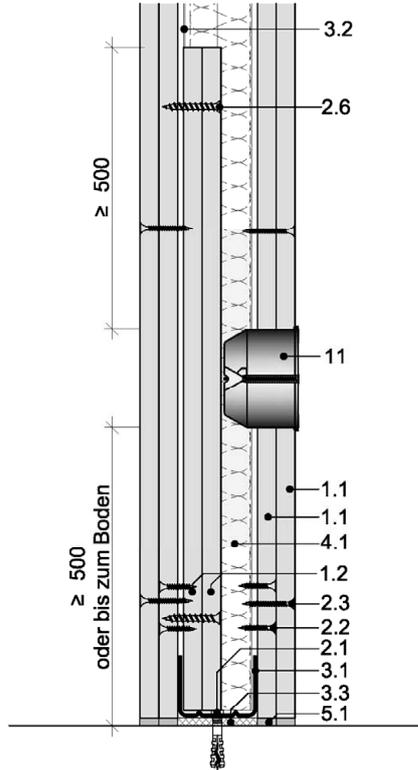

- 1.1 Rigips Gipsplatte nach DIN EN 520 / DIN 18180, $d \geq 12,5\text{mm}$
- 1.2 Rigips Gipsplattestreifen nach DIN EN 520 / DIN 18180, $d \geq 12,5\text{mm}$ an Wandbeplankung verschraubt oder mit Gipsmörtel verklebt
- 2.1 Für den Untergrund geeignetes Befestigungsmittel, gemäß DIN 18183-1, $a \leq 1.000\text{ mm}$
- 2.2 Rigips Schnellbauschrauben TN nach DIN EN 14566 / DIN 18182-2, gem. Konstruktionsvarianten
- 2.3 Rigips Schnellbauschrauben TN nach DIN EN 14566 / DIN 18182-2, gem. Konstruktionsvarianten
- 2.6 Gipsplattenschraube
- 3.1 RigiProfil MultiTec UW $\geq 50 - 06$ nach DIN EN 14195 / DIN 18182-1
- 3.2 RigiProfil MultiTec CW $\geq 50 - 06$ nach DIN EN 14195 / DIN 18182-1
- 3.3 Rigips Anschlussdichtung
- 4.1 Dämmung: Mineralwolle (optional) nach DIN EN 13162
- 5.1 Rigips Spachtelmasse nach DIN EN 13963
- 11 ELT-Hohlwanddose

* **Anschlussdetails für einlagige Beplankung analog.**

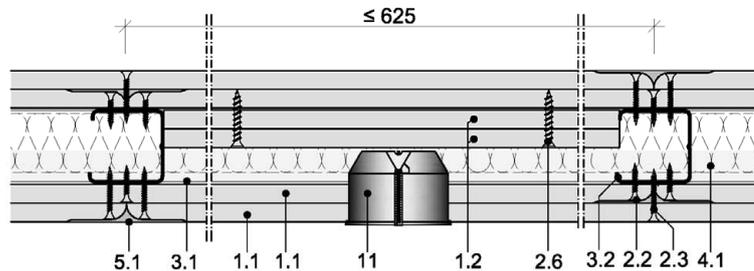


Alle Maße in mm

Bauart zum Errichten von nichttragenden Trennwänden der Feuerwiderstandsklasse F 30 in Metallständerbauweise und Beplankung mit Gipsplatten


Anlage 14

- Details: Hohlwanddoseneinbau. Variante 1 -

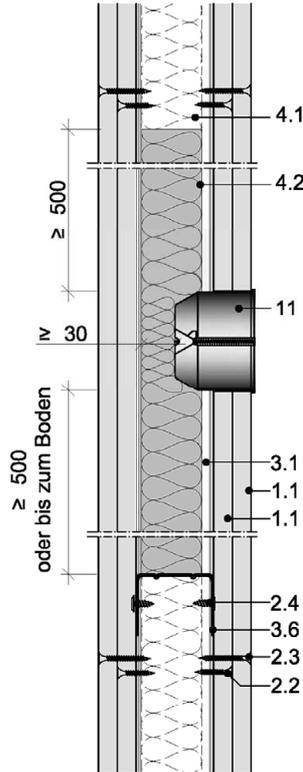

- 1.1 Rigips Gipsplatte nach DIN EN 520 / DIN 18180, $d \geq 12,5\text{mm}$
- 1.2 Rigips Schnellbauschrauben TN nach DIN EN 14566 / DIN 18182-2, gem. Konstruktionsvarianten
- 2.3 Rigips Schnellbauschrauben TN nach DIN EN 14566 / DIN 18182-2, gem. Konstruktionsvarianten
- 2.4 Rigips Bauschraube 3,8 x 11mm
- 3.1 RigiProfil MultiTec UW $\geq 50 - 06$ nach DIN EN 14195 / DIN 18182-1
- 3.2 RigiProfil MultiTec CW $\geq 50 - 06$ nach DIN EN 14195 / DIN 18182-1
- 3.6 RigiProfil MultiTec UW $\geq 50 - 06$ nach DIN EN 14195 / DIN 18182-1 (Auswechslung)
- 4.1 Dämmung: Mineralwolle (optional) nach DIN EN 13162
- 4.2 Dämmung: Schmelzpunkt $\geq 1000^\circ\text{C}$, Flächengewicht $\geq 1,2 \text{ kg/m}^2$, z.B. 40mm x 30kg/m³, 30mm Restdicke darf auch im Bereich der Hohlwanddose nicht unterschritten werden
- 5.1 Rigips Spachtelmasse nach DIN EN 13963
- 11 ELT-Hohlwanddose

* **Anschlussdetails für einlagige Beplankung analog.**

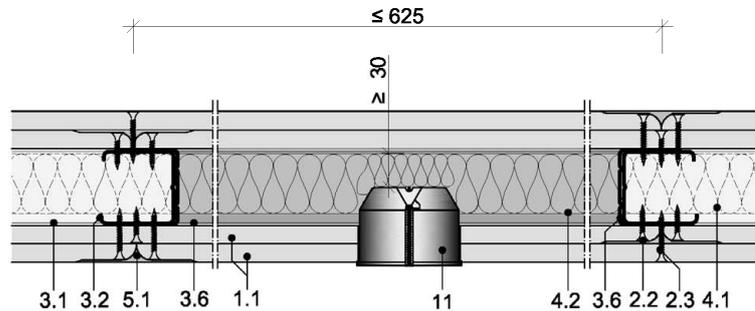


Alle Maße in mm

Bauart zum Errichten von nichttragenden Trennwänden der Feuerwiderstandsklasse F 30 in Metallständerbauweise und Beplankung mit Gipsplatten


Anlage 15

- Details: Hohlwanddoseneinbau. Variante 2 -

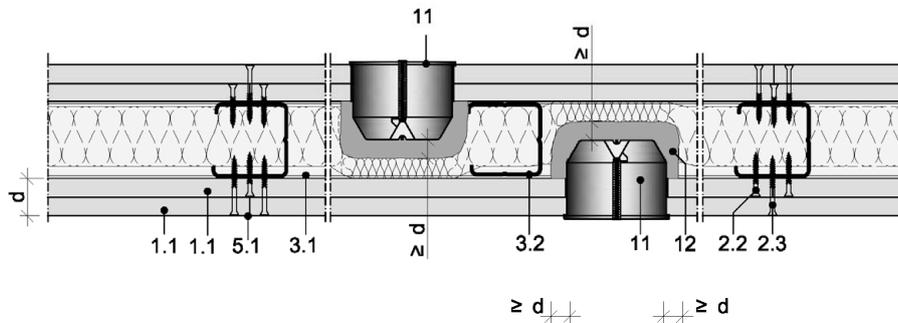

Variante 3
 Einbau Gipsmörtel

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.1 Rigips Gipsplatte
 nach DIN EN 520 / DIN 18180, $d \geq 12,5\text{mm}$</p> <p>1.2 Rigips Gipsplattestreifen
 nach DIN EN 520 / DIN 18180, $d \geq 12,5\text{mm}$
 an Wandbeplankung verschraubt oder
 mit Gipsmörtel verklebt</p> <p>2.2 Rigips Schnellbauschrauben TN
 nach DIN EN 14566 / DIN 18182-2,
 gem. Konstruktionsvarianten</p> <p>2.3 Rigips Schnellbauschrauben TN
 nach DIN EN 14566 / DIN 18182-2,
 gem. Konstruktionsvarianten</p> <p>2.6 Gipsplattenschraube</p> | <p>3.1 RigiProfil MultiTec UW $\geq 50 - 06$
 nach DIN EN 14195 / DIN 18182-1</p> <p>3.2 RigiProfil MultiTec CW $\geq 50 - 06$
 nach DIN EN 14195 / DIN 18182-1</p> <p>4.1 Dämmung: Mineralwolle (optional)
 nach DIN EN 13162</p> <p>5.1 Rigips Spachtelmasse nach DIN EN 13963</p> <p>11 ELT-Hohlwanddose</p> <p>12 Gipsbett</p> <p>* Anschlussdetails für einlagige Beplankung analog.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

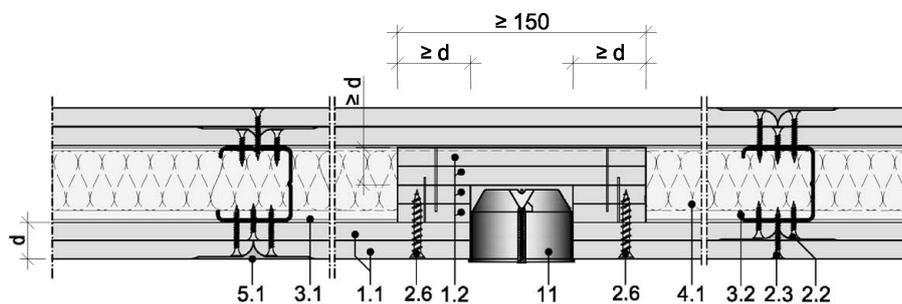

Variante 4
 Einbau Plattenumhausung


Alle Maße in mm

Bauart zum Errichten von nichttragenden Trennwänden der Feuerwiderstandsklasse F 30
 in Metallständerbauweise und Beplankung mit Gipsplatten

Anlage 16

- Details: Hohlwanddoseneinbau. Variante 3 und 4 -

Systemskizze

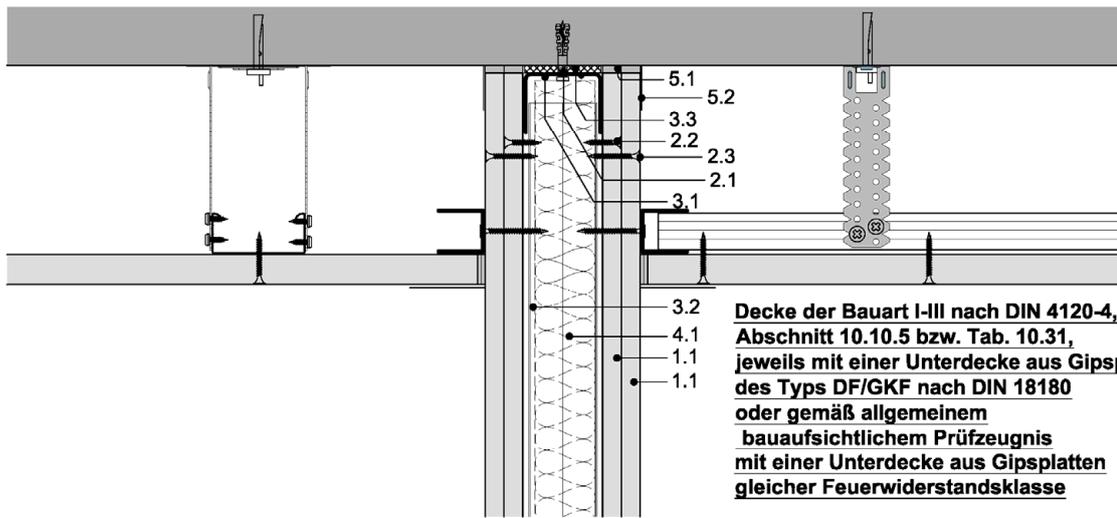

Decke der Bauart I-III nach DIN 4120-4, Abschnitt 10.10.5 bzw. Tab. 10.31, jeweils mit einer Unterdecke aus Gipsplatten des Typs DF/GKF nach DIN 18180 oder gemäß allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis mit einer Unterdecke aus Gipsplatten gleicher Feuerwiderstandsklasse

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.1 Rigips Gipsplatte nach DIN EN 520 / DIN 18180, $d \geq 12,5\text{mm}$</p> <p>2.1 Für den Untergrund geeignetes Befestigungsmittel, gemäß DIN 18183-1, $a \leq 1.000\text{ mm}$</p> <p>2.2 Rigips Schnellbauschrauben TN nach DIN EN 14566 / DIN 18182-2, gem. Konstruktionsvarianten</p> <p>2.3 Rigips Schnellbauschrauben TN nach DIN EN 14566 / DIN 18182-2, gem. Konstruktionsvarianten</p> | <p>3.1 RigiProfil MultiTec UW $\geq 50 - 06$ nach DIN EN 14195 / DIN 18182-1</p> <p>3.2 RigiProfil MultiTec CW $\geq 50 - 06$ nach DIN EN 14195 / DIN 18182-1</p> <p>3.3 Rigips Anschlussdichtung</p> <p>4.1 Dämmung: Mineralwolle (optional) nach DIN EN 13162</p> <p>5.1 Rigips Spachtelmasse nach DIN EN 13963</p> <p>5.2 Rigips Bewehrungsstreifen / Trennfix</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

* **Anschlussdetails für einlagige Beplankung analog.**


Alle Maße in mm

Bauart zum Errichten von nichttragenden Trennwänden der Feuerwiderstandsklasse F 30 in Metallständerbauweise und Beplankung mit Gipsplatten

Anlage 17

- Details: Anschluss feuerwiderstandsfähige Decke -

Systemskizze

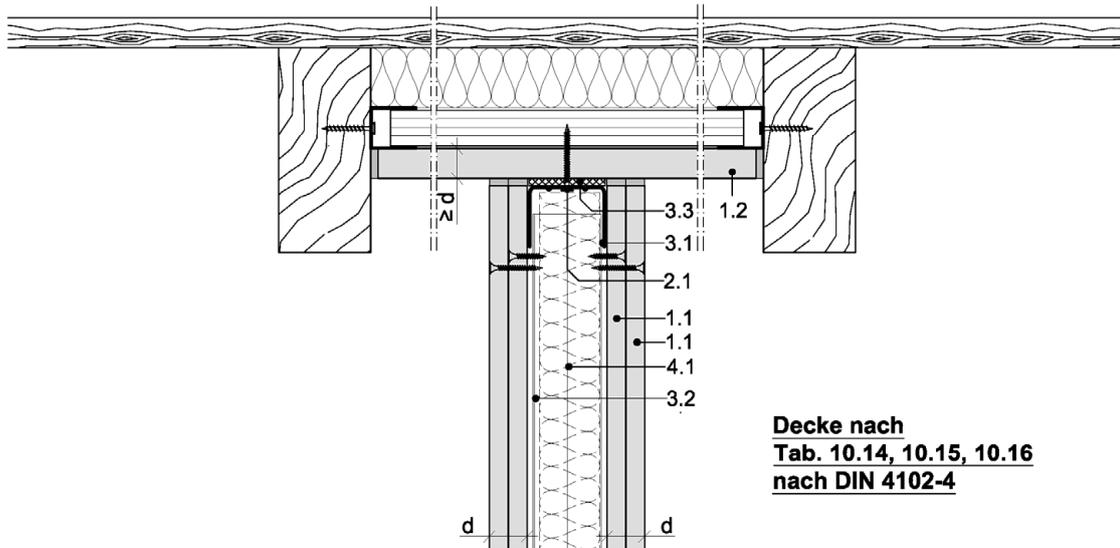

**Decke nach
 Tab. 10.14, 10.15, 10.16
 nach DIN 4102-4**

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.1 Rigips Gipsplatte
 nach DIN EN 520 / DIN 18180, $d \geq 12,5\text{mm}$</p> <p>1.2 Rigips Gipsplattenstreifen
 nach DIN EN 520 / DIN 18180</p> <p>2.1 Für den Untergrund geeignetes Befestigungsmittel,
 gemäß DIN 18183-1, $a \leq 1.000\text{ mm}$</p> <p>2.2 Rigips Schnellbauschrauben TN
 nach DIN EN 14566 / DIN 18182-2,
 gem. Konstruktionsvarianten</p> <p>2.3 Rigips Schnellbauschrauben TN
 nach DIN EN 14566 / DIN 18182-2,
 gem. Konstruktionsvarianten</p> | <p>3.1 RigiProfil MultiTec UW $\geq 50 - 06$
 nach DIN EN 14195 / DIN 18182-1</p> <p>3.2 RigiProfil MultiTec CW $\geq 50 - 06$
 nach DIN EN 14195 / DIN 18182-1</p> <p>3.3 Rigips Anschlussdichtung</p> <p>4.1 Dämmung: Mineralwolle (optional)
 nach DIN EN 13162</p> <p>5.1 Rigips Spachtelmasse nach DIN EN 13963</p> <p>5.2 Rigips Bewehrungsstreifen / Trennfix</p> <p>* Anschlussdetails für einlagige Beplankung analog.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


Alle Maße in mm

Bauart zum Errichten von nichttragenden Trennwänden der Feuerwiderstandsklasse F 30
 in Metallständerbauweise und Beplankung mit Gipsplatten

Anlage 18

- Details: Anschluss feuerwiderstandsfähige Decke (Holzbalkendecke) -

Systemskizze

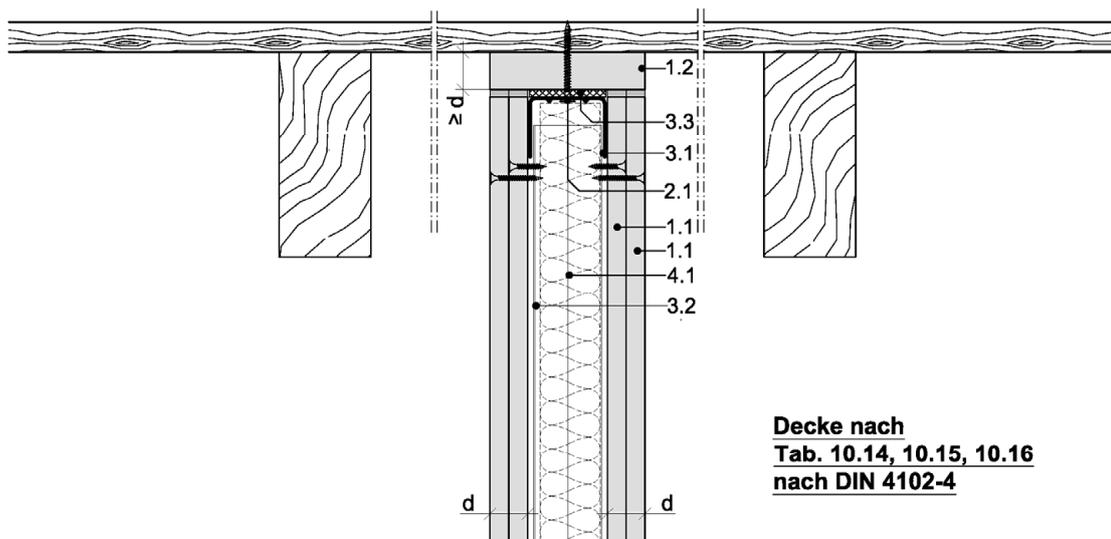

**Decke nach
 Tab. 10.14, 10.15, 10.16
 nach DIN 4102-4**


- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> 1.1 Rigips Gipsplatte nach DIN EN 520 / DIN 18180, $d \geq 12,5\text{mm}$ 1.2 Rigips Gipsplattenstreifen nach DIN EN 520 / DIN 18180 2.1 Für den Untergrund geeignetes Befestigungsmittel, gemäß DIN 18183-1, $a \leq 1.000\text{ mm}$ 2.2 Rigips Schnellbauschrauben TN nach DIN EN 14566 / DIN 18182-2, gem. Konstruktionsvarianten 2.3 Rigips Schnellbauschrauben TN nach DIN EN 14566 / DIN 18182-2, gem. Konstruktionsvarianten | <ul style="list-style-type: none"> 3.1 RigiProfil MultiTec UW $\geq 50 - 06$ nach DIN EN 14195 / DIN 18182-1 3.2 RigiProfil MultiTec CW $\geq 50 - 06$ nach DIN EN 14195 / DIN 18182-1 3.3 Rigips Anschlussdichtung 4.1 Dämmung: Mineralwolle (optional) nach DIN EN 13162 5.1 Rigips Spachtelmasse nach DIN EN 13963 5.2 Rigips Bewehrungsstreifen / Trennfix <p>* Anschlussdetails für einlagige Beplankung analog.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Alle Maße in mm


Bauart zum Errichten von nichttragenden Trennwänden der Feuerwiderstandsklasse F 30 in Metallständerbauweise und Beplankung mit Gipsplatten

Anlage 19


- Details: Anschluss feuerwiderstandsfähige Decke (Holzbalkendecke) -

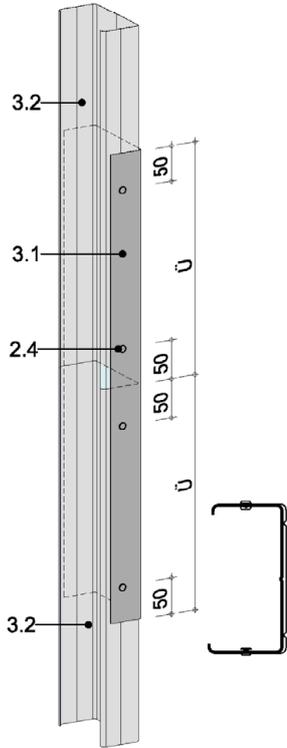

Profilverlängerung Variante 1
 RigiProfil MultiTec CW \geq 50
 Stumpf gestoßen und zusätzlich mit einem RigiProfil MultiTec UW \geq 50 verbunden

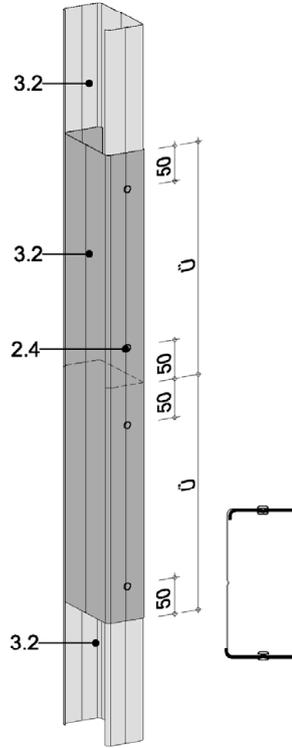

Profilverlängerung Variante 2
 RigiProfil MultiTec CW \geq 50
 Stumpf gestoßen und zusätzlich mit einem RigiProfil MultiTec CW \geq 50 verbunden

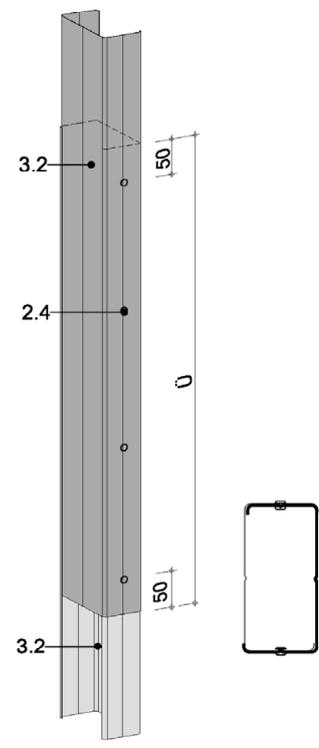

Profilverlängerung Variante 3
 RigiProfil MultiTec CW \geq 50 mit einem RigiProfil MultiTec CW \geq 50 zum "Kastenprofil" verbunden

- 2.4 Stahlniete bzw. Blechschraube mit Flachkopf 3,8 x 11 mm, gemäß DIN 18183-1
- 3.1 RigiProfil MultiTec UW \geq 50 - 06 nach DIN EN 14195 / DIN 18182-1
- 3.2 RigiProfil MultiTec CW \geq 50 - 06 nach DIN EN 14195 / DIN 18182-1,

Profilgröße	Überlappung Ü in mm
50	\geq 500
75	\geq 750
100	\geq 1000
125	\geq 1000
150	\geq 1000

Alle Maße in mm

Bauart zum Errichten von nichttragenden Trennwänden der Feuerwiderstandsklasse F 30 in Metallständerbauweise und Beplankung mit Gipsplatten

Anlage 20

- Details: vertikale Profilverlängerung -