

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamts

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts



Europäische Technische Bewertung

ETA-23/0495
vom 13. Juli 2023

Allgemeiner Teil

Technische Bewertungsstelle, die die Europäische Technische Bewertung ausstellt

Handelsname des Bauprodukts

Produktfamilie,
zu der das Bauprodukt gehört

Hersteller

Herstellungsbetrieb

Diese Europäische Technische Bewertung enthält

Diese Europäische Technische Bewertung wird ausgestellt gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, auf der Grundlage von

Deutsches Institut für Bautechnik

TRADITERM TACO ANCLAJE LTX-08, LMX-08, LTX-10, LMX-10, LGX-08, LGX-10

Kunststoffdübel für die Befestigung von außenseitigen Wärmedämm-Verbundsystemen mit Putzschicht

GRUPO PUMA ESPAÑA SL
Avd. Agrupación Cordoba 17
14014 CÓRDOBA
SPANIEN

Plant 1

19 Seiten, davon 3 Anhänge, die fester Bestandteil dieser Bewertung sind.

EAD 330196-01-0604, Edition 10/2017

Die Europäische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer Amtssprache ausgestellt. Übersetzungen dieser Europäischen Technischen Bewertung in andere Sprachen müssen dem Original vollständig entsprechen und müssen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europäische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Übermittlung, nur vollständig und ungekürzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europäische Technische Bewertung widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemäß Artikel 25 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011.

Besonderer Teil

1 Technische Beschreibung des Produkts

Der Schlagdübel TRADITERM TACO ANCLAJE LTX-8, LMX-8, LGX-8, LTX-10, LMX-10, LGX-10 besteht aus einer Dübelhülse mit aufgeweitetem Schaftbereich, sich anschließender Spreizzone, einem Dämmstoffhalteteller aus Polyethylen (Neuware) und einem Spezialnagel aus Stahl mit Zinkbeschichtung für den Typ LMX und LGX und einem Spezialnagel aus Polyamid (Neuware) für den Typ LTX. Das geriffelte Spreizteil der Dübelhülse ist geschlitzt.

Der Dübel darf zusätzlich mit den Dübeltellern TDX-P-90 / TDX-90 und TDX-P-140 / TDX-140 kombiniert werden.

Produkt und Produktbeschreibung sind in Anhang A dargestellt.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemäß dem anwendbaren Europäischen Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Dübel entsprechend den Angaben und unter den Randbedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Prüf- und Bewertungsmethoden, die dieser ETA zu Grunde liegen, führen zur Annahme einer Nutzungsdauer des Dübels von mindestens 25 Jahren. Die Angaben zur Nutzungsdauer können nicht als Garantie des Herstellers ausgelegt werden, sondern sind lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl der richtigen Produkte im Hinblick auf die erwartete wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

3 Leistung des Produkts und Angabe der Methoden ihrer Bewertung

3.1 Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung (BWR 4)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Charakteristische Tragfähigkeit <ul style="list-style-type: none"> - Charakteristische Tragfähigkeit unter Zugbeanspruchung - Minimale Achs- und Randabstände 	siehe Anhang C 1 und C 2 siehe Anhang B 2
Verschiebungen	siehe Anhang C 4
Tellersteifigkeit	siehe Anhang C 2

3.2 Energieeinsparung und Wärmeschutz (BWR 6)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient	siehe Anhang C 2

4 Angewandtes System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit mit der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemäß dem Europäischen Bewertungsdokument EAD Nr. 330196-01-0604 gilt folgende Rechtsgrundlage: [97/463/EG].

Folgendes System ist anzuwenden: 2+

5 Für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemäß anwendbarem Europäischen Bewertungsdokument

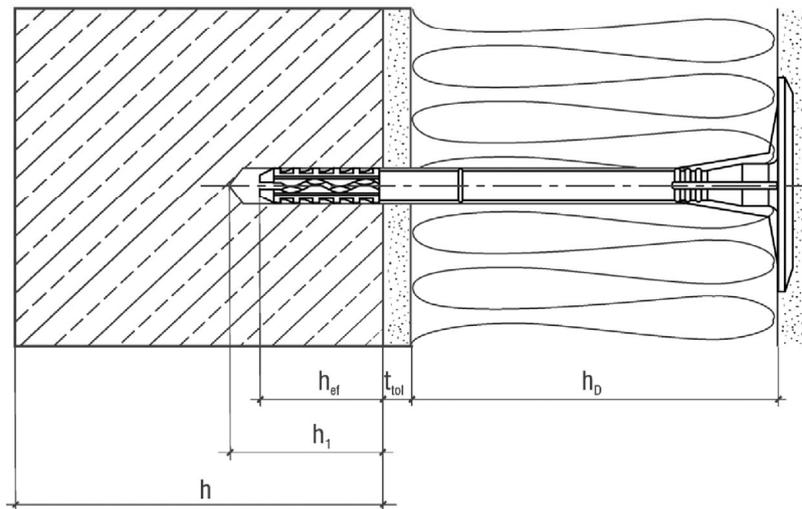
Technische Einzelheiten, die für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Prüfplans, der beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 13. Juli 2023 vom Deutschen Institut für Bautechnik


Dipl.-Ing. Beatrix Wittstock
Referatsleiterin

Beglaubigt
Aksünger

LTX-8 / LMX-8 / LGX-8 / LTX-10 / LMX-10 / LGX-10



oberflächenbündig

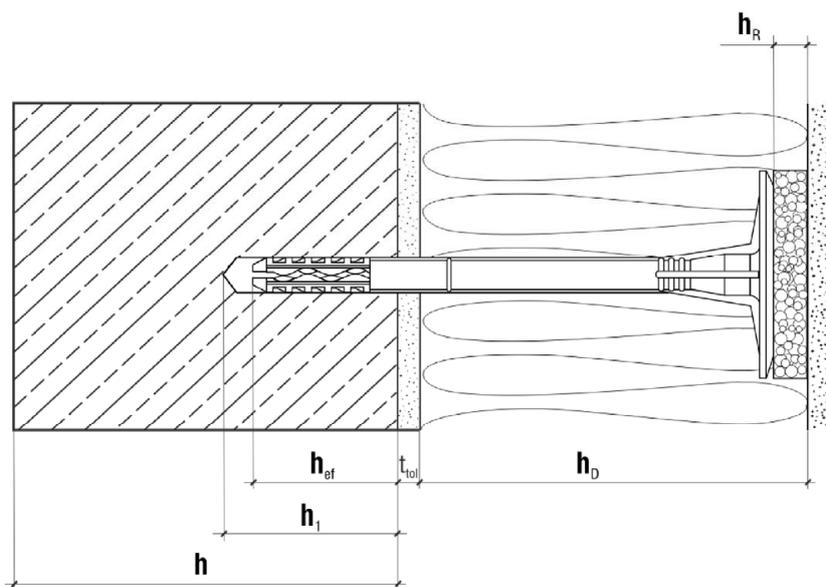

tiefergesetzt

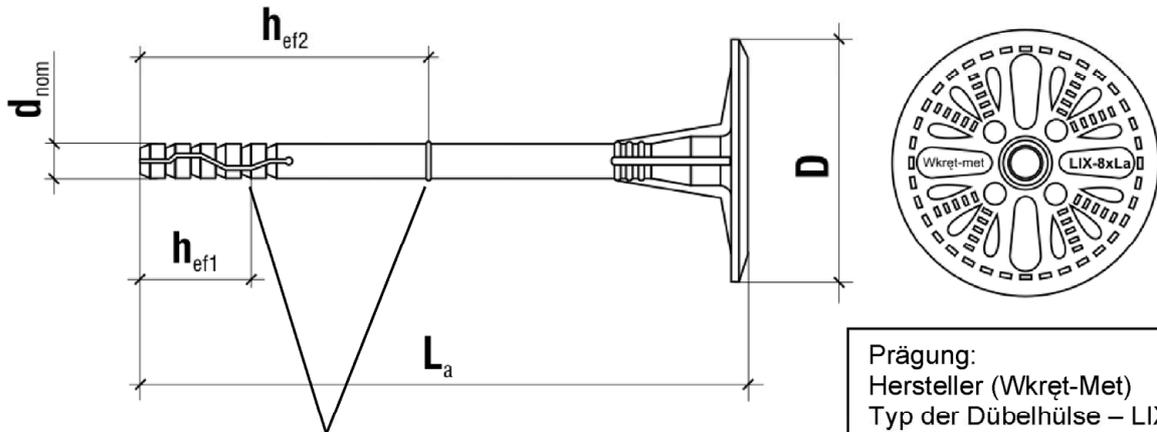
- Legende:**
- h_D = Dämmstoffdicke
 - h_{ef} = effektive Verankerungstiefe
 - h = vorhandene Dicke des Bauteils (Wand)
 - h_1 = Tiefe des Bohrlochs bis zum tiefsten Punkt
 - t_{tol} = Dicke der Ausgleichsschicht oder der nichttragenden Deckschicht
 - h_R = Dicke der Dämmstofffrondelle

TRADITERM TACO ANCLAJE LTX-08, LMX-08, LTX-10, LMX-10, LGX-08, LGX-10

Produktbeschreibung
Einbauzustand – oberflächenbündig, tiefergesetzt


Anhang A 1

LTX-8



Markierung der Verankerungstiefe

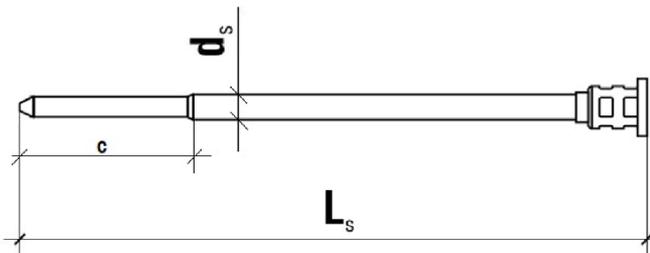Prägung:
Hersteller (Wkret-Met)
Typ der Dübelhülse – LIX
Dübelgröße – 8xLa



Spezialnagel TTX-4,8

Tabelle A1: Abmessungen

Dübeltyp	Farbe	Dübelhülse			Spezialnagel		
		d _{nom} [mm]	h _{ef} [mm]	min L _a max L _a [mm]	d _s [mm]	c [mm]	min L _s max L _s [mm]
LTX-8	natur	8	h _{ef1} = 25 h _{ef2} = 65*	95 195	4,8	44	100 200

*) für Verankerungsgrund Gruppe E

Bestimmung der maximalen Dämmstoffdicke h_D [mm] für LTX-8:

$$h_D = L_a - t_{tol} - h_{ef} \quad (L_a = \text{e.g. } 95; t_{tol} = 10)$$

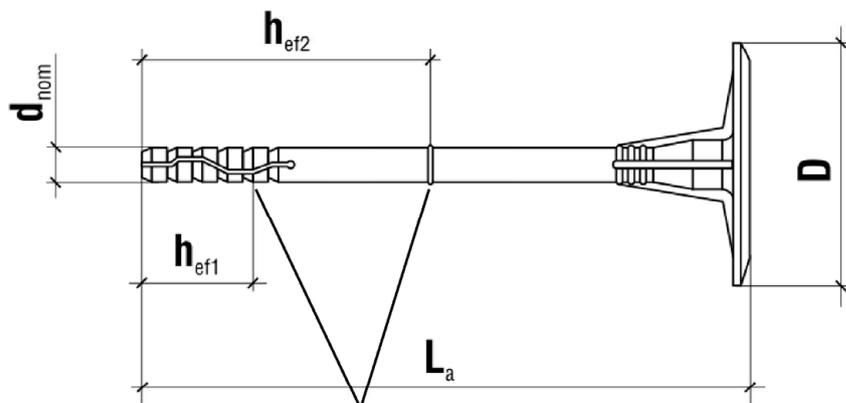
e.g. $h_D = 95 - 10 - 25 = 60$

TRADITERM TACO ANCLAJE LTX-08, LMX-08, LTX-10, LMX-10, LGX-08, LGX-10


Produktbeschreibung
LTX-8 – Prägung und Abmessungen der Dübelhülse LIX
Spezialnagel TTX

Anhang A 2


LMX-8



Markierung der Verankerungstiefe



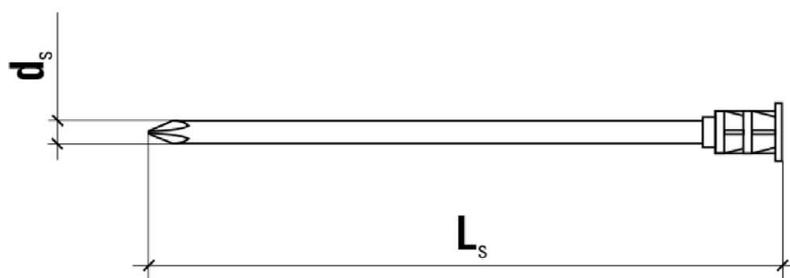Prägung:
Hersteller (Wkret-Met)
Typ der Dübelhülse – LIX
Dübelgröße – 8xLa



Spezialnagel TMX-4,4

Tabelle A2: Abmessungen

Dübeltyp	Farbe	Dübelhülse			Spezialnagel	
		d_{nom} [mm]	h_{ef} [mm]	min L_a max L_a [mm]	d_s [mm]	min L_s max L_s [mm]
LMX-8	natur	8	$h_{ef1} = 25$ $h_{ef2} = 65^*$	95 295	4,4	100 300

*) für Verankerungsgrund Gruppe E

Bestimmung der maximalen Dämmstoffdicke h_D [mm] für LMX-8:

$$h_D = L_a - t_{tol} - h_{ef} \quad (L_a = \text{e.g. } 95; t_{tol} = 10)$$

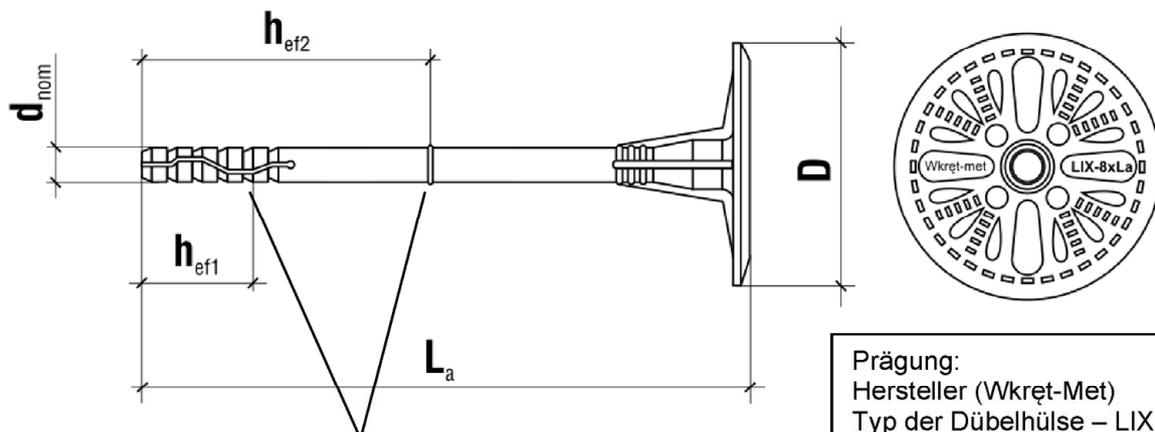
e.g. $h_D = 95 - 10 - 25 = 60$

TRADITERM TACO ANCLAJE LTX-08, LMX-08, LTX-10, LMX-10, LGX-08, LGX-10

Produktbeschreibung
LMX-8 - Prägung und Abmessungen der Dübelhülse LIX
Spezialnagel TMX


Anhang A 3

LGX-8



Markierung der Verankerungstiefe

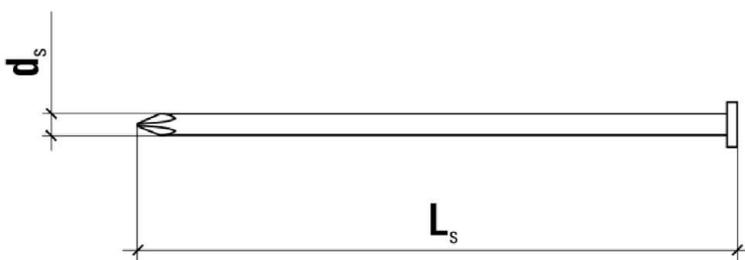Prägung:
Hersteller (Wkręć-Met)
Typ der Dübelhülse – LIX
Dübelgröße – 8xLa



Spezialnagel TGX-4,4

Tabelle A3: Abmessungen

Dübeltyp	Farbe	Dübelhülse			Spezialnagel	
		d_{nom} [mm]	h_{ef} [mm]	min L_a max L_a [mm]	d_s [mm]	min L_s max L_s [mm]
LGX-8	natur	8	$h_{ef1} = 25$ $h_{ef2} = 65^*$	95 295	4,4	100 300

*) für Verankerungsgrund Gruppe E

Bestimmung der maximalen Dämmstoffdicke h_D [mm] für LGX-8:

$$h_D = L_a - t_{tol} - h_{ef} \quad (L_a = \text{e.g. } 95; t_{tol} = 10)$$

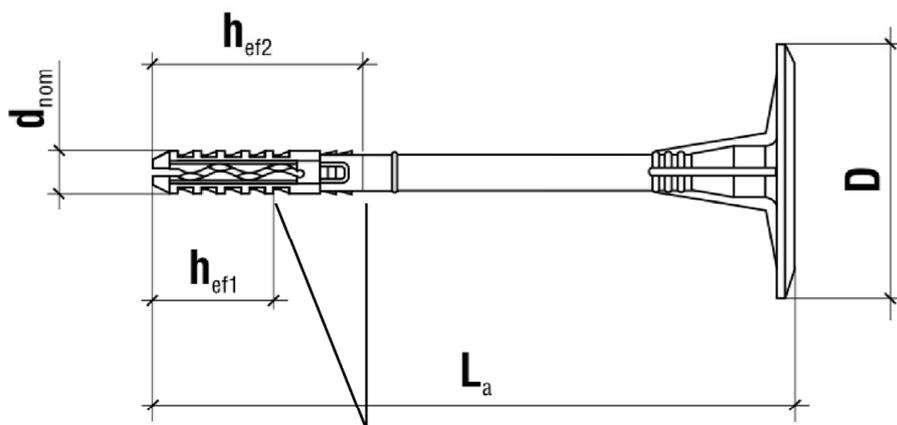
e.g. $h_D = 95 - 10 - 25 = 60$

TRADITERM TACO ANCLAJE LTX-08, LMX-08, LTX-10, LMX-10, LGX-08, LGX-10

Produktbeschreibung
LGX-8 - Prägung und Abmessungen der Dübelhülse LIX
Spezialnagel TGX


Anhang A 4

LTX-10



Markierung der Verankerungstiefe

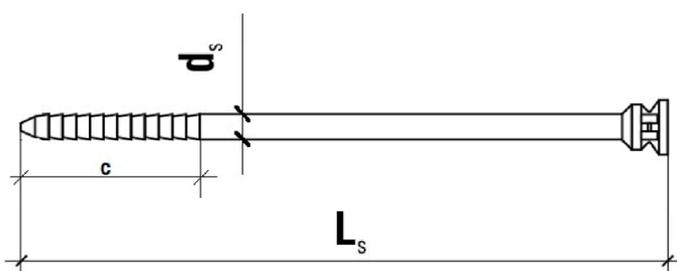Prägung:
Hersteller (Wkręć-Met)
Typ der Dübelhülse – LIX
Dübelgröße – 10xLa



Spezialnagel TTX-5,5

Tabelle A4: Abmessungen

Dübeltyp	Farbe	Dübelhülse			Spezialnagel		
		d _{nom} [mm]	h _{ef} [mm]	min L _a max L _a [mm]	d _s [mm]	c [mm]	min L _s max L _s [mm]
LTX-10	natur	10	h _{ef1} = 30 h _{ef2} = 50*	70 260	5,5	44	75 265

*) für Verankerungsgrund Gruppe E

Bestimmung der maximalen Dämmstoffdicke h_D [mm] für LTX-10:

$$h_D = L_a - t_{tol} - h_{ef} \quad (L_a = \text{e.g. } 70; t_{tol} = 10)$$

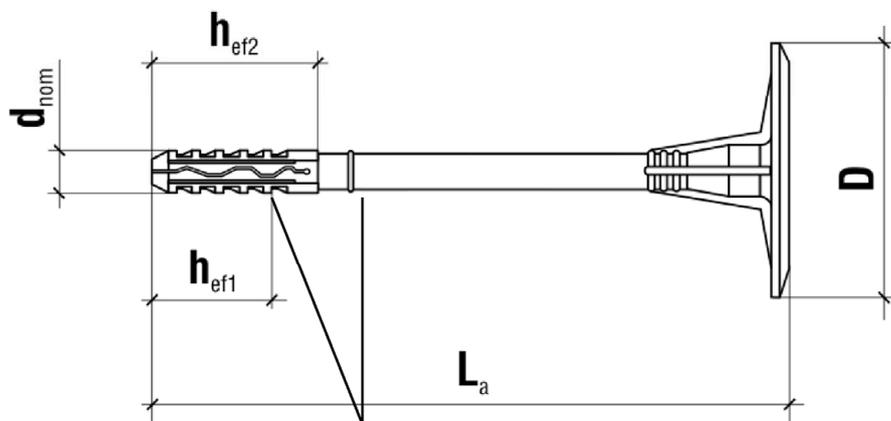
e.g. $h_D = 70 - 10 - 30$
 $h_{Dmax} = 30$

TRADITERM TACO ANCLAJE LTX-08, LMX-08, LTX-10, LMX-10, LGX-08, LGX-10

Produktbeschreibung
LTX-10 - Prägung und Abmessungen der Dübelhülse LIX
Spezialnagel TTX


Anhang A 5

LMX-10



Markierung der Verankerungstiefe

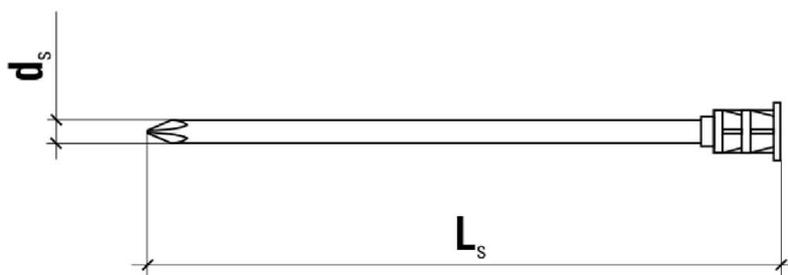Prägung:
Hersteller (Wkrgt-Met)
Typ der Dübelhülse – LMX
Dübelgröße – 10xLa



Spezialnagel TMX-4,4

Tabelle A5: Abmessungen

Dübeltyp	Farbe	Dübelhülse			Spezialnagel	
		d _{nom} [mm]	h _{ef} [mm]	min L _a max L _a [mm]	d _s [mm]	min L _s max L _s [mm]
LMX-10	natur	10	h _{ef1} = 30 h _{ef2} = 50*	70 300	4,4	70 300

*) für Verankerungsgrund Gruppe E

Bestimmung der maximalen Dämmstoffdicke h_D [mm] für LMX-10:

$$h_D = L_a - t_{tol} - h_{ef} \quad (L_a = \text{e.g. } 70; t_{tol} = 10)$$

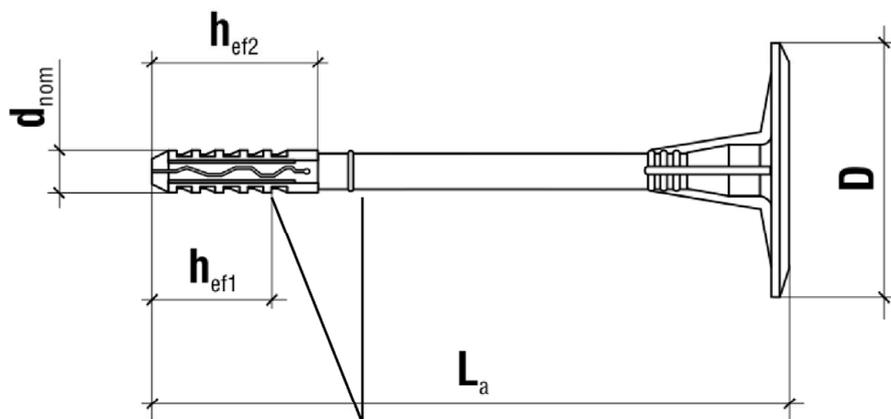
e.g. $h_D = 70 - 10 - 30$
 $h_{Dmax} = 30$

TRADITERM TACO ANCLAJE LTX-08, LMX-08, LTX-10, LMX-10, LGX-08, LGX-10

Produktbeschreibung
LMX-10 - Prägung und Abmessungen der Dübelhülse LMX
Spezialnagel TMX


Anhang A 6

LGX-10



Markierung der Verankerungstiefe

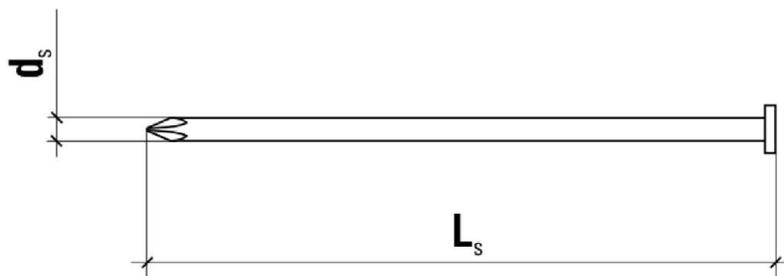Prägung:
Hersteller (Wkręci-Met)
Typ der Dübelhülse – LMX
Dübelgröße – 10xLa



Spezialnagel TGX-4,4

Tabelle A6: Abmessungen

Dübeltyp	Farbe	Dübelhülse			Spezialnagel	
		d _{nom} [mm]	h _{ef} [mm]	min L _a max L _a [mm]	d _s [mm]	min L _s max L _s [mm]
LGX-10	natur	10	h _{ef1} = 30 h _{ef2} = 50*	70 300	4,4	70 300

*) für Verankerungsgrund Gruppe E

Bestimmung der maximalen Dämmstoffdicke h_D [mm] für LGX-10:

$$h_D = L_a - t_{tol} - h_{ef} \quad (L_a = \text{e.g. } 70; t_{tol} = 10)$$

e.g. $h_D = 70 - 10 - 30$
 $h_{Dmax} = 30$

TRADITERM TACO ANCLAJE LTX-08, LMX-08, LTX-10, LMX-10, LGX-08, LGX-10

Produktbeschreibung
LGX-10 - Prägung und Abmessungen der Dübelhülse LMX
Spezialnagel TGX


Anhang A 7

Tabelle A7: Werkstoffe

Name	Werkstoff
Dübelhülse	Polyethylen (Neuware), Farbe: natur
Spezialnagel TTX	Polyamid (Neuware), GF- verstärkt, Farbe: schwarz oder natur
Spezialnagel TMX, TGX	Stahl mit Zinkbeschichtung $\geq 5 \mu\text{m}$

Tabelle A8: Dübelteller, Durchmesser und Werkstoffe

Dübelteller- typ	Außen- durchmesser [mm]	Werkstoffe
TDX-P-90	90	Polyethylen, natur oder grau
TDX-90	90	Polyamid (GF), natur oder grau
TDX-P-140	140	Polyethylen, natur oder grau
TDX-140	140	Polyamid (GF), natur oder grau

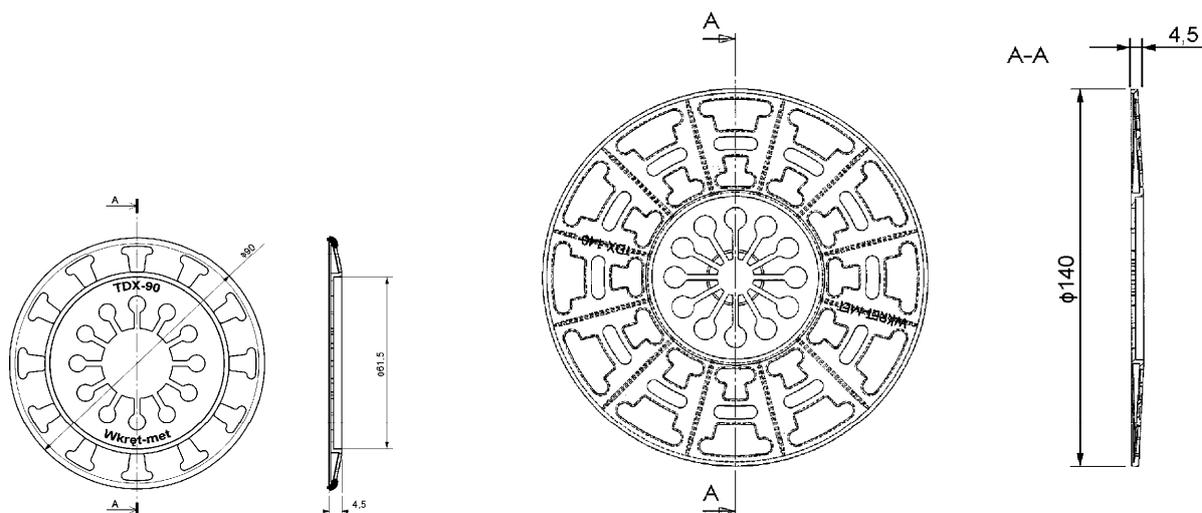

TDX-P-90/TDX-90

TDX-P-140/TDX-140



Spezialwerkzeug WK-FT für die tiefgesetzte Montage Dämmstoffrondelle KS und KSG

TRADITERM TACO ANCLAJE LTX-08, LMX-08, LTX-10, LMX-10, LGX-08, LGX-10

Produktbeschreibung

Werkstoffe,
Dübelteller in Kombination mit LTX-8 / LMX-8 / LGX-8 / LTX-10 / LMX-10 / LGX-10

Anhang A 8

Spezifizierungen des Verwendungszwecks

Beanspruchung der Verankerung:

- Der Dübel darf nur zur Übertragung von Windsoglasten und nicht zur Übertragung der Eigenlasten des Wärmedämm-Verbundsystems herangezogen werden.

Verankerungsgrund:

- Verdichteter Normalbeton ohne Fasern (Verankerungsgrund Gruppe A) nach Anhang C 1
- Vollstein Mauerwerk (Verankerungsgrund Gruppe B) nach Anhang C 1
- Hohl- oder Lochsteine (Verankerungsgrund Gruppe C) nach Anhang C 1
- Haufwerksporiger Leichtbeton (Verankerungsgrund Gruppe D) nach Anhang C 1
- Porenbeton (Verankerungsgrund Gruppe E) nach Anhang C 1
- Bei anderen Steinen der Verankerungsgrund Gruppen A, B, C, D und E darf die charakteristische Tragfähigkeit der Dübel durch Baustellenversuche nach Technischer Report TR 051 Edition April 2018 ermittelt werden

Temperaturbereich:

- 0°C to +40°C (max. Kurzzeit-Temperatur +40°C and max. Langzeit-Temperatur +24°C)

Bemessung:

- Die Bemessung der Verankerungen erfolgt unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der Verankerungen und des Mauerwerks erfahrenen Ingenieurs mit den Teilsicherheitsbeiwerten $\gamma_M = 2,0$ und $\gamma_F = 1,5$ sofern keine anderen nationalen Regelungen vorliegen.
- Unter Berücksichtigung der zu verankernden Lasten werden prüfbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen angefertigt. In den Konstruktionszeichnungen sind die Positionen der Dübel anzugeben.
- Die Befestigungen sind nur zur Mehrfachbefestigung von WDVS zu verwenden.

Einbau:

- Beachtung des Bohrlochverfahrens nach Anhang C 1.
- Einbau des Dübels durch entsprechend geschultes Personal unter der Aufsicht des Bauleiters
- Temperatur beim Setzen des Dübels von 0°C bis +40°C
- UV-Belastung durch Sonneneinstrahlung des ungeschützten, d.h. unverputzten Dübels ≤ 6 Wochen

TRADITERM TACO ANCLAJE LTX-08, LMX-08, LTX-10, LMX-10, LGX-08, LGX-10

Verwendungszweck
Spezifikationen

Anhang B 1

Tabelle B1: Montagekennwerte für LTX-8 / LMX-8 / LGX-8

Verankerungsgrund Gruppe		A B C D	E
Bohrerinnendurchmesser	d_0 [mm] =	8	8
Bohrerschneidendurchmesser	d_{cut} [mm] ≤	8,45	8,45
Tiefe des Bohrlochs bis zum tiefsten Punkt	h_1 [mm] ≥	35	75
Verankerungstiefe im Verankerungsgrund	h_{ef} [mm] ≥	25	65


Tabelle B2: Montagekennwerte für LTX-10 / LMX-10 / LGX-10

Verankerungsgrund Gruppe		A B C D	E
Bohrerinnendurchmesser	d_0 [mm] =	10	10
Bohrerschneidendurchmesser	d_{cut} [mm] ≤	10,45	10,45
Tiefe des Bohrlochs bis zum tiefsten Punkt	h_1 [mm] ≥	40	60
Verankerungstiefe im Verankerungsgrund	h_{ef} [mm] ≥	30	50

Tabelle B3: Dübelabstände und Bauteilabmessungen

minimaler Achsabstand	$s_{min} \geq$ [mm]	100
minimaler Randabstand	$c_{min} \geq$ [mm]	100
Mindestbauteildicke	$h \geq$ [mm]	100

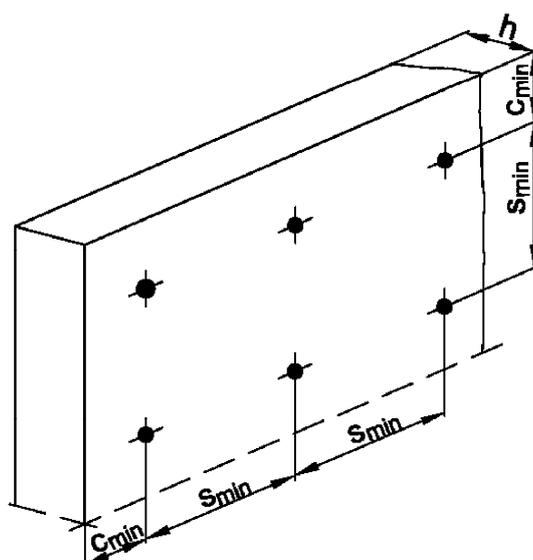Schema der Dübelabstände




TRADITERM TACO ANCLAJE LTX-08, LMX-08, LTX-10, LMX-10, LGX-08, LGX-10

Verwendungszweck
Montagekennwerte, minimale Bauteildicke, Achs- und Randabstände

Anhang B 2

Montageanleitung

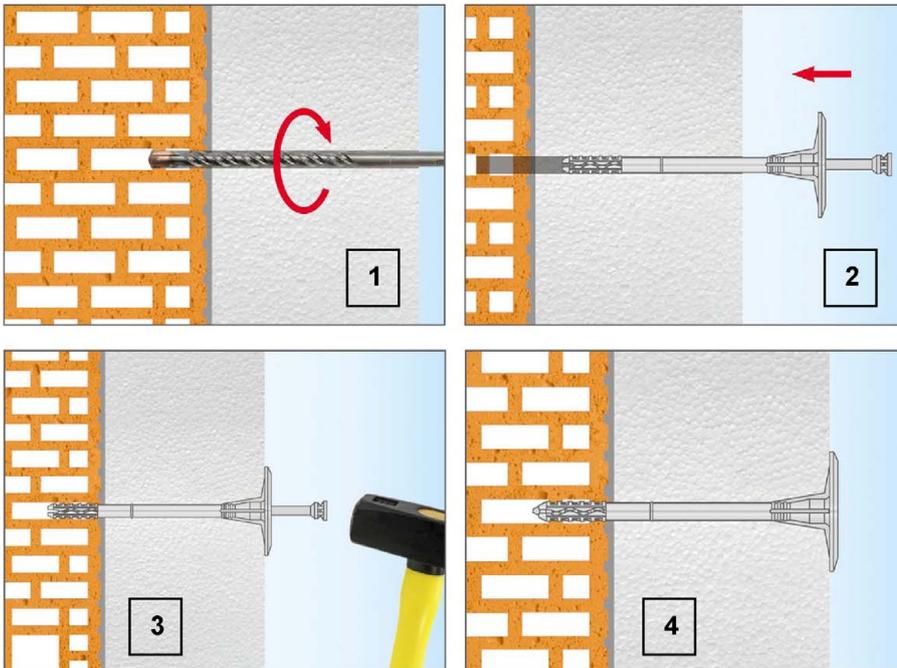oberflächenbündig




1) Bohrloch senkrecht zur Oberfläche erstellen. Reinigung des Bohrlochs.

2) Dübel in das Bohrloch einsetzen. Die Unterseite des Tellers muss oberflächenbündig mit dem WDVS sein.

3) Den Spezialnagel mit dem Hammer einschlagen.

4) Eingebauter Zustand.

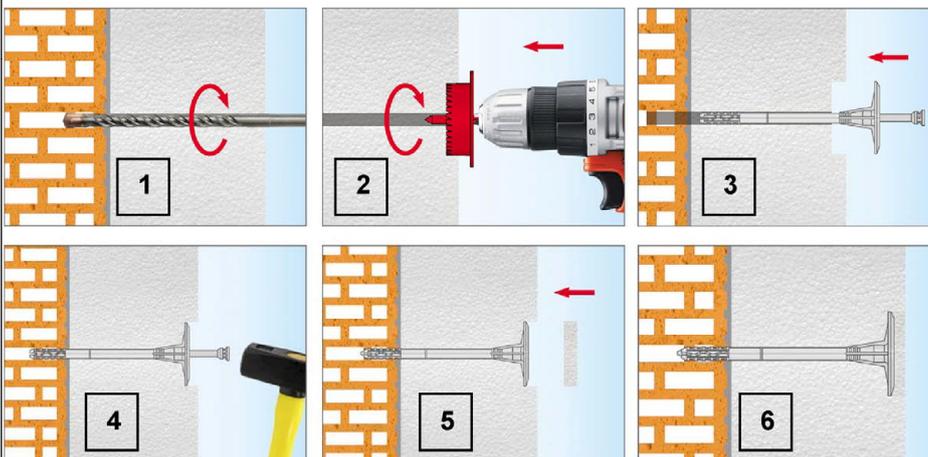tiefgesetzt



1) Bohrloch senkrecht zur Oberfläche erstellen. Reinigung des Bohrlochs.

2) Vertiefung für die tiefgesetzte Montage mit dem Spezialwerkzeug WK-FT erstellen.

3) Dübel in das Bohrloch einsetzen. Die Unterseite des Tellers muss oberflächenbündig mit der Vertiefung im WDVS sein.

4) Den Spezialnagel mit dem Hammer einschlagen.

5) Dämmstofffrondelle einsetzen.

6) Eingebauter Zustand.

TRADITERM TACO ANCLAJE LTX-08, LMX-08, LTX-10, LMX-10, LGX-08, LGX-10

Verwendungszweck
Montageanleitung – oberflächenbündig, tiefgesetzt

Anhang B 3




Tabelle C1: Charakteristische Zugtragfähigkeit N_{Rk} in Beton und Mauerwerk je Dübel						
Dübeltyp					LTX-8	LMX-8 LGX-8
Verankerungsgrund	Rohdichte ρ [kg/dm ³]	Druckfestigkeit f_b [N/mm ²]	Bemerkungen	Bohrverfahren	N_{Rk} [kN]	N_{Rk} [kN]
Beton C12/15 gemäß EN 206:2013+A1:2016	-	-	Beton ohne Fasern	Hammer	0,5	0,5
Beton C16/20 - C50/60 gemäß EN 206:2013+A1:2016	-	-	Beton ohne Fasern	Hammer	0,75	0,75
Mauerziegel MZ gemäß EN 771-1:2011+A1:2015	$\geq 2,0$	≥ 20		Hammer	0,75	0,75
Kalksandvollstein KS gemäß EN 771-2:2011+A1:2015	$\geq 2,0$	≥ 20		Hammer	0,75	0,75
Kalksandlochstein KSL gemäß EN 771-2:2011+A1:2015 	$\geq 1,6$	≥ 12	Querschnitt > 15 % und ≤ 50 % durch Lochung senkrecht zur Lagerfläche reduziert Außenstegdicke ≥ 20 mm	Hammer	0,75	0,75
Hochlochziegel HLZ gemäß EN 771-1:2011+A1:2015 	$\geq 1,2$	≥ 12	Querschnitt > 15 % und ≤ 50 % durch Lochung senkrecht zur Lagerfläche reduziert Außenstegdicke ≥ 12 mm	Drehbohren	0,6	0,6
Hochlochziegel porotherm 25 z.B. nach EN 771-1:2011+A1:2015 	$\geq 0,8$	≥ 10	Querschnitt > 15 % und ≤ 50 % durch Lochung senkrecht zur Lagerfläche reduziert Außenstegdicke ≥ 10 mm	Drehbohren	0,4	0,4
Porenbeton gemäß EN 771-4:2011+A1:2015	$\geq 0,35$	≥ 2		Drehbohren	0,75	0,75
Porenbeton gemäß EN 771-4:2011+A1:2015	$\geq 0,65$	$\geq 3,5$		Drehbohren	0,9	0,9
Haufwerksporiger Leichtbeton LAC gemäß EN 1520:2011 / EN 771-3:2011+A1:2015	$\geq 0,88$	≥ 5		Drehbohren	0,6	0,75
TRADITERM TACO ANCLAJE LTX-08, LMX-08, LTX-10, LMX-10, LGX-08, LGX-10					Anhang C 1	
Leistungen Charakteristische Zugtragfähigkeit LTX-8, LMX-8, LGX-8						




Tabelle C2: Charakteristische Zugtragfähigkeit N_{RK} in Beton und Mauerwerk je Dübel						
Dübeltyp					LTX-10	LMX-10 LGX-10
Verankerungsgrund	Rohdichte ρ [kg/dm ³]	Druckfestigkeit f_b [N/mm ²]	Bemerkungen	Bohrverfahren	N_{RK} [kN]	N_{RK} [kN]
Beton C12/15 gemäß EN 206:2013+A1:2016	-	-	Beton ohne Fasern	Hammer	0,5	0,75
Beton C16/20 - C50/60 gemäß EN 206:2013+A1:2016	-	-	Beton ohne Fasern	Hammer	0,75	0,9
Mauerziegel MZ gemäß EN 771-1:2011+A1:2015	$\geq 2,0$	≥ 20		Hammer	0,75	0,9
Kalksandvollstein KS gemäß EN 771-2:2011+A1:2015	$\geq 2,0$	≥ 20		Hammer	0,6	0,9
Kalksandlochstein KSL gemäß EN 771-2:2011+A1:2015 	$\geq 1,6$	≥ 12	Querschnitt > 15 % und ≤ 50 % durch Lochung senkrecht zur Lagerfläche reduziert Außenstegdicke ≥ 20 mm	Hammer	0,6	0,9
Hochlochziegel HLZ gemäß EN 771-1:2011+A1:2015 	$\geq 1,2$	≥ 12	Querschnitt > 15 % und ≤ 50 % durch Lochung senkrecht zur Lagerfläche reduziert Außenstegdicke ≥ 12 mm	Drehbohren	0,6	0,9
Hochlochziegel porotherm 25 z.B. nach EN 771-1:2011+A1:2015 	$\geq 0,8$	≥ 10	Querschnitt > 15 % und ≤ 50 % durch Lochung senkrecht zur Lagerfläche reduziert Außenstegdicke ≥ 10 mm	Drehbohren	0,4	0,5
Porenbeton gemäß EN 771-4:2011+A1:2015	$\geq 0,35$	≥ 2		Drehbohren	0,5	0,75
Porenbeton gemäß EN 771-4:2011+A1:2015	$\geq 0,65$	$\geq 3,5$		Drehbohren	0,6	0,9
Haufwerksporiger Leichtbeton LAC gemäß EN 1520:2011 / EN 771-3:2011+A1:2015	$\geq 0,88$	≥ 5		Drehbohren	0,6	0,9
TRADITERM TACO ANCLAJE LTX-08, LMX-08, LTX-10, LMX-10, LGX-08, LGX-10					Anhang C 2	
Leistungen Charakteristische Zugtragfähigkeit LTX-10, LMX-10, LGX-10						

Tabelle C3: Punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient nach EOTA Technical Report TR 025:2016-05

Dübeltyp	Dämmstoffdicke h_D [mm]	Punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient χ [W/K]
LTX-8 oberflächenbündig	60 - 160	0
LTX-8 tiefergesetzt	80 - 160	0
LMX-8 oberflächenbündig	60 - 260	0,004
LMX-8 tiefergesetzt	80 - 260	0,002
LGX-8 oberflächenbündig	60 - 260	0,006
LGX-8 tiefergesetzt	80 - 260	0,003
LTX-10 oberflächenbündig	30 - 220	0,001
LTX-10 tiefergesetzt	50 - 220	0
LMX-10 oberflächenbündig	30 - 260	0,004
LMX-10 tiefergesetzt	50 - 260	0,002
LGX-10 oberflächenbündig	30 - 260	0,007
LGX-10 tiefergesetzt	50 - 260	0,003

Tabelle C4: Tellersteifigkeit nach EOTA Technical Report TR 026:2016-05

Dübeltyp	Durchmesser des Dübeltellers [mm]	Tragfähigkeit des Dübeltellers [kN]	Tellersteifigkeit [kN/mm]
LTX-8/LMX-8/LGX-8	60	1,09	0,5
LTX-10/LMX-10/LGX-10	60	1,02	0,5

TRADITERM TACO ANCLAJE LTX-08, LMX-08, LTX-10, LMX-10, LGX-08, LGX-10

Leistungen
Punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient, Tellersteifigkeit

Anhang C 3

Tabelle C5: Verschiebungen LTX-8 und LTX-10

Verankerungsgrund (siehe Tabellen C1, C2)	Rohdichte ρ [kg/dm ³]	Druck- festigkeit f_b [N/mm ²]	Zugkraft N [kN]		Verschiebungen $\Delta\delta_N$ [mm]	
			LTX-8	LTX-10	LTX-8	LTX-10
Beton C20/25	≥ 2,25	≥ 30	0,17	0,17	1,5	1,4
Beton C50/60	≥ 2,30	≥ 65	0,25	0,25	1,5	1,8
Mauerziegel MZ	≥ 2,0	≥ 20	0,25	0,25	0,5	0,6
Kalksandvollstein KS	≥ 2,0	≥ 20	0,25	0,2	0,8	1,1
Kalksandlochstein KSL	≥ 1,6	≥ 12	0,25	0,2	1,0	1,5
Hochlochziegel HLZ	≥ 1,2	≥ 12	0,2	0,2	1,2	1,4
Hochlochziegel Porotherm 25	≥ 0,8	≥ 10	0,13	0,13	0,6	0,5
Porenbeton	≥ 0,35	≥ 2	0,25	0,17	0,8	1,3
Porenbeton	≥ 0,65	≥ 3,5	0,3	0,2	1,3	1,8
Haufwerksporiger Leichtbeton LAC	≥ 0,88	≥ 5	0,2	0,2	0,9	1,5

Tabelle C6: Verschiebungen LMX-8/LGX-8 und LMX-10/LGX-10

Verankerungsgrund (siehe Tabellen C1, C2)	Rohdichte ρ [kg/dm ³]	Druck- festigkeit f_b [N/mm ²]	Zugkraft N [kN]		Verschiebungen $\Delta\delta_N$ [mm]	
			LMX-8/ LGX-8	LMX-10/ LGX-10	LMX-8/ LGX-8	LMX-10/ LGX-10
Beton C20/25	≥ 2,25	≥ 30	0,17	0,25	2,1	1,3
Beton C50/60	≥ 2,30	≥ 65	0,25	0,3	2,4	1,5
Mauerziegel MZ	≥ 2,0	≥ 20	0,25	0,3	2,0	0,8
Kalksandvollstein KS	≥ 2,0	≥ 20	0,25	0,3	0,7	1,0
Kalksandlochstein KSL	≥ 1,6	≥ 12	0,25	0,3	1,0	1,3
Hochlochziegel HLZ	≥ 1,2	≥ 12	0,2	0,3	1,6	1,7
Hochlochziegel Porotherm 25	≥ 0,8	≥ 10	0,13	0,17	0,9	0,8
Porenbeton	≥ 0,35	≥ 2	0,25	0,25	2,7	2,4
Porenbeton	≥ 0,65	≥ 3,5	0,3	0,3	2,0	1,4
Haufwerksporiger Leichtbeton LAC	≥ 0,88	≥ 5	0,25	0,3	1,0	1,0

TRADITERM TACO ANCLAJE LTX-08, LMX-08, LTX-10, LMX-10, LGX-08, LGX-10

Leistungen
Verschiebungen

Anhang C 4