

Allgemeine Bauartgenehmigung

Eine vom Bund und den Ländern gemeinsam
getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

**Zulassungs- und Genehmigungsstelle
für Bauprodukte und Bauarten**

Datum:

28.03.2023

Geschäftszeichen:

I 37.1-1.8.1-16/23

Nummer:

Z-8.1-865

Geltungsdauer

vom: **27. März 2023**

bis: **27. März 2028**

Antragsteller:

PERI SE

Rudolf-Diesel-Straße 19
89264 Weißenhorn

Gegenstand dieses Bescheides:

Gerüstsystem "PERI UP T 72"

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich genehmigt.
Dieser Bescheid umfasst 14 Seiten sowie Anlage A (Seiten 1 bis 133), Anlage B (Seiten 1 bis 15) und
Anlage C (Seiten 1 bis 43).
Der Gegenstand ist erstmals am 21. Juli 2000 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.

I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- 2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 4 Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfügung zu stellen. Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden ebenfalls Kopien zur Verfügung zu stellen.
- 5 Dieser Bescheid darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Übersetzungen müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
- 7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Änderung dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem Deutschen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen.

II BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

Genehmigungsgegenstand ist die Planung, Bemessung und Ausführung des Gerüstsystems "PERI UP T 72", bestehend aus

- Gerüstbauteilen nach Tabelle 1 und
- Gerüstbauteilen nach MVV TB, Teil C 2.16 entsprechend des jeweiligen Anwendungsbereiches.

Weiterhin dürfen Gerüstbauteile nach Z-8.22-863 verwendet werden, die unter Verwendung von Komponenten entsprechend Z-8.22-863 hergestellt, überwacht und gekennzeichnet wurden und deren Verwendbarkeit im Gerüstsystem "PERI UP T 72" gegeben ist.

Die Gerüstbauteile nach diesem Bescheid durften letztmalig bis zum 26. März 2023 hergestellt werden.

Die Haupttragkonstruktion besteht aus Basisrahmen, aus Innenständern (UV-Rohr) und T-Rahmen in den Rahmenebenen, aus Belägen $\ell \leq 3,0\text{ m}$ ($\ell = 4,0\text{ m}$ im Überbrückungsfeld) sowie aus Vertikaldiagonalen (Längsdiagonale) in der äußeren vertikalen Ebene. Die Gerüstbreite beträgt $0,72\text{ m}$, die Belagbreite ohne Konsolen $0,64\text{ m}$.

Das Gerüstsystem "PERI UP T 72" darf als Arbeits- und Schutzgerüst nach DIN EN 12811-1:2004-03 in Verbindung mit der "Anwendungsrichtlinie für Arbeitsgerüste nach DIN EN 12811-1"¹ und DIN 4420-1:2004-03 angewendet werden.

2 Bestimmungen für Planung, Bemessung und Ausführung

2.1 Planung

2.1.1 Allgemeines

Für die Planung der Arbeits- und Schutzgerüste unter Verwendung von Bauteilen des Gerüstsystems "PERI UP T 72" gelten die Technischen Baubestimmungen, insbesondere die Bestimmungen von DIN EN 12811-1:2004-03 in Verbindung mit der "Anwendungsrichtlinie für Arbeitsgerüste nach DIN EN 12811-1"¹ sowie die "Zulassungsgrundsätze für Arbeits- und Schutzgerüste, Anforderungen, Berechnungsannahmen, Versuche, Übereinstimmungsnachweis"², DIN 4420-1:2004-03 und die nachfolgenden Bestimmungen.

Die Gerüste sind ingenieurmäßig zu planen. Es sind prüfbare Berechnungen entsprechend des Technischen Regelwerks und der Konstruktionszeichnungen anzufertigen.

Das Gerüstsystem "PERI UP T 72" wird aus Gerüstbauteilen nach Abschnitt 1 gebildet. Gerüstbauteile nach Tabelle 1, die auf Regelungen nach diesem Bescheid verweisen, werden nicht mehr hergestellt und sind nur zur weiteren Verwendung zugelassen.

An die Halbrosetten der Basisrahmen UVF nach Anlage A, Seiten 5 und 6 sowie der Durchgangsrahmen UVG nach Anlage A, Seiten 13 und 14 dieses Bescheids sind ausschließlich Horizontalriegel UH / UH Plus / UH-2, Belagriegel UHD oder Konsolen UCB anzuschließen.

Die Anschlussmöglichkeiten an Bauteile mit Vollrosette nach Z-8.22-863 sind in Anlage A, Seiten 59 und 60 dargestellt. Dabei dürfen je Vollrosette höchstens vier Riegel und vier Verbandsdiagonalen UBS oder Knotendiagonalen UBK angeschlossen werden.

Im Anschluss eines Riegels dürfen planmäßig Normalkräfte, Querkräfte, Biegemomente und Torsionsmomente übertragen werden. Im Anschluss von Diagonalen dürfen planmäßig Normalkräfte übertragen werden.

¹ siehe DIBt-Mitteilungen Heft 2/2006, Seite 61 ff

² Zu beziehen durch das Deutsche Institut für Bautechnik.

Tabelle 1: Gerüstbauteile für die Verwendung im Gerüstsystem "PERI UP T 72"

Bezeichnung	Anlage A, Seite	Details / Komponenten nach Anlage A, Seite	Regelungen für die Herstellung, Kennzeichnung und den Übereinstimmungs- nachweis
Fußspindel UJB	1	---	geregelt in Z-8.1-957 *)
Gelenkfußspindel UJS	2	---	
Fußplatte UJP	3	---	
Spindelsicherung UJS	4	---	
Basisrahmen Stahl UVF 72/124	5	7, 10	geregelt in Z-8.1-865 (keine weitere Produktion)
Basisrahmen UVF 72/174	6	7, 10	
T-Rahmen UVT 72/200	8	7, 10	
L-Rahmen UVL 72/100	9	10	
Rohr UV 165	11	7	
Längsdiagonale UBF	12	---	
Durchgangsrahmen UVG 176/240	13	7, 10	
Durchgangsrahmen UVG 104/240	14	7, 10	
Belagtafel-Stahl UDS 32 L = 150, 200, 250, 300	15	---	
Belagtafel-Stahl UDS 72 / UDS 104	16	---	
Leitergangtafel UAL 64X300/3 und UAL 64x250/3	17	18	
Leiter UEL 200	18	---	
Leitergangtafel UAL-2 64X300/3	19	18	
Leitergangtafel UAL-2 64X250/3	20	18	
Durchstiegsbelag UAL-2 64X200/3	21	---	
Belagspaltleiste UD 7	22	---	
Belagspaltleiste UD 11	23	---	
Belagklammer UED	24	---	
Sturmclip UCB	25	---	
Belagriegelzapfen UES	26	---	
Belagaufsatz UHS 150	27	---	
Belagaufsatz UHS	28	---	
Schutzdachanschluss UPC	29	---	
Konsole UCB 32	30	10	
Konsole UCB 72	31	10	
Konsole UCB 104	32	10	
Konsolabstützung UCP	33	---	
Bordbrett Holz UPT	34	---	
Bordbrett Holz UPT-2	35	---	
Bordbrett Holz UPT-3	36	---	
Geländerpfosten UVP 100	37	---	

Tabelle 1: (Fortsetzung)

Bezeichnung	Anlage A, Seite	Details / Komponenten nach Anlage A, Seite	Regelungen für die Herstellung, Kennzeichnung und den Übereinstimmungs- nachweis
Geländerhalter UPR	38	---	geregelt in Z-8.1-865 (keine weitere Produktion)
Geländerholm UPG	39	---	
Geländerholm UPG 400	40	---	
Stirnseitengeländer UPX 32	41	---	
Stirnseitengeländer UPX 72	42	---	
Stirnseitengeländer UPX 104	43	---	
Vorlaufendes Stirnseitengeländer	44	---	
Gitterträger-Stahl ULS 50	45	---	geregelt in Z-8.1-957 *)
Gitterträger-Stahl ULS 70	46	---	
Gitterträger - Alu ULA 50 HD	47	---	
Gitterträger - Alu ULA 70 HD	48	---	
Verbinder ULT 32	49	---	
Schiebereiter ULB 50/70	50	---	
Fallstrecker 48/57	51	---	
Steckbolzen D48/D57	52	---	geregelt in Z-8.1-865 (keine weitere Produktion)
Schutzwand UPP	53	---	
Gerüsthalter UWT	54	---	geregelt in Z-8.1-957 *)
Distanzhalter UEC 10	55	---	
Bohlenriegel UHL	56	---	
Bohlensicherung UPD	57	---	
Leiter UEL mit Haken	58	---	
Verbandsdiagonale UBS-A	76	67	geregelt in Z-8.22-863
Verbandsdiagonale UBS-B	77	68	
Knotendiagonale UBK	78	69	
Riegeldiagonale UBL	79	70	
Bodendiagonale UBB	80	71	
Horizontaldiagonale UBH	81	72	
Horizontaldiagonale UBH Flex	82	73	
Kupplungsdiagonale UBC-2	83	---	
Basisstiel UVB 24	84	61	
Vertikalstiel UVR	85	61	
Kopfstiel UVH	86	61	
Kopfstiel UVH 50	87	61	
Kopfstiel UVH 125	88	61	
Basisstiel UVB 49	89	61	
Vertikalstiel LVR	90	61	
Horizontalriegel UH	91	63	
Horizontalriegel UH Plus	92	64, 65	
Belagriegel UHD 72 / UHD 104	93	66	geregelt in Z-8.22-863 bzw. Z-8.1-890
Belagriegel UHD 150	94	66	
Belagriegel UHD 200 / 250 / 300	95	66	

Tabelle 1: (Fortsetzung)

Bezeichnung	Anlage A, Seite	Details / Komponenten nach Anlage A, Seite	Regelungen für die Herstellung, Kennzeichnung und den Übereinstimmungs- nachweis
Kupplungsbelagriegel UHC 72	96	66	geregelt in Z-8.22-863
Kupplungsbelagriegel UHC 104	97	66	
Konsole UCB 36	98	66	geregelt in Z-8.22-863 bzw. Z-8.1-890
Konsole UCB 72 Rosett	99	66	
Gerüsttreppe UAS 64x250/200	100	102, 104, 105	
Gerüsttreppe UAS 64x300/200	101	102, 104, 105	
Podestblech UAB 30	103	---	
Treppengeländer UAG	104	---	geregelt in Z-8.22-863
Treppengeländer UAH	105	---	
Bordblech UPY	106	---	
Basisbalken UVA 250	107	61	geregelt in Z-8.22-863 bzw. Z-8.1-890
Geländerhalter UPW-1	108	63, 64, 109	
Geländerhalter UPW	109	64	geregelt in Z-8.22-863
UH-Zapfen	110	---	
Riegelaufnahme UHA	111	---	
Riegelaufnahme UHA Halb	112	---	
Riegelaufnahme UHA Halb m.	113	---	
UH-Zapfen-2	114	---	
Riegelaufnahme UHA-2 Halb mit Zapfen	115	---	
Knotendiagonale UBK-2	122	120	
Riegeldiagonale UBL-2	123	121	
Basisstiel UVB 25	124	118	
Basisstiel UVB 50	125	118	
Vertikalstiel UVR-2	126	118	
Kopfstiel UVH-2	127	118	
Kopfstiel UVH-2 125	128	118	
Horizontalriegel UH-2	129	64, 119	
Horizontalriegel UH-2 25 / UH-2	130	64, 119	
Horizontalriegel UH-2 100 / UH-2	131	64, 74	
Bordbrett HOLZ UPF	132	---	
Riegelaufnahme UHA-2	133	---	
*) Die Bauteile wurde bis zum 8. November 2019 nach Z-8.1-865 hergestellt und dürfen somit entsprechend gekennzeichnet sein.			

2.1.2 Regelausführung

Für die Verwendung der Gerüstbauteile in Fassadengerüsten ist eine Regelausführung beschrieben, für die die Standsicherheitsnachweise der vollständig aufgebauten Gerüstkonfigurationen erbracht sind. Ausführungen von Fassadengerüsten gelten als Regelausführung, wenn sie den Bestimmungen der Anlage B und C entsprechen. Davon abweichende Ausführungen bedürfen eines gesonderten Nachweises.

Die Regelausführung gilt für Fassadengerüste mit Aufbauhöhen bis 24 m über Gelände zuzüglich der Spindelauszugslänge. Das Gerüstsystem darf in der Regelausführung mit der Systembreite $b = 0,72 \text{ m}$ und mit Feldweiten $\ell \leq 3,0 \text{ m}$ für Arbeitsgerüste der Lastklassen ≤ 3 nach DIN EN 12811-1:2004-03 sowie als Fang- und Dachfanggerüst mit einer Fanglage der Klasse FL1 und als Dachfanggerüst mit Schutzwänden der Klasse SWD 1 nach DIN 4420-1:2004-03 verwendet werden.

2.1.3 Abweichungen von den Regelausführungen

Der Nachweis der Standsicherheit der Gerüste ist im Einzelfall oder durch eine statische Typenberechnung nach den Technischen Baubestimmungen und den Festlegungen dieses Bescheids zu erbringen, falls sie nicht der Regelausführung nach Anlage B und C entsprechen. Die beim Standsicherheitsnachweis anzusetzenden Kennwerte sind in diesem Bescheid genannt.

Dabei dürfen auch andere Verankerungsraster und andere Netze als Gerüstbekleidungen verwendet werden. Die gegebenenfalls erhöhten Beanspruchungen (z. B. aus der Vergrößerung des Eigengewichts und der Windlasten oder aus erhöhten Verkehrslasten) sind in einem Gerüst bis in die Verankerungen und bis in die Aufstellebene zu verfolgen. Ebenso ist der Einfluss von Bauaufzügen oder sonstigen Hebezeugen zu berücksichtigen, wenn diese nicht unabhängig vom Gerüst betrieben werden.

2.2 Bemessung

2.2.1 Allgemeines

Für den Entwurf und die Bemessung der zu erstellenden Gerüste sind insbesondere DIN EN 12811-1:2004-03 in Verbindung mit der "Anwendungsrichtlinie für Arbeitsgerüste nach DIN EN 12811-1", DIN EN 1999-1-1:2014-03, DIN 4420-1:2004-03 sowie die "Zulassungsgrundsätze für Arbeits- und Schutzgerüste - Anforderungen, Berechnungsannahmen, Versuche, Übereinstimmungsnachweis" ² zu beachten.

Sofern in diesem Bescheid keine ergänzenden oder einschränkenden Regelungen enthalten sind, dürfen die Systemannahmen für Rosettenanschlüsse von Z-8.22-863 verwendet werden.

Wenn bei möglichen Alternativen nicht sichergestellt ist, welche Variante eines Bauteils oder einer Materialgüte zur Ausführung kommt, müssen alle zugehörigen Nachweise mit den jeweils ungünstigsten Annahmen geführt werden.

2.2.2 Vertikale Beanspruchbarkeit von Belägen

Die Beläge des Gerüstsystems "PERI UP T 72" sind entsprechend Tabelle 2 für die Verkehrslasten der Lastklassen nach DIN EN 12811-1:2004-03, Tabelle 3 und für die Verwendung im Fang- und Dachfanggerüst als Fanglage der Klasse FL1 mit Absturzhöhen bis zu 2 m nach DIN 4420-1:2004-03 (Klasse D nach DIN EN 12810-1:2004-03) nachgewiesen.

Tabelle 2: Zuordnung der Beläge zu den Lastklassen

Bezeichnung	Anlage A, Seite	Feldweite ℓ [m]	Verwendung in Lastklasse
Belagtafel-Stahl UDS 32	15	3,0	≤ 5
Belagtafel-Stahl UDS 72 / UDS 104	16	$\leq 2,5$	≤ 6
Leitergangtafel UAL 64X300/3 und UAL 64X250/3	17	$\leq 3,0$	≤ 3
Leitergangtafel UAL-2 64X300/3	19	3,0	
Leitergangtafel UAL-2 64X250/3	20	2,5	
Durchstiegsbelag UAL-2 64X200/3	21	2,0	

2.2.3 Elastische Stützung der Rahmenzüge

Nicht verankerte Knoten von Rahmenzügen dürfen in Rahmenebene (bei Fassadengerüsten rechtwinklig zur Fassade) durch die horizontalen Ebenen (Belagelemente) als elastisch gestützt angenommen werden, sofern die horizontal benachbarten Knoten verankert sind. Diese elastische Stützung darf für Gerüste bis Lastklasse ≤ 3 durch die Annahme einer Wegfeder mit den in Tabelle 3 angegebenen Bemessungswerten berücksichtigt werden.

Die in Tabelle 3 angegebenen Bemessungswerte gelten auch für horizontale Wegfedern, die sich bei der Verwendung von Belägen nach Tabelle 3 und Leitergangstafeln UAL in benachbarten Gerüstfeldern ergeben.

Tabelle 3: Bemessungswerte der horizontalen Wegfedern

Belag	Anzahl Beläge pro Gerüstfeld	Anlage A, Seite	Feldweite l [m]	Lose $f_{0L,d}$ [cm]	Steifigkeit $c_{L,d}$ [kN/cm]	Beanspruchbarkeit der Feder $N_{L,Rd}$ [kN]
Belagtafel-Stahl UDS 32	2	15	3,0	3,8	0,50	2,71
			$\leq 2,5$	3,2		

2.2.4 Elastische Kopplung der Vertikalebene

Die innere und äußere Vertikalebene eines Gerüsts dürfen in Richtung dieser Ebenen (bei Fassadengerüsten parallel zur Fassade) durch die Beläge als elastisch aneinandergesekelt angenommen werden. Diese elastische Kopplung darf für Gerüste bis Lastklasse ≤ 3 durch die Annahme von Kopplungsfedern mit den in Tabelle 4 angegebenen Bemessungswerten berücksichtigt werden.

Tabelle 4: Bemessungswerte der horizontalen Kopplungsfedern je Gerüstfeld

Belag	Anzahl Beläge pro Gerüstfeld	Anlage A, Seite	Feldweite l [m]	Lose $f_{0I,d}$ [cm]	Steifigkeit $c_{I,d}$ [kN/cm]	Beanspruchbarkeit der Feder $N_{I,Rd}$ [kN]
Belagtafel-Stahl UDS 32	2	15	$\leq 3,0$	0,9	2,62	3,63

2.2.5 Längsdiagonale UBF (Vertikaldiagonale)

2.2.5.1 Last-Verformungsverhalten

Im Gesamtsystem dürfen die Längsdiagonalen UBF nach Anlage A, Seite 12 als Ersatzstab zwischen den Diagonalenanschlüssen mit einer Ersatzquerschnittsfläche $A_{eff} = A_{Diag} / 4$ (A_{Diag} = Querschnittsfläche des Diagonalrohres), einer entsprechenden Ersatzsteifigkeit $E \cdot A_{eff}$ und einer Gesamtlose in Diagonalenrichtung von $f_{0,k} = f_{0,d} = 0,3 \text{ cm}$ berücksichtigt werden.

2.2.5.2 Beanspruchbarkeit

Für die Längsdiagonalen UBF nach Anlage A, Seite 12 sind folgende Nachweise zu erfüllen:

$$\frac{N_{V,Ed}}{N_{V,Rd}} \leq 1 \quad (\text{Gl. 1})$$

$$\frac{N_{V,Ed}}{29} + I_{S,n} \leq 1 \quad (\text{Gl. 2})$$

Dabei ist:

$N_{V,Ed}$ Beanspruchung durch Normalkraft in der Längsdiagonalen in [kN]

$N_{V,Rd}$ Beanspruchbarkeit der Längsdiagonalen gegenüber Normalkraft

Feldlänge $\ell = 1,5 \text{ m}$: $N_{V,Rd} = \pm 6,3 \text{ kN}$

Feldlänge $\ell = 2,0 \text{ m}$: $N_{V,Rd} = \pm 6,5 \text{ kN}$

Feldlänge $\ell = 2,5 \text{ m}$: $N_{V,Rd} = \pm 6,7 \text{ kN}$

Feldlänge $\ell = 3,0 \text{ m}$: $N_{V,Rd} = \pm 6,9 \text{ kN}$

$I_{S,n}$ Vektorieller Ausnutzungsgrad im Ständerrohr im Bereich der Diagonalenanschlüsse (Nettoquerschnitt)

- Für $v_{act} \leq 1/3$ gilt:

$$I_{S,n} = \frac{a}{b} \quad (\text{Gl. 3})$$

(a, b siehe Bild 1); dabei ist b unter Berücksichtigung der Interaktionsbeziehung $m = \cos\left(\frac{\pi}{2} \cdot n\right)$ zu bestimmen.

- Für $1/3 < v_{act} \leq 0,9$ ist der vektorielle Ausnutzungsgrad unter Berücksichtigung der Interaktionsbeziehung entsprechend Spalte 4 von Tabelle 7, DIN 4420-1:1990-12 zu bestimmen.

Dabei ist:

v_{act} Ausnutzungsgrad gegenüber Querkraft im Ständerrohr

$$v_{act} = \frac{V_{St,Ed}}{V_{St,Rd}} \quad (\text{Gl. 4})$$

$V_{St,Ed}$ Beanspruchung durch Querkraft im Ständerrohr (Nettoquerschnitt)

$V_{St,Rd}$ Beanspruchbarkeit gegenüber Querkraft im Ständerrohr (Nettoquerschnitt)

- Diagonalanschluss am T-Rahmen UVT oder L-Rahmen UVL:

$$V_{St,Rd,n} = V_{pl,d,n} = 45,0 \text{ kN}$$

- Diagonalanschluss am Basisrahmen UVF 72/174 und am Durchgangsräumen UVG:

$$V_{St,Rd,n} = V_{pl,d,n} = 55,9 \text{ kN}$$

$$m = \frac{M_{St,Ed}}{M_{St,Rd}}$$

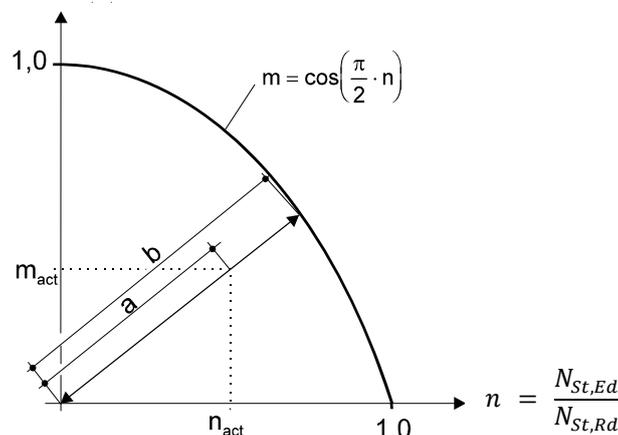


Bild 1: Vektorieller Ausnutzungsgrad im Ständerrohr

- m_{act} Ausnutzungsgrad gegenüber Biegemomente im Ständerrohr
- $M_{St,Ed}$ Bemessungswert der Beanspruchung durch Biegung im Ständerrohr (Nettoquerschnitt)
- $M_{St,Rd}$ Bemessungswert der Beanspruchbarkeit gegenüber Biegung im Ständerrohr (Nettoquerschnitt)
- Diagonalanschluss am T-Rahmen UVT oder L-Rahmen UVL:
 $M_{St,Rd} = M_{pl,d,n} = f_{y,d} \cdot \alpha_{pl} \cdot W_{el,n} = 124,0 \text{ kNcm}$
 - Diagonalanschluss am Basisrahmen UVF 72/174 und am Durchgangsrahmen UVG:
 $M_{St,Rd} = M_{pl,d,n} = f_{y,d} \cdot \alpha_{pl} \cdot W_{el,n} = 153,0 \text{ kNcm}$
- n_{act} Ausnutzungsgrad gegenüber Normalkraft im Ständerrohr
- $N_{St,Ed}$ Bemessungswert der Beanspruchung durch Normalkraft im Ständerrohr (Nettoquerschnitt)
- $N_{St,Rd}$ Bemessungswert der Beanspruchbarkeit gegenüber Normalkraft im Ständerrohr
- Diagonalanschluss am T-Rahmen UVT oder L-Rahmen UVL:
 $N_{St,Rd} = N_{pl,d,n} = f_{y,d} \cdot A_n = 111,0 \text{ kN}$
 - Diagonalanschluss am Basisrahmen UVF 72/174 und am Durchgangsrahmen UVG:
 $N_{St,Rd} = N_{pl,d,n} = f_{y,d} \cdot A_n = 139,0 \text{ kN}$

2.2.6 Diagonalen aus Modulsystem "PERI UP Flex"

2.2.6.1 Anschluss vertikaler Diagonalen

Beim Nachweis

- der Verbandsdiagonalen UBS-A und UBS-B nach Anlage A, Seiten 76 bzw. 77,
- der Knotendiagonalen UBK nach Anlage A, Seite 78,
- der Riegeldiagonalen UBL nach Anlage A, Seite 79,
- der Bodendiagonalen UBB nach Anlage A, Seite 80,
- der Kupplungsdiagonale UBC-2 nach Anlage A, Seite 83
- der Knotendiagonalen UBK-2 nach Anlage A, Seite 122 und
- der Riegeldiagonalen UBL-2 nach Anlage A, Seite 123

sind die Beanspruchbarkeiten und das Last-Verformungsverhalten entsprechend den Regelungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-8.22-863 anzusetzen.

2.2.6.2 Anschluss horizontaler Diagonalen

Beim Nachweis

- der Horizontaldiagonalen UBH und UBH Flex nach Anlage A, Seiten 81 bzw. 82,
- der Kupplungsdiagonale UBC-2 nach Anlage A, Seite 83

sind die Beanspruchbarkeiten und das Last-Verformungsverhalten entsprechend den Regelungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-8.22-863 anzusetzen.

2.2.7 Bauteile mit Vollrosette aus dem Modulsystem "PERI UP Flex"

Für den Anschluss von Riegeln und Diagonalen an Bauteile nach Z-8.22-863 mit der Vollrosette oder Rosette-2 sind die Regelungen des Bescheids Z-8.22-863 vollständig anzuwenden.

2.2.8 Horizontalriegelanschluss UH / UH Plus / UH-2 an Halbrossette der Basisrahmen UVF und Durchgangsrahmen UVG

2.2.8.1 Last-Verformungsverhalten

Beim Nachweis der Horizontalriegels UH / UH plus / UH-2 bei Beanspruchung durch Biegung in der Ebene Ständerrohr/Riegel ist der Riegelanschluss mit einer drehfedernden Einspannung entsprechend der Momenten-/Drehwinkel (M_y -/ φ -Beziehung) nach Bild 2 zu berücksichtigen.

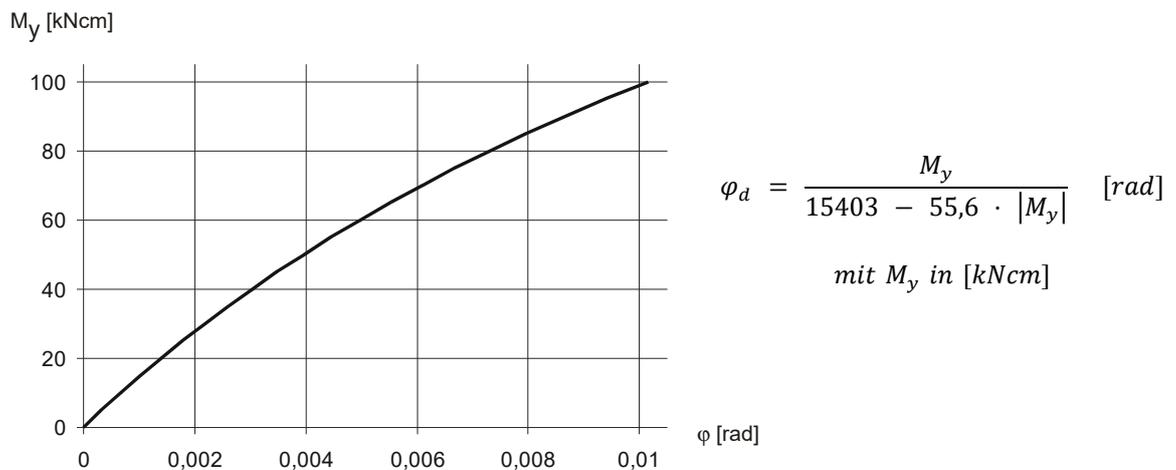


Bild 2: Momenten-Drehwinkel-Beziehung

2.2.8.2 Tragfähigkeitsnachweis

Für die Beanspruchbarkeiten des Horizontalriegelanschlusses an den Basisrahmen UVF sowie an den Durchgangsrahmen UVG gelten die Bestimmungen des Bescheids Z-8.22-863 für den Riegelanschluss UH / UH plus / UH-2 am Ständer $\varnothing 48,3 \times 3,6$ mm. Für die Schnittgrößeninteraktion am Riegelanschluss sowie für die Interaktion Ständerrohr/Riegelanschluss sind die Bestimmungen für den Anschluss an die Ständer $\varnothing 48,3 \times 3,6$ mm zu verwenden.

2.2.9 Vertikalstiele aus Modulsystem "PERI UP Flex"

Der Vertikalstiel LVR nach Anlage A, Seite 90 darf nur mit den Kennwerten des Vertikalstiels UVR nach Anlage A, Seite 85 nachgewiesen werden. Im Übrigen gelten die Regelungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-8.22-863.

2.2.10 Ständerstöße

2.2.10.1 Allgemeines

Sofern im Folgenden keine Einschränkungen oder ergänzenden Regelungen formuliert sind, sind Ständerstöße im Gerüstsystem "PERI UP T 72" grundsätzlich den geltenden Technischen Baubestimmungen entsprechend zu modellieren und nachzuweisen, siehe auch "Rechnerische Behandlung von Ständerstößen mit einseitig, zentrisch fixiertem Stoßbolzen für Arbeits- und Schutzgerüste sowie für Traggerüste aus Stahl"³.

Ist nicht sichergestellt, dass nur Bauteile mit gleichen Rohrverbindern in einem Gerüst verwendet werden oder dass deren Einfluss durch detaillierte Berechnungs- und Planungsunterlagen erfasst wird, so sind für den Nachweis des entsprechenden Gerüsts die Angaben der ungünstigsten Ständerstoßausführung zu verwenden.

2.2.10.2 Eingepresste Rohrverbinder von Bauteilen aus "PERI UP Flex"

Für den Nachweis der Ständerstöße mit eingepressten Rohrverbindern der Vertikalstiele UVR nach Anlage A, Seite 85 oder LVR nach Anlage A, Seite 90 oder UVR-2 nach Anlage A, Seite 126 untereinander sowie zwischen Vertikalstielen UVR, LVR oder UVR-2 und Kopfstielen UVH nach Anlage A, Seiten 86 bis 88 oder UVH-2 nach Anlage A, Seite 127 und 128 dürfen die Regelungen des Bescheids Z-8.22-863 verwendet werden.

2.2.11 Materialkennwerte

Für Bauteile aus Stahl S235JRH mit erhöhter Streckgrenze ($R_{eH} \geq 320 \text{ N/mm}^2$) - diese Bauteile sind in den Zeichnungen der Anlage A entsprechend bezeichnet - darf ein Bemessungswert der Streckgrenze von $f_{y,d} = 291 \text{ N/mm}^2$ der Berechnung zugrunde gelegt werden. Alle übrigen Kennwerte sind entsprechend des Grundwerkstoffs zu verwenden.

³ Siehe DIBt-Newsletter 4/2017

2.2.12 Gerüstspindeln

Die Ersatzquerschnittswerte für die Spannungs- bzw. Interaktionsnachweise und Verformungsberechnungen nach DIN 4425:2017-04 (Anhang B von DIN EN 12811-1:2004-03) sind für Fußspindeln UJB nach Anlage A, Seite 1 wie folgt anzunehmen:

$$\begin{aligned} A &= A_s = 4,36 \text{ cm}^2 \\ I &= 4,96 \text{ cm}^4 \\ W_{el} &= 3,23 \text{ cm}^3 \\ W_{pl} &= 1,25 \cdot 3,23 = 4,04 \text{ cm}^3 \end{aligned}$$

Beim Nachweis der Tragfähigkeit der Gerüstspindeln darf die Cosinus-Interaktion nach DIN 4425:2017-04, Abschnitt 7.1 verwendet werden.

2.2.13 Halbkupplungen

Beim Nachweis der an verschiedenen Bauteilen nach Tabelle 1 angebrachten Halbkupplungen sind die Beanspruchbarkeiten und Steifigkeiten für Halbkupplungen entsprechend den Angaben der Anlage A in Verbindung mit den Regelungen von DIN EN 74-2:2022-09 anzusetzen.

Ist nicht sichergestellt, welche Bauteile oder Kupplungen verwendet werden, so sind für den Nachweis des entsprechenden Gerüsts die Beanspruchbarkeiten und Steifigkeiten für Halbkupplungen der Klasse A entsprechend den Angaben von DIN EN 74-2:2022-09 zu verwenden.

2.3 Ausführung

2.3.1 Allgemeines

Für die Ausführung der Gerüste unter Verwendung von Bauteilen des Gerüstsystems "PERI UP T72" gelten die Technischen Baubestimmungen, insbesondere die Bestimmungen von DIN EN 12811-1:2004-03 in Verbindung mit der "Anwendungsrichtlinie für Arbeitsgerüste nach DIN EN 12811-1"¹ sowie die "Zulassungsgrundsätze für Arbeits- und Schutzgerüste, Anforderungen, Berechnungsannahmen, Versuche, Übereinstimmungsnachweis"², DIN 4420-1:2004-03 sowie die nachfolgenden Bestimmungen.

Der Auf-, Um- und Abbau der Gerüste hat unter Beachtung der Aufbau- und Verwendungsanleitung⁴ zu erfolgen, die nicht Gegenstand dieses Bescheides ist.

2.3.2 Beschaffenheit der Bauteile

Alle Bauteile müssen vor dem Einbau auf ihre einwandfreie Beschaffenheit überprüft werden; beschädigte Bauteile dürfen nicht verwendet werden.

2.3.3 Bauliche Durchbildung

2.3.3.1 Allgemeines

Die Gerüstbauteile der Tabelle 1 müssen den Angaben der Anlage A entsprechen und entsprechend gekennzeichnet sein. Abweichend dürfen die Bauteile entsprechend früherer Bescheide gekennzeichnet sein. Alternativ dürfen die Bauteile die Kennzeichnung entsprechend Anlage A, Seite 116 tragen.

Gemäß Tabelle 1 wurden einige Bauteile, die aktuell nach Z-8.1-957 gekennzeichnet sind, bis zum 8. November 2019 nach Z-8.1-865 hergestellt und dürfen somit die entsprechende Kennzeichnung tragen.

Bei der Montage werden die Basisrahmen unmittelbar auf die Gerüstspindeln gesteckt. Darüber werden auf der Innenseite des Gerüsts parallel zur Fassade Innenständer (UV-Rohr) und auf der Außenseite T-Rahmen, die aus einem Ständerrohr und einem rechtwinklig dazu angeschlossenen Belagriegel bestehen, eingesetzt. Die Ständerstöße auf der Innenseite befinden sich in Höhe der Belagebenen, die Ständerstöße auf der Außenseite hingegen in Höhe des Geländerholms.

⁴ Die Aufbau- und Verwendungsanleitung hat den in der "Anwendungsrichtlinie für Arbeitsgerüste nach DIN EN 12811-1", siehe DIBt-Mitteilungen Heft 2/2006, gestellten Anforderungen zu entsprechen.

Durch den Einsatz von T-Rahmen wird die Verwendung eines vorlaufenden Geländers möglich. Durch das vorlaufende Geländer wird gewährleistet, dass sowohl bei der Montage als auch bei der Demontage des Gerüsts, der Ein- bzw. Ausbau der Geländer von der unteren Belagebene aus durchgeführt werden kann.

Die Keile der Anschlussköpfe von Bauteilen nach Z-8.22-863 sind von oben nach unten mit einem mindestens 500 g schweren Hammer bis zum Prellschlag festzuschlagen.

2.3.3.2 Fußbereich

Unmittelbar auf die Gerüstspindeln oder Fußplatten sind Basisrahmen UVF zu setzen und so auszurichten, dass die Gerüstlagen horizontal liegen. Es ist dafür zu sorgen, dass die Endplatten der Gerüstspindeln oder der Fußplatten horizontal und vollflächig aufliegen und die aus dem Gerüst resultierenden Kräfte in der Aufstellebene aufgenommen und weitergeleitet werden können.

2.3.3.3 Höhenausgleich

Für den Höhenausgleich dürfen Basisrahmen UVF 72/124 und 72/174 sowie die Geländerpfosten UVP als Ausgleichsrahmen verwendet werden. Auf Gerüstebenen unmittelbar unterhalb dieser Rahmen darf nicht gearbeitet werden.

2.3.3.4 Gerüstbelag

Die Gerüstbeläge sind gegen unbeabsichtigtes Ausheben zu sichern.

Die System-Beläge des Gerüstsystems "PERI UP T 72" erfüllen diese Forderung, indem sie auf dem Belagriegel in die jeweilige Endposition geschoben werden. In dieser Einbauposition ist ein unbeabsichtigtes Ausheben verhindert.

2.3.3.5 Seitenschutz

Es sind vorrangig die dafür vorgesehenen Bauteile (Geländerholme) und in Ausnahmen auch Bauteile wie Stahlrohre und Kupplungen nach DIN EN 12811-1:2004-3 sowie Gerüstbretter und -bohlen nach DIN 4420-1:2004-03 zu verwenden.

Mit den T-Rahmen sind Montage und Demontage eines vorlaufenden Geländers von der unteren Ebene aus möglich.

2.3.3.6 Aussteifung

Gerüste müssen ausgesteift sein.

Bei Fassadengerüsten ist die äußere vertikale Ebene parallel zur Fassade durch Diagonalen, die durchlaufend oder turmartig angeordnet werden dürfen, auszusteiern. Sofern die Aufbauvariante nicht der Regelausführung entspricht, ergibt sich die Anzahl der Diagonalen aus dem Standsicherheitsnachweis, jedoch dürfen einer Diagonale höchstens 5 Gerüstfelder zugeordnet werden.

Mindestens in den Feldern, in denen eine Diagonale anschließt, sind in Höhe der Gerüstspindeln Horizontalriegel (UH, UH Plus oder UH-2) einzubauen.

Die horizontalen Ebenen (Gerüstlagen) sind durch Beläge auszusteiern.

2.3.3.7 Verankerung

Sofern die Aufbauvariante nicht der Regelausführung entspricht, ergeben sich das Verankerungsraster und die Verankerungskräfte aus dem Standsicherheitsnachweis.

Die Verankerungen der Gerüsthälter an der Fassade oder an anderer Stelle am Bauwerk sind nicht Gegenstand dieser Zulassung. Der Anwender hat dafür Sorge zu tragen, dass diese die Kräfte aus den Gerüsthältern sicher aufnehmen und ableiten können. Vertikalkräfte dürfen dabei nicht übertragen werden.

2.3.3.8 Kupplungen

Die Kupplungen mit Schraubverschluss sind beim Anschluss an die Ständer mit einem Anzugsmoment von 50 Nm anzuziehen; Abweichungen von $\pm 10\%$ sind zulässig. Die Schrauben sind entsprechend der Verwendungsanleitung des Herstellers leicht gangbar zu halten.

2.3.3.9 Ständerstöße

Zur Sicherung gegen abhebende Kräfte entsprechend des Standsicherheitsnachweises sind die Ständerstöße gemäß Aufbau- und Verwendungsanleitung auszuführen.

Bei gesondert geführten Nachweisen der Ständerstöße auf Zug ist sicherzustellen, dass die Verbindungsmittel entsprechend des rechnerischen Nachweises eingebaut werden.

2.3.4 Übereinstimmungsbestätigung

Die bauausführende Firma hat zur Bestätigung der Übereinstimmung der errichteten Gerüste mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung eine Übereinstimmungserklärung gemäß §§ 16 a Abs. 5 in Verbindung mit 21 Abs. 2 MBO abzugeben.

3 Bestimmungen für Nutzung, Unterhalt und Wartung

3.1 Allgemeines

Die Nutzung der Gerüste ist nicht Gegenstand dieses Bescheids.

Unbeschädigte Bauteile dürfen wiederholt verwendet werden. Vor jeder Verwendung sind die Bauteile optisch auf Beschädigungen z. B. durch mechanische Einwirkungen oder durch Korrosion zu überprüfen.


Alle Bauteile sind entsprechend des Produkthandbuchs des Herstellers zu warten und zu prüfen.

3.2 Gerüstbauteile aus Holz

Um Schäden infolge Feuchtigkeitseinwirkung bei Gerüstbauteilen aus Holz vorzubeugen, sind diese trocken, bodenfrei und ausreichend durchlüftet zu lagern.

Andreas Schult
Referatsleiter


Beglaubigt
Gilow-Schiller

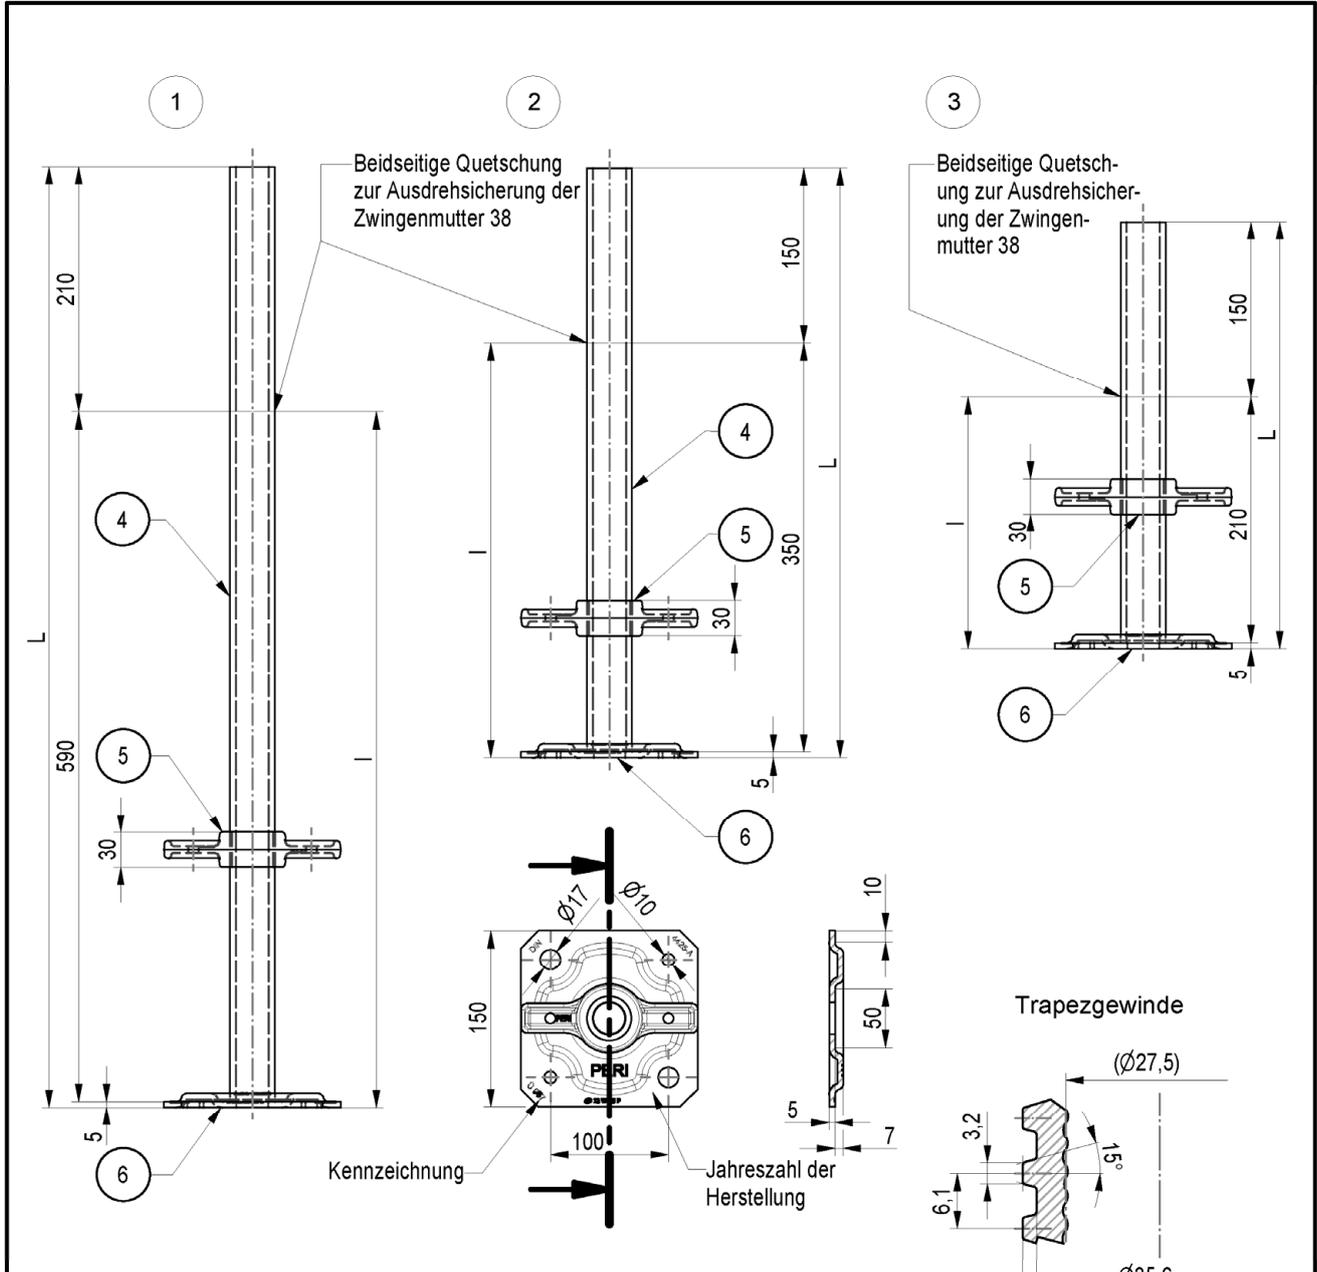

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bem.
1	FUSSSPINDEL UJB 38-80/55			
2	FUSSSPINDEL UJB 38-50/30			
3	FUSSSPINDEL UJB 38-36/17			
4	SPINDELROHR UJB	RO 38X5	S235JRH	
5	ZWINGENMUTTER 38		EN-GJMW-450-7 altern. C45+N altern. G20Mn5+N	
6	BODENPLATTE	BL 5	S235JR	

Systemmaß	Länge	Gewicht
L [cm]	l [cm]	[kg]
80,5	59,0	4,57
50,5	35,0	3,39
36,5	21,0	2,83

Gerüstsystem "PERI UP T 72"				Anlage A, Seite 1	
FUSSSPINDEL UJB					
Christian Leder	2023-03-14	ab 08.11.2019 in Z-8.1-957	Zeichnungsnummer:	A027.130A2101	0 1

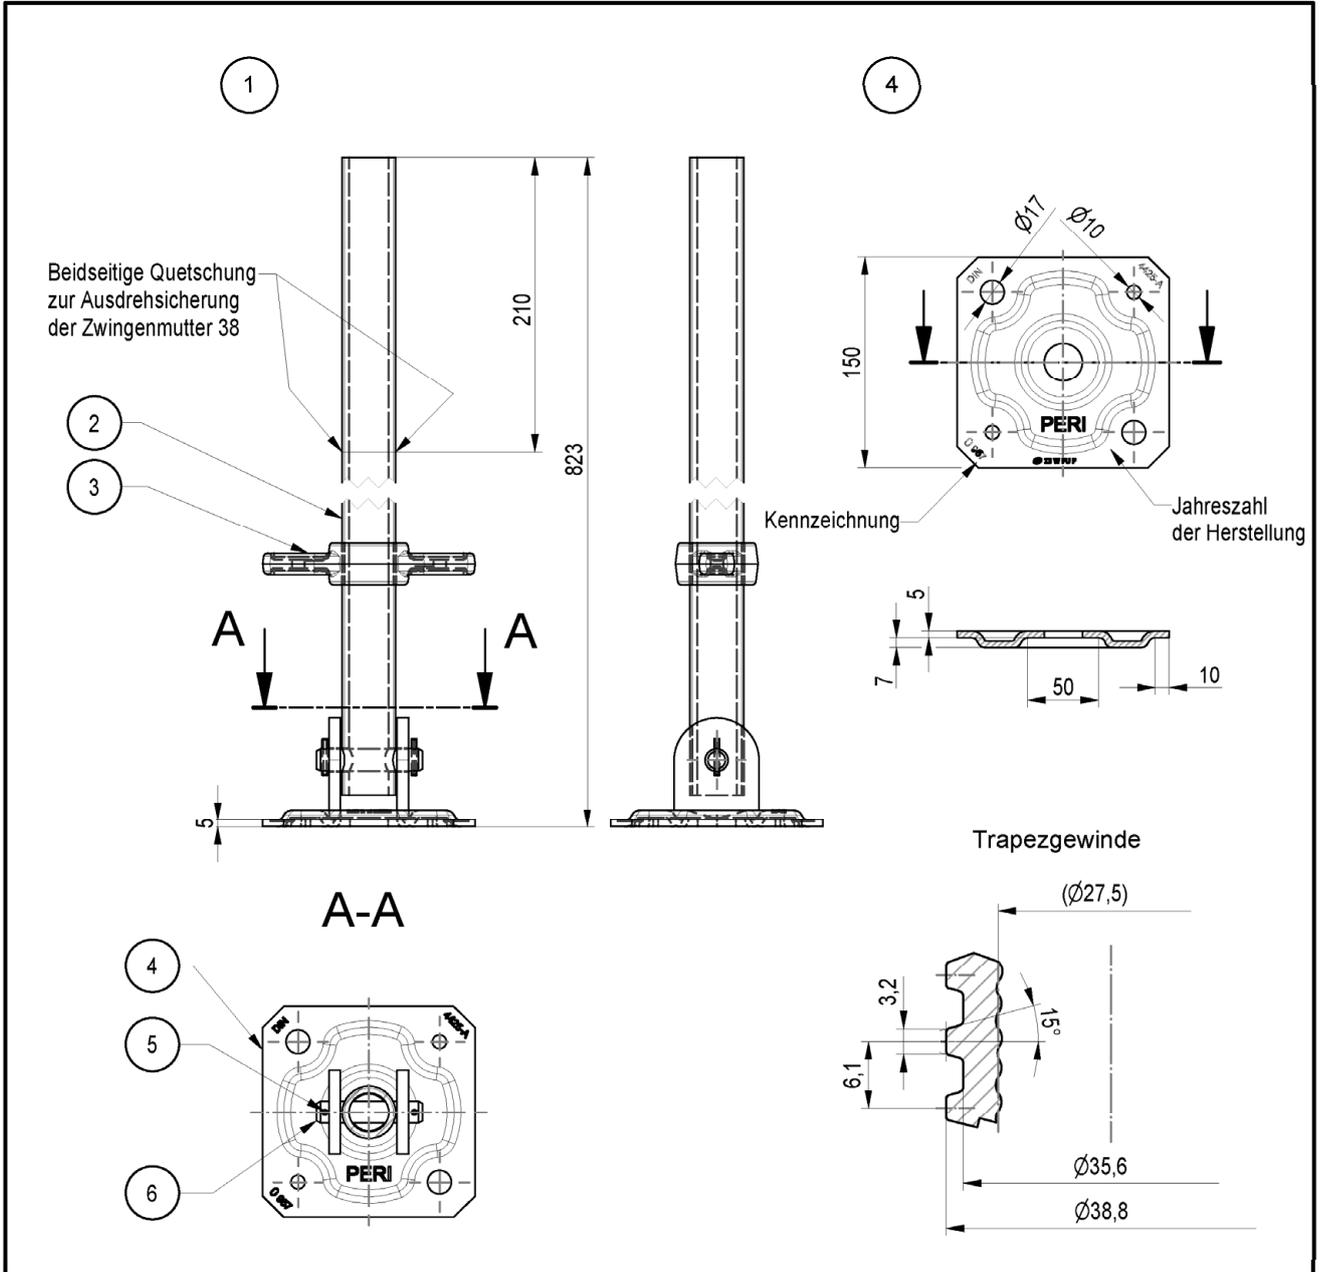


Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	GELENKFUSSSPINDEL UJS 38-80/50			
2	SPINDELROHR UJS	RO 38X5	S235JRH	
3	ZWINGENMUTTER 38		EN-GJMW-450-7 altern. C45+N altern. G20Mn5+N	
4	BODENPLATTE	BL 5	S235JR	
5	SPANNSTIFT	4X26	STAHL	DIN EN ISO 8752
6	BOLZEN	B16X75X4	STAHL	DIN EN 22340

Gewicht
[kg]
5,12

Gerüstsystem "PERI UP T 72"				Anlage A, Seite 2
GELENKFUSSSPINDEL UJS				
Christian Leder	2023-03-14	ab 08.11.2019 in Z-8.1-957	Zeichnungsnummer:	A027.130A2102 0 1

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

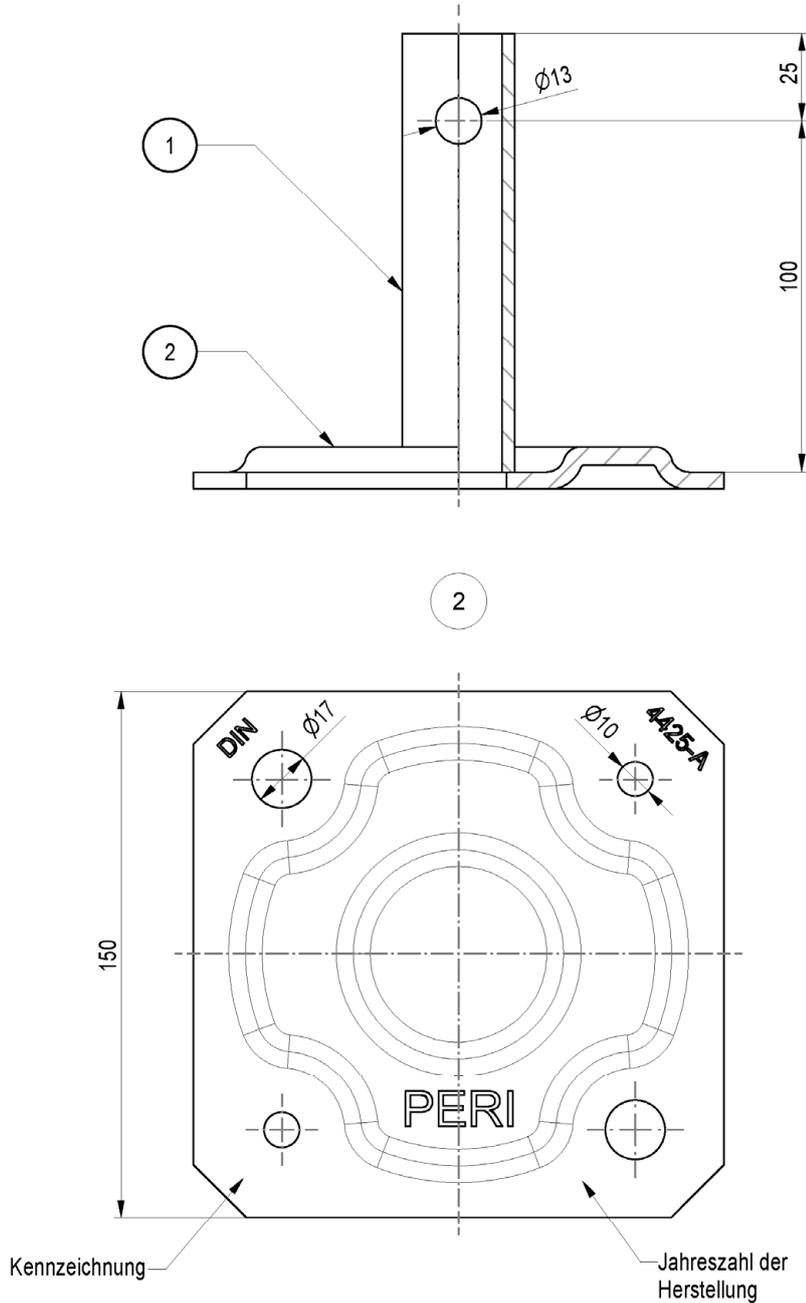


Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	ROHR UJP	RO 31,8X3,6 altern. RO 31,8X4,0	S235JRH	
2	BODENPLATTE	BL 5	S235JR	

Gewicht	
[kg]	
1,23	

Gerüstsystem "PERI UP T 72"				Anlage A, Seite 3
FUSSPLATTE UJP				
Christian Leder				
2023-03-14	ab 08.11.2019 in Z-8.1-957	Zeichnungsnummer:	A027.130A2103	0 1

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

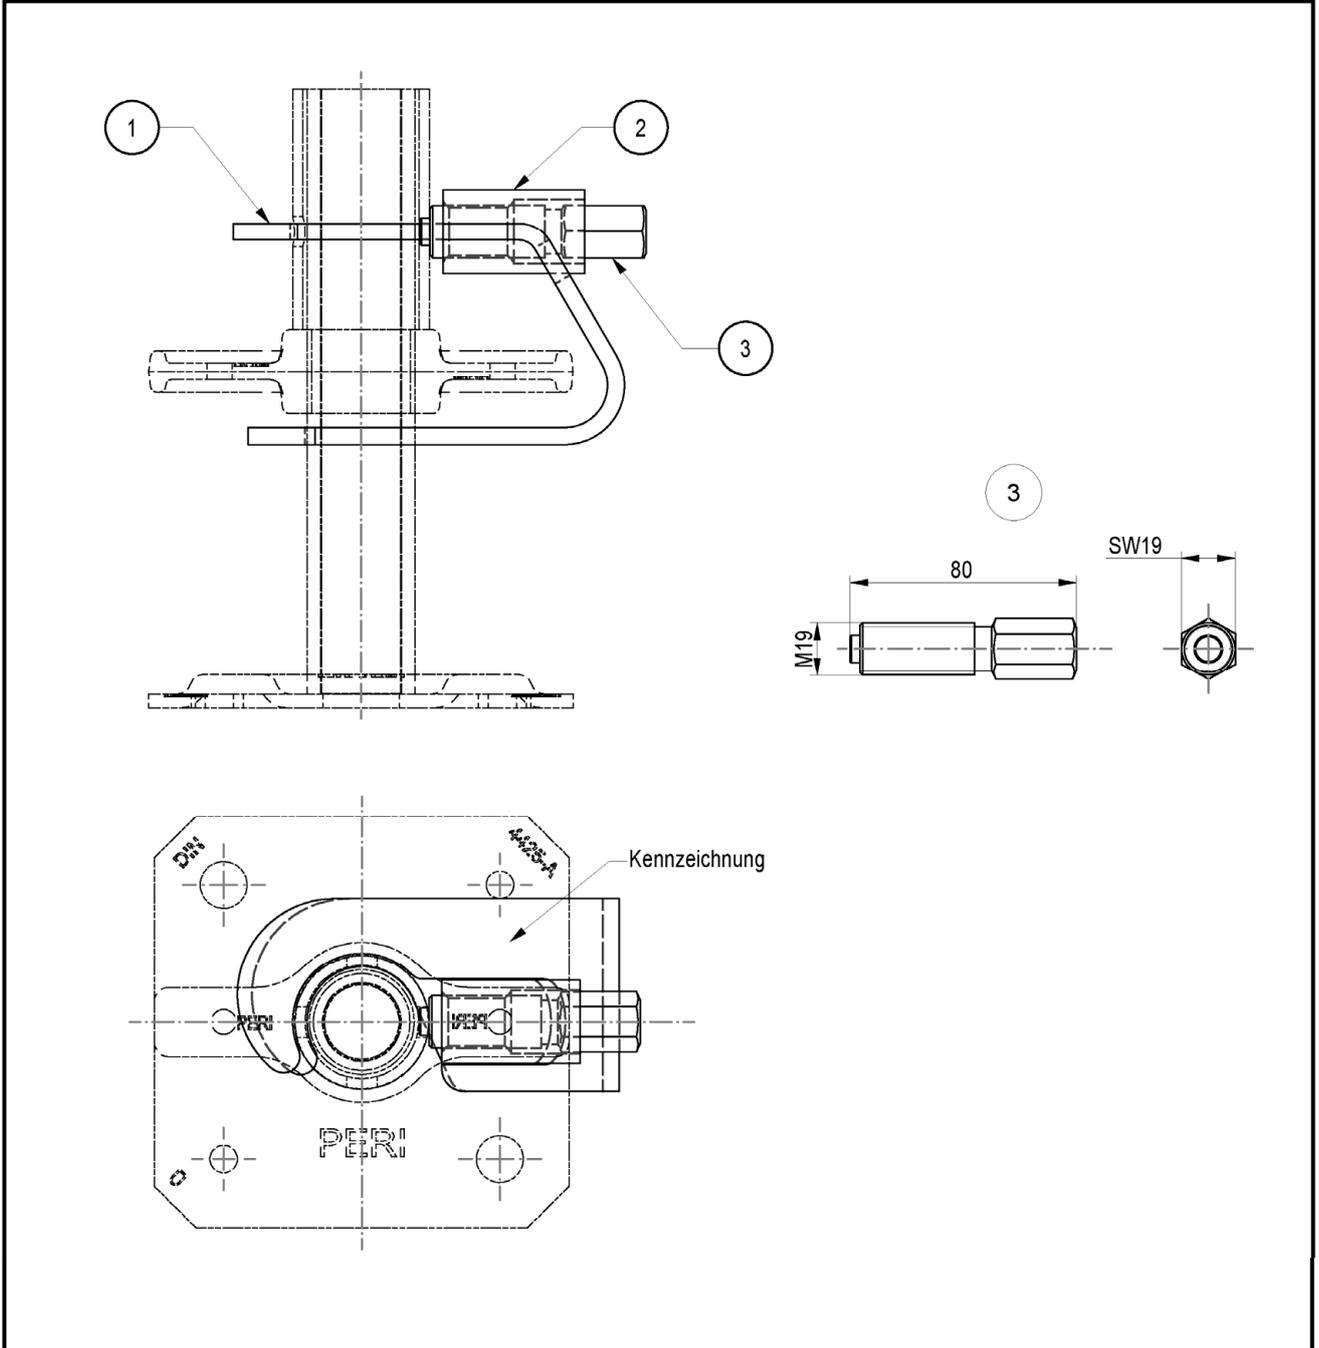


Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	BUEGEL UJS	BL 6	S355J2D altern. S355MC	DIN EN 10025-2/10027
2	GEWINDEHUELSE UJS	RD 30	S235JR altern. S235JRC+C	DIN EN 10277
3	SCHRAUBE UJS		S235JRC+C	DIN EN 10277

Gewicht	
[kg]	
1,02	


Gerüstsystem "PERI UP T 72"			
SPINDELSICHERUNG UJS			
Christian Leder	2023-03-14	ab 08.11.2019 in Z-8.1-957	Zeichnungsnummer: A027.130A2104 0 1

Anlage A,
 Seite 4

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

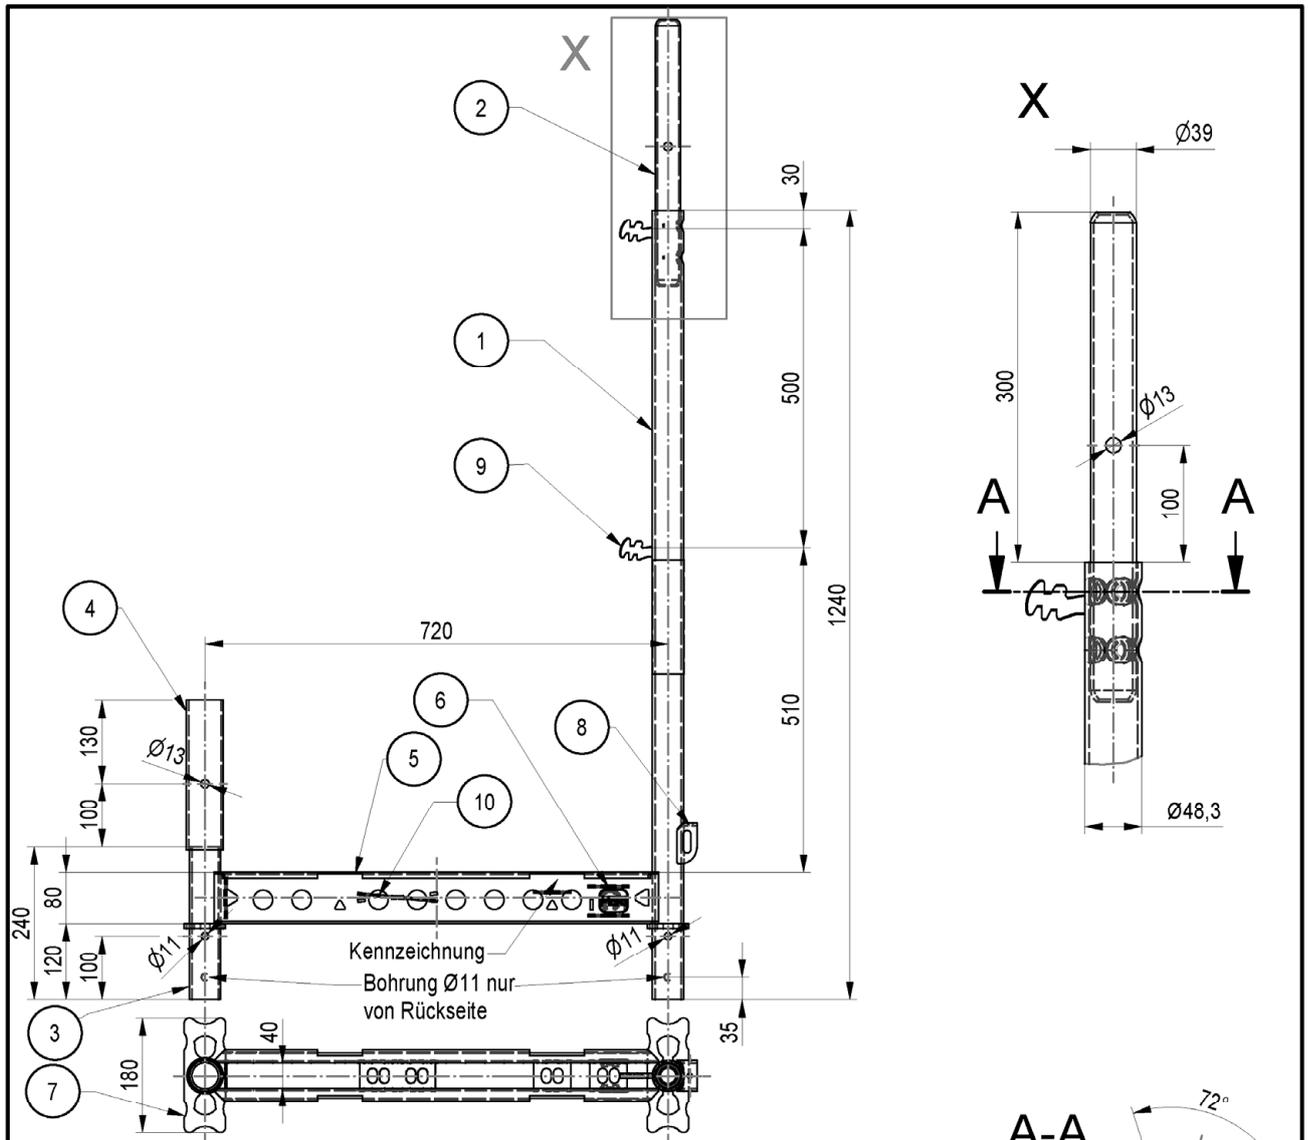

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	ROHR UVF	RO 48,3X3,6	S355J2H	
2	ROHRZAPFEN	RO 39,0X3,0 altern. RO 39,0X3,2	S235JRH	min R _{eH} 320N/mm ²
3	BASISSTIEL	RO 48,3X3,6	S355J2H	
4	AUFNAHME	RO 57X3,2	S235JRH	
5	RIEGELPROFIL UHD	80X20X3	S340MC altern. S355MC	A027.***A2010
6	RIEGELBLECH	BL 3	S235JR	A027.***A2010
7	HALBROSETTE	BL 8	S355J2D altern. S355MC	A027.***A2007
8	DIAGONALENAUFNAHME	BL 4	S355J2D	A027.***A2007
9	GELAENDERANSCHLUSS	BL 8	S235JR	A027.***A2007
10	DOPPELRIEGELBLECH	BL 3	S235JR	A027.***A2010

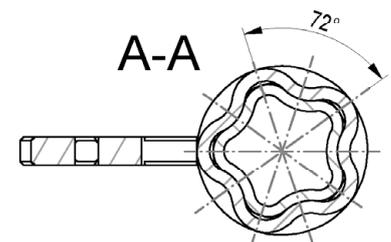

Gewicht
[kg]
12,4


Gerüstsystem "PERI UP T 72"

BASISRAHMEN STAHL UVF 72/124

Nur zur Verwendung

Anlage A,
 Seite 5

Eva Kaim	2018-03-13	Zeichnungsnummer:	A027.110A2005	a	1
----------	------------	-------------------	---------------	---	---

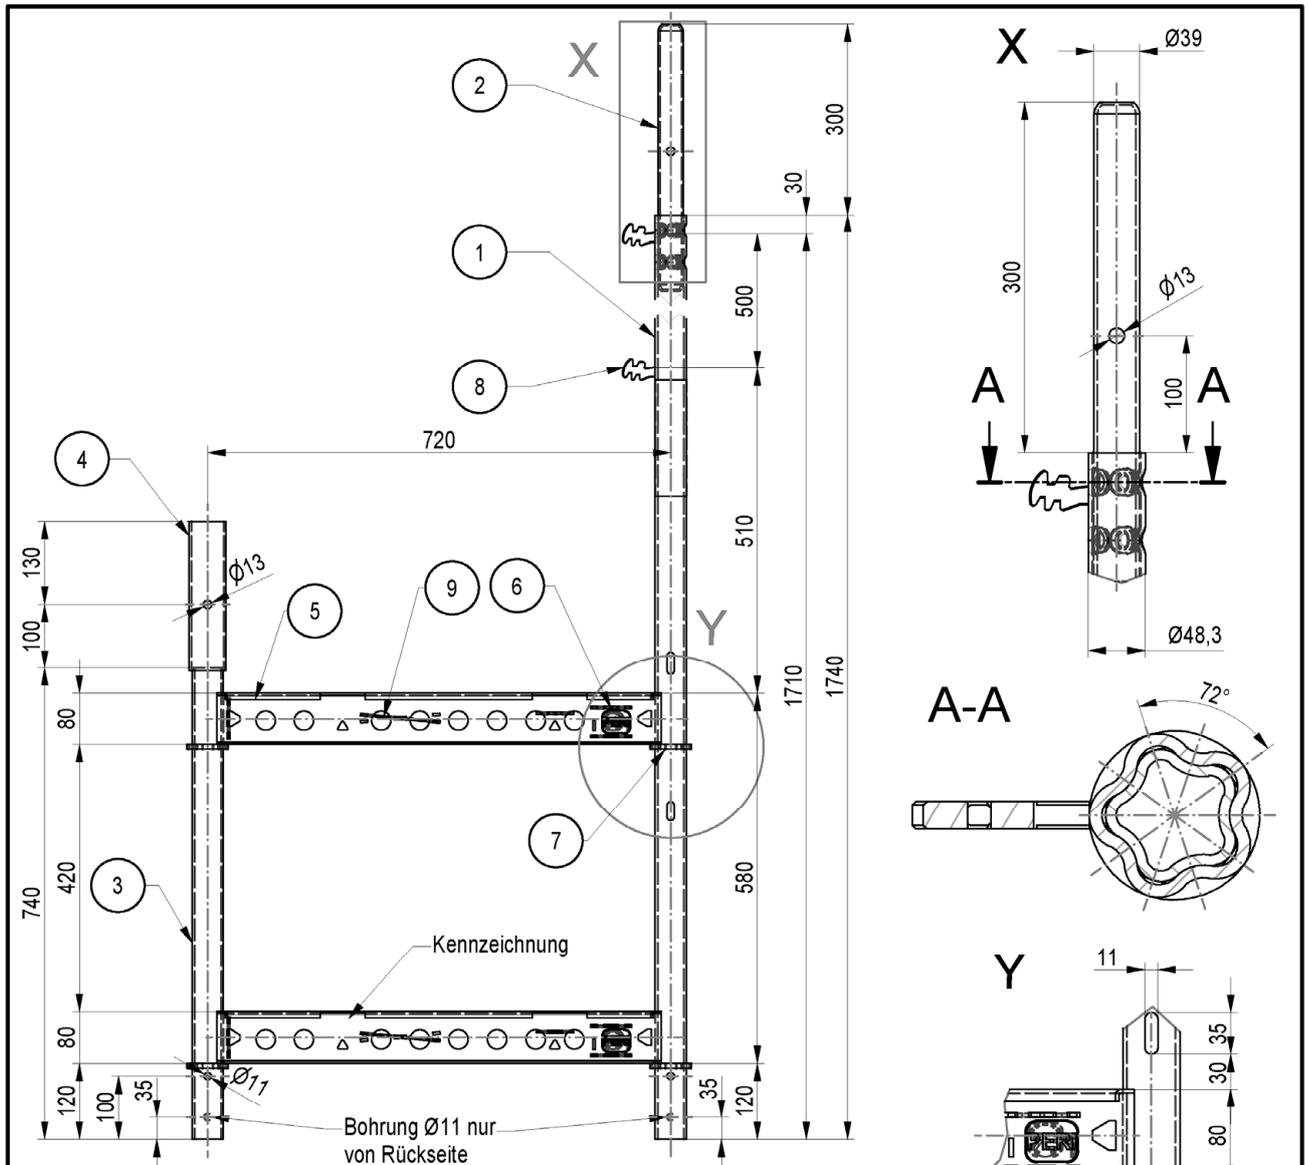


Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	ROHR UVF	RO 48,3X3,6	S355J2H	
2	ROHRZAPFEN	RO 39,0X3,0 altern. RO 39,0X3,2	S235JRH	min R _{el} 320N/mm ²
3	BASISSTIEL	RO 48,3X3,6	S355J2H	
4	AUFNAHME	RO 57X3,2	S235JRH	
5	RIEGELPROFIL UHD	80X20X3	S340MC altern. S355MC	A027.***A2010
6	RIEGELBLECH	BL 3	S235JR	A027.***A2010
7	HALBROSETTE	BL 8	S355J2D altern. S355MC	A027.***A2007
8	GELÄNDERANSCHLUSS	BL 8	S235JR	A027.***A2007
9	DOPELRIEGELBLECH	BL 3	S235JR	A027.***A2010

Gewicht
[kg]
20,5

Gerüstsystem "PERI UP T 72"		Anlage A, Seite 6
BASISRAHMEN UVF 72/174		
Nur zur Verwendung		
Eva Kaim	2018-03-13	Zeichnungsnummer: A027.110A2006 a 1


Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

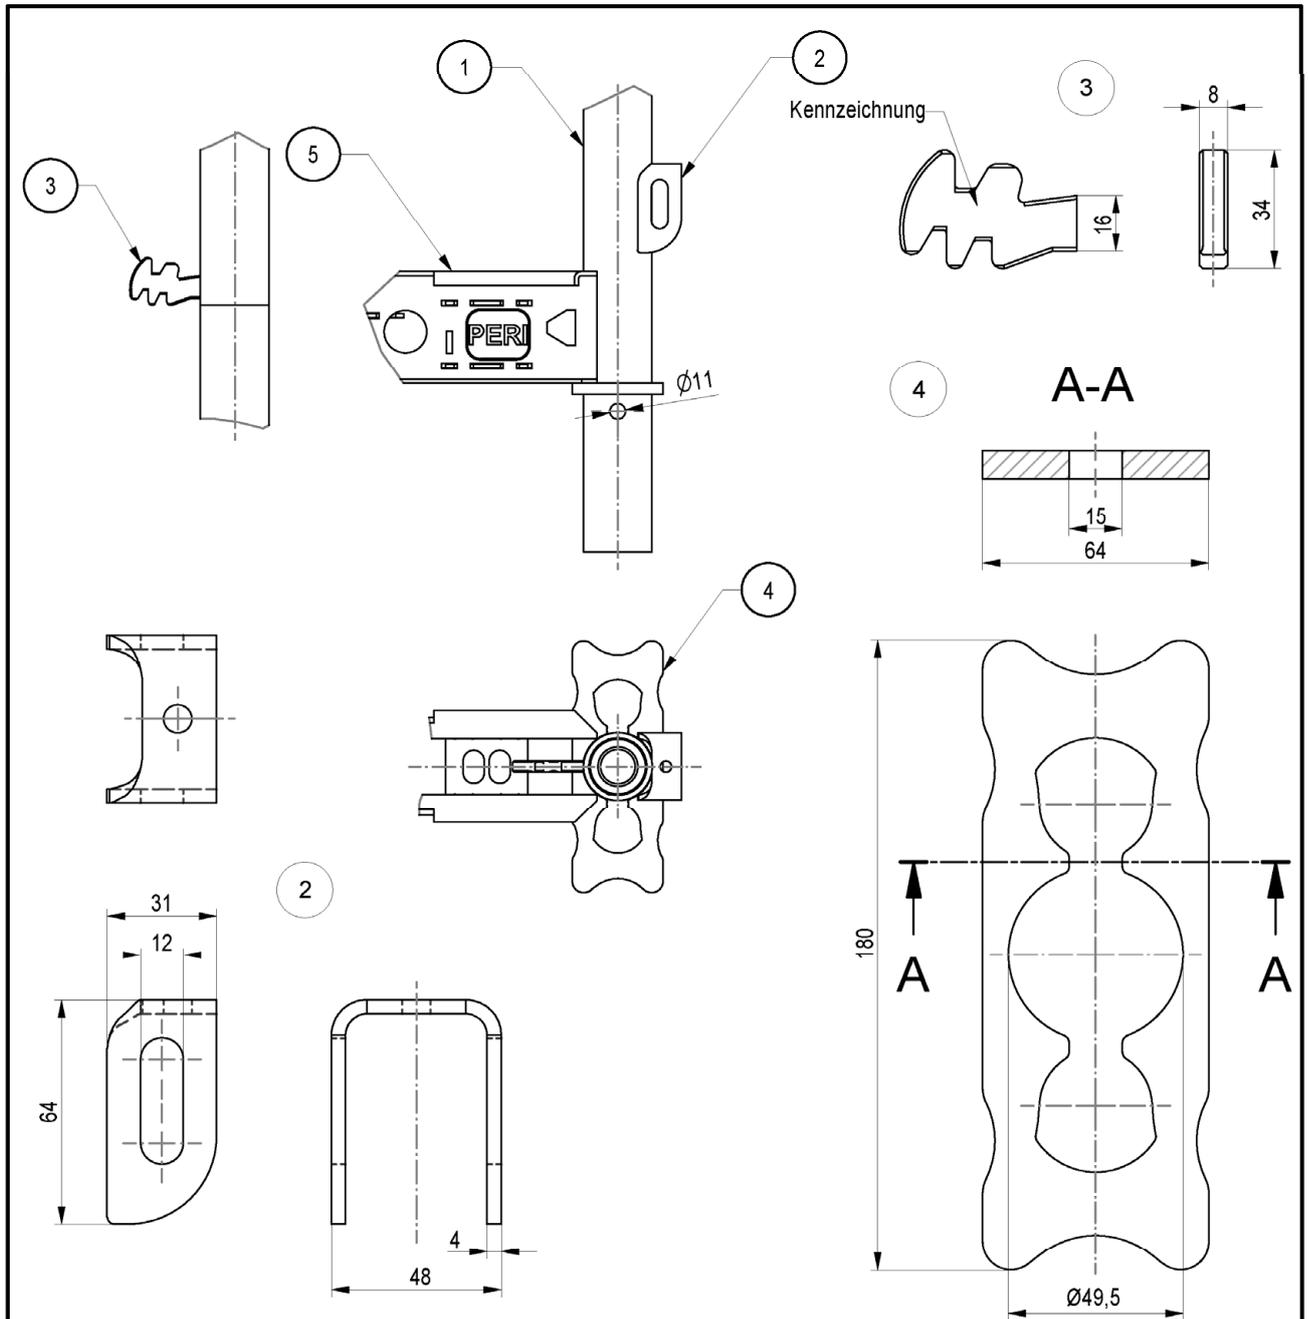

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	ROHR UVF	RO 48,3X3,6	S355J2H	
2	DIAGONALENAUFNAHME	BL 4	S355J2D	DIN EN 10025-2/10027
3	GELÄNDERANSCHLUSS	BL 8	S235JR	GESTANZT
4	HALBROSETTE	BL 8	S355J2D	DIN EN 10025-2/10027
5	RIEGELPROFIL UHD	P85	S340MC altern. S355MC	A027.***A2010

Gerüstsystem "PERI UP T 72"			Anlage A, Seite 7
BASISRAHMEN UVF			
Bauelemente: Basisrahmen UVF - Nur zur Verwendung			
Eva Kaim	2018-03-13	Zeichnungsnummer:	A027.110A2007 a 1

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

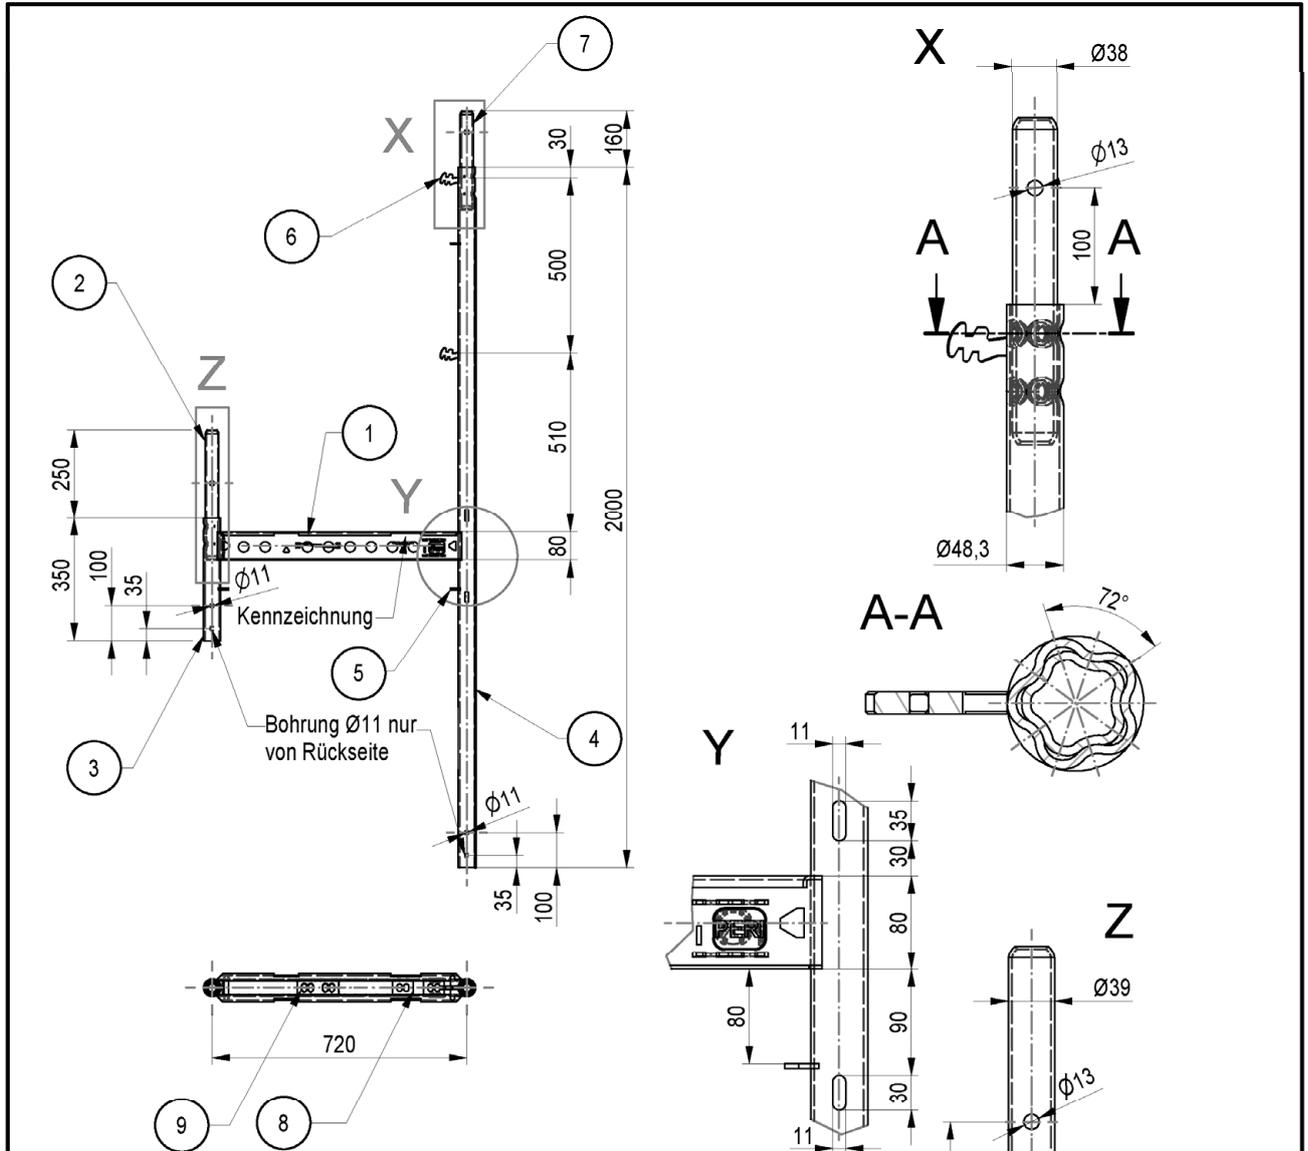

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	RIEGELPROFIL UHD	80X20X3	S340MC altern. S355MC	A027.***A2010
2	ROHRZAPFEN 37	RO 39,0X3,0 altern. RO 39,0X3,2	S235JRH	min R _{el} 320N/mm ²
3	ROHR UVT KURZ	RO 48,3X3,6	S355J2H	
4	ROHR UVT	RO 48,3X3,2	S235JRH	min R _{el} 320N/mm ²
5	ANSCHLAGBLECH	BL 4	S235JR	
6	GELÄNDERANSCHLUSS	BL 8	S235JR	A027.***A2007
7	ROHRZAPFEN 28	RO 38,0X3,2	S235JRH	min R _{el} 320N/mm ²
8	RIEGELBLECH	BL 3	S235JR	A027.***A2010
9	DOPPELRIEGELBLECH	BL 3	S235JR	A027.***A2010


Gerüstsystem "PERI UP T 72"

T-RAHMEN UVT 72/200

Nur zur Verwendung

Anlage A,
Seite 8

Eva Kaim	2018-03-13	Zeichnungsnummer:	A027.110A2008	a	1
----------	------------	-------------------	---------------	---	---

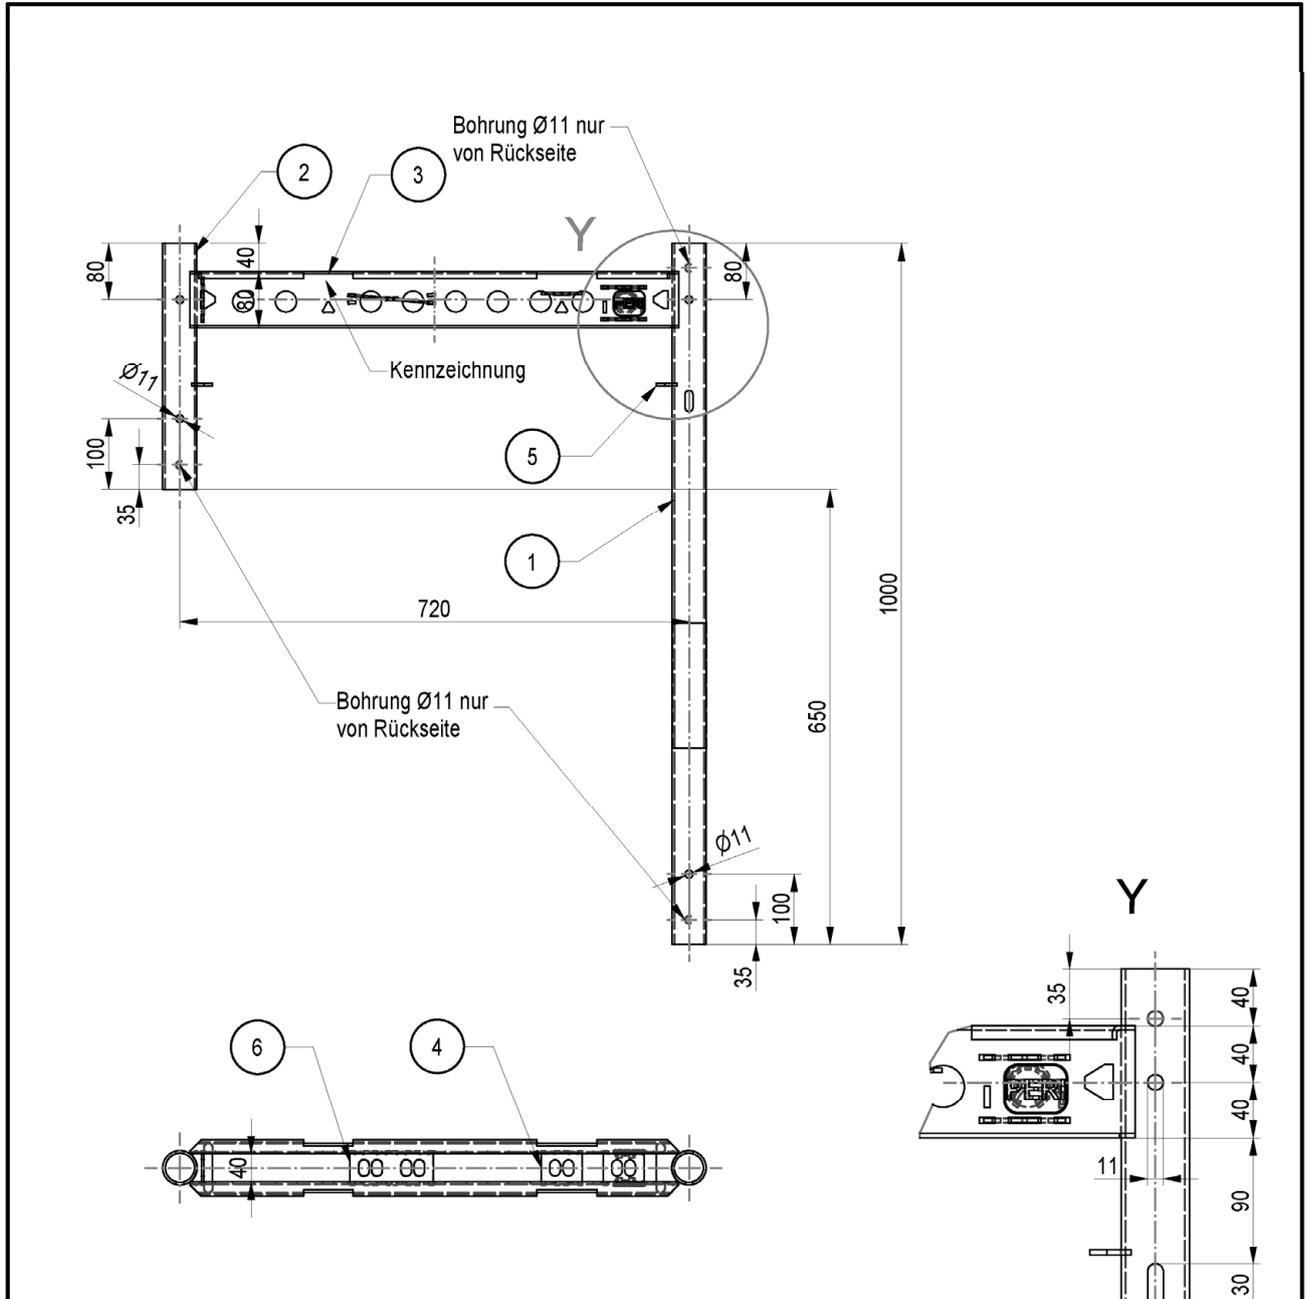

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	ROHR UVL	RO 48,3X3,2	S235JRH	min R _{el} 320N/mm ²
2	ROHR UVL KURZ	RO 48,3X3,2	S235JRH	min R _{el} 320N/mm ²
3	RIEGELPROFIL UHD	80X20X3	S340MC altern. S355MC	A027.***D2010
4	RIEGELBLECH	BL 3	S235JR	A027.***D2010
5	ANSCHLAGBLECH	BL 4	S235JR	
6	DOPPELRIEGELBLECH	BL 3	S235JR	A027.***D2010




Gewicht
[kg]
8,25

Gerüstsystem "PERI UP T 72"			Anlage A, Seite 9
L-RAHMEN UVL 72/100			
Nur zur Verwendung			
Eva Kaim	2018-03-13	Zeichnungsnummer:	A027.110A2009 a 1

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865



RIEGELPROFIL UHD
 2 C-Profile 80X20X3

	$A = 5,0 \text{ cm}^2$	$I_z = 1,61 \text{ cm}^4$
	$I_y = 40,0 \text{ cm}^4$	$\min M_{z,R,d} = 18,2 \text{ kNcm}$
	$\min N_{R,d} = 155,0 \text{ kN}$	$\min V_{y,R,d} = 23,6 \text{ kN}$
	$\min M_{y,R,d} = 375,0 \text{ kNcm}$	
	$\min V_{z,R,d} = 50,0 \text{ kN}$	

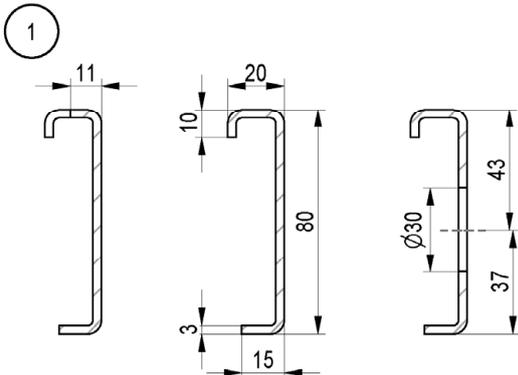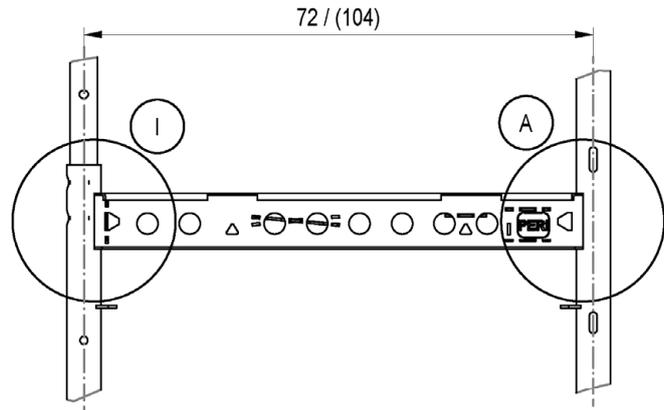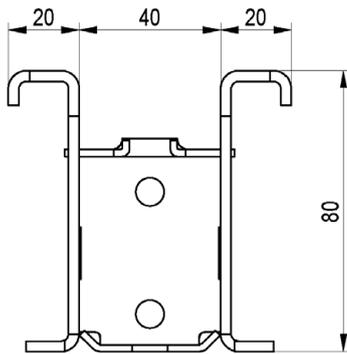

I Anschluss an KHP 48,3x3,6 S355JR
 $A_w = 4,8 \text{ cm}^2$ $N_{R,w,d} = 119 \text{ kN}$
 $M_{R,w,d} = 237 \text{ kNcm}$
 $V_{R,w,d} = 119 \text{ kN}$


A Anschluss an KHP 48,3x3,2 S235JR
 $A_w = 4,8 \text{ cm}^2$ $N_{R,w,d} = 99,4 \text{ kN}$
 $M_{R,w,d} = 198 \text{ kNcm}$
 $V_{R,w,d} = 99,4 \text{ kN}$

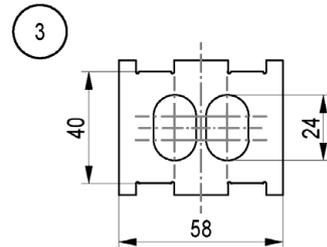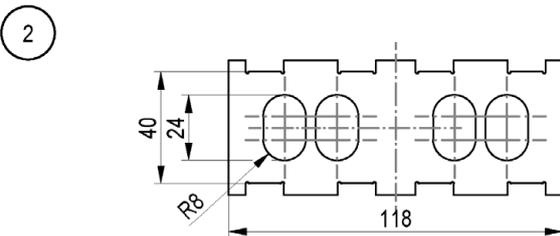

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bem.
1	RIEGELPROFIL UHD	P85	S340MC altern. S355MC	
2	DOPPELRIEGELBLECH	BL 3	S235JR	
3	RIEGELBLECH	BL 3	S235JR	

Gerüstsystem "PERI UP T 72"			Anlage A, Seite 10
RAHMEN UVF/UVT/UVL			
Bauelemente: RIEGELPROFIL UHD - Nur zur Verwendung			
Eva Kaim	2018-03-13	Zeichnungsnummer:	A027.110A2010 a 1

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

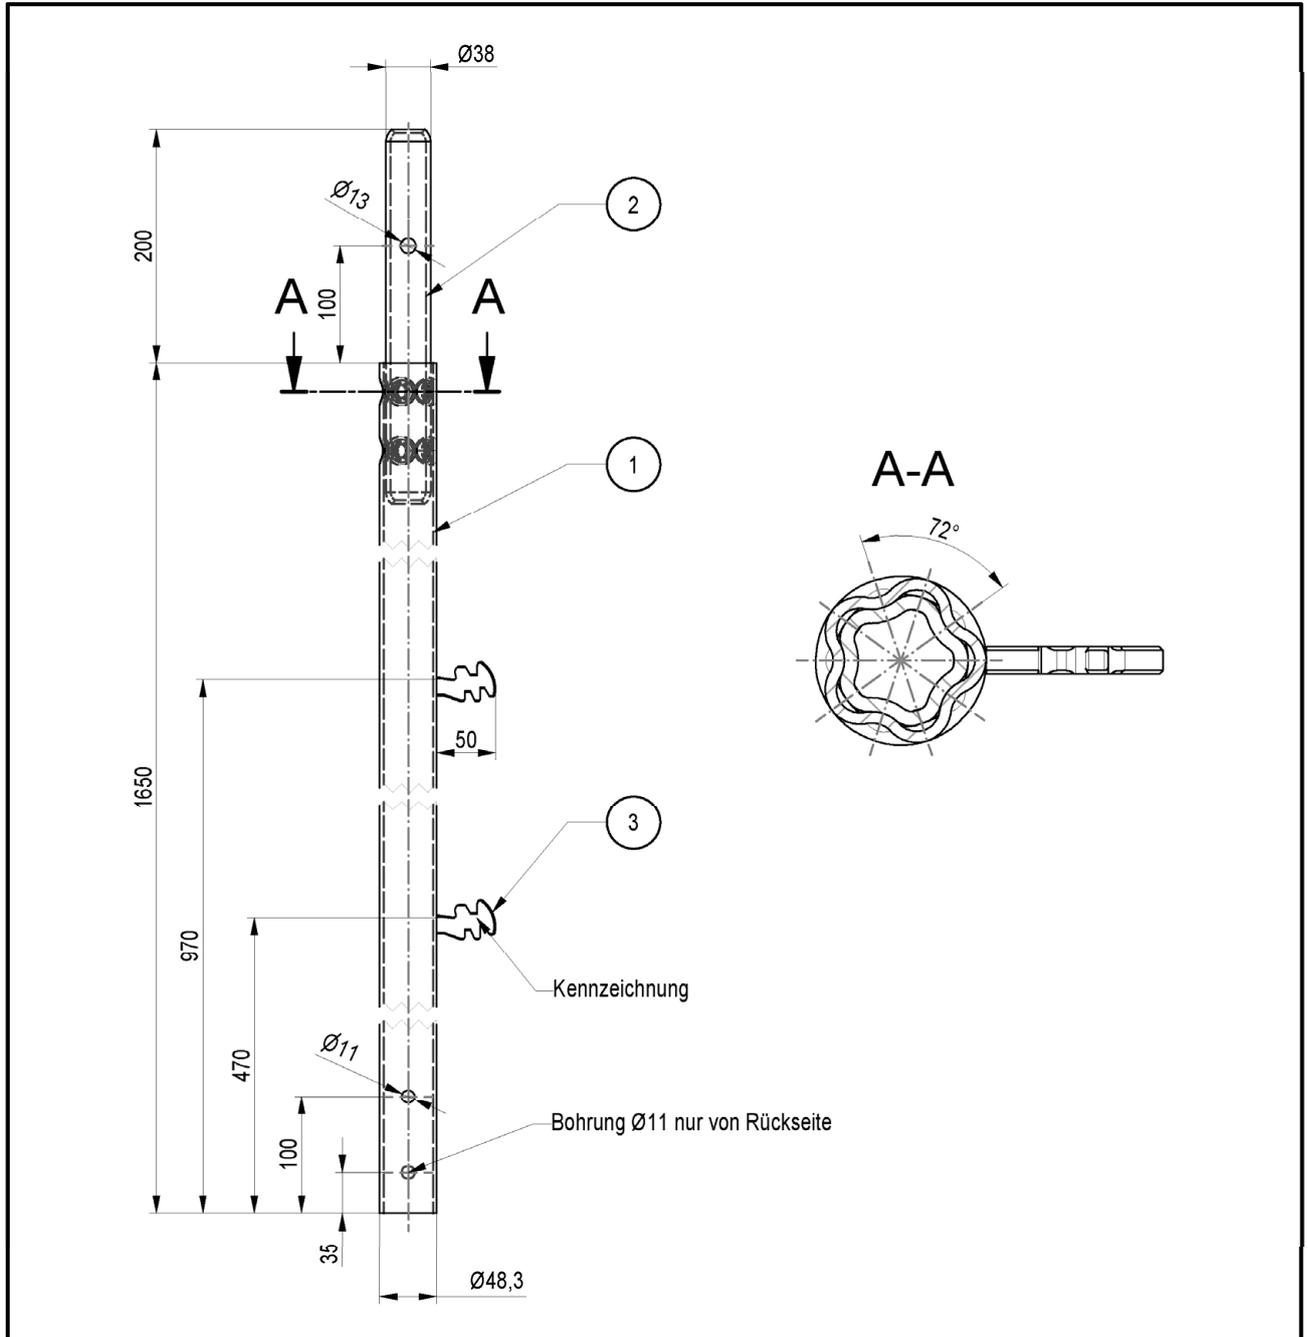


Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	ROHR 165	RO 48,3X3,2	S235JRH	min R _{el} 320N/mm ²
2	ROHRZAPFEN 32	RO 38X4	S355J0H altern. S420MH	min R _{el} 420N/mm ²
3	GELAENDERANSCHLUSS	BL 8	S235JR	A027.***A2007

Gewicht
[kg]
7,1


Gerüstsystem "PERI UP T 72"			Anlage A, Seite 11	
ROHR UV 165				
Nur zur Verwendung				
Eva Kaim	2018-03-13		Zeichnungsnummer:	A027.110A2011 a 1

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

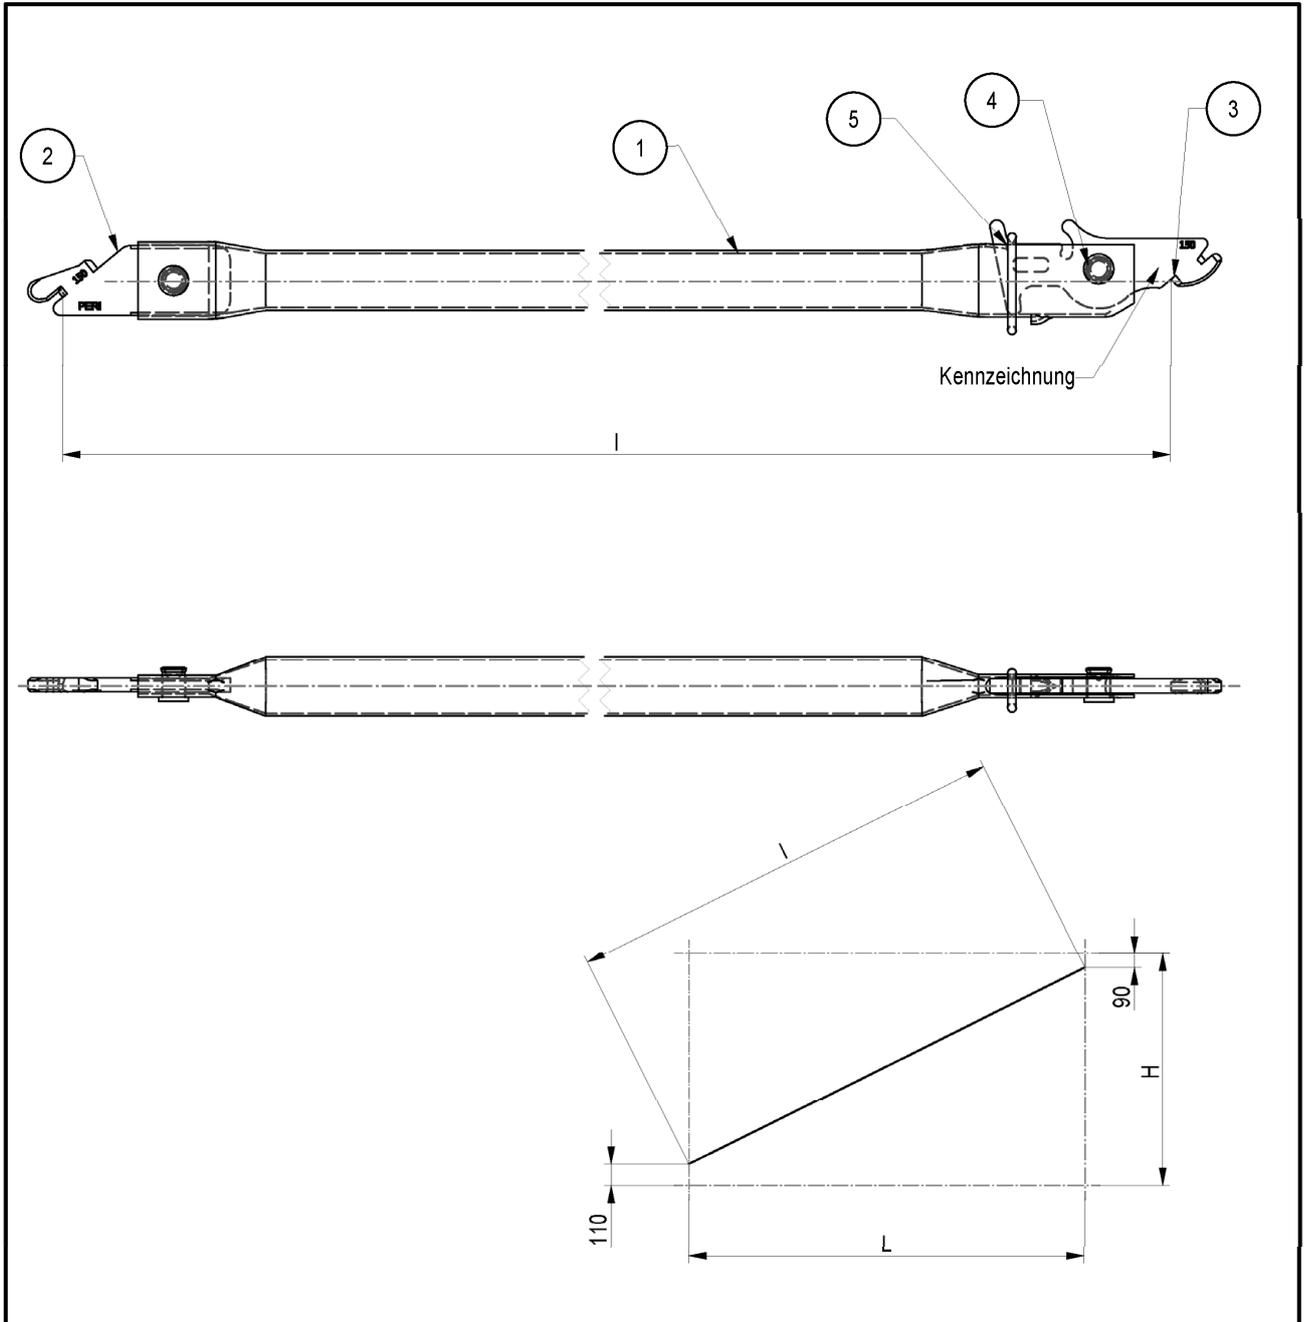

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung	Systemmaß	Länge	Gewicht	
1	ROHR UBF	RO 42,4X2	S235JRH		L [cm]	l [cm]	[kg]	
2	DIAGONALENKOPF UBF UNTEN	BL 10	S235JR altern. S355MC		150/200	229	5,35	
3	DIAGONALENKOPF UBF OBEN	BL 10	S235JR altern. S355MC		200/200	263	6,03	
4	HALBHOhLNIET	∅16X25-B	C15+C/SH		250/200	302	6,79	
5	SICHERUNGSRING	RD 6	S235JR		300/200	344	7,62	
Gerüstsystem "PERI UP T 72"						Anlage A, Seite 12		
LAENGSDIAGONALE UBF								
Nur zur Verwendung								
Eva Kaim		2018-03-13		Zeichnungsnummer:		A027.110A2012	a	1

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

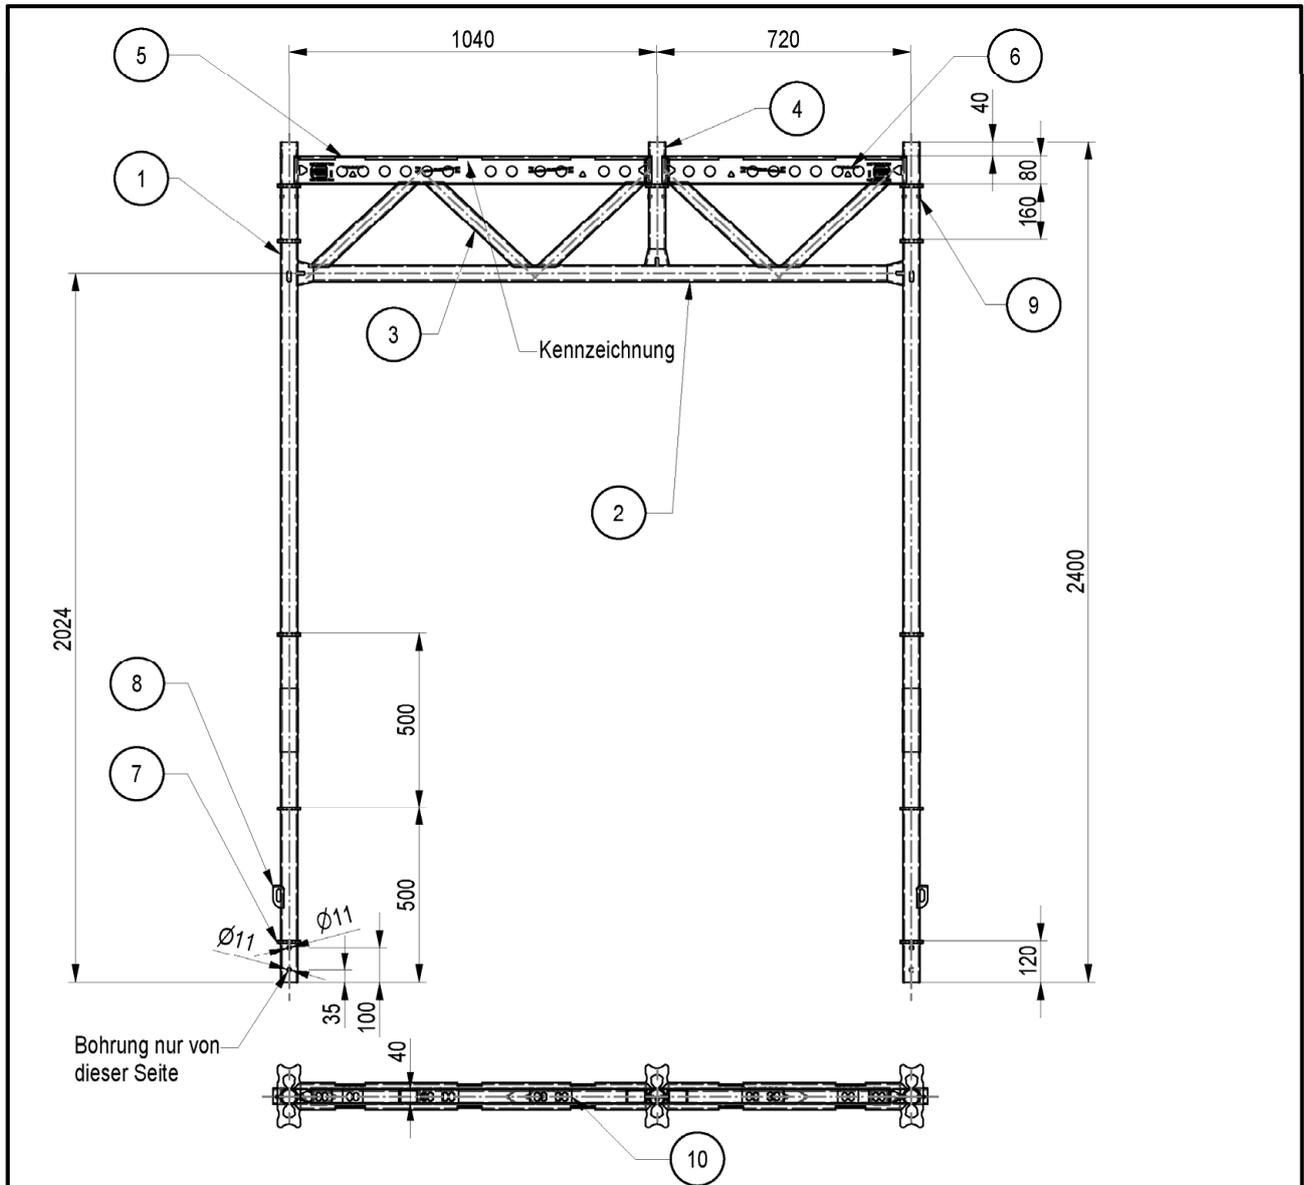

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	VERTIKALROHR UVG	RO 48,3X3,6	S355J2H	
2	HORIZONTALROHR UVG	RO 48,3X3,6	S355J2H	
3	DIAGONALSTREBE UVG	VR 40X3	S235JRH	
4	VERTIKALROHR UVG	RO 48,3X3,6	S355J2H	
5	RIEGELPROFIL UHD	80X20X3	S340MC altern. S355MC	A027.***A2010
6	RIEGELBLECH	BL 3	S235JR	A027.***A2010
7	HALBROSETTE	BL 8	S355J2D altern. S355MC	A027.***A2007
8	DIAGONALENAUFNAHME	BL 4	S355J2D	A027.***A2007
9	BLINDNIET	A5X8	STAHL	DIN 7337
10	DOPPELRIEGELBLECH	BL 3	S235JR	A027.***A2010

Gewicht	
[kg]	
46,1	


Gerüstsystem "PERI UP T 72"

DURCHGANGSRAHMEN UVG 176/240

Nur zur Verwendung

Anlage A,
Seite 13

Eva Kaim	2018-03-13	Zeichnungsnummer:	A027.110A2013	a	1
----------	------------	-------------------	---------------	---	---

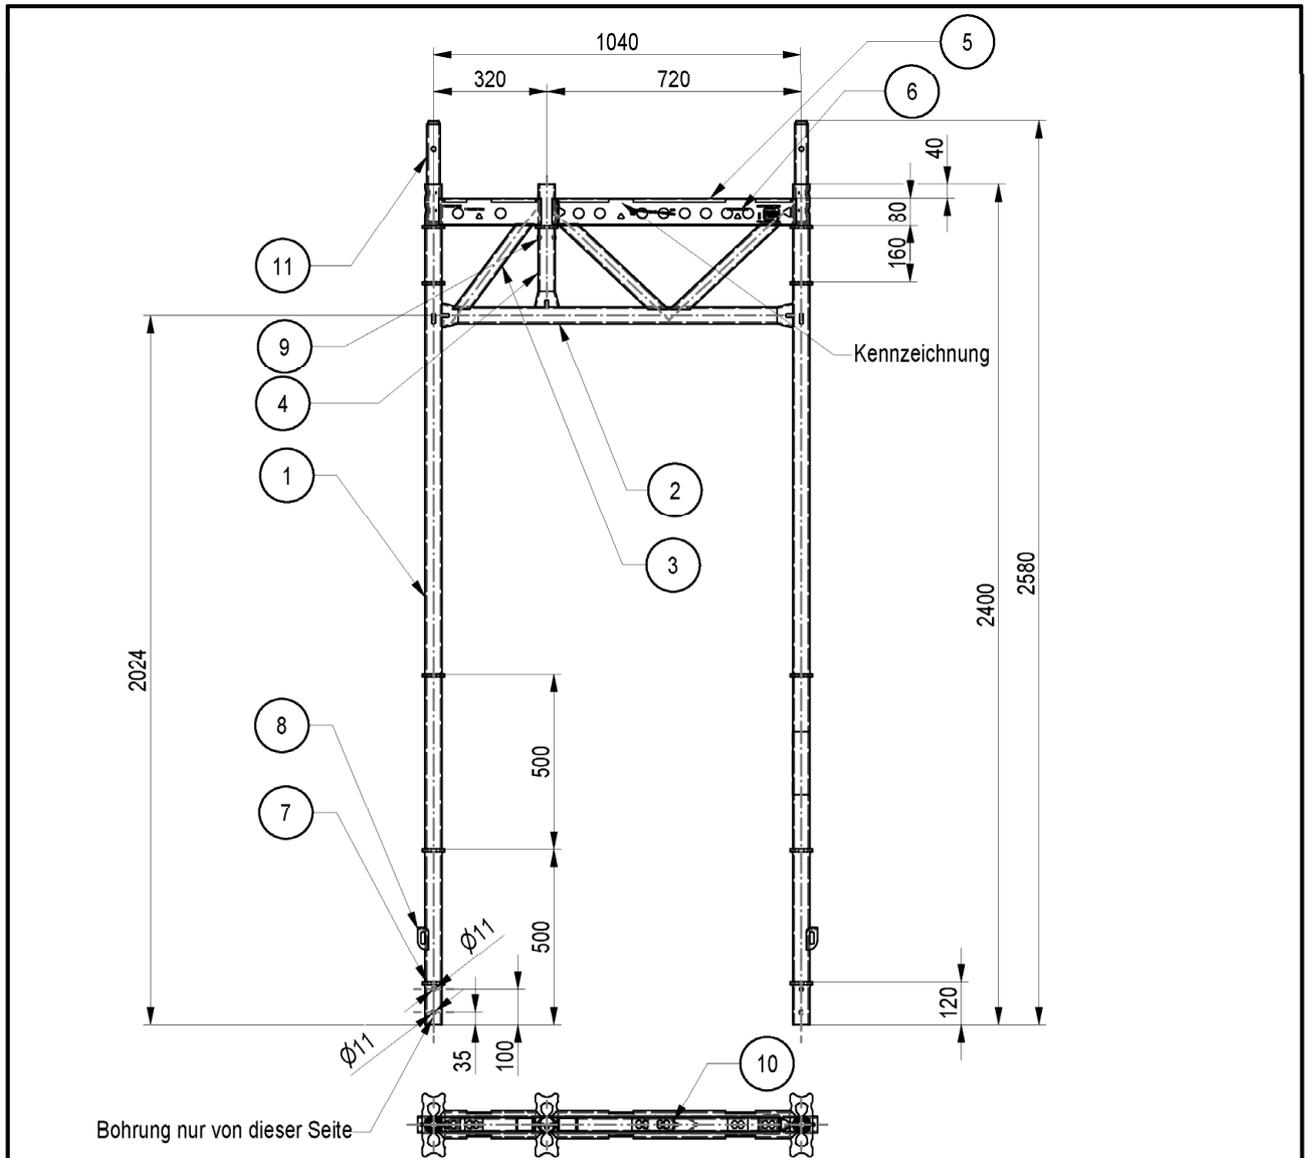

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	VERTIKALROHR UVG	RO 48,3X3,6	S355J2H	
2	HORIZONTALROHR UVG	RO 48,3X3,6	S355J2H	
3	DIAGONALSTREBE UVG	VR 40X3	S235JRH	
4	VERTIKALROHR UVG	RO 48,3X3,6	S355J2H	
5	RIEGELPROFIL UHD	80X20X3	S340MC altern. S355MC	A027.***A2010
6	RIEGELBLECH	BL 3	S235JR	A027.***A2010
7	HALBROSETTE	BL 8	S355J2D altern. S355MC	A027.***A2007
8	DIAGONALENAUFNAHME	BL 4	S355J2D	A027.***A2007
9	BLINDNIET	A5X8	STAHL	DIN 7337
10	DOPPELRIEGELBLECH	BL 3	S235JR	A027.***A2010
11	ROHR	RO 38X4	S355J0H	min R _{elH} 420N/mm ²

Gewicht	
[kg]	
39,3	


Gerüstsystem "PERI UP T 72"

DURCHGANGSRAHMEN UVG 104/240

Nur zur Verwendung

Anlage A,
Seite 14

Eva Kaim	2018-03-13		Zeichnungsnummer:	A027.110A2014	a	1
----------	------------	--	-------------------	---------------	---	---

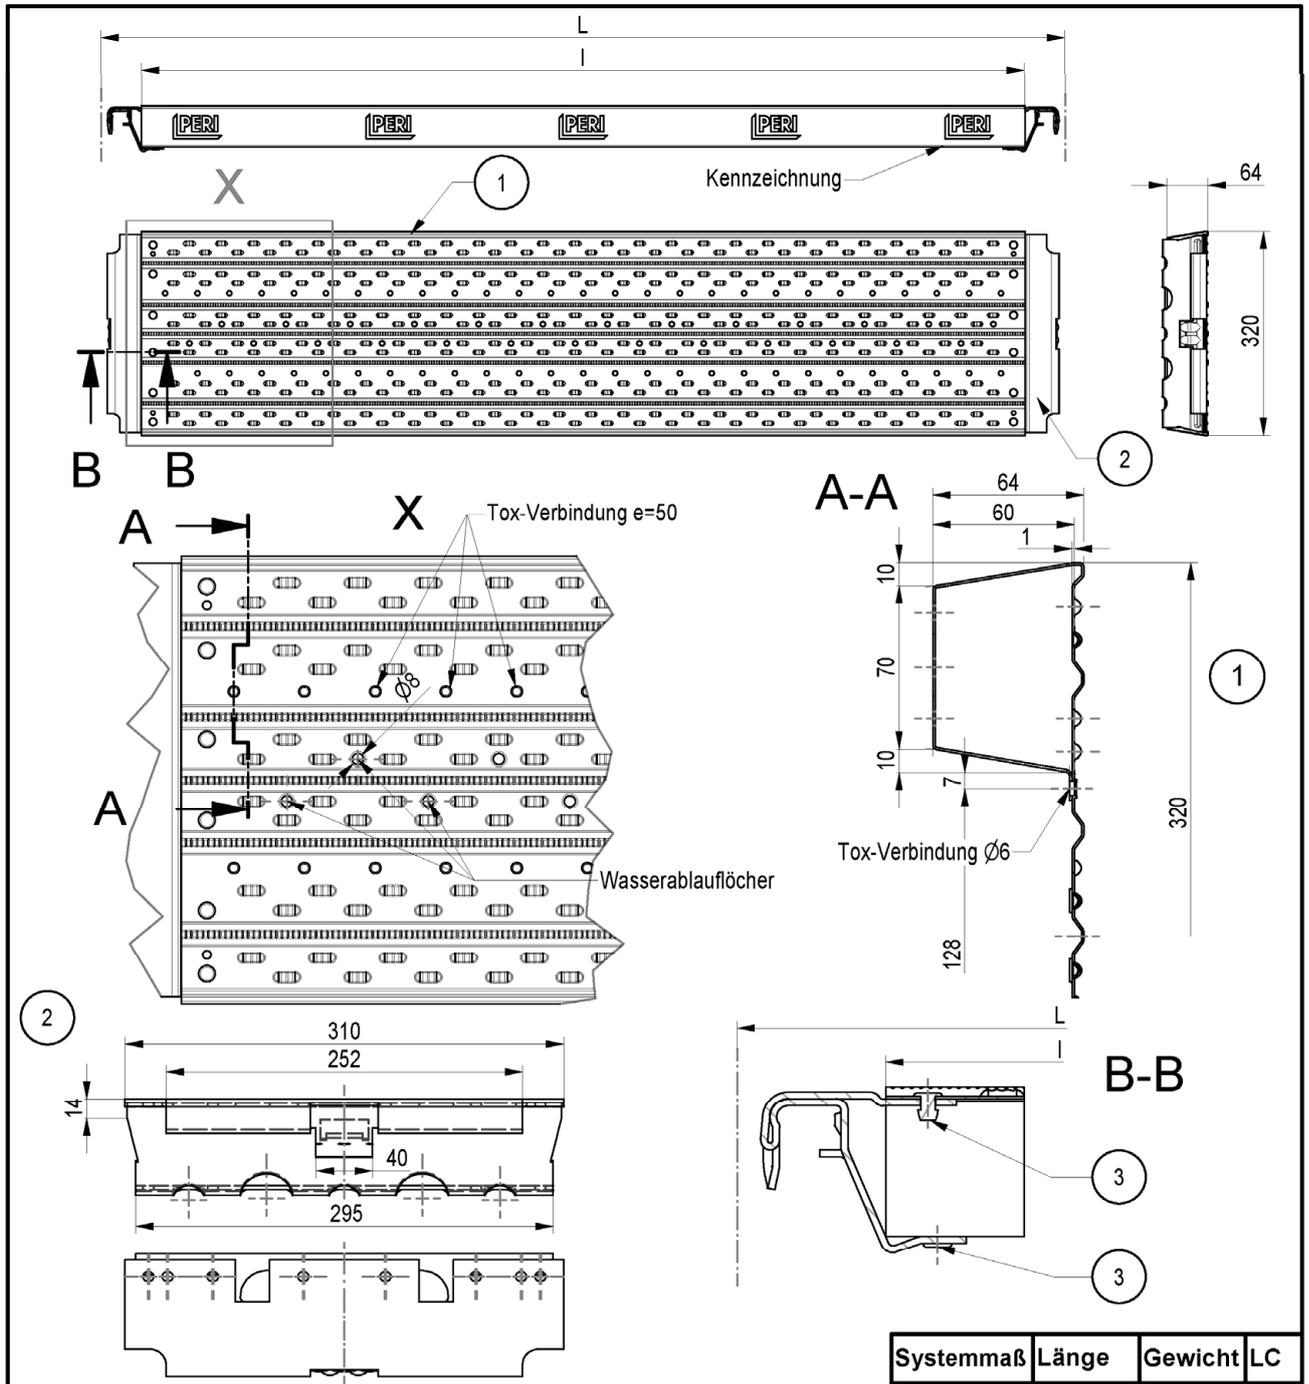


Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	STAHLBELAG	BL 1	S350GD	
2	P86 EINHAENGEPROFIL STAHL-S	BL 3	S235JR	
3	BLINDNIET	A6X10	STAHL	DIN 7337

Systemmaß	Länge	Gewicht	LC
L [cm]	l [cm]	[kg]	
150	137,4	11,2	6
200	187,4	14,1	6
250	237,4	17,0	6
300	287,4	19,9	5


Gerüstsystem "PERI UP T 72"		Anlage A, Seite 15
BELAGTAFEL-STAHl UDS 32X150-300		
Nur zur Verwendung		
Eva Kaim	2018-03-13	Zeichnungsnummer: A027.110A2015 a 1

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

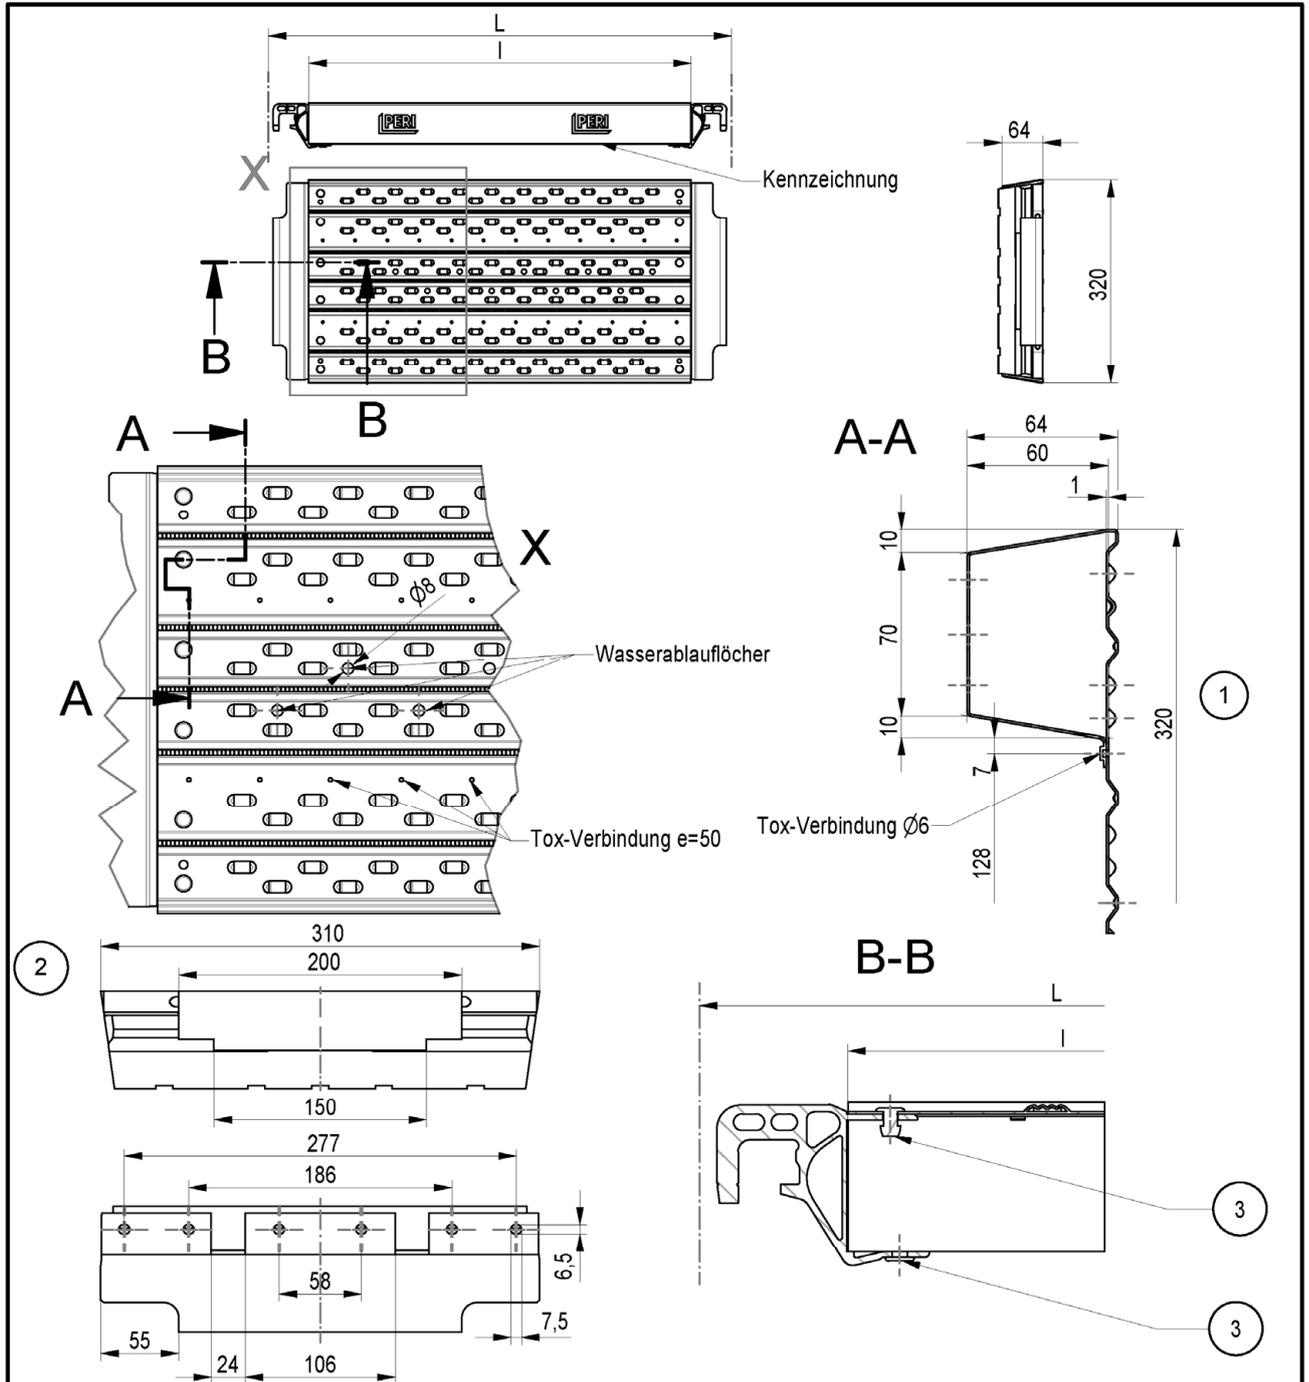

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung	Systemmaß	Länge	Gewicht	LC
1	STAHLBELAG	BL 1	S350GD		L [cm]	l [cm]	[kg]	
2	P101 EINHAENGEPROFIL ALU UDS		EN AW-6060 T66		72	59,4	5,2	6
3	BLINDNIET	A6X10	STAHL	DIN 7337	104	91,4	7,1	6
Gerüstsystem "PERI UP T 72"						Anlage A, Seite 16		
BELAGTAFEL-STAHL UDS 32X72-104								
Nur zur Verwendung								
Eva Kaim		2018-03-13		Zeichnungsnummer:		A027.110A2016	a	1

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

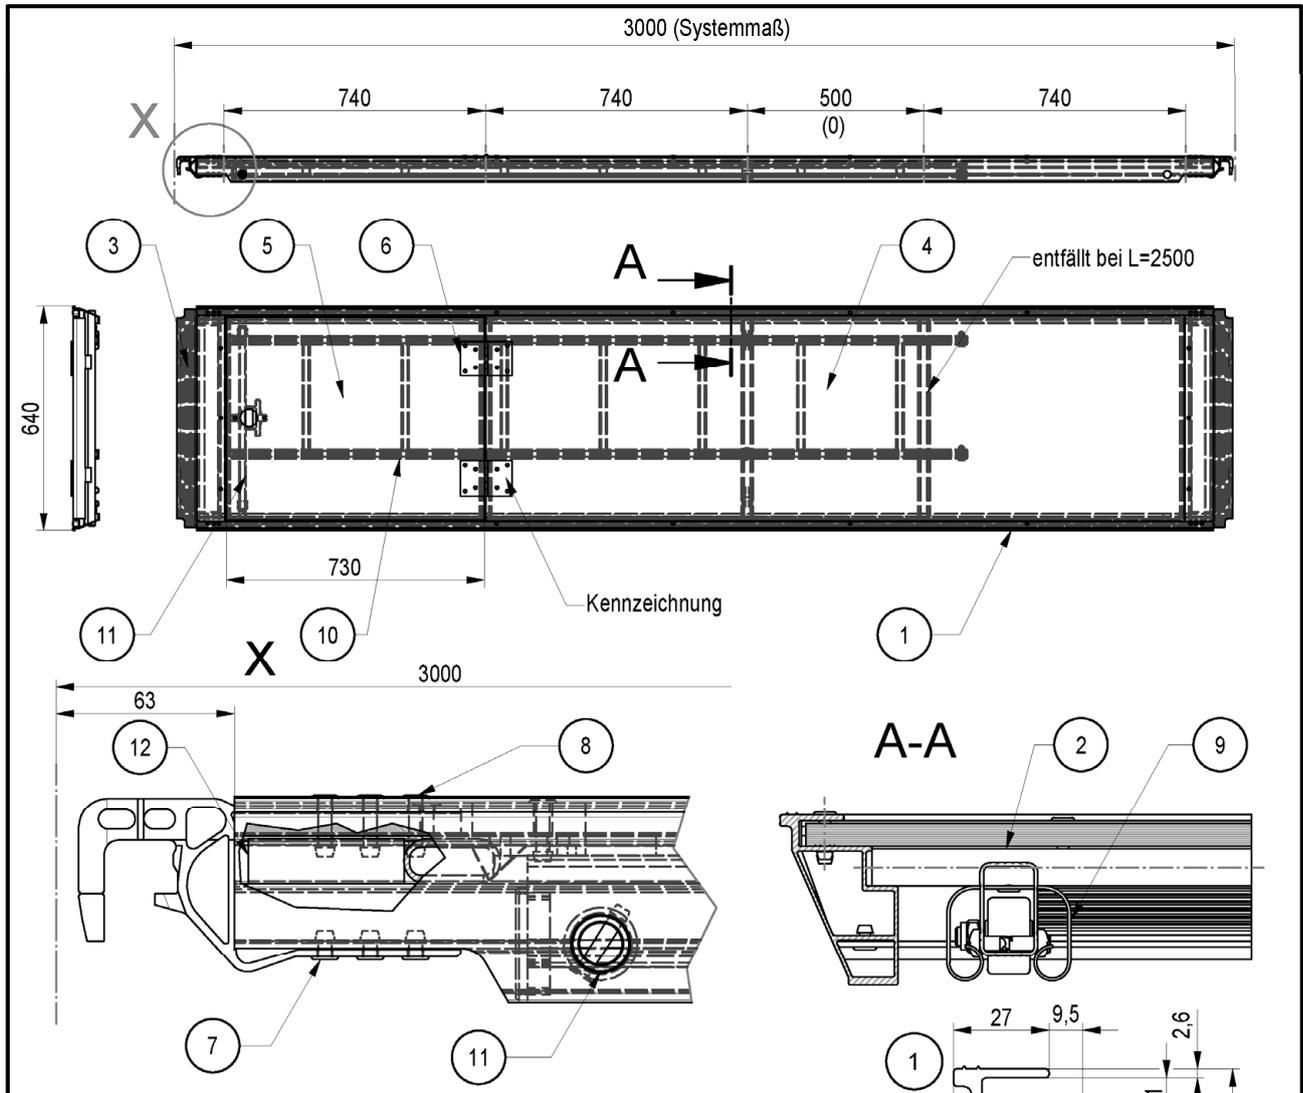

WIG/MIG - 4

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	P92 LAENSPROFIL UAL/3		EN AW-6060 T66	
2	P30 OVALROHR 34X16		EN AW-6060 T66	
3	P80 EINHAENGEPROFIL KOMBI		EN AW-6060 T66	
4	SPERRHOLZPLATTE UAL 64	t=10mm	BFU 100G nach:	Zul. Z-9.1-430
5	SPERRHOLZLUKE UAL 64	t=12mm	BFU 100G nach:	Zul. Z-9.1-430
6	SCHARNIER			
7	BLINDNIET	A4,8X10	STAHL	DIN 7337
8	BLINDNIET	A4,8X23	ALUMINIUM	DIN 7337
9	KLEMME	BD 1,25X30	W-NR. 1.4310	
10	LEITER UEL 200		ALUMINIUM	A027.***2018
11	ROHR	RO 20X2,5	EN AW-6060 T66	
12	VIERKANT	4KT 16X55	EN AW-6060 T66	

Systemmaß	Gewicht	LC
L[cm]	[kg]	
300	29,4	3
250	26,2	3


Gerüstsystem "PERI UP T 72"

LEITERGANGTAFEL UAL 64X300/3, 64X250/3

Nur zur Verwendung

Anlage A,
Seite 17

Eva Kaim	2018-03-13	Zeichnungsnummer:	A027.110A2017	a	1
----------	------------	-------------------	---------------	---	---

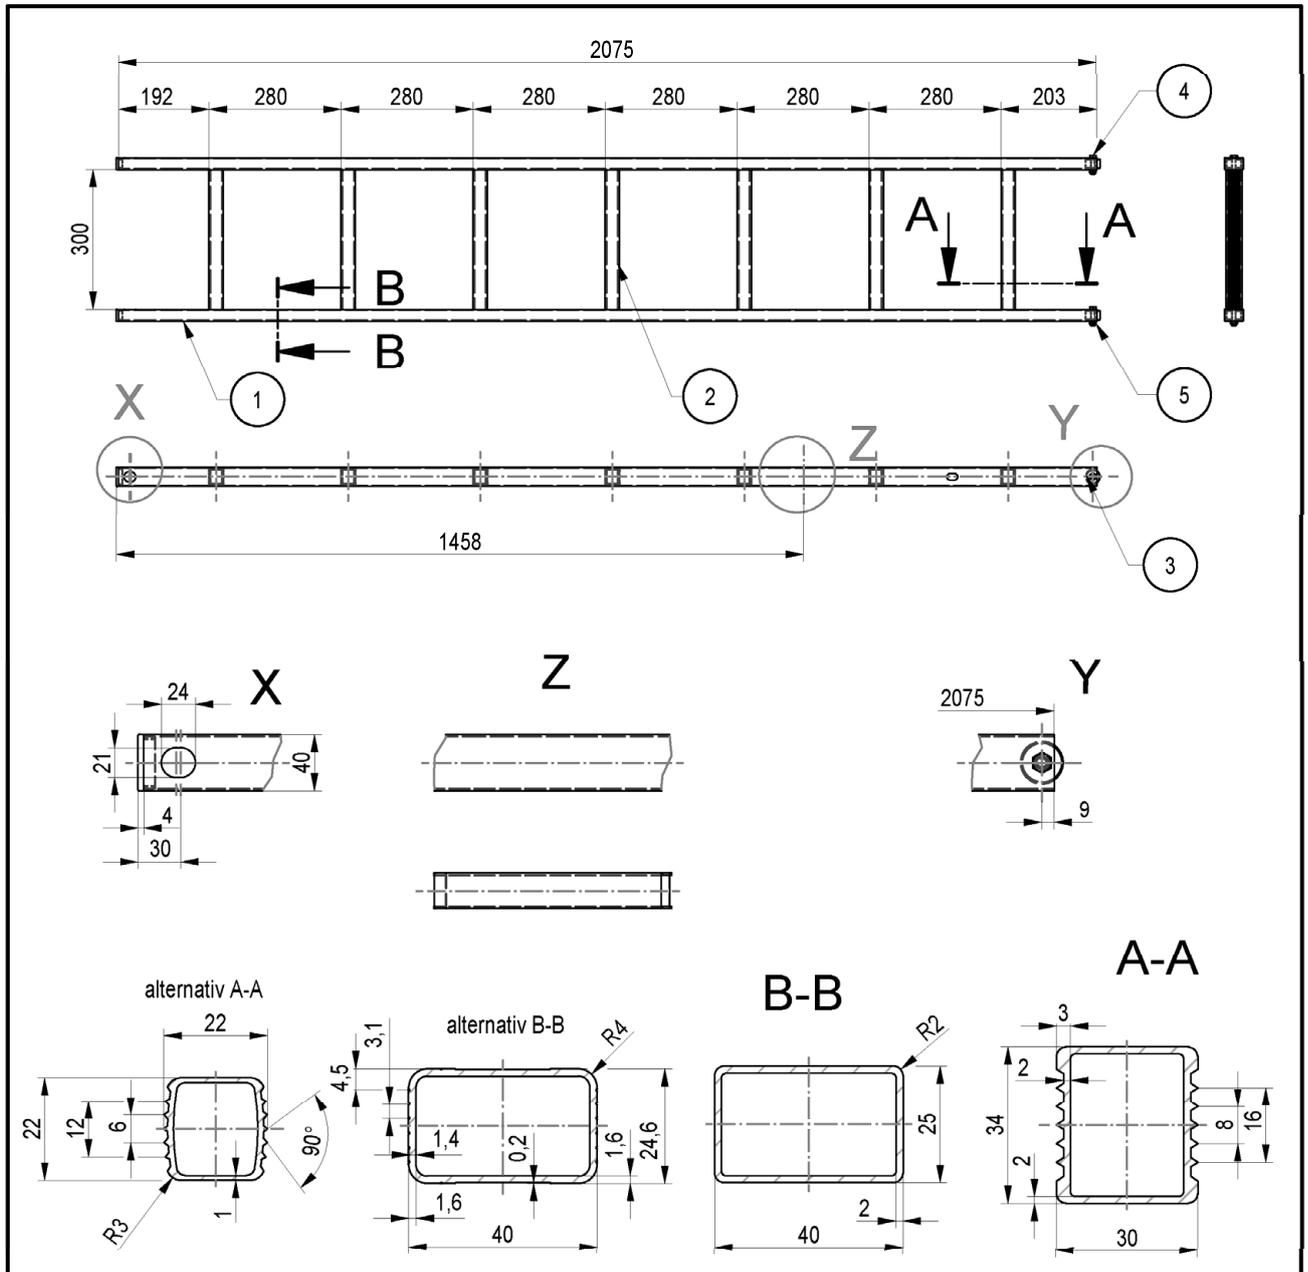


Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	HOLM	RHP	EN AW-6063 T66	
2	SPROSSE	RHP	EN AW-6063 T66	
3	ROLLE		PA6	
4	SKT-MUTTER	M8	8	DIN EN ISO 7042
5	SKT-SCHRAUBE	M8X35	8.8	DIN EN ISO 4014
6	SELBSTBOHRSCHRAUBE	6,3x16-M-H	STAHL	DIN EN ISO 15481

Gewicht
[kg]
3,2

Gerüstsystem "PERI UP T 72"
LEITER UEL 200
Nur zur Verwendung
Eva Kaim


Anlage A, Seite 18
Zeichnungsnummer: A027.110A2018
a 1

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

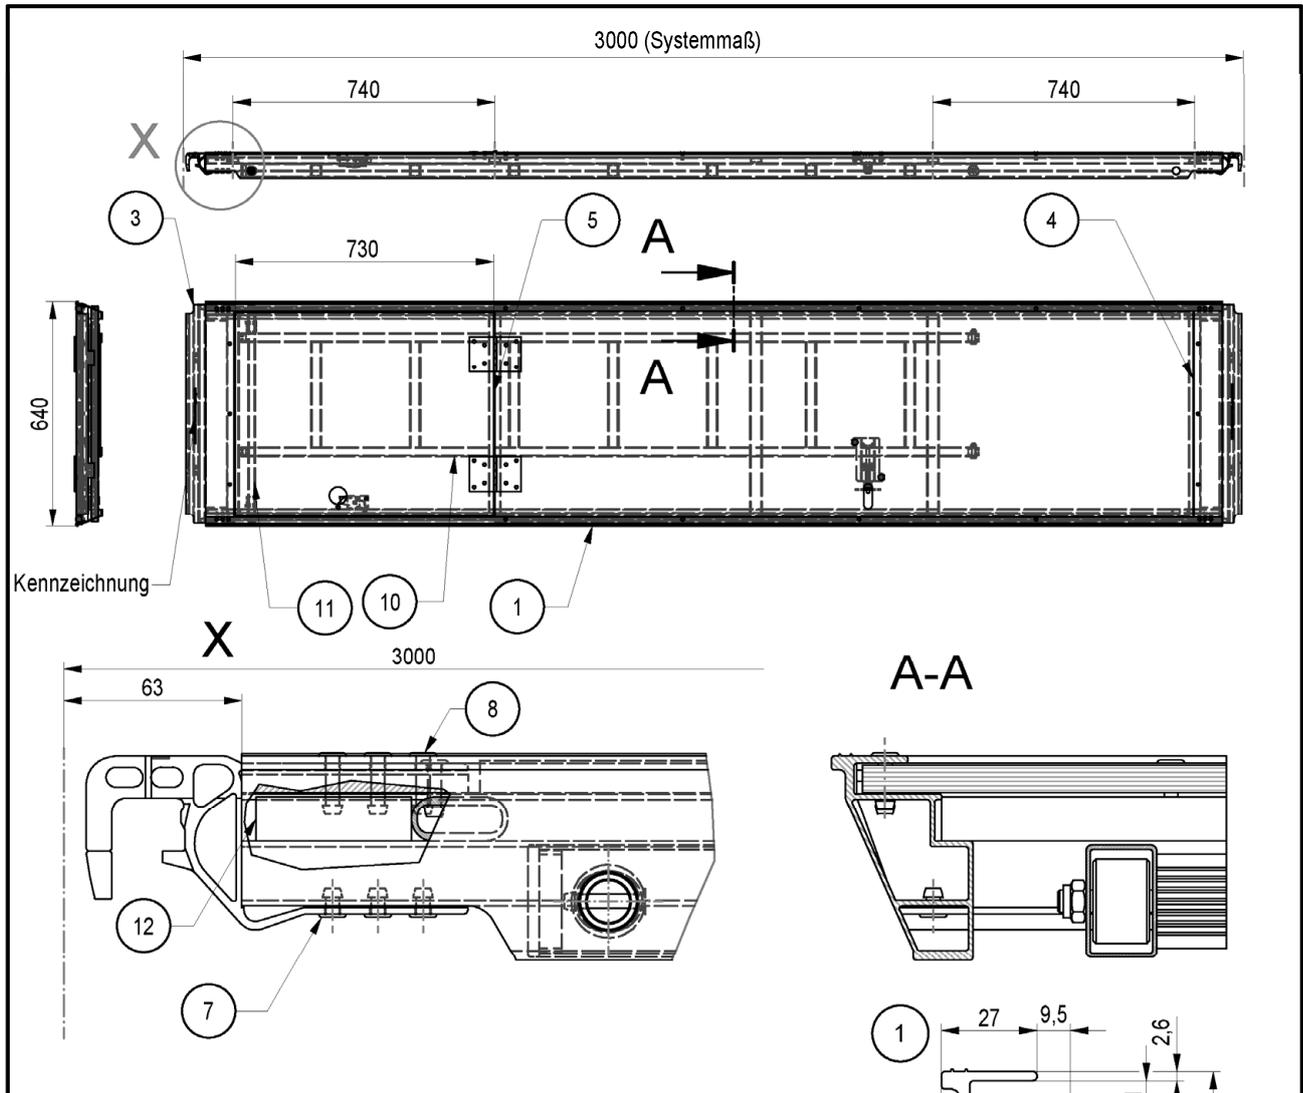

WIG/MIG - 4


Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	P92 LAENSPROFIL UAL/3		EN AW-6060 T66	
2	P30 OVALROHR 34X16		EN AW-6060 T66	
3	P80 EINHAENGEPROFIL KOMBI		EN AW-6060 T66	
4	SPERRHOLZPLATTE UAL 64	t=10mm	BFU 100G nach:	Zul. Z-9.1-430
5	SPERRHOLZLUKE UAL-3 64	t=12mm	BFU 100G nach:	Zul. Z-9.1-430
6	SCHARNIER			
7	BLINDNIET	A4,8X10	STAHL	DIN 7337
8	BLINDNIET	A4,8X23	ALUMINIUM	DIN 7337
9	KLEMME	BD 1,25X30	W.NR.:1.4310	
10	LEITER UEL 200		ALUMINIUM	A027.***2018
11	ROHR	RO 20X2,5	EN AW-6060 T66	
12	VIERKANT	4KT 16X55	EN AW-6060 T66	

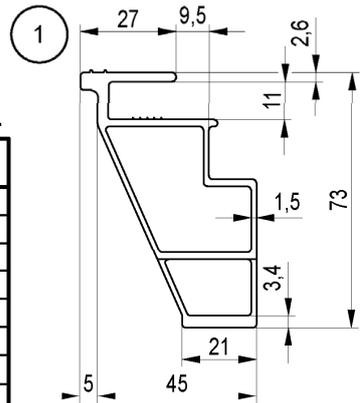

Systemmaß	Gewicht	LC
L[cm]	[kg]	
300	28,8	3

Gerüstsystem "PERI UP T 72"		Anlage A, Seite 19
LEITERGANGTAFEL UAL-2 64X300/3		
Nur zur Verwendung		
Eva Kaim	2018-03-13	Zeichnungsnummer: A027.110A2019 a 1

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

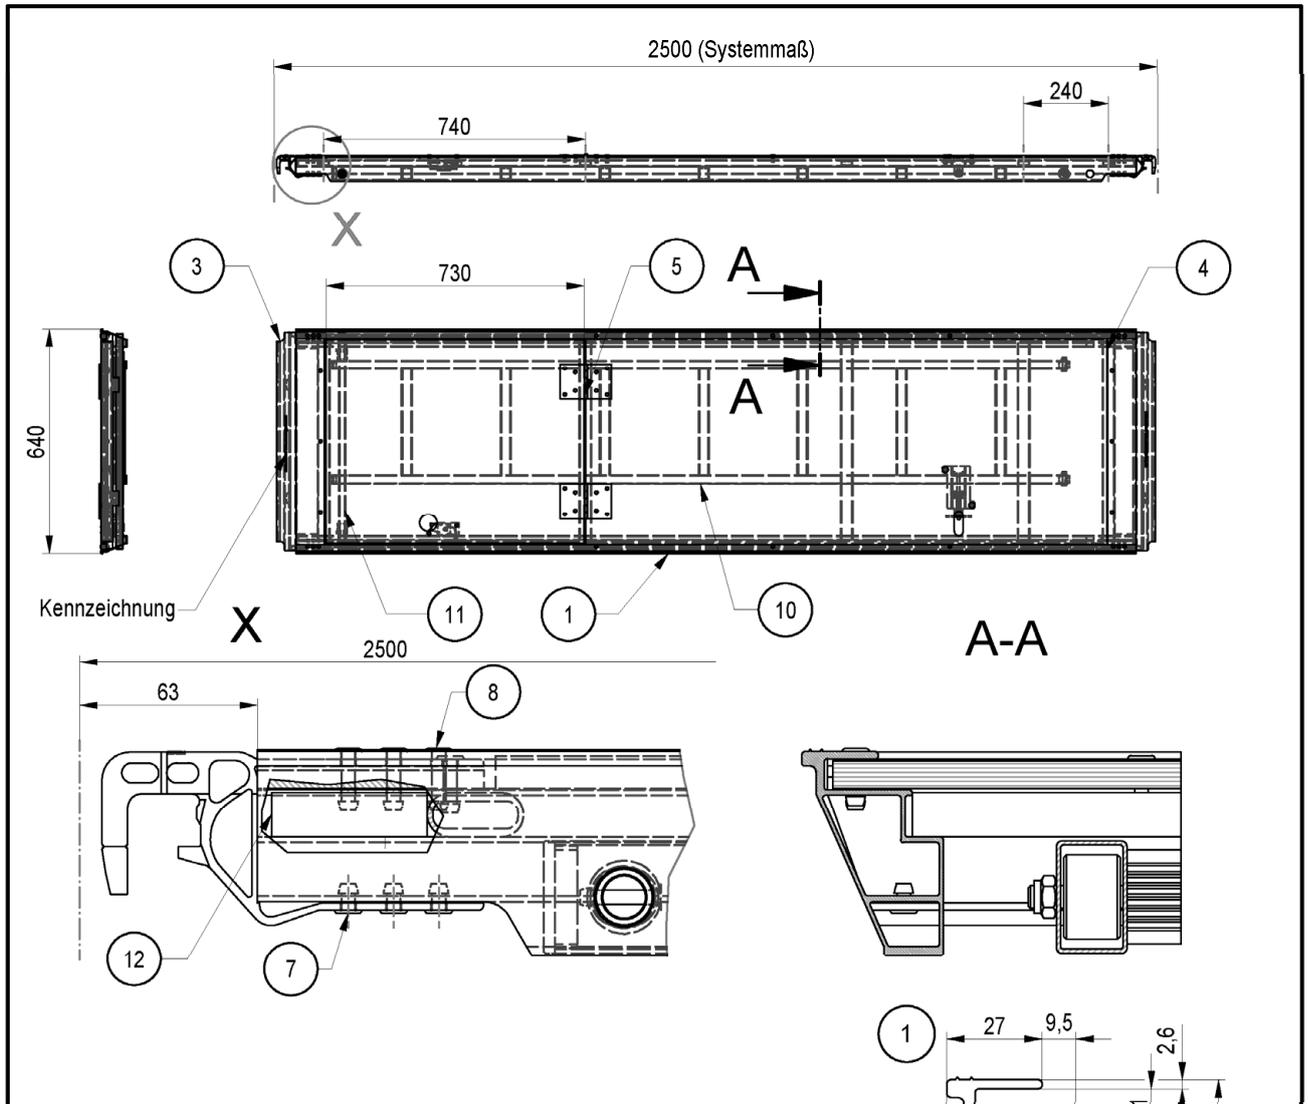


WIG/MIG - 4

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	P92 LAENGSPROFIL UAL/3		EN AW-6060 T66	
2	P30 OVALROHR 34X16		EN AW-6060 T66	
3	P80 EINHAENGEPROFIL KOMBI		EN AW-6060 T66	
4	SPERRHOLZPLATTE UAL 64	t=10mm	BFU 100G nach:	Zul. Z-9.1-430
5	SPERRHOLZLUKE UAL-3 64	t=12mm	BFU 100G nach:	Zul. Z-9.1-430
6	SCHARNIER			
7	BLINDNIET	A4,8X10	STAHL	DIN 7337
8	BLINDNIET	A4,8X23	ALUMINIUM	DIN 7337
9	KLEMME	BD 1,25X30	W.NR.:1.4310	
10	LEITER UEL 200		ALUMINIUM	A027.***2018
11	ROHR	RO 20X2,5	EN AW-6060 T66	
12	VIERKANT	4KT 16X55	EN AW-6060 T66	

Systemmaß	Gewicht	LC
L[cm]	[kg]	
250	25,5	3


Gerüstsystem "PERI UP T 72"		Anlage A, Seite 20
LEITERGANGTAFEL UAL-2 64X250/3		
Nur zur Verwendung		
Eva Kaim	2018-03-13	Zeichnungsnummer: A027.110A2020 a 1

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

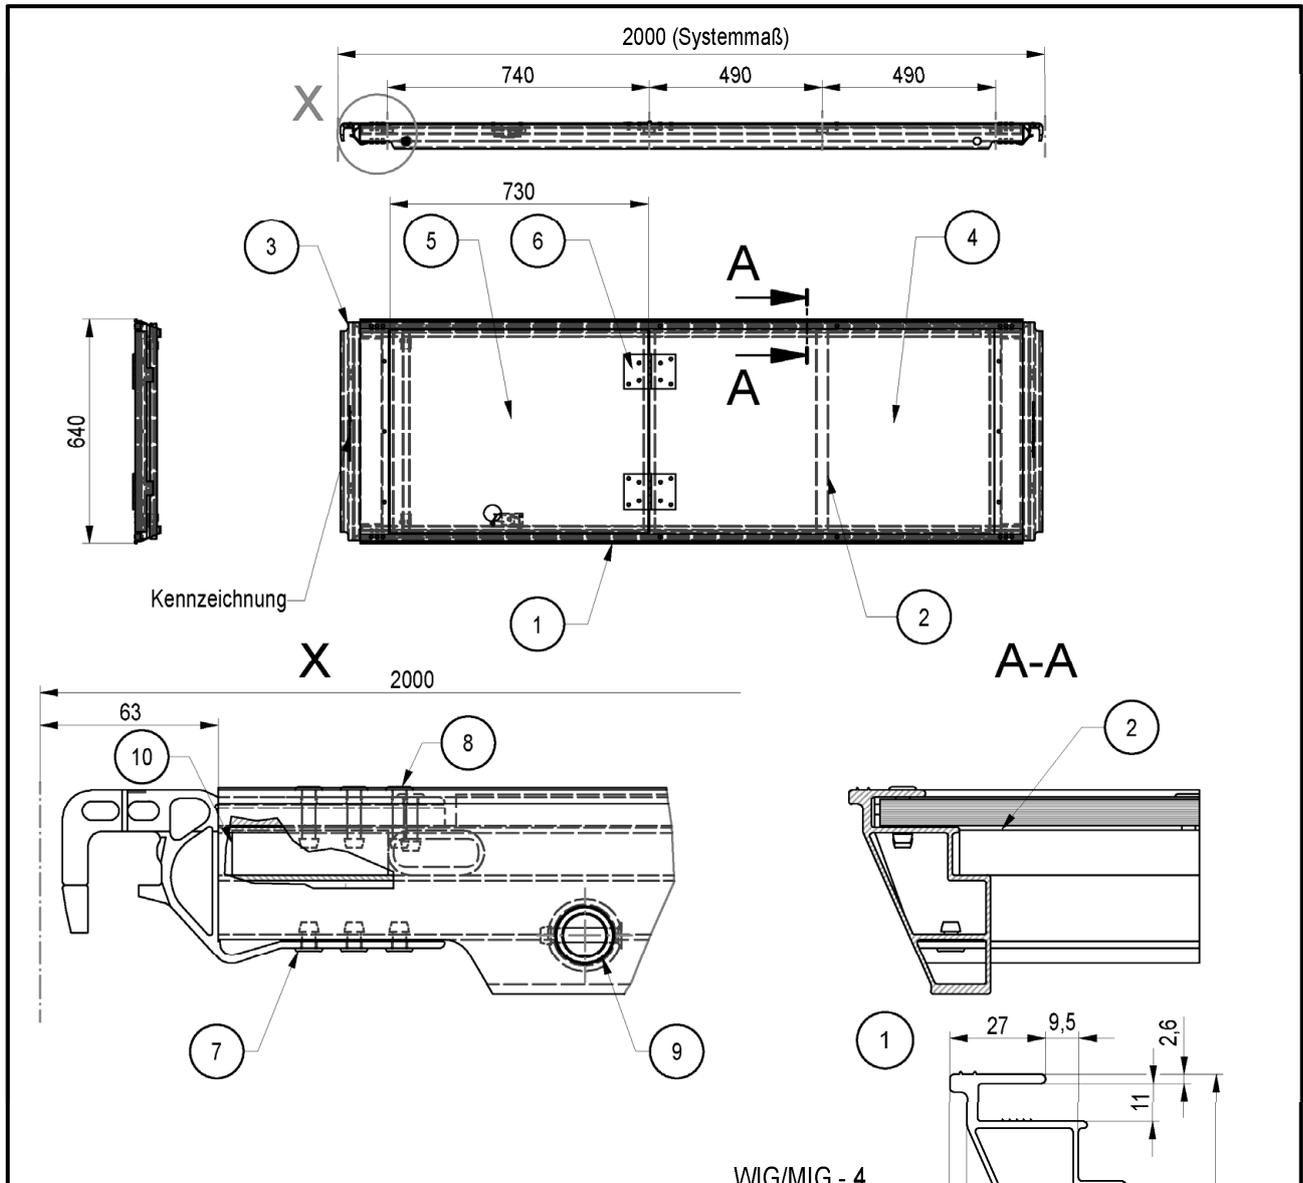

WIG/MIG - 4

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	P92 LAENGSPROFIL UAL/3		EN AW-6060 T66	
2	P30 OVALROHR 34X16		EN AW-6060 T66	
3	P80 EINHAENGEPROFIL KOMBI		EN AW-6060 T66	
4	SPERRHOLZPLATTE UAL 64	t=10mm	BFU 100G nach:	Zul. Z-9.1-430
5	SPERRHOLZLUKE UAL-3 64	t=12mm	BFU 100G nach:	Zul. Z-9.1-430
6	SCHARNIER			
7	BLINDNIET	A4,8X10	STAHL	DIN 7337
8	BLINDNIET	A4,8X23	ALUMINIUM	DIN 7337
9	ROHR	RO 20X2,5	EN AW-6060 T66	
10	VIERKANT	4KT 16X55	EN AW-6060 T66	

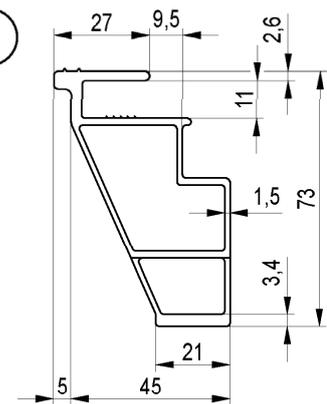

Systemmaß	Gewicht	LC
L[cm]	[kg]	
200	18,4	3


Gerüstsystem "PERI UP T 72"

DURCHSTIEGBELAG UAL-2 64X200/3

Nur zur Verwendung


Anlage A,
Seite 21

Eva Kaim	2018-03-13	Zeichnungsnummer:	A027.110A2021	a	1
----------	------------	-------------------	---------------	---	---

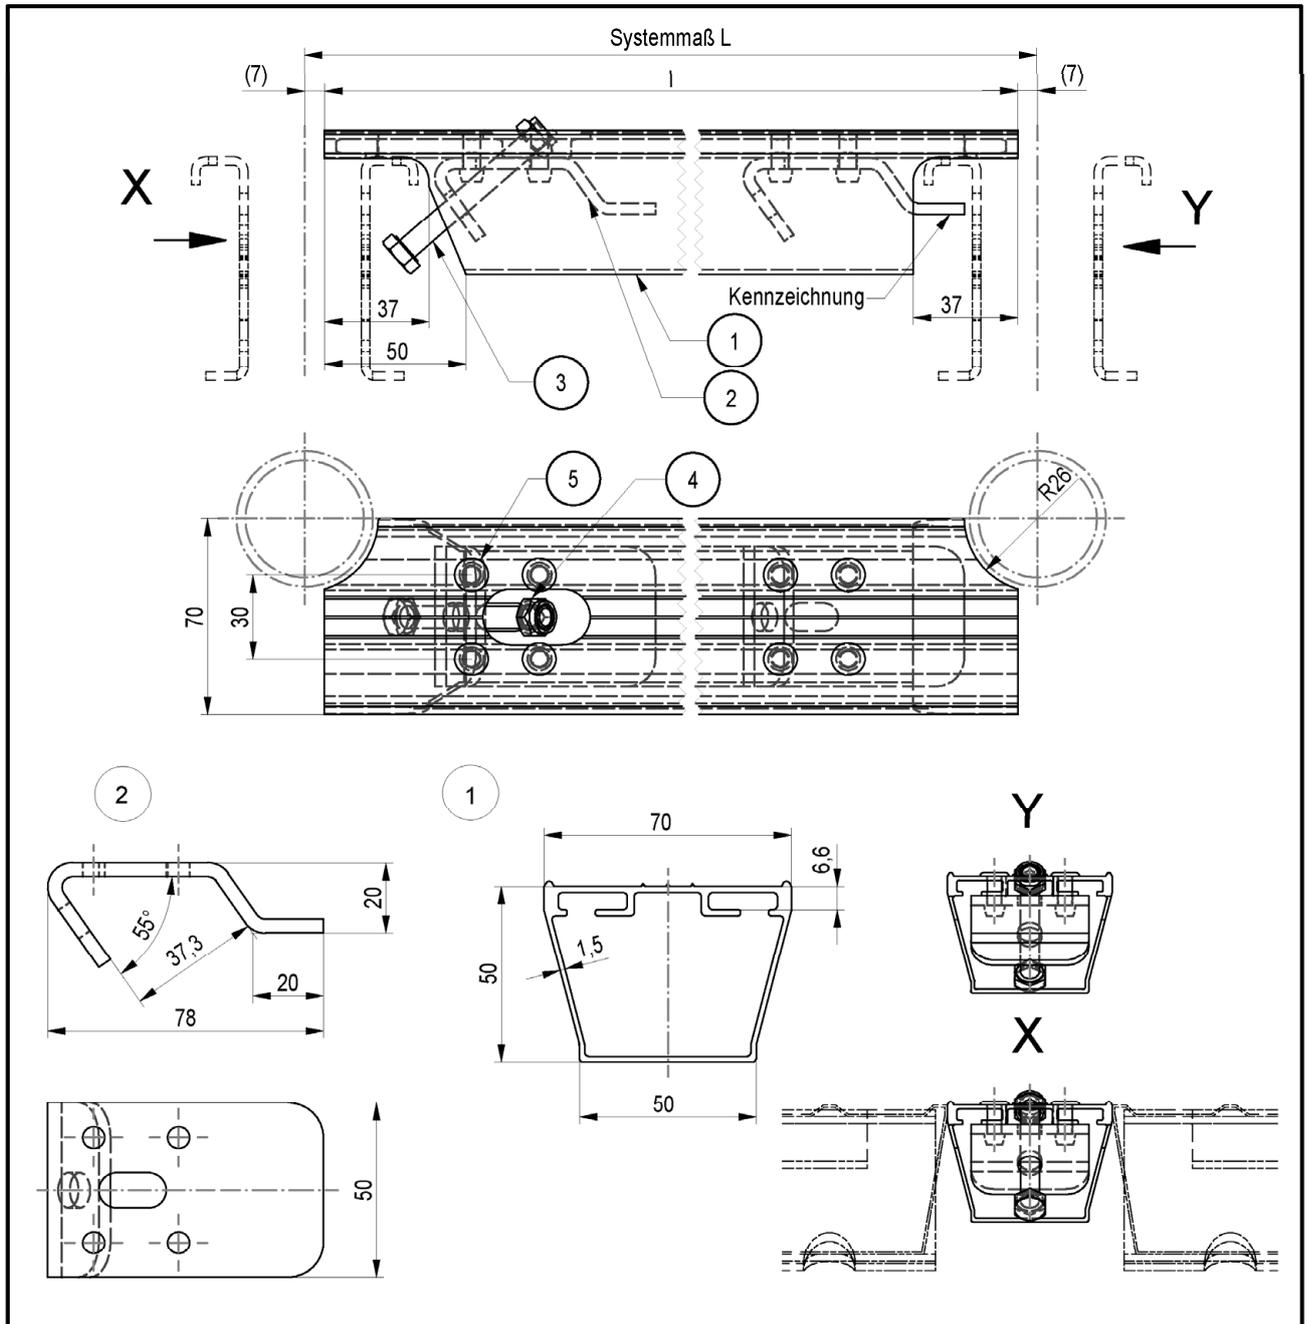

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung	Systemmaß	Länge	Gewicht
1	SPALTLEISTE 7		EN AW-6060 T66		L [cm]	l [cm]	[kg]
2	BLECH SPALTLEISTE UD 7	BL 4	S235JR		150	148	2,16
3	SKT-SCHRAUBE	M8X65	8.8	DIN EN ISO 4014	200	198	2,78
4	SKT-MUTTER	M8	8	DIN EN ISO 7042	250	248	3,4
5	BLINDNIET	A6X16	ALUMINIUM	DIN 7337	300	298	4,0
Gerüstsystem "PERI UP T 72"						Anlage A, Seite 22	
BELAGSPALTLEISTE UD 7							
Nur zur Verwendung							
Eva Kaim		2018-03-13		Zeichnungsnummer:		A027.110A2022	a 1

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

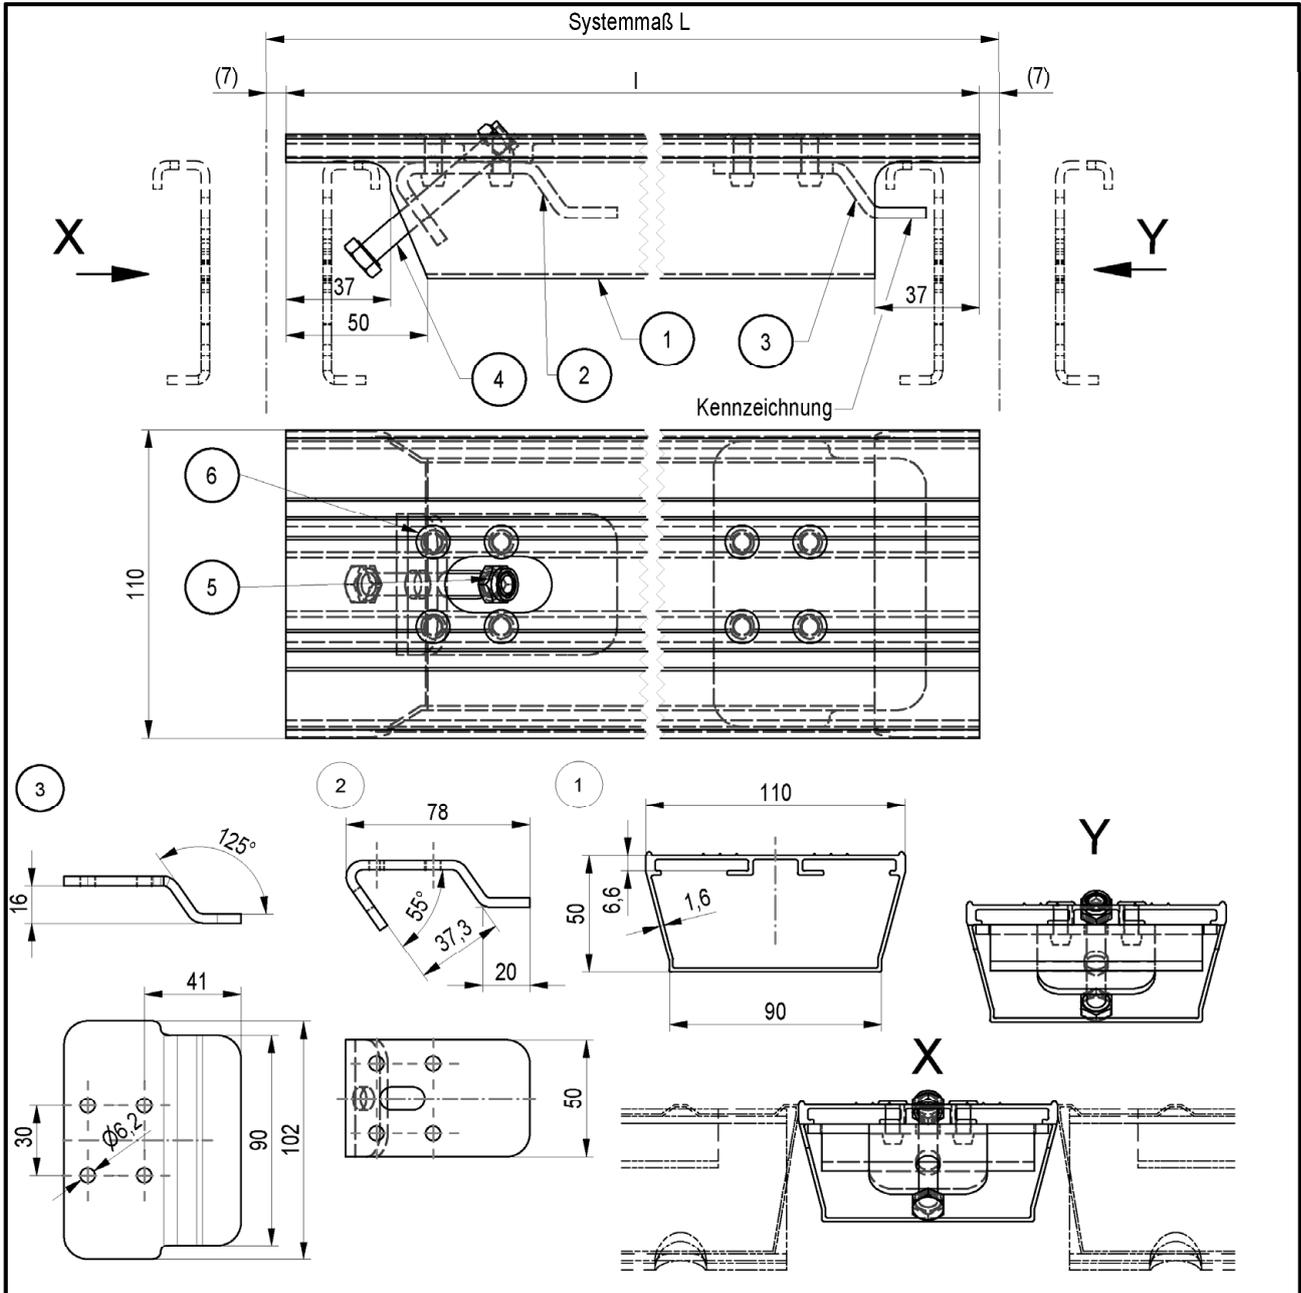


Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	SPALTLEISTE 11		EN AW-6060 T66	
2	BLECH SPALTLEISTE UD 7	BL 4	S235JR	
3	BLECH SPALTLEISTE UD 11	BL 4	S235JR	
4	SKT-SCHRAUBE	M8X65	8.8	DIN EN ISO 4014
5	SKT-MUTTER	M8	8	DIN EN ISO 7042
6	BLINDNIET	A6X16	ALUMINIUM	DIN 7337

Systemmaß	Länge	Gewicht
L [cm]	l [cm]	[kg]
150	148	2,8
200	198	3,6
250	248	4,4
300	298	5,3


Gerüstsystem "PERI UP T 72"		Anlage A, Seite 23
BELAGSPALTLEISTE UD 11		
Nur zur Verwendung		
Eva Kaim	2018-03-13	Zeichnungsnummer: A027.110A2023 a 1

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

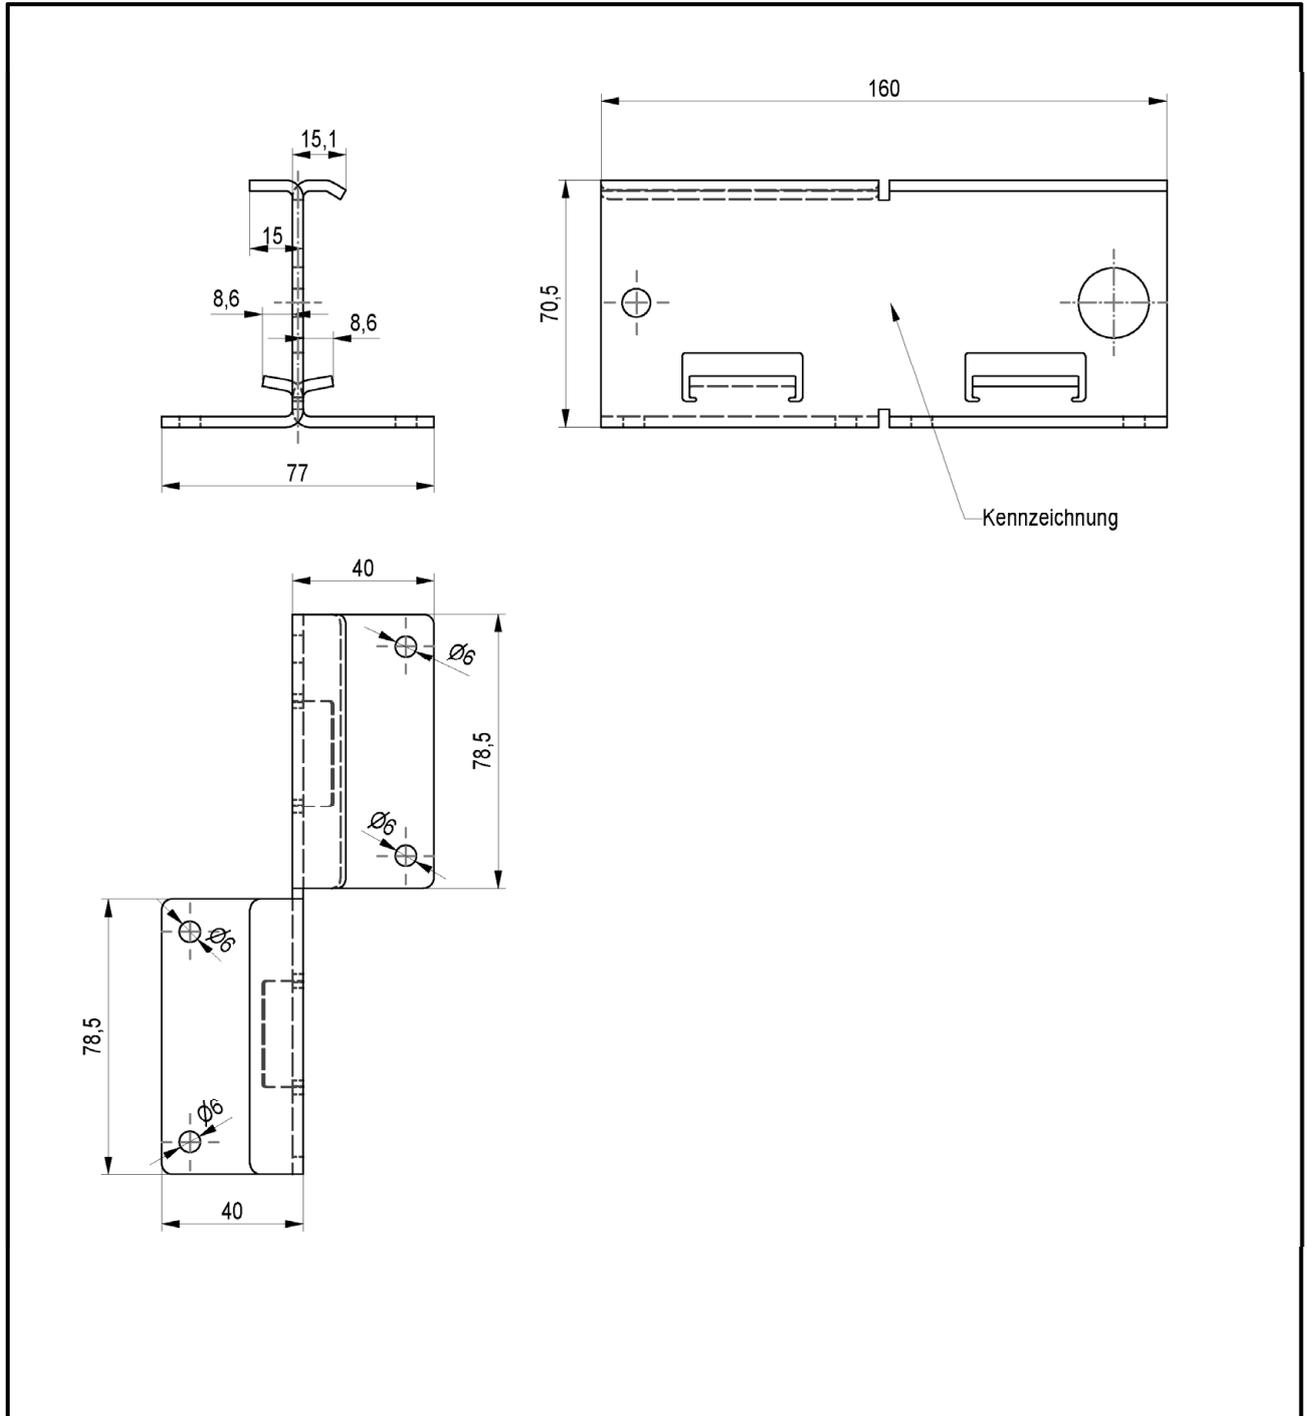

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung	Gewicht
1	BELAGKLAMMER UED	BL 3	S355MC	GESTANZT	0,42
Gerüstsystem "PERI UP T 72"					Anlage A, Seite 24
BELAGKLAMMER UED					
Nur zur Verwendung					
Eva Kaim		2018-03-14	Zeichnungsnummer: A027.110A2024		a 1


Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

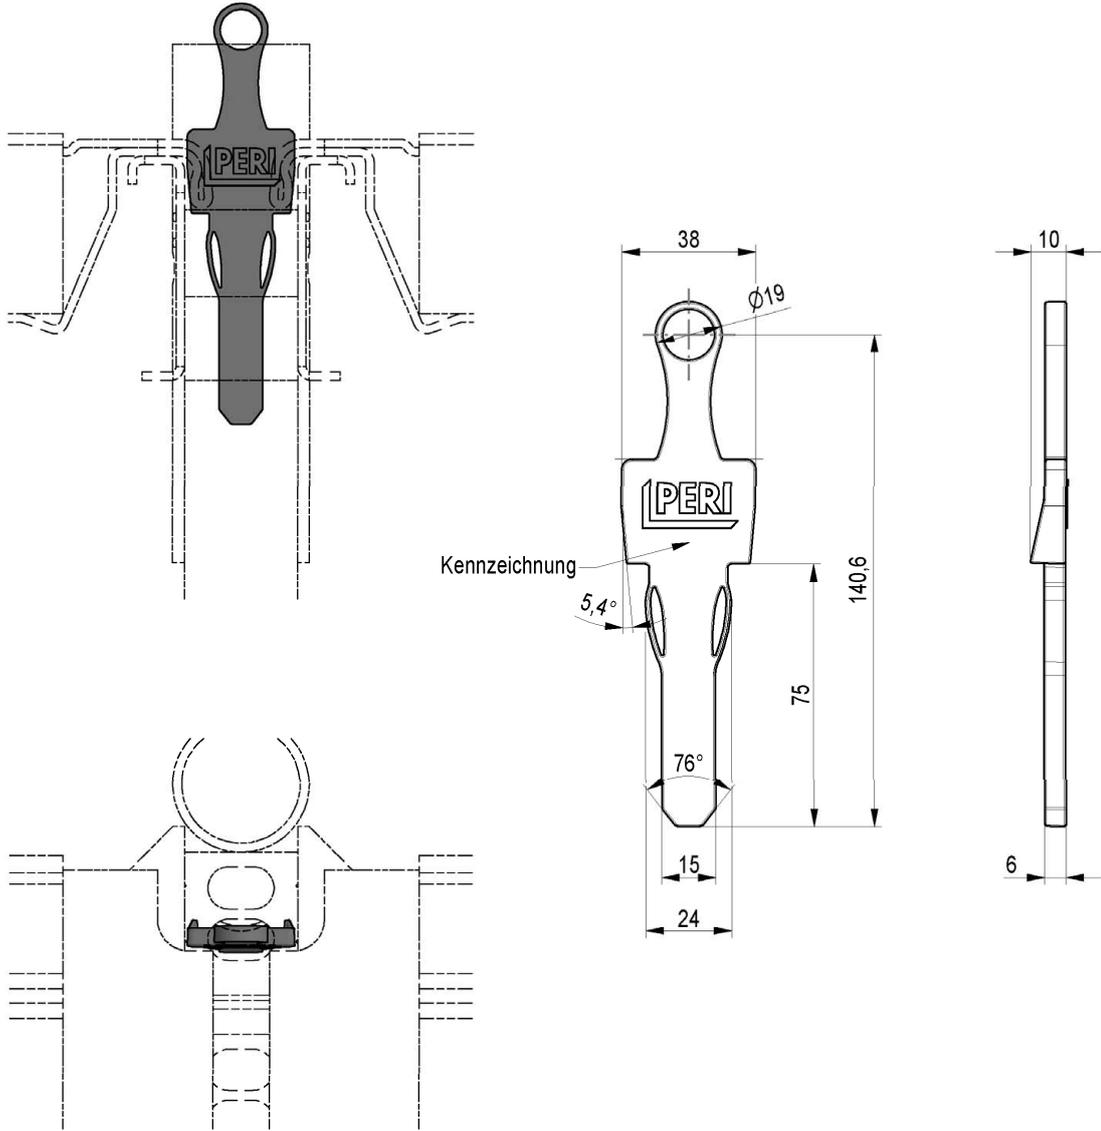

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	STURMCLIP UCB		PA 6.6 ZYTEL ST801 BK-10 RAL 2002	

Gerüstsystem "PERI UP T 72"				Anlage A, Seite 25
STURMCLIP UCB				
Nur zur Verwendung				
Eva Kaim	2018-03-14		Zeichnungsnummer:	A027.110A2025 a 1


Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

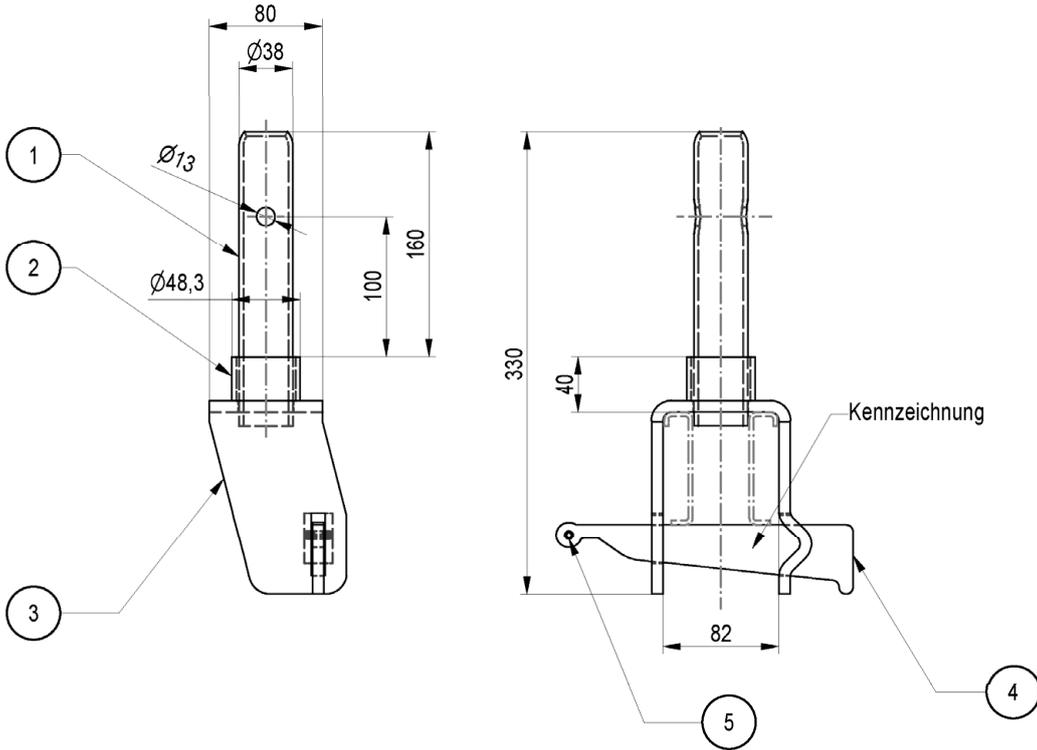

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	ROHRZAPFEN 28 UVR	RO 38X3,2	S235JRH	min. R _{eH} 320N/mm ²
2	ROHR	RO 48,3X3,2	S235JRH	min. R _{eH} 320N/mm ²
3	BLECH UES	BL 8	S355MC	
4	KEIL	BL 8	S235JR	
5	SPANNHUELSE	6X18	STAHL	DIN EN ISO 8752

Gewicht
[kg]
2,7

Gerüstsystem "PERI UP T 72"			Anlage A, Seite 26	
BELAGRIEGELZAPFEN UES				
Nur zur Verwendung				
Eva Kaim	2018-03-14		Zeichnungsnummer:	A027.110A2026 a 1

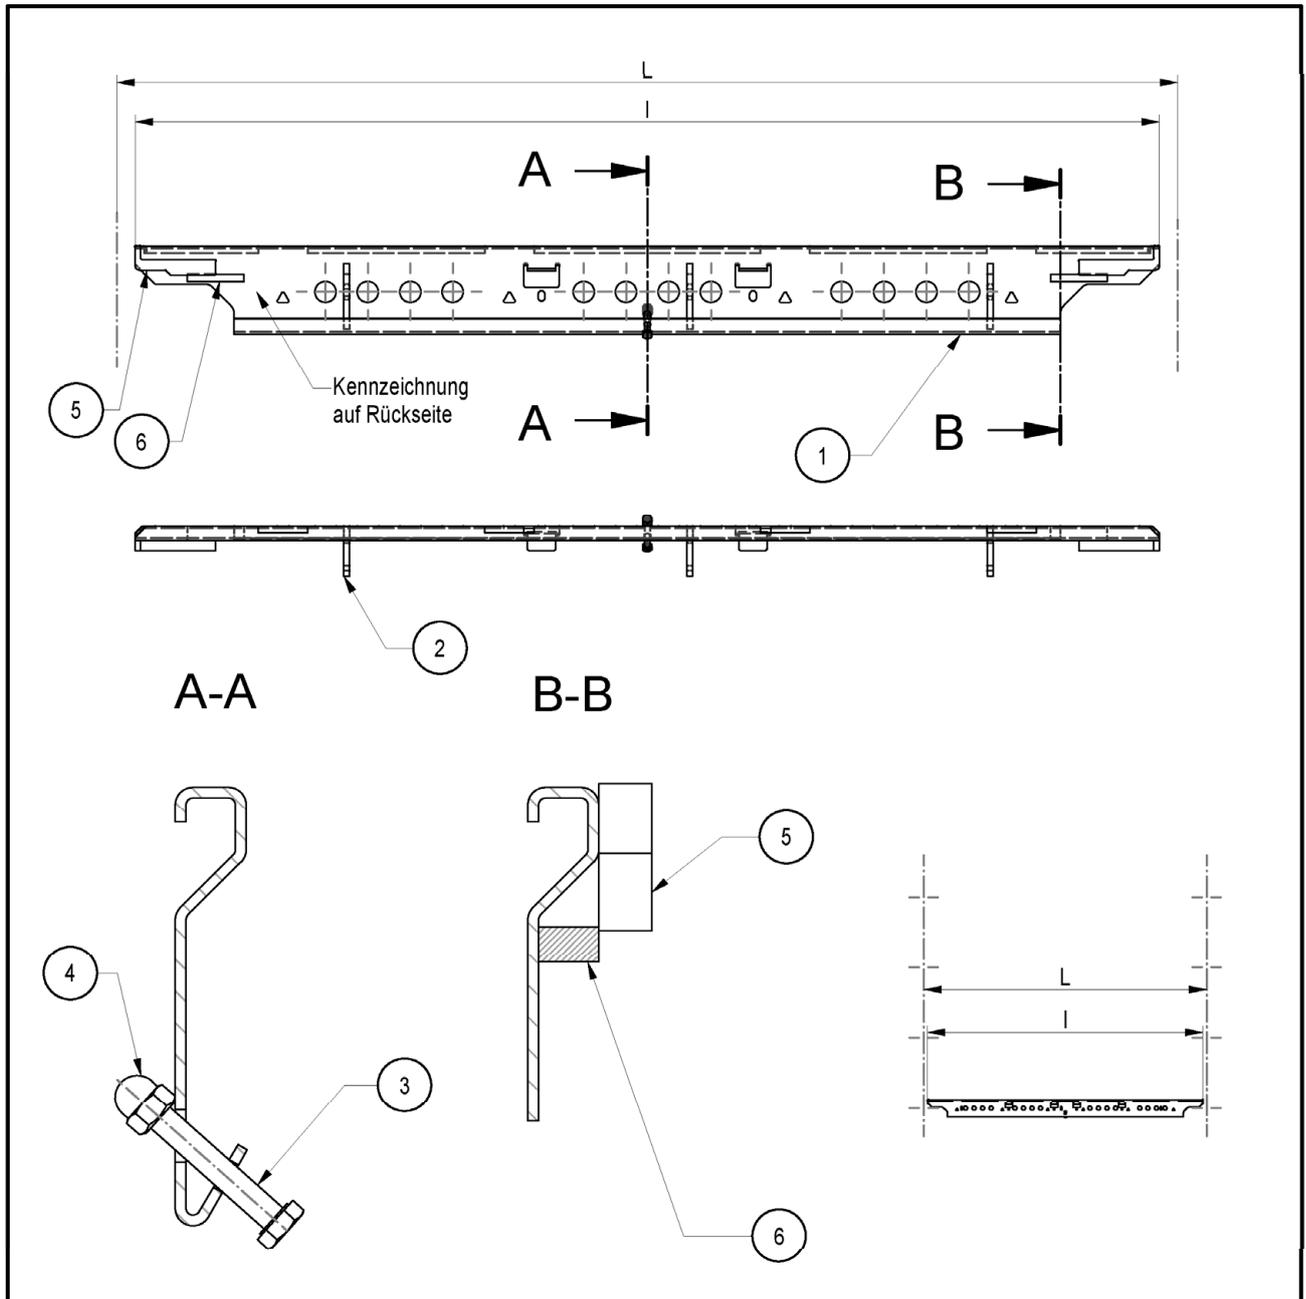


Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	BELAGAUFsatz UHS	BL 3	S340MC	
2	STUETZBLECH UHS	BL 8	S355J2D	DIN EN 10025-2/ 10027
3	SKT-SCHRAUBE	M8X55	8.8	DIN EN ISO 4014
4	SKT-HUTMUTTER	M8	6	DIN 1587
5	NASENBLECH UHS	BL 15	S235JR	
6	VERSTAERKUNG L=17	FL 80X10	S235JR	

Systemlänge	Länge	Gewicht
L [cm]	l [cm]	[kg]
150	144,8	6,39

Gerüstsystem "PERI UP T 72"		Anlage A, Seite 27
BELAGAUFsatz UHS 150		
Nur zur Verwendung		
Eva Kaim	2018-03-14	Zeichnungsnummer: A027.110A2027 a 1

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

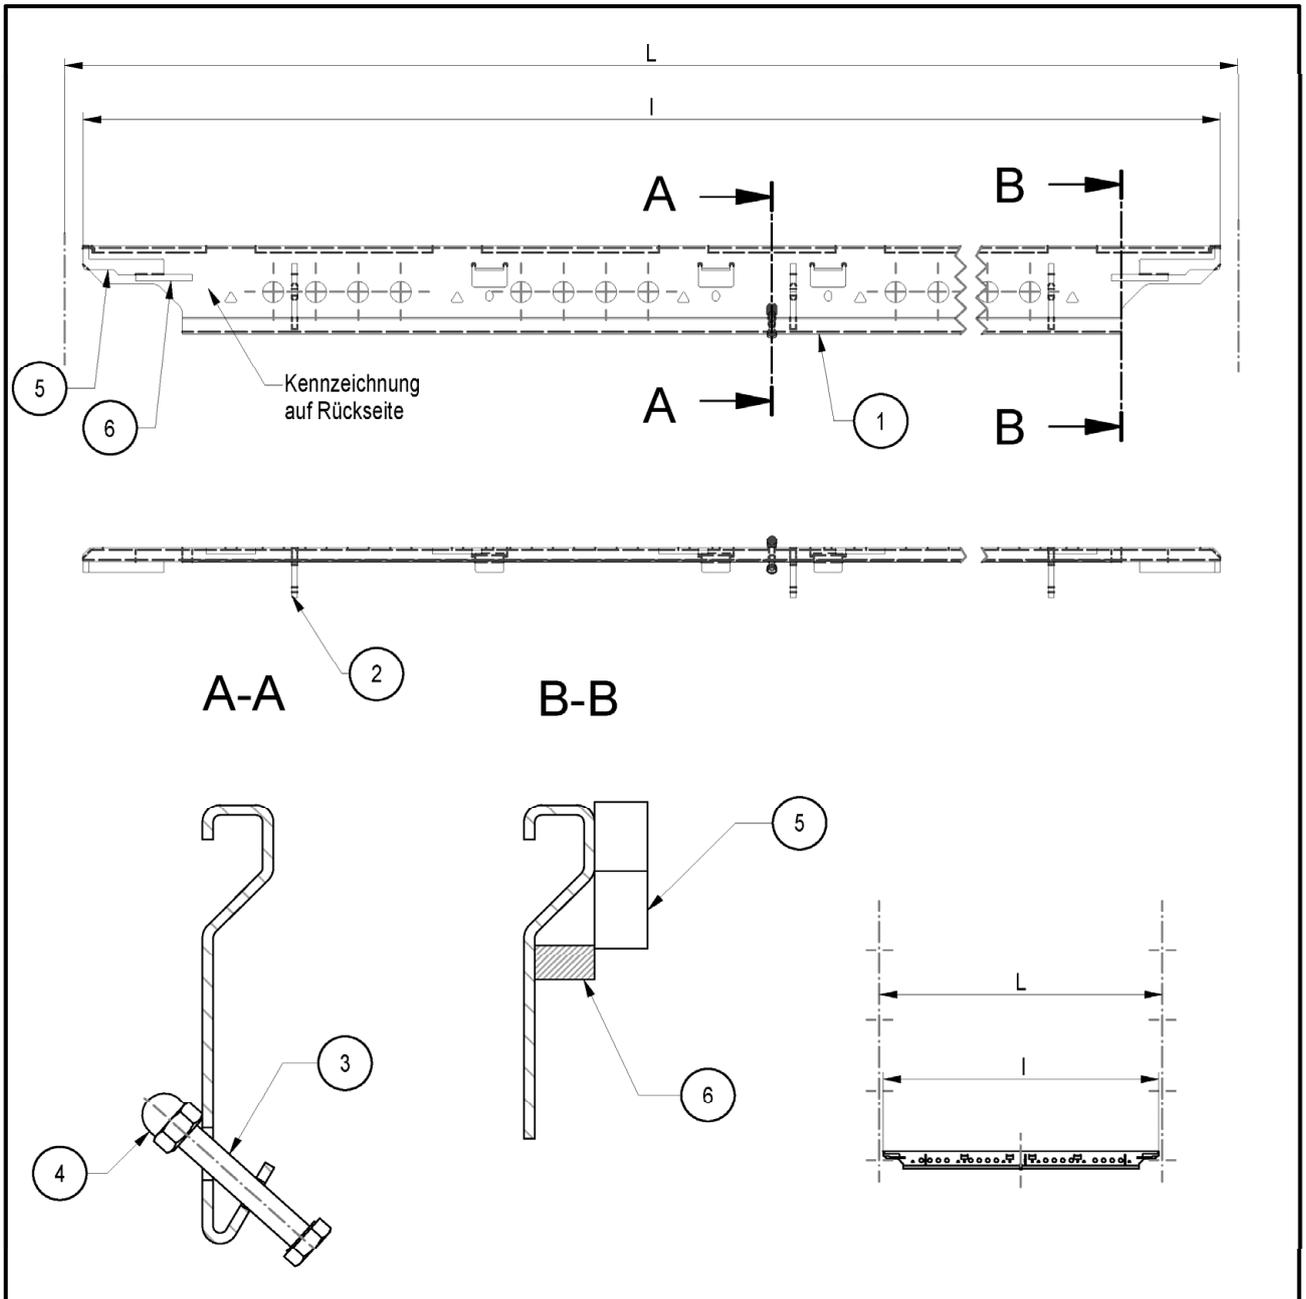


Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	BELAGAUFsatz UHS	BL 3	S340MC	
2	STUETZBLECH UHS	BL 8	S355J2D	DIN EN 10025-2/ 10027
3	SKT-SCHRAUBE	M8X55	8.8	DIN EN ISO 4014
4	SKT-HUTMUTTER	M8	6	DIN 1587
5	NASENBLECH UHS	BL 15	S235JR	
6	VERSTAERKUNG L=17	FL 80X10	S235JR	

Systemmaß	Länge	Gewicht
L [cm]	l [cm]	[kg]
200	194,8	8,34
250	244,8	10,4
300	294,8	12,3

Gerüstsystem "PERI UP T 72"		Anlage A, Seite 28
BELAGAUFsatz UHS		
Nur zur Verwendung		
Eva Kaim	2018-03-14	Zeichnungsnummer: A027.110A2028 a 1

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

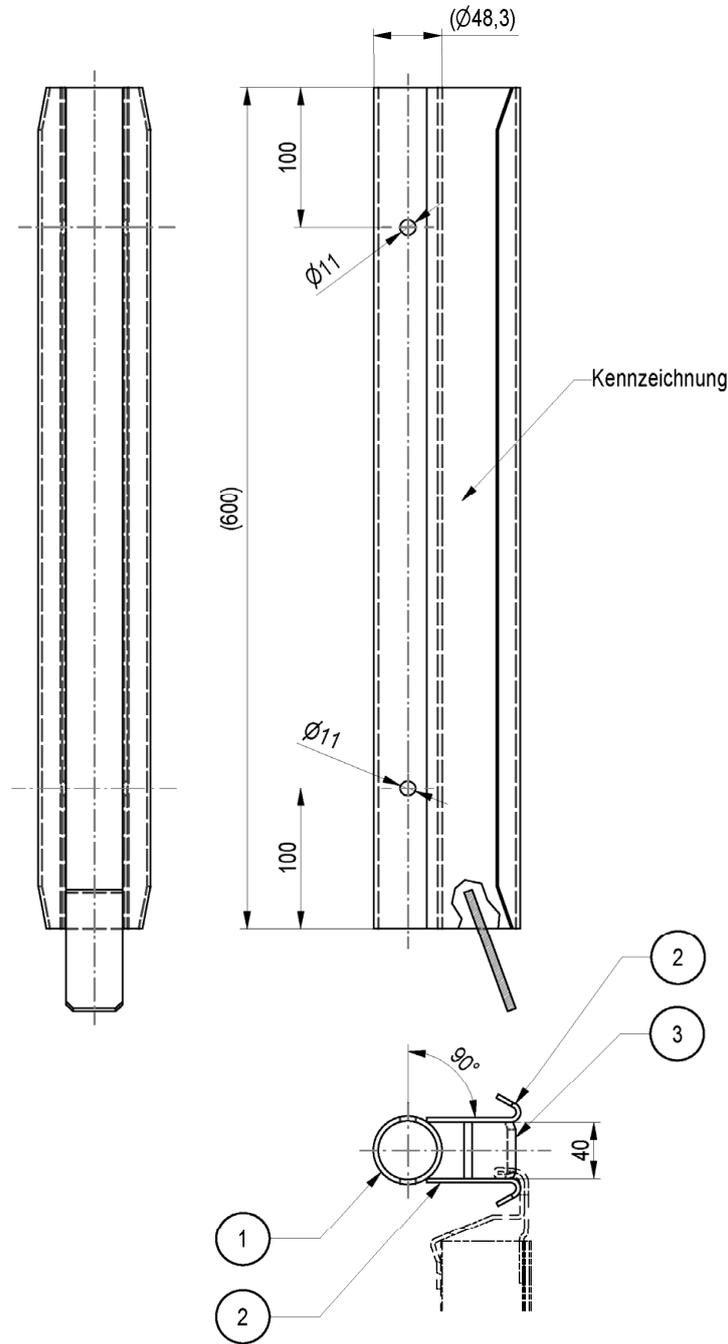


Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	PFOSTEN UPC	RO 48,3X3,2	S235JRH	min R _{eH} 320N/mm ²
2	BLECH UPC	BL 3	S235JR	
3	FLACH UPC	FL 40X06	S235JR	

Gewicht
[kg]
4,74

Gerüstsystem "PERI UP T 72"				Anlage A, Seite 29
SCHUTZDACHANSCHLUSS UPC				
Nur zur Verwendung				
Eva Kaim	2018-03-14		Zeichnungsnummer:	A027.110A2029 a 1

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

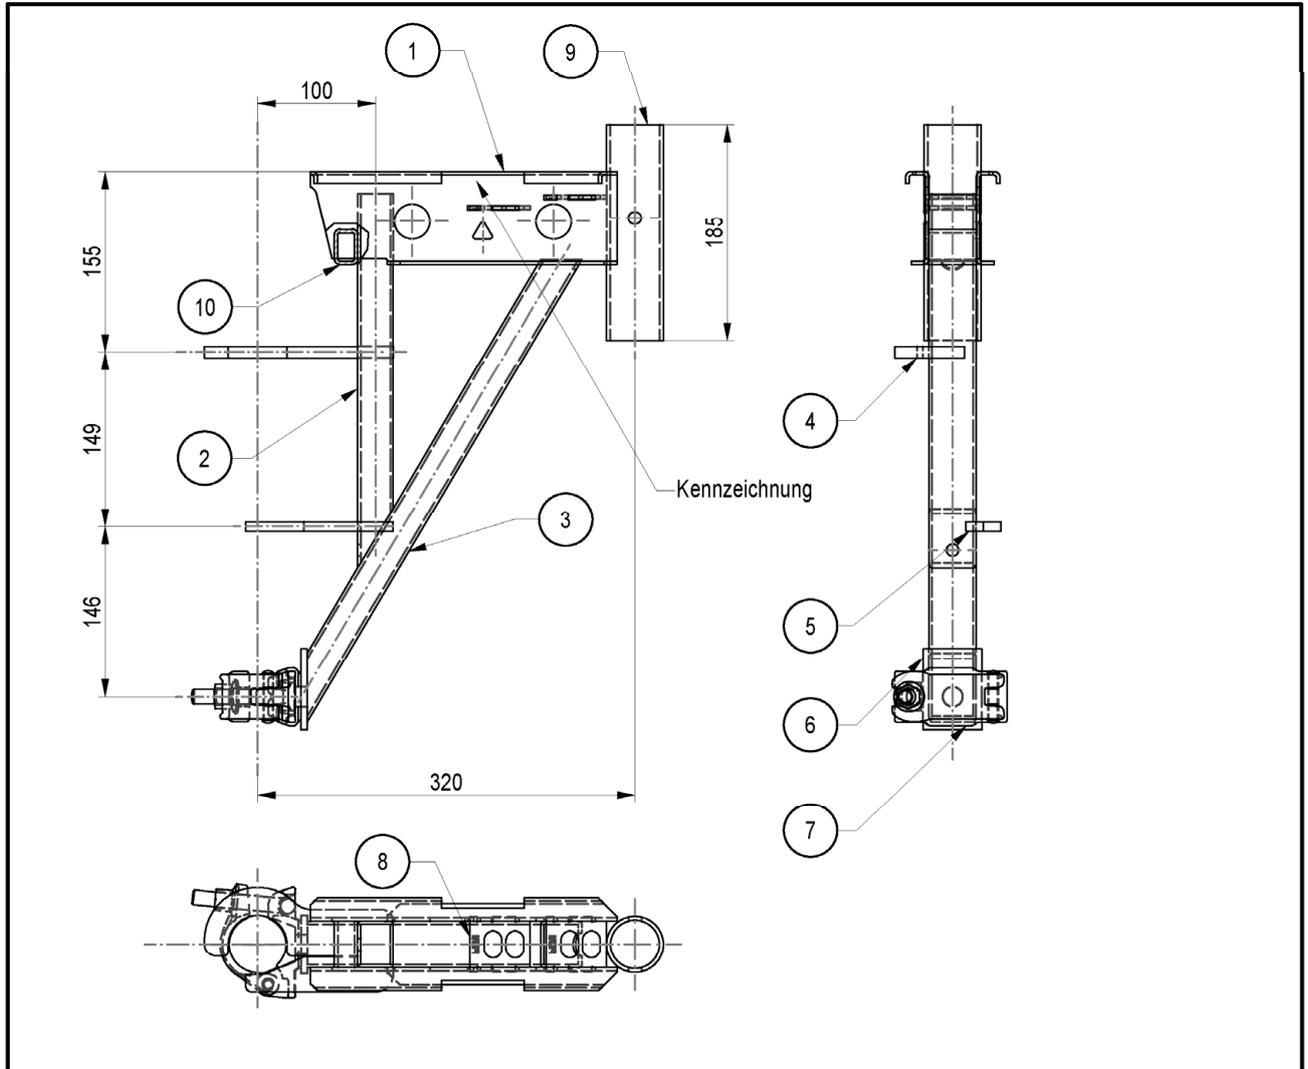

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	RIEGELPROFIL UHD	80X20X3	S340MC altern. S355MC	A027.***A2010
2	VERTIKALROHR UCB 32	RR 40X30X2 altern. RR 40X30X2,5	S235JRH altern. E235+N	DIN EN 10305-5
3	DIAGONALROHR UCB 32	RR 40X30X2 altern. RR 40X30X2,5	S235JRH altern. E235+N	DIN EN 10305-5
4	HAKEN	BL 10	S355J2D	DIN EN 10025-2/10027
5	ANSCHLAG UCB	BL 8	S235JR	
6	BLECH	FL 50X5	S235JR	
7	HALBKUPPLUNG KLASSE B MIT SCHRAUBVERSCHLUSS		S275JR	
8	RIEGELBLECH	BL 3	S235JR	A027.***A2010
9	ROHR UCB 32	RO 48,3X3,2	S235JRH	min R _{eH} 320N/mm ²
10	ROHR	RR 30X20X3	S235JRH	

Gewicht
[kg]
5,01


Gerüstsystem "PERI UP T 72"

KONSOLE UCB 32

Nur zur Verwendung

Anlage A,
Seite 30

Eva Kaim	2018-03-15	Zeichnungsnummer:	A027.110A2030	a	1
----------	------------	-------------------	---------------	---	---

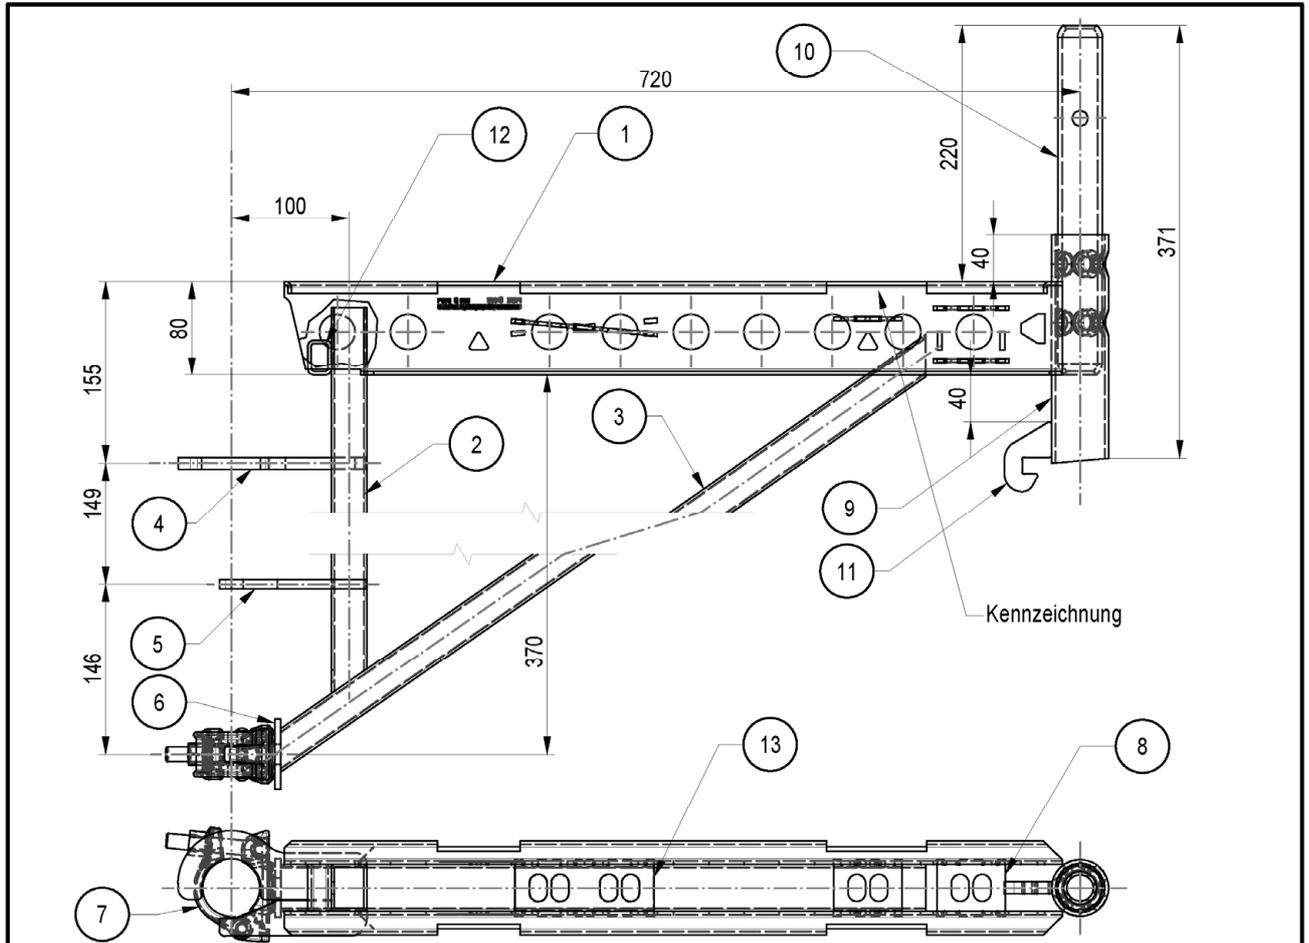

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	RIEGELPROFIL UHD	80X20X3	S340MC altern. S355MC	A027.***A2010
2	VERTIKALROHR UCB 72	RR 40X30X2 altern. RR 40X30X2,5	S235JRH altern. E235+N	DIN EN 10305-5
3	DIAGONALROHR UCB 72	RR 40X30X2 altern. RR 40X30X2,5	S235JRH altern. E235+N	DIN EN 10305-5
4	HAKEN	BL 10	S355J2D	DIN EN 10025-2/10027
5	ANSCHLAG UCB	BL 8	S235JR	
6	BLECH	FL 50X5	S235JR	
7	HALBKUPPLUNG KLASSE B MIT SCHRAUBVERSCHLUSS		S275JR	
8	RIEGELBLECH	BL 3	S235JR	A027.***A2010
9	ROHR	RO 48,3X3,2	S235JRH	min R _{eH} 320N/mm ²
10	ROHRZAPFEN	RO 38X4	S355J0H altern. S420MH	min R _{eH} 420N/mm ²
11	ABSTUETZSICHERUNG UCB	BL 6	S235JR	
12	ROHR	RR 30X20X3	S235JRH	
13	DOPPELRIEGELBLECH	BL 3	S235JR	A027.***A2010

Gewicht	
[kg]	
8,9	


Gerüstsystem "PERI UP T 72"

KONSOLE UCB 72

Nur zur Verwendung

Anlage A,
Seite 31

Eva Kaim	2018-03-15	Zeichnungsnummer:	A027.110A2031	a	1
----------	------------	-------------------	---------------	---	---

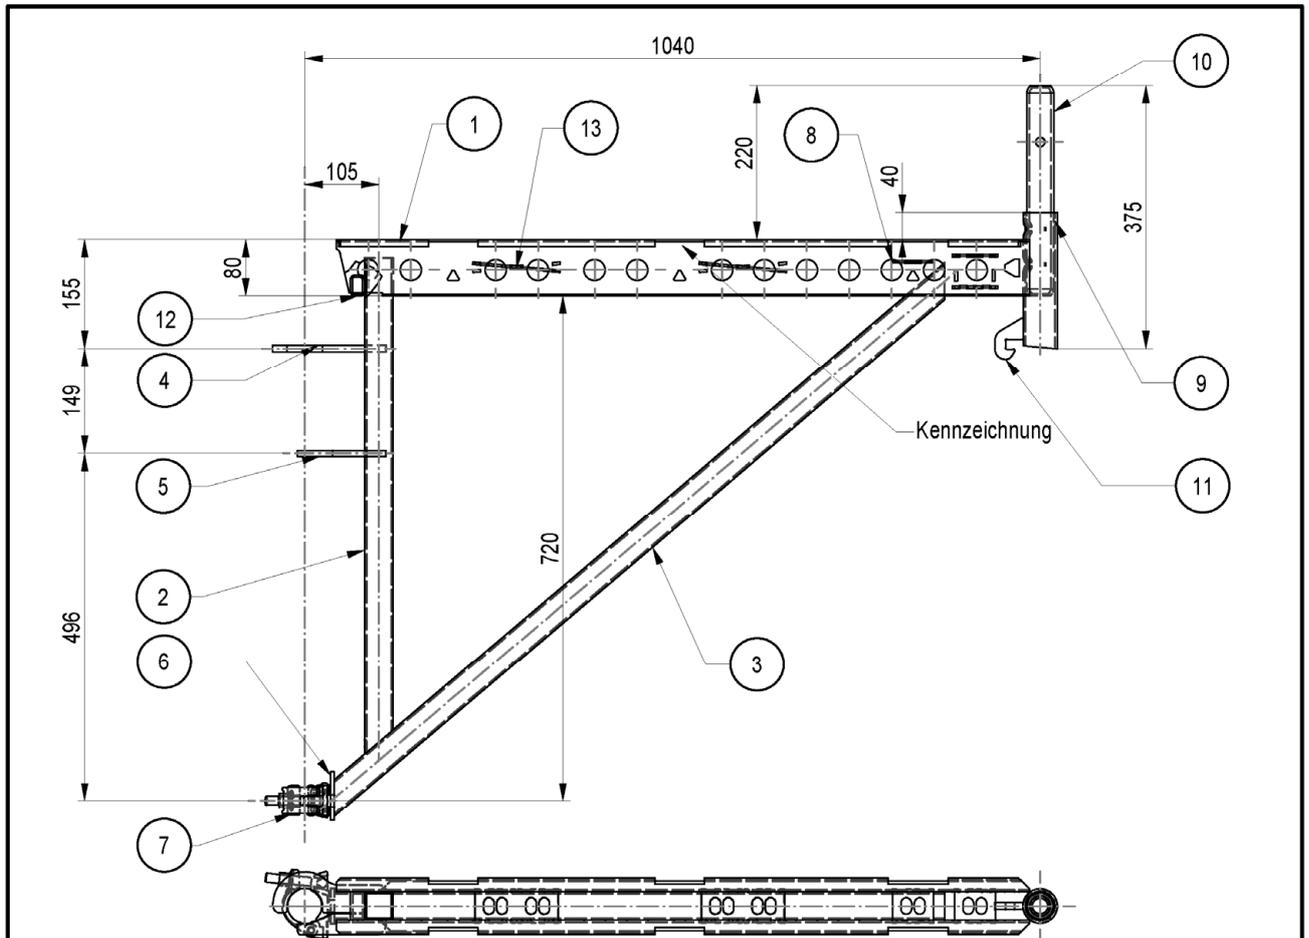

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	RIEGELPROFIL UHD	80X20X3	S340MC altern. S355MC	A027.***A2010
2	VERTIKALROHR UCB 104	VR 40X2 altern. VR 40X2,5	S235JRH	
3	DIAGONALROHR UCB 104	VR 40X2 altern. VR 40X2,5	S235JRH	
4	HAKEN	BL 10	S355J2D	DIN EN 10025-2/10027
5	ANSCHLAG UCB	BL 8	S235JR	
6	BLECH	FL 50X5	S235JR	
7	HALBKUPPLUNG KLASSE B MIT SCHRAUBVERSCHLUSS		S275JR	
8	RIEGELBLECH	BL 3	S235JR	A027.***A2010
9	ROHR	RO 48,3X3,2	S235JRH	min R _{eH} 320N/mm ²
10	ROHRZAPFEN	RO 38X4	S355J0H altern. S420MH	min R _{eH} 420N/mm ²
11	ABSTUETZSICHERUNG UCB	BL 6	S235JR	
12	ROHR	RR 30X20X3	S235JRH	
13	DOPPELRIEGELBLECH	BL 3	S235JR	A027.***A2010

Gewicht	
[kg]	
13,2	


Gerüstsystem "PERI UP T 72"

KONSOLE UCB 104

Nur zur Verwendung

Anlage A,
Seite 32

Eva Kaim	2018-03-15	Zeichnungsnummer:	A027.110A2032	a	1
----------	------------	-------------------	---------------	---	---

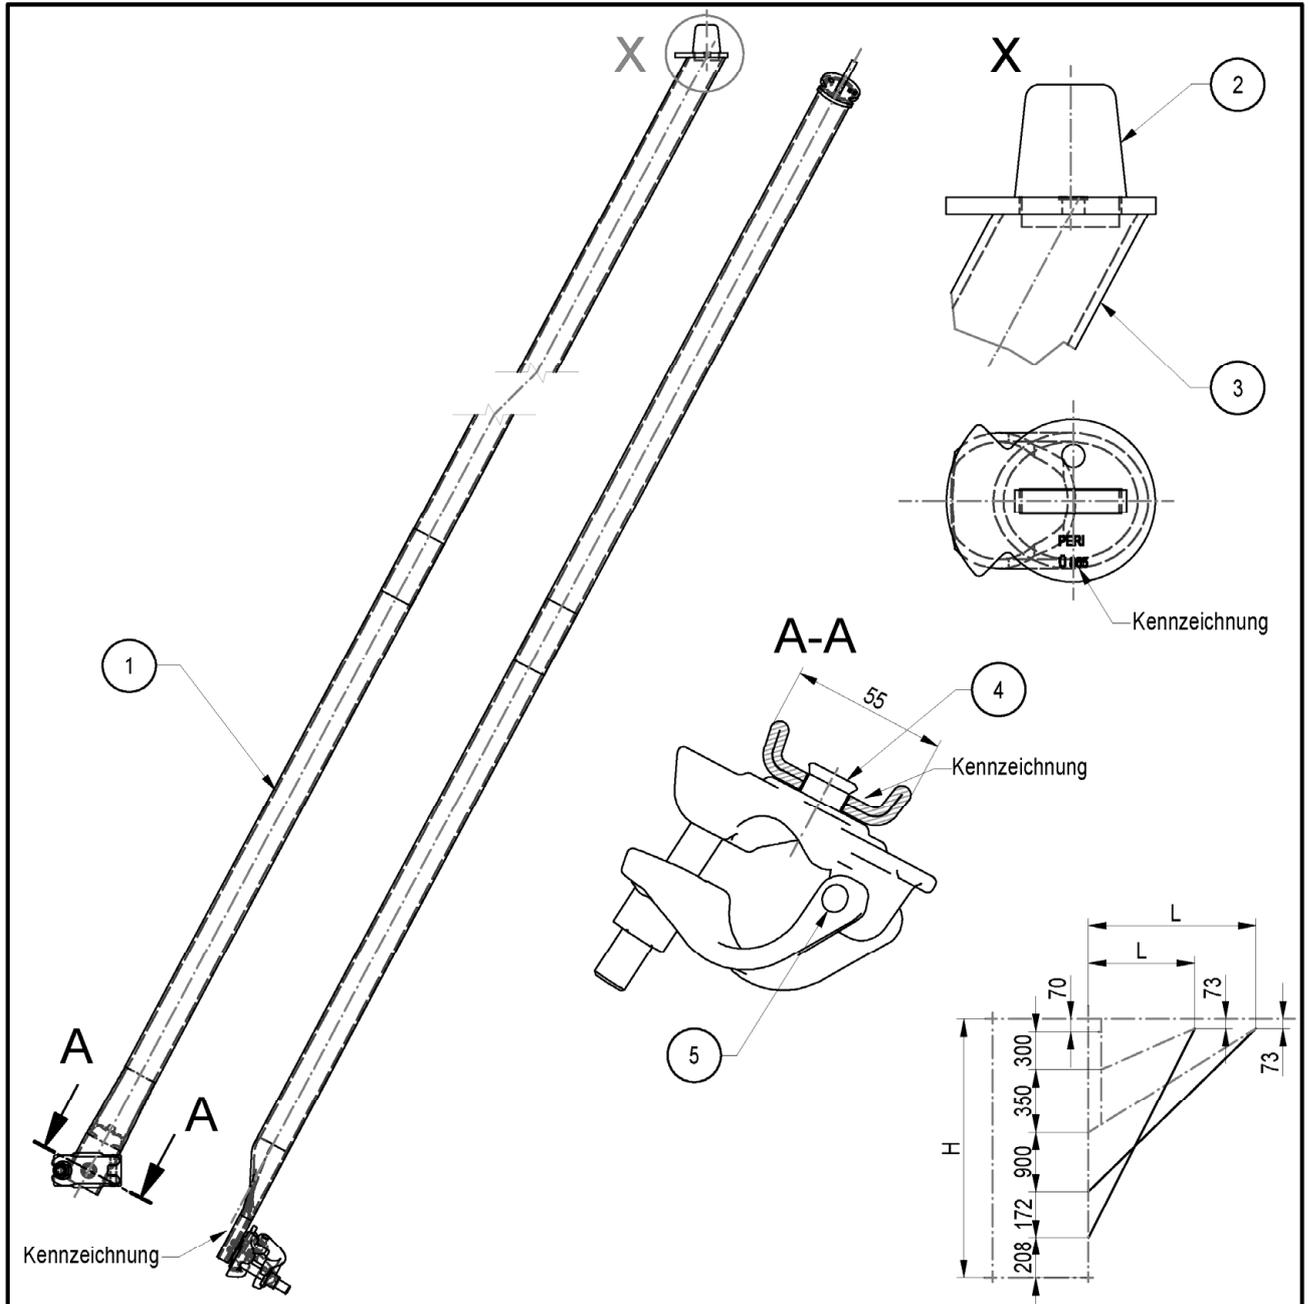


Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	ROHR UCP	RO 48,3X3,2	S235JRH	
2	FUEHRUNG	BL 8	S235JR	
3	SICHERUNG	BL 6	S235JR	
4	HALBHOHLNIET	16X21-B	C15+C/SH	
5	HALBKUPPLUNG KLASSE B MIT SCHRAUBVERSCHLUSS		S275JR	

Systemmaß	Länge	Gewicht
L/H [cm]	l [cm]	[kg]
72-104/200	186,5	7,6

Gerüstsystem "PERI UP T 72"		Anlage A, Seite 33
KONSOLABSTUETZUNG UCP		
Nur zur Verwendung		
Eva Kaim	2018-03-15	Zeichnungsnummer: A027.110A2033 a 1

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

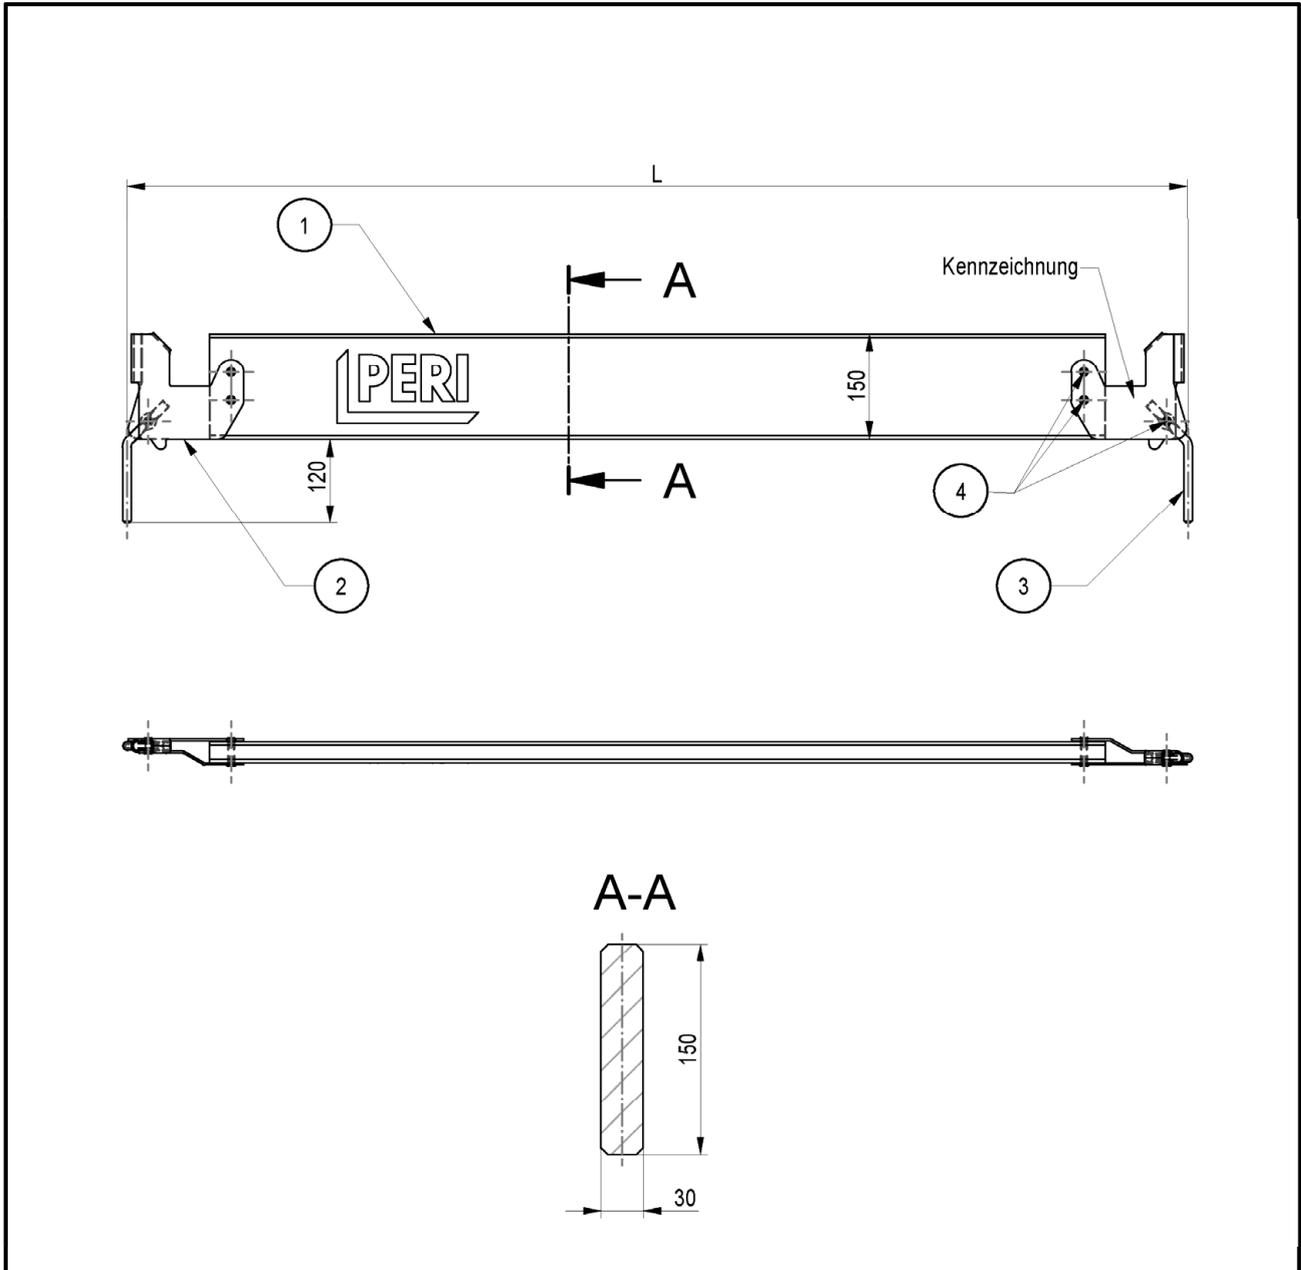


Systemmaß	Gewicht	
L [cm]	[kg]	
72	3,42	
104	4,03	
150	4,52	
200	5,52	
250	6,52	
300	7,52	


Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	BORDBRETT	SCHNITTHOLZ	NADELHOLZ S10	
2	BORDBRETTBESCHLAG	BL 3	S235JR	
3	BORDBRETTZAPFEN	RD 12	S235JR	
4	ROHRNIET	B 8X0,75	STAHL	DIN 7340

Gerüstsystem "PERI UP T 72"		Anlage A, Seite 34
BORDBRETT HOLZ UPT		
Nur zur Verwendung		
Eva Kaim	2018-03-14	Zeichnungsnummer: A027.110A2034 a 1

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

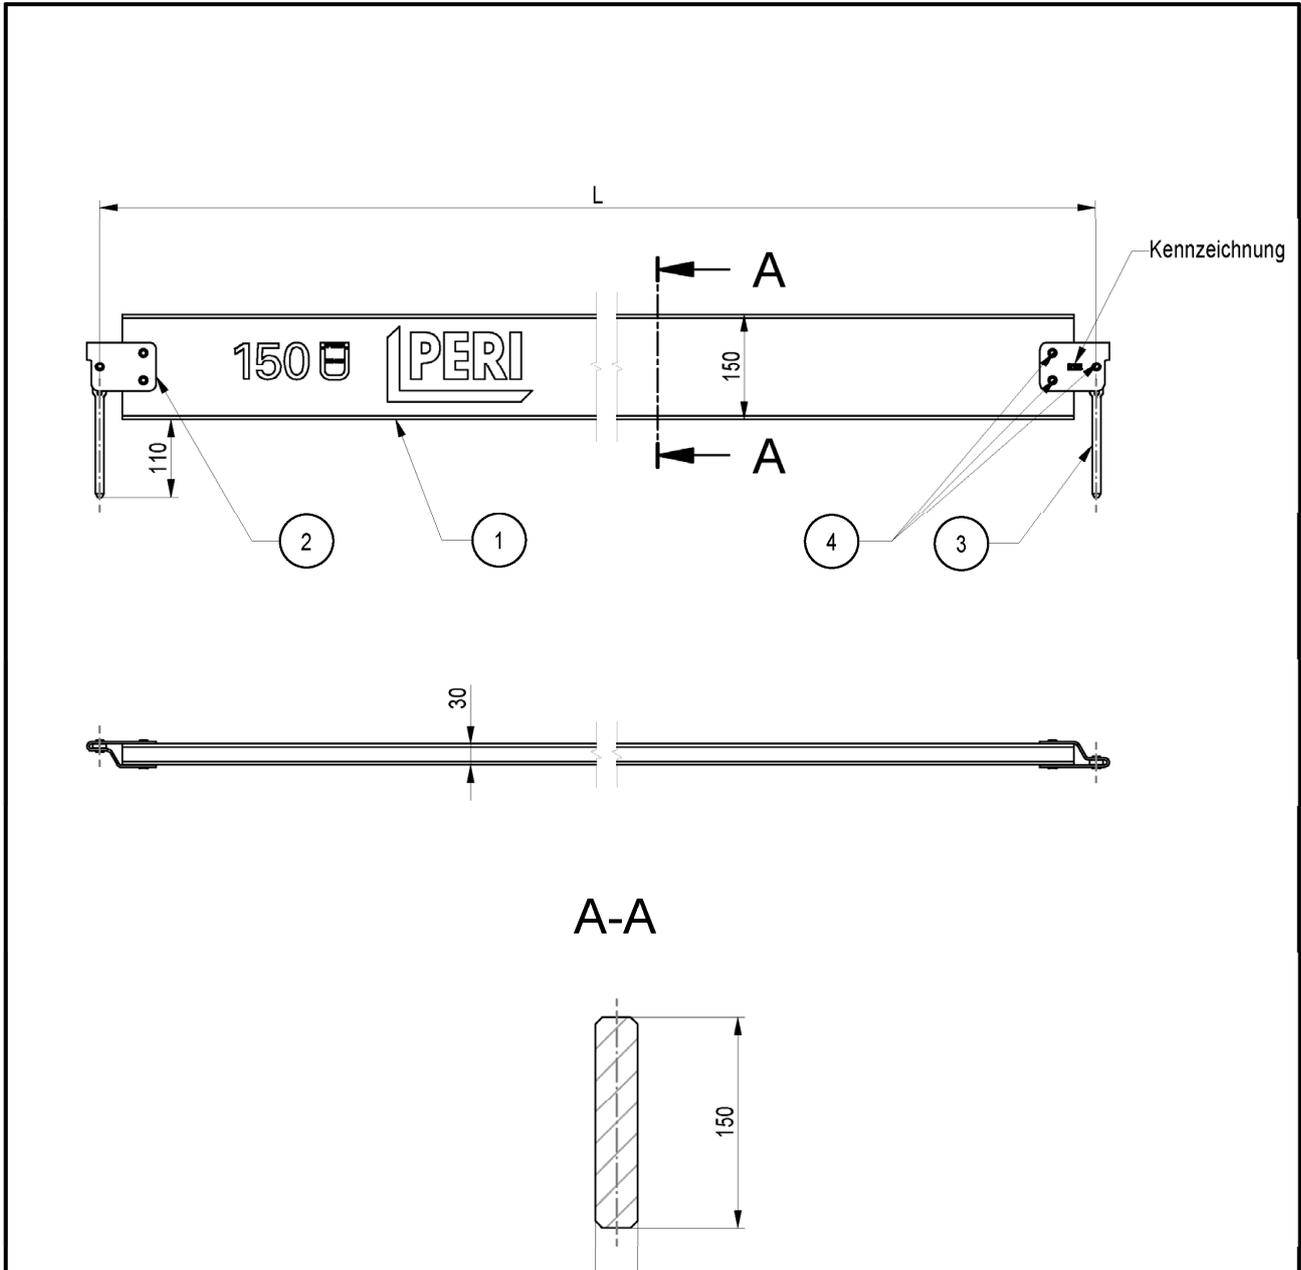

A-A

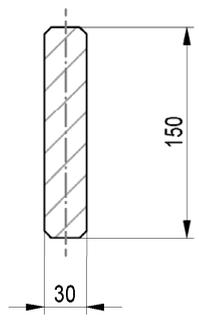


Systemmaß	Gewicht
L [cm]	[kg]
72	2,43
104	3,11
150	4,09
200	5,16
250	6,23
300	7,30

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	BORDBRETT	SCHNITTHOLZ	NADELHOLZ S10	
2	BORDBRETTBESCHLAG	BL 3	DX51D+Z275-N-A	min ReH 235N/mm ²
3	BORDBRETTZAPFEN	RD 12	S235JR	
4	ROHRNIET	B 8X0,75	STAHL	DIN 7340

Gerüstsystem "PERI UP T 72"		Anlage A, Seite 35
BORDBRETT HOLZ UPT-2		
Nur zur Verwendung		
Eva Kaim	2018-03-14	Zeichnungsnummer: A027.110A2035 a 1

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

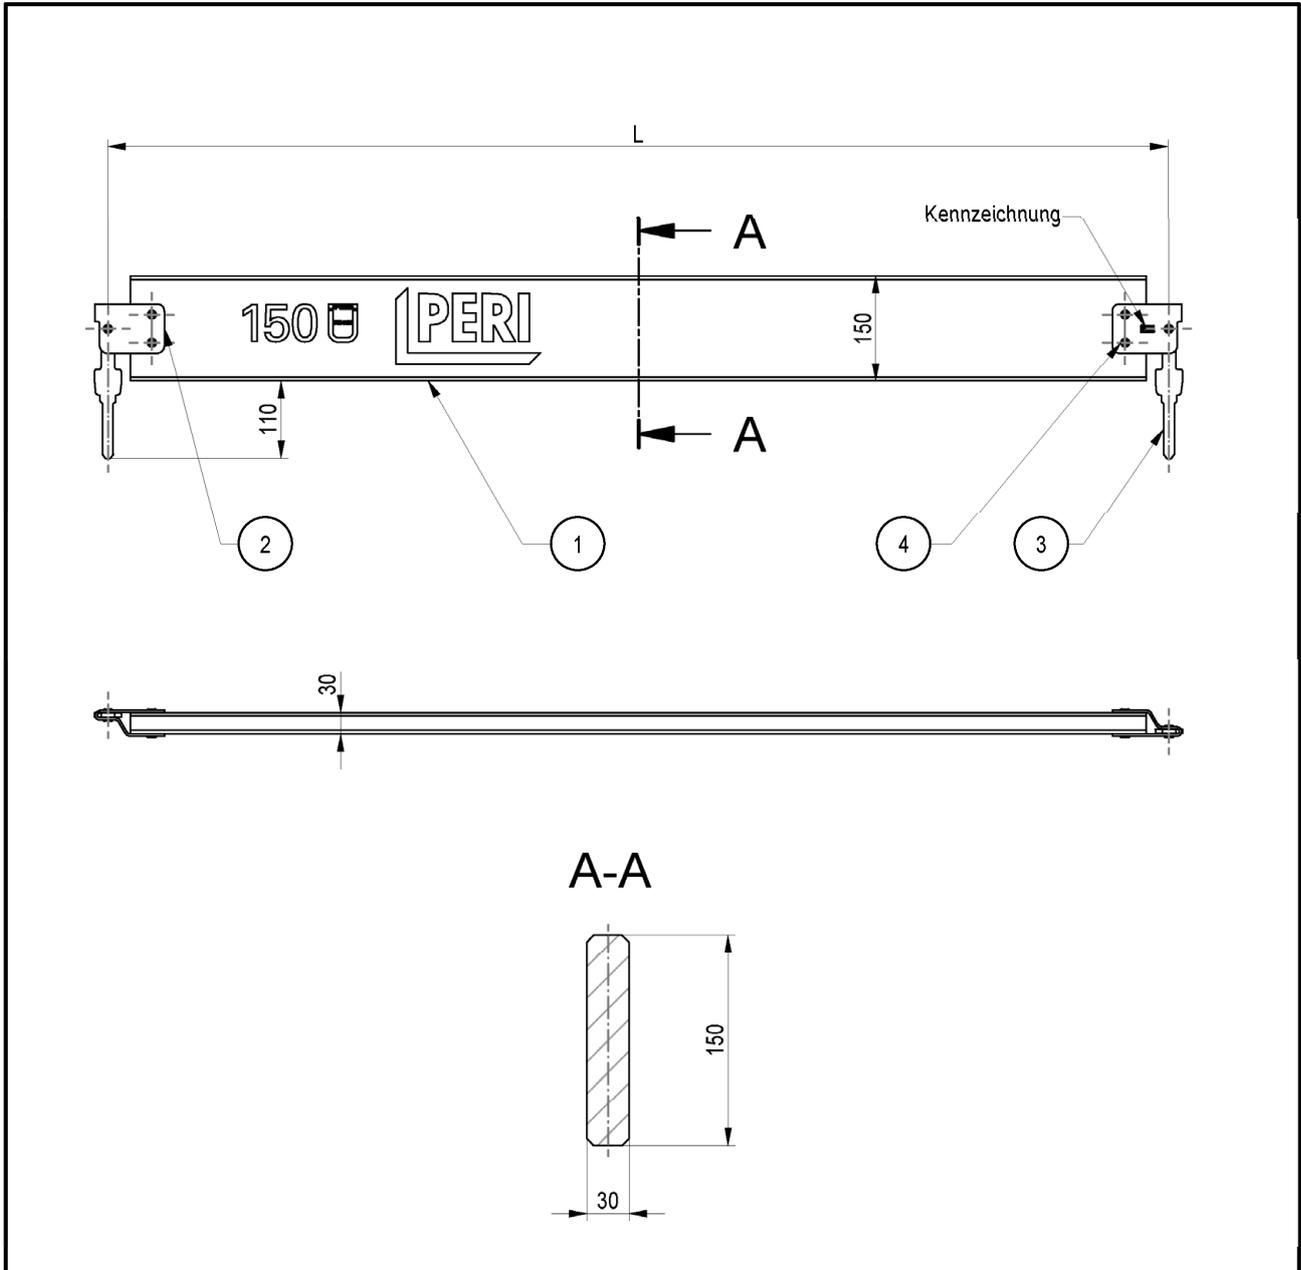


Systemmaß	Gewicht
L [cm]	[kg]
72	2,47
104	3,15
150	4,13
200	5,20
250	6,27
300	7,34

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	BORDBRETT	SCHNITTHOLZ	NADELHOLZ S10	
2	BORDBRETTBESCHLAG	BL 3	DX51D+Z275-N-A	min ReH 235N/mm ²
3	BORDBRETTZAPFEN	BL 6	S460MC	
4	ROHRNIET	B 8X0,75	STAHL	DIN 7340

Gerüstsystem "PERI UP T 72"		Anlage A, Seite 36
BORDBRETT HOLZ UPT-3		
Nur zur Verwendung		
Eva Kaim	2018-03-14	Zeichnungsnummer: A027.110A2036 a 1


Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

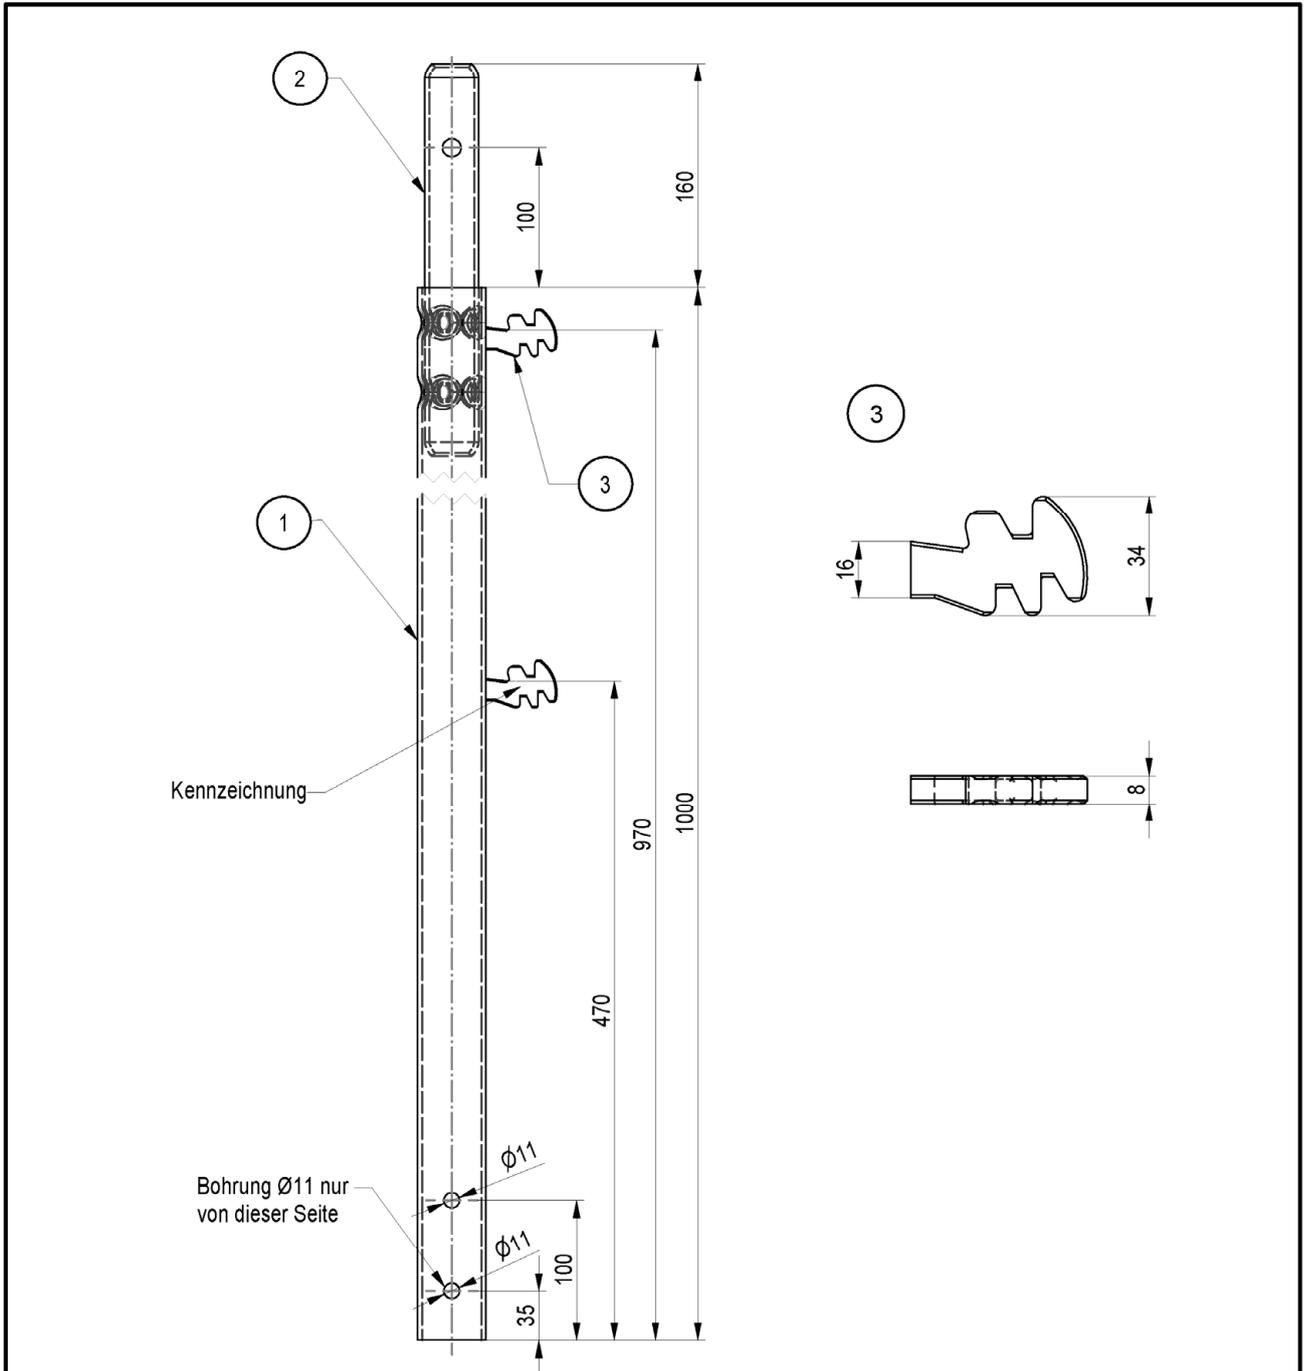

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	ROHR UVP	RO 48,3X3,2	S235JRH	min R _{0,2} 320N/mm ²
2	ROHRZAPFEN 28	RO 38,0X3,2	S235JRH	min R _{0,2} 320N/mm ²
3	GELAENDERANSCHLUSS	BL 8	S235JR	

Gewicht
[kg]
4,46

Gerüstsystem "PERI UP T 72"			Anlage A, Seite 37
GELAENDERPFOSTEN UVP 100			
Nur zur Verwendung			
Eva Kaim	2018-03-14	Zeichnungsnummer:	A027.110A2037 a 1

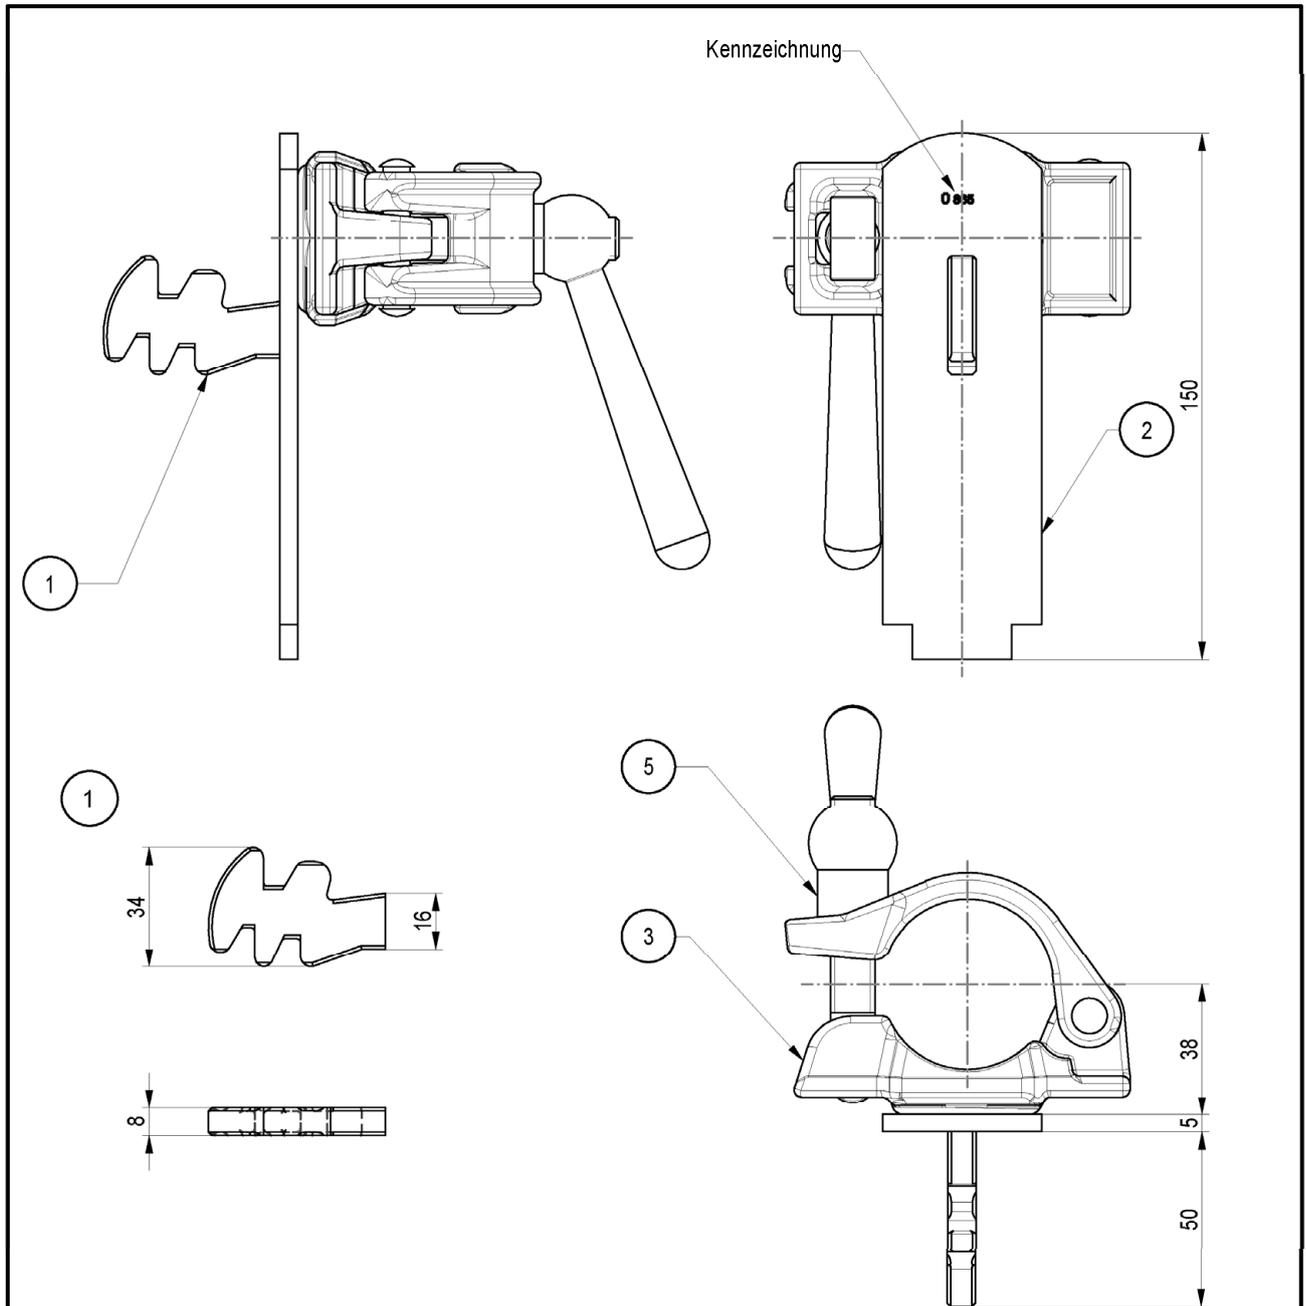


Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	GELAENDERANSCHLUSS	BL 8	S235JR	
2	PLATTE	FL 45X5	S235JR	
3	HALBKUPPLUNG KLASSE A MIT SCHRAUBVERSCHLUSS		S275JR	
4	KEGELGRIFF	M14L100	STAHL	DIN 99
5	ROHRSTUECK	RO 20X2,3	S235JRH	

Gewicht
[kg]
0,97




Gerüstsystem "PERI UP T 72"			Anlage A, Seite 38
GELAENDERHALTER UPR			
Nur zur Verwendung			
Eva Kaim	2018-03-15	Zeichnungsnummer:	A027.110A2038 a 1

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

Kennzeichnung

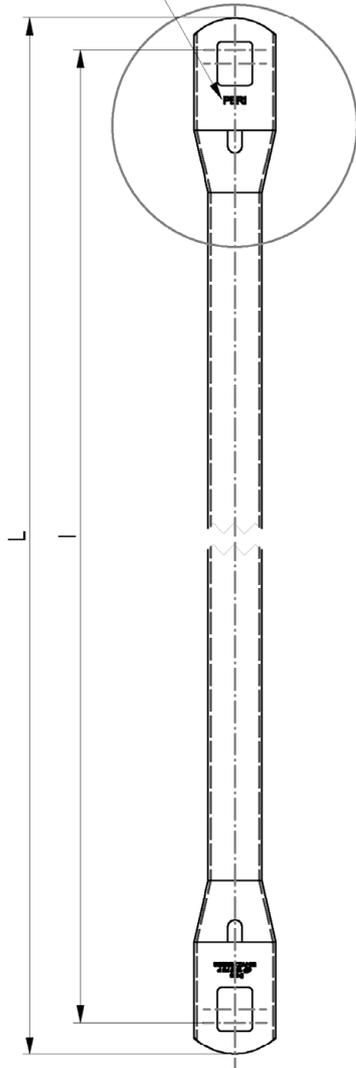


X

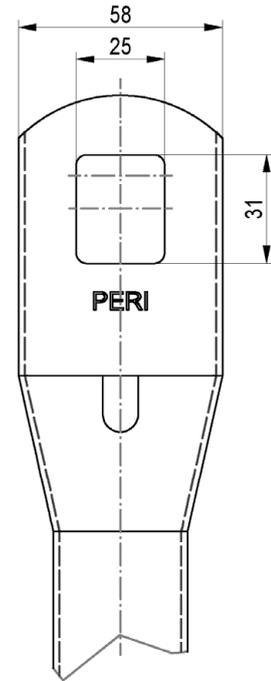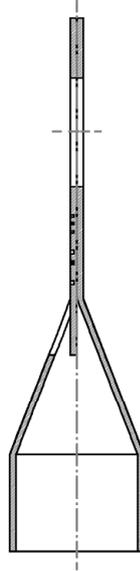

Systemmaß	Länge	Gewicht	
L [cm]	l [cm]	[kg]	
72	76,6	1,16	
104	108,6	1,67	
150	154,6	2,41	
200	204,6	3,22	
250	254,6	4,02	
300	304,6	4,82	


Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	GELAENDERHOLM UPG	RO 38X1,8	S235JRH	

Gerüstsystem "PERI UP T 72"		Anlage A, Seite 39
GELAENDERHOLM UPG		
Nur zur Verwendung		
Eva Kaim	2018-03-14	Zeichnungsnummer: A027.110A2039 a 1

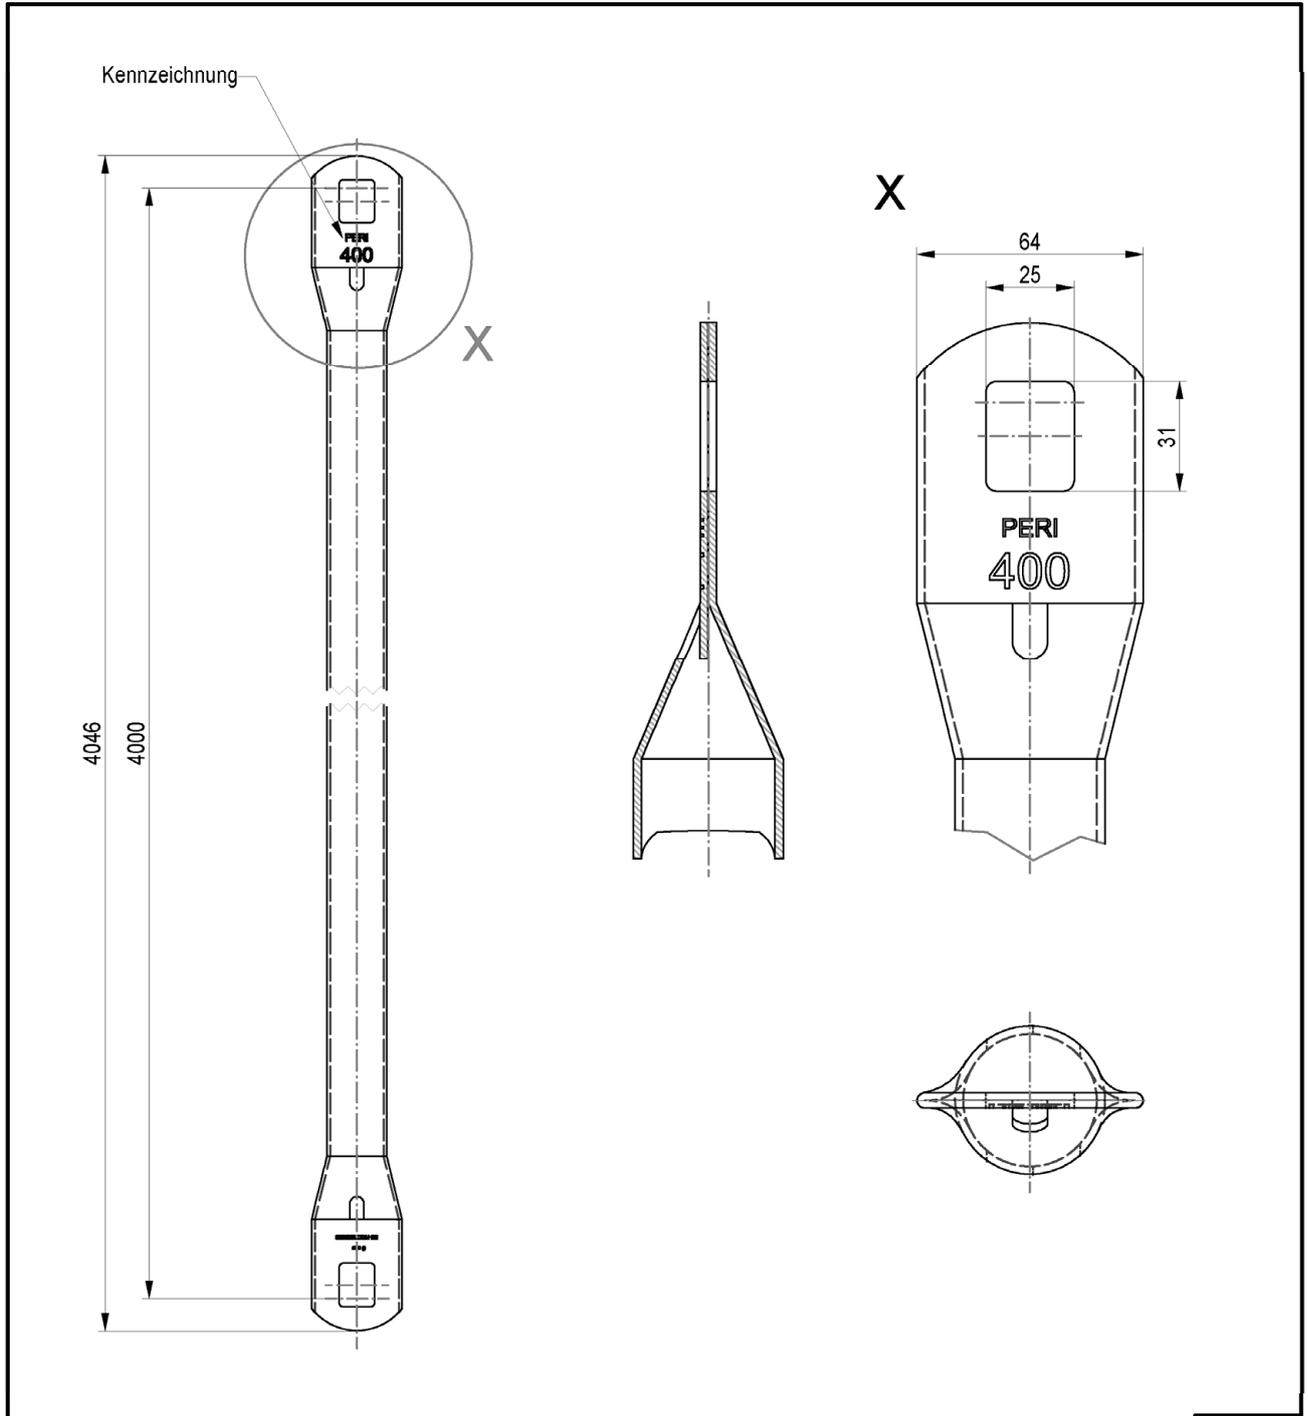

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung	Gewicht [kg]
GELAENDERHOLM UPG 400	RO 42,4X2,3	S235JRH		
Gerüstsystem "PERI UP T 72"				Anlage A, Seite 40
GELAENDERHOLM UPG 400				
Nur zur Verwendung				
Eva Kaim	2018-03-14		Zeichnungsnummer:	A027.110A2040 a 1

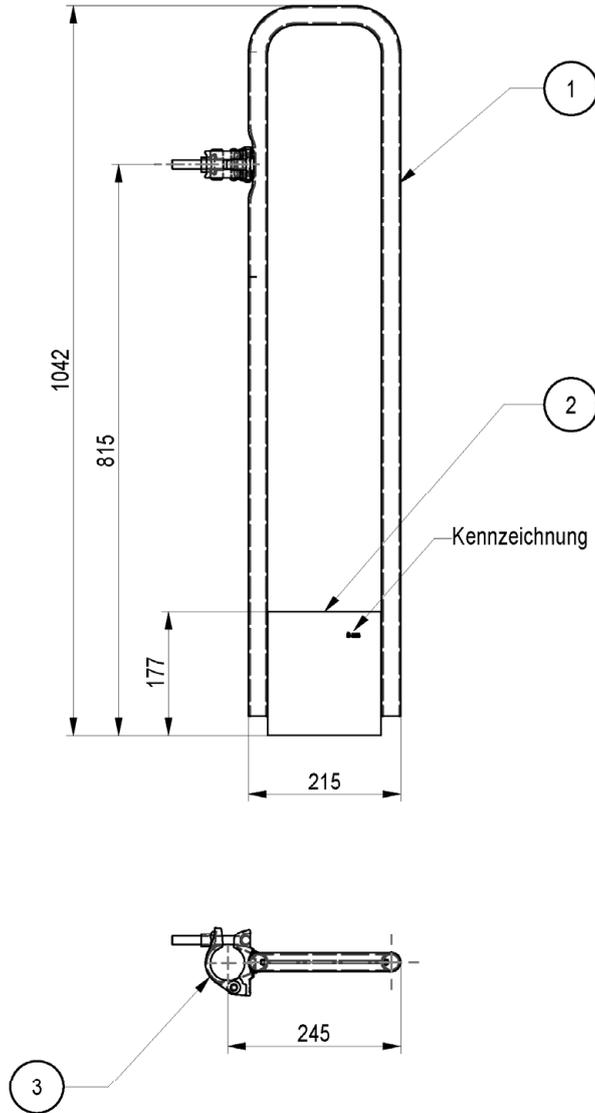


Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	ROHR UPX 32	RO 26,9X2	S235JRH	
2	BORDBLECH UPX 32	BL 3	S235JR	
3	HALBKUPPLUNG KLASSE A MIT SCHRAUBVERSCHLUSS		S275JR	

Gewicht
[kg]
3,9

Gerüstsystem "PERI UP T 72"				Anlage A, Seite 41
STIRNSEITENGELAENDER UPX 32				
Nur zur Verwendung				
Eva Kaim	2018-03-15		Zeichnungsnummer:	A027.110A2041 a 1

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

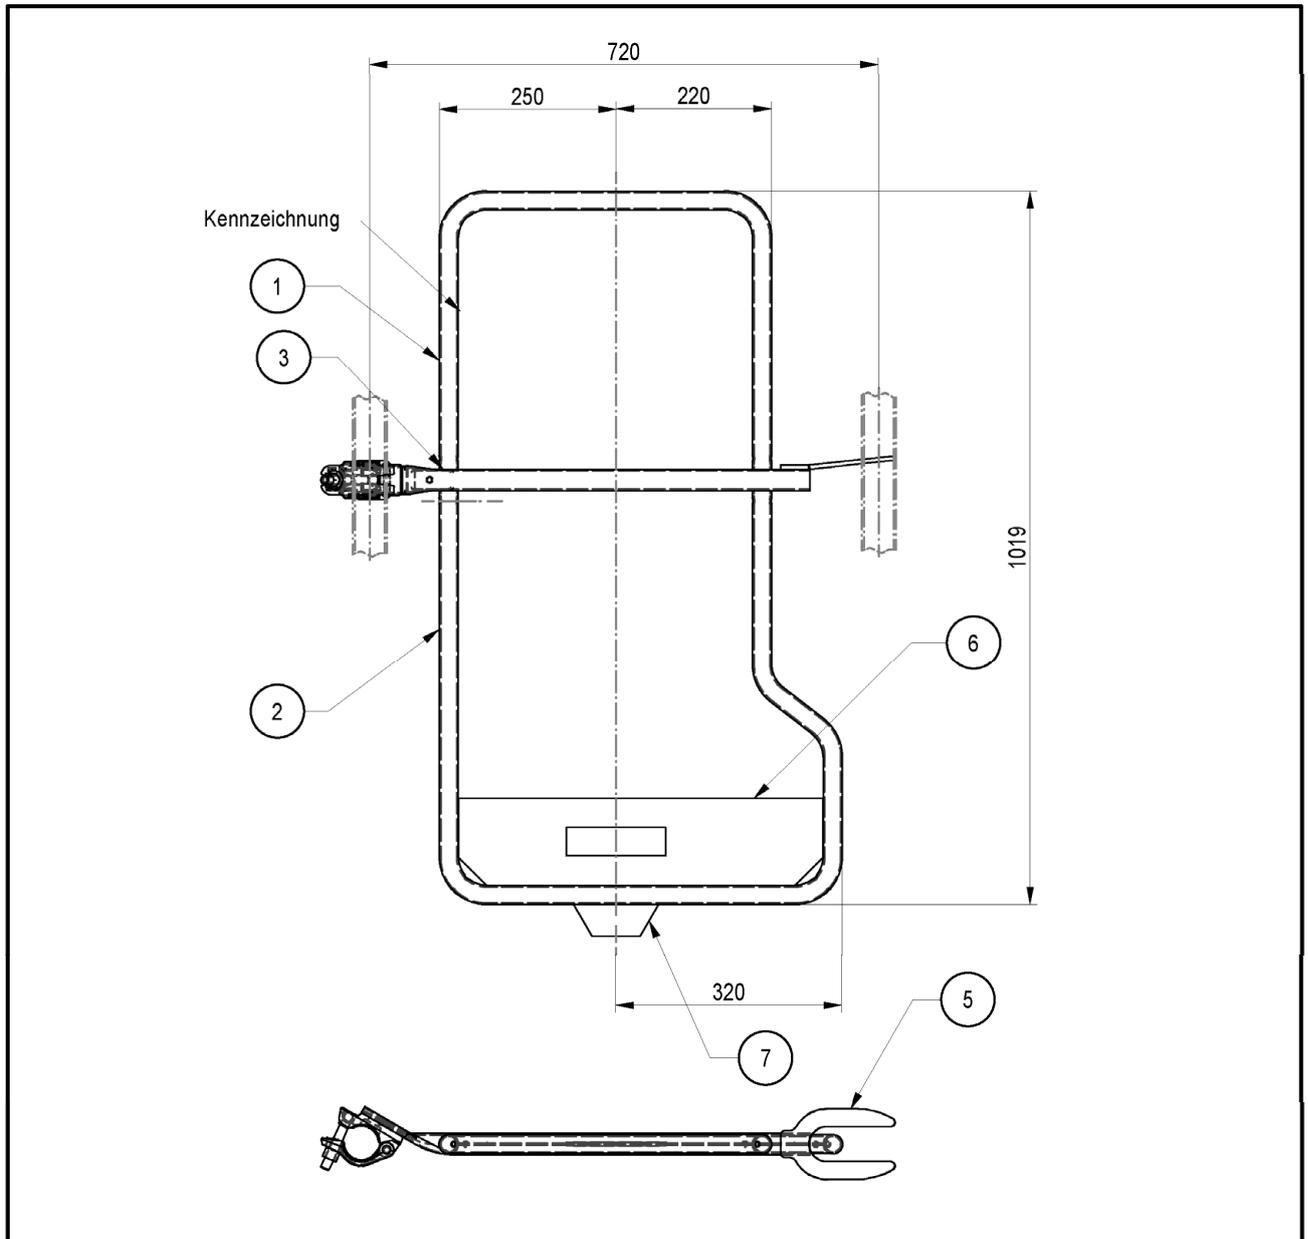

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	ROHR UPX 72, OBEN	RO 26,9X2	S235JRH	
2	ROHR UPX 72, UNTEN	RO 26,9X2	S235JRH	
3	ROHR	VR 30X2	S235JRH	
4	HALBKUPPLUNG KLASSE A MIT SCHRAUBVERSCHLUSS		S275JR	
5	GABEL	BL 6	S235JR	
6	BORDBLECH UPX 72	BL 3	S235JR	
7	BLECH	BL 5	S235JR	

Gewicht	
[kg]	
7,2	


Gerüstsystem "PERI UP T 72"

STIRNSEITENGELAENDER UPX 72

Nur zur Verwendung

Anlage A,
 Seite 42

Eva Kaim	2018-03-15		Zeichnungsnummer:	A027.110A2042	a	1
----------	------------	--	-------------------	---------------	---	---

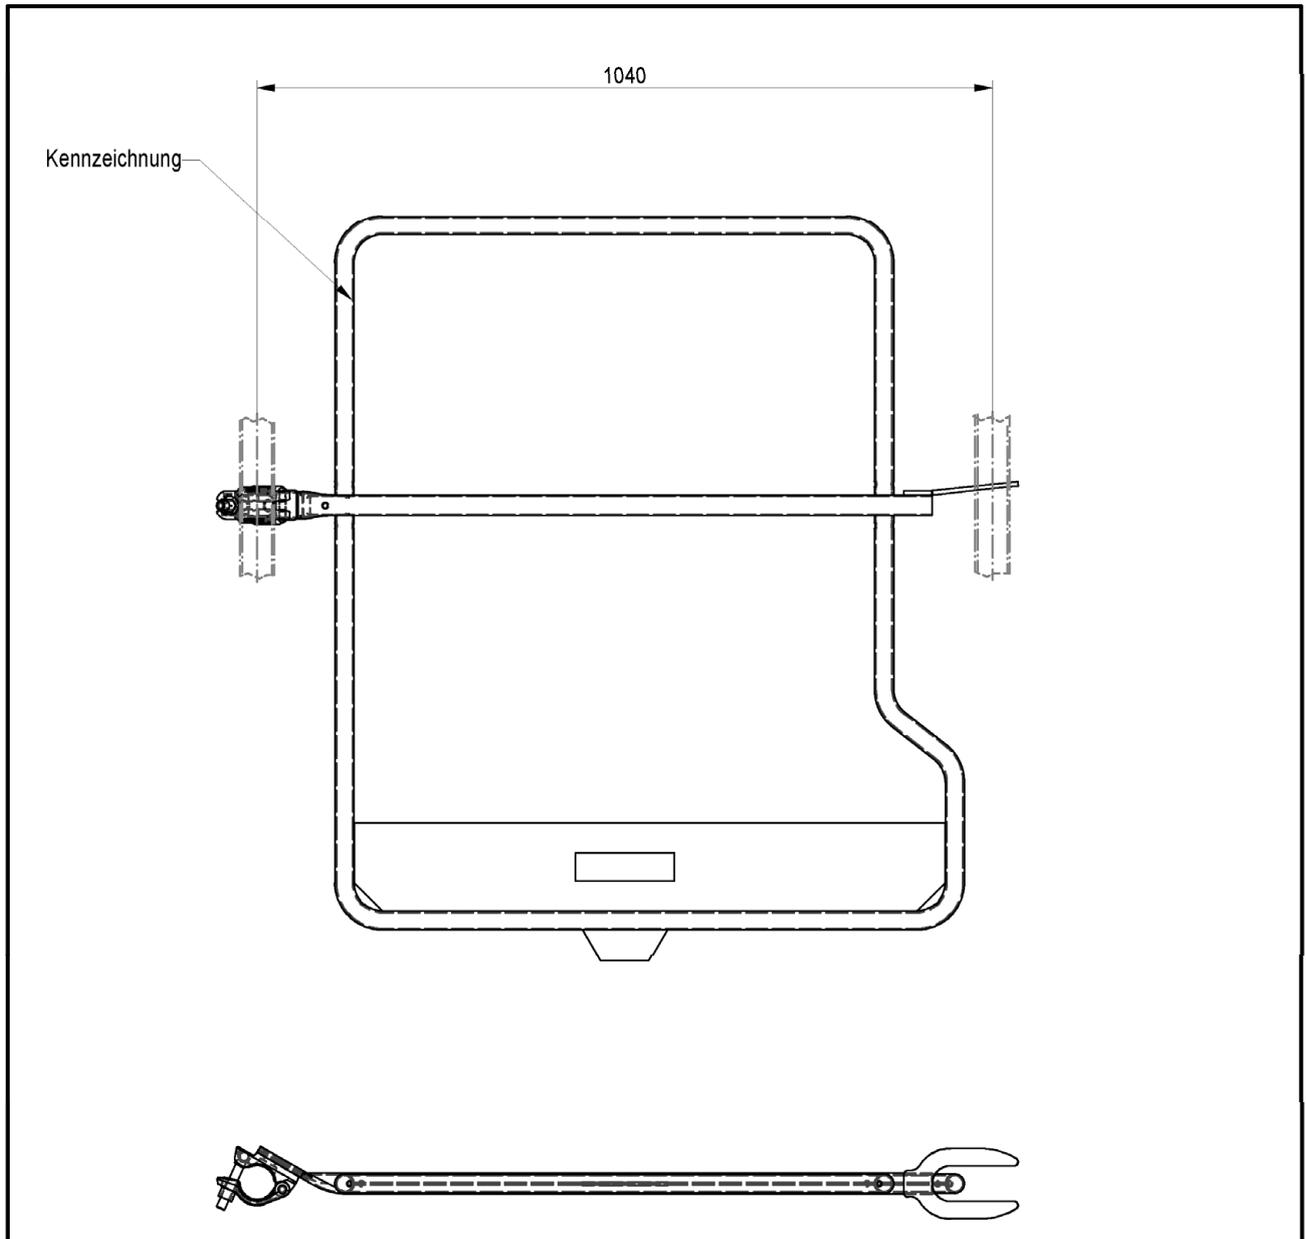


Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	ROHR UPX 104, OBEN	RO 26,9X2	S235JRH	
2	ROHR UPX 104, UNTEN	RO 26,9X2	S235JRH	
3	ROHR	VR 30X2	S235JRH	
4	HALBKUPPLUNG KLASSE A MIT SCHRAUBVERSCHLUSS		S275JR	
5	GABEL	BL 6	S235JR	
6	BORDBLECH UPX 104	BL 3	S235JR	
7	BLECH	BL 5	S235JR	

Gewicht	
[kg]	
9,4	

Gerüstsystem "PERI UP T 72"			Anlage A, Seite 43
STIRNSEITENGELAENDER UPX 104			
Nur zur Verwendung			
Eva Kaim	2018-03-15	Zeichnungsnummer:	A027.110A2043 a 1

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

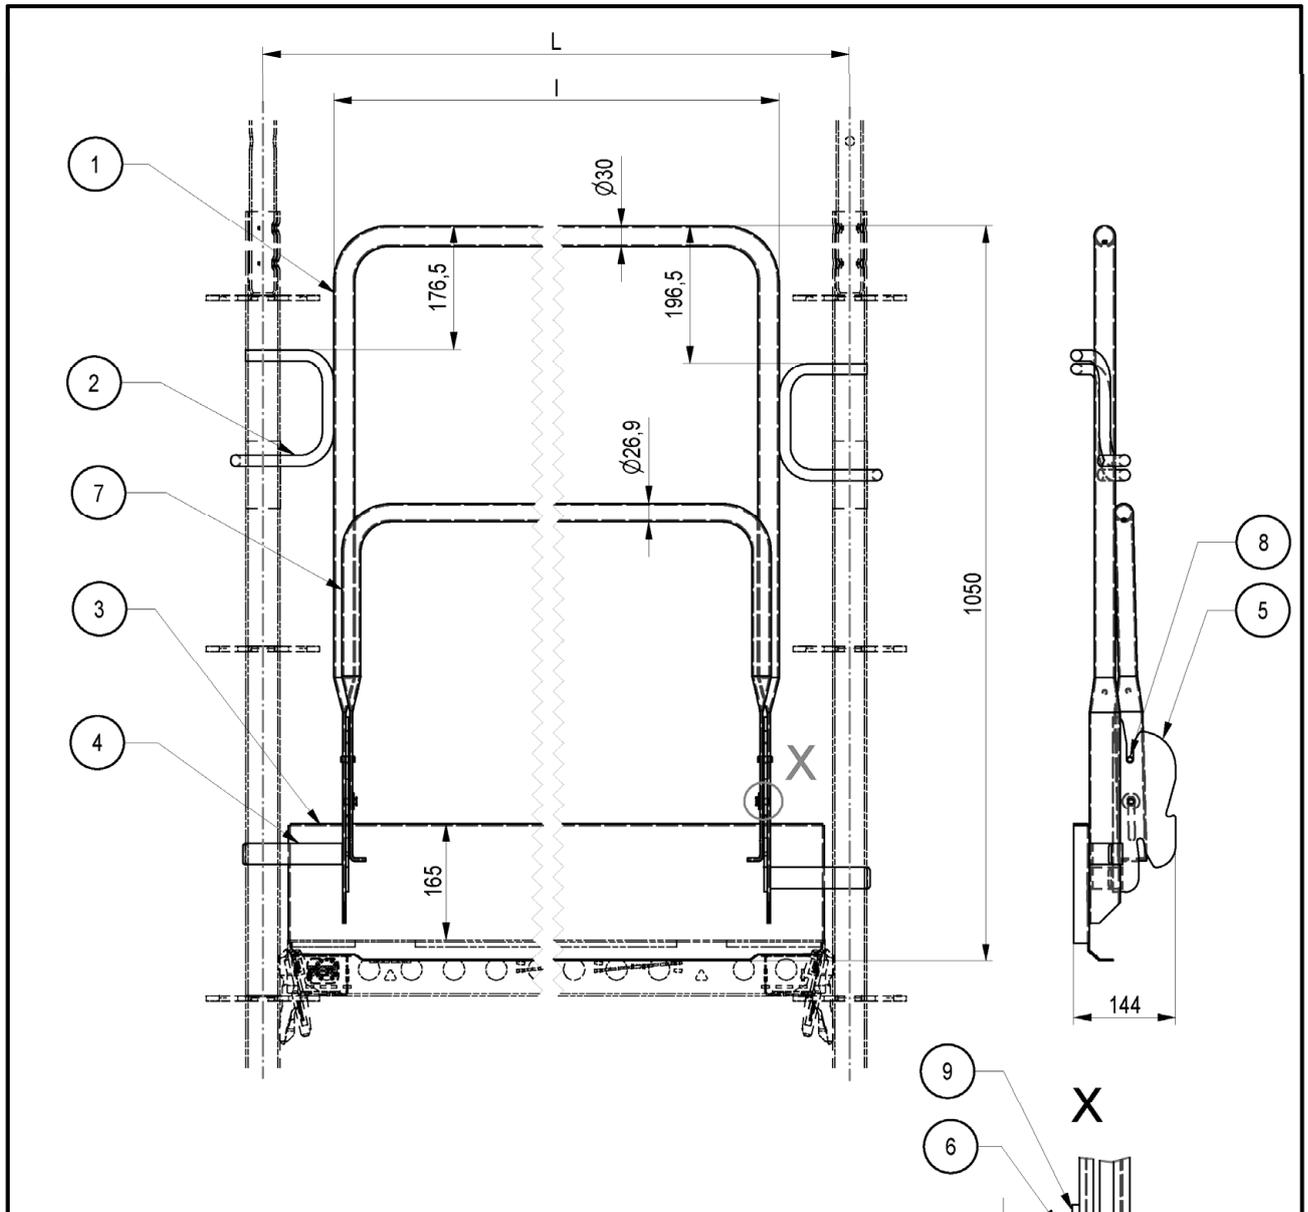

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	GELAENDERROHR UPA	RO 30X2	S235JRH	
2	KLAMMER	RD 16	S235JR	
3	BORDBLECH UPA	BL 2	S355MC	
4	ANSCHLAGBLECH UPA	FL 30X05	S235JR	
5	KULISSE UPA	BL 4	S235JR	
6	HALBHOHLNIET	RD 8	S235JR	
7	HOLM UPA	RO 26,9X2	S235JRH	
8	ZYLINDERSTIFT	8X20	STAHL	DIN EN ISO 2388
9	SCHEIBE	8	200HV	DIN EN ISO 7093-1

Systemmaß	Länge	Gewicht
L [cm]	l [cm]	[kg]
72	52,0	10,0
104	84,0	12,0


Gerüstsystem "PERI UP T 72"

VORL. STIRNSEITENGELAENDER UPA

Nur zur Verwendung

Anlage A,
Seite 44

Eva Kaim	2018-03-22	Zeichnungsnummer:	A027.110A2044	a	1
----------	------------	-------------------	---------------	---	---

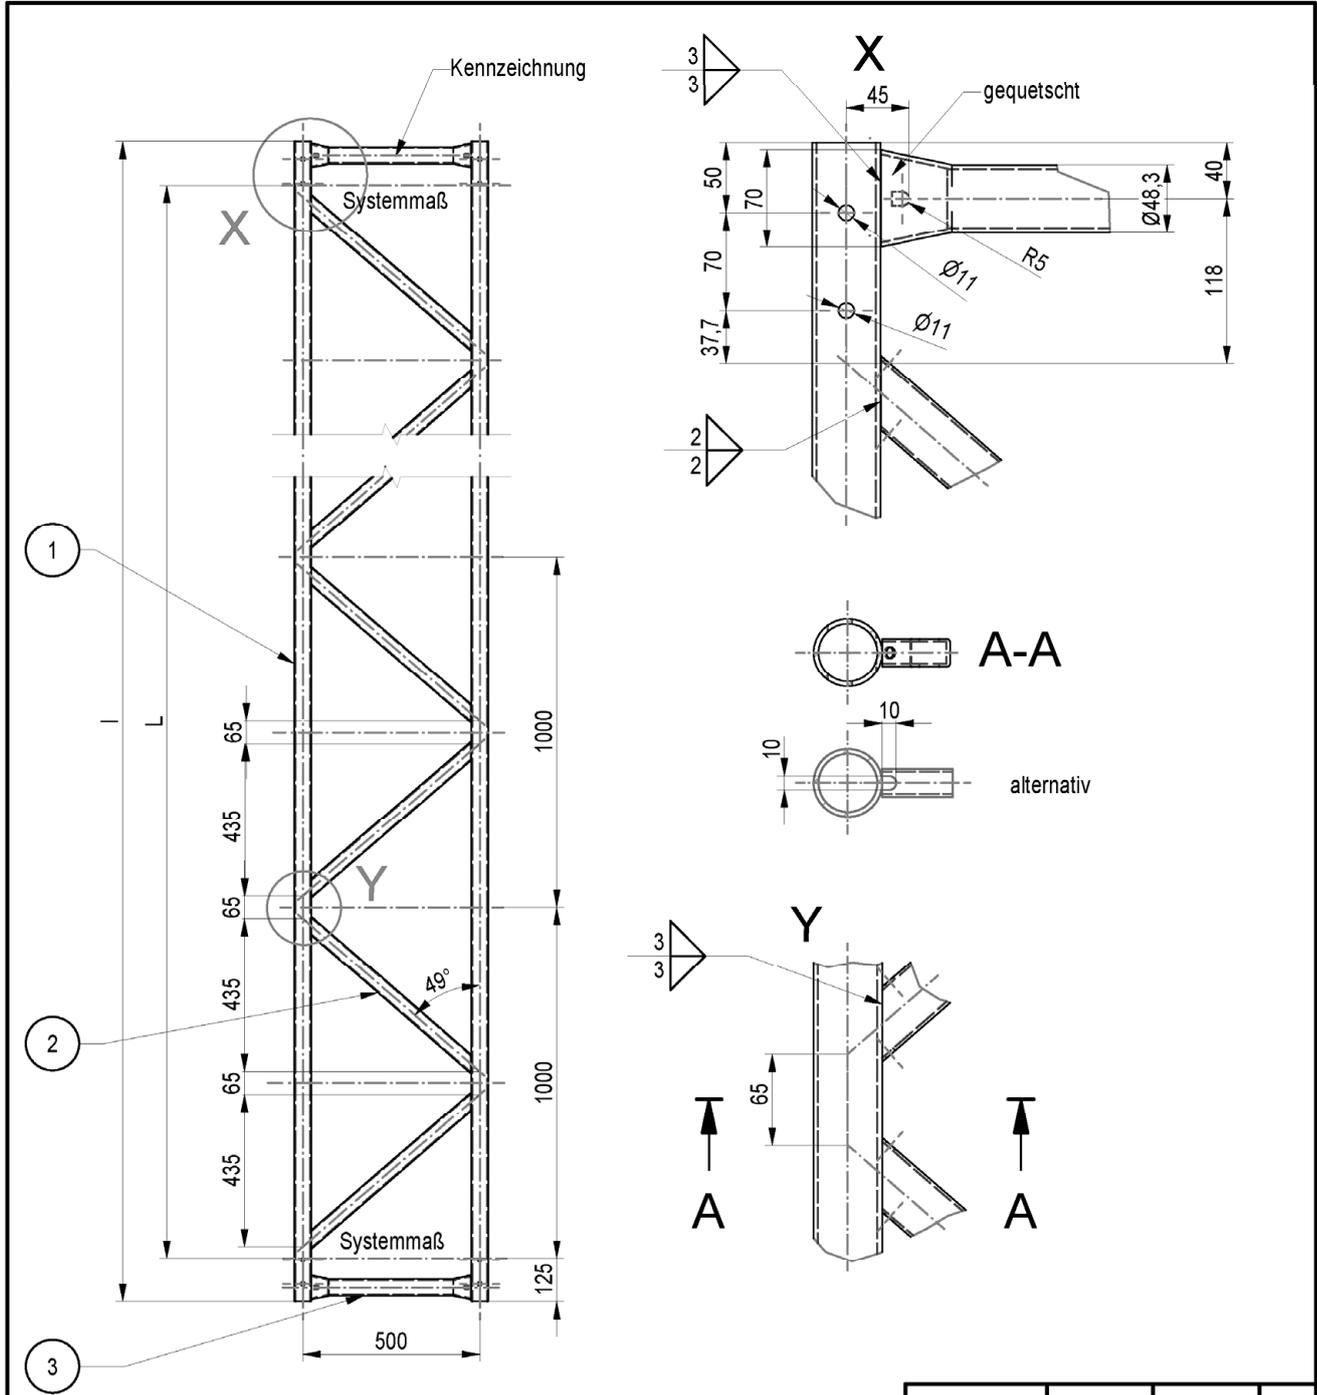


Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	GURTROHR ULS	RO 48,3X3,2	S235JRH	min R _{eH} 320N/mm ²
2	DIAGONALE ULS	RR 40X20X2	S235JRH	
3	PFOSTEN ULS	RO 48,3X3,2	S235JRH	min R _{eH} 320N/mm ²

Systemmaß	Länge	Gewicht
L [cm]	l [cm]	[kg]
400	425	41,7
500	525	50,9
600	625	60,2

Gerüstsystem "PERI UP T 72"		Anlage A, Seite 45
GITTERTRAEGER-STAHL ULS 50		
Christian Leder	2023-03-14	ab 08.11.2019 in Z-8.1-957
Zeichnungsnummer:		A027.130A2145 0 1

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

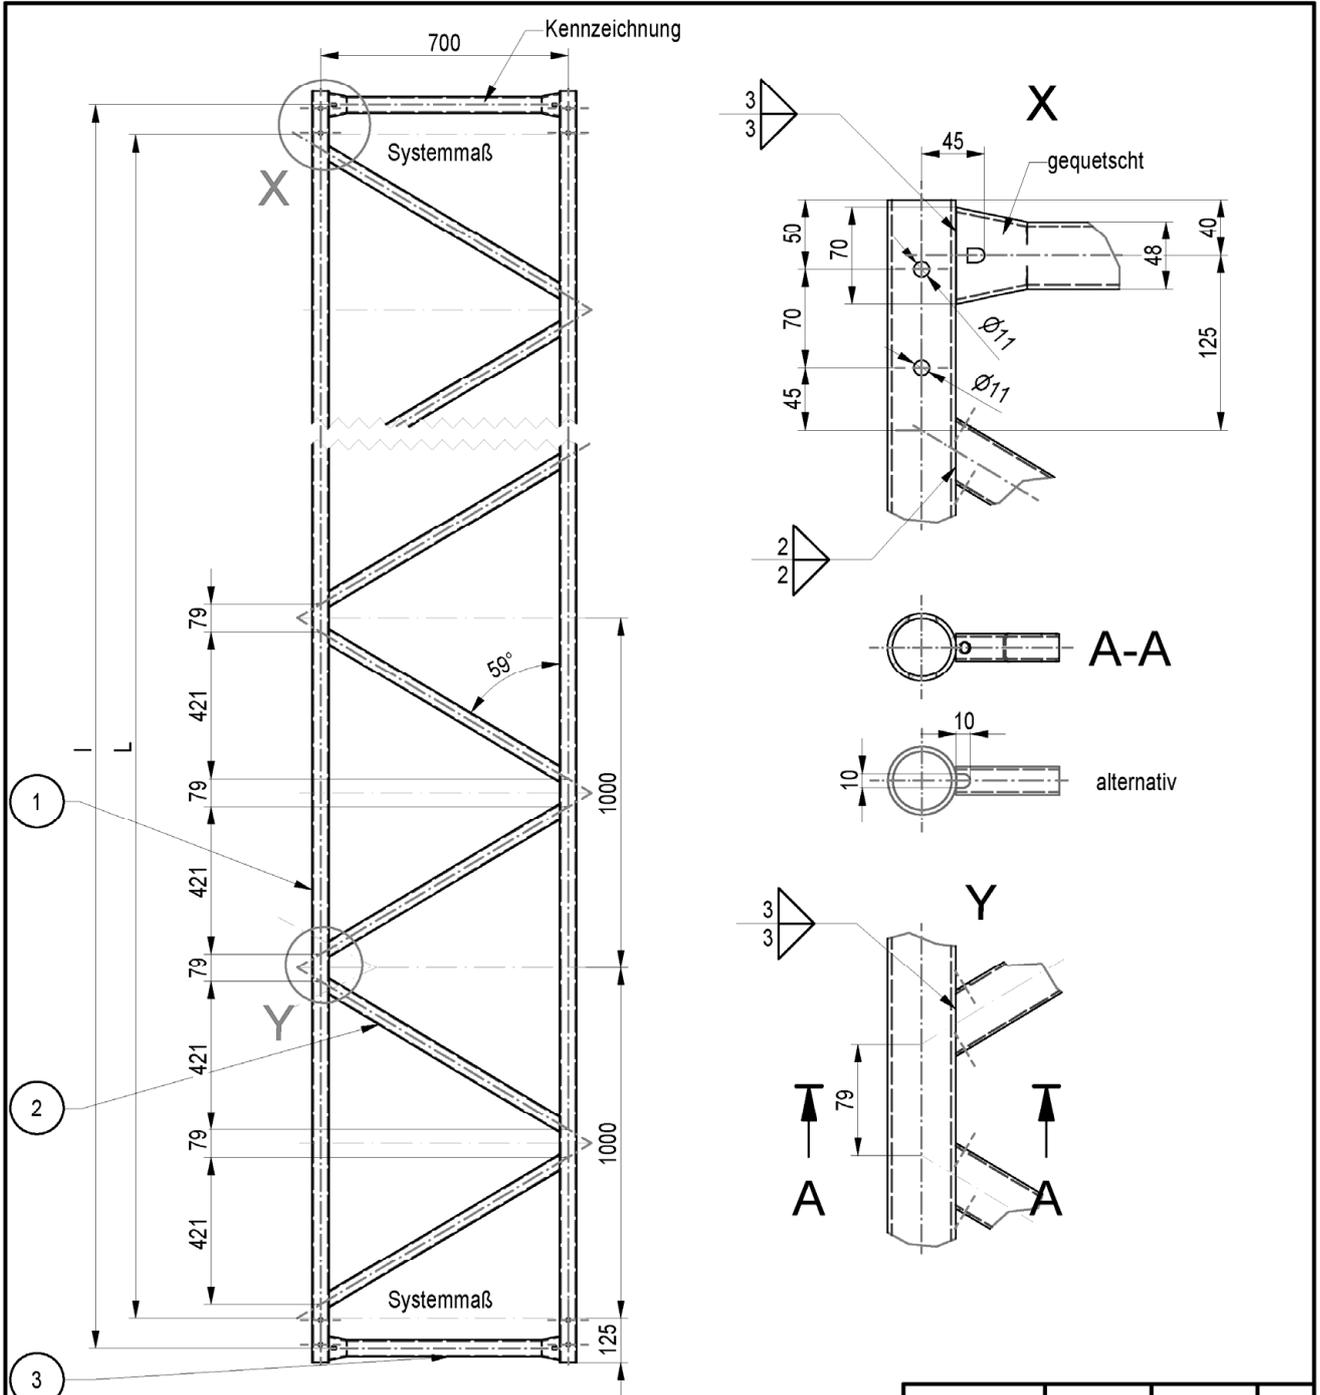


Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	GURTROHR ULS	RO 48,3X3,2	S235JRH	min R _{eH} 320N/mm ²
2	DIAGONALE ULS	RR 40X20X2	S235JRH	
3	PFOSTEN ULS	RO 48,3X3,2	S235JRH	min R _{eH} 320N/mm ²

Systemmaß	Länge	Gewicht
L [cm]	l [cm]	[kg]
500	525	54,8
600	625	64,5
800	825	83,6

Gerüstsystem "PERI UP T 72"				Anlage A, Seite 46
GITTERTRAEGER - STAHL ULS 70				
Christian Leder	2023-03-14	ab 08.11.2019 in Z-8.1-957	Zeichnungsnummer:	A027.130A2146 0 1

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

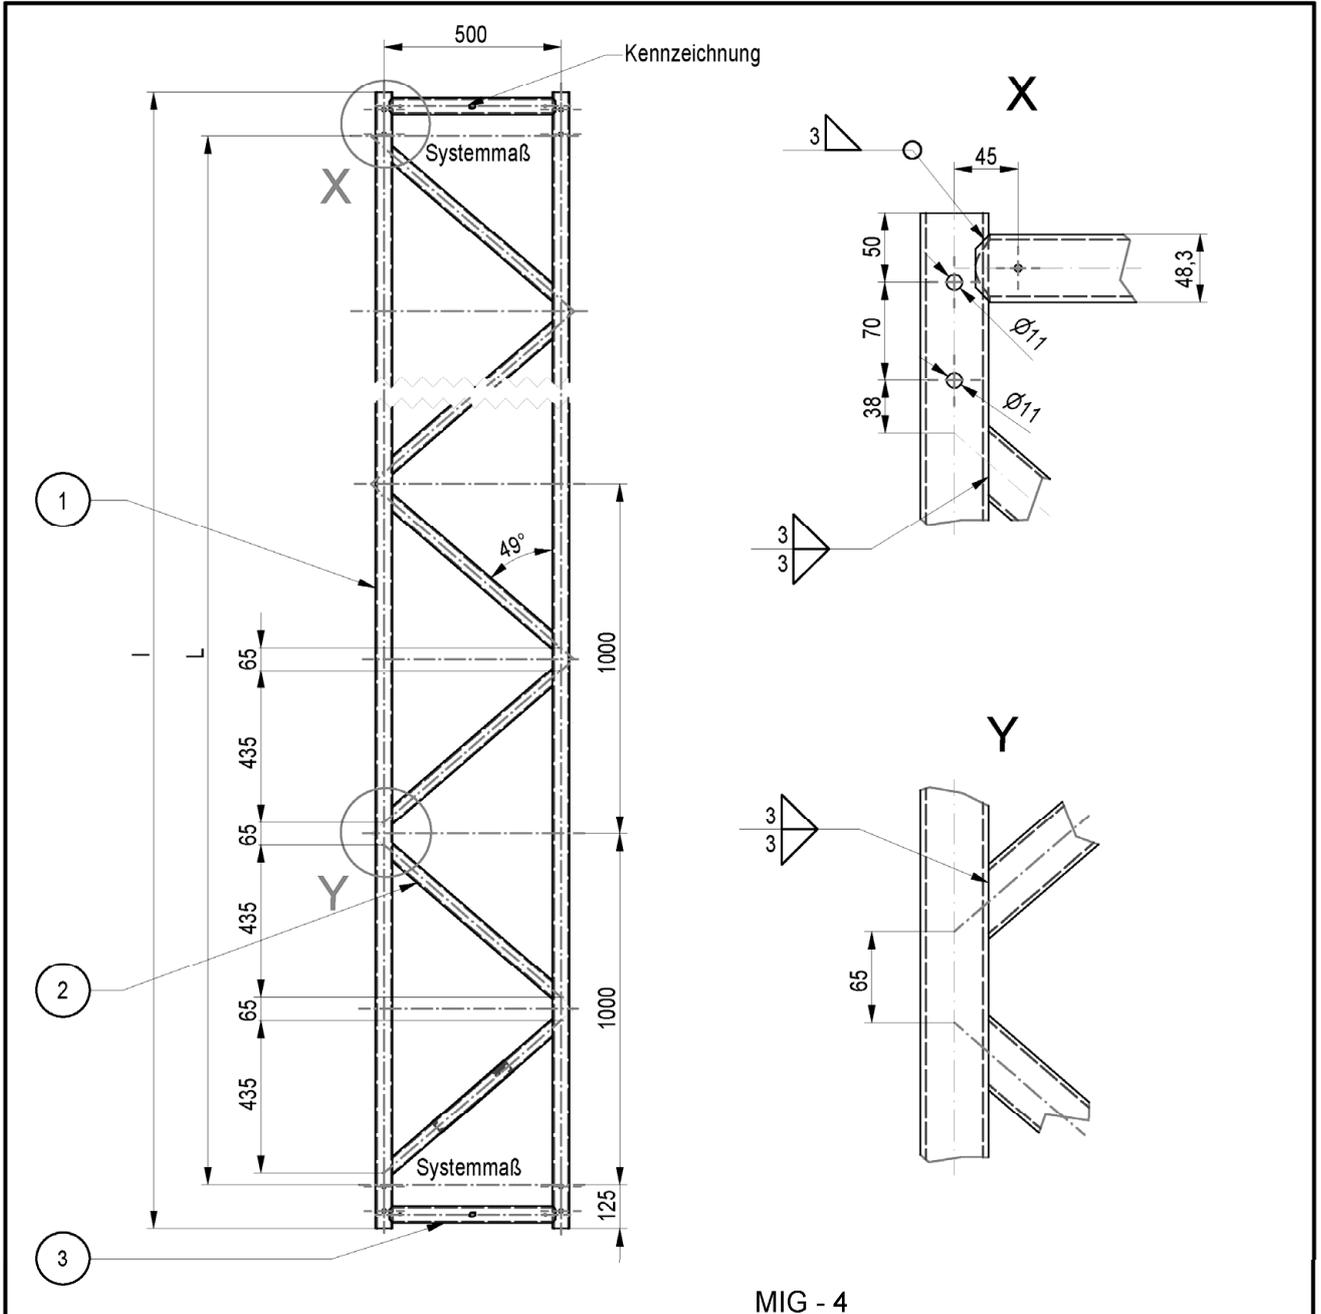


MIG - 4

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	GURTROHR ULA	RO 48,3X4	EN AW 6082 T5 altern. EN AW 6082 T6	
2	DIAGONALE ULA	RR 40X20X3	EN AW 6082 T5	
3	PFOSTEN ULA	RO 48,3X4	EN AW 6082 T5 altern. EN AW 6082 T6	

Systemmaß	Länge	Gewicht
H [cm]	l [cm]	[kg]
400	425	18,4
500	525	22,5
600	625	26,5

Gerüstsystem "PERI UP T 72"		Anlage A, Seite 47				
GITTERTRAEGER - ALU ULA 50 HD						
Christian Leder	2023-03-14	ab 08.11.2019 in Z-8.1-957	Zeichnungsnummer:	A027.130A2147	0	1

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

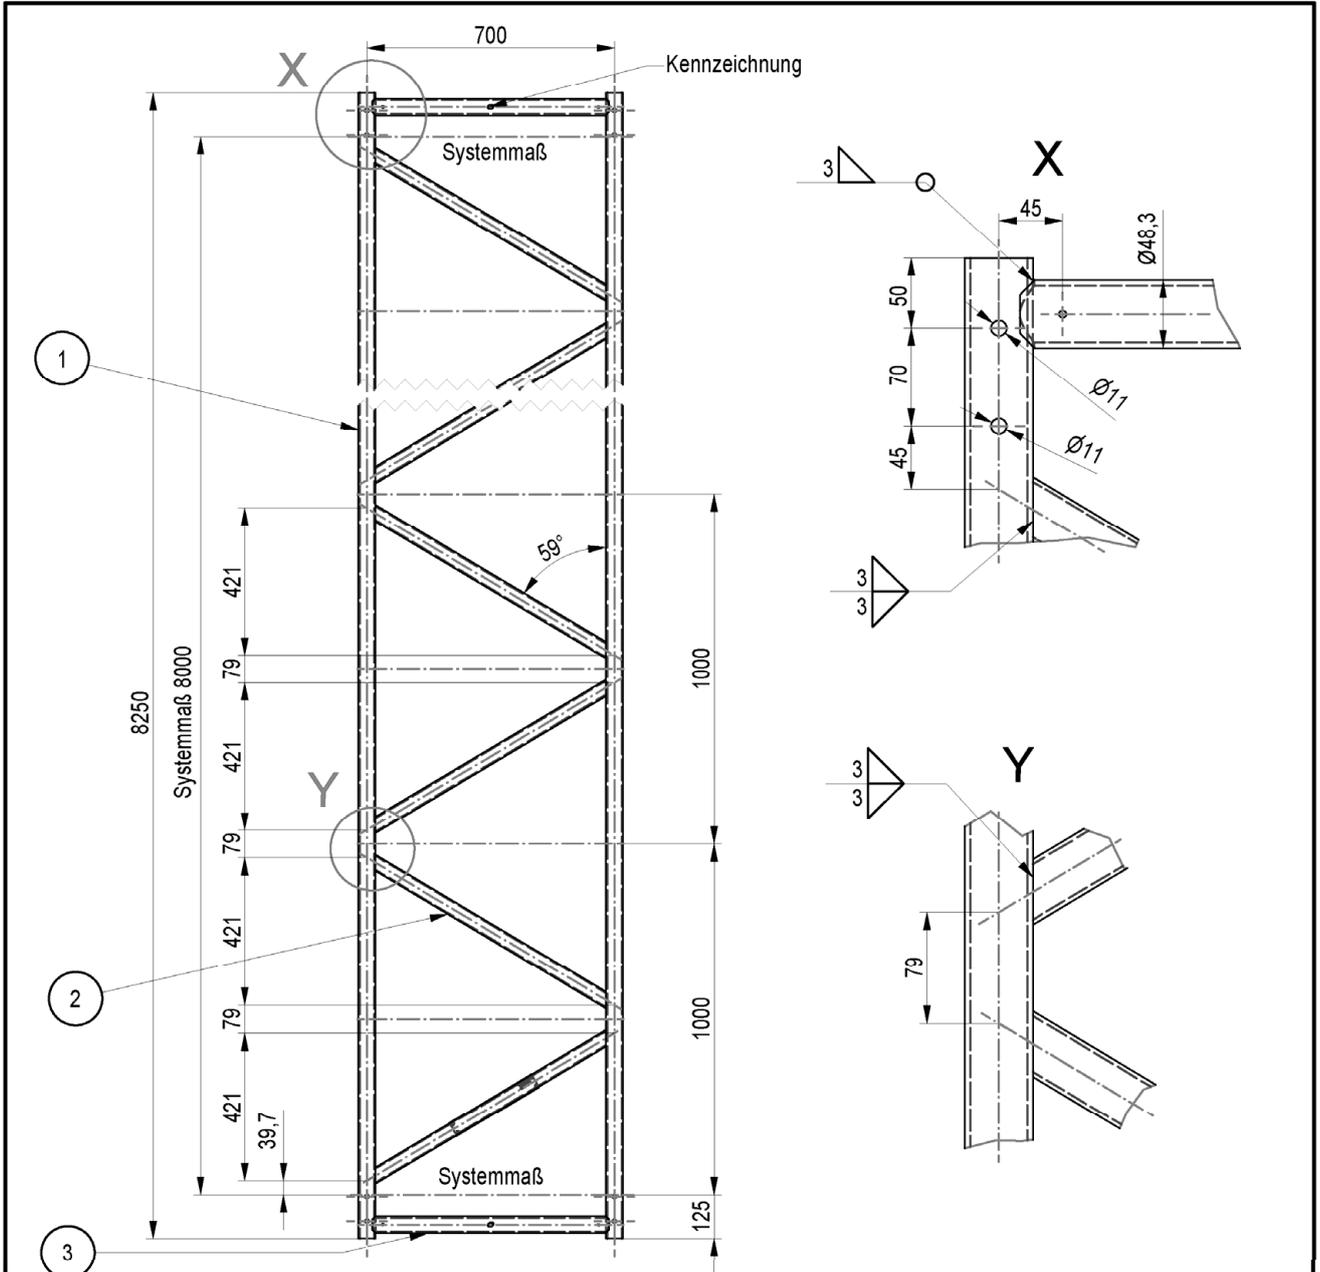


MIG - 4


Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	GURTROHR ULA	RO 48,3X4	EN AW 6082 T5 altern. EN AW 6082 T6	
2	DIAGONALE ULA	RR 40X20X3	EN AW 6082 T5	
3	PFOSTEN ULA	RO 48,3X4	EN AW 6082 T5 altern. EN AW 6082 T6	

Gewicht
[kg]
37,4

Gerüstsystem "PERI UP T 72"				Anlage A, Seite 48
GITTERTRAEGER - ALU ULA 70 HD				
Christian Leder				
2023-03-14	ab 08.11.2019 in Z-8.1-957	Zeichnungsnummer:	A027.130A2148	0 1

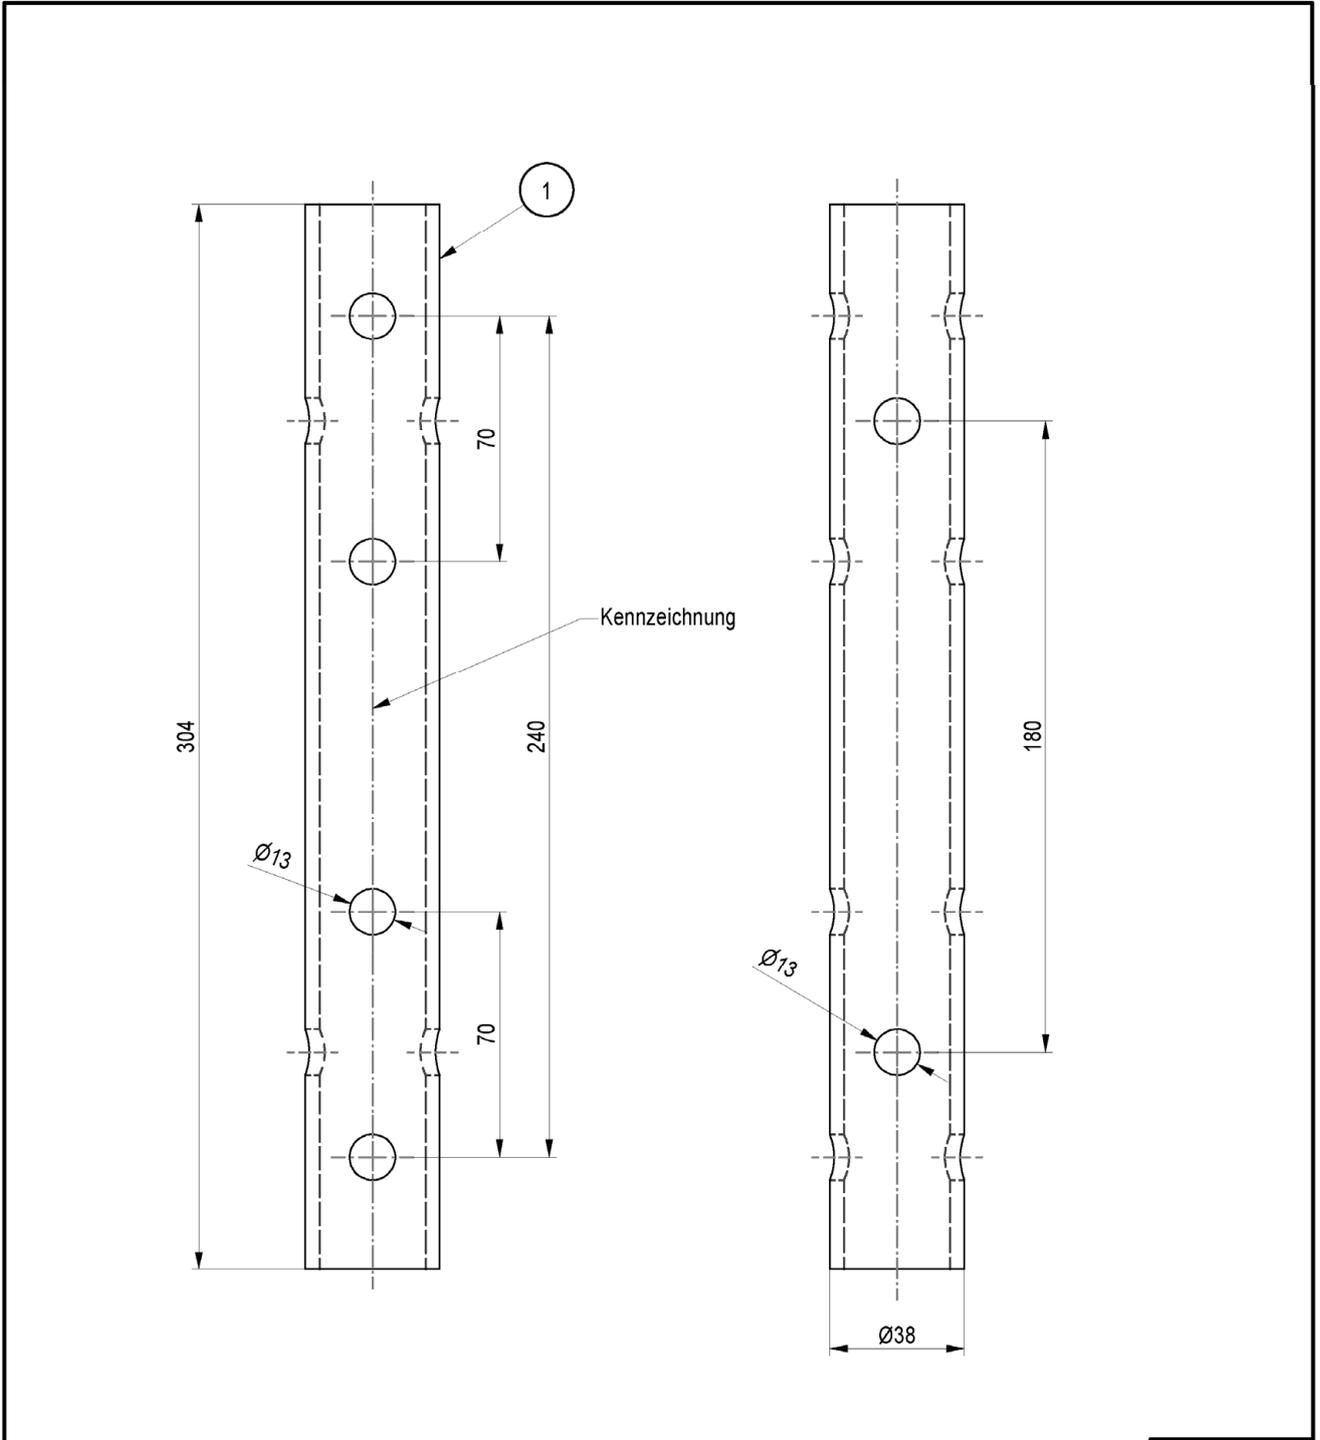

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung	Gewicht
1	ROHR ULT 32	RO 38X4	S420MH		[kg]
					1,0
Gerüstsystem "PERI UP T 72"					Anlage A, Seite 49
VERBINDER ULT 32					
Christian Leder	2023-03-14	ab 08.11.2019 in Z-8.1-957	Zeichnungsnummer:	A027.130A2149	0 1

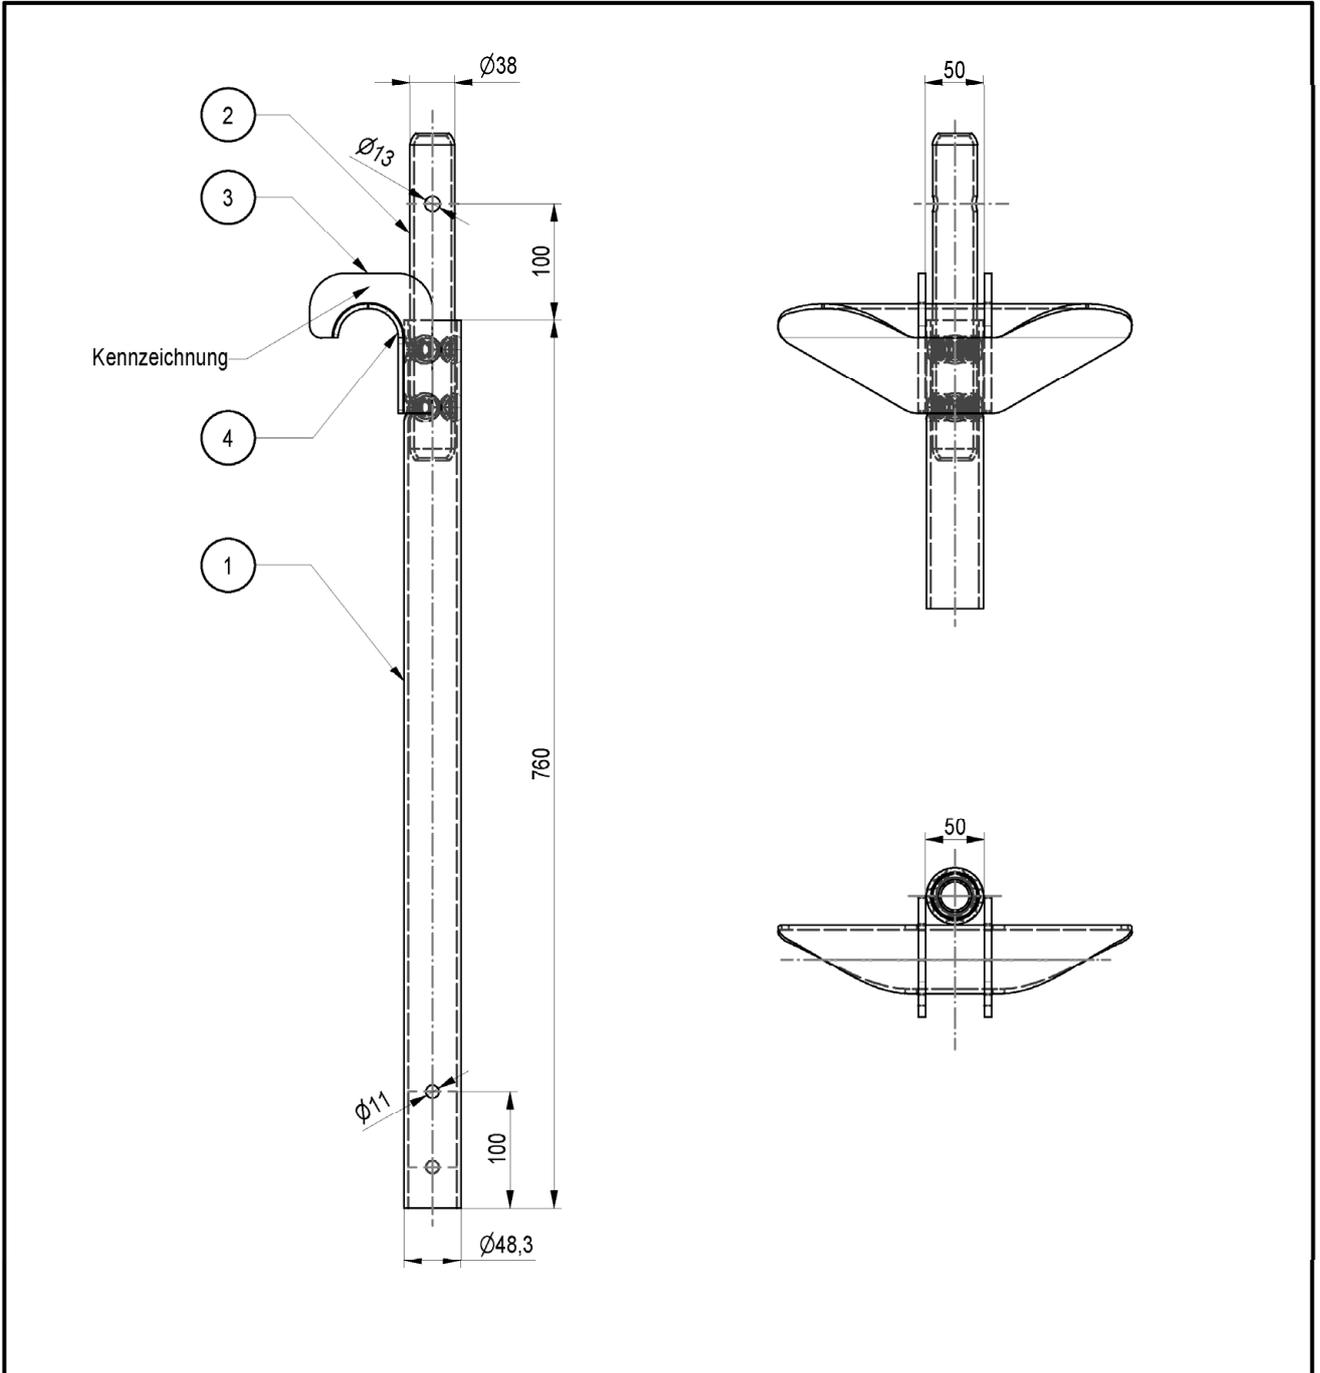


Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	ROHR ULB	RO 48,3X3,6	S355J2H	
2	ROHRZAPFEN 28	RO 38X3,2	S235JRH	min R _{eH} 320N/mm ²
3	HAKEN ULB	BL 6	S355J2D	DIN EN 10025-2/10027
4	BLECH ULB	BL 4	S355MC	

Gewicht	
[kg]	
5,3	

Gerüstsystem "PERI UP T 72"			
SCHIEBEREITER ULB 50/70			
Christian Leder	2023-03-14	ab 08.11.2019 in Z-8.1-957	Zeichnungsnummer: A027.130A2150 0 1



Anlage A,
 Seite 50

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

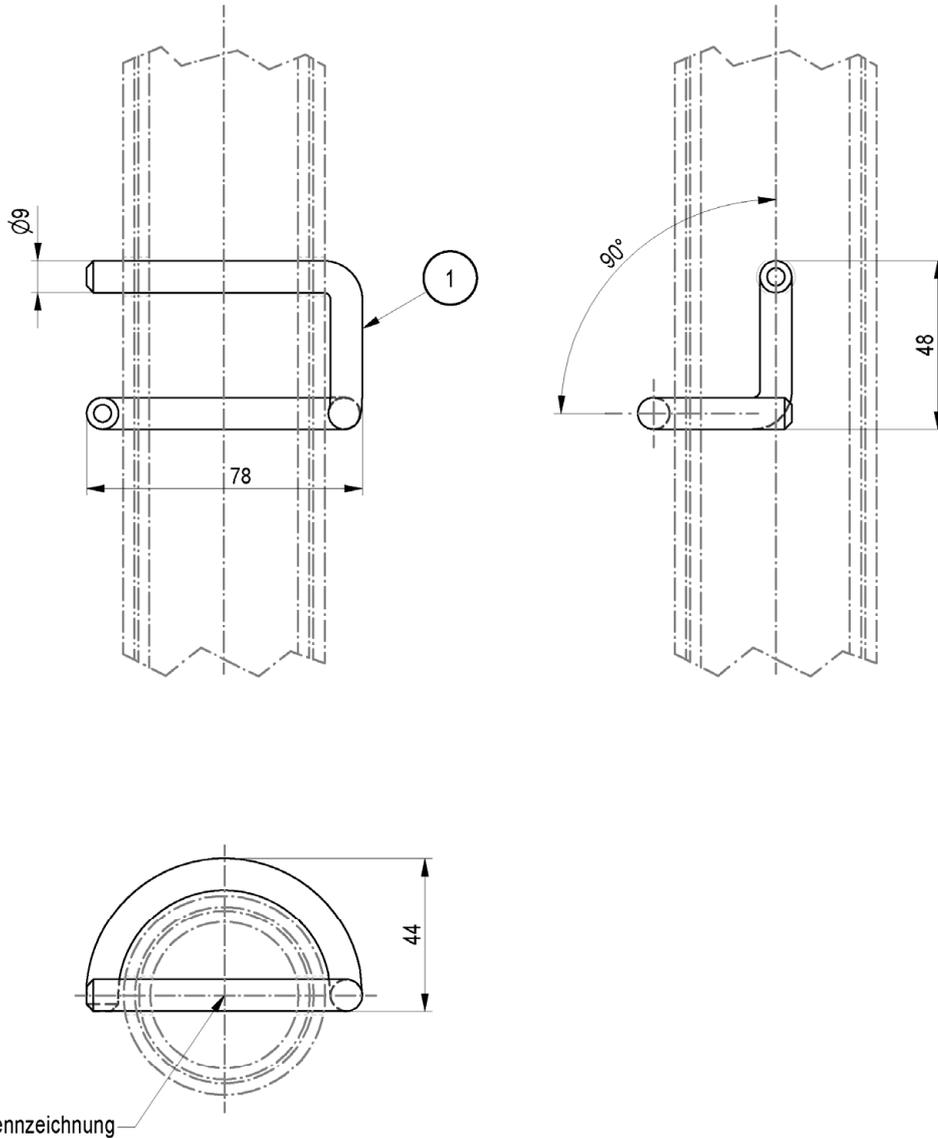


Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung	Gewicht
1	FALLSTECKER 48/57	RD 9	S235JR		[kg]
					0,11
Gerüstsystem "PERI UP T 72"					Anlage A, Seite 51
FALLSTECKER Ø48/57					
Nur zur Verwendung					
Christian Leder		2023-03-14	ab 08.11.2019 in Z-8.1-957	Zeichnungsnummer:	A027.130A2151 0 1

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

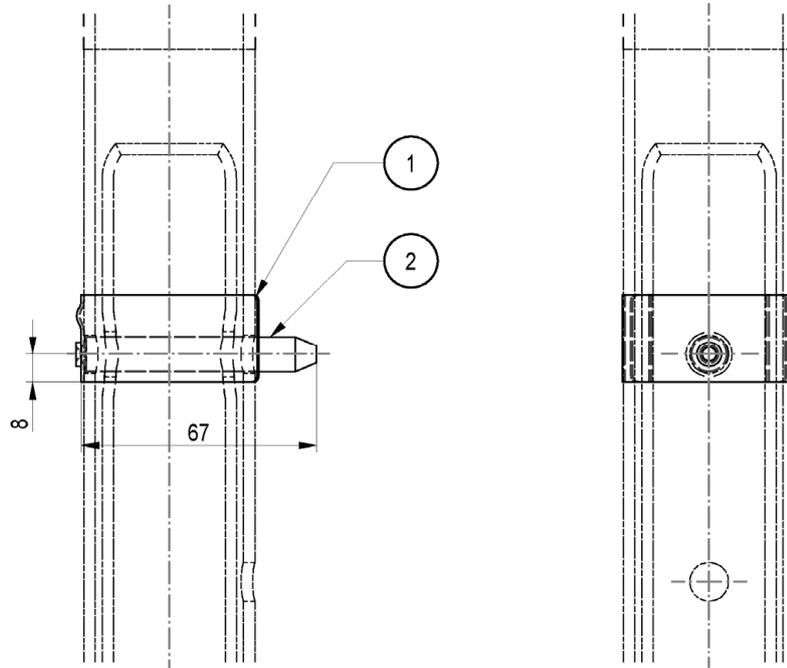

Kennzeichnung

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung	Gewicht
1	BLECHBUEGEL	BD0,75X25	1.4310		[kg]
2	BOLZEN	RD 10	11SMNPB30+C	DIN EN 10277-3/10087	0,06
Gerüstsystem "PERI UP T 72"					Anlage A, Seite 52
STECKBOLZEN Ø48/57					
Christian Leder		2023-03-14	ab 08.11.2019 in Z-8.1-957	Zeichnungsnummer:	A027.130A2152 0 1

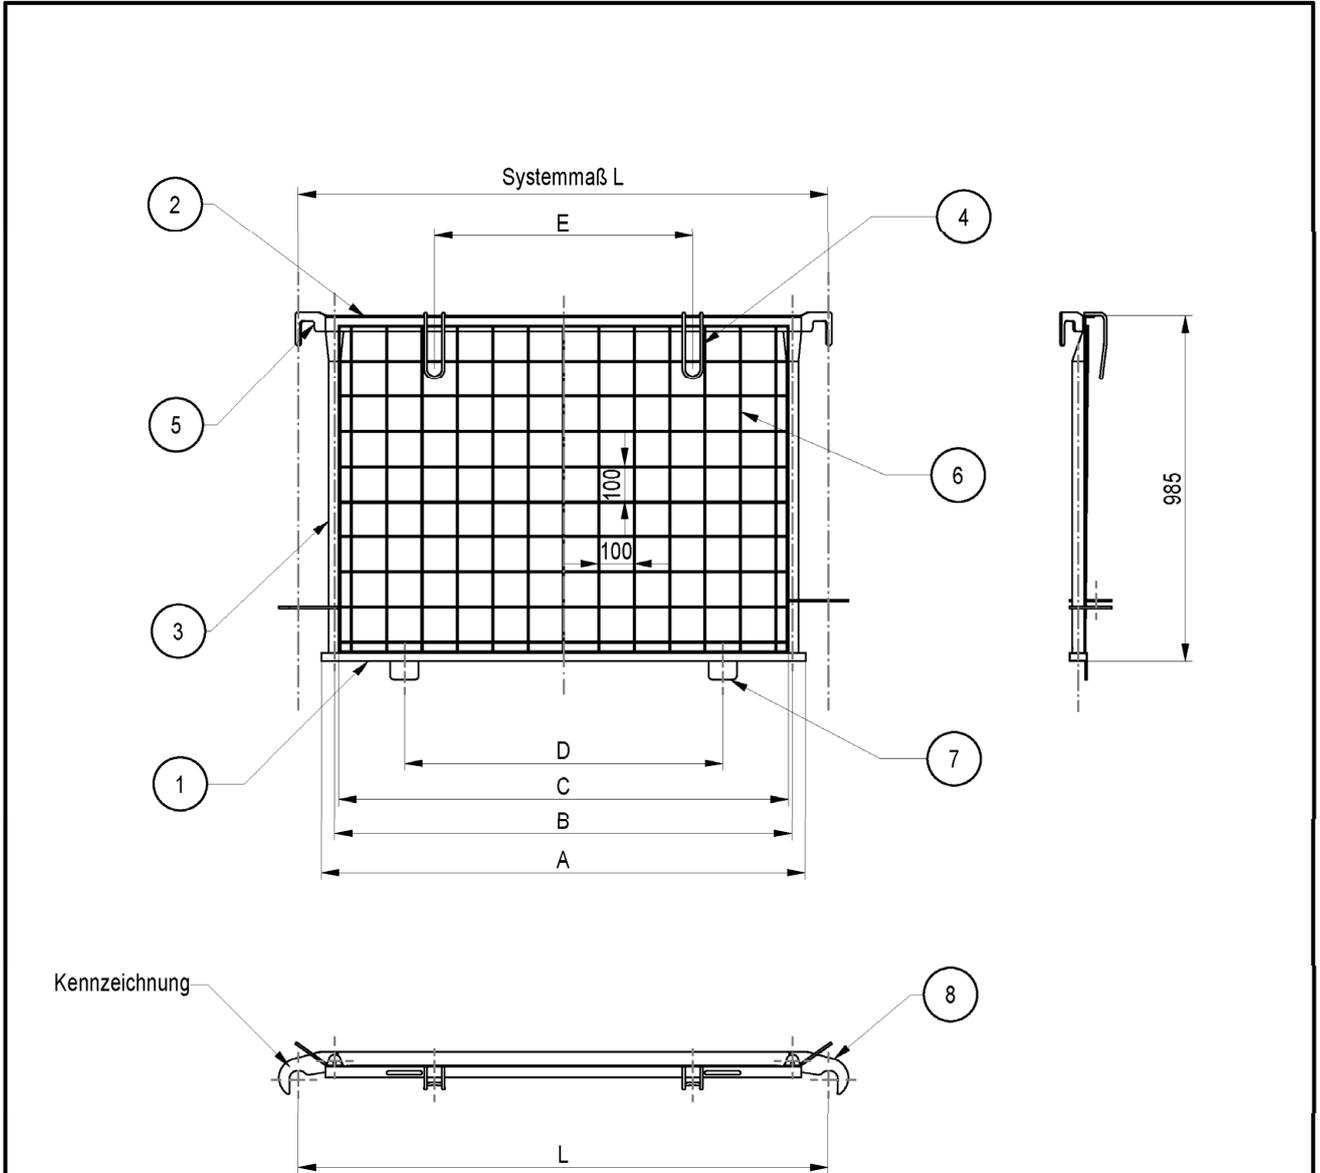


Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff
1	ROHR UPP	RR 50X25X2	S235JRH
2	WINKEL	L 45X30X4	S235JR
3	PFOSTEN UPP	RO 33,7X2	S235JRH
4	BUEGEL UPP	RD 8	S235JR
5	HAKEN UPP	BL 6	S235JR
6	DRAHTGITTER	RD 4	S235JRC+C
7	BLECH UPP	BL 5	S235JRC
8	EINHAENGEBLECH UPP	BL 6	S235JR

Systemmaß	A	B	C	D	E	Gewicht
L [cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[kg]
150	137	129,5	127,2	90	73	13,7
200	187	179,5	177,2	140	100	16,8
250	237	229,5	227,2	190	130	20,1
300	287	279,5	277,2	240	160	23,3

Gerüstsystem "PERI UP T 72"					Anlage A, Seite 53	
SCHUTZWAND UPP						
Nur zur Verwendung						
Eva Kaim	2018-03-21	Zeichnungsnummer:			A027.110A2053	a 1

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

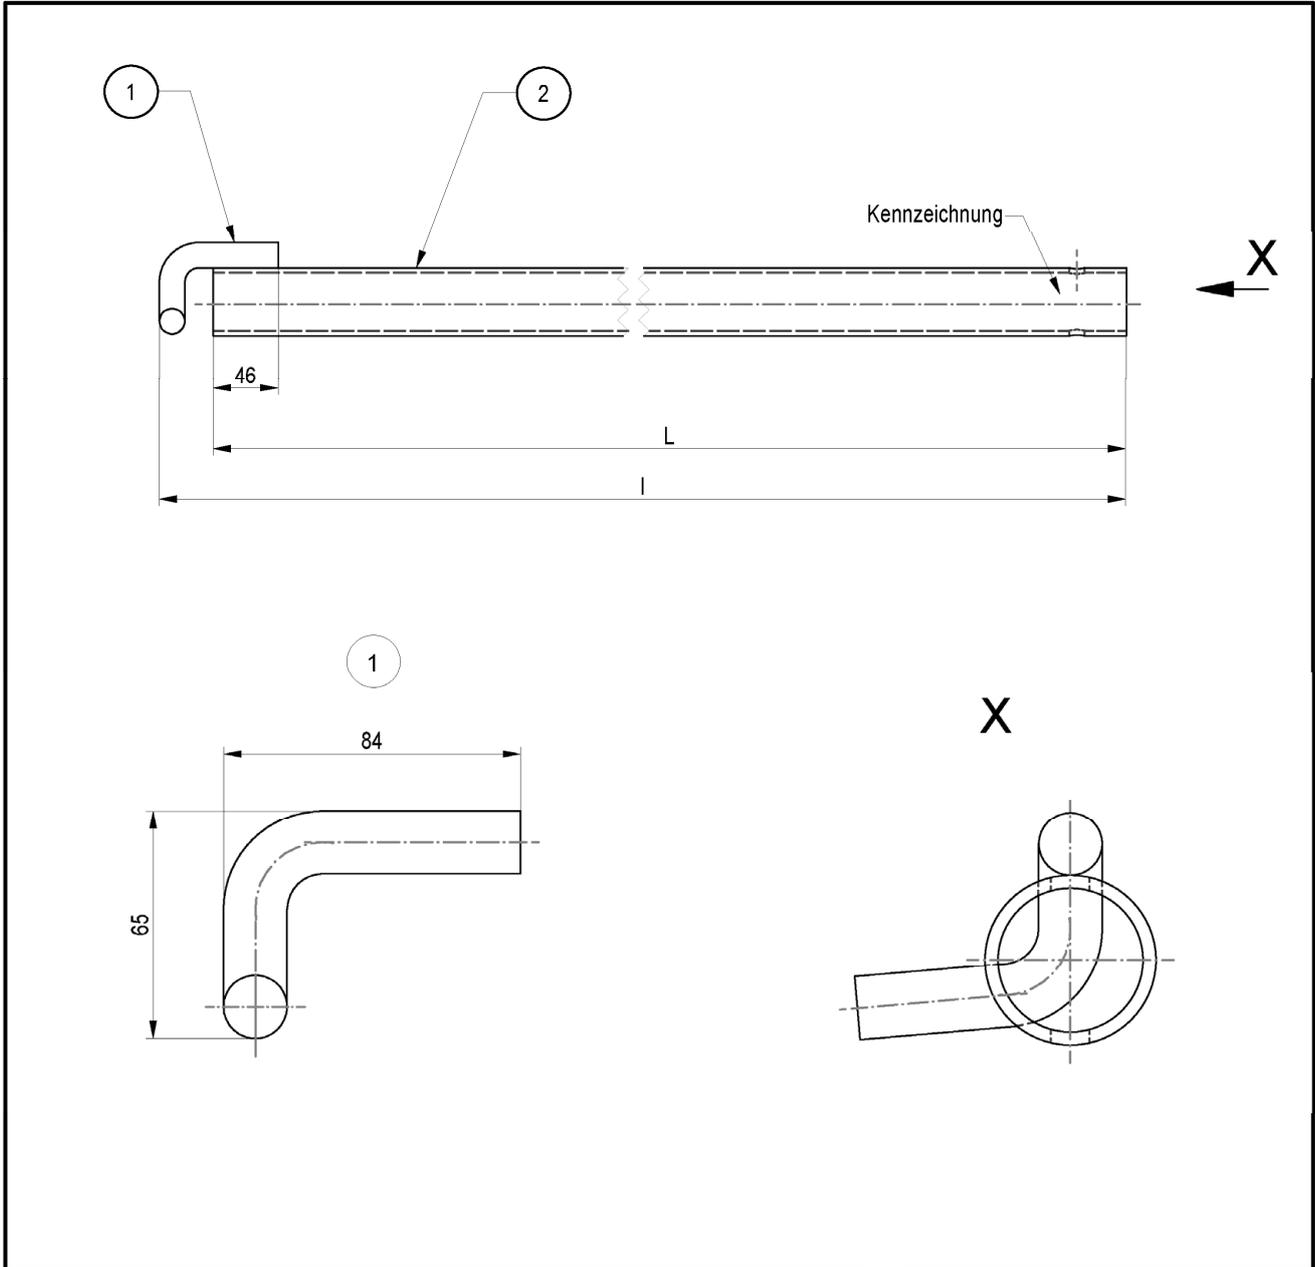


Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	HAKEN UWT	RD 18	S355J2	
2	ROHR UWT 45	RO 48,3X3,2	S235JRH	min R _{el} 320N/mm ²
2	ROHR UWT 70	RO 48,3X3,2	S235JRH	min R _{el} 320N/mm ²
2	ROHR UWT 110	RO 48,3X3,6	S355J2H	
2	ROHR UWT 140	RO 48,3X3,6	S355J2H	
2	ROHR UWT 170	RO 48,3X3,6	S355J2H	
2	ROHR UWT 220	RO 48,3X3,6	S355J2H	
2	ROHR UWT 270	RO 48,3X3,6	S355J2H	

Systemmaß	Länge	Gewicht
L [cm]	l [cm]	[kg]
45	48,8	1,9
70	73,8	2,8
110	113,8	4,7
140	143,8	5,9
170	173,8	7,1
220	223,8	9,1
270	273,8	11,0


Gerüstsystem "PERI UP T 72"		Anlage A, Seite 54				
GERUESTHALTER UWT						
Christian Leder	2023-03-14	ab 08.11.2019 in Z-8.1-957	Zeichnungsnummer:	A027.130A2154	0	1

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

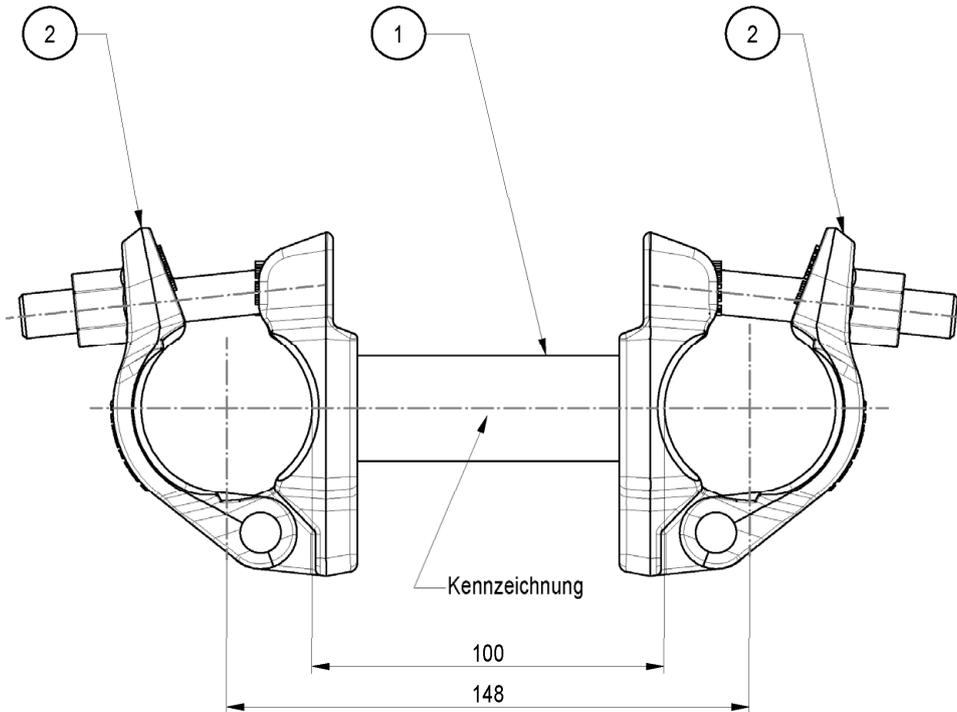

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung	Gewicht
1	DISTANZROHR L=74	VR 30X3	S235JRH		[kg]
2	HALBKUPPLUNG KLASSE B			DIN EN 74-2	1,96
Gerüstsystem "PERI UP T 72"					Anlage A, Seite 55
DISTANZHALTER UEC 10					
Nur zur Verwendung					
Christian Leder	2023-03-14	ab 08.11.2019 in Z-8.1-957	Zeichnungsnummer:	A027.130A2155	0 1

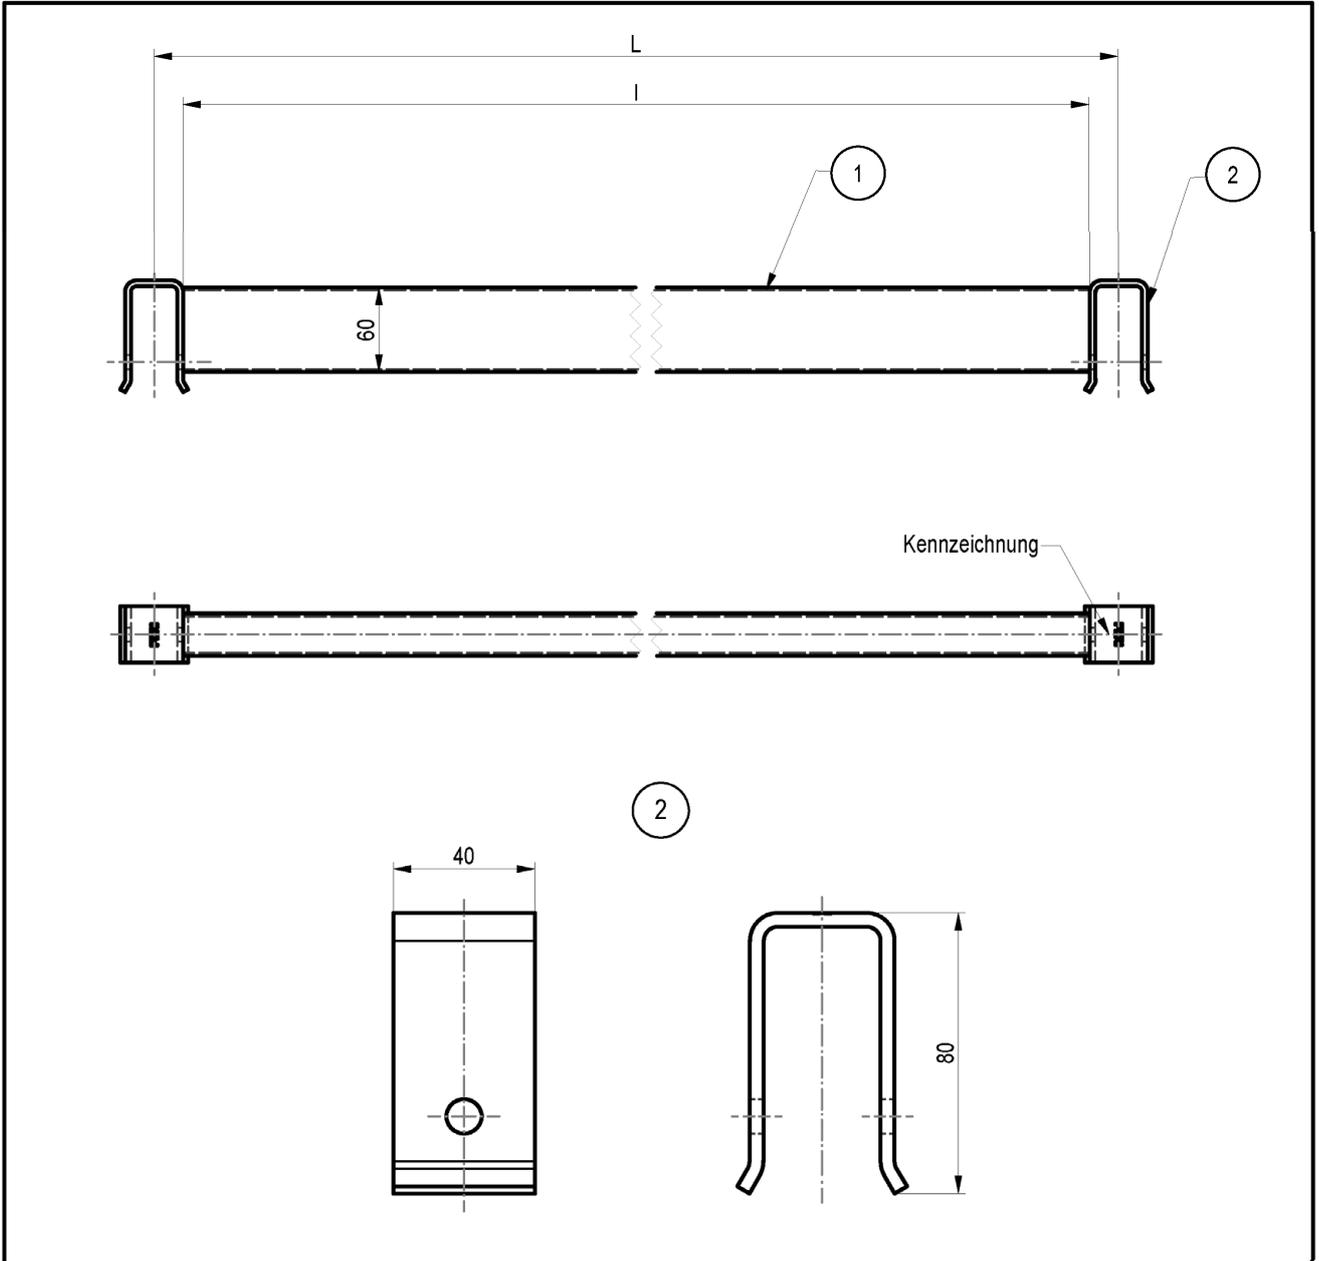


Systemmaß	Länge	Gewicht	
L [cm]	l [cm]	[kg]	
33,5	28,9	1,2	
50	45,9	1,7	
67	61,9	2,1	
72	67,9	2,3	
75	70,9	2,4	
100	95,9	3,1	
104	99,9	3,2	

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	RIEGELPROFIL UH	RR 60X30X2	S235JRH	
2	AUFNAHME UHL	BL 4	S355MC	

Gerüstsystem "PERI UP T 72"				Anlage A, Seite 56
BOHLENRIEGEL UHL				
Nur zur Verwendung				
Christian Leder	2023-03-14	ab 08.11.2019 in Z-8.1-957	Zeichnungsnummer:	A027.130A2156 0 1

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

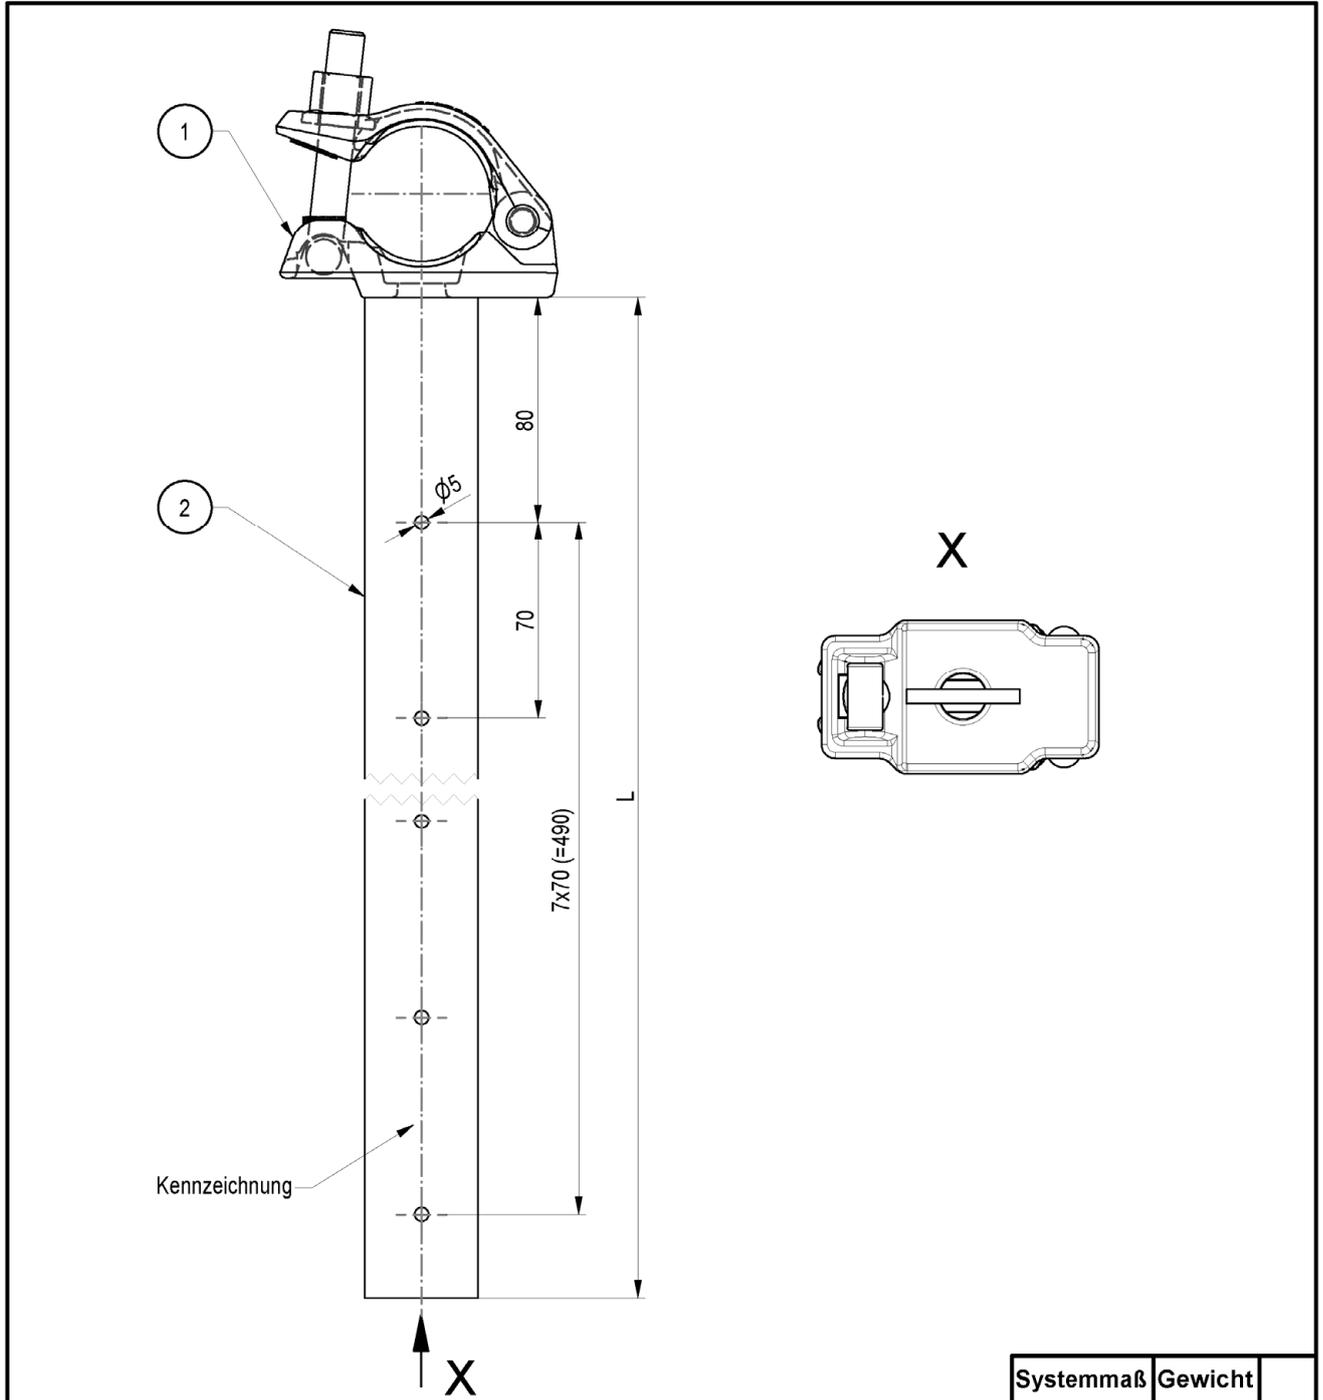


Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	HALBKUPPLUNG KLASSE B			DIN EN 74-2
2	NAGELBLECH UPD	FL 40X5	S235JR	

Systemmaß	Gewicht
L [cm]	[kg]
25	1,33
40	1,53
60	1,83
90	2,33

Gerüstsystem "PERI UP T 72"				Anlage A, Seite 57
BOHLENSICHERUNG UPD				
Nur zur Verwendung				
Christian Leder	2023-03-14	ab 08.11.2019 in Z-8.1-957	Zeichnungsnummer:	A027.130A2157 0 1

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

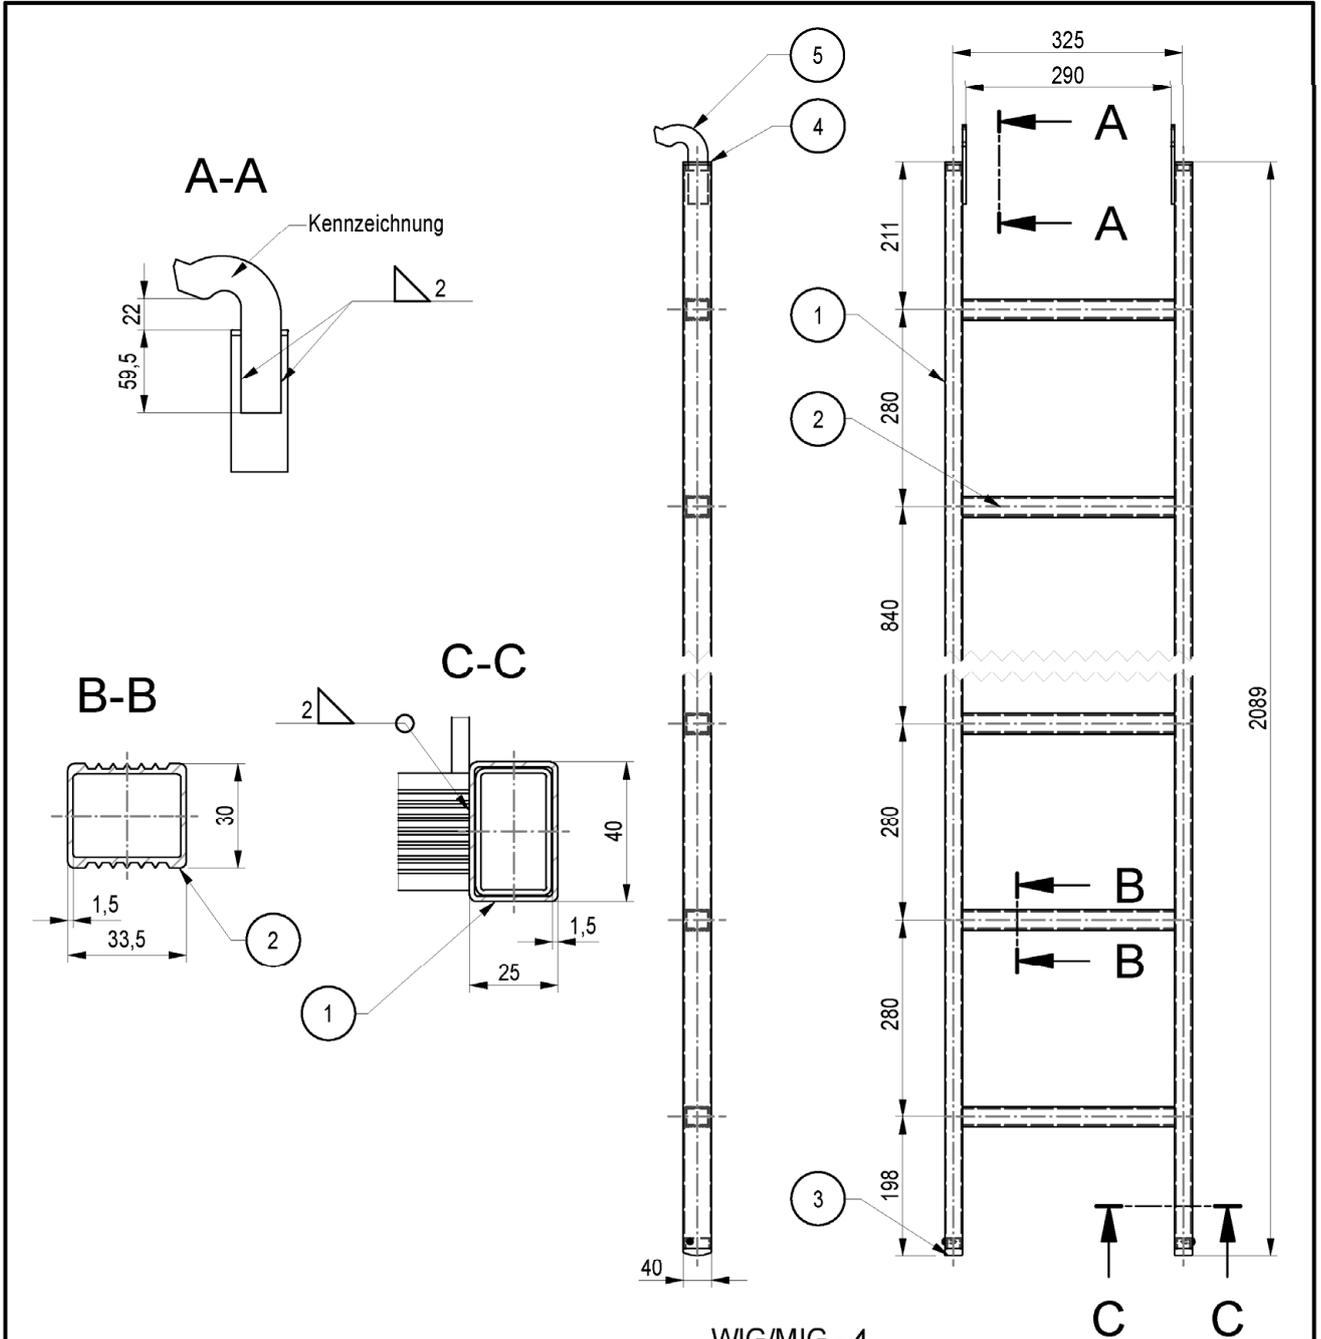


WIG/MIG - 4

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	HOLM	RHP 40X25X1,5	EN AW-6063 T66	
2	SPROSSE	RHP 30X33X1,5	EN AW-6063 T66	
3	LEITERFUSS UEL/UAF		PVC	
4	KAPPE UEL/UAF		PVC	
5	HAKEN	BL 5	EN AW-5754 H22	

Gewicht
[kg]
3,45

Gerüstsystem "PERI UP T 72"			Anlage A, Seite 58			
LEITER UEL MIT HAKEN						
nach DIN EN131 - Nur zur Verwendung						
Christian Leder	2023-03-14	ab 08.11.2019 in Z-8.1-957	Zeichnungsnummer:	A027.130A2158	0	1


Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

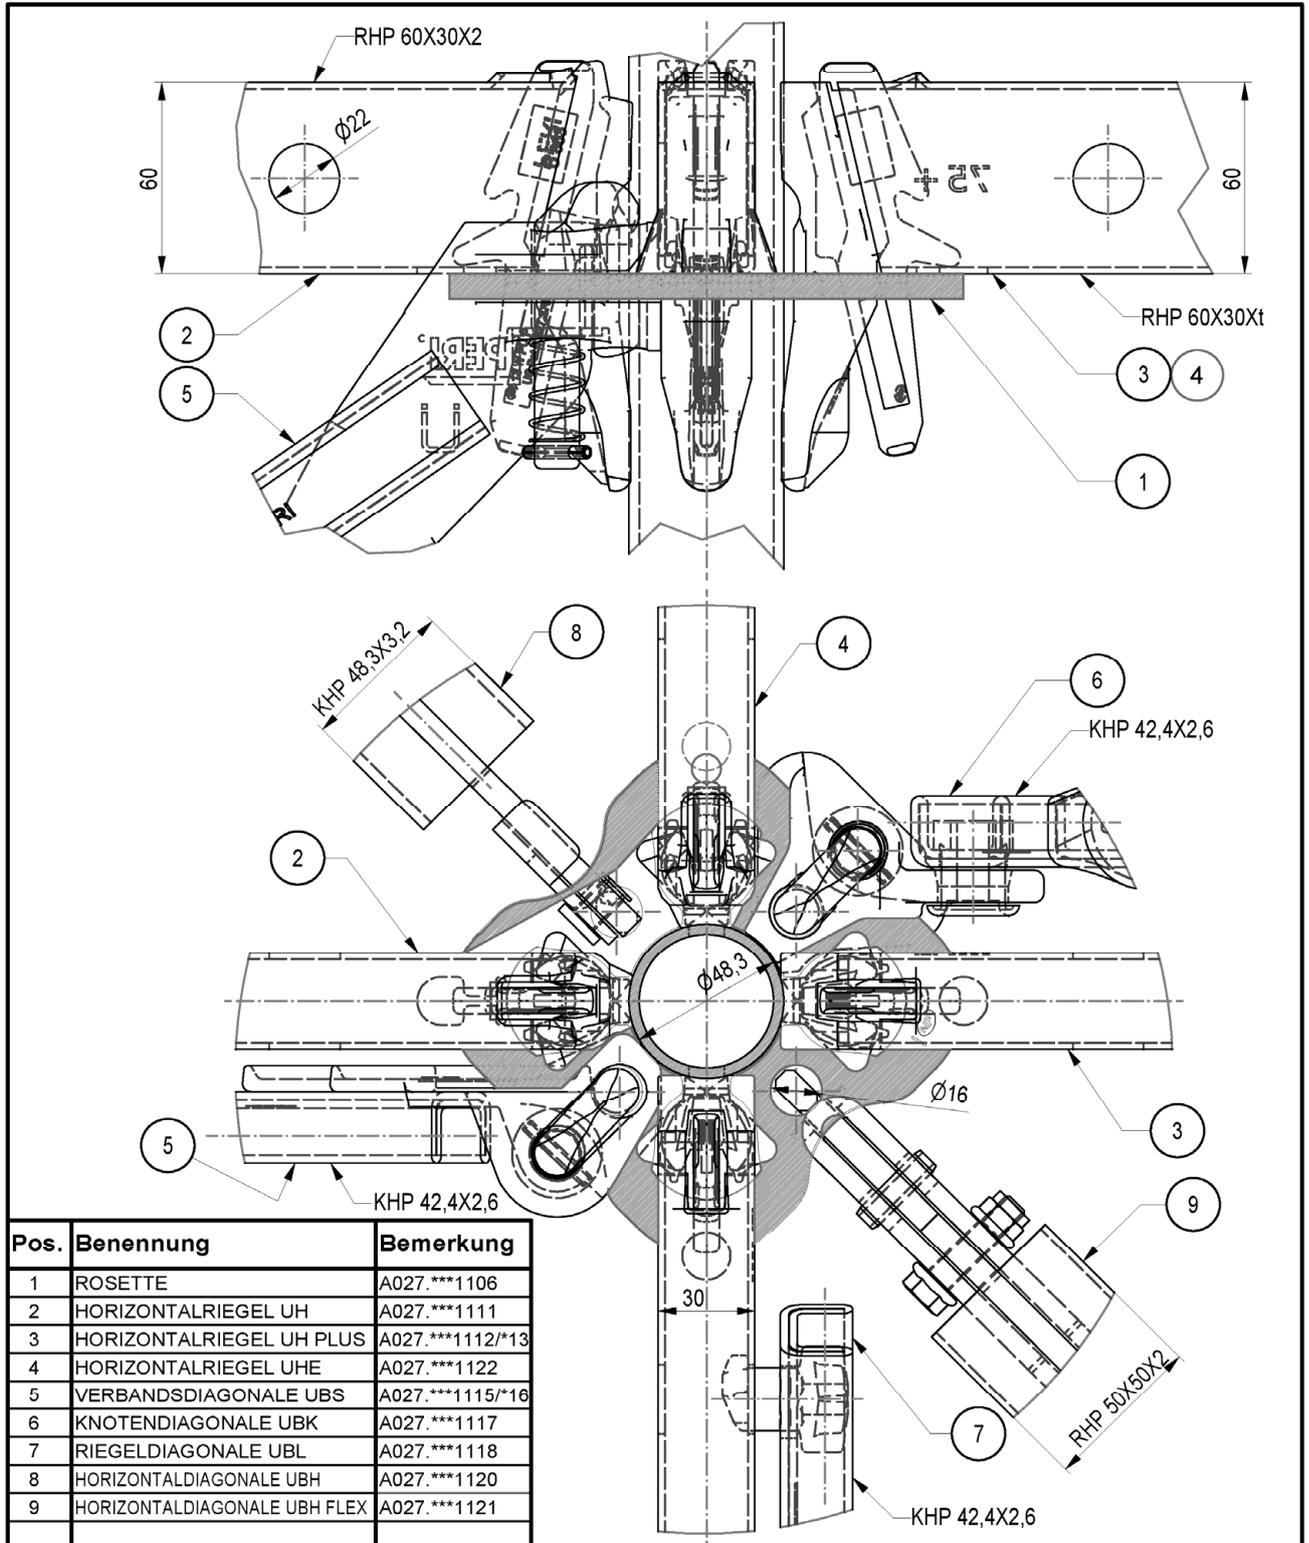

Pos.	Benennung	Bemerkung
1	ROSETTE	A027.***1106
2	HORIZONTALRIEGEL UH	A027.***1111
3	HORIZONTALRIEGEL UH PLUS	A027.***1112/*13
4	HORIZONTALRIEGEL UHE	A027.***1122
5	VERBANDSDIAGONALE UBS	A027.***1115/*16
6	KNOTENDIAGONALE UBK	A027.***1117
7	RIEGELDIAGONALE UBL	A027.***1118
8	HORIZONTALDIAGONALE UBH	A027.***1120
9	HORIZONTALDIAGONALE UBH FLEX	A027.***1121

Gerüstsystem "PERI UP T 72"		Anlage A, Seite 59				
GERUESTKNOTEN - UEBERSICHT						
Belegung Horizontalriegel UH Plus / UH						
Eva Kaim	2018-03-14	Bauteil nach Z-8.22-863	Zeichnungsnummer:	A027.100A1101	a	1




Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

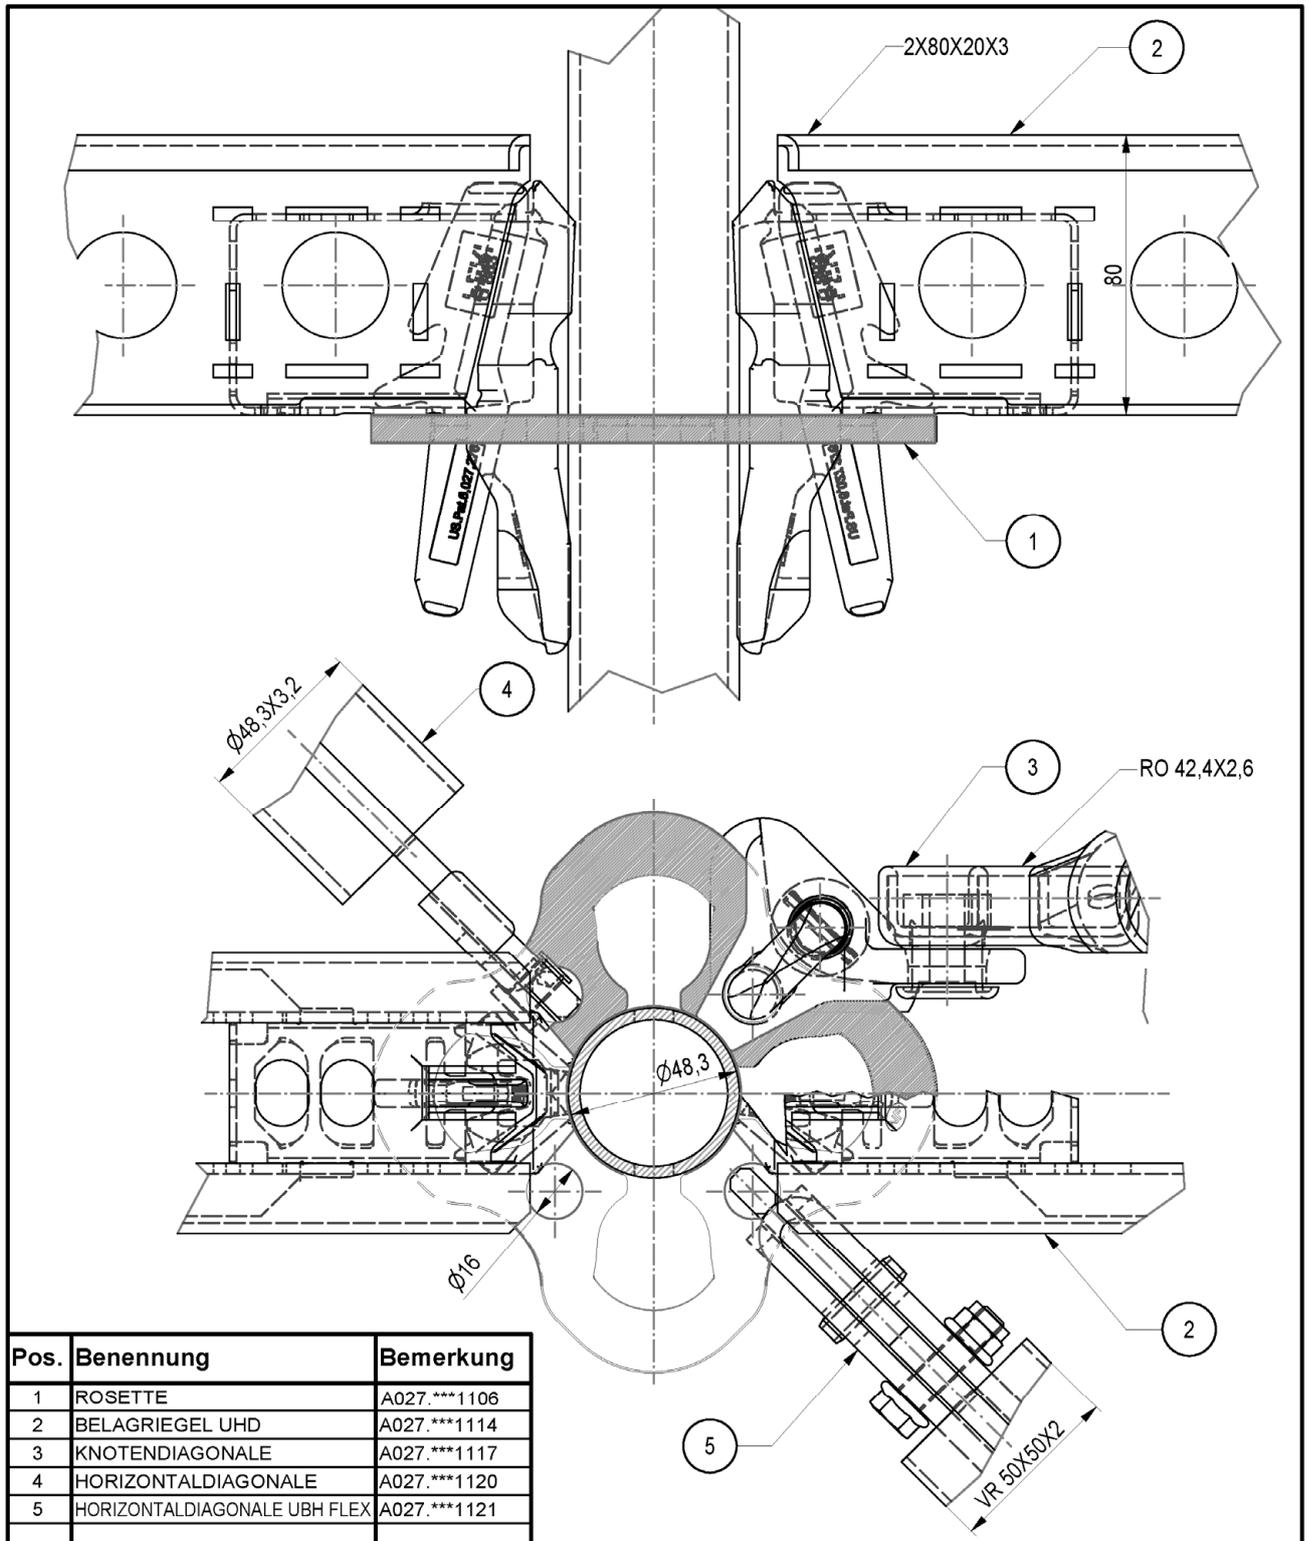

Pos.	Benennung	Bemerkung
1	ROSETTE	A027.***1106
2	BELAGRIEGEL UHD	A027.***1114
3	KNOTENDIAGONALE	A027.***1117
4	HORIZONTALDIAGONALE	A027.***1120
5	HORIZONTALDIAGONALE UBH FLEX	A027.***1121


Gerüstsystem "PERI UP T 72"		Anlage A, Seite 60
GERUESTKNOTEN - UEBERSICHT		
Belegung Belagriegel UHD		
Eva Kaim	2018-03-22	Bauteil nach Z-8.22-863
Zeichnungsnummer:		A027.100A1102 a 1

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

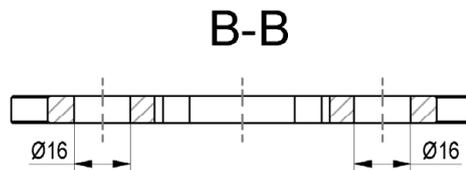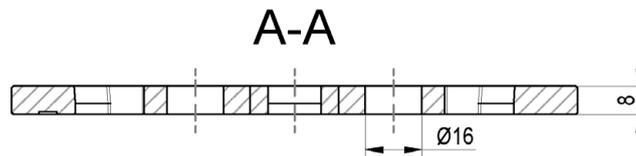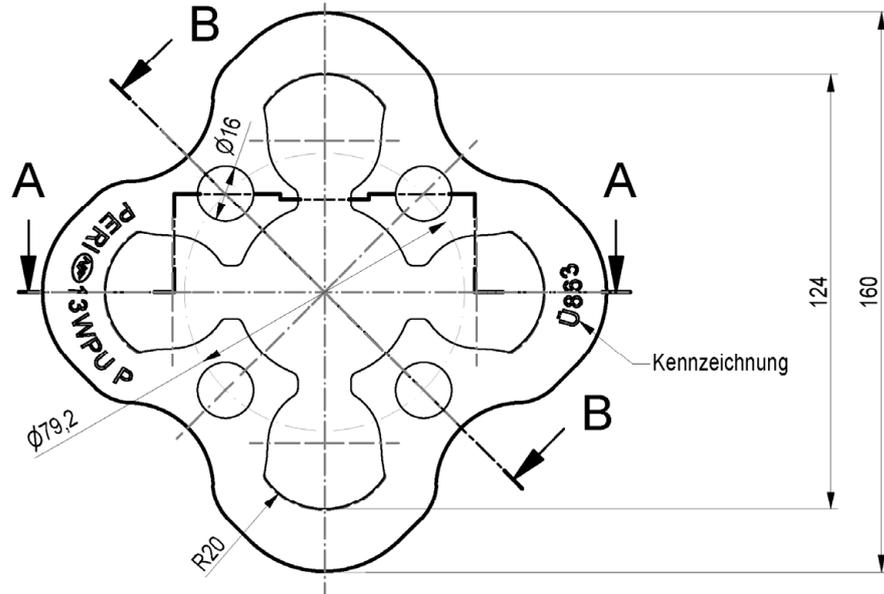

Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bem.	Gewicht
ROSETTE	BL 8	S355J2D altern. S355MC	DIN EN 10025-2/10027	0,53

Gerüstsystem "PERI UP T 72"				Anlage A, Seite 61
GERUESTKNOTEN PERI UP FLEX				
Rosette / Bauelement: Rosette 160x130x8 S355				
Eva Kaim	2018-03-22	Bauteil nach Z-8.22-863	Zeichnungsnummer:	A027.100A1106 a 1

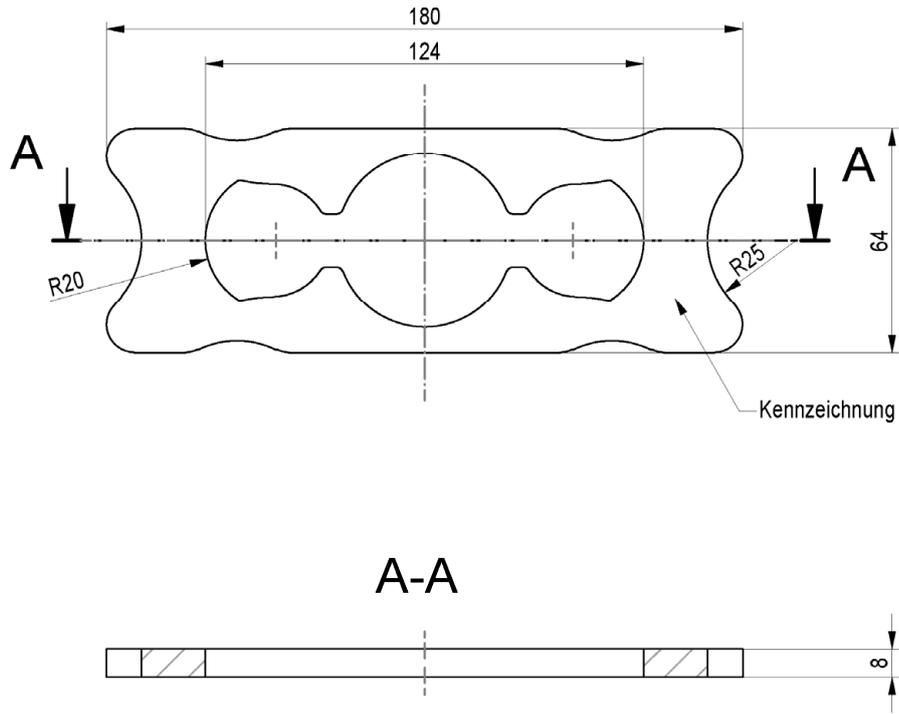






Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bem.	Gewicht
HALBROSETTE	BL 8	S355J2D altern. S355MC	GESTANZT	0,53

Gerüstsystem "PERI UP T 72"			Anlage A, Seite 62	
GERUESTKNOTEN PERI UP FLEX				
Halbrosette / Bauelement: Halbrosette 180x64x8 S355				
Eva Kaim	2018-03-22	Bauteil nach Z-8.22-863	Zeichnungsnummer:	A027.100A1107 a 1

HORIZONTALRIEGEL UH
 RHP 60X30X2 S235JRH

$A = 3,34 \text{ cm}^2$
 $I_y = 15,05 \text{ cm}^4$ $I_z = 5,08 \text{ cm}^4$
 $N_{R,d} = 71,1 \text{ kN}$
 $M_{y,R,d} = 134,7 \text{ kNcm}$ $M_{z,R,d} = 83,1 \text{ kNcm}$
 $V_{z,R,d} = 27,4 \text{ kN}$ $V_{y,R,d} = 13,7 \text{ kN}$

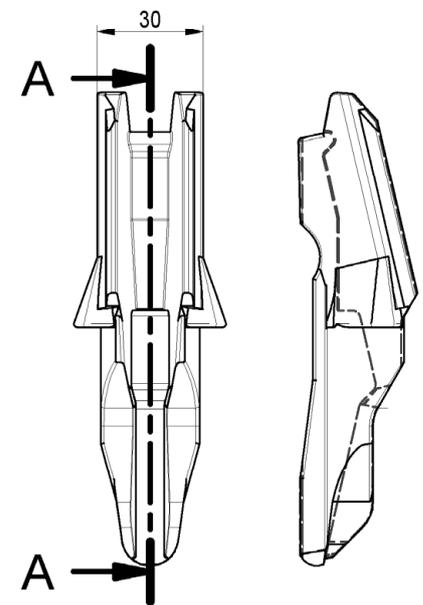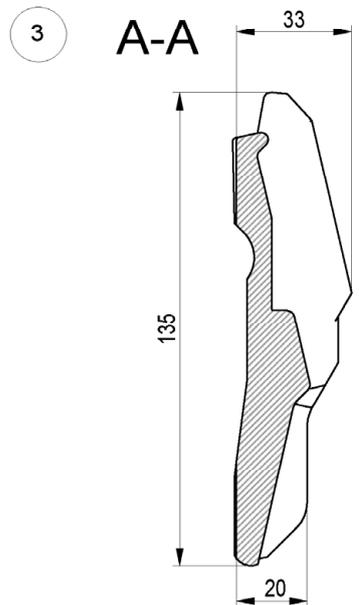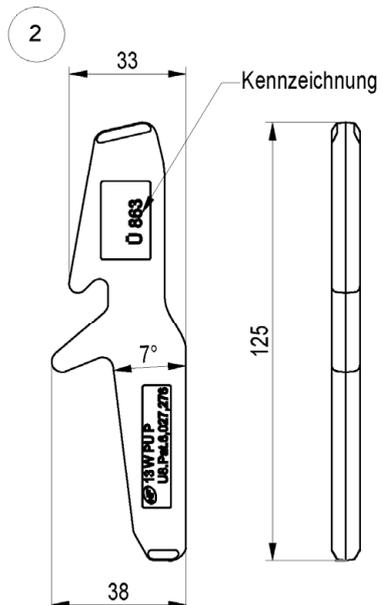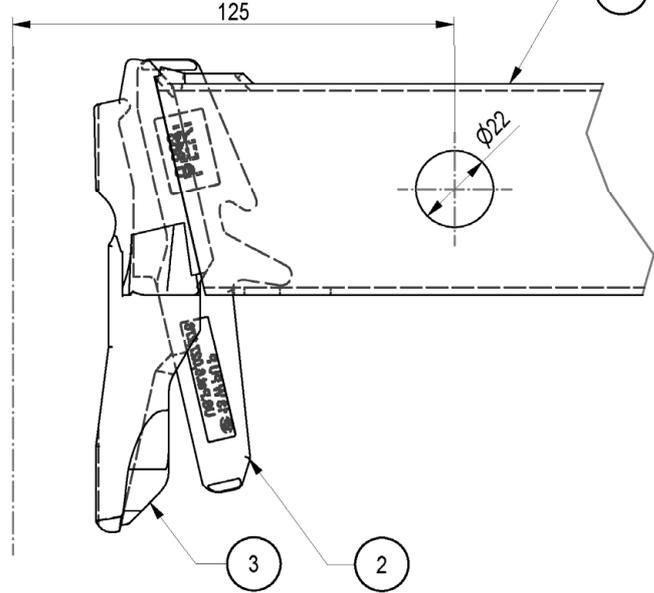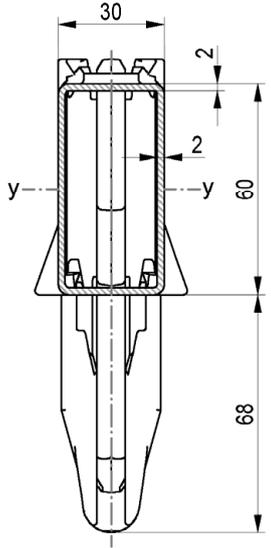

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	RIEGELPROFIL UH	RR 60X30X2	S235JRH	
2	KEIL	GESCHMIEDET	S355J2D	DIN EN 10025-2/10027
3	RIEGELKOPF UH	GESCHMIEDET	S355J2D	DIN EN 10025-2/10027

Gerüstsystem "PERI UP T 72"			
GERUESTKNOTEN PERI UP FLEX			
Horizontalriegel UH / Bauelemente: Riegelkopf UH - Nur zur Verwendung			
Eva Kaim	2018-03-22	Bauteil nach Z-8.22-863	Zeichnungsnummer: A027.100A1111 a 1


Anlage A, Seite 63

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

HORIZONTALRIEGEL UH PLUS
 RHP 60X30X2 S355J2H

$A = 3,34 \text{ cm}^2$
 $I_y = 15,05 \text{ cm}^4$
 $N_{R,d} = 107,4 \text{ kN}$
 $M_{y,R,d} = 202,4 \text{ kNcm}$
 $V_{z,R,d} = 41,4 \text{ kN}$

$I_z = 5,08 \text{ cm}^4$
 $M_{z,R,d} = 125,5 \text{ kNcm}$
 $V_{y,R,d} = 20,7 \text{ kN}$

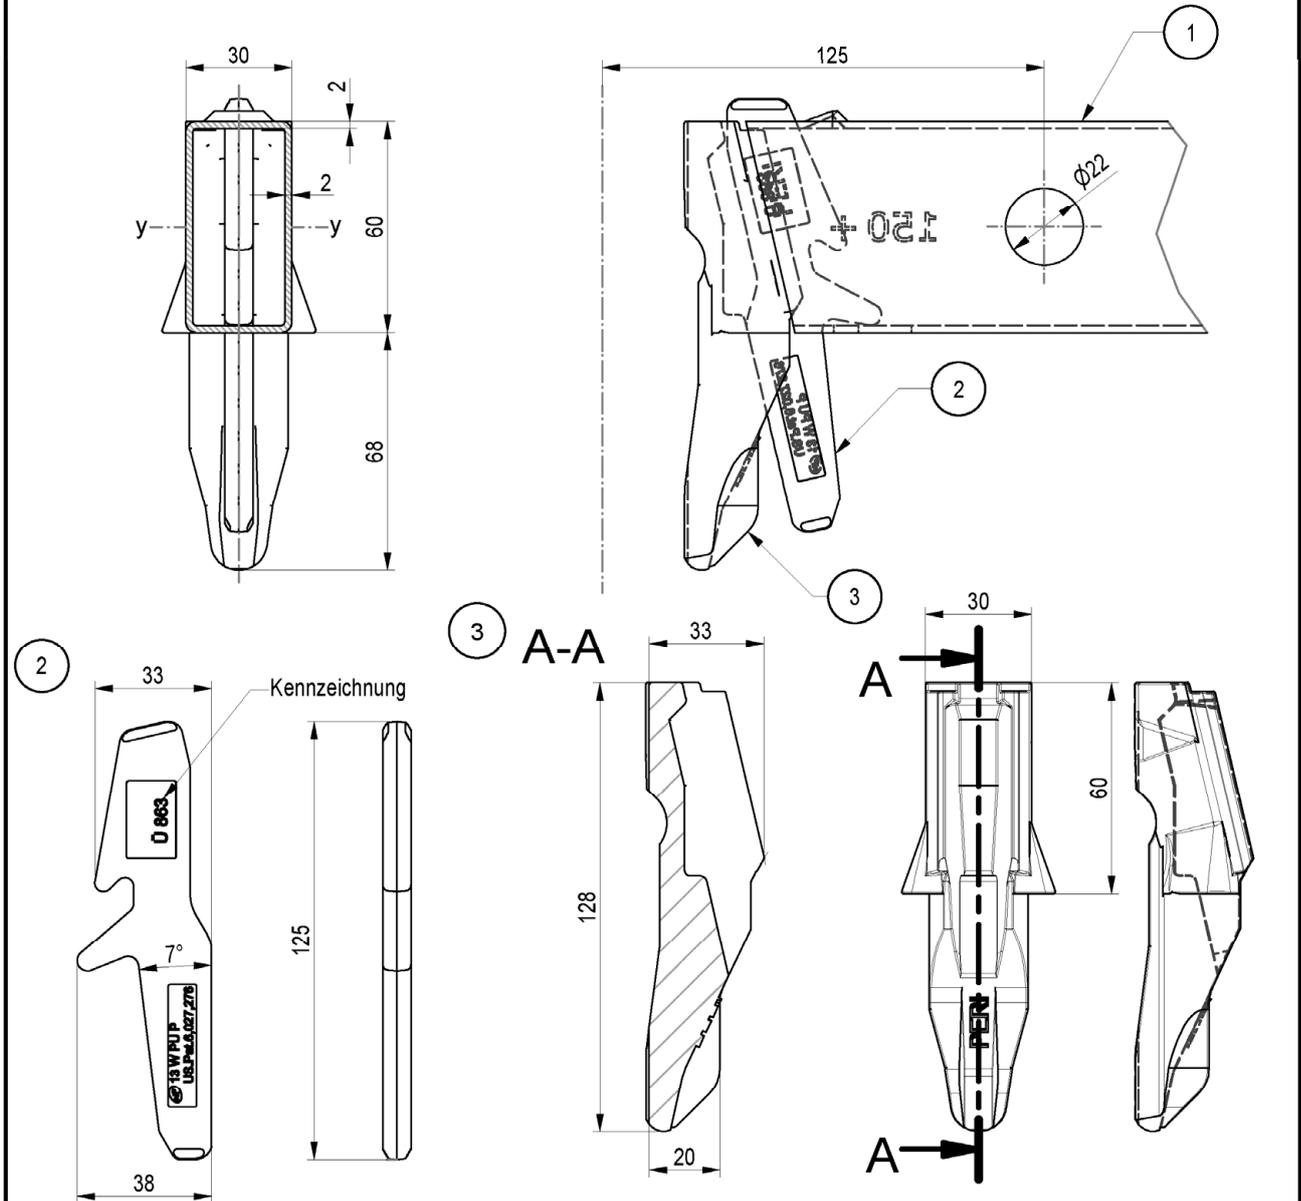

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	RIEGELPROFIL UH PLUS	RR 60X30X2	S355J2H	
2	KEIL	GESCHMIEDET	S355J2D altern. S355J2	DIN EN 10025-2/10027
3	RIEGELKOPF UH PLUS	GESCHMIEDET	S355J2D	DIN EN 10025-2/10027


Gerüstsystem "PERI UP T 72"				Anlage A, Seite 64
GERUESTKNOTEN PERI UP FLEX				
Horizontalriegel UH Plus, t=2,0mm / Bauelemente: Riegelkopf UH Plus				
Eva Kaim	2018-03-22	Bauteil nach Z-8.22-863	Zeichnungsnummer:	A027.100A1112 a 1

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

HORIZONTALRIEGEL UH PLUS
RHP 60X30X3 S355J2H
(für UH PLUS 100
und UH PLUS 125)

A = 4,81 cm²
I_y = 20,5 cm⁴
N_{R,d} = 155,2 kN
M_{y,R,d} = 284,6 kNcm
V_{z,R,d} = 59,9 kN

I_z = 6,8 cm⁴
M_{z,R,d} = 173,9 kNcm
V_{y,R,d} = 29,8 kN

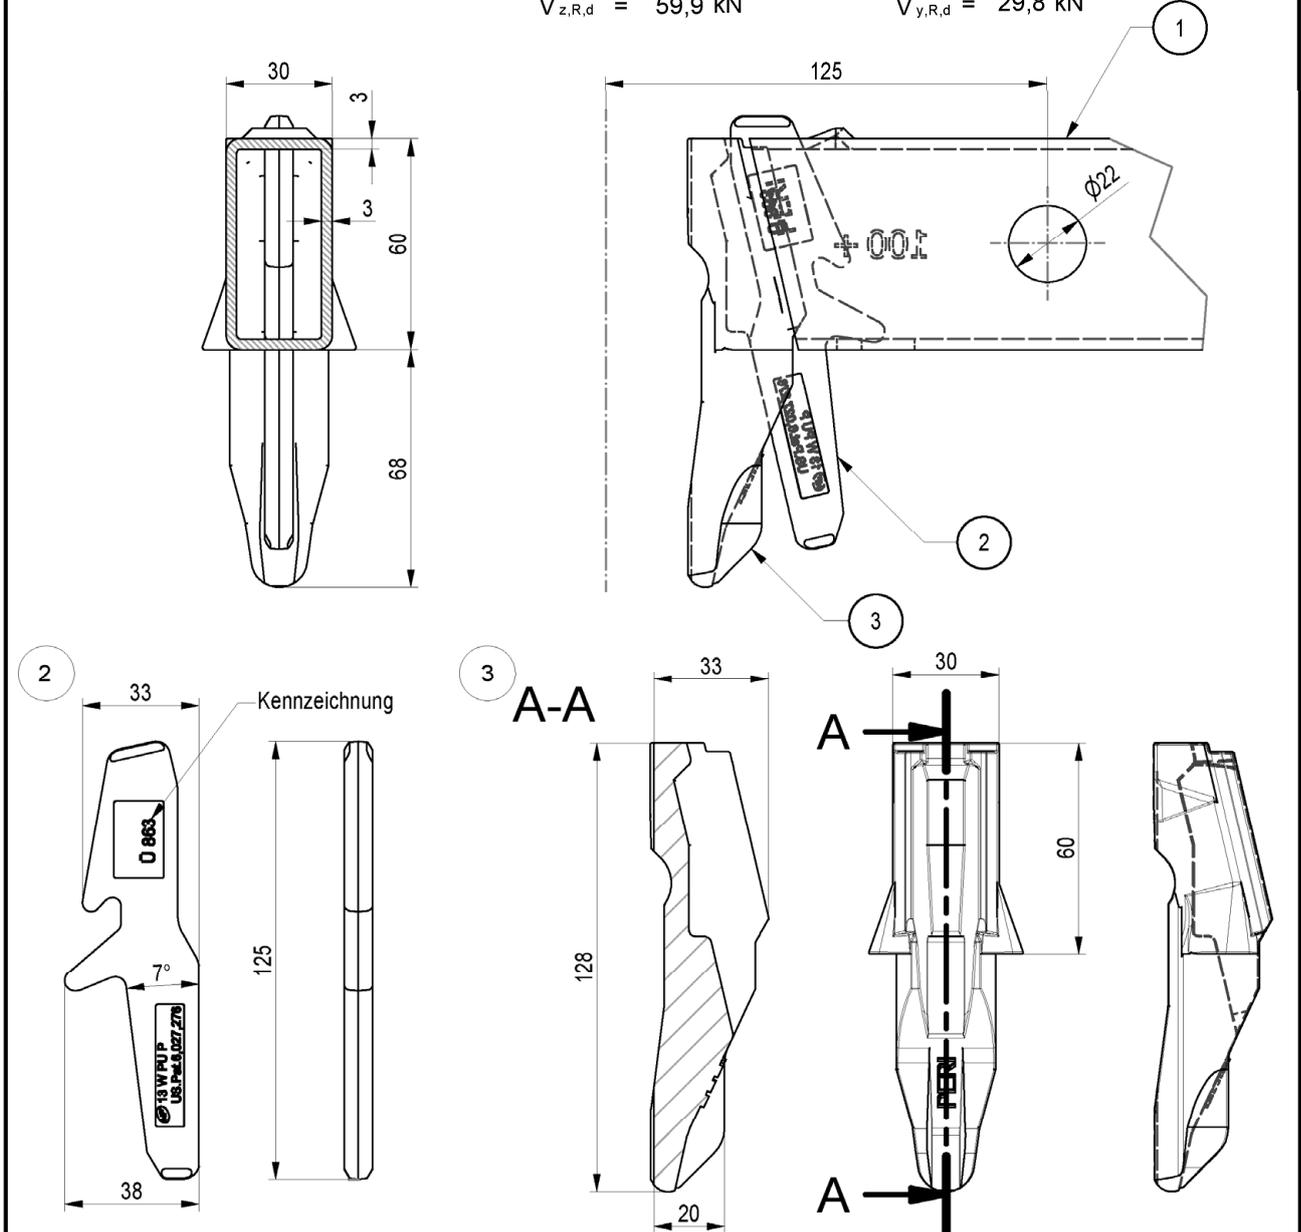


Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	RIEGELPROFIL UH PLUS	RR 60X30X3	S355J2H	
2	KEIL	GESCHMIEDET	S355J2D altern. S355J2	DIN EN 10025-2/10027
3	RIEGELKOPF UH PLUS	GESCHMIEDET	S355J2D	DIN EN 10025-2/10027

Gerüstsystem "PERI UP T 72"			
GERUESTKNOTEN PERI UP FLEX			
Horizontalriegel UH Plus, t=3,0mm / Bauelemente: Riegelkopf UH Plus			
Eva Kaim	2018-03-22	Bauteil nach Z-8.22-863	Zeichnungsnummer: A027.100A1113

Anlage A, Seite 65
a 1


Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

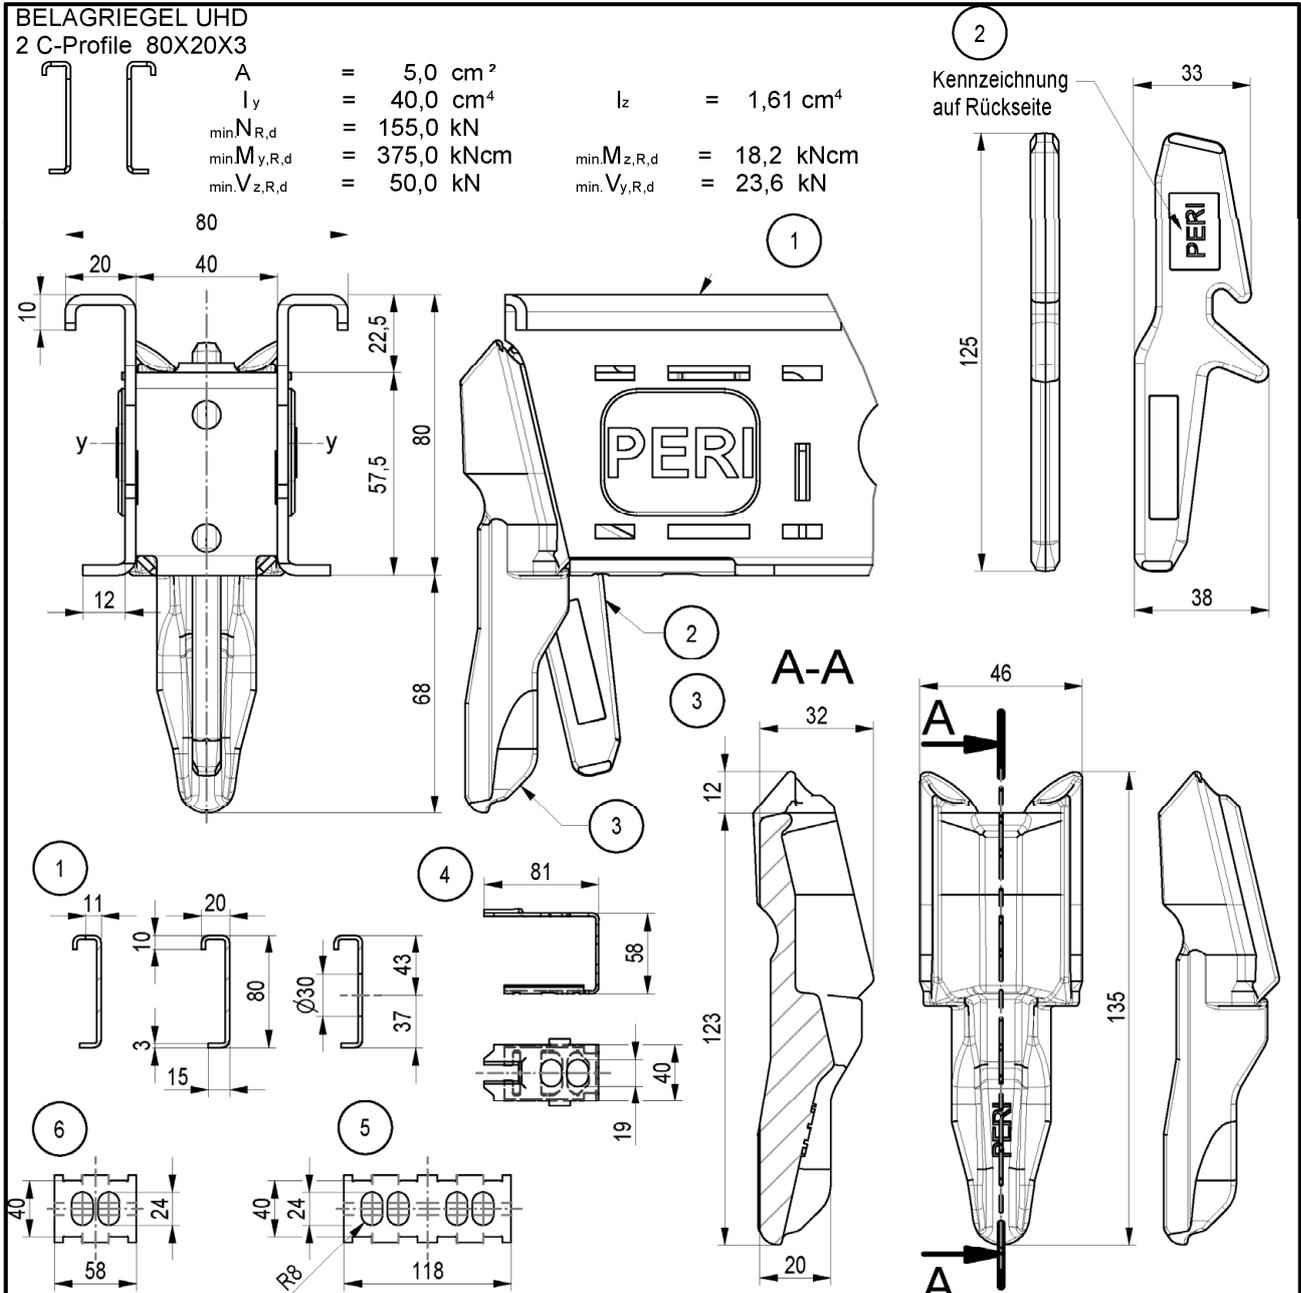


Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bem.
1	RIEGELPROFIL UHD	P85	S340MC altern. S355MC	
2	KEIL	GESCHMIEDET	S355J2D	DIN EN 10025-2/10027
3	BELAGRIEGELKOPF UHD	GESCHMIEDET	S355J2D	DIN EN 10025-2/10027
4	KEILKAEFIG UHD LANG	BL 2	S235JR	
5	DOPPELRIEGELBLECH	BL 3	S235JR	
6	RIEGELBLECH	BL 3	S235JR	

Gerüstsystem "PERI UP T 72"		Anlage A, Seite 66			
GERUESTKNOTEN PERI UP FLEX					
Belagriegel UHD / Bauelemente: Riegelkopf UHD - Nur zur Verwendung					
Eva Kaim	2018-03-22	Bauteil nach Z-8.22-863	Zeichnungsnummer: A027.100A1114	a	1




Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

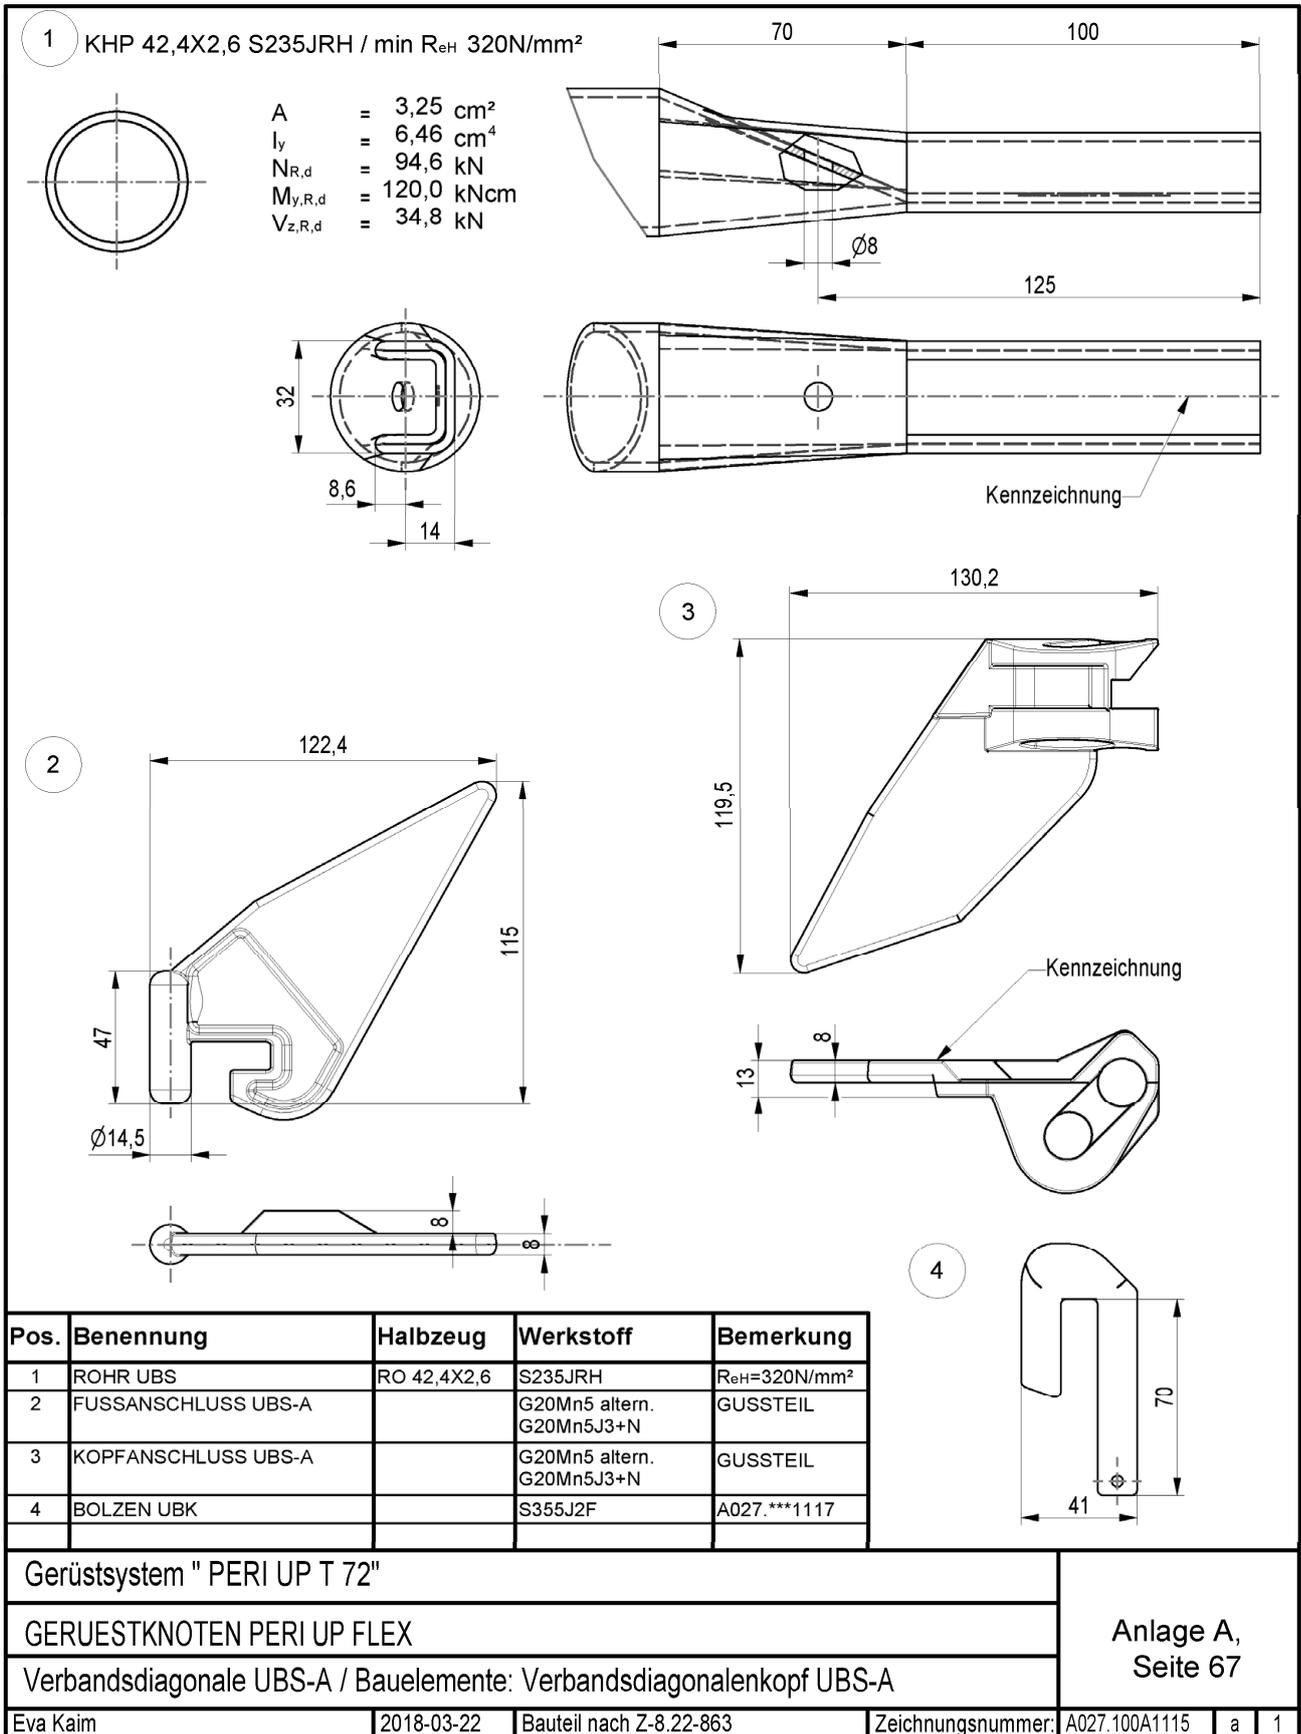



1 KHP 42,4X2,6 S235JRH / min R_{eH} 320N/mm²





$A = 3,25 \text{ cm}^2$
 $I_y = 6,46 \text{ cm}^4$
 $N_{R,d} = 94,6 \text{ kN}$
 $M_{y,R,d} = 120,0 \text{ kNcm}$
 $V_{z,R,d} = 34,8 \text{ kN}$

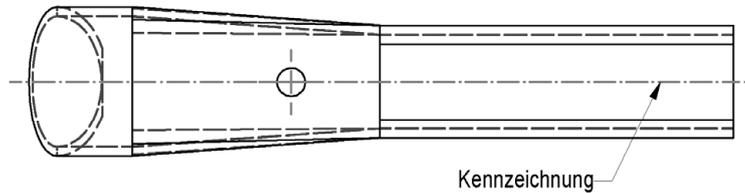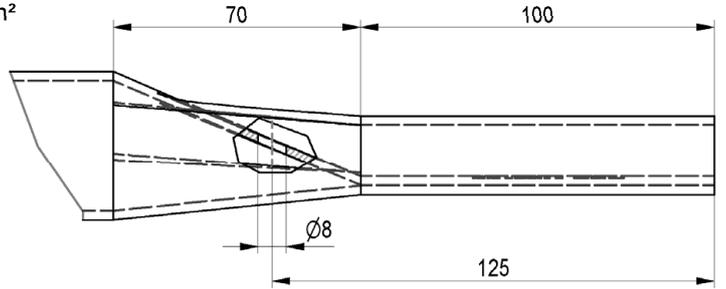


2

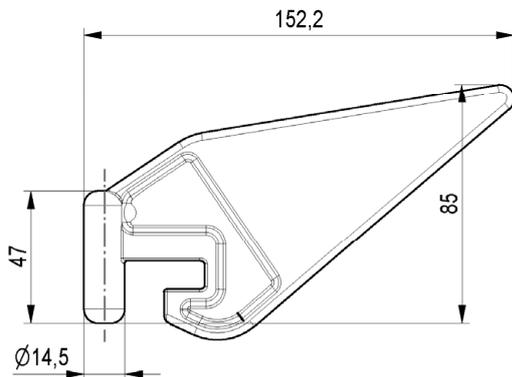

3

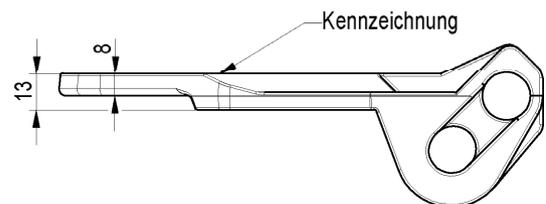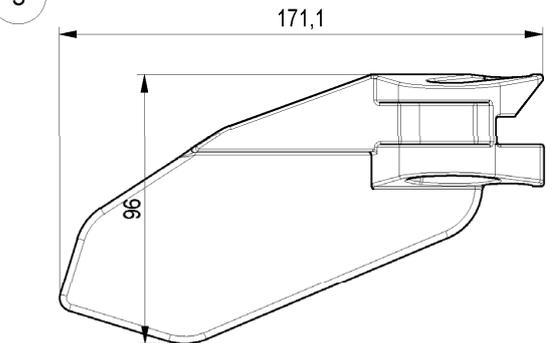

4



Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	ROHR UBS	RO 42,4X2,6	S235JRH	$R_{eH}=320\text{N/mm}^2$
2	FUSSANSCHLUSS UBS-B		G20Mn5 altern. G20Mn5J3+N	GUSSTEIL
3	KOPFANSCHLUSS UBS-B		G20Mn5 altern. G20Mn5J3+N	GUSSTEIL
4	BOLZEN UBK		S355J2F	A027.***1117

Gerüstsystem " PERI UP T 72"


GERUESTKNOTEN PERI UP FLEX

Verbandsdiagonale UBS-B / Bauelemente: Verbandsdiagonalenkopf UBS-B




Anlage A,
Seite 68

Eva Kaim	2018-03-22	Bauteil nach Z-8.22-863	Zeichnungsnummer:	A027.100A1116	a	1
----------	------------	-------------------------	-------------------	---------------	---	---

KHP 42,4X2,6 S235JRH




A = 3,25 cm²
I_y = 6,46 cm⁴
N_{R,d} = 69,5 kN
M_{y,R,d} = 88,9 kNcm
V_{z,R,d} = 25,5 kN

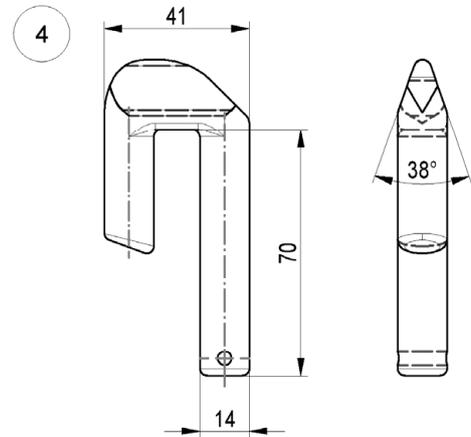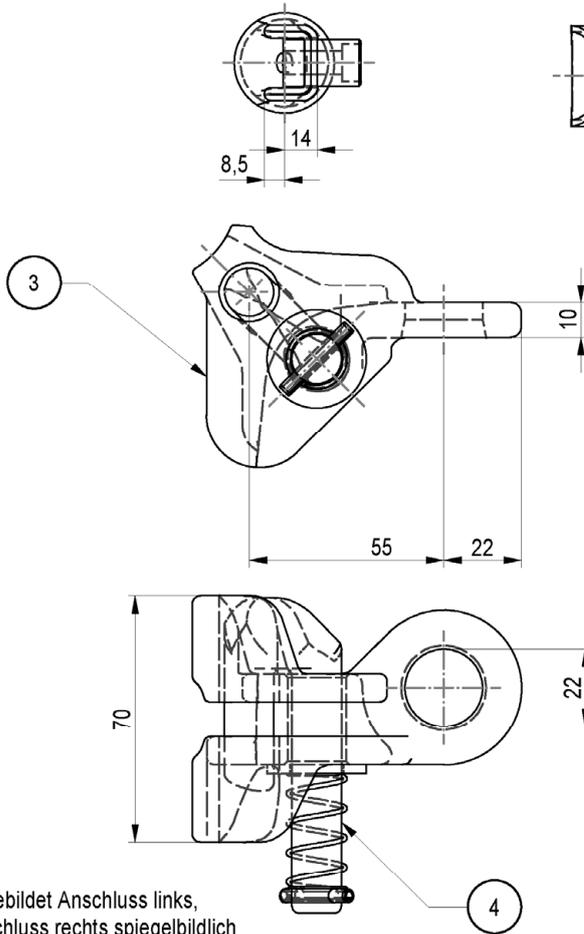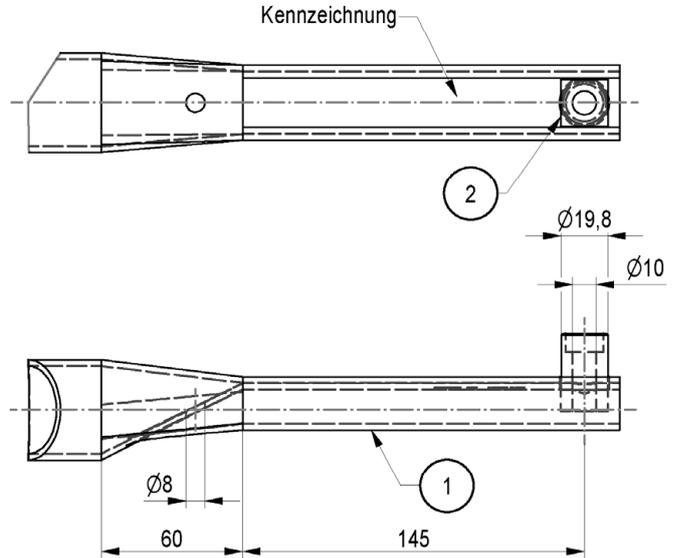

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	ROHR UBK	RO 42,4X2,6	S235JRH	GEQUETSCHT
2	NIETROHR	4KT 20	S235JRC+C	
3	ANSCHLUSS LINKS BZW. RECHTS		EN-GJMB-450-6 altern. GE240	GUSSTEIL
4	BOLZEN UBK	GESCHMIEDET	S355J2F	DIN EN 10025-2/10027


Gerüstsystem " PERI UP T 72"				Anlage A, Seite 69
GERUESTKNOTEN PERI UP FLEX				
Knotendiagonale UBK / Bauelemente: Knotendiagonalenkopf UBK				
Eva Kaim	2018-03-22	Bauteil nach Z-8.22-863	Zeichnungsnummer:	A027.100A1117 a 1

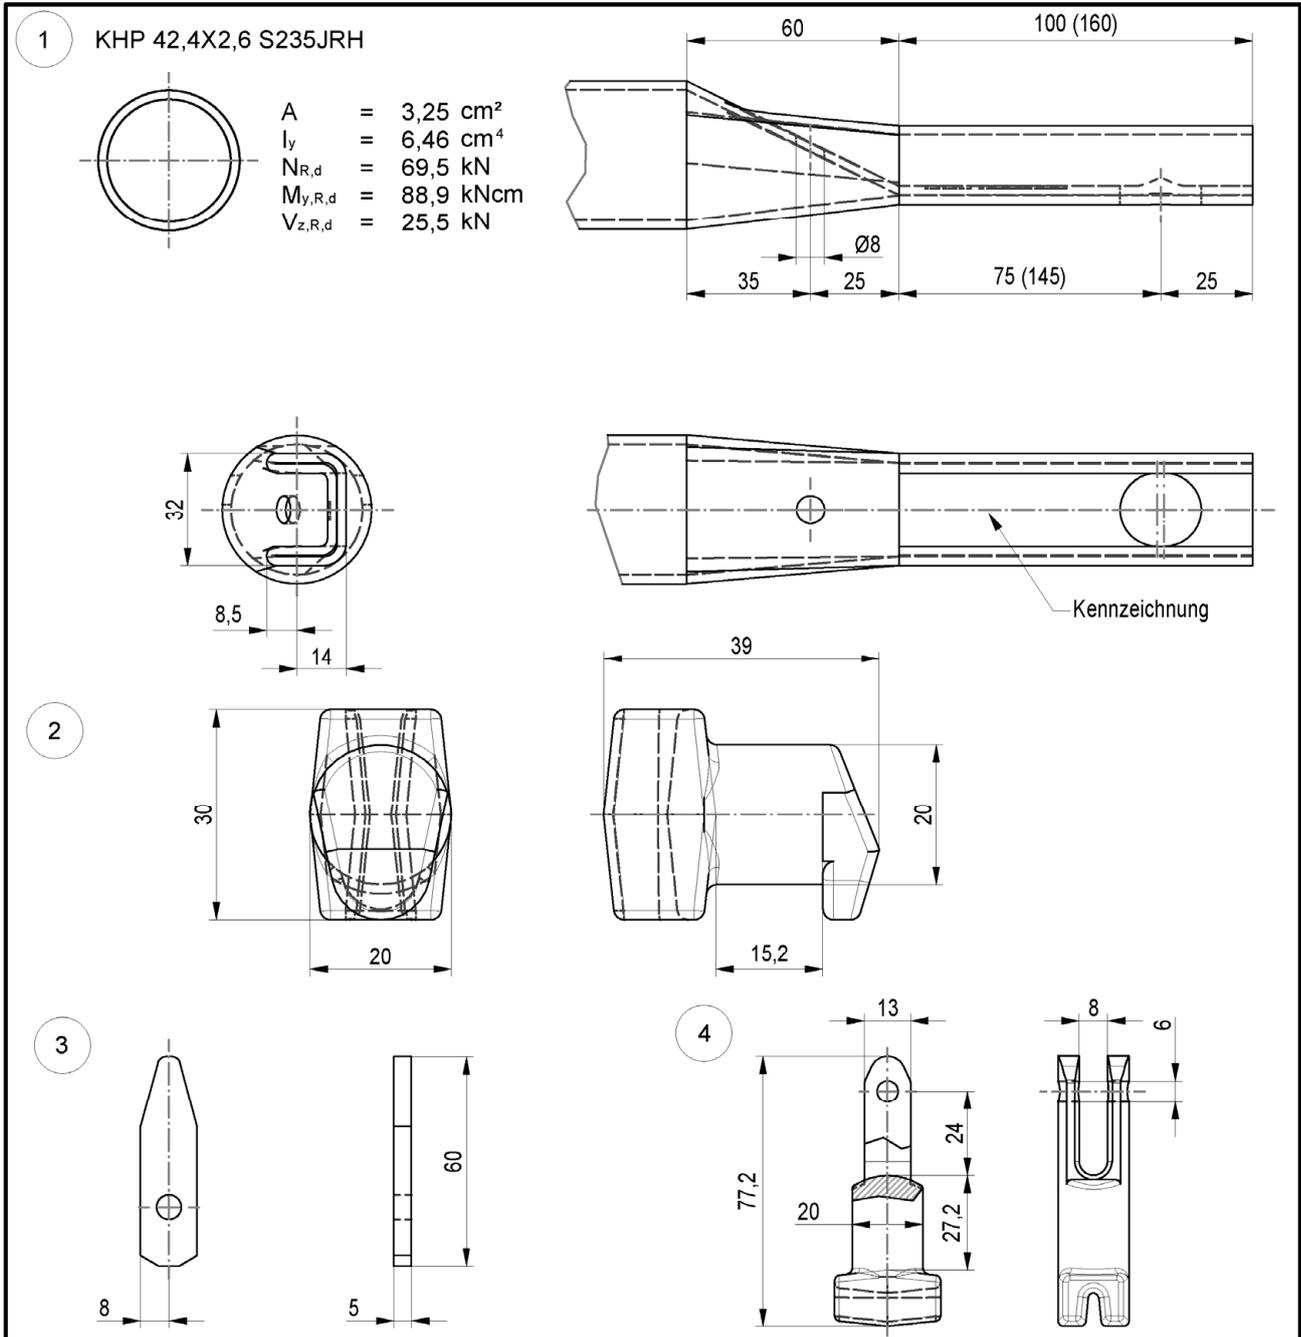

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	ROHR UBL	RO 42,4X2,6	S235JRH	GEQUETSCHT
2	EINHAENGEFINGER 39-T	GESCHMIEDET	S235JRF	DIN EN 10025-2/10027
3	SICHERUNG	FL 16X05	S235JRC+C	
4	GABELBOLZEN RD 20X72-T	GESCHMIEDET	S235JRF	DIN EN 10025-2/10027

Gerüstsystem " PERI UP T 72"				Anlage A, Seite 70
GERUESTKNOTEN PERI UP FLEX				
Riegeldiagonale UBL / Bauelemente: Riegeldiagonalenkopf UBL				
Eva Kaim	2018-03-22	Bauteil nach Z-8.22-863	Zeichnungsnummer:	A027.100A1118 a 1

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

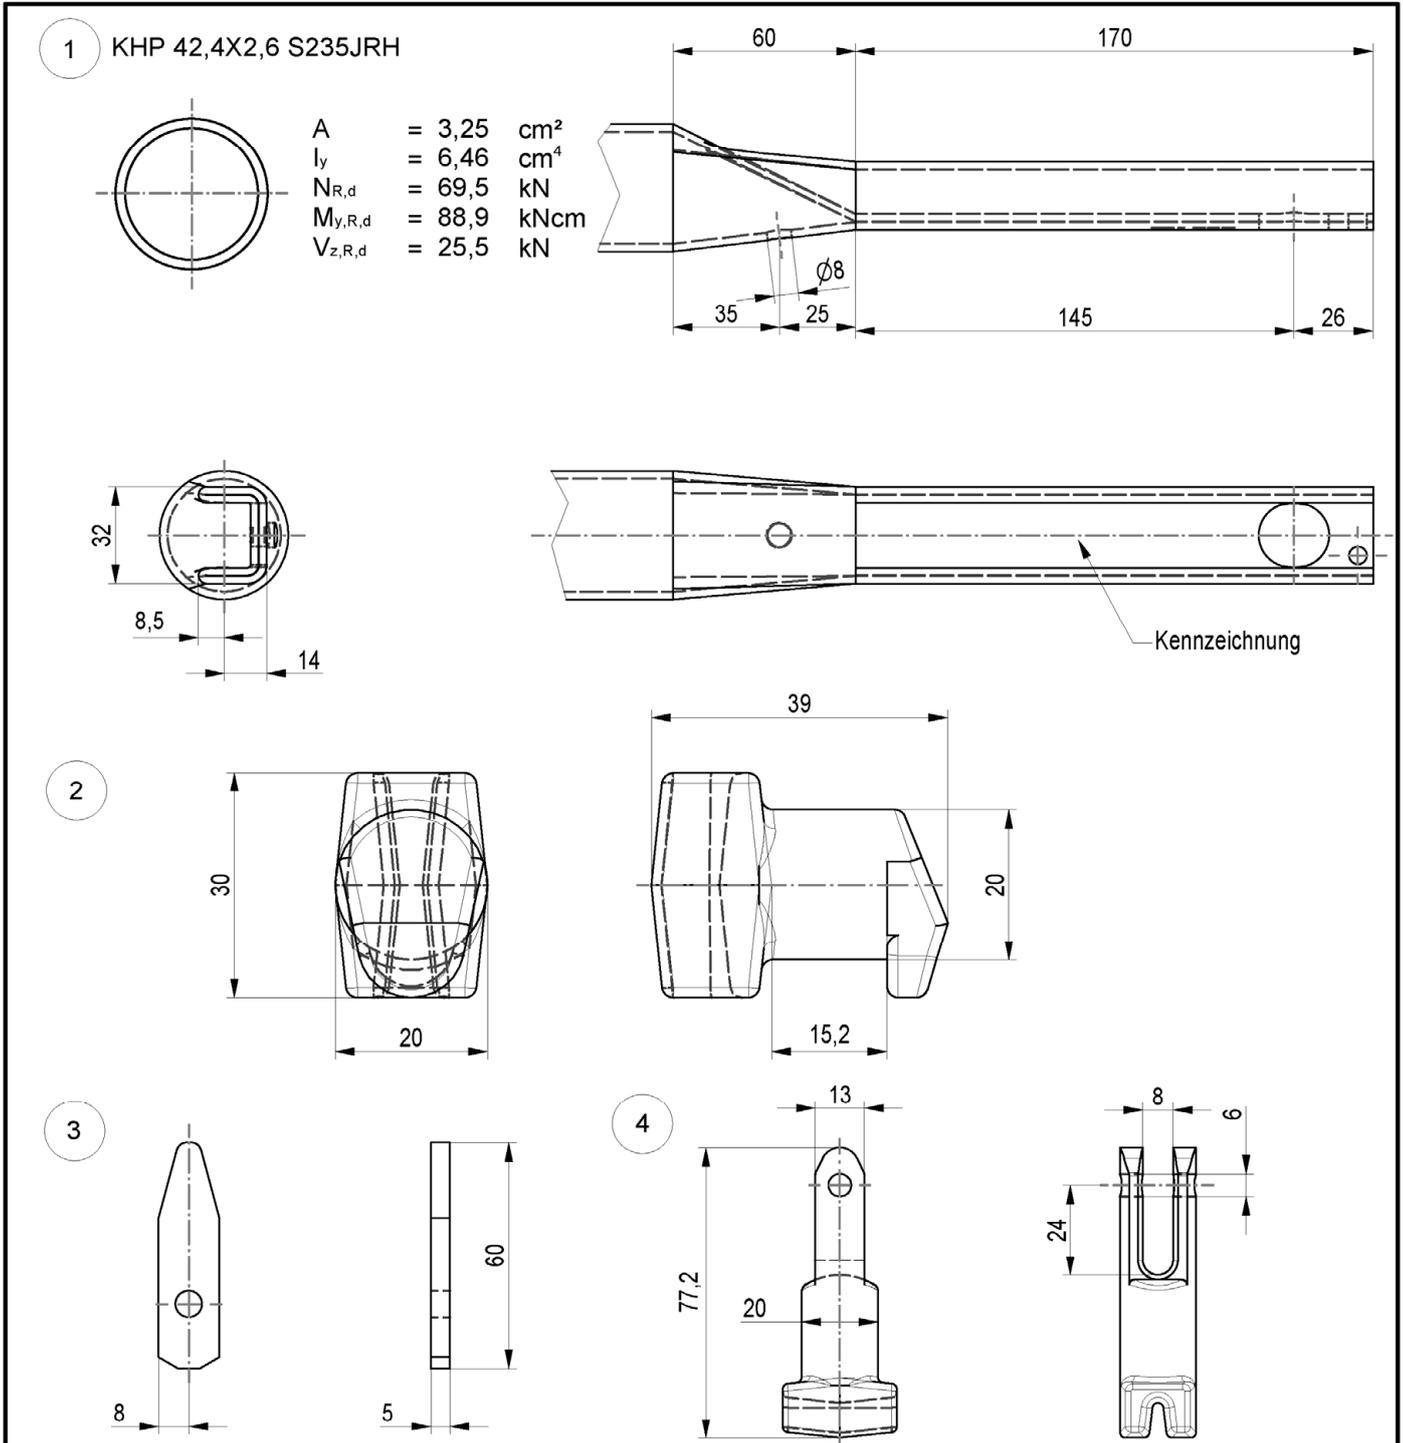

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	ROHR UBB	RO 42,4X2,6	S235JRH	GEQUETSCHT
2	EINHAENGEFINGER 39-T	GESCHMIEDET	S235JRF	DIN EN 10025-2/10027
3	SICHERUNG	FL 16X05	S235JRC+C	
4	GABELBOLZEN RD 20X72-T	GESCHMIEDET	S235JRF	DIN EN 10025-2/10027

Gerüstsystem " PERI UP T 72"

GERUESTKNOTEN PERI UP FLEX


Bodendiagonale UBB / Bauelemente: Bodendiagonalenkopf UBB - Nur zur Verwendung

Anlage A,
Seite 71

Eva Kaim	2018-03-22	Bauteil nach Z-8.22-863	Zeichnungsnummer:	A027.100A1119	a	1
----------	------------	-------------------------	-------------------	---------------	---	---

1


KHP 48,3X3,2 S235JRH / min ReH 320N/mm²




A = 4,53 cm²
 I_y = 11,59 cm⁴
 N_{R,d} = 131,9 kN
 M_{y,R,d} = 189,7 kNcm
 V_{z,R,d} = 48,5 kN




2

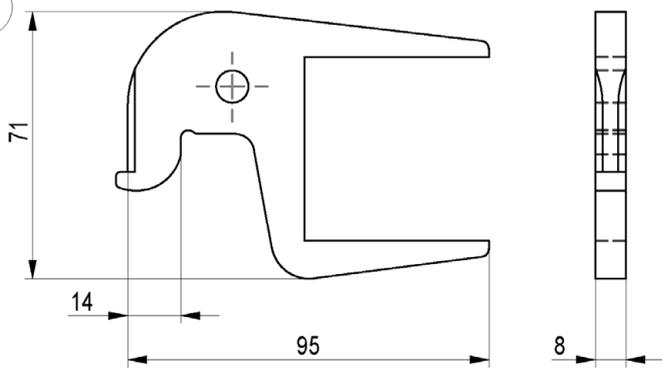


3

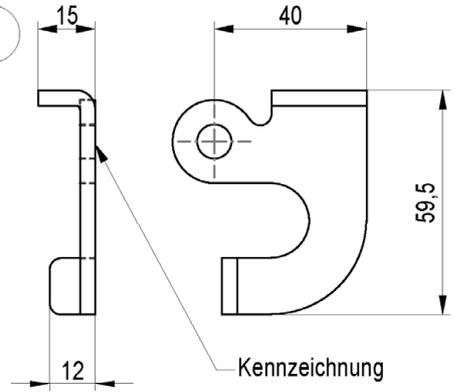

4

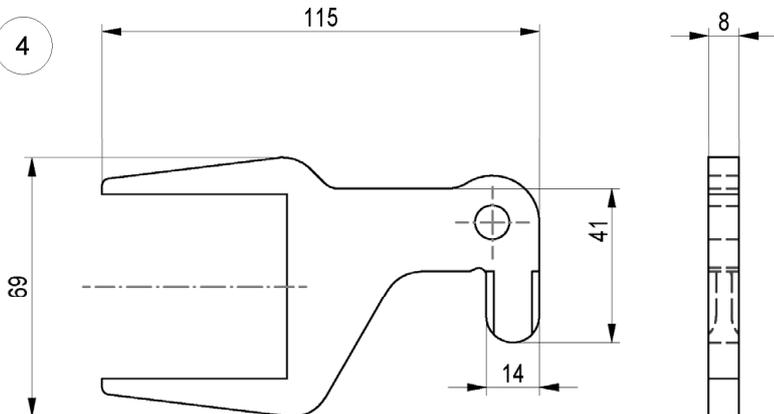

5



Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	ROHR UBH	RO 48,3X3,2	S235JRH	min R _{eH} 320N/mm ²
2	ANSCHLUSS UBH LINKS	BL 8	S235JR	GESTANZT
3	KLINKE UBH	BL 4	S355MC	GESTANZT
4	ANSCHLUSS UBH RECHTS	BL 8	S235JR	GESTANZT
5	NIET UBH	B8X18	STAHL	DIN 7338

Gerüstsystem " PERI UP T 72"

GERUESTKNOTEN PERI UP FLEX


Horizontaldiagonale UBH / Bauelemente: Horizontaldiagonalenkopf UBH

Anlage A,
Seite 72

Eva Kaim	2018-03-22	Bauteil nach Z-8.22-863	Zeichnungsnummer:	A027.100A1120	a	1
----------	------------	-------------------------	-------------------	---------------	---	---

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865


1 RHP 50X2 S355J0H




A = 3,74 cm²
 I_y = 14,13 cm⁴
 N_{R,d} = 120,6 kN
 M_{y,R,d} = 215,0 kNcm
 V_{z,R,d} = 34,8 kN




2

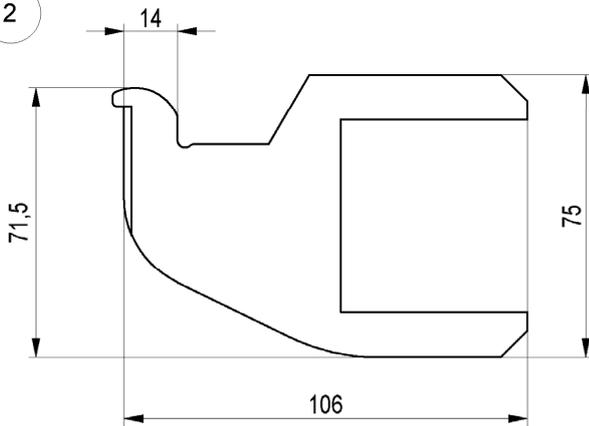

3

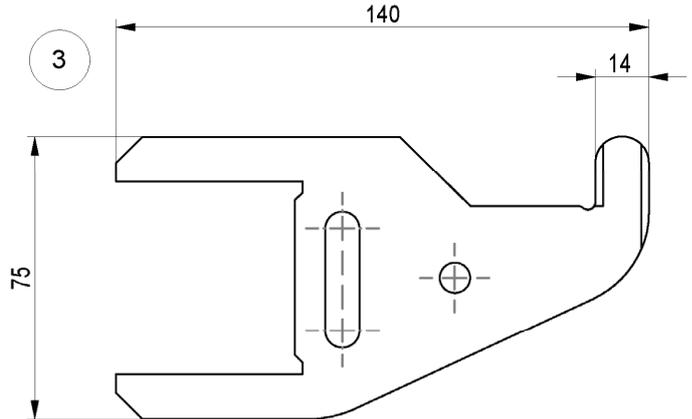

4

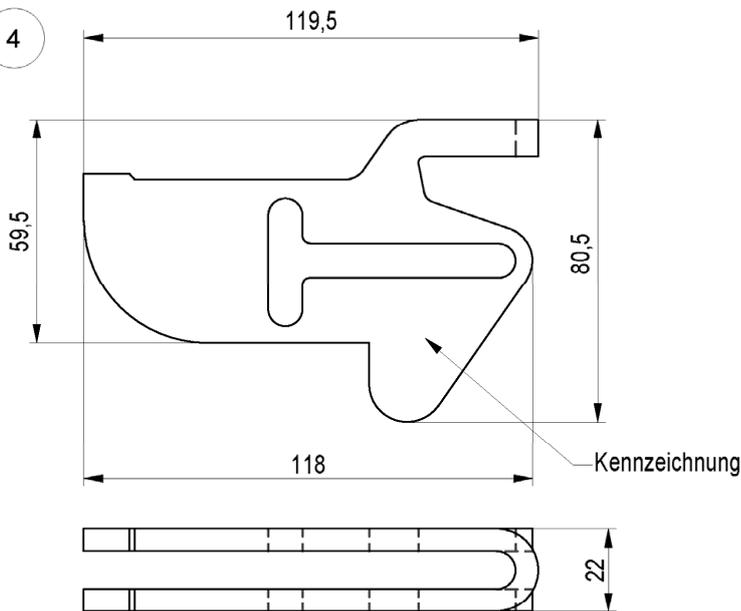

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	ROHR UBH FLEX	VR50X50X2	S355J0H	
2	ANSCHLUSS UBH FLEX LINKS	BL 8	S355MC	
3	ANSCHLUSS UBH FLEX RECHTS	BL 8	S355MC	
4	SCHIEBER UBH FLEX	BL 6	S355MC	

Gerüstsystem " PERI UP T 72"

GERUESTKNOTEN PERI UP FLEX

Horizontaldiagonale UBH Flex / Bauelemente: Horizontaldiagonalenkopf UBH Flex






Anlage A,
 Seite 73

Eva Kaim	2018-03-22	Bauteil nach Z-8.22-863	Zeichnungsnummer:	A027.100A1121	a	1
----------	------------	-------------------------	-------------------	---------------	---	---

HORIZONTALRIEGEL UH-2
 RHP 60X30X2,4 S460MH

$A = 3,94 \text{ cm}^2$
 $I_y = 17,38 \text{ cm}^4$
 $N_{R,d} = 164,8 \text{ kN}$
 $M_{y,R,d} = 308,0 \text{ kNcm}$
 $V_{z,R,d} = 63,4 \text{ kN}$

$I_z = 5,83 \text{ cm}^4$
 $M_{z,R,d} = 189,0 \text{ kNcm}$
 $V_{y,R,d} = 31,7 \text{ kN}$

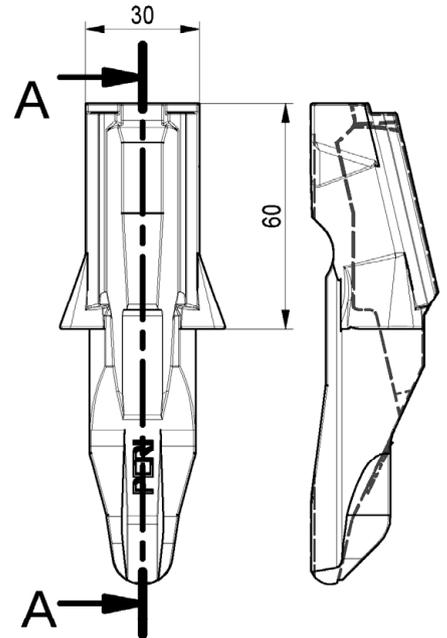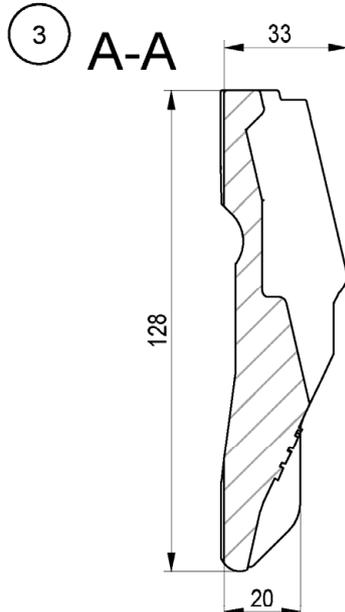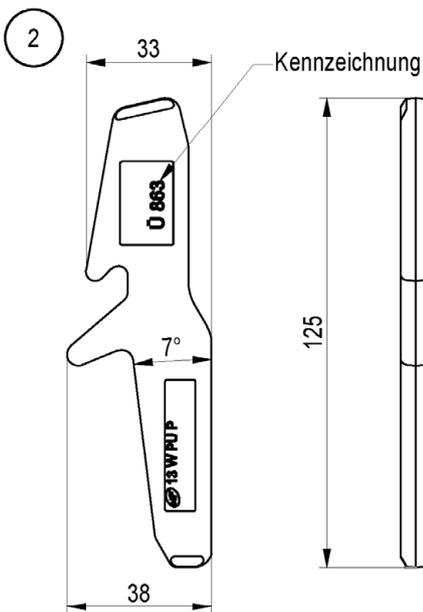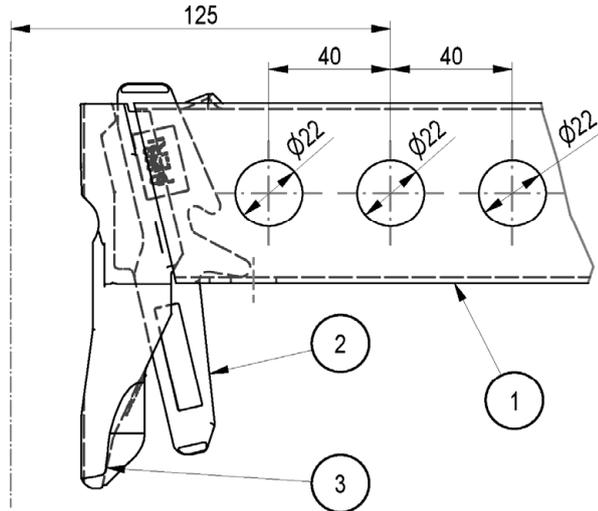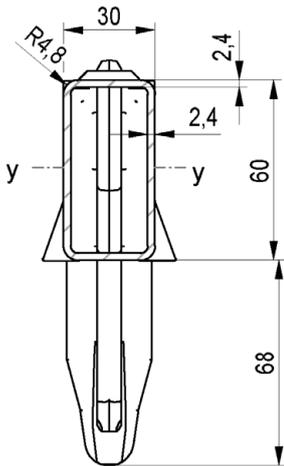

Bauteil mit im DIBt hinterlegten Unterlagen

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	RIEGELPROFIL UHE	RR 60X30X2,4	S460MH	
2	KEIL UH PLUS	GESCHMIEDET	S355J2D altern. S355J2	A027.***A1112
3	RIEGELKOPF UH PLUS	GESCHMIEDET	S355J2D	A027.***A1112


Gerüstsystem "PERI UP T 72"

GERUESTKNOTEN PERI UP FLEX




Horizontalriegel UH-2, t=2,4mm / Bauelemente: Riegelkopf UH Plus

Anlage A,
 Seite 74



1 KHP 33,7X2,0 S235JRH




A = 1,99 cm²
I_y = 2,51 cm⁴
N_{R,d} = 42,6 kN
M_{y,R,d} = 39,8 kNcm
V_{z,R,d} = 15,6 kN

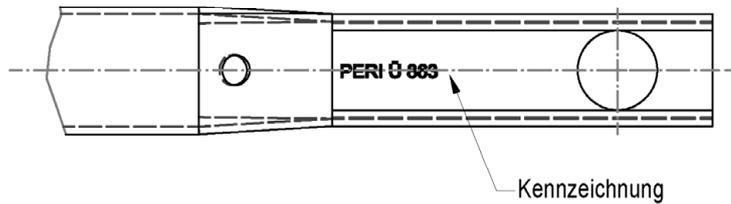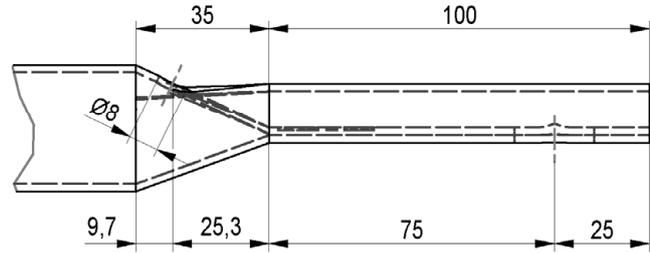


2

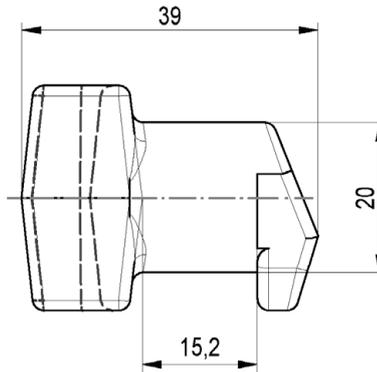

3

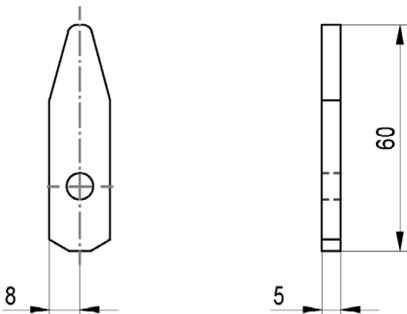

4

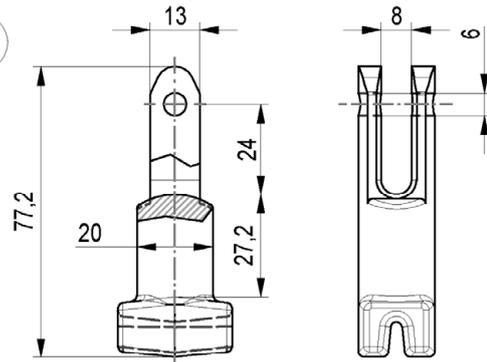

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	ROHR DST 100	RO 33,7X2,0	S235JRH	GEQUETSCHT
2	EINHAENGEFINGER 39-T	GESCHMIEDET	S235JRF	DIN EN 10025-2/10027
3	SICHERUNG	FL 16X05	S235JRC+C	
4	GABELBOLZEN RD 20X72-T	GESCHMIEDET	S235JRF	DIN EN 10025-2/10027


Gerüstsystem " PERI UP T 72"

GERUESTKNOTEN PERI UP FLEX

Diagonalenkopf ST100

Anlage A,
Seite 75

Eva Kaim	2018-03-22	Bauteil nach Z-8.22-863	Zeichnungsnummer:	A027.100A1123	a	1
----------	------------	-------------------------	-------------------	---------------	---	---

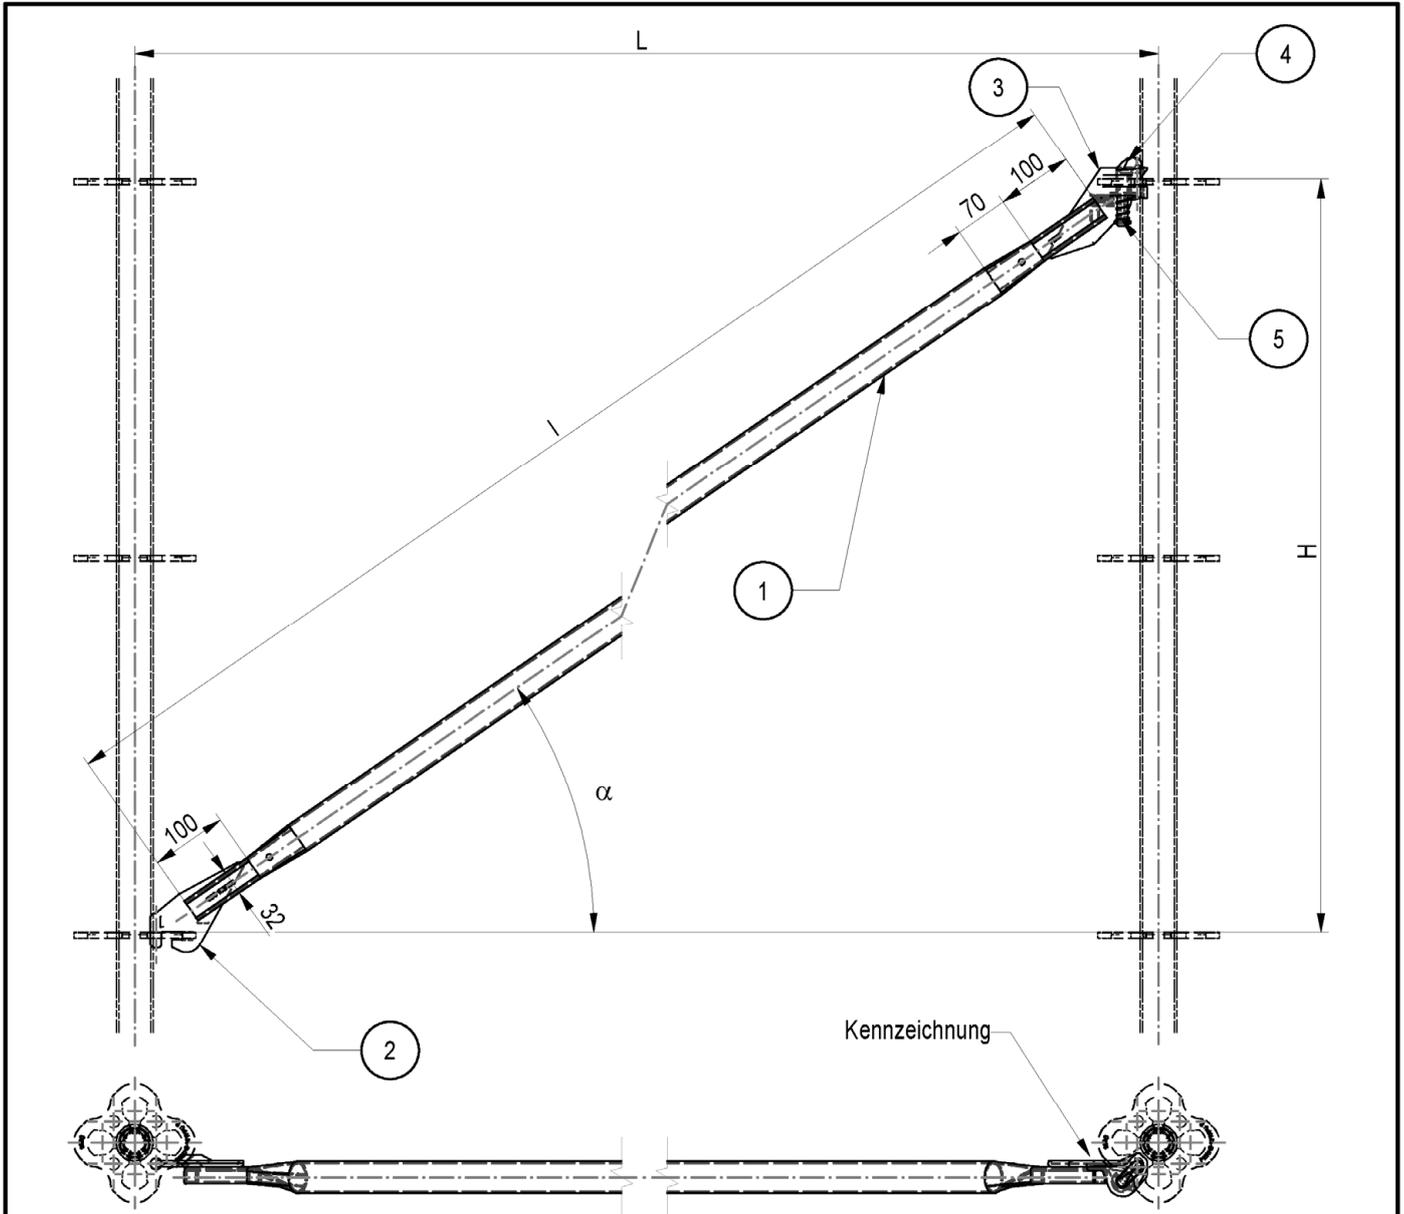

Systemmaß	Länge	Gewicht	Winkel
L/H [cm]	l [cm]	[kg]	α [°]
100/100	124,4	4,24	48,14
100/150	164,8	5,27	59,71
150/100	164,0	5,25	34,7
200/100	207,0	6,35	27,2
150/150	195,0	6,08	46,1
200/150	234,0	7,26	37,7
250/150	275,0	8,53	31,5
200/200	267,0	8,25	45,8
250/200	304,0	9,46	39,3
300/200	344,0	10,7	34,2

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	ROHR UBS	RO 42,4X2,6	S235JRH	$R_{eH}=320N/mm^2$
2	FUSSANSCHLUSS A UBS		G20Mn5 altern. G20Mn5J3+N	A027.***A1115
3	KOPF A UBS		G20Mn5 altern. G20Mn5J3+N	A027.***A1115
4	BOLZEN UBK		S355J2F	A027.***A1115
5	DRUCKFEDER		1.4310	


Gerüstsystem "PERI UP T 72"

VERBANDSDIAGONALE UBS-A

Anschlusse A

Anlage A,
 Seite 76

Eva Kaim	2018-03-21	Bauteil nach Z-8.22-863	Zeichnungsnummer:	A027.100A1151	a	1
----------	------------	-------------------------	-------------------	---------------	---	---

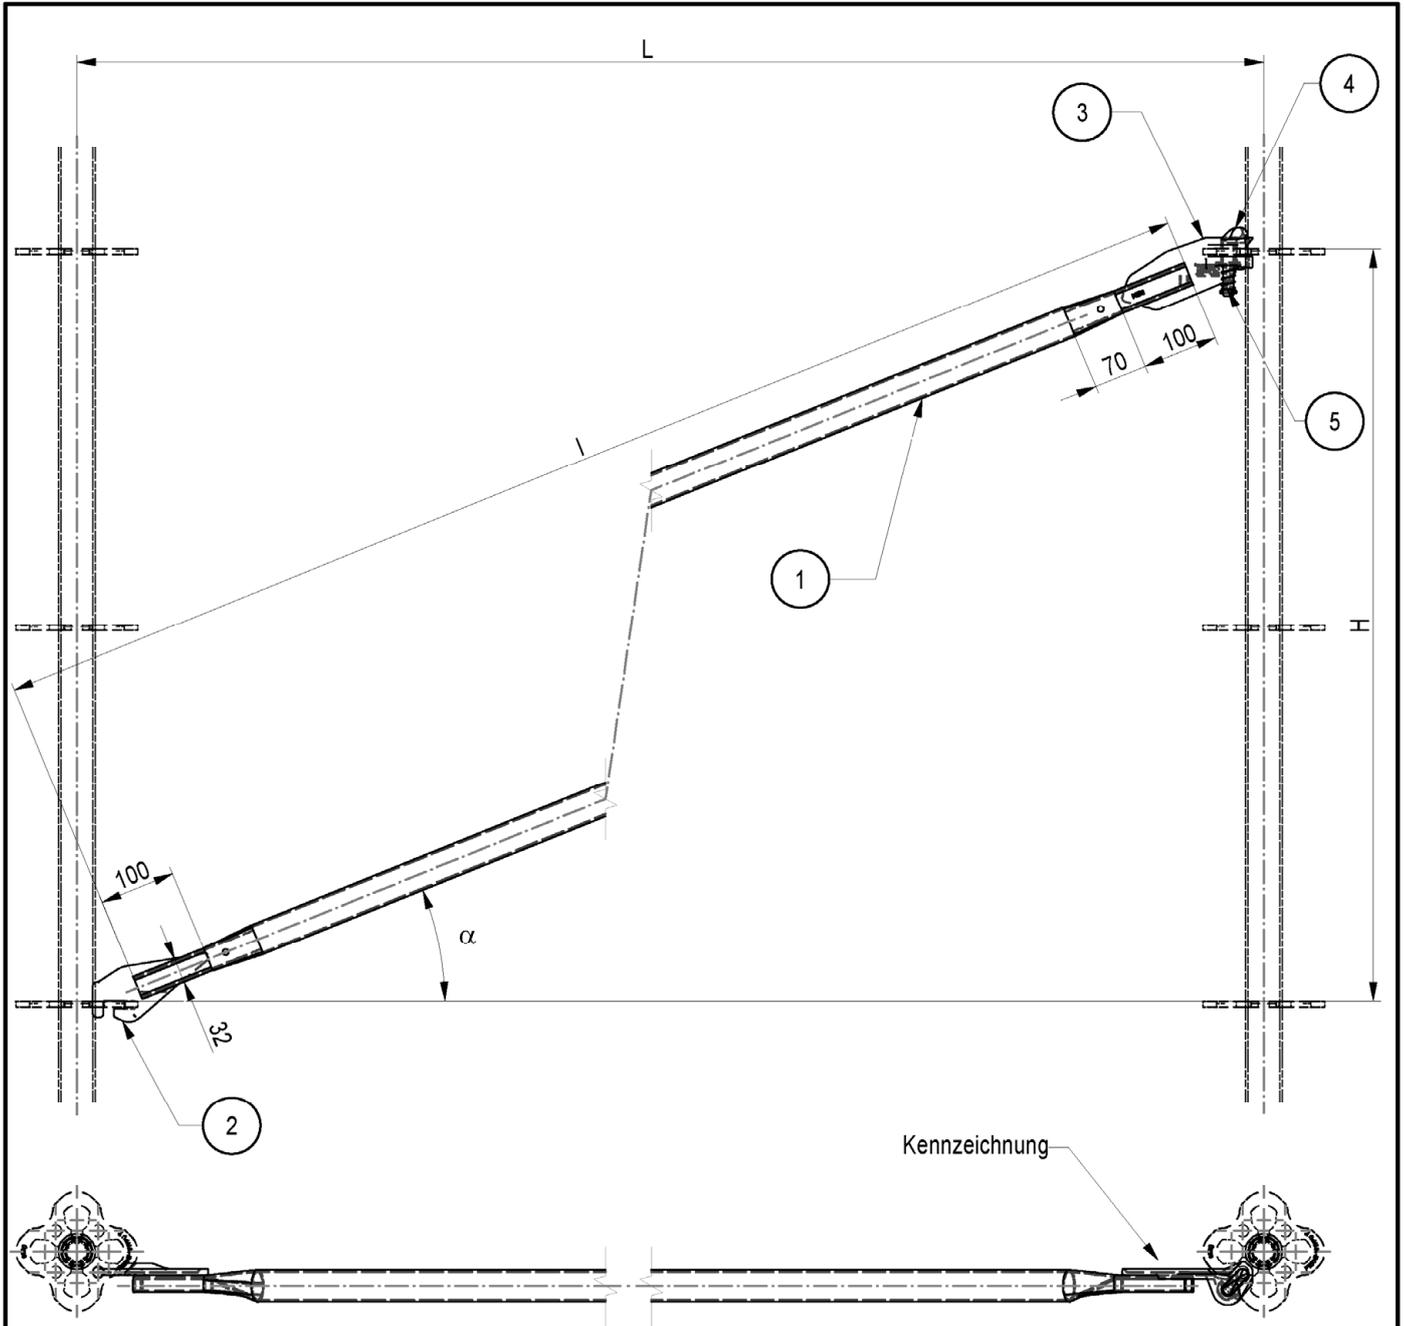

Kennzeichnung

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung	Systemmaß	Länge	Gewicht	Winkel
					L/H [cm]	l [cm]	[kg]	α [°]
1	ROHR UBS	RO 42,4X2,6	S235JRH	$R_{eH}=320N/mm^2$	200/100	207,0	6,50	27,2
2	FUSSANSCHLUSS B UBS		G20Mn5 altern. G20Mn5J3+N	A027.***A1116	250/100	250,8	7,62	22,3
3	KOPF B UBS		G20Mn5 altern. G20Mn5J3+N	A027.***A1116	300/100	296,4	8,78	18,8
4	BOLZEN UBK		S355J2F	A027.***A1116	300/150	318,6	9,35	27,0
5	DRUCKFEDER		1.4310					


Gerüstsystem "PERI UP T 72"

VERBANDSDIAGONALE UBS-B

Anschlusse B

Anlage A,
 Seite 77

Eva Kaim	2018-03-21	Bauteil nach Z-8.22-863	Zeichnungsnummer:	A027.100A1152	a	1
----------	------------	-------------------------	-------------------	---------------	---	---

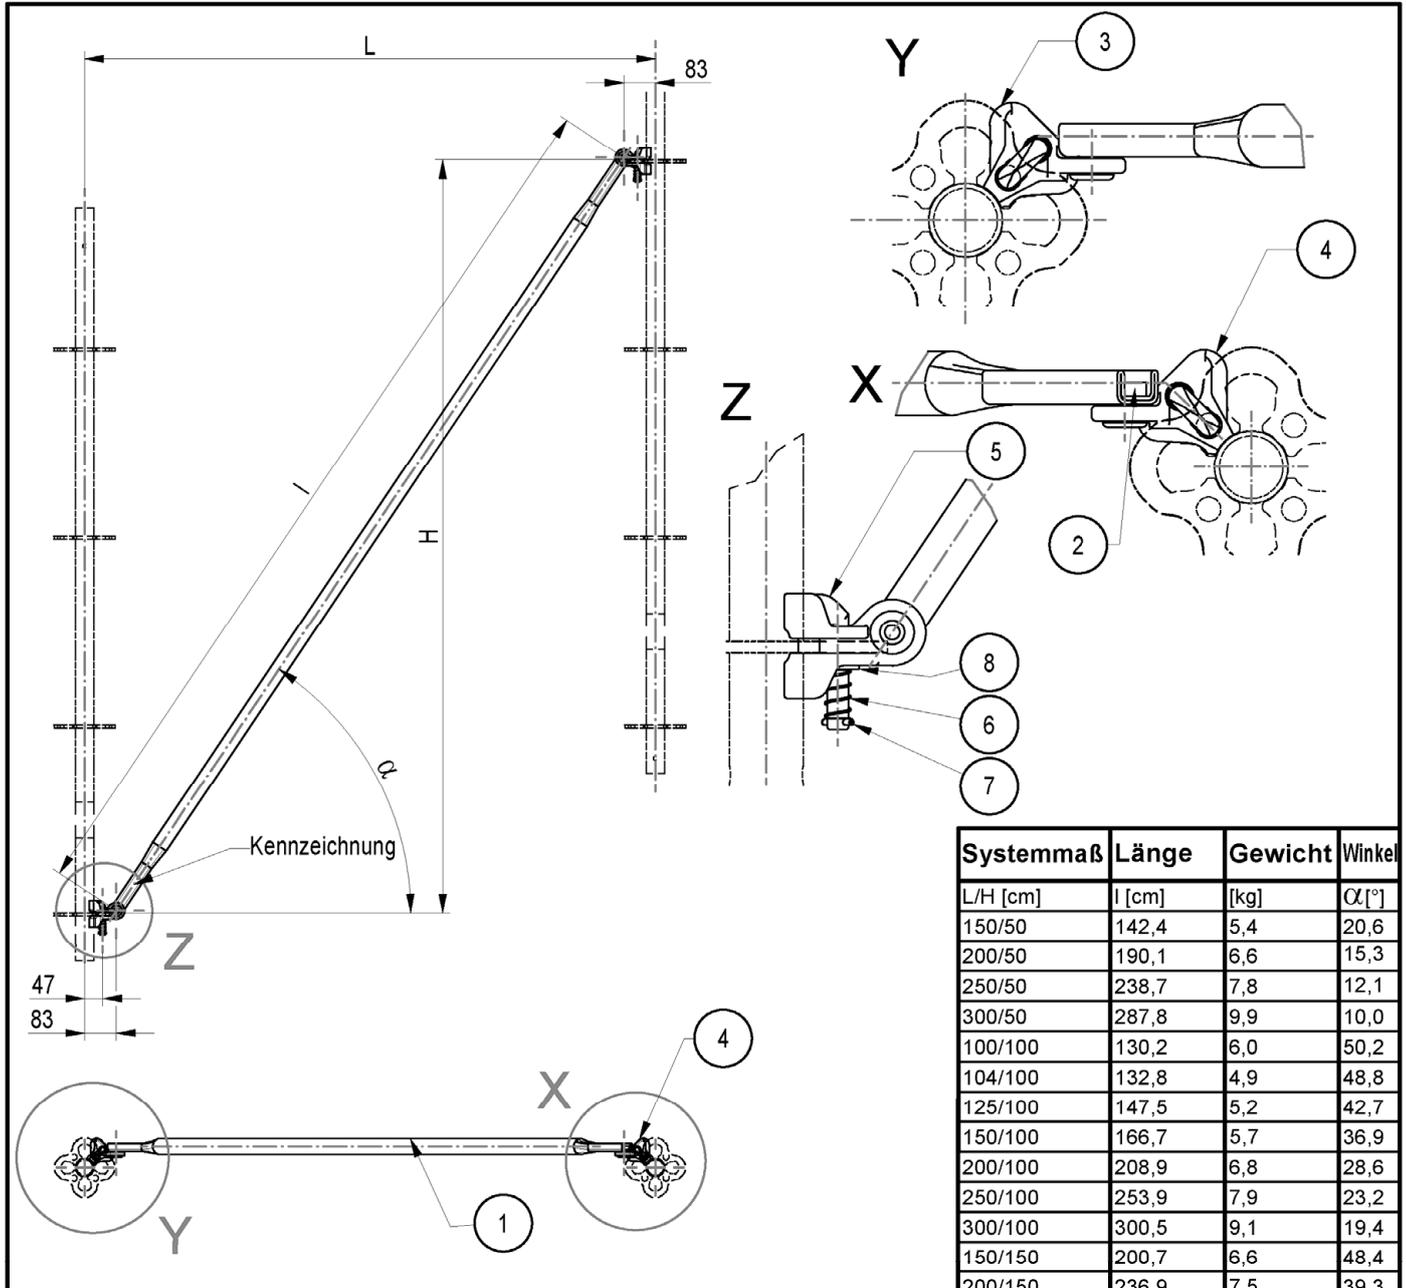

Systemmaß	Länge	Gewicht	Winkel
L/H [cm]	l [cm]	[kg]	α [°]
150/50	142,4	5,4	20,6
200/50	190,1	6,6	15,3
250/50	238,7	7,8	12,1
300/50	287,8	9,9	10,0
100/100	130,2	6,0	50,2
104/100	132,8	4,9	48,8
125/100	147,5	5,2	42,7
150/100	166,7	5,7	36,9
200/100	208,9	6,8	28,6
250/100	253,9	7,9	23,2
300/100	300,5	9,1	19,4
150/150	200,7	6,6	48,4
200/150	236,9	7,5	39,3
250/150	277,4	8,5	32,7
300/150	320,6	9,9	27,9
72/200	207,5	6,8	74,5
75/200	208,4	6,8	73,7
100/200	216,7	7,0	67,4
104/200	218,2	7,0	66,4
125/200	227,4	7,3	61,6
150/200	240,4	7,6	56,3
200/200	271,4	8,4	47,5
250/200	307,4	9,3	40,6
300/200	347,0	10,3	35,2



Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	ROHR UBK	RO 42,4X2,6	S235JRH	
2	NIETROHR	4KT 20	S235JRC+C	A027.***A1117
3	KOPF UBK LINKS		EN-GJMB-450-6 altern. GE240	A027.***A1117
4	KOPF UBK RECHTS		EN-GJMB-450-6 altern. GE240	A027.***A1117
5	BOLZEN UBK		S355J2F	A027.***A1117
6	DRUCKFEDER		1.4310	
7	SPANNHUELSE	4X26	STAHL	DIN EN ISO 8752
8	SCHEIBE	14	200HV	DIN EN ISO 7089

Gerüstsystem "PERI UP T 72"

KNOTENDIAGONALE UBK

Anlage A,
Seite 78

Eva Kaim	2018-03-21	Bauteil nach Z-8.22-863	Zeichnungsnummer:	A027.100A1153	a	1
----------	------------	-------------------------	-------------------	---------------	---	---

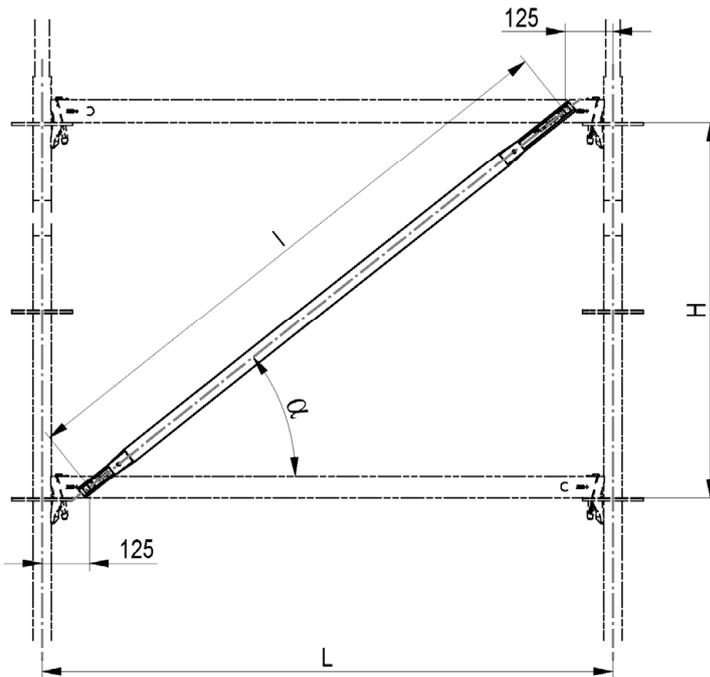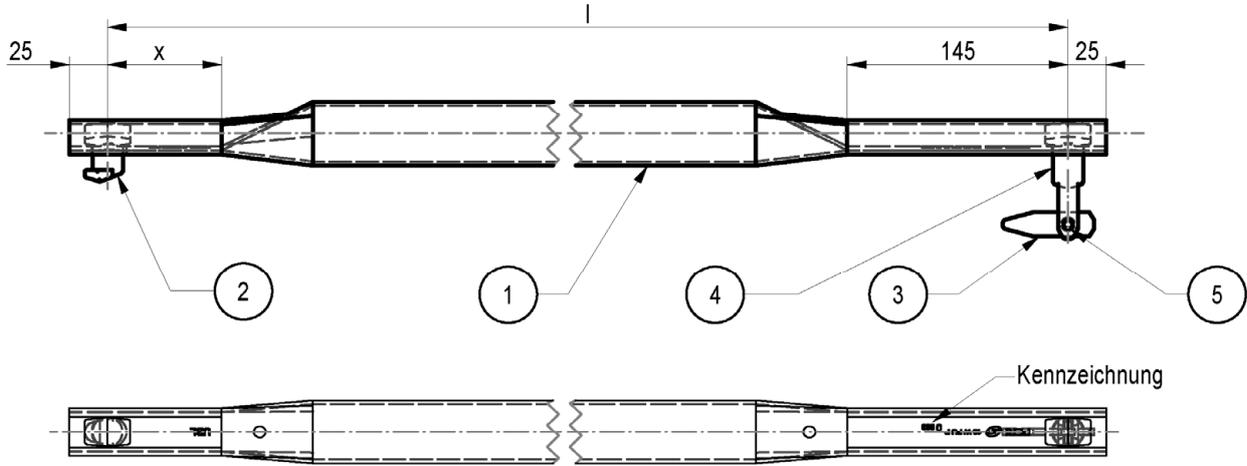

Systemmaß	Länge	X	Gewicht	Winkel
L/H [cm]	l [cm]	[cm]	[kg]	α [°]
72/ 50	68,6	14,5	2,1	46,8
75/ 50	70,7	14,5	2,2	45,0
100/ 50	90,1	14,5	2,7	33,7
104/ 50	93,5	14,5	2,8	32,3
150/ 50	134,7	14,5	3,8	21,8
200/ 50	182,0	14,5	5,0	15,9
250/ 50	230,5	14,5	6,3	12,5
300/ 50	279,5	14,5	7,5	10,3
72/100	110,5	7,5	3,2	64,8
75/100	111,8	7,5	3,3	63,4
100/100	125,0	7,5	3,6	53,1
104/100	127,4	7,5	3,6	51,7
150/100	160,1	7,5	4,5	38,7
200/100	201,6	7,5	5,5	29,7
250/100	246,2	7,5	6,7	23,9
300/100	292,6	7,5	7,8	20,0
72/150	157,2	7,5	4,4	72,6
75/150	158,1	7,5	4,5	71,6
100/150	167,7	7,5	4,7	63,4
104/150	169,5	7,5	4,7	62,2
150/150	195,3	7,5	5,4	50,2
200/150	230,5	7,5	6,3	40,6
250/150	270,5	7,5	7,0	33,7
300/150	313,3	7,5	8,4	28,6
72/200	205,4	7,5	5,6	76,8
75/200	206,1	7,5	5,7	76,0
100/200	213,6	7,5	5,9	69,4
104/200	215,0	7,5	5,9	68,5
150/200	235,8	7,5	6,4	58,0
175/200	250,0	7,5	6,7	53,1
200/200	265,8	7,5	7,2	48,8
225/200	282,8	7,5	7,6	45,0
250/200	301,0	7,5	8,1	41,6
300/200	340,0	7,5	9,1	36,0


Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	ROHR UBL	RO 42,4X2,6	S235JRH	A027.***A1118
2	EINHAENGEFINGER 39-T		S235JRF	A027.***A1118
3	SICHERUNG	FL 16X05	S235JRC+C	A027.***A1118
4	GABELBOLZEN RD 20X72-T		S235JRF	A027.***A1118
5	SPANNSTIFT	6X18	STAHL	DIN EN ISO 8752

Gerüstsystem "PERI UP T 72"

RIEGELDIAGONALE UBL

Anlage A,
Seite 79

Eva Kaim	2018-03-21	Bauteil nach Z-8.22-863	Zeichnungsnummer:	A027.100A1154	a	1
----------	------------	-------------------------	-------------------	---------------	---	---

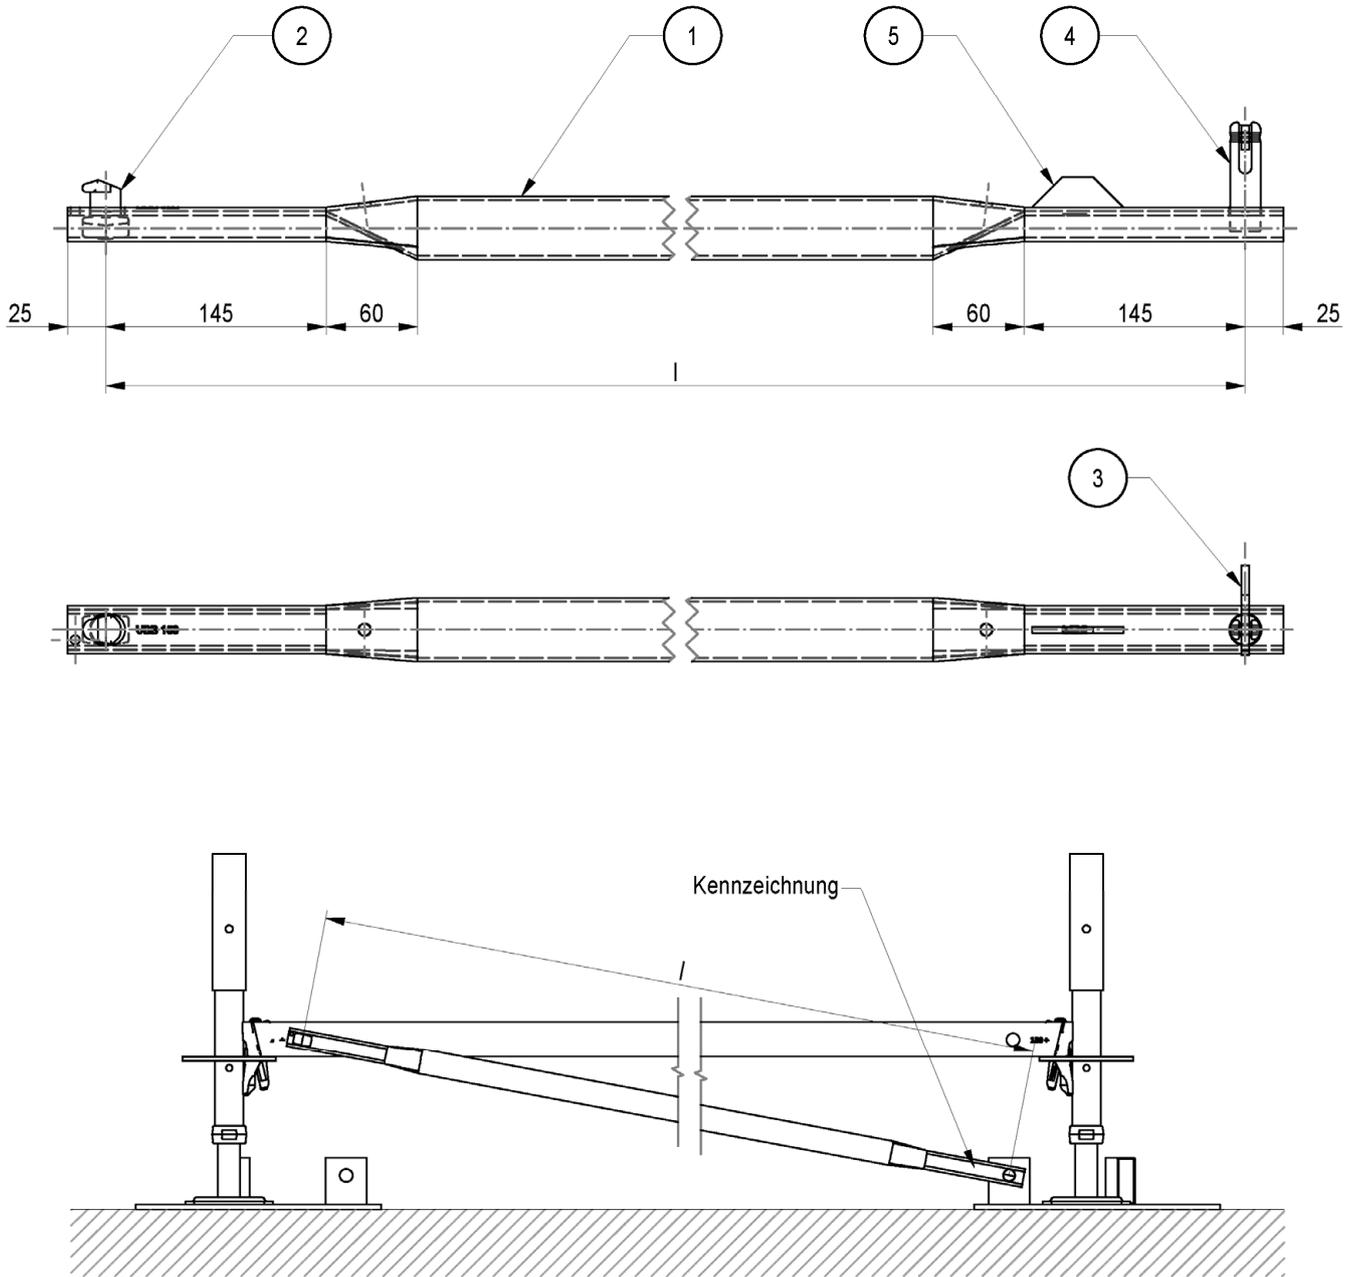

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung	Systemmaß	Länge	Gewicht
1	ROHR UBB	RO 42,4X2,6	S235JRH	A027.***A1119	L [cm]	l [cm]	[kg]
2	EINHAENGEFINGER 39-T		S235JRF	A027.***A1119	150	126,5	3,6
3	SICHERUNG	FL 16X5	S235JRC+C	A027.***A1119	200	174,5	4,7
4	GABELBOLZEN RD 20X72-T		S235JRF	A027.***A1119	250	224,5	6,1
5	LASCHE	BD 4X20	S235JR		300	274,5	7,5


Gerüstsystem "PERI UP T 72"




BODENDIAGONALE UBB

Nur zur Verwendung

Anlage A,
 Seite 80

Eva Kaim	2018-03-21	Bauteil nach Z-8.22-863	Zeichnungsnummer:	A027.100A1155	a	1
----------	------------	-------------------------	-------------------	---------------	---	---

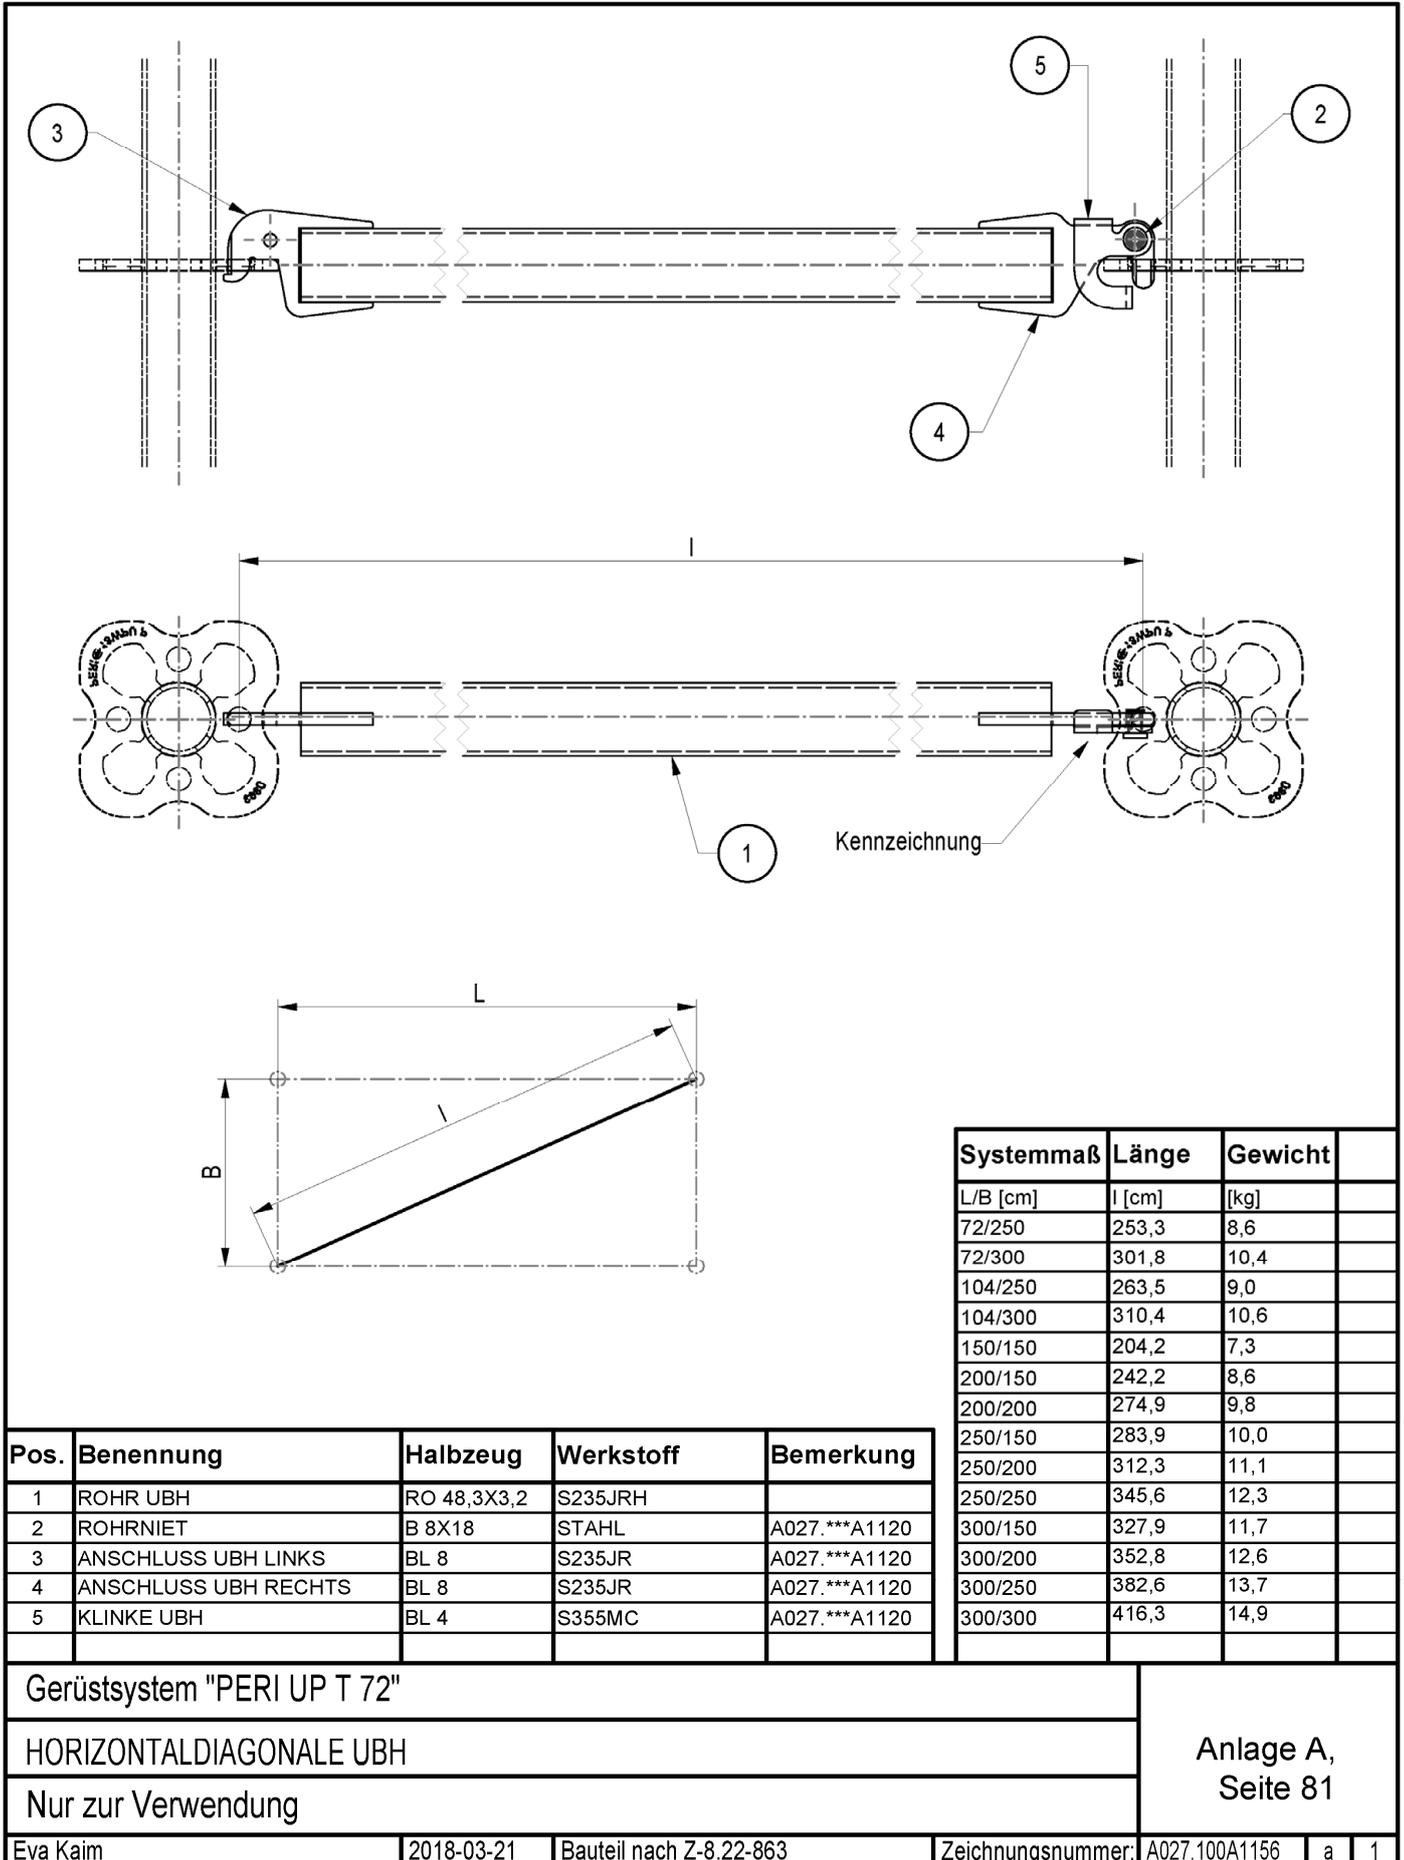

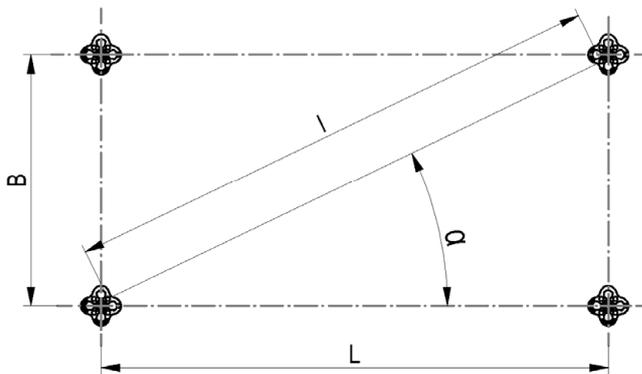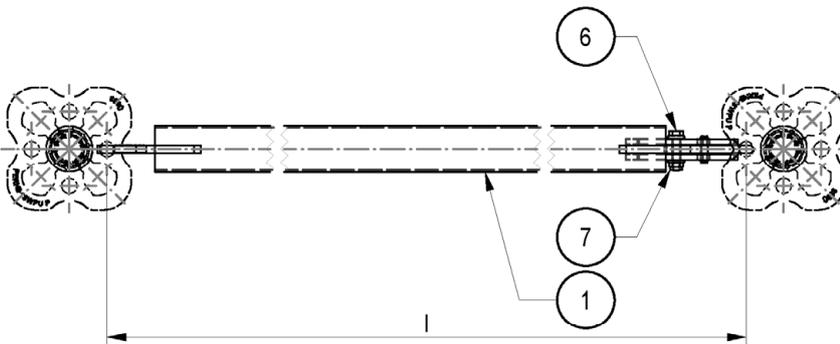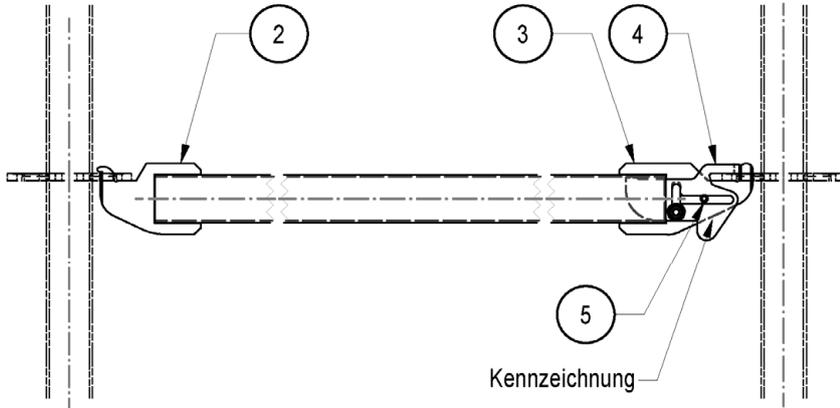

Systemmaß	Länge	Gewicht	Winkel
L/B [cm]	l [cm]	[kg]	α [°]
100/100	133,5	5,4	45,0
125/100	152,2	6,8	38,6
125/125	168,9	4,6	45,0
150/ 67	156,9	5,2	24,1
150/ 72	158,9	5,3	25,6
150/ 75	160,2	5,6	25,7
150/100	172,5	5,7	33,7
150/104	174,7	5,8	34,7
150/125	187,4	6,2	39,8
150/150	204,2	6,7	45,0
200/ 67	203,9	6,7	17,5
200/ 72	205,4	6,7	19,8
200/ 75	206,4	6,8	20,6
200/100	216,1	7,0	26,5
200/104	217,9	7,1	27,5
200/125	228,1	7,4	32,0
200/150	242,2	7,8	36,9
200/200	274,9	8,7	45,0
250/ 67	252,0	8,0	15,0
250/ 72	253,3	8,1	16,1
250/ 75	254,1	8,1	16,7
250/100	262,0	8,4	21,8
250/104	263,5	8,4	22,6
250/125	272,0	8,6	26,6
250/150	283,9	9,0	30,6
250/200	312,3	9,8	38,7
250/250	345,6	10,8	45,0
300/ 67	300,7	9,4	12,6
300/ 72	301,8	9,5	13,5
300/ 75	302,5	9,5	14,0
300/100	309,2	9,7	18,4
300/104	310,4	9,8	19,1
300/125	317,7	10,1	22,8
300/150	327,9	10,3	26,6
300/200	352,8	11,0	33,7
300/250	382,6	11,9	39,8
300/300	416,3	12,9	45,0


Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bem.
1	ROHR UBH FLEX	VR 50X2	S355J0H	A027.***A1121
2	ANSCHLUSS UBH RECHTS	BL 8	S355MC	A027.***A1121
3	ANSCHLUSS UBH LINKS	BL 8	S355MC	A027.***A1121
4	SCHIEBER UBH	BL 6	S355MC	A027.***A1121
5	SPANNSTIFT	8X28	STAHL	DIN EN ISO 8752
6	SKT-SCHRAUBE M. FLANSCH	M8X35	8.8	DIN EN 1665
7	SKT-MUTTER M. FLANSCH	M8	8	DIN EN 1663

Gerüstsystem "PERI UP T 72"

HORIZONTALDIAGONALE UBH FLEX

Anlage A,
Seite 82

Eva Kaim	2018-03-21	Bauteil nach Z-8.22-863	Zeichnungsnummer:	A027.100A1157	a	1
----------	------------	-------------------------	-------------------	---------------	---	---


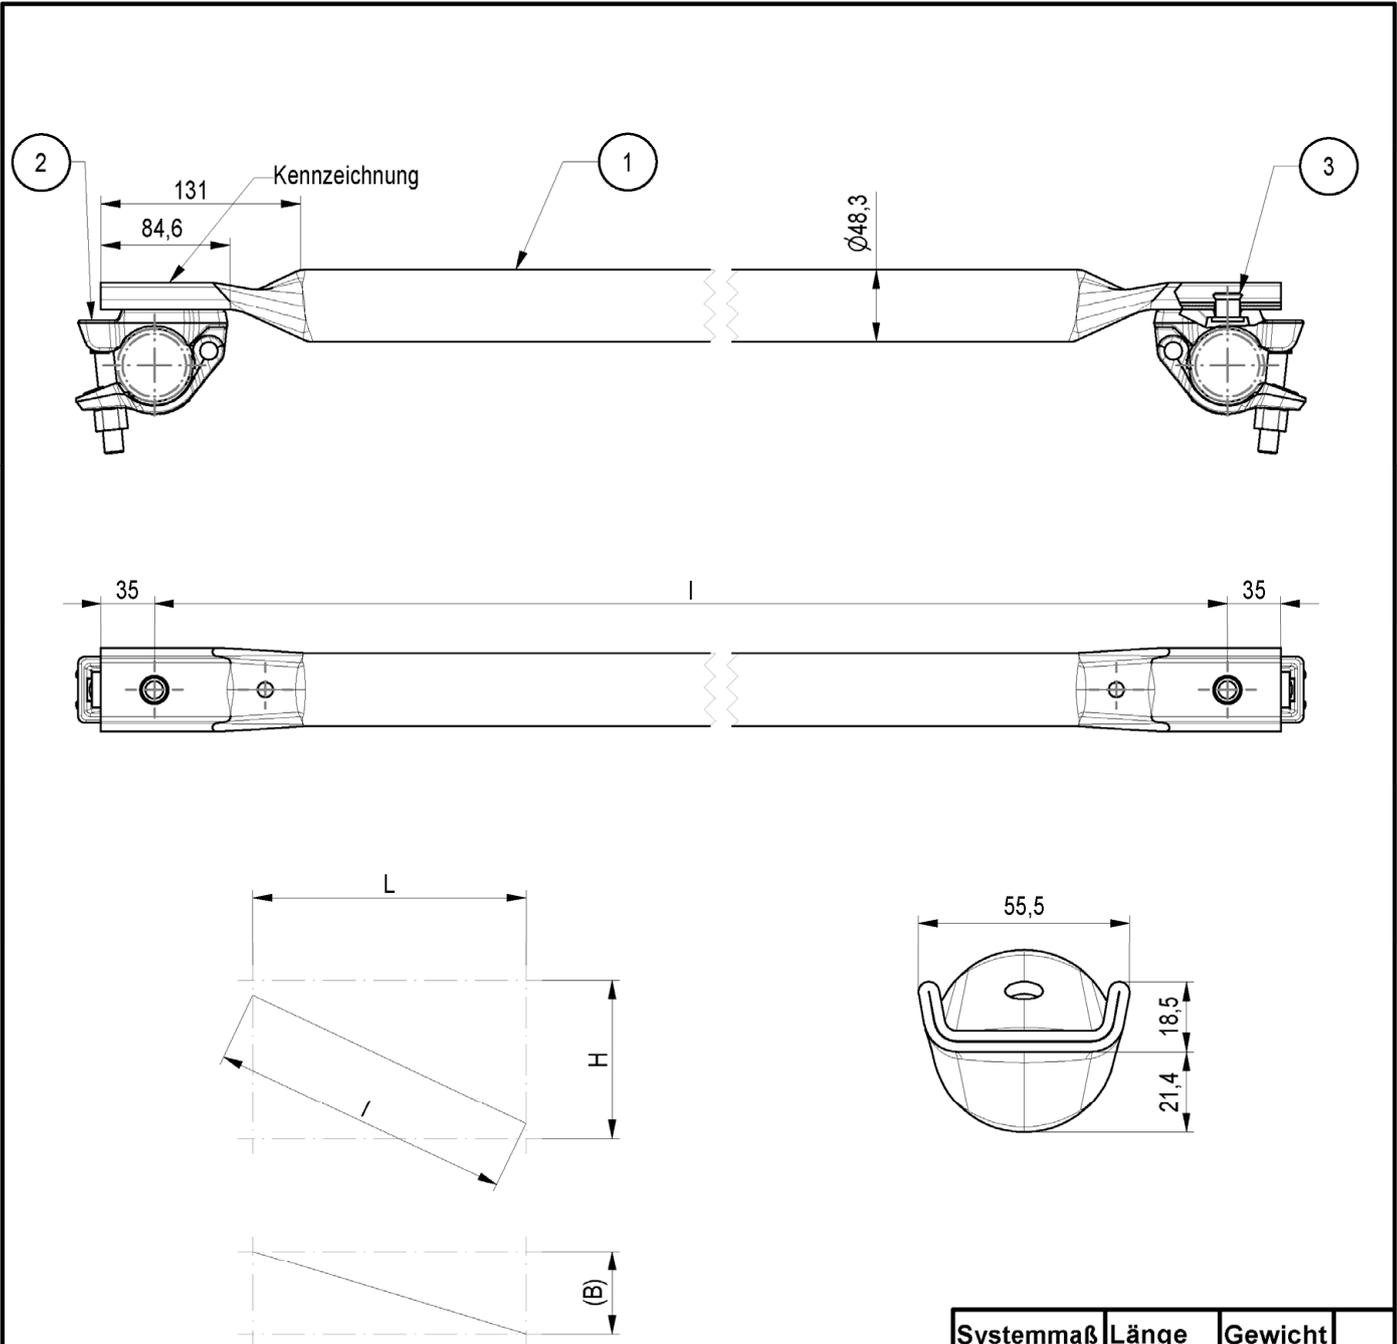


Systemmaß	Länge	Gewicht	
L/H (B) [cm]	l [cm]	[kg]	
67-100/ 200	175,0	7,3	
100-125/ 200	210,9	8,1	
150/200	230,5	9,0	
200/200	265,7	10,1	
250/200	305,2	11,3	
300/200	347,3	12,5	
250/ (104)	270,7	11,2	
300/ (104)	317,5	12,7	

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	ROHR UBC-2	RO 48,3X2,7	S235JRH	min R _{eH} 320N/mm ²
2	HALBKUPPLUNG KLASSE B			EN 74-2
3	HALBHÖHLNIET	B16X21	C15+C/SH	

Gerüstsystem "PERI UP T 72"				Anlage A, Seite 83
KUPPLUNGSDIAGONALE UBC-2				
Eva Kaim	2018-03-01	Bauteil nach Z-8.22-863	Zeichnungsnummer:	A027.100A1168 a 1

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

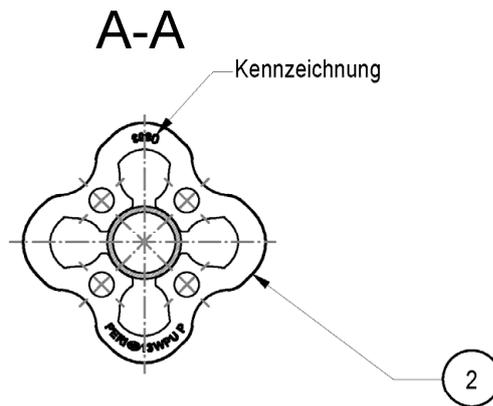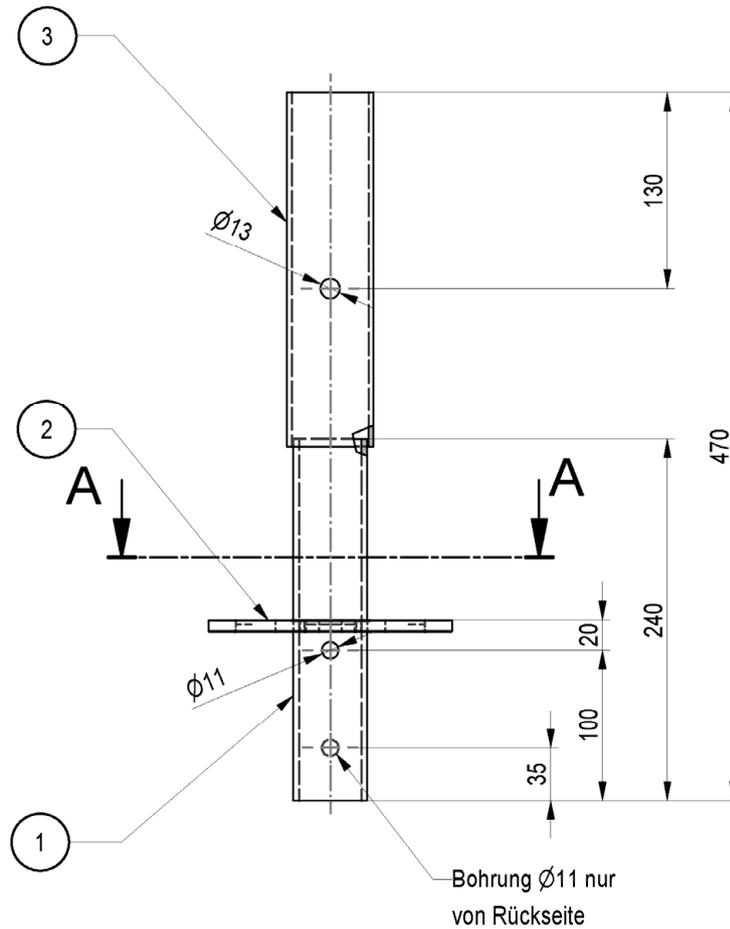

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	STIELROHR	RO 48,3X3,6	S355J2H	
2	ROSETTE STAHL	BL 8	S355J2D altern. S355MC	A027.***A1106
3	AUFNAHME	RO 57X3,2	S235JRH	


Gewicht	
[kg]	
2,47	

Gerüstsystem "PERI UP T 72"

BASISSTIEL UVB 24

Anlage A,
 Seite 84

Eva Kaim	2018-03-21	Bauteil nach Z-8.22-863	Zeichnungsnummer:	A027.100A1201	a	1
----------	------------	-------------------------	-------------------	---------------	---	---

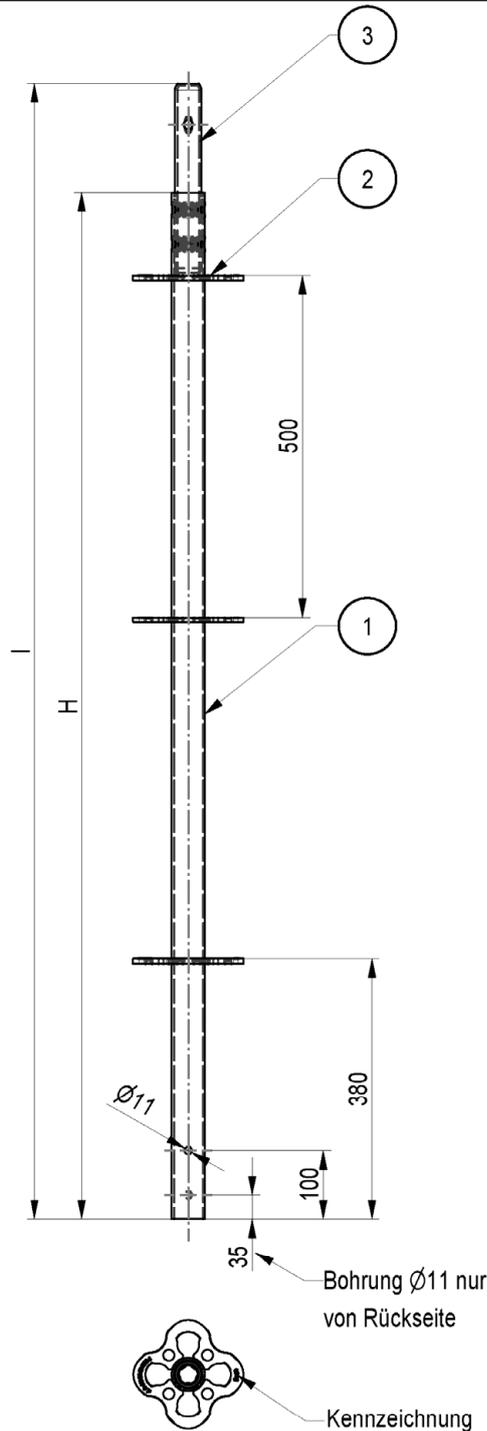

Systemmaß	Länge	Gewicht	
H [cm]	l [cm]	[kg]	
50	66	3,1	
100	116	5,4	
150	166	7,7	
200	216	10,0	
300	316	14,7	
400	416	19,2	


Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bem.
1	STIELROHR	RO 48,3X3,2	S235JRH	min R _{eH} 320N/mm ²
2	ROSETTE STAHL	BL 8	S355J2D altern. S355MC	A027.***A1106
3	ROHRZAPFEN 28	RO 38X3,2	S235JRH	min R _{eH} 320N/mm ²

Gerüstsystem "PERI UP T 72"

VERTIKALSTIEL UVR

Anlage A,
 Seite 85

Eva Kaim	2018-03-21	Bauteil nach Z-8.22-863	Zeichnungsnummer:	A027.100A1202	a	1
----------	------------	-------------------------	-------------------	---------------	---	---

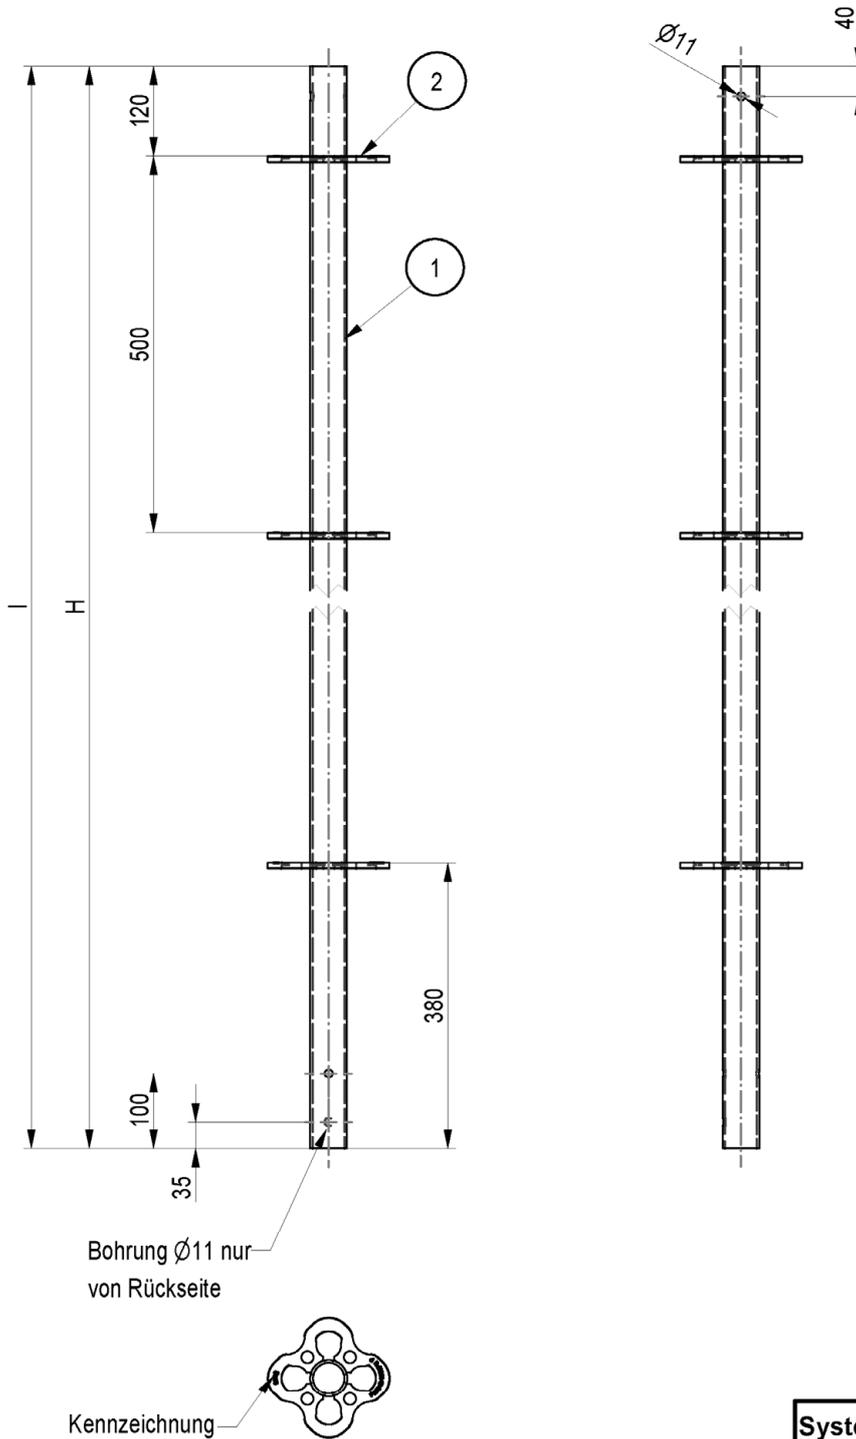

Systemmaß	Länge	Gewicht	
H [cm]	l [cm]	[kg]	
100	100	4,61	
150	150	6,92	
200	200	9,23	
250	250	11,5	


Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	STIELROHR	RO 48,3X3,2	S235JRH	min R _{eH} 320N/mm ²
2	ROSETTE STAHL	BL 8	S355J2D altern. S355MC	A027.***A1106

Gerüstsystem "PERI UP T 72"


KOPFSTIEL UVH

Anlage A,
 Seite 86

Eva Kaim	2018-03-21	Bauteil nach Z-8.22-863	Zeichnungsnummer:	A027.100A1203	a	1
----------	------------	-------------------------	-------------------	---------------	---	---

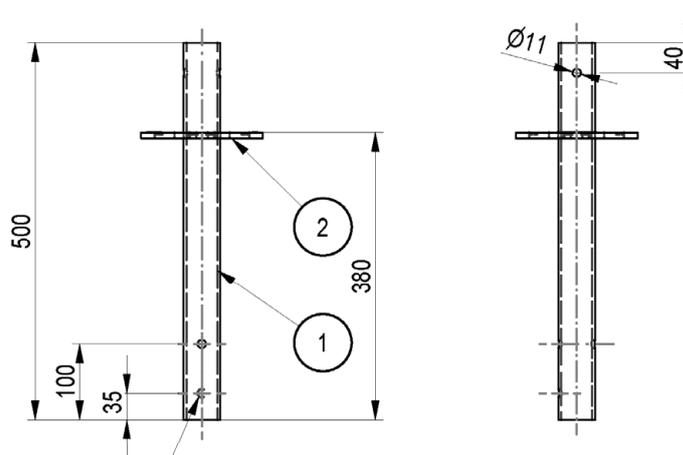

Bohrung Ø11 nur
 von Rückseite

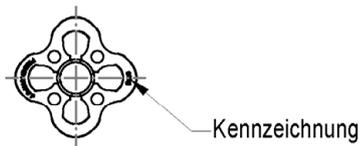

Kennzeichnung


Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung	Gewicht
1	STIELROHR	RO 48,3X3,6	S355J2H		[kg]
2	ROSETTE STAHL	BL 8	S355J2D altern. S355MC	A027.***A1106	2,5

Gerüstsystem "PERI UP T 72"


KOPFSTIEL UVH 50

Anlage A,
 Seite 87

Eva Kaim	2018-03-21	Bauteil nach Z-8.22-863	Zeichnungsnummer:	A027.100A1204	a	1
----------	------------	-------------------------	-------------------	---------------	---	---

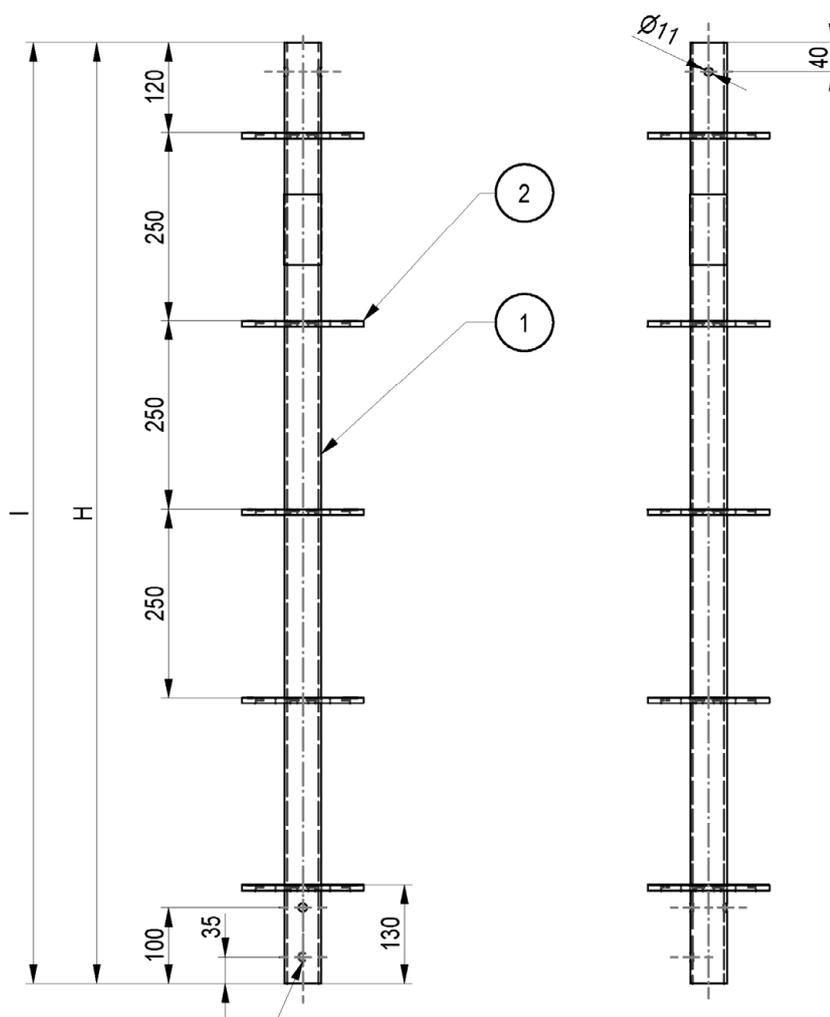

Bohrung Ø11 nur
 von Rückseite

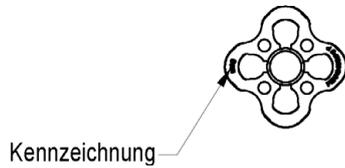

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865


Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung	Systemmaß	Länge	Gewicht	
1	STIELROHR	RO 48,3X3,2	S235JRH	min R _{eH} 320N/mm ²	H [cm]	l [cm]	[kg]	
2	ROSETTE STAHL	BL 8	S355J2D altern. S355MC	A027.***A1106	125	125	7,59	

Gerüstsystem "PERI UP T 72"

KOPFSTIEL UVH 125

Anlage A,
 Seite 88

Eva Kaim	2018-03-21	Bauteil nach Z-8.22-863	Zeichnungsnummer:	A027.100A1205	a	1
----------	------------	-------------------------	-------------------	---------------	---	---

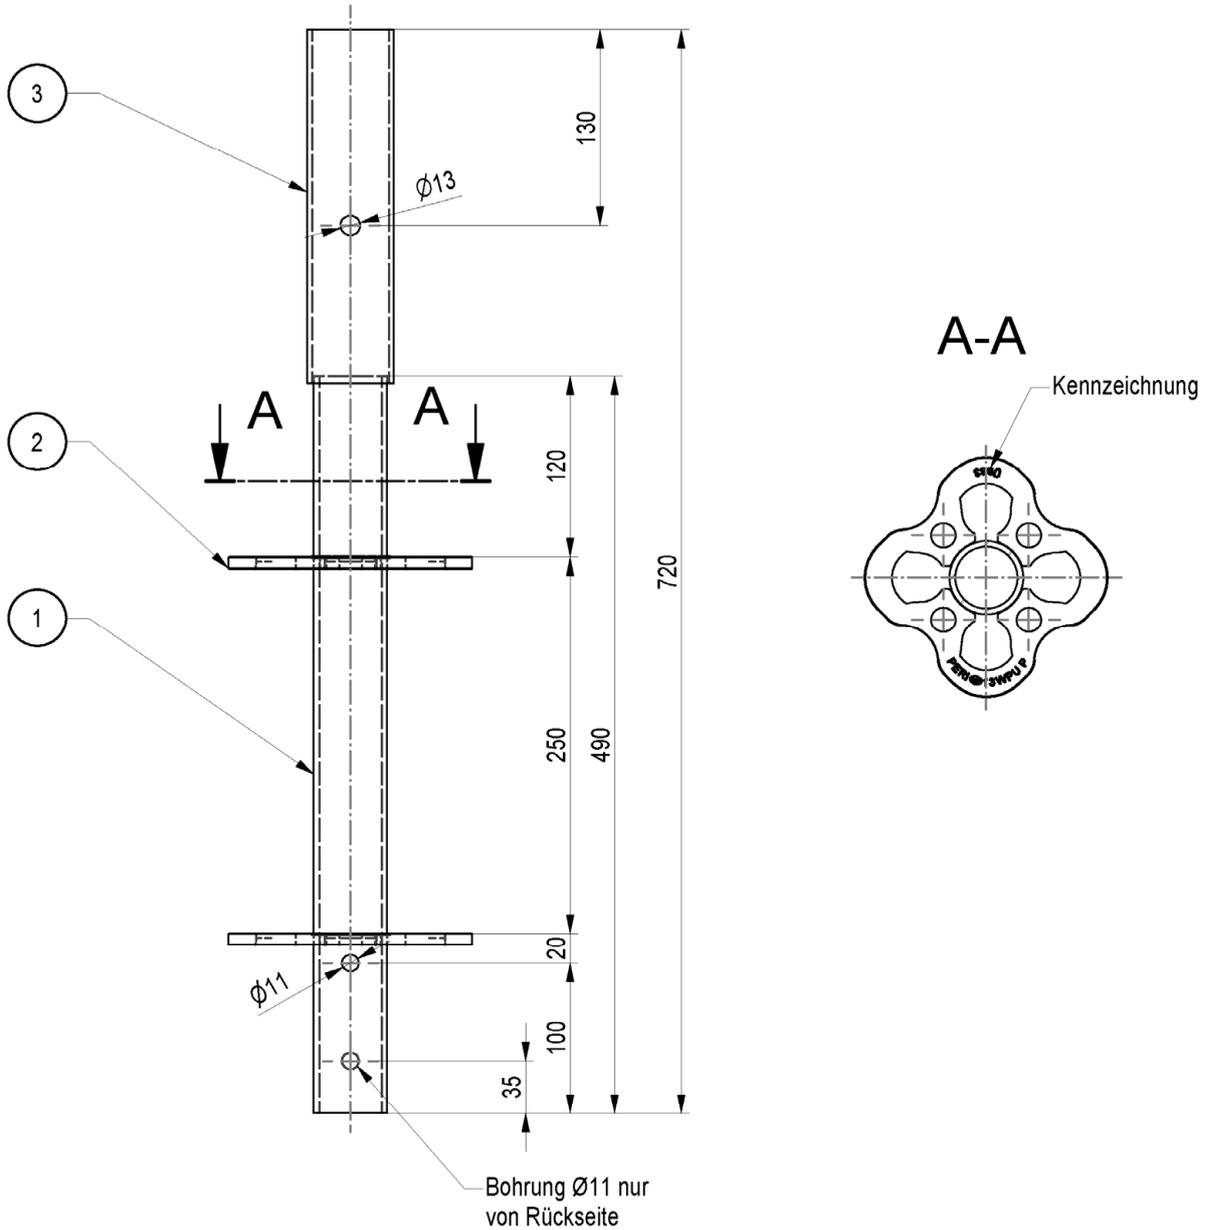


Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	STIELROHR	RO 48,3X3,6	S355J2H	
2	ROSETTE STAHL	BL 8	S355J2D altern. S355MC	A027.***A1106
3	AUFNAHME	RO 57 X3,2	S235JRH	

Gewicht	
[kg]	
3,98	

Gerüstsystem "PERI UP T 72"				Anlage A, Seite 89	
BASISSTIEL UVB 49					
Eva Kaim					
2018-03-21	Bauteil nach Z-8.22-863	Zeichnungsnummer:	A027.100A1206	a	1

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

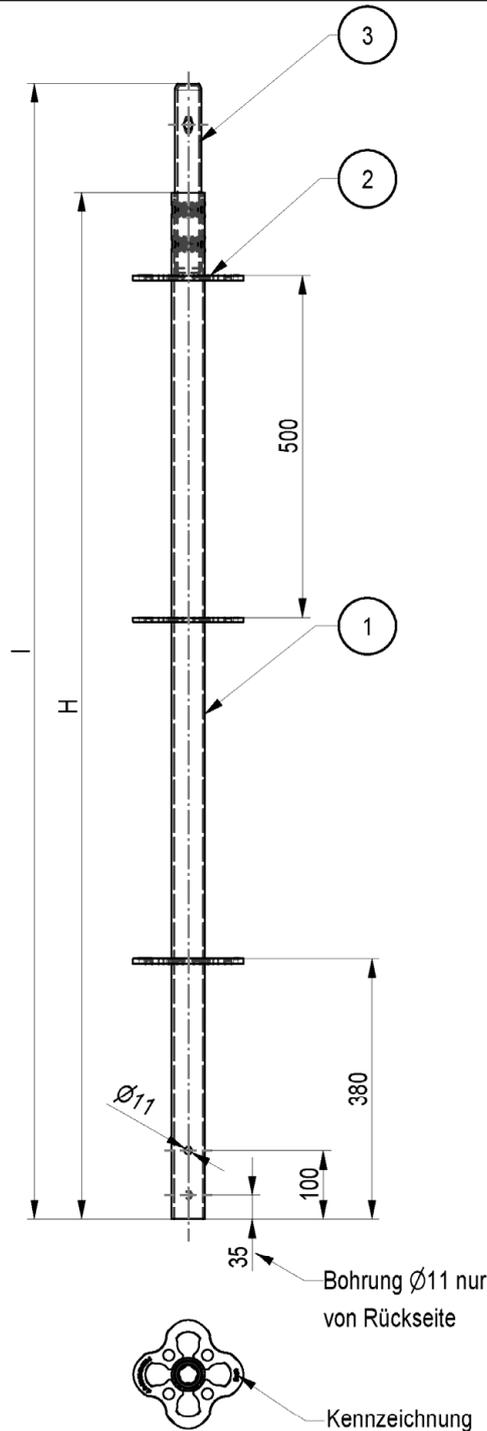

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bem.
1	STIELROHR LVR	RO 48,3X3,2	S460MH	
2	ROSETTE STAHL	BL 8	S355J2D altern. S355MC	A027.***A1106
3	ROHRZAPFEN 28	RO 38X3,2	S235JRH	min R _{el} 320N/mm ²

Systemmaß	Länge	Gewicht	
H [cm]	l [cm]	[kg]	
50	66	3,1	
100	116	5,4	
150	166	7,7	
200	216	10,0	


Gerüstsystem "PERI UP T 72"

VERTIKALSTIEL LVR

Nur zur Verwendung

Anlage A,
 Seite 90

Eva Kaim	2018-03-21	Bauteil nach Z-8.22-863	Zeichnungsnummer:	A027.100A1207	a	1
----------	------------	-------------------------	-------------------	---------------	---	---

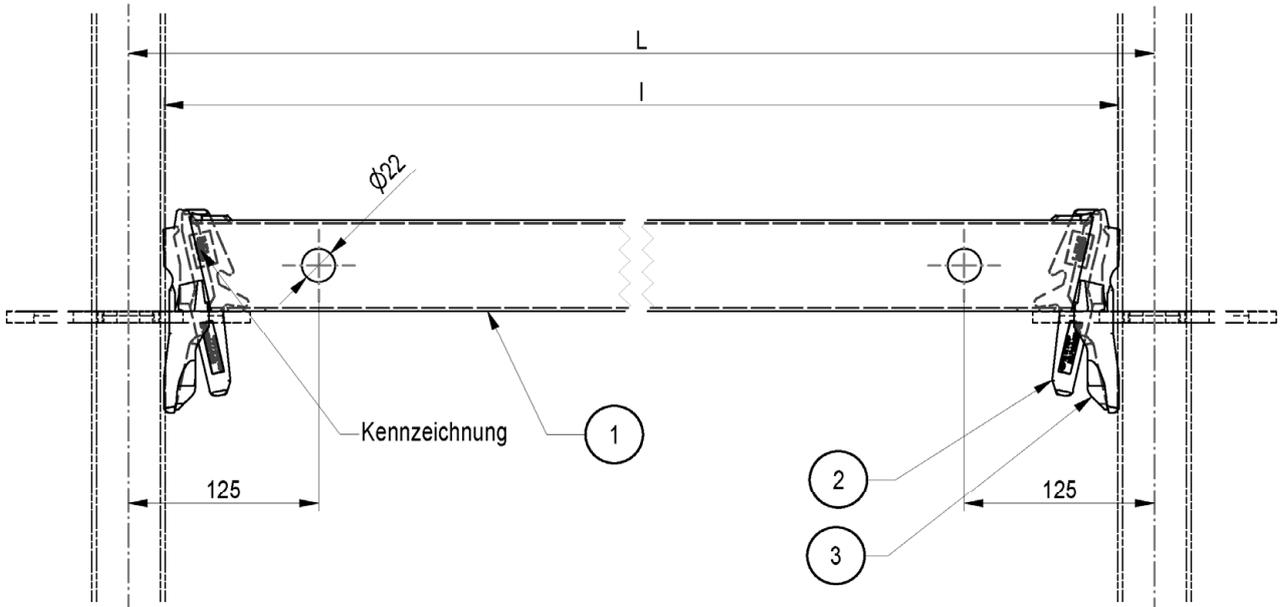

Systemmaß	Länge	Gewicht	
L [cm]	l [cm]	[kg]	
25	20,2	1,4	
50	45,2	2,0	
72	67,2	2,6	
75	70,2	2,7	
100	95,2	3,4	
104	99,2	3,5	
125	120,2	4	
150	145,2	4,7	
200	195,2	6,0	
250	245,2	7,4	
300	295,2	8,7	
400	395,2	11,3	

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	RIEGELPROFIL UH	RR 60X30X2	S235JRH	
2	KEIL		S355J2D altern. S355J2	A027.***A1111
3	RIEGELKOPF UH		S355J2D	A027.***A1111


Gerüstsystem "PERI UP T 72"

HORIZONTALRIEGEL UH

Nur zur Verwendung

Anlage A,
 Seite 91

Eva Kaim	2018-03-21	Bauteil nach Z-8.22-863	Zeichnungsnummer:	A027.100A1301	a	1
----------	------------	-------------------------	-------------------	---------------	---	---

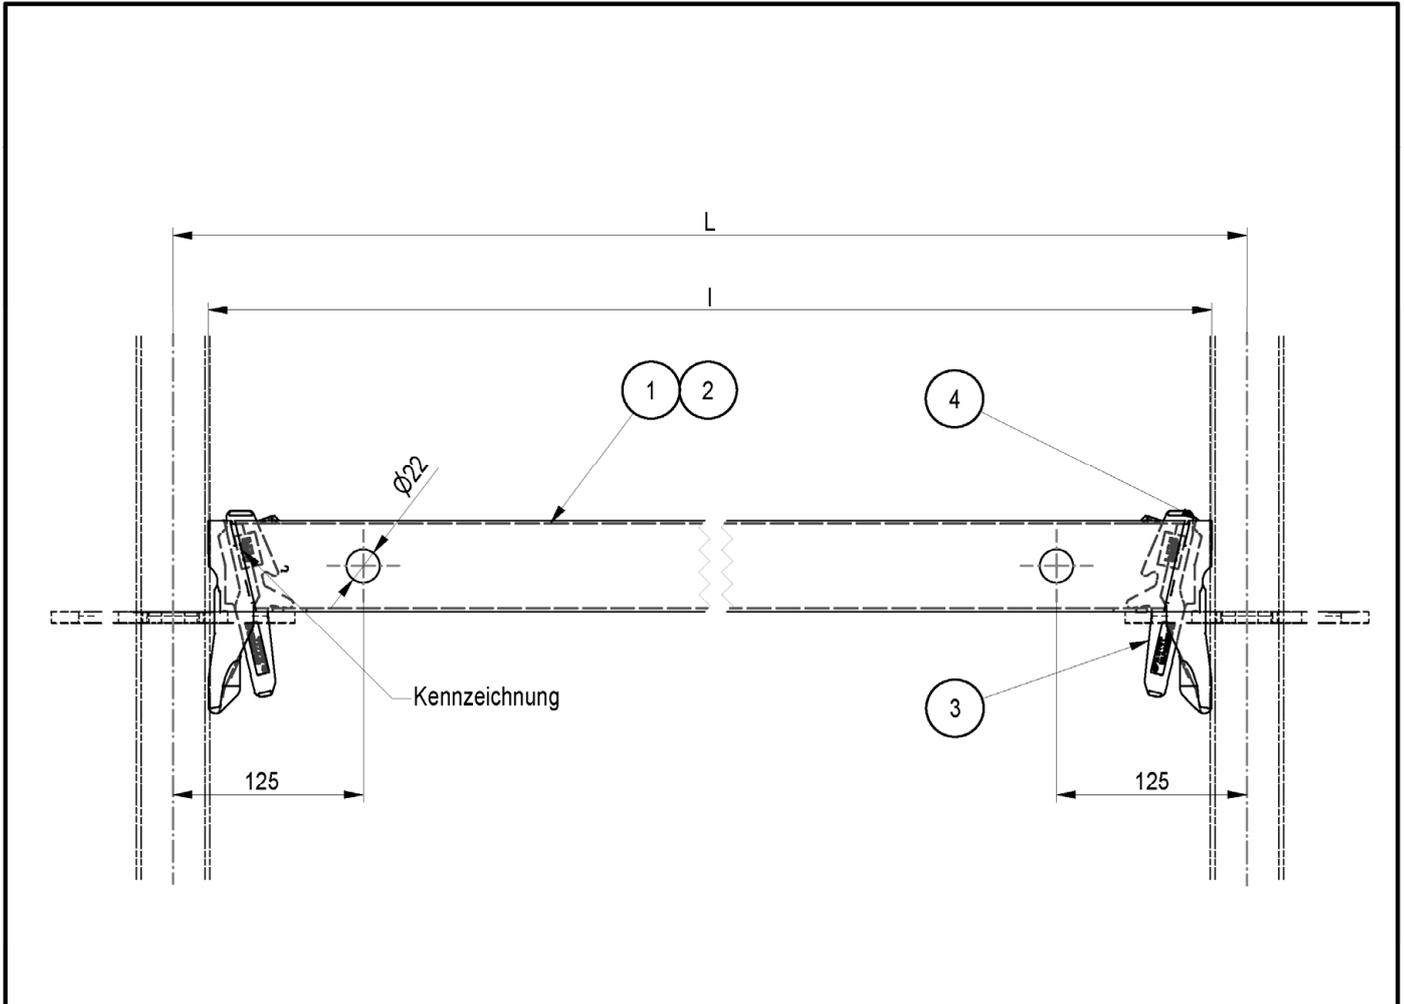


Systemmaß	Länge	Gewicht	
L [cm]	l [cm]	[kg]	
25	20,2	1,4	
33,5	28,2	1,7	
37,5	32,7	1,8	
50	45,2	2,1	
67	62,2	2,6	
72	67,2	2,7	
75	70,2	2,8	
100	95,2	4,5	
104	99,2	3,5	
125	120,2	5,5	
150	145,2	4,7	
175	170,2	5,4	
200	195,2	6,1	
225	220,2	6,7	
250	245,2	7,4	
275	270,2	8,0	
300	295,2	8,7	
400	395,2	11,3	

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	RIEGELPROFIL UH PLUS	RR 60X30X2	S355J0H	A027.***A1112
2	RIEGELPROFIL UH PLUS	RR 60X30X3	S355J0H	UH PLUS 100 U. UH PLUS 125 A027.***A1113
3	KEIL		S355J2D altern. S355J2	A027.***A1112
4	RIEGELKOPF UH PLUS		S355J2D	A027.***A1112

Gerüstsystem "PERI UP T 72"				Anlage A, Seite 92
HORIZONTALRIEGEL UH PLUS				
Eva Kaim	2018-03-21	Bauteil nach Z-8.22-863	Zeichnungsnummer: A027.100A1302	a 1

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

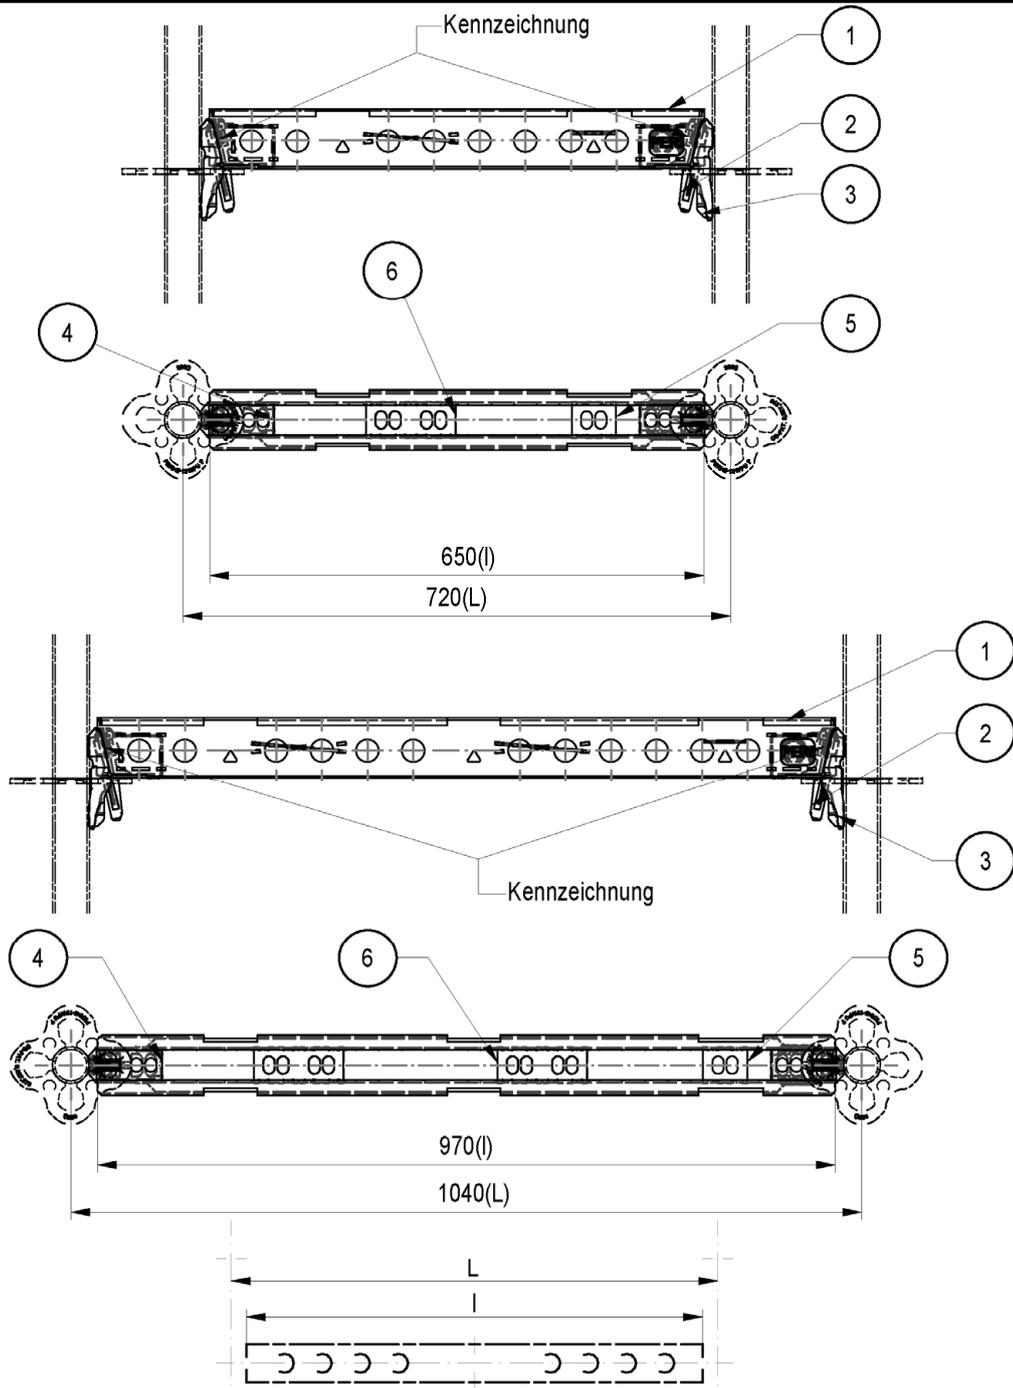


Bauteil mit im DIBt hinterlegten Unterlagen

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	RIEGELPROFIL UHD	80X20X3	S340MC altern. S355MC	A027.***A1114
2	KEIL UH		S355J2D altern. S355J2	A027.***A1114
3	BELAGRIEGELKOPF		S355J2D	A027.***A1114
4	KEILKAEFIG UHD LANG	BL 2	S235JR	A027.***A1114
5	RIEGELBLECH	BL 3	S235JR	A027.***A1114
6	DOPPELRIEGELBLECH	BL 3	S235JR	A027.***A1114

Systemmaß	Länge	Gewicht
L [cm]	l [cm]	[kg]
72	65,0	4,20
104	97,0	5,75

Gerüstsystem "PERI UP T 72"		Anlage A, Seite 93				
BELAGRIEGEL UHD 72 / 104						
L= 72, 104 - Nur zur Verwendung						
Christian Leder	2023-03-14	Bauteil nach Z-8.1-890	Zeichnungsnummer:	A027.150A1303	0	1

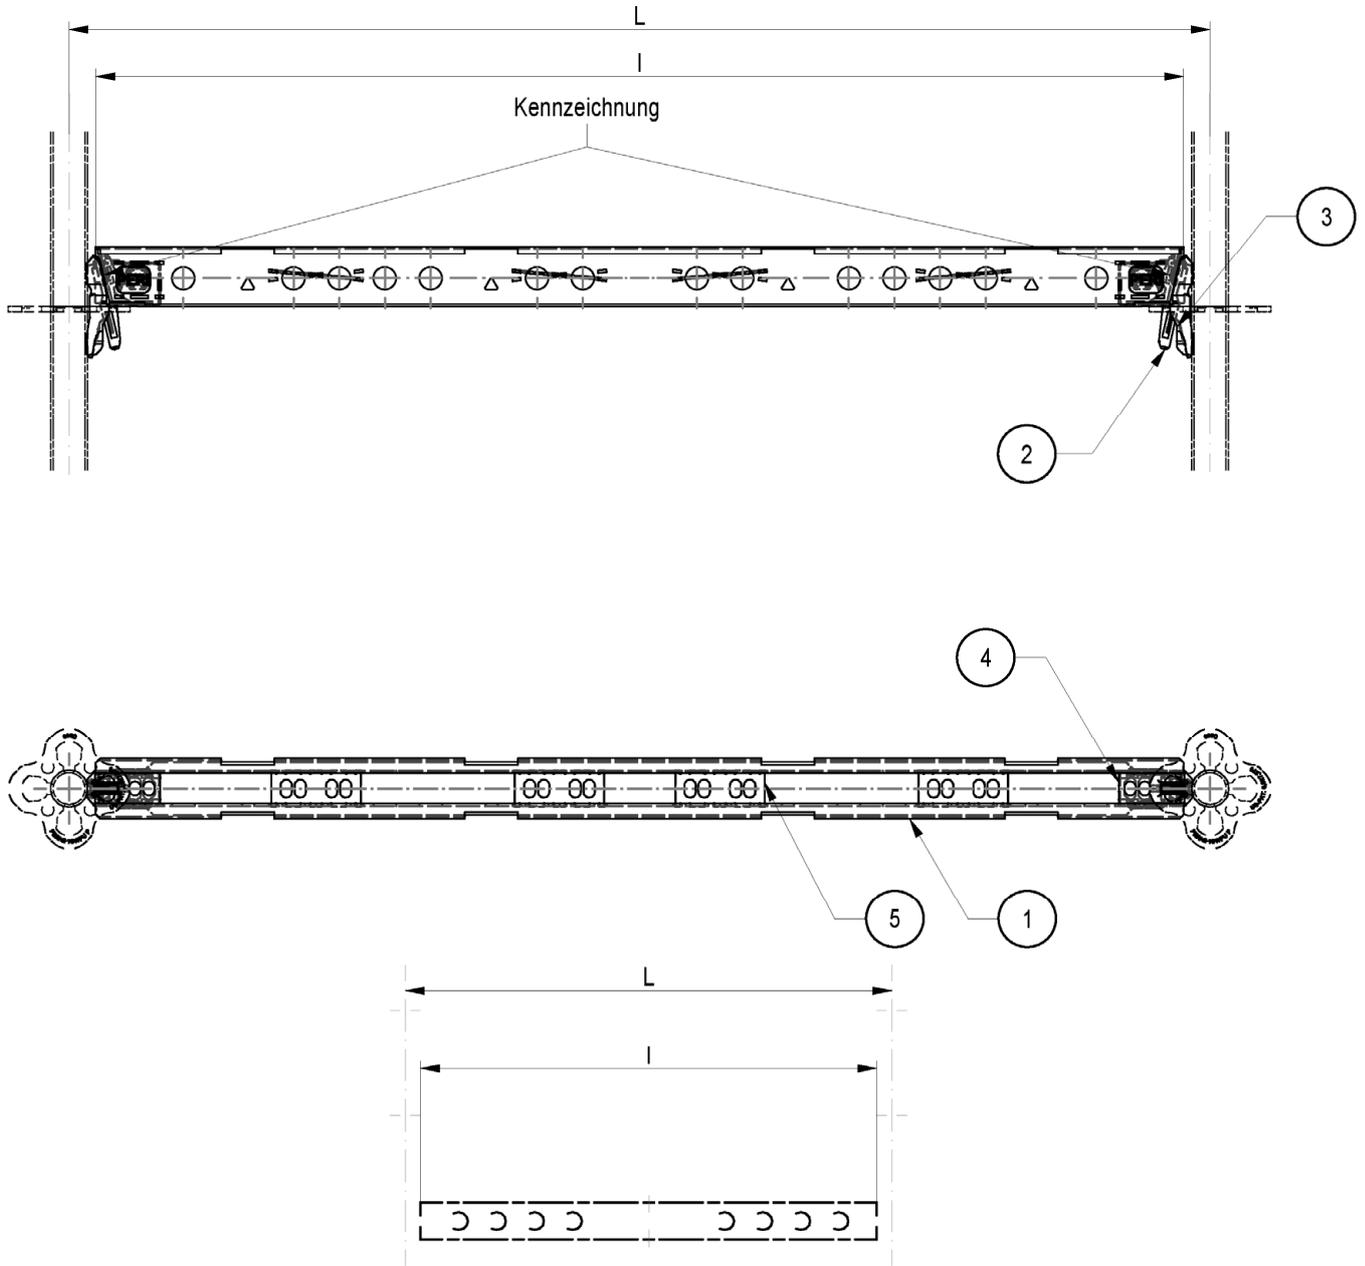


Bauteil mit im DIBt hinterlegten Unterlagen

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bem.
1	RIEGELPROFIL UHD	80X20X3	S340MC altern. S355MC	A027.***A1114
2	KEIL UH		S355J2D altern. S355J2	A027.***A1114
3	BELAGRIEGELKOPF UHD		S355J2D	A027.***A1114
4	KEILKAEFIG UHD LANG	BL 2	S235JR	A027.***A1114
5	DOPPELRIEGELBLECH	BL 3	S235JR	A027.***A1114

Systemmaß	Länge	Gewicht
L [cm]	l [cm]	[kg]
150	143,0	8,26

Gerüstsystem "PERI UP T 72"		Anlage A, Seite 94				
BELAGRIEGEL UHD 150						
Nur zur Verwendung						
Christian Leder	2023-03-14	Bauteil nach Z-8.1-890	Zeichnungsnummer:	A027.150A1304	0	1

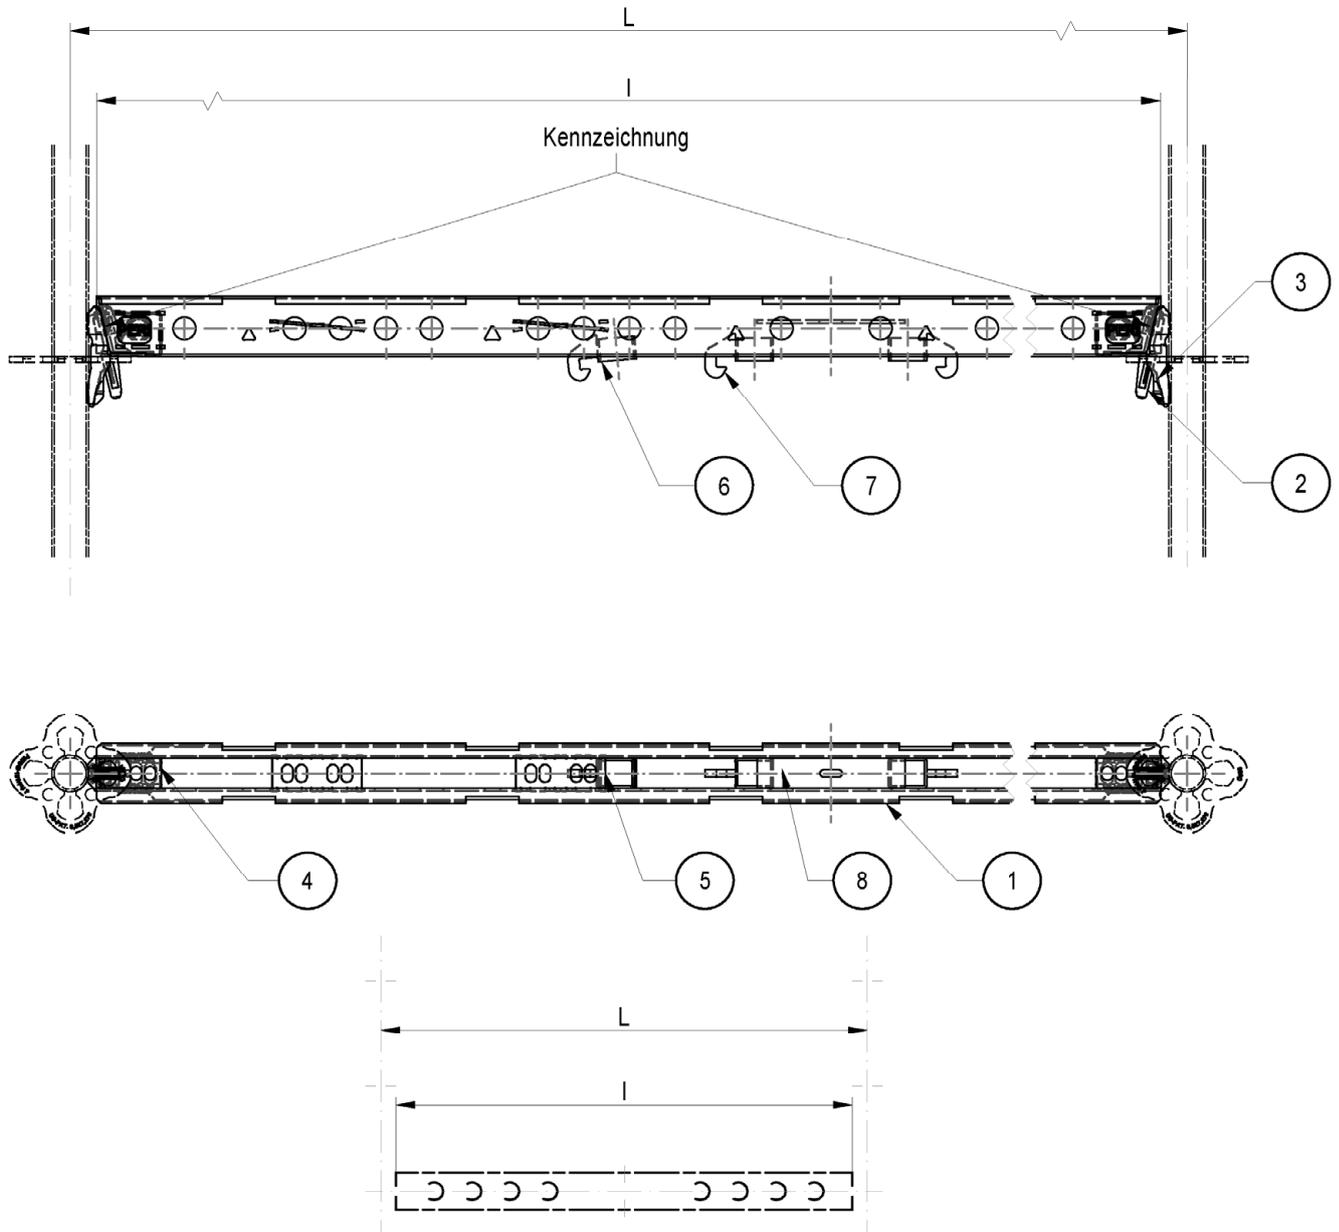


Bauteil mit im DIBt hinterlegten Unterlagen

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	RIEGELPROFIL UHD	80X20X3	S340MC altern. S355MC	A027.***A1114
2	KEIL UH		S355J2D altern. S355J2	A027.***A1114
3	BELAGRIEGELKOPF		S355J2D	A027.***A1114
4	KEILKAEFIG UHD LANG	BL 2	S235JR	A027.***A1114
5	DOPPELRIEGELBLECH	BL 3	S235JR	A027.***A1114
6	AUFNAHME	RR 50X40X3	S235JRH	
7	ABSTUETZSICHERUNG	BL 6	S235JR	
8	ANSCHLAG	BD 4X40	S235JR	

Systemmaß	Länge	Gewicht
L [cm]	l [cm]	[kg]
200	193,0	11,6
250	243,0	13,9
300	293,0	16,3

Gerüstsystem "PERI UP T 72"		Anlage A, Seite 95				
BELAGRIEGEL UHD						
L=200, 250, 300 - Nur zur Verwendung						
Christian Leder	2023-03-14	Bauteil nach Z-8.1-890	Zeichnungsnummer:	A027.150A1305	0	1

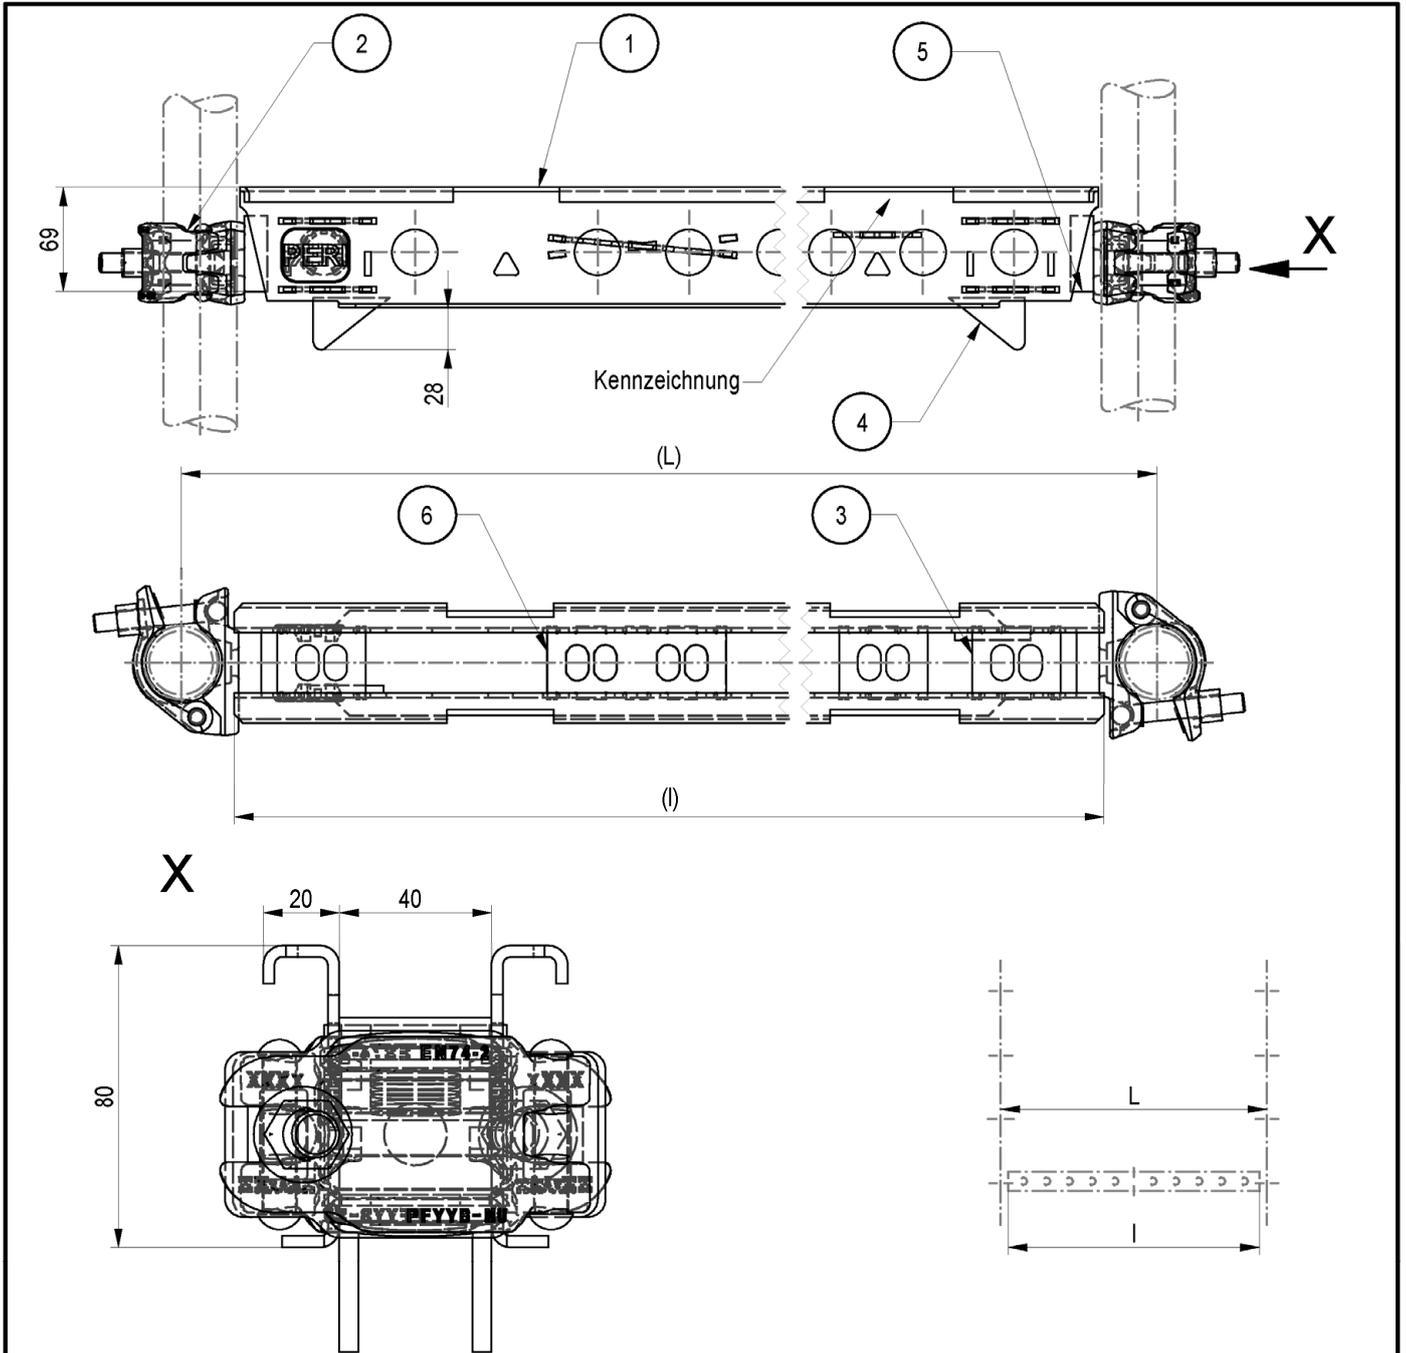


Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	RIEGELPROFIL UHD	80X20X3	S340MC altern. S355MC	A027.***A1114
2	HALBKUPPLUNG KLASSE B MIT SCHRAUBVERSCHLUSS		S275JR	
3	RIEGELBLECH	BL 3	S235JR	A027.***A1114
4	BLECH UHC	BL 5	S235JR	
5	BLECH	BL 40X15X50	S235JR	
6	DOPPELRIEGELBLECH	BL 3	S235JR	A027.***A1114

Systemmaß	Länge	Gewicht
L [cm]	l [cm]	[kg]
72	65	4,8

Gerüstsystem "PERI UP T 72"				Anlage A, Seite 96
KUPPLUNGSBELAGRIEGEL UHC 72				
Nur zur Verwendung				
Eva Kaim	2018-03-21	Bauteil nach Z-8.22-863	Zeichnungsnummer:	A027.100A1306 a 1

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

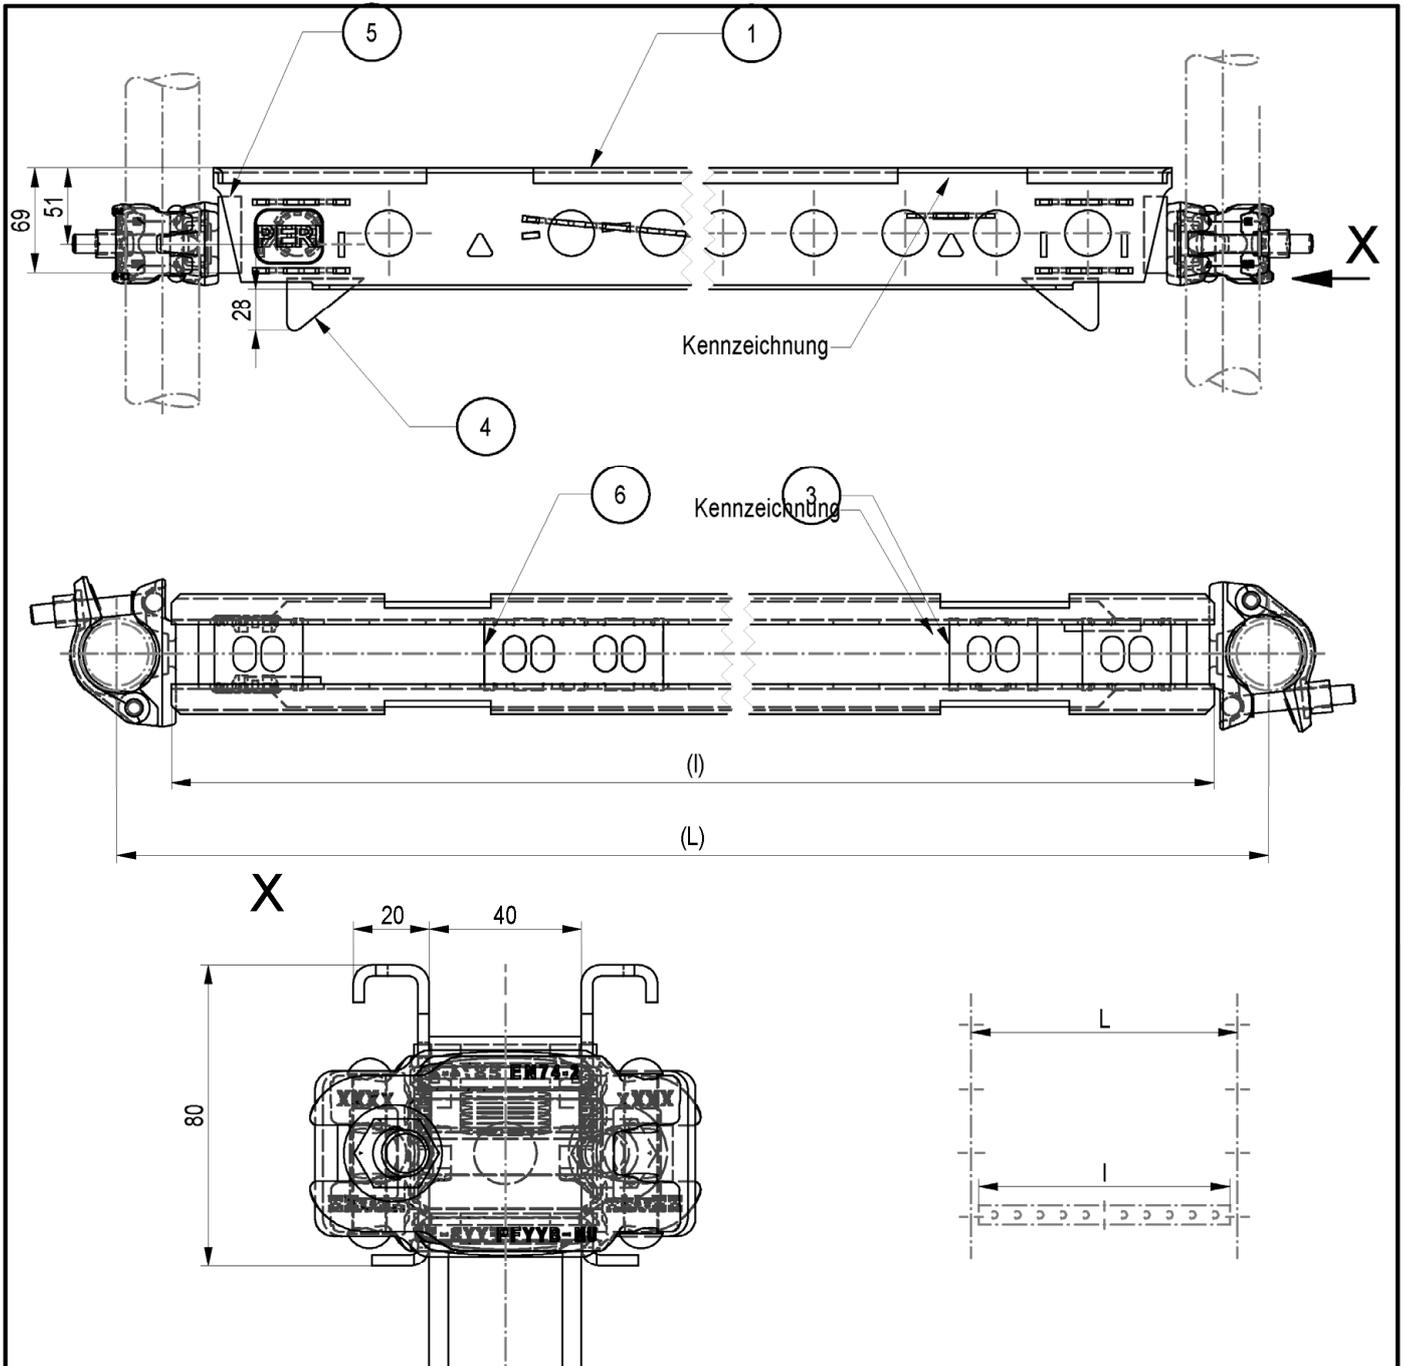

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	RIEGELPROFIL UHD	80X20X3	S340MC altern. S355MC	A027.***A1114
2	HALBKUPPLUNG KLASSE B MIT SCHRAUBVERSCHLUSS		S275JR	
3	RIEGELBLECH	BL 3	S235JR	A027.***A1114
4	BLECH UHC	BL 5	S235JR	
5	BLECH	BL 40X15X50	S235JR	
6	DOPPELRIEGELBLECH	BL 3	S235JR	A027.***A1114

Systemmaß	Länge	Gewicht
L [cm]	l [cm]	[kg]
104	96	6,3


Gerüstsystem "PERI UP T 72"

KUPPLUNGSBELAGRIEGEL UHC 104

Nur zur Verwendung

Anlage A,
 Seite 97


Eva Kaim	2018-03-21	Bauteil nach Z-8.22-863	Zeichnungsnummer:	A027.100A1307	a	1
----------	------------	-------------------------	-------------------	---------------	---	---

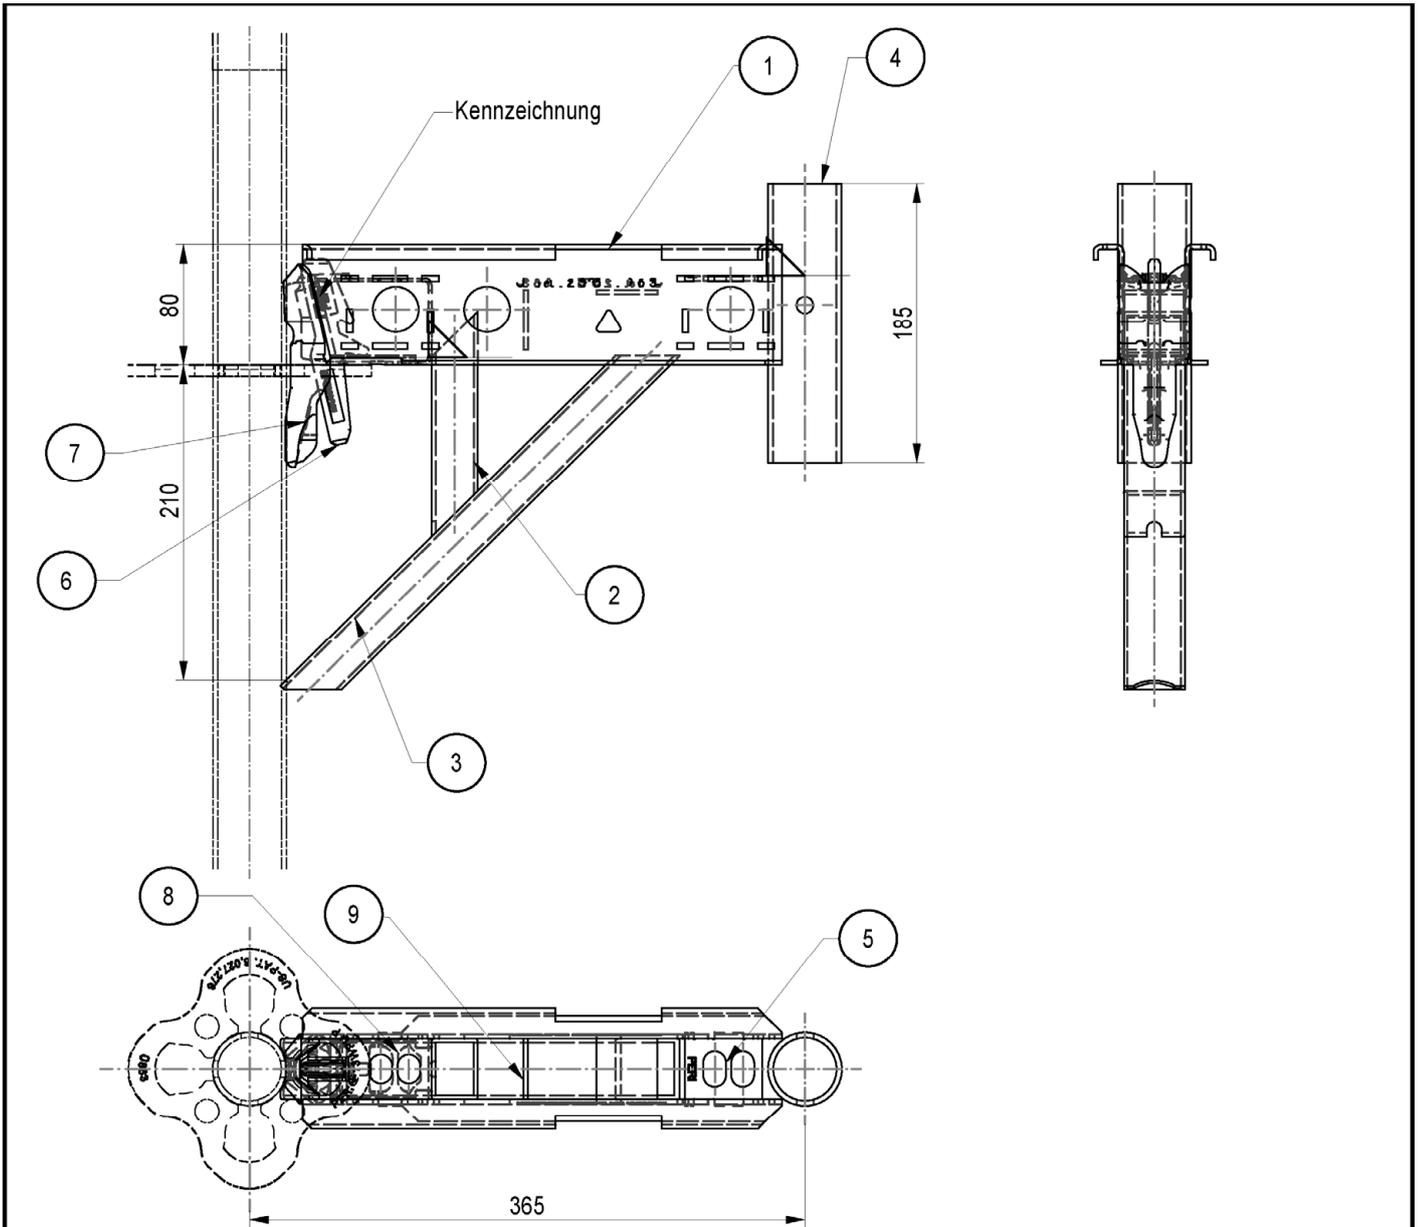

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	RIEGELPROFIL UHD	80X20X3	S340MC altern. S355MC	A027.***A1114
2	ROHR UCB 36	RR 40X30X2 altern. RR 40X30X2,5	S235JRH E235+N	DIN EN 10305-5
3	DIAGONALE UCB 36	RR 40X30X2 altern. RR 40X30X2,5	S235JRH E235+N	DIN EN 10305-5
4	ROHR UCB 36	RO 48,3X3,2	S235JRH	min R _{el} 320N/mm ²
5	RIEGELBLECH	BL 3	S235JR	A027.***A1114
6	KEIL UH		S355J2D altern. S355J2	A027.***A1114
7	BELAGRIEGELKOPF UHD		S355J2D	A027.***A1114
8	KEILKAEFIG UHD LANG	BL 2	S235JR	A027.***A1114
9	ANSCHLAG	BD 3X40	S235JR	

Gewicht	
[kg]	
3,86	

Gerüstsystem "PERI UP T 72"				Anlage A, Seite 98	
KONSOLE UCB 36					
Nur zur Verwendung					
Christian Leder	2023-03-14	Bauteil nach Z-8.1-890	Zeichnungsnummer:	A027.150A1351	0 1

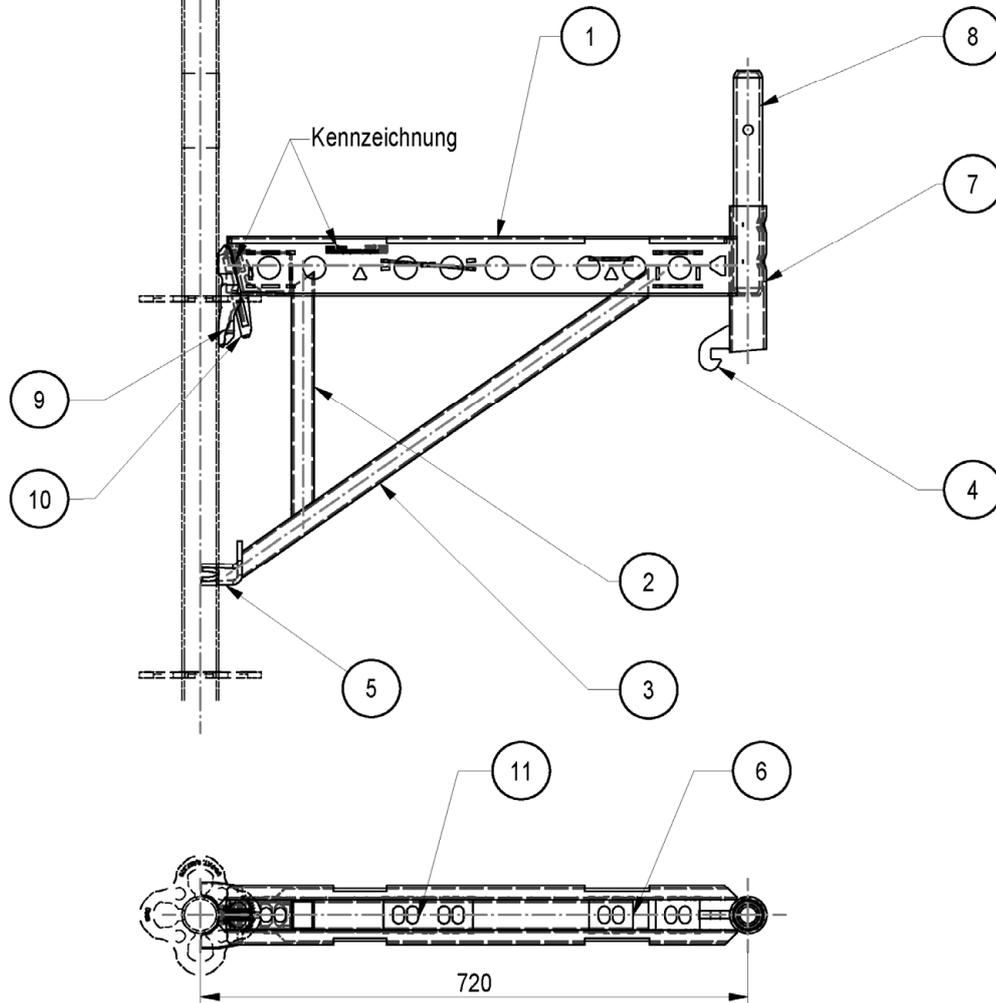

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	RIEGELPROFIL UHD	80X20X3	S340MC altern. S355MC	A027.***A1114
2	ROHR UCB 72	RR 40X30X2 altern. RR 40X30X2,5	S235JRH E235+N	DIN EN 10305-5
3	DIAGONALROHR UCB 72	RR 40X30X2 altern. RR 40X30X2,5	S235JRH E235+N	DIN EN 10305-5
4	ABSTUETZSICHERUNG UCB	BL 6	S235JR	
5	PLATTE	BL 6	S235JR	
6	RIEGELBLECH	BL 3	S235JR	A027.***A1114
7	ROHR	RO 48,3X3,2	S235JRH	min R _{eH} 320N/mm ²
8	ROHRZAPFEN	RO 38X4	S355J0H altern. S420MH	min R _{eH} 420N/mm ²
9	BELAGRIEGELKOPF UHD			A027.***A1114
10	KEIL UH		S355J2D altern. S355J2	A027.***A1114
11	DOPPELRIEGELBLECH	BL 3	S235JR	A027.***A1114

Gewicht	
[kg]	
7,65	

Gerüstsystem "PERI UP T 72"

KONSOLE UCB 72 ROSETT

Nur zur Verwendung

Anlage A,
 Seite 99

Christian Leder

2023-03-14


Bauteil nach Z-8.1-890

Zeichnungsnummer:

A027.150A1352

0

1

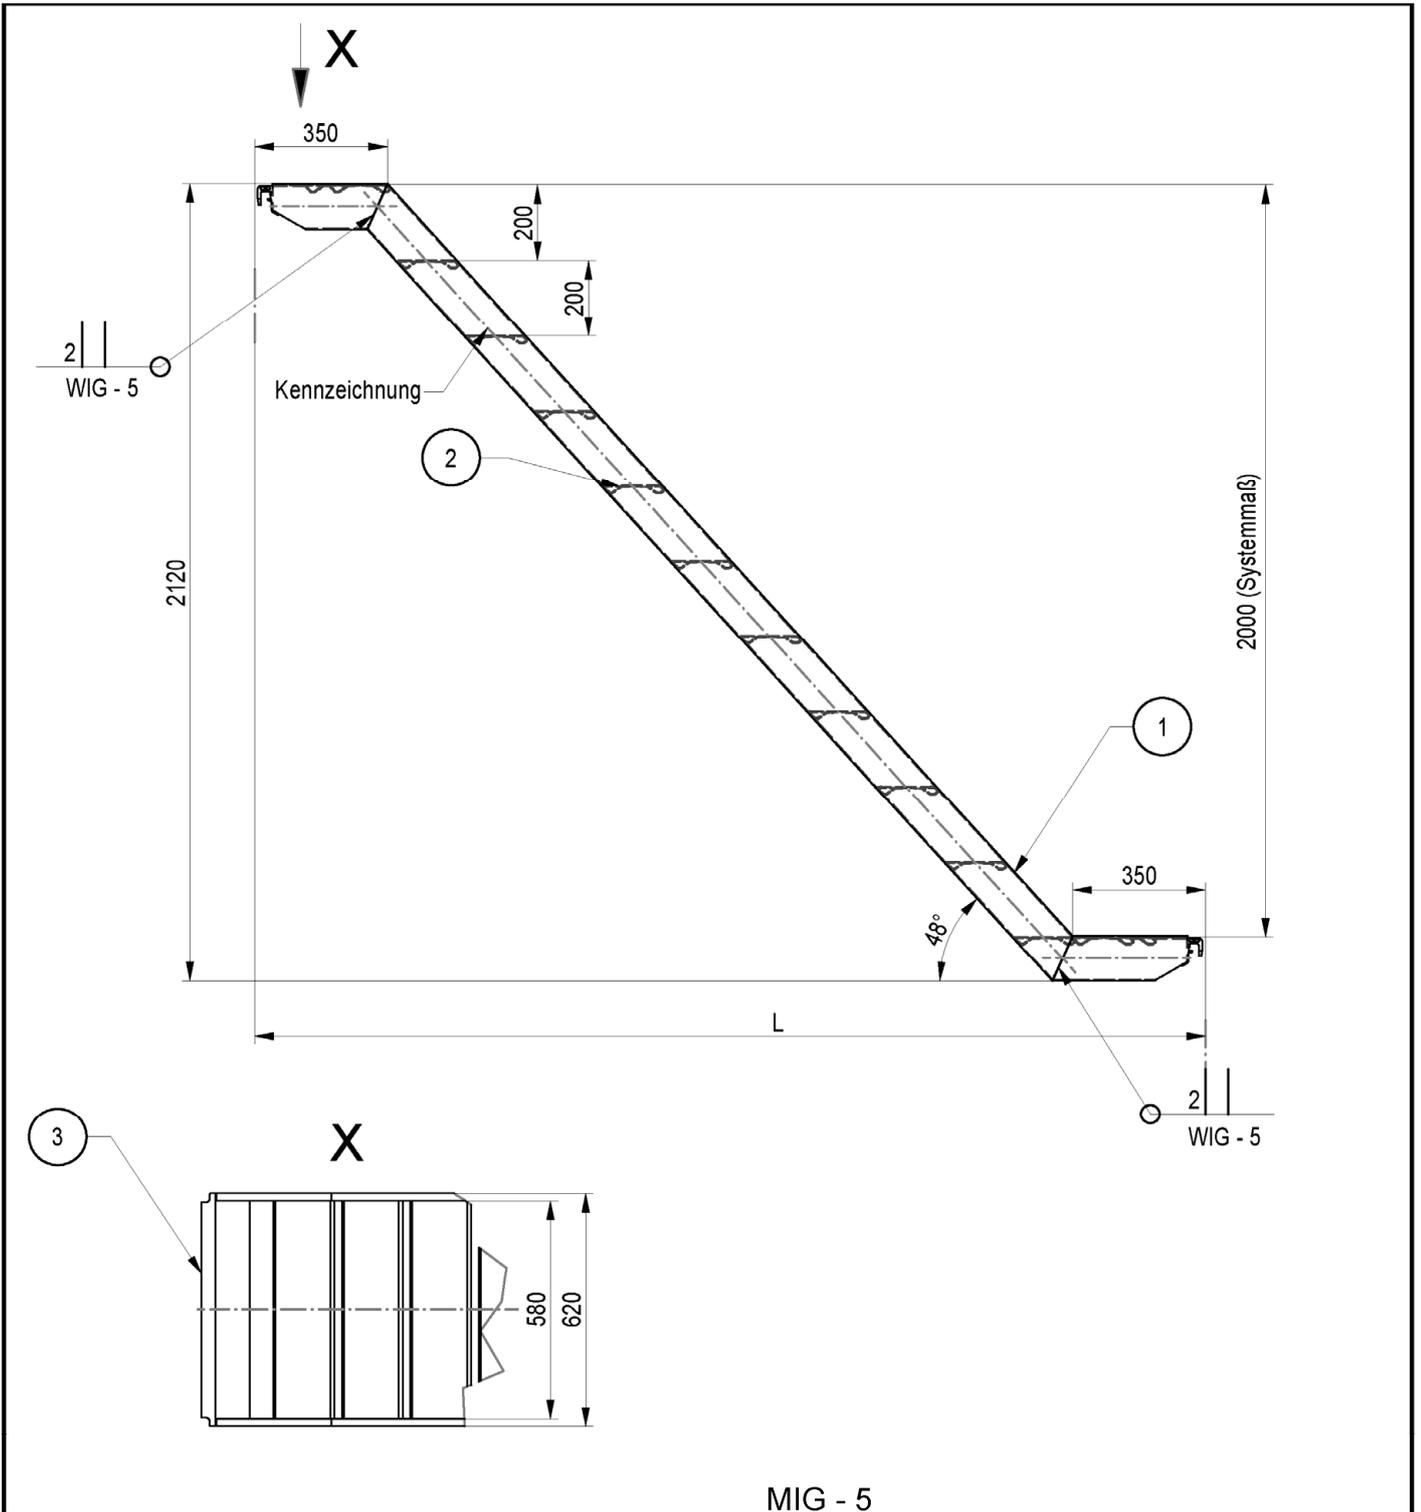


MIG - 5

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	SEITENHOLM UAS		EN AW-6082 T5	A027.***A1355
2	STUFE UAS		EN AW-6082 T5	A027.***A1355
3	BESCHLAG UAS		EN AW-6060 T66	A027.***A1355

Systemmaß	Gewicht
L [cm]	[kg]
250	25,0

Gerüstsystem "PERI UP T 72"	Anlage A, Seite 100
GERUESTTREPPE UAS 64 250/200 ALU	
Nur zur Verwendung	

Christian Leder	2023-03-14	Bauteil nach Z-8.1-890	Zeichnungsnummer:	A027.150A1353	0	1
-----------------	------------	------------------------	-------------------	---------------	---	---

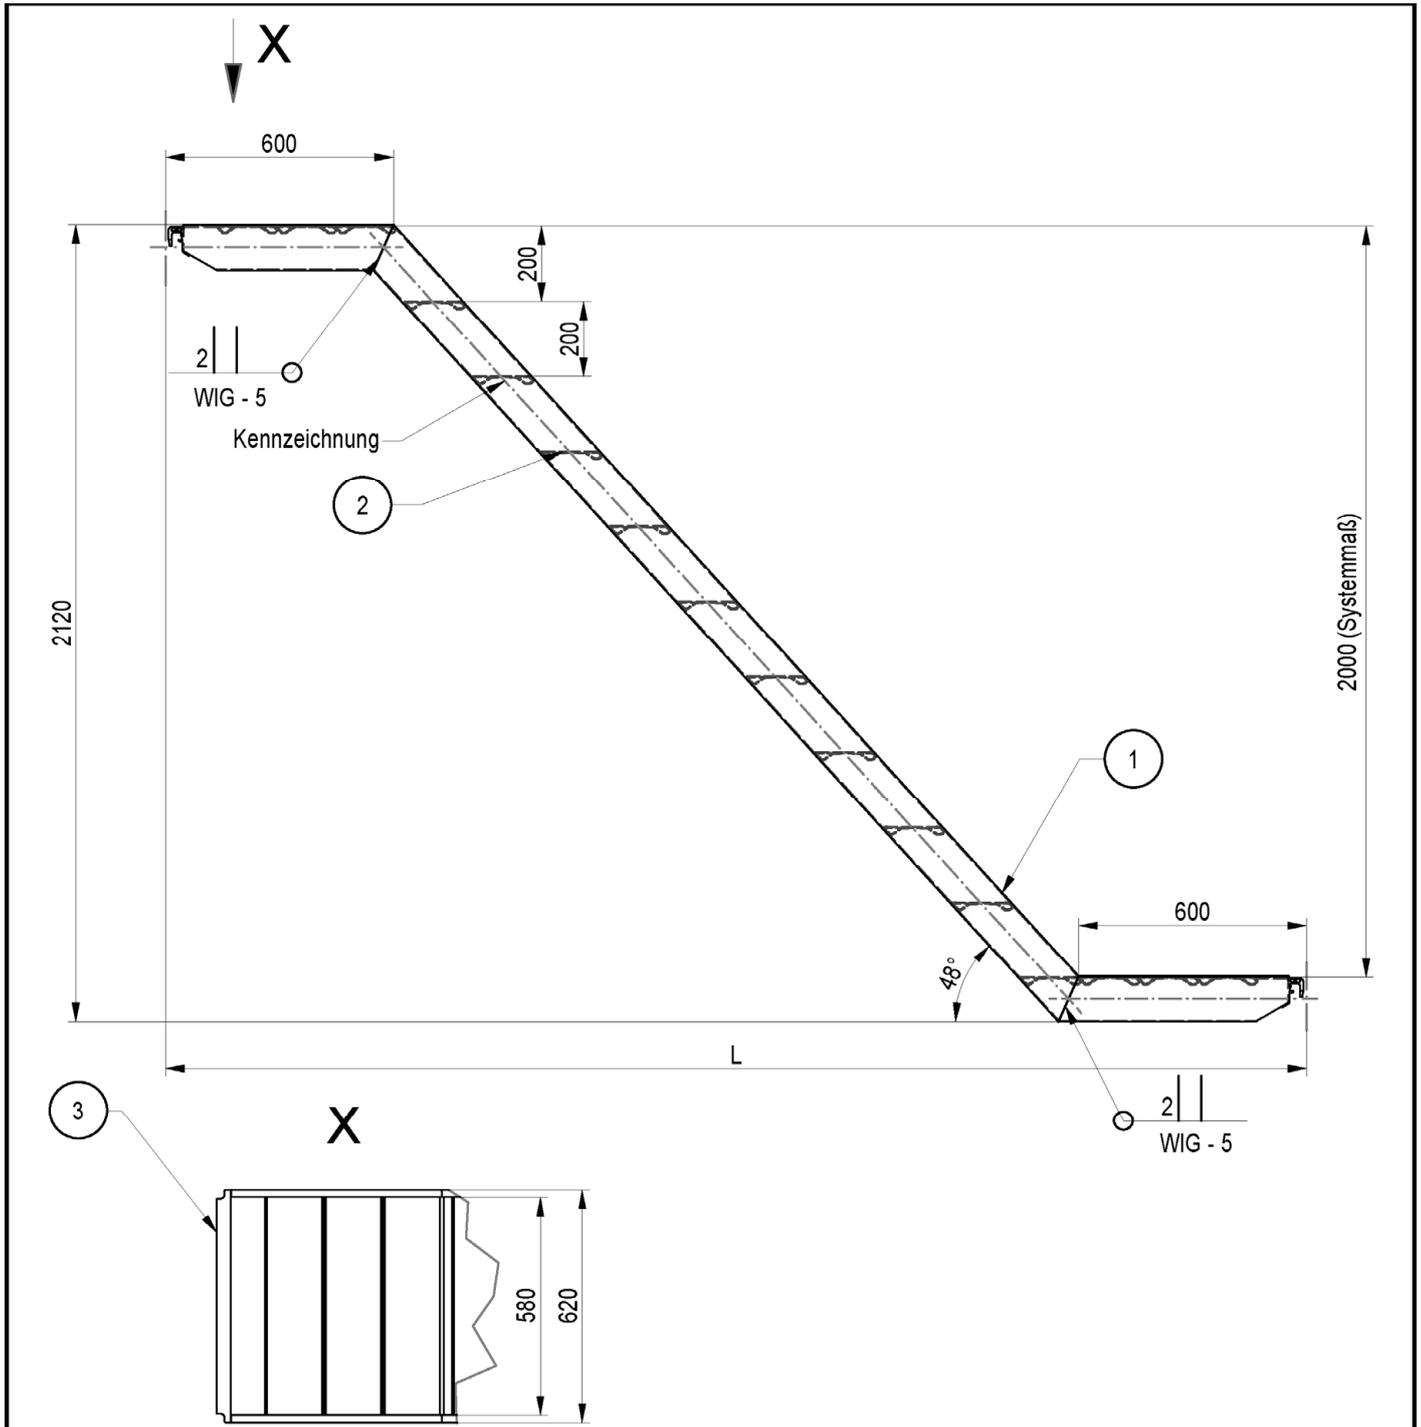


MIG - 5

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	SEITENHOLM UAS 300/200		EN AW-6082 T5	A027.***A1355
2	STUFE UAS		EN AW-6082 T5	A027.***A1355
3	BESCHLAG UAS		EN AW-6060 T66	A027.***A1355

Systemmaß	Gewicht
L [cm]	[kg]
300	29,3

Gerüstsystem "PERI UP T 72"				Anlage A, Seite 101	
GERUESTTREPPE UAS 64 300/200 ALU					
Nur zur Verwendung					
Christian Leder	2023-03-14	Bauteil nach Z-8.1-890	Zeichnungsnummer:	A027.150A1354	0 1

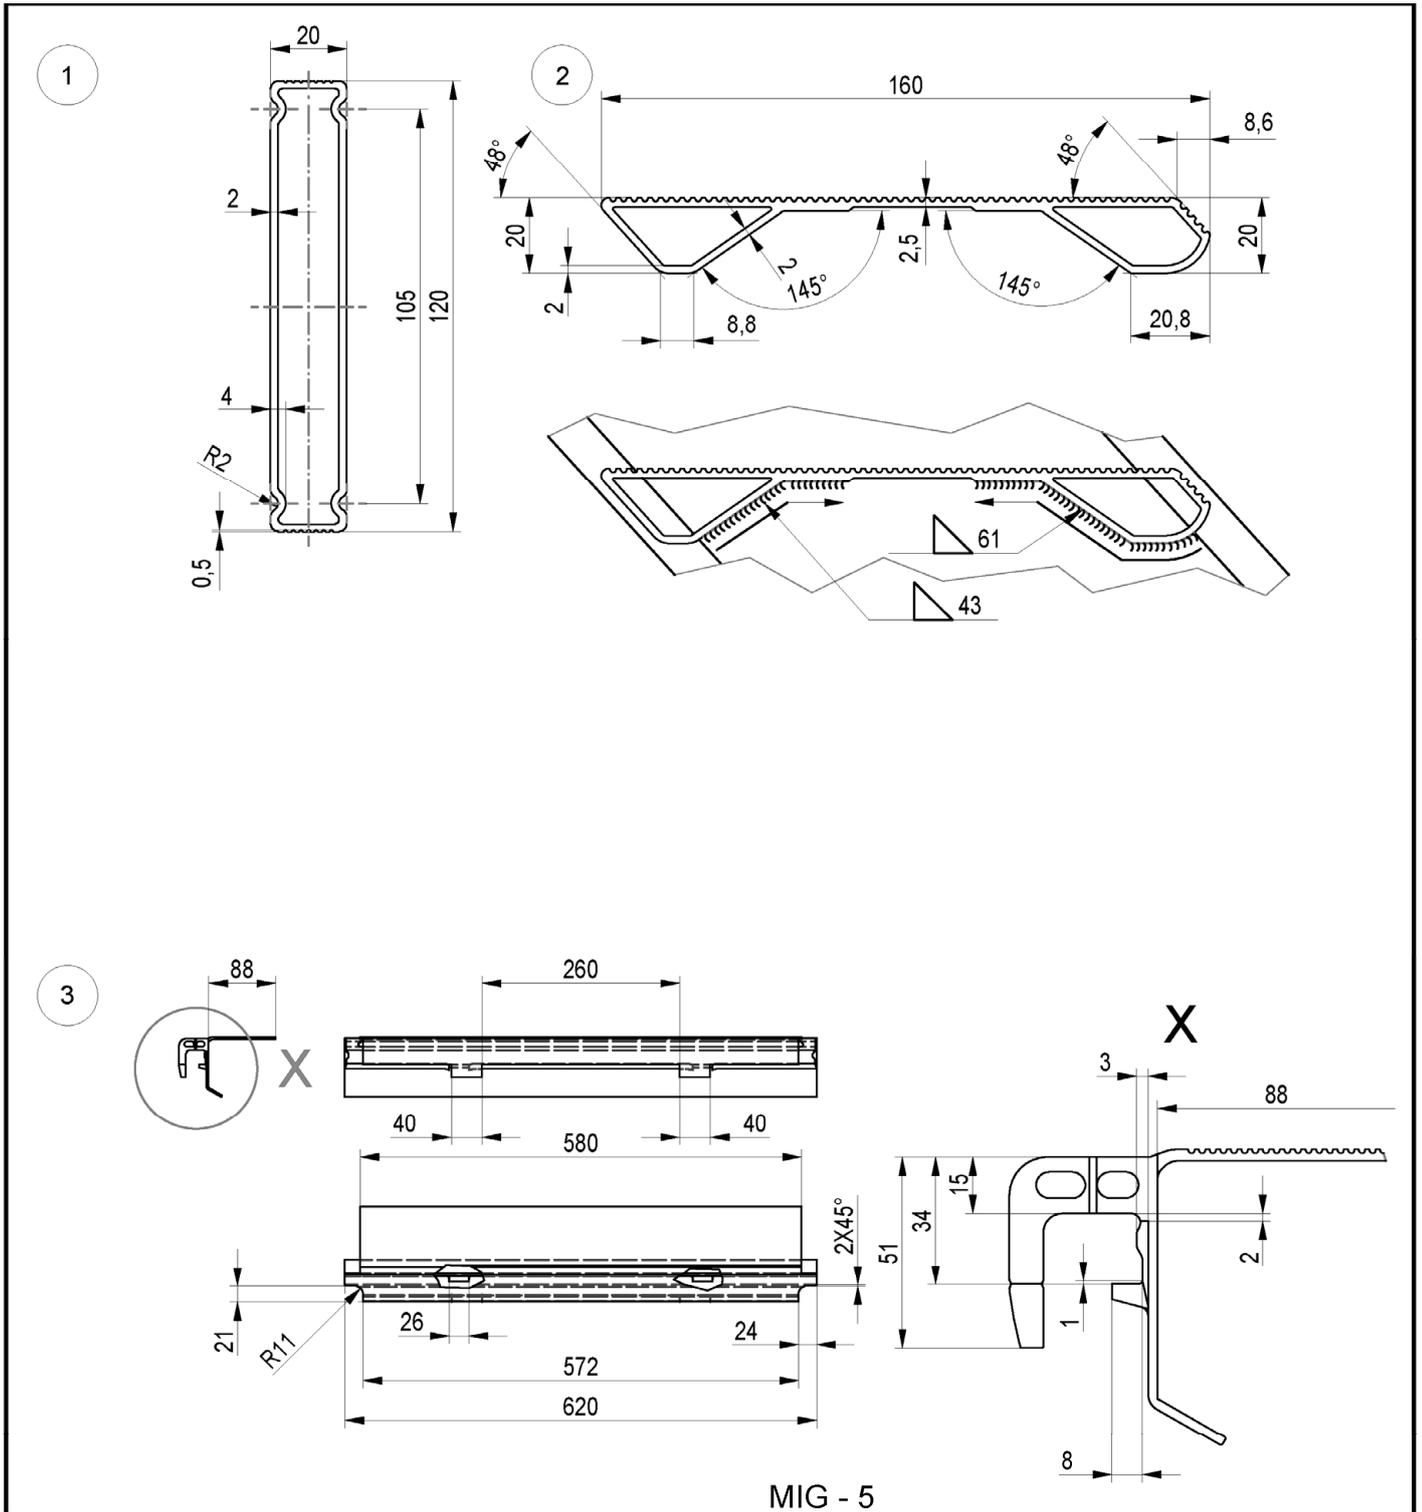

MIG - 5

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	SEITENHOLMPROFIL		EN AW-6082 T5	
2	STUFENPROFIL		EN AW-6082 T5	
3	BESCHLAG		EN AW-6060 T66	


Gerüstsystem "PERI UP T 72"

GERUESTTREPPE UAS 64, ALU

Bauelemente: Geruesttreppe UAS 64, Alu - Nur zur Verwendung

Anlage A,
Seite 102


Christian Leder	2023-03-14	Bauteil nach Z-8.1-890	Zeichnungsnummer:	A027.150A1355	0	1
-----------------	------------	------------------------	-------------------	---------------	---	---

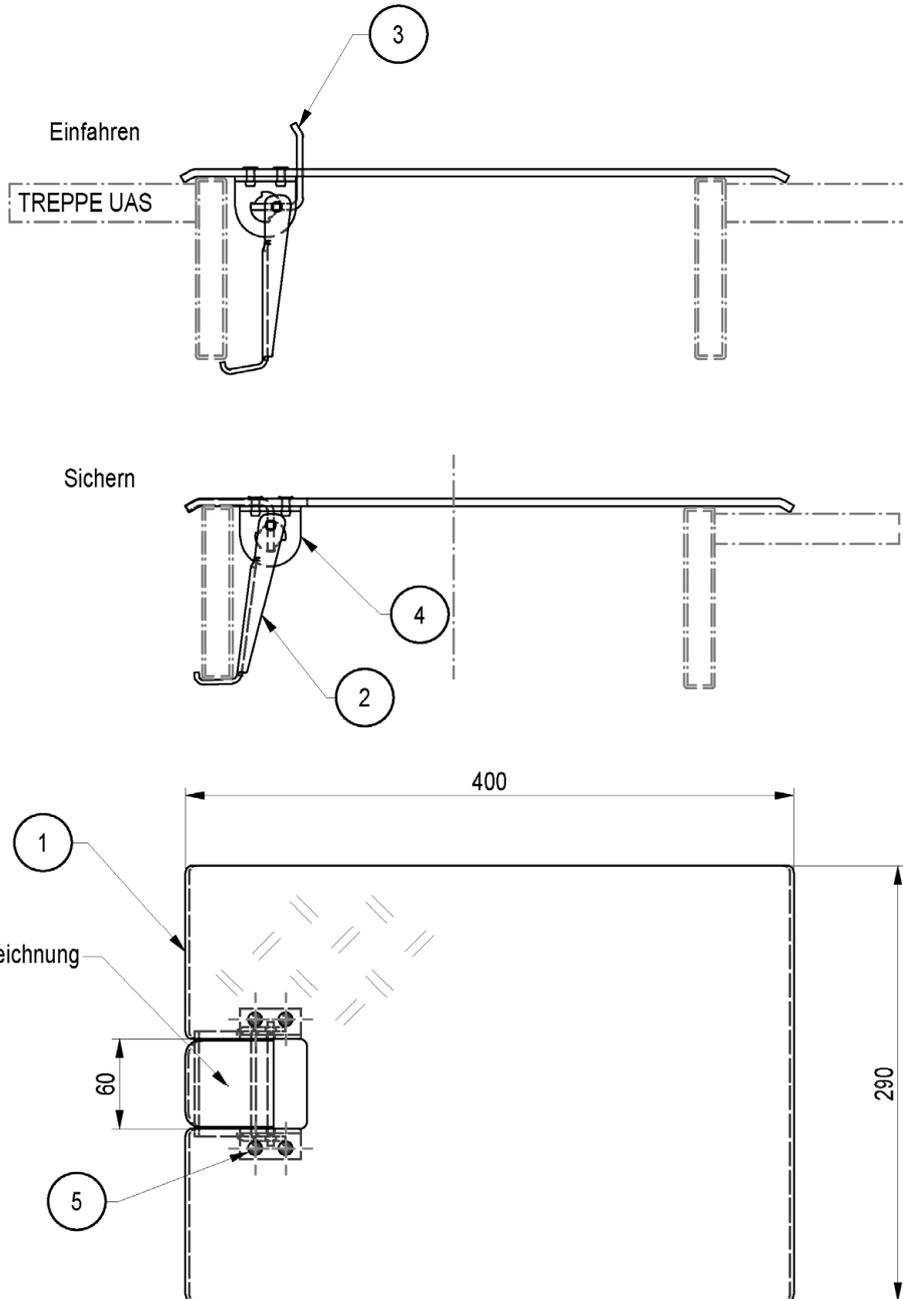

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	BLECH	BL 5/DUETT	EN AW-5754 H114	
2	EINHAENGBLECH	BL 3	S235JR	GALV. VERZ.
3	SICHERUNGSBLECH	BL 4	S235JR	GALV. VERZ.
4	LAGERLASCHE	BL 3	S235JR	GALV. VERZ.
5	BLINDNIET	4,8X12	ST/ST_VZ	DIN EN ISO 15979

Gewicht
[kg]
1,98

Gerüstsystem "PERI UP T 72"				Anlage A, Seite 103
PODESTBLECH UAB 30				
Nur zur Verwendung				
Christian Leder	2023-03-14	Bauteil nach Z-8.1-890	Zeichnungsnummer:	A027.150A1356 0 1

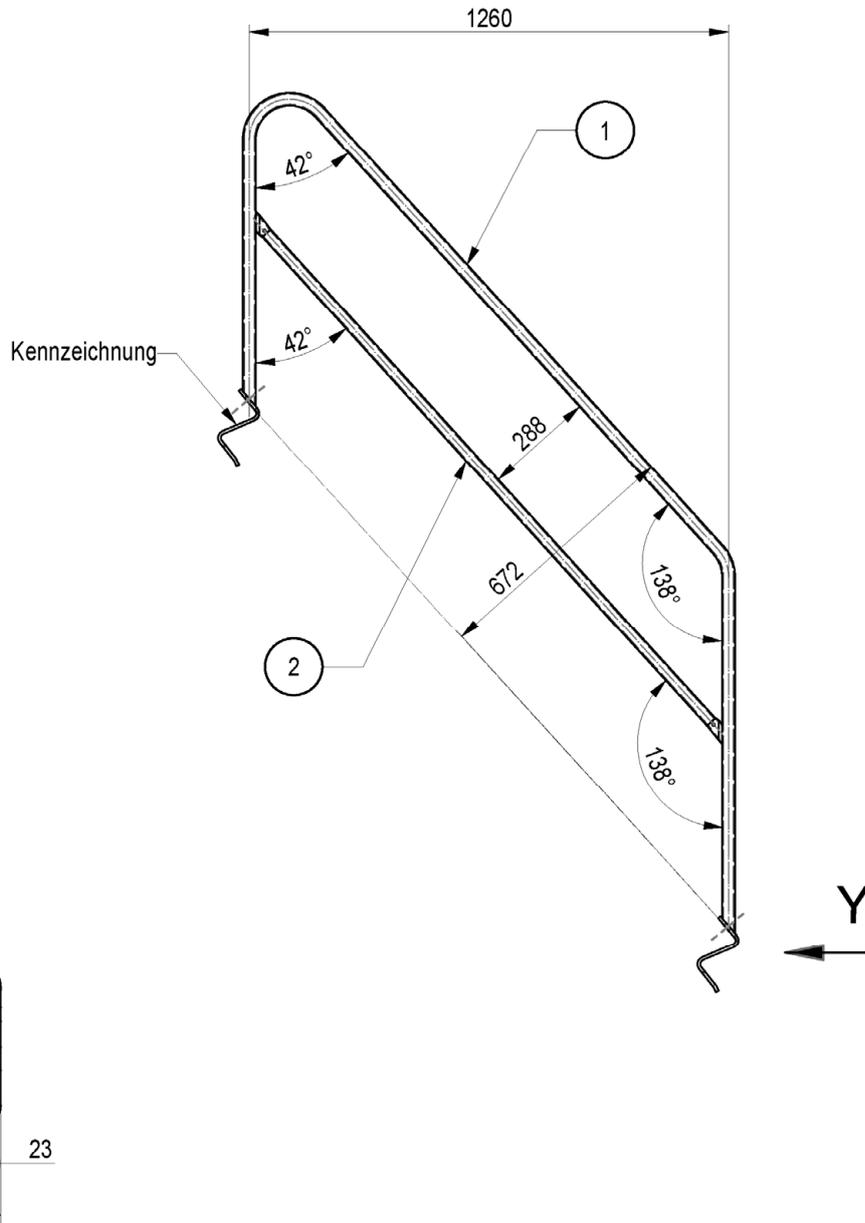

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	BUEGEL UAG	RO 33,7X2	S235JRH	
2	ROHR UAG	RO 30X2 altern. RO 33,7X2	S235JRH	
3	GELAENDERBEFESTIGUNG UAG	BL 8	S355MC	


Gewicht	
[kg]	
10	

Gerüstsystem "PERI UP T 72"

TREPPENGELAENDER UAG

Anlage A,
 Seite 104

Eva Kaim	2018-03-22	Bauteil nach Z-8.22-863	Zeichnungsnummer:	A027.100A1357	a	1
----------	------------	-------------------------	-------------------	---------------	---	---

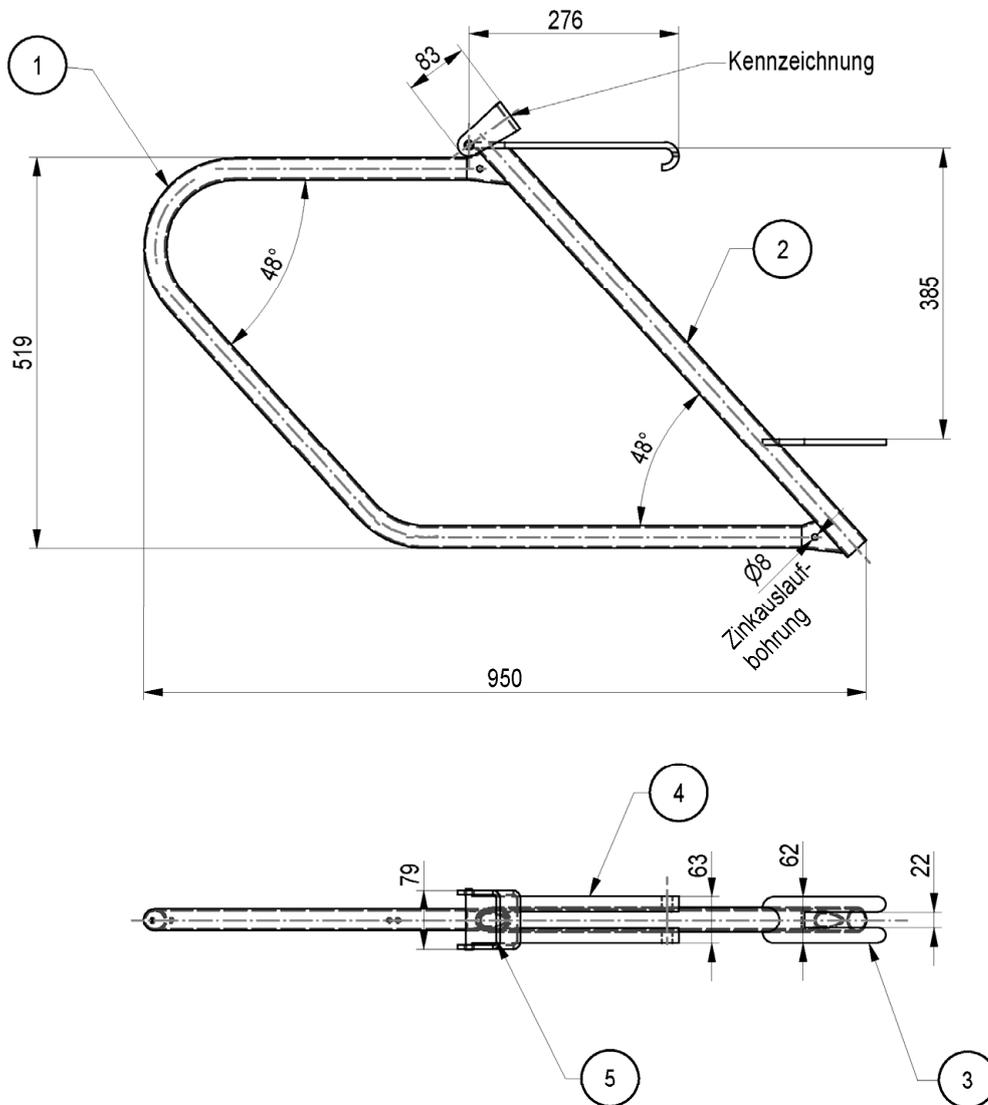

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	ROHRBUEGEL UAH	RO 30X2	S235JRH altern. E235+CR1	DIN EN 10305-5
2	ROHR UAH	RO 33,7X2	S235JRH	
3	GABEL UAH	BL 8	S235JR	
4	HALTER UAH	BL 8	S235JR	
5	BUEGEL UAH	BL 6	S235JR	

Gewicht	
[kg]	
4,96	


Gerüstsystem "PERI UP T 72"

TREPPENGELAENDER UAH

Nur zur Verwendung

Anlage A,
 Seite 105

Eva Kaim	2018-03-22	Bauteil nach Z-8.22-863	Zeichnungsnummer:	A027.100A1358	a	1
----------	------------	-------------------------	-------------------	---------------	---	---

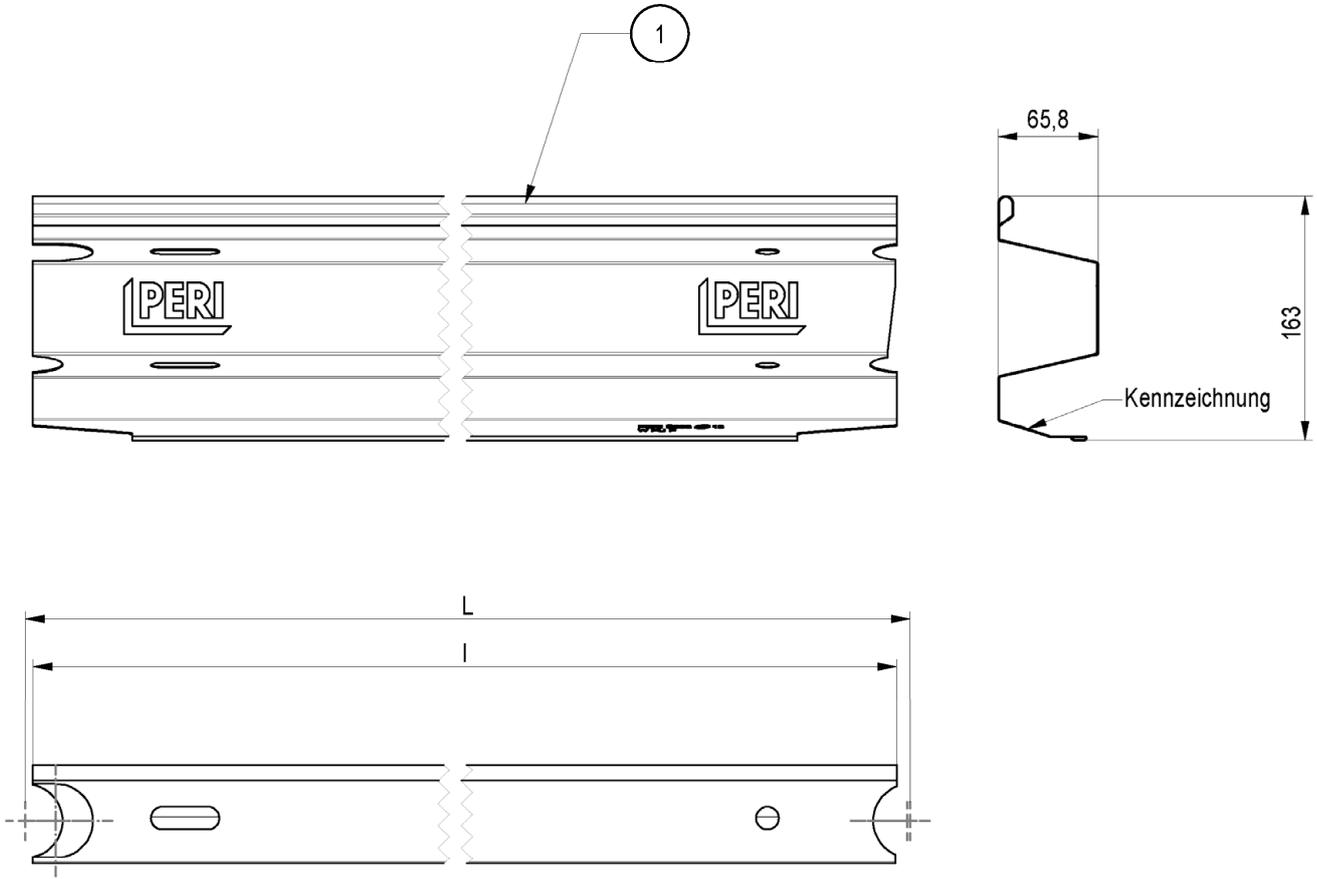


Systemmaß	Länge	Gewicht	
L [cm]	l [cm]	[kg]	
25	23,6	0,4	
33,5	31,6	0,6	
50	48,6	0,9	
67	65,6	1,3	
72	70,6	1,4	
75	73,6	1,4	
100	98,6	2,0	
104	102,6	2,0	
125	123,6	2,5	
150	148,6	3,0	
175	173,6	3,5	
200	198,6	4,0	
225	223,6	4,6	
250	248,6	5,1	
275	273,6	5,6	
300	298,6	6,1	

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	BORDBLECH STAHL UPY	BL 0,75	S350GD+Z100-M-C	

Gerüstsystem "PERI UP T 72"				Anlage A, Seite 106
BORDBLECH UPY				
Eva Kaim	2018-03-22	Bauteil nach Z-8.22-863	Zeichnungsnummer:	A027.100A1401 a 1

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

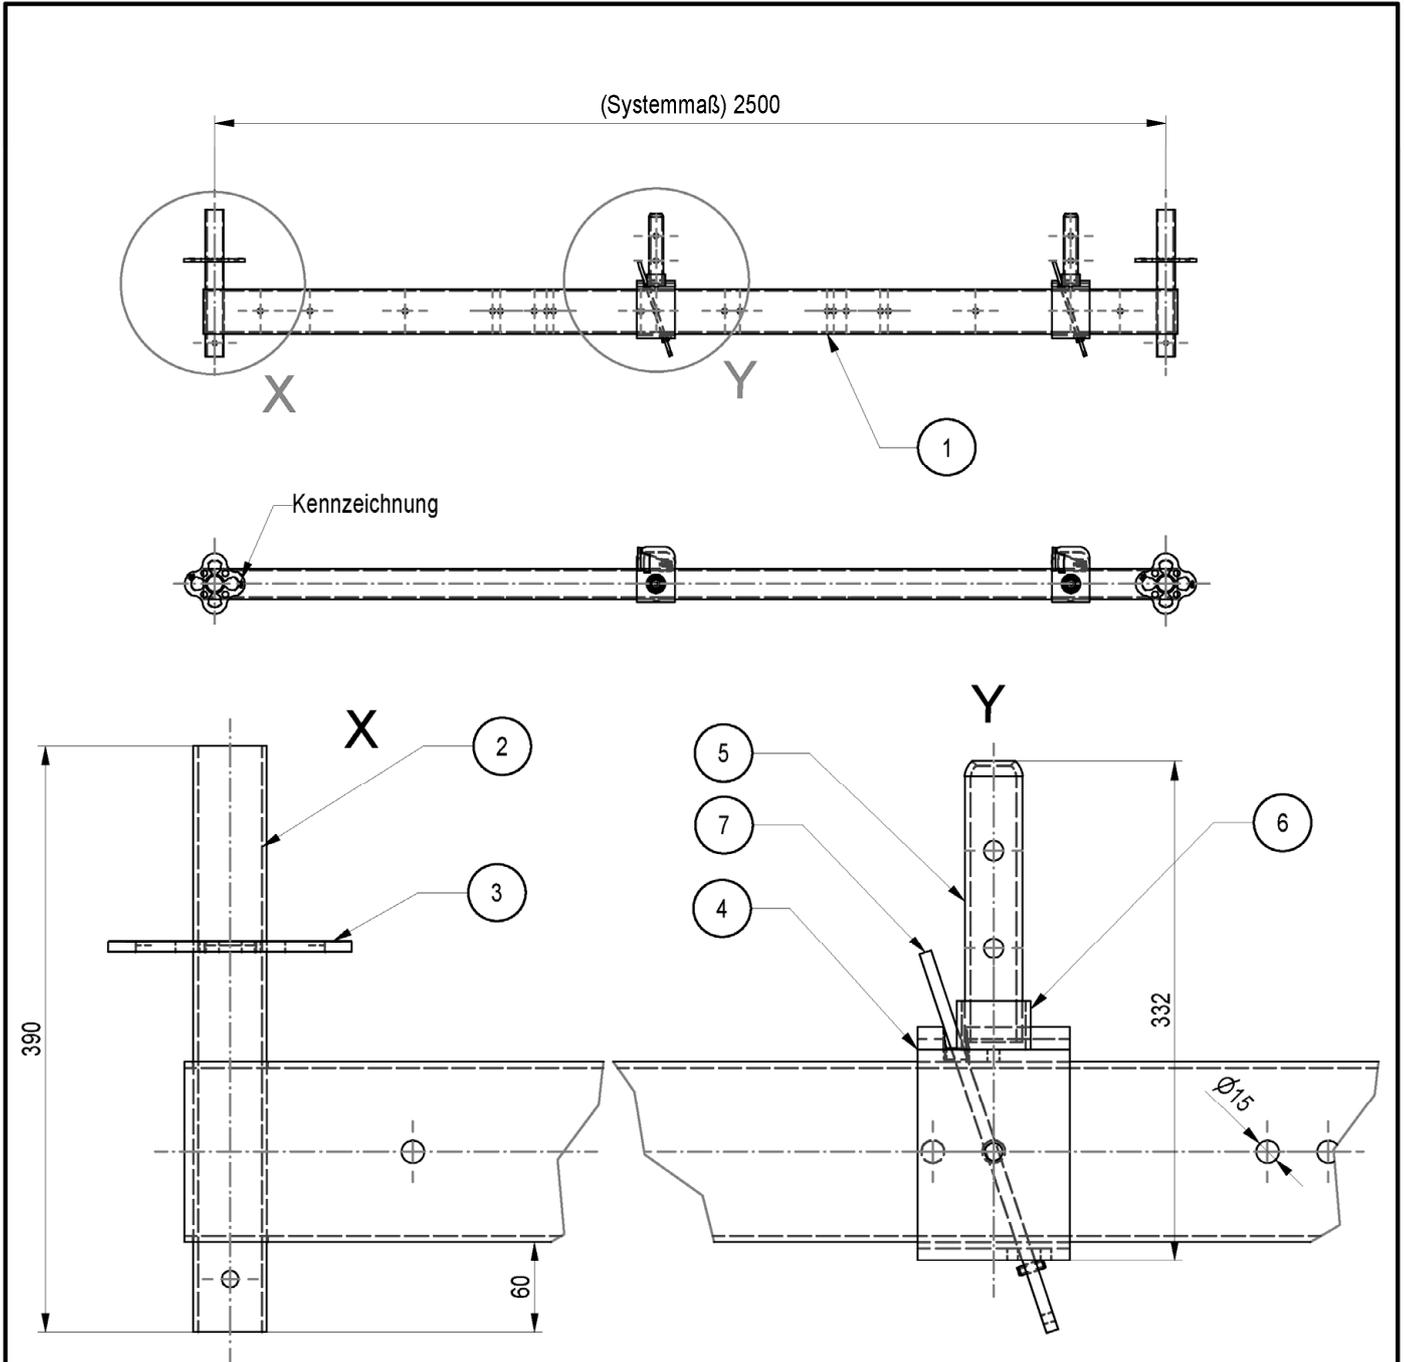


Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	BALKEN UVA 250	RR 120X80X4	S235JRH	
2	ROHR UVA	RO 48,3X3,2	S235JRH	min R _{eH} 320N/mm ²
3	ROSETTE STAHL	BL 8	S355J2D altern. S355MC	A027.200D1106
4	SCHUH UVA	BL 8	S235JR	
5	ROHRZAPFEN	RO 38X4	S235JRH	min R _{eH} 320N/mm ²
6	ROHR	RO 48,3X3,2	S235JRH	min R _{eH} 320N/mm ²
7	KEIL UVA	BL 8	S355J2D	DIN EN 10025-2/10027

Gewicht	
[kg]	
40,7	

Gerüstsystem "PERI UP T 72"				Anlage A, Seite 107
BASISBALKEN UVA 250				
Nur zur Verwendung				
Eva Kaim	2018-03-22	Bauteil nach Z-8.22-863	Zeichnungsnummer: A027.100A1404	a 1

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

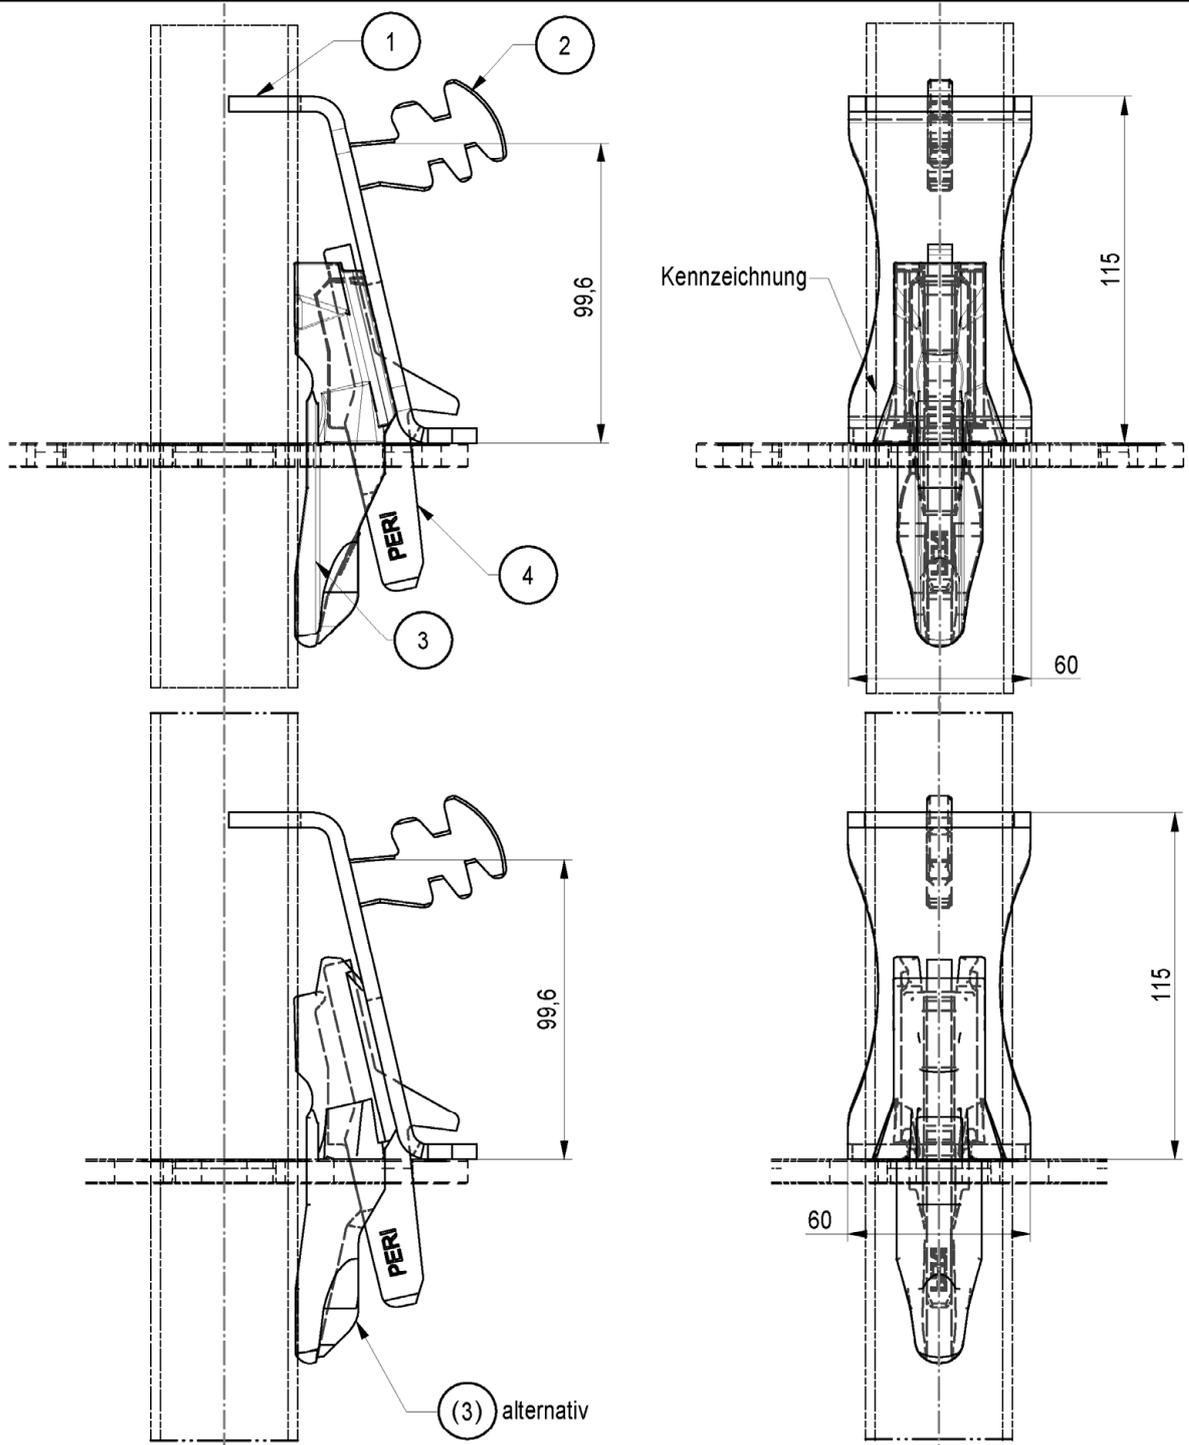

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	PLATTE UPW-1	BL 5	S235JR	
2	GELAENDERANSCHLUSS	BL 8	S235JR	A027.***A1403
3	RIEGELKOPF UH PLUS		S355J2D	A027.***A1112
(3)	RIEGELKOPF UH, alternativ		S355J2D	A027.***A1111
4	KEIL UPW-1	BL 8	S355J2D	DIN EN 10025-2/10027

Gewicht
[kg]
0,83


Gerüstsystem "PERI UP T 72"

GELAENDERHALTER UPW-1

Nur zur Verwendung

Anlage A,
 Seite 108

Christian Leder	2023-03-14	Bauteil nach Z-8.1-890	Zeichnungsnummer:	A027.150A1402	0	1
-----------------	------------	------------------------	-------------------	---------------	---	---

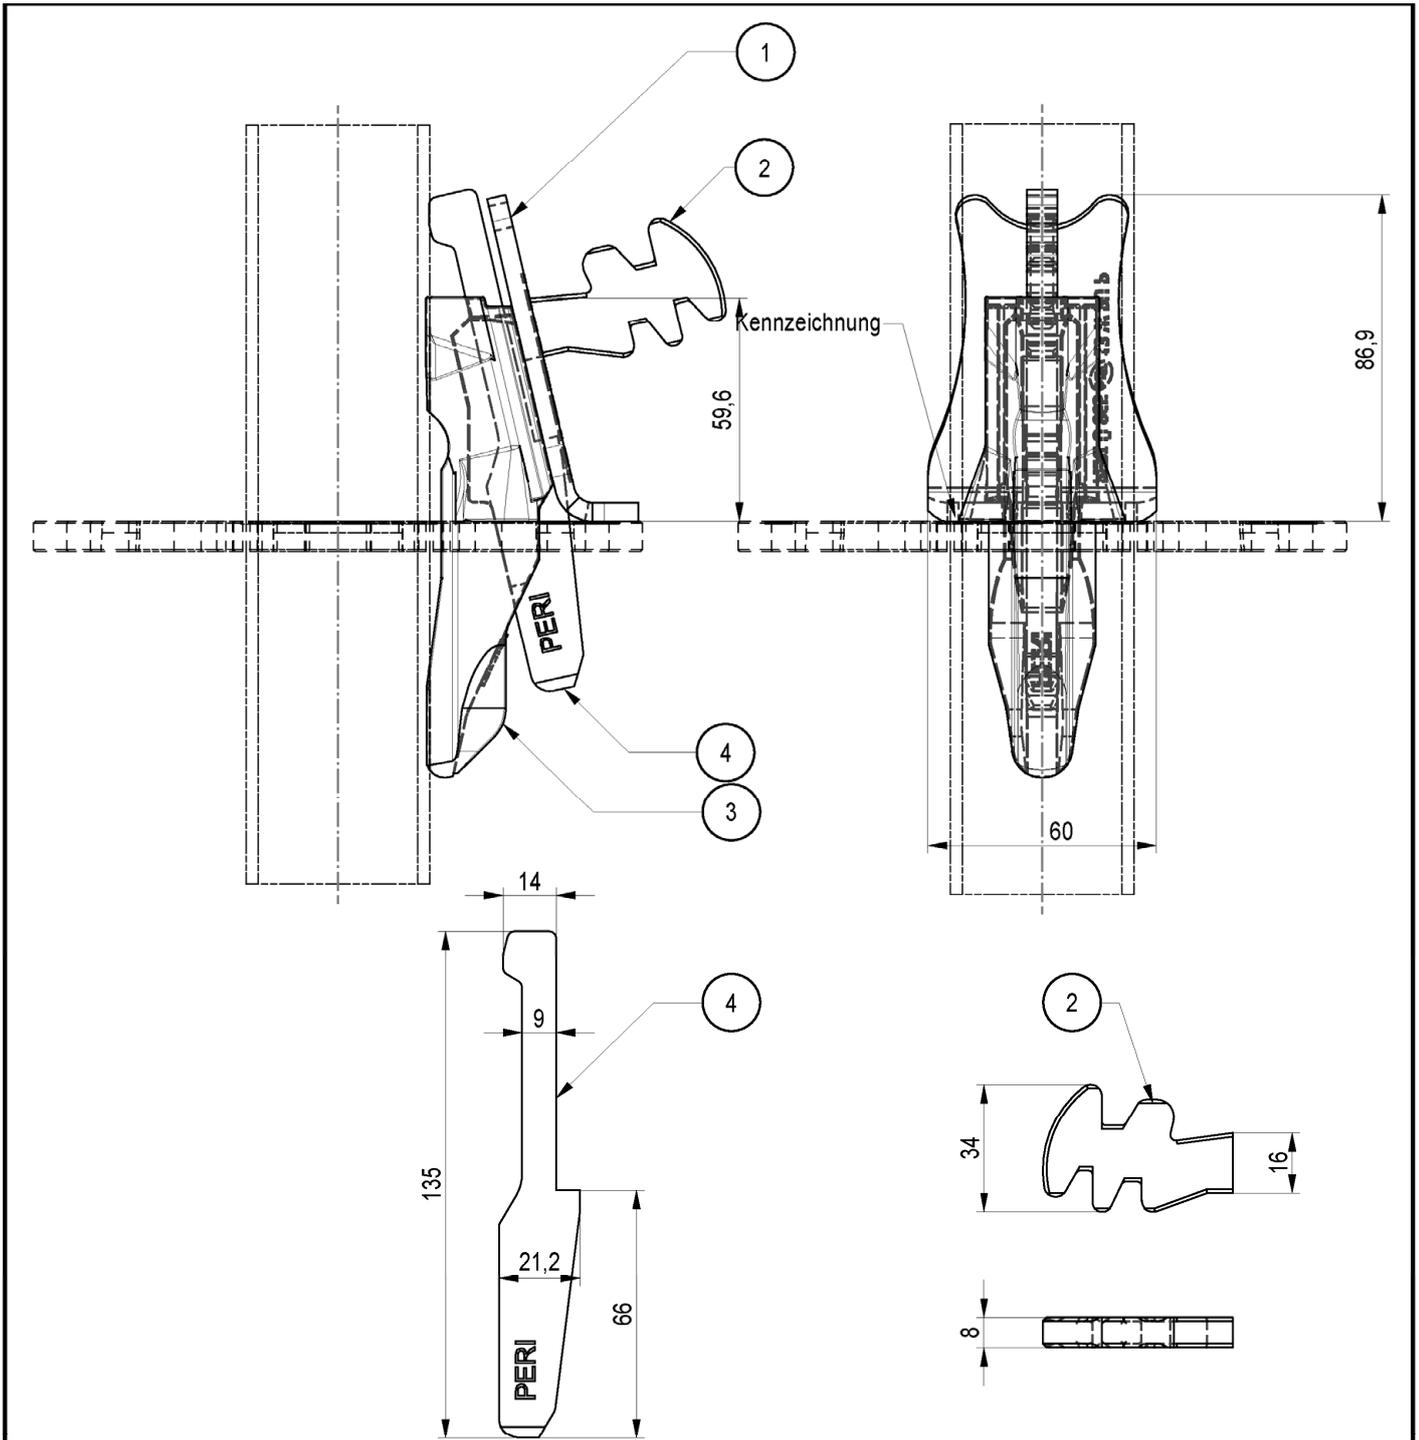


Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	PLATTE UPW	BL 5	S235JR	
2	GELAENDERANSCHLUSS	BL 8	S235JR	
3	RIEGELKOPF UH PLUS		S355J2D	A027.***A1112
4	KEIL UPW	BL 8	S355J2D altern. S355MCD	DIN EN 10025-2/10027

Gewicht
[kg]
0,71

Gerüstsystem "PERI UP T 72"
GELAENDERHALTER UPW
Nur zur Verwendung

Anlage A,
 Seite 109

Christian Leder	2023-03-14	Bauteil nach Z-8.1-890	Zeichnungsnummer:	A027.150A1403	0	1
-----------------	------------	------------------------	-------------------	---------------	---	---

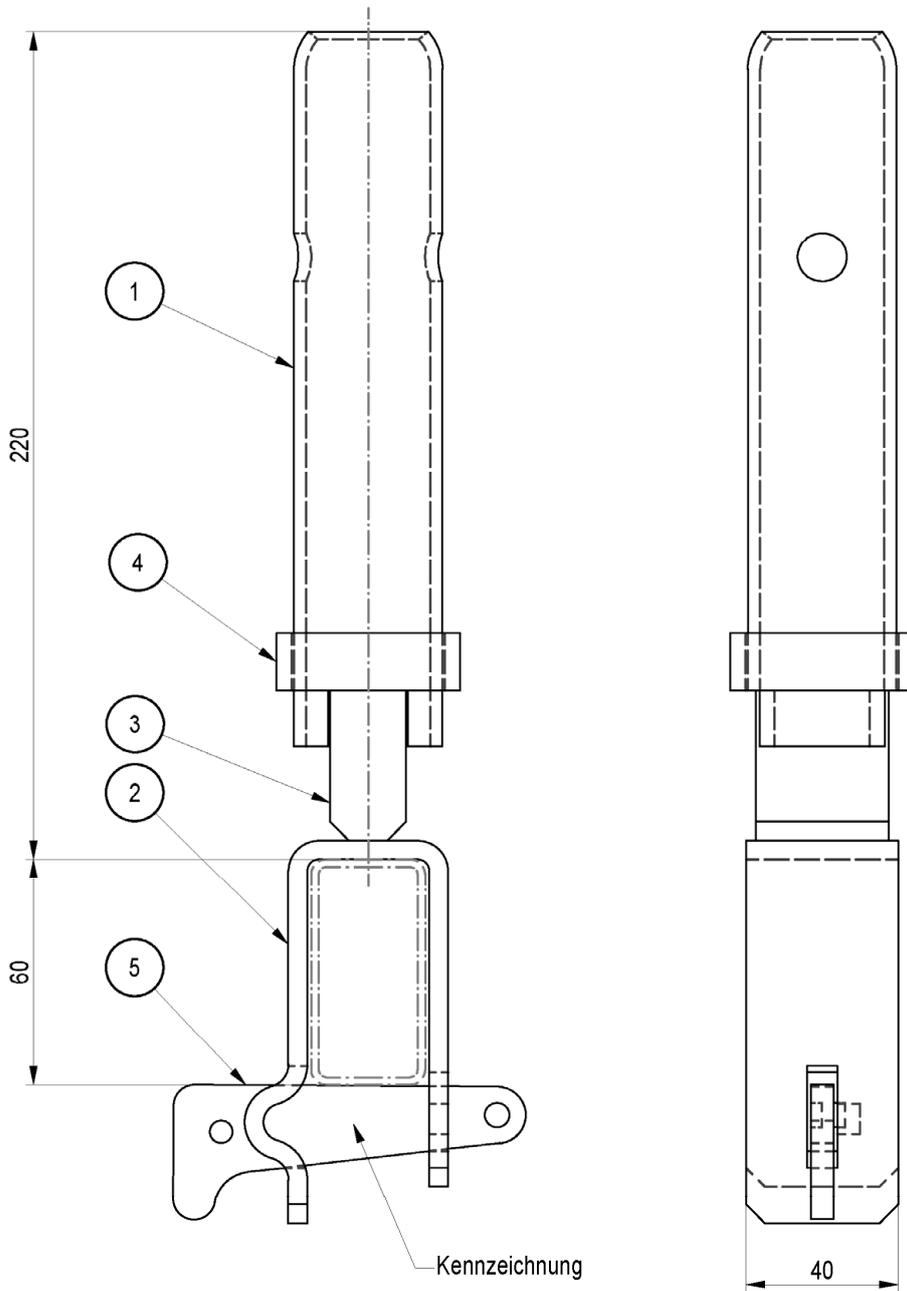

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	ROHRZAPFEN UH	RO 39X3,0 altern. RO 39X3,2	S235JRH	min R _{eH} 320N/mm ²
2	BUEGEL	BL 5	S355MC	
3	KLOTZ	FL 40X20	S235JR	
4	HUELSE	RO 48,3X4,0	S235JRH	
5	KEIL	BL 6	S235JR	

Gewicht	
[kg]	
1,22	


Gerüstsystem " PERI UP T 72"

UH-ZAPFEN

Nur zur Verwendung


Anlage A,
 Seite 110

Eva Kaim	2018-03-22	Bauteil nach Z-8.22-863	Zeichnungsnummer:	A027.100A1405	a	1
----------	------------	-------------------------	-------------------	---------------	---	---

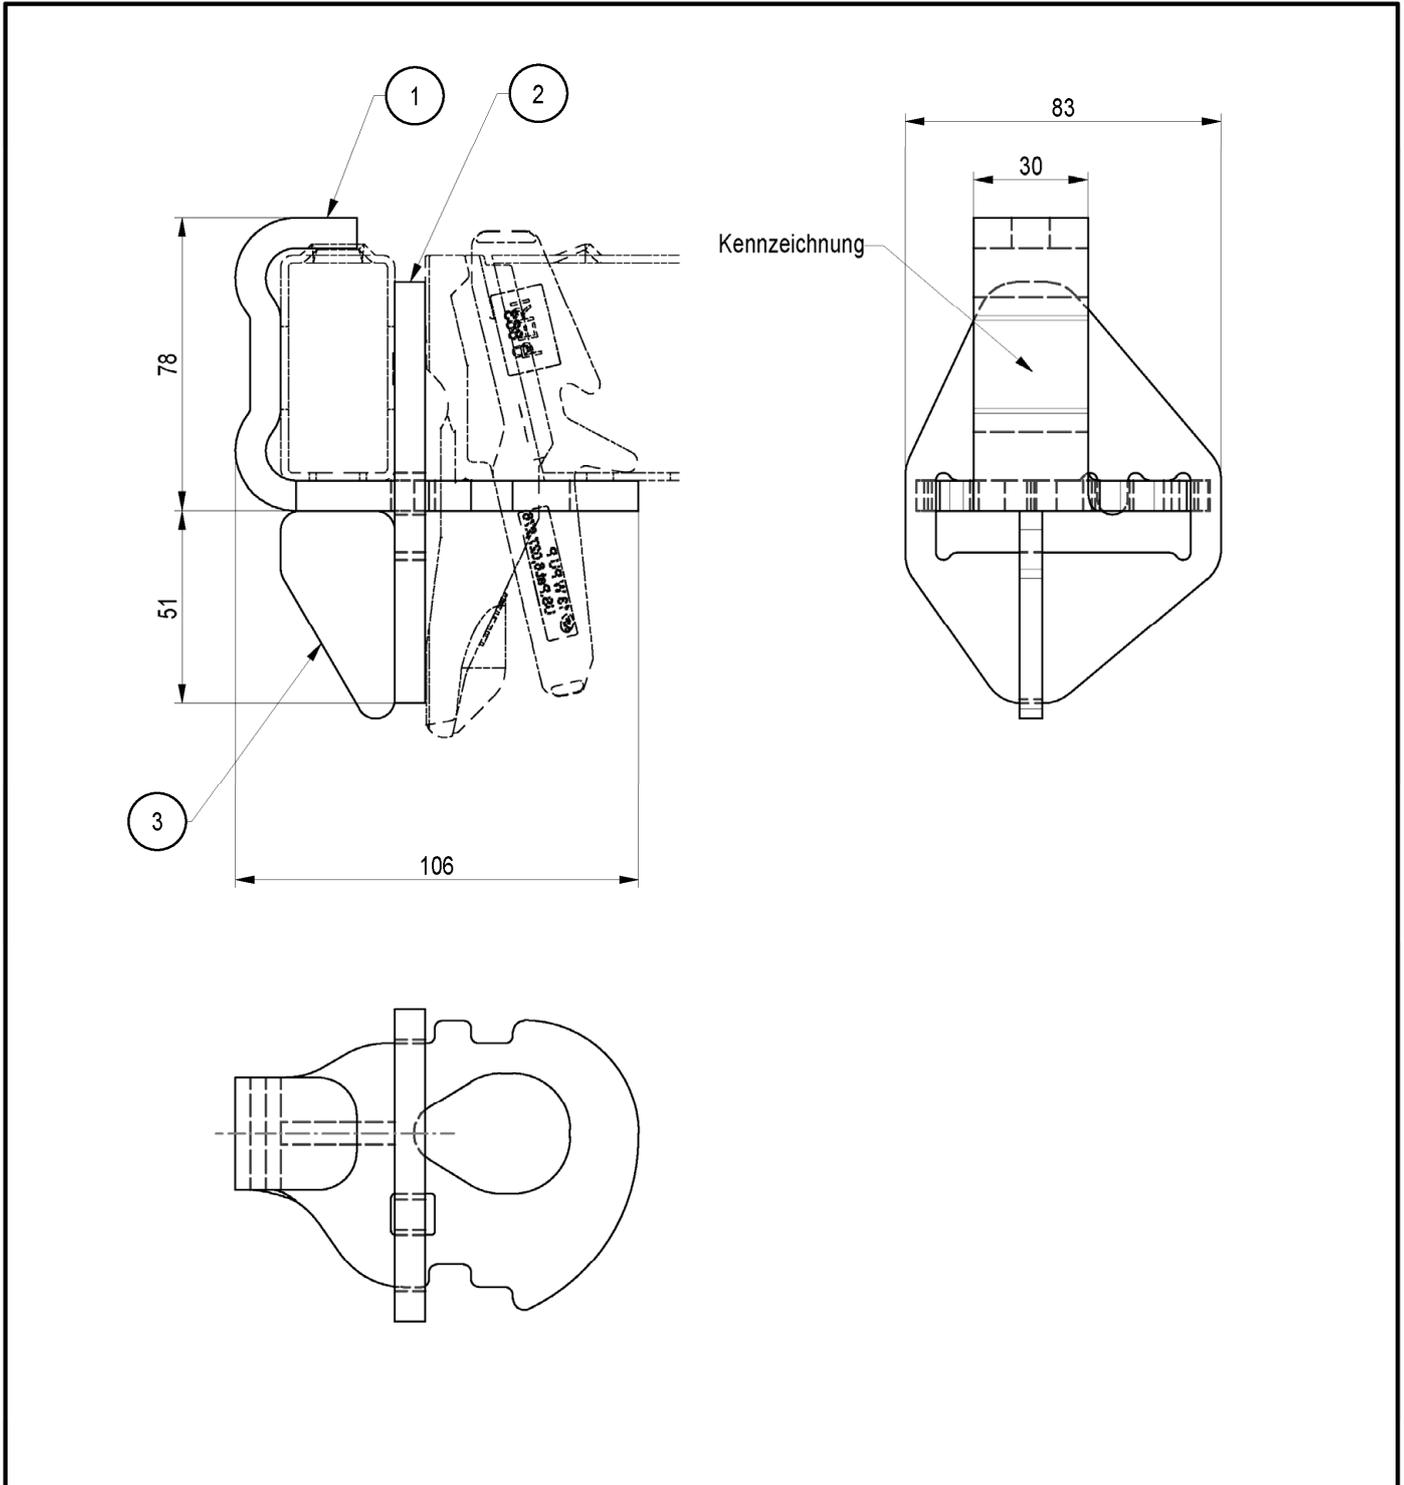


Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung	Gewicht	
1	WINKELROSETTE UHA	BL 8	S355MCD	DIN EN 10025-2/10027	[kg]	
2	DRUCKPLATTE UHA	BL 8	S235JR		0,841	
3	STUETZE	BL 6	S235JR			
Gerüstsystem "PERI UP T 72"					Anlage A, Seite 111	
RIEGELAUFNAHME UHA						
Eva Kaim		2018-03-27	Bauteil nach Z-8.22-863	Zeichnungsnummer:	A027.100A1406	a 1

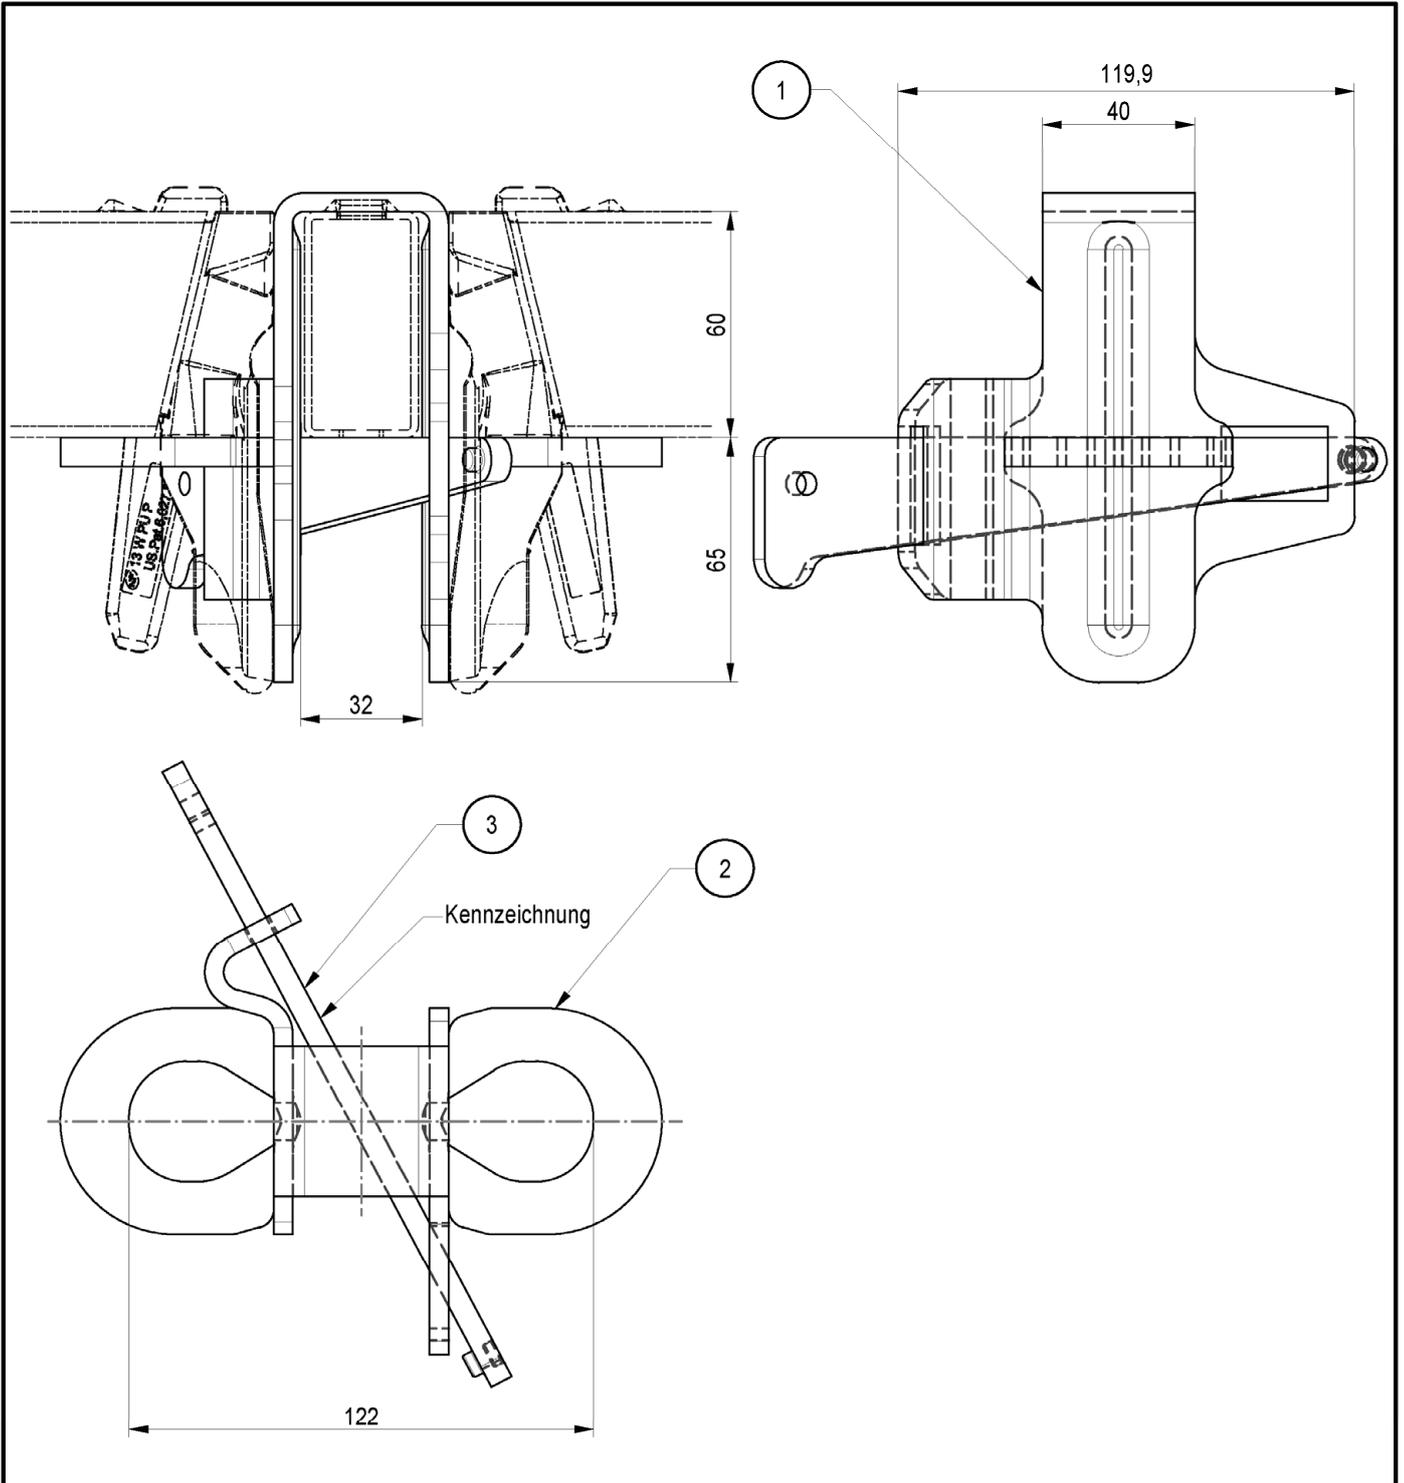

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung	Gewicht
1	BUEGEL	BL 5	S355MCD	DIN EN 10025-2/10027	
2	VIERTELROSETTE	BL 8	S355J2D altern. S355MC	DIN EN 10025-2/10027	1,1
3	KEIL	BL 6	S235JR		
Gerüstsystem "PERI UP T 72"					Anlage A, Seite 112
RIEGELAUFNABME UHA HALB					
Eva Kaim					
2018-03-27		Bauteil nach Z-8.22-863		Zeichnungsnummer	A027.100A1407 a 1

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

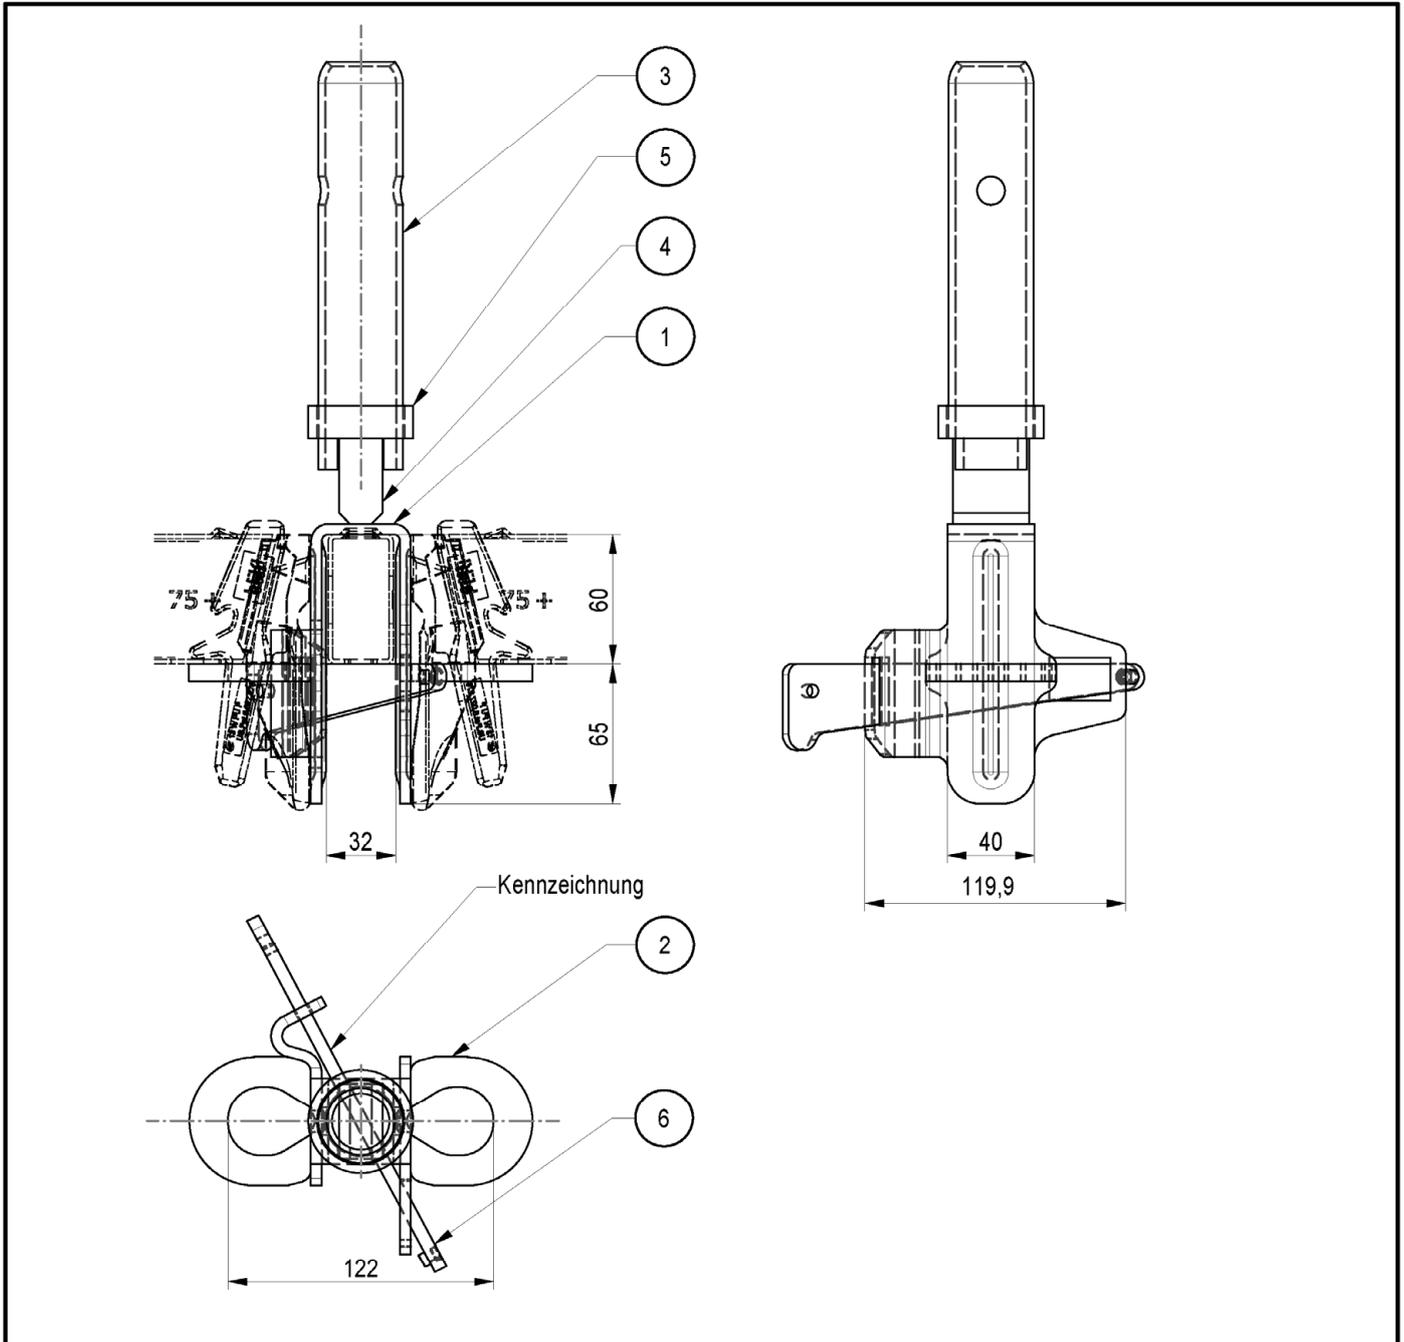


Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bem.
1	BUEGEL	BL 5	S355MCD	DIN EN 10025-2/10027
2	VIERTELROSETTE	BL 8	S355J2D altern. S355MC	DIN EN 10025-2/10027
3	ROHRZAPFEN UH	RO 39X3,0 altern. RO 39X3,2	S235JRH	min R _{eH} 320N/mm ²
4	KLOTZ	FL 40X20	S235JR	
5	HUELSE	RO 48,3X4	S235JRH	
6	KEIL	BL 6	S235JR	

Gewicht	
[kg]	
1,9	

Gerüstsystem "PERI UP T 72"				Anlage A, Seite 113
RIEGELAUFN. UHA HALB M. ZAPFEN				
Nur zur Verwendung				
Eva Kaim	2018-03-27	Bauteil nach Z-8.22-863	Zeichnungsnummer	A027.100A1408 a 1

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

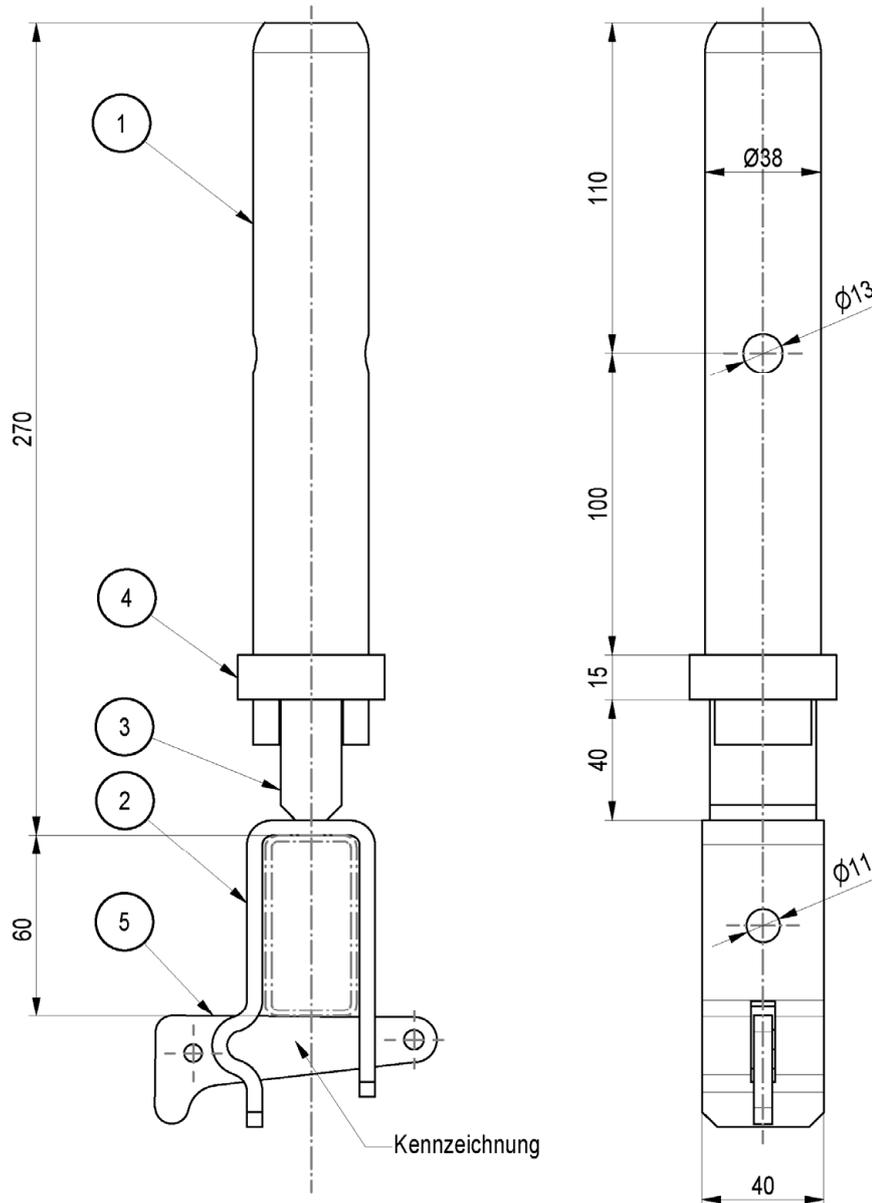

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	ROHRZAPFEN UH-2	RO 38X3,2	S235JRH	min R _{eH} 320N/mm ²
2	BUEGEL	BL 5	S355MC	
3	KLOTZ	FL 40X20	S235JR	
4	HUELSE	RO 48,3X4,0	S235JRH	
5	KEIL	BL 6	S235JR	


Gewicht	
[kg]	
1,22	

Gerüstsystem "PERI UP T 72"

UH-ZAPFEN-2

Anlage A,
 Seite 114

Eva Kaim	2018-03-27	Bauteil nach Z-8.22-863	Zeichnungsnummer:	A027.100A1409	a	1
----------	------------	-------------------------	-------------------	---------------	---	---

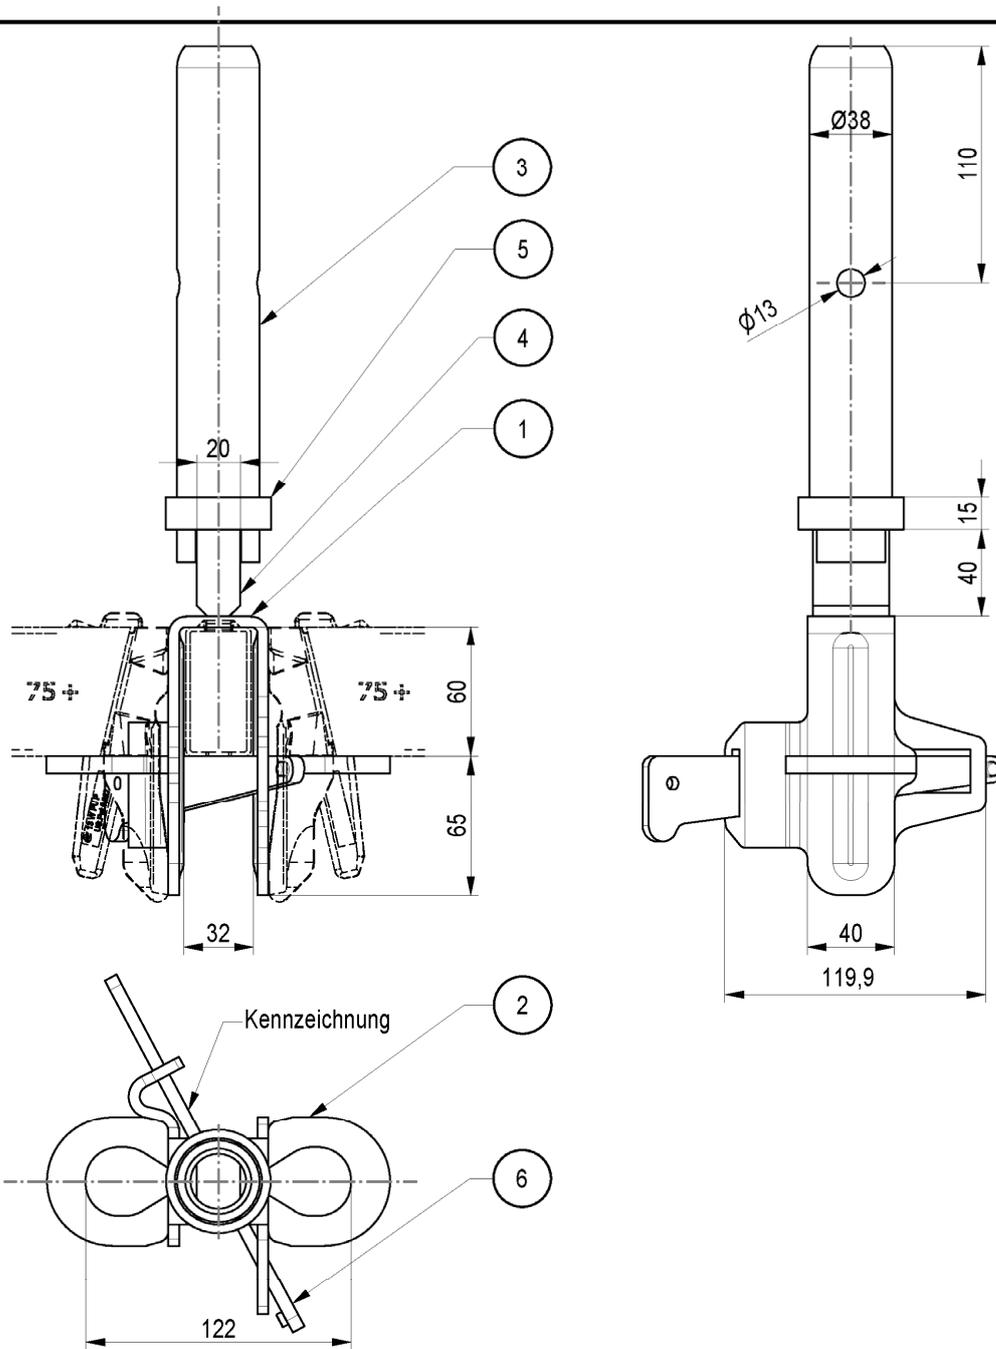

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bem.
1	BUEGEL	BL 5	S355MCD	DIN EN 10025-2/10027
2	VIERTELROSETTE	BL 8	S355J2D altern. S355MC	DIN EN 10025-2/10027
3	ROHRZAPFEN UH-2	RO 38X3,2	S235JRH	min R _{eH} 320N/mm ²
4	KLOTZ	FL 40X20	S235JR	
5	HUELSE	RO 48,3X4	S235JRH	
6	KEIL	BL 6	S235JR	

Gewicht	
[kg]	
1,9	


Gerüstsystem "PERI UP T 72"

RIEGELAUFN. UHA-2 HALB M. ZAPF

Anlage A,
 Seite 115

Eva Kaim	2018-03-27	Bauteil nach Z-8.22-863	Zeichnungsnummer:	A027.100A1410	a	1
----------	------------	-------------------------	-------------------	---------------	---	---

KENNZEICHNUNG DER PERI UP GERÜSTBAUTEILE

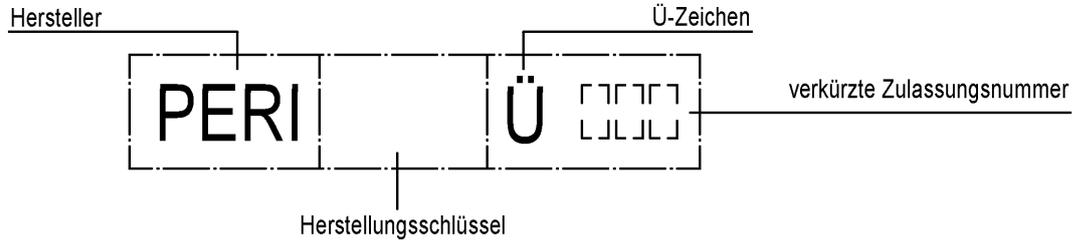


Gußteile 1 (Gießtag)	Gußteile 1 (Gießwoche)	Schmiedeteile	Elemente (Halbfertigteile/Schweißkonstruktionen)		
<p>Lieferantenschlüssel</p> <p>Gießtag (Kalendertag)</p> <p>Monatsschlüssel</p> <p>Jahresschlüssel</p>	<p>Lieferantenschlüssel</p> <p>Gießwoche (Kalenderwoche)</p> <p>Jahresschlüssel</p>	<p>Lieferantenschlüssel</p> <p>Gesenkfolgezeichen</p> <p>Chargen - Nr.</p> <p>Jahresschlüssel</p>	<p>Lieferantenschlüssel</p> <p>Monatsschlüssel</p> <p>Jahresschlüssel</p>		
<p>Gießtag (Kalendertag)</p>	<p>Gießwoche (Kalenderwoche)</p>	<p>Gesenkfolgezeichen</p>	<p>Chargen - Nr.</p>	<p>Monatsschlüssel</p>	<p>Jahresschlüssel</p>
<p>01</p> <p>02</p> <p>03</p> <p>04</p> <p>05</p> <p>06</p> <p>07</p> <p>08</p> <p>09</p> <p>10</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>30</p> <p>31</p>	<p>01</p> <p>02</p> <p>03</p> <p>04</p> <p>05</p> <p>06</p> <p>07</p> <p>08</p> <p>09</p> <p>10</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>50</p> <p>51</p> <p>52</p>	<p>01</p> <p>02</p> <p>03</p> <p>04</p> <p>05</p> <p>06</p> <p>07</p> <p>08</p> <p>09</p> <p>10</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>96</p> <p>97</p> <p>98</p> <p>99</p>	<p>01</p> <p>02</p> <p>03</p> <p>04</p> <p>05</p> <p>06</p> <p>07</p> <p>08</p> <p>09</p> <p>10</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>96</p> <p>97</p> <p>98</p> <p>99</p>	<p>A - Januar</p> <p>B - Februar</p> <p>C - März</p> <p>D - April</p> <p>E - Mai</p> <p>F - Juni</p> <p>G - Juli</p> <p>H - August</p> <p>K - September</p> <p>L - Oktober</p> <p>M - November</p> <p>N - Dezember</p>	<p>A - 2021</p> <p>B - 2022</p> <p>C - 2023</p> <p>D - 2024</p> <p>E - 2025</p> <p>F - 2026</p> <p>G - 2027</p> <p>H - 2028</p> <p>I - 2029</p> <p>K - 2030</p> <p>L - 2000</p> <p>M - 2001</p> <p>N - 2002</p> <p>O - 2003</p> <p>P - 2004</p> <p>R - 2005</p> <p>S - 2006</p> <p>T - 2007</p> <p>U - 2008</p> <p>X - 2009</p> <p>Y - 2010</p> <p>Z - 2011</p>

Gerüstsystem "PERI UP T 72"

PERI UP KENNZEICHNUNGSSCHLÜSSEL

Anlage A,
 Seite 116


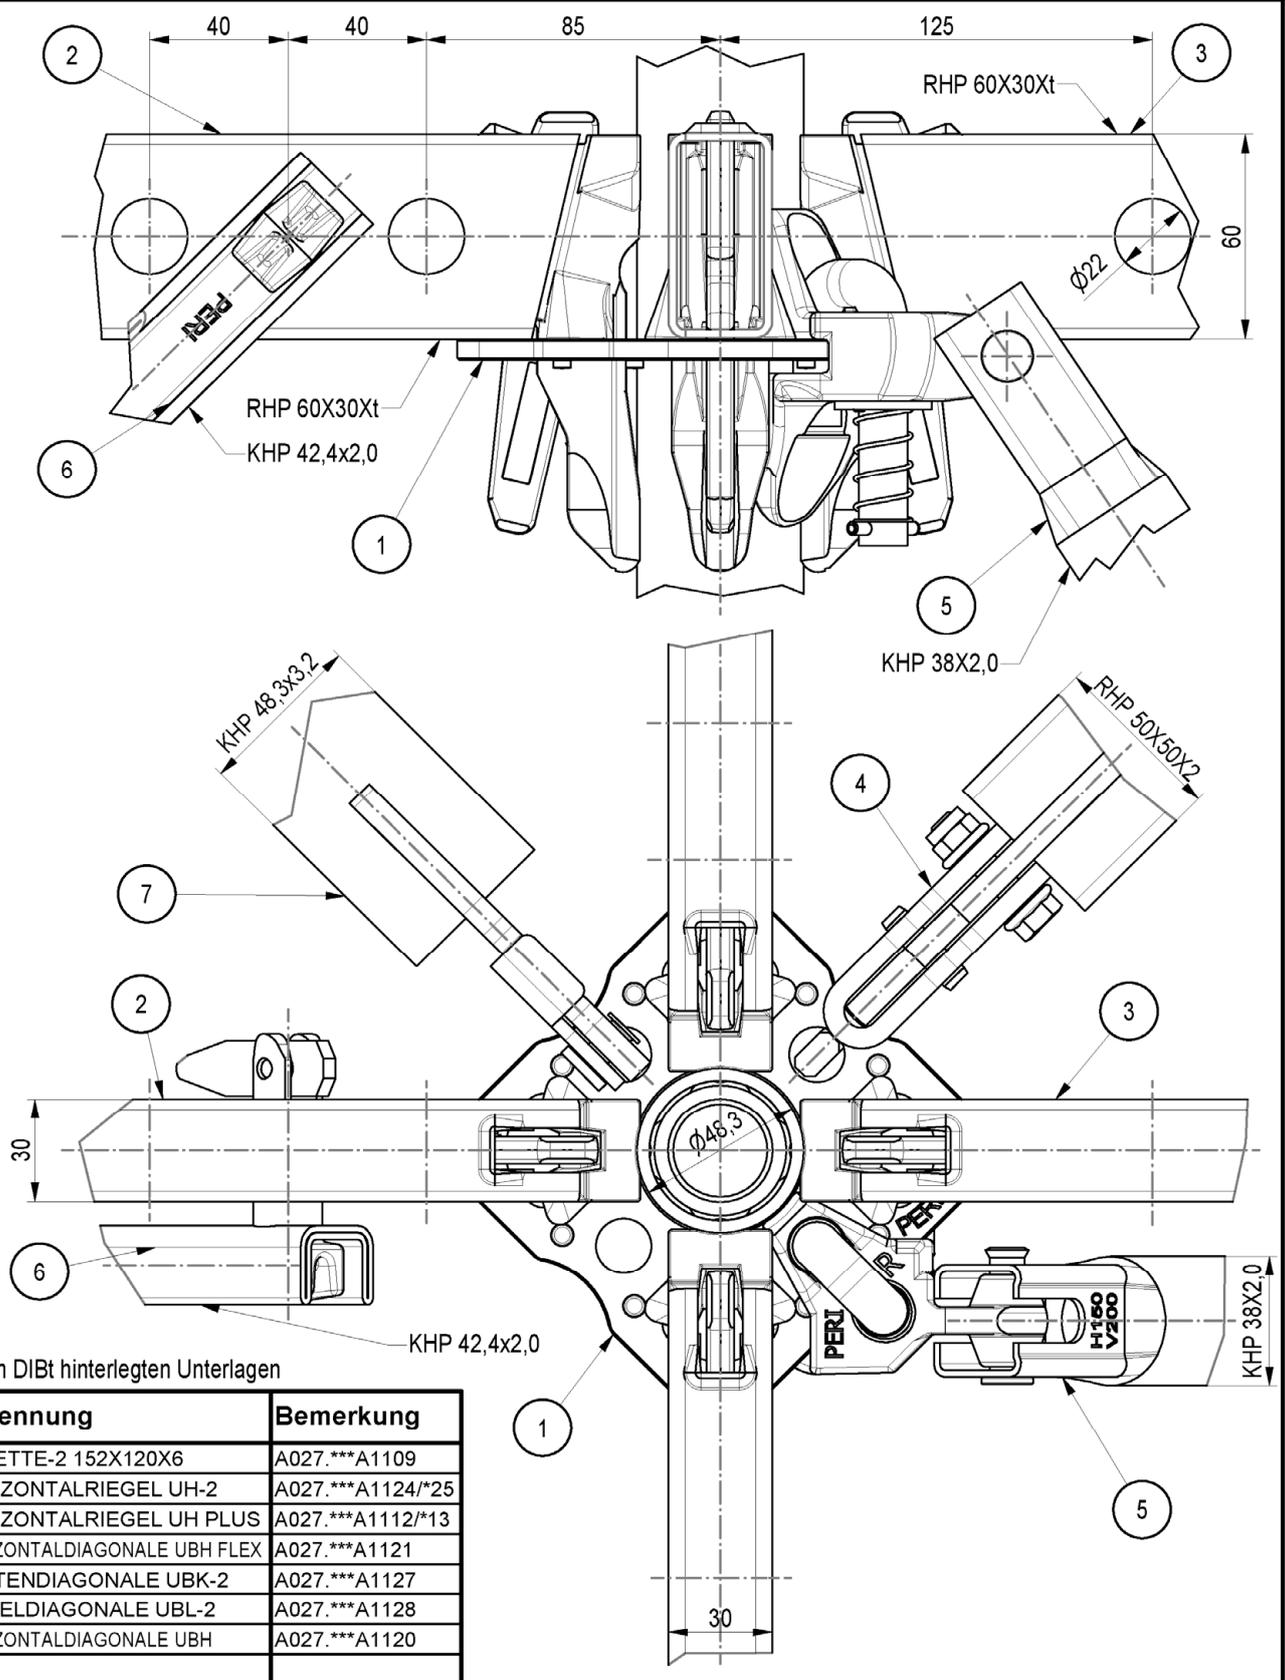


Bauteil mit im DIBt hinterlegten Unterlagen


Pos.	Benennung	Bemerkung
1	ROSETTE-2 152X120X6	A027.***A1109
2	HORIZONTALRIEGEL UH-2	A027.***A1124/*25
3	HORIZONTALRIEGEL UH PLUS	A027.***A1112/*13
4	HORIZONTALDIAGONALE UBH FLEX	A027.***A1121
5	KNOTENDIAGONALE UBK-2	A027.***A1127
6	RIEGELDIAGONALE UBL-2	A027.***A1128
7	HORIZONTALDIAGONALE UBH	A027.***A1120

Gerüstsystem "PERI UP T 72"		Anlage A, Seite 117
GERUESTKNOTEN - UEBERSICHT		
Belegung Horizontalriegel UH PLUS / UH-2		

B-B (1 : 2)

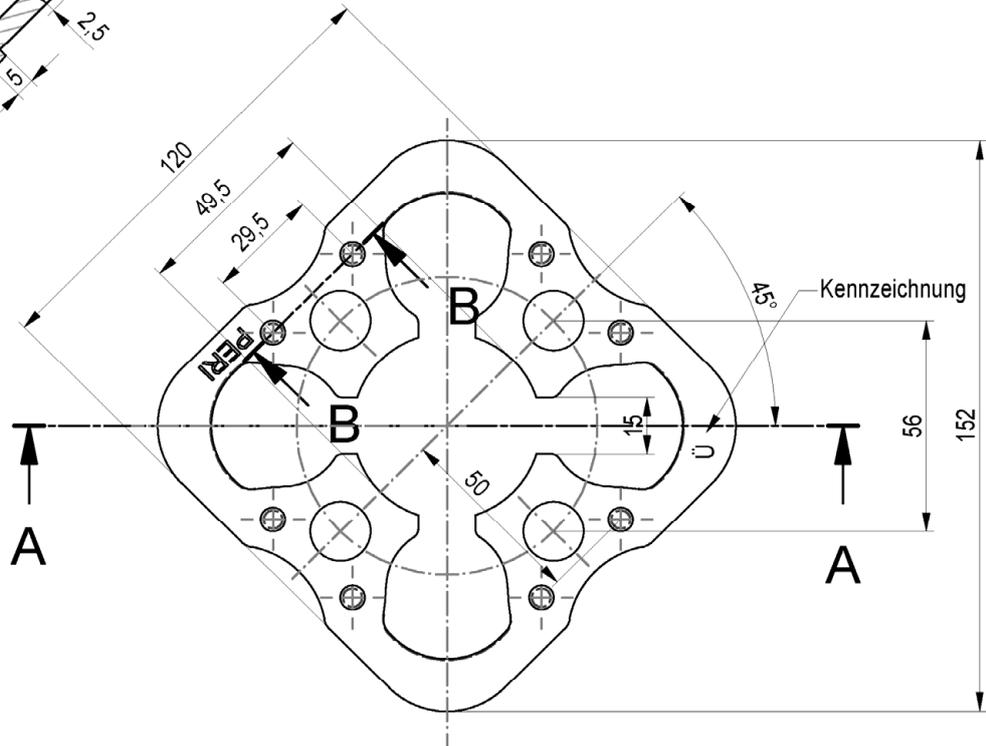

A-A

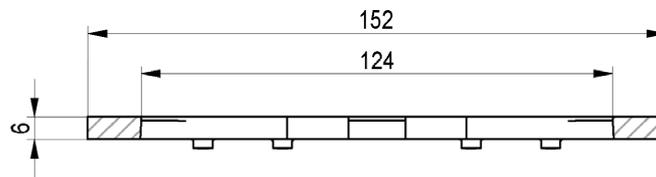

Bauteil mit im DIBt hinterlegten Unterlagen

Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bem.	Gewicht
ROSETTE-2 152x120x6	BL 6	S460MC	GELASERT	0,32
ROSETTE-2 152x120x6	BL 6	S460MC	GESTANZT	0,32

Gerüstsystem "PERI UP T 72"

GERUESTKNOTEN PERI UP FLEX






ROSETTE-2 152x120x6 S460

Anlage A,
 Seite 118

HORIZONTALRIEGEL UH-2
 RHP 60X30X2 S355J0H

$A = 3,34 \text{ cm}^2$
 $I_y = 15,05 \text{ cm}^4$
 $N_{R,d} = 107,4 \text{ kN}$
 $M_{y,R,d} = 202,4 \text{ kNcm}$
 $V_{z,R,d} = 41,4 \text{ kN}$

$I_z = 5,08 \text{ cm}^4$
 $M_{z,R,d} = 125,5 \text{ kNcm}$
 $V_{y,R,d} = 20,7 \text{ kN}$

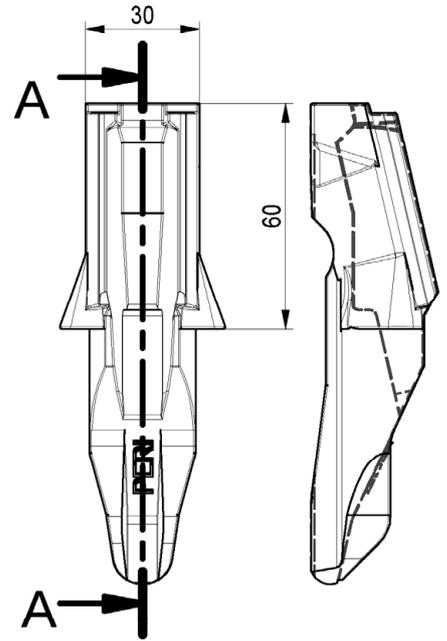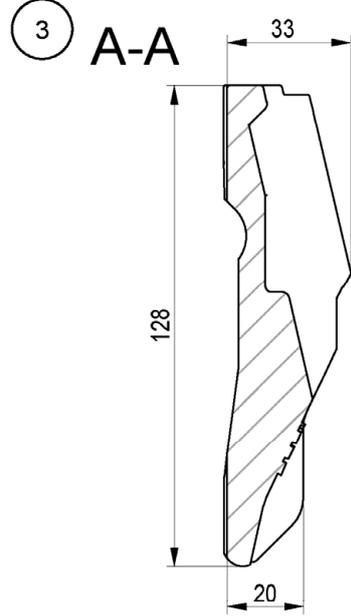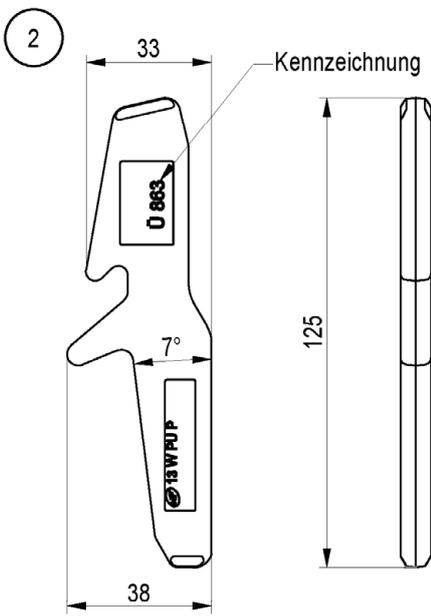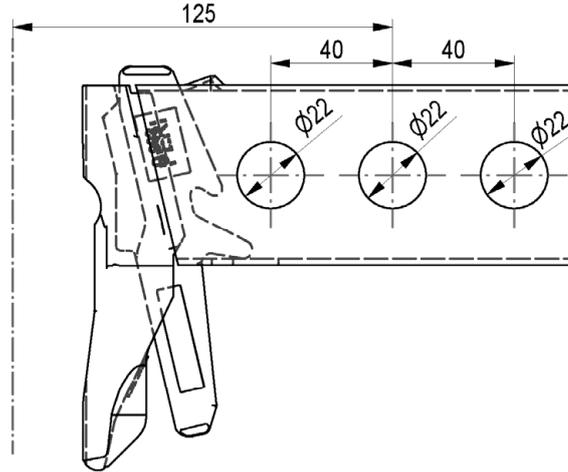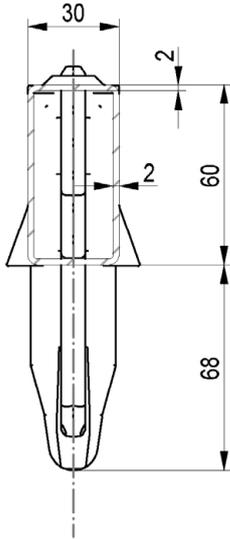

Bauteil mit im DIBt hinterlegten Unterlagen

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	RIEGELPROFIL UH PLUS	RR 60X30X2	S355J0H	
2	KEIL UH PLUS	GESCHMIEDET	S355J2D altern. S355J2	A027.***A1112
3	RIEGELKOPF UH PLUS	GESCHMIEDET	S355J2D	A027.***A1112


Gerüstsystem "PERI UP T 72"

GERUESTKNOTEN PERI UP FLEX



Horizontalriegel UH-2, t=2,0mm / Bauelemente: Riegelkopf UH Plus

Anlage A,
 Seite 119

KHP 38X2 S235JRH min ReH 320N/mm²



A = 2,26 cm²
 I_y = 3,68 cm⁴
 N_{R,d} = 65,8 kN
 M_{y,R,d} = 75,5 kNm
 V_{z,R,d} = 24,2 kN

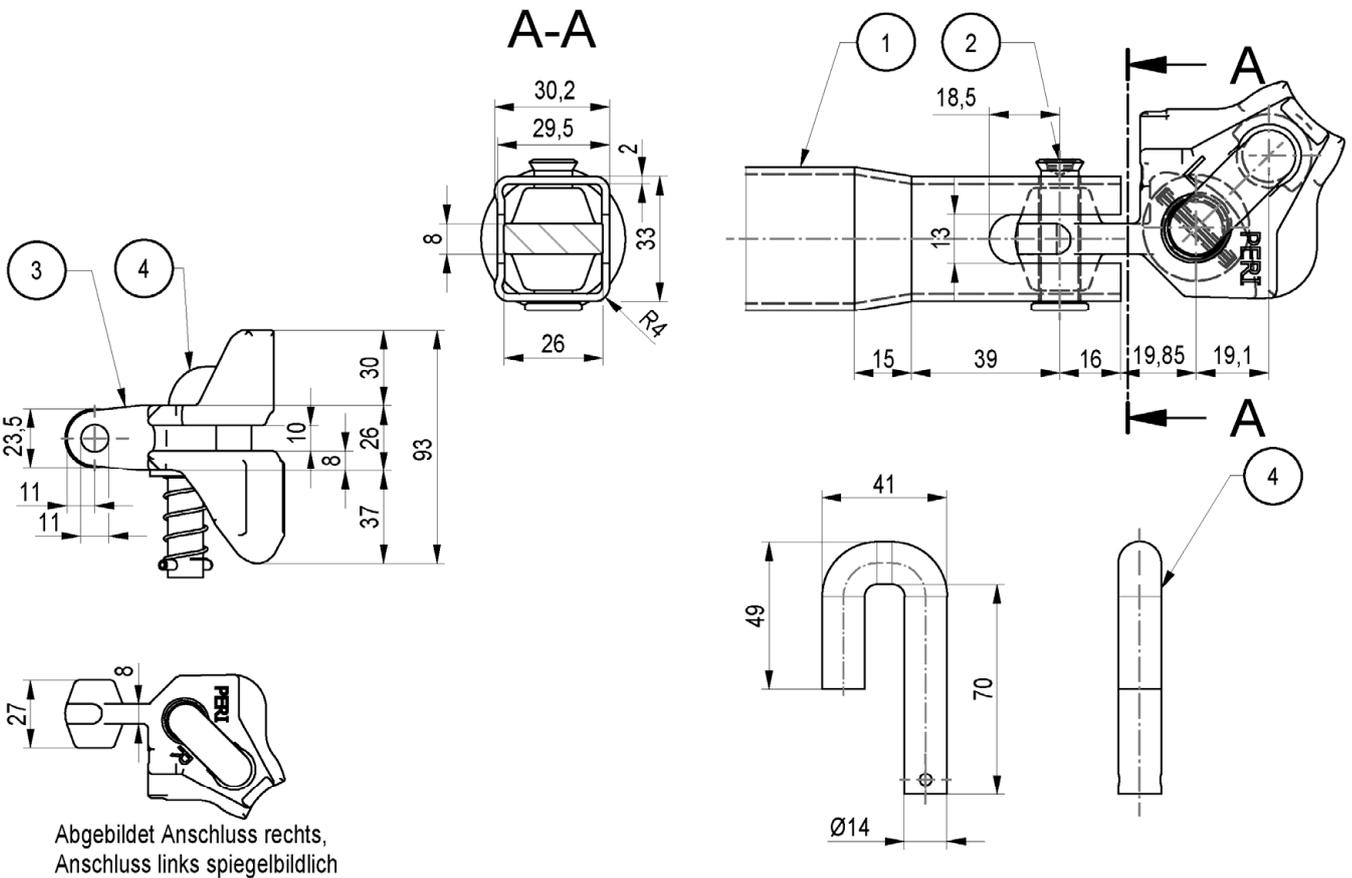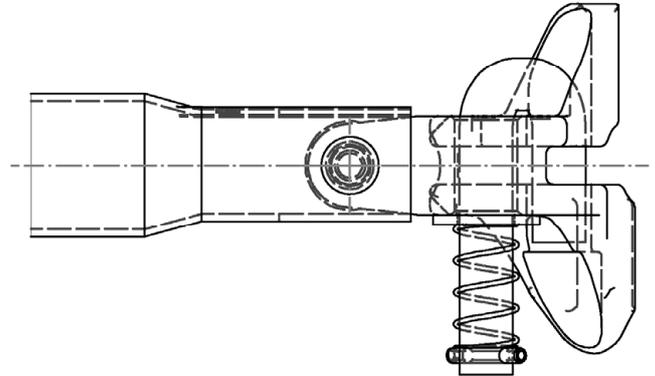

Abgebildet Anschluss rechts,
 Anschluss links spiegelbildlich

Bauteil mit im DIBt hinterlegten Unterlagen

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	ROHR UBK-2	RO 38X2	S235JRH	min R _{eh} 320N/mm ²
2	HALBHOHLNIET UBK-2	RD 10	S235JR altern. C4C+U	
3	KOPF UBK-2 LINKS/RECHTS		EN-GJMB-450-6 altern. GE240	GUSSTEIL
4	BOLZEN UBK-2	RD 14	S355J2	DIN EN 10060

Gerüstsystem "PERI UP T 72"


GERUESTKNOTEN PERI UP FLEX

Knotendiagonale UBK-2 / Bauelemente: Knotendiagonalenkopf UBK-2









Anlage A,
 Seite 120

Christian Leder	2023-03-13	Bauteil nach Z-8.22-863	Zeichnungsnummer:	A027.100A1127	0	1
-----------------	------------	-------------------------	-------------------	---------------	---	---

1 KHP 42,4X2,0 S235JRH min R_{eH} 320N/mm²



A = 2,54 cm²
 I_y = 5,19 cm⁴
 N_{R,d} = 73,8 kN
 M_{y,R,d} = 95,0 kNcm
 V_{z,R,d} = 27,1 kN

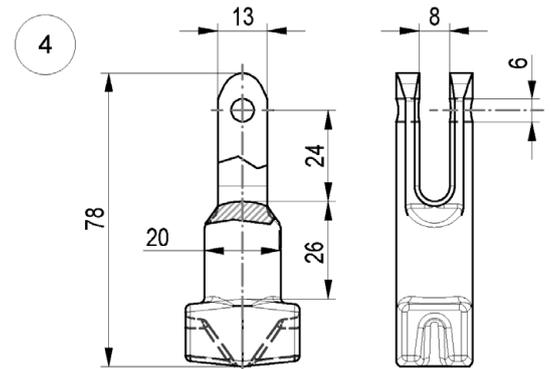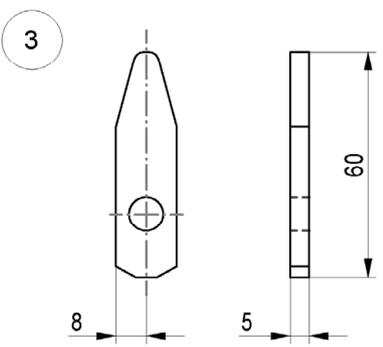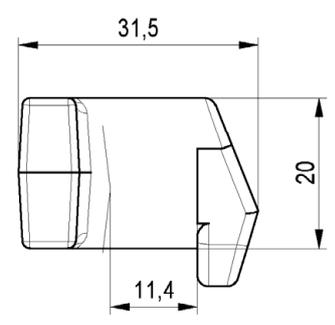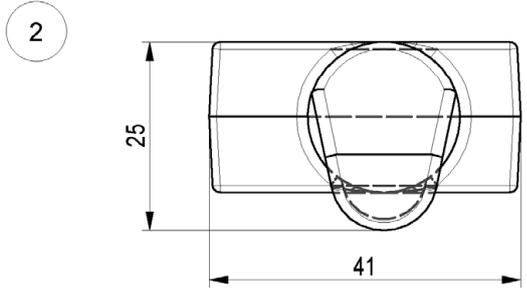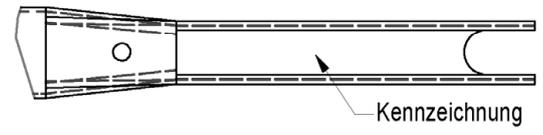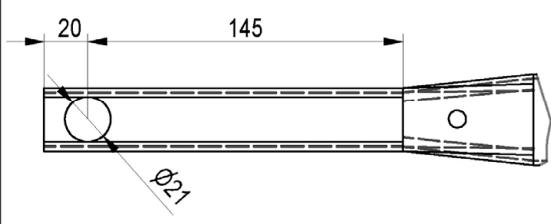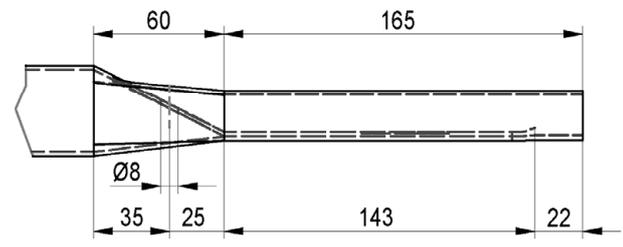

Bauteil mit im DIBt hinterlegten Unterlagen

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	ROHR UBL-2	RO 42,4X2,0	S235JRH	min R _{eH} 320N/mm ²
2	EINHAENGEFINGER UBL-2	GESCHMIEDET	S235JRF	DIN EN 10025-2/10027
3	SICHERUNG UBL-2	FL 16X05	S235JRC+C	
4	GABELBOLZEN UBL-2	GESCHMIEDET	S235JRF	DIN EN 10025-2/10027


Gerüstsystem "PERI UP T 72"

GERUESTKNOTEN PERI UP FLEX

Riegeldiagonale UBL-2 / Bauelemente: Riegeldiagonalenanschluss UBL-2

Anlage A,
 Seite 121

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

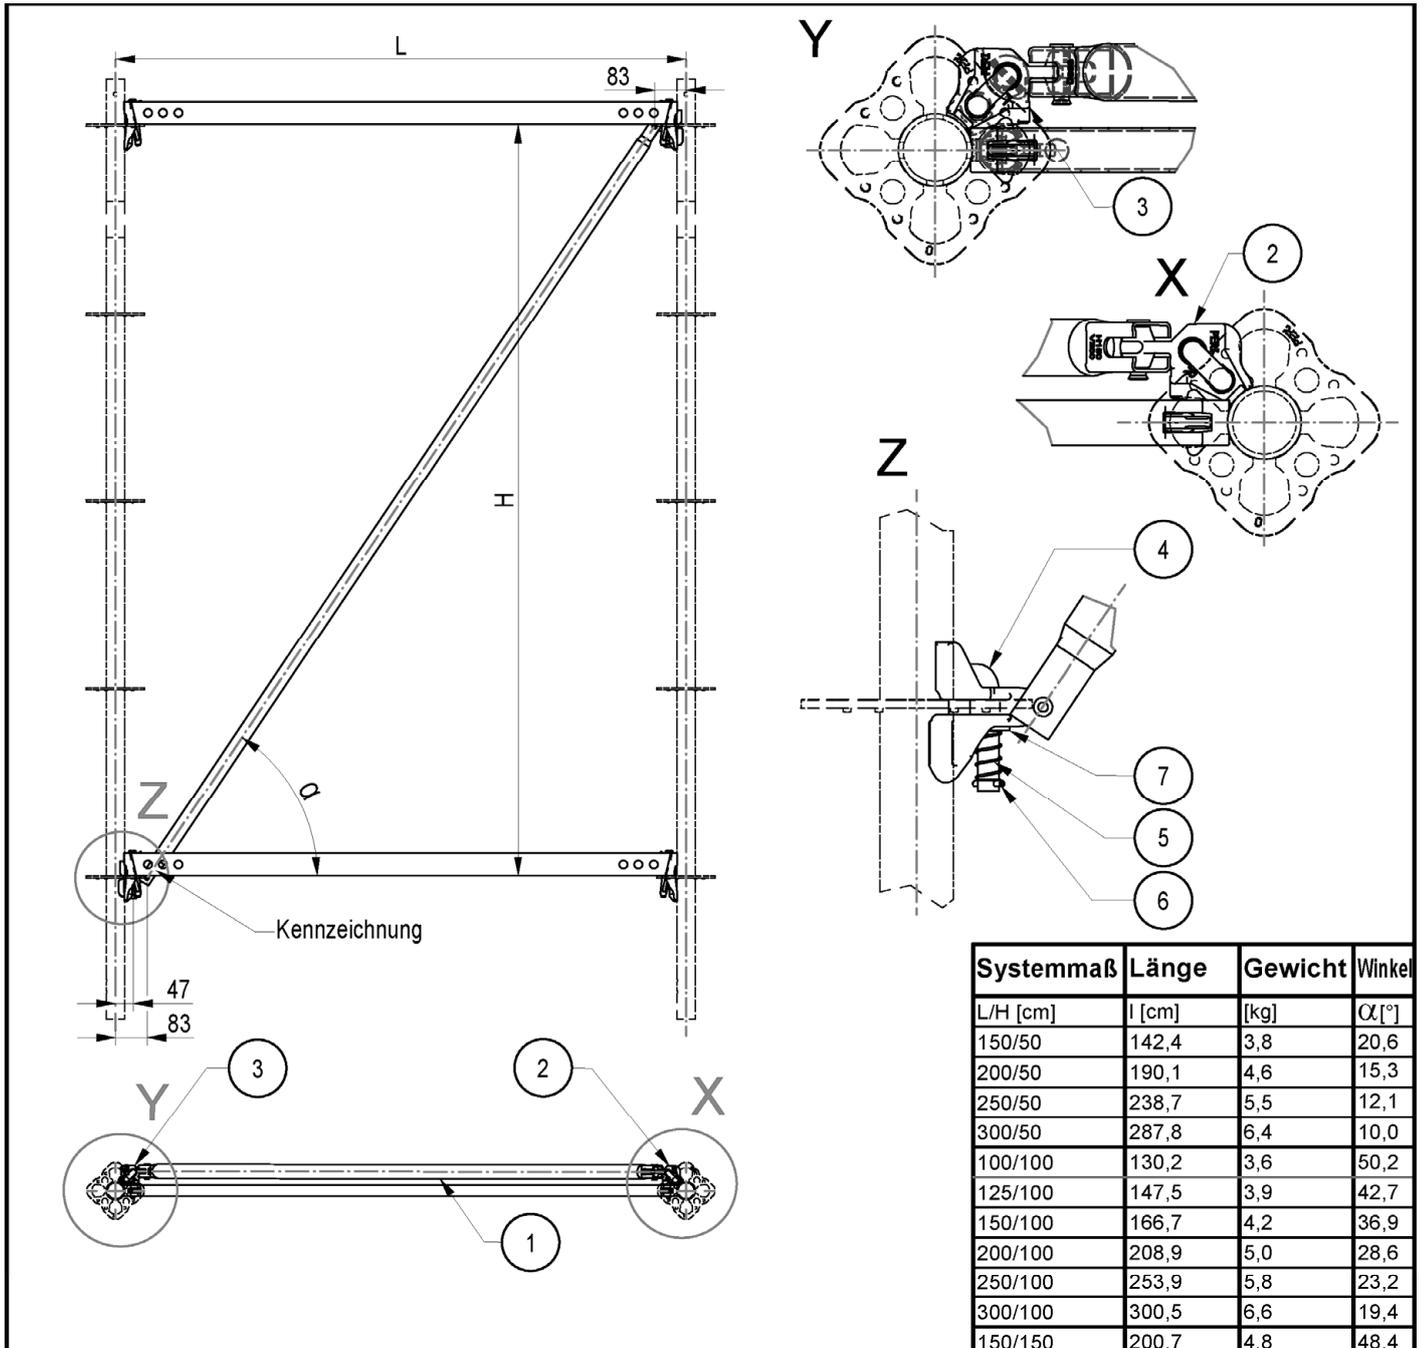

Systemmaß	Länge	Gewicht	Winkel
L/H [cm]	l [cm]	[kg]	α [°]
150/50	142,4	3,8	20,6
200/50	190,1	4,6	15,3
250/50	238,7	5,5	12,1
300/50	287,8	6,4	10,0
100/100	130,2	3,6	50,2
125/100	147,5	3,9	42,7
150/100	166,7	4,2	36,9
200/100	208,9	5,0	28,6
250/100	253,9	5,8	23,2
300/100	300,5	6,6	19,4
150/150	200,7	4,8	48,4
200/150	236,9	5,5	39,3
250/150	277,4	6,2	32,7
300/150	320,6	7,0	27,9
75/200	208,4	5,0	73,7
100/200	216,7	5,1	67,4
125/200	227,4	5,3	61,6
150/200	240,4	5,5	56,3
200/200	271,4	6,1	47,5
250/200	307,4	6,7	40,6
300/200	347,0	7,4	35,2


Bauteil mit im DIBt hinterlegten Unterlagen

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	ROHR UBK-2	RO 38X2	S235JRH	min R _{eH} 320N/mm ²
2	KOPF UBK-2 RECHTS		GUSSTEIL	A027.***A1127
3	KOPF UBK-2 LINKS		GUSSTEIL	A027.***A1127
4	BOLZEN UBK-2	RD 14	S355J2	A027.***A1127
5	DRUCKFEDER		1.4310	
6	SPANNHUELSE	4X26	STAHL	DIN EN ISO 8752
7	SCHEIBE	14	200HV	DIN EN ISO 7089

Gerüstsystem "PERI UP T 72"

KNOTENDIAGONALE UBK-2

Anlage A,
 Seite 122

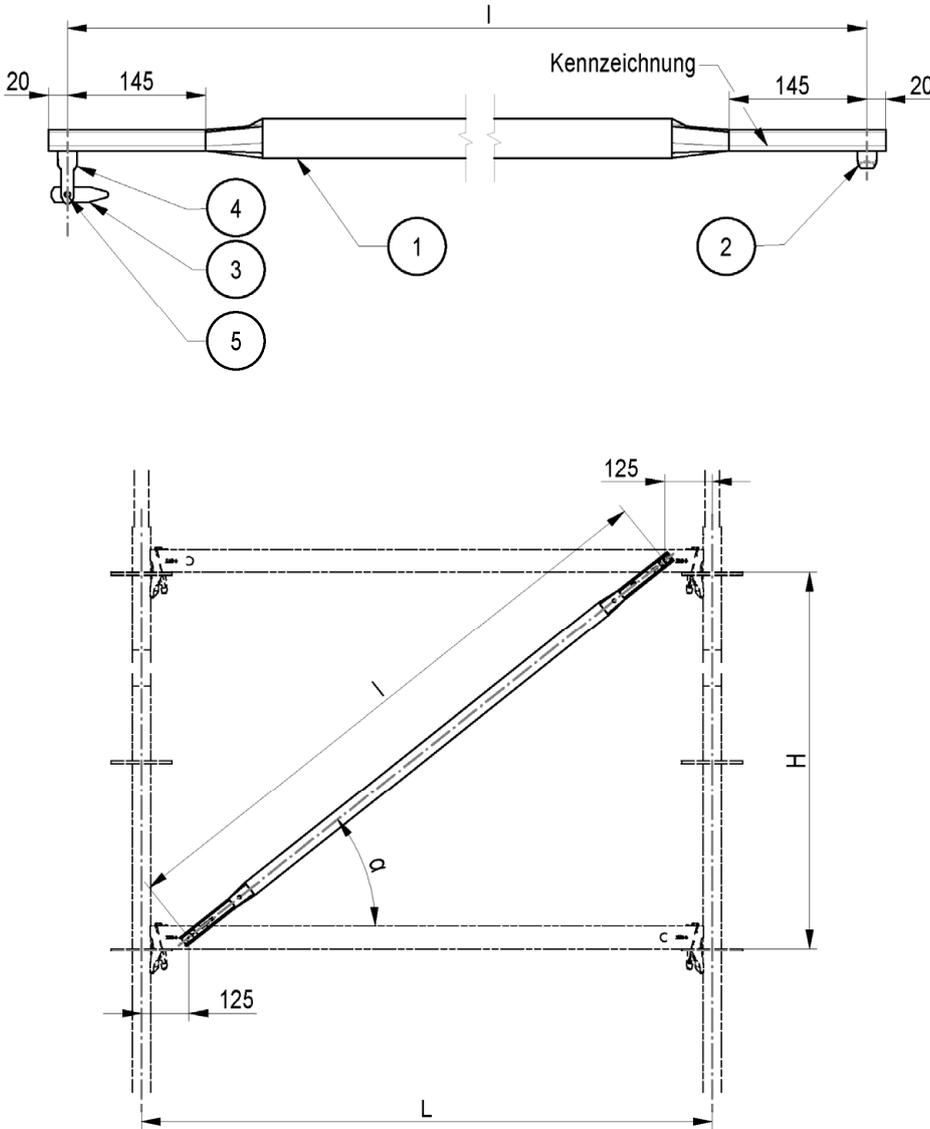

Systemmaß	Länge	Gewicht	Winkel
L/H [cm]	l [cm]	[kg]	α [°]
50/ 50	55,9	1,4	63,4
67/ 50	65,3	1,6	50,0
75/ 50	70,7	1,7	45,0
100/ 50	90,1	2,1	33,7
125/ 50	111,8	2,6	26,6
150/ 50	134,7	3,0	21,8
175/ 50	158,1	3,5	18,4
200/ 50	182,0	4,0	15,9
225/ 50	203,7	4,4	14,2
250/ 50	230,5	4,9	12,5
275/ 50	255,0	5,4	11,3
300/ 50	279,5	5,9	10,3
50/100	103,0	2,4	76,0
67/100	108,5	2,5	67,2
75/100	111,8	2,6	63,4
100/100	125,0	2,8	53,2
125/100	141,4	3,1	45,0
150/100	160,1	3,5	38,7
175/100	180,3	3,9	33,7
200/100	201,6	4,3	29,7
225/100	221,4	4,8	26,9
250/100	246,2	5,2	24,0
275/100	269,2	5,7	21,8
300/100	292,6	6,2	20,0
50/150	152,1	3,3	80,5
67/150	155,8	3,4	74,4
75/150	158,1	3,5	71,6
100/150	167,7	3,7	63,4
125/150	180,2	4,0	56,3
150/150	195,3	4,2	50,2
175/150	212,1	4,6	45,0
200/150	230,5	4,9	40,6
225/150	250,0	5,3	36,9
250/150	270,5	5,7	33,7
275/150	291,5	6,2	31,0
300/150	313,3	6,6	28,6
50/200	201,6	4,3	82,9
67/200	204,3	4,4	78,1
75/200	206,1	4,4	76,0
100/200	213,6	4,6	69,4
125/200	223,6	4,8	63,4
150/200	235,8	5,0	58,0
175/200	250,0	5,3	53,1
200/200	265,8	5,6	48,8
225/200	282,8	6,0	45,0
250/200	301,0	6,3	41,6
275/200	320,1	6,7	38,7
300/200	340,0	7,1	36,0



Bauteil mit im DIBt hinterlegten Unterlagen

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	ROHR UBL-2	RO 42,4X2,0	S235JRH	min R _{eH} 320N/mm ²
2	EINHAENGEFINGER UBL-2		S235JRF	A027.***A1128
3	SICHERUNG	FL 16X05	S235JRC+C	A027.***A1128
4	GABELBOLZEN UBL-2		S235JRF	A027.***A1128
5	SPANNSTIFT	6X18	STAHL	DIN EN ISO 8752

Gerüstsystem "PERI UP T 72"

RIEGELDIAGONALE UBL-2

Anlage A,
Seite 123

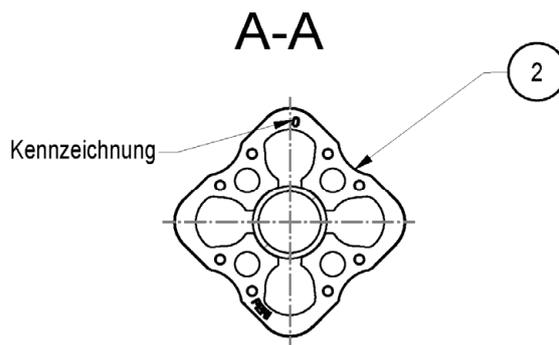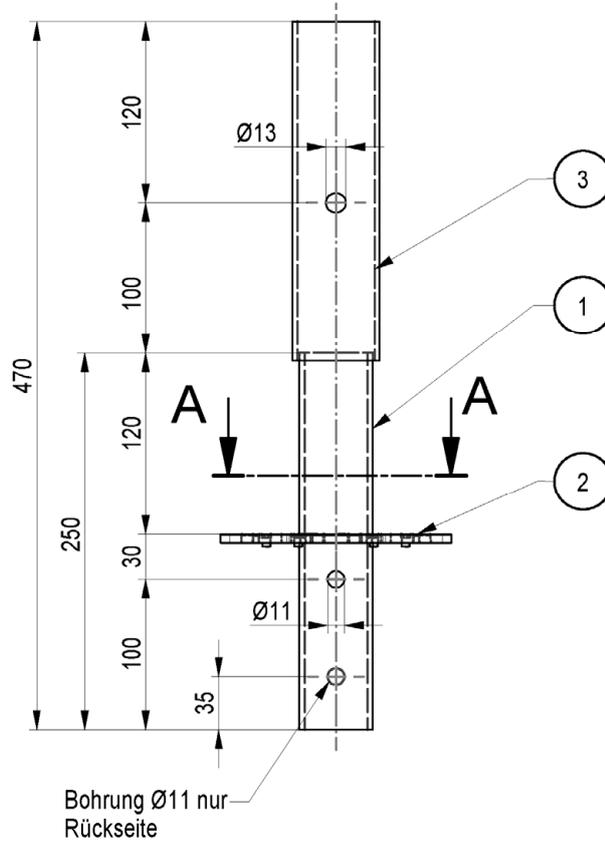

Bauteil mit im DIBt hinterlegten Unterlagen


Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	STIELROHR UVB 250	RO 48,3X3,6	S355J2H	
2	ROSETTE-2 152x120x6	BL 6	S460MC	A027.***A1109
3	AUFNAHME UVB 230	RO 57X3,2	S235JRH	

Gewicht
[kg]
2,3

Gerüstsystem "PERI UP T 72"

BASISSTIEL UVB 25

Anlage A,
 Seite 124

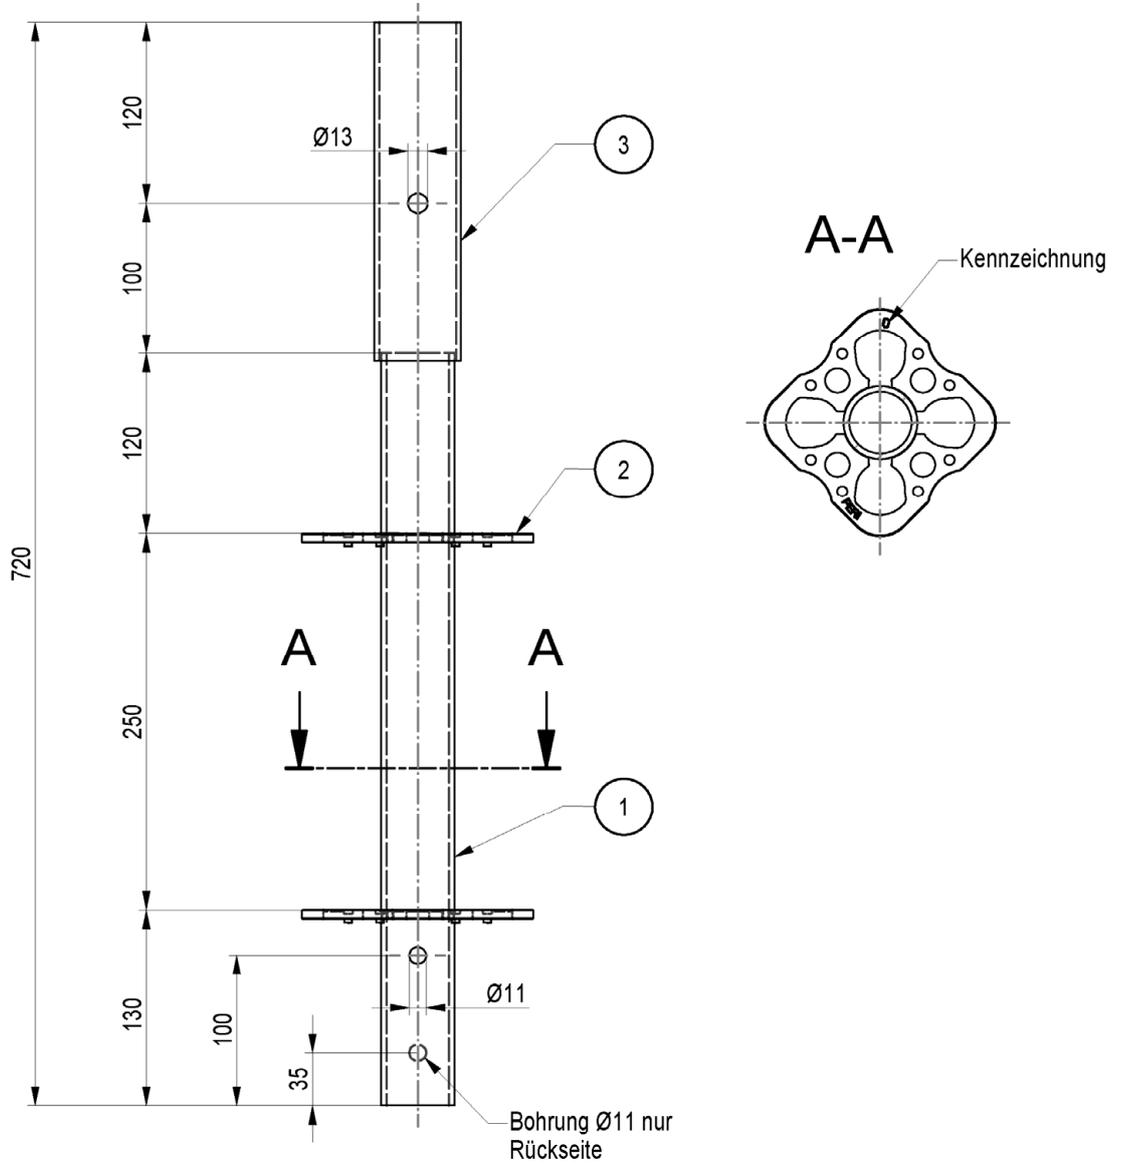


Bauteil mit im DIBt hinterlegten Unterlagen

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	STIELROHR UVB 500	RO 48,3X3,6	S355J2H	
2	ROSETTE-2 152x120x6	BL 6	S460MC	A027.***A1109
3	AUFNAHME UVB 230	RO 57 X3,2	S235JRH	

Gewicht
[kg]
3,98

Gerüstsystem "PERI UP T 72"				Anlage A, Seite 125
BASISSTIEL UVB 50				
Christian Leder	2023-03-13	Bauteil nach Z-8.22-863	Zeichnungsnummer:	A027.100A1216 0 1

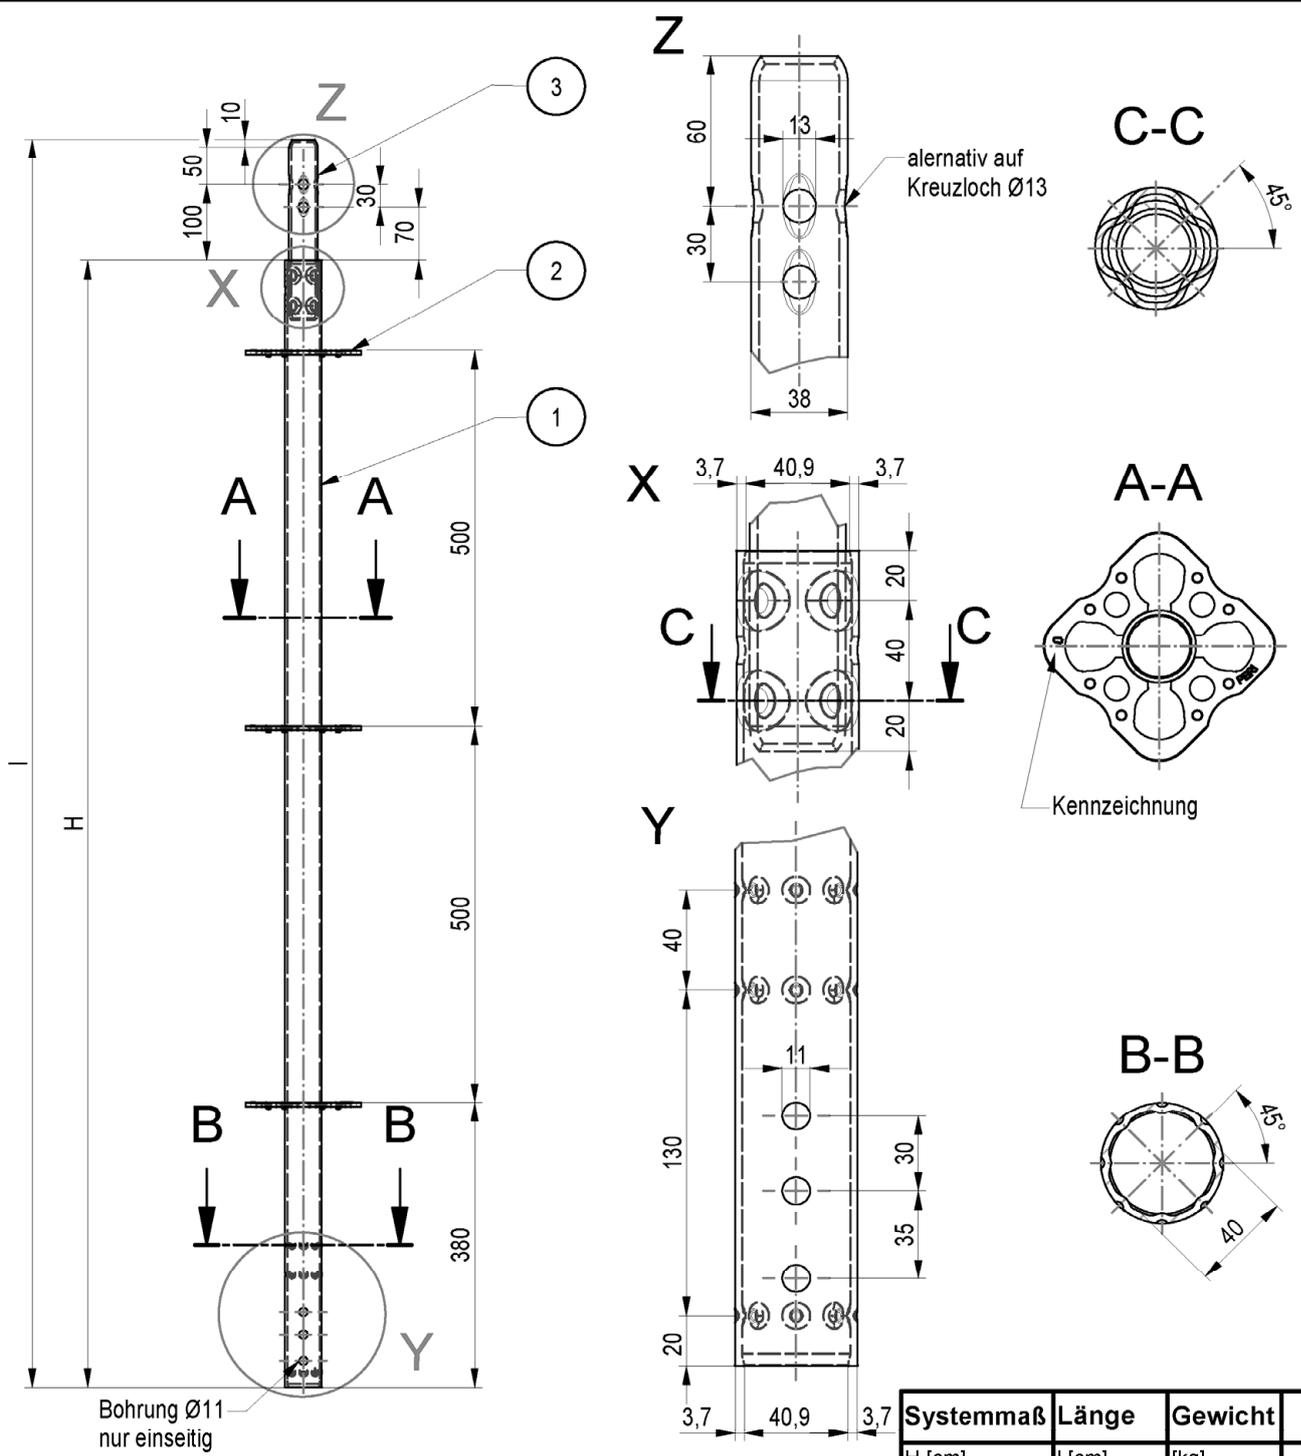

Bohrung Ø11
 nur einseitig


Bauteil mit im DIBt hinterlegten Unterlagen

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bem.
1	STIELROHR UVR-2	RO 48.3X2,7	S235JRH	min ReH 320N/mm ²
2	ROSETTE-2 152x120x6	BL 6	S460MC	A027.***A1109
3	ROHRZAPFEN 24-2	RO 38X3,2	S235JRH	min ReH 320N/mm ²

Systemmaß	Länge	Gewicht
H [cm]	l [cm]	[kg]
50	66	2,5
100	116	4,3
150	166	6,2
200	216	8,0
300	316	11,7
400	416	15,6

Gerüstsystem "PERI UP T 72"		Anlage A, Seite 126
VERTIKALSTIEL UVR-2		

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

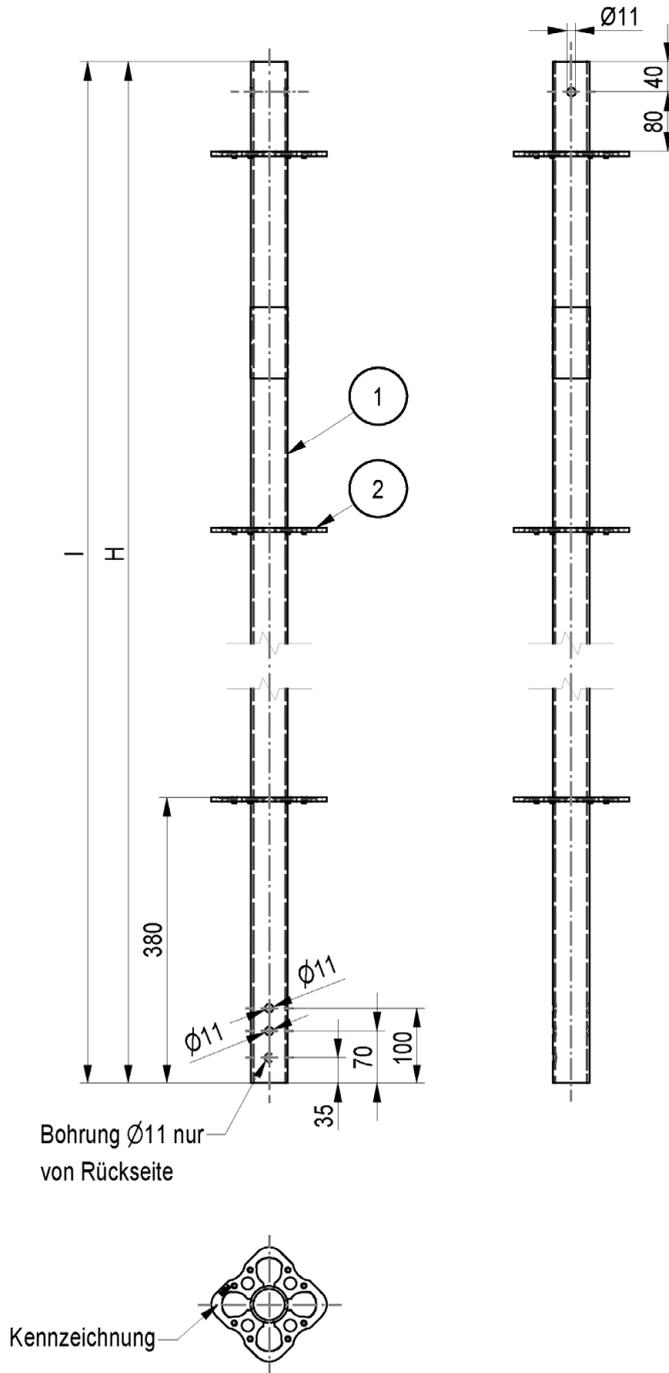

Bohrung Ø11 nur
 von Rückseite


Kennzeichnung

Systemmaß	Länge	Gewicht	
H [cm]	l [cm]	[kg]	
50	50	2,1	
100	100	4,2	
150	150	6,2	
200	200	8,4	
250	250	10,5	

Bauteil mit im DIBt hinterlegten Unterlagen

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	STIELROHR UVH	RO 48.3X3,2	S235JRH	min R _{eH} 320N/mm ²
2	ROSETTE-2 152x120x6	BL 6	S460MC	A027.***A1109

Gerüstsystem "PERI UP T 72"		Anlage A, Seite 127				
KOPFSTIEL UVH-2						
Christian Leder	2023-03-13	Bauteil nach Z-8.22-863	Zeichnungsnummer:	A027.100A1213	0	1

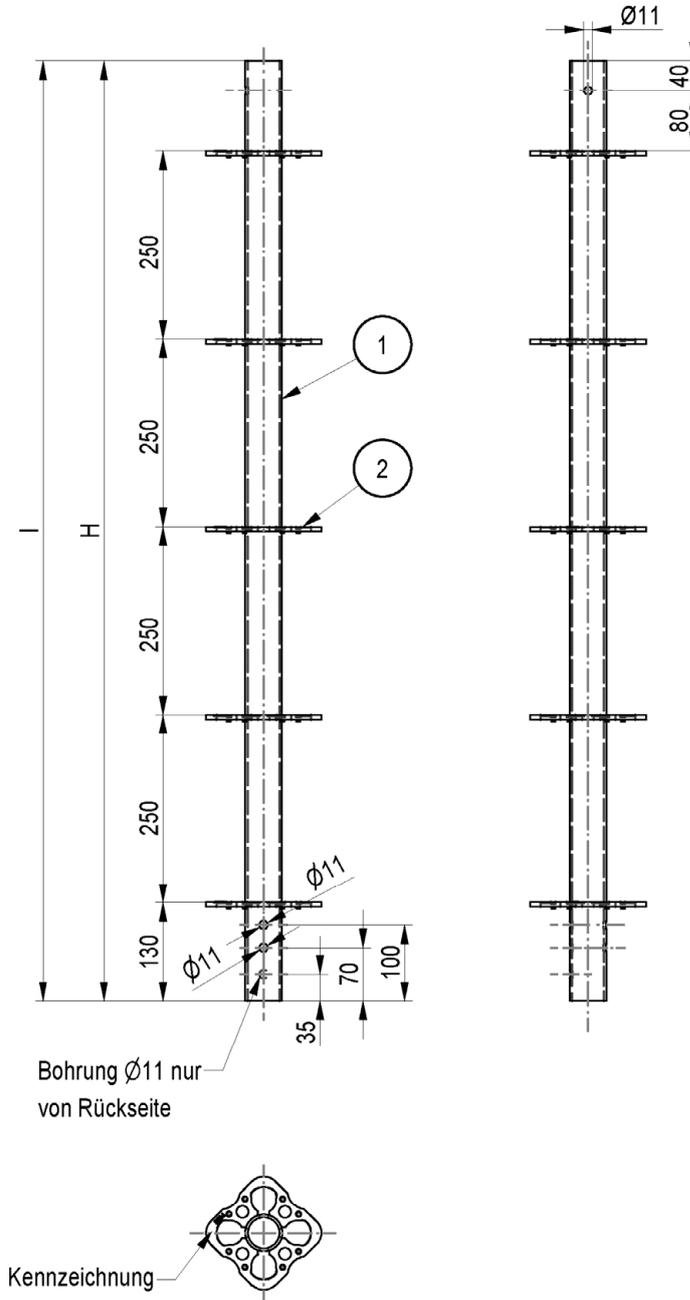

Bauteil mit im DIBt hinterlegten Unterlagen


Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung	Systemmaß	Länge	Gewicht	
1	STIELROHR UVH	RO 48.3X3,2	S235JRH	min R _{eH} 320N/mm ²	H [cm]	l [cm]	[kg]	
2	ROSETTE-2 152x120x6	BL 6	S460MC	A027.***A1109	125	125	6,1	

Gerüstsystem "PERI UP T 72"

KOPFSTIEL UVH-2 125

Anlage A,
 Seite 128

Christian Leder	2023-03-13	Bauteil nach Z-8.22-863	Zeichnungsnummer:	A027.100A1215	0	1
-----------------	------------	-------------------------	-------------------	---------------	---	---

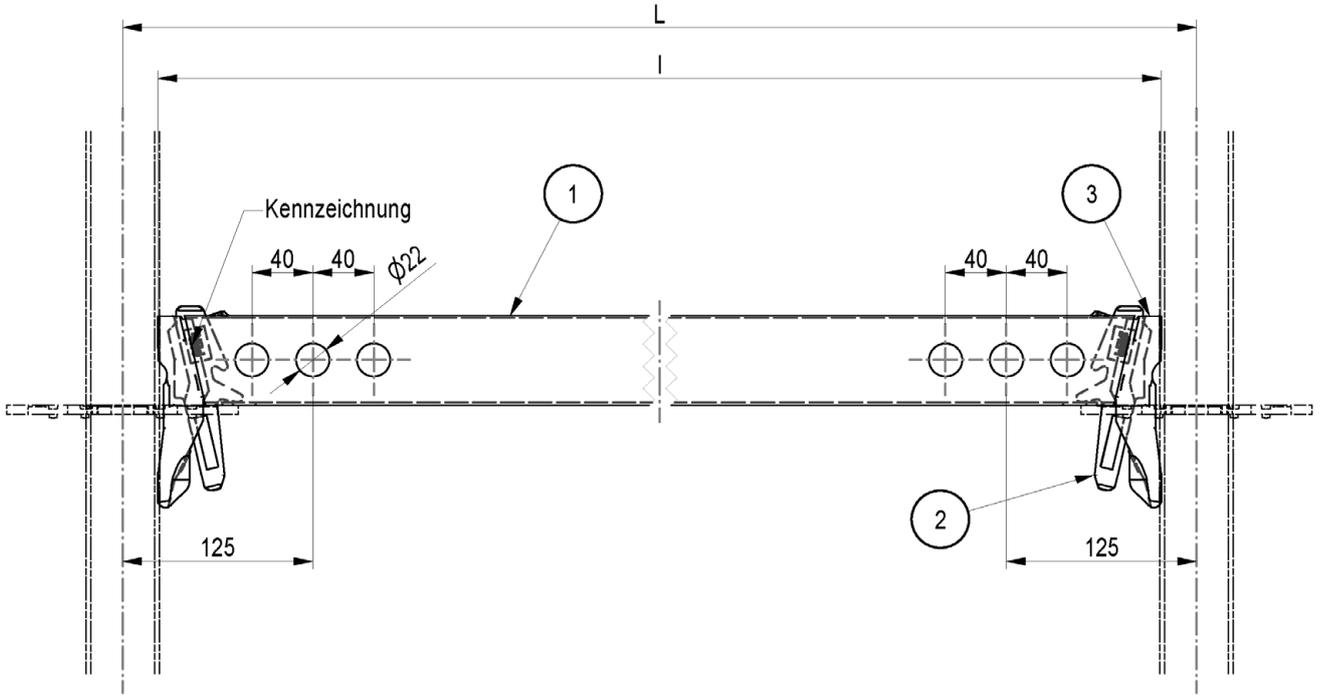

Systemmaß	Länge	Gewicht	
L [cm]	l [cm]	[kg]	
37,5	32,7	1,8	
50	45,2	2,1	
67	62,2	2,6	
72	67,2	2,7	
75	70,2	2,8	
104	99,2	3,5	
150	145,2	4,7	
175	170,2	5,4	
200	195,2	6,1	
225	220,2	6,7	
250	245,2	7,4	
275	270,2	8,0	
300	295,2	8,7	
400	395,2	11,3	



Bauteil mit im DIBt hinterlegten Unterlagen

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	RIEGELPROFIL UH PLUS	RR 60X30X2	S355J0H	A027.***A1124
2	KEIL UH PLUS		S355J2D altern. S355J2	A027.***A1112
3	RIEGELKOPF UH PLUS		S355J2D	A027.***A1112

Gerüstsystem "PERI UP T 72"

HORIZONTALRIEGEL UH-2

Anlage A,
 Seite 129

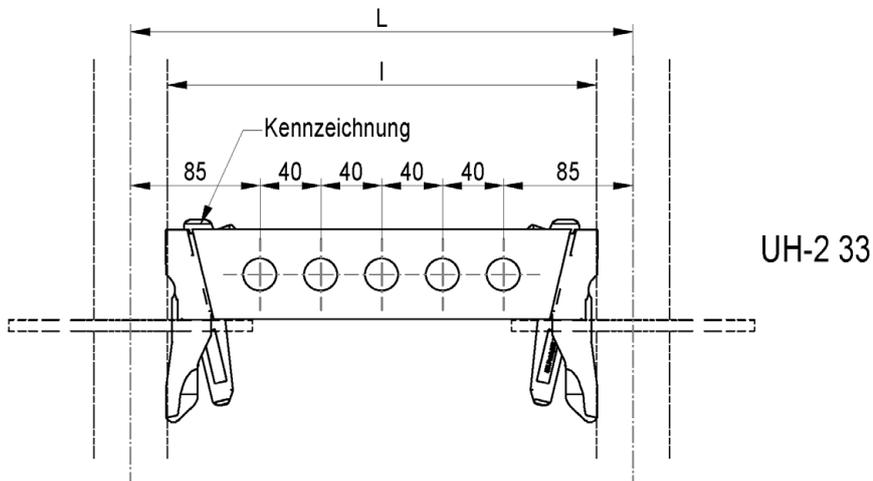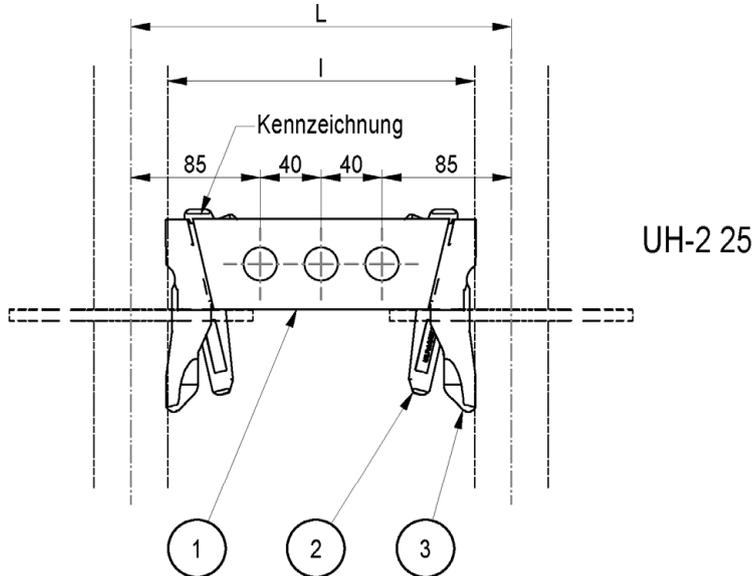

Bauteil mit im DIBt hinterlegten Unterlagen


Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung	Systemmaß	Länge	Gewicht
1	RIEGELPROFIL UH PLUS	RR 60X30X2	S355J0H	A027.***A1124			
2	KEIL UH PLUS		S355J2D altern. S355J2	A027.***A1112	L [cm]	l [cm]	[kg]
3	RIEGELKOPF UH PLUS		S355J2D	A027.***A1112	25	20,2	1,4
					33	28,2	1,6

Gerüstsystem "PERI UP T 72"

HORIZONTALRIEGEL UH-2 25 / UH-2 33

Anlage A,
 Seite 130

Christian Leder	2023-03-13	Bauteil nach Z-8.22-863	Zeichnungsnummer:	A027.100A1311	0	1
-----------------	------------	-------------------------	-------------------	---------------	---	---

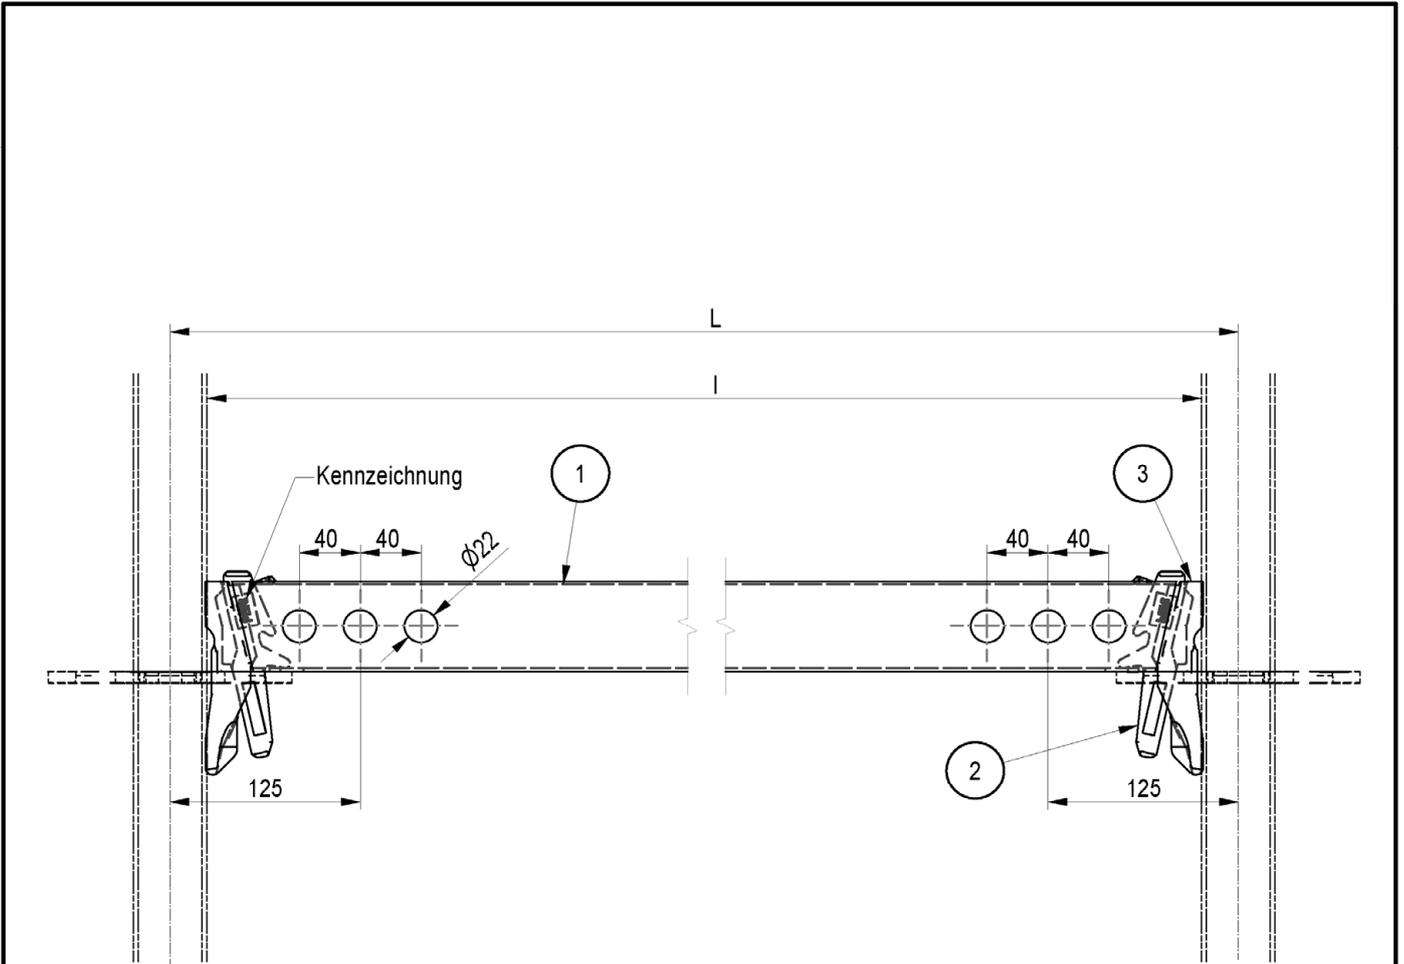

Bauteil mit im DIBt hinterlegten Unterlagen



Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung	Systemmaß	Länge	Gewicht
1	RIEGELPROFIL UHE	RR 60X30X2,4	S460MH	A027.***A1125			
2	KEIL UH PLUS		S355J2D altern. S355J2	A027.***A1112	L [cm]	l [cm]	[kg]
					100	95,2	3,7
3	RIEGELKOPF UH PLUS		S355J2D	A027.***A1112	125	120,2	4,5

Gerüstsystem "PERI UP T 72"

HORIZONTALRIEGEL UH-2 100 / UH-2 125

Anlage A,
 Seite 131

Christian Leder	2023-03-13	Bauteil nach Z-8.22-863	Zeichnungsnummer:	A027.100A1312	0	1
-----------------	------------	-------------------------	-------------------	---------------	---	---

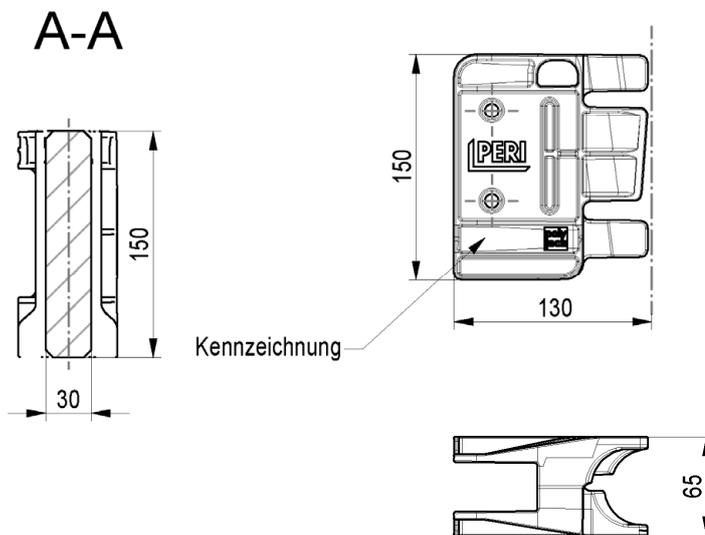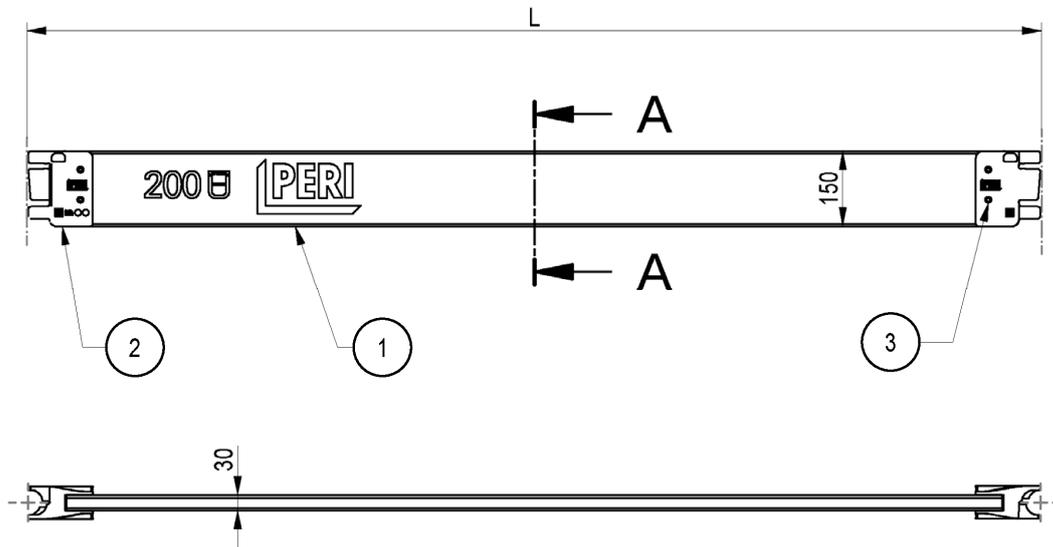


Systemmaß	Gewicht	
L [cm]	[kg]	
50	1,14	
67	1,5	
75	1,68	
100	2,21	
125	2,76	
150	3,28	
175	3,83	
200	4,35	
225	4,89	
250	5,41	
275	5,95	
300	6,48	

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	BORDBRETT UPF	SCHNITTHOLZ	NADELHOLZ S10	
2	BORDBRETTBESCH. KUNSTSTOFF		PP-C T20 GRAU	RAL 7035
3	ROHRNIET	B 8X0,75	STAHL	

Gerüstsystem "PERI UP T 72"				Anlage A, Seite 132
BORDBRETT HOLZ UPF				
Christian Leder	2023-03-13	Bauteil nach Z-8.22-863	Zeichnungsnummer:	A027.100A1603 0 1

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

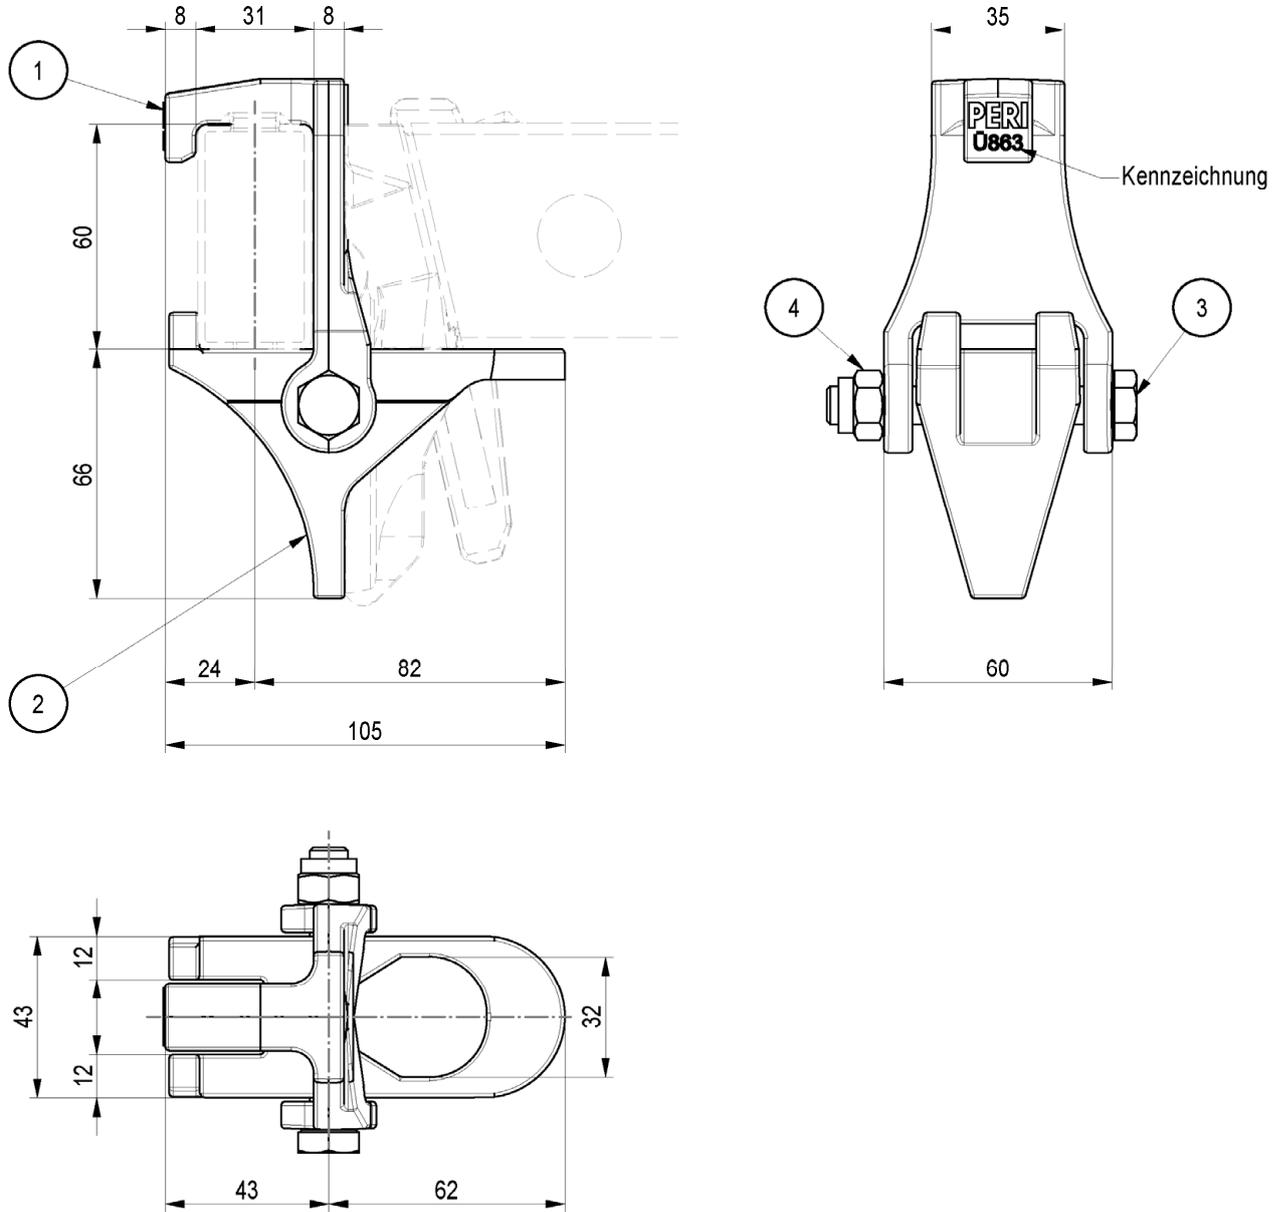

Pos.	Benennung	Halbzeug	Werkstoff	Bemerkung
1	RIEGELHAKEN UHA-2 OBEN		EN-GJMB-450-6 altern. GE240	GUSSTEIL
2	RIEGELHAKEN UHA-2 UNTEN		EN-GJMB-450-6 altern. GE240	GUSSTEIL
3	SKT-SCHRAUBE	M10x80	8.8 VZ	
4	SKT-MUTTER	M 10	8 VZ	

Gewicht
[kg]
0,8

Gerüstsystem "PERI UP T 72"

RIEGELAUFNHME UHA-2

Anlage A,
 Seite 133

Christian Leder	2023-03-13	Bauteil nach Z-8.22-863	Zeichnungsnummer:	A027.100A1416	0	1
-----------------	------------	-------------------------	-------------------	---------------	---	---

B.1 Allgemeines

In der Regelausführung darf das Gerüstsystem "PERI UP T 72" mit Feldweiten $l \leq 3,0\text{ m}$ für Arbeitsgerüste der Lastklassen ≤ 3 nach DIN EN 12811-1:2004-03 sowie, unter Berücksichtigung der Regelungen von Abschnitt B.2, als Fang- und Dachfangerüst verwendet werden. Der Einsatz eines Schutzdachs nach Abschnitt B.11 ist in der Regelausführung nachgewiesen.

Die oberste horizontale Ebene (Gerüstlage) darf nicht höher als 24 m, zuzüglich Spindelauszuglänge (Unterkante Endplatte bis Oberkante Spindelmutter), über Geländeoberfläche liegen. Das Gerüstsystem ist in der Regelausführung für den Arbeitsbetrieb in einer Gerüstlage nach der Regelung von DIN EN 12811-1:2004-03, Abschnitt 6.2.9.2 vor "teilweise offener" Fassade mit einem Öffnungsanteil von maximal 60 % und vor geschlossener Fassade bemessen. Bei der Ermittlung der Windlast ist ein Standzeitfaktor von $\chi = 0,7$, der eine maximale Standzeit von 2 Jahren voraussetzt, berücksichtigt worden. Die Bekleidung des Gerüsts mit Netzen oder Planen ist in der Regelausführung nachgewiesen. Die Nachweise netzbekleideter Gerüste gelten für Gerüste, bei denen der aerodynamische Kraftbeiwert der Gesamtkonstruktion (Netz + Gerüst) $C_{f,L,gesamt} = 0,6$ und $C_{f,H,gesamt} = 0,2$ nicht übersteigt.

Ohne weitere Nachweise darf die Regelausführung nur verwendet werden, wenn in den Gerüstfeldern jeweils nur Lasten wirken, die nicht größer sind als die maßgebenden Verkehrslasten nach DIN EN 12811-1:2004-03, Tabelle 3.

Für die Regelausführung des Gerüstsystems "PERI UP T 72" ist in Abhängigkeit der verwendeten Verankerung folgende Bezeichnung nach DIN EN 12810-1:2004-03 zu verwenden:

Bei Verwendung von kurzen Ankern:

Gerüst EN 12810 – 3D – SW06/300 – H2 – B – LS

Bei Verwendung von langen Ankern:

Gerüst EN 12810 – 3D – SW06/300 – H1 – B – LS

Innerhalb der Regelausführung werden verschiedene Ausstattungsvarianten unterschieden, die in Anlage B, Seiten 14 und 15 tabellarisch zusammengefasst sind.

Zur Sicherung gegen abhebende Windkräfte sind bei Bauwerken mit Dachneigungen $\leq 20^\circ$ die obersten Gerüstebenen bis zur nächsten verankerten Ebene unterhalb der obersten verankerten Ebene zugfest, z.B. durch Fallstecker oder Steckbolzen entsprechend Bild 1a, sowie an Bauwerken mit innenliegenden Ecken entsprechend Bild 1b zu verbinden.

B.2 Fang- und Dachfangerüst

In der Regelausführung darf das Gerüstsystem als Fang- und Dachfangerüst mit einer Fanglage der Klasse FL1 und als Dachfangerüst mit Schutzwänden der Klasse SWD 1 nach DIN 4420-1:2004-03 verwendet werden. Bei Verwendung der Schutzwand ist jeder Ständerzug in der obersten Gerüstebene zu verankern, wobei jeder zweite Rahmenzug mit einem Gerüsthalter oder Dreiecksanker verankert werden muss.

Die konstruktive Ausbildung als Dachfangerüst mit Schutzwand ist entsprechend Anlage C, Seite 31 auszuführen.

Es darf ein Schutznetz verwendet werden. Das Schutznetz ist nach DIN EN 1263-1:2015-03 mit einer Maschenweite von 100 mm und einer Seilstärke von 5 mm auszuführen.

Durchstiege dürfen nicht in Konsolen eingebaut werden.

Gerüstsystem "PERI UP T 72"	Anlage B, Seite 1
Regelausführung – Allgemeiner Teil	

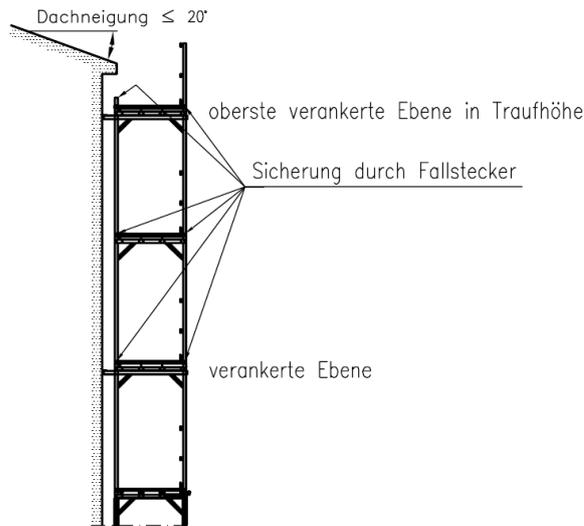


Bild 1a: Beispiel für die zugfeste Verbindung der Gerüstebenen bei abhebenden Windkräften

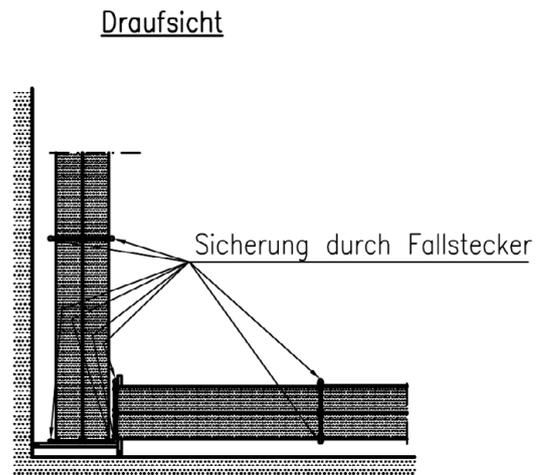


Bild 1b: Beispiel für die zugfeste Verbindung der Gerüstebenen bei abhebenden Windkräften an Bauwerken mit innenliegenden Ecken

B.3 Bauteile

Die vorgesehenen Bauteile sind der Tabelle B.1 zu entnehmen. Außerdem dürfen auch Stahlrohre und Kupplungen nach DIN EN 12811-1:2004-03 entsprechend den Festlegungen in Anlage C verwendet werden.

Außer der in Abschnitt 3.2.5.1 angegebenen Spindeln dürfen andere leichte Gerüstspindeln der Spindelgruppe B nach DIN 4425:2017-04 mit einem Außendurchmesser von $d = 38,8 \text{ mm}$ verwendet werden.

B.4 Aussteifung

In allen horizontalen Ebenen (Gerüstlagen) sind durchgehend je Gerüstfeld zwei Belagtafeln-Stahl UDS 32 einzubauen.

Bei einem Leitengang sind anstelle der Belagtafeln Leitengangtafeln bzw. Durchstiegsbeläge zu verwenden.

Zur Aussteifung der äußeren vertikalen Ebene sind Vertikaldiagonalen zu verwenden, wobei je nach Ausstattungsvariante zusätzliche Aussteifungen mit Längsriegel und Vertikaldiagonalen vorzusehen sind. Dabei dürfen einer Diagonalen höchstens 5 Gerüstfelder zugeordnet werden.

B.5 Verankerung

Die Verankerungen sind mit Gerüsthaltern auszuführen.

Die Gerüsthalter sind je nach Ausstattungsvariante und konstruktiven Erfordernissen entweder

- nur am inneren Vertikalrahmenstiel mit Normalkupplungen ("einstieliger" Gerüsthalter) oder
- am inneren und äußeren Vertikalrahmenstiel mit Normalkupplungen (Gerüsthalter) oder
- als Ankerpaar im Winkel von 90° (Dreiecksanker) nur am inneren Vertikalrahmenstiel mit Normalkupplungen oder
- nur am inneren Vertikalrahmenstiel mit Normalkupplungen als Druckabstützung

zu befestigen (vgl. Anlage B, Seiten 7 und 8). Die Dreiecksanker dürfen nicht am Rand eines Gerüsts verwendet werden.

Die Gerüsthalter sind in unmittelbarer Nähe der von Vertikalrahmen und Gerüstböden gebildeten Knotenpunkte anzubringen. Abweichend hiervon darf eine Ankerebene bis zu 30 cm versetzt vom Knotenpunkt angeordnet werden.

Gerüstsystem "PERI UP T 72"

Regelausführung – Allgemeiner Teil

Anlage B,
 Seite 2

Die in den Bauwerksfronten zur Aufnahme der Ankerkräfte anzuordnenden Befestigungsmittel müssen mindestens für die in Anlage B, Seiten 9 und 10 angegebenen Ankerkräfte ausgelegt sein. Die dort angegebenen charakteristischen Werte sind für den Nachweis der Weiterleitung der Lasten in die Ankerpunkte mit dem Teilsicherheitsbeiwert γ_F (i.d.R. $\gamma_F = 1,5$) zu multiplizieren.

In Abhängigkeit von der Ausstattungsvariante sind folgende Ankerraster möglich, siehe auch Anlage B, Seite 6:

a) 8 m-versetztes Ankerraster:

Jeder Vertikalrahmenzug ist in vertikalen Abständen von 8 m zu verankern; die Verankerungen benachbarter Vertikalrahmenzüge sind dabei um den halben Abstand vertikal versetzt anzuordnen. In der obersten Gerüstlage ist jeder Vertikalrahmenzug zu verankern; jede zweite Verankerung darf entfallen, wenn der Vertikalrahmenzug in der Ebene unterhalb der obersten Ebene verankert ist.

b) 4 m-versetztes Ankerraster:

Jeder Vertikalrahmenzug ist in vertikalen Abständen von 4 m zu verankern; die Verankerungen benachbarter Vertikalrahmenzüge sind dabei um den halben Abstand vertikal versetzt anzuordnen.

c) 2 m- Ankerraster:

Jeder Vertikalrahmenzug ist in vertikalen Abständen von 2 m zu verankern (jeder Knoten).

In Abhängigkeit von der Ausstattungsvariante sind ggf. zusätzliche Verankerungen erforderlich.

Bei der Errichtung von Gebäuden darf die oberste Arbeitsebene die oberste verankerte Ebene um 2 m überragen (vgl. Anlage C, Seite 20).

B.6 Fundamentlasten

Die in Anlage B, Seiten 11 und 12 angegebenen und dargestellten Auflagerkräfte müssen in der Aufstellebene aufgenommen und weitergeleitet werden. Zusätzliche Lasten infolge von Ergänzungsbauteilen und Ausstattungen sind dort bereits berücksichtigt. Die Auflagerkräfte sind als charakteristische Werte angegeben. Für den Nachweis der Weiterleitung der Lasten in die Aufstandsfläche sind die angegebenen Werte mit dem Teilsicherheitsbeiwert γ_F (i.d.R. $\gamma_F = 1,5$) zu multiplizieren.

B.7 Durchgangsrahmen

Durchgangsrahmen dürfen nur in Verbindung mit unbedeckten Gerüsten verwendet werden.

Bei Verwendung von Durchgangsrahmen sind zusätzliche Aussteifungen mit Diagonalen und Längsriegel entsprechend den Angaben in Anlage C, Seiten 8, 18, 19 und 36 erforderlich.

Die konstruktive Ausbildung des Durchgangsrahmens ist nach Anlage C, Seiten 36 und 37 auszuführen.

Bei der Errichtung von Fußgängerdurchgängen muss das Lichtraumprofil entsprechend DIN EN 12810-1:2004-03, Abschnitt 7.3.6.3 ausgebildet sein.

B.8 Überbrückung

Die Überbrückungsträger dürfen bei unbedeckten Gerüsten zur Überbrückung von Toreinfahrten o. ä. bei Wegfall der unter der Überbrückung befindlichen Gerüstlagen eingesetzt werden.

Die konstruktive Ausbildung der einzelnen Überbrückungsvarianten ist nach folgenden Anlagen auszuführen:

- Überbrückung (5,0) 6,0 m: nach Anlage C, Seite 16 und
- Überbrückung 8,0 m: nach Anlage C, Seite 17.

Zusätzlich sind die Angaben der Anlage C, Seiten 33 bis 35 zu beachten.

B.9 Innenliegender und außenliegender Leitergangsaufstieg / Treppenaufstieg

Vorrangig sollten vorgestellte Treppenaufstiege nach Anlage C, Seiten 37 und 38 verwendet werden.

Alternativ dürfen vorgestellte Leiternaufstiege nach Anlage C, Seite 38 oder innere Leitergänge verwendet werden. Ein innenliegender Leitergangsaufstieg ist gemäß Aufbau- und Verwendungsanleitung auszuführen

Gerüstsystem "PERI UP T 72"

Regelausführung

Anlage B,
 Seite 3

Zusätzliche Maßnahmen zur Verankerung des Gerüsts bei außenliegenden Gerüstaufstiegen sind zu beachten. Zusätzliche Maßnahmen zur Verankerung und Aussteifung des Gerüsts sind nach Anlage C, Seiten 39 bis 41 zu beachten.

Die vorgestellten Aufstiegsfelder selbst dürfen nicht bekleidet werden.

B.10 Eckausbildung

Außenecken sind nach Anlage C, Seite 42 und Außenecken nach Anlage C, Seite 43 auszuführen. Für Innenecken sind die Regelungen zur Sicherung gegen abhebende Windkräfte aus Abschnitt B.1 zu beachten.

B.11 Schutzdach

Das Schutzdach darf nur auf der Außenseite eines Gerüsts in einer Gerüstlage eingesetzt werden. Die konstruktive Ausbildung ist den Anlagen der jeweiligen Ausstattungsvariante zu entnehmen, vgl. auch Anlage C, Seite 32. Der Belag ist bis an das Gebäude zu verlegen.

B.12 Verbreiterungskonsole

Auf der Innenseite des Gerüsts dürfen in allen Gerüstlagen die Verbreiterungskonsolen UCB 32 eingesetzt werden.

Auf der Außenseite des Gerüsts dürfen die Konsolen UCB 32, UCB 72 und UCB 104 nur in einer Gerüstlage verwendet werden. Die Konsolen UCB 104 sind mit Konsolabstützungen UCP zu versehen. Die konstruktive Ausbildung einschließlich Verankerung ist nach Anlage C, Seite 30 auszuführen. Durchstiege dürfen nicht in Konsolen eingebaut werden.

B.13 Oberste Arbeitsebene unverankert

Bei der Errichtung von Gebäuden darf bei unbekleideten Gerüsten die oberste Arbeitsebene die oberste verankerte Ebene entsprechend Anlage C, Seite 20 um 2 m überragen (oberste Arbeitsebene unverankert). Die oberste Arbeitsebene darf sich in diesem Zwischenzustand im Rahmen der nachgewiesenen Regelausführung maximal in einer Höhe von $H = 22\text{ m}$ befinden (ohne Spindelauszug). Weiterhin sind alle Stöße der Vertikalstiele in den drei obersten Lagen durch Fallstecker oder Steckbolzen zu sichern. Zusätzliche Maßnahmen zur Verankerung und Aussteifung des Gerüsts sind zu beachten.

Tabelle B.1: Gerüstbauteile für die Regelausführung

Bezeichnung	Anlage A, Seite
Fußspindel UJB	1
Basisrahmen Stahl UVF 72/124	5
T-Rahmen UVT 72/200	8
Rohr UV 165	11
Längsdiagonale UBF	12
Durchgangsrahmen UVG 176/240	13
Durchgangsrahmen UVG 104/240	14
Belagtafel-Stahl UDS 32, L = 150, 200, 250, 300	15
Belagtafel-Stahl UDS 72 / UDS 104	16
Leitergangtafel UAL 64X300/3 und UAL 64x250/3	17
Leiter UEL 200	18
Leitergangtafel UAL-2 64X300/3	19
Leitergangtafel UAL-2 64X250/3	20
Durchstiegsbelag UAL-2 64X200/3	21
Belagspaltleiste UD 7	22
Belagspaltleiste UD 11	23
Belagriegelzapfen UES	26

Gerüstsystem "PERI UP T 72"

Regelausführung – Allgemeiner Teil

Anlage B,
 Seite 4

Tabelle 1: (Fortsetzung)

Bezeichnung	Anlage A, Seite
Schutzdachanschluss UPC	29
Konsole UCB 32	30
Konsole UCB 72	31
Konsole UCB 104	32
Konsolabstützung UCP	33
Bordbrett Holz UPT	34
Bordbrett Holz UPT-2	35
Bordbrett Holz UPT-3	36
Geländerpfosten UVP 100	37
Geländerholm UPG	39
Geländerholm UPG 400	40
Stirnseitengeländer UPX 32	41
Stirnseitengeländer UPX 72	42
Stirnseitengeländer UPX 104	43
Gitterträger-Stahl ULS 50	45
Gitterträger-Stahl ULS 70	46
Gitterträger - Alu ULA 50 HD	47
Gitterträger - Alu ULA 70 HD	48
Schiebereiter ULB 50/70	50
Fallstrecker 48/57	51
Steckbolzen D48/D57	52
Schutzwand UPP	53
Gerüsthalter UWT	54
Distanzhalter UEC 10	55
Leiter UEL mit Haken	58
Riegeldiagonale UBL	79
Kupplungsdiagonale UBC-2	83
Horizontalriegel UH	91
Horizontalriegel UH Plus	92
Kupplungsbelagriegel UHC	97
Gerüsttreppe UAS 64x250/200	100
Gerüsttreppe UAS 64x300/200	101
Podestblech UAB 30	103
Treppengeländer UAG	104
Geländer UAH	105
Horizontalriegel UH-2	129

Gerüstsystem "PERI UP T 72"

Regelausführung – Allgemeiner Teil

Anlage B,
 Seite 5

1. Allgemeines

Für die Verwendung des Gerüsts PERI UPT 72 nach den Festlegungen der EN 12811 sind auf den folgenden Seiten gemäß nachgewiesenen Regelausführungsfällen für Breitenklasse SW06 / Feldgänge L = 3,0 m die Ankerraster für die Lastklasse 3 mit unterschiedlichen Ausstattungsvarianten dargestellt.

Aus diesen Ankerrastern sind Art und Anzahl der Anker, Anzahl der Diagonalen und Horizontalriegel sowie die maximal mögliche Ausspindelung abzulesen.

Zur besseren Übersicht sind die Ausstattungsvarianten auf vier Grundvarianten bezogen:

Grundvariante 1

Für unbekleidetes Gerüst vor offener und geschlossener Fassade ohne Innenkonsole. 8 m versetztes Ankerraster.

Grundvariante 2

Für unbekleidetes Gerüst vor offener und geschlossener Fassade mit Innenkonsole. 8 m versetztes Ankerraster.

Grundvariante 3

Für Gerüste mit Netzen vor geschlossener Fassade. 8 m versetztes Ankerraster.

Grundvariante 4


Für Gerüste mit Netzen vor offener Fassade und für Gerüste mit Planen vor geschlossener oder offener Fassade. 4 m versetztes Ankerraster.

Bei der Benutzung gilt folgendes:

- Die Anker, Vertikaldiagonalen und Horizontalriegel der Grundvarianten sind immer einzubauen (in den Varianten grau gezeichnet).
- Zusätzlich sind bei Einbau von Ergänzungsbauanteilen weitere Anker, Vertikaldiagonalen oder Horizontalriegel erforderlich, die dann zusätzlich in schwarz dargestellt sind.
- Abweichend von der Darstellung in den Ankerrastern dürfen die dort gezeigten Außenkonsolen in jeder beliebigen, insgesamt aber nur in einer Lage an das Gerüst angebaut werden.

Für alle Ankerraster gilt:


- Gerüst mit maximaler Aufbauhöhe von 24 m zuzüglich Spindelauszugslänge und Stielhöhe am Basisrahmen von 0,18 m.
- In jeder Ankerlage sind mindestens zwei Gerüsthalter oder ein Dreiecksanker einzubauen.
- Einsetzbar für Lastklasse LC3 Arbeitsbetrieb auf einer Gerüstlage.
- Gerüst vor offener oder geschlossener Fassade (die Ansichtsfläche darf bei offener Fassade bis zu 60% aus Öffnungen bestehen).
- Den Tabellen auf den folgenden Seiten sind die Ankerkräfte und Auflagerkräfte zu entnehmen.
- Bei Gerüsten mit weniger als 5 Feldern müssen die Randstiele mindestens alle 4 m verankert werden. Bei Gerüsten mit 5 oder mehr Feldern sind die beiden folgenden Varianten zulässig:

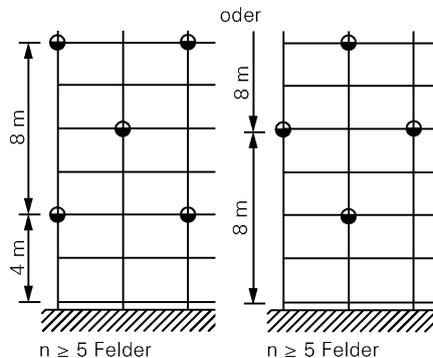

Ersatz von Gerüsthaltern durch Dreiecksanker auf allen Ebenen:


Für die Grundvarianten 1, 2 und 4 sind bei den Ankerrastern mit Gerüsthaltern (Index a) die Alternativen mit Dreiecksankern (Index b) dargestellt.

Für die Grundvarianten 3 wurden die Alternativen nicht dargestellt. Dort dürfen Gerüsthalter durch Dreiecksanker (in Kombination mit einstielligen Gerüsthalter) entsprechend unserem Bild auf allen Ankerlagen ersetzt werden.

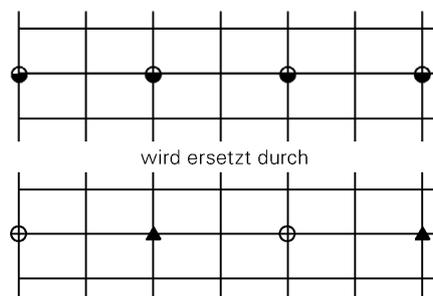


Ersatz von Gerüsthaltern durch Dreiecksanker auf einzelnen Ebenen:

Bei allen Varianten können auf einzelnen Ankerlagen Gerüsthalter durch Dreiecksanker nach folgendem Bild ersetzt werden:

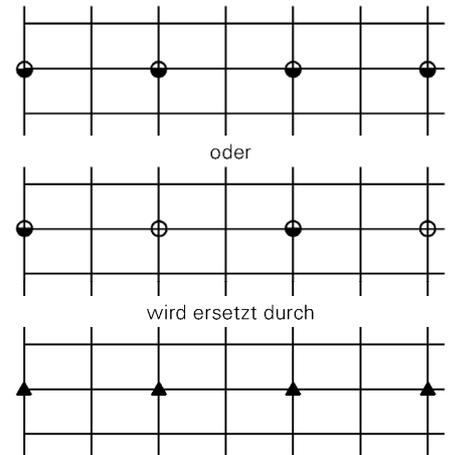

Ähnlich kann bei Ankerlagen mit Außenkonsolen, mit oder ohne Schutzwänden und Schutzdächern, verfahren werden:

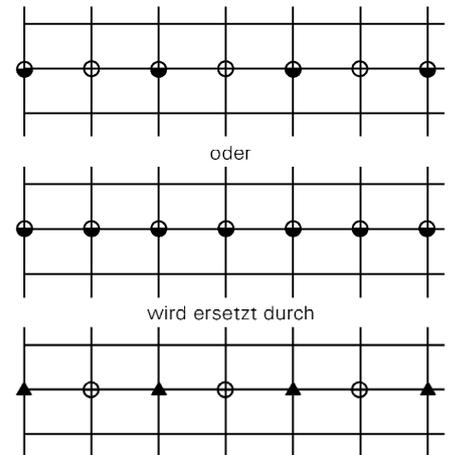

Gerüste mit weniger als 5 Feldern:

In der Ankerlage von Schutzwänden, Schutzdächern, Außen- oder Innenkonsolen sind mindestens drei Gerüsthalter oder zwei Dreiecksanker anzuordnen. Jeder Randständer ist in vertikalen Abständen von höchstens 4 m zu verankern.

Gerüste mit weniger als 3 Feldern:

In der Ankerlage von Schutzwänden sind mindestens zwei Dreiecksanker anzuordnen.

Gerüstsystem "PERI UPT 72"		Anlage B, Seite 6
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS		
Allgemeines		
2018-03-04		T72:18-03-04_011

2. Verankerungen



Anker nehmen keine Vertikallasten auf!

Verankerungen sind fortlaufend mit dem Gerüstaufbau einzubauen. Befestigung mit Schrauben, mindestens M12, oder gleichwertiger Verbindung. Anzahl und Position der Anker ist den Ankerrastern zu entnehmen. Die Tragfähigkeit der Befestigungsmittel zwischen Gerüsthalter und Verankerungsgrund muss für die Ankerlasten aus den Tabellen nachgewiesen werden.



Im Ausnahmefall dürfen Verankerungen in höchstens einer Ankerlage bis zu 30 cm unterhalb des Belagriegels angeordnet werden.

Es ist sicherzustellen, dass ein evtl. entstehendes geringeres Durchgangsprofil, deutlich sichtbar gekennzeichnet wird.

2.1 Einstieliger Gerüsthalter





Gerüsthalter UWT (20) mit je einer Normalkupplung am T-Rahmen UVT (4) befestigen. Er nimmt Zug- und Druckkräfte rechtwinklig zur Fassade auf (A_{\perp}).

2.2 Gerüsthalter

Gerüsthalter UWT (20) mit je einer Normalkupplung an beiden Rohren des T-Rahmens UVT (4) befestigen. Er nimmt Zug- und Druckkräfte rechtwinklig und parallel zur Fassade auf (A_{\perp} , A_{\parallel}).



Gerüsthalter UWT möglichst nah am Riegel des T-Rahmens UVT montieren. So können Konsolen UCB (11) problemlos eingehängt und die größtmögliche Durchgangshöhe erreicht werden.

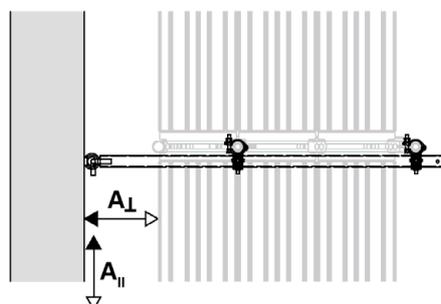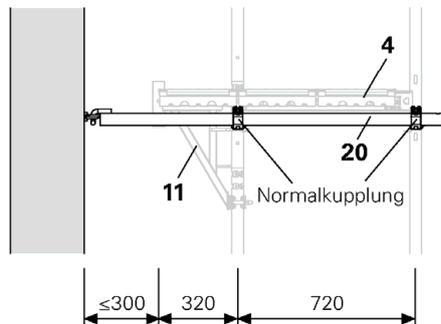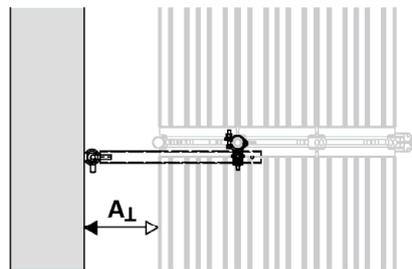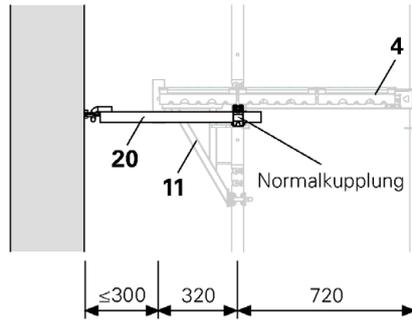

Gerüstsystem "PERI UPT 72"

EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS

Verankerungen

Anlage B,
 Seite 7



2018-03-04

T72:18-03-04_012

2.3 Dreiecksanker




Zwei Gerüsthalter UWT (20) werden unter ca. 45° zur Riegelachse mit Normalkupplungen befestigt. Dabei werden entweder:
 – beide Gerüsthalter am Rohr des T-Rahmens UVT (4) befestigt
 oder
 – der erste Gerüsthalter direkt am Rohr des T-Rahmens montiert und der zweite unter einem Winkel von ca. 90° mit dem ersten Gerüsthalter verbunden.

Dreiecksanker nehmen Zug- und Druckkräfte rechtwinklig und parallel zur Fassade auf (A_{\perp} und A_{\parallel}).

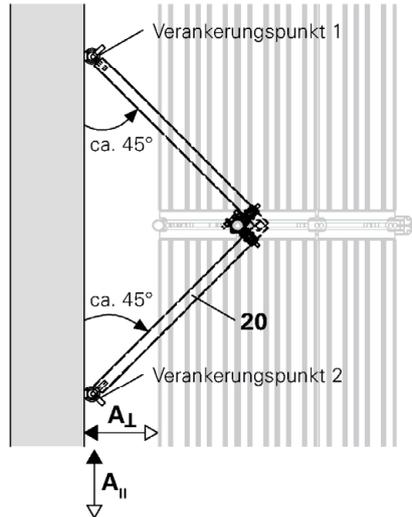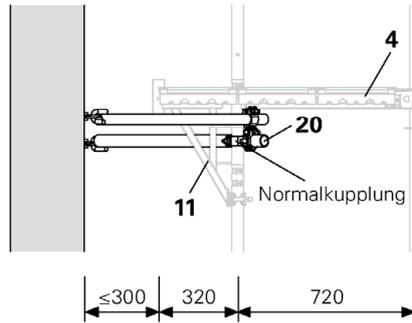

2.4 Druckfeste Abstützung

Der Gerüsthalter UWT (20) wird mit einer Normalkupplung am Rohr des T-Rahmens UVT (4) befestigt. Das hakenlose Rohr liegt stumpf an der Wand an. Bei diesem Einbau kann der Gerüsthalter nur Druckkräfte rechtwinklig zur Fassade aufnehmen (A_{\perp}).

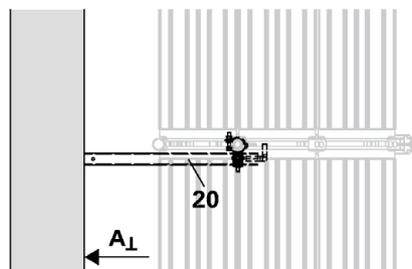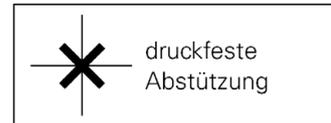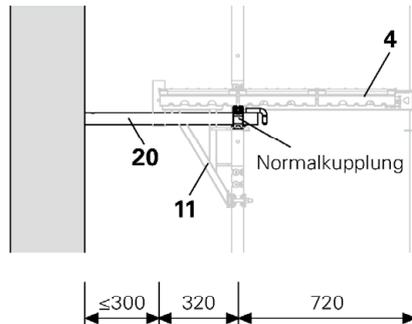

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

Gerüstsystem "PERI UPT 72"		Anlage B, Seite 8
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS		
Verankerungen		
2018-03-04		T72:18-03-04_013

3. Ankerkräfte

3.1 Verankerungen mit Gerüsthaltern

PERI UPT 72, Anwendung in Lastklasse 3 (2,0 kN/m ²)								
Ankeraster	Bekleidung	Feldlänge [m]	Ankerkräfte für (+ = Zugkraft / - = Druckkraft) **					
			Regelausführung offene Fassade		Regelausführung geschlossene Fassade			
			Gerüsthalter					
			⊕ A ₁ [kN]	⊕ A _n [kN]	⊕ A ₁ [kN]	⊕ A _n [kN]		
8,0 m versetzt	ohne	2,00	+/-2,4	1,4*	+/-0,9	1,4*		
		2,50	+/-2,9	1,4*	+/-1,0	1,4*		
		3,00	+/-3,4	1,4*	+/-1,1	1,4*		
	mit Netz	2,00	wegen der auftretenden Windkräfte nicht möglich		+/-1,8	1,2		
		2,50			+/-2,2	1,3		
		3,00			+/-2,7	1,4		
4,0 m	ohne	2,00	+/-1,3	1,4*	+/-0,4	1,4*		
		2,50	+/-1,5	1,4*	+/-0,5	1,4*		
		3,00	+/-1,7	1,4*	+/-0,6	1,4*		
	mit Netz	2,00	nicht möglich		+/-0,9	1,2		
		2,50			+/-1,1	1,3		
		3,00			+/-1,3	1,4		
4,0 m versetzt	mit Netz	2,00	+/-2,7	1,1	+/-0,9	0,6		
		2,50	+/-3,4	1,3	+/-1,1	0,7		
		3,00	+/-4,1	1,5	+/-1,4	0,7		
	mit Plane	2,00	nicht möglich		-3,9	+2,0	1,2	
		2,50			-4,9	+2,5	1,4	
		3,00			-5,9	+2,9	1,5	
2,0 m	mit Plane	2,00	-3,9	+3,5	1,2	-3,9	+1,0	1,2
		2,50	-4,9	+4,4	1,4	-4,9	+1,2	1,4
		3,00	-5,9	+5,3	1,5	-5,9	+1,5	1,5

offene Fassade – geschlossene Fassade hängt vom Verhältnis der Ansichtsfläche der Fassade A_g zur Ansichtsfläche der Fassade bei Abzug der Öffnungen A_n ab:
 $A_n/A_g = 1,0$: geschlossene Fassade
 $A_n/A_g = 0,4$: offene Fassade

* wenn nur ein durchgehender Gerüsthalter an jedem dritten Rahmenzug vorhanden ist (siehe z. B. Variante 1a), ist der Tabellenwert mit 1,5 zu multiplizieren.
 ** bei Schutzwänden ist der ungünstigere Wert von den Regelausführungen „offene“ und „geschlossene“ Fassade zu entnehmen.

Gerüstsystem "PERI UPT 72"		Anlage B, Seite 9
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS		
Ankerkräfte: Verankerungen mit Gerüsthaltern		
2018-03-04		T72:18-03-04_014

**3.2 Verankerungen mit Dreiecksankern
bzw. einsteligen Gerüsthaltern**



PERI UPT 72, Anwendung in Lastklasse 3 (2,0 kN/m ²)											
Ankerraster	Bekleidung	Feldlänge [m]	Ankerkräfte für (+ = Zugkraft / - = Druckkraft) **								
			Regelausführung offene Fassade				Regelausführung geschlossene Fassade				
			einstieliger Gerüsthalter		Dreiecksanker (je Verankerungspunkt)		einstieliger Gerüsthalter		Dreiecksanker (je Verankerungspunkt)		
			⊕ A ₁ [kN]	⊕ A' ₁ [kN]	⊕ A' ₂ [kN]	⊕ A ₁ [kN]	⊕ A' ₁ [kN]	⊕ A' ₂ [kN]			
8,0 m versetzt	ohne	2,00	+/-2,4	+/-1,4	1,4	+/-0,9	+/-1,4	1,4			
		2,50	+/-2,9	+/-1,5	1,5	+/-1,0	+/-1,4	1,4			
		3,00	+/-3,4	+/-1,7	1,7	+/-1,1	+/-1,4	1,4			
	mit Netz	2,00	wegen der auftretenden Windkräfte nicht möglich				+/-1,8	+/-1,2	1,2		
		2,50					+/-2,2	+/-1,3	1,3		
		3,00					+/-2,7	+/-1,4	1,4		
4,0 m	ohne	2,00	+/-1,3	+/-1,4	1,4	+/-0,4	+/-1,4	1,4			
		2,50	+/-1,5	+/-1,4	1,4	+/-0,5	+/-1,4	1,4			
		3,00	+/-1,7	+/-1,4	1,4	+/-0,6	+/-1,4	1,4			
	mit Netz	2,00	nicht möglich				+/-0,9	+/-1,3	1,2		
		2,50					+/-1,1	+/-1,3	1,3		
		3,00					+/-1,3	+/-1,4	1,4		
4,0 m versetzt	mit Netz	2,00	+/-2,7	+/-1,4	1,4	+/-0,9	+/-0,6	0,6			
		2,50	+/-3,4	+/-1,7	1,7	+/-1,1	+/-0,7	0,7			
		3,00	+/-4,1	+/-2,1	2,1	+/-1,4	+/-0,7	0,7			
	mit Plane	2,00	nicht möglich				-3,9	+2,0	+/-2,0	2,0	
		2,50					-4,9	+2,5	+/-2,5	2,5	
		3,00					-5,9	+2,9	+/-2,9	2,9	
2,0 m	mit Plane	2,00	-3,9	+3,5	+/-2,0	2,0	-3,9	+1,0	+/-2,0	2,0	
		2,50	-4,9	+4,4	+/-2,5	2,5	-4,9	+1,2	+/-2,5	2,5	
		3,00	-5,9	+5,3	+/-2,9	2,9	-5,9	+1,5	+/-2,9	2,9	

offene Fassade – geschlossene Fassade
hängt vom Verhältnis der Ansichtsfläche der
Fassade A_g zur Ansichtsfläche der Fassade
bei Abzug der Öffnungen A_n ab:
A_n/A_g = 1,0 : geschlossene Fassade
A_n/A_g = 0,4 : offene Fassade

** bei Schutzwänden ist der ungünstigere Wert von den
Regelausführungen „offene“ und „geschlossene“ Fassade
zu entnehmen.

Gerüstsystem "PERI UPT 72"	Anlage B, Seite 10
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS	
Ankerkräfte: Verankerungen mit Dreiecksankern	
2018-03-04	T72:18-03-04_015

4. Auflagerkräfte
4.1 Lastklasse 3

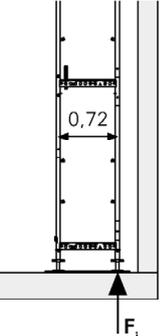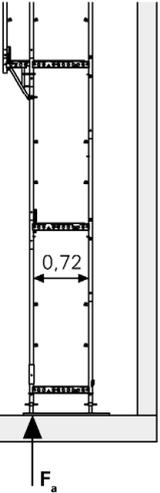PERI UPT 72, Anwendung in Lastklasse 3 (2,00 kN/m ²)					
	Ausstattung	Feldlänge [m]	Aufbauhöhe		
			24 m	16 m	8 m
	Innenstiel				
			F_i [kN]	F_i [kN]	F_i [kN]
	ohne Innenkonsolen	2,5	6,9	5,4	3,9
		3,0	7,9	6,2	4,6
	mit Innenkonsolen UC 33	2,5	12,8	10,1	7,5
		3,0	14,8	11,8	8,8
	Außenstiel				
			F_a [kN]	F_a [kN]	F_a [kN]
	ohne Außenkonsole	2,5	8,9	6,7	4,6
		3,0	10,3	7,8	5,4
	zusätzlich zu F_a [kN]				
	mit Außenkonsole UCB 32	2,5	1,9		
		3,0	2,3		
	mit Außenkonsole UCB 72	2,5	4,0		
		3,0	4,7		
	mit Außenkonsole UCB 104	2,5	6,3		
		3,0	7,4		
	Schutzwand (zusätzlich zur Konsole oder Rahmen)	2,5	0,6		
		3,0	0,7		
	Schutzdach auf Konsole UCB 72 (incl. Konsole UCB 72)	2,5	1,4		
3,0		1,6			
Schutzdach auf Konsole UCB 104 (incl. Konsole UCB104)	2,5	1,6			
	3,0	1,8			


Gerüstsystem "PERI UPT 72"			Anlage B, Seite 11
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS			
Auflagerkräfte: Lastklasse 3			
2018-03-04			T72:18-03-04_016

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

4.2 Durchgangsrahmen / Überbrückungen

PERI UPT 72, Anwendung in Lastklasse 3 (2,00 kN/m²)

Durchgangsrahmen

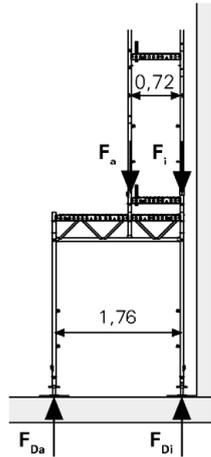


F_{Da}
[kN]

F_{Di}
[kN]

$0,4 \times F_a$

$F_i + 0,6 \times F_a$

Überbrückungen

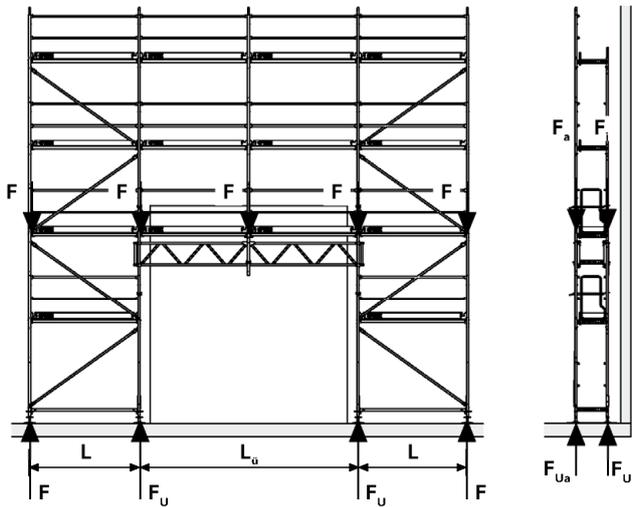

Feldlänge L
[m]

F_{Ua}
[kN]

F_{Ui}
[kN]

L_ü = 4,0 m

2,50

$1,30 \times F_a$

$1,30 \times F_i$

3,00

$1,20 \times F_a$

$1,20 \times F_i$

L_ü = 5,0 m

2,50

$1,50 \times F_a$

$1,50 \times F_i$

3,00

$1,35 \times F_a$

$1,35 \times F_i$

L_ü = 6,0 m

2,50

$1,70 \times F_a$

$1,70 \times F_i$

3,00

$1,50 \times F_a$

$1,50 \times F_i$

L_ü = 8,0 m

2,50

$2,10 \times F_a$

$2,10 \times F_i$

3,00

$1,85 \times F_a$

$1,85 \times F_i$

F_a und F_i für entsprechende
 Feldlänge L auswählen.

Gerüstsystem "PERI UPT 72"

EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS

Auflagerkräfte: Durchgangsrahmen – Überbrückungen

**Anlage B,
 Seite 12**

2018-03-04

T72:18-03-04_017

5. Tragfähigkeit des Gitterträgers

Die in der Tabelle angegebenen zulässigen Belastungen gelten nur bei Verwendung von Schiebereitern und Last-einleitung an den Knotenpunkten der Diagonalstreben.

Typ	Abstand der seitlichen Halterungen (siehe Abschnitt 14)			Stahl-Gitterträger ULS		Aluminium-Gitterträger ULA HD		
	Höhe/Länge [cm]	a ₁ [cm]	a ₂ [cm]	a ₃ [cm]	Einzellast in Feldmitte zul. F [kN]	Anschluss der Gurte mit Untergurt/ Obergurt [-]	Einzellast in Feldmitte zul. F [kN]	Anschluss der Gurte mit Untergurt/ Obergurt [-]
Spannweite L = 400 cm								
50/425	200	–	–	–	15,1	NK/NK	6,3	NK/NK
50/525	200	–	–	–	15,1	NK/NK	6,3	NK/NK
70/525	200	–	–	–	20,7	NK/NK	–	–
50/425	100	100	–	–	30,7	NK/NK	16,3	NK/NK
50/525	100	100	–	–	30,7	NK/UNK	16,3	NK/NK
70/525	100	100	–	–	31,1	NK/UNK	–	–
Spannweite L = 500 cm								
50/525	250	–	–	–	15,1	NK/NK	6,3	NK/NK
50/625	250	–	–	–	15,1	NK/NK	6,3	NK/NK
50/525	150	100	–	–	27,2	NK/NK	15,6	NK/NK
50/625	150	100	–	–	27,4	UNK/NK	15,6	NK/NK
70/525	250	–	–	–	20,7	NK/NK	–	–
70/625	250	–	–	–	20,7	NK/NK	–	–
70/525	150	100	–	–	29,1	UNK/NK	–	–
70/625	150	100	–	–	29,1	UNK/NK	–	–
Spannweite L = 600 cm								
50/625	300	–	–	–	8,8	NK/NK	3,5	NK/NK
70/625	300	–	–	–	12,1	NK/NK	–	–
70/825	300	–	–	–	12,1	NK/NK	5,0	NK/NK
50/625	150	150	–	–	17,5	NK/NK	11,5	NK/NK
70/625	150	150	–	–	23,5	NK/UNK	15,7	NK/UNK
50/625	100	100	100	100	23,2	NK/NK	13,1	NK/NK
70/625	100	100	100	100	26,8	NK/UNK	–	–
70/825	100	100	100	100	26,6	NK/UNK	15,9	NK/NK
Spannweite L = 800 cm								
70/825	400	–	–	–	5,4	NK/NK	2,2	NK/NK
70/825	200	200	–	–	11,5	NK/NK	7,0	NK/NK
70/825	100	150	150	–	17,5	NK/NK	11,5	NK/NK
70/825	4x100			–	22,5	NK/NK	13,2	NK/NK
Spannweite L = 800 cm, zwei Einzellasten im Abstand von 250 cm von den Auflagern								
70/825	250	300	250	–	2x 6,0	NK/NK	2 x 2,5	NK/NK
70/825	200	200	–	–	2x 7,5	NK/NK	2 x 4,0	NK/NK
70/825	150	150	150	–	2x 11,5	NK/NK	2 x 7,0	NK/NK
70/825	2x125 + 3x100 + 2x125			–	2x 14,6	UNK/NK	2 x 8,2	NK/NK

NK: Normalkupplung Klasse B nach DIN EN 74-1

UNK: Normalkupplung Klasse BB mit untergesetzter Normalkupplung Klasse BB (Kupplungskonfiguration BB/BB) nach DIN EN 74-1

Gerüstsystem "PERI UPT 72"		Anlage B, Seite 13
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS		
Tragfähigkeit des Gitterträgers		
2018-03-04		T72:18-03-04_019




6. Ausstattungsvarianten / 6.1 Lastklasse 3

LC3 – 2,00 kN/m ²	PERI UPT 72: LC3 – 2,0 kN/m ² B1: Übersicht Ausstattungsvarianten																							
	ohne											Netze				Plane								
	offen											geschlos- sen		offen		geschlos- sen		offen						
1a/b	1.1	1.2	1.3	1.4	2a/b	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10	2.11	2.12	3a/b	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	
Seite T 72:18-03-04_	41	43	44	45	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	62	64	66	67	69	70
alternativ mit ▲-Anker möglich	42					48												63						
Bekleidung																								
Fassade																								
Innenkonsole																								
Außenkonsole (nur eine in beliebiger Lage; in der obersten Lage mit Schutzwand bis zu einer Höhe von 2,0 m möglich)																								
Schutzwand auf Außenstiel oder Konsole																								
Schutzdach																								
Überbrückung																								
Durchgangsrahmen																								

- innerhalb dieser Aufbauvariante nicht zulässig
- x innerhalb dieser Aufbauvariante dargestellt und möglich
- m möglich mit zusätzlichen lokalen Verankerungen – aber nicht dargestellt
- n innerhalb dieser Aufbauvariante möglich – aber nicht dargestellt
- s innerhalb dieser Aufbauvariante mit Sondermaßnahmen dargestellt und möglich

Gerüstsystem "PERI UPT 72"	Anlage B, Seite 14
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS	
Ausstattungsvarianten: Lastklasse 3	
2018-03-04	T72:18-03-04_022

8. Legende

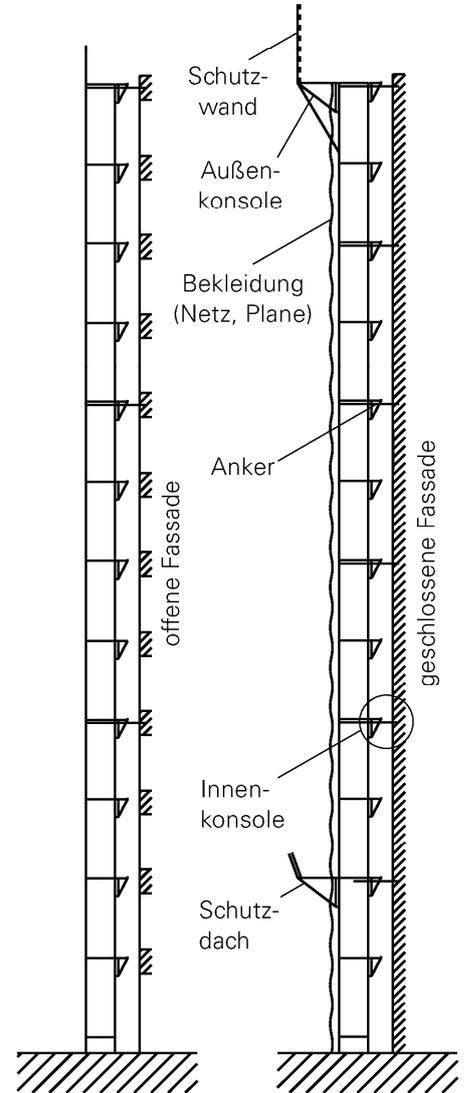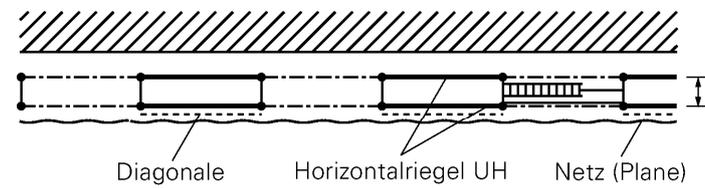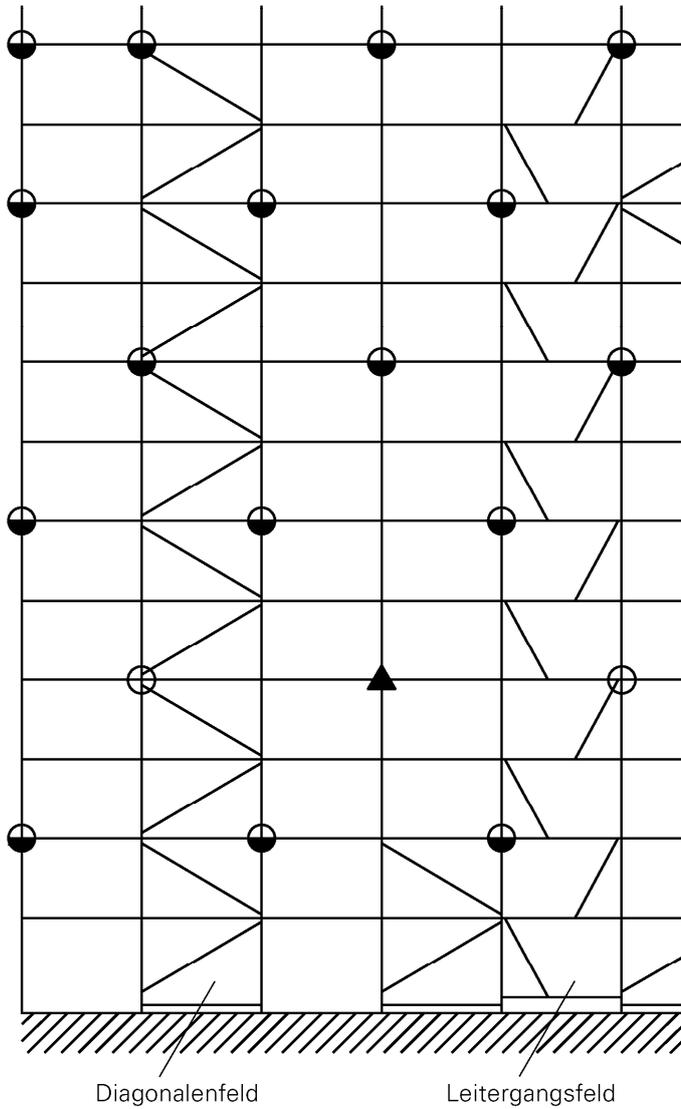

Ankertypen

- ⊕ einstieliger Gerüsthalter
- ⊕ Gerüsthalter
- ▲ Dreiecksanker
- * druckfeste Abstützung

Gerüstsystem "PERI UPT 72"

EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS

Legende

Anlage C,
 Seite 1

2018-03-04

T72:18-03-04_030

9. Erläuterung der Piktogramme



		Schutzdach	Überbrückung
	PERI UPT 72 Lastklasse 3 (2,0 kN/m ²)	 auf Konsole UCB 72	 6 m, mit Gitterträgern
	maximale Ausspindelung Höhe h (incl. Platte u. Mutter)	 auf Konsole UCB 72 mit Konsolabstützung	 8 m, mit Gitterträgern
	ohne Konsolen	 auf Konsole UCB 104	
Verbreiterungskonsolen		 auf Konsole UCB 104 mit Konsolabstützung	
	Außenkonsole UCB 32 oder UCB 72	Schutzwand	Gerüst mit Netz
	Außenkonsole UCB 104 mit Konsolabstützung	 auf Rahmen	 vor geschlossener Fassade
	Innenkonsolen UCB 32	 auf Konsole UCB 32	 vor offener Fassade (mit 60% Öffnung)
	Innenkonsolen UCB 32 und Außenkonsole UCB 32	 auf Konsole UCB 72 mit Konsolabstützung	Gerüst mit Plane
	Innenkonsolen UCB 32 und Außenkonsole UCB 72	 auf Konsole UCB 104 mit Konsolabstützung	 vor geschlossener Fassade
	Innenkonsolen UCB 32 und Außenkonsole UCB 104 mit Konsolabstützung	Durchgangsrahmen	 vor offener Fassade (mit 60% Öffnung)
Nicht dargestellte Anbauteile		 Durchgangsrahmen	
Schutzdach			
	auf Konsole UCB 72	Ausstattungsvarianten: möglich mit zusätzlichen lokalen Verankerungen vgl. Tabellen zu den Ausstattungsvarianten	
	auf Konsole UCB 104		

Gerüstsystem "PERI UPT 72"			Anlage C, Seite 2
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS			
Erläuterung der Piktogramme			
	2018-03-04		T72:18-03-04_031


Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

10. Ankerraster
10.1 Ankerraster – Lastklasse 3
Grundvariante 1a / LC3


Regelausführung:
 unbedecktes Gerüst vor offener oder
 geschlossener Fassade



oder



8 m versetztes Ankerraster

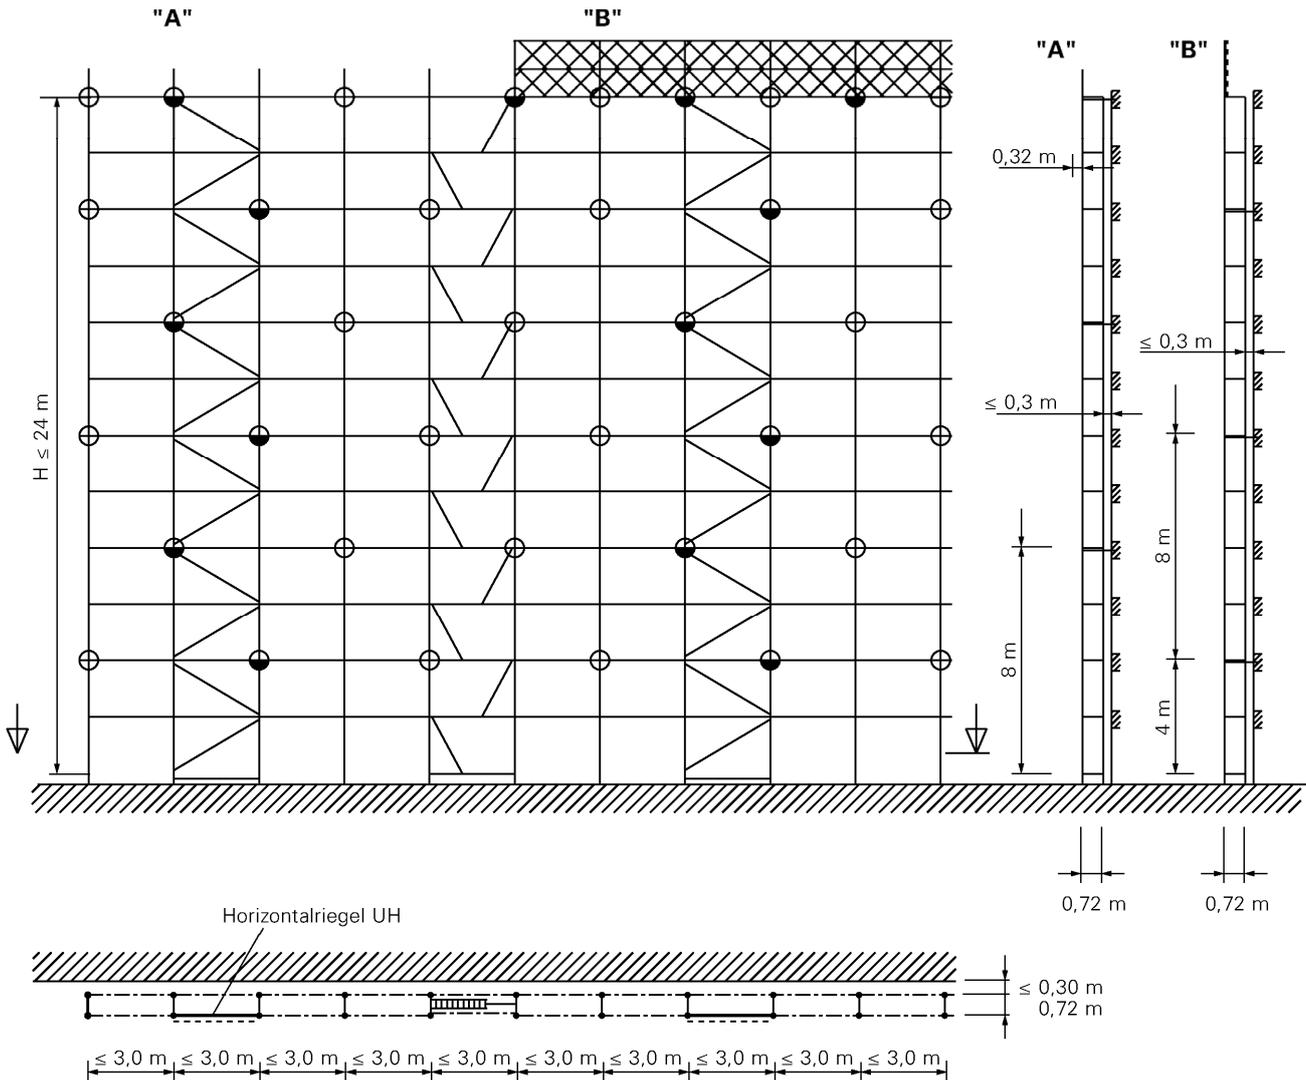


Hinweis: Seitenschutzbauteile sind nicht dargestellt.

- ⊕ einstelliger Gerüsthalter
- ⊙ Gerüsthalter


Gerüstsystem "PERI UPT 72"		Anlage C, Seite 3
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS		
Grundvariante 1a / LC3 – unbedeckt		
2018-03-04		T72:18-03-04_041

Grundvariante 1b / LC3

Regelausführung:
 unbekleidetes Gerüst vor offener oder geschlossener Fassade



8 m versetztes Ankerraster

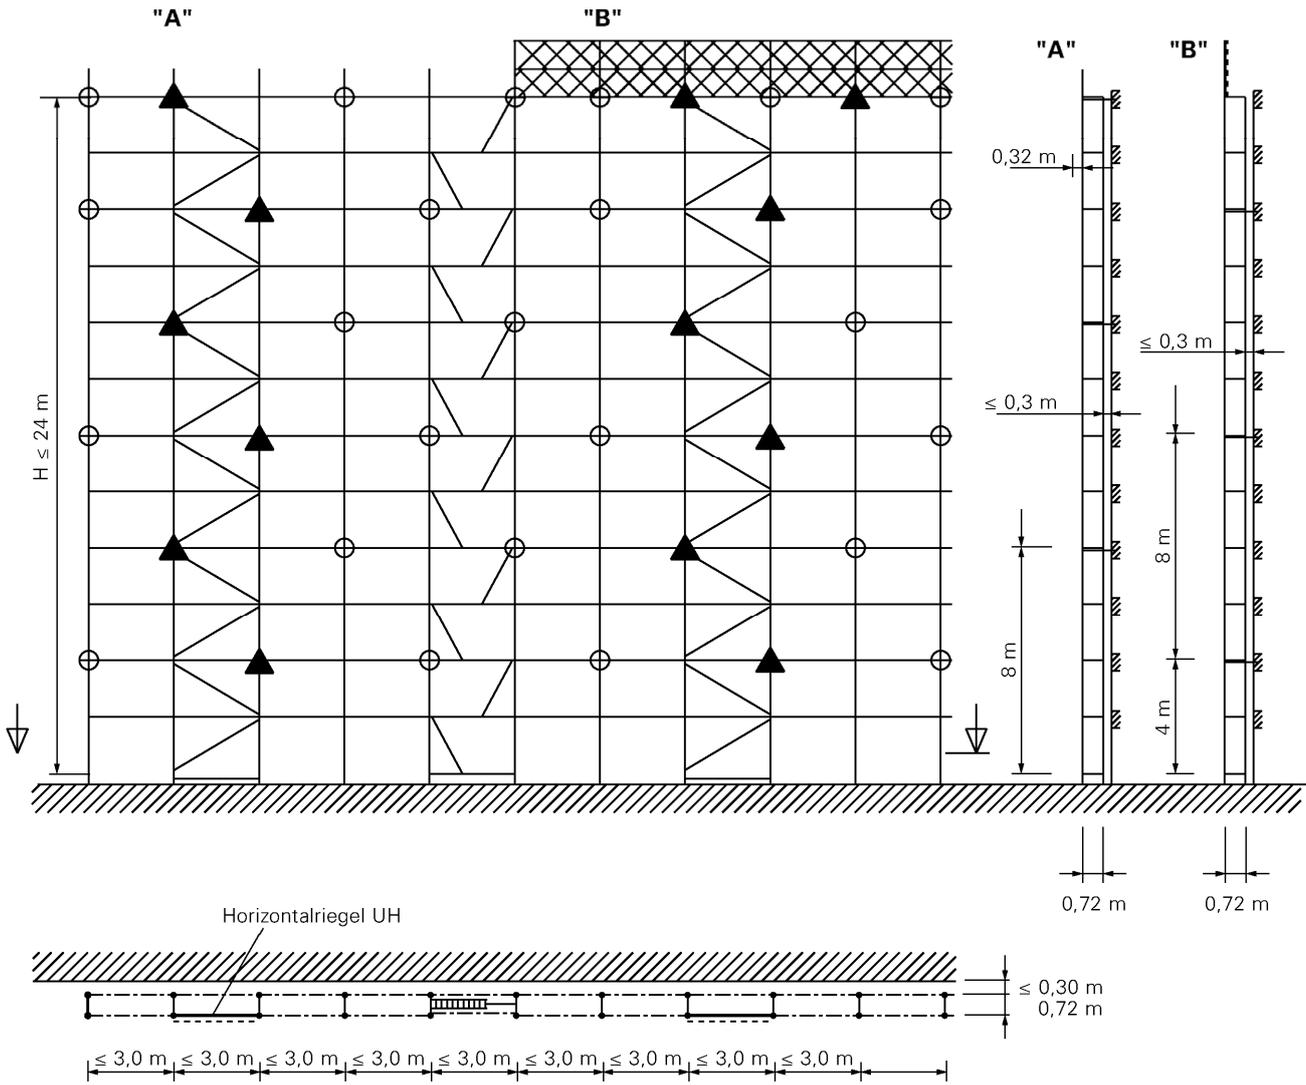

Hinweis: Seitenschutzbauteile sind nicht dargestellt.


- ⊕ einstelliger Gerüsthalter
- ▲ Dreiecksanker

Gerüstsystem "PERI UPT 72"		Anlage C, Seite 4
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS		
Grundvariante 1b / LC3 – unbekleidet		
2018-03-04		T72:18-03-04_042


Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

Variante 1.1 / LC3

Regelausführung:
 unbedecktes Gerüst vor offener oder
 geschlossener Fassade



oder

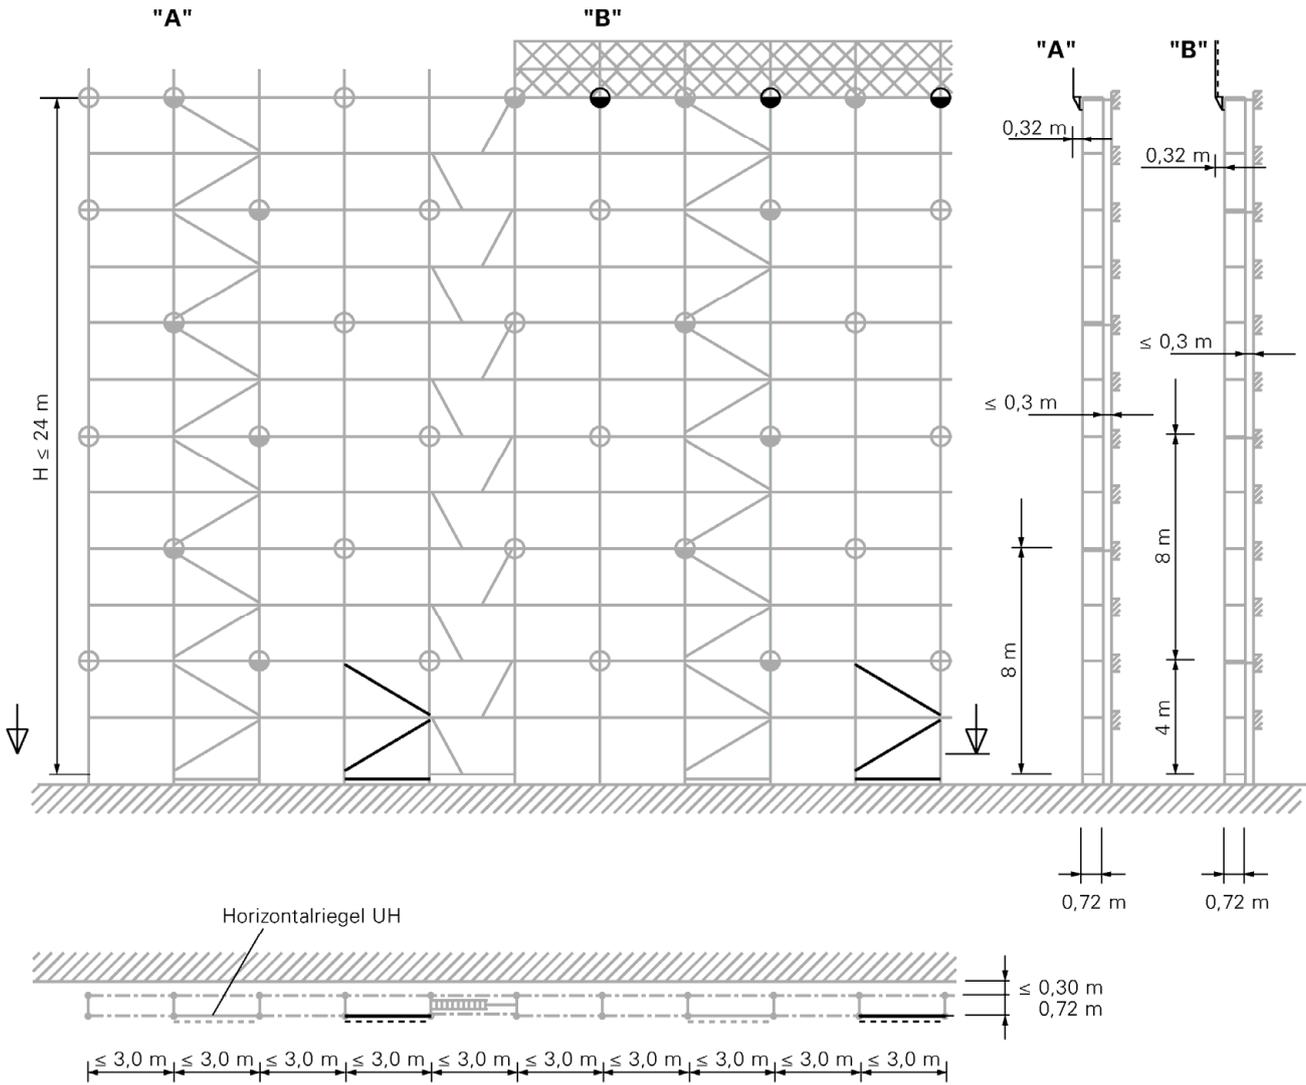


Hinweis: Seitenschutzbauteile sind nicht dargestellt.

- ⊕ einstelliger Gerüsthalter
- ⊙ Gerüsthalter


Gerüstsystem "PERI UPT 72"		Anlage C, Seite 5
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS		
Variante 1.1 / LC3 – unbedeckt		
2018-03-04		T72:18-03-04_043

Variante 1.2 / LC3

Regelausführung:
 unbedecktes Gerüst vor offener oder
 geschlossener Fassade



oder

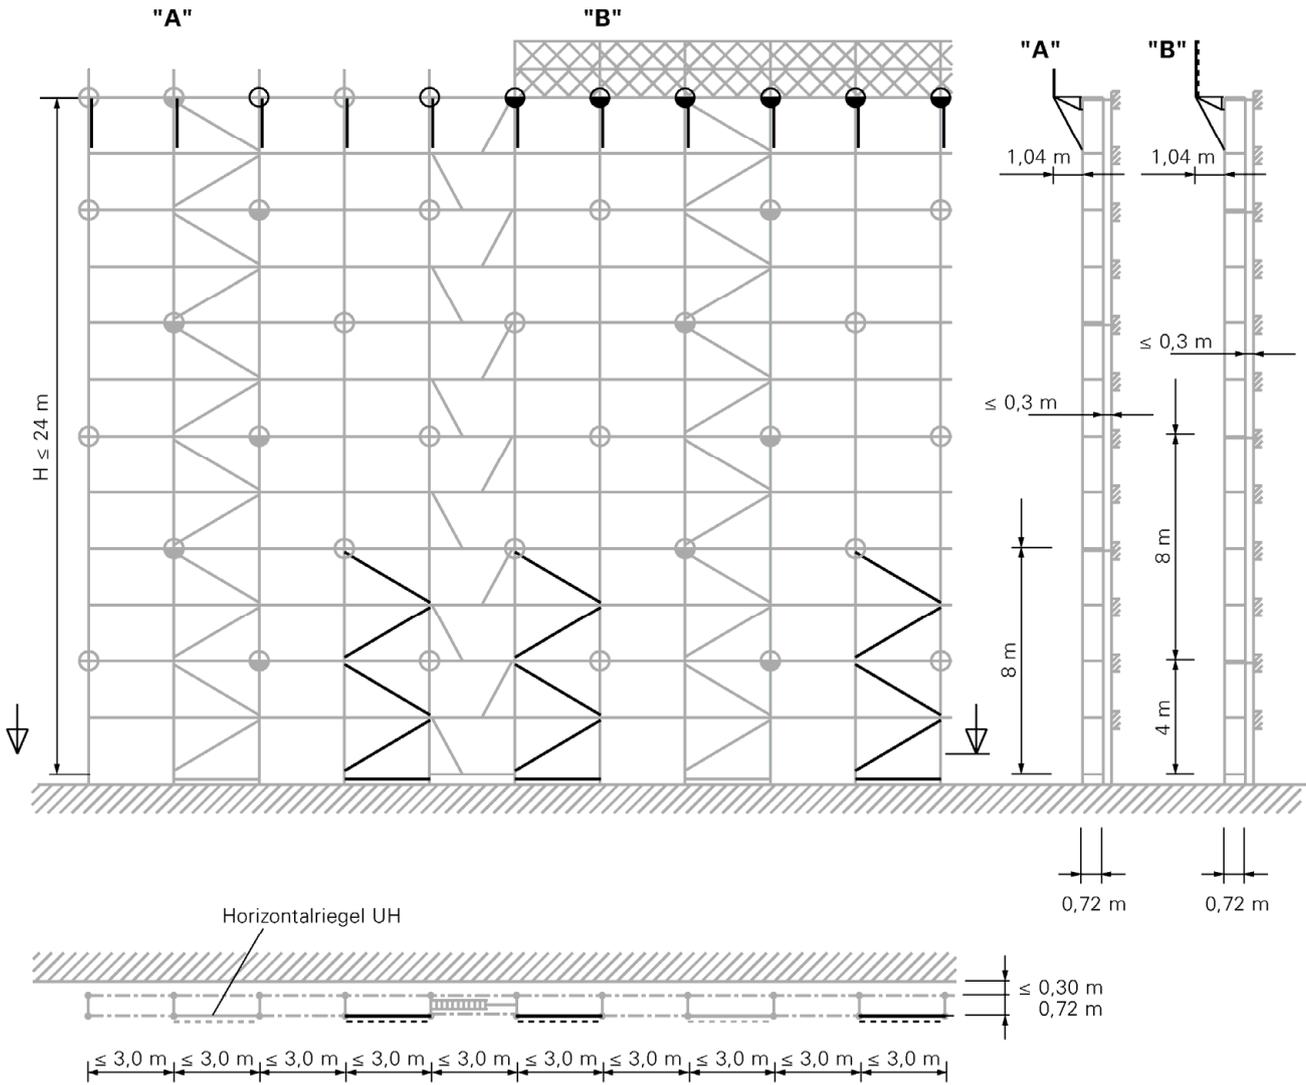




Hinweis: Seitenschutzbauteile sind nicht dargestellt.

- ⊕ einstelliger Gerüsthalter
- ⊙ Gerüsthalter

Gerüstsystem "PERI UPT 72"		Anlage C, Seite 6
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS		
Variante 1.2 / LC3 – unbedeckt, Überbrückung 6 m		
2018-03-04		T72:18-03-04_044

Variante 1.3 / LC3, Überbrückung 6 m

Regelausführung:
 unbedecktes Gerüst vor offener oder geschlossener Fassade

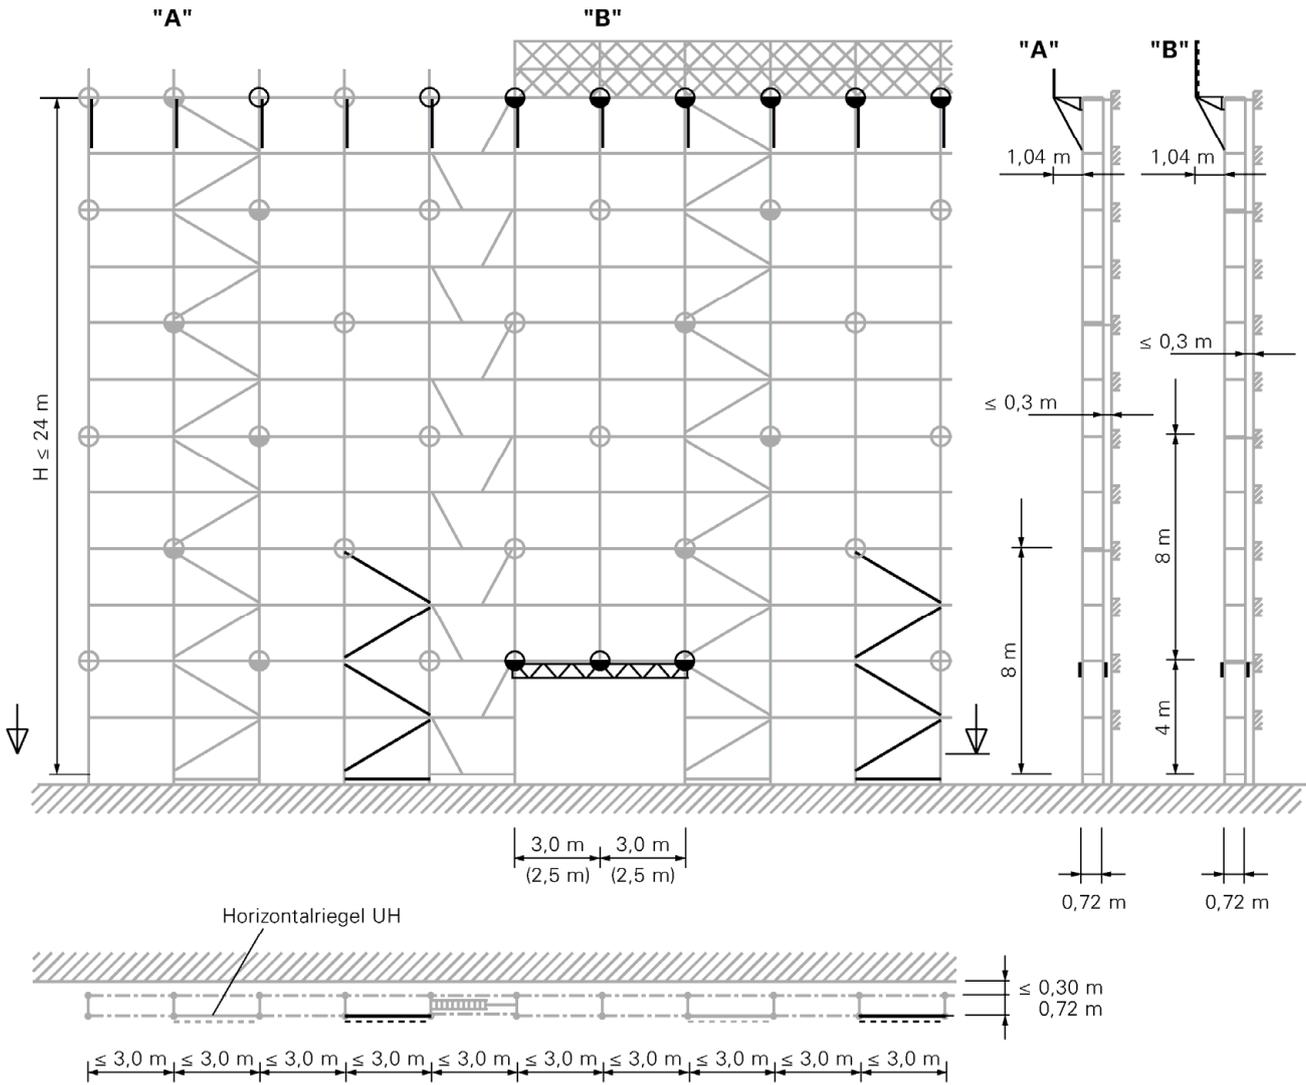

Hinweis: Seitenschutzbauteile sind nicht dargestellt.



- ⊕ einstelliger Gerüsthalter
- ⊙ Gerüsthalter

Gerüstsystem "PERI UPT 72"		Anlage C, Seite 7
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS		
Variante 1.3 / LC3 – unbedeckt, Überbrückung 6 m		
2018-03-04		T72:18-03-04_045

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

Variante 1.4 / LC3, Durchgangsrahmen

Regelausführung:
 unbedecktes Gerüst vor offener oder geschlossener Fassade

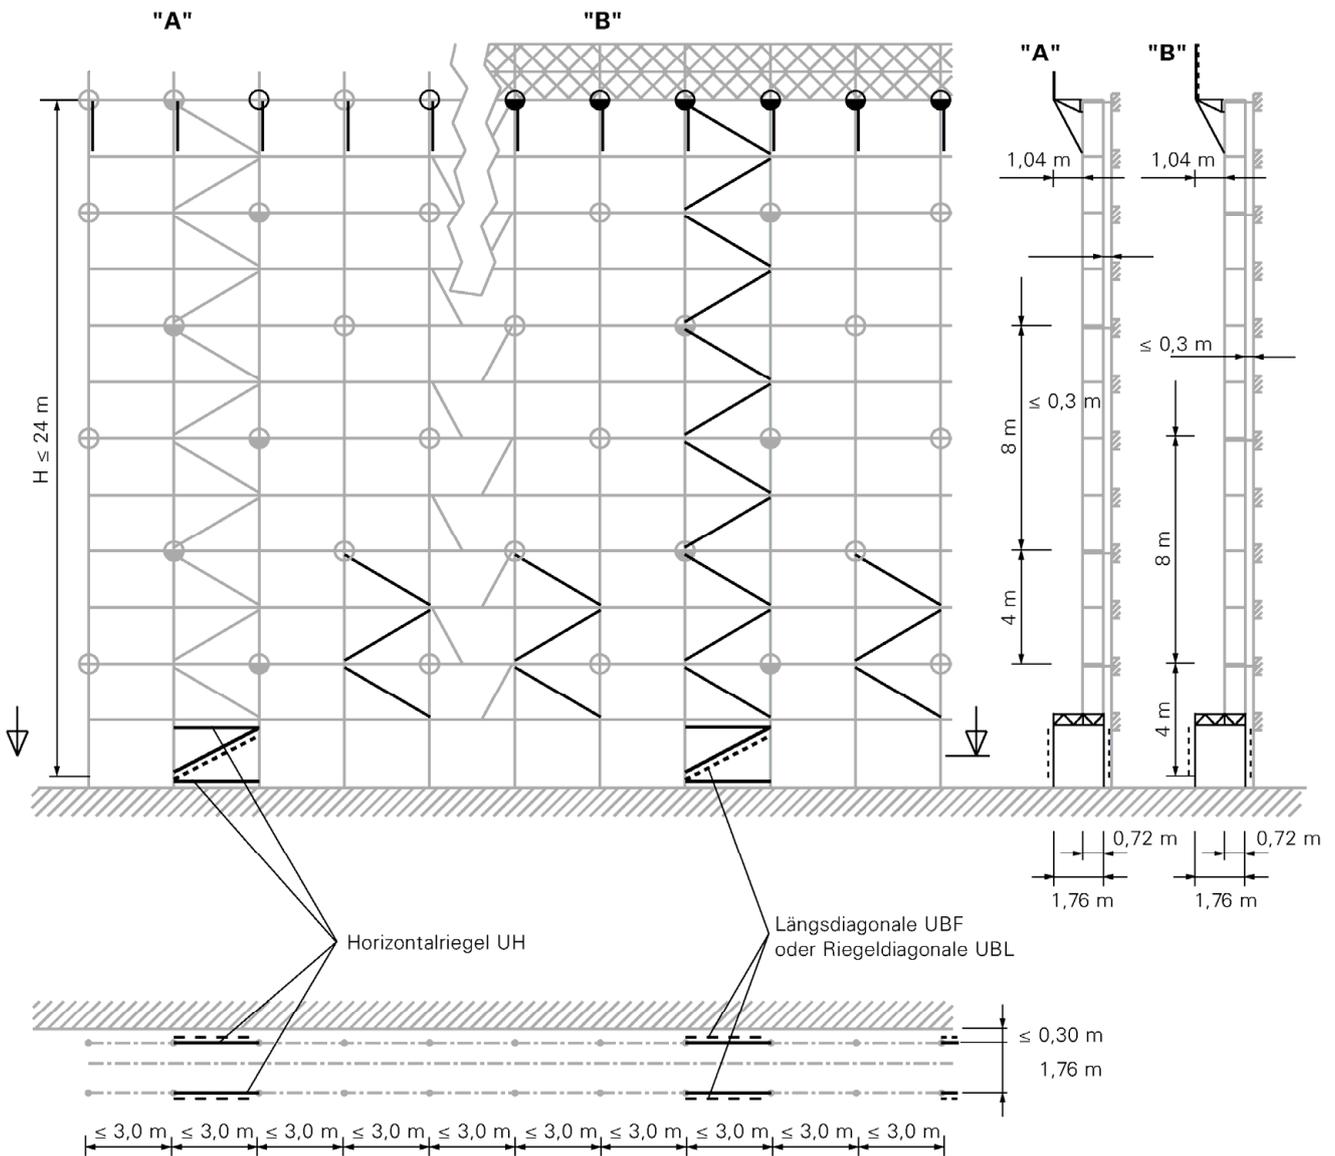

Hinweis: Seitenschutzbauteile sind nicht dargestellt.


- ⊕ einstelliger Gerüsthalter
- ⊙ Gerüsthalter

Gerüstsystem "PERI UPT 72"		Anlage C, Seite 8
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS		
Variante 1.4 / LC3 – unbedeckt, Durchgangsrahmen		
2018-03-04		T72:18-03-04_046

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

Grundvariante 2a / LC3


Regelausführung:
 unbekleidetes Gerüst vor offener oder
 geschlossener Fassade



oder



8 m versetztes Ankerraster

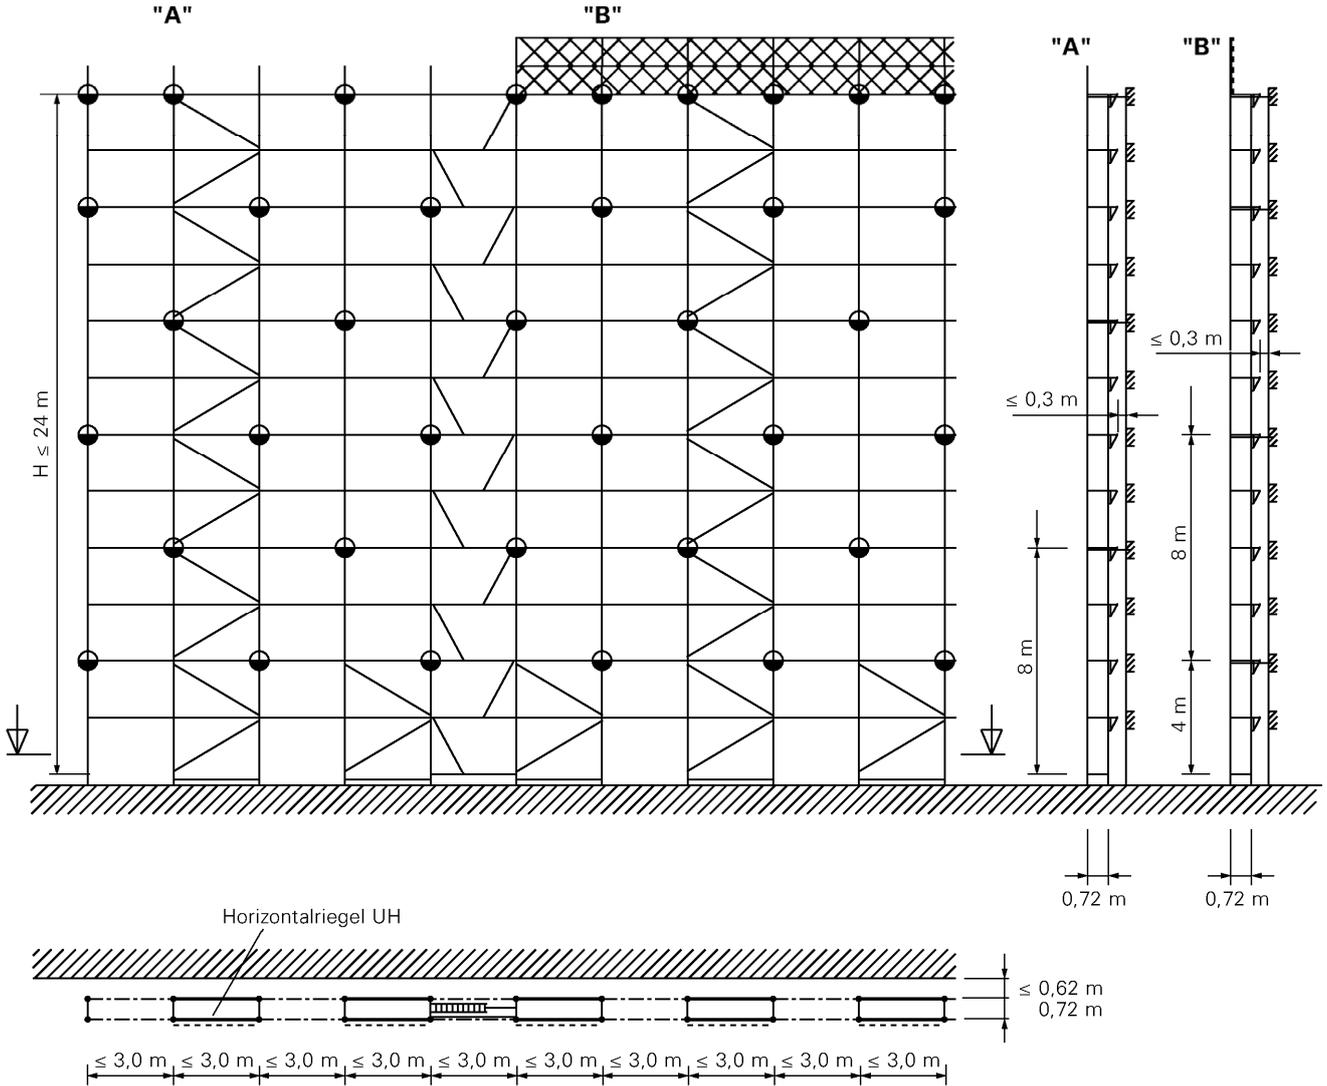

Hinweis: Seitenschutzbauteile sind nicht dargestellt.



⊕ Gerüsthalter

Gerüstsystem "PERI UPT 72"		Anlage C, Seite 9
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS		
Grundvariante 2a / LC3 – unbekleidet		
2018-03-04		T72:18-03-04_047

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

Alternative Grundvariante 2b / LC3


Regelausführung:
 unbekleidetes Gerüst vor offener oder
 geschlossener Fassade



oder



8 m versetztes Ankerraster

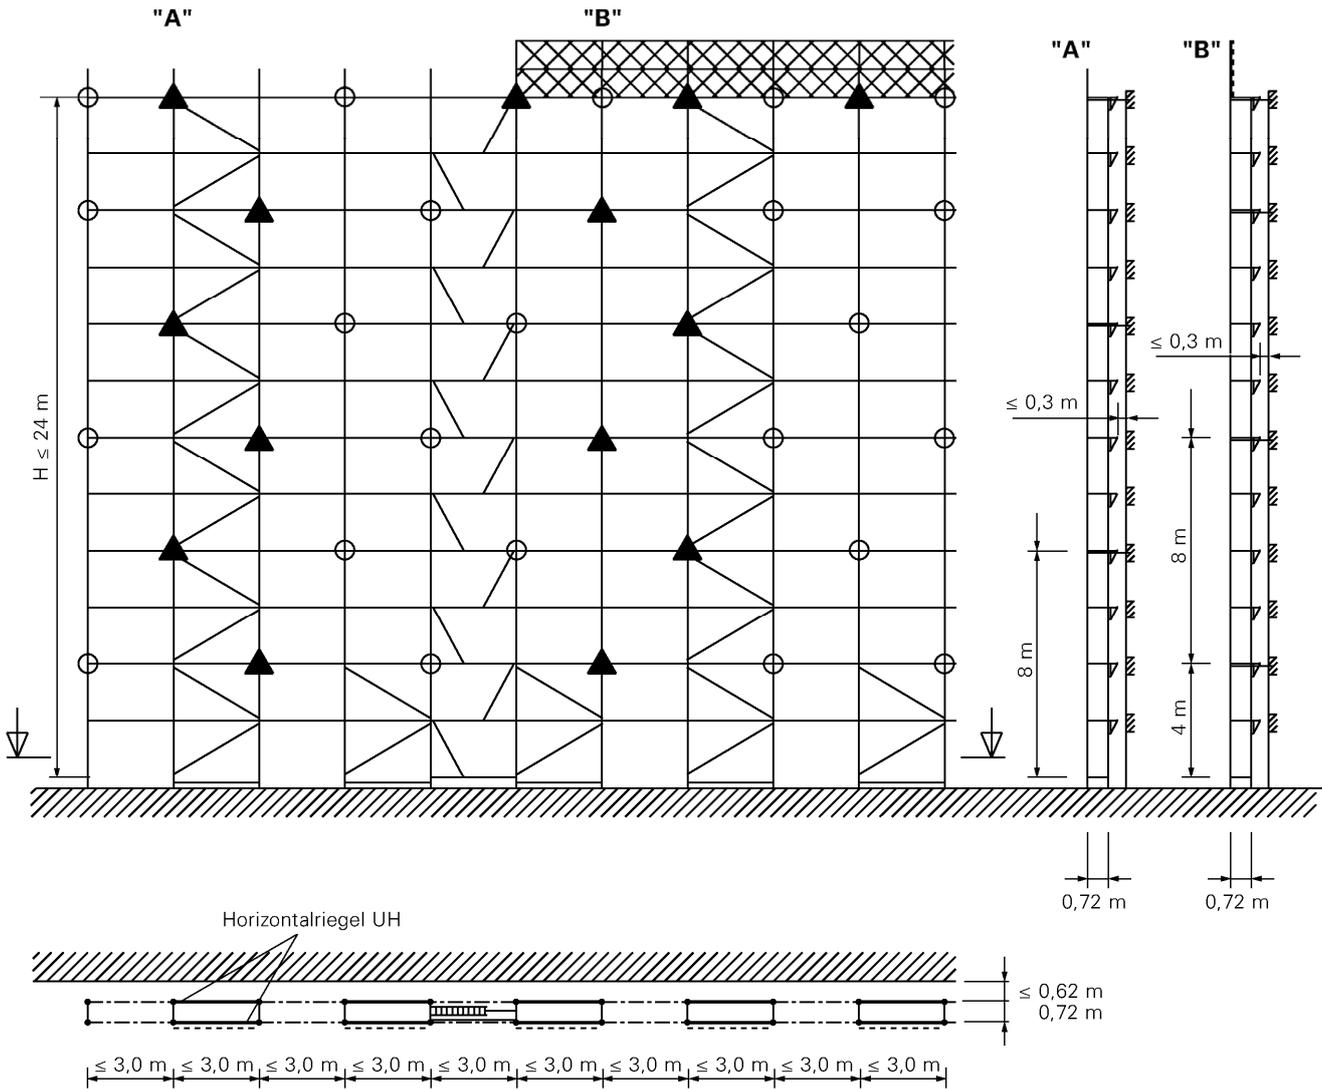

Hinweis: Seitenschutzbauteile sind nicht dargestellt.




- ⊕ einstelliger Gerüsthalter
- ▲ Dreiecksanker

Gerüstsystem "PERI UPT 72"		Anlage C, Seite 10
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS		
Grundvariante 2b / LC3 – unbekleidet		
2018-03-04		T72:18-03-04_048

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

Variante 2.1 / LC3

Regelausführung:
 unbedecktes Gerüst vor offener oder
 geschlossener Fassade

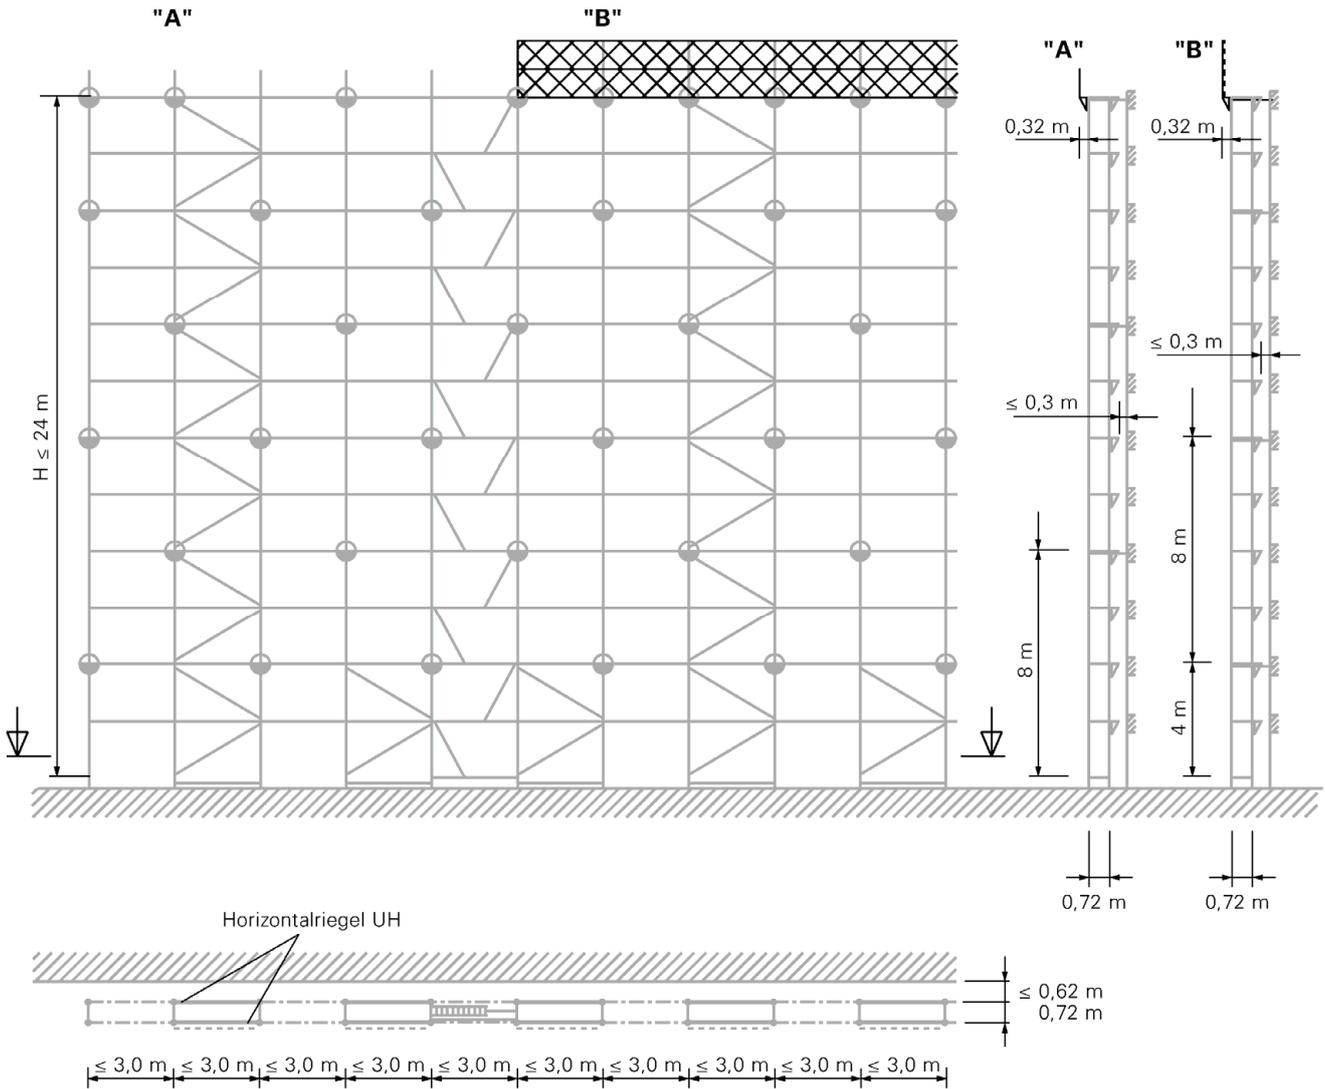



Hinweis: Seitenschutzbauteile sind nicht dargestellt.

⊕ Gerüsthalter

Gerüstsystem "PERI UPT 72"		Anlage C, Seite 11
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS		
Variante 2.1 / LC3 – unbedeckt		
2018-03-04		T72:18-03-04_049

Variante 2.2 / LC3

Regelausführung:
 unbekleidetes Gerüst vor offener oder geschlossener Fassade

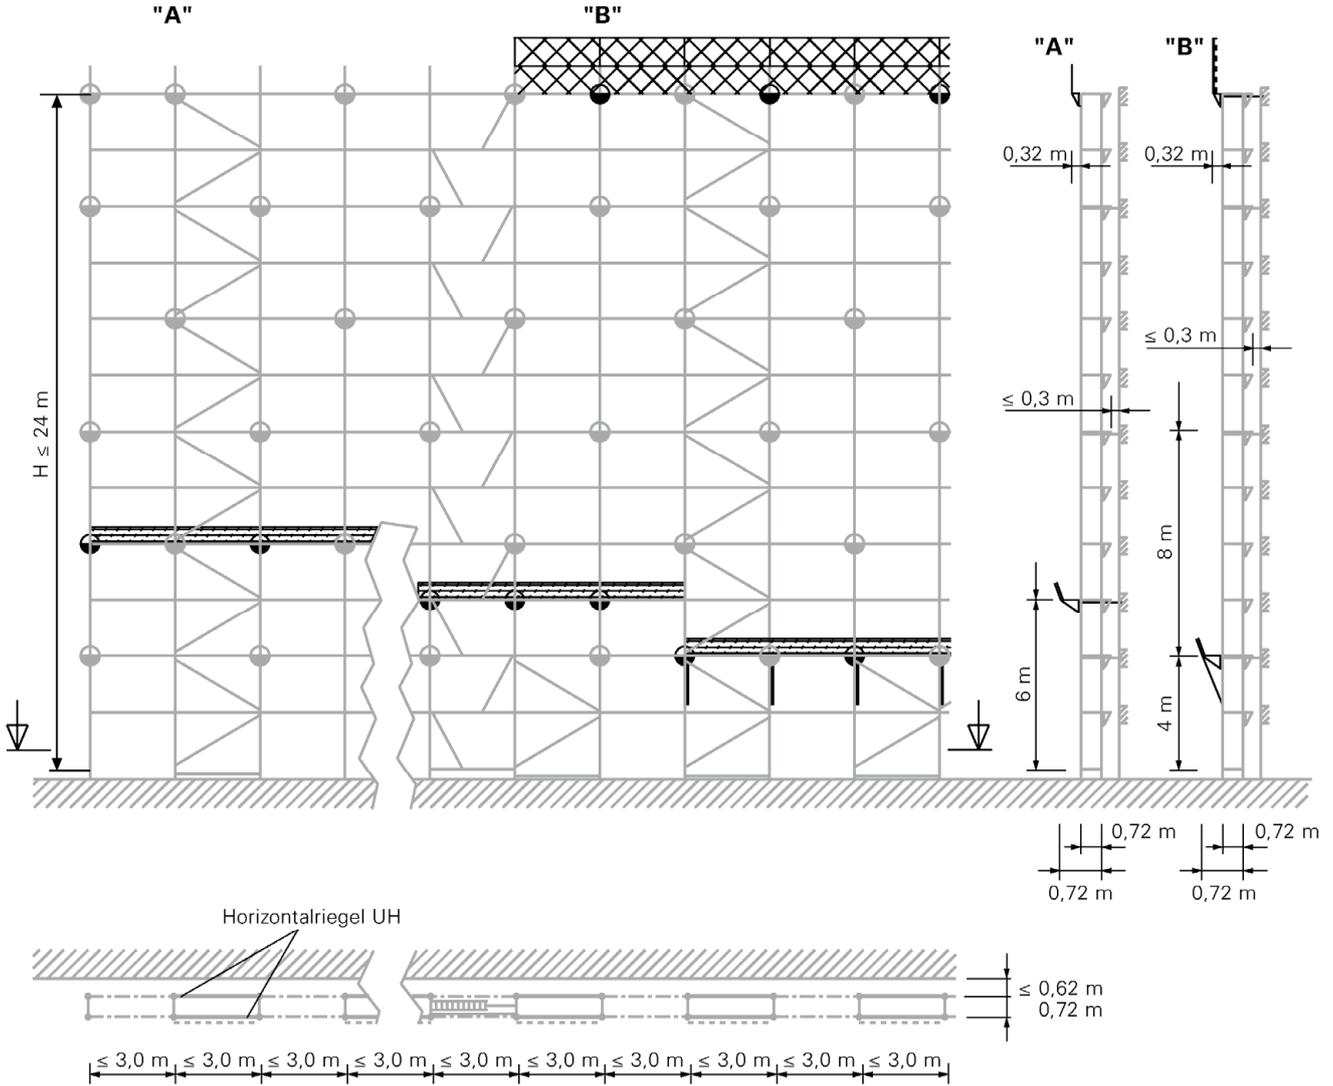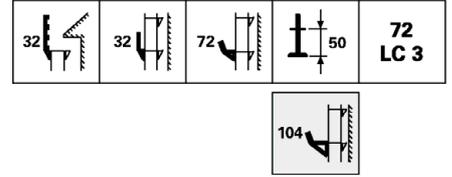

Hinweis: Seitenschutzbauteile sind nicht dargestellt.



⊕ Gerüsthalter

Gerüstsystem "PERI UPT 72"		Anlage C, Seite 12
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS		
Variante 2.2 / LC3 – unbekleidet		
2018-03-04		T72:18-03-04_050



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

Variante 2.3 / LC3

Regelausführung:
 unbedecktes Gerüst vor offener oder
 geschlossener Fassade



oder

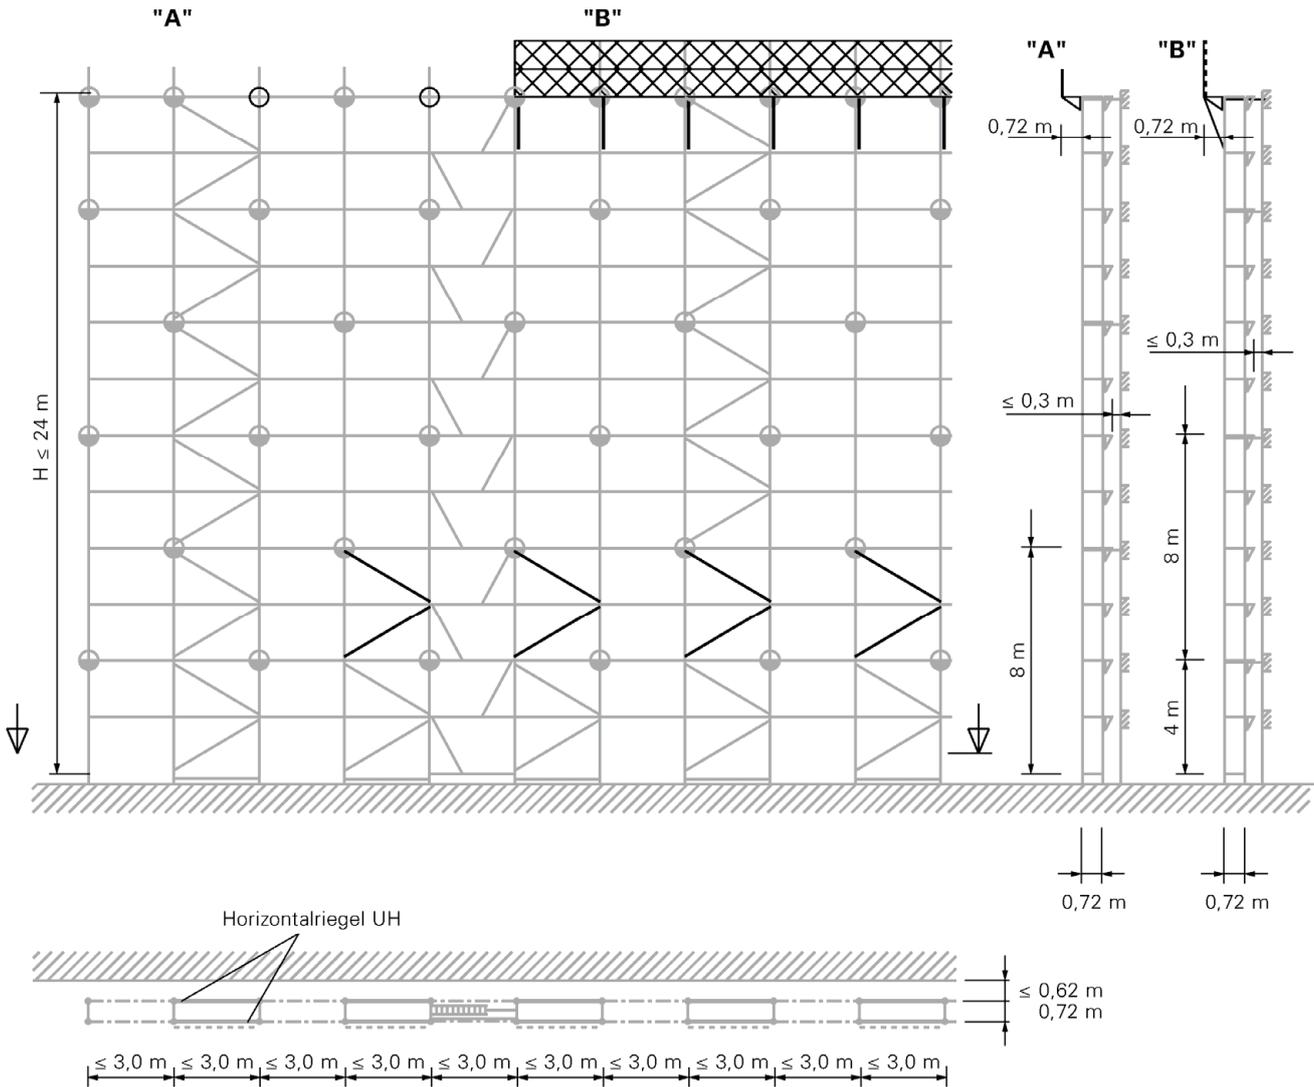



Hinweis: Seitenschutzbauteile sind nicht dargestellt.

- ⊕ einstelliger Gerüsthalter
- ⊙ Gerüsthalter

Gerüstsystem "PERI UPT 72"		Anlage C, Seite 13
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS		
Variante 2.3 / LC3 – unbedeckt		
2018-03-04		T72:18-03-04_051

Variante 2.4 / LC3

Regelausführung:
 unbedecktes Gerüst vor offener oder geschlossener Fassade

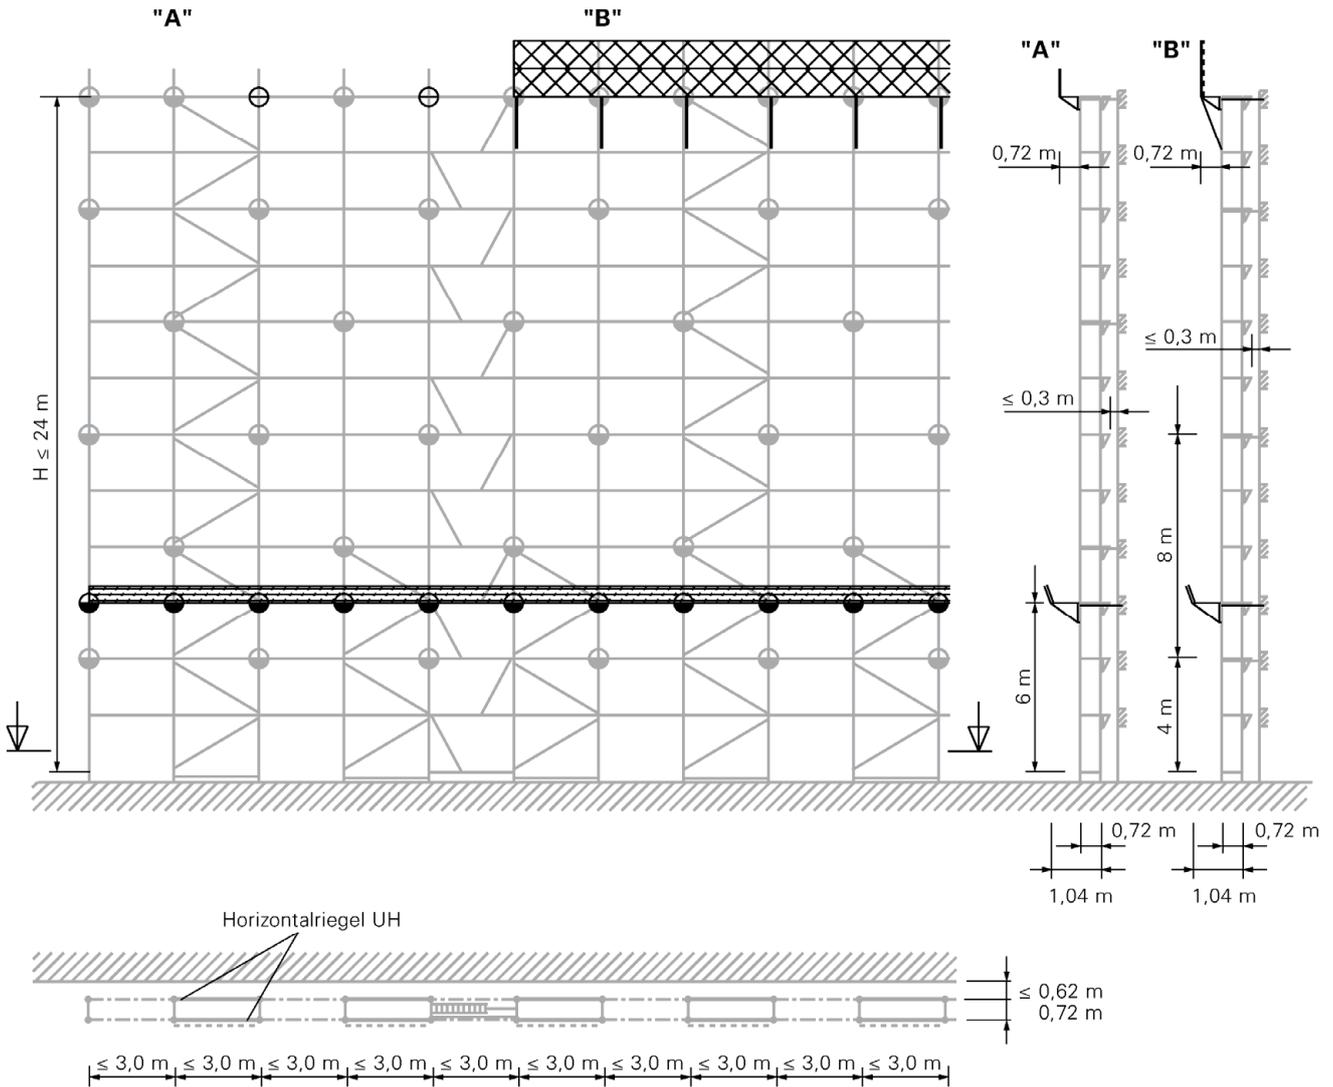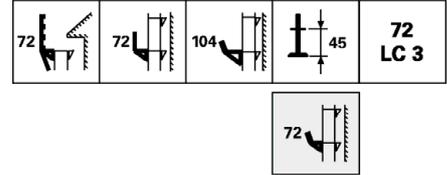

Hinweis: Seitenschutzbauteile sind nicht dargestellt.




- ⊕ einstelliger Gerüsthalter
- ⊙ Gerüsthalter

Gerüstsystem "PERI UPT 72"		Anlage C, Seite 14
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS		
Variante 2.4 / LC3 – unbedeckt		
2018-03-04		T72:18-03-04_052

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

Variante 2.5 / LC3

Regelausführung:
 unbedecktes Gerüst vor offener oder
 geschlossener Fassade

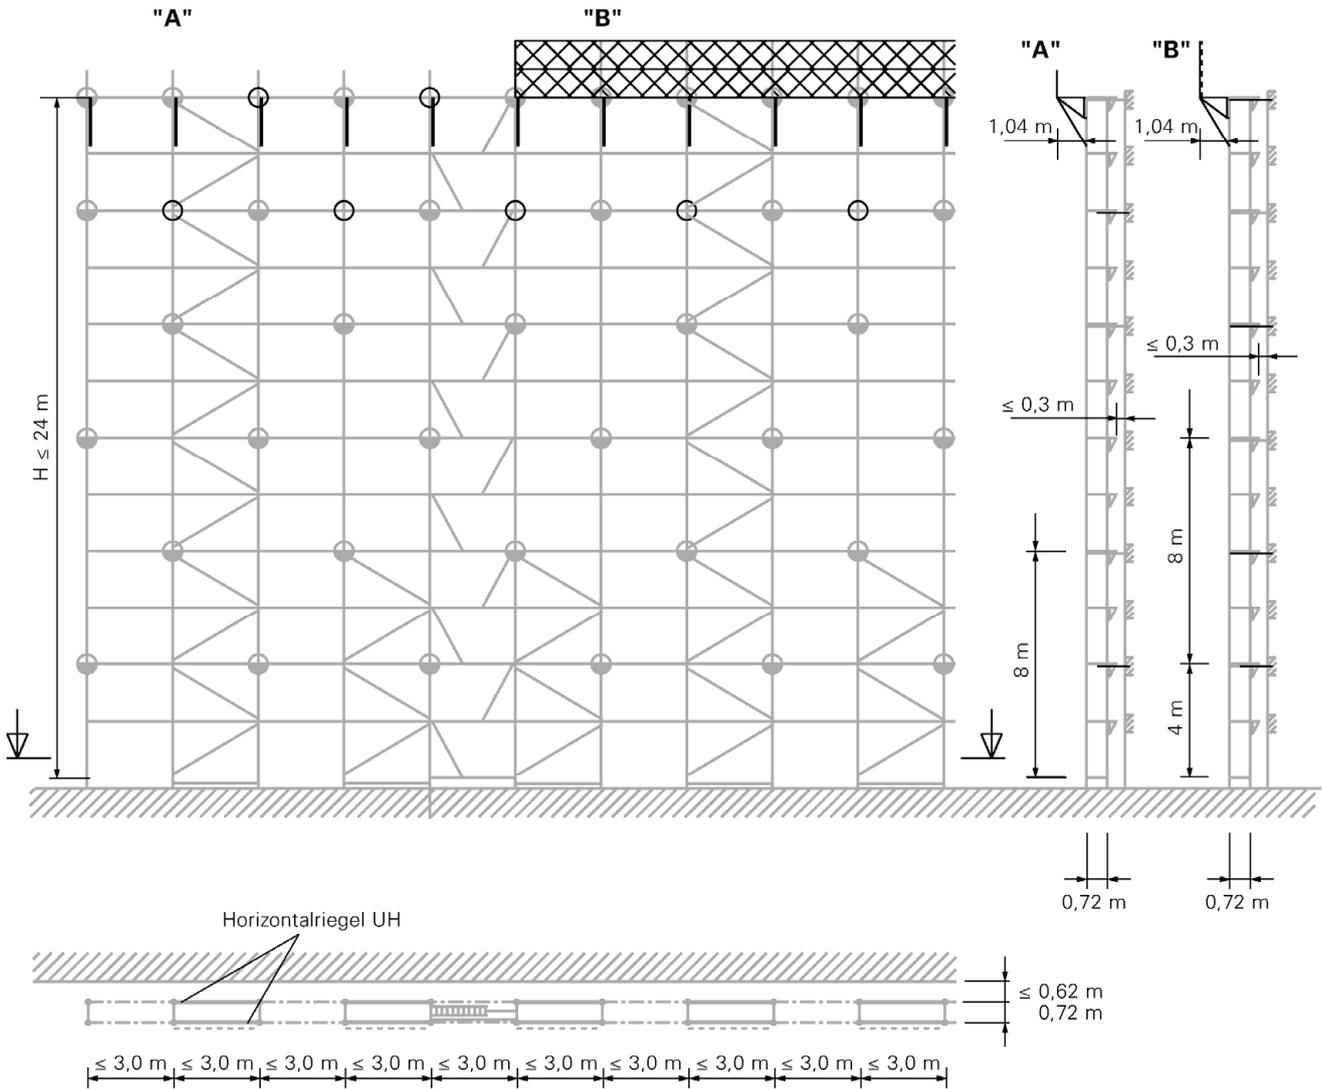




Hinweis: Seitenschutzbauteile sind nicht dargestellt.

- ⊕ einstelliger Gerüsthalter
- ⊙ Gerüsthalter

Gerüstsystem "PERI UPT 72"		Anlage C, Seite 15
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS		
Variante 2.5 / LC3 – unbedeckt		
2018-03-04		T72:18-03-04_053

Variante 2.6 / LC3, Überbrückung 6 m

Regelausführung:
 unbekleidetes Gerüst vor offener oder geschlossener Fassade

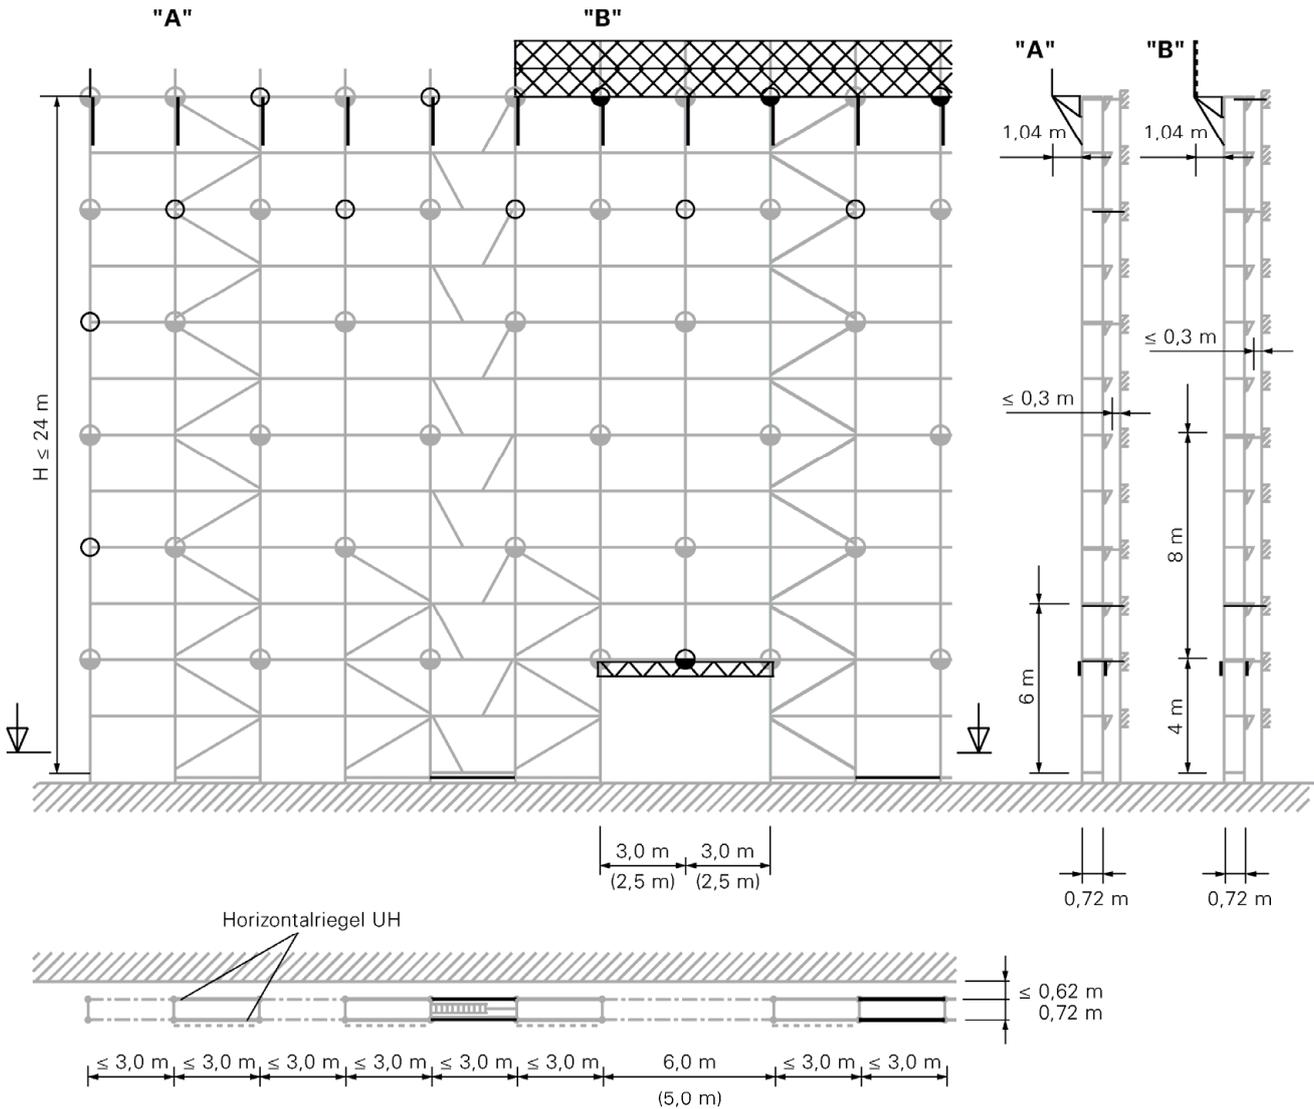

Hinweis: Seitenschutzbauteile sind nicht dargestellt.




- ⊕ einstelliger Gerüsthalter
- ⊙ Gerüsthalter

Gerüstsystem "PERI UPT 72"		Anlage C, Seite 16
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS		
Variante 2.6 / LC3 – unbekleidet, Überbrückung 6 m		
2018-03-04		T72:18-03-04_054

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

Variante 2.7 / LC3, Überbrückung 8 m

Regelausführung:
 unbedecktes Gerüst vor offener oder geschlossener Fassade

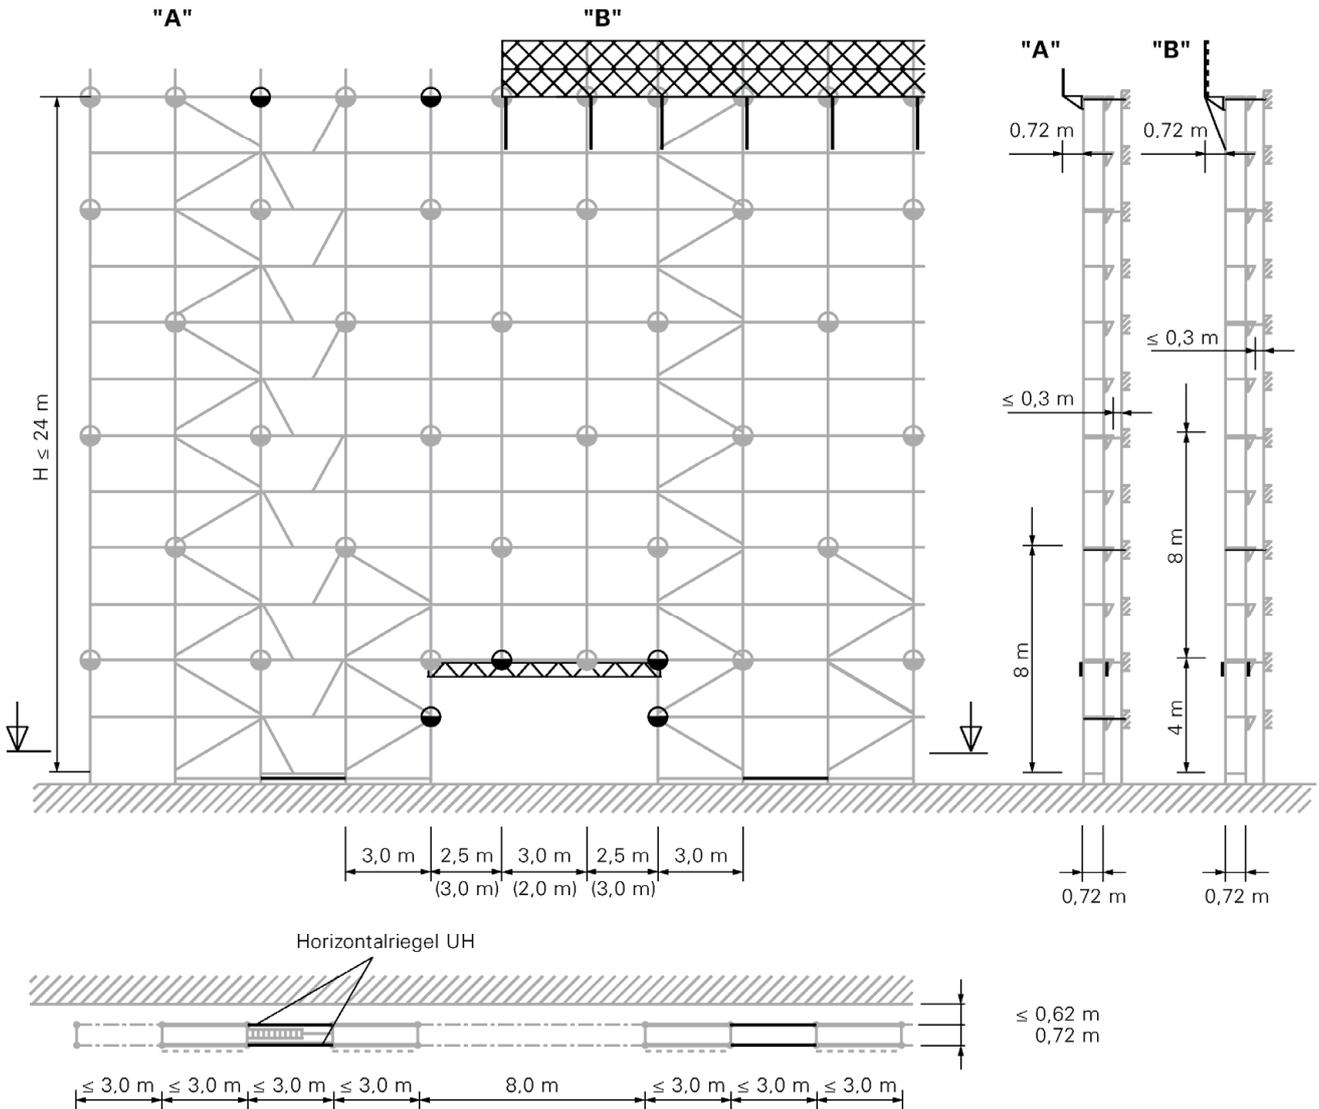



Hinweis: Seitenschutzbauteile sind nicht dargestellt.

⊕ Gerüsthalter

Gerüstsystem "PERI UPT 72"		Anlage C, Seite 17
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS		
Variante 2.7 / LC3 – unbedeckt, Überbrückung 8 m		
2018-03-04		T72:18-03-04_055

Variante 2.8 / LC3, Durchgangsrahmen

Regelausführung:
 unbedecktes Gerüst vor offener oder
 geschlossener Fassade

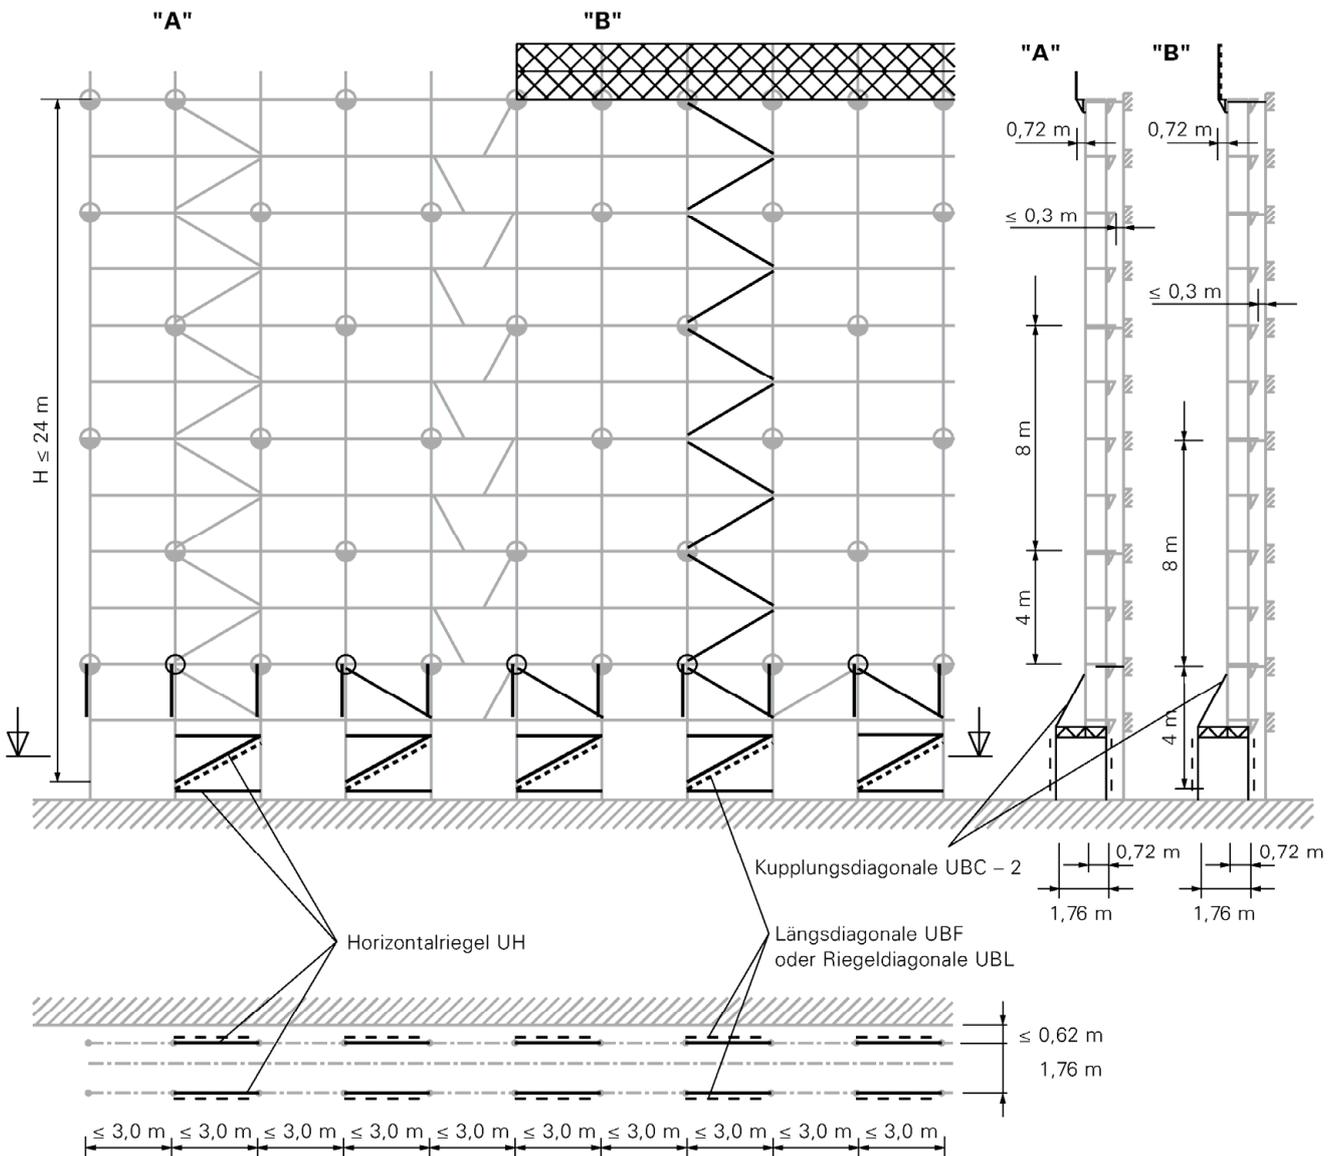

Hinweis: Seitenschutzbauteile sind nicht dargestellt.



- ⊕ einstelliger Gerüsthalter
- ⊙ Gerüsthalter

Gerüstsystem "PERI UPT 72"		Anlage C, Seite 18
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS		
Variante 2.8 / LC3 – unbedeckt, Durchgangsrahmen		
2018-03-04		T72:18-03-04_056

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

Variante 2.9 / LC3, Durchgangsrahmen

Regelausführung:
 unbekleidetes Gerüst vor offener oder geschlossener Fassade

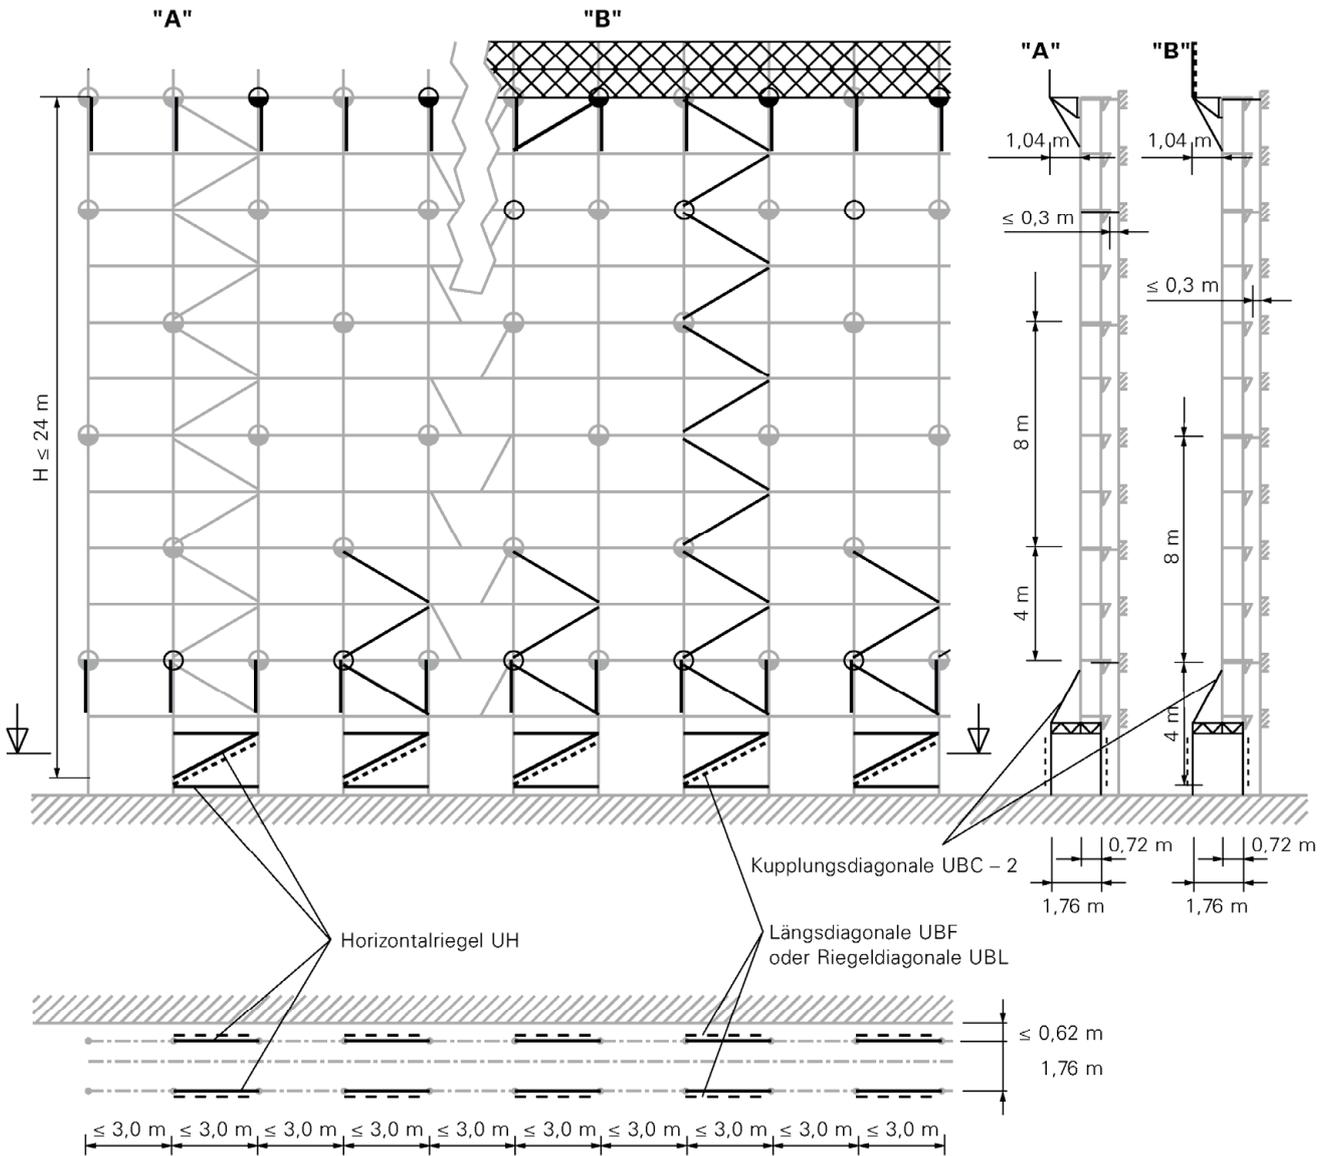

Hinweis: Seitenschutzbauteile sind nicht dargestellt.






- ⊕ einstelliger Gerüsthalter
- ⊙ Gerüsthalter

Gerüstsystem "PERI UPT 72"		Anlage C, Seite 19
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS		
Variante 2.9 / LC3 – unbekleidet, Durchgangsrahmen		
2018-03-04		T72:18-03-04_057

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

Variante 2.10 / LC3, oberste Lage unverankert

Regelausführung:
 unbekleidetes Gerüst vor offener oder
 geschlossener Fassade

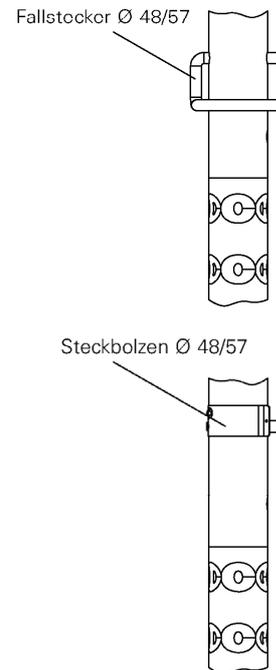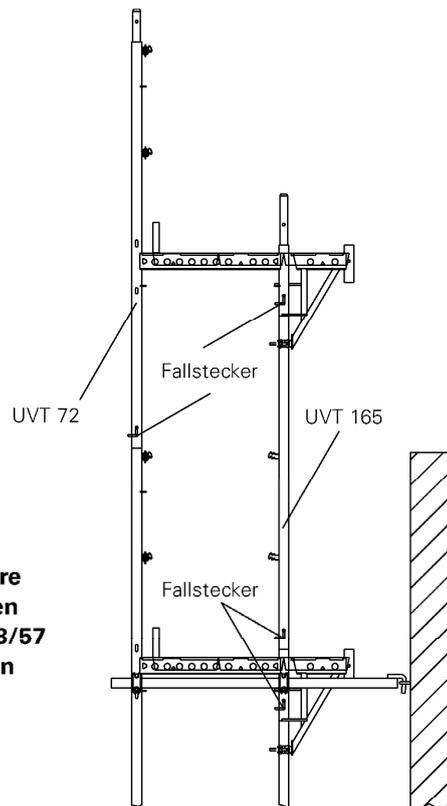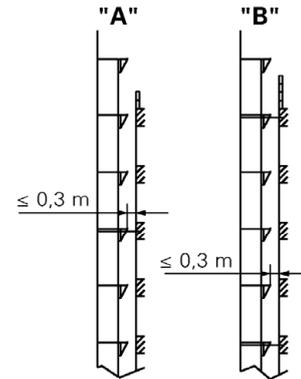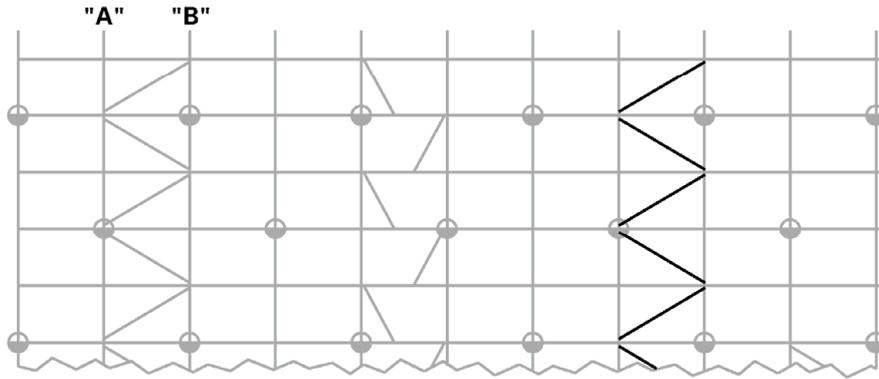

Alle T-Rahmen UVT 72 und Rohre UV 165 sind oberhalb der letzten Verankerung mit Fallsteckern 48/57 oder Steckbolzen Ø 48/57 gegen Abheben zu sichern.



Hinweis: Seitenschutzbauteile sind nicht dargestellt.

⊕ Gerüsthalter


Gerüstsystem "PERI UPT 72"		Anlage C, Seite 20
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS		
Variante 2.10 / LC3 – unbekleidet, oberste Lage unverankert		
2018-03-04		T72:18-03-04_058

Variante 2.11 / LC3

Regelausführung:
 Netz vor geschlossener Fassade



8 m versetztes Ankerraster

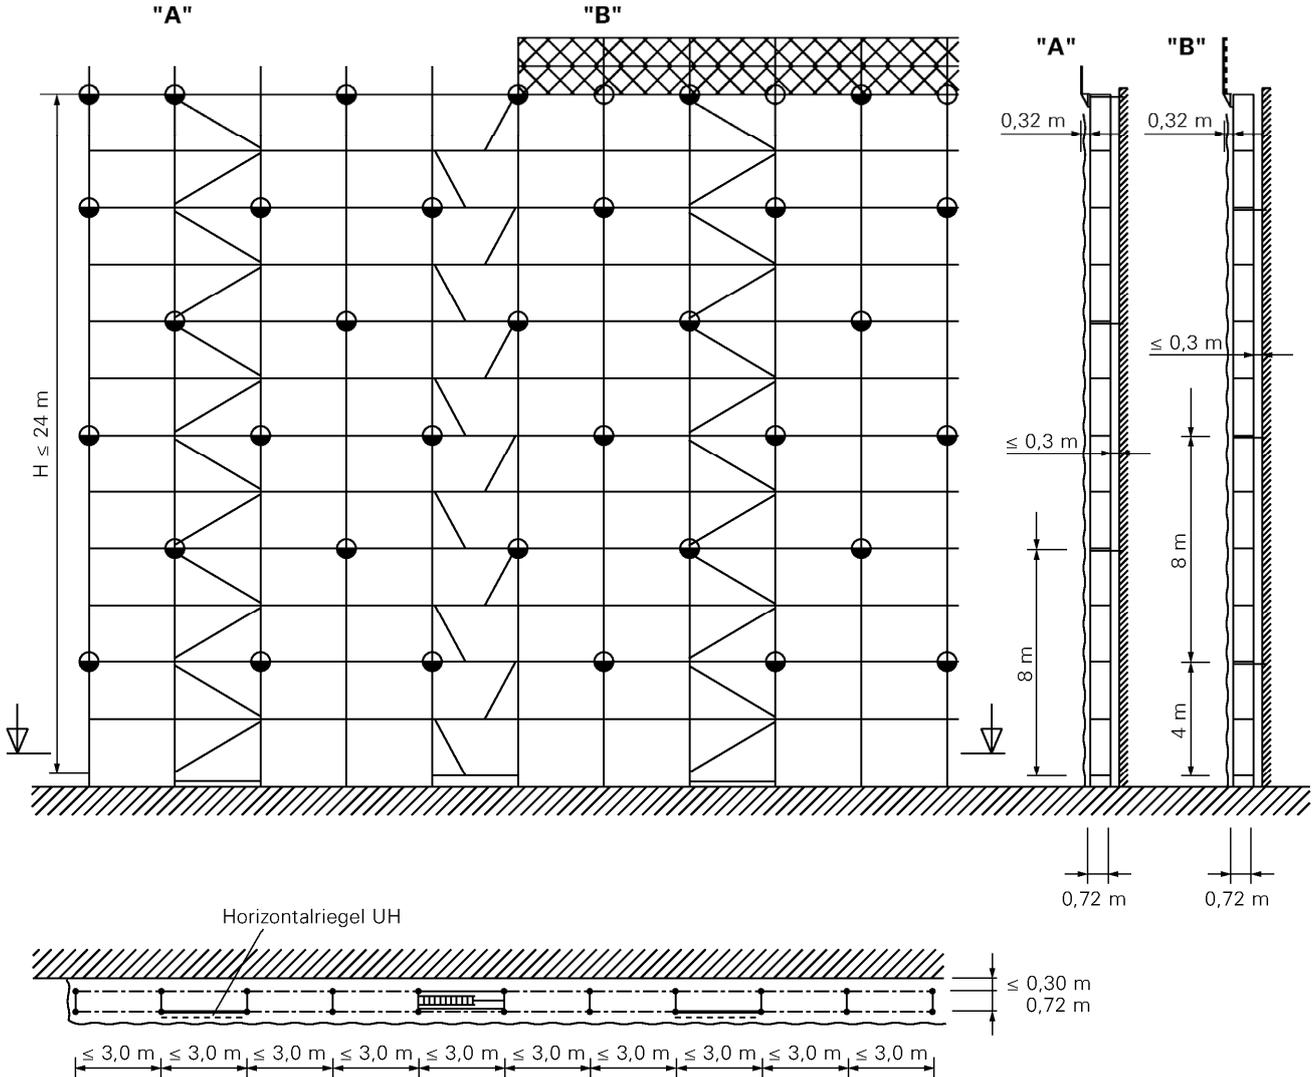

Hinweis: Seitenschutzbauteile sind nicht dargestellt.




- ⊕ einstelliger Gerüsthalter
- ⊙ Gerüsthalter

Gerüstsystem "PERI UPT 72"		Anlage C, Seite 21
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS		
Variante 2.11 / LC3 – Netz – geschlossen		
2018-03-04		T72:18-03-04_059

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

Variante 2.12 / LC3

Regelausführung:
 Netz vor geschlossener Fassade

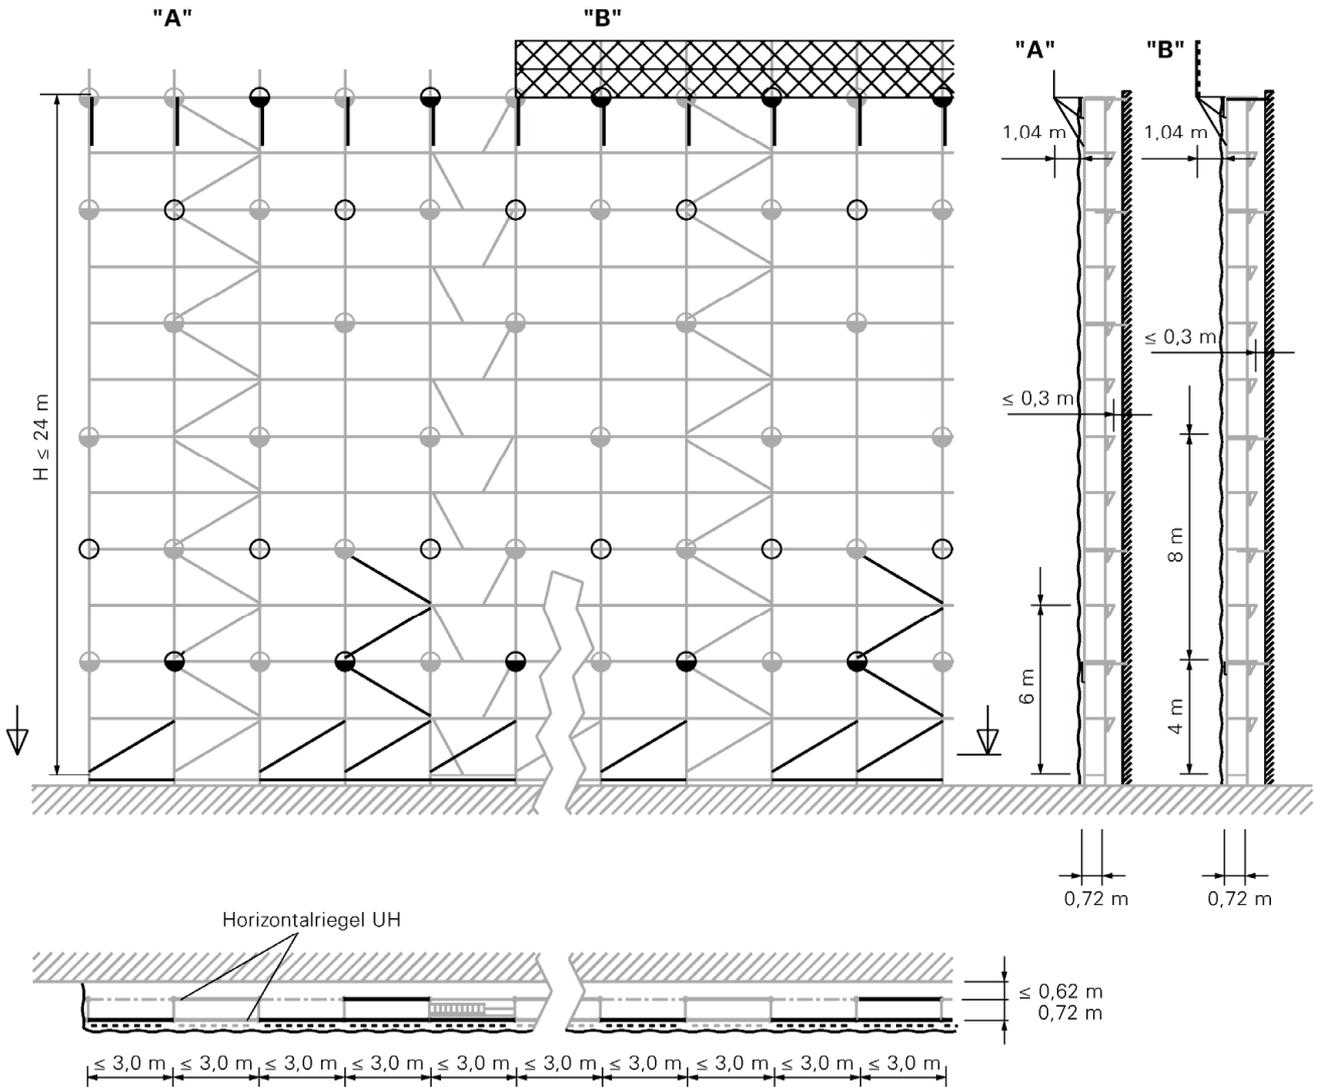

Hinweis: Seitenschutzbauteile sind nicht dargestellt.

- ⊕ einstelliger Gerüsthalter
- ⊙ Gerüsthalter

Gerüstsystem "PERI UPT 72"		Anlage C, Seite 22
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS		
Variante 2.12 / LC3 – Netz – geschlossen		
2018-03-04		T72:18-03-04_060

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865


Grundvariante 3a / LC3

Regelausführung:
 Netz vor offener Fassade

Netz 72 72 72			72 LC 3
------------------------	--	--	--------------------------



oder

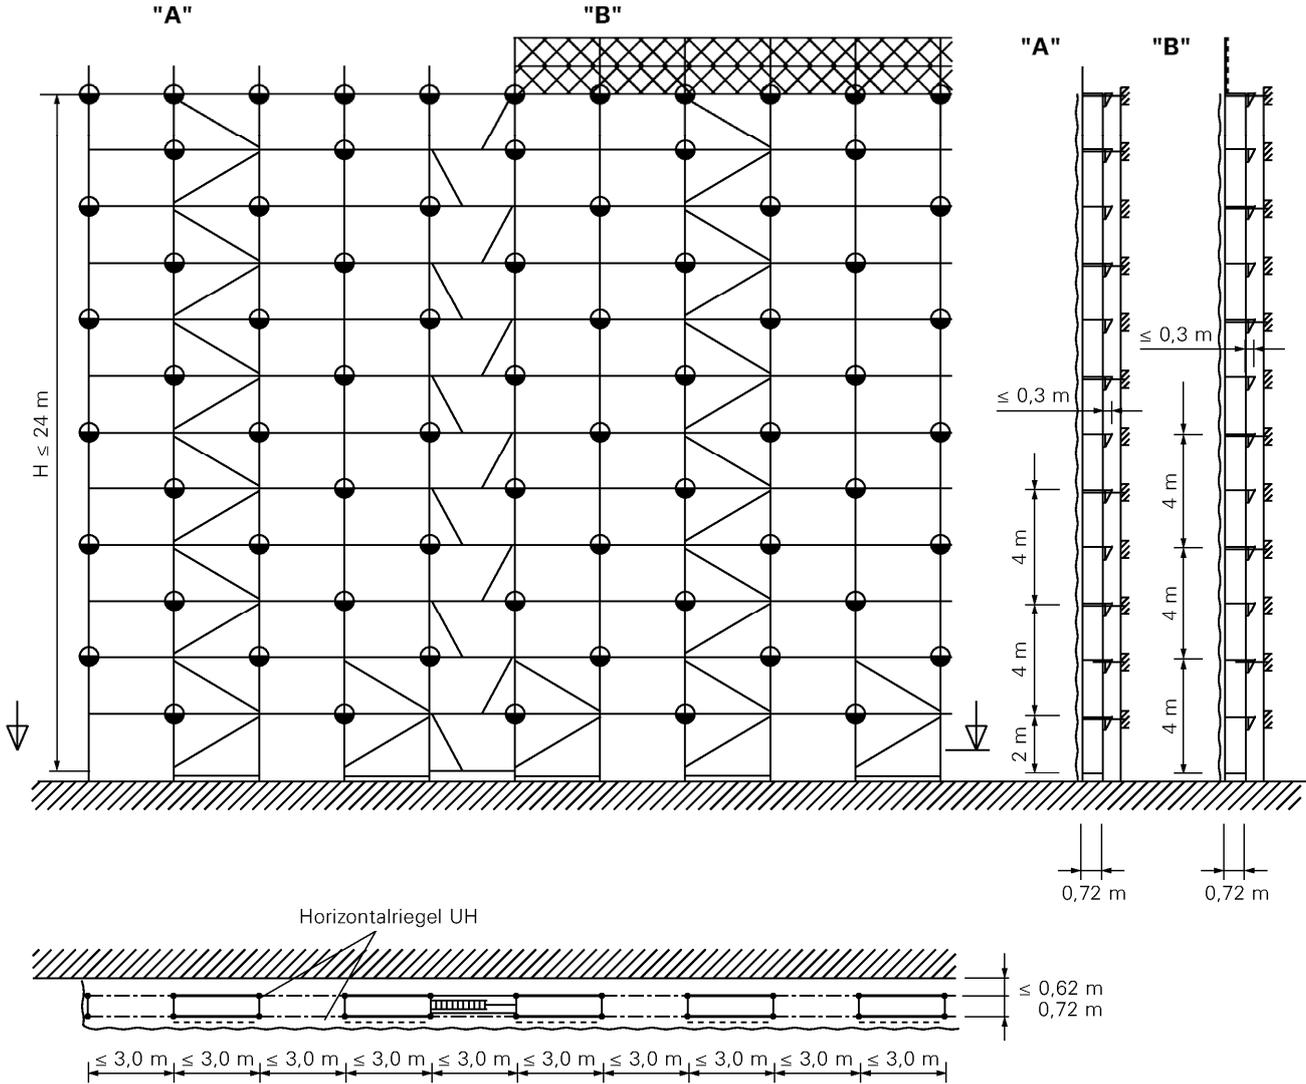

Hinweis: Seitenschutzbauteile sind nicht dargestellt.

⊕ Gerüsthälter


Gerüstsystem "PERI UPT 72"		Anlage C, Seite 23
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS		
Grundvariante 3a / LC3 – Netz – offen		
2018-03-04		T72:18-03-04_062

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

Alternative Grundvariante 3b / LC3

Regelausführung:
 Netz vor offener Fassade

Netz 72 172 174		72 LC 3
		
	oder	
		

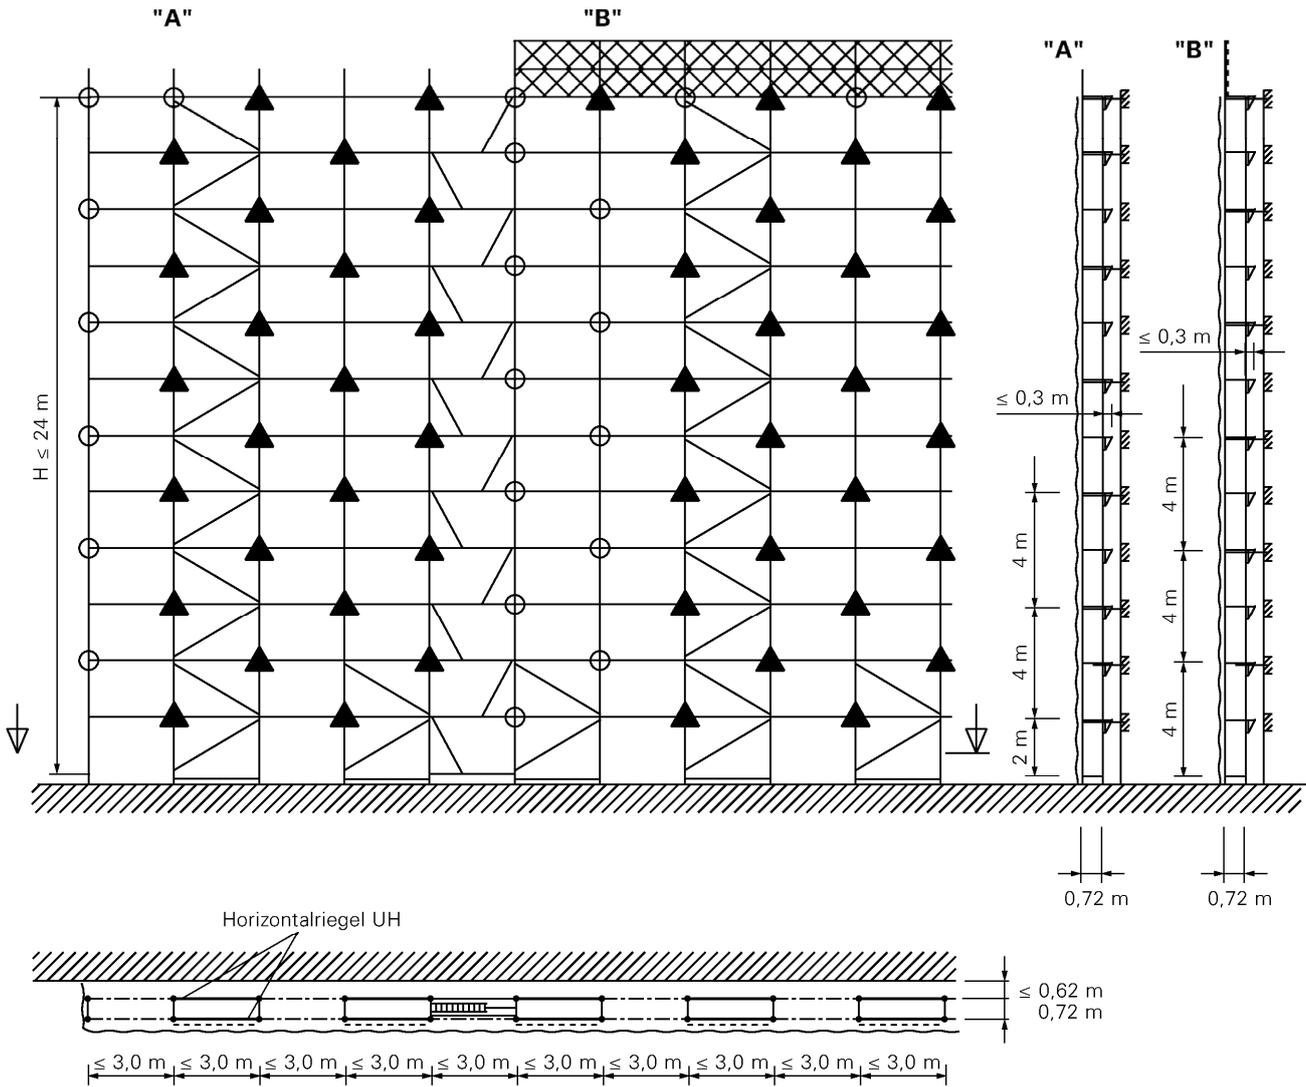

Hinweis: Seitenschutzbauteile sind nicht dargestellt.




- ⊕ einstelliger Gerüsthalter
- ▲ Dreiecksanker

Gerüstsystem "PERI UPT 72"		Anlage C, Seite 24
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS		
Grundvariante 3b / LC3 – Netz – offen		
2018-03-04		T72:18-03-04_063

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

Variante 3.1 / LC3

Regelausführung:
 Netz vor offener Fassade

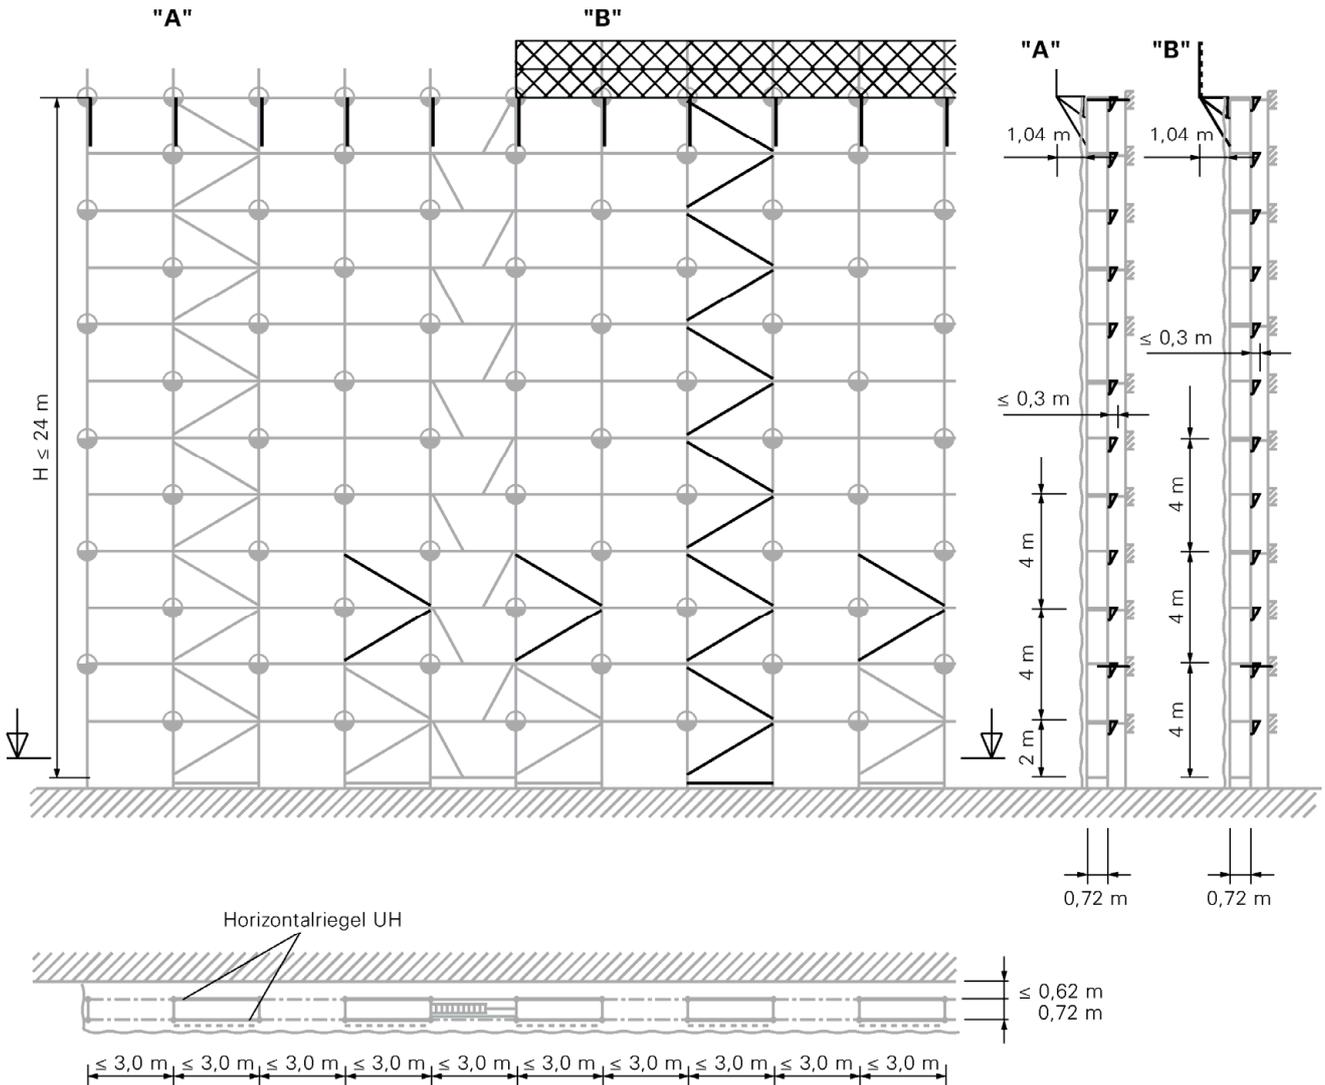

Hinweis: Seitenschutzbauteile sind nicht dargestellt.




⊕ Gerüsthälter

Gerüstsystem "PERI UPT 72"		Anlage C, Seite 25
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS		
Variante 3.1 / LC3 – Netz – offen		
2018-03-04		T72:18-03-04_064

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

Variante 3.2 / LC3

Regelausführung:
 Plane vor geschlossener Fassade

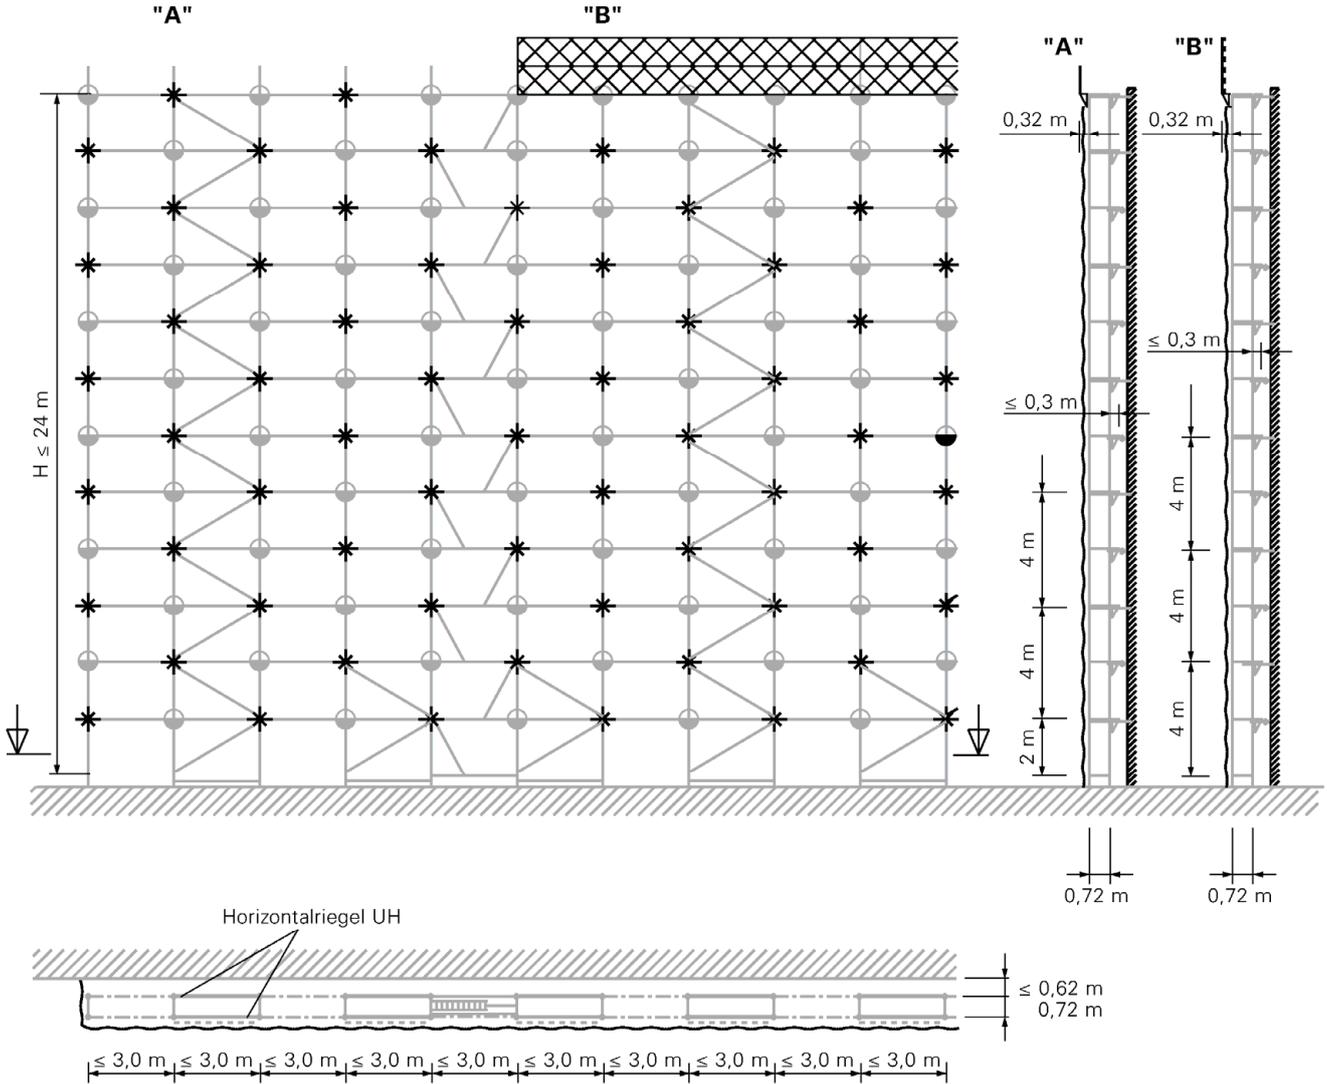

Hinweis: Seitenschutzbauteile sind nicht dargestellt.




- ⊕ Gerüsthalter
- * druckfeste Abstützung

Gerüstsystem "PERI UPT 72"		Anlage C, Seite 26
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS		
Variante 3.2 / LC3 – Plane – geschlossen		
2018-03-04		T72:18-03-04_066

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

Variante 3.3 / LC3

Regelausführung:
 Plane vor geschlossener Fassade

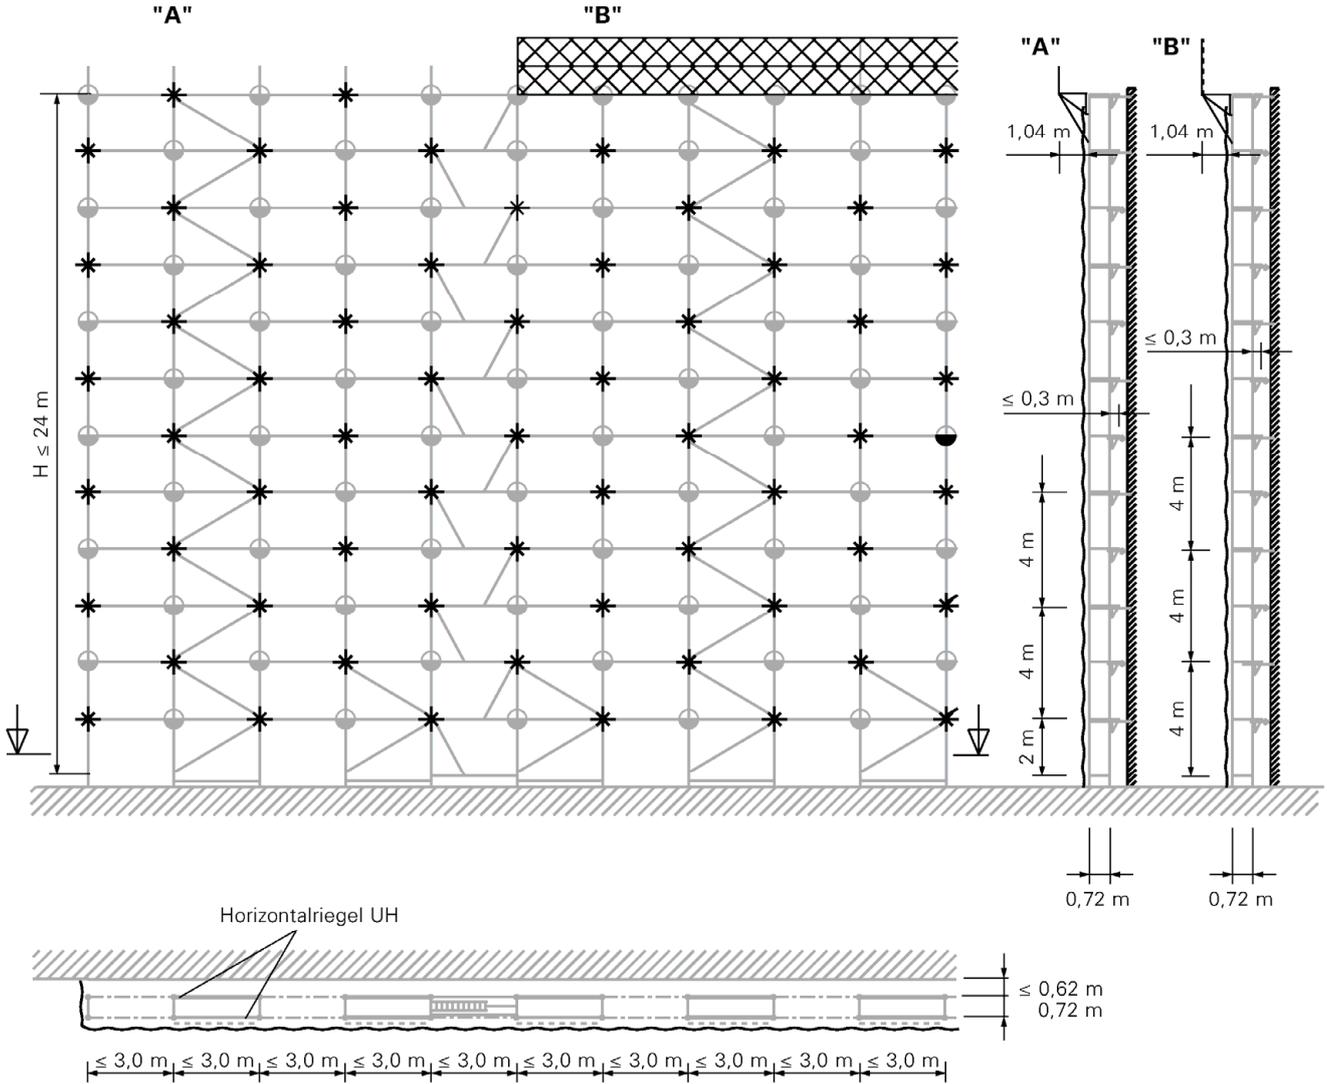

Hinweis: Seitenschutzbauteile sind nicht dargestellt.

- ⊕ Gerüsthalter
- * druckfeste Abstützung


Gerüstsystem "PERI UPT 72"		Anlage C, Seite 27
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS		
Variante 3.3 / LC3 – Plane – geschlossen		
2018-03-04		T72:18-03-04_067

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

Variante 3.4 / LC3

Regelausführung:
 Plane vor offener Fassade

Plane		32		60	72 LC 3
-------	--	----	--	----	------------

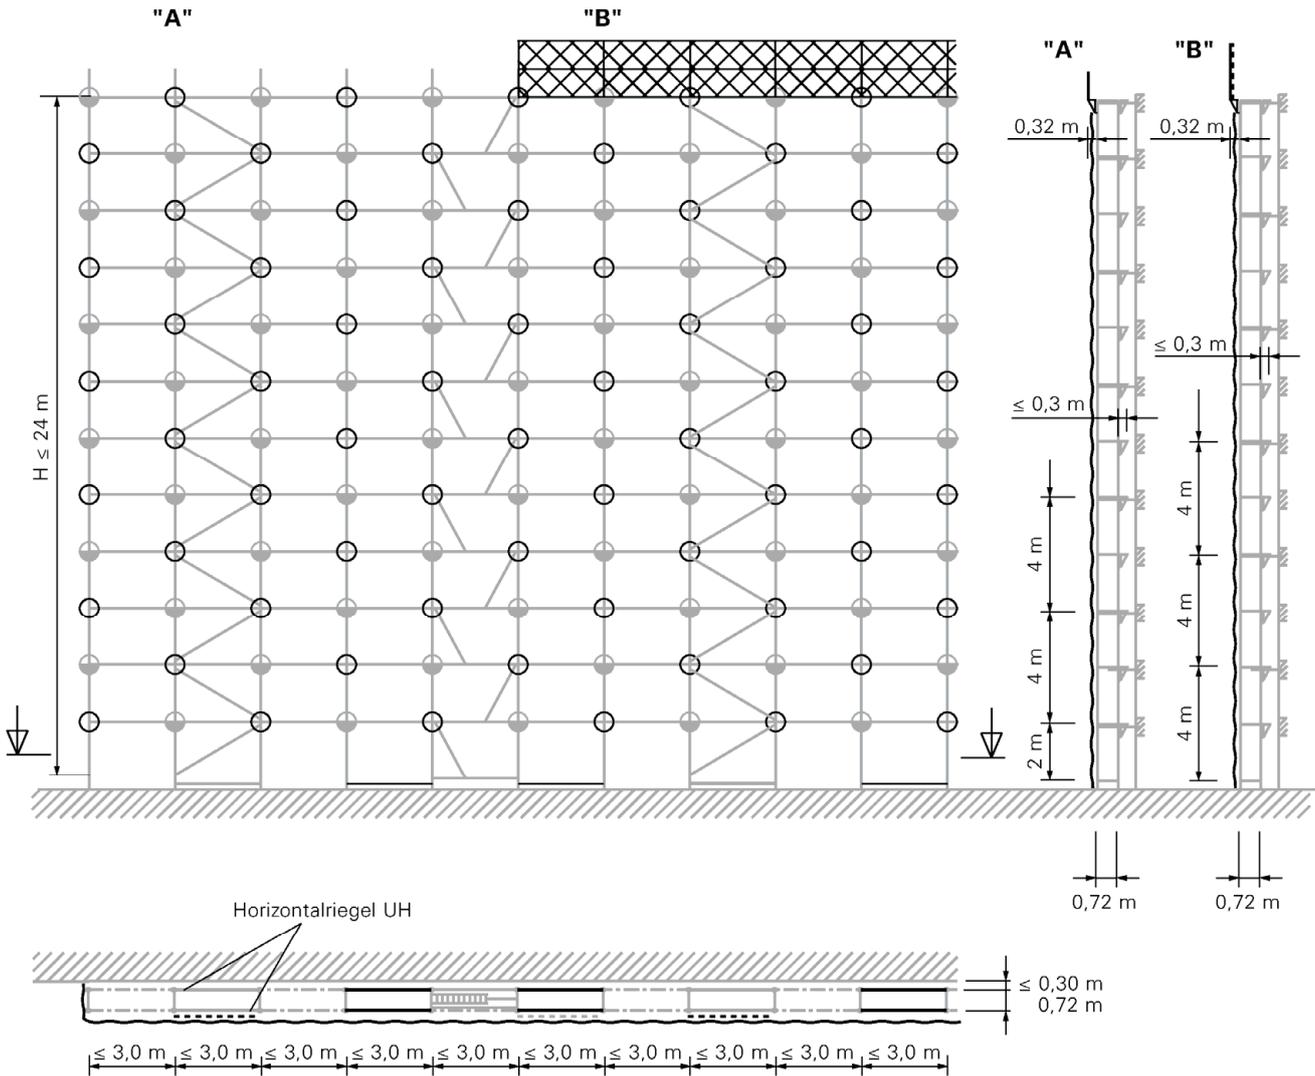

Hinweis: Seitenschutzbauteile sind nicht dargestellt.




- ⊕ einstelliger Gerüsthalter
- ▲ Dreiecksanker

Gerüstsystem "PERI UPT 72"			Anlage C, Seite 28
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS			
Variante 3.4 / LC3 – Plane – offen			
	2018-03-04		T72:18-03-04_069

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

Variante 3.5 / LC3

Regelausführung:
 Plane vor offener Fassade

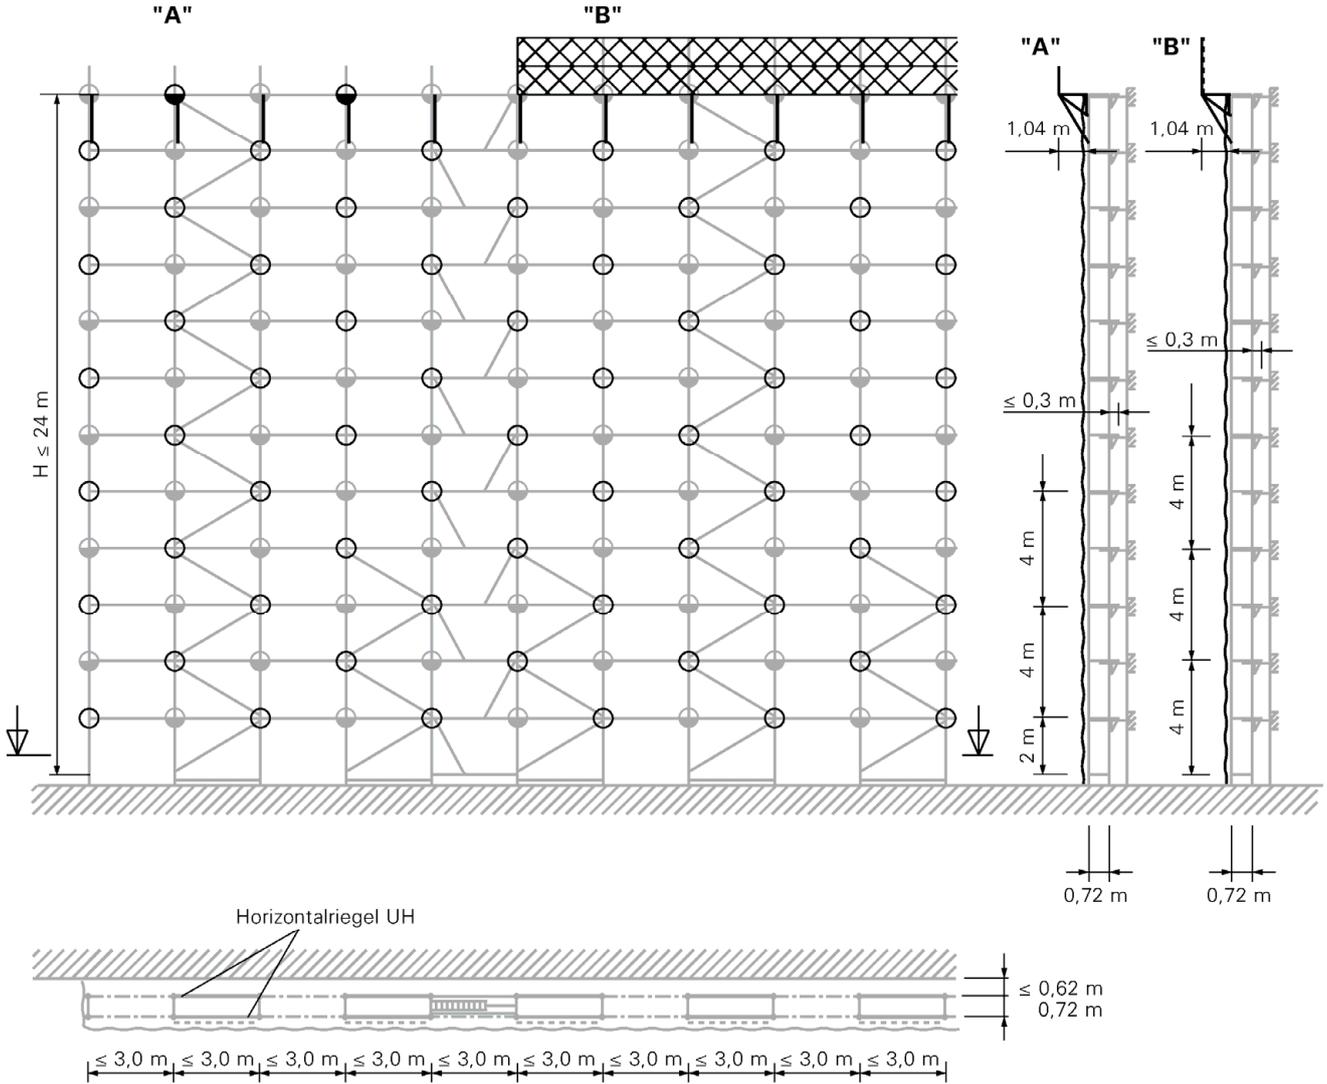

Hinweis: Seitenschutzbauteile sind nicht dargestellt.

- ⊕ einstelliger Gerüsthälter
- ▲ Dreiecksanker

Gerüstsystem "PERI UPT 72"		Anlage C, Seite 29
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS		
Variante 3.5 / LC3 – Plane – offen		
2018-03-04		T72:18-03-04_070

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

11. Außenkonsolen

Die Außenkonsole kann in beliebiger Gerüstlage an den T-Rahmen oder in oberster Gerüstlage am L-Rahmen (5) montiert werden.

Es stehen drei Konsolen zu Auswahl:
 Konsole UCB 32, UCB 72 oder UCB 104.

Wird an der Konsole UCB 32 (11a) ein Geländerpfosten UVP 100 (8) benötigt, so ist ein Verbinder ULT 32 (24) mit einer Schraube M10 mit Mutter am Geländerpfosten UVP 100 vorzumontieren.





Die Konsolen UCB 72 (11b) können je nach Verwendungszweck und Belastung mit oder ohne Konsolabstützung UCP (12) eingesetzt werden, siehe Ankerraster.

Die Konsolen UCB 104 (11c) dürfen nur mit Konsolabstützung UCP (12) eingesetzt werden, siehe Ankerraster.

Dabei ist jeder Rahmenezug in Konsollage zu verankern wobei jeder zweite Rahmenezug mit einem Gerüsthalter oder einem Dreiecksanker verankert werden muss.

Zur Abdeckung des Spaltes zwischen Hauptbelag und Konsolbelag kann die Belagspaltleiste UD (23) eingelegt werden.

Konsolabstützung wird UCP wie folgt montiert:
 Zapfen der Konsolabstützung UCP (12) in das Rohr der Konsole UCB (11b,c) einsetzen. Konsolabstützung UCP so weit drehen, bis die Sicherungsnase unter den Sicherungshaken greift. Die Konsolabstützung UCP am Ausenrohr des T-Rahmens UVT (4) mit der Halbkupplung befestigen.

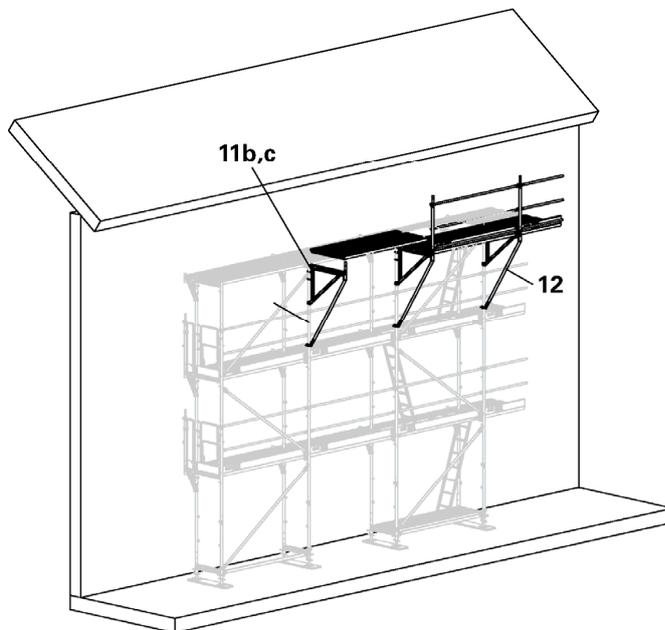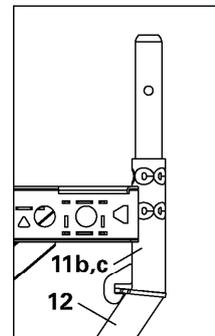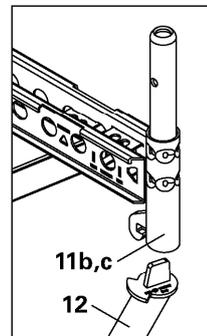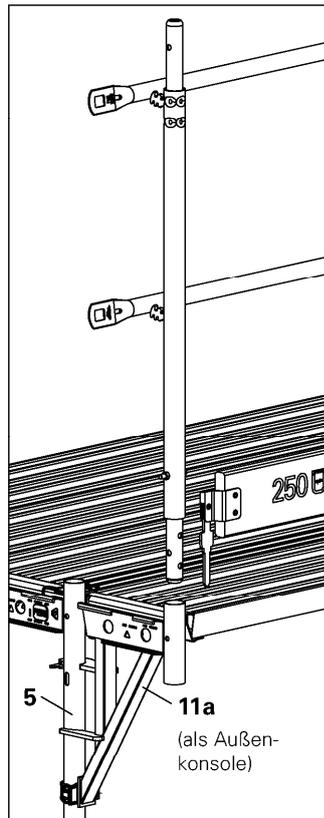

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

Gerüstsystem "PERI UPT 72"		Anlage C, Seite 30
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS		
Außenkonsolen		
2018-03-04		T72:18-03-04_131

12. Schutzwand

Die Schutzwand (als Schutzwand UPP oder Schutznetz) kann in oberster Gerüstlage am T-Rahmen, bzw. an den Außenkonsolen UCB 32, UCB 72 oder UCB 104 montiert werden.

Die untere Schutzwand UPP (19) mit den beiden Schlaufen in den Geländerholm UPG (9b) (1m über Belagebene) einhängen.


Die beiden seitlichen Haken müssen die Vertikalrohre vom Gerüstfeld aus umschließen, um ein Wegklappen der Schutzwand nach außen zu verhindern. Danach Bordbretter UPT (16) einbauen.

Zur Aufstockung der Schutzwand Geländerpfosten UVP 100 (8) oder Rohre UV 165 (6) aufstecken und mit Steckbolzen Ø 48/57 sichern. Die obere Schutzwand UPP in den zuvor eingebauten Geländerholm UPG (9a) (2 m über Belagebene) einhängen.

Dabei ist jeder Rahmenzug der in oberster Gerüstlage zu verankern wobei für:

- Schutzwand auf T-Rahmen und Konsole UCB 32 jeder zweite Rahmenzug mit einem Gerüsthalter oder einem Dreiecksanker verankert werden muss.
- Schutzwand auf Konsole UCB 72 oder UCB 104 jeder Rahmenzug mit einem Gerüsthalter verankert werden muss bzw. jeder zweite Rahmenzug mit einem Dreiecksanker verankert werden muss.

Schutzwände auf Konsolen UCB 72 und UCB 104 (11) müssen mit Konsolabstützung UCP (12) abgestützt werden. Die Schutzwand mit Schutznetzen kann unter gleichen Bedingungen (Lage, Verankerung und Aussteifung) wie die Schutzwand UPP eingebaut werden. Als Aufstockung Geländerpfosten UVP 100 (8) oder Rohre UV 165 (6) aufstecken und mit Steckbolzen Ø 48/57 sichern. Geländerhalter UPR in Belaghöhe montieren. Geländerholm UPG (9a) in jede Masche am oberen Rand des Schutznetzes einfädeln und in die obersten Labyrinthfinger (2 m über

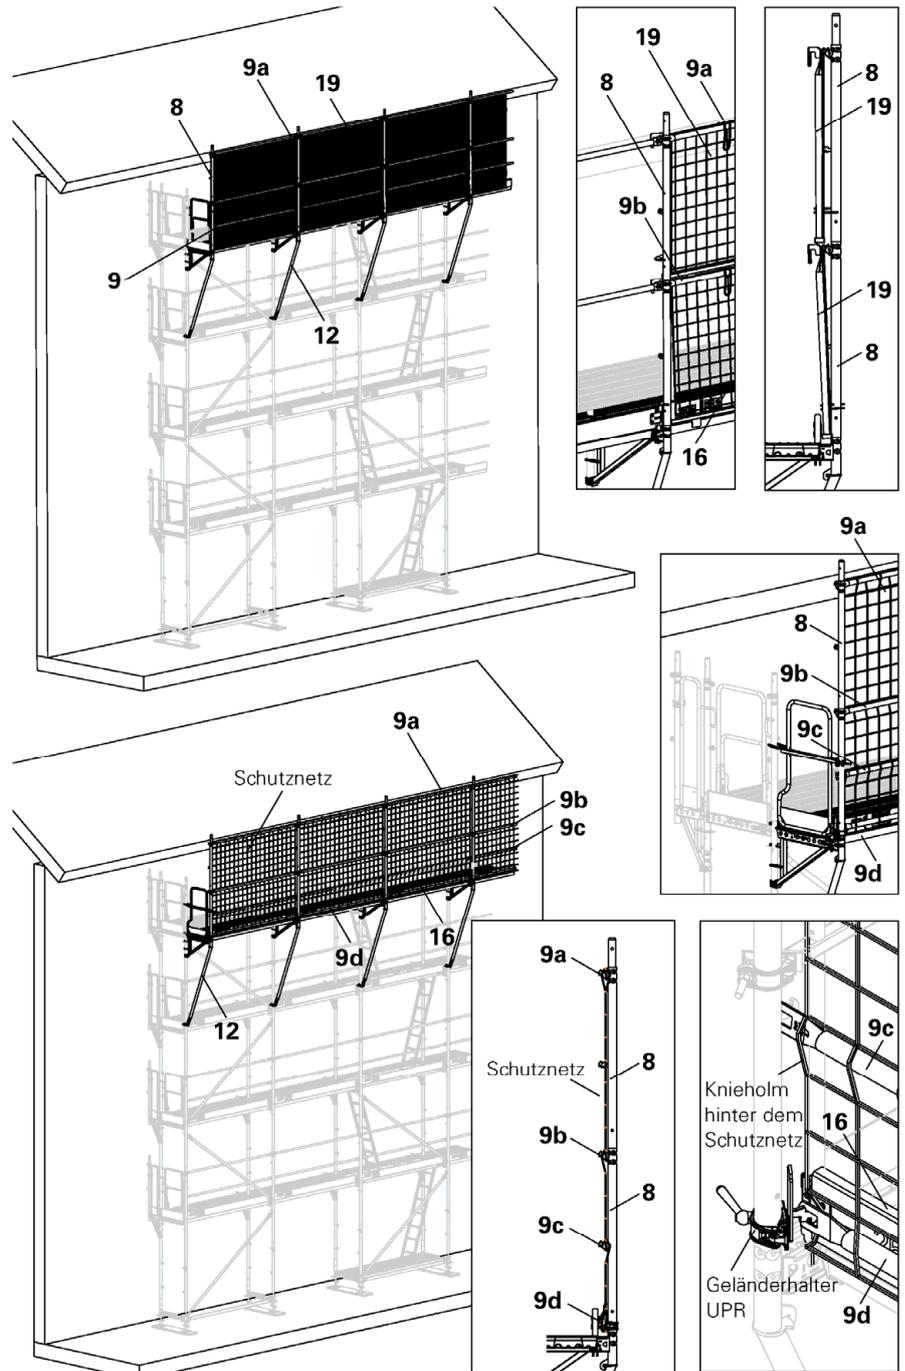

Belagebene) einhängen. Geländerholm (9b) und Knieholm (9c) einbauen, wobei darauf zu achten ist, dass das Netz vom Gerüst aus gesehen vor dem Geländerholm (9b) und hinter dem Knieholm

(9c) verläuft. Am unteren Rand des Schutznetzes Geländerholm UPG (9d) in jede Masche einfädeln und in die Geländerhalter einhängen. Danach Bordbretter UPT (16) einbauen.

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

Gerüstsystem "PERI UPT 72"		Anlage C, Seite 31
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS		
Schutzwand		
2018-03-04		T72:18-03-04_132

13. Schutzdach




Der Einbau des Schutzdaches ist erforderlich, um Personen vor herabfallenden Gegenständen zu schützen. Der Belag ist bis zum Bauwerk hin dicht zu verlegen. Auf dem Schutzdach darf kein Material gelagert werden.

Der Einbau der Konsolen und der Beläge erfolgt von der unteren Gerüstlage aus, im Schutz des vorhandenen Seitenschutzes. An den T-Rahmen UVT (4) eine Außenkonsole UCB 72 oder 104 (11) einbauen.

Belagtafeln UDS (7) einlegen und zur Sicherung nach innen verschieben (zum Gebäude). Belagspaltleiste UD (23) zur Abdeckung des Spaltes zwischen Hauptbelag und Konsolbelag einlegen. Anschließend Schutzdachanschluss UPC (18) auf den Zapfen der Konsole UCB (11) stecken. Beläge UDS (7) mit der Oberseite zum Gebäude in den Spalt des Schutzdachanschlusses UPC von oben einschieben. Die montierten Geländer- und Zwischenholme UPG (9) trennen das Schutzdach von der Arbeitsfläche.

In der Einbaulage des Schutzdaches ist jeder Rahmenzug zu ankern wobei jeder Rahmenzug mit einem Gerüsthalter verankert werden muss bzw. jeder zweite Rahmenzug mit einem Dreiecksanker verankert werden muss.

Je nach statischen Erfordernissen sind zusätzliche Aussteifungen bzw. Verankerungen in der darunterliegenden Gerüstlage mit einstieligen Gerüsthaltern einzubringen (siehe Ankerraster).

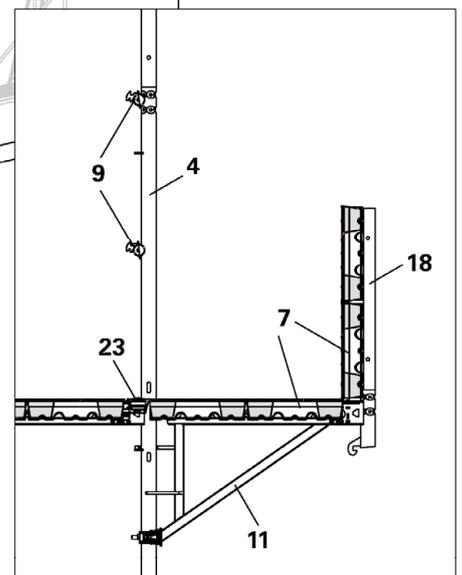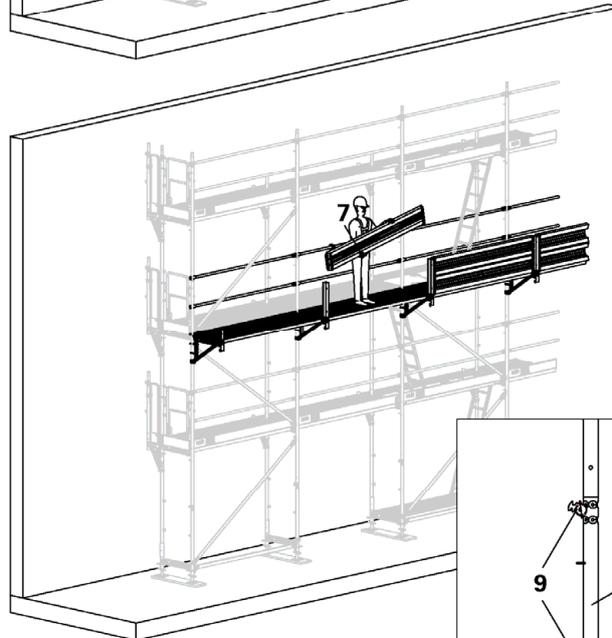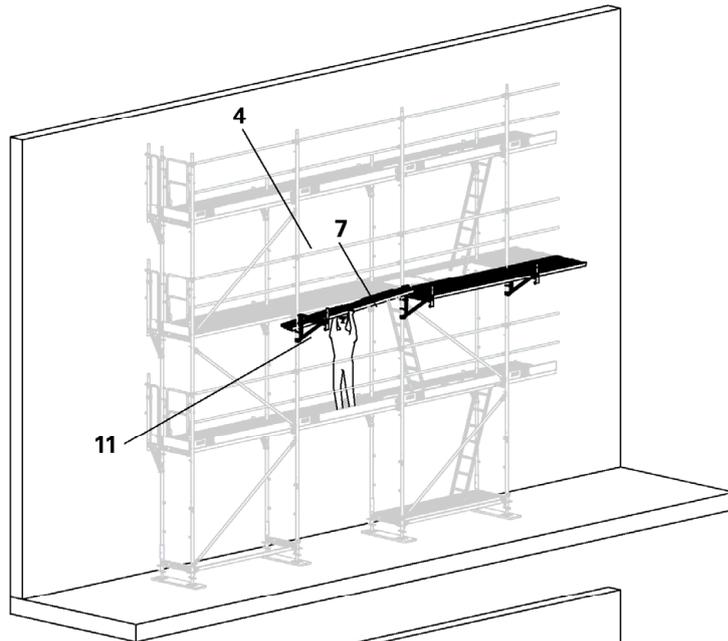

Gerüstsystem "PERI UPT 72"

EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS

Schutzdach

Anlage C,
 Seite 32

2018-03-04

T72:18-03-04_133

14. Überbrückungen




Zur Überbrückung von Öffnungen werden Gerüstfelder mit Gitterträgern (21) aus Stahl ULS oder aus Aluminium ULA überbaut. Je nach Belastung können Gitterträger mit einer Höhe von 50 cm oder 70 cm, einzeln oder doppelt verwendet werden. Aufgrund der Belastung und der Aussteifung des Obergurtes, können passende Einbaukombinationen gewählt werden (siehe Abschnitt 5: Tragfähigkeit des Gitterträgers und Abschnitt 7: Ausstattungsvarianten – Überbrückungen). Bei Verwendung von Außenkonsolen (Konsole UCB 32, Konsole UCB 72 oder Konsole UCB 104) ist die Verstärkung der Außenstiele an 2 unteren T-Rahmen zu beachten (siehe jeweilige Ankerraster).

Montage der Gitterträger ULS/ULA ohne Hilfsgerüst:

An den Enden der Gurtrohre der Gitterträger (21) Normalkupplungen befestigen. Gitterträger samt Kupplungen mit Seilen in die geplante Einbauhöhe ziehen und an die T-Rahmen UVT (4) und die Rohre UV 165 (6) links und rechts der Öffnung montieren. Im Schutz des vorhandenen Gerüstfeldes die Schiebereiter ULB (22) auf die Gitterträger (21) aufsetzen und die Basisrahmen UVF (2) aufstecken. Geländerholm UPG (9) als oberes Geländer in den Basisrahmen UVF einfädeln und eine Belagtafel UDS (7) in den Riegel einlegen.

Vom gesicherten Feld aus den Basisrahmen UVF (2) mittels der Belagtafel UDS und dem Geländerholm UPG zur Mitte des Gitterträgers (21) verschieben. Belagtafel und Geländerholm an das bestehende Feld montieren. Die Schiebereiter ULB (22) mit dem Kuppelungsbelagriegel UHC (14) verbinden. Danach alle Felder mit Belägen und Seitenschutzbauteilen vervollständigen.

Die Beläge laufen über den Gitterträgern auf gleicher Höhe wie in den Nachbarfeldern, wenn die Kupplungen zur Befestigung der Gitterträger direkt unter dem Anschlagblech an den Rohren des T-Rahmens UVT montiert werden.

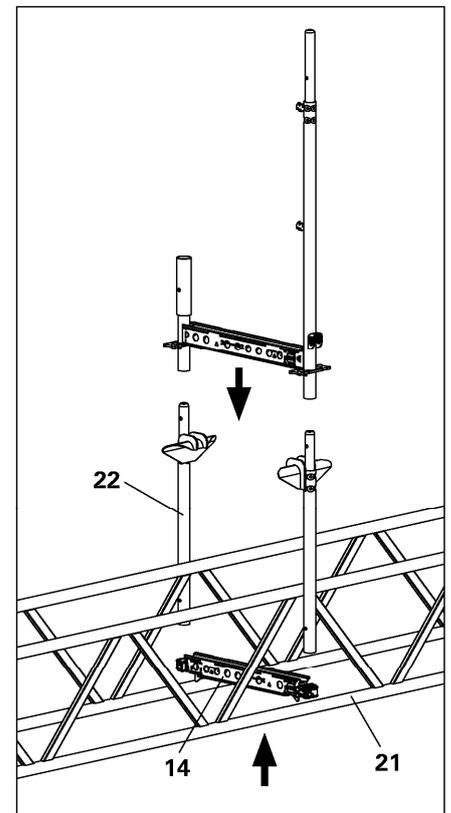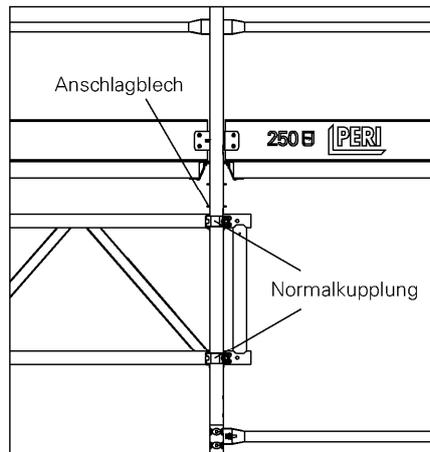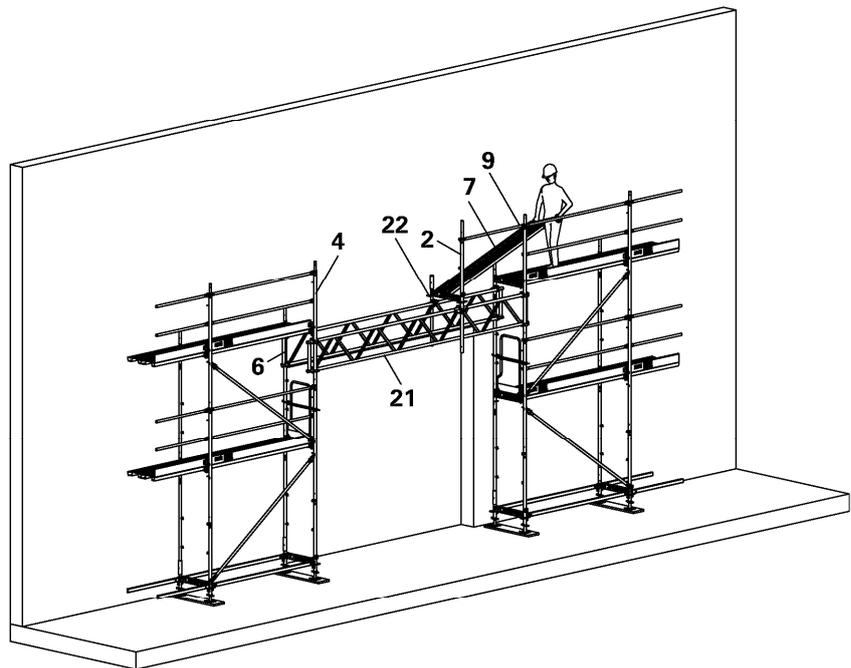

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

Gerüstsystem "PERI UPT 72"		Anlage C, Seite 33
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS		
Überbrückungen		
	2018-03-04	T72:18-03-04_134

**14.1 Überbrückungen mit
 2 x 1 Gitterträgem ULS / ULA**

In den folgenden Abbildungen sind die erforderlichen Aussteifungen (2 Aussteifungsvarianten) und Verankerungen der Gitterträger bei dieser Variante (Einbau je ein Gitterträger auf der Innenseite) dargestellt.



Aussteifungsvariante 1:
 mit einem Verband aus Gerüstrohren und Drehkupplungen die Obergurte der Gitterträger ULS/ULA (21) aussteifen.

Alternativ Aussteifungsvarianten 2:
 die Gitterträger ULS/ULA (21) mit Gerüsthaltern UWT (20) und Normalkupplungen aussteifen.

Für beide Aussteifungsvarianten gilt:
 Die Abstände a der seitlichen Halterungen sind zu beachten.
 (siehe Abschnitt 5: Tragfähigkeit des Gitterträgers und Abschnitt 7: Ausstattungsvarianten – Überbrückungen).

Eventuell benötigte Innenkonsolen (11)
 (Konsole UCB 32) am Schiebereiter ULB (22) montieren.

Aussteifungen und Verankerungen für die unterschiedlichen Einbaukombinationen sind entsprechend der zugehörigen Varianten einzubauen.

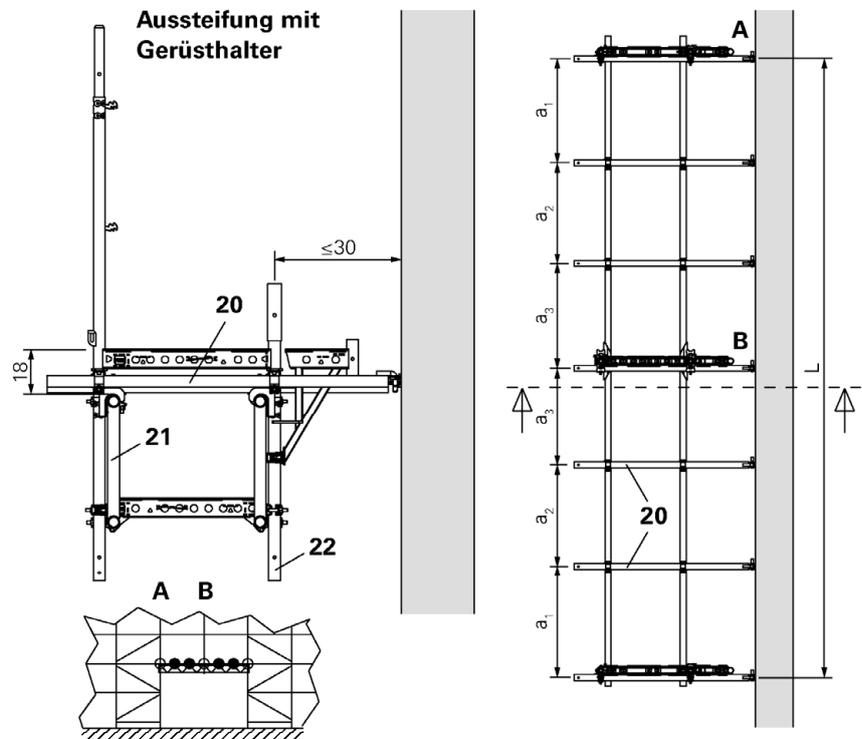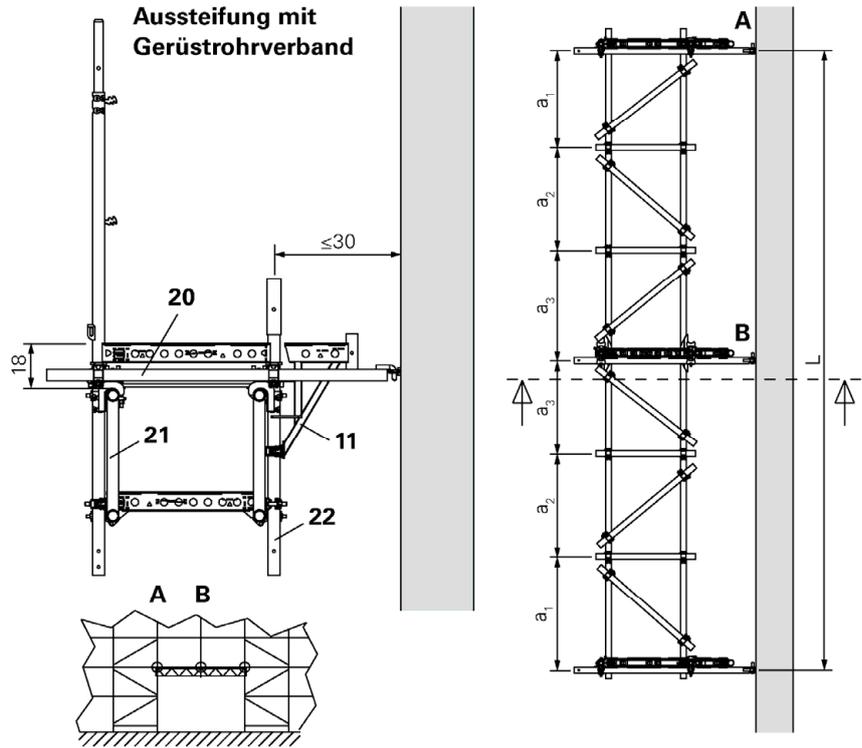

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

Gerüstsystem "PERI UPT 72"			Anlage C, Seite 34
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS			
Überbrückungen mit 2 x 1 Gitterträgern ULS / ULA			
	2018-03-04		T72:18-03-04_135

14.2 Überbrückungen mit 2 x 2 Gitterträgern ULS / ULA





Nach Einbau der ersten Gitterträger auf der Innenseite können die äußeren Gitterträger mit einem Versatz von 15 cm nach unten eingebaut werden.

Die Obergurte der höhenversetzten Gitterträger ULS/ULA (21) mit Gerüst-
 rohren und Drehkupplungen oder mit Gerüsthaltern UWT (20) und Normal-
 kupplungen aussteifen.

Die Abstände a den seitlichen Halterungen sind zu beachten.
 (siehe Abschnitt 5: Tragfähigkeit des Gitterträgers und Abschnitt 7: Ausstat-
 tungsvarianten – Überbrückungen).

Bei Überbrückungen mit 2 x 2 Gitter-
 trägern ergeben sich die zulässigen
 Belastungen aus der Summe der zuläs-
 sigen Belastungen der einzelnen Träger.

Aussteifungen und Verankerungen für
 die unterschiedlichen Einbaukombinati-
 onen sind entsprechend der zugehörigen
 Varianten einzubauen.

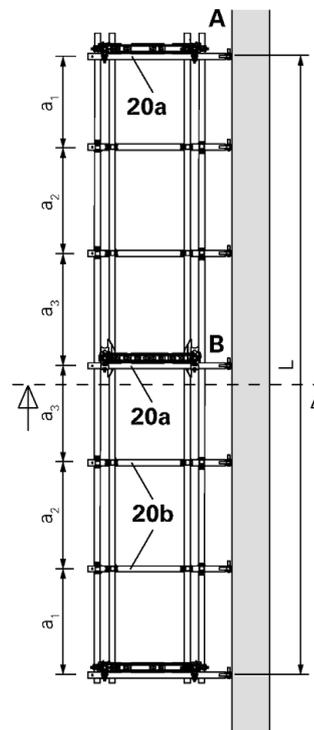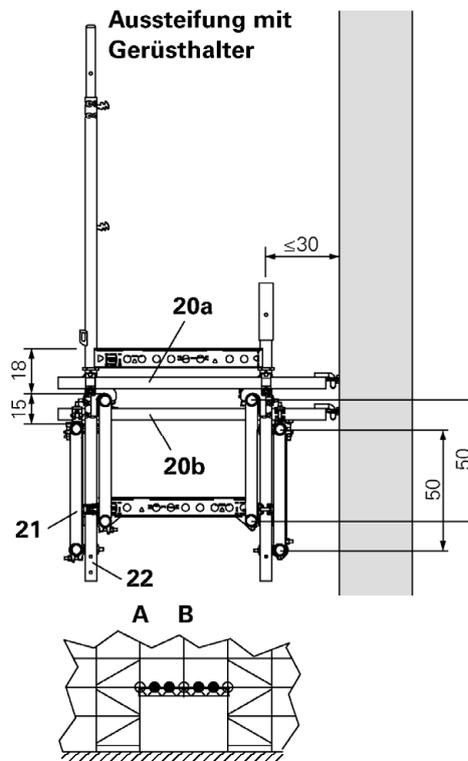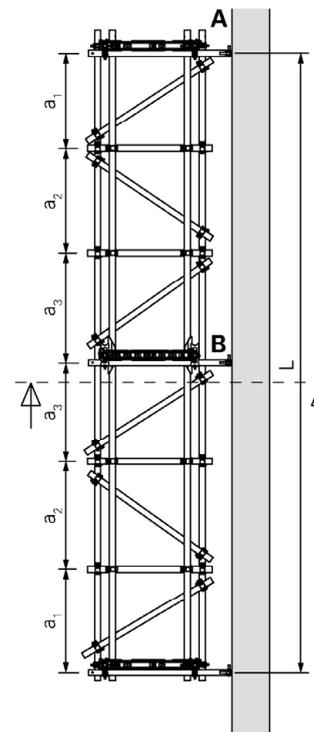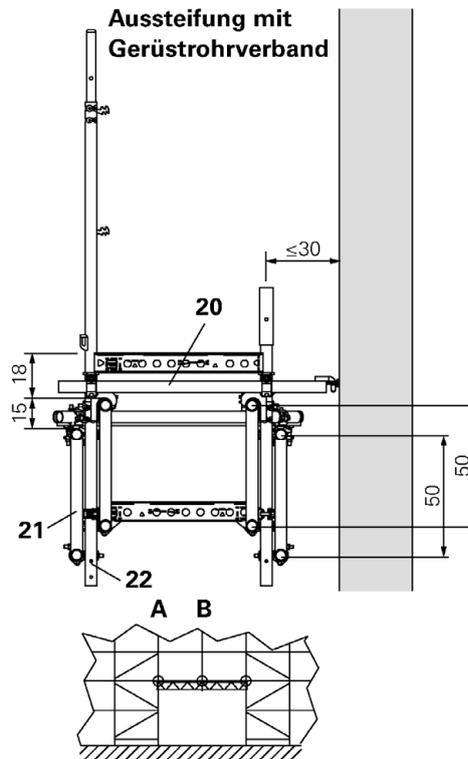


Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

Gerüstsystem "PERI UPT 72"		Anlage C, Seite 35
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS		
Überbrückungen mit 2 x 2 Gitterträgern ULS / ULA		
2018-03-04		T72:18-03-04_136

15. Durchgangsrahmen

Bis Lastklasse 3 (LC3) können Gerüst-
 aufstiege oberhalb des Durchgangs-
 rahmens durch innenliegende Leiter-
 gangtafeln UAL (zwischen Innen- und
 Außenstiel des Gerüsts) realisiert
 werden.

Verbinder ULT 32 (24) in Durchgangs-
 rahmen UVG (13) einstecken und mit
 Schrauben und Muttern sichern.
 Durchgangsrahmen UVG auf Fussspin-
 deln UJB (1) stecken. Die Durchgangs-
 rahmen UVG mit Horizontalriegeln
 UH (3) jeweils oben und unten an der
 Innen- und Außenseite verbinden.
 Zum Schutz der Fußgänger fortlaufend
 Horizontalriegel UH als Geländer innen
 und/oder außen einbauen.
 Belagtafeln UDS (7) auf voller Durch-
 gangsbreite einlegen und sichern.
 Die Aussteifung mit Horizontalriegeln
 UH und Vertikaldiagonalen (Riegeldia-
 gonale UBL, Längsdiagonalen UBF)
 und Querdiagonalen (Kupplungsdi-
 agonale UBC-2) ist in den Ankerrastern
 angegeben.

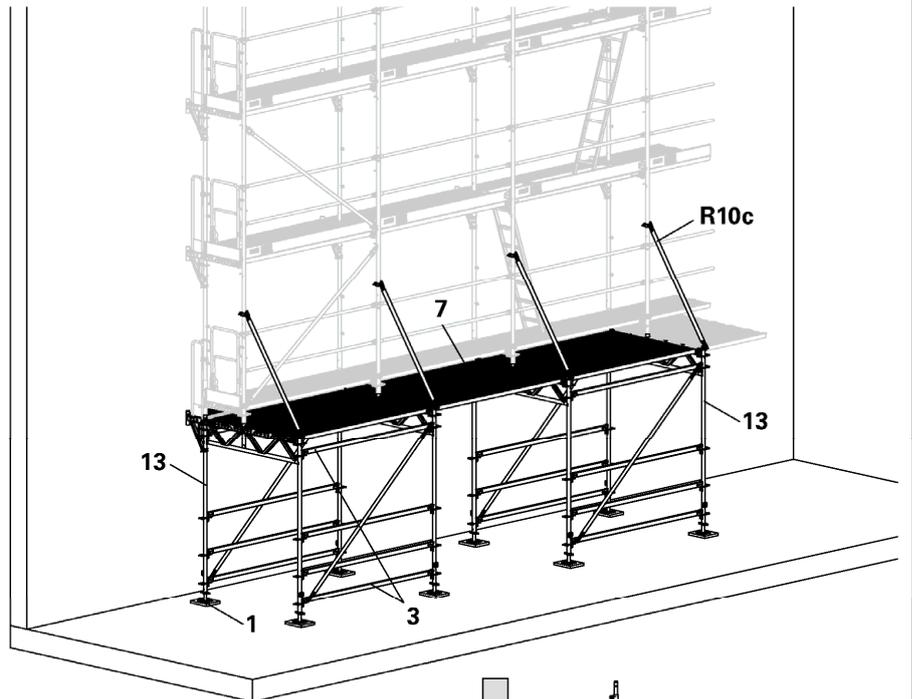

Variante 1



Über dem Durchgangsrahmen UVG das
 Gerüst mit dem Basisrahmen UVF (2a)
 beginnen. Belagtafeln UDS (7) als
 Arbeitsebene einlegen und sichern.

Variante 2

Alternativ direkt weitermontieren.
 Dazu Geländerpfosten UVP 100 (8)
 außen aufstecken. Danach normal mit
 T-Rahmen UVT (4) und Rohren UV 165
 (6) weiterbauen. Die Aussteifung über
 dem Durchgangsrahmen erfolgt mit
 Kupplungsdiagonalen UBC-2 (R10c).
 Bei Verwendung von Innenkonsolen die
 Belagspaltleiste UD (23) einbauen.

Variante 1

Variante 2

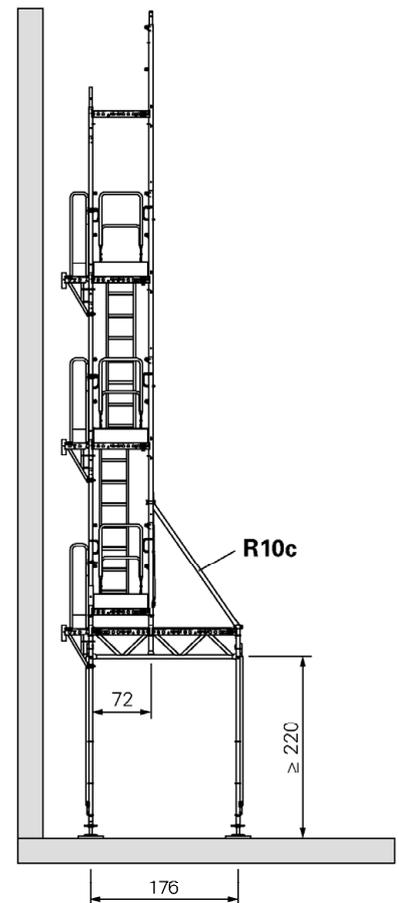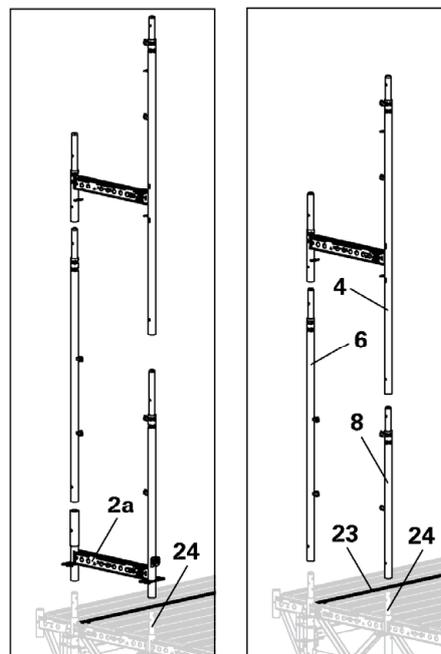

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

Gerüstsystem "PERI UPT 72"		Anlage C, Seite 36
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS		
Durchgangsrahmen		
2018-03-04		T72:18-03-04_137

**15.1 Durchgangsrahmen mit
 außenliegendem Gerüstaufstieg**

Die Gerüstaufstiege können als außenliegende Aufstiege mit gleichläufigen Gerüsttreppen UAS oder mit Leitergangtafeln UAL ausgeführt werden.



Im Aufstiegsfeld wird in der untersten Lage mit Fußspindeln UJB (1a), Basisstielen UVB 24 (R2) und Vertikalstielen UVR 200 (R5) eine Stielreihe vorgesetzt und mit Distanzhaltern UEC 10 mit den Durchgangsrahmen verbunden.

Diese Vorsatzscheibe muß mit Horizontalriegeln UH (3) und Riegeldiagonalen UBL (R10a) ausgesteift werden.

Der Weiterbau startet mit Basisrahmen UVF (2a), die mit der Außenseite auf die Vertikalstiele UVR (5) montiert und innen mit Fußspindeln UJB (1a) auf den Durchgangsrahmen gestellt werden.

Darauf werden T-Rahmen UVT (4) und Rohre UV 165 (6) gestellt sowie die entsprechenden Bauteile der Gerüsttreppe oder der Leitergangtafel mit Seitenschutz montiert.

Das vorgestellte Aufstiegsfeld ist mit Längsdiagonalen UBF (10) durchgehend auszusteiern und mit dem Hauptgerüst zu verbinden und zu ankern (siehe Verankerung des außenliegenden Gerüstaufstiegs).

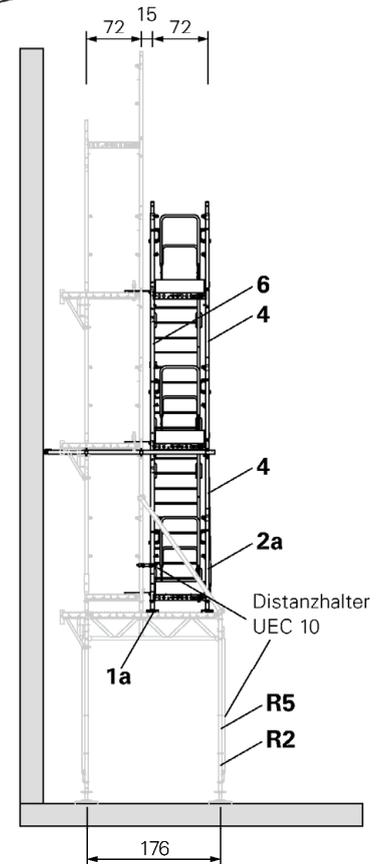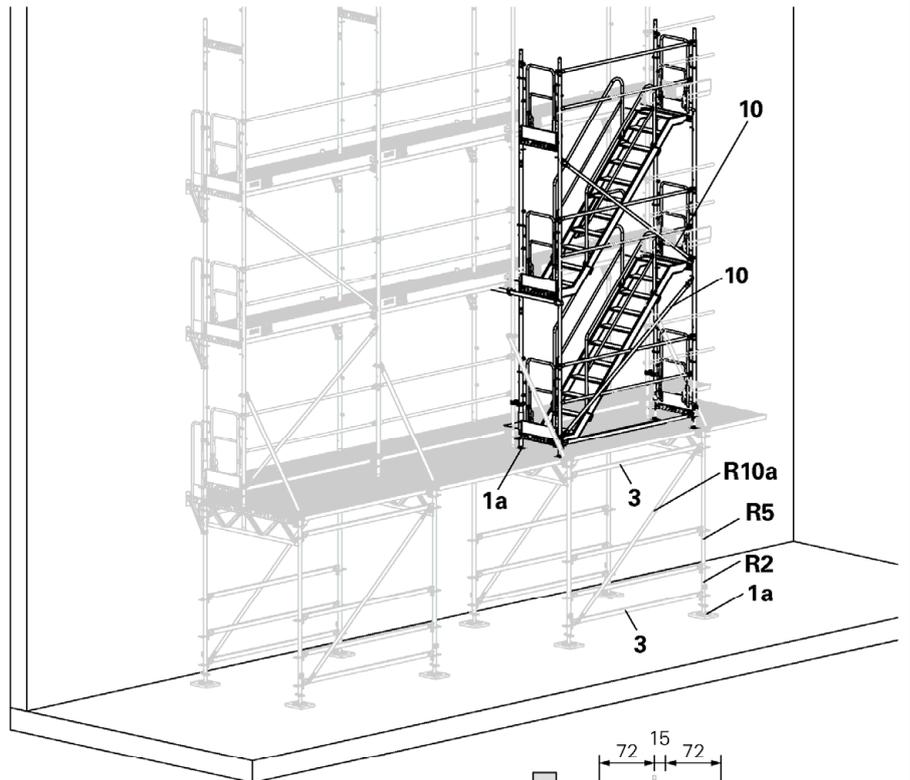

Gerüstsystem "PERI UPT 72"		Anlage C, Seite 37
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS		
Durchgangsrahmen: Außenliegender Gerüstaufstieg		
2018-03-04		T72:18-03-04_138

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

16. Außenliegender Gerüstaufstieg

Außenliegende Gerüstaufstiege bieten den Vorteil, dass sie keine Arbeitsebenen darstellen. Dadurch ist der ungehinderte Durchgang jederzeit gewährleistet. Für Materialtransporte sind Gerüsttreppen UAS zu bevorzugen, da sie am einfachsten und sichersten zu begehen sind. Bei außenliegenden Aufstiegen mit Leitergangtafeln UAL dürfen die Klappen geöffnet bleiben.

Für beide Varianten gilt:

- Das außenliegende Aufstiegsfeld wird im Abstand von ca. 7,5 cm montiert, wobei die Spindel am Innenstiel des Aufstiegsfeldes entfällt.
- Der Innenstiel des Aufstiegsfeldes wird im Abstand von 4 m mit Drehkupplungen an den Außenstiel des Gerüstfeldes gekoppelt.
- Das Aufstiegsfeld ist mit Längsdiagonalen UBF (10) ausgesteift.
- Im Gerüstfeld wird eine Belagspaltleiste UD (23) eingelegt.
- Das vorgesetzte Aufstiegsfeld entsprechend der Ankerraster mit dem Hauptgerüst zu verbinden und zu ankern.


16.1 Außenliegender Gerüstaufstieg mit Gerüsttreppe UAS

Die Gerüsttreppe in das Riegelprofil der Rahmen (2/4) einlegen und wie eine Belagtafel seitlich verschieben. Das Treppengeländer UAG (27) auf die Treppenwangen innen und außen stecken und nach unten bis zum Anschlag an einer Stufe verschieben. An der Unterseite der Treppe das Geländer UAH (28) montieren, das als Absturzsicherung für das Gerüstfeld dient.

16.2 Außenliegender Gerüstaufstieg mit Leitergangtafel UAL

Gerüstaufstiege können auch mit Leitergangtafeln UAL (15) aussen vor dem Gerüst angeordnet werden.

Als Basis für die erste Leiter werden auf unterster Ebene Belagtafeln UDS (7) montiert.




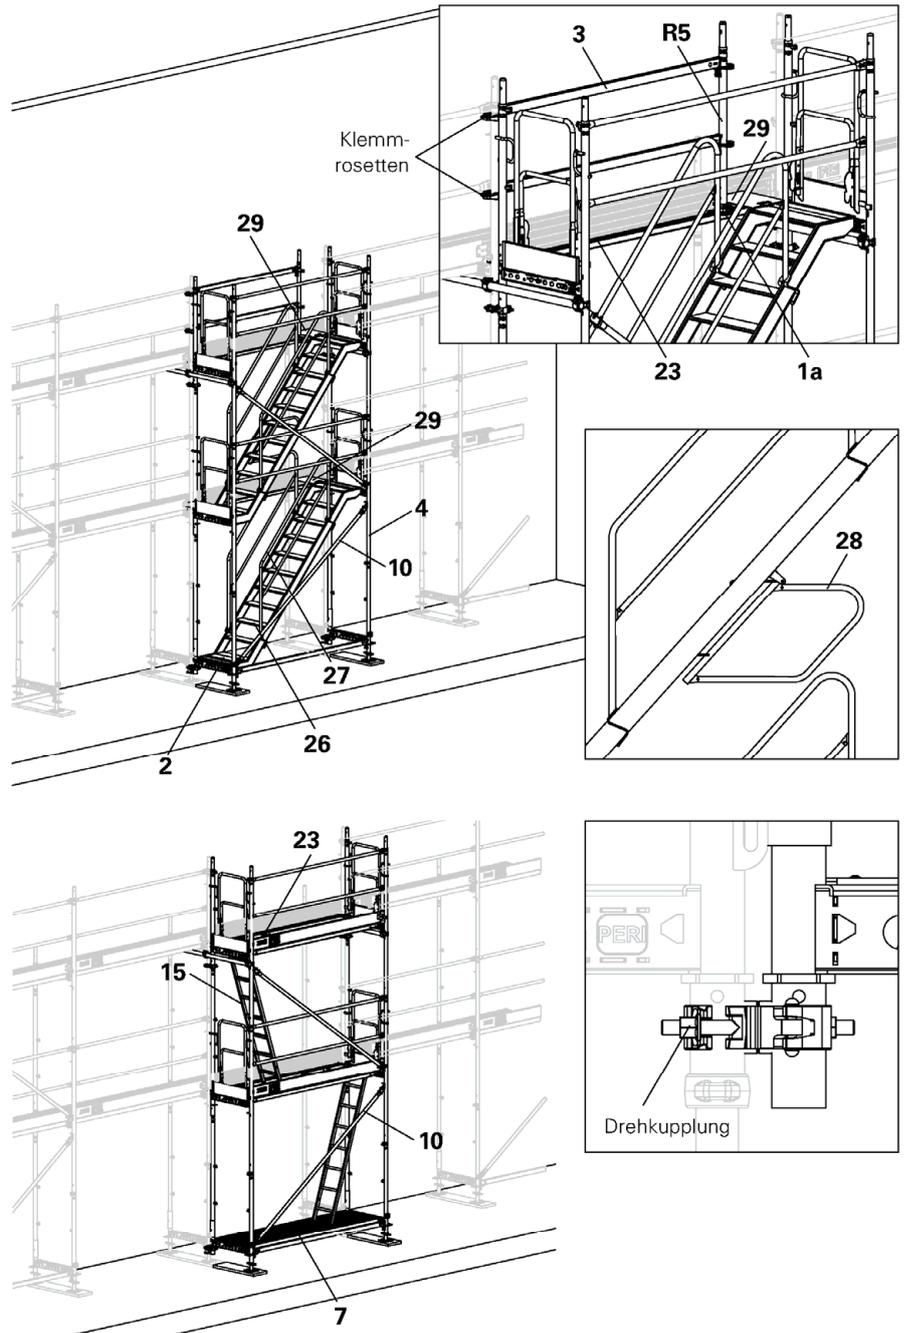


Bei der Leitergangtafel UAL-2 64x200/3 ist zusätzlich die Leiter UEL mit Haken zu verwenden.

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

Gerüstsystem "PERI UPT 72"		Anlage C, Seite 38
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS		
Außenliegender Gerüstaufstieg		
2018-03-04		T72:18-03-04_141

**16.3 Außenliegender Gerüstaufstieg:
 Verankerungen Details**

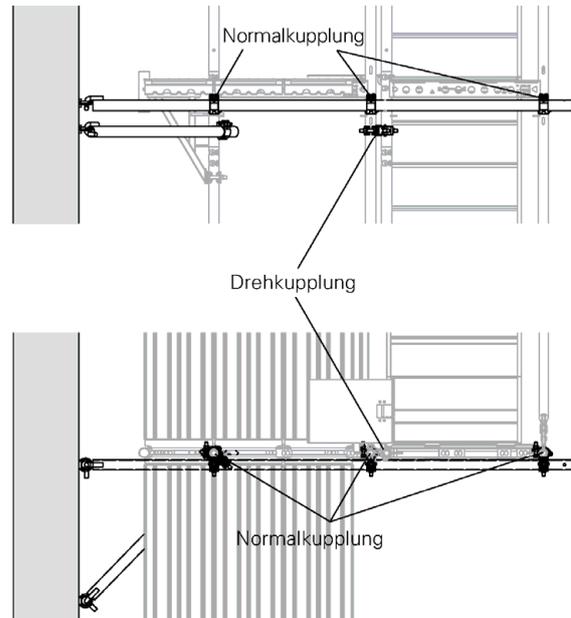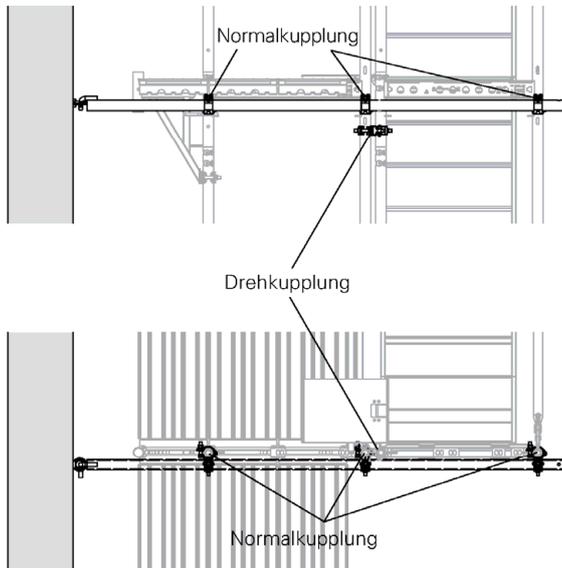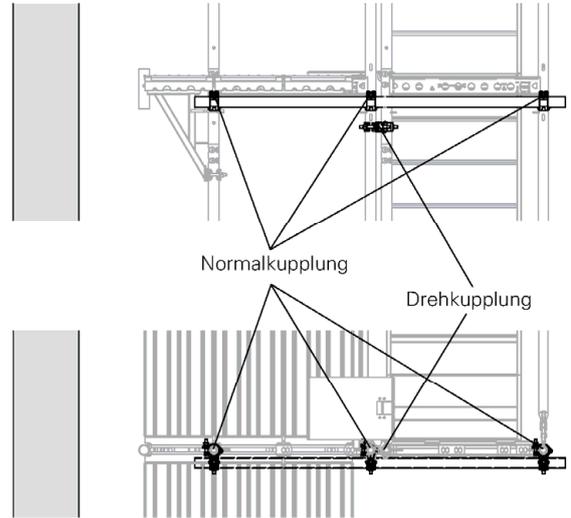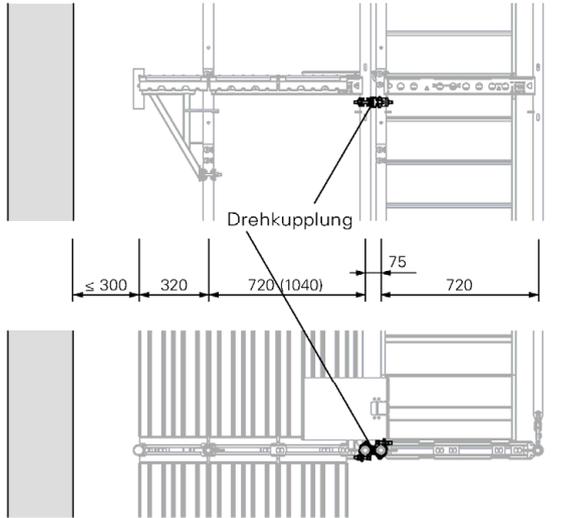

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865

Gerüstsystem "PERI UPT 72"		Anlage C, Seite 39
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS		
Außenliegender Gerüstaufstieg - Verankerungen		
	2018-03-04	T72:18-03-04_142

**16.4 Außenliegender Gerüstaufstieg:
 Verankerungen 4m Ankerraster**

Das außenliegende Gerüstaufstiegsfeld ist mit Längsdiagonalen UBF (19) auszusteiern und entsprechend der dargestellten Ankerraster mit dem Hauptgerüst zu verbinden und zu ankern.

Dabei gelten folgende Regeln:


- Die dargestellten Ankerraster gelten für alle Ausstattungsvarianten.
- Eine Anbindung des Aufstiegsfeldes nur mit Drehkupplungen oder mit Drehkupplungen sowie zusätzlich mit Gerüstrohr und Normalkupplungen nach dem Abschnitt 16.3 sind immer als Ergänzung zu den Ankern des Hauptgerüsts einzubauen.

Ausnahme: falls im Grundgerüst an dieser Stelle ein Anker notwendig ist, muss statt der Anbindung der Gerüsthalter Aufstiegsfeld nach Abschnitt 16.3 eingebaut werden.

- Ein Anker im Aufstiegsfeld nach dem Abschnitt 16.3 ist immer einzubauen und ersetzt immer den im Grundgerüst notwendigen Anker.




Unbekleidet

Regelausführung vor offener und geschlossener Fassade.

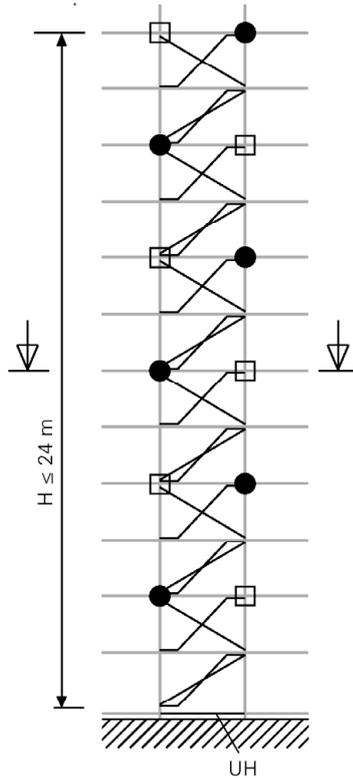

Netz, geschlossene Fassade

Regelausführung vor geschlossener Fassade.

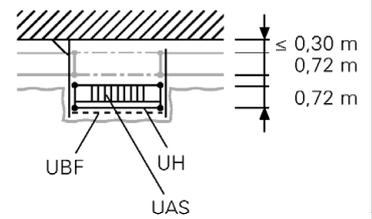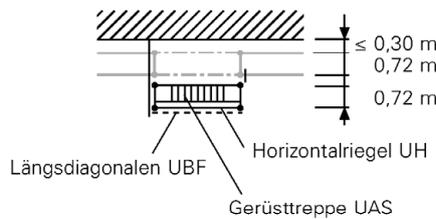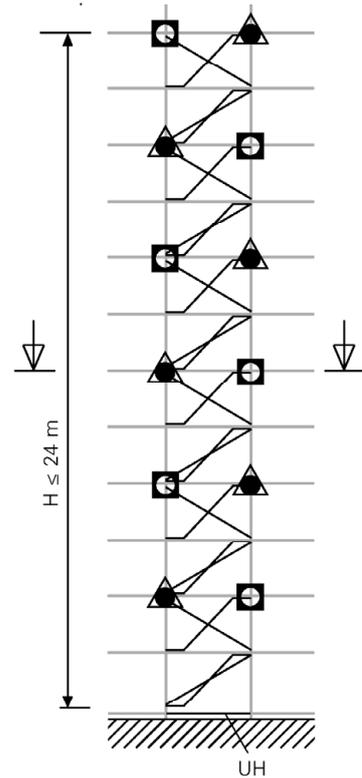

Hinweis: Seitenschutzbauteile sind nicht dargestellt.

Anker, außenliegender Aufstieg:

- ⊕ Drehkupplung Aufstiegsfeld
- Gerüsthalter Aufstiegsfeld

Anker, außenliegender Aufstieg:

- ⊕ Anbindung Aufstiegsfeld
- ▲ Dreiecksanker Aufstiegsfeld

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.1-865





Gerüstsystem "PERI UPT 72"		Anlage C, Seite 40
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS		
Außenliegender Gerüstaufstieg - Verankerungen		
2018-03-04		T72:18-03-04_143

**16.5 Außenliegender Gerüstaufstieg:
 Verankerungen 2m Ankerraster**

Es gelten alle Regelungen aus
 Abschnitt 16.4.

Netz, offene Fassade
 Regelausführung vor offener Fassade.

Plane, offene Fassade
 Regelausführung vor offener Fassade.

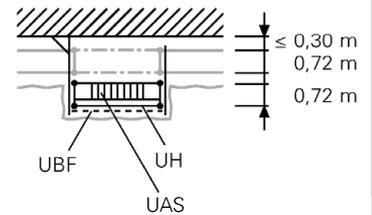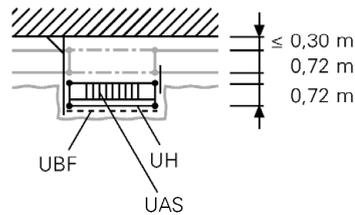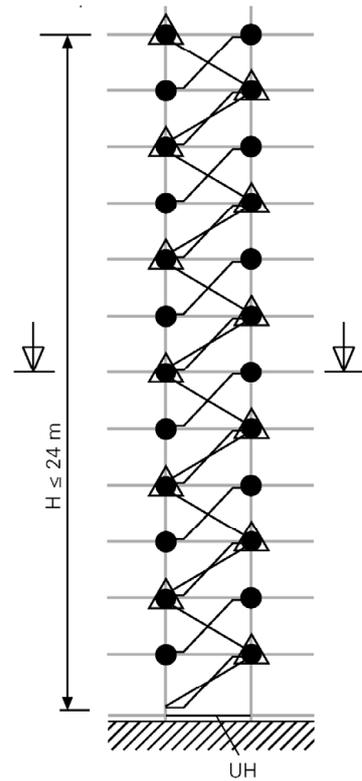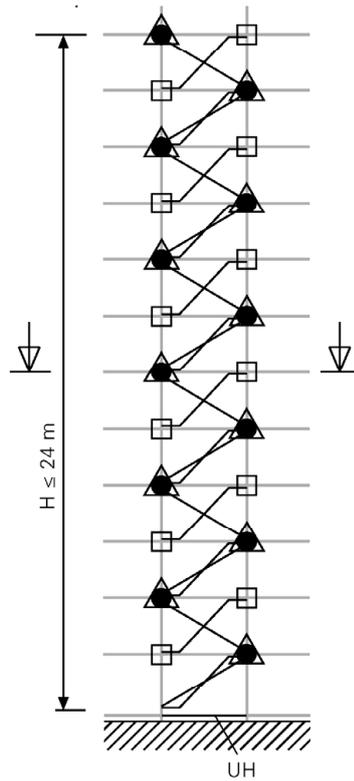

Hinweis: Seitenschutzbauteile sind nicht dargestellt.

Anker, außenliegender Aufstieg:

- ⊕ Drehkupplung Aufstiegsfeld
- ▲ Dreiecksanker Aufstiegsfeld

Anker, außenliegender Aufstieg:

- Gerüsthalter Aufstiegsfeld
- ▲ Dreiecksanker Aufstiegsfeld


Gerüstsystem "PERI UPT 72"		Anlage C, Seite 41
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS		
Außenliegender Gerüstaufstieg - Verankerungen		
2018-03-04		T72:18-03-04_144

17. Eckausbildung

Eckbereiche sind in voller Gerüstbreite einzurüsten, wobei auf gleiche Höhen in den Gerüstebenen zu achten ist.



17.1 Außenecke

Die Last der aufeinanderstoßenden Gerüstzüge wird an der Ecke nur über eine Fußspindel UJB (1) in den Untergrund abgeleitet.

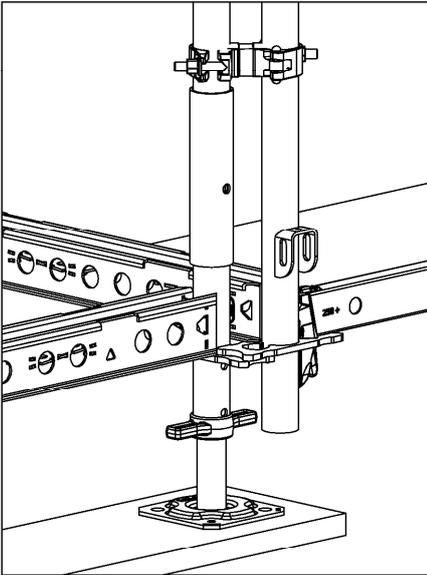

Dazu werden die Rohre des Basisrahmens UVF (2a) und der T-Rahmen UVT (4) mit den Rohren UV 165 (6) in der Basislage mit zwei Drehkupplungen und dann in jeder 2. Gerüstebene mit einer Drehkupplung verbunden. (Regelmäßige Abstände von $\Delta h = 4,00 \text{ m}$)

Wird das Gerüst mit einem Rücksprung, wie im Detail gezeigt, an der Ecke aufgebaut, lassen sich jederzeit Konsolen UCB im Bereich der aufeinanderstoßenden Gerüstzüge montieren.

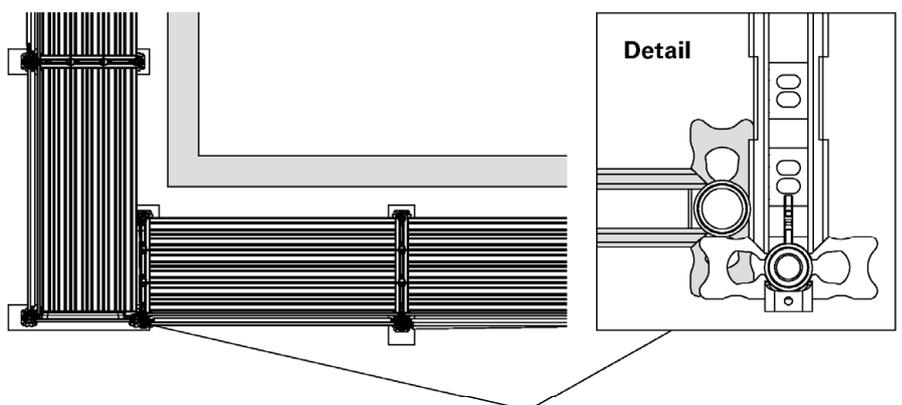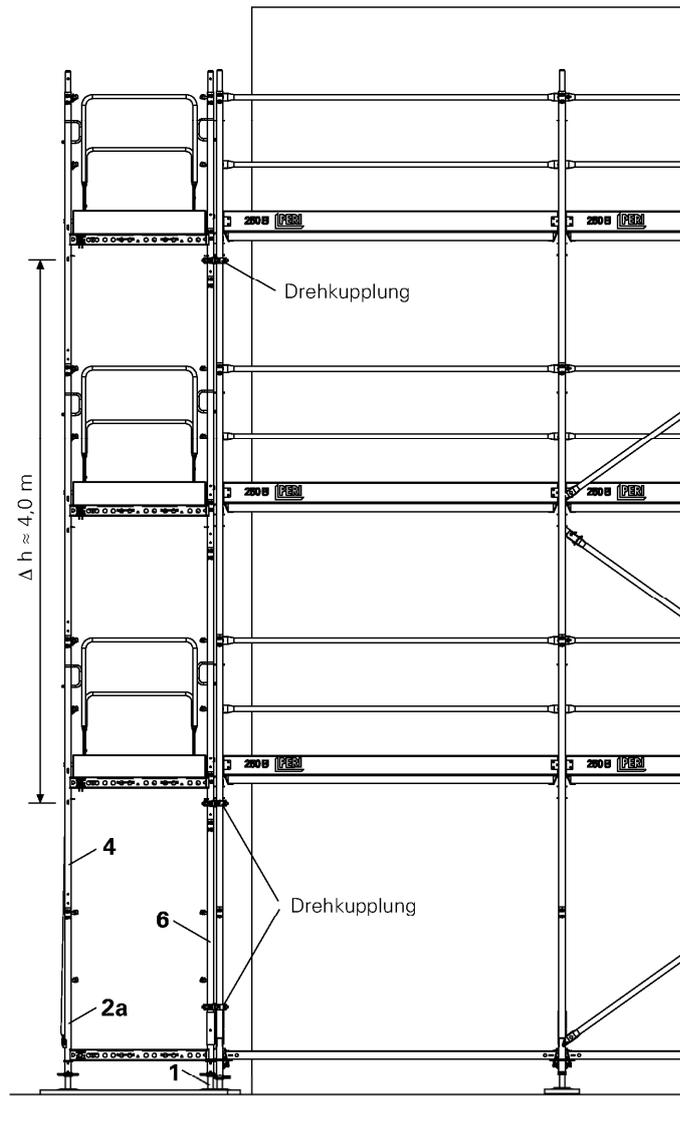

Gerüstsystem "PERI UPT 72"

EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS

Eckausbildung: Außenecke

Anlage C,
 Seite 42

2018-03-04

T72:18-03-04_151

17.2 Innenecke

Die Last der aufeinanderstoßenden Gerüstzüge wird an der Ecke nur über eine Fussspindel UJB (1) in den Untergrund abgeleitet.




Dazu werden die Stiele der Rohre UV 165 (6) mit den Stielen des Basisrahmens UVF (2a) bzw. der T-Rahmen UVT (4) in der Basislage mit zwei Drehkupplungen und dann in jeder 2. Gerüstebene mit einer Drehkupplung verbunden (regelmäßige Abstände von $\Delta h = 4,00$ m).

Spalt zwischen den beiden Gerüsten A und B mit Belagspaltleiste UD (23) schliessen.

Zur Befestigung der Geländer UPG (9) am Außenstiel des T-Rahmens (4) Geländerhalter UPR befestigen. Danach Geländer UPG (9) und Bordbrett UPT (16) einbauen.

Alternativ kann der Seitenschutz auch mit Gerüstrohren und Kupplungen ausgeführt werden.

Die Last der aufeinanderstoßenden Gerüstzüge wird an der Ecke nur über eine Fussspindel UJB (1) in den Untergrund abgeleitet.

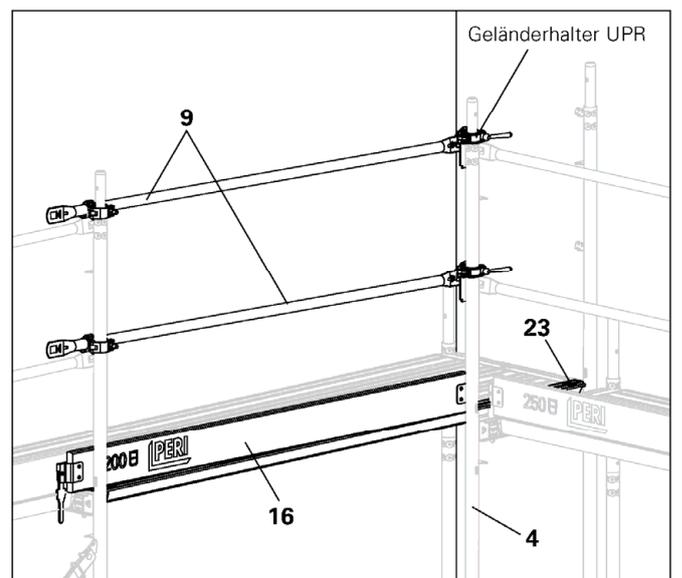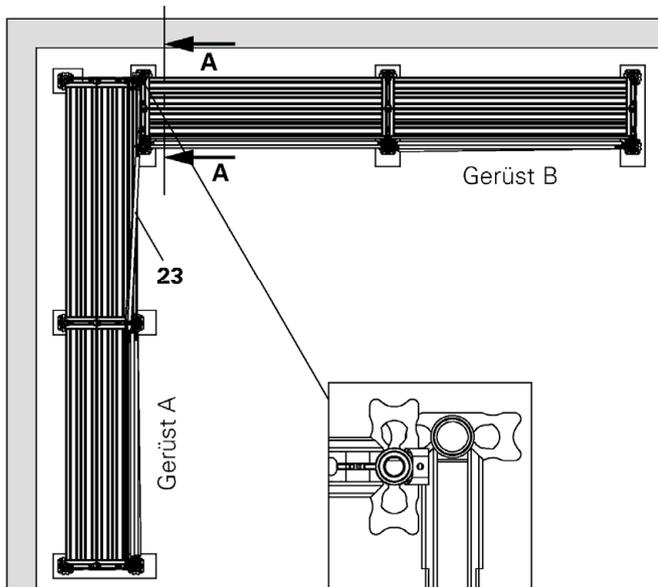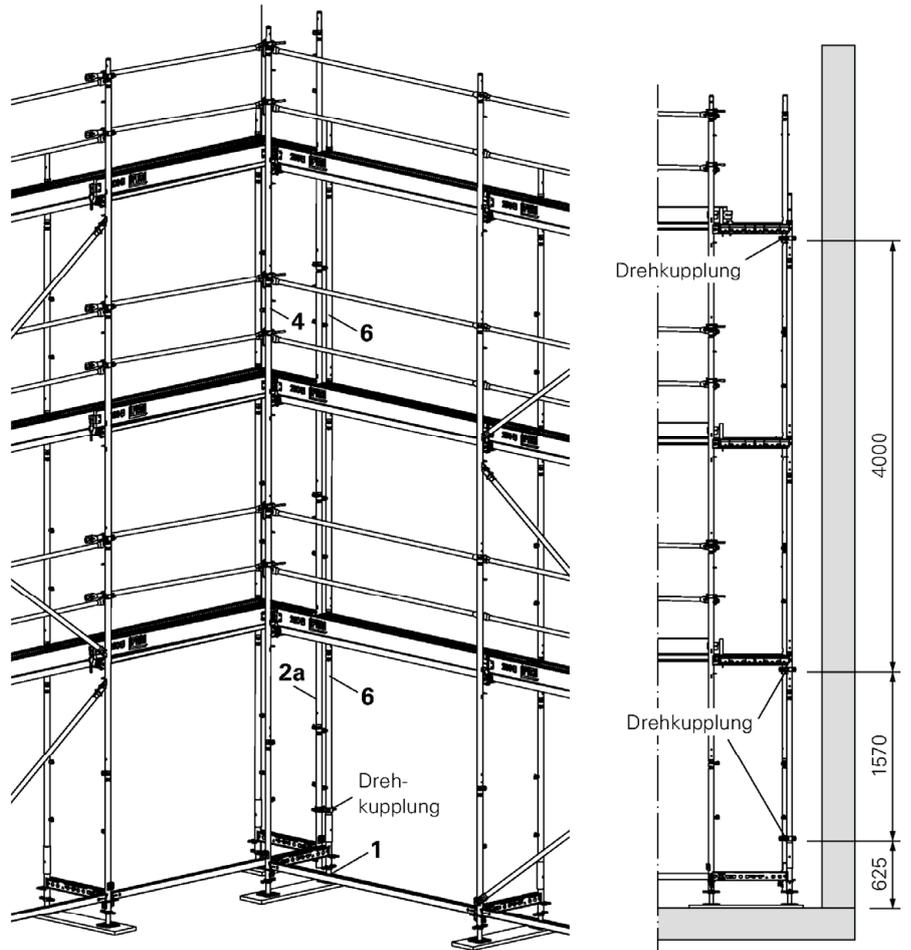

Gerüstsystem "PERI UPT 72"

EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS

Eckausbildung: Innenecke

Anlage C,
 Seite 43

2018-03-04

T72:18-03-04_152