

# Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Eine vom Bund und den Ländern gemeinsam  
getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

**Zulassungs- und Genehmigungsstelle  
für Bauprodukte und Bauarten**

Datum:

26.03.2024

Geschäftszeichen:

III 23-1.19.301-51/24

**Zulassungsnummer:**

**Z-19.301-2525**

**Geltungsdauer**

vom: **26. März 2024**

bis: **26. März 2029**

**Antragsteller:**

**FLAMRO Brandschutz-Systeme GmbH**

Am Sportplatz 2  
56291 Leiningen

**Zulassungsgegenstand:**

**Bauprodukte der Serie "System BSK" bzw. "System BSK A" für feuerwiderstandsfähige  
Installationskanäle "System BSK" bzw. "System BSK A"**

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.  
Dieser Bescheid umfasst sieben Seiten und acht Anlagen.

DIBt

## I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- 2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden ebenfalls Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen.
- 5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
- 7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Zulassungsverfahren zum Zulassungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Änderung dieser Zulassungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem Deutschen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen.

## II BESONDERE BESTIMMUNGEN

### 1 Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt für die Herstellung

1) der speziellen Formteile

- der Serie "System BSK" für feuerwiderstandsfähige Installationskanäle "System BSK" in folgenden Ausführungen

| Querschnittsform / Ausführung      | Abmessungen<br>Breite x Höhe (bzw. Ø) x Länge |
|------------------------------------|---|
| rechteckig / vierseitig            | ≤ 1000 mm x ≤ 500 mm x ≤ 2000 mm              |
| rechteckig / drei- oder zweiseitig | ≤ 500 mm x ≤ 260 mm x ≤ 2000 mm               |
| rund                               | ≤ 253 mm x ≤ 2000 mm                          |

und

- der Serie "System BSK A" für feuerwiderstandsfähige Installationskanäle "System BSK A" in folgenden Ausführungen

| Querschnittsform / Ausführung             | Abmessungen<br>Breite x Höhe x Länge |
|---|--------------------------------------|
| rechteckig / vier-, drei- oder zweiseitig | ≤ 300 mm x ≤ 80 mm x ≤ 2000 mm       |

2) sowie der Zubehörteile für die Serien "System BSK" und "System BSK A", jeweils nach Abschnitt 2.

Sie gilt außerdem für den allgemeinen Nachweis zur Verwendung dieser Bauprodukte für Bauarten zum Errichten von feuerwiderstandsfähigen Installationskanälen.

Die Zulassungsgegenstände sind für die Errichtung von Installationskanälen "System BSK" mit rechteckigem oder rundem Querschnitt und Installationskanälen "System BSK A" mit rechteckigem Querschnitt im Inneren von baulichen Anlagen geeignet, wenn sie in der allgemeinen Bauartgenehmigung für den jeweiligen feuerwiderstandsfähigen Installationskanal aufgeführt sind.

### 2 Bestimmungen für die Bauprodukte

#### 2.1 Eigenschaften und Aufbau

##### 2.1.1 Allgemeines

Die grundsätzliche Eignung der Zulassungsgegenstände zur Verwendung für Bauarten zum Errichten von feuerwiderstandsfähigen Installationskanälen wurde durch brandschutztechnische Eignungsnachweise an Bauteilen, insbesondere Brandprüfungen, im Rahmen dieses Zulassungsverfahrens erbracht sowie unter der Annahme, dass

- die angenommene Nutzungsdauer der Brandschutzbeschichtung bzw. des Brandschutzgewebes der speziellen Formteile 10 Jahre beträgt (vorausgesetzt, dass die in den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen bzw. europäisch technischen Bewertungen dieser Baustoffe angegebenen Bestimmungen eingehalten werden) und
- die maximale Nutzungstemperatur in Bezug auf den Verwendungsbereich der speziellen Formteile (Temperatur der Kabel- und Kabelanlagen sowie Versorgungsleitungen) maximal 80 °C beträgt.

Hinsichtlich der bauaufsichtlichen Anforderungen wurde im Rahmen dieses Zulassungsverfahrens die Einhaltung der bauaufsichtlichen Belange nachgewiesen.

## 2.1.2 Spezielle Formteile

2.1.2.1 Die speziellen Formteile der Serien "System BSK" und "System BSK A" bestehen im Wesentlichen aus Stahlblech bzw. Edelstahlblech sowie

- einer inneren Beschichtung mit einem dämmschichtbildenden Baustoff, sog. Brandschutzbeschichtung (Serie "System BSK") bzw.
- einer inneren Bekleidung mit einem dämmschichtbildenden Baustoff, sog. Brandschutzgewebe (Serie "System BSK A"),

jeweils gemäß Anlage 7.

2.1.2.2 Die speziellen Formteile werden in folgenden Varianten hergestellt:

a) spezielle Formteile (mit Unterteil und Oberteil) mit rechteckigem Querschnitt, Ausführung vier-, drei- oder zweiseitig, gemäß den Anlagen 1 bis 7:

- Kanalteil gerade
- Außenecke
- Innenecke
- Flachwinkel
- T-Stück
- sog. Etage (zweimal unter 45° abgewinkelt)

Die vierseitigen Formteile dürfen entweder ohne Dichtband (s. Anlage 4) oder mit Dichtband (s. Anlage 5) hergestellt werden.

Die drei- oder zweiseitigen Formteile werden ohne Dichtband hergestellt.

b) spezielle Formteile mit rundem Querschnitt gemäß den Anlagen 5 bis 7:

- Kanal gerade
- Bogen
- T-Stück

Die runden Formteile werden mit Dichtband hergestellt (s. Anlage 5).

## 2.1.3 Zubehörteile

Die Zubehörteile umfassen folgende Produkte mit den Eigenschaften gemäß Anlage 8:

- Linsen-Blechsrauben-F-H
- Blindnieten
- Trennstege (optional)
- Verbindungsschienen
- Montagewinkel, vorbeschichtet
- Befestigungsanker 40 x 20 x 20 mm
- Abschlusskappen, passend zum speziellen Formteil
- Anschlusskragen, passend zum speziellen Formteil
- Stirnscheibe
- Formteil für Ein- und Ausführung

## 2.1 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

### 2.2.1 Herstellung der Bauprodukte

#### 2.2.1.1 Herstellung der speziellen Formteile

Bei der Herstellung der Formteile sind die jeweiligen Bestimmungen nach Abschnitt 2.1.2 einzuhalten. Die Angaben zur Herstellung sind beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt.

#### 2.2.1.2 Herstellung der Zubehörteile

Bei der Herstellung der Zubehörteile sind die jeweiligen Bestimmungen nach Abschnitt 2.1.3 einzuhalten. Die Angaben zur Herstellung sind beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt.

#### 2.2.1.3 Korrosionsschutz

Alle Metallteile der Form- und Zubehörteile müssen mit einem werkseitig aufgetragenen dauerhaften Korrosionsschutz versehen sein.

### 2.2.2 Verpackung, Transport, Lagerung

Die speziellen Formteile und Zubehörteile sind im Herstellwerk projektbezogen zu verpacken und auszuliefern (Verpackungseinheit).

### 2.2.3 Kennzeichnung der Bauprodukte

#### 2.2.3.1 Kennzeichnung der speziellen Formteile nach Abschnitt 2.1.2

Jedes spezielle Formteil nach Abschnitt 2.1.2 und/oder seine Verpackung und/oder der Beipackzettel und/oder der Lieferschein muss vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind.

Die Kennzeichnung muss folgende Angaben aufweisen:

- Bezeichnung: spezielles Formteil der Serie "System BSK" bzw. "System BSK A"<sup>1</sup>
- Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) mit
  - Name des Herstellers
  - Zulassungsnummer: Z-19.301-2525
- Herstellwerk
- Herstellungsjahr:
- Bildzeichen oder Bezeichnung der Zertifizierungsstelle

#### 2.2.3.2 Kennzeichnung der Zubehörteile nach Abschnitt 2.1.3

Die Zubehörteile nach Abschnitt 2.1.3 und/oder die Verpackung und/oder der Beipackzettel und/oder der Lieferschein dieser Bauprodukte müssen jeweils vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungs-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind.

Folgende Angaben sind auf den Zubehörteilen oder der Verpackung oder dem Beipackzettel oder dem Lieferschein anzubringen:

- Bezeichnung: Zubehörteile der Serie "System BSK" bzw. "System BSK A"<sup>1</sup>
- Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) mit
  - Name des Herstellers
  - Zulassungsnummer: Z-19.301-2525
- Herstellwerk
- Herstellungsjahr:

### 2.3 Übereinstimmungsbestätigung

#### 2.3.1 Allgemeines

##### 2.3.1.1 Bestätigung der Übereinstimmung für die speziellen Formteile nach Abschnitt 2.1.2

Die Bestätigung der Übereinstimmung der speziellen Formteile nach Abschnitt 2.1.2 mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einer Übereinstimmungserklärung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseitigen

<sup>1</sup> Die jeweils zutreffende Bezeichnung ist anzugeben.

Produktionskontrolle und eines Übereinstimmungszertifikates einer hierfür anerkannten Zertifizierungsstelle sowie einer regelmäßigen Fremdüberwachung durch eine anerkannte Überwachungsstelle nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen:

Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und die Fremdüberwachung einschließlich der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller der speziellen Formteile eine hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Überwachungsstelle einzuschalten.

Die Übereinstimmungserklärung hat der Hersteller durch Kennzeichnung des Bauprodukts mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr erteilten Übereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

#### 2.3.1.2 Bestätigung der Übereinstimmung für die Zubehörteile nach Abschnitt 2.1.3

Die Bestätigung der Zubehörteile nach Abschnitt 2.1.3 mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einer Übereinstimmungserklärung des Herstellers auf der Grundlage einer Erstprüfung durch den Hersteller und einer werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen. Die Übereinstimmungserklärung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

#### 2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgeführten Maßnahmen einschließen:

- Beschreibung und Überprüfung der Ausgangsmaterialien und der Bestandteile
- Prüfung der Abmessungen und Beschaffenheit der speziellen Formteile nach Abschnitt 2.1.2 (jeweils für jede Serie) mindestens einmal pro 100 Stück - jedoch mindestens einmal je Herstellungstag - bei ständiger Fertigung bzw. einmal pro Projekt bei nicht-ständiger Fertigung
- Für die Durchführung der Überwachung und Prüfung hinsichtlich der Eigenschaften der speziellen Formteile, insbesondere mit Hinblick auf die Brandschutzbeschichtung bzw. das Brandschutzgewebe, gelten außerdem die "Maßnahmen zur werkseigenen Produktionskontrolle an den speziellen Formteilen nach Abschnitt 2.1.2" gemäß hinterlegter Anlage Ü<sup>12</sup>.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Prüfung
- Datum der Herstellung und der Prüfung der speziellen Formteile bzw. des Ausgangsmaterials oder der Bestandteile
- Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen
- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

2

Die "Maßnahmen zur werkseigenen Produktionskontrolle an den speziellen Formteilen nach Abschnitt 2.1.2" sind beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt und vom Antragsteller der für die Fremdüberwachung zuständigen Stelle zur Verfügung zu stellen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die Fremdüberwachung eingeschalteten Stelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu wiederholen.

### 2.3.3 Fremdüberwachung

In jedem Herstellwerk der speziellen Formteile nach Abschnitt 2.1.2 sind das Werk und die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdüberwachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch zweimal jährlich.

Im Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung der speziellen Formteile durchzuführen, und es können auch Proben für Stichprobenprüfungen entnommen werden.

Dabei ist die Einhaltung der in den Abschnitten 2.1.1 und 2.1.2 für die Formteile festgelegten Anforderungen zu überprüfen. Die Probenahme und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Überwachungsstelle.

Zum Nachweis, dass die Eigenschaften der speziellen Formteile durch Alterung nicht beeinträchtigt werden, sind an Proben nach 2, 5 bzw. 10 Jahren Lagerung – unter praxisgerechten Bedingungen - Brandprüfungen durchzuführen. Die Ergebnisse dürfen von denen, die bei den Zulassungsprüfungen erzielt wurden, nicht wesentlich abweichen.

Für die Durchführung der Überwachung und Prüfung der speziellen Formteile nach Abschnitt 2.1.2 gelten die "Maßnahmen zur Fremdüberwachung an den speziellen Formteilen nach Abschnitt 2.1.2" gemäß hinterlegter Anlage Ü1<sup>3</sup>.


Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

Johanna Bartling  
Abteilungsleiterin


Beglaubigt  
Kopp

<sup>3</sup> Die "Maßnahmen zur Fremdüberwachung an den speziellen Formteilen nach Abschnitt 2.1.2" sind beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt und vom Antragsteller der für die Fremdüberwachung zuständigen Stelle zur Verfügung zu stellen.


spezielle Formteile rechteckiger Querschnitt, Ausführung vierseitig

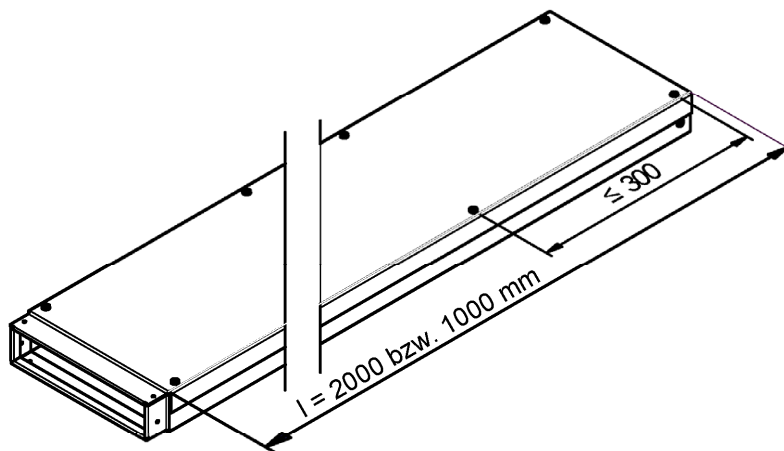


Kanal gerade 2000 / 1000 mm




Außenecke 1° - 90°

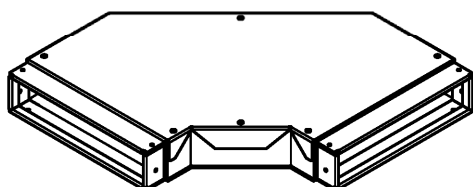


Flachwinkel 1° - 90°



Innenecke 1° - 90°

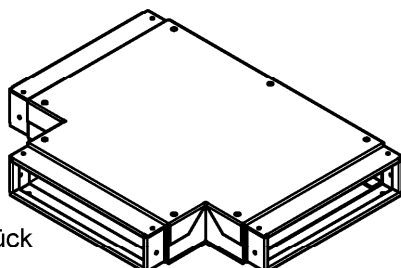


T-Stück

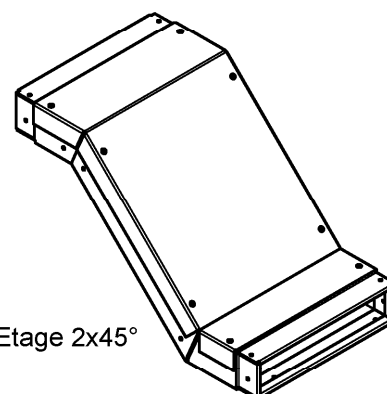


Etage 2x45°


Zubehöerteile rechteckiger Querschnitt, Ausführung vierseitig



Anschlusskragen



Abschlusskappe



Ein- und Ausführung

b x h:

min.: 30 x 30

max.: entsprechend Kanalgröße

**Alle Maße in mm**


Bauprodukte der Serie "System BSK" bzw. "System BSK A" für feuerwiderstandsfähige  
 Installationskanäle "System BSK" bzw. "System BSK A"

Spezielle Formteile mit rechteckigem Querschnitt (Ausführung vierseitig) und Zubehöerteile  
 für die Serie "System BSK" bzw. "System BSK A"  
 (Bestandteile s. Anlagen 7 und 8)


Anlage 1




spezielle Formteile rechteckiger Querschnitt,  
 Ausführung dreiseitig

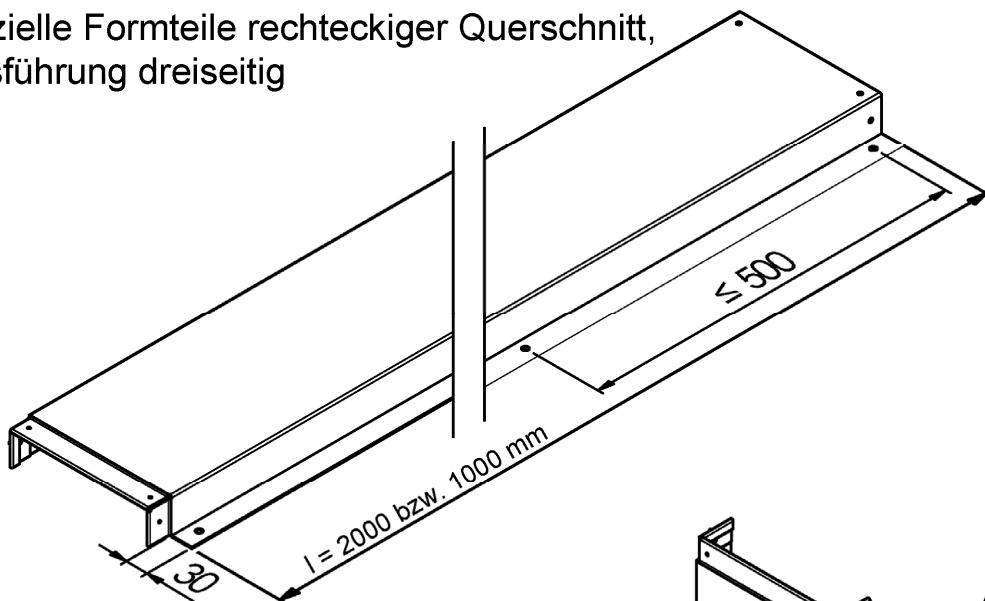


Kanal gerade 2000 / 1000 mm




Außenecke 1° - 90°



Innenecke 1° - 90°

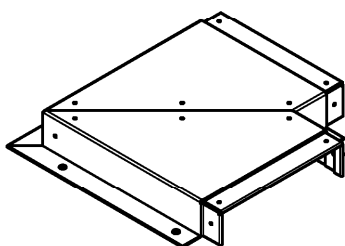


Flachwinkel 1° - 90°

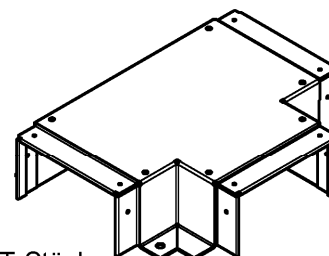


T-Stück


Zubehörteile rechteckiger Querschnitt, Ausführung dreiseitig



Anschlusskragen



Abschlusskappe



Ein- und Ausführung  
 max.: entsprechend Kanalgröße  
 b x h: 500 x 260


Alle Maße in mm

Bauprodukte der Serie "System BSK" bzw. "System BSK A" für feuerwiderstandsfähige  
 Installationskanäle "System BSK" bzw. "System BSK A"


Spezielle Formteile mit rechteckigem Querschnitt (Ausführung dreiseitig) und Zubehörteile  
 für die Serie "System BSK" bzw. "System BSK A"  
 (Bestandteile s. Anlagen 7 und 8)

Anlage 2


spezielle Formteile rechteckiger Querschnitt,  
 Ausführung zweiseitig

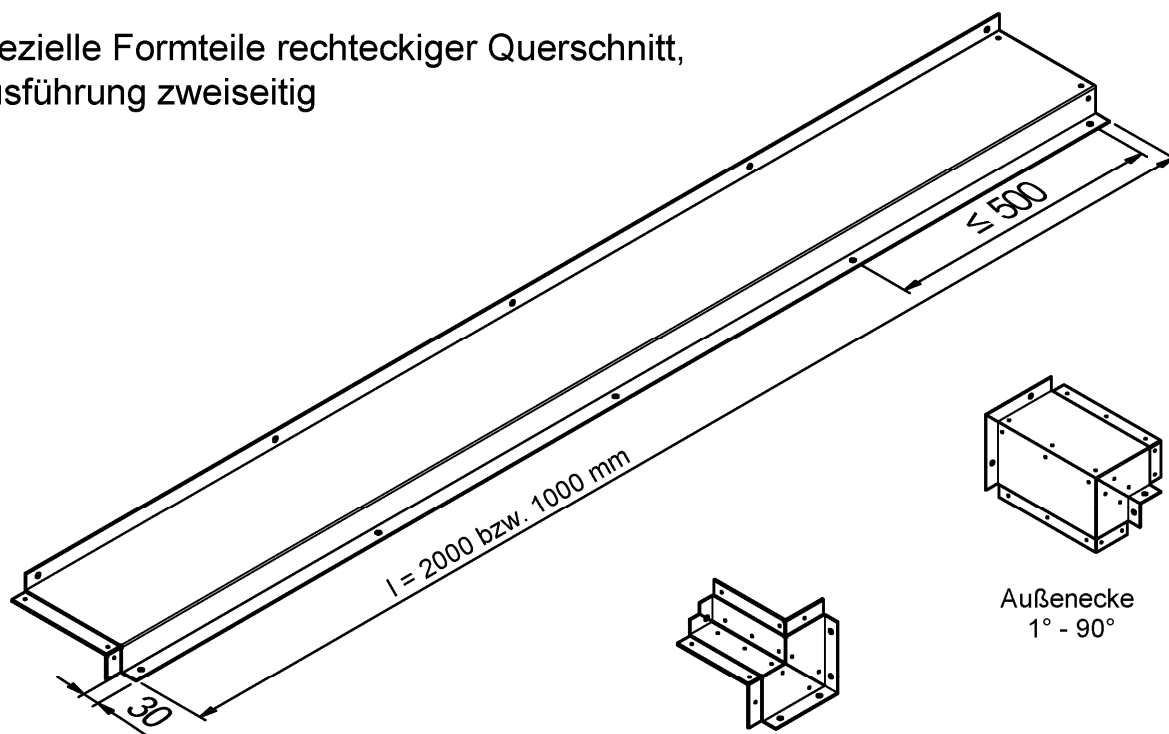


Kanal gerade 2000 / 1000 mm



Außenecke  
 1° - 90°




Innenecke  
 1° - 90°




Flachwinkel  
 1° - 90°


Zubehörteile rechteckiger Querschnitt, Ausführung zweiseitig



Anschlusskragen



Abschlusskappe





Ein- und Ausführung  
 b x h:  
 min: 30 x 30  
 max.: entsprechend Kanalgröße  
**Alle Maße in mm**

Bauprodukte der Serie "System BSK" bzw. "System BSK A" für feuerwiderstandsfähige Installationskanäle "System BSK" bzw. "System BSK A"

Spezielle Formteile mit rechteckigem Querschnitt (Ausführung zweiseitig) und Zubehörteile für die Serie "System BSK" bzw. "System BSK A" (Bestandteile s. Anlagen 7 und 8)


Anlage 3

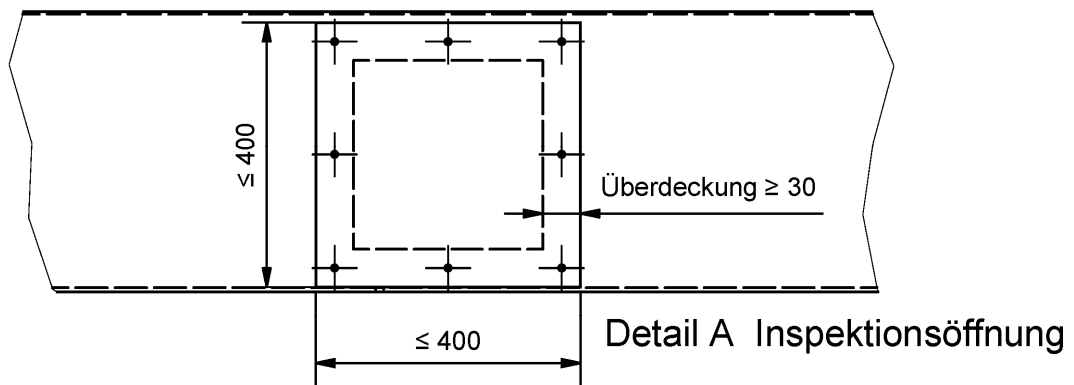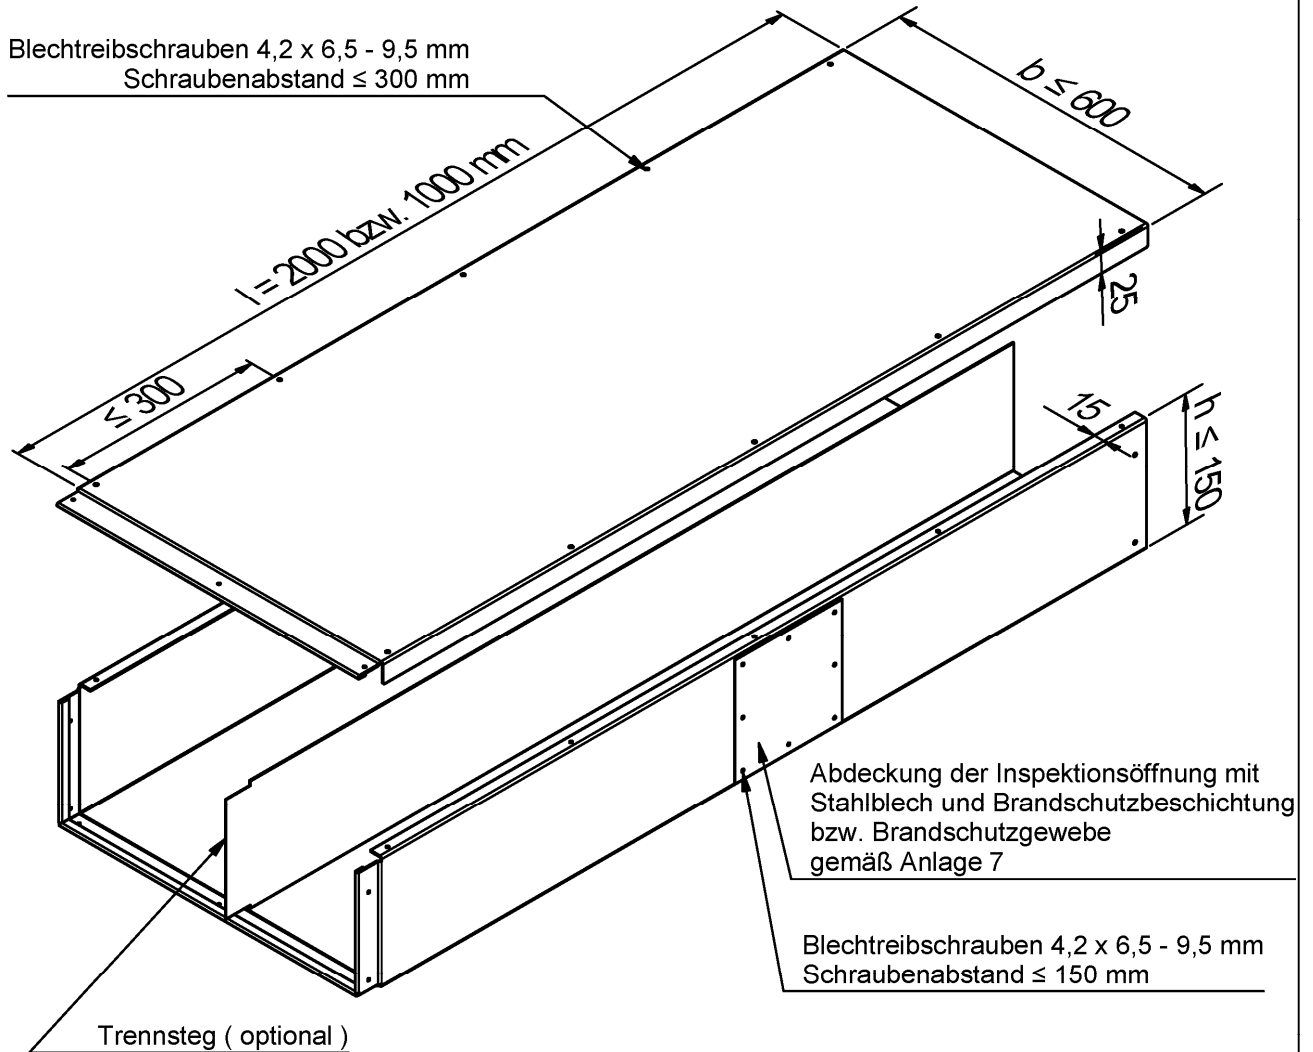

Bauprodukte der Serie "System BSK" bzw. "System BSK A" für feuerwiderstandsfähige  
 Installationskanäle "System BSK" bzw. "System BSK A"

Detail spezielles Formteil mit rechteckigem Querschnitt (Ausführung vierseitig) ohne  
 Dichtband / Inspektionsöffnung  
 (Bestandteile s. Anlagen 7 und 8)

Anlage 4

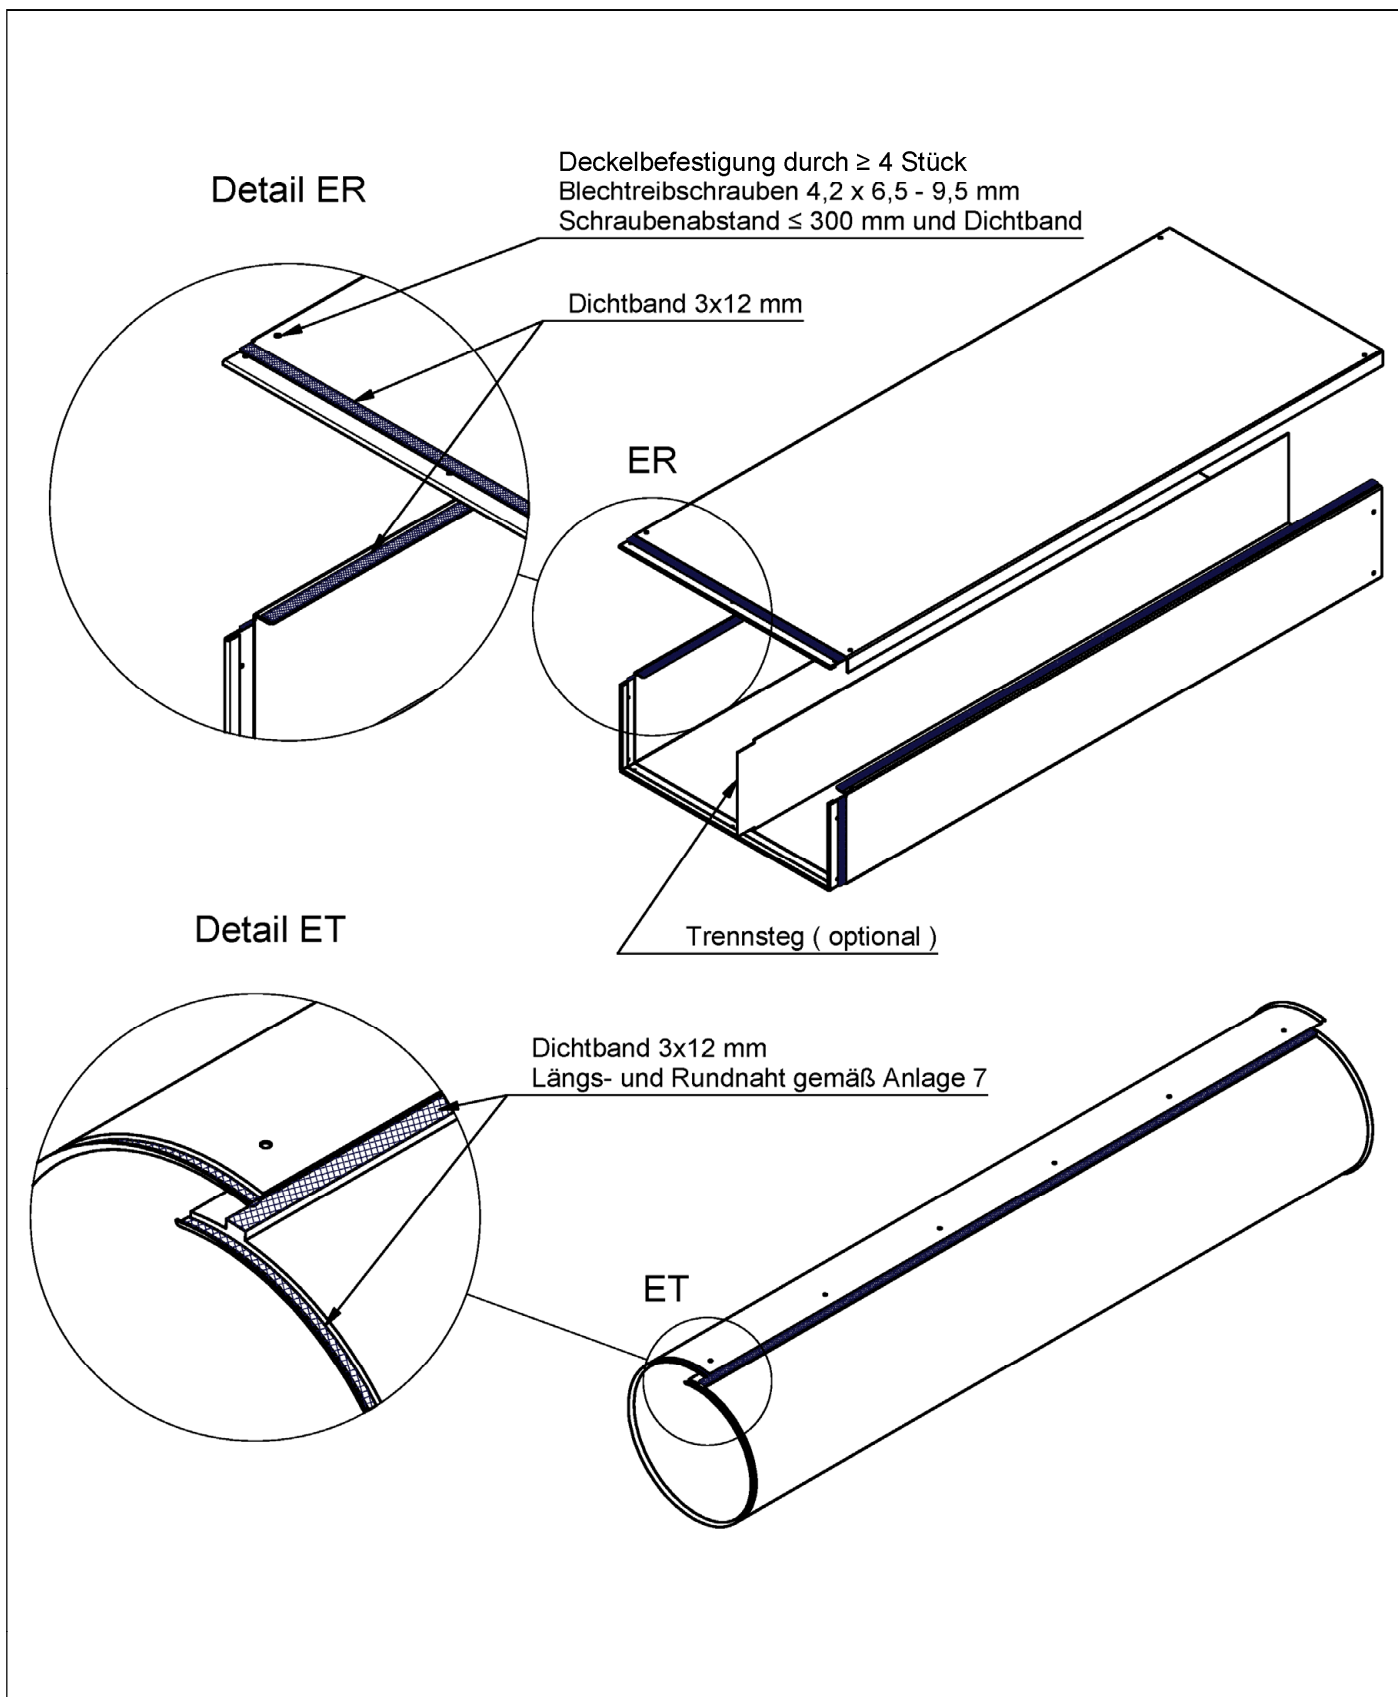


Bauprodukte der Serie "System BSK" bzw. "System BSK A" für feuerwiderstandsfähige  
 Installationskanäle "System BSK" bzw. "System BSK A"


Detail spezielles Formteil mit rechteckigem Querschnitt (Ausführung vierseitig) mit  
 Dichtband / Formteil mit rundem Querschnitt mit Dichtband  
 (Bestandteile s. Anlagen 7 und 8)

Anlage 5

## spezielle Formteile runder Querschnitt

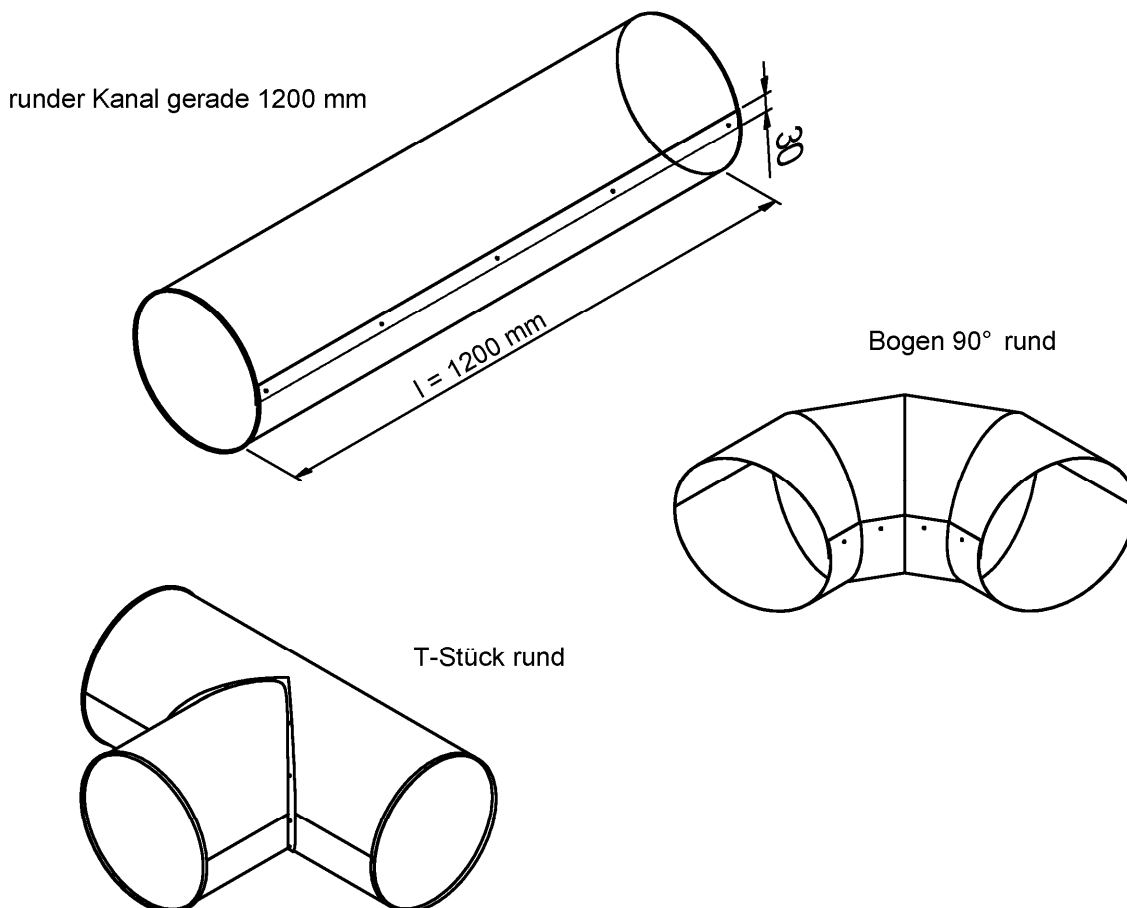

## Zubehörteile runder Querschnitt

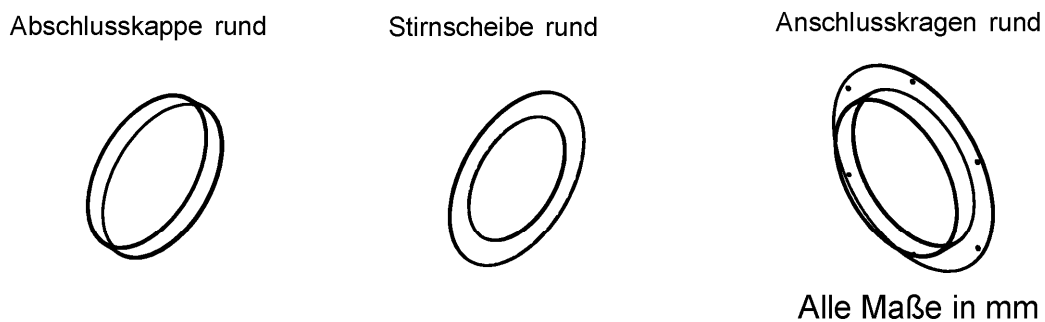

Bauprodukte der Serie "System BSK" bzw. "System BSK A" für feuerwiderstandsfähige Installationskanäle "System BSK" bzw. "System BSK A"

Spezielle Formteile mit rundem Querschnitt und Zubehörteile

(Bestandteile s. Anlagen 7 und 8)

Anlage 6

| Tabelle 1  |     |  |   |                              |   |  |
|--|-----|--|---|------------------------------|---|--|
| Bauprodukt   | Nr. | Bestandteil  | Eigenschaft                             | Maße                         | Verwendbarkeitsnachweis/Hersteller/Norm <sup>2)</sup> |  |
| <b>Spezielle Formteile, rund oder rechteckig (vierseitig mit Oberteil oder drei-/zweiseitig ohne Oberteil)<sup>1)</sup></b>            |     |  |   |                              |   |  |
| Serie<br>"System BSK",<br>"System BSK A"   | 1   | Verzinktes Stahlblech<br>Schichtdicke Verzinkung $\leq 150 \mu\text{m}$<br>wahlweise verzinktes Stahlblech nach RAL nach DIN EN 10346<br>Zn Zink + Polyesterlack $\leq 150 \mu + \leq 5 - \leq 15 \mu$ | Stahlsorte DX51D<br>Werkstoffnr. 1.0226 | Nennstärke nach Z-19.11-2588 | DIN EN 10346  |  |
|  | 2   | Edestahlblech  | Werkstoffnr. 1.4301                     |                              | DIN EN 10088-2  |  |
| Serie<br>"System BSK"  | 3   | Verbundbaustoff "System pyroprotect-ST 100" aus Blech, Haftvermittler und einer einseitig aufgetragenen dämmschichtbildenden Beschichtung  | -                                       | -                            | Z-19.11-2588  |  |
|  | 4   | Decklack "Sika Unitherm Top W" (optional)  |   | Dicke 1,00 mm                |   |  |
| Serie<br>"System BSK A"  | 5   | Brandschutzgewebe "System G+H PYROMENT KVB 2000-W"   | DIN 4102-B1                             | Dicke 1,2 mm                 | Z-19.11-1865  |  |
|  | 6   | Konstruktionskleber "KLEBT + DICHTET POWER"  | -                                       | -                            | Adolf Würth GmbH & Co. KG                             |  |
| Serie<br>"System BSK" und<br>"System BSK A"  | 7   | Dichtungsband<br>VITOLEN 111-G TWB B1<br>- bei runden Formteilen<br>- bei viereckigen Formteilen für Ausführung mit großen Schraubabständen  | PE-Schaum min. schwerentflammbar        | 3 mm                         | Vito Irmen GmbH Co. KG<br>53424 Remagen               |  |
| Bauprodukte der Serie "System BSK" bzw. "System BSK A" für feuerwiderstandsfähige Installationskanäle "System BSK" bzw. "System BSK A" |     |  |   |                              | Anlage 7  |  |
| Spezielle Formteile gemäß Abschnitt 2.1.2 - Bestandteile   |     |  |   |                              |   |  |

Tabelle 2:

| Bauprodukt          | Nr.                       | Bestandteil   | Eigenschaft                             | Maße                                 | Verwendbarkeitsnachweis/<br>Hersteller/Norm |   |
|---------------------|---------------------------|---|---|--------------------------------------|---|---|
| <b>Zubehörteile</b> | <b>Befestigungsmittel</b> |   |   |                                      |   |   |
|                     | 8                         | Linien-Blechschrauben-F-H   | galvanisch verzinkt                     | Ø 4,2 mm,<br>Länge 6,5 - 9,5 mm      | DIN EN ISO 7049                             |   |
|                     | 9                         | Blindniete  | Stahl verzinkt                          | Ø 3,2 mm,<br>Länge 6,0 mm            | DIN EN ISO 15977                            |   |
|                     | 10                        | Trennsteg (optional)  | s. Nr. 3 oder 4                         |                                      |   |   |
|                     | 11                        | Verbindungsschiene  | s. Nr. 3 oder 4 und Nr. 1               |                                      |   |   |
|                     | 12                        | Montagewinkel vorbeschichtet mit "pyroprotect-ST 100"   | s. Nr. 5                                | 50 x 30                              |   |   |
|                     | 13                        | Befestigungsanker verzinktes Stahlblech   | Stahlsorte DX51D<br>Werkstoffnr. 1.0226 | Dicke ≥ 0,6 mm<br>40 x 20 x 20       |   |   |
|                     | 14                        | Abschlusskappe, eckig oder rund   | s. Nr. 3 oder 4 und Nr. 1<br>oder Nr. 2 | Dicke 1 mm                           |   |   |
|                     | 15                        | Anschlusskragen, eckig oder rund  | s. Nr. 3 oder 4, optional<br>Nr. 2      |                                      |   |   |
|                     | 16                        | Stirnscheibe  | s. Nr. 3 oder 4, optional<br>Nr. 2      |                                      |   |   |
|                     | 17                        | Formteil für Ein- und Ausführung; max Abmessungen ge-mäß Querschnitt des speziellen Formteils (Höhe x Länge), Tiefe jeweils 50 mm | s. Nr. 3 oder 4                         |                                      |   |   |
|                     | <b>Dichtungsband</b>      | 18  | NORSEAL V540                            | PVC-Scahum min.<br>normalentflammbar |   | Saint-Gobain Performance<br>Plastics<br>4650 Chaineux |
|                     |                           | 19  | VITOLEN 111-G TWB B1                    | wie 7                                |   |   |

Bauprodukte der Serie "System BSK" bzw. "System BSK A" für feuerwiderstandsfähige Installationskanäle "System BSK" bzw. "System BSK A"

Zubehörteile gemäß Abschnitt 2.1.3 - Bestandteile

Anlage 8