

Eine vom Bund und den Ländern gemeinsam
getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Europäische Technische
Bewertungsstelle für Bauprodukte



Europäische Technische Bewertung

ETA-13/0047
vom 31. Oktober 2025

Allgemeiner Teil

Technische Bewertungsstelle, die
die Europäische Technische Bewertung
ausstellt

Handelsname des Bauprodukts

Produktfamilie,
zu der das Bauprodukt gehört

Hersteller

Herstellungsbetrieb

Diese Europäische Technische Bewertung
enthält

Diese Europäische Technische Bewertung
wird ausgestellt gemäß der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011, auf der Grundlage von

Diese Fassung ersetzt

Deutsches Institut für Bautechnik

Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow für Mauerwerk

Metall-Injektionsdübel zur Verankerung im Mauerwerk

TOX-Dübel-Technik GmbH
Brunnenstraße 31
72505 Krauchenwies-Ablach
DEUTSCHLAND

Werk 1, Germany

64 Seiten, davon 3 Anhänge, die fester Bestandteil dieser
Bewertung sind.

EAD 330076-01-0604, Edition 10/2022

ETA-13/0047 vom 8. Mai 2017

Die Europäische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer Amtssprache ausgestellt. Übersetzungen dieser Europäischen Technischen Bewertung in andere Sprachen müssen dem Original vollständig entsprechen und müssen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europäische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Übermittlung, nur vollständig und ungekürzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europäische Technische Bewertung widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemäß Artikel 25 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011.

Besonderer Teil

1 Technische Beschreibung des Produkts

Der "Tox Injektionssystem Liquix Pro 1 oder Liquix Pro 1 Snow für Mauerwerk" ist ein Verbunddübel (Injektionstyp), der aus einer Mörtelkartusche mit Injektionsmörtel Liquix Pro 1 oder Liquix Pro 1 Snow, einer Siebhülse und einer Gewindestange mit Sechskantmutter und Unterlegscheibe oder einer Innengewindeankerstange besteht. Die Stahlteile bestehen aus verzinktem Stahl, nichtrostendem Stahl oder hochkorrosionsbeständigem Stahl.

Die Ankerstange wird in ein mit Injektionsmörtel gefülltes Bohrloch gesetzt und durch den Verbund und/oder Formschluss zwischen Stahlteil, Injektionsmörtel und Mauerwerk verankert.

Die Produktbeschreibung ist in Anhang A angegeben.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemäß dem anwendbaren Europäischen Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Dübel entsprechend den Angaben und Bedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Prüf- und Bewertungsmethoden, die dieser Europäischen Technischen Bewertung zu Grunde liegen, führen zur Annahme einer Nutzungsdauer des Dübels von mindestens 50 Jahren. Die Angabe zur Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers ausgelegt werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die erwartete wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

3 Leistung des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung

3.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Charakteristischer Widerstand für statische und quasistatische Einwirkungen	Siehe Anhang B 4, B 5 C 1 bis C 44
Charakteristischer Widerstand und Verschiebungen für seismische Einwirkung	Leistung nicht bewertet

3.2 Brandschutz (BWR 2)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Brandverhalten	Klasse A1
Feuerwiderstand unter Zug- und Querbeanspruchung mit und ohne Hebelarm. Minimale Achs- und Randabstände	Siehe Anhang C2, C8, C14, C18, C20, C26, C32, C34 und C40

3.3 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Inhalt, Emission und/oder Freisetzung von gefährlichen Stoffen	Leistung nicht bewertet

4 Angewandtes System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit mit der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemäß dem Europäischen Bewertungsdokument EAD 330076-01-0604 gilt folgende Rechtsgrundlage: [97/177/EG].

Folgendes System ist anzuwenden: 1

5 Für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemäß anwendbarem Europäischen Bewertungsdokument

Technische Einzelheiten, die für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Prüfplans, der beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 31. Oktober 2025 vom Deutschen Institut für Bautechnik



Dipl.-Ing. Beatrix Wittstock
Referatsleiterin

Beglaubigt
Baderschneider


Einbauzustand im Vollstein mit und ohne nicht-tragende Schicht

Gewindestange M8 bis M16 / Innengewindestange IG-M6 bis IG-M10 ohne Siebhülse

Vorsteckmontage

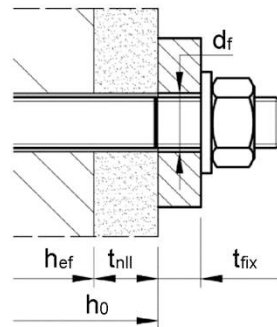
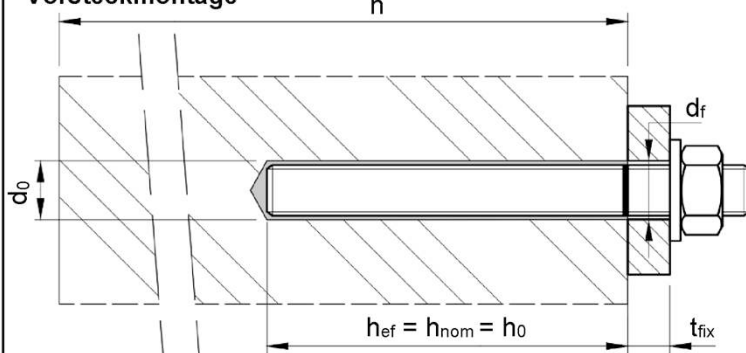


Durchsteckmontage

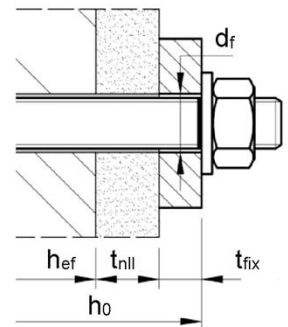


Gewindestange M8 bis M16 / Innengewindestange IG-M6 bis IG-M10 mit Siebhülse

Vorsteckmontage

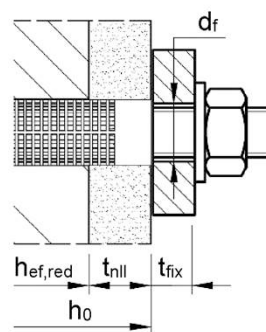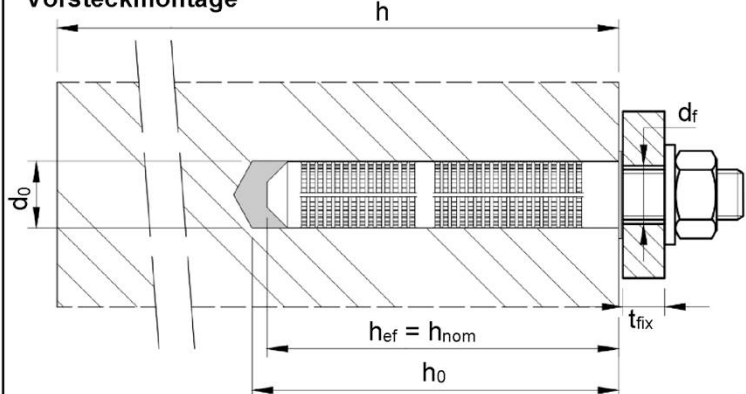



Durchsteckmontage

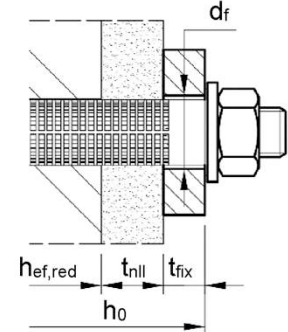


Einbauzustand im Lochstein mit und ohne nicht-tragende Schicht

Gewindestange M8 bis M16 / Innengewindestange IG-M6 bis IG-M10 mit Siebhülse

Vorsteckmontage

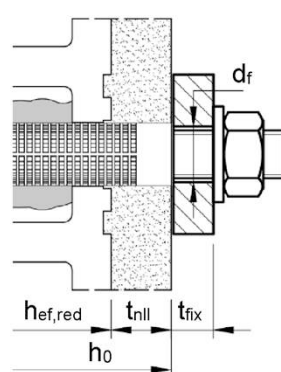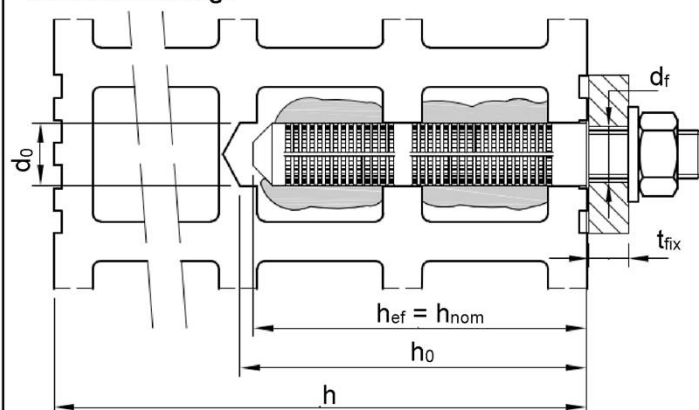

Durchsteckmontage

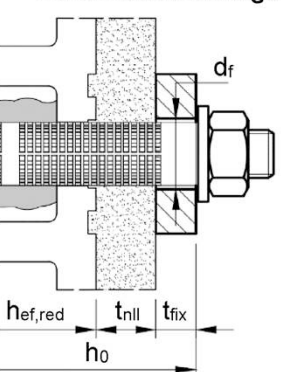

Bei Durchsteckmontage muss der Ringspalt zwischen Stab und Befestigung mit Mörtel ausgefüllt werden.

h_{ef} = Effektive Verankerungstiefe

h_{nom} = Gesamtverankerungstiefe

h_0 = Bohrlochtiefe

h = Bauteildicke

d_0 = Bohrennennendurchmesser

d_f = Durchmesser Durchgangsloch

t_{fix} = Dicke des Anbauteils

t_{nl} = Dicke der nicht-tragenden Schicht

Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow für Mauerwerk


Produktbeschreibung
Einbauzustand

Anhang A 1


Einbauzustand im Lochstein mit und ohne nicht-tragende Schicht und / oder Wärmeisolierung

Gewindestange M8 bis M10 / Innengewindestange IG-M6 mit Siebhülse SH 16x130/330


Durchsteckmontage

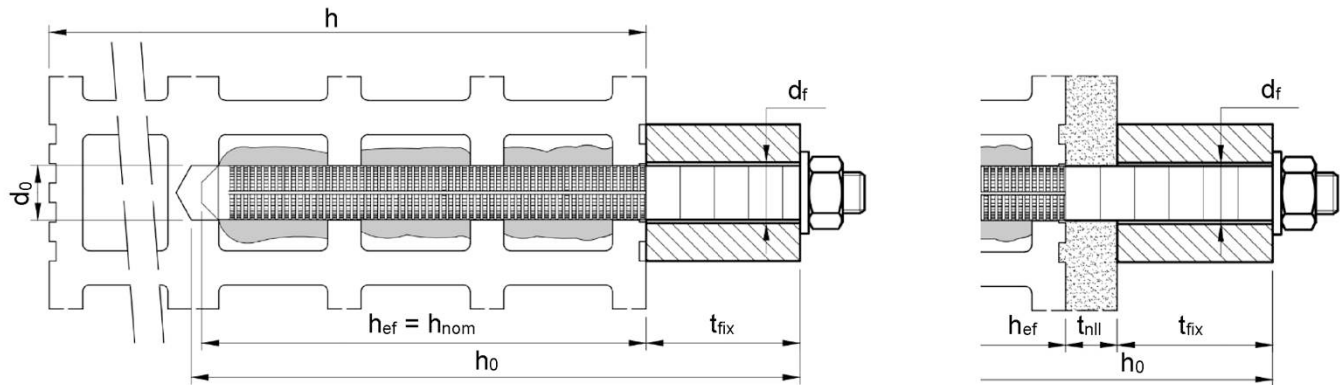

Vorsteckmontage

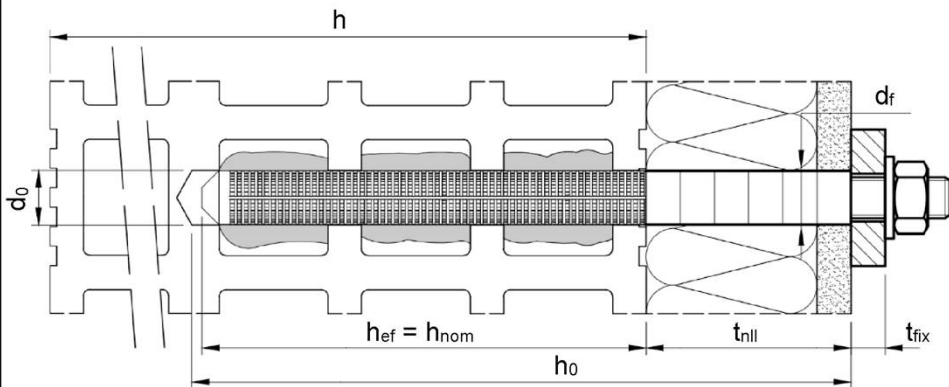

Durchsteckmontage

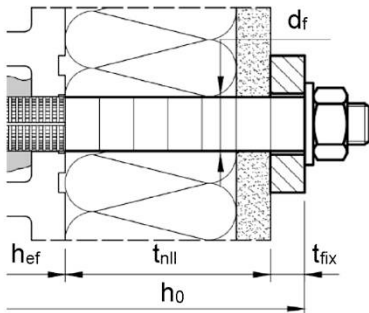

h_{ef} = Effektive Verankerungstiefe
 h_{nom} = Gesamtverankerungstiefe
 h_0 = Bohrlochtiefe
 h = Bauteildicke

d_0 = Bohrerennendurchmesser
 d_f = Durchmesser Durchgangsloch
 t_{fix} = Dicke des Anbauteils
 t_{nll} = Dicke der nicht-tragenden Schicht

Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow für Mauerwerk


Produktbeschreibung
Einbauzustand

Anhang A 2

Kartuschensystem

Koaxial Kartusche:

150 ml, 160ml, 280 ml,
300 ml bis 333 ml und
380 ml bis 420 ml




Aufdruck:

Liquix Pro 1 oder Liquix Pro 1 Snow

Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise, Haltbarkeit,
Chargennummer, Herstellerangaben, Mengenangabe

Side-by-Side Kartusche:

235 ml, 345 ml bis 360 ml
und 825 ml




Aufdruck:

Liquix Pro 1 oder Liquix Pro 1 Snow

Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise, Haltbarkeit,
Chargennummer, Herstellerangaben, Mengenangabe

Schlauchfolien Kartusche:

165 ml und 300 ml




Aufdruck:

Liquix Pro 1 oder Liquix Pro 1 Snow

Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise, Haltbarkeit,
Chargennummer, Herstellerangaben, Mengenangabe

Statikmischer Liquix Mix

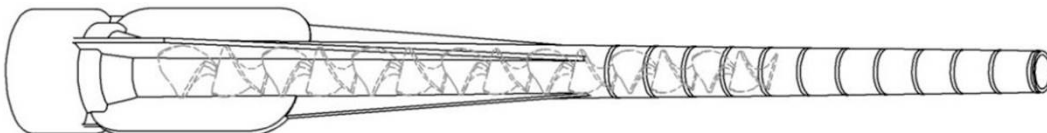

Mischerverlängerung Liquix Longa




**Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow für Mauerwerk**

Produktbeschreibung
Injektionssystem

Anhang A 3

Gewindestange M8 bis M16 mit Unterlegscheibe und Sechskanmutter


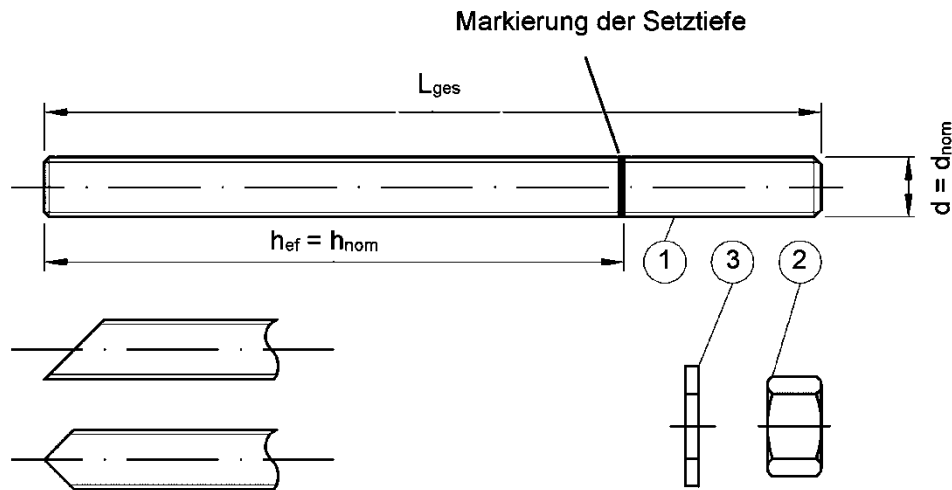


Handelsübliche Gewindestange mit:

- Werkstoff, Abmessungen und mechanische Eigenschaften gemäß Tabelle A1
- Abnahmeprüfzeugnis 3.1 gemäß EN 10204:2004. Das Dokument ist zu speichern.
- Markierung der Setztiefe

Innengewindeankerstange IG-M6 bis IG-M10

Ankerstange oder Schraube

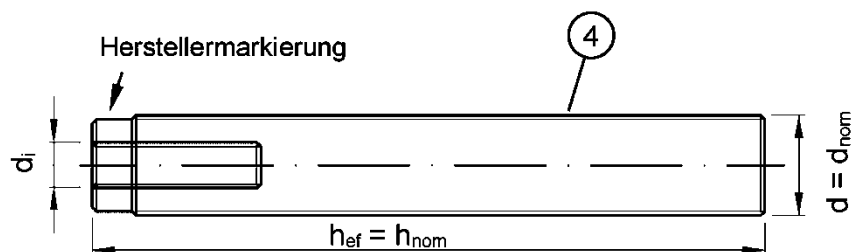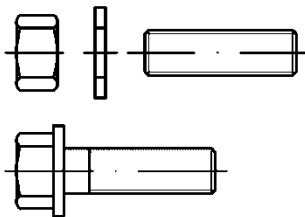

Markierung: z.B.  M8



Kennzeichnung Innengewinde (Optional)

Werkzeichen

M8

Gewindegröße (Innengewinde)

A4

zusätzliche Kennung für nichtrostenden Stahl

HCR

zusätzliche Kennung für hochkorrosionsbeständigen Stahl

-8

zusätzliche Kennung für Festigkeitsklasse 8.8

Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow für Mauerwerk

Produktbeschreibung
Gewindestange und Innengewindestange



Anhang A 4

Tabelle A1: Werkstoffe

Teil	Benennung	Werkstoff				
Stahlteile aus verzinktem Stahl (Stahl gemäß EN ISO 683-4:2018 oder EN 10263:2017) - galvanisch verzinkt ≥ 5 µm gemäß EN ISO 4042:2022 oder - feuerverzinkt ≥ 40 µm gemäß EN ISO 1461:2022 und EN ISO 10684:2004+AC:2009 oder - diffusionsverzinkt ≥ 45 µm gemäß EN ISO 17668:2016						
1	Gewindestange	Festigkeitsklasse	Charakteristische Zugfestigkeit	Charakteristische Streckgrenze	Bruchdehnung	
		gemäß EN ISO 898-1:2013	4.6	f _{uk} = 400 N/mm ²	f _{yk} = 240 N/mm ²	A ₅ > 8%
			4.8	f _{uk} = 400 N/mm ²	f _{yk} = 320 N/mm ²	A ₅ > 8%
			5.6	f _{uk} = 500 N/mm ²	f _{yk} = 300 N/mm ²	A ₅ > 8%
			5.8	f _{uk} = 500 N/mm ²	f _{yk} = 400 N/mm ²	A ₅ > 8%
8.8	f _{uk} = 800 N/mm ²	f _{yk} = 640 N/mm ²	A ₅ > 8%			
2	Sechskantmutter	gemäß EN ISO 898-2:2022	4	für Gewindestangen der Klasse 4.6 oder 4.8		
			5	für Gewindestangen der Klasse 5.6 oder 5.8		
			8	für Gewindestangen der Klasse 8.8		
3	Unterlegscheibe	Stahl, galvanisch verzinkt, feuerverzinkt oder diffusionsverzinkt (z.B.: EN ISO 887:2006, EN ISO 7089:2000, EN ISO 7093:2000 oder EN ISO 7094:2000)				
4	Innengewindeankerstange ²⁾	Festigkeitsklasse	Charakteristische Zugfestigkeit	Charakteristische Streckgrenze	Bruchdehnung	
		gemäß EN ISO 898-1:2013	5.8	f _{uk} = 500 N/mm ²	f _{yk} = 400 N/mm ²	A ₅ > 8%
			8.8	f _{uk} = 800 N/mm ²	f _{yk} = 640 N/mm ²	A ₅ > 8%
Nichtrostender Stahl A2 (Werkstoff 1.4301 / 1.4307 / 1.4311 / 1.4567 oder 1.4541, gemäß EN 10088-1:2023) Nichtrostender Stahl A4 (Werkstoff 1.4401 / 1.4404 / 1.4571 / 1.4362 oder 1.4578, gemäß EN 10088-1:2023) Hochkorrosionsbeständiger Stahl (Werkstoff 1.4529 oder 1.4565, gemäß EN 10088-1: 2023)						
1	Gewindestange ¹⁾	Festigkeitsklasse	Charakteristische Zugfestigkeit	Charakteristische Streckgrenze	Bruchdehnung	
		gemäß EN ISO 3506-1:2020	50	f _{uk} = 500 N/mm ²	f _{yk} = 210 N/mm ²	A ₅ > 8%
			70	f _{uk} = 700 N/mm ²	f _{yk} = 450 N/mm ²	A ₅ > 8%
80	f _{uk} = 800 N/mm ²	f _{yk} = 600 N/mm ²	A ₅ > 8%			
2	Sechskantmutter ¹⁾	gemäß EN ISO 3506-1:2020	50	für Gewindestangen der Klasse 50		
			70	für Gewindestangen der Klasse 70		
			80	für Gewindestangen der Klasse 80		
3	Unterlegscheibe	Nichtrostender Stahl A2, A4 or HCR (z.B.: EN ISO 887:2006, EN ISO 7089:2000, EN ISO 7093:2000 oder EN ISO 7094:2000)				
4	Innengewindeankerstange ²⁾	Festigkeitsklasse	Charakteristische Zugfestigkeit	Charakteristische Streckgrenze	Bruchdehnung	
		gemäß EN ISO 3506-1:2020	50	f _{uk} = 500 N/mm ²	f _{yk} = 210 N/mm ²	A ₅ > 8%
			70	f _{uk} = 700 N/mm ²	f _{yk} = 450 N/mm ²	A ₅ > 8%
1) Festigkeitsklasse 80 nur für nichtrostenden Stahl A4 und hochkorrosionsbeständigen Stahl HCR 2) Bei Verwendung von Innengewindestangen müssen Schrauben und Gewindestangen (inkl. Mutter und Unterlegscheibe) mindestens dem Werkstoff und der Festigkeitsklasse der verwendeten Innengewindestangen entsprechen.						
Kunststoffsiebhülse						
Siebhülse			Polypropylen (PP)			
Tox Injektionssystem Liquix Pro 1 oder Liquix Pro 1 Snow für Mauerwerk				Anhang A 5		
Produktbeschreibung Werkstoffe						


Tabelle A2: Siebhülse

SH 12x80
SH 16x85
SH 20x85

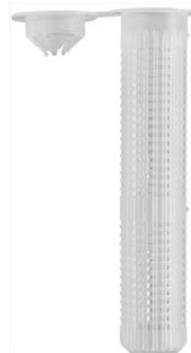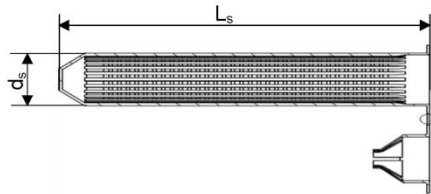

SH 16x130 / 330

Zur Montage durch
bis zu 20 cm
Wärmedämmung
oder zur
Durchsteckmontage

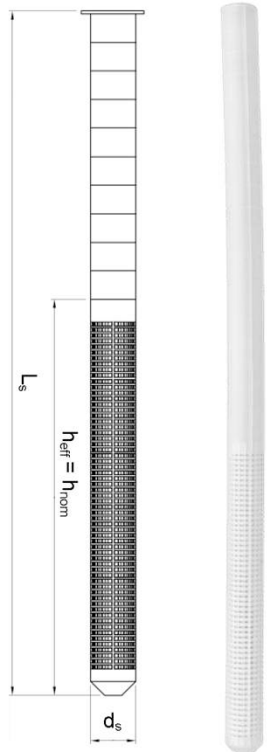

SH 16x130
SH 20x130
SH 20x200

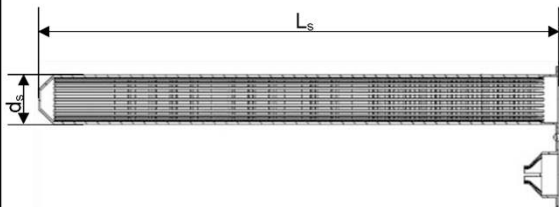


Tabelle A3: Abmessungen Siebhülse

Siebhülse			
Größe [mm]	ds [mm]	Ls [mm]	hef = hnom [mm]
SH 12x80	12	80	80
SH 16x85	16	85	85
SH 16x130	16	130	130
SH 16x130 / 330 ¹⁾	16	330	130
SH 20x85	20	85	85
SH 20x130	20	130	130
SH 20x200	20	200	200

¹⁾ In den Anhängen C 4 – C 44 ist diese Siebhülse mit der SH 16x130 abgedeckt

Tabelle A4: Stahlteile

Ankerstange			
Größe [mm]	d = dnom [mm]	di [mm]	lges [mm]
IG-M6 ¹⁾	10	6	Mit Siebhülse: hef - 5mm Ohne Siebhülse: hef
IG-M8 ¹⁾	12	8	
IG-M10 ¹⁾	16	10	
M8	8	-	hef + tfix + 9,5
M10	10	-	hef + tfix + 11,5
M12	12	-	hef + tfix + 17,5
M16	16	-	hef + tfix + 20,0

¹⁾ Innengewindestange mit metrischem Außengewinde

**Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow für Mauerwerk**

Produktbeschreibung
Siebhülse und Stahlteile

Anhang A 6

Spezifizierung des Verwendungszwecks		
Beanspruchung der Verankerung	Statische und quasi-statische Lasten, Brandeinwirkung unter Zug- und Querbeanspruchung M8 bis M16, IG-M6 bis IG-M10 (mit und ohne Siebhülse)	
Verankerungsgrund	Gruppe Mauerwerk b: Vollsteine Gruppe Mauerwerk c: Loch- und Hohlsteine Gruppe Mauerwerk d: Porenbeton	Anhang B 2 Anhang B 2 bis B 3 Anhang B 2
	Mörtelfestigkeitsklasse des Mauerwerks mindestens M2,5 nach EN 998-2:2016. Bei anderen Steinen im Vollsteinmauerwerk, Lochsteinmauerwerk oder Porenbeton darf die charakteristische Tragfähigkeit des Dübels durch Test auf der Baustelle entsprechend EOTA TR 053, Fassung Juli 2022 unter Berücksichtigung des β -Faktors von Anhang C1, Tabelle C1 ermittelt werden.	
Bohrlocherstellung	Siehe Anlage C 4 – C 44	
Nutzungsbedingungen	Bedingung d/d: Installation und Verwendung in trockenem Mauerwerk Bedingung w/w: Installation und Verwendung in trockenem oder nassem Mauerwerk (inkl. w/d Installation im nassem Mauerwerk und Verwendung im trockenem Mauerwerk)	
Temperaturbereich	T _a : - 40°C bis +40°C (max. Kurzzeittemperatur +40°C und max. Langzeittemperatur +24°C) T _b : - 40°C bis +80°C (max. Kurzzeittemperatur +80°C und max. Langzeittemperatur +50°C) T _a : - 40°C bis +120°C (max. Kurzzeittemperatur +120°C und max. Langzeittemperatur +72°C)	
Bemerkung: Der charakterische Widerstand für Vollsteine und Porenbeton gilt auch für größere Steindurchmesser und höhere Steindruckfestigkeiten.		
Anwendungsbedingungen (Umweltbedingungen): - Bauteile unter den Bedingungen trockener Innenräume (alle Materialien). - Für alle anderen Bedingungen gemäß EN 1993-1-4:2006 + A1:2015 entsprechend den Korrosionsbeständigkeitsklassen nach Tabelle A1 (nichtrostende und hochkorrosionsbeständige Stähle)		
Bemessung: - Unter Berücksichtigung des Mauerwerks im Verankerungsbereich, der zu verankernden Lasten und der Weiterleitung der Lasten sind prüfbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen anzufertigen. Auf den Konstruktionszeichnungen ist die Lage des Dübels angegeben. - Die Bemessung der Verankerungen erfolgt, gemäß EOTA TR 054, Fassung Juli 2022, unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der Verankerungen und des Mauerwerksbaus erfahrenen Ingenieurs. - Gültig für alle Steine, falls keine anderen Werte spezifiziert sind: • $N_{Rk} = N_{Rk,b} = N_{Rk,p} = N_{Rk,b,c} = N_{Rk,p,c}$ • $V_{Rk} = V_{Rk,b} = V_{Rk,c,II} = V_{Rk,c,\perp}$ - Für die Berechnung für das Herausziehen eines Steines unter Zugbeanspruchung $N_{Rk,pb}$ oder das Herausdrücken eines Steines unter Querbeanspruchung $V_{Rk,pb}$ siehe EOTA Technical Report TR 054, Fassung Juli 2022. - $N_{Rk,s}$, $V_{Rk,s}$ und $M^0_{Rk,s}$ siehe Anhang C 1 – C 2. - Bei Anwendungen mit Siebhülse mit Bohrlochdurchmessern $\leq 15\text{mm}$, installiert in nichtgefüllte Fugen: • $N_{Rk,p,j} = 0,18 \cdot N_{Rk,p}$ und $N_{Rk,b,j} = 0,18 \cdot N_{Rk,b}$ ($N_{Rk,p} = N_{Rk,b}$ siehe Anhang C 4 bis C 44) • $V_{Rk,c,j} = 0,15 \cdot V_{Rk,c}$ und $V_{Rk,b,j} = 0,15 \cdot V_{Rk,b}$ ($V_{Rk,b}$ siehe Anhang C 4 bis C 44; $V_{Rk,c}$ siehe Anhang C 3) - Anwendung ohne Siebhülse installiert in nichtgefüllte Fugen, sind nicht erlaubt.		
Einbau: - Der Einbau der Verankerung muss von entsprechend qualifiziertem Personal und unter der Aufsicht der für die technischen Belange der Baustelle zuständigen Person durchgeführt werden.		
Tox Injektionssystem Liquix Pro 1 oder Liquix Pro 1 Snow für Mauerwerk		Anhang B 1
Verwendungszweck Spezifikationen		

Tabelle B1: Übersicht der Mauersteine und Eigenschaften mit den entsprechenden Befestigungselementen (Gewindestange und Siebhülse)





Bezeichnung Rohdichte [kg/dm³] Abmessungen LxBxH [mm] Anhang	Foto	Ankerstange	Siebhülse	Bezeichnung Rohdichte [kg/dm³] Abmessungen LxBxH [mm] Anhang	Foto	Ankerstange	Siebhülse
Porenbeton gemäß EN 771-4:2011+A1:2015				Leichtbetonvollstein gemäß EN 771-3:2011+A1:2015			
AAC ρ = 0,35 - 0,60 ≥ 499x240x249 Tabelle C4 – C10		M8 - M16 IG-M6 - IG-M10	12x80 16x85 16x130 20x85 20x130 20x200	VBL ρ ≥ 0,6 ≥ 240x300x113 Tabelle C 145- C151		M8 - M16 IG-M6 - IG-M10	12x80 16x85 16x130 20x85 20x130 20x200
Leichtbetonlochsteine gemäß EN 771-3:2011+A1:2015							
HBL 16DF ρ ≥ 1,0 500x250x240 Tabelle C130– C137		M8 - M16 IG-M6 - IG-M10	16x85 16x130 20x85 20x130 20x200	Bloc creux B40 ρ ≥ 0,8 495x195x190 Tabelle C138 – C144		M8 - M16 IG-M6 - IG-M10	16x130 20x130
Kalksandsteine gemäß EN 771-2:2011+A1:2015							
KS ρ ≥ 2,0 ≥ 240x115x71 Tabelle C11 – C18		M8 – M16 IG-M6 - IG-M10	12x80 16x85 16x130 20x85 20x130 20x200	KSL-3DF ρ ≥ 1,4 240x175x113 Tabelle C19 – C25		M8 - M16 IG-M6 - IG-M10	16x85 16x130 20x85 20x130
KSL-8DF ρ ≥ 1,4 248x240x238 Tabelle C26 – C32		M8-M16 IG-M6 - IG-M10	16x130 20x130 20x200	KSL-12DF ρ ≥ 1,4 498x175x238 Tabelle C33 – C40		M8 - M16 IG-M6 - IG-M10	16x130 20x130
Vollziegel gemäß EN 771-1:2011+A1:2015							
Mz-1DF ρ ≥ 2,0 ≥ 240x115x55 Tabelle C41 – C47		M8 - M16 IG-M6 - IG-M10	12x80 16x85 16x130 20x85 20x130 20x200	Mz – 2 DF ρ ≥ 2,0 ≥ 240x115x113 Tabelle C48 – C55		M8 - M16 IG-M6 - IG-M10	12x80 16x85 16x130 20x85 20x130 20x200
Tox Injektionssystem Liquix Pro 1 oder Liquix Pro 1 Snow für Mauerwerk					Anhang B 2		
Verwendungszweck Steintypen und Eigenschaften mit den entsprechenden Befestigungselementen							

Tabelle B1: Übersicht der Mauersteine und Eigenschaften mit den entsprechenden Befestigungselementen (Gewindestange und Siebhülse) (Fortsetzung)

Bezeichnung Rohdichte [kg/dm³] Abmessungen LxBxH [mm] Anhang	Foto	Ankerstange	Siebhülse	Bezeichnung Rohdichte [kg/dm³] Abmessungen LxBxH [mm] Anhang	Foto	Ankerstange	Siebhülse
Lochziegel gemäß EN 771-1:2011+A1:2015							
HLz-10DF ρ ≥ 1,25 300x240x249 Tabelle C56 - C63		M8 - M16 IG-M6 - IG-M10	12x80 16x85 16x130 20x85 20x130 20x200	Porotherm Homebric ρ ≥ 0,7 500x200x299 Tabelle C64 – C70		M8 - M16 IG-M6 - IG-M10	12x80 16x85 16x130 20x85 20x130
Lochziegel mit Wärmedämmung gemäß EN 771-1:2011+A1:2015							
Coriso WS07 ρ ≥ 0,55 248x365x249 Mineralwolle Tabelle C71 – C77		M8 - M16 IG-M6 - IG-M10	12x80 16x85 16x130 20x85 20x130 20x200	T8P ρ ≥ 0,56 248x365x249 Perlite Tabelle C86 – C92		M8 - M16 IG-M6 - IG-M10	12x80 16x85 16x130 20x85 20x130 20x200
T7MW ρ ≥ 0,59 248x365x249 Mineralwolle Tabelle C78 – C85		M8 - M16 IG-M6 - IG-M10	12x80 16x85 16x130 20x85 20x130 20x200	MZ90-G ρ ≥ 0,68 248x365x249 Mineralwolle Tabelle C93 – C99		M8 - M16 IG-M6 - IG-M10	12x80 16x85 16x130 20x85 20x130 20x200
Poroton FZ7,5 ρ ≥ 0,90 248x365x249 Mineralwolle Tabelle C100 – C107		M8 - M16 IG-M6 - IG-M10	12x80 16x85 16x130 20x85 20x130 20x200	Poroton FZ9 ρ ≥ 0,90 248x365x249 Mineralwolle Tabelle C108 – C115		M8 - M16 IG-M6 - IG-M10	12x80 16x85 16x130 20x85 20x130 20x200
Poroton S9 ρ ≥ 0,85 248x365x249 Perlite Tabelle C116 – C122		M8 - M16 IG-M6 - IG-M10	12x80 16x85 16x130 20x85 20x130 20x200	Thermopor TV8+ ρ ≥ 0,70 248x365x249 Mineralwolle Tabelle C123 – C129		M8 - M16 IG-M6 - IG-M10	12x80 16x85 16x130 20x85 20x130 20x200
Tox Injektionssystem Liquix Pro 1 oder Liquix Pro 1 Snow für Mauerwerk					Anhang B 3		
Verwendungszweck Steintypen und Eigenschaften mit den entsprechenden Befestigungselementen							

Tabelle B2: Montagekennwerte für Porenbeton AAC und Vollstein (ohne Siebhülse) bei Vor- und Durchsteckmontage

Ankergröße			M8	M10	IG-M6	M12	IG-M8	M16	IG-M10	
Bohrerinnendurchmesser		d ₀	[mm]	10	12		14		18	
Bohrlochtiefe im Mauerwerk		h ₀	[mm]	h _{ef} + t _{fix} ¹⁾						
Effektive Verankerungstiefe		h _{ef}	[mm]	80	≥90		≥100		≥100	
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil	Vorsteckmontage	d _f ≤	[mm]	9	12	7	14	9	18	12
	Durchsteckmontage	d _f ≤	[mm]	12	14	14	16	16	20	20
Maximales Montagedrehmoment		T _{inst}	[Nm]	Siehe Anlagen C 4 – C 44						
Mindestdicke des Bauteils		h _{min}	[mm]	h _{ef} + 30						
Minimaler Achsabstand		s _{min}	[mm]	Siehe Anlagen C 4 – C 44						
Minimaler Randabstand		c _{min}	[mm]							

1) Bei der Durchsteckmontage t_{fix} berücksichtigen.

Tabelle B3: Montagekennwerte im Voll- und Lochstein (mit Siebhülse) bei Vorsteckmontage

Ankergröße			M8	M8 / M10 / IG-M6			M12 / M16 / IG-M8 / IG-M10		
Siebhülse SH			12x80	16x85	16x130	16x130/330	20x85	20x130	20x200
Bohrerinnenndurchmesser	d ₀	[mm]	12	16	16	16	20	20	20
Bohrlochtiefe im Mauerwerk	h ₀	[mm]	85	90	135	330	90	135	205
Effektive Verankerungstiefe	h _{ef}	[mm]	80	85	130	130	85	130	200
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil	d _f ≤	[mm]	9	7 (IG-M6) / 9 (M8) / 12 (M10)			9 (IG-M8) / 12 (IG-M10) / 14 (M12) / 18 (M16)		
Maximales Montagedrehmoment	T _{inst}	[Nm]	Siehe Anlagen C 4 – C 44						
Mindestdicke des Bauteils	h _{min}	[mm]	115	115	195	195	115	195	240
Minimaler Achsabstand	s _{min}	[mm]	Siehe Anlagen C 4 – C 56						
Minimaler Randabstand	c _{min}	[mm]							

Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow für Mauerwerk

Verwendungszweck
Montagekennwerte

Anhang B 4

Tabelle B4: Montagekennwerte im Voll- und Lochstein (mit Siebhülse) bei Vorsteckmontage durch nichttragende Schichten und/oder Durchsteckmontage

Ankergröße			M8 / M10 / IG-M6		M12 / M16 / IG-M8 / IG-M10		
Siebhülse SH			16x130	16x130/330	20x130	20x200	
Bohrerinnenndurchmesser	d ₀	[mm]	16	16	20	20	
Bohrlochtiefe im Mauerwerk		h ₀	h _{ef} + 5mm + t _{nll} + t _{fix} ¹⁾				
Effektive Verankerungstiefe	Vorsteck- montage	h _{ef}	[mm]	130	130	130	200
	Durchsteck- montage	h _{ef}	[mm]	85	130	85	85
Maximale Dicke der nicht- tragenden Schicht		max t _{nll}	[mm]	45	200	45	115
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil	Vorsteck- montage	d _f ≤	[mm]	7 (IG-M6) / 9 (M8) / 12 (M10)		9 (IG-M8) / 12 (IG-M10) / 14 (M12) / 18 (M16)	
	Durchsteck- montage	d _f ≤	[mm]	18		22	
Maximales Montagedrehmoment		T _{inst}	[Nm]	Siehe Anlagen C 4 – C 44			
Mindestdicke des Bauteils		h _{min}	[mm]	195 (115)	195	195 (115)	240 (115)
Minimaler Achsabstand		s _{min}	[mm]	Siehe Anlagen C 4 – C 44			
Minimaler Randabstand		c _{min}	[mm]				


1) Bei nichttragenden Schichten und/oder Durchsteckmontage t_{fix} und/oder t_{nll} berücksichtigen.

**Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow für Mauerwerk**

Verwendungszweck
Montagekennwerte

Anhang B 5

Tabelle B5: Parameter für Reinigungs- und Setzzubehör

					
Gewindestange	Siebhülse	d ₀ Bohrer - Ø HD, CA	d _b Bürsten - Ø		d _{b,min} min. Bürsten - Ø
[mm]		[mm]		[mm]	[mm]
Porenbeton und Vollstein (ohne Siebhülse)					
M8	-	10	10	12	10,5
M10	-	12	12	14	12,5
M12	-	14	14	16	14,5
M16	-	18	18	20	18,5
Vollstein und Lochstein (mit Siebhülse)					
M8	SH 12x80	12	12	14	12,5
M8 / M10 / IG-M6	SH 16x85	16	16	18	16,5
	SH 16x130				
	SH 16x130/330				
M12 / M16 / IG-M8 / IG-M10	SH 20x85	20	20	22	20,5
	SH 20x130				
	SH 20x200				

Reinigungs- und Installationszubehör

Handpumpe

(Volumen ≥ 750 ml)



Druckluftpistole

(min 6 bar)



Bürste



Bürstenverlängerung



**Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow für Mauerwerk**

Verwendungszweck
Reinigungs- und Installationszubehör

Anhang B 6

Tabelle B6: Verarbeitungs- und Aushärtezeiten - Liquix Pro 1

Temperatur im Verankerungsgrund	Maximale Verarbeitungszeit	Minimale Aushärtezeit ¹⁾
T	t_{work}	t_{cure}
- 10 °C bis - 6 °C	90 min ²⁾	24 h
- 5 °C bis - 1 °C	90 min	14 h
0 °C bis + 4 °C	45 min	7 h
+ 5 °C bis + 9 °C	25 min	2 h
+ 10 °C bis + 19 °C	15 min	80 min
+ 20 °C bis + 24 °C	6 min	45 min
+ 25 °C bis + 29 °C	4 min	25 min
+ 30 °C bis + 39 °C	2 min	20 min
+ 40 °C	1,5 min	15 min
Kartuschentemperatur	+5 °C bis +40 °C	

- 1) Die minimalen Aushärtezeiten gelten für trockenen Verankerungsgrund.
In feuchtem Verankerungsgrund müssen die Aushärtezeiten verdoppelt werden.
2) Kartuschentemperatur muss mindestens +15 °C betragen

Tabelle B7: Verarbeitungs- und Aushärtezeiten - Liquix Pro 1 Snow

Temperatur im Verankerungsgrund	Maximale Verarbeitungszeit	Minimale Aushärtezeit ¹⁾
T	t_{work}	t_{cure}
- 20 °C bis - 16 °C	75 min	24 h
- 15 °C bis - 11 °C	55 min	16 h
- 10 °C bis - 6 °C	35 min	10 h
- 5 °C bis - 1 °C	20 min	5 h
0 °C bis + 4 °C	10 min	2,5 h
+ 5 °C bis + 9 °C	6 min	80 min
+ 10 °C	6 min	60 min
Kartuschentemperatur	-20 °C bis +10 °C	


- 1) Die minimalen Aushärtezeiten gelten für trockenen Verankerungsgrund.
In feuchtem Verankerungsgrund müssen die Aushärtezeiten verdoppelt werden.

**Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow für Mauerwerk**


Verwendungszweck
Verarbeitungs- und Aushärtezeit

Anhang B 7


Setzanweisung

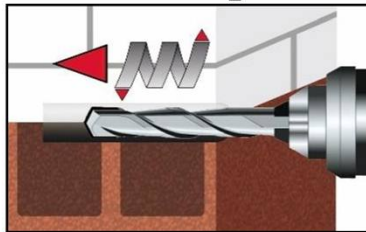


1. Bohrloch bis zur erforderlichen Verankerungstiefe mit Bohrverfahren gemäß Anhang C 4 - C 44 erstellen.
Bohrlochdurchmesser gemäß Tabellen B5.

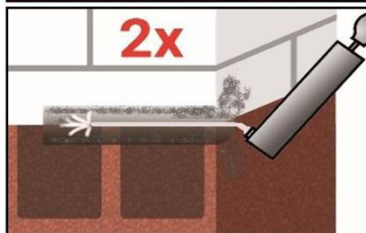


- 2a. Bohrloch vom Bohrlochgrund her mindestens 2x mit einer Handpumpe oder Druckluft (Anhang B 6) ausblasen. Bei Anwendungen in Vollstein mit einer Bohrløhtiefe $h_0 > 100\text{mm}$ ist die Reinigung mit Druckluft notwendig.

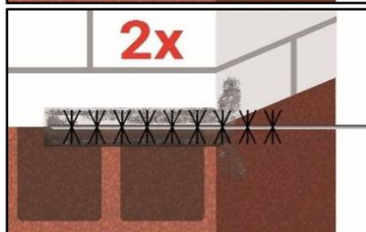


- 2b. Bürste gemäß Tabelle B5 an eine Bohrmaschine oder einen Akku-Schraubendreher anschließen.
Bohrloch mindestens 2x drehend über die gesamte Verankerungstiefe (ggf. Bürstenverlängerung verwenden) ausbürsten.

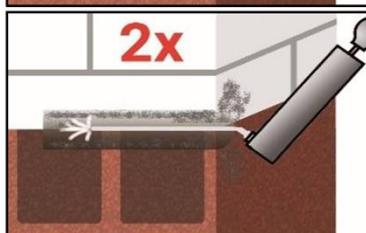

- 2c. Abschließend Bohrloch vom Bohrlochgrund her mindestens 2x mit einer Handpumpe oder Druckluft (Anhang B 6) ausblasen. Bei Anwendungen in Vollstein mit einer Bohrløhtiefe $h_0 > 100\text{mm}$ ist die Reinigung mit Druckluft notwendig.

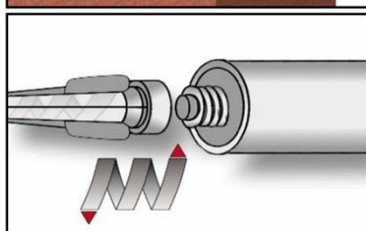


3. Statikmischer Liquix Mix aufschrauben und Kartusche in geeignetes Auspressgerät einlegen.
Ggf. Schlauchfolienclip vor Verwendung abschneiden.
Bei Arbeitsunterbrechungen, länger als die maximale Verarbeitungszeit t_{work} (Anhang B 7) und bei neuen Kartuschen, neuen Statikmischer verwenden.

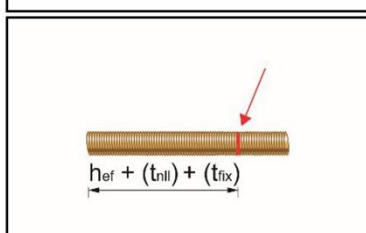

4. Verankerungstiefe auf der Ankerstange markieren. Bei nichttragenden Schichten und/oder Durchsteckmontage t_{fix} und/oder t_{nll} berücksichtigen.

Die Ankerstange muss frei von Schmutz-, Fett, Öl und anderen Fremdmaterialien sein.

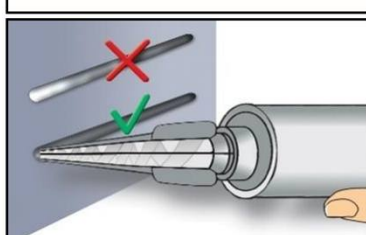

5. Nicht vollständig gemischter Mörtel ist nicht zur Befestigung geeignet. Mörtel verwerfen, bis sich gleichmäßig graue Mischfarbe eingestellt hat (mindestens 3 volle Hübe, bei Schlauchfolienkartuschen min. 6 Hübe)


Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow für Mauerwerk

Verwendungszweck
Setzanweisung


Anhang B 8

Setzanweisung (Fortsetzung)


Installation ohne Siebhülse

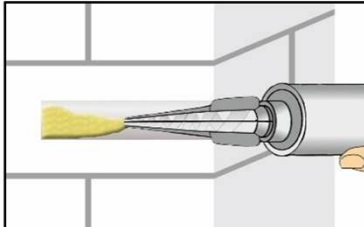

6. Bohrloch vom Bohrlochgrund (ggf. Mischerverlängerung Liquix Longa verwenden) her ca. zu 2/3 mit Mörtel befüllen. Langsames Zurückziehen des Statikmischers vermindert die Bildung von Lufteinschlüssen. Temperaturabhängige Verarbeitungszeiten t_{work} (Anhang B 7) beachten.

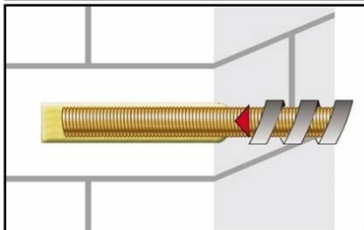


7. Ankerstange mit leichten Drehbewegungen bis zur Markierung einführen.

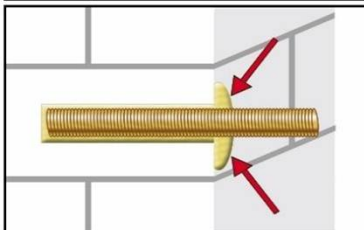


8. Ringspalt zwischen Ankerstange und Verankerungsgrund muss vollständig mit Mörtel gefüllt sein. Bei Durchsteckmontage muss auch der Ringspalt im Anbauteil mit Mörtel verfüllt sein. Andernfalls Anwendung vor Erreichen der maximalen Verarbeitungszeit t_{work} ab Schritt 6 wiederholen.

Installation mit Siebhülse

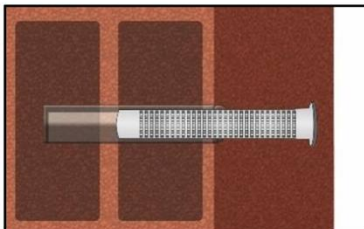

6. Siebhülse bündig mit der Oberfläche des Verankerungsgrundes in das Bohrloch einstecken. Siebhülse im Verankerungsbereich (h_{ef}) niemals verändern. Bei Durchsteckmontage mit Siebhülse 16x130/330 durch eine nicht-tragende Schicht und/oder Anbauteil, darf der Klemmbereich auf die Dicke der nicht-tragenden Schicht und/oder Anbauteil gekürzt werden.

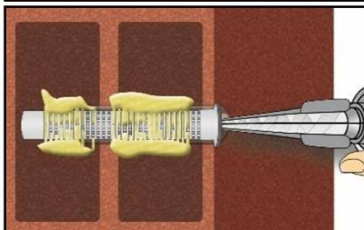

7. Siebhülse vom Grund (ggf. Mischerverlängerung Liquix Longa verwenden) her mit Mörtel füllen. Exakte Mörtelmenge dem Kartuschenetikett oder der Montageanleitung entnehmen. Bei Durchsteckmontage durch das Anbauteil muss die Siebhülse zusätzlich bis ins Anbauteil komplett mit Mörtel verfüllt sein. Temperaturabhängige Verarbeitungszeiten t_{work} (Anhang B 7) beachten.




8. Ankerstange mit leichten Drehbewegungen bis zur Markierung einführen.

Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow für Mauerwerk


Verwendungszweck
Setzanweisung (Fortsetzung)

Anhang B 9

Setzanweisung (Fortsetzung)

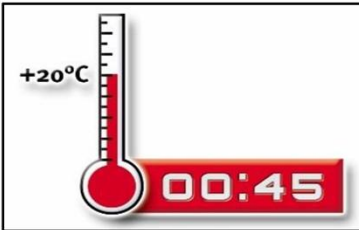

9. Temperaturabhängige Aushärtezeit t_{cure} (Anhang B 7) muss eingehalten werden. Anker während der Aushärtezeit nicht bewegen oder belasten.

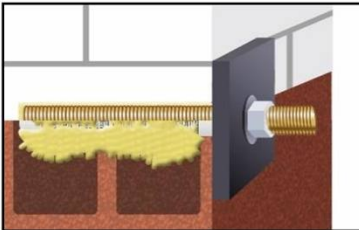

10. Anbauteil mit kalibriertem Drehmomentschlüssel montieren. Maximales Montagedrehmoment (Anhang C 4 bis C 44) beachten.

Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow für Mauerwerk

Verwendungszweck
Setzanweisung (Fortsetzung)

Anhang B 10

Tabelle C1: β - Faktoren für Baustellenversuche unter Zuglast

Untergrundmaterial	Ankergröße	Siebhülse SH	Setztiefe	β -Faktor					
				$T_a: 40^\circ\text{C} / 24^\circ\text{C}$		$T_b: 80^\circ\text{C} / 50^\circ\text{C}$		$T_c: 120^\circ\text{C} / 72^\circ\text{C}$	
			h_{ef}	d/d	w/d w/w	d/d	w/d w/w	d/d	w/d w/w
Porenbeton	alle Größen	mit und ohne SH	alle	0,95	0,86	0,81	0,73	0,81	0,73
Kalksandsteine	$d_0 \leq 14 \text{ mm}$	mit SH	alle	0,93	0,80	0,87	0,74	0,65	0,56
	$d_0 \geq 16 \text{ mm}$			0,93	0,93	0,87	0,87	0,65	0,65
	$d_0 \leq 14 \text{ mm}$	ohne SH	$\leq 100 \text{ mm}$	0,93	0,80	0,87	0,74	0,65	0,56
	$d_0 \geq 16 \text{ mm}$			0,93	0,93	0,87	0,87	0,65	0,65
	alle Größen	ohne SH	$> 100 \text{ mm}$	0,93	0,56	0,87	0,52	0,65	0,40
Ziegelsteine	alle Größen	mit SH	alle	0,86	0,86	0,86	0,86	0,73	0,73
		ohne SH	$\leq 100 \text{ mm}$	0,86	0,86	0,86	0,86	0,73	0,73
		ohne SH	$> 100 \text{ mm}$	0,86	0,43	0,86	0,43	0,73	0,37
Betonsteine	$d_0 \leq 12 \text{ mm}$	mit und ohne SH	alle	0,93	0,80	0,87	0,74	0,65	0,56
	$d_0 \geq 16 \text{ mm}$			0,93	0,93	0,87	0,87	0,65	0,65

Tabelle C2: Charakteristische Werte der Stahltragfähigkeit

Ankergröße				M8	M10	M12	M16	IG-M6	IG-M8	IG-M10	
Spannungsquerschnitt			A _s	[mm²]	36,6	58	84,3	157	-	-	-
Charakteristische Zugtragfähigkeit, Stahlversagen ¹⁾											
Stahl, Festigkeitsklasse	4.6 und 4.8	N _{Rk,s}	[kN]	15 (13)	23 (21)	34	63	₋³)	₋³)	₋³)	
	5.6 und 5.8	N _{Rk,s}	[kN]	18 (17)	29 (27)	42	78	10	17	29	
	8.8	N _{Rk,s}	[kN]	29 (27)	46 (43)	67	125	16	27	46	
Nichtrostender Stahl A2, A4 und HCR, Festigkeitsklasse (A2 nur Klasse 50 und 70)	50	N _{Rk,s}	[kN]	18	29	42	79	₋³)	₋³)	₋³)	
	70	N _{Rk,s}	[kN]	26	41	59	110	14	26	41	
	80	N _{Rk,s}	[kN]	29	46	67	126	₋³)	₋³)	₋³)	
Charakteristische Zugtragfähigkeit, Teilsicherheitsbeiwert ²⁾											
Stahl, Festigkeitsklasse	4.6 und 5.6	γ _{Ms,N}	[-]	2,0				₋³)			
	4.8, 5.8 und 8.8	γ _{Ms,N}	[-]	1,5							
Nichtrostender Stahl A2, A4 und HCR, Festigkeitsklasse (A2 nur Klasse 50 und 70)	50	γ _{Ms,N}	[-]	2,86				₋³)			
	70	γ _{Ms,N}	[-]	1,87							
	80	γ _{Ms,N}	[-]	1,6				₋³)			
Charakteristische Quertragfähigkeit, Stahlversagen ohne Hebelarm ¹⁾											
Stahl, Festigkeitsklasse	4.6 und 4.8	V ⁰ _{Rk,s}	[kN]	7 (6)	12 (10)	17	31	₋³)	₋³)	₋³)	
	5.6 und 5.8	V ⁰ _{Rk,s}	[kN]	9 (8)	15 (13)	21	39	5	9	15	
	8.8	V ⁰ _{Rk,s}	[kN]	15 (13)	23 (21)	34	63	8	14	23	
Nichtrostender Stahl A2, A4 und HCR, Festigkeitsklasse (A2 nur Klasse 50 und 70)	50	V ⁰ _{Rk,s}	[kN]	9	15	21	39	₋³)	₋³)	₋³)	
	70	V ⁰ _{Rk,s}	[kN]	13	20	30	55	7	13	20	
	80	V ⁰ _{Rk,s}	[kN]	15	23	34	63	₋³)	₋³)	₋³)	

**Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow für Mauerwerk**

Leistungen
 β -Faktoren für Baustellenversuche unter Zuglast
Charakteristische Stahltragfähigkeit unter Zuglast und Querlast

Anhang C 1

Tabelle C2: Charakteristische Werte der Stahltragfähigkeit (Fortsetzung)

Ankergröße			M8	M10	M12	M16	IG-M6	IG-M8	IG-M10
Spannungsquerschnitt	A_s	[mm ²]	36,6	58	84,3	157	-	-	-
Charakteristische Quertragfähigkeit, Stahlversagen mit Hebelarm ¹⁾									
Stahl, Festigkeitsklasse	4.6 und 4.8	$M_{Rk,s}^0$ [Nm]	15 (13)	30 (27)	52	133	_ ³⁾	_ ³⁾	_ ³⁾
	5.6 und 5.8	$M_{Rk,s}^0$ [Nm]	19 (16)	37 (33)	65	166	8	19	37
	8.8	$M_{Rk,s}^0$ [Nm]	30 (26)	60 (53)	105	266	12	30	60
Nichtrostender Stahl A2, A4 und HCR, Festigkeitsklasse (A2 nur Klasse 50 und 70)	50	$M_{Rk,s}^0$ [Nm]	19	37	66	167	_ ³⁾	_ ³⁾	_ ³⁾
	70	$M_{Rk,s}^0$ [Nm]	26	52	92	232	11	26	52
	80	$M_{Rk,s}^0$ [Nm]	30	59	105	266	_ ³⁾	_ ³⁾	_ ³⁾
Charakteristische Zugtragfähigkeit, Teilsicherheitsbeiwert ²⁾									
Stahl, Festigkeitsklasse	4.6 und 5.6	$\gamma_{Ms,V}$ [-]	1,67				_ ³⁾		
	4.8, 5.8 und 8.8	$\gamma_{Ms,V}$ [-]	1,25						
Nichtrostender Stahl A2, A4 und HCR, Festigkeitsklasse (A2 nur Klasse 50 und 70)	50	$\gamma_{Ms,V}$ [-]	2,38				_ ³⁾		
	70	$\gamma_{Ms,V}$ [-]	1,56						
	80	$\gamma_{Ms,V}$ [-]	1,33				_ ³⁾		

1) Werte sind nur gültig für den hier angegebenen Spannungsquerschnitt A_s . Die Werte in Klammern gelten für unterdimensionierte Gewindestange mit geringerem Spannungsquerschnitt A_s für feuerverzinkte Gewindestangen gemäß EN ISO 10684:2004+AC:2009.

2) Sofern andere nationalen Regelungen fehlen

3) Dübelvariante nicht in ETA enthalten

Tabelle C3: Charakteristische Werte der Stahltragfähigkeit unter Brandeinwirkung ¹⁾

Ankergröße			M8	M10	M12	M16	IG-M6	IG-M8	IG-M10
Charakteristische Zugtragfähigkeit, Stahlversagen									
Stahl, Festigkeitsklasse 5.8, und höher; Nichtrostender Stahl A2, A4 und HCR, Festigkeitsklasse 50 und höher	R30	$N_{Rk,s,fi}$ [kN]	1,1	1,7	3,0	5,7	0,3	1,1	1,7
	R60	$N_{Rk,s,fi}$ [kN]	0,9	1,4	2,3	4,2	0,2	0,9	1,4
	R90	$N_{Rk,s,fi}$ [kN]	0,7	1,0	1,6	3,0	0,2	0,7	1,0
	R120	$N_{Rk,s,fi}$ [kN]	0,5	0,8	1,2	2,2	0,1	0,5	0,8
Charakteristische Quertragfähigkeit, Stahlversagen ohne Hebelarm									
Stahl, Festigkeitsklasse 5.8, und höher; Nichtrostender Stahl A2, A4 und HCR, Festigkeitsklasse 50 und höher	R30	$V_{Rk,s,fi}$ [kN]	1,1	1,7	3,0	5,7	0,3	1,1	1,7
	R60	$V_{Rk,s,fi}$ [kN]	0,9	1,4	2,3	4,2	0,2	0,9	1,4
	R90	$V_{Rk,s,fi}$ [kN]	0,7	1,0	1,6	3,0	0,2	0,7	1,0
	R120	$V_{Rk,s,fi}$ [kN]	0,5	0,8	1,2	2,2	0,1	0,5	0,8
Charakteristische Quertragfähigkeit, Stahlversagen mit Hebelarm									
Stahl, Festigkeitsklasse 5.8, und höher; Nichtrostender Stahl A2, A4 und HCR, Festigkeitsklasse 50 und höher	R30	$M_{Rk,s,fi}$ [Nm]	1,1	2,2	4,7	12,0	0,2	1,1	2,2
	R60	$M_{Rk,s,fi}$ [Nm]	0,9	1,8	3,5	9,0	0,2	0,9	1,8
	R90	$M_{Rk,s,fi}$ [Nm]	0,7	1,3	2,5	6,3	0,1	0,7	1,3
	R120	$M_{Rk,s,fi}$ [Nm]	0,5	1,0	1,8	4,7	0,1	0,5	1,0


1) Teilsicherheitsbeiwert für den Brandfall ist 1,0 für alle Stahlsorten und Lastrichtungen.

**Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow für Mauerwerk**

Leistungen
Charakteristische Stahltragfähigkeit unter Zuglast und Querlast unter Brandeinwirkung

Anhang C 2

Rand- und Achsabstände

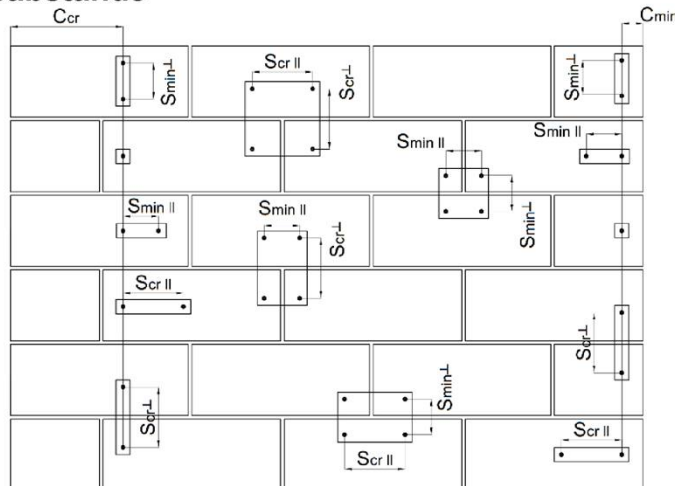

- C_{cr} = Charakteristischer Randabstand
 C_{min} = Minimaler Randabstand
 $s_{cr,II}$; $(s_{min,II})$ = Charakteristischer (minimaler) Achsabstand für Anker parallel zur Lagerfuge angeordnet
 $s_{cr,\perp}$; $(s_{min,\perp})$ = Charakteristischer (minimaler) Achsabstand für Anker senkrecht zur Lagerfuge angeordnet

Anker-anordnung \ Lastrichtung	Zuglast	Querlast parallel zum freien Rand V_{II}	Querlast senkrecht zum freien Rand $V_{\perp}$
Anker parallel zur Lagerfuge $s_{cr,II}$; $(s_{min,II})$	 $\alpha_{g,II,N}$	 $\alpha_{g,II,V_{II}}$	 $\alpha_{g,II,V_{\perp}}$
Anker senkrecht zur Lagerfuge $s_{cr,\perp}$; $(s_{min,\perp})$	 $\alpha_{g,\perp,N}$	 $\alpha_{g,\perp,V_{II}}$	 $\alpha_{g,\perp,V_{\perp}}$

- $\alpha_{edge,N}$ = Reduktionsfaktor bei Zuglast am freien Rand mit $c_{min} \leq c < c_{cr}$ (Einzelanker)
 $\alpha_{edge,V_{\perp}}$ = Reduktionsfaktor bei Querlast senkrecht zum freien Rand mit $c_{min} \leq c < c_{cr}$ (Einzelanker)
 $\alpha_{edge,V_{II}}$ = Reduktionsfaktor bei Querlast parallel zum freien Rand mit $c_{min} \leq c < c_{cr}$ (Einzelanker)
 $\alpha_{g,II,N}$ = Gruppenfaktor für Anker parallel zur Lagerfuge unter Zuglast
 $\alpha_{g,\perp,N}$ = Gruppenfaktor für Anker senkrecht zur Lagerfuge unter Zuglast
 $\alpha_{g,II,V_{II}}$ = Gruppenfaktor für Anker parallel zur Lagerfuge unter Querlast parallel zum freien Rand
 $\alpha_{g,\perp,V_{II}}$ = Gruppenfaktor für Anker senkrecht zur Lagerfuge unter Querlast parallel zum freien Rand
 $\alpha_{g,II,V_{\perp}}$ = Gruppenfaktor für Anker parallel zur Lagerfuge unter Querlast senkrecht zum freien Rand
 $\alpha_{g,\perp,V_{\perp}}$ = Gruppenfaktor für Anker senkrecht zur Lagerfuge unter Querlast senkrecht zum freien Rand

- Einzelanker am Rand: $N_{RK,b,c} = \alpha_{edge,N} * N_{RK,b}$ bzw. $N_{RK,p,c} = \alpha_{edge,N} * N_{RK,p}$
 $V_{RK,c,II} = \alpha_{edge,V_{II}} * V_{RK,b}$
 $V_{RK,c,\perp} = \alpha_{edge,V_{\perp}} * V_{RK,b}$
 Gruppe aus 2 Anker: $N_{g,RK} = \alpha_{g,N} * N_{RK,b}$ bzw. $V_{g,RK,\perp} = \alpha_{g,V_{\perp}} * V_{RK,b}$ (für $c \geq c_{cr}$)
 $V_{g,RK,II} = \alpha_{g,V_{II}} * V_{RK,b}$ bzw. $V_{g,RK,c,\perp} = \alpha_{g,V_{\perp}} * V_{RK,b}$ (für $c \geq c_{min}$)
 Gruppe aus 4 Anker: $N_{g,RK} = \alpha_{g,II,N} * \alpha_{g,\perp,N} * N_{RK,b}$ bzw. $V_{g,RK,\perp} = \alpha_{g,II,V_{\perp}} * \alpha_{g,\perp,V_{\perp}} * V_{RK,b}$ (für $c \geq c_{cr}$)
 $V_{g,RK,c,II} = \alpha_{g,II,V_{II}} * \alpha_{g,\perp,V_{II}} * V_{RK,b}$ bzw. $V_{g,RK,c,\perp} = \alpha_{g,II,V_{\perp}} * \alpha_{g,\perp,V_{\perp}} * V_{RK,b}$ (für $c \geq c_{min}$)

Formeln abhängig von Ankeranordnung und Lastrichtung (siehe Tabelle oben). Reduktionsfaktoren, Gruppenfaktoren und Widerstände siehe Anhang C 4 – C 44. Abminderung für Installation in Fugen siehe Anhang B 1.

Tox Injektionssystem Liquix Pro 1 oder Liquix Pro 1 Snow für Mauerwerk

Leistungen
Definition der Reduktions- und Gruppenfaktoren

Anhang C 3

Steintyp: Porenbeton – AAC

Tabelle C4: Beschreibung des Steins

Steintyp	Porenbeton AAC	
Dichte ρ [kg/dm ³]	0,35 – 0,6	
Normierte mittlere Druckfestigkeit f_b [N/mm ²]	≥ 2 , ≥ 4 oder ≥ 6	
Norm	EN 771-4:2011+A1:2015	
Hersteller (Land)	z.B. Porit (DE)	
Steinabmessungen [mm]	$\geq 499 \times 240 \times 249$	
Bohrverfahren	Drehbohren	

Tabelle C5: Installationsparameter

Ankergröße		[-]	M8	M10	M12	M16	IG-M6	IG-M8	IG-M10
Installationsdrehmoment	T_{inst}	[Nm]	≤ 5	≤ 5	≤ 10	≤ 10	≤ 5	≤ 5	≤ 10
Randabstand	c_{cr}	[mm]	150 (für Querlasten senkrecht zum freien Rand: $c_{cr} = 210$)						
Minimaler Randabstand	c_{min}	[mm]	50						
Achsabstand	$s_{cr, II}$	[mm]	300						
	$s_{cr, \perp}$	[mm]	250						
Minimaler Achsabstand	$s_{min, II}$; $s_{min, \perp}$	[mm]	50						

Tabelle C6: Reduktionsfaktoren für Einzelanker unter Randeinfluss




Zuglast			Querlast					
			Senkrecht zum freien Rand			Parallel zum freien Rand		
	mit $c \geq$	$\alpha_{edge, N}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V \perp}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V II}$
	50	0,85		50	0,12		50	0,70
	150	1,00		125	0,50		125	0,85
				210	1,00		150	1,00

Tabelle C7: Faktoren für Ankergruppen unter Zuglast







Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge				Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge			
	mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g II, N}$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \perp, N}$
	50	50	1,10		50	50	0,75
	150	50	1,25		150	50	0,90
	150	300	2,00		150	250	2,00

Tabelle C8: Faktoren für Ankergruppen unter Querlast

	Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge				Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge			
Querlast senkrecht zum freien Rand		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \parallel, V \perp}$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \perp, V \perp}$
		50	50	0,20		50	50	0,25
		210	50	1,60		210	50	1,80
		210	300	2,00		210	250	2,00
Querlast parallel zum freien Rand		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \parallel, V \parallel}$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \perp, V \parallel}$
		50	50	1,15		50	50	0,80
		150	50	1,60		150	50	1,10
		150	300	2,00		150	250	2,00

**Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow für Mauerwerk**

Leistungen Porenbeton - AAC
Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktions- und
Gruppenfaktoren

Anhang C 4

Steintyp: Porenbeton – AAC

Tabelle C9: Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zug- und Querlast

Ankergröße	Siebhülse	Effektive Verankerungs- tiefe	Charakteristischer Widerstand bei $c \geq c_{cr}$ und $s \geq s_{cr}$						
			Nutzungsbedingungen						
			d/d			w/d w/w			d/d w/d w/w
			40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	Alle Temperatur- bereiche
		h_{ef} [mm]	$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{1)}$			$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{1)}$			$V_{Rk,b}^{1)}$
[kN]									
Normierte mittlere Druckfestigkeit $f_b \geq 2 \text{ N/mm}^2$;					Rohdichte $\rho \geq 0,35 \text{ kg/dm}^3$				
M8	-	80	1,2	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,5
M10 / IG-M6	-	90	1,2	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	2,5
M12 / M16 / IG-M8 / IG-M10	-	100	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,5
M8	SH 12	80	1,2	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,5
M8 / M10/ IG-M6	SH 16	≥ 85	1,2	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	2,5
M12 / M16 / IG-M8 / IG-M10	SH 20	≥ 85	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,5
1) $N_{Rk,b,c} = N_{Rk,p,c}$ sowie $V_{Rk,c II} = V_{Rk,c I}$ gemäß Anhang C 3									
Ankergröße	Siebhülse	Effektive Verankerungs- tiefe	Charakteristischer Widerstand bei $c \geq c_{cr}$ und $s \geq s_{cr}$						
			Nutzungsbedingungen						
			d/d			w/d w/w			d/d w/d w/w
			40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	All Alle Temperatur- bereiche
		h_{ef} [mm]	$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{1)}$			$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{1)}$			$V_{Rk,b}^{1)}$
[kN]									
Normierte mittlere Druckfestigkeit $f_b \geq 4 \text{ N/mm}^2$;					Rohdichte $\rho \geq 0,50 \text{ kg/dm}^3$				
M8	-	80	3,0	2,5	2,0	2,5	2,0	2,0	4,5
M10 / IG-M6	-	90	3,0	2,5	2,0	2,5	2,0	2,0	7,5
M12 / M16 / IG-M8 / IG-M10	-	100	5,0	4,5	4,0	4,5	4,0	4,0	7,5
M8	SH 12	80	3,0	2,5	2,0	2,5	2,0	2,0	4,5
M8 / M10/ IG-M6	SH 16	≥ 85	3,0	2,5	2,0	2,5	2,0	2,0	7,5
M12 / M16 / IG-M8 / IG-M10	SH 20	≥ 85	5,0	4,5	4,0	4,5	4,0	4,0	7,5
1) $N_{Rk,b,c} = N_{Rk,p,c}$ sowie $V_{Rk,c II} = V_{Rk,c I}$ gemäß Anhang C 3									
Tox Injektionssystem Liquix Pro 1 oder Liquix Pro 1 Snow für Mauerwerk							Anhang C 5		
Leistungen Porenbeton - AAC Charakteristische Tragfähigkeiten und Verschiebungen									

Steintyp: Porenbeton – AAC

Ankergröße	Siebhülse	Effektive Verankerungs- tiefe	Charakteristischer Widerstand bei $c \geq c_{cr}$ und $s \geq s_{cr}$						
			Nutzungsbedingungen						
			d/d			w/d w/w			d/d w/d w/w
			40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	Alle Temperatur- bereiche
		h_{ef} [mm]	$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{1)}$			$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{1)}$			$V_{Rk,b}^{1)}$

Normierte mittlere Druckfestigkeit $f_b \geq 6 \text{ N/mm}^2$;					Rohdichte $\rho \geq 0,60 \text{ kg/dm}^3$				
M8	-	80	4,0	3,5	3,0	3,5	3,0	3,0	6,0
M10 / IG-M6	-	90	4,0	3,5	3,0	3,5	3,0	3,0	10,0
M12 / M16 / IG-M8 / IG-M10	-	100	7,0	6,0	5,5	6,5	5,5	5,5	10,0
M8	SH 12	80	4,0	3,5	3,0	3,5	3,0	3,0	6,0
M8 / M10/ IG-M6	SH 16	≥ 85	4,0	3,5	3,0	3,5	3,0	3,0	10,0
M12 / M16 / IG-M8 / IG-M10	SH 20	≥ 85	7,0	6,0	5,5	6,5	5,5	5,5	10,0

¹⁾ $N_{Rk,b,c} = N_{Rk,p,c}$ sowie $V_{Rk,c II} = V_{Rk,c I}$ gemäß Anhang C 3

Tabelle C10: Verschiebungen

Ankergröße	h_{ef} [mm]	δ_N / N [mm/kN]	δ_{N0} [mm]	$\delta_{N\infty}$ [mm]	δ_V / V [mm/kN]	δ_{V0} [mm]	$\delta_{V\infty}$ [mm]
M8 – M12 / IG-M6 – M10	alle	0,1	$0,1 \cdot N_{Rk} / 2,8$	$2 \cdot \delta_{N0}$	0,3	$0,3 \cdot V_{Rk} / 2,8$	$1,5 \cdot \delta_{V0}$
M16	alle				0,1	$0,1 \cdot V_{Rk} / 2,8$	$1,5 \cdot \delta_{V0}$

**Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow für Mauerwerk**

Leistungen Porenbeton – AAC
Charakteristische Tragfähigkeiten und Verschiebungen

Anhang C 6

Steintyp: Kalksandvollstein KS-NF

Tabelle C11: Beschreibung des Steins

Steintyp	Kalksandvollstein KS-NF
Dichte ρ [kg/dm ³]	$\geq 2,0$
Normierte mittlere Druckfestigkeit f_b [N/mm ²]	≥ 28
Umrechnungsfaktor für geringere Druckfestigkeiten	$(f_b / 28)^{0,5} \leq 1,0$
Norm	EN 771-2:2011+A1:2015
Hersteller (Land)	z.B. Wemding (DE)
Steinabmessungen [mm]	$\geq 240 \times 115 \times 71$
Bohrverfahren	Hammerbohren




Tabelle C12: Installationsparameter

Ankergröße		[-]	M8	M10	M12	M16	IG-M6	IG-M8	IG-M10
Installationsdrehmoment	T_{inst}	[Nm]	≤ 10	≤ 10	≤ 15	≤ 15	≤ 10	≤ 10	≤ 10
Randabstand (unter Brandbeanspruchung)	$c_{\text{cr}}, (c_{\text{cr}, \text{fi}})$	[mm]	150 (2 h_{ef}) (für Querlasten senkrecht zum freien Rand: $c_{\text{cr}} = 240$)						
Minimaler Randabstand	c_{min}	[mm]	60						
Achsabstand (unter Brandbeanspruchung)	$s_{\text{cr}, \text{II}}; (s_{\text{cr}, \text{fi}, \text{II}})$	[mm]	240 (4 h_{ef})						
	$s_{\text{cr}, \perp}; (s_{\text{cr}, \text{fi}, \perp})$	[mm]	150 (4 h_{ef})						
Minimaler Achsabstand	$s_{\text{min}, \text{II}}; s_{\text{min}, \perp}$	[mm]	75						

Tabelle C13: Reduktionsfaktoren für Einzelanker unter Randeinfluss

Zuglast			Querlast senkrecht zum freien Rand			Querlast parallel zum freien Rand		
	mit $c \geq$	$\alpha_{\text{edge}, \text{N}}$		mit $c \geq$	$\alpha_{\text{edge}, \text{V} \perp}$		mit $c \geq$	$\alpha_{\text{edge}, \text{V II}}$
	60 ¹⁾	0,50		60	0,30		60	0,60
	100 ¹⁾	0,50		100	0,50		100	1,00
	150 ¹⁾	1,00		240	1,00		150	1,00
	180	1,00						

1) Alle Anwendungen, außer bei $h_{\text{ef}} = 200\text{mm}$ und ohne Siebhülse

Tabelle C14: Faktoren für Ankergruppen unter Zuglast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge				Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge			
	mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{\text{g II}, \text{N}}$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{\text{g} \perp, \text{N}}$
	60 ¹⁾	75	0,70		60 ¹⁾	75	1,15
	150 ¹⁾	75	1,40		150 ¹⁾	75	2,00
	150 ¹⁾	240	2,00		150 ¹⁾	150	2,00
	180 ²⁾	75	1,00		180 ²⁾	75	1,15
	180 ²⁾	240	1,70				
	240 ²⁾	240	2,00		180 ²⁾	150	2,00

1) Alle Anwendungen, außer bei $h_{\text{ef}} = 200\text{mm}$ und ohne Siebhülse

2) Nur für Anwendungen mit $h_{\text{ef}} = 200\text{mm}$ und ohne Siebhülse

Tabelle C15: Faktoren für Ankergruppen unter Querlast

	Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge				Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge			
Querlast senkrecht zum freien Rand		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \parallel, V \perp}$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \perp, V \perp}$
		60	75	0,75		60	75	0,90
		150	75	2,00		150	75	2,00
		150	240	2,00		150	150	2,00
Querlast parallel zum freien Rand		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \parallel, V \parallel}$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \perp, V \parallel}$
		60	75	2,00		60	75	2,00
		150	75	2,00		150	75	2,00
		150	240	2,00		150	150	2,00

**Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow für Mauerwerk**

Leistungen Kalksandvollstein KS-NF

Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktions- und Gruppenfaktoren

Anhang C 7

Steintyp: Kalksandvollstein KS-NF

Tabelle C16: Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zug- und Querlast

Ankergröße	Siebhülse	Effektive Verankerungs- tiefe	Charakteristischer Widerstand bei $c \geq c_{cr}$ und $s \geq s_{cr}$							
			Nutzungsbedingungen							
			d/d			w/d w/w			d/d w/d w/w	
			40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	Alle Temperatur- bereiche	
			h_{ef}	$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{2)}$			$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{2)}$			$V_{Rk,b}^{2)}$
			[mm]	[kN]						
Normierte mittlere Druckfestigkeit $f_b = 28 \text{ N/mm}^2$ 1)										
M8	-	80	7,0	6,5	5,0	6,0	5,5	4,0	7,0	
M10 / IG-M6	-	≥ 90								
M12 / IG-M8	-	≥ 100								
M16 / IG-M10	-	≥ 100	7,0	6,5	5,0	7,0	6,5	5,0		
M10 / M12 / M16 / IG-M6 / IG-M8 / IG-M10	-	200	9,0	8,5	6,5	5,5	5,0	4,0		
M8	SH 12	80	7,0	6,5	5,0	6,0	5,5	4,0		
M8 / M10/ IG-M6	SH 16	≥ 85	7,0	6,5	5,0	7,0	6,5	5,0		
M12 / M16 / IG-M8 / IG-M10	SH 20	≥ 85								

1) Für geringere Druckfestigkeiten müssen die Widerstände mit dem Umrechnungsfaktor nach Tabelle C11 multipliziert werden.
Für Steine mit höheren Festigkeiten sind die angegebenen Werte ohne Umrechnung gültig.

2) $N_{Rk,b,c} = N_{Rk,p,c}$ sowie $V_{Rk,c} = V_{Rk,p}$ gemäß Anhang C 3

Tabelle C17: Verschiebungen

Ankergröße	h_{ef}	$\delta N / N$	δN_0	δN_{∞}	$\delta V / V$	δV_0	δV_{∞}
	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]
M8 – M12 / IG-M6 – M10	alle	0,1	$0,1 \cdot N_{Rk} / 3,5$	$2 \cdot \delta N_0$	0,3	$0,3 \cdot V_{Rk} / 3,5$	$1,5 \cdot \delta V_0$
M16	alle				0,1	$0,1 \cdot V_{Rk} / 3,5$	$1,5 \cdot \delta V_0$

Tabelle C18: Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zug- und Querlast unter Brandeinwirkung

Ankergröße	Siebhülse	Effektive Verankerungstiefe	Charakteristischer Widerstand $N_{Rk,b,fi} = N_{Rk,p,fi} = V_{Rk,b,fi}$			
			h_{ef}	R30	R60	R90
			[mm]	[kN]		
M8	-	80	≥ 90	0,48	0,41	0,34
M10 / IG-M6	-	≥ 90				
M12 / IG-M8	-	≥ 100				
M16 / IG-M10	-	≥ 100				
M8	SH 12	80	≥ 85	0,47	0,26	-1)
M8 / M10 / IG-M6	SH 16	≥ 85				
M12 / M16 / IG-M8 / IG-M10	SH 20	≥ 85				

1) Keine Leistung bewertet

**Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow für Mauerwerk**

Leistungen Kalksandvollstein KS-NF
Charakteristische Tragfähigkeiten und Verschiebungen

Anhang C 8

Steintyp: Kalksandlochstein KSL-3DF

Tabelle C19: Beschreibung des Steins

Steintyp	Kalksandlochstein KSL-3DF	
Dichte ρ [kg/dm ³]	$\geq 1,4$	
Normierte mittlere Druckfestigkeit f_b [N/mm ²]	≥ 14	
Umrechnungsfaktor für geringere Druckfestigkeiten	$(f_b / 14)^{0,75} \leq 1,0$	
Norm	EN 771-2:2011+A1:2015	
Hersteller (Land)	z.B. KS-Wemding (DE)	
Steinabmessungen [mm]	$\geq 240 \times 175 \times 113$	
Bohrverfahren	Drehbohren	

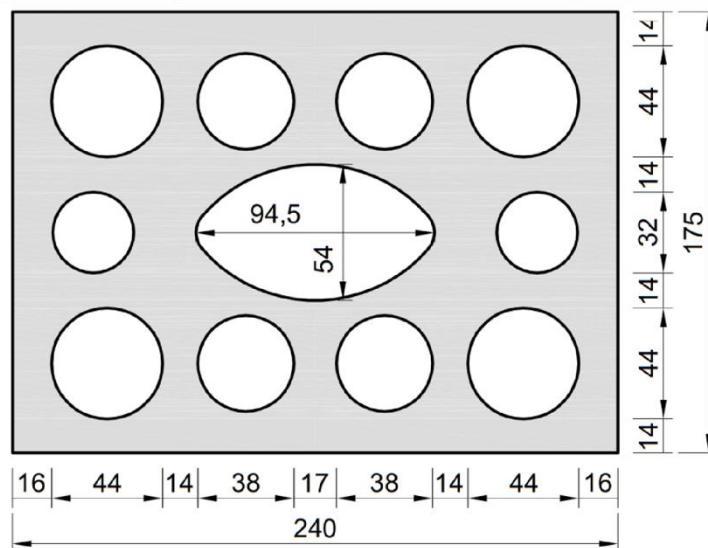






Tabelle C20: Installationsparameter

Ankergröße		[-]	M8	M10	M12	M16	IG-M6	IG-M8	IG-M10
Installationsdrehmoment	T_{inst}	[Nm]	≤ 5	≤ 5	≤ 8	≤ 8	≤ 5	≤ 8	≤ 8
Randabstand	c_{cr}	[mm]	120 (für Querlasten senkrecht zum freien Rand: $c_{cr} = 240$)						
Minimaler Randabstand	c_{min}	[mm]	60						
Achsabstand	$s_{cr, II}$	[mm]	240						
	$s_{cr, \perp}$	[mm]	120						
Minimaler Achsabstand	$s_{min, II}; s_{min, \perp}$	[mm]	120						

Tabelle C21: Reduktionsfaktoren für Einzelanker unter Randeinfluss

Zuglast			Querlast					
			Senkrecht zum freien Rand			Parallel zum freien Rand		
	mit $c \geq$	$\alpha_{edge, N}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V \perp}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V II}$
	60	1,00		60	0,30		60	1,00
	120	1,00		240	1,00		120	1,00

**Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow für Mauerwerk**

Leistungen Kalksandlochstein KSL-3DF
Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktionsfaktoren

Anhang C 9

Steintyp: Kalksandlochstein KSL-3DF

Tabelle C22: Faktoren für Ankergruppen unter Zuglast



Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge				Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge			
	mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g II, N}$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \perp, N}$
	60	120	1,50		60	120	1,00
	120	120	2,00		120	120	2,00
	120	240	2,00				

Tabelle C23: Faktoren für Ankergruppen unter Querlast





	Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge				Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge			
Querlast senkrecht zum freien Rand		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \parallel, V \perp}$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \perp, V \perp}$
		60	120	0,30		60	120	0,30
		120	120	1,00		240	120	2,00
		120	240	2,00				
Querlast parallel zum freien Rand		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \parallel, V \parallel}$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \perp, V \parallel}$
		60	120	1,00		60	120	1,00
		120	120	1,60		120	120	2,00
		120	240	2,00				

Tabelle C24: Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zug- und Querlast

Ankergröße	Siebhülse	Effektive Verankerungs- tiefe	Charakteristischer Widerstand bei $c \geq c_{cr}$ und $s \geq s_{cr}$								
			Nutzungsbedingungen								
			d/d			w/d w/w			d/d w/d w/w		
			40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	Alle Temperatur- bereiche		
			h_{ef}	$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{2)}$			$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{2)}$			$V_{Rk,b}^{2)}$	
			[mm]	[kN]							
Normierte mittlere Druckfestigkeit $f_b \geq 14 \text{ N/mm}^2$ ¹⁾											
M8 / M10/ IG-M6	SH 16	≥ 85	2,5	2,5	1,5	2,5	2,5	1,5	6,0		
		130	2,5	2,5	2,0	2,5	2,5	2,0	6,0		
M12 / M16 / IG-M8 / IG-M10	SH 20	≥ 85	6,5	6,0	4,5	6,5	6,0	4,5	6,0		

1) Für geringere Druckfestigkeiten müssen die Widerstände mit dem Umrechnungsfaktor nach Tabelle C19 multipliziert werden. Für Steine mit höheren Festigkeiten sind die angegebenen Werte ohne Umrechnung gültig.

2) $N_{Rk,b,c} = N_{Rk,p,c}$ sowie $V_{Rk,c II} = V_{Rk,c \perp}$ gemäß Anhang C 3

Tabelle C25: Verschiebungen

Ankergröße	h_{ef}	$\delta N / N$	δN_0	δN_{∞}	$\delta V / V$	δV_0	δV_{∞}
	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]
M8 – M12 / IG-M6 – M10	alle	0,13	$0,13 \cdot N_{Rk} / 3,5$	$2 \cdot \delta N_0$	0,55	$0,55 \cdot V_{Rk} / 3,5$	$1,5 \cdot \delta V_0$
M16	alle				0,31	$0,31 \cdot V_{Rk} / 3,5$	$1,5 \cdot \delta V_0$

**Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow für Mauerwerk**

Leistungen Kalksandlochstein KSL-3DF
Gruppenfaktoren, charakteristische Tragfähigkeiten und Verschiebungen

Anhang C 10

Steintyp: Kalksandlochstein KSL-8DF

Tabelle C26: Beschreibung des Steins

Steintyp	Kalksandlochstein KSL-8DF		
Dichte	ρ [kg/dm ³]	$\geq 1,4$	
Normierte mittlere Druckfestigkeit	f_b [N/mm ²]	≥ 12	
Umrechnungsfaktor für geringere Druckfestigkeiten		$(f_b / 12)^{0,75} \leq 1,0$	
Norm		EN 771-2:2011+A1:2015	
Hersteller (Land)		z.B. KS-Wemding (DE)	
Steinabmessungen	[mm]	$\geq 248 \times 240 \times 238$	
Bohrverfahren		Drehbohren	

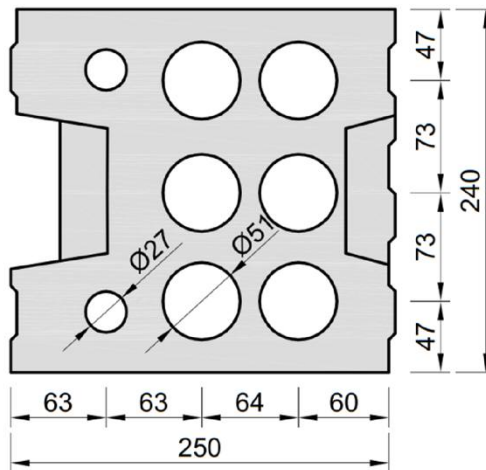





Tabelle C27: Installationsparameter

Ankergröße		[-]	M8	M10	M12	M16	IG-M6	IG-M8	IG-M10
Installationsdrehmoment	T_{inst}	[Nm]	≤ 5	≤ 5	≤ 8	≤ 8	≤ 5	≤ 8	≤ 8
Randabstand	c_{cr}	[mm]	120 (für Querlasten senkrecht zum freien Rand: $c_{cr} = 250$)						
Minimaler Randabstand	c_{min}	[mm]	50						
Achsabstand	$s_{cr, II}$	[mm]	250						
	$s_{cr, \perp}$	[mm]	120						
Minimaler Achsabstand	$s_{min, II}$ $s_{min, \perp}$	[mm]	50						

Tabelle C28: Reduktionsfaktoren für Einzelanker unter Randeinfluss

Zuglast			Querlast					
			Senkrecht zum freien Rand			Parallel zum freien Rand		
	mit $c \geq$	$\alpha_{edge, N}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V \perp}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V II}$
	50	1,00		50	0,30		50	1,00
	120	1,00		250	1,00		120	1,00

**Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow für Mauerwerk**

Leistungen Kalksandlochstein KSL-8DF
Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktionsfaktoren

Anhang C 11

Steintyp: Kalksandlochstein KSL-8DF

Tabelle C29: Faktoren für Ankergruppen unter Zuglast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge				Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge			
	mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g II, N}$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \perp, N}$
	50	50	1,00		50	50	1,00
	120	250	2,00		120	120	2,00

Tabelle C30: Faktoren für Ankergruppen unter Querlast

	Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge				Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge			
Querlast senkrecht zum freien Rand		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \parallel, V \perp}$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \perp, V \perp}$
		50	50	0,45		50	50	0,45
		250	50	1,15		250	50	1,20
		250	250	2,00		250	250	2,00
Querlast parallel zum freien Rand		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \parallel, V \parallel}$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \perp, V \parallel}$
		50	50	1,30		50	50	1,00
		120	250	2,00		120	250	2,00

Tabelle C31: Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zug- und Querlast

Ankergröße	Siebhülse	Effektive Verankerungs- tiefe	Charakteristischer Widerstand bei $c \geq c_{cr}$ und $s \geq s_{cr}$							
			Nutzungsbedingungen							
			d/d			w/d w/w			d/d w/d w/w	
			40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	Alle Temperatur- bereiche	
			h_{ef}	$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{2)}$			$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{2)}$			$V_{Rk,b}^{2)}$
		[mm]	[kN]							
Normierte mittlere Druckfestigkeit $f_b \geq 12 \text{ N/mm}^2$ 1)										
M8 / M10/ IG-M6	SH 16	130	5,0	4,5	3,5	5,0	4,5	3,5	3,5	
M12 / M16 / IG-M8 / IG-M10	SH 20	≥ 130	5,0	4,5	3,5	5,0	4,5	3,5	6,0	

1) Für geringere Druckfestigkeiten müssen die Widerstände mit dem Umrechnungsfaktor nach Tabelle C26 multipliziert werden. Für Steine mit höheren Festigkeiten sind die angegebenen Werte ohne Umrechnung gültig.

2) $N_{Rk,b,c} = N_{Rk,p,c}$ sowie $V_{Rk,c II} = V_{Rk,c \perp}$ gemäß Anhang C 3

Tabelle C32: Verschiebungen

Ankergröße	h_{ef}	$\delta N / N$	δN_0	δN_{∞}	$\delta V / V$	δV_0	δV_{∞}
	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]
M8 – M12 / IG-M6 – M10	alle	0,13	0,13 * $N_{Rk} / 3,5$	2 * δN_0	0,55	0,55 * $V_{Rk} / 3,5$	1,5 * δV_0
M16	alle				0,31	0,31 * $V_{Rk} / 3,5$	1,5 * δV_0

**Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow für Mauerwerk**

Leistungen Kalksandlochstein KSL-8DF
Gruppenfaktoren, charakteristische Tragfähigkeiten und Verschiebungen

Anhang C 12

Steintyp: Kalksandlochstein KSL-12DF

Tabelle C33: Beschreibung des Steins

Steintyp	Kalksandlochstein KSL-12DF	
Dichte ρ [kg/dm³]	$\geq 1,4$	
Normierte mittlere Druckfestigkeit f_b [N/mm²]	≥ 12	
Umrechnungsfaktor für geringere Druckfestigkeiten	$(f_b / 12)^{0,75} \leq 1,0$	
Norm	EN 771-2:2011+A1:2015	
Hersteller (Land)	z.B. KS-Wemding (DE)	
Steinabmessungen [mm]	$\geq 498 \times 175 \times 238$	
Bohrverfahren	Drehbohren	

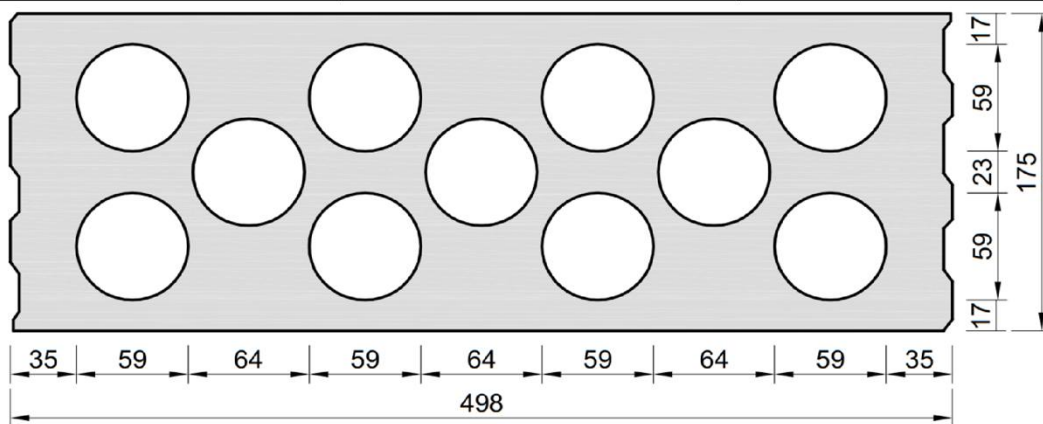


Tabelle C34: Installationsparameter

Ankergröße		[-]	M8	M10	M12	M16	IG-M6	IG-M8	IG-M10
Installationsdrehmoment	T_{inst}	[Nm]	≤ 4	≤ 4	≤ 5	≤ 5	≤ 4	≤ 5	≤ 5
Randabstand (unter Brandbeanspruchung)	$c_{cr}, (c_{cr, fi})$	[mm]	120 (2 h_{ef}) (für Querlasten senkrecht zum freien Rand: $c_{cr} = 500$)						
Minimaler Randabstand	c_{min}	[mm]	50						
Achsabstand (unter Brandbeanspruchung)	$s_{cr, II}, (s_{cr, fi, II})$	[mm]	500 (4 h_{ef})						
	$s_{cr, \perp}, (s_{cr, fi, \perp})$	[mm]	120 (4 h_{ef})						
Minimaler Achsabstand	$s_{min, II}, s_{min, \perp}$	[mm]	50						

Tabelle C35: Reduktionsfaktoren für Einzelanker unter Randeinfluss






Zuglast			Querlast					
			Senkrecht zum freien Rand			Parallel zum freien Rand		
	mit $c \geq$	$\alpha_{edge, N}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V \perp}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V II}$
	50	1,00		50	0,45		50	1,00
	120	1,00		500	1,00		120	1,00

Tabelle C36: Faktoren für Ankergruppen unter Zuglast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge				Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge			
	mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g II, N}$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \perp, N}$
	50	50	1,50		50	50	1,00
	120	500	2,00		120	240	2,00

**Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow für Mauerwerk**

Leistungen Kalksandlochstein KSL-12DF
Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktionsfaktoren

Anhang C 13

Steintyp: Kalksandlochstein KSL-12DF

Tabelle C37: Faktoren für Ankergruppen unter Querlast





	Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge				Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge			
Querlast		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \perp, V \perp}$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \perp, V \perp}$
senkrecht		50	50	0,55		50	50	0,50
zum freien Rand		500	50	1,00		500	50	1,00
		500	500	2,00		500	250	2,00
Querlast		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \parallel, V \parallel}$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \perp, V \parallel}$
parallel zum freien Rand		50	50	2,00		50	50	1,30
		120	500	2,00		120	250	2,00

Tabelle C38: Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zug- und Querlast

Ankergröße	Siebhülse	Effektive Verankerungstiefe	Charakteristischer Widerstand bei $c \geq c_{cr}$ und $s \geq s_{cr}$							
			Nutzungsbedingungen							
			d/d			w/d w/w			d/d w/d w/w	
			40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	Alle Temperaturbereiche	
			h_{ef}	$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{2)}$			$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{2)}$			$V_{Rk,b}^{2)}$
		[mm]	[kN]							
Normierte mittlere Druckfestigkeit $f_b \geq 12 \text{ N/mm}^2$ ¹⁾										
M8 / M10/ IG-M6	SH 16	130	3,5	3,5	2,5	3,5	3,5	2,5	3,5	
M12 / M16 / IG-M8 / IG-M10	SH 20	≥ 130	3,5	3,5	2,5	3,5	3,5	2,5	7,0	

1) Für geringere Druckfestigkeiten müssen die Widerstände mit dem Umrechnungsfaktor nach Tabelle C33 multipliziert werden. Für Steine mit höheren Festigkeiten sind die angegebenen Werte ohne Umrechnung gültig.

2) $N_{Rk,b,c} = N_{Rk,p,c}$ sowie $V_{Rk,c \perp} = V_{Rk,c \perp}$ gemäß Anhang C 3

Tabelle C39: Verschiebungen

Ankergröße	h_{ef}	δ_N / N	δ_{N0}	$\delta_{N\infty}$	δ_V / V	δ_{V0}	$\delta_{V\infty}$
	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]
M8 – M12 / IG-M6 – M10	alle	0,13	0,13 * $N_{Rk} / 3,5$	2 * δ_{N0}	0,55	0,55 * $V_{Rk} / 3,5$	1,5 * δ_{V0}
M16	alle				0,31	0,31 * $V_{Rk} / 3,5$	1,5 * δ_{V0}

Tabelle C40: Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zug- und Querlast unter Brandeinwirkung

Ankergröße	Siebhülse	Effektive Verankerungstiefe	Charakteristischer Widerstand			
		h_{ef}	$N_{Rk,b,fi} = N_{Rk,p,fi} = V_{Rk,b,fi}$			
			R30	R60	R90	h_{ef}
		[mm]	[kN]			
M8 / M10 / IG-M6	SH 16	130	0,37	0,27	0,17	-1)
M12 / IG-M8	SH 20	≥ 130				0,12
M16 / IG-M10	SH 20	≥ 130				

1) keine Leistung bewertet

**Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow für Mauerwerk**

Leistungen Kalksandlochstein KSL-12DF
Gruppenfaktoren, charakteristische Tragfähigkeiten und Verschiebungen

Anhang C 14

Steintyp: Mauerziegel 1DF

Tabelle C41: Beschreibung des Steins


Steintyp	Mauerziegel Mz-1DF	
Dichte ρ [kg/dm³]	$\geq 2,0$	
Normierte mittlere Druckfestigkeit f_b [N/mm²]	≥ 20	
Umrechnungsfaktor für geringere Druckfestigkeiten	$(f_b / 20)^{0,5} \leq 1,0$	
Norm	EN 771-1:2011+A1:2015	
Hersteller (Land)	z.B. Wienerberger (DE)	
Steinabmessungen [mm]	$\geq 240 \times 115 \times 55$	
Bohrverfahren	Hammerbohren	

Tabelle C42: Installationsparameter

Ankergröße		[-]	M8	M10	M12	M16	IG-M6	IG-M8	IG-M10
Installationsdrehmoment	T_{inst}	[Nm]	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10
Randabstand	c_{cr}	[mm]	150 (für Querlasten senkrecht zum freien Rand: $c_{cr} = 240$)						
Minimaler Randabstand	c_{min}	[mm]	60						
Achsabstand	$s_{cr, II}$	[mm]	240						
	$s_{cr, \perp}$	[mm]	130						
Minimaler Achsabstand	$s_{min, II}; s_{min, \perp}$	[mm]	65						

Tabelle C43: Reduktionsfaktoren für Einzelanker unter Randeinfluss




Zuglast			Querlast					
			Senkrecht zum freien Rand			Parallel zum freien Rand		
	mit $c \geq$	$\alpha_{edge, N}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V \perp}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V II}$
	60	0,75		60	0,10		60	0,30
	150	1,00		100	0,50		100	0,65

Tabelle C44: Faktoren für Ankergruppen unter Zuglast







Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge				Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge			
	mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g II, N}$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \perp, N}$
	60	65	0,85		60	65	1,00
	150	65	1,15		150	65	1,20
	150	240	2,00		150	130	2,00

Tabelle C45: Faktoren für Ankergruppen unter Querlast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge					Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge			
Querlast senkrecht zum freien Rand		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g II, V \perp}$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \perp, V \perp}$
		60	65	0,40		60	65	0,30
		240	65	2,00		240	65	2,00
		240	240	2,00		240	130	2,00
Querlast parallel zum freien Rand		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g II, V II}$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \perp, V II}$
		60	65	1,75		60	65	1,10
		150	65	2,00		150	65	2,00
		150	240	2,00		150	130	2,00

**Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow für Mauerwerk**

Leistungen Mauerziegel 1DF
Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktions- und Gruppenfaktoren

Anhang C 15

Steintyp: Mauerziegel 1DF

Tabelle C46: Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zug- und Querlast

Ankergröße	Siebhülse	Effektive Verankerungs- tiefe	Charakteristischer Widerstand bei $c \geq c_{cr}$ und $s \geq s_{cr}$						
			Nutzungsbedingungen						
			d/d			w/d w/w			d/d w/d w/w
			40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	Alle Temperatur- bereiche
			h_{ef}	$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{2)}$			$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{2)}$		
		[mm]	[kN]						
Normierte mittlere Druckfestigkeit $f_b \geq 20 \text{ N/mm}^2$ 1)									
M8	-	80	7,0	6,0	6,0	7,0	6,0	6,0	8,0
M10 / IG-M6	-	≥ 90							
M12 / IG-M8	-	≥ 100							
M16 / IG-M10	-	≥ 100	8,0	6,5	6,5	8,0	6,5	6,5	12,0
M8	SH 12	80	7,0	6,0	6,0	7,0	6,0	6,0	8,0
M8 / M10/ IG-M6	SH 16	≥ 85							
M12 / IG-M8	SH 20								
M16 / IG-M10	SH 20	≥ 85	8,0	6,5	6,5	8,0	6,5	6,5	12,0

1) Für geringere Druckfestigkeiten müssen die Widerstände mit dem Umrechnungsfaktor nach Tabelle C41 multipliziert werden. Für Steine mit höheren Festigkeiten sind die angegebenen Werte ohne Umrechnung gültig.

2) $N_{Rk,b,c} = N_{Rk,p,c}$ sowie $V_{Rk,c II} = V_{Rk,c I}$ gemäß Anhang C 3

Tabelle C47: Verschiebungen

Ankergröße	h_{ef} [mm]	$\delta N / N$ [mm/kN]	δN_0 [mm]	δN_{∞} [mm]	$\delta V / V$ [mm/kN]	δV_0 [mm]	δV_{∞} [mm]
M8 – M12/ IG-M6 – M10	alle	0,1	$0,1 \cdot N_{Rk} / 3,5$	$2 \cdot \delta N_0$	0,3	$0,3 \cdot V_{Rk} / 3,5$	$1,5 \cdot \delta V_0$
M16	alle				0,1	$0,1 \cdot V_{Rk} / 3,5$	$1,5 \cdot \delta V_0$

**Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow für Mauerwerk**

Leistungen Mauerziegel 1DF
Charakteristische Tragfähigkeiten und Verschiebungen

Anhang C 16

Steintyp: Mauerziegel 2DF

Tabelle C48: Beschreibung des Steins





Steintyp	Mauerziegel 2DF	
Dichte ρ [kg/dm ³]	$\geq 2,0$	
Normierte mittlere Druckfestigkeit f_b [N/mm ²]	≥ 28	
Umrechnungsfaktor für geringere Druckfestigkeiten	$(f_b / 28)^{0,5} \leq 1,0$	
Norm	EN 771-1:2011+A1:2015	
Hersteller (Land)	z.B. Wienerberger (DE)	
Steinabmessungen [mm]	$\geq 240 \times 115 \times 113$	
Bohrverfahren	Hammerbohren	

Tabelle C49: Installationsparameter



Ankergröße		[-]	M8	M10	M12	M16	IG-M6	IG-M8	IG-M10
Installationsdrehmoment	T_{inst}	[Nm]	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10
Randabstand (unter Brandbeanspruchung)	$c_{\text{cr}}, (c_{\text{cr}, \text{fi}})$	[mm]	150 (2 h_{ef}) (für Querlasten senkrecht zum freien Rand: $c_{\text{cr}} = 240$)						
Minimaler Randabstand	c_{min}	[mm]	50						
Achsabstand (unter Brandbeanspruchung)	$s_{\text{cr}, \text{II}}; (s_{\text{cr}, \text{fi}, \text{II}})$	[mm]	240 (4 h_{ef})						
	$s_{\text{cr}, \perp}; (s_{\text{cr}, \text{fi}, \perp})$	[mm]	240 (4 h_{ef})						
Minimaler Achsabstand	$s_{\text{min}, \text{II}}; s_{\text{min}, \perp}$	[mm]	50						

Tabelle C50: Reduktionsfaktoren für Einzelanker unter Randeinfluss

Zuglast			Querlast senkrecht zum freien Rand			Querlast parallel zum freien Rand		
	mit $c \geq$	$\alpha_{\text{edge}, \text{N}}$		mit $c \geq$	$\alpha_{\text{edge}, \text{V} \perp}$		mit $c \geq$	$\alpha_{\text{edge}, \text{V II}}$
	50 ¹⁾	1,00		50	0,20		50	1,00
	150 ¹⁾	1,00		125	0,50		150	1,00
	180	1,00		240	1,00			

1) Alle Anwendungen, außer bei $h_{\text{ef}} = 200\text{mm}$ und ohne Siebhülse





Tabelle C51: Faktoren für Ankergruppen unter Zuglast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge				Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge			
	mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{\text{g II}, \text{N}}$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{\text{g} \perp, \text{N}}$
	50 ¹⁾	50	1,50		50 ¹⁾	50	0,80
	150 ¹⁾	240	2,00		150 ¹⁾	240	2,00
	180 ²⁾	60	1,00		180 ²⁾	60	1,00
	180 ²⁾	240	1,55				
	240 ²⁾	240	2,00		180 ²⁾	120	2,00

1) Alle Anwendungen, außer bei $h_{\text{ef}} = 200\text{mm}$ und ohne Siebhülse

2) Nur für Anwendungen mit $h_{\text{ef}} = 200\text{mm}$ und ohne Siebhülse

Tabelle C52: Faktoren für Ankergruppen unter Querlast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge					Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge				
Querlast senkrecht zum freien Rand		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{\text{g II}, \text{V} \perp}$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{\text{g} \perp, \text{V} \perp}$	
		50	50	0,40		50	50	0,20	
		240	50	1,20		240	50	0,60	
		240	240	2,00		240	125	1,00	
Querlast parallel zum freien Rand		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{\text{g II}, \text{V II}}$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{\text{g} \perp, \text{V II}}$	
		50	50	1,20		50	50	1,00	
		150	240	2,00		50	125	1,00	
						150	240	2,00	

**Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow für Mauerwerk**

Leistungen Mauerziegel 2DF

Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktions- und Gruppenfaktoren

Anhang C 17

Steintyp: Mauerziegel 2DF

Tabelle C53: Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zug- und Querlast

Ankergröße	Siebhülse	Effektive Verankerungs- tiefe	Charakteristischer Widerstand bei $c \geq c_{cr}$ und $s \geq s_{cr}$						
			Nutzungsbedingungen						
			d/d			w/d w/w			d/d w/w (w/d)
			40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	Alle Temperatur- bereiche
		h_{ef}	$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{2)}$			$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{2)}$			$V_{Rk,b}^{2)}$
		[mm]	[kN]						
Normierte mittlere Druckfestigkeit $f_b \geq 28 \text{ N/mm}^2$ 1)									
M8	-	80	9,0	9,0	7,5	9,0	9,0	7,5	9,5
M10 / IG-M6	-	≥ 90							
M12 / IG-M8	-	≥ 100	9,0	9,0	7,5	9,0	9,0	7,5	12
M16 / IG-M10	-	≥ 100	9,0	9,0	7,5	9,0	9,0	7,5	12 ³⁾
M10 / M12 / IG-M6 / IG-M8	-	200	11,5	11,5	10,0	6,0	6,0	5,0	8,0
M16 / IG-M10	-	200	11,5	11,5	10,0	6,0	6,0	5,0	12,0
M8	SH 12	80	9,0	9,0	7,5	9,0	9,0	7,5	9,5
M8 / M10/ IG-M6	SH 16	≥ 85							
M12 / IG-M8	SH 20	≥ 85	9,0	9,0	7,5	9,0	9,0	7,5	12,0
M16 / IG-M10	SH 20	≥ 85	9,0	9,0	7,5	9,0	9,0	7,5	12,0 ³⁾

1) Für geringere Druckfestigkeiten müssen die Widerstände mit dem Umrechnungsfaktor nach Tabelle C48 multipliziert werden. Für Steine mit höheren Festigkeiten sind die angegebenen Werte ohne Umrechnung gültig.

2) $N_{Rk,b,c} = N_{Rk,p,c}$ sowie $V_{Rk,c II} = V_{Rk,c I}$ gemäß Anhang C 3

3) Gültig für alle Steinfestigkeiten bis min. 10 N/mm²

Tabelle C54: Verschiebungen

Ankergröße	h_{ef}	$\delta N / N$	δN_0	δN_{∞}	$\delta V / V$	δV_0	δV_{∞}
	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]
M8 – M12 IG-M6 – M10	alle	0,1	0,1 * $N_{Rk} / 3,5$	2 * δN_0	0,3	0,3 * $V_{Rk} / 3,5$	1,5 * δV_0
M16	alle				0,1	0,1 * $V_{Rk} / 3,5$	1,5 * δV_0

Tabelle C55: Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zug- und Querlast unter Brandeinwirkung

Ankergröße	Siebhülse	Effektive Verankerungstiefe	Charakteristischer Widerstand $N_{Rk,b,fi} = N_{Rk,p,fi} = V_{Rk,b,fi}$			
			h_{ef}	R30	R60	R90
			[mm]	[kN]		
M8	-	80				
M10 / IG-M6	-	≥ 90		0,51	0,44	0,36
M12 / IG-M8	-	≥ 100				0,33
M16 / IG-M10	-	≥ 100				
M8	SH 12	80		0,36	0,26	0,15
M8 / M10 / IG-M6	SH 16	≥ 85		0,36	0,26	0,15
		130		0,92	0,74	0,57
M12 / M16 / IG-M8 / IG-M10	SH 20	≥ 85		0,36	0,26	0,15
		≥ 130		0,92	0,74	0,57

**Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow für Mauerwerk**

Leistungen Mauerziegel 2DF
Charakteristische Tragfähigkeiten und Verschiebungen

Anhang C 18

Steintyp: Hochlochziegel 10 DF

Tabelle C56: Beschreibung des Steins

Steintyp	Hochlochziegel HLZ 10DF	
Dichte ρ [kg/dm ³]	$\geq 1,25$	
Normierte mittlere Druckfestigkeit f_b [N/mm ²]	≥ 20	
Umrechnungsfaktor für geringere Druckfestigkeiten	$(f_b / 20)^{0,5} \leq 1,0$	
Norm	EN 771-1:2011+A1:2015	
Hersteller (Land)	z.B. Wienerberger (DE)	
Steinabmessungen [mm]	300 x 240 x 249	
Bohrverfahren	Drehbohren	

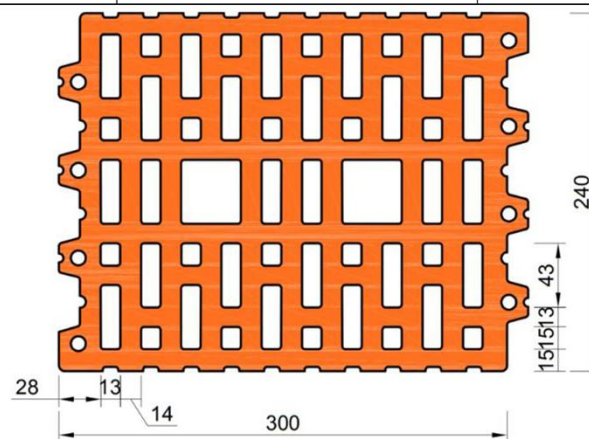


Tabelle C57: Installationsparameter

Ankergröße		[-]	M8	M10	M12	M16	IG-M6	IG-M8	IG-M10
Installationsdrehmoment	T_{inst}	[Nm]	≤ 5	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 5	≤ 5	≤ 10
Randabstand (unter Brandbeanspruchung)	$c_{cr}, (c_{cr,fi})$	[mm]	120 (2 h_{ef}) (für Querlasten senkrecht zum freien Rand: $c_{cr} = 300$)						
Minimaler Randabstand	c_{min}	[mm]	50						
Achsabstand (unter Brandbeanspruchung)	$s_{cr, II}, (s_{cr,fi, II})$	[mm]	300 (4 h_{ef})						
	$s_{cr, \perp}, (s_{cr,fi, \perp})$	[mm]	250 (4 h_{ef})						
Minimaler Achsabstand	$s_{min, II}, s_{min, \perp}$	[mm]	50						

Tabelle C58: Reduktionsfaktoren für Einzelanker unter Randeinfluss






Zuglast			Querlast					
			Senkrecht zum freien Rand			Parallel zum freien Rand		
	mit $c \geq$	$\alpha_{edge, N}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V \perp}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V \parallel}$
	50	1,00		50	0,20		50	1,00
	120	1,00		300	1,00		120	1,00

Tabelle C59: Faktoren für Ankergruppen unter Zuglast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge				Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge			
	mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g II, N}$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \perp, N}$
	50	50	1,55		50	50	1,00
	120	300	2,00		120	250	2,00

**Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow für Mauerwerk**

Leistungen Hochlochziegel HLZ 10DF
Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktionsfaktoren

Anhang C 19

Steintyp: Hochlochziegel 10 DF

Tabelle C60: Faktoren für Ankergruppen unter Querlast







Querlast	Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge				Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge			
		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g\ II, V \perp}$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \perp, V \perp}$
Querlast senkrecht zum freien Rand		50	50	0,30		50	50	0,20
		300	50	1,40		300	50	1,00
		300	300	2,00		300	250	2,00
Querlast parallel zum freien Rand		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g\ II, V \parallel}$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \perp, V \parallel}$
		50	50	1,85		50	50	1,00
		120	300	2,00		120	250	2,00

Tabelle C61: Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zug- und Querlast

Ankergröße	Siebhülse	Effektive Verankerungstiefe	Charakteristischer Widerstand bei $c \geq c_{cr}$ und $s \geq s_{cr}$						
			Nutzungsbedingungen						
			d/d			w/d w/w			d/d w/d w/w
			40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	Alle Temperaturbereiche
		h_{ef} [mm]	$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{2)}$			$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{2)}$			$V_{Rk,b}^{2)}$

Normierte mittlere Druckfestigkeit $f_b \geq 20 \text{ N/mm}^2$ 1)

M8	SH 12	80	2,5	2,5	2,0	2,5	2,5	2,0	8,0
M8 / M10/ IG-M6	SH 16	≥ 85							
M12 / IG-M8	SH 20	≥ 85	5,0	5,0	4,5	5,0	5,0	4,5	8,0
M16 / IG-M10	SH 20	≥ 85	5,0	5,0	4,5	5,0	5,0	4,5	11,5

1) Für geringere Druckfestigkeiten müssen die Widerstände mit dem Umrechnungsfaktor nach Tabelle C56 multipliziert werden.
Für Steine mit höheren Festigkeiten sind die angegebenen Werte ohne Umrechnung gültig.

2) $N_{Rk,b,c} = N_{Rk,p,c}$ sowie $V_{Rk,c \parallel} = V_{Rk,c \perp}$ gemäß Anhang C 3

Tabelle C62: Verschiebungen

Ankergröße	h_{ef}	δ_N / N	δ_{N0}	$\delta_{N\infty}$	δ_V / V	δ_{V0}	$\delta_{V\infty}$
	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]
M8 – M12/ IG-M6 – M10	alle	0,13	$0,13 \cdot N_{Rk} / 3,5$	$2 \cdot \delta_{N0}$	0,55	$0,55 \cdot V_{Rk} / 3,5$	$1,5 \cdot \delta_{V0}$
M16	alle				0,31	$0,31 \cdot V_{Rk} / 3,5$	$1,5 \cdot \delta_{V0}$

Tabelle C63: Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zug- und Querlast unter Brandeinwirkung

Ankergröße	Siebhülse	Effektive Verankerungstiefe	Charakteristischer Widerstand $N_{Rk,b,fi} = N_{Rk,p,fi} = V_{Rk,b,fi}$			
		h_{ef}	R30	R60	R90	R120
		[mm]	[kN]			
M8 / M10 / IG-M6	SH 16	130	0,57	0,39	0,21	0,12
M12 / M16 / IG-M8 IG-M10	SH 20	≥ 130				


**Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow für Mauerwerk**

Leistungen Hochlochziegel HLZ 10DF
Gruppenfaktoren, charakteristische Tragfähigkeiten und Verschiebungen

Anhang C 20

Steintyp: Hochlochziegel Porotherm Homebric

Tabelle C64: Beschreibung des Steins

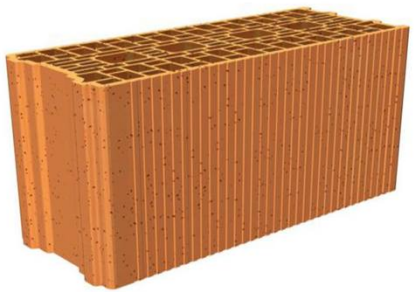Steintyp	Hochlochziegel Porotherm Homebric	
Dichte ρ [kg/dm ³]	$\geq 0,70$	
Normierte mittlere Druckfestigkeit f_b [N/mm ²]	≥ 10	
Umrechnungsfaktor für geringere Druckfestigkeiten	$(f_b / 10)^{0,5} \leq 1,0$	
Norm	EN 771-1:2011+A1:2015	
Hersteller (Land)	z.B. Wienerberger (FR)	
Steinabmessungen [mm]	500 x 200 x 299	
Bohrverfahren	Drehbohren	

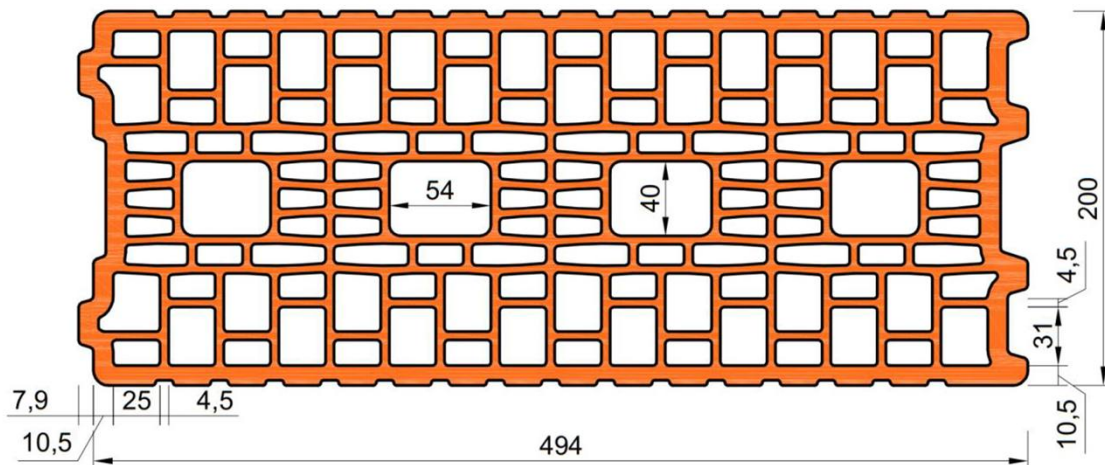





Tabelle C65: Installationsparameter

Ankergröße		[-]	M8	M10	M12	M16	IG-M6	IG-M8	IG-M10
Installationsdrehmoment	T_{inst}	[Nm]	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2
Randabstand	c_{cr}	[mm]	120 (für Querlasten senkrecht zum freien Rand: $c_{cr} = 500$)						
Minimaler Randabstand	c_{min}	[mm]	120						
Achsabstand	$s_{cr, II}$	[mm]	500						
	$s_{cr, \perp}$	[mm]	300						
Minimaler Achsabstand	$s_{min, II}$ $s_{min, \perp}$	[mm]	120						

Tabelle C66: Reduktionsfaktoren für Einzelanker unter Randeinfluss

Zuglast			Querlast					
			Senkrecht zum freien Rand			Parallel zum freien Rand		
	mit $c \geq$	$\alpha_{edge, N}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V \perp}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V II}$
	120	1,00		120	0,30		120	0,60
	120	1,00		250	0,60		200	1,00
				500	1,00			

**Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow für Mauerwerk**

Leistungen Hochlochziegel Porotherm Homebric
Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktionsfaktoren

Anhang C 21

Steintyp: Hochlochziegel Porothersm Homebric

Tabelle C67: Faktoren für Ankergruppen unter Zuglast



Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge				Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge			
	mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g II, N}$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \perp, N}$
	120	100	1,00		120	100	1,00
	200	100	2,00		200	100	1,20
	120	500	2,00		120	300	2,00

Tabelle C68: Faktoren für Ankergruppen unter Querlast


	Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge				Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge			
Querlast senkrecht zum freien Rand		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \parallel, V \perp}$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \perp, V \perp}$
		120	100	0,30		120	100	0,30
		250	100	0,60		250	100	0,60
		500	100	1,00				
		120	500	2,00				
Querlast parallel zum freien Rand		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \parallel, V \parallel}$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \perp, V \parallel}$
		120	100	1,00		120	100	1,00
		120	500	2,00		120	300	2,00

Tabelle C69: Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zug- und Querlast

Ankergröße	Siebhülse	Effektive Verankerungs- tiefe	Charakteristischer Widerstand bei $c \geq c_{cr}$ und $s \geq s_{cr}$						
			Nutzungsbedingungen						
			d/d			w/d w/w			d/d w/d w/w
			40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	Alle Temperatur- bereiche
			h_{ef}	$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{2)}$			$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{2)}$		
		[mm]	[kN]						
Normierte mittlere Druckfestigkeit $f_b \geq 10 \text{ N/mm}^2$ 1)									
M8	SH 12	80	1,2					3,0	
M8 / M10/ IG-M6	SH 16	≥ 85	1,2					3,0	
		130	1,5					3,5	
M12 / M16/ IG-M8 / IG-M10	SH 20	≥ 85	1,2					4,0	
		≥ 130	1,5					4,0	

1) Für geringere Druckfestigkeiten müssen die Widerstände mit dem Umrechnungsfaktor nach Tabelle C64 multipliziert werden.
Für Steine mit höheren Festigkeiten sind die angegebenen Werte ohne Umrechnung gültig.

2) $N_{Rk,b,c} = N_{Rk,p,c}$ sowie $V_{Rk,c II} = V_{Rk,c \perp}$ gemäß Anhang C 3

Tabelle C70: Verschiebungen

Ankergröße	h_{ef}	$\delta N / N$	δN_0	δN_{∞}	$\delta V / V$	δv_0	δv_{∞}
	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]
M8 – M12/ IG-M6 – M10	alle	0,13	$0,13 \cdot N_{Rk} / 3,5$	$2 \cdot \delta N_0$	0,55	$0,55 \cdot V_{Rk} / 3,5$	$1,5 \cdot \delta v_0$
M16	alle				0,31	$0,31 \cdot V_{Rk} / 3,5$	$1,5 \cdot \delta v_0$


**Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow für Mauerwerk**

Leistungen Hochlochziegel Porothersm Homebric
Gruppenfaktoren, charakteristische Tragfähigkeiten und Verschiebungen

Anhang C 22

Steintyp: Hochlochziegel Coriso W07 mit Wärmedämmung

Tabelle C71: Beschreibung des Steins

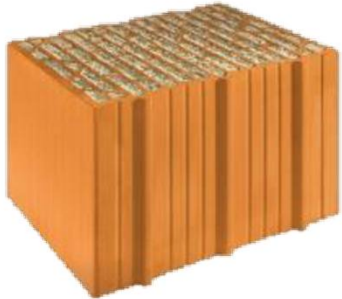Steintyp	Hochlochziegel Coriso W07	
Füllung	Mineralwolle	
Dichte ρ [kg/dm ³]	$\geq 0,55$	
Normierte mittlere Druckfestigkeit f_b [N/mm ²]	≥ 6	
Umrechnungsfaktor für geringere Druckfestigkeiten	$(f_b / 6)^{0,5} \leq 1,0$	
Norm	EN 771-1:2011+A1:2015	
Hersteller (Land)	z.B. Unipor (DE)	
Steinabmessungen [mm]	248 x 365 x 249	
Bohrverfahren	Drehbohren	

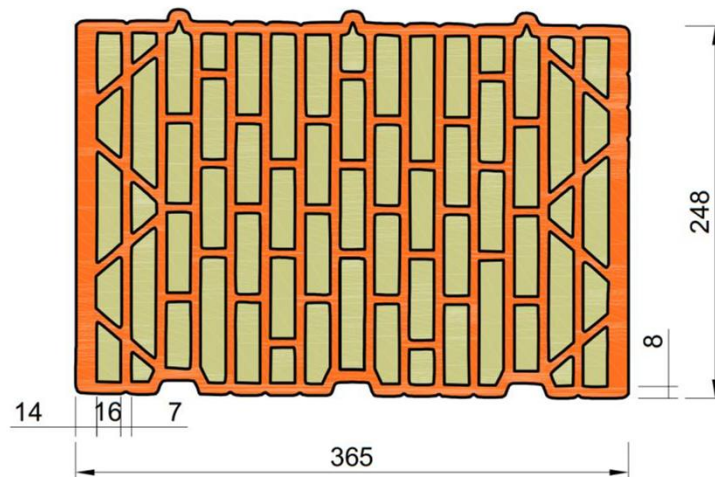





Tabelle C72: Installationsparameter

Ankergröße		[-]	M8	M10	M12	M16	IG-M6	IG-M8	IG-M10
Installationsdrehmoment	T_{inst}	[Nm]	≤ 5	≤ 5	≤ 10	≤ 10	≤ 5	≤ 5	≤ 5
Randabstand	c_{cr}	[mm]	120 (für Querlasten senkrecht zum freien Rand: $c_{cr} = 250$)						
Minimaler Randabstand	c_{min}	[mm]	50						
Achsabstand	$s_{cr, II}$	[mm]	250						
	$s_{cr, \perp}$	[mm]	250						
Minimaler Achsabstand	$s_{min, II}$ $s_{min, \perp}$	[mm]	50						

Tabelle C73: Reduktionsfaktoren für Einzelanker unter Randeinfluss

Zuglast			Querlast					
			Senkrecht zum freien Rand			Parallel zum freien Rand		
	mit $c \geq$	$\alpha_{edge, N}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V \perp}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V II}$
	50	1,00		50	0,30		50	1,00
	120	1,00		250	1,00		120	1,00

**Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow für Mauerwerk**

Leistungen Hochlochziegel Coriso W07 mit Wärmedämmung
Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktionsfaktoren

Anhang C 23

Steintyp: Hochlochziegel Coriso W07 mit Wärmedämmung

Tabelle C74: Faktoren für Ankergruppen unter Zuglast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge				Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge			
	mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g II, N}$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \perp, N}$
	50	50	1,50		50	50	1,00
	120	250	2,00		120	250	2,00

Tabelle C75: Faktoren für Ankergruppen unter Querlast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge					Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge			
Querlast senkrecht zum freien Rand		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g II, V \perp}$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \perp, V \perp}$
		50	50	0,40		50	50	0,40
		250	50	1,00		250	50	1,20
Querlast parallel zum freien Rand		250	250	2,00		250	250	2,00
		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g II, V II}$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \perp, V II}$
		50	50	1,65		50	50	1,00
		120	250	2,00		120	250	2,00

Tabelle C76: Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zug- und Querlast

Ankergröße	Siebhülse	Effektive Verankerungs- tiefe	Charakteristischer Widerstand bei $c \geq c_{cr}$ und $s \geq s_{cr}$							
			Nutzungsbedingungen							
			d/d			w/d w/w			d/d w/d w/w	
			40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	Alle Temperatur- bereiche	
			$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{2)}$			$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{2)}$			$V_{Rk,b}^{2)}$	
			[mm]	[kN]						

Normierte mittlere Druckfestigkeit $f_b \geq 6 \text{ N/mm}^2$ 1)

M8	SH 12	80	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	5,0
M8 / M10/ IG-M6	SH 16	≥ 85							
M12 / M16 / IG-M8 / IG-M10	SH 20	≥ 85							

1) Für geringere Druckfestigkeiten müssen die Widerstände mit dem Umrechnungsfaktor nach Tabelle C71 multipliziert werden. Für Steine mit höheren Festigkeiten sind die angegebenen Werte ohne Umrechnung gültig.

2) $N_{Rk,b,c} = N_{Rk,p,c}$ sowie $V_{Rk,c II} = V_{Rk,c \perp}$ gemäß Anhang C 3

Tabelle C77: Verschiebungen

Ankergröße	h_{ef}	$\delta N / N$	δN_0	δN_{∞}	$\delta V / V$	δV_0	δV_{∞}
	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]
M8 – M12/ IG-M6 – M10	alle	0,13	0,13 * $N_{Rk} / 3,5$	2 * δN_0	0,55	0,55 * $V_{Rk} / 3,5$	1,5 * δV_0
M16	alle				0,31	0,31 * $V_{Rk} / 3,5$	1,5 * δV_0

Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow für Mauerwerk

Leistungen Hochlochziegel Coriso W07 mit Wärmedämmung
Gruppenfaktoren, charakteristische Tragfähigkeiten und Verschiebungen

Anhang C 24

Steintyp: Hochlochziegel T7 MW mit integrierter Wärmedämmung

Tabelle C78: Beschreibung des Steins

Steintyp	Hochlochziegel T7 MW
Füllung	Mineralwolle
Dichte ρ [kg/dm ³]	$\geq 0,59$
Normierte mittlere Druckfestigkeit f_b [N/mm ²]	≥ 8
Umrechnungsfaktor für geringere Druckfestigkeiten	$(f_b / 8)^{0,5} \leq 1,0$
Norm	EN 771-1:2011+A1:2015
Hersteller (Land)	z.B. Wienerberger (DE)
Steinabmessungen [mm]	248 x 365 x 249
Bohrverfahren	Drehbohren

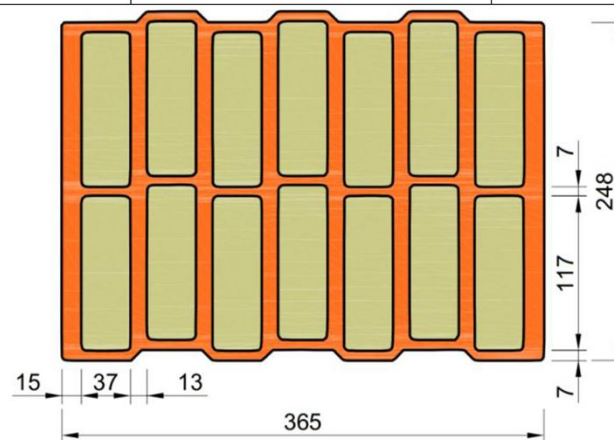


Tabelle C79: Installationsparameter

Ankergröße		[-]	M8	M10	M12	M16	IG-M6	IG-M8	IG-M10
Installationsdrehmoment	T_{inst}	[Nm]	≤ 5	≤ 5	≤ 10	≤ 10	≤ 5	≤ 5	≤ 5
Randabstand (unter Brandbeanspruchung)	$c_{cr}; (c_{cr, fi})$	[mm]	120 (2 h_{ef}) (für Querlasten senkrecht zum freien Rand: $c_{cr} = 250$)						
Minimaler Randabstand	c_{min}	[mm]	50						
Achsabstand (unter Brandbeanspruchung)	$s_{cr, II}; (s_{cr, fi, II})$	[mm]	250 (4 h_{ef})						
	$s_{cr, \perp}; (s_{cr, fi, \perp})$	[mm]	250 (4 h_{ef})						
Minimaler Achsabstand	$s_{min, II}; s_{min, \perp}$	[mm]	50						

Tabelle C80: Reduktionsfaktoren für Einzelanker unter Randeinfluss






Zuglast			Querlast					
			Senkrecht zum freien Rand			Parallel zum freien Rand		
	mit $c \geq$	$\alpha_{edge, N}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V \perp}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V II}$
	50	1,00		50	0,35		50	1,00
	120	1,00		250	1,00		120	1,00

Tabelle C81: Faktoren für Ankergruppen unter Zuglast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge				Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge			
	mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g II, N}$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \perp, N}$
	50	50	1,40		50	50	1,15
	120	250	2,00		120	250	2,00

**Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow für Mauerwerk**

Leistungen Hochlochziegel T7 MW mit integrierter Wärmedämmung
Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktionsfaktoren

Anhang C 25

Steintyp: Hochlochziegel T7 MW mit integrierter Wärmedämmung

Tabelle C82: Faktoren für Ankergruppen unter Querlast





Querlast	Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge				Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge			
		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g II, V \perp}$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \perp, V \perp}$
Querlast senkrecht zum freien Rand		50	50	0,60		50	50	0,40
		250	50	1,55		250	50	1,00
		250	250	2,00		250	250	2,00
Querlast parallel zum freien Rand		50	50	2,00		50	50	1,20
		120	250	2,00		120	250	2,00

Tabelle C83: Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zug- und Querlast

Ankergröße	Siebhülse	Effektive Verankerungstiefe	Charakteristischer Widerstand bei $c \geq c_{cr}$ und $s \geq s_{cr}$						
			Nutzungsbedingungen						
			d/d			w/d w/w			d/d w/w (w/d)
			40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	Alle Temperaturbereiche
			$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{2)}$		$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{2)}$			$V_{Rk,b}^{2)}$	
		[mm]	[kN]						

Normierte mittlere Druckfestigkeit $f_b \geq 8 \text{ N/mm}^2$ ¹⁾

M8	SH 12	80	2,0	2,0	1,5	2,0	2,0	1,5	3,0
M8 / M10/ IG-M6	SH 16	≥ 85							
M12 / IG-M8	SH 20	≥ 85							
M16 / IG-M10	SH 20	≥ 85							4,5

1) Für geringere Druckfestigkeiten müssen die Widerstände mit dem Umrechnungsfaktor nach Tabelle C78 multipliziert werden. Für Steine mit höheren Festigkeiten sind die angegebenen Werte ohne Umrechnung gültig.

2) $N_{Rk,b,c} = N_{Rk,p,c}$ sowie $V_{Rk,c \perp} = V_{Rk,c \perp}$ gemäß Anhang C 3

Tabelle C84: Verschiebungen

Ankergröße	h_{ef}	$\delta N / N$	δN_0	δN_{∞}	$\delta V / V$	δV_0	δV_{∞}
	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]
M8 – M12/ IG-M6 – M10	alle	0,13	$0,13 \cdot N_{Rk} / 3,5$	$2 \cdot \delta N_0$	0,55	$0,55 \cdot V_{Rk} / 3,5$	$1,5 \cdot \delta V_0$
M16	alle				0,31	$0,31 \cdot V_{Rk} / 3,5$	$1,5 \cdot \delta V_0$

Tabelle C85: Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zug- und Querlast unter Brandeinwirkung

Ankergröße	Siebhülse	Effektive Verankerungstiefe	Charakteristischer Widerstand			
		h_{ef}	$N_{Rk,b,fi} = N_{Rk,p,fi} = V_{Rk,b,fi}$			
		[mm]	R30	R60	R90	R120
M8 / M10 / IG-M6	SH 16	130	0,64	0,37	0,11	-1)
M12 / M16 / IG-M8 IG-M10	SH 20	≥ 130				

1) keine Leistung bewertet

**Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow für Mauerwerk**

Leistungen Hochlochziegel T7 MW mit integrierter Wärmedämmung
Gruppenfaktoren, charakteristische Tragfähigkeiten und Verschiebungen

Anhang C 26

Steintyp: Hochlochziegel T8 P mit integrierter Wärmedämmung

Tabelle C86: Beschreibung des Steins

Steintyp	Hochlochziegel T8 P	
Füllung	Perlite	
Dichte ρ [kg/dm³]	$\geq 0,56$	
Normierte mittlere Druckfestigkeit f_b [N/mm²]	≥ 6	
Umrechnungsfaktor für geringere Druckfestigkeiten	$(f_b / 6)^{0,5} \leq 1,0$	
Norm	EN 771-1:2011+A1:2015	
Hersteller (Land)	z.B. Wienerberger (DE)	
Steinabmessungen [mm]	248 x 365 x 249	
Bohrverfahren	Drehbohren	

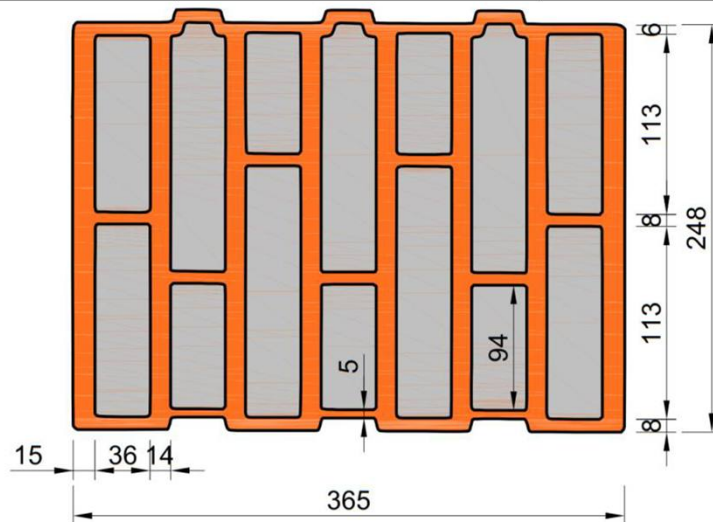





Tabelle C87: Installationsparameter

Ankergröße		[-]	M8	M10	M12	M16	IG-M6	IG-M8	IG-M10
Installationsdrehmoment	T_{inst}	[Nm]	≤ 4	≤ 4	≤ 10	≤ 10	≤ 4	≤ 4	≤ 4
Randabstand	c_{cr}	[mm]	120 (für Querlasten senkrecht zum freien Rand: $c_{cr} = 250$)						
Minimaler Randabstand	c_{min}	[mm]	50						
Achsabstand	$s_{cr, II}$	[mm]	250						
	$s_{cr, \perp}$	[mm]	250						
Minimaler Achsabstand	$s_{min, II}$ $s_{min, \perp}$	[mm]	50						

Tabelle C88: Reduktionsfaktoren für Einzelanker unter Randeinfluss

Zuglast			Querlast					
			Senkrecht zum freien Rand			Parallel zum freien Rand		
	mit $c \geq$	$\alpha_{edge, N}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V \perp}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V II}$
	50	1,00		50	0,25		50	1,00
	120	1,00		250	1,00		120	1,00

**Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow für Mauerwerk**

Leistungen Lochziegel T8 P mit integrierter Wärmedämmung
Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktionsfaktoren

Anhang C 27

Steintyp: Hochlochziegel T8 P mit integrierter Wärmedämmung

Tabelle C89: Faktoren für Ankergruppen unter Zuglast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge				Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge			
	mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g II, N}$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \perp, N}$
	50	50	1,30		50	50	1,10
	120	250	2,00		120	250	2,00

Tabelle C90: Faktoren für Ankergruppen unter Querlast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge					Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge			
Querlast senkrecht zum freien Rand		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g II, V \perp}$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \perp, V \perp}$
		50	50	0,40		50	50	0,30
		250	50	1,35		250	50	1,20
Querlast parallel zum freien Rand		250	250	2,00		250	250	2,00
		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g II, V II}$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \perp, V II}$
		50	50	1,70		50	50	1,00
		120	250	2,00		120	250	2,00

Tabelle C91: Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zug- und Querlast

Ankergröße	Siebhülse	Effektive Verankerungs- tiefe	Charakteristischer Widerstand bei $c \geq c_{cr}$ und $s \geq s_{cr}$								
			Nutzungsbedingungen								
			d/d			w/d w/w			d/d w/d w/w		
			40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	Alle Temperatur- bereiche		
			h_{ef}	$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{2)}$			$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{2)}$			$V_{Rk,b}^{2)}$	
			[mm]	[kN]							
Normierte mittlere Druckfestigkeit $f_b \geq 6 \text{ N/mm}^2$ 1)											
M8	SH 12	80	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	4,5		
M8 / M10/ IG-M6	SH 16	≥ 85									
M12 / IG-M8	SH 20	≥ 85									
M16 / IG-M10	SH 20	≥ 85	2,5	2,5	2,0	2,5	2,5	2,0	7,0		

1) Für geringere Druckfestigkeiten müssen die Widerstände mit dem Umrechnungsfaktor nach Tabelle C86 multipliziert werden. Für Steine mit höheren Festigkeiten sind die angegebenen Werte ohne Umrechnung gültig.

2) $N_{Rk,b,c} = N_{Rk,p,c}$ sowie $V_{Rk,c II} = V_{Rk,c \perp}$ gemäß Anhang C 3

Tabelle C92: Verschiebungen

Ankergröße	h_{ef}	$\delta N / N$	δN_0	δN_{∞}	$\delta V / V$	δV_0	δV_{∞}
	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]
M8 – M12/ IG-M6 – M10	alle	0,13	$0,13 \cdot N_{Rk} / 3,5$	$2 \cdot \delta N_0$	0,55	$0,55 \cdot V_{Rk} / 3,5$	$1,5 \cdot \delta V_0$
M16	alle				0,31	$0,31 \cdot V_{Rk} / 3,5$	$1,5 \cdot \delta V_0$

**Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow für Mauerwerk**

Leistungen Lochziegel T8 P mit integrierter Wärmedämmung
Gruppenfaktoren, charakteristische Tragfähigkeiten und Verschiebungen

Anhang C 28

Steintyp: Hochlochziegel Thermoplan MZ90-G mit integrierter Wärmedämmung

Tabelle C93: Beschreibung des Steins

Steintyp	Hochlochziegel Thermoplan MZ90-G	
Füllung	Mineralwolle	
Dichte ρ [kg/dm³]	$\geq 0,68$	
Normierte mittlere Druckfestigkeit f_b [N/mm²]	≥ 12	
Umrechnungsfaktor für geringere Druckfestigkeiten	$(f_b / 12)^{0,5} \leq 1,0$	
Norm	EN 771-1:2011+A1:2015	
Hersteller (Land)	z.B. Mein Ziegelhaus (DE)	
Steinabmessungen [mm]	248 x 365 x 249	
Bohrverfahren	Drehbohren	

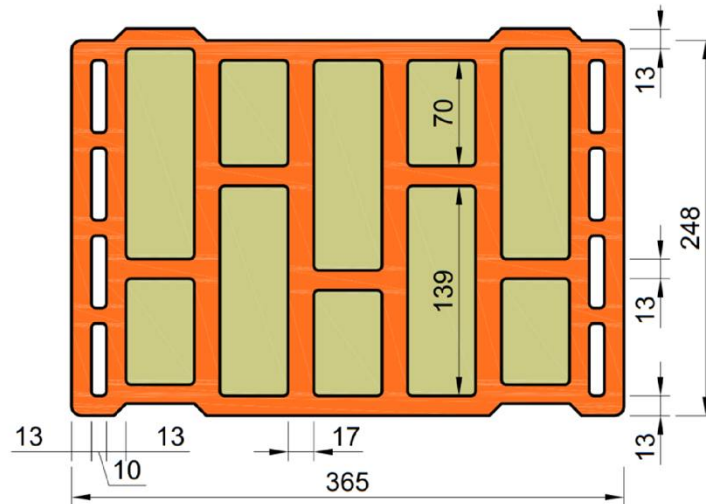




Tabelle C94: Installationsparameter

Ankergröße		[-]	M8	M10	M12	M16	IG-M6	IG-M8	IG-M10
Installationsdrehmoment	T_{inst}	[Nm]	≤ 4	≤ 4	≤ 10	≤ 10	≤ 4	≤ 4	≤ 4
Randabstand	c_{cr}	[mm]	120 (für Querlasten senkrecht zum freien Rand: $c_{cr} = 250$)						
Minimaler Randabstand	c_{min}	[mm]	50						
Achsabstand	$s_{cr, II}$	[mm]	250						
	$s_{cr, \perp}$	[mm]	250						
Minimaler Achsabstand	$s_{min, II}; s_{min, \perp}$	[mm]	50						

Tabelle C95: Reduktionsfaktoren für Einzelanker unter Randeinfluss

Zuglast			Querlast					
			Senkrecht zum freien Rand			Parallel zum freien Rand		
	mit $c \geq$	$\alpha_{edge, N}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V \perp}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V II}$
	50	1,00		50	0,25		50	1,00
	120	1,00		250	1,00		120	1,00

**Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow für Mauerwerk**

Leistungen Hochlochziegel MZ90-G mit integrierter Wärmedämmung
Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktionsfaktoren

Anhang C 29

Steintyp: Hochlochziegel Thermoplan MZ90-G mit integrierter Wärmedämmung

Tabelle C96: Faktoren für Ankergruppen unter Zuglast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge				Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge			
	mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \parallel, N}$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \perp, N}$
	50	50	1,00		50	50	1,00
	120	250	2,00		120	250	2,00

Tabelle C97: Faktoren für Ankergruppen unter Querlast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge					Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge			
Querlast senkrecht zum freien Rand		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \parallel, V \perp}$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \perp, V \perp}$
		50	50	0,75		50	50	0,50
		250	50	2,00		250	50	1,70
Querlast parallel zum freien Rand		250	250	2,00		250	250	2,00
		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \parallel, V \parallel}$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \perp, V \parallel}$
		50	50	1,65		50	50	1,15
		120	250	2,00		120	250	2,00

Tabelle C98: Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zug- und Querlast

Ankergröße	Siebhülse	Effektive Verankerungs- tiefe	Charakteristischer Widerstand bei $c \geq c_{cr}$ und $s \geq s_{cr}$							
			Nutzungsbedingungen							
			d/d			w/d w/w			d/d w/d w/w	
			40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	Alle Temperatur- bereiche	
			h_{ef}	$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{2)}$			$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{2)}$			$V_{Rk,b}^{2)}$
			[mm]	[kN]						

Normierte mittlere Druckfestigkeit $f_b \geq 12 \text{ N/mm}^2$ 1)

M8	SH 12	80	3,0	3,0	2,5	3,0	3,0	2,5	4,0
M8 / M10/ IG-M6	SH 16	≥ 85							
M12 / IG-M8	SH 20	≥ 85							
M16 / IG-M10	SH 20	≥ 85	3,5	3,5	3,0	3,5	3,5	3,0	7,5

1) Für geringere Druckfestigkeiten müssen die Widerstände mit dem Umrechnungsfaktor nach Tabelle C93 multipliziert werden. Für Steine mit höheren Festigkeiten sind die angegebenen Werte ohne Umrechnung gültig.

2) $N_{Rk,b,c} = N_{Rk,p,c}$ sowie $V_{Rk,c \parallel} = V_{Rk,c \perp}$ gemäß Anhang C 3

Tabelle C99: Verschiebungen

Ankergröße	h_{ef}	$\delta N / N$	δN_0	δN_{∞}	$\delta V / V$	δV_0	δV_{∞}
	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]
M8 – M12/ IG-M6 – M10	alle	0,13	$0,13 \cdot N_{Rk} / 3,5$	$2 \cdot \delta N_0$	0,55	$0,55 \cdot V_{Rk} / 3,5$	$1,5 \cdot \delta V_0$
M16	alle				0,31	$0,31 \cdot V_{Rk} / 3,5$	$1,5 \cdot \delta V_0$


**Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow für Mauerwerk**

Leistungen Hochlochziegel MZ90-G mit integrierter Wärmedämmung
Gruppenfaktoren, charakteristische Tragfähigkeiten und Verschiebungen

Anhang C 30

Steintyp: Hochlochziegel Poroton FZ7,5 mit Wärmedämmung

Tabelle C100: Beschreibung des Steins

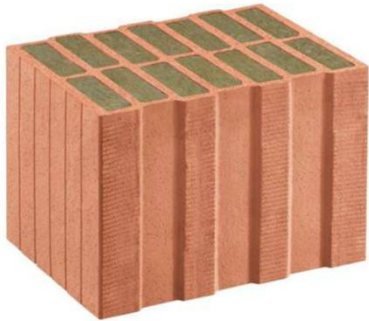Steintyp	Hochlochziegel Poroton FZ7,5	
Füllung	Mineralwolle	
Dichte ρ [kg/dm³]	$\geq 0,70$	
Normierte mittlere Druckfestigkeit f_b [N/mm²]	≥ 8	
Umrechnungsfaktor für geringere Druckfestigkeiten	$(f_b / 8)^{0,5} \leq 1,0$	
Norm	EN 771-1:2011+A1:2015	
Hersteller (Land)	e.g. Schlagmann (DE)	
Steinabmessungen [mm]	248 x 365 x 249	
Bohrverfahren	Drehbohren	

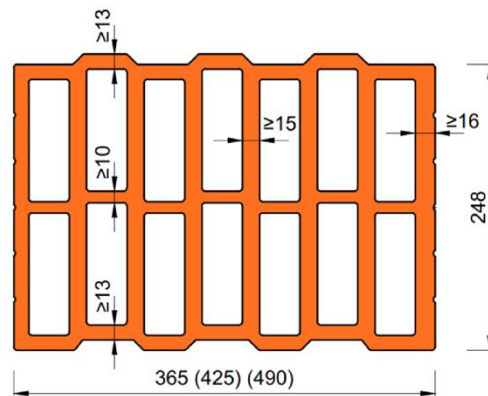


Tabelle C101: Installationsparameter

Ankergröße		[-]	M8	M10	M12	M16	IG-M6	IG-M8	IG-M10
Installationsdrehmoment	T_{inst}	[Nm]	≤ 5	≤ 5	≤ 10	≤ 10	≤ 5	≤ 5	≤ 5
Randabstand (unter Brandbeanspruchung)	$c_{cr}, (c_{cr,fi})$	[mm]	120 (2 h_{ef}) (für Querlasten senkrecht zum freien Rand: $c_{cr} = 250$)						
Minimaler Randabstand	c_{min}	[mm]	50						
Achsabstand (unter Brandbeanspruchung)	$s_{cr, II}; (s_{cr,fi, II})$	[mm]	250 (4 h_{ef})						
	$s_{cr, \perp}; (s_{cr,fi, \perp})$	[mm]	250 (4 h_{ef})						
Minimaler Achsabstand	$s_{min, II}; s_{min, \perp}$	[mm]	50						

Tabelle C102: Reduktionsfaktoren für Einzelanker unter Randeinfluss




Zuglast			Querlast					
			Senkrecht zum freien Rand			Parallel zum freien Rand		
	mit $c \geq$	$\alpha_{edge, N}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V \perp}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V \parallel}$
	50	1,00		50	0,35		50	1,00
	120	1,00		250	1,00		120	1,00

Tabelle C103: Faktoren für Ankergruppen unter Zuglast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge				Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge			
	mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g II, N}$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \perp, N}$
	50	50	1,40		50	50	1,15
	120	250	2,00		120	250	2,00

Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow für Mauerwerk

Leistungen Hochlochziegel Poroton FZ7,5 mit Wärmedämmung
Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktionsfaktoren

Anhang C 31

Steintyp: Hochlochziegel Poroton FZ7,5 mit Wärmedämmung

Tabelle C104: Faktoren für Ankergruppen unter Querlast







Querlast	Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge				Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge			
		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g II, V \perp}$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \perp, V \perp}$
Querlast senkrecht zum freien Rand		50	50	0,60		50	50	0,40
		250	50	1,55		250	50	1,00
		250	250	2,00		250	250	2,00
Querlast parallel zum freien Rand		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g II, V II}$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \perp, V II}$
		50	50	2,00		50	50	1,20
		120	250	2,00		120	250	2,00

Tabelle C105: Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zug- und Querlast

Ankergröße	Siebhülse	Effektive Verankerungstiefe	Charakteristischer Widerstand bei $c \geq c_{cr}$ und $s \geq s_{cr}$						
			Nutzungsbedingungen						
			d/d			w/d w/w			d/d w/w (w/d)
			40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	Alle Temperaturbereiche
			$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{2)}$		$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{2)}$			$V_{Rk,b}^{2)}$	
		[mm]	[kN]						

Normierte mittlere Druckfestigkeit $f_b \geq 8 \text{ N/mm}^2$ ¹⁾

M8	SH 12	80	2,0	2,0	1,5	2,0	2,0	1,5	3,0
M8 / M10/ IG-M6	SH 16	≥ 85							
M12 / IG-M8	SH 20	≥ 85							
M16 / IG-M10	SH 20	≥ 85							4,5

1) Für geringere Druckfestigkeiten müssen die Widerstände mit dem Umrechnungsfaktor nach Tabelle C100 multipliziert werden. Für Steine mit höheren Festigkeiten sind die angegebenen Werte ohne Umrechnung gültig.

2) $N_{Rk,b,c} = N_{Rk,p,c}$ sowie $V_{Rk,c \perp} = V_{Rk,c \perp}$ gemäß Anhang C 3

Tabelle C106: Verschiebungen

Ankergröße	h_{ef}	$\delta N / N$	δN_0	δN_{∞}	$\delta V / V$	δV_0	δV_{∞}
	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]
M8 – M12/ IG-M6 – M10	alle	0,13	$0,13 \cdot N_{Rk} / 3,5$	$2 \cdot \delta N_0$	0,55	$0,55 \cdot V_{Rk} / 3,5$	$1,5 \cdot \delta V_0$
M16	alle				0,31	$0,31 \cdot V_{Rk} / 3,5$	$1,5 \cdot \delta V_0$

Tabelle C107: Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zug- und Querlast unter Brandeinwirkung

Ankergröße	Siebhülse	Effektive Verankerungstiefe	Charakteristischer Widerstand			
		h_{ef}	$N_{Rk,b,fi} = N_{Rk,p,fi} = V_{Rk,b,fi}$			
		[mm]	R30	R60	R90	R120
M8 / M10 / IG-M6	SH 16	130	0,64	0,37	0,11	-1)
M12 / M16 / IG-M8 IG-M10	SH 20	≥ 130				

1) keine Leistung bewertet

**Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow für Mauerwerk**

Leistungen Hochlochziegel Poroton FZ7,5 mit Wärmedämmung
Gruppenfaktoren, charakteristische Tragfähigkeiten und Verschiebungen

Anhang C 32

Steintyp: Hochlochziegel Poroton FZ9 mit Wärmedämmung

Tabelle C108: Beschreibung des Steins

Steintyp	Hochlochziegel Poroton FZ9
Füllung	Mineralwolle
Dichte ρ [kg/dm ³]	$\geq 0,90$
Normierte mittlere Druckfestigkeit f_b [N/mm ²]	≥ 10
Umrechnungsfaktor für geringere Druckfestigkeiten	$(f_b / 10)^{0,5} \leq 1,0$
Norm	EN 771-1:2011+A1:2015
Hersteller (Land)	e.g. Schlagmann (DE)
Steinabmessungen [mm]	248 x 365 x 249
Bohrverfahren	Drehbohren

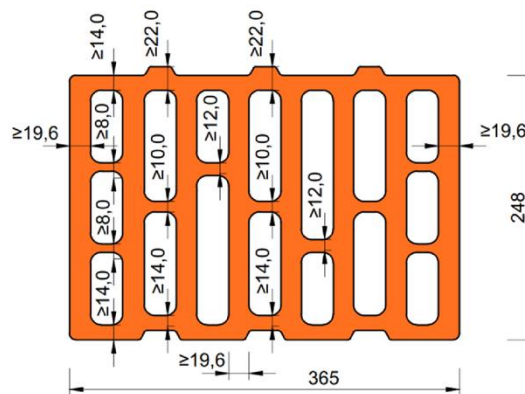
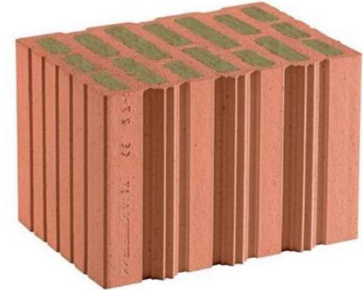


Tabelle C109: Installationsparameter

Ankergröße		[-]	M8	M10	M12	M16	IG-M6	IG-M8	IG-M10
Installationsdrehmoment	T_{inst}	[Nm]	≤ 5	≤ 5	≤ 10	≤ 10	≤ 5	≤ 5	≤ 5
Randabstand (unter Brandbeanspruchung)	$c_{cr}, (c_{cr, fi})$	[mm]	120 (2 h_{ef}) (für Querlasten senkrecht zum freien Rand: $c_{cr} = 250$)						
Minimaler Randabstand	c_{min}	[mm]	50						
Achsabstand (unter Brandbeanspruchung)	$s_{cr, II}; (s_{cr, fi, II})$	[mm]	250 (4 h_{ef})						
	$s_{cr, \perp}; (s_{cr, fi, \perp})$	[mm]	250 (4 h_{ef})						
Minimaler Achsabstand	$s_{min, II}; s_{min, \perp}$	[mm]	50						

Tabelle C110: Reduktionsfaktoren für Einzelanker unter Randeinfluss

Zuglast			Querlast					
			Senkrecht zum freien Rand			Parallel zum freien Rand		
	mit $c \geq$	$\alpha_{edge, N}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V \perp}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V II}$
	50	1,00		50	0,35		50	1,00
	120	1,00		250	1,00		120	1,00

Tabelle C111: Faktoren für Ankergruppen unter Zuglast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge				Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge			
	mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g II, N}$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \perp, N}$
	50	50	1,40		50	50	1,15
	120	250	2,00		120	250	2,00

**Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow für Mauerwerk**

Leistungen Hochlochziegel Poroton FZ9 mit Wärmedämmung
Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktionsfaktoren

Anhang C 33

Steintyp: Hochlochziegel Poroton FZ9 mit Wärmedämmung

Tabelle C112: Faktoren für Ankergruppen unter Querlast





Querlast	Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge				Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge			
		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g II, V \perp}$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \perp, V \perp}$
Querlast senkrecht zum freien Rand		50	50	0,60		50	50	0,40
		250	50	1,55		250	50	1,00
		250	250	2,00		250	250	2,00
Querlast parallel zum freien Rand		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g II, V II}$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \perp, V II}$
		50	50	2,00		50	50	1,20
		120	250	2,00		120	250	2,00

Tabelle C113: Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zug- und Querlast

Ankergröße	Siebhülse	Effektive Verankerungstiefe	Charakteristischer Widerstand bei $c \geq c_{cr}$ und $s \geq s_{cr}$						
			Nutzungsbedingungen						
			d/d			w/d w/w			d/d w/w (w/d)
			40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	Alle Temperaturbereiche
			$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{2)}$		$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{2)}$			$V_{Rk,b}^{2)}$	
		[mm]	[kN]						

Normierte mittlere Druckfestigkeit $f_b \geq 10 \text{ N/mm}^2$ 1)

M8	SH 12	80	2,0	2,0	1,5	2,0	2,0	1,5	3,0
M8 / M10/ IG-M6	SH 16	≥ 85							
M12 / IG-M8	SH 20	≥ 85							
M16 / IG-M10	SH 20	≥ 85							4,5

1) Für geringere Druckfestigkeiten müssen die Widerstände mit dem Umrechnungsfaktor nach Tabelle C 108 multipliziert werden. Für Steine mit höheren Festigkeiten sind die angegebenen Werte ohne Umrechnung gültig.

2) $N_{Rk,b,c} = N_{Rk,p,c}$ sowie $V_{Rk,c II} = V_{Rk,c \perp}$ gemäß Anhang C 3

Tabelle C114: Verschiebungen

Ankergröße	h_{ef}	$\delta N / N$	δN_0	δN_{∞}	$\delta V / V$	δV_0	δV_{∞}
	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]
M8 – M12/ IG-M6 – M10	alle	0,13	$0,13 \cdot N_{Rk} / 3,5$	$2 \cdot \delta N_0$	0,55	$0,55 \cdot V_{Rk} / 3,5$	$1,5 \cdot \delta V_0$
M16	alle				0,31	$0,31 \cdot V_{Rk} / 3,5$	$1,5 \cdot \delta V_0$

Tabelle C115: Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zug- und Querlast unter Berandeinwirkung

Ankergröße	Siebhülse	Effektive Verankerungstiefe	Charakteristischer Widerstand			
		h_{ef}	$N_{Rk,b,fi} = N_{Rk,p,fi} = V_{Rk,b,fi}$			
		[mm]	R30	R60	R90	R120
M8 / M10 / IG-M6	SH 16	130	0,64	0,37	0,11	-1)
M12 / M16 / IG-M8 IG-M10	SH 20	≥ 130				

1) keine Leistung bewertet


**Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow für Mauerwerk**

Leistungen Hochlochziegel Poroton FZ9 mit Wärmedämmung
Gruppenfaktoren, charakteristische Tragfähigkeiten und Verschiebungen

Anhang C 34

Steintyp: Hochlochziegel Poroton S9 mit Wärmedämmung

Tabelle C116: Beschreibung des Steins

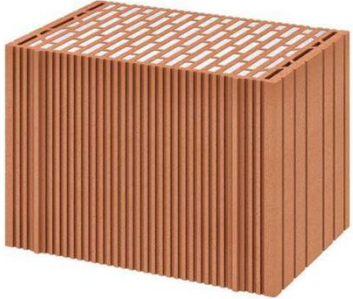Steintyp	Hochlochziegel Poroton S9	
Füllung	Perlite	
Dichte ρ [kg/dm³]	$\geq 0,85$	
Normierte mittlere Druckfestigkeit f_b [N/mm²]	≥ 12	
Umrechnungsfaktor für geringere Druckfestigkeiten	$(f_b / 12)^{0,5} \leq 1,0$	
Norm	EN 771-1:2011+A1:2015	
Hersteller (Land)	e.g. Schlagmann (DE)	
Steinabmessungen [mm]	248 x 365 x 249	
Bohrverfahren	Drehbohren	

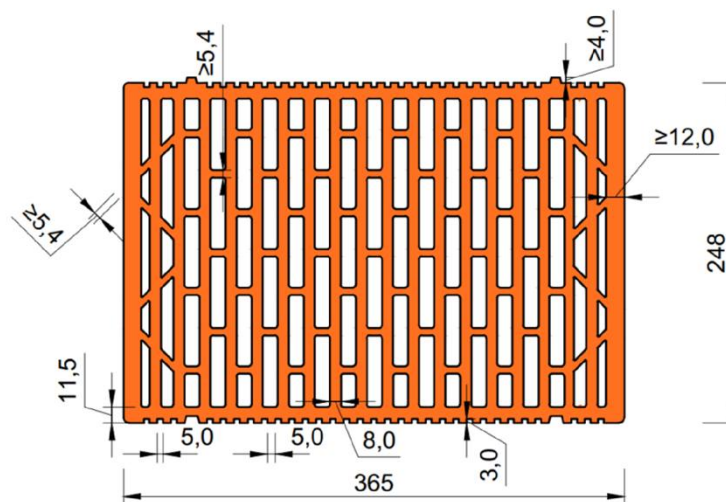



Tabelle C117: Installationsparameter

Ankergröße		[-]	M8	M10	M12	M16	IG-M6	IG-M8	IG-M10
Installationsdrehmoment	T_{inst}	[Nm]	≤ 5	≤ 5	≤ 10	≤ 10	≤ 5	≤ 5	≤ 5
Randabstand	c_{cr}	[mm]	120 (für Querlasten senkrecht zum freien Rand: $c_{cr} = 250$)						
Minimaler Randabstand	c_{min}	[mm]	50						
Achsabstand	$s_{cr, II}$	[mm]	250						
	$s_{cr, \perp}$	[mm]	250						
Minimaler Achsabstand	$s_{min, II}; s_{min, \perp}$	[mm]	50						

Tabelle C118: Reduktionsfaktoren für Einzelanker unter Randeinfluss

Zuglast			Querlast					
			Senkrecht zum freien Rand			Parallel zum freien Rand		
	mit $c \geq$	$\alpha_{edge, N}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V \perp}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V II}$
	50	1,00		50	0,30		50	1,00
	120	1,00		250	1,00		120	1,00

**Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow für Mauerwerk**

Leistungen Hochlochziegel Poroton S9 mit Wärmedämmung
Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktionsfaktoren

Anhang C 35

Steintyp: Hochlochziegel Poroton S9 mit Wärmedämmung

Tabelle C119: Faktoren für Ankergruppen unter Zuglast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge				Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge			
	mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g II, N}$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \perp, N}$
	50	50	1,50		50	50	1,00
	120	250	2,00		120	250	2,00

Tabelle C120: Faktoren für Ankergruppen unter Querlast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge					Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge				
Querlast senkrecht zum freien Rand		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g II, V \perp}$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \perp, V \perp}$	
		50	50	0,40		50	50	0,40	
		250	50	1,00		250	50	1,20	
		250	250	2,00		250	250	2,00	
Querlast parallel zum freien Rand		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g II, V II}$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \perp, V II}$	
		50	50	1,65		50	50	1,00	
		120	250	2,00		120	250	2,00	

Tabelle C121: Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zug- und Querlast

Ankergröße	Siebhülse	Effektive Verankerungs- tiefe	Charakteristischer Widerstand bei $c \geq c_{cr}$ und $s \geq s_{cr}$							
			Nutzungsbedingungen							
			d/d			w/d w/w			d/d w/d w/w	
			40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	Alle Temperatur- bereiche	
			h_{ef}	$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{2)}$			$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{2)}$			$V_{Rk,b}^{2)}$
			[mm]	[kN]						

Normierte mittlere Druckfestigkeit $f_b \geq 6 \text{ N/mm}^2$ 1)

M8	SH 12	80	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	5,0
M8 / M10/ IG-M6	SH 16	≥ 85							
M12 / M16 / IG-M8 / IG-M10	SH 20	≥ 85							

1) Für geringere Druckfestigkeiten müssen die Widerstände mit dem Umrechnungsfaktor nach Tabelle C116 multipliziert werden. Für Steine mit höheren Festigkeiten sind die angegebenen Werte ohne Umrechnung gültig.

2) $N_{Rk,b,c} = N_{Rk,p,c}$ sowie $V_{Rk,c II} = V_{Rk,c \perp}$ gemäß Anhang C 3

Tabelle C122: Verschiebungen

Ankergröße	h_{ef}	$\delta N / N$	δN_0	δN_{∞}	$\delta v / V$	δv_0	δv_{∞}
	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]
M8 – M12/ IG-M6 – M10	alle	0,13	0,13 * $N_{Rk} / 3,5$	2 * δN_0	0,55	0,55 * $V_{Rk} / 3,5$	1,5 * δv_0
M16	alle				0,31	0,31 * $V_{Rk} / 3,5$	1,5 * δv_0

**Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow für Mauerwerk**

Leistungen Hochlochziegel Poroton S9 mit Wärmedämmung
Gruppenfaktoren, charakteristische Tragfähigkeiten und Verschiebungen

Anhang C 36

Steintyp: Hochlochziegel Thermopor TV8+ mit Wärmedämmung

Tabelle C123: Beschreibung des Steins

Steintyp	Hochlochziegel Thermopor TV8+	
Füllung	Mineralwolle	
Dichte ρ [kg/dm ³]	$\geq 0,70$	
Normierte mittlere Druckfestigkeit f_b [N/mm ²]	≥ 10	
Umrechnungsfaktor für geringere Druckfestigkeiten	$(f_b / 10)^{0,5} \leq 1,0$	
Norm	EN 771-1:2011+A1:2015	
Hersteller (Land)	e.g. THERMOPOR GmbH (DE)	
Steinabmessungen [mm]	248 x 365 x 249	
Bohrverfahren	Drehbohren	

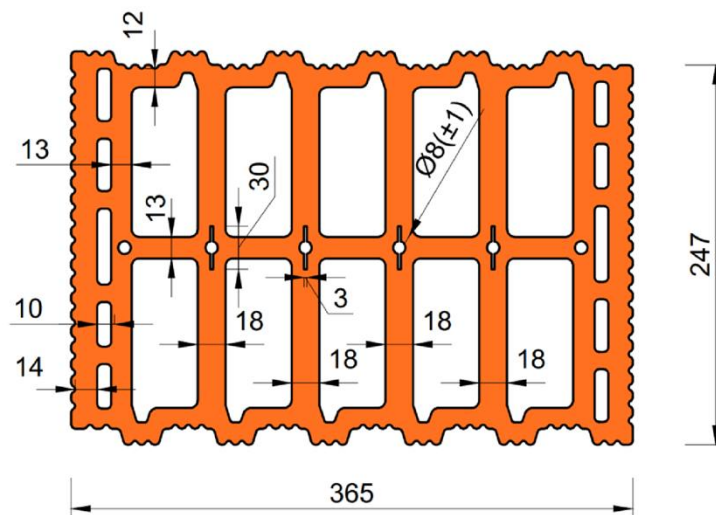




Tabelle C124: Installationsparameter

Ankergröße		[-]	M8	M10	M12	M16	IG-M6	IG-M8	IG-M10
Installationsdrehmoment	T_{inst}	[Nm]	≤ 4	≤ 4	≤ 10	≤ 10	≤ 4	≤ 4	≤ 4
Randabstand	c_{cr}	[mm]	120 (für Querlasten senkrecht zum freien Rand: $c_{cr} = 250$)						
Minimaler Randabstand	c_{min}	[mm]	50						
Achsabstand	$s_{cr, II}$	[mm]	250						
	$s_{cr, \perp}$	[mm]	250						
Minimaler Achsabstand	$s_{min, II}; s_{min, \perp}$	[mm]	50						

Tabelle C125: Reduktionsfaktoren für Einzelanker unter Randeinfluss

Zuglast			Querlast					
			Senkrecht zum freien Rand			Parallel zum freien Rand		
	mit $c \geq$	$\alpha_{edge, N}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V \perp}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V II}$
	50	1,00		50	0,25		50	1,00
	120	1,00		250	1,00		120	1,00

**Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow für Mauerwerk**

Leistungen Hochlochziegel Thermopor TV8+ mit Wärmedämmung
Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktionsfaktoren

Anhang C 37

Steintyp: Hochlochziegel Thermopor TV8+ mit Wärmedämmung

Tabelle C126: Faktoren für Ankergruppen unter Zuglast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge				Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge			
	mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g II, N}$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \perp, N}$
	50	50	1,00		50	50	1,00
	120	250	2,00		120	250	2,00

Tabelle C127: Faktoren für Ankergruppen unter Querlast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge					Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge			
Querlast senkrecht zum freien Rand		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g II, V \perp}$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \perp, V \perp}$
		50	50	0,75		50	50	0,50
		250	50	2,00		250	50	1,70
		250	250	2,00		250	250	2,00
Querlast parallel zum freien Rand		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g II, V II}$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \perp, V II}$
		50	50	1,65		50	50	1,15
		120	250	2,00		120	250	2,00

Tabelle C128: Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zug- und Querlast

Ankergröße	Siebhülse	Effektive Verankerungs- tiefe	Charakteristischer Widerstand bei $c \geq c_{cr}$ und $s \geq s_{cr}$							
			Nutzungsbedingungen							
			d/d			w/d w/w			d/d w/d w/w	
			40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	Alle Temperatur- bereiche	
			h_{ef}	$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{2)}$			$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{2)}$			$V_{Rk,b}^{2)}$
			[mm]	[kN]						

Normierte mittlere Druckfestigkeit $f_b \geq 10 \text{ N/mm}^2$ 1)

M8	SH 12	80	3,0	3,0	2,5	3,0	3,0	2,5	3,5
M8 / M10/ IG-M6	SH 16	≥ 85							
M12 / IG-M8	SH 20	≥ 85							
M16 / IG-M10	SH 20	≥ 85	3,5	3,5	3,0	3,5	3,5	3,0	7,0

1) Für geringere Druckfestigkeiten müssen die Widerstände mit dem Umrechnungsfaktor nach Tabelle C 123 multipliziert werden.
Für Steine mit höheren Festigkeiten sind die angegebenen Werte ohne Umrechnung gültig.

2) $N_{Rk,b,c} = N_{Rk,p,c}$ sowie $V_{Rk,c II} = V_{Rk,c \perp}$ gemäß Anhang C 3

Tabelle C129: Verschiebungen

Ankergröße	h_{ef}	$\delta N / N$	δN_0	δN_{∞}	$\delta V / V$	δV_0	δV_{∞}
	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]
M8 – M12/ IG-M6 – M10	alle	0,13	$0,13 \cdot N_{Rk} / 3,5$	$2 \cdot \delta N_0$	0,55	$0,55 \cdot V_{Rk} / 3,5$	$1,5 \cdot \delta V_0$
M16	alle				0,31	$0,31 \cdot V_{Rk} / 3,5$	$1,5 \cdot \delta V_0$

**Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow für Mauerwerk**

Leistungen Hochlochziegel Thermopor TV8+ mit Wärmedämmung
Gruppenfaktoren, charakteristische Tragfähigkeiten und Verschiebungen

Anhang C 38

Steintyp: Leichtbetonlochstein HBL 16DF

Tabelle C130: Beschreibung des Steins

Steintyp	Leichtbetonlochstein HBL 16DF	
Dichte ρ [kg/dm ³]	$\geq 1,0$	
Normierte mittlere Druckfestigkeit f_b [N/mm ²]	$\geq 3,1$	
Umrechnungsfaktor für geringere Druckfestigkeiten	$(f_b / 3,1)^{0,5} \leq 1,0$	
Norm	EN 771-3:2011+A1:2015	
Hersteller (Land)	z.B. KLB Klimaleichtblock (DE)	
Steinabmessungen [mm]	500 x 250 x 240	
Bohrverfahren	Drehbohren	

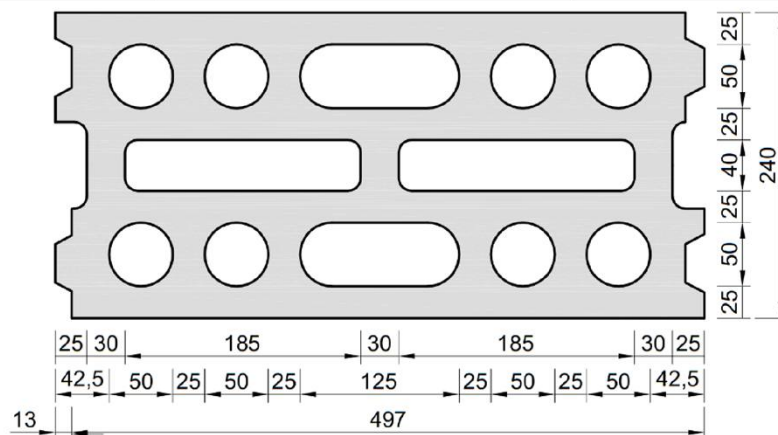


Tabelle C131: Installationsparameter

Ankergröße		[-]	M8	M10	M12	M16	IG-M6	IG-M8	IG-M10
Installationsdrehmoment	T_{inst}	[Nm]	≤ 2	≤ 2	≤ 5	≤ 5	≤ 2	≤ 5	≤ 5
Randabstand (unter Brandbeanspruchung)	$c_{cr}, (c_{cr,fi})$	[mm]	120 (2 h_{ef}) (für Querlasten senkrecht zum freien Rand: $c_{cr} = 250$)						
Minimaler Randabstand	c_{min}	[mm]	50						
Achsabstand (unter Brandbeanspruchung)	$s_{cr, II}; (s_{cr,fi, II})$	[mm]	500 (4 h_{ef})						
	$s_{cr, \perp}; (s_{cr,fi, \perp})$	[mm]	250 (4 h_{ef})						
Minimaler Achsabstand	$s_{min, II}; s_{min, \perp}$	[mm]	50						

Tabelle C132: Reduktionsfaktoren für Einzelanker unter Randeinfluss






Zuglast			Querlast					
			Senkrecht zum freien Rand			Parallel zum freien Rand		
	mit $c \geq$	$\alpha_{edge, N}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V \perp}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V \parallel}$
	50	1,00		50	0,30		50	1,00
	120	1,00		250	1,00		120	1,00

Tabelle C133: Faktoren für Ankergruppen unter Zuglast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge				Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge			
	mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g II, N}$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \perp, N}$
	50	50	2,00		50	50	1,55
	120	500	2,00		120	250	2,00

**Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow für Mauerwerk**

Leistungen Leichtbetonlochstein HBL 16DF
Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktionsfaktoren

Anhang C 39

Steintyp: Leichtbetonlochstein HBL 16DF

Tabelle C134: Faktoren für Ankergruppen unter Querlast

Querlast	Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge				Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge			
		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g II, V \perp}$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \perp, V \perp}$
Querlast senkrecht zum freien Rand		50	50	0,60		50	50	0,35
		120	50	2,00		120	50	1,15
		120	500	2,00		120	250	2,00
Querlast parallel zum freien Rand		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g II, V II}$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \perp, V II}$
		50	50	1,30		50	50	1,00
		120	250	2,00		120	250	2,00
		120	500	2,00				

Tabelle C135: Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zug- und Querlast

Ankergröße	Siebhülse	Effektive Verankerungs- tiefe	Charakteristischer Widerstand bei $c \geq c_{cr}$ und $s \geq s_{cr}$						
			Nutzungsbedingungen						
			d/d			w/d w/w			d/d w/d w/w
			40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	Alle Temperatur- bereiche
			h_{ef}	$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{2)}$			$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{2)}$		
		[mm]	[kN]						
Normierte mittlere Druckfestigkeit $f_b \geq 3,1 \text{ N/mm}^2$ 1)									
M8 / M10/ IG-M6	SH 16	≥ 85	1,2	1,2	0,9	1,2	1,2	0,9	2,0
M12 / IG-M8	SH 20	≥ 85	1,5	1,5	1,2	1,5	1,5	1,2	3,0
M16 / IG-M10	SH 20	≥ 85							5,0

1) Für geringere Druckfestigkeiten müssen die Widerstände mit dem Umrechnungsfaktor nach Tabelle C130 multipliziert werden. Für Steine mit höheren Festigkeiten sind die angegebenen Werte ohne Umrechnung gültig.

2) $N_{Rk,b,c} = N_{Rk,p,c}$ sowie $V_{Rk,c II} = V_{Rk,c \perp}$ gemäß Anhang C 3

Tabelle C136: Verschiebungen

Ankergröße	h_{ef}	$\delta N / N$	δN_0	δN_{∞}	$\delta v / V$	δv_0	δv_{∞}
	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]
M8 – M12/ IG-M6 – M10	alle	0,13	$0,13 \cdot N_{Rk} / 3,5$	$2 \cdot \delta N_0$	0,55	$0,55 \cdot V_{Rk} / 3,5$	$1,5 \cdot \delta v_0$
M16	alle				0,31	$0,31 \cdot V_{Rk} / 3,5$	$1,5 \cdot \delta v_0$

Tabelle C137: Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zug- und Querlast unter Brandeinwirkung

Ankergröße	Siebhülse	Effektive Verankerungstiefe	Charakteristischer Widerstand			
		h_{ef}	$N_{Rk,b,fi} = N_{Rk,p,fi} = V_{Rk,b,fi}$			
		[mm]	R30	R60	R90	R120
M8 / M10 / IG-M6	SH 16	130	0,29	0,21	-1)	-1)
M12 / IG-M8	SH 20	≥ 130				
M16 / IG-M10	SH 20	≥ 130	0,29	0,21	0,12	-1)

1) keine Leistung bewertet

**Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow für Mauerwerk**

Leistungen Leichtbetonlochstein HBL 16DF
Gruppenfaktoren, charakteristische Tragfähigkeiten und Verschiebungen

Anhang C 40

Steintyp: Betonlochstein Bloc Creux B40

Tabelle C138: Beschreibung des Steins

Steintyp	Betonlochstein Bloc Creux B40	
Dichte ρ [kg/dm ³]	$\geq 0,8$	
Normierte mittlere Druckfestigkeit f_b [N/mm ²]	$\geq 5,2$	
Umrechnungsfaktor für geringere Druckfestigkeiten	$(f_b / 5,2)^{0,5} \leq 1,0$	
Norm	EN 771-3:2011+A1:2015	
Hersteller (Land)	z.B. Leroux (FR)	
Steinabmessungen [mm]	500 x 200 x 200	
Bohrverfahren	Drehbohren	

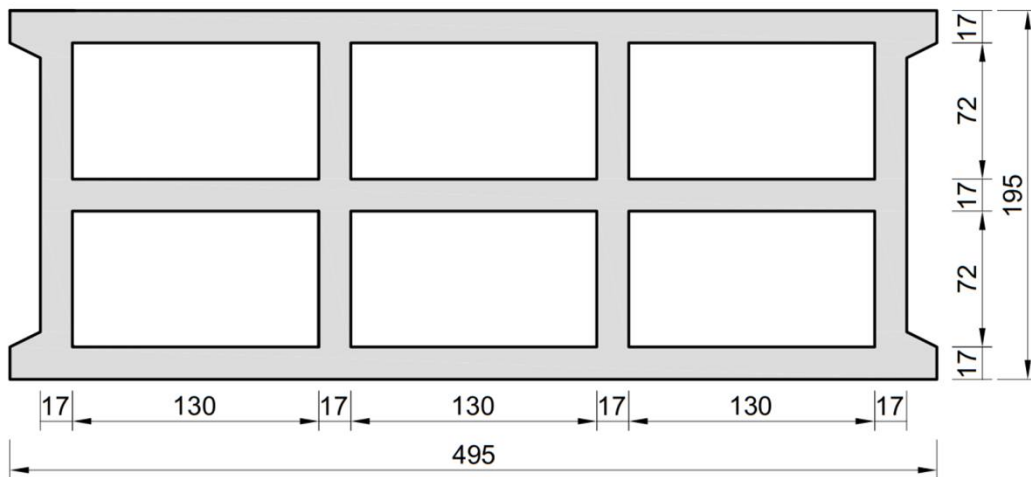





Tabelle C139: Installationsparameter

Ankergröße		[-]	M8	M10	M12	M16	IG-M6	IG-M8	IG-M10
Installationsdrehmoment	T_{inst}	[Nm]	≤ 4	≤ 4	≤ 4	≤ 4	≤ 4	≤ 4	≤ 4
Randabstand	c_{cr}	[mm]	120 (für Querlasten senkrecht zum freien Rand: $c_{cr} = 170$)						
Minimaler Randabstand	c_{min}	[mm]	50						
Achsabstand	$s_{cr, II}$	[mm]	170						
	$s_{cr, \perp}$	[mm]	200						
Minimaler Achsabstand	$s_{min, II}$ $s_{min, \perp}$	[mm]	50						

Tabelle C140: Reduktionsfaktoren für Einzelanker unter Randeinfluss

Zuglast			Querlast					
			Senkrecht zum freien Rand			Parallel zum freien Rand		
	mit $c \geq$	$\alpha_{edge, N}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V \perp}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V II}$
	50	1,00		50	0,35		50	1,00
	120	1,00		170	1,00		120	1,00

**Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow für Mauerwerk**

Leistungen Betonlochstein Bloc Creux B40
Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktionsfaktoren

Anhang C 41

Steintyp: Betonlochstein Bloc Creux B40

Tabelle C141: Faktoren für Ankergruppen unter Zuglast



Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge				Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge			
	mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g II, N}$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \perp, N}$
	50	50	1,50		50	50	1,40
	50	170	2,00		50	200	2,00
	120	170	2,00		120	200	2,00

Tabelle C142: Faktoren für Ankergruppen unter Querlast





	Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge				Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge			
Querlast senkrecht zum freien Rand		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \parallel, V \perp}$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \perp, V \perp}$
		50	50	0,55		50	50	0,35
		120	50	1,30		120	50	0,85
		120	170	2,00		120	200	2,00
Querlast parallel zum freien Rand		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \parallel, V \parallel}$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \perp, V \parallel}$
		50	50	1,10		50	50	1,00
		120	170	2,00		50	200	2,00
						120	200	2,00

Tabelle C143: Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zug- und Querlast

Ankergröße	Siebhülse	Effektive Verankerungs- tiefe	Charakteristischer Widerstand bei $c \geq c_{cr}$ und $s \geq s_{cr}$							
			Nutzungsbedingungen							
			d/d			w/d w/w			d/d w/d w/w	
			40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	Alle Temperatur- bereiche s	
			h_{ef}	$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{2)}$			$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{2)}$			$V_{Rk,b}^{2)}$
		[mm]	[kN]							
Normierte mittlere Druckfestigkeit $f_b \geq 5,2 \text{ N/mm}^2$ 1)										
M8 / M10/ IG-M6	SH 16	130	2,0	1,5	1,2	2,0	1,5	1,2	6,0	
M12 / M16 / IG-M8 / IG-M10	SH 20	≥ 130								

1) Für geringere Druckfestigkeiten müssen die Widerstände mit dem Umrechnungsfaktor nach Tabelle C138 multipliziert werden. Für Steine mit höheren Festigkeiten sind die angegebenen Werte ohne Umrechnung gültig.

2) $N_{Rk,b,c} = N_{Rk,p,c}$ sowie $V_{Rk,c II} = V_{Rk,c \perp}$ gemäß Anhang C 3

Tabelle C144: Verschiebungen

Ankergröße	h_{ef}	$\delta N / N$	δN_0	δN_{∞}	$\delta v / V$	δv_0	δv_{∞}
	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]
M8 – M12/ IG-M6 – M10	alle	0,13	$0,13 \cdot N_{Rk} / 3,5$	$2 \cdot \delta N_0$	0,55	$0,55 \cdot V_{Rk} / 3,5$	$1,5 \cdot \delta v_0$
M16	alle				0,31	$0,31 \cdot V_{Rk} / 3,5$	$1,5 \cdot \delta v_0$

**Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow für Mauerwerk**

Leistungen Betonlochstein Bloc Creux B40
Gruppenfaktoren, charakteristische Tragfähigkeiten und Verschiebungen

Anhang C 42

Steintyp: Leichtbetonvollstein

Tabelle C145: Beschreibung des Steins

Steintyp	Leichtbetonvollstein	
Dichte ρ [kg/dm ³]		$\geq 0,6$
Normierte mittlere Druckfestigkeit f_b [N/mm ²]		≥ 2
Umrechnungsfaktor für geringere Druckfestigkeiten		$(f_b / 2)^{0,5} \leq 1,0$
Norm	EN 771-3:2011+A1:2015	
Hersteller (Land)	z.B. Bisotherm (DE)	
Steinabmessungen [mm]	$\geq 240 \times 300 \times 113$	
Bohrverfahren	Drehbohren	



Tabelle C146: Installationsparameter

Ankergröße		[-]	M8	M10	M12	M16	IG-M6	IG-M8	IG-M10
Installationsdrehmoment	T_{inst}	[Nm]	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2
Randabstand	c_{cr}	[mm]	150						
Minimaler Randabstand	c_{min}	[mm]	60						
Achsabstand	$s_{cr, II}$	[mm]	300						
	$s_{cr, \perp}$	[mm]	300						
Minimaler Achsabstand	$s_{min, II}; s_{min, \perp}$	[mm]	120						

Tabelle C147: Reduktionsfaktoren für Einzelanker unter Randeinfluss




Zuglast			Querlast					
			Senkrecht zum freien Rand			Parallel zum freien Rand		
	mit $c \geq$	$\alpha_{edge, N}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V \perp}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V II}$
	60	1,00		60	0,25		60	0,40
	150	1,00		150	1,00		100	1,00

Tabelle C148: Faktoren für Ankergruppen unter Zuglast







Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge				Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge			
	mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g II, N}$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \perp, N}$
	60	120	1,00		60	120	1,00
	150	300	2,00		150	300	2,00

Tabelle C149: Faktoren für Ankergruppen unter Querlast

	Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge				Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge			
Querlast senkrecht zum freien Rand		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g II, V \perp}$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \perp, V \perp}$
		60	120	0,25		60	120	0,25
		150	120	1,00		150	120	1,00
		150	300	2,00		150	300	2,00
Querlast parallel zum freien Rand		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g II, V II}$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \perp, V II}$
		60	120	0,40		60	120	0,40
		100	120	1,00		100	120	1,00
		150	300	2,00		150	300	2,00

**Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow für Mauerwerk**

Leistungen Leichtbetonvollstein

Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktions- und Gruppenfaktoren

Anhang C 43

Steintyp: Leichtbetonvollstein

Tabelle C150: Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zug- und Querlast

Ankergröße	Siebhülse	Effektive Verankerungs- tiefe	Characteristic Resistances with $c \geq c_{cr}$ and $s \geq s_{cr}$						
			Use condition						
			d/d			w/d w/w			d/d w/d w/w
			40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	Alle Temperatur- bereiche
			$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{2)}$		$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{2)}$				$V_{Rk,b}^{2)}$
		[mm]	[kN]						

Normierte mittlere Druckfestigkeit $f_b \geq 2 \text{ N/mm}^2$ ¹⁾

M8	-	80	3,0	2,5	2,0	2,5	2,0	1,5	3,0
M10 / IG-M6	-	90							
M12 / M16 / IG-M8 / IG-M10	-	100							
M8	SH 12	80	2,5	2,5	2,0	2,5	2,0	1,5	
M8 / M10/ IG-M6	SH 16	≥ 85							
M12 / M16 / IG-M8 / IG-M10	SH 20	≥ 85							

1) Für geringere Druckfestigkeiten müssen die Widerstände mit dem Umrechnungsfaktor nach Tabelle C145 multipliziert werden.
Für Steine mit höheren Festigkeiten sind die angegebenen Werte ohne Umrechnung gültig.

2) $N_{Rk,b,c} = N_{Rk,p,c}$ sowie $V_{Rk,c II} = V_{Rk,c I}$ gemäß Anhang C 3

Tabelle C151: Verschiebungen

Ankergröße	h_{ef}	δ_N / N	δ_{N0}	$\delta_{N\infty}$	δ_V / V	δ_{V0}	$\delta_{V\infty}$
	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]
M8 – M12/ IG-M6 – M10	alle	0,1	0,1 * $N_{Rk} / 3,5$	2 * δ_{N0}	0,3	0,3 * $V_{Rk} / 3,5$	1,5 * δ_{V0}
M16	alle				0,1	0,1 * $V_{Rk} / 3,5$	1,5 * δ_{V0}

**Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow für Mauerwerk**

Leistungen Leichtbetonvollstein
Charakteristische Tragfähigkeiten und Verschiebungen

Anhang C 44