



## Europäische Technische Bewertung

ETA-16/0695  
vom 14. Oktober 2025

### Allgemeiner Teil

Technische Bewertungsstelle, die  
die Europäische Technische Bewertung  
ausstellt

Handelsname des Bauproducts

Produktfamilie,  
zu der das Bauproduct gehört

Hersteller

Herstellungsbetrieb

Diese Europäische Technische Bewertung  
enthält

Diese Europäische Technische Bewertung  
wird ausgestellt gemäß der Verordnung (EU)  
Nr. 305/2011, auf der Grundlage von

Diese Fassung ersetzt

Deutsches Institut für Bautechnik

Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk

Metall-Injektionsdübel zur Verankerung im Mauerwerk

Rectavit N.V.  
Ambachtenlaan 4  
B-9080 LOCHRISTI  
BELGIEN

Rectavit Plant

77 Seiten, davon 3 Anhänge, die fester Bestandteil dieser  
Bewertung sind.

EAD 330076-01-0604, Edition 10/2022

ETA-16/0695 vom 24. November 2016

Die Europäische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer Amtssprache ausgestellt. Übersetzungen dieser Europäischen Technischen Bewertung in andere Sprachen müssen dem Original vollständig entsprechen und müssen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europäische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Übermittlung, nur vollständig und ungekürzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europäische Technische Bewertung widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemäß Artikel 25 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011.

## Besonderer Teil

### 1 Technische Beschreibung des Produkts

Der "Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk" ist ein Verbunddübel (Injektionstyp), der aus einer Mörtelkartusche mit Injektionsmörtel ChimFix ETA 1 oder ChimFix Nordic ETA 1, einer Siebhülse und einer Gewindestange mit Sechskantmutter und Unterlegscheibe oder einer Innengewindeankerstange besteht. Die Stahlteile bestehen aus verzinktem Stahl, nichtrostendem Stahl oder hochkorrosionsbeständigem Stahl.

Die Ankerstange wird in ein mit Injektionsmörtel gefülltes Bohrloch gesetzt und durch den Verbund und/oder Formschluss zwischen Stahlteil, Injektionsmörtel und Mauerwerk verankert.

Die Produktbeschreibung ist in Anhang A angegeben.

### 2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemäß dem anwendbaren Europäischen Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Dübel entsprechend den Angaben und Bedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Prüf- und Bewertungsmethoden, die dieser Europäischen Technischen Bewertung zu Grunde liegen, führen zur Annahme einer Nutzungsdauer des DüBELS von mindestens 50 Jahren. Die Angabe zur Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers ausgelegt werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die erwartete wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

### 3 Leistung des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung

#### 3.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Charakteristischer Widerstand für statische und quasistatische Einwirkungen	Siehe Anhang B 5, B 6 C 1 bis C 56
Charakteristischer Widerstand und Verschiebungen für seismische Einwirkung	Leistung nicht bewertet

#### 3.2 Brandschutz (BWR 2)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Brandverhalten	Klasse A1
Feuerwiderstand unter Zug- und Querbeanspruchung mit und ohne Hebelarm. Minimale Achs- und Randabstände	Siehe Anhang C2, C7, C8, C13, C14, C17, C18, C19, C20, C37, C38, C43, C44, C45, C46, C51 und C52

#### 3.3 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Inhalt, Emission und/oder Freisetzung von gefährlichen Stoffen	Leistung nicht bewertet

**4 Angewandtes System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit mit der Angabe der Rechtsgrundlage**

Gemäß dem Europäischen Bewertungsdokument EAD 330076-01-0604 gilt folgende Rechtsgrundlage: [97/177/EG].

Folgendes System ist anzuwenden: 1

**5 Für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemäß anwendbarem Europäischen Bewertungsdokument**

Technische Einzelheiten, die für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Prüfplans, der beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 14. Oktober 2025 vom Deutschen Institut für Bautechnik


Dipl.-Ing. Beatrix Wittstock  
Referatsleiterin

Beglubigt  
Baderschneider


## Einbauzustand im Vollstein mit und ohne nicht-tragende Schicht

Gewindestange M8 bis M16 / Innengewindestange IG-M6 bis IG-M10 ohne Siebhülse

Vorsteckmontage

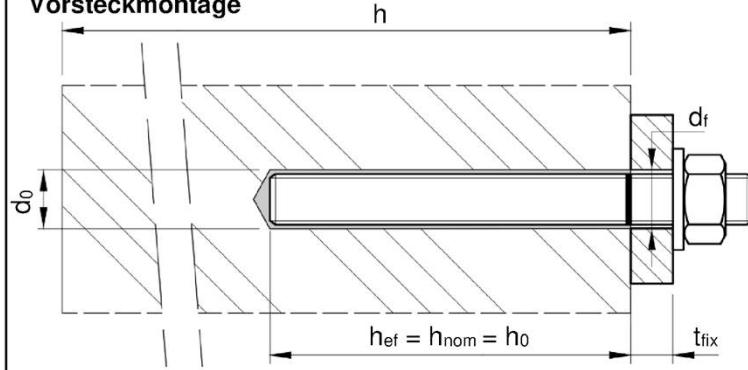


Durchsteckmontage

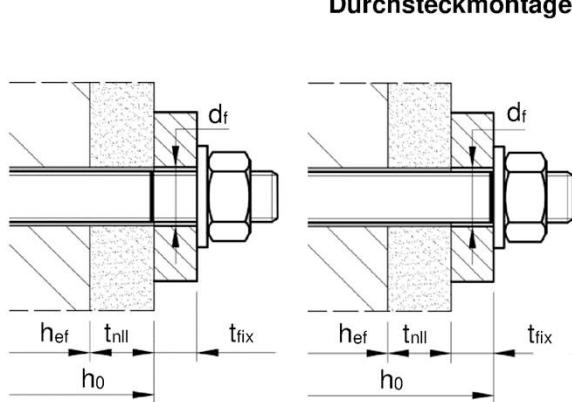


Gewindestange M8 bis M16 / Innengewindestange IG-M6 bis IG-M10 mit Siebhülse

Vorsteckmontage

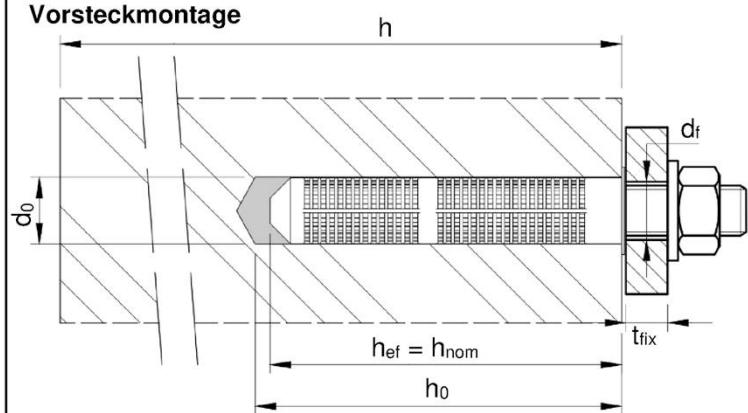


Durchsteckmontage

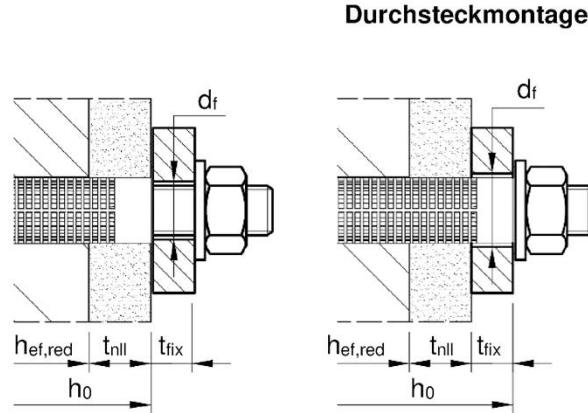


## Einbauzustand im Lochstein mit und ohne nicht-tragende Schicht

Gewindestange M8 bis M16 / Innengewindestange IG-M6 bis IG-M10 mit Siebhülse

Vorsteckmontage

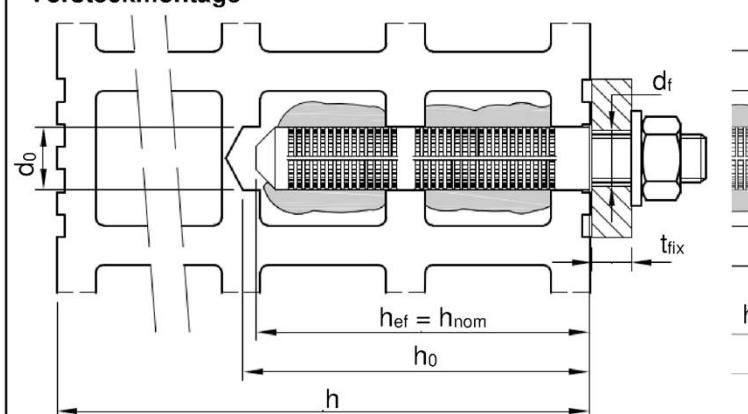

Durchsteckmontage

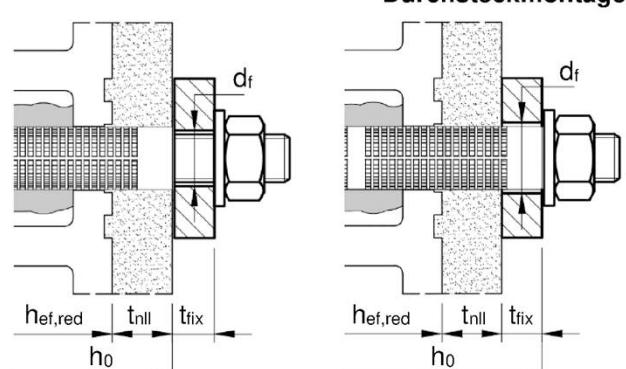

Bei Durchsteckmontage muss der Ringspalt zwischen Stab und Befestigung mit Mörtel ausgefüllt werden.

$h_{\text{ef}}$  = Effektive Verankerungstiefe

$d_0$  = Bohrernennendurchmesser

$h_{\text{nom}}$  = Gesamtverankerungstiefe

$d_f$  = Durchmesser Durchgangsloch

$h_0$  = Bohrlochtiefe

$t_{\text{fix}}$  = Dicke des Anbauteils

$h$  = Bauteildicke

$t_{\text{nll}}$  = Dicke der nicht-tragenden Schicht

### Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk

#### Produktbeschreibung


Einbauzustand

#### Anhang A 1


## Einbauzustand im Lochstein mit und ohne nicht-tragende Schicht und / oder Wärmeisolierung

Gewindestange M8 bis M10 / Innengewindestange IG-M6 mit Siebhülse SH 16x130/330


Durchsteckmontage

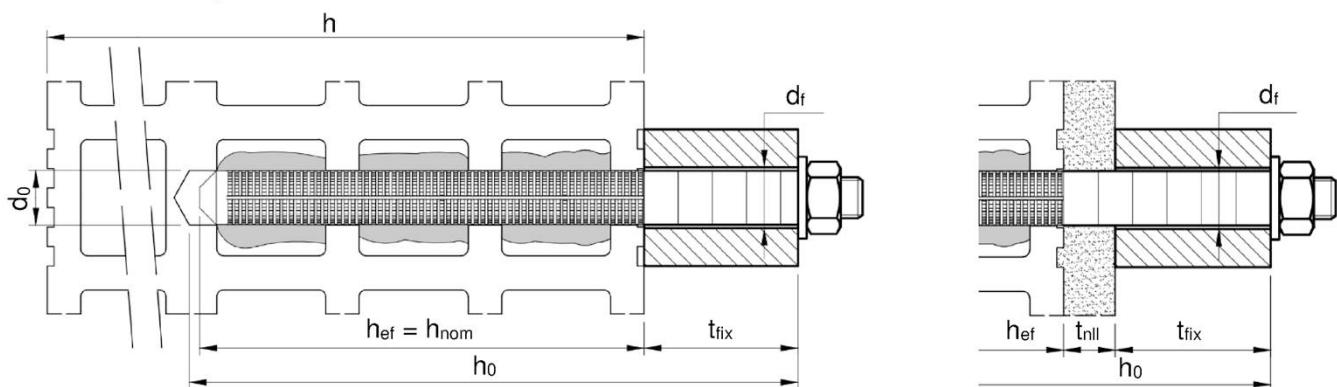

Vorsteckmontage

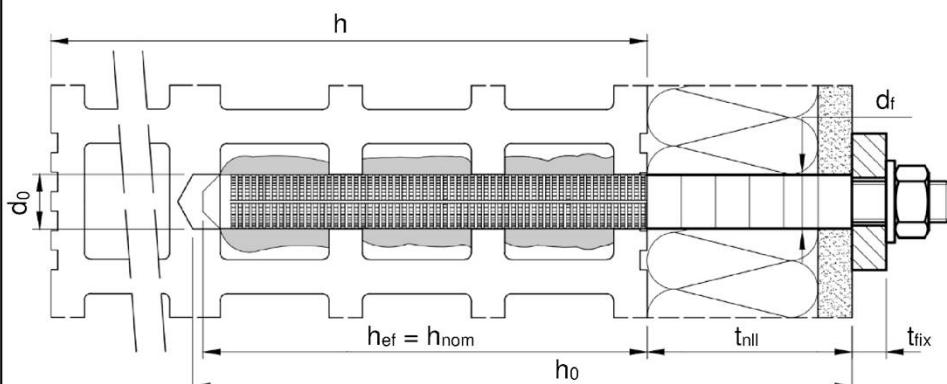

Durchsteckmontage

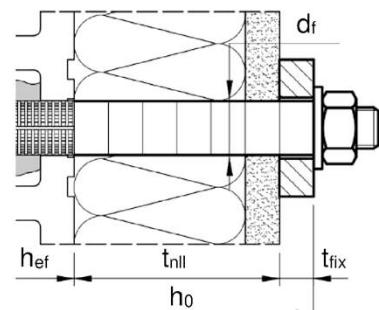

$h_{ef}$  = Effektive Verankerungstiefe  
 $h_{nom}$  = Gesamtverankerungstiefe  
 $h_0$  = Bohrlochtiefe  
 $h$  = Bauteildicke

$d_0$  = Bohrerenndurchmesser  
 $d_f$  = Durchmesser Durchgangsloch  
 $t_{fix}$  = Dicke des Anbauteils  
 $t_{nll}$  = Dicke der nicht-tragenden Schicht

### Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk

**Produktbeschreibung**  
Einbauzustand

**Anhang A 2**

## Kartuschenystem

### Koaxial Kartusche:

150 ml, 160ml, 280 ml,  
300 ml bis 333 ml und  
380 ml bis 420 ml



### Side-by-Side Kartusche:

235 ml, 345 ml bis 360 ml  
und 825 ml




### Schlauchfolien Kartusche:


165 ml und 300 ml



## Statikmischer CRW 14W

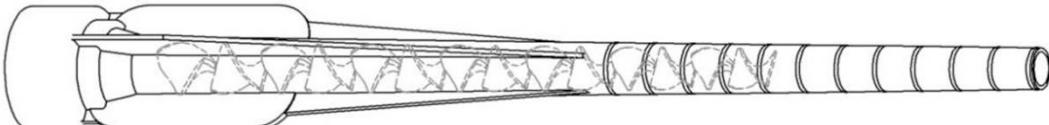

## Statikmischer PM-19E

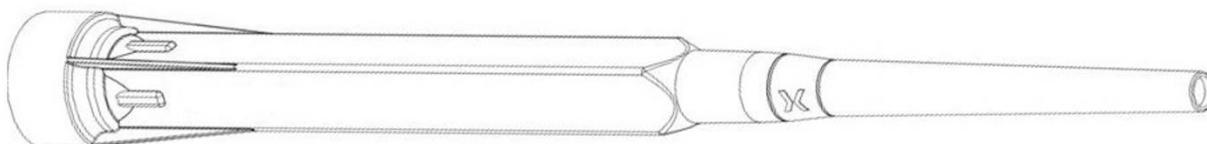

## Mischerverlängerung VL




## Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk

**Produktbeschreibung**  
Injektionssystem

**Anhang A 3**


## Gewindestange M8 bis M16 mit Unterlegscheibe und Sechskantmutter

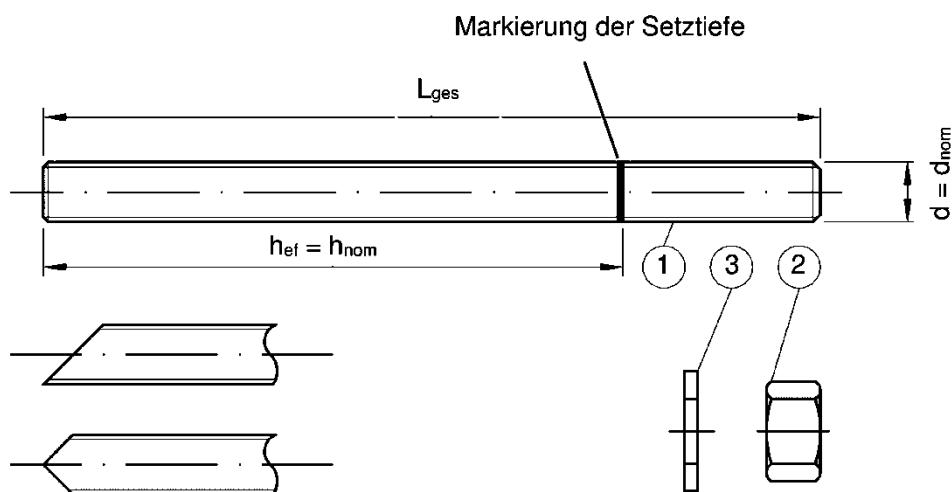

Handelsübliche Gewindestange mit:

- Werkstoff, Abmessungen und mechanische Eigenschaften gemäß Tabelle A1
- Abnahmeprüfzeugnis 3.1 gemäß EN 10204:2004. Das Dokument ist zu speichern.
- Markierung der Setztiefe

## Innengewindeankerstange IG-M6 bis IG-M10

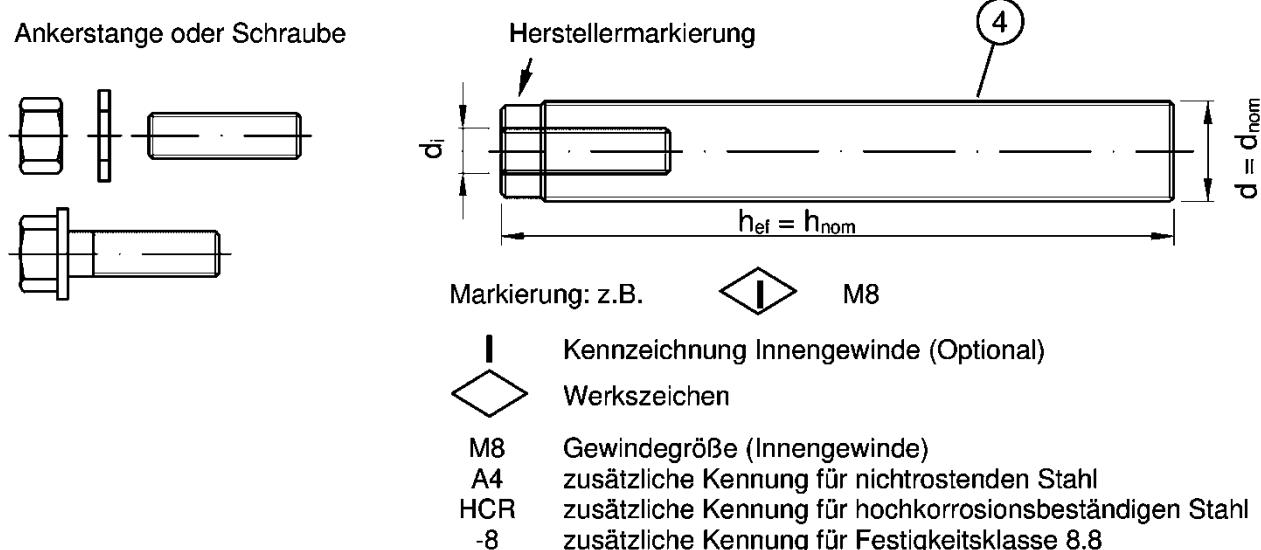

Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk

**Produktbeschreibung**  
Gewindestange und Innengewindestange



**Anhang A 4**

**Tabelle A1: Werkstoffe**

Teil	Benennung	Werkstoff							
<b>Stahlteile aus verzinktem Stahl</b> (Stahl gemäß EN ISO 683-4:2018 oder EN 10263:2017)									
<ul style="list-style-type: none"> <li>- galvanisch verzinkt <math>\geq 5 \mu\text{m}</math> gemäß EN ISO 4042:2022 oder</li> <li>- feuerverzinkt <math>\geq 40 \mu\text{m}</math> gemäß EN ISO 1461:2022 und EN ISO 10684:2004+AC:2009 oder</li> <li>- diffusionsverzinkt <math>\geq 45 \mu\text{m}</math> gemäß EN ISO 17668:2016</li> </ul>									
1	Gewindestange	Festigkeitsklasse gemäß EN ISO 898-1:2013	Charakteristische Zugfestigkeit 4.6 $f_{uk} = 400 \text{ N/mm}^2$ 4.8 $f_{uk} = 400 \text{ N/mm}^2$ 5.6 $f_{uk} = 500 \text{ N/mm}^2$ 5.8 $f_{uk} = 500 \text{ N/mm}^2$ 8.8 $f_{uk} = 800 \text{ N/mm}^2$	Charakteristische Streckgrenze $f_{yk} = 240 \text{ N/mm}^2$ $f_{yk} = 320 \text{ N/mm}^2$ $f_{yk} = 300 \text{ N/mm}^2$ $f_{yk} = 400 \text{ N/mm}^2$ $f_{yk} = 640 \text{ N/mm}^2$	Bruchdehnung $A_5 > 8\%$ $A_5 > 8\%$ $A_5 > 8\%$ $A_5 > 8\%$ $A_5 > 8\%$				
2	Sechskantmutter	gemäß EN ISO 898-2:2022	4 5 8	für Gewindestangen der Klasse 4.6 oder 4.8 für Gewindestangen der Klasse 5.6 oder 5.8 für Gewindestangen der Klasse 8.8					
3	Unterlegscheibe	Stahl, galvanisch verzinkt, feuerverzinkt oder diffusionsverzinkt (z.B.: EN ISO 887:2006, EN ISO 7089:2000, EN ISO 7093:2000 oder EN ISO 7094:2000)							
4	Innengewindeankerstange <sup>2)</sup>	Festigkeitsklasse gemäß EN ISO 898-1:2013	Charakteristische Zugfestigkeit 5.8 $f_{uk} = 500 \text{ N/mm}^2$ 8.8 $f_{uk} = 800 \text{ N/mm}^2$	Charakteristische Streckgrenze $f_{yk} = 400 \text{ N/mm}^2$ $f_{yk} = 640 \text{ N/mm}^2$	Bruchdehnung $A_5 > 8\%$ $A_5 > 8\%$				
<b>Nichtrostender Stahl A2</b> (Werkstoff 1.4301 / 1.4307 / 1.4311 / 1.4567 oder 1.4541, gemäß EN 10088-1:2023)									
<b>Nichtrostender Stahl A4</b> (Werkstoff 1.4401 / 1.4404 / 1.4571 / 1.4362 oder 1.4578, gemäß EN 10088-1:2023)									
<b>Hochkorrosionsbeständiger Stahl</b> (Werkstoff 1.4529 oder 1.4565, gemäß EN 10088-1: 2023)									
1	Gewindestange <sup>1)</sup>	Festigkeitsklasse gemäß EN ISO 3506-1:2020	Charakteristische Zugfestigkeit 50 $f_{uk} = 500 \text{ N/mm}^2$ 70 $f_{uk} = 700 \text{ N/mm}^2$ 80 $f_{uk} = 800 \text{ N/mm}^2$	Charakteristische Streckgrenze $f_{yk} = 210 \text{ N/mm}^2$ $f_{yk} = 450 \text{ N/mm}^2$ $f_{yk} = 600 \text{ N/mm}^2$	Bruchdehnung $A_5 > 8\%$ $A_5 > 8\%$ $A_5 > 8\%$				
2	Sechskantmutter <sup>1)</sup>	gemäß EN ISO 3506-1:2020	50 70 80	für Gewindestangen der Klasse 50 für Gewindestangen der Klasse 70 für Gewindestangen der Klasse 80					
3	Unterlegscheibe	Nichtrostender Stahl A2, A4 or HCR (z.B.: EN ISO 887:2006, EN ISO 7089:2000, EN ISO 7093:2000 oder EN ISO 7094:2000)							
4	Innengewindeankerstange <sup>2)</sup>	Festigkeitsklasse gemäß EN ISO 3506-1:2020	Charakteristische Zugfestigkeit 50 $f_{uk} = 500 \text{ N/mm}^2$ 70 $f_{uk} = 700 \text{ N/mm}^2$	Charakteristische Streckgrenze $f_{yk} = 210 \text{ N/mm}^2$ $f_{yk} = 450 \text{ N/mm}^2$	Bruchdehnung $A_5 > 8\%$ $A_5 > 8\%$				
1) Festigkeitsklasse 80 nur für nichtrostenden Stahl A4 und hochkorrosionsbeständigen Stahl HCR									
2) Bei Verwendung von Innengewindestangen müssen Schrauben und Gewindestangen (inkl. Mutter und Unterlegscheibe) mindestens dem Werkstoff und der Festigkeitsklasse der verwendeten Innengewindestangen entsprechen.									
<b>Kunststoffsiebhülse</b>									
Siebhülse SH		Polypropylen (PP)							
<b>Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk</b>									
<b>Produktbeschreibung</b> Werkstoffe			<b>Anhang A 5</b>						


**Tabelle A2: Siebhülse**

SH 12x80  
SH 16x85  
SH 20x85

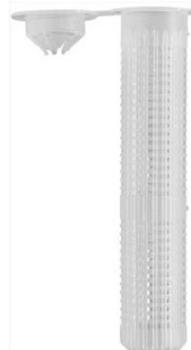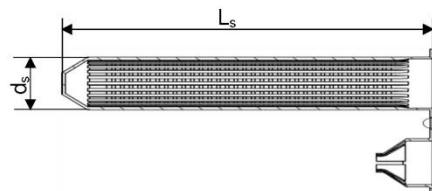


SH 16x130 / 330

Zur Montage durch  
bis zu 20 cm  
Wärmedämmung  
oder zur  
Durchsteckmontage

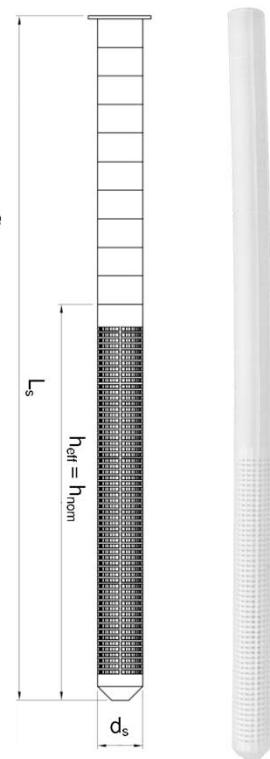

SH 16x130  
SH 20x130  
SH 20x200

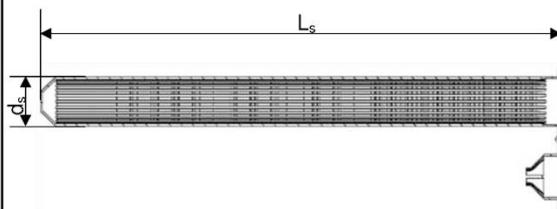

**Tabelle A3: Abmessungen Siebhülse**

Siebhülse			
Größe [mm]	$d_s$ [mm]	$L_s$ [mm]	$h_{\text{eff}} = h_{\text{nom}}$ [mm]
SH 12x80	12	80	80
SH 16x85	16	85	85
SH 16x130	16	130	130
SH 16x130 / 330 <sup>1)</sup>	16	330	130
SH 20x85	20	85	85
SH 20x130	20	130	130
SH 20x200	20	200	200

<sup>1)</sup> In den Anhängen C 4 – C 56 ist diese Siebhülse mit der SH 16x130 abgedeckt

**Tabelle A4: Stahlteile**

Ankerstange			
Größe [mm]	$d = d_{\text{nom}}$ [mm]	$d_i$ [mm]	$l_{\text{ges}}$ [mm]
IG-M6 <sup>1)</sup>	10	6	Mit Siebhülse: $h_{\text{eff}} - 5\text{mm}$ Ohne Siebhülse: $h_{\text{eff}}$
IG-M8 <sup>1)</sup>	12	8	
IG-M10 <sup>1)</sup>	16	10	
M8	8	-	$h_{\text{eff}} + t_{\text{fix}} + 9,5$
M10	10	-	$h_{\text{eff}} + t_{\text{fix}} + 11,5$
M12	12	-	$h_{\text{eff}} + t_{\text{fix}} + 17,5$
M16	16	-	$h_{\text{eff}} + t_{\text{fix}} + 20,0$

<sup>1)</sup> Innengewindestange mit metrischem Außengewinde

**Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk**

**Produktbeschreibung**  
Siebhülse und Stahlteile


**Anhang A 6**

<b>Spezifizierung des Verwendungszwecks</b>				
<b>Beanspruchung der Verankerung</b>	Statische und quasi-statische Lasten, Brandeinwirkung unter Zug- und Querbeanspruchung M8 bis M16, IG-M6 bis IG-M10 (mit und ohne Siebhülse)			
<b>Verankерungsgrund</b>	Gruppe Mauerwerk b: Vollsteine Gruppe Mauerwerk c: Loch- und Hohlsteine Gruppe Mauerwerk d: Porenbeton	Anhang B 2 Anhang B 2 bis B 4 Anhang B 2		
	Mörtelfestigkeitsklasse des Mauerwerks mindestens M2,5 nach EN 998-2:2016. Bei anderen Steinen im Vollsteinmauerwerk, Lochsteinmauerwerk oder Porenbeton darf die charakteristische Tragfähigkeit des DüBELS durch Test auf der Baustelle entsprechend EOTA TR 053, Fassung Juli 2022 unter Berücksichtigung des $\beta$ -Faktors von Anhang C1, Tabelle C1 ermittelt werden.			
<b>Bohrlocherstellung</b>	Siehe Anlage C 4 – C 56			
<b>Nutzungsbedingungen</b>	Bedingung d/d: Installation und Verwendung in trockenem Mauerwerk Bedingung w/w: Installation und Verwendung in trockenem oder nassem Mauerwerk (inkl. w/d Installation im nassem Mauerwerk und Verwendung im trockenem Mauerwerk)			
<b>Temperaturbereich</b>	T <sub>a</sub> : - 40°C bis +40°C (max. Kurzzeittemperatur +40°C und max. Langzeittemperatur +24°C) T <sub>b</sub> : - 40°C bis +80°C (max. Kurzzeittemperatur +80°C und max. Langzeittemperatur +50°C) T <sub>a</sub> : - 40°C bis +120°C (max. Kurzzeittemperatur +120°C und max. Langzeittemperatur +72°C)			
Bemerkung: Der charakteristische Widerstand für Vollsteine und Porenbeton gilt auch für größere Steindurchmesser und höhere Steindruckfestigkeiten.				
<b>Anwendungsbedingungen (Umweltbedingungen):</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bauteile unter den Bedingungen trockener Innenräume (alle Materialien).</li> <li>- Für alle anderen Bedingungen gemäß EN 1993-1-4:2006 + A1:2015 entsprechend den Korrosionsbeständigkeitsklassen nach Tabelle A1 (nichtrostende und hochkorrosionsbeständige Stähle)</li> </ul>				
<b>Bemessung:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unter Berücksichtigung des Mauerwerks im Verankerungsbereich, der zu verankernden Lasten und der Weiterleitung der Lasten sind prüfbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen anzufertigen. Auf den Konstruktionszeichnungen ist die Lage des DüBELS angegeben.</li> <li>- Die Bemessung der Verankerungen erfolgt, gemäß EOTA TR 054, Fassung Juli 2022, unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der Verankerungen und des Mauerwerksbaus erfahrenen Ingenieurs.</li> <li>- Gültig für alle Steine, falls keine anderen Werte spezifiziert sind: <ul style="list-style-type: none"> <li>• N<sub>Rk</sub> = N<sub>Rk,b</sub> = N<sub>Rk,p</sub> = N<sub>Rk,b,c</sub> = N<sub>Rk,p,c</sub></li> <li>• V<sub>Rk</sub> = V<sub>Rk,b</sub> = V<sub>Rk,c,II</sub> = V<sub>Rk,c,I</sub></li> </ul> </li> <li>- Für die Berechnung für das Herausziehen eines Steines unter Zugbeanspruchung N<sub>Rk,pb</sub> oder das Herausdrücken eines Steines unter Querbeanspruchung V<sub>Rk,pb</sub> siehe EOTA Technical Report TR 054, Fassung Juli 2022.</li> <li>- N<sub>Rk,s</sub>, V<sub>Rk,s</sub> und M<sup>0</sup><sub>Rk,s</sub> siehe Anhang C 1 – C 2.</li> <li>- Bei Anwendungen mit Siebhülse mit Bohrlochdurchmessern ≤15mm, installiert in nichtgefüllte Fugen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• N<sub>Rk,p,j</sub> = 0,18 * N<sub>Rk,p</sub> und N<sub>Rk,b,j</sub> = 0,18 * N<sub>Rk,b</sub>      (N<sub>Rk,p</sub> = N<sub>Rk,b</sub> siehe Anhang C 4 bis C 56)</li> <li>• V<sub>Rk,c,j</sub> = 0,15 * V<sub>Rk,c</sub> und V<sub>Rk,b,j</sub> = 0,15 * V<sub>Rk,b</sub>      (V<sub>Rk,b</sub> siehe Anhang C 4 bis C 56; V<sub>Rk,c</sub> siehe Anhang C 3)</li> </ul> </li> <li>- Anwendung ohne Siebhülse installiert in nichtgefüllte Fugen, sind nicht erlaubt.</li> </ul>				
<b>Einbau:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Einbau der Verankerung muss von entsprechend qualifiziertem Personal und unter der Aufsicht der für die technischen Belange der Baustelle zuständigen Person durchgeführt werden.</li> </ul>				
<b>Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk</b>		<b>Anhang B 1</b>		
<b>Verwendungszweck</b> Spezifikationen				

**Tabelle B1: Übersicht der Mauersteine und Eigenschaften mit den entsprechenden Befestigungselementen (Gewindestange und Siebhülse)**

Bezeichnung Rohdichte [kg/dm³] <b>Abmessungen</b> LxBxH [mm] <b>Anhang</b>	Foto	Ankerstange	Siebhülse	Bezeichnung Rohdichte [kg/dm³] <b>Abmessungen</b> LxBxH [mm] <b>Anhang</b>	Foto	Ankerstange	Siebhülse
<b>Porenbeton gemäß EN 771-4:2011+A1:2015</b>				<b>Leichtbetonvollstein gemäß EN 771-3:2011+A1:2015</b>			
AAC $\rho = 0,35 - 0,60$ $\geq 499 \times 240 \times 249$  Tabelle C4 – C10		M8 - M16 IG-M6 - IG-M10	12x80 16x85 16x130 20x85 20x130 20x200	VBL $\rho \geq 0,6$ $\geq 240 \times 300 \times 113$  Tabelle C 187- C193		M8 - M16 IG-M6 - IG-M10	12x80 16x85 16x130 20x85 20x130 20x200
<b>Leichtbetonlochsteine gemäß EN 771-3:2011+A1:2015</b>							
HBL 16DF $\rho \geq 1,0$ $500 \times 250 \times 240$  Tabelle C172– C179		M8 - M16 IG-M6 - IG-M10	16x85 16x130 20x85 20x130 20x200	Bloc creux B40 $\rho \geq 0,8$ $495 \times 195 \times 190$  Tabelle C180 – C186		M8 - M16 IG-M6 - IG-M10	16x130 20x130
<b>Kalksandsteine gemäß EN 771-2:2011+A1:2015</b>							
KS $\rho \geq 2,0$ $\geq 240 \times 115 \times 71$  Tabelle C11 – C18		M8 – M16 IG-M6 - IG-M10	12x80 16x85 16x130 20x85 20x130 20x200	KSL-3DF $\rho \geq 1,4$ $240 \times 175 \times 113$  Tabelle C19 – C25		M8 - M16 IG-M6 - IG-M10	16x85 16x130 20x85 20x130
KSL-8DF $\rho \geq 1,4$ $248 \times 240 \times 238$  Tabelle C26 – C32		M8-M16 IG-M6 - IG-M10	16x130 20x130 20x200	KSL-12DF $\rho \geq 1,4$ $498 \times 175 \times 238$  Tabelle C33 – C40		M8 - M16 IG-M6 - IG-M10	16x130 20x130
<b>Vollziegel gemäß EN 771-1:2011+A1:2015</b>							
Mz-1DF $\rho \geq 2,0$ $\geq 240 \times 115 \times 55$  Tabelle C41 – C47		M8 - M16 IG-M6 - IG-M10	12x80 16x85 16x130 20x85 20x130 20x200	Mz – 2 DF $\rho \geq 2,0$ $\geq 240 \times 115 \times 113$  Tabelle C48 – C55		M8 - M16 IG-M6 - IG-M10	12x80 16x85 16x130 20x85 20x130 20x200
<b>Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk</b>							
<b>Verwendungszweck</b> Steintypen und Eigenschaften mit den entsprechenden Befestigungselementen				<b>Anhang B 2</b>			

**Tabelle B1: Übersicht der Mauersteine und Eigenschaften mit den entsprechenden Befestigungselementen (Gewindestange und Siebhülse) (Fortsetzung)**

Bezeichnung Rohdichte [kg/dm <sup>3</sup> ] <b>Abmessungen</b> LxBxH [mm] <b>Anhang</b>	Foto	Ankerstange	Siebhülse	Bezeichnung Rohdichte [kg/dm <sup>3</sup> ] <b>Abmessungen</b> LxBxH [mm] <b>Anhang</b>	Foto	Ankerstange	Siebhülse
<b>Lochziegel gemäß EN 771-1:2011+A1:2015</b>							
Hlz-10DF $\rho \geq 1,25$ 300x240x249  Tabelle C56 - C63		M8 - M16 IG-M6 - IG-M10	12x80 16x85 16x130 20x85 20x130 20x200	Porotherm Homebric $\rho \geq 0,7$ 500x200x299  Tabelle C64 – C70		M8 - M16 IG-M6 - IG-M10	12x80 16x85 16x130 20x85 20x130
BGV Thermo $\rho \geq 0,6$ 500x200x314  Tabelle C71 – C77		M8 - M16 IG-M6 - IG-M10	12x80 16x85 16x130 20x85 20x130	Brique creuse C40 $\rho \geq 0,7$ 500x200x200  Tabelle C92 – C98		M8 - M16 IG-M6 - IG-M10	12x80 16x85 16x130 20x85 20x130
Calibric R+ $\rho \geq 0,6$ 500x200x314  Tabelle C78 – C84		M8 - M16 IG-M6 - IG-M10	12x80 16x85 16x130 20x85 20x130	Blocchi Leggeri $\rho \geq 0,6$ 250x120x250  Tabelle C99 – C105		M8 - M16 IG-M6 - IG-M10	12x80 16x85 16x130 20x85 20x130
Urbanbric $\rho \geq 0,7$ 560x200x274  Tabelle C85 – C91		M8 - M16 IG-M6 - IG-M10	12x80 16x85 16x130 20x85 20x130	Doppio Uni $\rho \geq 0,9$ 250x120x120  Tabelle C106 – C112		M8 - M16 IG-M6 - IG-M10	12x80 16x85 16x130 20x85 20x130
<b>Lochziegel mit Wärmedämmung gemäß EN 771-1:2011+A1:2015</b>							
Coriso WS07 $\rho \geq 0,55$ 248x365x249 Mineralwolle  Tabelle C113 – C119		M8 - M16 IG-M6 - IG-M10	12x80 16x85 16x130 20x85 20x130 20x200	T8P $\rho \geq 0,56$ 248x365x249 Perlite  Tabelle C128 – C134		M8 - M16 IG-M6 - IG-M10	12x80 16x85 16x130 20x85 20x130 20x200
T7MW $\rho \geq 0,59$ 248x365x249 Mineralwolle  Tabelle C120 – C127		M8 - M16 IG-M6 - IG-M10	12x80 16x85 16x130 20x85 20x130 20x200	MZ90-G $\rho \geq 0,68$ 248x365x249 Mineralwolle  Tabelle C135 – C141		M8 - M16 IG-M6 - IG-M10	12x80 16x85 16x130 20x85 20x130 20x200
<b>Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk</b>						<b>Anhang B 3</b>	
<b>Verwendungszweck</b> Steintypen und Eigenschaften mit den entsprechenden Befestigungselementen						<b>Anhang B 3</b>	

**Tabelle B1: Übersicht der Mauersteine und Eigenschaften mit den entsprechenden Befestigungselementen (Gewindestange und Siebhülse) (Fortsetzung)**

Bezeichnung Rohdichte [kg/dm <sup>3</sup> ] <b>Abmessungen</b> LxBxH [mm] Anhang	Foto	Ankerstange	Siebhülse	Bezeichnung Rohdichte [kg/dm <sup>3</sup> ] <b>Abmessungen</b> LxBxH [mm] Anhang	Foto	Ankerstange	Siebhülse
<b>Lochziegel mit Wärmedämmung gemäß EN 771-1:2011+A1:2015</b>							
Poroton FZ7,5 $\rho \geq 0,90$ 248x365x249 Mineralwolle  Tabelle C142 – C149		M8 - M16 IG-M6 - IG-M10	12x80 16x85 16x130 20x85 20x130 20x200	Poroton FZ9 $\rho \geq 0,90$ 248x365x249 Mineralwolle  Tabelle C150 – C157		M8 - M16 IG-M6 - IG-M10	12x80 16x85 16x130 20x85 20x130 20x200
Poroton S9 $\rho \geq 0,85$ 248x365x249 Perlite  Tabelle C158 – C164		M8 - M16 IG-M6 - IG-M10	12x80 16x85 16x130 20x85 20x130 20x200	Thermopor TV8+ $\rho \geq 0,70$ 248x365x249 Mineralwolle  Tabelle C165 – C171		M8 - M16 IG-M6 - IG-M10	12x80 16x85 16x130 20x85 20x130 20x200
<b>Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk</b>				<b>Anhang B 4</b>			
<b>Verwendungszweck</b> Steintypen und Eigenschaften mit den entsprechenden Befestigungselementen							

**Tabelle B2: Montagekennwerte für Porenbeton AAC und Vollstein (ohne Siebhülse) bei Vor- und Durchsteckmontage**

Ankergröße			M8	M10	IG-M6	M12	IG-M8	M16	IG-M10
Bohrernenndurchmesser	$d_0$	[mm]	10	12		14		18	
Bohrlochtiefe im Mauerwerk	$h_0$	[mm]			$h_{ef} + t_{fix}$ <sup>1)</sup>				
Effektive Verankerungstiefe	$h_{ef}$	[mm]	80	≥90		≥100		≥100	
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil	Vorsteck-montage	$d_f \leq$	[mm]	9	12	7	14	9	18
	Durchsteck-montage	$d_f \leq$	[mm]	12	14	14	16	16	20
Maximales Montagedrehmoment	$T_{inst}$	[Nm]			Siehe Anlagen C 4 – C 56				
Mindestdicke des Bauteils	$h_{min}$	[mm]			$h_{ef} + 30$				
Minimaler Achsabstand	$s_{min}$	[mm]							
Minimaler Randabstand	$c_{min}$	[mm]			Siehe Anlagen C 4 – C 56				

1) Bei der Durchsteckmontage  $t_{fix}$  berücksichtigen.

**Tabelle B3: Montagekennwerte im Voll- und Lochstein (mit Siebhülse) bei Vorsteckmontage**

Ankergröße			M8	M8 / M10 / IG-M6			M12 / M16 / IG-M8 / IG-M10		
<b>Siebhülse SH</b>			<b>12x80</b>	<b>16x85</b>	<b>16x130</b>	<b>16x130/330</b>	<b>20x85</b>	<b>20x130</b>	<b>20x200</b>
Bohrernenndurchmesser	$d_0$	[mm]	12	16	16	16	20	20	20
Bohrlochtiefe im Mauerwerk	$h_0$	[mm]	85	90	135	330	90	135	205
Effektive Verankerungstiefe	$h_{ef}$	[mm]	80	85	130	130	85	130	200
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil	$d_f \leq$	[mm]	9		7 (IG-M6) / 9 (M8) / 12 (M10)		9 (IG-M8) / 12 (IG-M10) / 14 (M12) / 18 (M16)		
Maximales Montagedrehmoment	$T_{inst}$	[Nm]			Siehe Anlagen C 4 – C 56				
Mindestdicke des Bauteils	$h_{min}$	[mm]	115	115	195	195	115	195	240
Minimaler Achsabstand	$s_{min}$	[mm]			Siehe Anlagen C 4 – C 56				
Minimaler Randabstand	$c_{min}$	[mm]							

**Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk**

**Verwendungszweck**  
Montagekennwerte

**Anhang B 5**

**Tabelle B4: Montagekennwerte im Voll- und Lochstein (mit Siebhülse) bei Vorsteckmontage durch nichttragende Schichten und/oder Durchsteckmontage**

Ankergröße			M8 / M10 / IG-M6		M12 / M16 / IG-M8 / IG-M10	
			16x130	16x130/330	20x130	20x200
Siebhülse SH						
Bohrernenndurchmesser	$d_0$	[mm]	16	16	20	20
Bohrlochtiefe im Mauerwerk	$h_0$	[mm]	$h_{ef} + 5\text{mm} + t_{nll} + t_{fix}$ <sup>1)</sup>			
Effektive Verankerungstiefe	Vorsteck- montage	$h_{ef}$	[mm]	130	130	130
	Durchsteck- montage	$h_{ef}$	[mm]	85	130	85
Maximale Dicke der nicht- tragenden Schicht	max $t_{nll}$	[mm]	45	200	45	115
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil	Vorsteck- montage	$d_f \leq$	[mm]	7 (IG-M6) / 9 (M8) / 12 (M10)	9 (IG-M8) / 12 (IG-M10) / 14 (M12) / 18 (M16)	
	Durchsteck- montage	$d_f \leq$	[mm]	18	22	
Maximales Montagedrehmoment	$T_{inst}$	[Nm]	Siehe Anlagen C 4 – C 56			
Mindestdicke des Bauteils	$h_{min}$	[mm]	195 (115)	195	195 (115)	240 (115)
Minimaler Achsabstand	$s_{min}$	[mm]	Siehe Anlagen C 4 – C 56			
Minimaler Randabstand	$c_{min}$	[mm]				



<sup>1)</sup> Bei nichttragenden Schichten und/oder Durchsteckmontage  $t_{fix}$  und/oder  $t_{nll}$  berücksichtigen.

**Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk**

**Verwendungszweck**  
Montagekennwerte

**Anhang B 6**

**Tabelle B5: Parameter für Reinigungs- und Setzzubehör**

					
Gewindestange	Siebhülse	$d_0$ Bohrer - Ø HD, CA	$d_b$ Bürsten - Ø	$d_{b,min}$ min. Bürsten - Ø	
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	
<b>Porenbeton und Vollstein (ohne Siebhülse)</b>					
M8	-	10	RBT10	12	10,5
M10	-	12	RBT12	14	12,5
M12	-	14	RBT14	16	14,5
M16	-	18	RBT18	20	18,5
<b>Vollstein und Lochstein (mit Siebhülse)</b>					
M8	SH 12x80	12	RBT12	14	12,5
M8 / M10 / IG-M6	SH 16x85	16	RBT16	18	16,5
	SH 16x130				
M12 / M16 / IG-M8 / IG-M10	SH 16x130/330	20	RBT20	22	20,5
	SH 20x85				
	SH 20x130				
	SH 20x200				

### Reinigungs- und Installationszubehör

**Handpumpe**  
(Volumen  $\geq$  750 ml)



**Druckluftpistole**  
(min 6 bar)



#### Bürste RBT



#### Bürstenverlängerung RBL



#### Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk

**Verwendungszweck**  
Reinigungs- und Installationszubehör

**Anhang B 7**

**Tabelle B6: Verarbeitungs- und Aushärtezeiten - ChimFix ETA 1**

Temperatur im Verankerungsgrund			Maximale Verarbeitungszeit	Minimale Aushärtezeit <sup>1)</sup>
T			$t_{work}$	$t_{cure}$
- 10 °C	bis	- 6 °C	90 min <sup>2)</sup>	24 h
- 5 °C	bis	- 1 °C	90 min	14 h
0 °C	bis	+ 4 °C	45 min	7 h
+ 5 °C	bis	+ 9 °C	25 min	2 h
+ 10 °C	bis	+ 19 °C	15 min	80 min
+ 20 °C	bis	+ 24 °C	6 min	45 min
+ 25 °C	bis	+ 29 °C	4 min	25 min
+ 30 °C	bis	+ 39 °C	2 min	20 min
+ 40 °C			1,5 min	15 min
Kartuschen temperatur			+5°C bis +40°C	

- 1) Die minimalen Aushärtezeiten gelten für trockenen Verankerungsgrund.  
In feuchtem Verankerungsgrund müssen die Aushärtezeiten verdoppelt werden.
- 2) Kartuschen temperatur muss mindestens +15°C betragen

**Tabelle B7: Verarbeitungs- und Aushärtezeiten - ChimFix Nordic ETA 1**

Temperatur im Verankerungsgrund			Maximale Verarbeitungszeit	Minimale Aushärtezeit <sup>1)</sup>
T			$t_{work}$	$t_{cure}$
- 20 °C	bis	- 16 °C	75 min	24 h
- 15 °C	bis	- 11 °C	55 min	16 h
- 10 °C	bis	- 6 °C	35 min	10 h
- 5 °C	bis	- 1 °C	20 min	5 h
0 °C	bis	+ 4 °C	10 min	2,5 h
+ 5 °C	bis	+ 9 °C	6 min	80 min
+ 10 °C			6 min	60 min
Kartuschen temperatur			-20°C bis +10°C	


- 1) Die minimalen Aushärtezeiten gelten für trockenen Verankerungsgrund.  
In feuchtem Verankerungsgrund müssen die Aushärtezeiten verdoppelt werden.

**Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk**


**Verwendungszweck**  
Verarbeitungs- und Aushärtezeit

**Anhang B 8**


## Setzungsanweisung

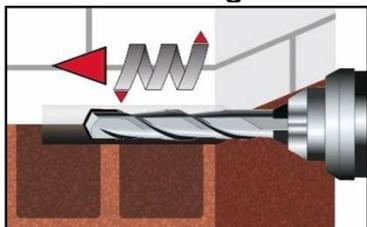


1. Bohrloch bis zur erforderlichen Verankerungstiefe mit Bohrverfahren gemäß Anhang C 4 - C 56 erstellen.  
Bohrlochdruckmesser gemäß Tabellen B5.

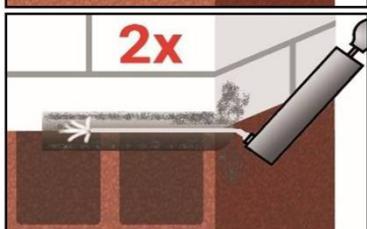


- 2a. Bohrloch vom Bohrlochgrund her mindestens 2x mit einer Handpumpe oder Druckluft (Anhang B 7) ausblasen. Bei Anwendungen in Vollstein mit einer Bohlochtiefe  $h_0 > 100\text{mm}$  ist die Reinigung mit Druckluft notwendig.

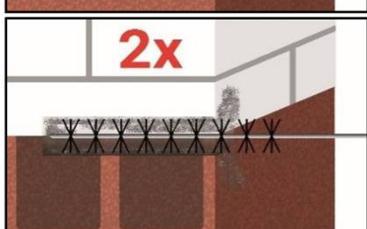


- 2b. Bürste RBT gemäß Tabelle B5 an eine Bohrmaschine oder einen Akku-Schraubendreher anschließen.  
Bohrloch mindestens 2x drehend über die gesamte Verankerungstiefe (ggf. Bürstenverlängerung RBL verwenden) ausbürsten.

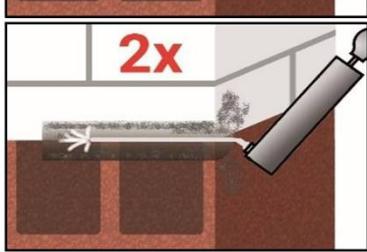


- 2c. Abschließend Bohrloch vom Bohrlochgrund her mindestens 2x mit einer Handpumpe oder Druckluft (Anhang B 7) ausblasen. Bei Anwendungen in Vollstein mit einer Bohlochtiefe  $h_0 > 100\text{mm}$  ist die Reinigung mit Druckluft notwendig.

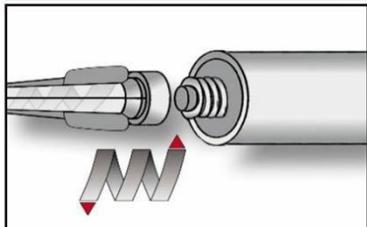

3. Statikmischer CRW 14W / PM-19E aufschrauben und Kartusche in geeignetes Auspressgerät einlegen.  
Ggf. Schlauchfolienclip vor Verwendung abschneiden.  
Bei Arbeitsunterbrechungen, länger als die maximale Verarbeitungszeit  $t_{\text{work}}$  (Anhang B 8) und bei neuen Kartuschen, neuen Statikmischer verwenden.

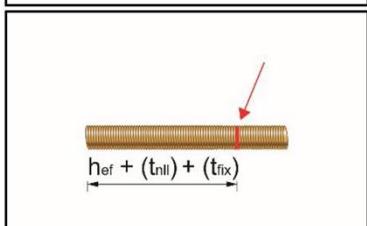

4. Verankerungstiefe auf der Ankerstange markieren. Bei nichttragenden Schichten und/oder Durchsteckmontage  $t_{\text{fix}}$  und/oder  $t_{\text{nll}}$  berücksichtigen.  
Die Ankerstange muss frei von Schmutz-, Fett, Öl und anderen Fremdmaterialien sein.

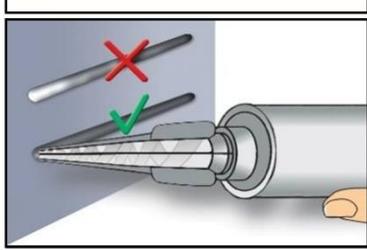

5. Nicht vollständig gemischter Mörtel ist nicht zur Befestigung geeignet.  
Mörtel verwerfen, bis sich gleichmäßig graue Mischfarbe eingestellt hat (mindestens 3 volle Hübe, bei Schlauchfolienkartuschen min. 6 Hübe)


## Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk

Verwendungszweck  
Setzungsanweisung

Anhang B 9

## Setzungsanweisung (Fortsetzung)

### Installation ohne Siebhülse

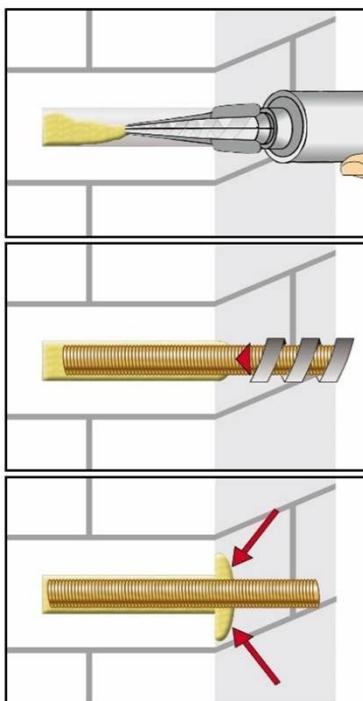


6. Bohrloch vom Bohrlochgrund (ggf. Mischerverlängerung VL verwenden) her ca. zu 2/3 mit Mörtel befüllen. Langsames Zurückziehen des Statikmischers verhindert die Bildung von Lufteinschlüssen.  
Temperaturabhängige Verarbeitungszeiten  $t_{work}$  (Anhang B 8) beachten.

7. Ankerstange mit leichten Drehbewegungen bis zur Markierung einführen.

8. Ringspalt zwischen Ankerstange und Verankerungsgrund muss vollständig mit Mörtel gefüllt sein. Bei Durchsteckmontage muss auch der Ringspalt im Anbauteil mit Mörtel verfüllt sein. Andernfalls Anwendung vor Erreichen der maximalen Verarbeitungszeit  $t_{work}$  ab Schritt 6 wiederholen.

### Installation mit Siebhülse

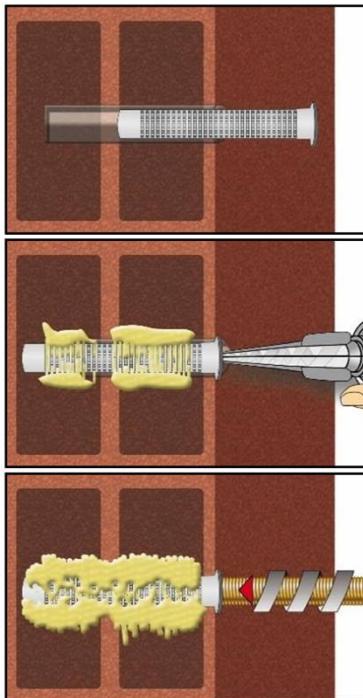

6. Siebhülse bündig mit der Oberfläche des Verankerungsgrundes in das Bohrloch einstecken. Siebhülse im Verankerungsbereich ( $h_{ef}$ ) niemals verändern.  
Bei Durchsteckmontage mit Siebhülse SH 16x130/330 durch eine nicht-tragende Schicht und/oder Anbauteil, darf der Klemmbereich auf die Dicke der nicht-tragenden Schicht und/oder Anbauteil gekürzt werden.

7. Siebhülse vom Grund (ggf. Mischerverlängerung VL verwenden) her mit Mörtel füllen.  
Exakte Mörtelmenge dem Kartuschenetikett oder der Montageanleitung entnehmen. Bei Durchsteckmontage durch das Anbauteil muss die Siebhülse zusätzlich bis ins Anbauteil komplett mit Mörtel verfüllt sein.  
Temperaturabhängige Verarbeitungszeiten  $t_{work}$  (Anhang B 8) beachten.



8. Ankerstange mit leichten Drehbewegungen bis zur Markierung einführen.

### Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk

**Verwendungszweck**  
Setzungsanweisung (Fortsetzung)

**Anhang B 10**

### Setzungsanweisung (Fortsetzung)

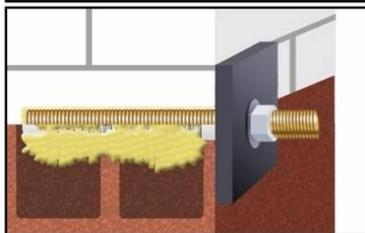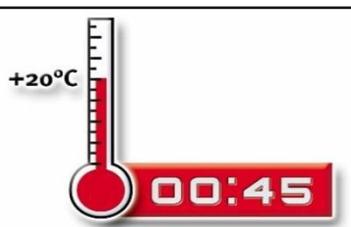

9. Temperaturabhängige Aushärtezeit  $t_{cure}$  (Anhang B 8) muss eingehalten werden. Anker während der Aushärtezeit nicht bewegen oder belasten.
10. Anbauteil mit kalibriertem Drehmomentschlüssel montieren. Maximales Montagedrehmoment (Anhang C 4 bis C 56) beachten.

Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk

Verwendungszweck  
Setzungsanweisung (Fortsetzung)

Anhang B 11

**Tabelle C1: β- Faktoren für Baustellenversuche unter Zuglast**

Untergrundmaterial	Ankergröße	Siebhülse SH	Setztiefe	β-Faktor					
				T <sub>a</sub> : 40°C / 24°C		T <sub>b</sub> : 80°C / 50°C		T <sub>c</sub> : 120°C / 72°C	
				h <sub>ef</sub>	d/d w/w	d/d	w/d w/w	d/d w/w	
Porenbeton	alle Größen	mit und ohne SH	alle	0,95	0,86	0,81	0,73	0,81	0,73
Kalksandsteine	d <sub>0</sub> ≤ 14 mm	mit SH	alle	0,93	0,80	0,87	0,74	0,65	0,56
	d <sub>0</sub> ≥ 16 mm			0,93	0,93	0,87	0,87	0,65	0,65
	d <sub>0</sub> ≤ 14 mm	ohne SH	≤ 100 mm	0,93	0,80	0,87	0,74	0,65	0,56
	d <sub>0</sub> ≥ 16 mm			0,93	0,93	0,87	0,87	0,65	0,65
	alle Größen	ohne SH	> 100 mm	0,93	0,56	0,87	0,52	0,65	0,40
Ziegelsteine	alle Größen	mit SH	alle	0,86	0,86	0,86	0,86	0,73	0,73
		ohne SH	≤ 100 mm	0,86	0,86	0,86	0,86	0,73	0,73
		ohne SH	> 100 mm	0,86	0,43	0,86	0,43	0,73	0,37
Betonsteine	d <sub>0</sub> ≤ 12 mm	mit und ohne SH	alle	0,93	0,80	0,87	0,74	0,65	0,56
	d <sub>0</sub> ≥ 16 mm			0,93	0,93	0,87	0,87	0,65	0,65

**Tabelle C2: Charakteristische Werte der Stahltragfähigkeit**

Ankergröße			M8	M10	M12	M16	IG-M6	IG-M8	IG-M10
Spannungsquerschnitt			A <sub>s</sub> [mm <sup>2</sup> ]	36,6	58	84,3	157	-	-
<b>Charakteristische Zugtragfähigkeit, Stahlversagen<sup>1)</sup></b>									
Stahl, Festigkeitsklasse	4.6 und 4.8	N <sub>Rk,s</sub> [kN]	15 (13)	23 (21)	34	63	- <sup>3)</sup>	- <sup>3)</sup>	- <sup>3)</sup>
	5.6 und 5.8	N <sub>Rk,s</sub> [kN]	18 (17)	29 (27)	42	78	10	17	29
	8.8	N <sub>Rk,s</sub> [kN]	29 (27)	46 (43)	67	125	16	27	46
Nichtrostender Stahl A2, A4 und HCR, Festigkeitsklasse (A2 nur Klasse 50 und 70)	50	N <sub>Rk,s</sub> [kN]	18	29	42	79	- <sup>3)</sup>	- <sup>3)</sup>	- <sup>3)</sup>
	70	N <sub>Rk,s</sub> [kN]	26	41	59	110	14	26	41
	80	N <sub>Rk,s</sub> [kN]	29	46	67	126	- <sup>3)</sup>	- <sup>3)</sup>	- <sup>3)</sup>
<b>Charakteristische Zugtragfähigkeit, Teilsicherheitsbeiwert<sup>2)</sup></b>									
Stahl, Festigkeitsklasse	4.6 und 5.6	γ <sub>Ms,N</sub> [-]	2,0				- <sup>3)</sup>		
	4.8, 5.8 und 8.8	γ <sub>Ms,N</sub> [-]	1,5				- <sup>3)</sup>		
Nichtrostender Stahl A2, A4 und HCR, Festigkeitsklasse (A2 nur Klasse 50 und 70)	50	γ <sub>Ms,N</sub> [-]	2,86				- <sup>3)</sup>		
	70	γ <sub>Ms,N</sub> [-]	1,87				- <sup>3)</sup>		
	80	γ <sub>Ms,N</sub> [-]	1,6				- <sup>3)</sup>		
<b>Charakteristische Quertragfähigkeit, Stahlversagen ohne Hebelarm<sup>1)</sup></b>									
Stahl, Festigkeitsklasse	4.6 und 4.8	V <sup>0</sup> <sub>Rk,s</sub> [kN]	7 (6)	12 (10)	17	31	- <sup>3)</sup>	- <sup>3)</sup>	- <sup>3)</sup>
	5.6 und 5.8	V <sup>0</sup> <sub>Rk,s</sub> [kN]	9 (8)	15 (13)	21	39	5	9	15
	8.8	V <sup>0</sup> <sub>Rk,s</sub> [kN]	15 (13)	23 (21)	34	63	8	14	23
Nichtrostender Stahl A2, A4 und HCR, Festigkeitsklasse (A2 nur Klasse 50 und 70)	50	V <sup>0</sup> <sub>Rk,s</sub> [kN]	9	15	21	39	- <sup>3)</sup>	- <sup>3)</sup>	- <sup>3)</sup>
	70	V <sup>0</sup> <sub>Rk,s</sub> [kN]	13	20	30	55	7	13	20
	80	V <sup>0</sup> <sub>Rk,s</sub> [kN]	15	23	34	63	- <sup>3)</sup>	- <sup>3)</sup>	- <sup>3)</sup>

**Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk**

**Leistungen**

β-Faktoren für Baustellenversuche unter Zuglast  
Charakteristische Stahltragfähigkeit unter Zuglast und Querlast

**Anhang C 1**

<b>Tabelle C2: Charakteristische Werte der Stahltragfähigkeit (Fortsetzung)</b>									
Ankergröße			M8	M10	M12	M16	IG-M6	IG-M8	IG-M10
Spannungsquerschnitt	$A_s$	[mm <sup>2</sup> ]	36,6	58	84,3	157	-	-	-
<b>Charakteristische Quertragfähigkeit, Stahlversagen mit Hebelarm<sup>1)</sup></b>									
Stahl, Festigkeitsklasse	4.6 und 4.8	$M_{Rk,s}^0$	[Nm]	15 (13)	30 (27)	52	133	- <sup>3)</sup>	- <sup>3)</sup>
	5.6 und 5.8	$M_{Rk,s}^0$	[Nm]	19 (16)	37 (33)	65	166	8	19
	8.8	$M_{Rk,s}^0$	[Nm]	30 (26)	60 (53)	105	266	12	30
Nichtrostender Stahl A2, A4 und HCR, Festigkeitsklasse (A2 nur Klasse 50 und 70)	50	$M_{Rk,s}^0$	[Nm]	19	37	66	167	- <sup>3)</sup>	- <sup>3)</sup>
	70	$M_{Rk,s}^0$	[Nm]	26	52	92	232	11	26
	80	$M_{Rk,s}^0$	[Nm]	30	59	105	266	- <sup>3)</sup>	- <sup>3)</sup>
<b>Charakteristische Zugtragfähigkeit, Teilsicherheitsbeiwert<sup>2)</sup></b>									
Stahl, Festigkeitsklasse	4.6 und 5.6	$\gamma_{Ms,V}$	[ - ]	1,67			- <sup>3)</sup>		
	4,8, 5,8 und 8,8	$\gamma_{Ms,V}$	[ - ]	1,25					
Nichtrostender Stahl A2, A4 und HCR, Festigkeitsklasse (A2 nur Klasse 50 und 70)	50	$\gamma_{Ms,V}$	[ - ]	2,38			- <sup>3)</sup>		
	70	$\gamma_{Ms,V}$	[ - ]	1,56					
	80	$\gamma_{Ms,V}$	[ - ]	1,33			- <sup>3)</sup>		

1) Werte sind nur gültig für den hier angegebenen Spannungsquerschnitt  $A_s$ . Die Werte in Klammern gelten für unterdimensionierte Gewindestange mit geringerem Spannungsquerschnitt  $A_s$  für feuerverzinkte Gewindestangen gemäß EN ISO 10684:2004+AC:2009.

2) Sofern andere nationalen Regelungen fehlen

3) Dübelvariante nicht in ETA enthalten

**Tabelle C3: Charakteristische Werte der Stahltragfähigkeit unter Brandeinwirkung<sup>1)</sup>**

Ankergröße			M8	M10	M12	M16	IG-M6	IG-M8	IG-M10	
<b>Charakteristische Zugtragfähigkeit, Stahlversagen</b>										
Stahl, Festigkeitsklasse 5,8, und höher;	R30	$N_{Rk,s,fi}$	[kN]	1,1	1,7	3,0	5,7	0,3	1,1	1,7
Nichtrostender Stahl A2, A4 und HCR, Festigkeitsklasse 50 und höher	R60	$N_{Rk,s,fi}$	[kN]	0,9	1,4	2,3	4,2	0,2	0,9	1,4
	R90	$N_{Rk,s,fi}$	[kN]	0,7	1,0	1,6	3,0	0,2	0,7	1,0
	R120	$N_{Rk,s,fi}$	[kN]	0,5	0,8	1,2	2,2	0,1	0,5	0,8
<b>Charakteristische Quertragfähigkeit, Stahlversagen ohne Hebelarm</b>										
Stahl, Festigkeitsklasse 5,8, und höher;	R30	$V_{Rk,s,fi}$	[kN]	1,1	1,7	3,0	5,7	0,3	1,1	1,7
Nichtrostender Stahl A2, A4 und HCR, Festigkeitsklasse 50 und höher	R60	$V_{Rk,s,fi}$	[kN]	0,9	1,4	2,3	4,2	0,2	0,9	1,4
	R90	$V_{Rk,s,fi}$	[kN]	0,7	1,0	1,6	3,0	0,2	0,7	1,0
	R120	$V_{Rk,s,fi}$	[kN]	0,5	0,8	1,2	2,2	0,1	0,5	0,8
<b>Charakteristische Quertragfähigkeit, Stahlversagen mit Hebelarm</b>										
Stahl, Festigkeitsklasse 5,8, und höher;	R30	$M_{Rk,s,fi}$	[Nm]	1,1	2,2	4,7	12,0	0,2	1,1	2,2
Nichtrostender Stahl A2, A4 und HCR, Festigkeitsklasse 50 und höher	R60	$M_{Rk,s,fi}$	[Nm]	0,9	1,8	3,5	9,0	0,2	0,9	1,8
	R90	$M_{Rk,s,fi}$	[Nm]	0,7	1,3	2,5	6,3	0,1	0,7	1,3
	R120	$M_{Rk,s,fi}$	[Nm]	0,5	1,0	1,8	4,7	0,1	0,5	1,0

1) Teilsicherheitsbeiwert für den Brandfall ist 1,0 für alle Stahlsorten und Lastrichtungen.

#### Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk

#### Leistungen

Charakteristische Stahltragfähigkeit unter Zuglast und Querlast unter  
Braudeinwirkung

#### Anhang C 2



## Steintyp: Porenbeton – AAC

**Tabelle C4: Beschreibung des Steins**

Steintyp	Porenbeton AAC	
Dichte	$\rho$ [kg/dm <sup>3</sup> ]	0,35 – 0,6
Normierte mittlere Druckfestigkeit	$f_b$ [N/mm <sup>2</sup> ]	$\geq 2$ , $\geq 4$ oder $\geq 6$
Norm	EN 771-4:2011+A1:2015	
Hersteller (Land)	z.B. Porit (DE)	
Steinabmessungen [mm]	$\geq 499 \times 240 \times 249$	
Bohrverfahren	Drehbohren	



**Tabelle C5: Installationsparameter**

Ankergröße	[ - ]	M8	M10	M12	M16	IG-M6	IG-M8	IG-M10
Installationsdrehmoment	$T_{inst}$ [Nm]	$\leq 5$	$\leq 5$	$\leq 10$	$\leq 10$	$\leq 5$	$\leq 5$	$\leq 10$
Randabstand	$c_{cr}$ [mm]	150 (für Querlasten senkrecht zum freien Rand: $c_{cr} = 210$ )						
Minimaler Randabstand	$c_{min}$ [mm]	50						
Achsabstand	$s_{cr, II}$ [mm]	300						
	$s_{cr, \perp}$ [mm]	250						
Minimaler Achsabstand	$s_{min, II}; s_{min, \perp}$ [mm]	50						

**Tabelle C6: Reduktionsfaktoren für Einzelanker unter Randeinfluss**

Zuglast			Querlast					
			Senkrecht zum freien Rand			Parallel zum freien Rand		
	mit $c \geq$	$\alpha_{edge, N}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V \perp}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V II}$
	50	0,85		50	0,12		50	0,70
	150	1,00		125	0,50		125	0,85
				210	1,00		150	1,00

**Tabelle C7: Faktoren für Ankergruppen unter Zuglast**

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge			Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge		
	mit $c \geq$	$\alpha_{g II, N}$		mit $c \geq$	$\alpha_{g \perp, N}$
	50	50		50	0,75
	150	50		150	0,90
	150	300		150	2,00

**Tabelle C8: Faktoren für Ankergruppen unter Querlast**

	Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge			Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge		
Querlast senkrecht zum freien Rand		mit $c \geq$	$\alpha_{g II, V \perp}$		mit $c \geq$	$\alpha_{g \perp, V \perp}$
		50	50		50	0,25
		210	50		210	1,80
Querlast parallel zum freien Rand		mit $c \geq$	$\alpha_{g II, V II}$		mit $c \geq$	$\alpha_{g \perp, V II}$
		50	50		50	0,80
		150	50		150	1,10
		150	300		150	2,00

## Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk

### Leistungen Porenbeton - AAC

Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktions- und Gruppenfaktoren

### Anhang C 4

**Steintyp: Porenbeton – AAC**

**Tabelle C9: Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zug- und Querlast**

Ankergröße	Siebhülse	Effektive Verankerungstiefe	Charakteristischer Widerstand bei $c \geq c_{cr}$ und $s \geq s_{cr}$												
			Nutzungsbedingungen												
			d/d				w/d w/w								
			40°C/24°C		80°C/50°C		120°C/72°C		40°C/24°C						
			$h_{ef}$	$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{1)}$				$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{1)}$							
		[mm]		[kN]											
<b>Normierte mittlere Druckfestigkeit <math>f_b \geq 2 \text{ N/mm}^2</math>; Rohdichte <math>\rho \geq 0,35 \text{ kg/dm}^3</math></b>															
M8	-	80	1,2	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,5					
M10 / IG-M6	-	90	1,2	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	2,5					
M12 / M16 / IG-M8 / IG-M10	-	100	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,5					
M8	SH 12	80	1,2	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,5					
M8 / M10 / IG-M6	SH 16	$\geq 85$	1,2	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	2,5					
M12 / M16 / IG-M8 / IG-M10	SH 20	$\geq 85$	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,5					
1) $N_{Rk,b,c} = N_{Rk,p,c}$ sowie $V_{Rk,c,II} = V_{Rk,c,I}$ gemäß Anhang C 3															
<b>Normierte mittlere Druckfestigkeit <math>f_b \geq 4 \text{ N/mm}^2</math>; Rohdichte <math>\rho \geq 0,50 \text{ kg/dm}^3</math></b>															
M8	-	80	3,0	2,5	2,0	2,5	2,0	2,0	2,0	4,5					
M10 / IG-M6	-	90	3,0	2,5	2,0	2,5	2,0	2,0	2,0	7,5					
M12 / M16 / IG-M8 / IG-M10	-	100	5,0	4,5	4,0	4,5	4,0	4,0	4,0	7,5					
M8	SH 12	80	3,0	2,5	2,0	2,5	2,0	2,0	2,0	4,5					
M8 / M10 / IG-M6	SH 16	$\geq 85$	3,0	2,5	2,0	2,5	2,0	2,0	2,0	7,5					
M12 / M16 / IG-M8 / IG-M10	SH 20	$\geq 85$	5,0	4,5	4,0	4,5	4,0	4,0	4,0	7,5					
1) $N_{Rk,b,c} = N_{Rk,p,c}$ sowie $V_{Rk,c,II} = V_{Rk,c,I}$ gemäß Anhang C 3															
<b>Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk</b>								<b>Anhang C 5</b>							
<b>Leistungen Porenbeton - AAC</b> Charakteristische Tragfähigkeiten und Verschiebungen								<b>Anhang C 5</b>							

**Steintyp: Porenbeton – AAC**

Ankergröße	Siebhüse	Effektive Verankerungstiefe	Charakteristischer Widerstand bei $c \geq c_{cr}$ und $s \geq s_{cr}$													
			Nutzungsbedingungen													
			d/d				w/d w/w			d/d w/d w/w						
			40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	Alle Temperaturbereiche							
$h_{ef}$		$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{1)}$				$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{1)}$			$V_{Rk,b}^{1)}$							
[mm]		[kN]														
<b>Normierte mittlere Druckfestigkeit <math>f_b \geq 6 \text{ N/mm}^2</math>; Rohdichte <math>\rho \geq 0,60 \text{ kg/dm}^3</math></b>																
M8	-	80	4,0	3,5	3,0	3,5	3,0	3,0	3,0	6,0						
M10 / IG-M6	-	90	4,0	3,5	3,0	3,5	3,0	3,0	3,0	10,0						
M12 / M16 / IG-M8 / IG-M10	-	100	7,0	6,0	5,5	6,5	5,5	5,5	5,5	10,0						
M8	SH 12	80	4,0	3,5	3,0	3,5	3,0	3,0	3,0	6,0						
M8 / M10/ IG-M6	SH 16	$\geq 85$	4,0	3,5	3,0	3,5	3,0	3,0	3,0	10,0						
M12 / M16 / IG-M8 / IG-M10	SH 20	$\geq 85$	7,0	6,0	5,5	6,5	5,5	5,5	5,5	10,0						

<sup>1)</sup>  $N_{Rk,b,c} = N_{Rk,p,c}$  sowie  $V_{Rk,c} = V_{Rk,c} \perp$  gemäß Anhang C 3

**Tabelle C10: Verschiebungen**

Ankergröße	$h_{ef}$	$\delta_N / N$	$\delta_{N0}$	$\delta_{N\infty}$	$\delta_V / V$	$\delta_{V0}$	$\delta_{V\infty}$
	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]
M8 – M12 / IG-M6 – M10	alle	0,1	$0,1 * N_{Rk} / 2,8$	$2 * \delta_{N0}$	0,3	$0,3 * V_{Rk} / 2,8$	$1,5 * \delta_{V0}$
	alle				0,1	$0,1 * V_{Rk} / 2,8$	$1,5 * \delta_{V0}$

**Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk**

**Leistungen Porenbeton – AAC**


Charakteristische Tragfähigkeiten und Verschiebungen

**Anhang C 6**

## Steintyp: Kalksandvollstein KS-NF

**Tabelle C11: Beschreibung des Steins**

Steintyp	Kalksandvollstein KS-NF	
Dichte	$\rho$ [kg/dm <sup>3</sup> ]	$\geq 2,0$
Normierte mittlere Druckfestigkeit	$f_b$ [N/mm <sup>2</sup> ]	$\geq 28$
Umrechnungsfaktor für geringere Druckfestigkeiten		$(f_b / 28)^{0,5} \leq 1,0$
Norm		EN 771-2:2011+A1:2015
Hersteller (Land)		z.B. Wemding (DE)
Steinabmessungen [mm]		$\geq 240 \times 115 \times 71$
Bohrverfahren		Hammerbohren



**Tabelle C12: Installationsparameter**

Ankergröße	[ - ]	M8	M10	M12	M16	IG-M6	IG-M8	IG-M10
Installationsdrehmoment	$T_{inst}$	[Nm]	$\leq 10$	$\leq 10$	$\leq 15$	$\leq 15$	$\leq 10$	$\leq 10$
Randabstand (unter Brandbeanspruchung)	$c_{cr}; (c_{cr,fi})$	[mm]			150 (2 $h_{ef}$ ) (für Querlasten senkrecht zum freien Rand: $c_{cr} = 240$ )			
Minimaler Randabstand	$c_{min}$	[mm]			60			
Achsabstand (unter Brandbeanspruchung)	$s_{cr, II}; (s_{cr,fi, II})$	[mm]			240 (4 $h_{ef}$ )			
	$s_{cr, \perp}; (s_{cr,fi, \perp})$	[mm]			150 (4 $h_{ef}$ )			
Minimaler Achsabstand	$s_{min, II}; s_{min, \perp}$	[mm]			75			

**Tabelle C13: Reduktionsfaktoren für Einzelanker unter Randeinfluss**

Zuglast			Querlast senkrecht zum freien Rand			Querlast parallel zum freien Rand		
	mit $c \geq$	$\alpha_{edge, N}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V \perp}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V II}$
	60 <sup>1)</sup>	0,50		60	0,30		60	0,60
	100 <sup>1)</sup>	0,50		100	0,50		100	1,00
	150 <sup>1)</sup>	1,00		240	1,00		150	1,00
	180	1,00						

1) Alle Anwendungen, außer bei  $hef = 200\text{mm}$  und ohne Siebhülse

**Tabelle C14: Faktoren für Ankergruppen unter Zuglast**

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge			Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge			
	mit $c \geq$	$\alpha_{g II, N}$		mit $c \geq$	$\alpha_{g \perp, N}$	
	60 <sup>1)</sup>	75	0,70	60 <sup>1)</sup>	75	1,15
	150 <sup>1)</sup>	75	1,40	150 <sup>1)</sup>	75	2,00
	150 <sup>1)</sup>	240	2,00	150 <sup>1)</sup>	150	2,00
	180 <sup>2)</sup>	75	1,00	180 <sup>2)</sup>	75	1,15
	180 <sup>2)</sup>	240	1,70	180 <sup>2)</sup>	150	2,00
	240 <sup>2)</sup>	240	2,00			

1) Alle Anwendungen, außer bei  $hef = 200\text{mm}$  und ohne Siebhülse

2) Nur für Anwendungen mit  $hef = 200\text{mm}$  und ohne Siebhülse

**Tabelle C15: Faktoren für Ankergruppen unter Querlast**

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge			Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge		
Querlast senkrecht zum freien Rand		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g II, V \perp}$	
		60	75	0,75	60
		150	75	2,00	75
		150	240	2,00	150
Querlast parallel zum freien Rand		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g II, V II}$	
		60	75	2,00	75
		150	75	2,00	150
		150	240	2,00	150

## Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk

### Leistungen Kalksandvollstein KS-NF

Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktions- und Gruppenfaktoren

### Anhang C 7

## Steintyp: Kalksandvollstein KS-NF

**Tabelle C16: Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zug- und Querlast**

Ankergröße	Siebhülse	Effektive Verankerungstiefe	Charakteristischer Widerstand bei $c \geq c_{cr}$ und $s \geq s_{cr}$								
			Nutzungsbedingungen						d/d w/w		
			d/d			w/d w/w					
			40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	Alle Temperaturbereiche		
			$h_{ef}$	$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}$ <sup>2)</sup>			$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}$ <sup>2)</sup>				
			[mm]	[kN]							
<b>Normierte mittlere Druckfestigkeit <math>f_b = 28 \text{ N/mm}^2</math><sup>1)</sup></b>											
M8	-	80	7,0	6,5	5,0	6,0	5,5	4,0	7,0		
M10 / IG-M6	-	$\geq 90$		7,0	6,5	5,0	6,0	5,5			
M12 / IG-M8	-	$\geq 100$		7,0	6,5	5,0	7,0	6,5			
M16 / IG-M10	-	$\geq 100$		7,0	6,5	5,0	7,0	6,5			
M10 / M12 / M16 / IG-M6 / IG-M8 / IG-M10	-	200	9,0	8,5	6,5	5,5	5,0	4,0			
M8	SH 12	80	7,0	6,5	5,0	6,0	5,5	4,0			
M8 / M10 / IG-M6	SH 16	$\geq 85$	7,0	6,5	5,0	7,0	6,5	5,0			
M12 / M16 / IG-M8 / IG-M10	SH 20	$\geq 85$	7,0	6,5	5,0	7,0	6,5	5,0			

1) Für geringere Druckfestigkeiten müssen die Widerstände mit dem Umrechnungsfaktor nach Tabelle C11 multipliziert werden.  
Für Steine mit höheren Festigkeiten sind die angegebenen Werte ohne Umrechnung gültig.

2)  $N_{Rk,b,c} = N_{Rk,p,c}$  sowie  $V_{Rk,c} II = V_{Rk,c} I$  gemäß Anhang C 3

**Tabelle C17: Verschiebungen**

Ankergröße	hef	$\delta_N / N$	$\delta_{N0}$	$\delta_{N\infty}$	$\delta_V / V$	$\delta_{V0}$	$\delta_{V\infty}$
	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]
M8 – M12 / IG-M6 – M10	alle	0,1	$0,1 * N_{Rk} / 3,5$	$2 * \delta_{N0}$	0,3	$0,3 * V_{Rk} / 3,5$	$1,5 * \delta_{V0}$
	alle				0,1	$0,1 * V_{Rk} / 3,5$	$1,5 * \delta_{V0}$

**Tabelle C18: Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zug- und Querlast unter Brandedeinwirkung**

Ankergröße	Siebhülse	Effektive Verankerungstiefe	Charakteristischer Widerstand			
			$N_{Rk,b,fi} = N_{Rk,p,fi} = V_{Rk,b,fi}$			
			hef	R30	R60	R90
		[mm]		[kN]		
M8	-	80		0,48	0,41	0,34
M10 / IG-M6	-	$\geq 90$				
M12 / IG-M8	-	$\geq 100$				
M16 / IG-M10	-	$\geq 100$				
M8	SH 12	80		0,47	0,26	-1)
M8 / M10 / IG-M6	SH 16	$\geq 85$				
M12 / M16 / IG-M8 / IG-M10	SH 20	$\geq 85$				

1) Keine Leistung bewertet


## Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk

**Leistungen Kalksandvollstein KS-NF**  
Charakteristische Tragfähigkeiten und Verschiebungen

**Anhang C 8**

## Steintyp: Kalksandlochstein KSL-3DF

Tabelle C19: Beschreibung des Steins

Steintyp	Kalksandlochstein KSL-3DF	
Dichte	$\rho$ [kg/dm <sup>3</sup> ]	$\geq 1,4$
Normierte mittlere Druckfestigkeit	f <sub>b</sub> [N/mm <sup>2</sup> ]	$\geq 14$
Umrechnungsfaktor für geringere Druckfestigkeiten	(f <sub>b</sub> / 14) <sup>0,75</sup> ≤ 1,0	
Norm	EN 771-2:2011+A1:2015	
Hersteller (Land)	z.B. KS-Wemding (DE)	
Steinabmessungen [mm]	≥ 240 x 175 x 113	
Bohrverfahren	Drehbohren	

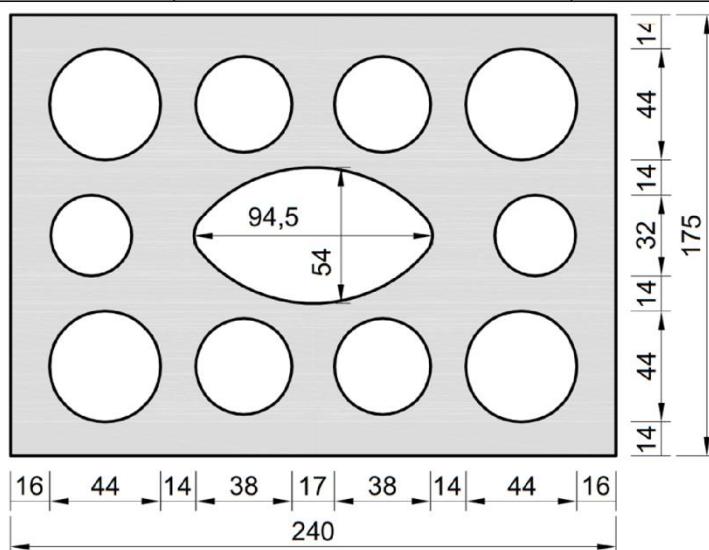





Tabelle C20: Installationsparameter

Ankergröße	[ - ]	M8	M10	M12	M16	IG-M6	IG-M8	IG-M10
Installationsdrehmoment	T <sub>inst</sub> [Nm]	≤ 5	≤ 5	≤ 8	≤ 8	≤ 5	≤ 8	≤ 8
Randabstand	c <sub>cr</sub> [mm]	120 (für Querlasten senkrecht zum freien Rand: c <sub>cr</sub> = 240)						
Minimaler Randabstand	c <sub>min</sub> [mm]	60						
Achsabstand	s <sub>cr, II</sub> [mm]	240						
	s <sub>cr, ⊥</sub> [mm]	120						
Minimaler Achsabstand	s <sub>min, II;</sub> s <sub>min, ⊥</sub> [mm]	120						

Tabelle C21: Reduktionsfaktoren für Einzelanker unter Randeinfluss

Zuglast			Querlast					
			Senkrecht zum freien Rand			Parallel zum freien Rand		
	mit c ≥	$\alpha_{edge, N}$		mit c ≥	$\alpha_{edge, V \perp}$		mit c ≥	$\alpha_{edge, V \parallel}$
	60	1,00		60	0,30		60	1,00
	120	1,00		240	1,00		120	1,00

## Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk

### Leistungen Kalksandlochstein KSL-3DF

Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktionsfaktoren

### Anhang C 9

## Steintyp: Kalksandlochstein KSL-3DF

Tabelle C22: Faktoren für Ankergruppen unter Zuglast



Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge				Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge			
	mit c ≥	mit s ≥	$\alpha_{g II, N}$		mit c ≥	mit s ≥	$\alpha_{g \perp, N}$
	60	120	1,50		60	120	1,00
	120	120	2,00		120	120	2,00
	120	240	2,00				

Tabelle C23: Faktoren für Ankergruppen unter Querlast





		Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge			Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge				
Querlast senkrecht zum freien Rand		mit c ≥	mit s ≥	$\alpha_{g II, V \perp}$		mit c ≥	mit s ≥	$\alpha_{g \perp, V \perp}$	
		60	120	0,30		60	120	0,30	
		120	120	1,00		240	120	2,00	
		mit c ≥	mit s ≥	$\alpha_{g II, V II}$		mit c ≥	mit s ≥	$\alpha_{g \perp, V II}$	
Querlast parallel zum freien Rand		60	120	1,00		60	120	1,00	
		120	120	1,60		120	120	2,00	
		120	240	2,00					

Tabelle C24: Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zug- und Querlast

Ankergröße	Siebhülse	Effektive Verankerungstiefe	Charakteristischer Widerstand bei $c \geq c_{cr}$ und $s \geq s_{cr}$					
			Nutzungsbedingungen					
			d/d			w/d w/w		
			40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C
			$h_{ef}$	$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{2)}$			$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{2)}$	$V_{Rk,b}^{2)}$
			[mm]				[kN]	
Normierte mittlere Druckfestigkeit $f_b \geq 14 \text{ N/mm}^2$								

M8 / M10/  
IG-M6      SH 16       $\geq 85$       2,5      2,5      1,5      2,5      2,5      1,5      6,0

130      2,5      2,5      2,0      2,5      2,5      2,0      6,0

M12 / M16 /  
IG-M8 / IG-M10      SH 20       $\geq 85$       6,5      6,0      4,5      6,5      6,0      4,5      6,0

1) Für geringere Druckfestigkeiten müssen die Widerstände mit dem Umrechnungsfaktor nach Tabelle C19 multipliziert werden.  
Für Steine mit höheren Festigkeiten sind die angegebenen Werte ohne Umrechnung gültig.

2)  $N_{Rk,b,c} = N_{Rk,p,c}$  sowie  $V_{Rk,c \parallel} = V_{Rk,c \perp}$  gemäß Anhang C 3

Tabelle C25: Verschiebungen

Ankergröße	hef	$\delta N / N$	$\delta N_0$		$\delta N_\infty$	$\delta v / V$	$\delta v_0$	$\delta v_\infty$
	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]	[mm/kN]	[mm/kN]	[mm]	[mm]
M8 – M12 / IG-M6 – M10	alle	0,13	$0,13 * N_{Rk} / 3,5$	$2 * \delta N_0$	0,55	$0,55 * V_{Rk} / 3,5$	$1,5 * \delta v_0$	

## Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk

Leistungen Kalksandlochstein KSL-3DF  
Gruppenfaktoren, charakteristische Tragfähigkeiten und Verschiebungen

Anhang C 10

## Steintyp: Kalksandlochstein KSL-8DF

Tabelle C26: Beschreibung des Steins

Steintyp	Kalksandlochstein KSL-8DF			
Dichte	$\rho$ [kg/dm <sup>3</sup> ]			
Normierte mittlere Druckfestigkeit	$f_b$ [N/mm <sup>2</sup> ]			
Umrechnungsfaktor für geringere Druckfestigkeiten	$(f_b / 12)^{0,75} \leq 1,0$			
Norm	EN 771-2:2011+A1:2015			
Hersteller (Land)	z.B. KS-Wemding (DE)			
Steinabmessungen [mm]	$\geq 248 \times 240 \times 238$			
Bohrverfahren	Drehbohren			

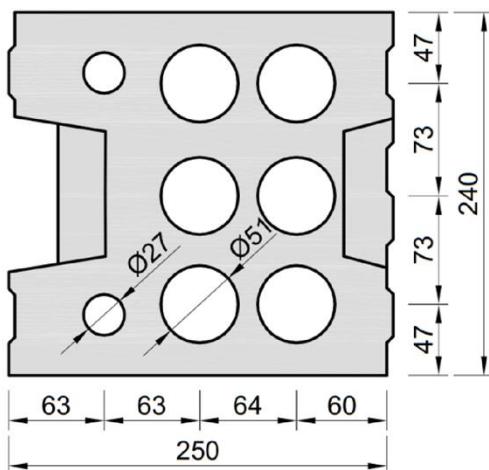





Tabelle C27: Installationsparameter

Ankergröße	[ - ]	M8	M10	M12	M16	IG-M6	IG-M8	IG-M10
Installationsdrehmoment	$T_{inst}$ [Nm]	$\leq 5$	$\leq 5$	$\leq 8$	$\leq 8$	$\leq 5$	$\leq 8$	$\leq 8$
Randabstand	$c_{cr}$ [mm]	120 (für Querlasten senkrecht zum freien Rand: $c_{cr} = 250$ )						
Minimaler Randabstand	$c_{min}$ [mm]	50						
Achsabstand	$s_{cr, II}$ [mm]	250						
	$s_{cr, \perp}$ [mm]	120						
Minimaler Achsabstand	$s_{min, II}; s_{min, \perp}$ [mm]	50						

Tabelle C28: Reduktionsfaktoren für Einzelanker unter Randeinfluss

Zuglast			Querlast					
			Senkrecht zum freien Rand			Parallel zum freien Rand		
	mit $c \geq$	$\alpha_{edge, N}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V \perp}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V \parallel}$
	50	1,00		50	0,30		50	1,00
	120	1,00		250	1,00		120	1,00

## Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk

### Leistungen Kalksandlochstein KSL-8DF

Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktionsfaktoren

### Anhang C 11

## Steintyp: Kalksandlochstein KSL-8DF

**Tabelle C29: Faktoren für Ankergruppen unter Zuglast**

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge				Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge			
	mit c ≥	mit s ≥	αg II, N		mit c ≥	mit s ≥	αg ⊥, N
	50	50	1,00		50	50	1,00
	120	250	2,00		120	120	2,00

**Tabelle C30: Faktoren für Ankergruppen unter Querlast**

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge			Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge		
Querlast senkrecht zum freien Rand		mit c ≥	mit s ≥	αg II,V ⊥	
		50	50	0,45	
		250	50	1,15	
Querlast parallel zum freien Rand		mit c ≥	mit s ≥	αg II,V II	
		50	50	1,30	
		120	250	2,00	

**Tabelle C31: Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zug- und Querlast**

Ankergröße	Siebhülse	Effektive Verankerungs- tiefe	Charakteristischer Widerstand bei $c \geq c_{cr}$ und $s \geq s_{cr}$					
			Nutzungsbedingungen					
			d/d			w/d w/w		
			40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C
			$h_{ef}$	$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{2)}$			$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{2)}$	
			[mm]	[kN]			$V_{Rk,b}^{2)}$	

Normierte mittlere Druckfestigkeit  $f_b \geq 12 \text{ N/mm}^2$ )

M8 / M10/ IG-M6	SH 16	130	5,0	4,5	3,5	5,0	4,5	3,5	3,5
M12 / M16 / IG-M8 / IG-M10	SH 20	≥ 130	5,0	4,5	3,5	5,0	4,5	3,5	6,0

1) Für geringere Druckfestigkeiten müssen die Widerstände mit dem Umrechnungsfaktor nach Tabelle C26 multipliziert werden.  
Für Steine mit höheren Festigkeiten sind die angegebenen Werte ohne Umrechnung gültig.

2)  $N_{Rk,b,c} = N_{Rk,p,c}$  sowie  $V_{Rk,c} = V_{Rk,p}$  gemäß Anhang C 3

**Tabelle C32: Verschiebungen**

Ankergröße	hef	δN / N	δN0	δN∞	δV / V	δV0	δV∞
	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]
M8 – M12 / IG-M6 – M10	alle	0,13	0,13*N <sub>Rk</sub> / 3,5	2*δN0	0,55	0,55*V <sub>Rk</sub> / 3,5	1,5*δV0
	alle				0,31	0,31*V <sub>Rk</sub> / 3,5	1,5*δV0

## Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk


**Leistungen Kalksandlochstein KSL-8DF**  
Gruppenfaktoren, charakteristische Tragfähigkeiten und Verschiebungen

Anhang C 12

## Steintyp: Kalksandlochstein KSL-12DF

**Tabelle C33: Beschreibung des Steins**

Steintyp	Kalksandlochstein KSL-12DF	
Dichte	$\rho$ [kg/dm <sup>3</sup> ]	$\geq 1,4$
Normierte mittlere Druckfestigkeit	$f_b$ [N/mm <sup>2</sup> ]	$\geq 12$
Umrechnungsfaktor für geringere Druckfestigkeiten		$(f_b / 12)^{0.75} \leq 1,0$
Norm		EN 771-2:2011+A1:2015
Hersteller (Land)		z.B. KS-Wemding (DE)
Steinabmessungen [mm]		$\geq 498 \times 175 \times 238$
Bohrverfahren		Drehbohren

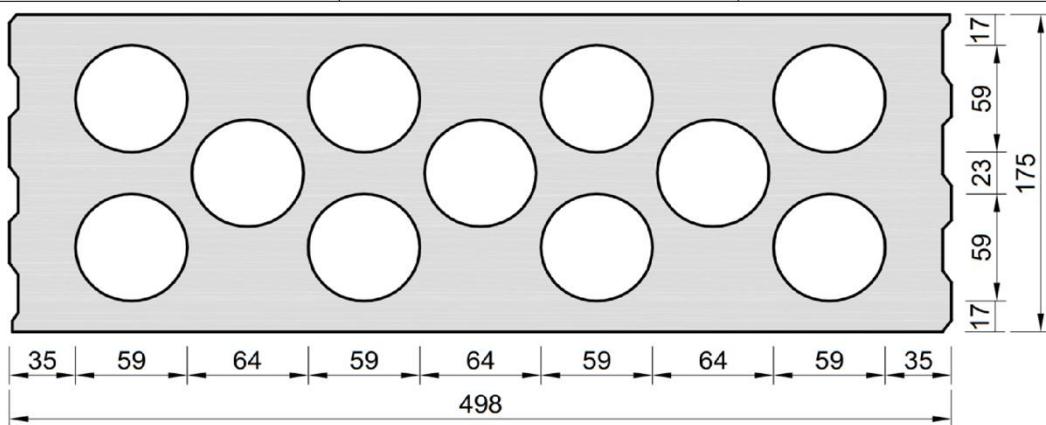

**Tabelle C34: Installationsparameter**

Ankergröße		[-]	M8	M10	M12	M16	IG-M6	IG-M8	IG-M10
Installationsdrehmoment	$T_{inst}$	[Nm]	$\leq 4$	$\leq 4$	$\leq 5$	$\leq 5$	$\leq 4$	$\leq 5$	$\leq 5$
Randabstand (unter Brandbeanspruchung)	$c_{cr}; (c_{cr,fi})$	[mm]			120 ( $2 h_{ef}$ )				
Minimaler Randabstand	$c_{min}$	[mm]				50			
Achsabstand (unter Brandbeanspruchung)	$s_{cr, II}; (s_{cr,fi, II})$	[mm]				500 ( $4 h_{ef}$ )			
Minimaler Achsabstand	$s_{min, II}; s_{min, \perp}$	[mm]				120 ( $4 h_{ef}$ )			

**Tabelle C35: Reduktionsfaktoren für Einzelanker unter Randeinfluss**

Zuglast			Querlast					
			Senkrecht zum freien Rand			Parallel zum freien Rand		
	mit $c \geq$	$\alpha_{edge, N}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V \perp}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V \parallel}$
	50	1,00		50	0,45		50	1,00
	120	1,00		500	1,00		120	1,00

**Tabelle C36: Faktoren für Ankergruppen unter Zuglast**

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge			Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge		
	mit $c \geq$	$\alpha_g \parallel, N$		mit $c \geq$	$\alpha_g \perp, N$
	50	50		50	50
	120	500		120	240

## Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk

### Leistungen Kalksandlochstein KSL-12DF

Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktionsfaktoren

### Anhang C 13

## Steintyp: Kalksandlochstein KSL-12DF

Tabelle C37: Faktoren für Ankergruppen unter Querlast



	Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge			Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge			
Querlast senkrecht zum freien Rand		mit c ≥	mit s ≥	$\alpha_{g II,V \perp}$	mit c ≥	mit s ≥	$\alpha_{g \perp,V \perp}$
		50	50	0,55	50	50	0,50
		500	50	1,00	500	50	1,00
		500	500	2,00	500	250	2,00
Querlast parallel zum freien Rand		mit c ≥	mit s ≥	$\alpha_{g II,V II}$	mit c ≥	mit s ≥	$\alpha_{g \perp,V II}$
		50	50	2,00	50	50	1,30
		120	500	2,00	120	250	2,00

Tabelle C38: Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zug- und Querlast

Ankergröße	Siebhülse	Effektive Verankerungs- tiefe	Charakteristischer Widerstand bei $c \geq c_{cr}$ und $s \geq s_{cr}$					
			Nutzungsbedingungen					
			d/d			w/d w/w	Alle Temperatur- bereiche	d/d w/d w/w
			40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C
			$h_{ef}$	$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{2)}$			$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{2)}$	$V_{Rk,b}^{2)}$
			[mm]	[kN]			[kN]	
Normierte mittlere Druckfestigkeit $f_b \geq 12 \text{ N/mm}^2$ <sup>1)</sup>								
M8 / M10/ IG-M6	SH 16	130	3,5	3,5	2,5	3,5	3,5	2,5
M12 / M16 / IG-M8 / IG-M10	SH 20	≥ 130	3,5	3,5	2,5	3,5	3,5	2,5
								7,0

1) Für geringere Druckfestigkeiten müssen die Widerstände mit dem Umrechnungsfaktor nach Tabelle C33 multipliziert werden.  
Für Steine mit höheren Festigkeiten sind die angegebenen Werte ohne Umrechnung gültig.

2)  $N_{Rk,b,c} = N_{Rk,p,c}$  sowie  $V_{Rk,c \parallel} = V_{Rk,c \perp}$  gemäß Anhang C 3

Tabelle C39: Verschiebungen

Ankergröße	hef	$\delta N / N$	$\delta N_0$	$\delta N_\infty$	$\delta v / V$	$\delta v_0$	$\delta v_\infty$
	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]
M8 – M12 / IG-M6 – M10	alle	0,13	$0,13 * N_{Rk} / 3,5$	$2 * \delta N_0$	0,55	$0,55 * V_{Rk} / 3,5$	$1,5 * \delta v_0$
					0,31	$0,31 * V_{Rk} / 3,5$	$1,5 * \delta v_0$

Tabelle C40: Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zug- und Querlast unter  
Brandeinwirkung

Ankergröße	Siebhülse	Effektive Verankerungstiefe	Charakteristischer Widerstand			
			$N_{Rk,b,fi} = N_{Rk,p,fi} = V_{Rk,b,fi}$			
			hef	R30	R60	R90
			[mm]		[kN]	
M8 / M10 /IG-M6	SH 16	130				
M12 / IG-M8	SH 20	≥ 130				
M16 / IG-M10	SH 20	≥ 130				

1) keine Leistung bewertet

## Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk

### Leistungen Kalksandlochstein KSL-12DF


Gruppenfaktoren, charakteristische Tragfähigkeiten und Verschiebungen

### Anhang C 14

## Steintyp: Mauerziegel 1DF

**Tabelle C41: Beschreibung des Steins**

Steintyp	Mauerziegel Mz-1DF	
Dichte	$\rho$ [kg/dm <sup>3</sup> ]	$\geq 2,0$
Normierte mittlere Druckfestigkeit	$f_b$ [N/mm <sup>2</sup> ]	$\geq 20$
Umrechnungsfaktor für geringere Druckfestigkeiten		$(f_b / 20)^{0,5} \leq 1,0$
Norm		EN 771-1:2011+A1:2015
Hersteller (Land)		z.B. Wienerberger (DE)
Steinabmessungen [mm]		$\geq 240 \times 115 \times 55$
Bohrverfahren		Hammerbohren



**Tabelle C42: Installationsparameter**

Ankergröße	[ - ]	M8	M10	M12	M16	IG-M6	IG-M8	IG-M10
Installationsdrehmoment	$T_{inst}$ [Nm]	$\leq 10$	$\leq 10$	$\leq 10$	$\leq 10$	$\leq 10$	$\leq 10$	$\leq 10$
Randabstand	$c_{cr}$ [mm]	150 (für Querlasten senkrecht zum freien Rand: $c_{cr} = 240$ )						
Minimaler Randabstand	$c_{min}$ [mm]	60						
Achsabstand	$s_{cr, II}$ [mm]	240						
	$s_{cr, \perp}$ [mm]	130						
Minimaler Achsabstand	$s_{min, II}; s_{min, \perp}$ [mm]	65						

**Tabelle C43: Reduktionsfaktoren für Einzelanker unter Randeinfluss**

Zuglast			Querlast					
			Senkrecht zum freien Rand			Parallel zum freien Rand		
	mit $c \geq$	$\alpha_{edge, N}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V \perp}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V \parallel}$
	60	0,75		60	0,10		60	0,30
	150	1,00		100	0,50		100	0,65

**Tabelle C44: Faktoren für Ankergruppen unter Zuglast**

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge			Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge				
	mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g II, N}$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \perp, N}$
	60	65	0,85		60	65	1,00
	150	65	1,15		150	65	1,20
	150	240	2,00		150	130	2,00

**Tabelle C45: Faktoren für Ankergruppen unter Querlast**

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge			Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge		
	mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g II, V \perp}$		mit $c \geq$
	60	65	0,40		60
	240	65	2,00		65
	240	240	2,00		130
	mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g II, V II}$		mit $c \geq$
	60	65	1,75		65
	150	65	2,00		65
	150	240	2,00		130

## Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk

### Leistungen Mauerziegel 1DF

Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktions- und Gruppenfaktoren

### Anhang C 15

## Steintyp: Mauerziegel 1DF

**Tabelle C46: Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zug- und Querlast**

Ankergröße	Siebhülse	Effektive Verankerungstiefe	Charakteristischer Widerstand bei $c \geq c_{cr}$ und $s \geq s_{cr}$						
			Nutzungsbedingungen						
			d/d			w/d w/w			d/d w/d w/w
			40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	Alle Temperaturbereiche
			$h_{ef}$	$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}$ <sup>2)</sup>			$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}$ <sup>2)</sup>	$V_{Rk,c}$ <sup>2)</sup>	
			[mm]				[kN]		
<b>Normierte mittlere Druckfestigkeit <math>f_b \geq 20 \text{ N/mm}^2</math><sup>1)</sup></b>									
M8	-	80	7,0	6,0	6,0	7,0	6,0	6,0	8,0
M10 / IG-M6	-	$\geq 90$		6,0	6,0	7,0	6,0	6,0	8,0
M12 / IG-M8	-	$\geq 100$							
M16 / IG-M10	-	$\geq 100$	8,0	6,5	6,5	8,0	6,5	6,5	12,0
M8	SH 12	80	$\geq 85$	7,0	6,0	6,0	7,0	6,0	8,0
M8 / M10 / IG-M6	SH 16								
M12 / IG-M8	SH 20								
M16 / IG-M10	SH 20	$\geq 85$	8,0	6,5	6,5	8,0	6,5	6,5	12,0

1) Für geringere Druckfestigkeiten müssen die Widerstände mit dem Umrechnungsfaktor nach Tabelle C41 multipliziert werden.  
Für Steine mit höheren Festigkeiten sind die angegebenen Werte ohne Umrechnung gültig.

2)  $N_{Rk,b,c} = N_{Rk,p,c}$  sowie  $V_{Rk,c,II} = V_{Rk,c,I}$  gemäß Anhang C 3

**Tabelle C47: Verschiebungen**

Ankergröße	$h_{ef}$	$\delta N / N$	$\delta N_0$	$\delta N_\infty$	$\delta V / V$	$\delta V_0$	$\delta V_\infty$
	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]
M8 – M12/ IG-M6 – M10	alle	0,1	$0,1 * N_{Rk} / 3,5$	$2 * \delta N_0$	0,3	$0,3 * V_{Rk} / 3,5$	$1,5 * \delta V_0$
M16	alle				0,1	$0,1 * V_{Rk} / 3,5$	$1,5 * \delta V_0$

**Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk**

**Leistungen Mauerziegel 1DF**


Charakteristische Tragfähigkeiten und Verschiebungen

**Anhang C 16**

## Steintyp: Mauerziegel 2DF

**Tabelle C48: Beschreibung des Steins**




Steintyp	Mauerziegel 2DF	
Dichte	$\rho$ [kg/dm <sup>3</sup> ]	$\geq 2,0$
Normierte mittlere Druckfestigkeit	$f_b$ [N/mm <sup>2</sup> ]	$\geq 28$
Umrechnungsfaktor für geringere Druckfestigkeiten		$(f_b / 28)^{0,5} \leq 1,0$
Norm		EN 771-1:2011+A1:2015
Hersteller (Land)		z.B. Wienerberger (DE)
Steinabmessungen [mm]		$\geq 240 \times 115 \times 113$
Bohrverfahren		Hammerbohren



**Tabelle C49: Installationsparameter**


Ankergröße		[-]	M8	M10	M12	M16	IG-M6	IG-M8	IG-M10
Installationsdrehmoment	$T_{inst}$	[Nm]	$\leq 10$	$\leq 10$	$\leq 10$	$\leq 10$	$\leq 10$	$\leq 10$	$\leq 10$
Randabstand (unter Brandbeanspruchung)	$c_{cr}; (c_{cr,fi})$	[mm]				150 (2 hef) (für Querlasten senkrecht zum freien Rand: $c_{cr} = 240$ )			
Minimaler Randabstand	$c_{min}$	[mm]				50			
Achsabstand (unter Brandbeanspruchung)	$s_{cr, II}; (s_{cr,fi, II})$	[mm]				240 (4 hef)			
	$s_{cr, \perp}; (s_{cr,fi, \perp})$	[mm]				240 (4 hef)			
Minimaler Achsabstand	$s_{min, II}; s_{min, \perp}$	[mm]				50			

**Tabelle C50: Reduktionsfaktoren für Einzelanker unter Randeinfluss**

Zuglast		Querlast senkrecht zum freien Rand			Querlast parallel zum freien Rand					
		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, N}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V \perp}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V II}$	
	50 <sup>1)</sup>	1,00			50	0,20			50	1,00
	150 <sup>1)</sup>	1,00			125	0,50				
	180	1,00			240	1,00				

1) Alle Anwendungen, außer bei hef = 200mm und ohne Siebhülse





**Tabelle C51: Faktoren für Ankergruppen unter Zuglast**

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge			Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge			
	mit $c \geq$	mit $s \geq$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	
	50 <sup>1)</sup>	50	$\alpha_{g II, N}$	50 <sup>1)</sup>	50	$\alpha_{g \perp, N}$
	150 <sup>1)</sup>	240	2,00	150 <sup>1)</sup>	240	2,00
	180 <sup>2)</sup>	60	1,00	180 <sup>2)</sup>	60	1,00
	180 <sup>2)</sup>	240	1,55	180 <sup>2)</sup>	120	2,00
	240 <sup>2)</sup>	240	2,00			

1) Alle Anwendungen, außer bei hef = 200mm und ohne Siebhülse

2) Nur für Anwendungen mit hef = 200mm und ohne Siebhülse

**Tabelle C52: Faktoren für Ankergruppen unter Querlast**

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge			Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge				
	mit $c \geq$	mit $s \geq$		mit $c \geq$	mit $s \geq$		
Querlast senkrecht zum freien Rand		mit $c \geq$	mit $s \geq$		mit $c \geq$		
	50	50	$\alpha_{g II, V \perp}$	50	50	$\alpha_{g \perp, V \perp}$	
	240	50	1,20	240	50	0,20	
Querlast parallel zum freien Rand		240	240		240	240	0,60
	mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g II, V II}$	240	125	1,00	
	50	50	1,20	240	240	2,00	
	150	240	2,00	mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \perp, V II}$	
				50	50	1,00	
				50	125	1,00	
				150	240	2,00	

## Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk

### Leistungen Mauerziegel 2DF

Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktions- und Gruppenfaktoren

### Anhang C 17

## Steintyp: Mauerziegel 2DF

**Tabelle C53: Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zug- und Querlast**

Ankergröße	Siebhülse	Effektive Verankerungstiefe	Charakteristischer Widerstand bei $c \geq c_{cr}$ und $s \geq s_{cr}$															
			Nutzungsbedingungen															
			d/d				w/d w/w		d/d w/w (w/d)									
			40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	Alle Temperaturbereiche									
			$h_{ef}$	$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{2)}$		$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{2)}$		$V_{Rk,b}^{2)}$										
[mm]			[kN]															
<b>Normierte mittlere Druckfestigkeit <math>f_b \geq 28 \text{ N/mm}^2</math></b>																		
M8	-	80	9,0	9,0	7,5	9,0	9,0	7,5	9,5									
M10 / IG-M6	-	$\geq 90$	9,0	9,0	7,5	9,0	9,0	7,5	9,5									
M12 / IG-M8	-	$\geq 100$	9,0	9,0	7,5	9,0	9,0	7,5	12									
M16 / IG-M10	-	$\geq 100$	9,0	9,0	7,5	9,0	9,0	7,5	12 <sup>3)</sup>									
M10 / M12 / IG-M6 / IG-M8	-	200	11,5	11,5	10,0	6,0	6,0	5,0	8,0									
M16 / IG-M10	-	200	11,5	11,5	10,0	6,0	6,0	5,0	12,0									
M8	SH 12	80	9,0	9,0	7,5	9,0	9,0	7,5	9,5									
M8 / M10 / IG-M6	SH 16	$\geq 85$	9,0	9,0	7,5	9,0	9,0	7,5	9,5									
M12 / IG-M8	SH 20	$\geq 85$	9,0	9,0	7,5	9,0	9,0	7,5	12,0									
M16 / IG-M10	SH 20	$\geq 85$	9,0	9,0	7,5	9,0	9,0	7,5	12,0 <sup>3)</sup>									

1) Für geringere Druckfestigkeiten müssen die Widerstände mit dem Umrechnungsfaktor nach Tabelle C48 multipliziert werden.  
Für Steine mit höheren Festigkeiten sind die angegebenen Werte ohne Umrechnung gültig.

2)  $N_{Rk,b,c} = N_{Rk,p,c}$  sowie  $V_{Rk,c} = V_{Rk,p}$  gemäß Anhang C 3

3) Gültig für alle Steinfestigkeiten bis min. 10 N/mm<sup>2</sup>

**Tabelle C54: Verschiebungen**

Ankergröße	hef	$\delta_N / N$	$\delta_{N0}$	$\delta_{N\infty}$	$\delta_V / V$	$\delta_{V0}$	$\delta_{V\infty}$
	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]
M8 – M12 IG-M6 – M10	alle	0,1	$0,1 * N_{Rk} / 3,5$	$2 * \delta_{N0}$	0,3	$0,3 * V_{Rk} / 3,5$	$1,5 * \delta_{V0}$
M16	alle				0,1	$0,1 * V_{Rk} / 3,5$	$1,5 * \delta_{V0}$

**Tabelle C55: Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zug- und Querlast unter Brandeinwirkung**

Ankergröße	Siebhülse	Effektive Verankerungstiefe	Charakteristischer Widerstand				
			$N_{Rk,b,fi} = N_{Rk,p,fi} = V_{Rk,b,fi}$				
			hef	R30	R60	R90	R120
			[mm]			[kN]	
M8	-	80					
M10 / IG-M6	-	$\geq 90$					
M12 / IG-M8	-	$\geq 100$					
M16 / IG-M10	-	$\geq 100$					
M8	SH 12	80	0,36	0,26	0,15	0,10	
M8 / M10 / IG-M6	SH 16	$\geq 85$	0,36	0,26	0,15	0,10	
		130	0,92	0,74	0,57	0,49	
M12 / M16 / IG-M8 / IG-M10	SH 20	$\geq 85$	0,36	0,26	0,15	0,10	
		$\geq 130$	0,92	0,74	0,57	0,49	

**Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk**

**Leistungen Mauerziegel 2DF**  
Charakteristische Tragfähigkeiten und Verschiebungen

**Anhang C 18**

## Steintyp: Hochlochziegel 10 DF

Tabelle C56: Beschreibung des Steins

Steintyp	Hochlochziegel HLZ 10DF	
Dichte	$\rho$ [kg/dm <sup>3</sup> ]	$\geq 1,25$
Normierte mittlere Druckfestigkeit	$f_b$ [N/mm <sup>2</sup> ]	$\geq 20$
Umrechnungsfaktor für geringere Druckfestigkeiten		$(f_b / 20)^{0,5} \leq 1,0$
Norm		EN 771-1:2011+A1:2015
Hersteller (Land)		z.B. Wienerberger (DE)
Steinabmessungen [mm]		300 x 240 x 249
Bohrverfahren		Drehbohren

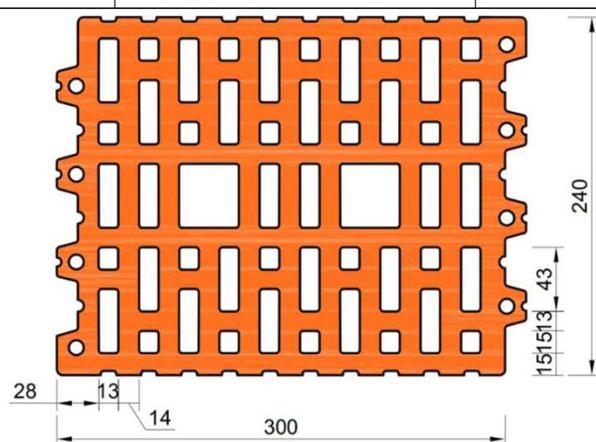


Tabelle C57: Installationsparameter

Ankergröße		[-]	M8	M10	M12	M16	IG-M6	IG-M8	IG-M10
Installationsdrehmoment	$T_{inst}$	[Nm]	$\leq 5$	$\leq 10$	$\leq 10$	$\leq 10$	$\leq 5$	$\leq 5$	$\leq 10$
Randabstand (unter Brandbeanspruchung)	$c_{cr}$ ; ( $c_{cr,fi}$ )	[mm]				120 (2 $h_{ef}$ ) (für Querlasten senkrecht zum freien Rand: $c_{cr} = 300$ )			
Minimaler Randabstand	$c_{min}$	[mm]				50			
Achsabstand (unter Brandbeanspruchung)	$s_{cr,II}$ ; ( $s_{cr,fi,II}$ )	[mm]				300 (4 $h_{ef}$ )			
	$s_{cr,\perp}$ ; ( $s_{cr,fi,\perp}$ )	[mm]				250 (4 $h_{ef}$ )			
Minimaler Achsabstand	$s_{min,II}$ ; $s_{min,\perp}$	[mm]				50			

Tabelle C58: Reduktionsfaktoren für Einzelanker unter Randeinfluss






Zuglast			Querlast					
			Senkrecht zum freien Rand			Parallel zum freien Rand		
	mit $c \geq$	$\alpha_{edge,N}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge,V\perp}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge,V\parallel}$
	50	1,00		50	0,20		50	1,00
	120	1,00		300	1,00		120	1,00

Tabelle C59: Faktoren für Ankergruppen unter Zuglast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge			Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge		
	mit $c \geq$	$\alpha_{g\parallel,N}$		mit $c \geq$	$\alpha_{g\perp,N}$
	50	50		50	1,00
	120	300		120	2,00

## Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk

### Leistungen Hochlochziegel HLZ 10DF

Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktionsfaktoren

Anhang C 19

## Steintyp: Hochlochziegel 10 DF

Tabelle C60: Faktoren für Ankergruppen unter Querlast





	Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge			Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge				
Querlast senkrecht zum freien Rand		mit c ≥	mit s ≥	αg II,V ⊥		mit c ≥	mit s ≥	αg ⊥,V ⊥
		50	50	0,30		50	50	0,20
		300	50	1,40		300	50	1,00
		300	300	2,00		300	250	2,00
Querlast parallel zum freien Rand		mit c ≥	mit s ≥	αg II,V II		mit c ≥	mit s ≥	αg ⊥,V II
		50	50	1,85		50	50	1,00
		120	300	2,00		120	250	2,00

Tabelle C61: Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zug- und Querlast

Ankergröße	Siebhülse	Effektive Verankerungstiefe	Charakteristischer Widerstand bei $c \geq c_{cr}$ und $s \geq s_{cr}$					
			Nutzungsbedingungen					
			d/d			w/d w/w		
			40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C
			$h_{ef}$	$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}$ <sup>2)</sup>			$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}$ <sup>2)</sup>	$V_{Rk,b}$ <sup>2)</sup>
			[mm]	[kN]			[kN]	

### Normierte mittlere Druckfestigkeit $f_b \geq 20 \text{ N/mm}^2$ <sup>1)</sup>

M8	SH 12	80	2,5	2,5	2,0	2,5	2,5	2,0	8,0
M8 / M10 / IG-M6	SH 16	≥ 85		2,5	2,0	2,5	2,5	2,0	8,0
M12 / IG-M8	SH 20	≥ 85	5,0	5,0	4,5	5,0	5,0	4,5	8,0
M16 / IG-M10	SH 20	≥ 85	5,0	5,0	4,5	5,0	5,0	4,5	11,5

1) Für geringere Druckfestigkeiten müssen die Widerstände mit dem Umrechnungsfaktor nach Tabelle C56 multipliziert werden.  
Für Steine mit höheren Festigkeiten sind die angegebenen Werte ohne Umrechnung gültig.

2)  $N_{Rk,b,c} = N_{Rk,p,c}$  sowie  $V_{Rk,c,II} = V_{Rk,c,⊥}$  gemäß Anhang C 3

Tabelle C62: Verschiebungen

Ankergröße	$h_{ef}$ [mm]	$\delta_N / N$	$\delta_{N0}$	$\delta_{N\infty}$	$\delta_V / V$	$\delta_{V0}$	$\delta_{V\infty}$
		[mm/kN]	[mm]	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]
M8 – M12/ IG-M6 – M10	alle	0,13	$0,13 * N_{Rk} / 3,5$	$2 * \delta_{N0}$	0,55	$0,55 * V_{Rk} / 3,5$	$1,5 * \delta_{V0}$
					0,31	$0,31 * V_{Rk} / 3,5$	$1,5 * \delta_{V0}$

Tabelle C63: Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zug- und Querlast unter Brandeinwirkung

Ankergröße	Siebhülse	Effektive Verankerungstiefe	Charakteristischer Widerstand			
			$N_{Rk,b,fi} = N_{Rk,p,fi} = V_{Rk,b,fi}$			
			$h_{ef}$ [mm]	R30	R60	R90
M8 / M10 / IG-M6	SH 16	130				
M12 / M16 / IG-M8 IG-M10	SH 20	≥ 130		0,57	0,39	0,21

### Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk

### Leistungen Hochlochziegel HLZ 10DF

Gruppenfaktoren, charakteristische Tragfähigkeiten und Verschiebungen

### Anhang C 20

## Steintyp: Hochlochziegel Porotherm Homebric

Tabelle C64: Beschreibung des Steins

Steintyp	Hochlochziegel Porotherm Homebric	
Dichte	$\rho$ [kg/dm <sup>3</sup> ]	$\geq 0,70$
Normierte mittlere Druckfestigkeit	$f_b$ [N/mm <sup>2</sup> ]	$\geq 10$
Umrechnungsfaktor für geringere Druckfestigkeiten		$(f_b / 10)^{0,5} \leq 1,0$
Norm		EN 771-1:2011+A1:2015
Hersteller (Land)		z.B. Wienerberger (FR)
Steinabmessungen [mm]		500 x 200 x 299
Bohrverfahren		Drehbohren

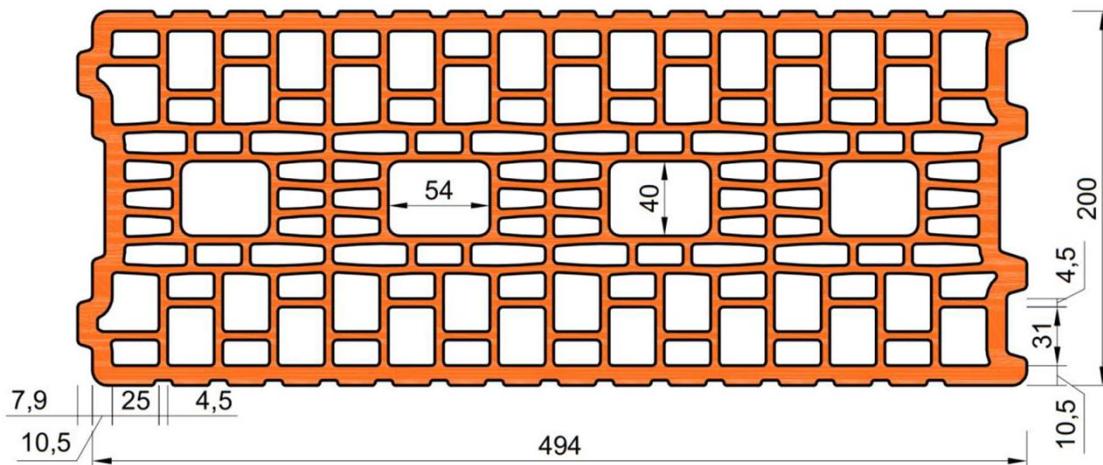




Tabelle C65: Installationsparameter

Ankergröße	[ - ]	M8	M10	M12	M16	IG-M6	IG-M8	IG-M10
Installationsdrehmoment	$T_{inst}$ [Nm]	$\leq 2$	$\leq 2$	$\leq 2$	$\leq 2$	$\leq 2$	$\leq 2$	$\leq 2$
Randabstand	$c_{cr}$ [mm]	120 (für Querlasten senkrecht zum freien Rand: $c_{cr} = 500$ )						
Minimaler Randabstand	$c_{min}$ [mm]	120						
Achsabstand	$s_{cr, II}$ [mm]	500						
	$s_{cr, \perp}$ [mm]	300						
Minimaler Achsabstand	$s_{min, II}; s_{min, \perp}$ [mm]	120						

Tabelle C66: Reduktionsfaktoren für Einzelanker unter Randeinfluss

Zuglast			Querlast					
			Senkrecht zum freien Rand			Parallel zum freien Rand		
•	mit $c \geq$	$\alpha_{edge, N}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V \perp}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V \parallel}$
	120	1,00		120	0,30		120	0,60
	120	1,00		500	1,00		200	1,00

## Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk



### Leistungen Hochlochziegel Porotherm Homebric

Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktionsfaktoren




### Anhang C 21

## Steintyp: Hochlochziegel Porotherm Homebric

**Tabelle C67: Faktoren für Ankergruppen unter Zuglast**

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge				Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge			
	mit c ≥	mit s ≥	$\alpha_{g II, N}$		mit c ≥	mit s ≥	$\alpha_{g \perp, N}$
	120	100	1,00		120	100	1,00
	200	100	2,00		200	100	1,20
	120	500	2,00		120	300	2,00

**Tabelle C68: Faktoren für Ankergruppen unter Querlast**

		Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge			Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge			
Querlast senkrecht zum freien Rand		mit c ≥	mit s ≥	$\alpha_{g II,V \perp}$		mit c ≥	mit s ≥	$\alpha_{g \perp,V \perp}$
		120	100	0,30		120	100	0,30
		250	100	0,60		250	100	0,60
		500	100	1,00		120	300	2,00
		120	500	2,00		mit c ≥	mit s ≥	$\alpha_{g \perp,V II}$
	mit c ≥	mit s ≥	$\alpha_{g II,V II}$	120		100	1,00	
	120	500	2,00	120		300	2,00	

**Tabelle C69: Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zug- und Querlast**

Ankergröße	Siebhülse	Effektive Verankerungstiefe	Charakteristischer Widerstand bei $c \geq c_{cr}$ und $s \geq s_{cr}$					
			Nutzungsbedingungen					
			d/d			w/d w/w		d/d w/d w/w
			40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C
			$h_{ef}$	$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{2)}$			$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{2)}$	$V_{Rk,b}^{2)}$
			[mm]				[kN]	

Normierte mittlere Druckfestigkeit  $f_b \geq 10 \text{ N/mm}^2$ <sup>1)</sup>

M8	SH 12	80	1,2	3,0
M8 / M10/ IG-M6	SH 16	≥ 85	1,2	3,0
		130	1,5	3,5
M12 / M16/ IG-M8 / IG-M10	SH 20	≥ 85	1,2	4,0
		≥ 130	1,5	4,0

1) Für geringere Druckfestigkeiten müssen die Widerstände mit dem Umrechnungsfaktor nach Tabelle C64 multipliziert werden.  
Für Steine mit höheren Festigkeiten sind die angegebenen Werte ohne Umrechnung gültig.

2)  $N_{Rk,b,c} = N_{Rk,p,c}$  sowie  $V_{Rk,c \parallel} = V_{Rk,c \perp}$  gemäß Anhang C 3

**Tabelle C70: Verschiebungen**

Ankergröße	hef	$\delta N / N$	$\delta N_0$	$\delta N_\infty$	$\delta v / v$	$\delta v_0$	$\delta v_\infty$
	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]
M8 – M12/ IG-M6 – M10	alle	0,13	$0,13 * N_{Rk} / 3,5$	$2 * \delta N_0$	0,55	$0,55 * V_{Rk} / 3,5$	$1,5 * \delta v_0$
	alle				0,31	$0,31 * V_{Rk} / 3,5$	$1,5 * \delta v_0$

## Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk

## Leistungen Hochlochziegel Porotherm Homebric

Gruppenfaktoren, charakteristische Tragfähigkeiten und Verschiebungen

## Anhang C 22

## Steintyp: Hochlochziegel BGV Thermo

Tabelle C71: Beschreibung des Steins

Steintyp	Hochlochziegel BGV Thermo	
Dichte	$\rho$ [kg/dm <sup>3</sup> ]	$\geq 0,60$
Normierte mittlere Druckfestigkeit	$f_b$ [N/mm <sup>2</sup> ]	$\geq 10$
Umrechnungsfaktor für geringere Druckfestigkeiten		$(f_b / 10)^{0,5} \leq 1,0$
Norm		EN 771-1:2011+A1:2015
Hersteller (Land)		z.B. Leroux (FR)
Steinabmessungen [mm]		500 x 200 x 314
Bohrverfahren		Drehbohren

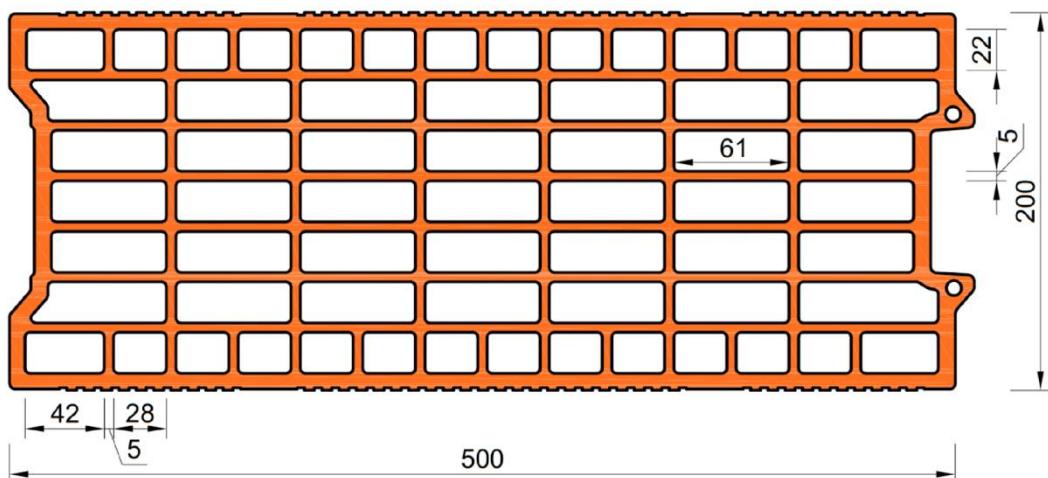


Tabelle C72: Installationsparameter

Ankergröße	[ - ]	M8	M10	M12	M16	IG-M6	IG-M8	IG-M10
Installationsdrehmoment	$T_{inst}$ [Nm]	$\leq 2$	$\leq 2$	$\leq 2$	$\leq 2$	$\leq 2$	$\leq 2$	$\leq 2$
Randabstand	$c_{cr}$ [mm]	120 (für Querlasten senkrecht zum freien Rand: $c_{cr} = 500$ )						
Minimaler Randabstand	$c_{min}$ [mm]	120						
Achsabstand	$s_{cr, II}$ [mm]	500						
	$s_{cr, \perp}$ [mm]	315						
Minimaler Achsabstand	$s_{min, II}; s_{min, \perp}$ [mm]	120						

Tabelle C73: Reduktionsfaktoren für Einzelanker unter Randeinfluss

Zuglast			Querlast					
			Senkrecht zum freien Rand			Parallel zum freien Rand		
	mit $c \geq$	$\alpha_{edge, N}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V \perp}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V \parallel}$
	120	1,00		120	0,30		120	0,60
	120	1,00		500	1,00		250	1,00

## Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk



### Leistungen Hochlochziegel BGV Thermo

Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktionsfaktoren





### Anhang C 23

## Steintyp: Hochlochziegel BGV Thermo

**Tabelle C74: Faktoren für Ankergruppen unter Zuglast**

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge				Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge			
	mit c ≥	mit s ≥	$\alpha_{g II, N}$		mit c ≥	mit s ≥	$\alpha_{g \perp, N}$
	120	100	1,00		120	100	1,00
	200	100	1,70		200	100	1,10
	120	500	2,00		120	315	2,00

**Tabelle C75: Faktoren für Ankergruppen unter Querlast**

		Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge			Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge			
Querlast senkrecht zum freien Rand		mit c ≥	mit s ≥	$\alpha_{g II,V \perp}$		mit c ≥	mit s ≥	$\alpha_{g \perp,V \perp}$
		120	100	1,00		120	100	1,00
		120	500	2,00		120	315	2,00
Querlast parallel zum freien Rand		mit c ≥	mit s ≥	$\alpha_{g II,V II}$		mit c ≥	mit s ≥	$\alpha_{g \perp,V II}$
		120	100	1,00		120	100	1,00
		120	500	2,00		120	315	2,00

**Tabelle C76: Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zug- und Querlast**

Ankergröße	Siebhülse	Effektive Verankerungs- tiefe	Charakteristischer Widerstand bei $c \geq c_{cr}$ und $s \geq s_{cr}$					
			Nutzungsbedingungen					
			d/d			w/d w/w	d/d w/d w/w	
			40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C
			$h_{ef}$	$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{2)}$			$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{2)}$	$V_{Rk,b}^{2)}$
			[mm]	[kN]			[kN]	

**Normierte mittlere Druckfestigkeit  $f_b \geq 10 \text{ N/mm}^2$**

M8	SH 12	80	0,9	3,5
M8 / M10/ IG-M6	SH 16	≥ 85	0,9	3,5
		130	2,0	1,5
M12 / M16 IG-M8 / IG-M10	SH 20	≥ 85	0,9	4,0
		≥ 130	2,0	1,5

1) Für geringere Druckfestigkeiten müssen die Widerstände mit dem Umrechnungsfaktor nach Tabelle C71 multipliziert werden.  
Für Steine mit höheren Festigkeiten sind die angegebenen Werte ohne Umrechnung gültig.

2)  $N_{Rk,b,c} = N_{Rk,p,c}$  sowie  $V_{Rk,c \parallel} = V_{Rk,c \perp}$  gemäß Anhang C 3

**Tabelle C77: Verschiebungen**

Ankergröße	hef	$\delta_N / N$	$\delta_{N0}$	$\delta_{N\infty}$	$\delta_V / V$	$\delta_{V0}$	$\delta_{V\infty}$
	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]
M8 – M12/ IG-M6 – M10	alle	0,13	0,13*N <sub>Rk</sub> / 3,5	2*δ <sub>N0</sub>	0,55	0,55*V <sub>Rk</sub> / 3,5	1,5*δ <sub>V0</sub>
	alle				0,31		


**Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk**

**Leistungen Hochlochziegel BGV Thermo**  
Gruppenfaktoren, charakteristische Tragfähigkeiten und Verschiebungen

**Anhang C 24**

## Steintyp: Hochlochziegel Calibric R+

Tabelle C78: Beschreibung des Steins

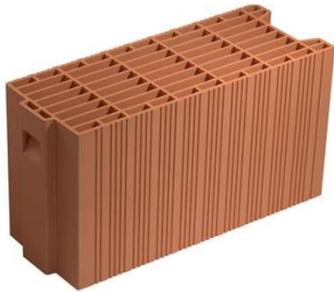Steintyp	Hochlochziegel Calibric R+	
Dichte	$\rho$ [kg/dm <sup>3</sup> ]	$\geq 0,60$
Normierte mittlere Druckfestigkeit	$f_b$ [N/mm <sup>2</sup> ]	$\geq 12$
Umrechnungsfaktor für geringere Druckfestigkeiten		$(f_b / 12)^{0,5} \leq 1,0$
Norm		EN 771-1:2011+A1:2015
Hersteller (Land)		z.B. Leroux (FR)
Steinabmessungen [mm]		500 x 200 x 314
Bohrverfahren		Drehbohren

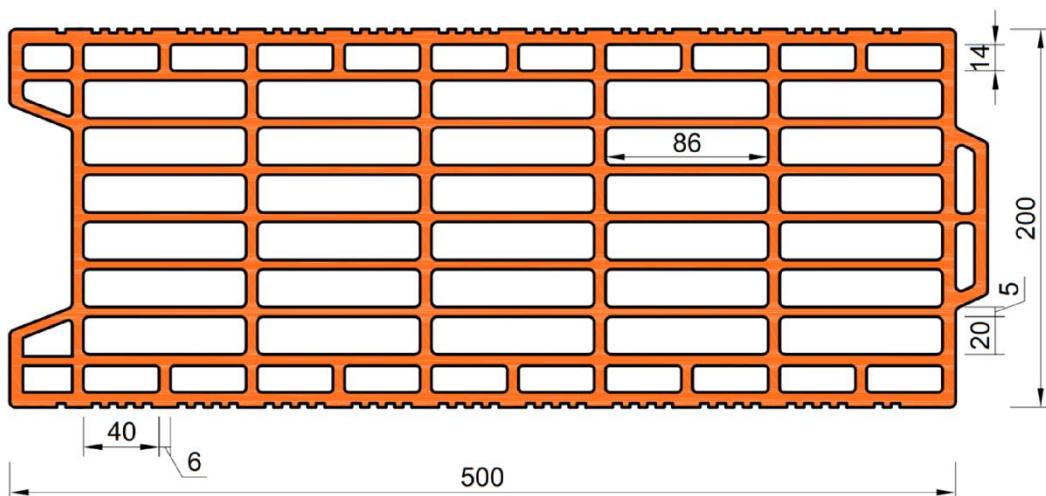




Tabelle C79: Installationsparameter

Ankergröße	[ - ]	M8	M10	M12	M16	IG-M6	IG-M8	IG-M10
Installationsdrehmoment	$T_{inst}$ [Nm]	$\leq 2$	$\leq 2$	$\leq 2$	$\leq 2$	$\leq 2$	$\leq 2$	$\leq 2$
Randabstand	$c_{cr}$ [mm]	120 (für Querlasten senkrecht zum freien Rand: $c_{cr} = 500$ )						
Minimaler Randabstand	$c_{min}$ [mm]	120						
Achsabstand	$s_{cr, II}$ [mm]	500						
	$s_{cr, \perp}$ [mm]	315						
Minimaler Achsabstand	$s_{min, II}; s_{min, \perp}$ [mm]	120						

Tabelle C80: Reduktionsfaktoren für Einzelanker unter Randeinfluss

Zuglast			Querlast					
			Senkrecht zum freien Rand			Parallel zum freien Rand		
•	mit $c \geq$	$\alpha_{edge, N}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V \perp}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V \parallel}$
	120	1,00		120	0,15		120	0,30
	120	1,00		500	1,00		250	1,00

## Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk



### Leistungen Hochlochziegel Calibric R+

Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktionsfaktoren





### Anhang C 25

## Steintyp: Hochlochziegel Calibric R+

**Tabelle C81: Faktoren für Ankergruppen unter Zuglast**

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge			Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge				
	mit c ≥	mit s ≥	αg II, N		mit c ≥	mit s ≥	αg ⊥, N
	120	100	1,00		120	100	1,00
	175	100	1,70		175	100	1,10
	120	500	2,00		120	315	2,00

**Tabelle C82: Faktoren für Ankergruppen unter Querlast**

		Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge			Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge			
Querlast senkrecht zum freien Rand		mit c ≥	mit s ≥	αg II,V ⊥		mit c ≥	mit s ≥	αg ⊥,V ⊥
		120	100	1,00		120	100	1,00
		120	500	2,00		120	315	2,00
Querlast parallel zum freien Rand		mit c ≥	mit s ≥	αg II,V II		mit c ≥	mit s ≥	αg ⊥,V II
		120	100	1,00		120	100	1,00
		120	500	2,00		120	315	2,00

**Tabelle C83: Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zug- und Querlast**

Ankergröße	Siebhülse	Effektive Verankerungs- tiefe	Charakteristischer Widerstand bei $c \geq c_{cr}$ und $s \geq s_{cr}$					
			Nutzungsbedingungen					
			d/d			w/d w/w		d/d w/d w/w
			40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C
			$h_{ef}$	$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}$ <sup>2)</sup>			$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}$ <sup>2)</sup>	$V_{Rk,b}$ <sup>2)</sup>
			[mm]	[kN]			[kN]	

**Normierte mittlere Druckfestigkeit  $f_b \geq 12 \text{ N/mm}^2$**

M8	SH 12	80	1,2	1,2	0,9	1,2	1,2	0,9	4,0
M8 / M10/ IG-M6	SH 16	≥ 85	1,2	1,2	0,9	1,2	1,2	0,9	5,5
		130	1,5	1,5	1,2	1,5	1,5	1,2	5,5
M12 / M16 IG-M8 / IG-M10	SH 20	≥ 85	1,2	1,2	0,9	1,2	1,2	0,9	8,5
		≥ 130	1,5	1,5	1,2	1,5	1,5	1,2	8,5

1) Für geringere Druckfestigkeiten müssen die Widerstände mit dem Umrechnungsfaktor nach Tabelle C78 multipliziert werden.  
Für Steine mit höheren Festigkeiten sind die angegebenen Werte ohne Umrechnung gültig.

2)  $N_{Rk,b,c} = N_{Rk,p,c}$  sowie  $V_{Rk,c} = V_{Rk,p,c}$  gemäß Anhang C 3

**Tabelle C84: Verschiebungen**

Ankergröße	hef	δN / N	δN0	δN∞	δV / V	δV0	δV∞
	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]
M8 – M12 IG-M6 – M10	alle	0,13	0,13*N <sub>Rk</sub> / 3,5	2*δN0	0,55	0,55*V <sub>Rk</sub> / 3,5	1,5*δV0
M16	alle				0,31	0,31*V <sub>Rk</sub> / 3,5	1,5*δV0

## Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk

**Leistungen Hochlochziegel Calibric R+**  
Gruppenfaktoren, charakteristische Tragfähigkeiten und Verschiebungen

**Anhang C 26**

## Steintyp: Hochlochziegel Urbanbric

Tabelle C85: Beschreibung des Steins

Steintyp	Hochlochziegel Urbanbric	
Dichte	$\rho$ [kg/dm <sup>3</sup> ]	$\geq 0,70$
Normierte mittlere Druckfestigkeit	$f_b$ [N/mm <sup>2</sup> ]	$\geq 12$
Umrechnungsfaktor für geringere Druckfestigkeiten		$(f_b / 12)^{0,5} \leq 1,0$
Norm		EN 771-1:2011+A1:2015
Hersteller (Land)		z.B. Imerys (FR)
Steinabmessungen	[mm]	560 x 200 x 274
Bohrverfahren		Drehbohren

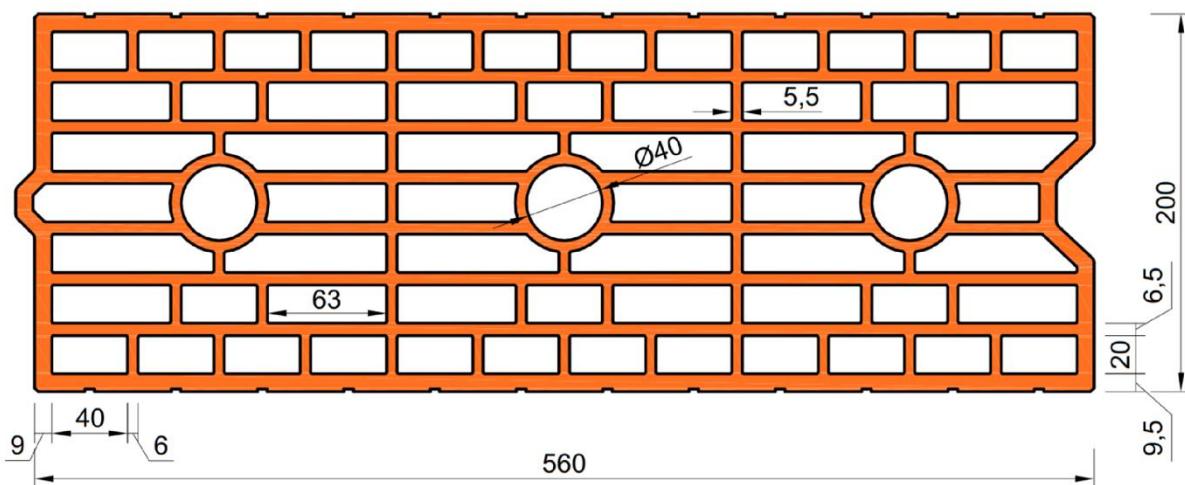


Tabelle C86: Installationsparameter

Ankergröße	[ - ]	M8	M10	M12	M16	IG-M6	IG-M8	IG-M10
Installationsdrehmoment	$T_{inst}$ [Nm]	$\leq 2$	$\leq 2$	$\leq 2$	$\leq 2$	$\leq 2$	$\leq 2$	$\leq 2$
Randabstand	$c_{cr}$ [mm]	120 (für Querlasten senkrecht zum freien Rand: $c_{cr} = 500$ )						
Minimaler Randabstand	$c_{min}$ [mm]	120						
Achsabstand	$s_{cr, II}$ [mm]	560						
	$s_{cr, \perp}$ [mm]	275						
Minimaler Achsabstand	$s_{min, II}; s_{min, \perp}$ [mm]	100						

Tabelle C87: Reduktionsfaktoren für Einzelanker unter Randeinfluss

Zuglast			Querlast					
			Senkrecht zum freien Rand			Parallel zum freien Rand		
	mit $c \geq$	$\alpha_{edge, N}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V \perp}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V II}$
	120	1,00		120	0,25		120	0,50
	120	1,00		250	0,50		250	1,00

## Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk

### Leistungen Hochlochziegel Urbanbric

Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktionsfaktoren





### Anhang C 27

## Steintyp: Hochlochziegel Urbanbric

**Tabelle C88: Faktoren für Ankergruppen unter Zuglast**

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge				Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge			
	mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g II, N}$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \perp, N}$
	120	100	1,00		120	100	1,00
	185	100	1,90		185	100	1,10
	120	560	2,00		120	275	2,00

**Tabelle C89: Faktoren für Ankergruppen unter Querlast**

		Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge			Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge			
Querlast senkrecht zum freien Rand		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g II,V \perp}$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \perp,V \perp}$
		120	100	1,00		120	100	1,00
		120	560	2,00		120	275	2,00
Querlast parallel zum freien Rand		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g II,V II}$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \perp,V II}$
		120	100	1,00		120	100	1,00
		120	560	2,00		120	275	2,00

**Tabelle C90: Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zug- und Querlast**

Ankergröße	Siebhülse	Effektive Verankerungs- tiefe	Charakteristischer Widerstand bei $c \geq c_{cr}$ und $s \geq s_{cr}$					
			Nutzungsbedingungen					
			d/d			w/d w/w	d/d w/d w/w	
			40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C
			$h_{ef}$	$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{2)}$			$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{2)}$	$V_{Rk,b}^{2)}$
			[mm]	[kN]			[kN]	

Normierte mittlere Druckfestigkeit  $f_b \geq 12 \text{ N/mm}^2$ )

M8	SH 12	80	1,2	1,2	0,9	1,2	1,2	0,9	4,5
M8 / M10/ IG-M6	SH 16	$\geq 85$	1,2	1,2	0,9	1,2	1,2	0,9	4,5
		130	3,0	3,0	2,5	3,0	3,0	2,5	4,5
M12 / M16 IG-M8 / IG-M10	SH 20	$\geq 85$	1,2	1,2	0,9	1,2	1,2	0,9	5,0
		$\geq 130$	3,0	3,0	2,5	3,0	3,0	2,5	5,0

1) Für geringere Druckfestigkeiten müssen die Widerstände mit dem Umrechnungsfaktor nach Tabelle C85 multipliziert werden.  
Für Steine mit höheren Festigkeiten sind die angegebenen Werte ohne Umrechnung gültig.

2)  $N_{Rk,b,c} = N_{Rk,p,c}$  sowie  $V_{Rk,c \parallel} = V_{Rk,c \perp}$  gemäß Anhang C 3

**Tabelle C91: Verschiebungen**

Ankergröße	$h_{ef}$ [mm]	$\delta N / N$	$\delta N_0$	$\delta N_\infty$	$\delta V / V$	$\delta V_0$	$\delta V_\infty$
		[mm/kN]	[mm]	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]
M8 – M12/ IG-M6 – M10	alle	0,13	$0,13 * N_{Rk} / 3,5$	$2 * \delta N_0$	0,55	$0,55 * V_{Rk} / 3,5$	$1,5 * \delta V_0$
	alle				0,31	$0,31 * V_{Rk} / 3,5$	$1,5 * \delta V_0$

## Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk

## Leistungen Hochlochziegel Urbanbric

Gruppenfaktoren, charakteristische Tragfähigkeiten und Verschiebungen

## Anhang C 28

## Steintyp: Lochziegel Brique creuse C40

Tabelle C92: Beschreibung des Steins

Steintyp	Lochziegel Brique creuse C40	
Dichte	$\rho$ [kg/dm <sup>3</sup> ]	$\geq 0,70$
Normierte mittlere Druckfestigkeit	$f_b$ [N/mm <sup>2</sup> ]	$\geq 12$
Umrechnungsfaktor für geringere Druckfestigkeiten		$(f_b / 12)^{0,5} \leq 1,0$
Norm	EN 771-1:2011+A1:2015	
Hersteller (Land)	z.B. Terreal (FR)	
Steinabmessungen [mm]	500 x 200 x 200	
Bohrverfahren	Drehbohren	

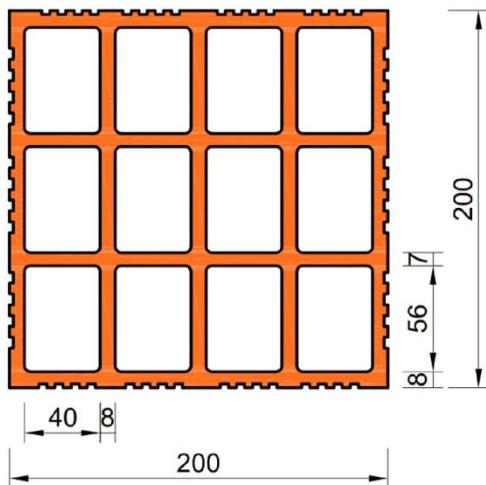


Tabelle C93: Installationsparameter

Ankergröße	[ - ]	M8	M10	M12	M16	IG-M6	IG-M8	IG-M10
Installationsdrehmoment	$T_{inst}$ [Nm]	$\leq 2$	$\leq 2$	$\leq 2$	$\leq 2$	$\leq 2$	$\leq 2$	$\leq 2$
Randabstand	$c_{cr}$ [mm]	120 (für Querlasten senkrecht zum freien Rand: $c_{cr} = 500$ )						
Minimaler Randabstand	$c_{min}$ [mm]	120						
Achsabstand	$s_{cr, II}$ [mm]	500						
	$s_{cr, \perp}$ [mm]	200						
Minimaler Achsabstand	$s_{min, II}; s_{min, \perp}$ [mm]	200						

Tabelle C94: Reduktionsfaktoren für Einzelanker unter Randeinfluss

Zuglast			Querlast					
			Senkrecht zum freien Rand			Parallel zum freien Rand		
	mit $c \geq$	$\alpha_{edge, N}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V \perp}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V \parallel}$
	120	1,00		120	0,83		120	1,00
	120	1,00		500	1,00		250	1,00

## Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk

### Leistungen Lochziegel Brique Creuse C40

Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktionsfaktoren

### Anhang C 29

## Steintyp: Lochziegel Brique creuse C40

Tabelle C95: Faktoren für Ankergruppen unter Zuglast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge				Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge			
	mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g II, N}$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \perp, N}$
	120	500	2,00		120	200	2,00

Tabelle C96: Faktoren für Ankergruppen unter Querlast



Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge		Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge			
Querlast senkrecht zum freien Rand		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g II, V \perp}$	
		120	500	2,00	
Querlast parallel zum freien Rand		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g II, V II}$	
		120	500	2,00	

Tabelle C97: Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zug- und Querlast

Ankergröße	Siebhülse	Effektive Verankerungs- tiefe	Charakteristischer Widerstand bei $c \geq c_{cr}$ und $s \geq s_{cr}$					
			Nutzungsbedingungen					
			d/d			w/d w/w		
			40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C
			$h_{ef}$	$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}$ <sup>2)</sup>			$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}$ <sup>2)</sup>	$V_{Rk,b}$ <sup>2)</sup>
			[mm]				[kN]	

### Normierte mittlere Druckfestigkeit $f_b \geq 12 \text{ N/mm}^2$ <sup>1)</sup>

M8	SH 12	80	1,2	1,2	0,9	1,2	1,2	0,9	1,5
M8 / M10/ IG-M6	SH 16	$\geq 85$							
M12 / M16 / IG-M8 / IG-M10	SH 20	$\geq 85$							

1) Für geringere Druckfestigkeiten müssen die Widerstände mit dem Umrechnungsfaktor nach Tabelle C92 multipliziert werden.  
Für Steine mit höheren Festigkeiten sind die angegebenen Werte ohne Umrechnung gültig.

2)  $N_{Rk,b,c} = N_{Rk,p,c}$  sowie  $V_{Rk,c \perp} = V_{Rk,c \parallel}$  gemäß Anhang C 3

Tabelle C98: Verschiebungen

Ankergröße	hef	$\delta N / N$	$\delta N_0$	$\delta N_\infty$	$\delta V / V$	$\delta V_0$	$\delta V_\infty$
	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]
M8 – M12/ IG-M6 – M10	alle	0,13	0,13*N <sub>Rk</sub> / 3,5	2* $\delta N_0$	0,55	0,55*V <sub>Rk</sub> / 3,5	1,5* $\delta V_0$
M16	alle				0,31	0,31*V <sub>Rk</sub> / 3,5	1,5* $\delta V_0$

## Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk

### Leistungen Lochziegel Brique Creuse C40

Gruppenfaktoren, charakteristische Tragfähigkeiten und Verschiebungen

### Anhang C 30

## Steintyp: Lochziegel Blocchi Leggeri

Tabelle C99: Beschreibung des Steins

Steintyp	Lochziegel Blocchi Leggeri		
Dichte	$\rho$ [kg/dm <sup>3</sup> ]	$\geq 0,60$	
Normierte mittlere Druckfestigkeit	$f_b$ [N/mm <sup>2</sup> ]	$\geq 12$	
Umrechnungsfaktor für geringere Druckfestigkeiten		$(f_b / 12)^{0,5} \leq 1,0$	
Norm		EN 771-1:2011+A1:2015	
Hersteller (Land)		z.B. Wienerberger (IT)	
Steinabmessungen [mm]		250 x 120 x 250	
Bohrverfahren		Drehbohren	

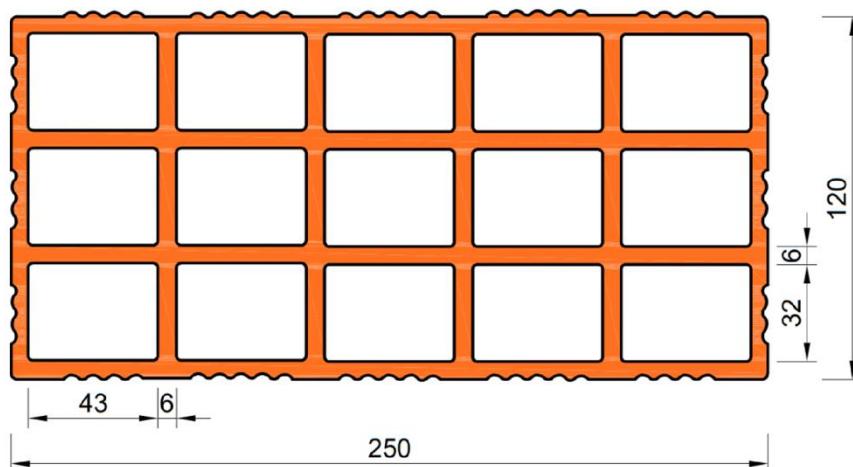





Tabelle C100: Installationsparameter

Ankergröße	[ - ]	M8	M10	M12	M16	IG-M6	IG-M8	IG-M10
Installationsdrehmoment	$T_{inst}$ [Nm]	$\leq 2$	$\leq 2$	$\leq 2$	$\leq 2$	$\leq 2$	$\leq 2$	$\leq 2$
Randabstand	$c_{cr}$ [mm]	120 (für Querlasten senkrecht zum freien Rand: $c_{cr} = 250$ )						
Minimaler Randabstand	$c_{min}$ [mm]	60						
Achsabstand	$s_{cr, II}$ [mm]	250						
	$s_{cr, \perp}$ [mm]	250						
Minimaler Achsabstand	$s_{min, II}; s_{min, \perp}$ [mm]	100						

Tabelle C101: Reduktionsfaktoren für Einzelanker unter Randeinfluss

Zuglast			Querlast					
			Senkrecht zum freien Rand			Parallel zum freien Rand		
	mit $c \geq$	$\alpha_{edge, N}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V \perp}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V \parallel}$
	60	1,00		60	0,40		60	0,40
	120	1,00		250	1,00		120	1,00

## Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk

### Leistungen Lochziegel Blocchi Leggeri

Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktionsfaktoren

### Anhang C 31

## Steintyp: Lochziegel Blocchi Leggeri

**Tabelle C102: Faktoren für Ankergruppen unter Zuglast**

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge				Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge			
	mit c ≥	mit s ≥	αg II, N		mit c ≥	mit s ≥	αg ⊥, N
	60	100	1,00		60	100	2,00
	120	250	2,00		120	250	2,00

**Tabelle C103: Faktoren für Ankergruppen unter Querlast**

		Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge			Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge			
Querlast senkrecht zum freien Rand		mit c ≥	mit s ≥	αg II,V ⊥		mit c ≥	mit s ≥	αg ⊥, V ⊥
		60	100	0,40		60	100	0,40
		250	100	1,00		250	100	1,00
Querlast parallel zum freien Rand		250	250	2,00		250	250	2,00
		mit c ≥	mit s ≥	αg II,V II		mit c ≥	mit s ≥	αg ⊥, V II
		60	100	0,40		60	100	0,40
		120	100	1,00		120	100	1,00
		120	250	2,00		120	250	2,00

**Tabelle C104: Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zug- und Querlast**

Ankergröße	Siebhülse	Effektive Verankerungs- tiefe	Charakteristischer Widerstand bei $c \geq c_{cr}$ und $s \geq s_{cr}$																					
			Nutzungsbedingungen																					
			d/d				w/d w/w		d/d w/d w/w															
			40°C/24°C		80°C/50°C		120°C/72°C		40°C/24°C															
			40°C/24°C		80°C/50°C		120°C/72°C		40°C/24°C															
			$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{2)}$		$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{2)}$		$V_{Rk,b}^{2)}$		$V_{Rk,b}$															
Normierte mittlere Druckfestigkeit $f_b \geq 12 \text{ N/mm}^2$ )			[mm]																					
M8	SH 12	80																						
M8 / M10/ IG-M6	SH 16	≥ 85	0,6																					
M12 / M16 / IG-M8 / IG-M10	SH 20	≥ 85	0,6																					
1) Für geringere Druckfestigkeiten müssen die Widerstände mit dem Umrechnungsfaktor nach Tabelle C99 multipliziert werden. Für Steine mit höheren Festigkeiten sind die angegebenen Werte ohne Umrechnung gültig.																								
2) $N_{Rk,b,c} = N_{Rk,p,c}$ sowie $V_{Rk,c \parallel} = V_{Rk,c \perp}$ gemäß Anhang C 3																								

**Tabelle C105: Verschiebungen**

Ankergröße	hef	δN / N	δN0	δN∞	δV / V	δV0	δV∞
	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]
M8 – M12/ IG-M6 – M10	alle	0,13	0,13*N <sub>Rk</sub> / 3,5	2*δN0	0,55	0,55*V <sub>Rk</sub> / 3,5	1,5*δV0
	alle				0,31	0,31*V <sub>Rk</sub> / 3,5	1,5*δV0

**Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk**


**Leistungen Lochziegel Blocchi Leggeri**

Gruppenfaktoren, charakteristische Tragfähigkeiten und Verschiebungen

**Anhang C 32**

## Steintyp: Hochlochziegel Doppio Uni

Tabelle C106: Beschreibung des Steins

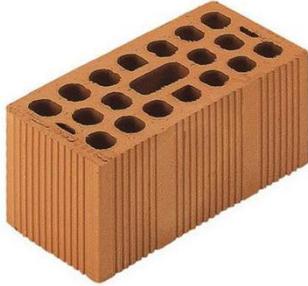Steintyp	Hochlochziegel Doppio Uni	
Dichte	$\rho$ [kg/dm <sup>3</sup> ]	$\geq 0,90$
Normierte mittlere Druckfestigkeit	$f_b$ [N/mm <sup>2</sup> ]	$\geq 28$
Umrechnungsfaktor für geringere Druckfestigkeiten		$(f_b / 28)^{0,5} \leq 1,0$
Norm		EN 771-1:2011+A1:2015
Hersteller (Land)		z.B. Wienerberger (IT)
Steinabmessungen [mm]		250 x 120 x 120
Bohrverfahren		Drehbohren

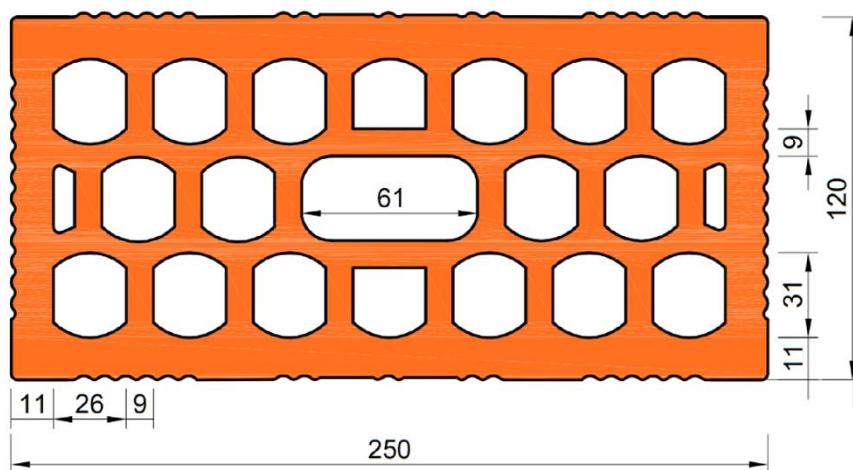





Tabelle C107: Installationsparameter

Ankergröße	[ - ]	M8	M10	M12	M16	IG-M6	IG-M8	IG-M10
Installationsdrehmoment	$T_{inst}$ [Nm]	$\leq 2$	$\leq 2$	$\leq 2$	$\leq 2$	$\leq 2$	$\leq 2$	$\leq 2$
Randabstand	$c_{cr}$ [mm]	120 (für Querlasten senkrecht zum freien Rand: $c_{cr} = 250$ )						
Minimaler Randabstand	$c_{min}$ [mm]	100						
Achsabstand	$s_{cr, II}$ [mm]	250						
	$s_{cr, \perp}$ [mm]	120						
Minimaler Achsabstand	$s_{min, II}; s_{min, \perp}$ [mm]	100						

Tabelle C108: Reduktionsfaktoren für Einzelanker unter Randeinfluss

Zuglast			Querlast					
			Senkrecht zum freien Rand			Parallel zum freien Rand		
	mit $c \geq$	$\alpha_{edge, N}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V \perp}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V \parallel}$
	100	1,00		100	0,50		100	1,00
	120	1,00		250	1,00		120	1,00

## Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk

### Leistungen Hochlochziegel Doppio Uni

Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktionsfaktoren

### Anhang C 33

## Steintyp: Hochlochziegel Doppio Uni

**Tabelle C109: Faktoren für Ankergruppen unter Zuglast**

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge				Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge			
	mit c ≥	mit s ≥	αg II, N		mit c ≥	mit s ≥	αg ⊥, N
	100	100	1,00		100	120	2,00
	120	250	2,00		120	120	2,00

**Tabelle C110: Faktoren für Ankergruppen unter Querlast**

		Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge			Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge			
Querlast senkrecht zum freien Rand		mit c ≥	mit s ≥	αg II,V ⊥		mit c ≥	mit s ≥	αg ⊥, V ⊥
		100	100	1,00		100	100	1,00
		250	250	2,00		250	120	2,00
Querlast parallel zum freien Rand		mit c ≥	mit s ≥	αg II,V II		mit c ≥	mit s ≥	αg ⊥, V II
		100	100	1,00		100	100	1,00
		120	250	2,00		120	120	2,00

**Tabelle C111: Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zug- und Querlast**

Ankergröße	Siebhülse	Effektive Verankerungs- tiefe	Charakteristischer Widerstand bei $c \geq c_{cr}$ und $s \geq s_{cr}$					
			Nutzungsbedingungen					
			d/d			w/d w/w		
			40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C
			$h_{ef}$	$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{2)}$			$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{2)}$	$V_{Rk,b}^{2)}$
			[mm]				[kN]	
<b>Normierte mittlere Druckfestigkeit <math>f_b \geq 28 \text{ N/mm}^2</math></b>								
M8	SH 12	80	1,2	1,2	0,9	1,2	1,2	0,9
M8 / M10/ IG-M6	SH 16	≥ 85						
M12 / M16 / IG-M8 / IG-M10	SH 20	≥ 85						

1) Für geringere Druckfestigkeiten müssen die Widerstände mit dem Umrechnungsfaktor nach Tabelle C106 multipliziert werden.  
Für Steine mit höheren Festigkeiten sind die angegebenen Werte ohne Umrechnung gültig.

2)  $N_{Rk,b,c} = N_{Rk,p,c}$  sowie  $V_{Rk,c} II = V_{Rk,c} \perp$  gemäß Anhang C 3

**Tabelle C112: Verschiebungen**

Ankergröße	hef	δN / N	δN₀	δN∞	δV / V	δV₀	δV∞
	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]
M8 – M12/ IG-M6 – M10	alle	0,13	0,13*N <sub>Rk</sub> / 3,5	2*δN₀	0,55	0,55*V <sub>Rk</sub> / 3,5	1,5*δV₀
	alle				0,31	0,31*V <sub>Rk</sub> / 3,5	1,5*δV₀


## Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk

**Leistungen Hochlochziegel Doppio Uni**  
Gruppenfaktoren, charakteristische Tragfähigkeiten und Verschiebungen

Anhang C 34

## Steintyp: Hochlochziegel Coriso W07 mit Wärmedämmung

Tabelle C113: Beschreibung des Steins

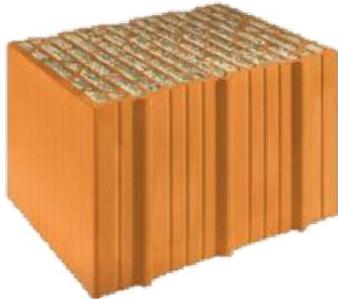Steintyp	Hochlochziegel Coriso W07	
Füllung	Mineralwolle	
Dichte	$\rho$ [kg/dm <sup>3</sup> ]	
Normierte mittlere Druckfestigkeit	$f_b$ [N/mm <sup>2</sup> ]	
Umrechnungsfaktor für geringere Druckfestigkeiten	$(f_b / 6)^{0,5} \leq 1,0$	
Norm	EN 771-1:2011+A1:2015	
Hersteller (Land)	z.B. Unipor (DE)	
Steinabmessungen [mm]	248 x 365 x 249	
Bohrverfahren	Drehbohren	

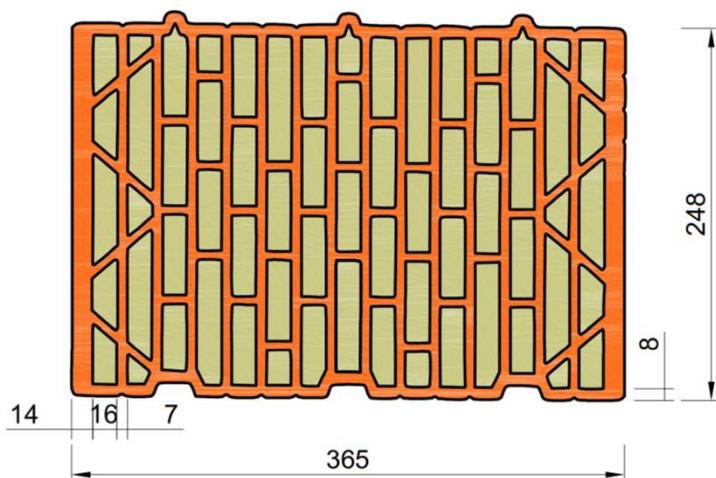





Tabelle C114: Installationsparameter

Ankergröße	[ - ]	M8	M10	M12	M16	IG-M6	IG-M8	IG-M10
Installationsdrehmoment	$T_{inst}$ [Nm]	$\leq 5$	$\leq 5$	$\leq 10$	$\leq 10$	$\leq 5$	$\leq 5$	$\leq 5$
Randabstand	$c_{cr}$ [mm]	120 (für Querlasten senkrecht zum freien Rand: $c_{cr} = 250$ )						
Minimaler Randabstand	$c_{min}$ [mm]	50						
Achsabstand	$s_{cr, II}$ [mm]	250						
	$s_{cr, \perp}$ [mm]	250						
Minimaler Achsabstand	$s_{min, II}; s_{min, \perp}$ [mm]	50						

Tabelle C115: Reduktionsfaktoren für Einzelanker unter Randeinfluss

Zuglast			Querlast					
			Senkrecht zum freien Rand			Parallel zum freien Rand		
	mit $c \geq$	$\alpha_{edge, N}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V \perp}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V II}$
	50	1,00		50	0,30		50	1,00
	120	1,00		250	1,00		120	1,00

## Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk

Leistungen Hochlochziegel Coriso W07 mit Wärmedämmung  
Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktionsfaktoren

Anhang C 35

## Steintyp: Hochlochziegel Coriso W07 mit Wärmedämmung

Tabelle C116: Faktoren für Ankergruppen unter Zuglast



Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge			Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge					
	mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g II, N}$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \perp, N}$	
	50	50	1,50		50	50	1,00	
	120	250	2,00		120	250	2,00	

Tabelle C117: Faktoren für Ankergruppen unter Querlast



		Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge			Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge		
Querlast senkrecht zum freien Rand		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g II, V \perp}$	mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \perp, V \perp}$
		50	50	0,40	50	50	0,40
		250	50	1,00	250	50	1,20
Querlast parallel zum freien Rand		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g II, V II}$	mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \perp, V II}$
		50	50	1,65	50	50	1,00
		120	250	2,00	120	250	2,00

Tabelle C118: Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zug- und Querlast

Ankergröße	Siebhülse	Effektive Verankerungs- tiefe	Charakteristischer Widerstand bei $c \geq c_{cr}$ und $s \geq s_{cr}$					
			Nutzungsbedingungen					
			d/d			w/d w/w		
			40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C
			$h_{ef}$	$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{2)}$			$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{2)}$	$V_{Rk,b}^{2)}$
			[mm]	[kN]				

### Normierte mittlere Druckfestigkeit $f_b \geq 6 \text{ N/mm}^2$ <sup>1)</sup>

M8	SH 12	80	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
M8 / M10/ IG-M6	SH 16	$\geq 85$						
M12 / M16 / IG-M8 / IG-M10	SH 20	$\geq 85$						

1) Für geringere Druckfestigkeiten müssen die Widerstände mit dem Umrechnungsfaktor nach Tabelle C113 multipliziert werden.  
Für Steine mit höheren Festigkeiten sind die angegebenen Werte ohne Umrechnung gültig.

2)  $N_{Rk,b,c} = N_{Rk,p,c}$  sowie  $V_{Rk,c \parallel} = V_{Rk,c \perp}$  gemäß Anhang C 3

Tabelle C119: Verschiebungen

Ankergröße	hef	$\delta N / N$	$\delta N_0$	$\delta N_\infty$	$\delta V / V$	$\delta v_0$	$\delta v_\infty$
	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]
M8 – M12/ IG-M6 – M10	alle	0,13	$0,13 * N_{Rk} / 3,5$	$2 * \delta N_0$	0,55	$0,55 * V_{Rk} / 3,5$	$1,5 * \delta v_0$
	alle				0,31	$0,31 * V_{Rk} / 3,5$	$1,5 * \delta v_0$

## Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk

Leistungen Hochlochziegel Coriso W07 mit Wärmedämmung  
Gruppenfaktoren, charakteristische Tragfähigkeiten und Verschiebungen

Anhang C 36

## Steintyp: Hochlochziegel T7 MW mit integrierter Wärmedämmung

Tabelle C120: Beschreibung des Steins

Steintyp	Hochlochziegel T7 MW	
Füllung	Mineralwolle	
Dichte	$\rho$ [kg/dm <sup>3</sup> ]	
Normierte mittlere Druckfestigkeit	$f_b$ [N/mm <sup>2</sup> ]	
Umrechnungsfaktor für geringere Druckfestigkeiten	$(f_b / 8)^{0,5} \leq 1,0$	
Norm	EN 771-1:2011+A1:2015	
Hersteller (Land)	z.B. Wienerberger (DE)	
Steinabmessungen [mm]	248 x 365 x 249	
Bohrverfahren	Drehbohren	

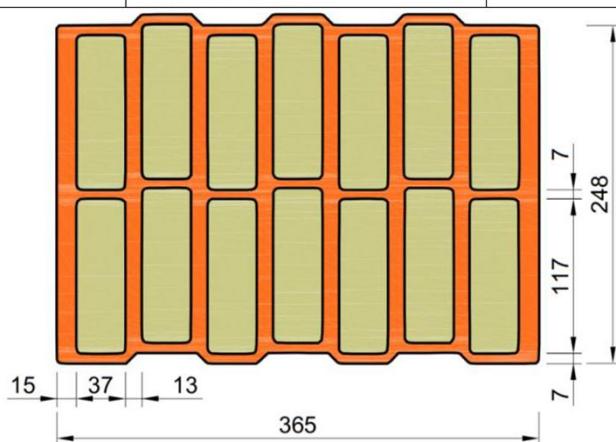


Tabelle C121: Installationsparameter

Ankergröße		[ - ]	M8	M10	M12	M16	IG-M6	IG-M8	IG-M10
Installationsdrehmoment	$T_{inst}$	[Nm]	$\leq 5$	$\leq 5$	$\leq 10$	$\leq 10$	$\leq 5$	$\leq 5$	$\leq 5$
Randabstand (unter Brandbeanspruchung)	$c_{cr}; (c_{cr,fi})$	[mm]	120 (2 $h_{ef}$ ) (für Querlasten senkrecht zum freien Rand: $c_{cr} = 250$ )						
Minimaler Randabstand	$c_{min}$	[mm]	50						
Achsabstand (unter Brandbeanspruchung)	$s_{cr, II}; (s_{cr,fi, II})$	[mm]	250 (4 $h_{ef}$ )						
	$s_{cr, \perp}; (s_{cr,fi, \perp})$	[mm]	250 (4 $h_{ef}$ )						
Minimaler Achsabstand	$s_{min, II}; s_{min, \perp}$	[mm]	50						

Tabelle C122: Reduktionsfaktoren für Einzelanker unter Randeinfluss






Zuglast			Querlast					
			Senkrecht zum freien Rand			Parallel zum freien Rand		
	mit $c \geq$	$\alpha_{edge, N}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V \perp}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V \parallel}$
	50	1,00		50	0,35		50	1,00
	120	1,00		250	1,00		120	1,00

Tabelle C123: Faktoren für Ankergruppen unter Zuglast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge			Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge		
	mit $c \geq$	$\alpha_g \parallel, N$		mit $c \geq$	$\alpha_g \parallel, V \perp$
	50	50		50	50
	120	250		120	250

### Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk

Leistungen Hochlochziegel T7 MW mit integrierter Wärmedämmung  
Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktionsfaktoren

Anhang C 37

## Steintyp: Hochlochziegel T7 MW mit integrierter Wärmedämmung

Tabelle C124: Faktoren für Ankergruppen unter Querlast





	Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge			Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge				
Querlast senkrecht zum freien Rand		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_g \parallel, V \perp$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_g \perp, V \perp$
		50	50	0,60		50	50	0,40
		250	50	1,55		250	50	1,00
Querlast parallel zum freien Rand		250	250	2,00		250	250	2,00
		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_g \parallel, V \parallel$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_g \perp, V \parallel$
		50	50	2,00		50	50	1,20
		120	250	2,00		120	250	2,00

Tabelle C125: Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zug- und Querlast

Ankergröße	Siebhülse	Effektive Verankerungstiefe	Charakteristischer Widerstand bei $c \geq c_{cr}$ und $s \geq s_{cr}$											
			Nutzungsbedingungen											
			d/d			w/d w/w								
			40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C						
			$h_{ef}$	$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}$ <sup>2)</sup>			$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}$ <sup>2)</sup>	$V_{Rk,b}$ <sup>2)</sup>						
			[mm]				[kN]							
<b>Normierte mittlere Druckfestigkeit <math>f_b \geq 8 \text{ N/mm}^2</math><sup>1)</sup></b>														
M8	SH 12	80	2,0	2,0	1,5	2,0	2,0	1,5						
M8 / M10 / IG-M6	SH 16	$\geq 85$												
M12 / IG-M8	SH 20	$\geq 85$												
M16 / IG-M10	SH 20	$\geq 85$												
Alle Temperaturbereiche														
$V_{Rk,c}$ <sup>2)</sup>														

1) Für geringere Druckfestigkeiten müssen die Widerstände mit dem Umrechnungsfaktor nach Tabelle C120 multipliziert werden.  
Für Steine mit höheren Festigkeiten sind die angegebenen Werte ohne Umrechnung gültig.

2)  $N_{Rk,b,c} = N_{Rk,p,c}$  sowie  $V_{Rk,c} \parallel = V_{Rk,c} \perp$  gemäß Anhang C 3

Tabelle C126: Verschiebungen

Ankergröße	$h_{ef}$ [mm]	$\delta_N / N$	$\delta_{N0}$	$\delta_{N\infty}$	$\delta_V / V$	$\delta_{V0}$	$\delta_{V\infty}$
		[mm/kN]	[mm]	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]
M8 – M12/ IG-M6 – M10	alle	0,13	0,13*N <sub>Rk</sub> / 3,5	2* $\delta_{N0}$	0,55	0,55* $V_{Rk}$ / 3,5	1,5* $\delta_{V0}$
					0,31	0,31* $V_{Rk}$ / 3,5	1,5* $\delta_{V0}$

Tabelle C127: Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zug- und Querlast unter Brandeinwirkung

Ankergröße	Siebhülse	Effektive Verankerungstiefe	Charakteristischer Widerstand			
			$N_{Rk,b,fi} = N_{Rk,p,fi} = V_{Rk,b,fi}$			
			$h_{ef}$ [mm]	R30	R60	R90
M8 / M10 /IG-M6	SH 16	130	0,64	0,37	0,11	-1)

1) keine Leistung bewertet

## Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk

Leistungen Hochlochziegel T7 MW mit integrierter Wärmedämmung  
Gruppenfaktoren, charakteristische Tragfähigkeiten und Verschiebungen

Anhang C 38

## Steintyp: Hochlochziegel T8 P mit integrierter Wärmedämmung

Tabelle C128: Beschreibung des Steins

Steintyp	Hochlochziegel T8 P	
Füllung	Perlite	
Dichte	$\rho$ [kg/dm <sup>3</sup> ]	$\geq 0,56$
Normierte mittlere Druckfestigkeit	$f_b$ [N/mm <sup>2</sup> ]	$\geq 6$
Umrechnungsfaktor für geringere Druckfestigkeiten		$(f_b / 6)^{0,5} \leq 1,0$
Norm		EN 771-1:2011+A1:2015
Hersteller (Land)		z.B. Wienerberger (DE)
Steinabmessungen [mm]		248 x 365 x 249
Bohrverfahren		Drehbohren

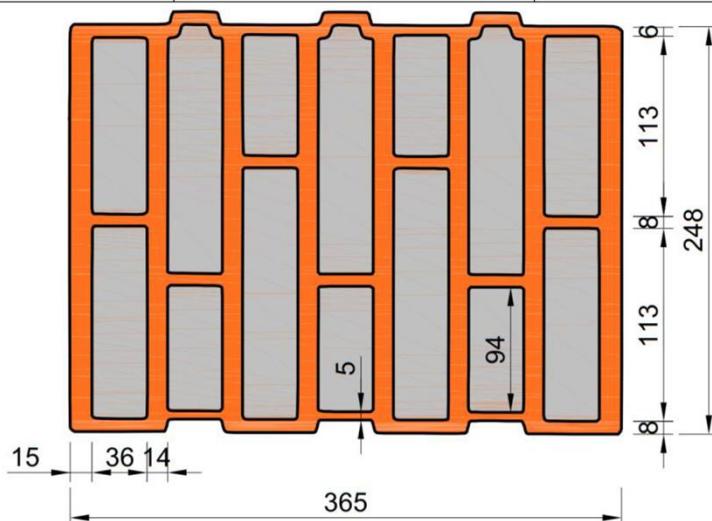





Tabelle C129: Installationsparameter

Ankergröße	[ - ]	M8	M10	M12	M16	IG-M6	IG-M8	IG-M10
Installationsdrehmoment	$T_{inst}$ [Nm]	$\leq 4$	$\leq 4$	$\leq 10$	$\leq 10$	$\leq 4$	$\leq 4$	$\leq 4$
Randabstand	$c_{cr}$ [mm]	120 (für Querlasten senkrecht zum freien Rand: $c_{cr} = 250$ )						
Minimaler Randabstand	$c_{min}$ [mm]	50						
Achsabstand	$s_{cr, II}$ [mm]	250						
	$s_{cr, \perp}$ [mm]	250						
Minimaler Achsabstand	$s_{min, II}; s_{min, \perp}$ [mm]	50						

Tabelle C130: Reduktionsfaktoren für Einzelanker unter Randeinfluss

Zuglast			Querlast						
			Senkrecht zum freien Rand			Parallel zum freien Rand			
	mit $c \geq$	$\alpha_{edge, N}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V \perp}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V \parallel}$	
				50	0,25		50	1,00	

## Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk

Leistungen Lochziegel T8 P mit integrierter Wärmedämmung  
Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktionsfaktoren

Anhang C 39

## Steintyp: Hochlochziegel T8 P mit integrierter Wärmedämmung

Tabelle C131: Faktoren für Ankergruppen unter Zuglast



Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge				Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge			
	mit c ≥	mit s ≥	$\alpha_{g II, N}$		mit c ≥	mit s ≥	$\alpha_{g \perp, N}$
	50	50	1,30		50	50	1,10
	120	250	2,00		120	250	2,00

Tabelle C132: Faktoren für Ankergruppen unter Querlast





Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge			Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge			
Querlast senkrecht zum freien Rand		mit c ≥	mit s ≥	$\alpha_{g II,V \perp}$		mit c ≥
		50	50	0,40		50
		250	50	1,35		250
Querlast parallel zum freien Rand		mit c ≥	mit s ≥	$\alpha_{g II,V II}$		mit c ≥
		50	50	1,70		50
		120	250	2,00		120
2,00						

Tabelle C133: Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zug- und Querlast

Ankergröße	Siebhülse	Effektive Verankerungs- tiefe	Charakteristischer Widerstand bei $c \geq c_{cr}$ und $s \geq s_{cr}$					
			Nutzungsbedingungen					
			d/d			w/d w/w		
			40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C
			$h_{ef}$	$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}$ <sup>2)</sup>			$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}$ <sup>2)</sup>	
			[mm]	[kN]			$V_{Rk,b}$ <sup>2)</sup>	

Normierte mittlere Druckfestigkeit  $f_b \geq 6 \text{ N/mm}^2$ <sup>1)</sup>

M8	SH 12	80	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
M8 / M10/ IG-M6	SH 16	≥ 85						
M12 / IG-M8	SH 20	≥ 85						
M16 / IG-M10	SH 20	≥ 85	2,5	2,5	2,0	2,5	2,5	2,0
								7,0

1) Für geringere Druckfestigkeiten müssen die Widerstände mit dem Umrechnungsfaktor nach Tabelle C128 multipliziert werden.  
Für Steine mit höheren Festigkeiten sind die angegebenen Werte ohne Umrechnung gültig.

2)  $N_{Rk,b,c} = N_{Rk,p,c}$  sowie  $V_{Rk,c \parallel} = V_{Rk,c \perp}$  gemäß Anhang C 3

Tabelle C134: Verschiebungen

Ankergröße	hef	$\delta N / N$	$\delta N_0$	$\delta N_\infty$	$\delta V / V$	$\delta v_0$	$\delta v_\infty$
	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]
M8 – M12/ IG-M6 – M10	alle	0,13	$0,13 * N_{Rk} / 3,5$	$2 * \delta N_0$	0,55	$0,55 * V_{Rk} / 3,5$	$1,5 * \delta v_0$
	alle				0,31	$0,31 * V_{Rk} / 3,5$	$1,5 * \delta v_0$

## Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk

Leistungen Lochziegel T8 P mit integrierter Wärmedämmung  
Gruppenfaktoren, charakteristische Tragfähigkeiten und Verschiebungen

Anhang C 40

## Steintyp: Hochlochziegel Thermoplan MZ90-G mit integrierter Wärmedämmung

Tabelle C135: Beschreibung des Steins

Steintyp	Hochlochziegel Thermoplan MZ90-G	
Füllung	Mineralwolle	
Dichte	$\rho$ [kg/dm <sup>3</sup> ]	$\geq 0,68$
Normierte mittlere Druckfestigkeit	$f_b$ [N/mm <sup>2</sup> ]	$\geq 12$
Umrechnungsfaktor für geringere Druckfestigkeiten	$(f_b / 12)^{0,5} \leq 1,0$	
Norm	EN 771-1:2011+A1:2015	
Hersteller (Land)	z.B. Mein Ziegelhaus (DE)	
Steinabmessungen [mm]	248 x 365 x 249	
Bohrverfahren	Drehbohren	

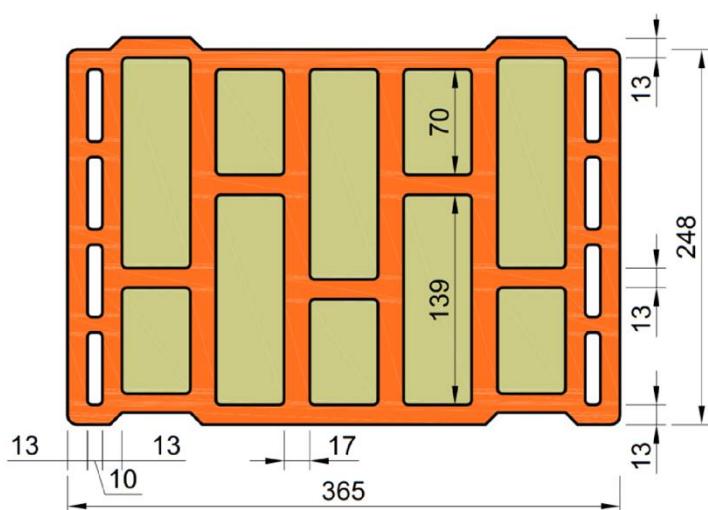


Tabelle C136: Installationsparameter

Ankergröße	[ - ]	M8	M10	M12	M16	IG-M6	IG-M8	IG-M10
Installationsdrehmoment	$T_{inst}$ [Nm]	$\leq 4$	$\leq 4$	$\leq 10$	$\leq 10$	$\leq 4$	$\leq 4$	$\leq 4$
Randabstand	$c_{cr}$ [mm]	120 (für Querlasten senkrecht zum freien Rand: $c_{cr} = 250$ )						
Minimaler Randabstand	$c_{min}$ [mm]	50						
Achsabstand	$s_{cr, II}$ [mm]	250						
	$s_{cr, \perp}$ [mm]	250						
Minimaler Achsabstand	$s_{min, II}; s_{min, \perp}$ [mm]	50						

Tabelle C137: Reduktionsfaktoren für Einzelanker unter Randeinfluss

Zuglast			Querlast					
			Senkrecht zum freien Rand			Parallel zum freien Rand		
	mit $c \geq$	$\alpha_{edge, N}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V \perp}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V \parallel}$
	50	1,00		50	0,25		50	1,00
	120	1,00		250	1,00		120	1,00

### Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk

Leistungen Hochlochziegel MZ90-G mit integrierter Wärmedämmung  
Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktionsfaktoren

Anhang C 41

## Steintyp: Hochlochziegel Thermoplan MZ90-G mit integrierter Wärmedämmung

Tabelle C138: Faktoren für Ankergruppen unter Zuglast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge				Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge			
	mit c ≥	mit s ≥	αg II, N		mit c ≥	mit s ≥	αg ⊥, N
	50	50	1,00		50	50	1,00
	120	250	2,00		120	250	2,00

Tabelle C139: Faktoren für Ankergruppen unter Querlast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge			Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge		
Querlast senkrecht zum freien Rand		mit c ≥	mit s ≥	αg II,V ⊥	
		50	50	0,75	
		250	50	2,00	
Querlast parallel zum freien Rand		mit c ≥	mit s ≥	αg II,V II	
		50	50	1,65	
		120	250	2,00	

Tabelle C140: Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zug- und Querlast

Ankergröße	Siebhülse	Effektive Verankerungs- tiefe	Charakteristischer Widerstand bei $c \geq c_{cr}$ und $s \geq s_{cr}$					
			Nutzungsbedingungen					
			d/d			w/d w/w		
			40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C
			$h_{ef}$	$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}$ <sup>2)</sup>			$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}$ <sup>2)</sup>	$V_{Rk,b}$ <sup>2)</sup>
			[mm]				[kN]	

### Normierte mittlere Druckfestigkeit $f_b \geq 12 \text{ N/mm}^2$ <sup>1)</sup>

M8	SH 12	80	3,0	3,0	2,5	3,0	3,0	2,5	4,0
M8 / M10/ IG-M6	SH 16	≥ 85							
M12 / IG-M8	SH 20	≥ 85							
M16 / IG-M10	SH 20	≥ 85	3,5	3,5	3,0	3,5	3,5	3,0	7,5

1) Für geringere Druckfestigkeiten müssen die Widerstände mit dem Umrechnungsfaktor nach Tabelle C135 multipliziert werden.  
Für Steine mit höheren Festigkeiten sind die angegebenen Werte ohne Umrechnung gültig.

2)  $N_{Rk,b,c} = N_{Rk,p,c}$  sowie  $V_{Rk,c\parallel} = V_{Rk,c\perp}$  gemäß Anhang C 3

Tabelle C141: Verschiebungen

Ankergröße	hef	δN / N	δN0	δN∞	δV / V	δV0	δV∞
	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]
M8 – M12/ IG-M6 – M10	alle	0,13	0,13*N <sub>Rk</sub> / 3,5	2*δN0	0,55	0,55*V <sub>Rk</sub> / 3,5	1,5*δV0
	alle				0,31	0,31*V <sub>Rk</sub> / 3,5	1,5*δV0


### Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk

Leistungen Hochlochziegel MZ90-G mit integrierter Wärmedämmung  
Gruppenfaktoren, charakteristische Tragfähigkeiten und Verschiebungen

Anhang C 42

## Steintyp: Hochlochziegel Poroton FZ7,5 mit Wärmedämmung

Tabelle C142: Beschreibung des Steins

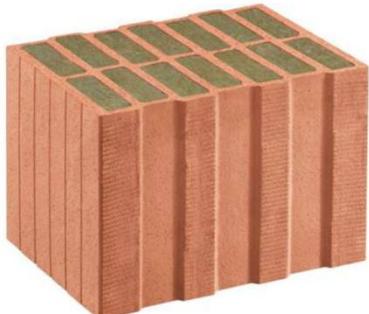Steintyp	Hochlochziegel Poroton FZ7,5	
Füllung	Mineralwolle	
Dichte $\rho$ [kg/dm <sup>3</sup> ]	$\geq 0,70$	
Normierte mittlere Druckfestigkeit $f_b$ [N/mm <sup>2</sup> ]	$\geq 8$	
Umrechnungsfaktor für geringere Druckfestigkeiten	$(f_b / 8)^{0,5} \leq 1,0$	
Norm	EN 771-1:2011+A1:2015	
Hersteller (Land)	e.g. Schlagmann (DE)	
Steinabmessungen [mm]	248 x 365 x 249	
Bohrverfahren	Drehbohren	

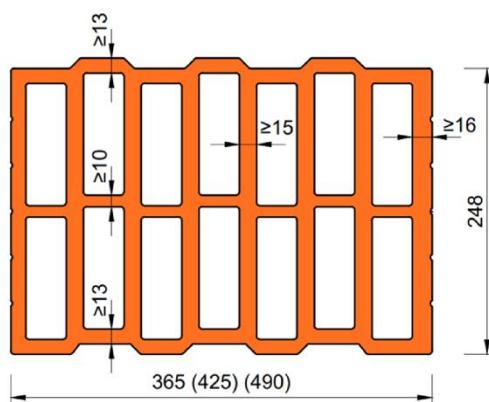


Tabelle C143: Installationsparameter

Ankergröße	[ - ]	M8	M10	M12	M16	IG-M6	IG-M8	IG-M10
Installationsdrehmoment	$T_{inst}$	[Nm]	$\leq 5$	$\leq 5$	$\leq 10$	$\leq 10$	$\leq 5$	$\leq 5$
Randabstand (unter Brandbeanspruchung)	$c_{cr}$ ; ( $c_{cr,fi}$ )	[mm]			120 ( $2 h_{ef}$ ) (für Querlasten senkrecht zum freien Rand: $c_{cr} = 250$ )			
Minimaler Randabstand	$c_{min}$	[mm]			50			
Achsabstand (unter Brandbeanspruchung)	$s_{cr, II}$ ; ( $s_{cr,fi, II}$ )	[mm]			250 ( $4 h_{ef}$ )			
	$s_{cr, \perp}$ ; ( $s_{cr,fi, \perp}$ )	[mm]			250 ( $4 h_{ef}$ )			
Minimaler Achsabstand	$s_{min, II}$ ; $s_{min, \perp}$	[mm]			50			

Tabelle C144: Reduktionsfaktoren für Einzelanker unter Randeinfluss





Zuglast	Querlast							
	Senkrecht zum freien Rand				Parallel zum freien Rand			
	mit $c \geq$	$\alpha_{edge, N}$	mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V \perp}$	mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V II}$		
	50	1,00		50	0,35		50	1,00
	120	1,00		250	1,00		120	1,00

Tabelle C145: Faktoren für Ankergruppen unter Zuglast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge			Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge			
	mit $c \geq$	mit $s \geq$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	
	50	50	$\alpha_{g II, N}$	50	50	$\alpha_{g \perp, N}$
	120	250	1,40	120	250	1,15
			2,00			2,00

## Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk

Leistungen Hochlochziegel Poroton FZ7,5 mit Wärmedämmung  
Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktionsfaktoren

Anhang C 43

## Steintyp: Hochlochziegel Poroton FZ7,5 mit Wärmedämmung

Tabelle C146: Faktoren für Ankergruppen unter Querlast

	Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge			Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge				
Querlast senkrecht zum freien Rand		mit c ≥	mit s ≥	αg II,V ⊥		mit c ≥	mit s ≥	αg ⊥,V ⊥
		50	50	0,60		50	50	0,40
		250	50	1,55		250	50	1,00
Querlast parallel zum freien Rand		250	250	2,00		250	250	2,00
		mit c ≥	mit s ≥	αg II,V II		mit c ≥	mit s ≥	αg ⊥,V II
		50	50	2,00		50	50	1,20
		120	250	2,00		120	250	2,00

Tabelle C147: Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zug- und Querlast

Ankergröße	Siebhülse	Effektive Verankerungs- tiefe	Charakteristischer Widerstand bei $c \geq c_{cr}$ und $s \geq s_{cr}$											
			Nutzungsbedingungen											
			d/d			w/d w/w	d/d w/w (w/d)							
			40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C						
			$h_{ef}$	$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}$ <sup>2)</sup>			$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}$ <sup>2)</sup>	$V_{Rk,b}$ <sup>2)</sup>						
			[mm]				[kN]							
<b>Normierte mittlere Druckfestigkeit <math>f_b \geq 8 \text{ N/mm}^2</math><sup>1)</sup></b>														
M8	SH 12	80	2,0	2,0	1,5	2,0	2,0	1,5						
M8 / M10 / IG-M6	SH 16	≥ 85												
M12 / IG-M8	SH 20	≥ 85												
M16 / IG-M10	SH 20	≥ 85												
Alle Temperaturbereiche														
$V_{Rk,c}$ <sup>2)</sup>														

1) Für geringere Druckfestigkeiten müssen die Widerstände mit dem Umrechnungsfaktor nach Tabelle C142 multipliziert werden.  
Für Steine mit höheren Festigkeiten sind die angegebenen Werte ohne Umrechnung gültig.

2)  $N_{Rk,b,c} = N_{Rk,p,c}$  sowie  $V_{Rk,c} \parallel = V_{Rk,c} \perp$  gemäß Anhang C 3

Tabelle C148: Verschiebungen

Ankergröße	$h_{ef}$ [mm]	$\delta_N / N$	$\delta_{N0}$	$\delta_{N\infty}$	$\delta_V / V$	$\delta_{V0}$	$\delta_{V\infty}$
		[mm/kN]	[mm]	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]
M8 – M12/ IG-M6 – M10	alle	0,13	0,13*N <sub>Rk</sub> / 3,5	2*δ <sub>N0</sub>	0,55	0,55*V <sub>Rk</sub> / 3,5	1,5*δ <sub>V0</sub>
					0,31	0,31*V <sub>Rk</sub> / 3,5	1,5*δ <sub>V0</sub>

Tabelle C149: Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zug- und Querlast unter Brandeinwirkung

Ankergröße	Siebhülse	Effektive Verankerungstiefe	Charakteristischer Widerstand			
			$N_{Rk,b,fi} = N_{Rk,p,fi} = V_{Rk,b,fi}$			
			$h_{ef}$ [mm]	R30	R60	R90
M8 / M10 /IG-M6	SH 16	130	0,64	0,37	0,11	-1)

1) keine Leistung bewertet

## Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk

Leistungen Hochlochziegel Poroton FZ7,5 mit Wärmedämmung  
Gruppenfaktoren, charakteristische Tragfähigkeiten und Verschiebungen

Anhang C 44

## Steintyp: Hochlochziegel Poroton FZ9 mit Wärmedämmung

Tabelle C150: Beschreibung des Steins

Steintyp	Hochlochziegel Poroton FZ9
Füllung	Mineralwolle
Dichte	$\rho$ [kg/dm <sup>3</sup> ] $\geq 0,90$
Normierte mittlere Druckfestigkeit	$f_b$ [N/mm <sup>2</sup> ] $\geq 10$
Umrechnungsfaktor für geringere Druckfestigkeiten	$(f_b / 10)^{0,5} \leq 1,0$
Norm	EN 771-1:2011+A1:2015
Hersteller (Land)	e.g. Schlagmann (DE)
Steinabmessungen [mm]	248 x 365 x 249
Bohrverfahren	Drehbohren

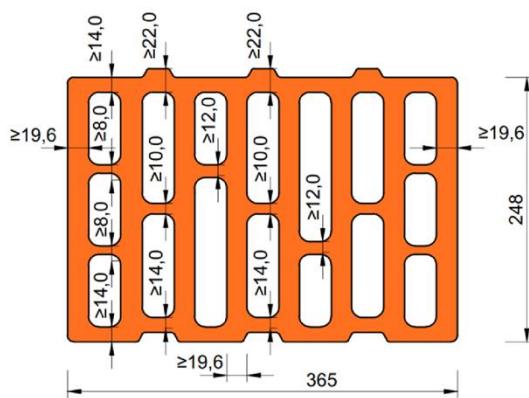
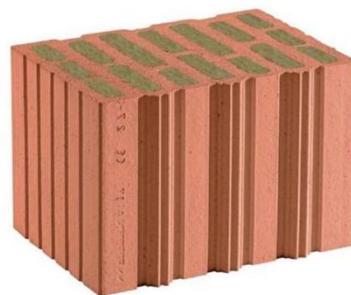


Tabelle C151: Installationsparameter

Ankergröße		[-]	M8	M10	M12	M16	IG-M6	IG-M8	IG-M10
Installationsdrehmoment	$T_{inst}$	[Nm]	$\leq 5$	$\leq 5$	$\leq 10$	$\leq 10$	$\leq 5$	$\leq 5$	$\leq 5$
Randabstand (unter Brandbeanspruchung)	$c_{cr}$ ; ( $c_{cr,fi}$ )	[mm]			120 (2 $h_{ef}$ ) (für Querlasten senkrecht zum freien Rand: $c_{cr} = 250$ )				
Minimaler Randabstand	$c_{min}$	[mm]			50				
Achsabstand (unter Brandbeanspruchung)	$s_{cr,II}$ ; ( $s_{cr,fi,II}$ )	[mm]			250 (4 $h_{ef}$ )				
	$s_{cr,\perp}$ ; ( $s_{cr,fi,\perp}$ )	[mm]			250 (4 $h_{ef}$ )				
Minimaler Achsabstand	$s_{min,II}$ ; $s_{min,\perp}$	[mm]			50				

Tabelle C152: Reduktionsfaktoren für Einzelanker unter Randeinfluss

Zuglast			Querlast					
			Senkrecht zum freien Rand			Parallel zum freien Rand		
	mit $c \geq$	$\alpha_{edge,N}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge,V\perp}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge,VII}$
•	50	1,00	50	0,35	50	1,00	120	1,00
	120	1,00	250	1,00				

Tabelle C153: Faktoren für Ankergruppen unter Zuglast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge			Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge		
	mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g,II,N}$		mit $c \geq$
• •	50	50	1,40	50	50
	120	250	2,00	120	250

## Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk

Leistungen Hochlochziegel Poroton FZ9 mit Wärmedämmung  
Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktionsfaktoren

Anhang C 45

## Steintyp: Hochlochziegel Poroton FZ9 mit Wärmedämmung

Tabelle C154: Faktoren für Ankergruppen unter Querlast





	Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge			Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge				
Querlast senkrecht zum freien Rand		mit c ≥	mit s ≥	αg II,V ⊥		mit c ≥	mit s ≥	αg ⊥,V ⊥
		50	50	0,60		50	50	0,40
		250	50	1,55		250	50	1,00
Querlast parallel zum freien Rand		250	250	2,00		250	250	2,00
		mit c ≥	mit s ≥	αg II,V II		mit c ≥	mit s ≥	αg ⊥,V II
		50	50	2,00		50	50	1,20
		120	250	2,00		120	250	2,00

Tabelle C155: Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zug- und Querlast

Ankergröße	Siebhülse	Effektive Verankerungstiefe	Charakteristischer Widerstand bei $c \geq c_{cr}$ und $s \geq s_{cr}$											
			Nutzungsbedingungen											
			d/d			w/d w/w								
			40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C						
			$h_{ef}$	$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}$ <sup>2)</sup>			$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}$ <sup>2)</sup>	$V_{Rk,b}$ <sup>2)</sup>						
			[mm]	[kN]			[kN]							
<b>Normierte mittlere Druckfestigkeit <math>f_b \geq 10 \text{ N/mm}^2</math><sup>1)</sup></b>														
M8	SH 12	80	2,0	2,0	1,5	2,0	2,0	1,5						
M8 / M10 / IG-M6	SH 16	≥ 85												
M12 / IG-M8	SH 20	≥ 85												
M16 / IG-M10	SH 20	≥ 85												
Alle Temperaturbereiche														
$V_{Rk,c}$ <sup>2)</sup>														

1) Für geringere Druckfestigkeiten müssen die Widerstände mit dem Umrechnungsfaktor nach Tabelle C150 multipliziert werden.  
Für Steine mit höheren Festigkeiten sind die angegebenen Werte ohne Umrechnung gültig.

2)  $N_{Rk,b,c} = N_{Rk,p,c}$  sowie  $V_{Rk,c} \parallel = V_{Rk,c} \perp$  gemäß Anhang C 3

Tabelle C156: Verschiebungen

Ankergröße	$h_{ef}$ [mm]	$\delta_N / N$	$\delta_{N0}$	$\delta_{N\infty}$	$\delta_V / V$	$\delta_{V0}$	$\delta_{V\infty}$
		[mm/kN]	[mm]	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]
M8 – M12/ IG-M6 – M10	alle	0,13	0,13*N <sub>Rk</sub> / 3,5	2* $\delta_{N0}$	0,55	0,55* $V_{Rk}$ / 3,5	1,5* $\delta_{V0}$
					0,31	0,31* $V_{Rk}$ / 3,5	1,5* $\delta_{V0}$

Tabelle C157: Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zug- und Querlast unter Berandeneinwirkung

Ankergröße	Siebhülse	Effektive Verankerungstiefe	Charakteristischer Widerstand			
			$N_{Rk,b,fi} = N_{Rk,p,fi} = V_{Rk,b,fi}$			
			R30	R60	R90	R120
M8 / M10 /IG-M6	SH 16	130	0,64	0,37	0,11	-1)

1) keine Leistung bewertet

## Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk

Leistungen Hochlochziegel Poroton FZ9 mit Wärmedämmung  
Gruppenfaktoren, charakteristische Tragfähigkeiten und Verschiebungen

Anhang C 46

## Steintyp: Hochlochziegel Poroton S9 mit Wärmedämmung

Tabelle C158: Beschreibung des Steins

Steintyp	Hochlochziegel Poroton S9	
Füllung	Perlite	
Dichte	$\rho$ [kg/dm <sup>3</sup> ]	$\geq 0,85$
Normierte mittlere Druckfestigkeit	$f_b$ [N/mm <sup>2</sup> ]	$\geq 12$
Umrechnungsfaktor für geringere Druckfestigkeiten	$(f_b / 12)^{0,5} \leq 1,0$	
Norm	EN 771-1:2011+A1:2015	
Hersteller (Land)	e.g. Schlagmann (DE)	
Steinabmessungen [mm]	248 x 365 x 249	
Bohrverfahren	Drehbohren	

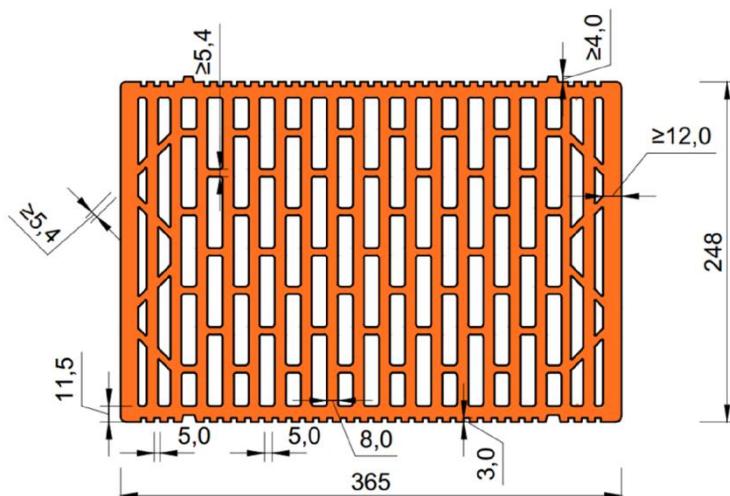
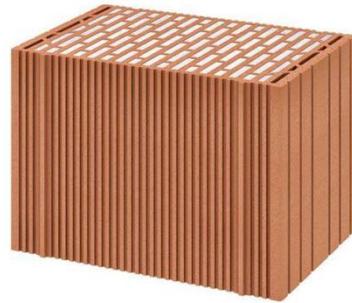


Tabelle C159: Installationsparameter

Ankergröße	[ - ]	M8	M10	M12	M16	IG-M6	IG-M8	IG-M10
Installationsdrehmoment	$T_{inst}$ [Nm]	$\leq 5$	$\leq 5$	$\leq 10$	$\leq 10$	$\leq 5$	$\leq 5$	$\leq 5$
Randabstand	$c_{cr}$ [mm]	120 (für Querlasten senkrecht zum freien Rand: $c_{cr} = 250$ )						
Minimaler Randabstand	$c_{min}$ [mm]	50						
Achsabstand	$s_{cr, II}$ [mm]	250						
	$s_{cr, \perp}$ [mm]	250						
Minimaler Achsabstand	$s_{min, II}; s_{min, \perp}$ [mm]	50						

Tabelle C160: Reduktionsfaktoren für Einzelanker unter Randeinfluss

Zuglast			Querlast					
			Senkrecht zum freien Rand			Parallel zum freien Rand		
•	mit $c \geq$	$\alpha_{edge, N}$	•	mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V \perp}$	•	mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V \parallel}$
	50	1,00		50	0,30		50	1,00
	120	1,00		250	1,00		120	1,00

### Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk

Leistungen Hochlochziegel Poroton S9 mit Wärmedämmung  
Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktionsfaktoren

Anhang C 47

## Steintyp: Hochlochziegel Poroton S9 mit Wärmedämmung

Tabelle C161: Faktoren für Ankergruppen unter Zuglast



Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge			Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge					
	mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g II, N}$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \perp, N}$	
	50	50	1,50		50	50	1,00	
	120	250	2,00		120	250	2,00	

Tabelle C162: Faktoren für Ankergruppen unter Querlast





		Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge			Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge			
Querlast senkrecht zum freien Rand		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g II,V \perp}$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \perp,V \perp}$
		50	50	0,40		50	50	0,40
		250	50	1,00		250	50	1,20
Querlast parallel zum freien Rand		250	250	2,00		250	250	2,00
		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g II,V II}$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \perp,V II}$
		50	50	1,65		50	50	1,00
		120	250	2,00		120	250	2,00

Tabelle C163: Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zug- und Querlast

Ankergröße	Siebhülse	Effektive Verankerungs- tiefe	Charakteristischer Widerstand bei $c \geq c_{cr}$ und $s \geq s_{cr}$						
			Nutzungsbedingungen						
			d/d			w/d w/w		d/d w/d w/w	
			40°C/24°C		80°C/50°C	120°C/72°C	40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C
			$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{2)}$		$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{2)}$		$V_{Rk,b}^{2)}$		
			[mm]		[kN]				

Normierte mittlere Druckfestigkeit  $f_b \geq 6 \text{ N/mm}^2$ <sup>1)</sup>

M8	SH 12	80	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
M8 / M10/ IG-M6	SH 16	$\geq 85$						
M12 / M16 / IG-M8 / IG-M10	SH 20	$\geq 85$						

1) Für geringere Druckfestigkeiten müssen die Widerstände mit dem Umrechnungsfaktor nach Tabelle C158 multipliziert werden.  
Für Steine mit höheren Festigkeiten sind die angegebenen Werte ohne Umrechnung gültig.

2)  $N_{Rk,b,c} = N_{Rk,p,c}$  sowie  $V_{Rk,c \parallel} = V_{Rk,c \perp}$  gemäß Anhang C 3

Tabelle C164: Verschiebungen

Ankergröße	hef	$\delta N / N$	$\delta N_0$	$\delta N_\infty$	$\delta V / V$	$\delta v_0$	$\delta v_\infty$
	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]
M8 – M12/ IG-M6 – M10	alle	0,13	$0,13 * N_{Rk} / 3,5$	$2 * \delta N_0$	0,55	$0,55 * V_{Rk} / 3,5$	$1,5 * \delta v_0$
	alle				0,31	$0,31 * V_{Rk} / 3,5$	$1,5 * \delta v_0$


Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk

Leistungen Hochlochziegel Poroton S9 mit Wärmedämmung  
Gruppenfaktoren, charakteristische Tragfähigkeiten und Verschiebungen

Anhang C 48

## Steintyp: Hochlochziegel Thermopor TV8+ mit Wärmedämmung

Tabelle C165: Beschreibung des Steins

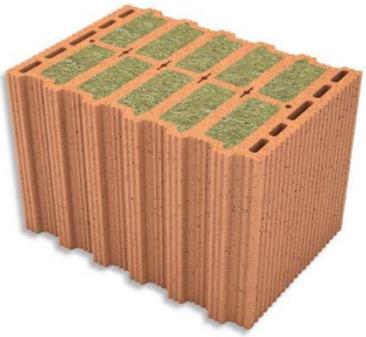Steintyp	Hochlochziegel Thermopor TV8+	
Füllung	Mineralwolle	
Dichte	$\rho$ [kg/dm <sup>3</sup> ]	
Normierte mittlere Druckfestigkeit	$f_b$ [N/mm <sup>2</sup> ]	
Umrechnungsfaktor für geringere Druckfestigkeiten	$(f_b / 10)^{0,5} \leq 1,0$	
Norm	EN 771-1:2011+A1:2015	
Hersteller (Land)	e.g. THERMOPOR GmbH (DE)	
Steinabmessungen [mm]	248 x 365 x 249	
Bohrverfahren	Drehbohren	

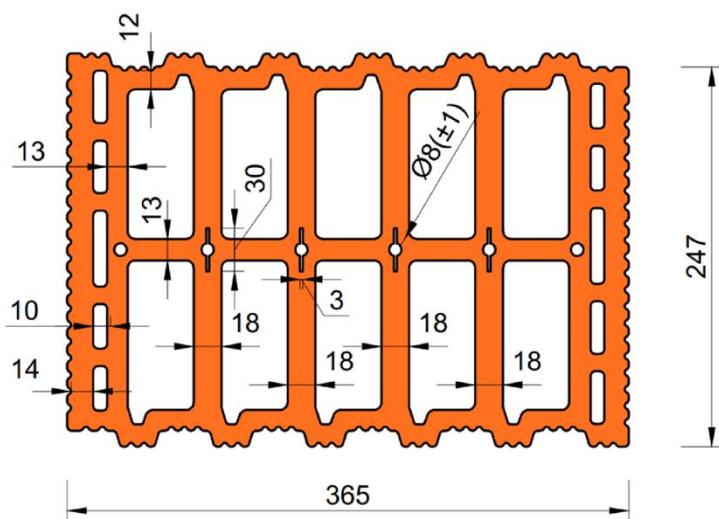






Tabelle C166: Installationsparameter

Ankergröße	[ - ]	M8	M10	M12	M16	IG-M6	IG-M8	IG-M10
Installationsdrehmoment	$T_{inst}$ [Nm]	≤ 4	≤ 4	≤ 10	≤ 10	≤ 4	≤ 4	≤ 4
Randabstand	$c_{cr}$ [mm]	120 (für Querlasten senkrecht zum freien Rand: $c_{cr} = 250$ )						
Minimaler Randabstand	$c_{min}$ [mm]	50						
Achsabstand	$s_{cr, II}$ [mm]	250						
	$s_{cr, \perp}$ [mm]	250						
Minimaler Achsabstand	$s_{min, II}; s_{min, \perp}$ [mm]	50						

Tabelle C167: Reduktionsfaktoren für Einzelanker unter Randeinfluss

Zuglast		Querlast							
		Senkrecht zum freien Rand			Parallel zum freien Rand				
	mit $c \geq$	$\alpha_{edge, N}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V \perp}$			mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V II}$
•	50	1,00		50	0,25		50	1,00	
	120	1,00		250	1,00		120	1,00	

## Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk

Leistungen Hochlochziegel Thermopor TV8+ mit Wärmedämmung  
Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktionsfaktoren

Anhang C 49

## Steintyp: Hochlochziegel Thermopor TV8+ mit Wärmedämmung

**Tabelle C168: Faktoren für Ankergruppen unter Zuglast**

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge				Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge			
	mit c ≥	mit s ≥	αg II, N		mit c ≥	mit s ≥	αg ⊥, N
	50	50	1,00		50	50	1,00
	120	250	2,00		120	250	2,00

**Tabelle C169: Faktoren für Ankergruppen unter Querlast**

		Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge			Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge			
Querlast senkrecht zum freien Rand		mit c ≥	mit s ≥	αg II,V ⊥		mit c ≥	mit s ≥	αg ⊥,V ⊥
		50	50	0,75		50	50	0,50
		250	50	2,00		250	50	1,70
Querlast parallel zum freien Rand		mit c ≥	mit s ≥	αg II,V II		mit c ≥	mit s ≥	αg ⊥,V II
		50	50	1,65		50	50	1,15
		120	250	2,00		120	250	2,00

**Tabelle C170: Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zug- und Querlast**

Ankergröße	Siebhülse	Effektive Verankerungs- tiefe	Charakteristischer Widerstand bei $c \geq c_{cr}$ und $s \geq s_{cr}$					
			Nutzungsbedingungen					
			d/d			w/d w/w		
			40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C
			$h_{ef}$	$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{2)}$			$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{2)}$	$V_{Rk,b}^{2)}$
			[mm]	[kN]				

### Normierte mittlere Druckfestigkeit $f_b \geq 10 \text{ N/mm}^2$

M8	SH 12	80	3,0	3,0	2,5	3,0	3,0	2,5	3,5
M8 / M10/ IG-M6	SH 16	≥ 85							
M12 / IG-M8	SH 20	≥ 85							
M16 / IG-M10	SH 20	≥ 85	3,5	3,5	3,0	3,5	3,5	3,0	7,0

1) Für geringere Druckfestigkeiten müssen die Widerstände mit dem Umrechnungsfaktor nach Tabelle C165 multipliziert werden.  
Für Steine mit höheren Festigkeiten sind die angegebenen Werte ohne Umrechnung gültig.

2)  $N_{Rk,b,c} = N_{Rk,p,c}$  sowie  $V_{Rk,c \parallel} = V_{Rk,c \perp}$  gemäß Anhang C 3

**Tabelle C171: Verschiebungen**

Ankergröße	hef	δN / N	δN0	δN∞	δV / V	δV0	δV∞
	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]
M8 – M12/ IG-M6 – M10	alle	0,13	0,13*N <sub>Rk</sub> / 3,5	2*δN0	0,55	0,55*V <sub>Rk</sub> / 3,5	1,5*δV0
	alle				0,31	0,31*V <sub>Rk</sub> / 3,5	1,5*δV0

### Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk

**Leistungen Hochlochziegel Thermopor TV8+ mit Wärmedämmung**  
Gruppenfaktoren, charakteristische Tragfähigkeiten und Verschiebungen

**Anhang C 50**

## Steintyp: Leichtbetonlochstein HBL 16DF

Tabelle C172: Beschreibung des Steins

Steintyp	Leichtbetonlochstein HBL 16DF	
Dichte	$\rho$ [kg/dm <sup>3</sup> ]	$\geq 1,0$
Normierte mittlere Druckfestigkeit	$f_b$ [N/mm <sup>2</sup> ]	$\geq 3,1$
Umrechnungsfaktor für geringere Druckfestigkeiten	$(f_b / 3,1)^{0,5} \leq 1,0$	
Norm	EN 771-3:2011+A1:2015	
Hersteller (Land)	z.B. KLB Klimaleichtblock (DE)	
Steinabmessungen [mm]	500 x 250 x 240	
Bohrverfahren	Drehbohren	

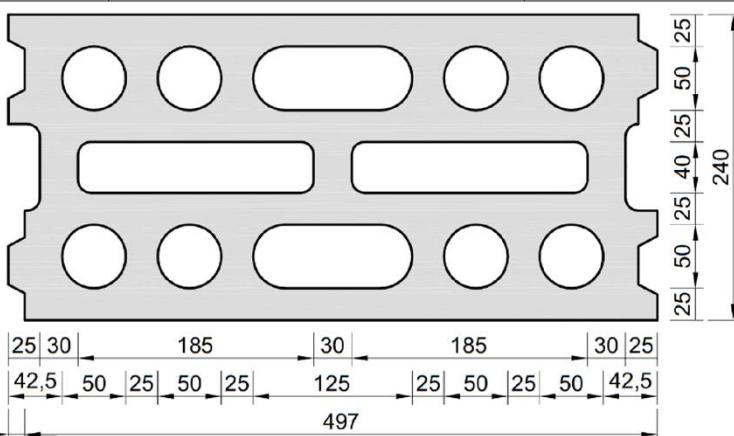


Tabelle C173: Installationsparameter

Ankergröße		[ - ]	M8	M10	M12	M16	IG-M6	IG-M8	IG-M10
Installationsdrehmoment	$T_{inst}$	[Nm]	$\leq 2$	$\leq 2$	$\leq 5$	$\leq 5$	$\leq 2$	$\leq 5$	$\leq 5$
Randabstand (unter Brandbeanspruchung)	$c_{cr}$ ; ( $c_{cr,fi}$ )	[mm]	120 (2 $h_{ef}$ ) (für Querlasten senkrecht zum freien Rand: $c_{cr} = 250$ )						
Minimaler Randabstand	$c_{min}$	[mm]	50						
Achsabstand (unter Brandbeanspruchung)	$s_{cr, II}$ ; ( $s_{cr,fi, II}$ )	[mm]	500 (4 $h_{ef}$ )						
	$s_{cr, \perp}$ ; ( $s_{cr,fi, \perp}$ )	[mm]	250 (4 $h_{ef}$ )						
Minimaler Achsabstand	$s_{min, II}$ ; $s_{min, \perp}$	[mm]	50						

Tabelle C174: Reduktionsfaktoren für Einzelanker unter Randeinfluss

Zuglast			Querlast					
			Senkrecht zum freien Rand			Parallel zum freien Rand		
	mit $c \geq$	$\alpha_{edge, N}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V \perp}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V \parallel}$
	50	1,00		50	0,30		50	1,00
	120	1,00		250	1,00		120	1,00

Tabelle C175: Faktoren für Ankergruppen unter Zuglast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge			Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge		
	mit $c \geq$	$\alpha_{g \parallel, N}$		mit $c \geq$	$\alpha_{g \parallel, V \perp}$
	50	50		50	50
	120	500		120	250

## Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk

Leistungen Leichtbetonlochstein HBL 16DF  
Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktionsfaktoren

Anhang C 51

## Steintyp: Leichtbetonlochstein HBL 16DF

Tabelle C176: Faktoren für Ankergruppen unter Querlast





	Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge			Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge				
Querlast senkrecht zum freien Rand		mit c ≥	mit s ≥	$\alpha_{g II,V \perp}$		mit c ≥	mit s ≥	$\alpha_{g \perp,V \perp}$
		50	50	0,60		50	50	0,35
		120	50	2,00		120	50	1,15
		120	500	2,00		120	250	2,00
Querlast parallel zum freien Rand		mit c ≥	mit s ≥	$\alpha_{g II,V II}$		mit c ≥	mit s ≥	$\alpha_{g \perp,V II}$
		50	50	1,30		50	50	1,00
		120	250	2,00		120	250	2,00
		120	500	2,00				

Tabelle C177: Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zug- und Querlast

Ankergröße	Siebhülse	Effektive Verankerungs- tiefe	Charakteristischer Widerstand bei $c \geq c_{cr}$ und $s \geq s_{cr}$						
			Nutzungsbedingungen						
			d/d			w/d w/w	d/d w/d w/w		
			40°C/24°C		80°C/50°C	120°C/72°C	40°C/24°C	80°C/50°C	
			$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}$ <sup>2)</sup>				$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}$ <sup>2)</sup>	$V_{Rk,b}$ <sup>2)</sup>	
			[mm]				[kN]		
<b>Normierte mittlere Druckfestigkeit <math>f_b \geq 3,1 \text{ N/mm}^2</math><sup>1)</sup></b>									
M8 / M10 / IG-M6	SH 16	$\geq 85$	1,2	1,2	0,9	1,2	1,2	0,9	2,0
M12 / IG-M8	SH 20	$\geq 85$	1,5	1,5	1,2	1,5	1,5	1,2	3,0
M16 / IG-M10	SH 20	$\geq 85$							5,0

1) Für geringere Druckfestigkeiten müssen die Widerstände mit dem Umrechnungsfaktor nach Tabelle C172 multipliziert werden.  
Für Steine mit höheren Festigkeiten sind die angegebenen Werte ohne Umrechnung gültig.

2)  $N_{Rk,b,c} = N_{Rk,p,c}$  sowie  $V_{Rk,c\parallel} = V_{Rk,c\perp}$  gemäß Anhang C 3

Tabelle C178: Verschiebungen

Ankergröße	h <sub>ef</sub>	$\delta_N / N$	$\delta_{N0}$	$\delta_{N\infty}$	$\delta_V / V$	$\delta_{V0}$	$\delta_{V\infty}$
	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]
M8 – M12 / IG-M6 – M10	alle	0,13	$0,13 * N_{Rk} / 3,5$	$2 * \delta_{N0}$	0,55	$0,55 * V_{Rk} / 3,5$	$1,5 * \delta_{V0}$
M16	alle				0,31	$0,31 * V_{Rk} / 3,5$	$1,5 * \delta_{V0}$

Tabelle C179: Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zug- und Querlast unter Brandeinwirkung

Ankergröße	Siebhülse	Effektive Verankerungstiefe	Charakteristischer Widerstand				
			$N_{Rk,b,fi} = N_{Rk,p,fi} = V_{Rk,b,fi}$				
			$h_{ef}$	R30	R60	R90	
M8 / M10 / IG-M6	SH 16	130		0,29	0,21	-1)	
M12 / IG-M8	SH 20	$\geq 130$					
M16 / IG-M10	SH 20	$\geq 130$		0,29	0,21	0,12	-1)

1) keine Leistung bewertet

## Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk

Leistungen Leichtbetonlochstein HBL 16DF  
Gruppenfaktoren, charakteristische Tragfähigkeiten und Verschiebungen

Anhang C 52

## Steintyp: Betonlochstein Bloc Creux B40

Tabelle C180: Beschreibung des Steins

Steintyp	Betonlochstein Bloc Creux B40	
Dichte	$\rho$ [kg/dm <sup>3</sup> ]	$\geq 0,8$
Normierte mittlere Druckfestigkeit	$f_b$ [N/mm <sup>2</sup> ]	$\geq 5,2$
Umrechnungsfaktor für geringere Druckfestigkeiten		$(f_b / 5,2)^{0,5} \leq 1,0$
Norm	EN 771-3:2011+A1:2015	
Hersteller (Land)	z.B. Leroux (FR)	
Steinabmessungen [mm]	500 x 200 x 200	
Bohrverfahren	Drehbohren	

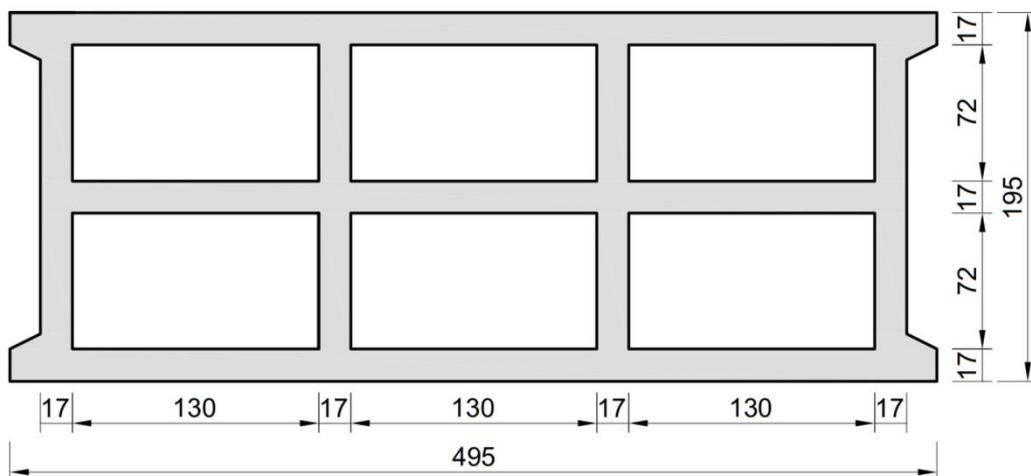


Tabelle C181: Installationsparameter

Ankergröße	[ - ]	M8	M10	M12	M16	IG-M6	IG-M8	IG-M10
Installationsdrehmoment	$T_{inst}$ [Nm]	$\leq 4$	$\leq 4$	$\leq 4$	$\leq 4$	$\leq 4$	$\leq 4$	$\leq 4$
Randabstand	$c_{cr}$ [mm]	120 (für Querlasten senkrecht zum freien Rand: $c_{cr} = 170$ )						
Minimaler Randabstand	$c_{min}$ [mm]	50						
Achsabstand	$s_{cr, II}$ [mm]	170						
	$s_{cr, \perp}$ [mm]	200						
Minimaler Achsabstand	$s_{min, II}; s_{min, \perp}$ [mm]	50						

Tabelle C182: Reduktionsfaktoren für Einzelanker unter Randeinfluss

Zuglast			Querlast					
			Senkrecht zum freien Rand			Parallel zum freien Rand		
	mit $c \geq$	$\alpha_{edge, N}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V \perp}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V \parallel}$
	50	1,00		50	0,35		50	1,00
	120	1,00		170	1,00		120	1,00

## Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk

### Leistungen Betonlochstein Bloc Creux B40

Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktionsfaktoren

### Anhang C 53

## Steintyp: Betonlochstein Bloc Creux B40

Tabelle C183: Faktoren für Ankergruppen unter Zuglast


Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge			Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge		
	mit $c \geq$	mit $s \geq$		mit $c \geq$	mit $s \geq$
	50	50	$\alpha_{g II, N}$	50	50
	50	170	1,50	50	200
	120	170	2,00	120	200

Tabelle C184: Faktoren für Ankergruppen unter Querlast



Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge		Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge						
Querlast senkrecht zum freien Rand		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g II,V \perp}$		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_{g \perp,V \perp}$
	50	50	0,55	50	50	0,35		
	120	50	1,30	120	50	0,85		
Querlast parallel zum freien Rand	120	170	2,00	120	200	2,00	mit $c \geq$	mit $s \geq$
	50	50	1,10	50	50	1,00	mit $c \geq$	mit $s \geq$
	120	170	2,00	50	200	2,00	120	200

Tabelle C185: Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zug- und Querlast

Ankergröße	Siebhüse	Effektive Verankerungs- tiefe	Charakteristischer Widerstand bei $c \geq c_{cr}$ und $s \geq s_{cr}$					
			Nutzungsbedingungen					
			d/d			w/d w/w		
			40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C
			$h_{ef}$	$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{2)}$			$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}^{2)}$	$V_{Rk,b}^{2)}$
			[mm]	[kN]			Alle Temperaturbereiche s	

### Normierte mittlere Druckfestigkeit $f_b \geq 5,2 \text{ N/mm}^2$ <sup>1)</sup>

M8 / M10/ IG-M6	SH 16	130	2,0	1,5	1,2	2,0	1,5	1,2	6,0
M12 / M16 / IG-M8 / IG-M10	SH 20	$\geq 130$							

1) Für geringere Druckfestigkeiten müssen die Widerstände mit dem Umrechnungsfaktor nach Tabelle C180 multipliziert werden.  
Für Steine mit höheren Festigkeiten sind die angegebenen Werte ohne Umrechnung gültig.

2)  $N_{Rk,b,c} = N_{Rk,p,c}$  sowie  $V_{Rk,c \parallel} = V_{Rk,c \perp}$  gemäß Anhang C 3

Tabelle C186: Verschiebungen

Ankergröße	hef	$\delta N / N$	$\delta N_0$	$\delta N_\infty$	$\delta v / v$	$\delta v_0$	$\delta v_\infty$
	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]
M8 – M12/ IG-M6 – M10	alle	0,13	$0,13 * N_{Rk} / 3,5$	$2 * \delta N_0$	0,55	$0,55 * V_{Rk} / 3,5$	$1,5 * \delta v_0$
	alle				0,31	$0,31 * V_{Rk} / 3,5$	$1,5 * \delta v_0$

## Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk

Leistungen Betonlochstein Bloc Creux B40  
Gruppenfaktoren, charakteristische Tragfähigkeiten und Verschiebungen

Anhang C 54

## Steintyp: Leichtbetonvollstein




**Tabelle C187: Beschreibung des Steins**

Steintyp	Leichtbetonvollstein			
Dichte	$\rho$ [kg/dm <sup>3</sup> ]	$\geq 0,6$		
Normierte mittlere Druckfestigkeit	$f_b$ [N/mm <sup>2</sup> ]	$\geq 2$		
Umrechnungsfaktor für geringere Druckfestigkeiten	$(f_b / 2)^{0,5} \leq 1,0$			
Norm	EN 771-3:2011+A1:2015			
Hersteller (Land)	z.B. Bisotherm (DE)			
Steinabmessungen [mm]	$\geq 240 \times 300 \times 113$			
Bohrverfahren	Drehbohren			



**Tabelle C188: Installationsparameter**

Ankergröße	[ - ]	M8	M10	M12	M16	IG-M6	IG-M8	IG-M10
Installationsdrehmoment	$T_{inst}$ [Nm]	$\leq 2$						
Randabstand	$C_{cr}$ [mm]	150						
Minimaler Randabstand	$C_{min}$ [mm]	60						
Achsabstand	$S_{cr, II}$ [mm]	300						
	$S_{cr, \perp}$ [mm]	300						
Minimaler Achsabstand	$S_{min, II}; S_{min, \perp}$ [mm]	120						





**Tabelle C189: Reduktionsfaktoren für Einzelanker unter Randeinfluss**

Zuglast			Querlast					
			Senkrecht zum freien Rand			Parallel zum freien Rand		
	mit $c \geq$	$\alpha_{edge, N}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V \perp}$		mit $c \geq$	$\alpha_{edge, V II}$
	60	1,00		60	0,25		60	0,40
	150	1,00		150	1,00		100	1,00

**Tabelle C190: Faktoren für Ankergruppen unter Zuglast**

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge			Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge		
	mit $c \geq$	$\alpha_g II, N$		mit $c \geq$	$\alpha_g \perp, N$
	60	120		60	120
	150	300		150	300

**Tabelle C191: Faktoren für Ankergruppen unter Querlast**

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge			Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge		
Querlast senkrecht zum freien Rand		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_g II, V \perp$	
		60	120	0,25	
		150	120	1,00	
Querlast parallel zum freien Rand		mit $c \geq$	mit $s \geq$	$\alpha_g II, V II$	
		60	120	0,40	
		100	120	1,00	
		150	300	2,00	

## Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk

### Leistungen Leichtbetonvollstein

Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktions- und Gruppenfaktoren

### Anhang C 55

**Steintyp: Leichtbetonvollstein**

**Tabelle C192: Charakteristische Werte der Tragfähigkeit unter Zug- und Querlast**

Ankergröße	Siebhülse	Effektive Verankerungstiefe	Characteristic Resistances with $c \geq c_{cr}$ and $s \geq s_{cr}$														
			Use condition														
			d/d			w/d w/w			d/d w/d w/w								
			40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	40°C/24°C	80°C/50°C	120°C/72°C	Alle Temperaturbereiche								
			$h_{ef}$	$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}$ <sup>2)</sup>			$N_{Rk,b} = N_{Rk,p}$ <sup>2)</sup>										
[mm]			[kN]														
<b>Normierte mittlere Druckfestigkeit <math>f_b \geq 2 \text{ N/mm}^2</math><sup>1)</sup></b>																	
M8	-	80	3,0	2,5	2,0	2,5	2,0	1,5	3,0								
M10 / IG-M6	-	90															
M12 / M16 / IG-M8 / IG-M10	-	100															
M8	SH 12	80	2,5	2,5	2,0	2,5	2,0	1,5	3,0								
M8 / M10 / IG-M6	SH 16	$\geq 85$															
M12 / M16 / IG-M8 / IG-M10	SH 20	$\geq 85$															

1) Für geringere Druckfestigkeiten müssen die Widerstände mit dem Umrechnungsfaktor nach Tabelle C187 multipliziert werden.  
Für Steine mit höheren Festigkeiten sind die angegebenen Werte ohne Umrechnung gültig.

2)  $N_{Rk,b,c} = N_{Rk,p,c}$  sowie  $V_{Rk,c} = V_{Rk,p}$  gemäß Anhang C 3

**Tabelle C193: Verschiebungen**

Ankergröße	hef	$\delta_N / N$	$\delta_{N0}$	$\delta_{N\infty}$	$\delta_V / V$	$\delta_{V0}$	$\delta_{V\infty}$
	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]	[mm/kN]	[mm]	[mm]
M8 – M12 / IG-M6 – M10	alle	0,1	$0,1 * N_{Rk} / 3,5$	$2 * \delta_{N0}$	0,3	$0,3 * V_{Rk} / 3,5$	$1,5 * \delta_{V0}$
	alle				0,1	$0,1 * V_{Rk} / 3,5$	$1,5 * \delta_{V0}$

**Injektionssystem ChimFix ETA 1 für Mauerwerk**

**Leistungen Leichtbetonvollstein**  
Charakteristische Tragfähigkeiten und Verschiebungen

**Anhang C 56**