

Allgemeine Bauartgenehmigung

Eine vom Bund und den Ländern gemeinsam
getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

**Zulassungs- und Genehmigungsstelle
für Bauprodukte und Bauarten**

Datum:

08.12.2025

Geschäftszeichen:

III 26-1.19.53-130/25

Nummer:

Z-19.53-2520

Antragsteller:

Adolf Würth GmbH & Co. KG

Reinhold-Würth-Straße 12-17

74653 Künzelsau

Geltungsdauer

vom: **3. Dezember 2025**

bis: **3. Dezember 2030**

Gegenstand dieses Bescheides:

Feuerwiderstandsfähige Abschottung für elektrische Leitungen "System Würth Kabelbox lang"

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich genehmigt.
Dieser Bescheid umfasst zwölf Seiten und 20 Anlagen.

DIBt

I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- 2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 4 Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfügung zu stellen. Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden ebenfalls Kopien zur Verfügung zu stellen.
- 5 Dieser Bescheid darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Übersetzungen müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
- 7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Änderung dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem Deutschen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen.

II BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

- 1.1 Die allgemeine Bauartgenehmigung (aBG) gilt für die Errichtung der Abschottung mit der Bezeichnung "System Würth Kabelbox lang" als Bauart zum Verschließen von Öffnungen in feuerwiderstandsfähigen Wänden und Decken nach Abschnitt 2.2, durch die elektrische Leitungen nach Abschnitt 2.3 hindurchgeführt wurden (sog. Kabelabschottung). Bei dieser Bauart gilt die Aufrechterhaltung der Feuerwiderstandsfähigkeit im Bereich der Durchführungen bei einseitiger Brandbeanspruchung – unabhängig von deren Richtung für 90 Minuten oder für 120 Minuten als nachgewiesen (feuerbeständig oder Feuerwiderstandsfähigkeit 120 Minuten).
- 1.2 Die Kabelabschottung besteht im Wesentlichen aus einem oder mehreren in Gruppe angeordneten Stahlblechgehäusen mit Brandschutzeinlage, einem Verschluss dieser Stahlblechgehäuse und einem Fugenverschluss. Die Kabelabschottung ist gemäß Abschnitt 2.5 aus den Bauprodukten nach Abschnitt 2.1 zu errichten.
- 1.3 Die Abschottung darf im Innern von Gebäuden – auch zu Aufenthaltsräumen und zugehörigen Nebenräumen hin – errichtet werden.
- 1.4 Die in dieser allgemeinen Bauartgenehmigung beschriebenen und in den Anlagezeichnungen dargestellten Ausführungen stellen Mindestanforderungen zur Erfüllung der Anforderungen an den Brandschutz dar. Die Vorschriften anderer Rechtsbereiche bleiben unberührt. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens wurden insbesondere keine Nachweise zum Wärme- oder Schallschutz sowie zur Dauerhaftigkeit der aus den Bauprodukten errichteten Abschottung geführt.

2 Bestimmungen für Planung, Bemessung und Ausführung

2.1 Bestimmungen für die zu verwendenden Bauprodukte¹

2.1.1 Stahlblechgehäuse mit Brandschutzeinlage (Kabelbox)

Die Kabelboxen "System Würth Kabelbox lang" werden in mehreren Produktvarianten (sog. "Bauart ...") gefertigt und müssen den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.15-1429 entsprechen.

Die Kabelboxen bestehen aus einem Stahlblechgehäuse mit eingelegter Brandschutzeinlage aus dämmschichtbildendem Baustoff sowie Klarsicht-Abdeckkappen oder Schaumstopfen (bzw. bei runden und sechseckigen Kabelboxen aus rauchgasdichten Schürzen) zum Verschluss der Stirnseiten der Kabelbox.

Auf den Stahlblechgehäusen dürfen – je nach vorgesehener Verwendung – werkseitig Blähgraphitstreifen angebracht sein.

2.1.2 Zubehörteile

Die Zubehörteile (Distanzanker zur Verwendung bei Gruppenanordnungen und Blähgraphitstreifen (ein- oder zweilagig) für den Einbau der dreiseitigen Kabelboxen), müssen den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.15-1429 entsprechen.

2.1.3 Baustoffe für den Fugenverschluss

- 2.1.3.1 Der Fugenverschluss muss mit formbeständigen, nichtbrennbaren² Baustoffen, wie z. B. Beton, Zementmörtel oder Gipsmörtel erfolgen.

¹ Die Herstellung und Zusammensetzung der Bauprodukte müssen den in der Prüfung verwendeten oder zu diesem Zeitpunkt bewerteten entsprechen.

² Zuordnung der klassifizierten Eigenschaften des Brandverhaltens zu den bauaufsichtlichen Anforderungen erfolgt gemäß Technischer Regel A 2.2.1.2, "Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen, Verwendung von Bauprodukten, Anwendung von Bauarten" der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB), Anhang 4, Abschnitt 1 (s. www.dibt.de).

- 2.1.3.2 Ggf. darf für den Fugenverschluss auch der Montageschaum "EasyFoam-Brandschutzmontageschaum B1" gemäß dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis Nr. P-NDS04-964 sowie der Montageschaum "PUR logic EASY" gemäß dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis Nr. P-NDS04-1011 verwendet werden.

Diese Montageschäume dürfen auch zum Verschließen von Fugen zwischen den Schaumstopfen und dem Stahlblechgehäuse bzw. den hindurchgeführten Kabeln verwendet werden.

2.1.4 Mineralwolle

Im Genehmigungsverfahren wurde Mineralwolle mit folgenden Kennwerten als geeignet nachgewiesen: nichtbrennbar², Schmelzpunkt $\geq 1.000\text{ °C}$ nach DIN 4102-17³.

2.1.5 Bauplatten für Rahmen und Aufleistungen

Für Rahmen und Aufleistungen sind mindestens 12,5 mm dicke nichtbrennbare² Bauplatten (GKF-, Gipsfaser- oder Kalzium-Silikat-Platten) zu verwenden.

2.2 Wände, Decken, Öffnungen

- 2.2.1 Die Abschottung darf in Wänden und Decken errichtet werden, die den Angaben der Tabelle 1 entsprechen und die Öffnungen gemäß den Angaben der Tabellen 1 und 2 enthalten. Die Wände und Decken müssen den Technischen Baubestimmungen entsprechen. Bei Errichtung in leichten Trennwänden sind die Angaben der Abschnitte 2.2.3 bis 2.2.5 zu beachten.

Tabelle 1

Bauteil	bauaufsichtliche Anforderung an die Feuerwiderstandsfähigkeit ⁴	Bauteildicke [cm]	max. Öffnungsgröße B x H [cm]
leichte Trennwand ⁵	feuerbeständig bzw. Feuerwiderstandsfähigkeit 120 Minuten*	≥ 10	gemäß Abschnitt 2.5.1.3
Massivwand ⁶			
Decke ⁶	feuerbeständig	≥ 15	

* nur bei Einbau gemäß Anlage 18 (350 mm tiefe, horizontal eingebaute Kabelboxen mit entsprechender Belegung)

- 2.2.2 Der Abstand der zu verschließenden Bauteilöffnung zu anderen Öffnungen oder Einbauten muss den Angaben der Tabelle 2 entsprechen.

Tabelle 2

Abstand der Bauteilöffnung zu	Größe der nebeneinander liegenden Öffnungen (B [cm] x H [cm])	Abstand zwischen den Öffnungen [cm]
anderen Abschottungen*	eine/beide Öffnung(en) $> 40 \times 40$	≥ 20
	beide Öffnungen $\leq 40 \times 40$	≥ 10
anderen Öffnungen oder Einbauten	eine/beide Öffnung(en) $> 20 \times 20$	$\geq 20^{**}$
	beide Öffnungen $\leq 20 \times 20$	$\geq 10^{**}$

* Regelungen zu Abständen zwischen Abschottungen nach dieser aBG siehe Abschnitt 2.5.1.2 (Gruppenbildung)

** gilt nicht für Doppelbodenplatten gemäß Anlage 17

- 3 DIN 4102-17:2017-12 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Schmelzpunkt von Mineralwolle-Dämmstoffen; Begriffe, Anforderungen, Prüfung
- 4 Die Zuordnung der Feuerwiderstandsklassen zu den bauaufsichtlichen Anforderungen erfolgt gemäß der Technischen Regel A 2.2.1.2, "Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen, Verwendung von Bauprodukten, Anwendung von Bauarten" der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB), Anhang 4, Abschnitt 4 (s. www.dibt.de).
- 5 Nichttragende Trennwände in Ständerbauart mit Stahlunterkonstruktion und beidseitiger Beplankung aus nichtbrennbaren zement- bzw. gipsgebundenen Bauplatten (z. B. GKF-, Gipsfaserplatten) oder Kalzium-Silikat-Platten. Aufbau der Wand und Klassifizierung der Feuerwiderstandsfähigkeit nach DIN 4102-4 oder nach allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis.
- 6 Wände und Decken aus Beton bzw. Stahlbeton oder Porenbeton und Mauerwerkswände aus nichtbrennbaren Baustoffen ohne Hohlräume im Bereich der Durchführung

- 2.2.3 In der Wandöffnung der leichten Trennwand nach Tabelle 1 ist ein beidseitig zu den Wandoberflächen bündiger umlaufender Rahmen anzuordnen, der bei Wänden ohne innen liegende Dämmung im Aufbau dem Aufbau der jeweiligen Wandbeplankung entsprechen muss bzw. bei Wänden mit innenliegender Dämmung aus mindestens 12,5 mm dicken Bauplatten gemäß Abschnitt 2.1.5 bestehen muss.

Auf die Ausbildung eines Rahmens kann verzichtet werden, sofern die Breite des Luftspalts zwischen der innen liegenden plattenförmigen Dämmung der Wand und der Beplankung ≤ 10 mm und die Dicke der Dämmung ≥ 40 mm beträgt. In diesem Genehmigungsverfahren wurde für diese Ausführung eine Dämmung mit folgenden Kennwerten als geeignet nachgewiesen: Rohdichte ≥ 100 kg/m³, Schmelzpunkt ≥ 1.000 °C nach DIN 4102-17³.

- 2.2.4 Beim Einbau von einzelnen Stahlblechgehäusen in leichten Trennwänden sind die dafür erforderlichen Öffnungen so anzuordnen, dass keine Ständerprofile ausgewechselt werden müssen. Dies gilt nicht für Kabelboxen mit einer Breite von 640 mm und dreiseitigen Kabelboxen mit einer Breite von 535 mm, wenn das Ständerwerk durch zusätzlich anzuordnende Wandstiele und durch Riegel so ergänzt wird, dass diese die Laibung der Wandöffnung für die vorgesehene Kabelabschottung bilden. Die Wandbeplankung muss auf diesen Stahlblechprofilen in bestimmungsgemäßer Weise befestigt werden.

Die Wandöffnung muss gemäß dem Querschnitt des verwendeten Stahlblechgehäuses ausgebildet werden (s. Abschnitt 2.5.2).

- 2.2.5 Falls Gruppen von Stahlblechgehäusen in passende Öffnungen in leichten Trennwänden eingebaut werden (s. Abschnitt 2.5.2), ist das Ständerwerk der Wandkonstruktion durch Riegel ober- und unterhalb jeder Gruppe so zu ergänzen, dass diese die Laibung für die vorgesehene Abschottungsgruppe bilden. Ständerprofile der Wand sind ggf. auszuwechseln. Die Wandbeplankung muss auf diesen Stahlblechprofilen in bestimmungsgemäßer Weise befestigt werden.
- 2.2.6 Der Sturz oder die Decke über der Bauteilöffnung muss statisch und brandschutztechnisch so bemessen sein, dass die Abschottung (außer ihrem Eigengewicht) keine zusätzliche vertikale Belastung erhält.

2.3 Installationen

2.3.1 Allgemeines

- 2.3.1.1 Durch die zu verschließende Bauteilöffnung dürfen eine oder mehrere der in den folgenden Abschnitten genannten Installationen (Leitungen, Tragekonstruktionen) hindurchgeführt sein/werden⁷. Andere Teile oder Hilfskonstruktionen sowie andere Leitungen sind nicht zulässig.
- 2.3.1.2 Der gesamte zulässige Querschnitt der Installationen (bezogen auf die jeweiligen Außenabmessungen), die durch die zu verschließende Bauteilöffnung gemeinsam hindurchgeführt werden dürfen, ergibt sich in Abhängigkeit von der jeweiligen Größe der Rohbauöffnung unter Beachtung der geltenden Vorschriften der Elektrotechnik, insbesondere bezüglich der erforderlichen Mindestabstände zwischen den einzelnen Leitungen.
- 2.3.1.3 Die Abschottung darf auch zum Schließen von Öffnungen angewendet werden, durch die noch keine Installationen hindurchgeführt wurden (sog. Reserveabschottungen). Nachträgliche Änderungen an der Schottbelegung dürfen vorgenommen werden (s. Abschnitt 3).

2.3.2 Kabel und Kabeltragekonstruktionen

2.3.2.1 Werkstoffe und Abmessungen der Kabel

- 2.3.2.1.1 Durch die zu verschließende Bauteilöffnung dürfen Kabel aller Arten hindurchgeführt sein/werden, sofern sie im Innern keine Hohlräume aufweisen⁸. Der Außendurchmesser der Kabel darf maximal 80 mm betragen. Die Größe des Gesamtleiterquerschnitts des einzelnen Kabels ist nicht begrenzt.

⁷ Technische Bestimmungen für die Ausführung der Leitungsanlagen und die Zulässigkeit von Leitungsdurchführungen bleiben unberührt.

⁸ Kabel mit metallischen oder nichtmetallischen elektrischen oder optischen Leitern, jedoch z. B. keine Hohlleiter oder Koaxialkabel mit hohlem Innenleiter bzw. mit Luftisolierung

2.3.2.1.2 Abweichend von Abschnitt 2.3.2.1.1 dürfen folgende Hohlleiter durch die zu verschließende Bauteilöffnung geführt werden:

- "HELIAX Standard Elliptical Waveguide", Typen "EW 240" (15,0 mm x 9,7 mm) bis "EW 77" (43,6 mm x 25,4 mm) der Firma Andrew Wireless Systems GmbH, 86675 Buchdorf
- "HELIAX Premium Elliptical Waveguide", Typ "EWP 52-59" (57,2 mm x 33,3 mm) der Firma Andrew Wireless Systems GmbH, 86675 Buchdorf
- "FLEXWELL Standard Elliptical Waveguide", Typen "E 380" (12,0 mm x 9,0 mm) bis "E 105" (33,0 mm x 20,0 mm) der Firma RFS GmbH, 30179 Hannover
- "Superflexible FLEXWELL Standard Elliptical Waveguide", Typ "ES 46" (68,0 mm x 41,0 mm) der Firma RFS GmbH, 30179 Hannover.

Darüber hinaus dürfen folgende Koaxialkabel (im Innern ggf. hohl bzw. mit einem PE-Schaum gefüllt) durch die zu verschließende Bauteilöffnung geführt werden:

- "HELIAX Andrew Virtual Air Coaxial Cable", Typen "AVA5RK-50" bis "AVA7RK-50" (27,9 mm bis 51,1 mm) der Firma Andrew Wireless Systems GmbH, 86675 Buchdorf
- "CELLFLEX Low-Loss Foam-Dielectric Coaxial Cable", Typen 7/8" bis 2-1/4" (27,8 mm bis 59,9 mm) der Firma RFS GmbH, 30179 Hannover
- "RADIAFLEX RLKU Cable", Typ 1-5/8" (48,2 mm) der Firma RFS GmbH, 30179 Hannover
- "FlexLine", Typen 3/8" bis 1-5/8" (10,3 mm bis 49,5 mm) der Firma LEONI Special Cables GmbH, 26169 Friesoythe.

Zusätzlich dürfen bei Errichtung der Abschottung in Wänden Lichtwellenleiter vom Typ "A-DF(ZN)2Y(SR)"Y" der Firma HELUKABEL GmbH, 71282 Hemmingen bzw. der Firma Prysmian Telecom Cables and Systems UK Ltd, SO50 6YU Hampshire, UK durch die zu verschließende Bauteilöffnung geführt sein/werden. Die Kabel bestehen aus 12 verseilten Bündeladern, einem PE-Innenmantel, einer Stahlrillenbewehrung und einem PE-Außenmantel. Der Durchmesser muss ≤ 24 mm betragen. Durch die Bündeladern des Kabels dürfen Glasfasern geführt werden.

2.3.2.2 Verlegungsarten

Die Kabel gemäß Abschnitt 2.3.2.1.1 dürfen zu Bündeln zusammengefasst und außerhalb des Durchführungsgebietes ggf. auf Kabeltragekonstruktionen verlegt sein. Die Kabeltragekonstruktionen (Kabelrinnen, -pitschen, -leitern) dürfen nicht durch die zu verschließende Bauteilöffnung geführt werden.

Kabelbündel mit einem Durchmesser ≤ 100 mm aus parallel verlaufenden, dicht gepackten und miteinander fest verschnürten, vernähten oder verschweißten Kabeln (Außendurchmesser des Einzelkabels ≤ 21 mm) dürfen ungeöffnet durch die zu verschließende Bauteilöffnung geführt werden.

Die Kabel gemäß Abschnitt 2.3.2.1.1 dürfen auch in biegsamen oder starren Elektro-Installationsrohren aus Kunststoff nach DIN EN 61386-21⁹ bzw. DIN EN 61386-22¹⁰ durch die Öffnung führen, deren Außendurchmesser nicht mehr als 63 mm betragen darf. Die Elektro-Installationsrohre dürfen auch leer (ohne Kabelbelegung) durch die zu verschließende Öffnung führen.

Glasfaser- und Mikrokabel dürfen auch durch folgende vorgefertigte Bündel aus biegsamen Elektro-Installationsrohren aus Polyethylen gemäß DIN EN 61386-22¹⁰ die durch ein flexibles PE-Mantelrohr zusammengehalten werden, geführt werden:

- "speed pipe" der Firma gabo Systemtechnik GmbH, 94559 Niederwinkling aus bis zu 24 Rohren der Abmessungen 7 mm x 1,5 mm, bis zu 7 Rohren der Abmessungen

9	DIN EN 61386-21:2011-12	Elektroinstallationsrohrsysteme für elektrische Energie und für Informationen – Teil 21: Besondere Anforderungen für starre Elektroinstallationsrohrsysteme
10	DIN EN 61386-22:2011-12	Elektroinstallationsrohrsysteme für elektrische Energie und für Informationen – Teil 22: Besondere Anforderungen für biegsame Elektroinstallationsrohrsysteme

10 mm x 2,0 mm oder bis zu 5 Rohren der Abmessungen 12 mm x 2,0 mm, jeweils mit einem Durchmesser ≤ 50 mm

- "sirocco" der Firma Prysmian Telecom Cables and Systems UK Ltd, SO50 6YU Hampshire, UK aus bis zu 24 Rohren, die mit einer nichtmetallischen Feuchtigkeitssperre umhüllt sind, mit einem Durchmesser von 5 mm und einer Rohrwandstärke von 0,75 mm, jeweils mit einem Durchmesser $\leq 38,5$ mm.

2.3.3 Einzelne Leitungen für Steuerungszwecke

Durch die zu verschließende Bauteilöffnung dürfen Rohre aus Stahl, Kupfer oder Kunststoff mit einem Außendurchmesser ≤ 15 mm hindurchgeführt sein/werden.

2.3.4 Halterungen (Unterstützungen)

Die Befestigung der Kabel bzw. der vor der Abschottung endenden Kabeltragekonstruktionen muss an den umgebenden Bauteilen zu beiden Seiten des feuerwiderstandsfähigen Bauteils nach den einschlägigen Regeln erfolgen. Die Befestigung muss so ausgebildet sein, dass im Brandfall eine zusätzliche mechanische Beanspruchung der Abschottung nicht auftreten kann. Bei Durchführung von Kabeln bzw. Kabeltragekonstruktionen durch Wände müssen sich die ersten Halterungen (Unterstützungen) der Installationen beidseitig der Wand in einem Abstand ≤ 50 cm befinden.

Die Halterungen müssen in ihren wesentlichen Teilen nichtbrennbar² sein.

2.3.5 Abstände/Arbeitsräume innerhalb der Bauteilöffnung

Die Installationen dürfen an den Brandschutzeinlagen der Stahlblechgehäuse anliegen und innerhalb der Kabelboxen aneinandergrenzen.

2.4 Voraussetzungen für die Errichtung der Abschottung

2.4.1 Allgemeines

- 2.4.1.1 Die für die Errichtung der Abschottung zu verwendenden Bauprodukte müssen verwendbar sein im Sinne der Bestimmungen zu den jeweiligen Bauprodukten in der jeweiligen Landesbauordnung.
- 2.4.1.2 Die Errichtung der Abschottung muss gemäß der Einbauanleitung des Bescheidinhabers (s. Abschnitt 2.4.2) erfolgen. Die für die Baustoffe/Bauprodukte angegebenen Verarbeitungsbedingungen sind einzuhalten.
- 2.4.1.3 Es ist sicherzustellen, dass durch die Errichtung der Abschottung die Standsicherheit des angrenzenden Bauteils – auch im Brandfall – nicht beeinträchtigt wird.

2.4.2 Einbauanleitung

Der Inhaber dieser allgemeinen Bauartgenehmigung hat jedem Anwender neben einer Kopie der allgemeinen Bauartgenehmigung, eine Einbauanleitung zur Verfügung zu stellen, die er in Übereinstimmung mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung erstellt hat und die alle zur Montage und zur Nutzung erforderlichen Daten, Maßgaben und Hinweise enthält, z. B.:

- Art und Mindestdicken der Bauteile, in denen die Abschottung errichtet werden darf – bei feuerwiderstandsfähigen leichten Trennwänden auch der Aufbau und die Beplankung,
- Art und Abmessungen der Installationen, die durch die zu verschließende Bauteilöffnung führen bzw. geführt werden dürfen,
- Grundsätze für die Errichtung der Abschottung mit Angaben über die dafür zu verwendenden Bauprodukte (z. B. Produkttyp mit Art des möglichen Fugenschlusses),
- Anweisungen zur Errichtung der Abschottung und Hinweise zu notwendigen Abständen,
- Hinweise auf zulässige Verankerungs- oder Befestigungsmittel,
- Hinweise auf die Reihenfolge der Arbeitsvorgänge,
- Hinweise auf zulässige Änderungen (z. B. Nachbelegung).

2.5 Bestimmungen für die Ausführung

2.5.1 Allgemeines

2.5.1.1 Vor dem Verschluss der Restöffnung ist in jedem Fall zu kontrollieren, ob die Belegung der Abschottung den Bestimmungen des Abschnitts 2.3 entspricht.

2.5.1.2 Die Kabelboxen sind einzeln anzuordnen bzw. die vierseitigen Kabelboxen dürfen auch in Gruppen angeordnet werden

Bei Gruppenanordnung sind die Kabelboxen – ggf. mit Hilfe von Distanzankern (s. Abschnitt 2.5.2.7) oder den Abstandshaltern an den Kabelboxen (s. Anlagen 2 und 5) – so anzuordnen, dass der Abstand zwischen den Kabelboxen bei Verwendung der Distanzanker 15 mm beträgt (s. Anlagen 6, 11 und 14). Sind keine Distanzanker erforderlich, so darf der Abstand auch größer sein (s. Anlagen 9, 10 und 12).

Die zulässigen Ausmaße der Gruppe (Anzahl und Anordnung der einzelnen Kabelboxen) sind von der Art des Fugenverschlusses und der Art des Bauteils abhängig (s. Abschnitte 2.5.1.4 und 2.5.1.5 und Anlagen 9 bis 12 und 14).

2.5.1.3 Umlaufend um die einzelnen Kabelboxen bzw. die Gruppe von Kabelboxen muss bei Fugenverschluss mit formbeständigen nichtbrennbaren Baustoffen eine mindestens 10 mm breite Fuge verbleiben. Bei Fugenverschluss mit Montageschaum darf diese Fuge 10 mm bis 20 mm betragen.

Abweichend davon darf in leichten Trennwänden bei Einbau von einzelnen Kabelboxen die umlaufende Fuge zwischen Kabelbox und Wandbeplankung 5 mm bis 20 mm betragen, wenn diese Fuge mit einem Fugenfüller aus Gips vollständig ausgefüllt wird.

2.5.1.4 Der Verschluss der umlaufenden Fuge sowie der Fugen zwischen den Kabelboxen bei Gruppenanordnung muss mit formbeständigen Baustoffen gemäß Abschnitt 2.1.3.1 erfolgen (s. Anlagen 9, 10, 12 und 14).

Bei dieser Art des Fugenverschlusses dürfen die Ausmaße einer Gruppe in Wänden folgende Maße nicht überschreiten:

- bei Errichtung in leichten Trennwänden: 640 mm x 610 mm (B x H; max. 3 Boxen nebeneinander und 5 Boxen übereinander; s. Anlage 10).
- bei Errichtung in Massivwänden und bei Verwendung einer bis zu 500 mm breiten Box: 1540 mm x 860 mm (B x H; max. 3 Boxen nebeneinander und 7 Boxen übereinander; s. Anlage 10).
- bei Errichtung in Massivwänden und bei Verwendung einer mehr als 500 mm breiten Box: 1950 mm x 485 mm (B x H; max. 3 Boxen nebeneinander und 4 Boxen übereinander; s. Anlage 10).

Bei dieser Art des Fugenverschlusses sind in Decken folgende Gruppengrößen zulässig:

- einreihige Gruppe (die langen Seiten der Boxen grenzen aneinander (s. Anlage 12))
- mehrreihige Gruppen wobei jeweils maximal 3 Kabelboxen mit der langen Seite aneinander grenzen dürfen (s. Anlage 14)
- die Länge der Reihe ist jeweils nicht beschränkt (s. Anlagen 12 und 14)

2.5.1.5 Abweichend von Abschnitt 2.5.1.4 darf der Verschluss wahlweise mit einem Montageschaum gemäß Abschnitt 2.1.3.2 erfolgen. Die Fugenbreite gemäß Abschnitt 2.5.1.2 bzw. 2.5.1.3 ist zu beachten.

Bei dieser Art des Fugenverschlusses sind folgende Bedingungen einzuhalten:

- Die Boxenlänge muss bei Einbau in Decken 350 mm betragen (s. Anlage 13).
- Es sind Kabelboxen mit zwei werkseitig aufgetragenen umlaufenden Blähgraphittreifen zu verwenden.
- In Wänden sind Gruppenanordnung zulässig. Dabei dürfen maximal 2 Kabelboxen übereinander und 2 Kabelboxen nebeneinander angeordnet werden. Die Ausmaße einer Gruppe darf 380 mm x 240 mm (B x H) nicht überschreiten (s. Anlage 11).

- 2.5.1.6 Kabelboxen für den Bodeneinbau dürfen auch unterhalb von 600 mm x 600 mm großen und 36 mm dicken Doppelbodenplatten¹¹ aus verpressten Gipsfaserplatten nach DIN EN 12825¹² mit einer Dichte von mindestens 1.500 kg/m³ in Wänden eingebaut werden.

2.5.2 Auswahl der Stahlblechgehäuse und ggf. Zubehörteile

- 2.5.2.1 In Wänden mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von 120 Minuten dürfen nur 350 mm tiefe Kabelboxen eingebaut werden, die waagrecht anzuordnen sind (s. Anlage 18).

In feuerbeständigen Wänden und Decken sind 270 mm tiefe Kabelboxen ausreichend, sofern die Kabelboxen in Wänden waagrecht angeordnet sind (s. Anlagen 7 und 8). Sollen in feuerbeständigen Wänden Kabelboxen senkrecht eingebaut werden, sind 350 mm tiefe Kabelboxen zu verwenden (s. Anlage 9).

- 2.5.2.2 Die Höhe der vierseitigen Kabelboxen darf bis zu 110 mm und die Breite bis zu 640 mm betragen, sofern die umlaufende Fuge mit formbeständigen Baustoffen gemäß Abschnitt 2.1.3.1 oder beim Einbau in leichten Trennwänden mit Fugenfüller aus Gips verschlossen wird.

Soll der Fugenverschluss mit einem Montageschaum gemäß Abschnitt 2.1.3.2 erfolgen, darf die Breite der Kabelboxen in Wänden 380 mm nicht überschreiten (s. Anlage 8) bzw. müssen in Decken 350 mm tiefe Kabelboxen verwendet werden (s. Anlage 13). Dabei sind Kabelboxen mit außen aufgeklebten, umlaufenden Blähgraphitstreifen zu verwenden.

- 2.5.2.3 Sofern die Wandöffnung einseitig an eine massive Decke bzw. die Deckenöffnung einseitig an eine massive Wand angrenzt, dürfen dreiseitige Kabelboxen ohne Bodenblech mit den Abmessungen ≤ 535 mm x 110 mm x 270 mm (B x H x T) verwendet werden (s. Anlage 15).

- 2.5.2.4 Kabelboxen für den Bodeneinbau – mit oder ohne Bodenblech – dürfen Abmessungen von ≤ 535 mm x 110 mm x 270 mm (B x H x T) aufweisen und mit einer ebenso großen Anbaubox verbunden sein (s. Anlagen 16 und 17).

- 2.5.2.5 Runde und sechseckige Kabelboxen, die werkseitig mit rauchgasdichten Schürzen gemäß Abschnitt 2.1.1 versehen sind, dürfen nur an Einzelkabeln mit einem Außendurchmesser ≤ 50 mm angeordnet werden.

- 2.5.2.6 Zusätzliche Blähgraphit-Streifen/-Einkleber gemäß Abschnitt 2.1.2 werden in folgenden Situationen benötigt:

- Einbausituationen gemäß Abschnitt 2.5.2.3 (an einem massiven Bauteil anliegende dreiseitige Box)
- bei Verwendung der Anbaubox in Einbausituationen nach Abschnitt 2.5.2.4 (Bodeneinbau s. Anlage 6)
- bei Gruppenanordnungen in Wänden und Fugenverschluss mit Montageschaum (s. Anlage 6)

- 2.5.2.7 Zusätzliche Distanzanker gemäß Abschnitt 2.1.2 werden bei Gruppenanordnungen in Decken sowie bei Gruppenanordnungen in Wänden bei einem Fugenverschluss mit Brandschutzmontageschaum benötigt.

2.5.3 Einbau einzelner vierseitiger bzw. runder oder sechseckiger Kabelboxen

- 2.5.3.1 Die Stahlblechgehäuse mit Brandschutzeinlage sind mittig in die Rohbauöffnung der Wand bzw. Decke einzusetzen (s. Anlagen 7 bis 18). Wahlweise kann in Massivbauteilen der Einbau auch einseitig bündig erfolgen, wenn bei 270 mm tiefen Kabelboxen die Wanddicken größer 185 mm bzw. die Deckendicken größer 210 mm betragen bzw. wenn bei 350 mm tiefen Kabelboxen die Wanddicken größer 225 mm bzw. die Deckendicken größer 250 mm betragen (s. Anlagen 7 und 12).

Soll der Fugenverschluss mit einem Brandschutzmontageschaum gemäß Abschnitt 2.1.3.2 erfolgen, so sind die Kabelboxen mit zwei werkseitig aufgetragenen umlaufenden Blähgraphitstreifen zu verwenden.

¹¹ Materialangaben bzw. Konstruktionszeichnungen sind beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt.

¹² DIN EN 12825:2002-04 Doppelböden

- 2.5.3.2 Nach dem Verlegen der Kabel in dem zwischen den Brandschutzpaketen verbleibenden Raum sind die offenen Stirnseiten der Stahlblechgehäuse mit Schaumstopfen oder Klarsicht-Abdeckkappen gemäß Abschnitt 2.1.1 – jeweils entsprechend der Kabelbelegung ausgeschnitten – zu verschließen. Die in den Schaumstopfen bzw. Klarsicht-Abdeckkappen verbleibenden Öffnungen und Fugen (z. B. zwischen den Leitungen und zu den Leitungen bzw. dem Gehäuse hin) sind mit einem Montageschaum gemäß Abschnitt 2.1.3.2 oder wahlweise mit einem dauerelastischen Dichtstoff (z. B. aus Silikon-Kautschuk) zu verschließen.
- 2.5.3.3 Wahlweise darf eine Stirnseite ohne Abdeckkappe oder Schaumstopfen verbleiben, wenn auf der anderen Seite – ca. 6 cm in den Kasten eingesetzt – eine nichtbrennbare² Mineralwolle-Platte angeordnet wird, deren Schmelzpunkt mindestens 1.000 °C nach DIN 4102-17³ beträgt. Verbleibende Zwickel und Fugen sind mit Mineralwolle nach Abschnitt 2.1.4 zu verfüllen. Wahlweise dürfen anstelle der Mineralwolle-Platte drei hintereinander liegende Schaumstopfen nach Abschnitt 2.1.1 verwendet werden (s. Anlage 4).
- 2.5.3.4 Die offenen Stirnseiten der runden und sechseckigen Kabelboxen, die werkseitig mit rauchgasdichten Schürzen gemäß Abschnitt 2.1.1 versehen sind, müssen durch Zusammenbinden dieser Schürzen, z. B. mit Hilfe eines Bindedrahtes, verschlossen werden (s. Anlage 3).
- 2.5.3.5 Die Stahlblechgehäuse dürfen wahlweise mit Mineralwolle gemäß Abschnitt 2.1.4 verfüllt werden (s. Anlage 7). Dies gilt auch für Kabelboxen ohne Belegung (s. Abschnitt 2.3.1.3).
- 2.5.3.6 Bei der Durchführung von Kabeln nach Abschnitt 2.3.2.1 durch Elektro-Installationsrohre nach Abschnitt 2.3.2.2 sind die freien Querschnitte der Rohre auf beiden Schottseiten wahlweise mit Materialien gemäß Abschnitt 2.1.1, Mineralwolle gemäß Abschnitt 2.1.4 oder einem dauerelastischen Dichtstoff (z. B. aus Silikon-Kautschuk) zu verschließen.
- 2.5.3.7 Alle Fugen zwischen den Stahlblechgehäusen und den Laibungen der angrenzenden Bauteile – sowie bei Gruppenanordnungen zwischen den Stahlblechgehäusen – sind mit formbeständigen Baustoffen nach Abschnitt 2.1.3.1, einem Fugenfüller aus Gips oder – bei Einhaltung der Anforderungen gemäß Abschnitt 2.5.1.5 und Verwendung der Kabelboxen mit zwei zusätzlichen Blähgraphitstreifen gemäß Abschnitt 2.1.1 – mit einem Brandschutzmontageschaum nach Abschnitt 2.1.3.2 vollständig zu verfüllen (s. Anlagen 7 bis 18).

Vor dem Einbringen des Montageschaums sind die Bauteillaibungen mit Wasser zu benetzen.

2.5.4 Einbau dreiseitiger Kabelboxen

- 2.5.4.1 Die dreiseitigen Stahlblechgehäuse nach Abschnitt 2.5.2.3 oder nach Abschnitt 2.5.2.4 sind mittig in die Rohbauöffnung so einzusetzen, dass die offene Seite an einem Massivbauteil anliegt. Die Stahlblechgehäuse sind mit dafür geeigneten Stahlschrauben und Dübeln an diesem Bauteil zu befestigen (s. Anlage 16).
- 2.5.4.2 Sofern die Wandöffnung einseitig an eine massive Decke bzw. die Deckenöffnung einseitig an eine massive Wand angrenzt, sind an dieser Decke bzw. Wand auf jeder Seite des feuerwiderstandsfähigen Bauteils zusätzlich 2 mm dicke und 30 mm breite Blähgraphitstreifen nach Abschnitt 2.1.2 anzuordnen. Dabei sind jeweils zwei nebeneinanderliegende Streifen an der Wand bzw. Decke so zu befestigen, dass diese nach dem Einbau der Stahlblechgehäuse beidseitig innerhalb der Box liegen: jeweils ca. 30 mm eingerückt und über die volle Boxenbreite. Anschließend ist auf diesen eine zweite Lage der Streifen aufzukleben (s. Anlage 15). Wahlweise dürfen zwei werkseitig verklebte, zweilagig ausgeführte Streifen nebeneinander angeordnet werden.
- Bei dieser Einbauvariante ist eine Box mit einem werkseitig außen in der Mitte befestigten Blähgraphitstreifen nach Abschnitt 2.1.1 zu verwenden (s. Anlage 15).
- 2.5.4.3 Sofern die dreiseitigen Stahlblechgehäuse unterhalb von Doppelbodenplatten – mit der offenen Seite zum massiven Boden hin – angeordnet werden (s. Abschnitt 2.5.2.3), ist eine - bzw. je nach Abstand wahlweise bis zu drei – Silikat-Nadelmatte(n) mit einer Dicke von 6 mm und einer Dichte von mindestens 150 kg/m³ zwischen Kabelbox und Doppelbodenplatte so einzulegen, dass ein dichter Anschluss entsteht (s. Anlage 17). Die Doppelbodenplatten sind im Bereich der Abschottung massiv abzustützen, z. B. durch Porenbetonsteine.

Sofern bei dieser Einbauvariante eine zusätzliche Anbaubox verwendet wird, muss eine der kurzen Außenseiten der dreiseitigen Box mit zwei zusätzlichen Blähgrafitstreifen ausgerüstet sein, die zur Anbaubox hin eingebaut werden müssen (s. Anlage 6).

2.5.4.4 Der Verschluss der Stirnseiten der Kabelbox muss gemäß Abschnitt 2.5.3.2 erfolgen.

2.5.4.5 Der Fugenverschluss darf – unter Einhaltung der Fugenbreiten gemäß Abschnitt 2.5.1.3 und 2.5.1.5 wahlweise mit einem der formbeständigen Baustoffe nach Abschnitt 2.1.3.1 erfolgen.

2.5.5 Einbau von Gruppen aus Stahlblechgehäusen

2.5.5.1 Bei der Errichtung einer Gruppe aus Stahlblechgehäusen mit einem Brandschutzmontageschaum gemäß Abschnitt 2.5.1.5 (nur bei Wandeinbau möglich) sind werkseitig umlaufend mit zwei Blähgraphitstreifen beklebte Boxen gemäß Abschnitt 2.1.2 zu verwenden. Zusätzlich werden werkseitig in den Fugen zwischen den einzelnen Stahlblechgehäusen jeweils zwei Blähgrafitstreifen nach Abschnitt 2.1.2 angeordnet (s. Anlage 6). Die Ecken der nebeneinander liegenden Stahlblechgehäuse sind an beiden Enden über Distanzanker gemäß Abschnitt 2.1.2 miteinander zu verbinden (s. Anlage 11), wobei die sich jeweils gegenüberliegenden Distanzanker mittels Gewindestangen M6 und Muttern miteinander zu verschrauben sind (s. Anlage 5).

2.5.5.2 Beim Einbau von mehrreihigen Abschottungsgruppen in Decken (s. Anlage 14) sind die Ecken von nebeneinander liegenden Stahlblechgehäusen an beiden Enden über Distanzanker gemäß Abschnitt 2.1.2 miteinander zu verbinden, wobei die sich jeweils gegenüberliegenden Distanzanker mittels Gewindestangen M6 und Muttern miteinander zu verschrauben sind (s. Anlage 5).

2.5.5.3 Der Einbau der Gruppen von Kabelboxen, der Verschluss der Stirnseiten der Stahlblechgehäuse und der Fugenverschluss muss gemäß den Angaben der Abschnitte 2.5.3.1, 2.5.3.2 und 2.5.3.7 erfolgen.

2.5.6 Nachbelegungsvorkehrungen

Zur Nachbelegung dürfen durch die Kabelabschottung Elektro-Installationsrohre nach Abschnitt 2.3.2.2 hindurchgeführt werden. Die Enden der Rohre müssen auf beiden Schottseiten – bei Belegung mit Kabeln oder ohne Belegung – mit Schaumstopfen oder Klarsicht-Abdeckkappen gemäß Abschnitt 2.1.1 oder Mineralwolle gemäß Abschnitt 2.1.4 verstopft werden.

2.5.7 Sicherungsmaßnahmen

Abschottungen in Decken sind gegen Belastungen, insbesondere auch gegen das Betreten, durch geeignete Maßnahmen zu sichern (z. B. durch Umwehrung oder durch Abdeckung mittels Gitterrost).

2.6 Kennzeichnung der Abschottung

Jede Abschottung nach dieser allgemeinen Bauartgenehmigung ist vom Errichter mit einem Schild dauerhaft zu kennzeichnen, das folgende Angaben enthalten muss:

Feuerwiderstandsfähige Abschottung für elektrische Leitungen "System Würth Kabelbox lang" nach aBG Nr.: Z-19.53-2520

Feuerwiderstandsfähigkeit: ...

(Die Feuerwiderstandsfähigkeit feuerbeständig bzw. Feuerwiderstandsfähigkeit 120 Minuten ist entsprechend zu ergänzen.)

– Name des Errichters der Abschottung

– Monat/Jahr der Errichtung:

Das Schild ist jeweils neben der Abschottung an der Wand bzw. Decke zu befestigen.

2.7 Übereinstimmungserklärung

Der Unternehmer (Errichter), der die Abschottung (Regelungsgegenstand) errichtet oder Änderungen an der Abschottung vornimmt (z. B. Nachbelegung), muss für jedes Bauvorhaben eine Übereinstimmungserklärung ausstellen, mit der er bescheinigt, dass die von ihm errichtete Abschottung den Bestimmungen dieser allgemeinen Bauartgenehmigung entspricht (ein

Muster für diese Erklärung s. Anlage 20). Diese Erklärung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiterleitung an die zuständige Bauaufsichtsbehörde auszuhändigen.

3 Bestimmungen für die Nutzung

3.1 Allgemeines

Bei jeder Ausführung der Abschottung hat der Unternehmer (Errichter) den Auftraggeber schriftlich darauf hinzuweisen, dass die Abschottung stets in ordnungsgemäßem Zustand zu halten und nach evtl. vorgenommener Belegungsänderung der bestimmungsgemäße Zustand der Abschottung wieder herzustellen ist.

Im Übrigen gelten die Bestimmungen gemäß Abschnitt 2.7.

3.2 Bestimmungen für die Nachbelegung

3.2.1 Für Nachbelegungen dürfen Öffnungen in den Verschluss-Stopfen oder den Kunststoff-Abdeckkappen hergestellt werden, sofern die Belegung der Abschottung dies gestattet (s. Abschnitt 2.3).


3.2.2 Nach der Nachbelegung mit Leitungen gemäß Abschnitt 2.3 ist der bestimmungsgemäße Zustand der Abschottung wiederherzustellen (s. Abschnitt 2.5).

Ev Amelung-Sökezoğlu
Referatsleiter


Beglaubigt
Zielaskowski

Auseinandernehmen und Zusammensetzen der Boxen um schon verlegte Kabel oder Rohre

Stecksystem

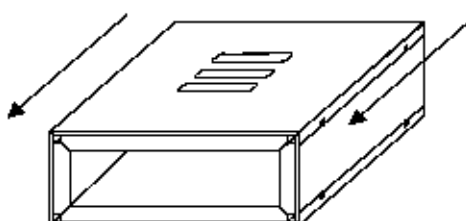

Steckverbindung lösen

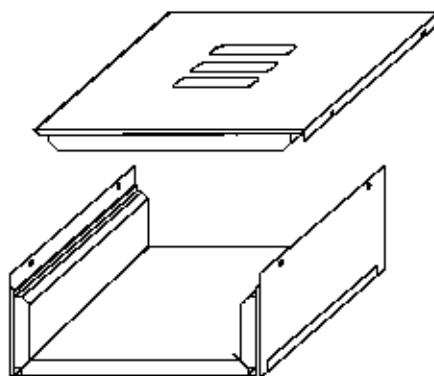


Oberteil abnehmen


Um das Kabel herum zusammensetzen, einrasten
und wie in den folgenden Anlagen beschrieben einbauen

System mit Eckklaschen

Eckklaschen hochbiegen

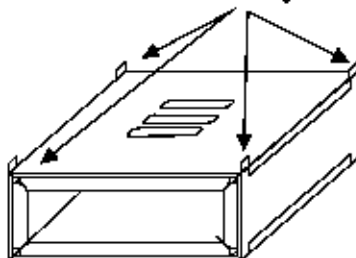

Auseinandernehmen

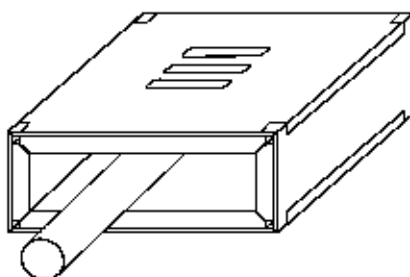

Um das Kabel herum zusammensetzen, Eckklaschen herunter-
biegen und wie in den folgenden Anlagen beschrieben einbauen

Feuerwiderstandsfähige Abschottung für elektrische Leitungen "System Würth Kabelbox lang"

ANHANG 1 – Details zu den Bauprodukten



Auseinandernehmen und Zusammensetzen der Boxen (z.B. bei schon verlegten Kabeln)

Anlage 1



Verwendung der Montagelaschen

Anwendungsbeispiele

Abstandhalter
zwischen Boxen

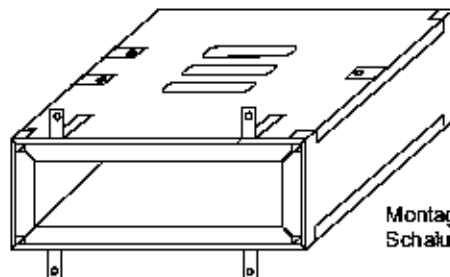
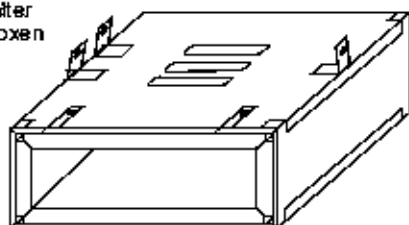


Montage auf einer
Schalung

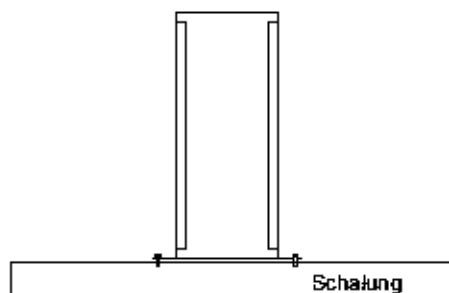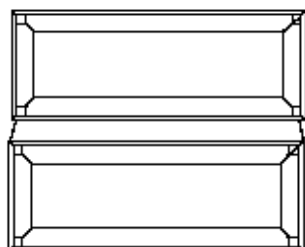

Schalung

Verwendung des Faltsystems mit Sollbiegekanten

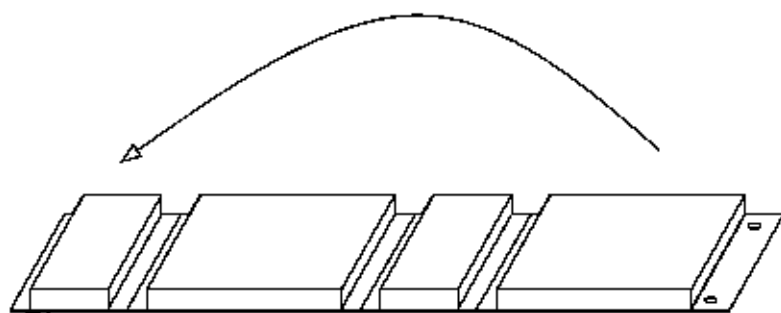

Die vorgekennzeichneten Kanten des Elementes nacheinander
um 90 Winkel herum biegen und zum Schluss die
überstehende Lasche in die Schnappverschlüsse einhaken.


Feuerwiderstandsfähige Abschottung für elektrische Leitungen "System Würth Kabelbox lang"

ANHANG 1 – Details zu den Bauprodukten


Verwendung der Montagelaschen und Verwendung des Faltsystems mit Sollbiegekanten

Anlage 2

Ausführung des stirnseitigen Verschlusses der Kabelboxen (beidseitig auszuführen)

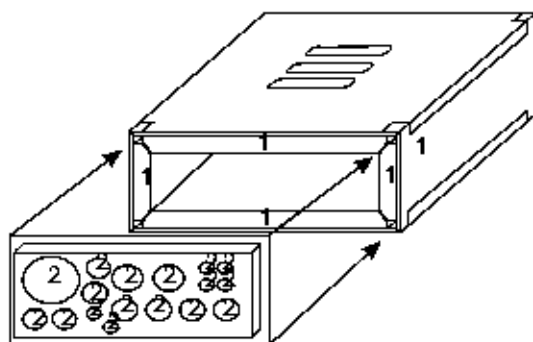


Rauchgasabdichtung gemäß Abschnitt 2.1.2
ausgeschnitten entsprechend der Kabelbelegung,
wahlweise ohne Kabel/Ausschnitte

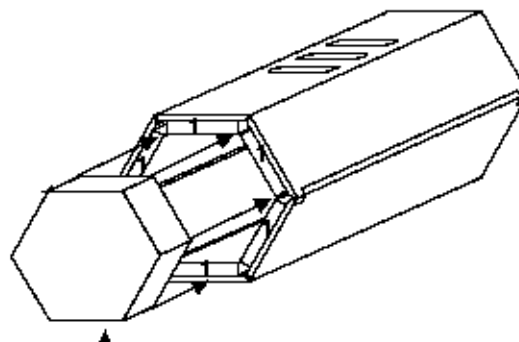


Schaumstopfen gemäß Abschnitt 2.1.1 wahlweise
ausgeschnitten entsprechend der Kabelbelegung

Querschnitt

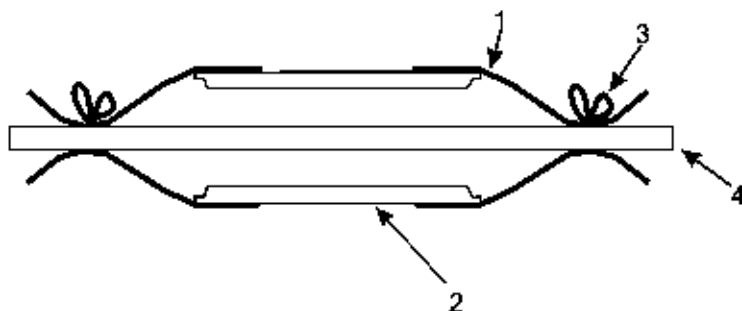

Frontansicht

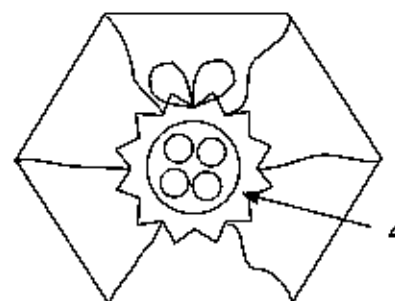


- 1: werksseitig befestigte Rauchgasschürze gemäß Abschnitt 2.1.1
- 2: Kabelabschottung WD90 in runder oder sechseckiger Ausführung
- 3: Bindendraht zum rauchgasdichten Abbinden der Öffnung
- 4: Einzelne Kabel bis 50 mm Durchmesser, wahlweise ohne Kabel

Feuerwiderstandsfähige Abschottung für elektrische Leitungen "System Würth Kabelbox lang"


ANHANG 1 – Details zu den Bauprodukten

Ausführung des stirnseitigen Verschlusses der Kabelboxen (beidseitig auszuführen)

Anlage 3

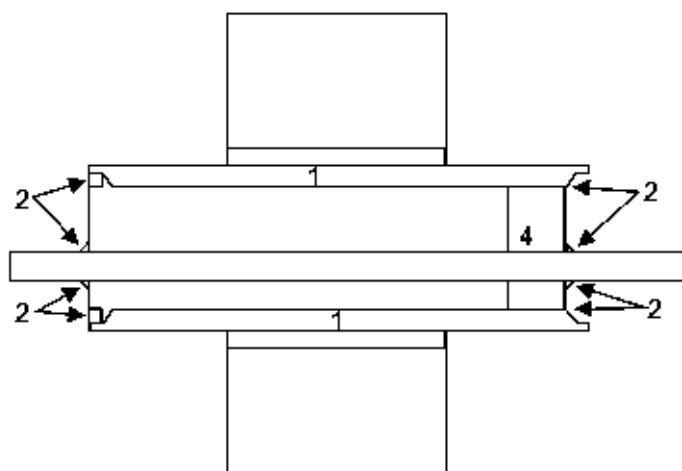

Beidseitige Abdichtung mit Klarsicht-
Abdeckkappen (links dargestellt), bzw.
Schaumstopfen gem. Abschnitt 2.1.1
(rechts dargestellt) bei
Zugänglichkeit beider Seiten.

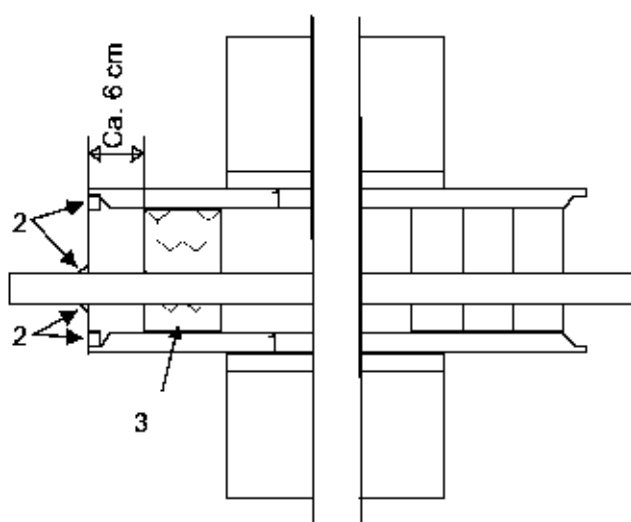

Einseitige Abdichtung entweder mit
Abdeckkappen und einer Mineralwolle-Platte
(links dargestellt) oder mit 3 Schaumstopfen
(rechts dargestellt).
Wahlweise mit einem Schaumstopfen und
Mineralwolleplatte


- 1: Brandschutzpakete,
- 2: Rauchgasabdichtung mit dauerelastischem Dichtstoff (z. B. Silikon, Acryl ...),
oder Brandschutzmontageschaum gemäß 2.1.3.2
- 3: Mineralwolleplatte (nicht brennbar, Wschmelzpunkt gemäß Abschnitt 2.5.3.3, z.B. Rockwool
Multirock Trennwandplatte, 6 cm dick, 27 kg/m³, o. glw.)
ca. 6 cm hinter der Abdeckkappe angebracht.
- 4: Schaumstopfen nach 2.1.1

Feuerwiderstandsfähige Abschottung für elektrische Leitungen "System Würth Kabelbox
lang"



ANHANG 1 – Details zu den Bauprodukten
Verschlussvarianten im Schnitt

Anlage 4

Distanzanker und deren Verwendung

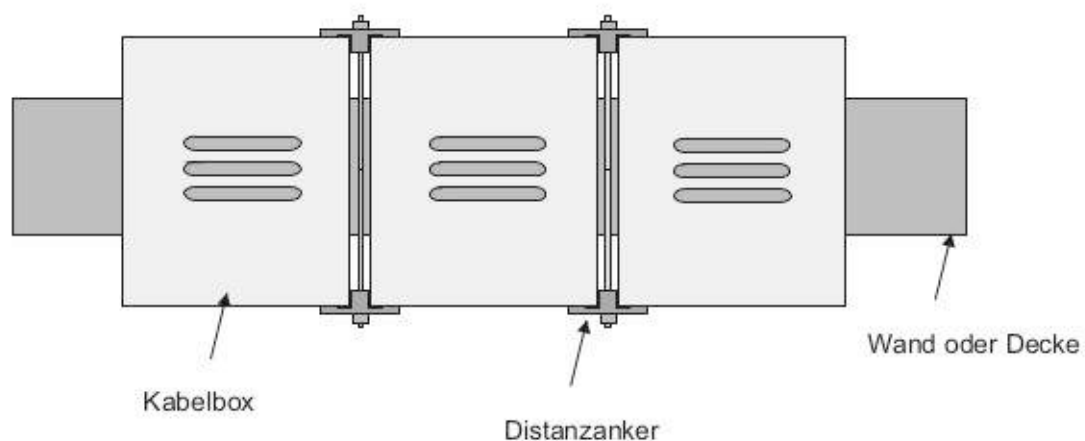

Detailansicht Distanzanker (D)

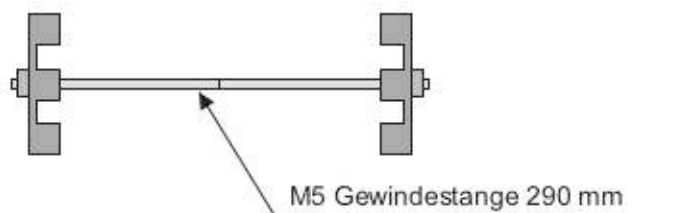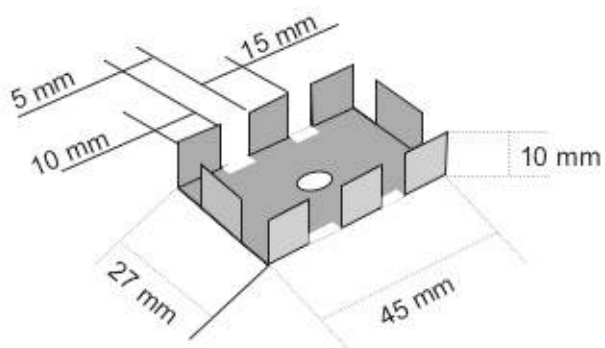


Feuerwiderstandsfähige Abschottung für elektrische Leitungen "System Würth Kabelbox lang"

ANHANG 1 – Details zu den Bauprodukten
Distanzanker und deren Verwendung bei Gruppenanordnungen


Anlage 5

Anbringen zusätzlicher Streifen aus einem dämmschichtbildenden Baustoff an den Kabelboxen

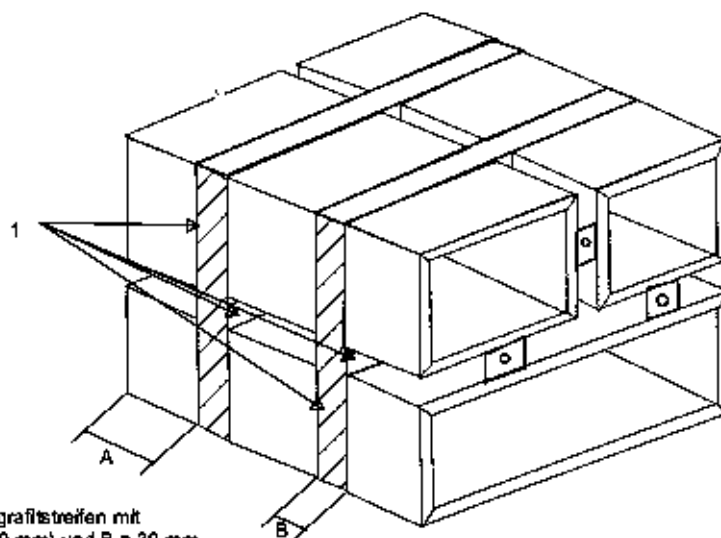

1: zwei umlaufende Blähgrafitstreifen mit $A \approx 90 \text{ mm}$ (bei Wand 100 mm) und $B \approx 30 \text{ mm}$. Bei Gruppeneinbau muss der Streifen komplett umlaufend sein und die Zwischenräume überbrücken. In den Zwischenräumen muss jeweils auf einer der gegenüberliegenden Seiten ein Streifen angeordnet sein. Bei Einzelboxen müssen die Streifen ebenfalls komplett umlaufend sein.

Anbausystem bei dreiseitigen Kabelboxen

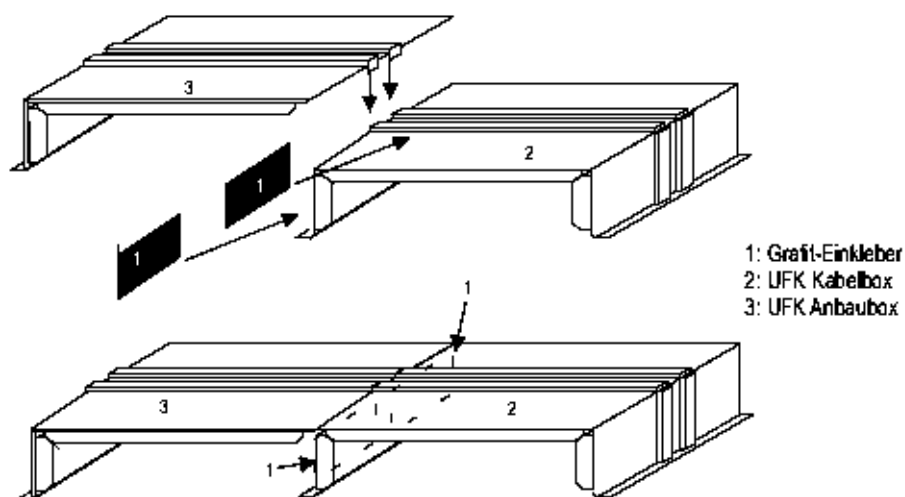

1: Grafit-Einkleber
2: UFK Kabelbox
3: UFK Anbaubox


Grafit-Einkleber (1) seitlich auf die UFK Boxen (2) kleben und dann die Anbaubox (3) einhängen.

Feuerwiderstandsfähige Abschottung für elektrische Leitungen "System Würth Kabelbox lang"


ANHANG 1 – Details zu den Bauprodukten

Anbringen der Streifen aus einem dämmschichtbildenden Baustoff an den Kabelboxen


Anlage 6

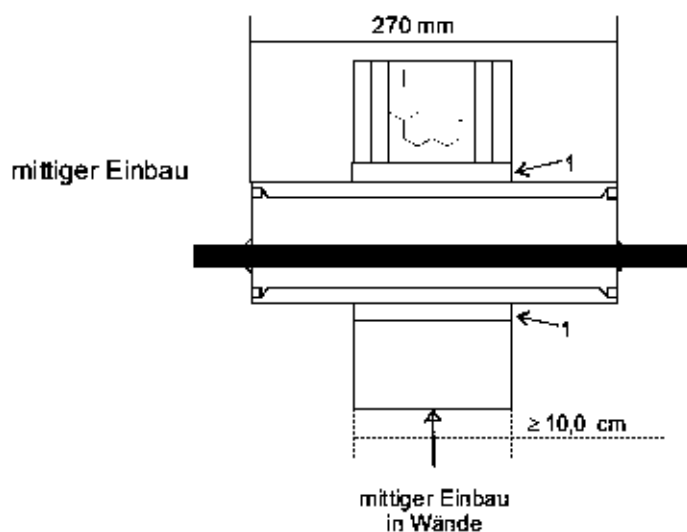

Wahlweise lose Verfüllung mit Mineralwolle

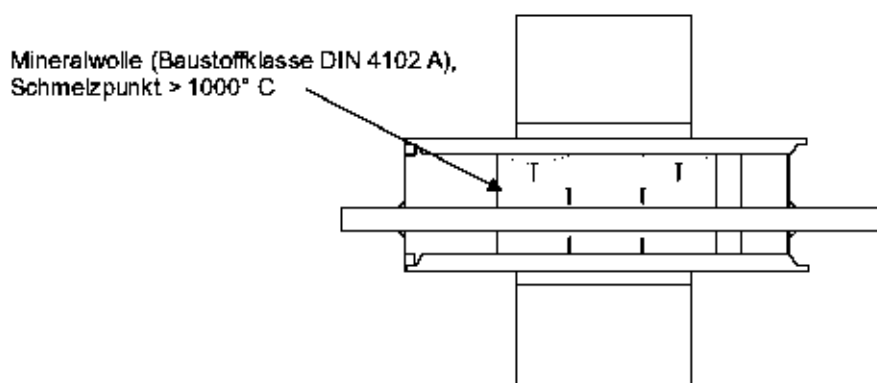

außermittiger Einbau

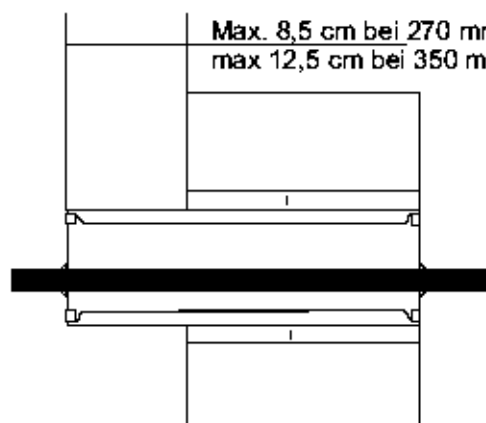

Feuerwiderstandsfähige Abschottung für elektrische Leitungen "System Würth Kabelbox lang"


ANHANG 2 – Standardeinbau in Wände

Einbau einzelner Kabelboxen

Fugverschluss mit formbeständigen Baustoffen nach Abschnitt 2.1.3.1

Anlage 7

Einbau einzelner Kabelboxen in einer Leichtbau- oder Massivbauwand mit Brandschutzmontageschaum nach Abschnitt 2.1.3.2

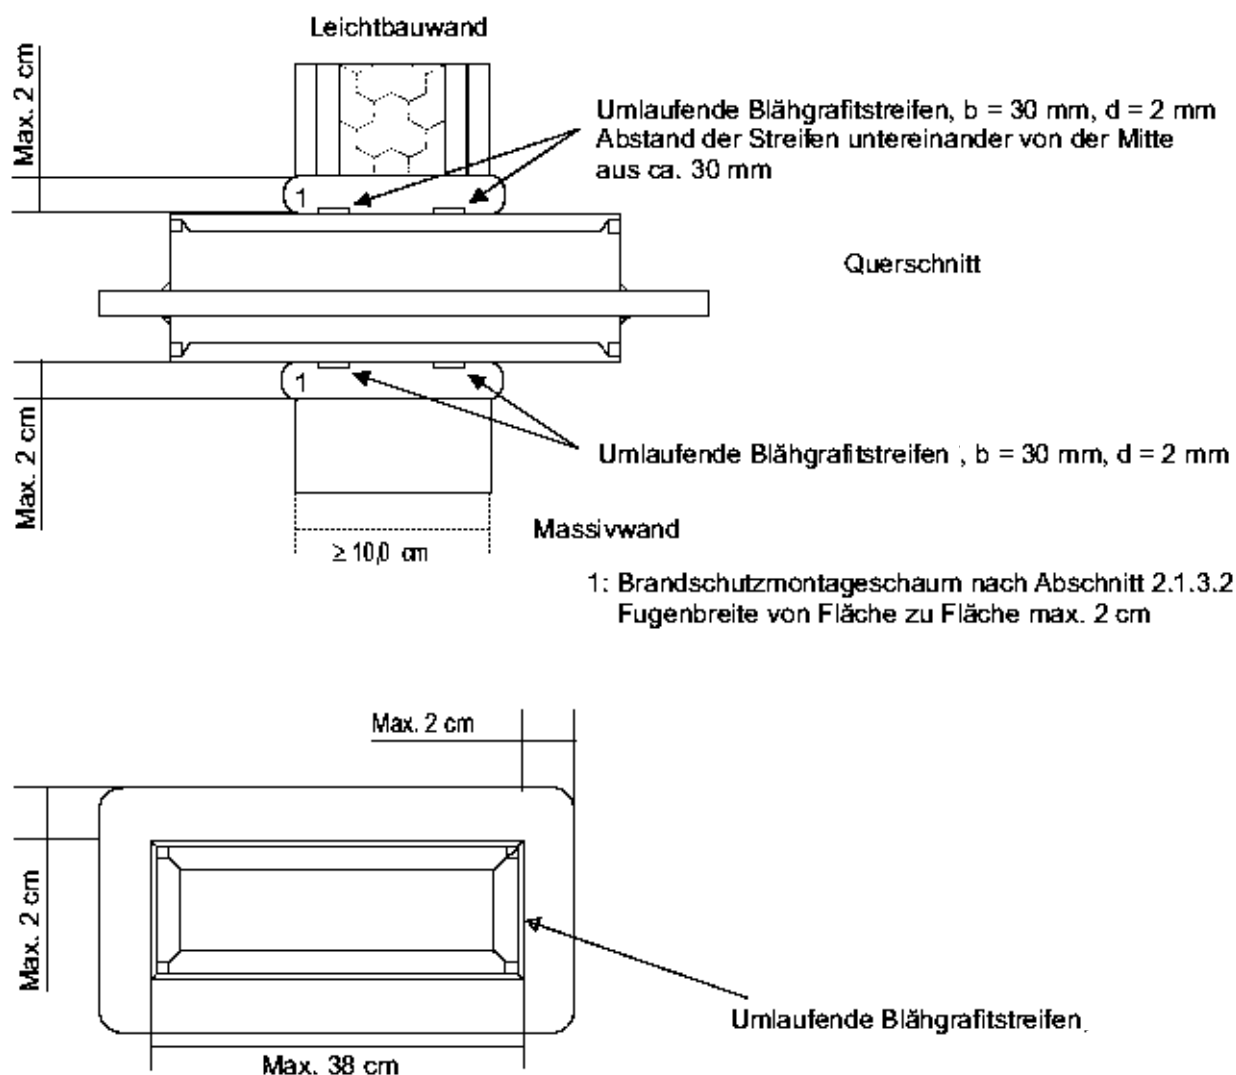

Feuerwiderstandsfähige Abschottung für elektrische Leitungen "System Würth Kabelbox lang"


ANHANG 2 – Standardeinbau in Wände

Einbau einzelner Kabelboxen

Fugverschluss mit Brandschutzmontageschaum nach Abschnitt 2.1.3.2


Anlage 8

Ansicht Wandabschottung - vertikaler Einbau von 35 cm tiefen Kabelboxen -
einreihig unbegrenzt nebeneinander

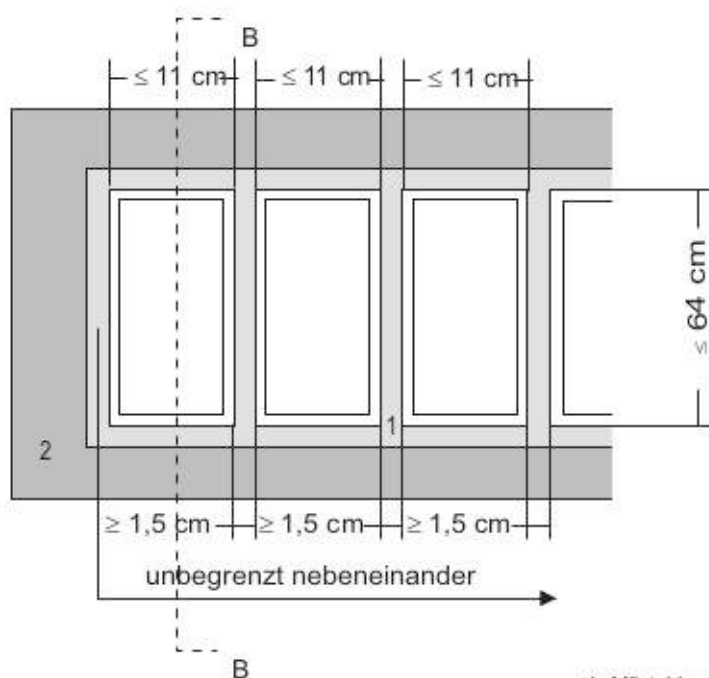

1: Mörtel bzw. Gipsfuge
2: Massivwand oder Leichtbauwand
mind. 10 cm dick

Schnitt B-B
vertikaler Wandeinbau

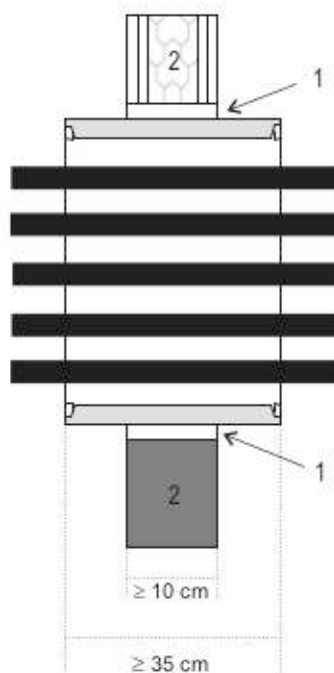

Feuerwiderstandsfähige Abschottung für elektrische Leitungen "System Würth Kabelbox lang"


ANHANG 2 – Standardeinbau in Wände

vertikale Ausrichtung von 35 cm tiefen Kabelboxen; einzeln und einreihig
Fugenverschluss mit formbeständigen Baustoffen nach Abschnitt 2.1.3.1


Anlage 9

Ansicht Wandschottung

Gruppeneinbau in mindestens 10 cm dicken Wänden

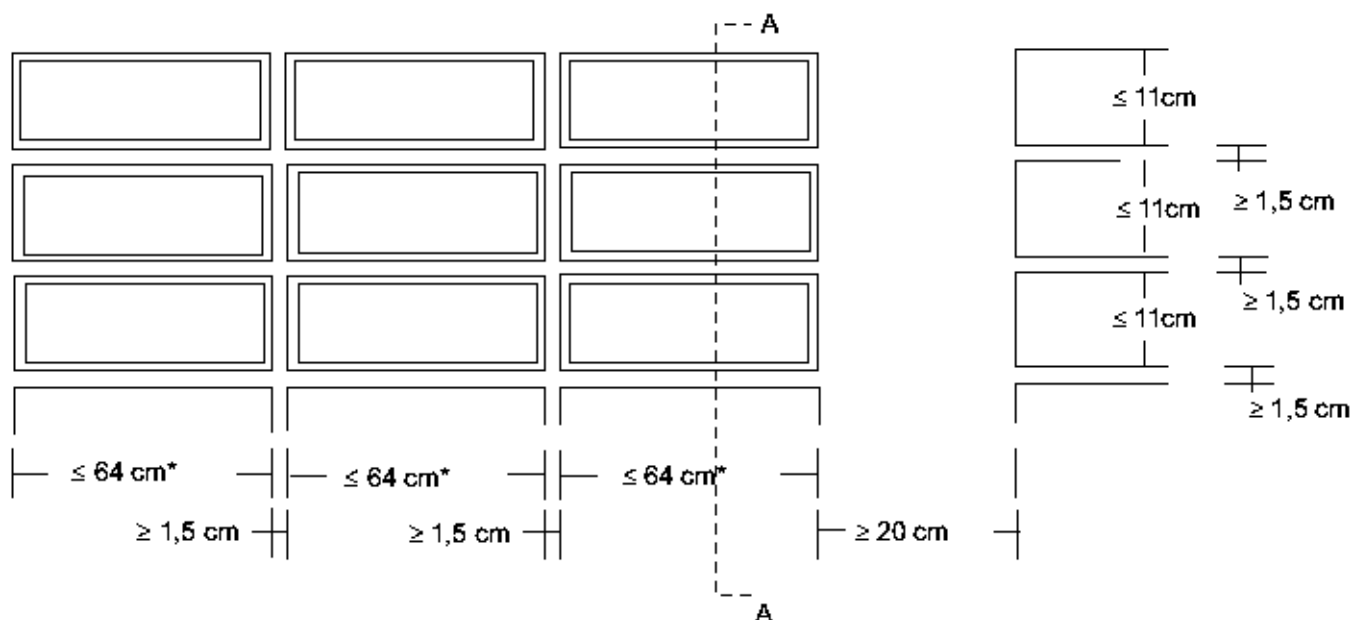


Einbau in Massiv- oder Leichtbauwände

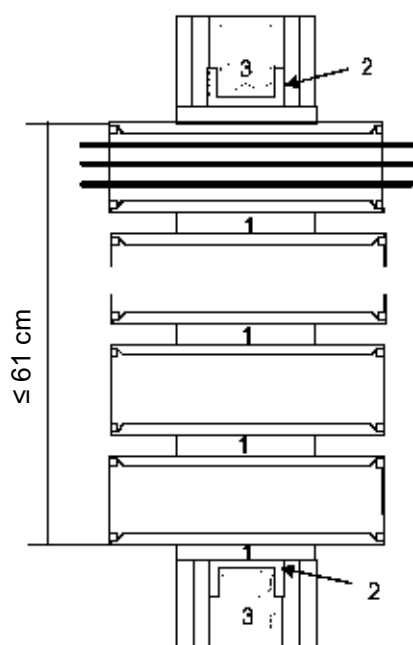

Boxenbreite (b) ≤ 64 cm
Gruppengröße max (HxB) 61 cm x 64 cm

- 1: Gipsfugenfüller oder Mineralischen Mörtel nach 2.1.3.1
- 2: Ständerprofil ober- und unterhalb der Gruppe beim Einbau in Leichtbauwänden
- 3: Mineralwolle

Querschnitt A-A Gruppeneinbau in einer Massivwand

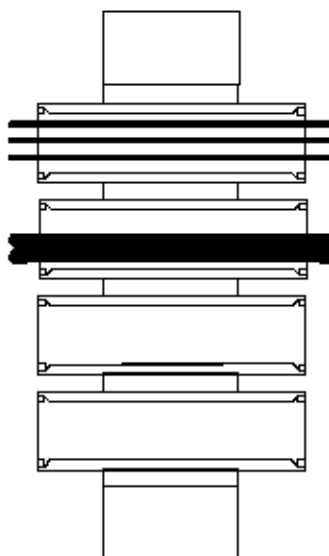

bis 3 Boxen nebeneinander und bis
- 7 Boxen übereinander bei Boxenbreite ≤ 50 cm
- 4 übereinander bei Boxenbreite > 50 cm


Feuerwiderstandsfähige Abschottung für elektrische Leitungen "System Würth Kabelbox lang"

ANHANG 2 – Standardeinbau in Wände


Gruppenanordnung in Wänden

Fugenverschluss mit formbeständigen Baustoffen nach Abschnitt 2.1.3.1

Anlage 10

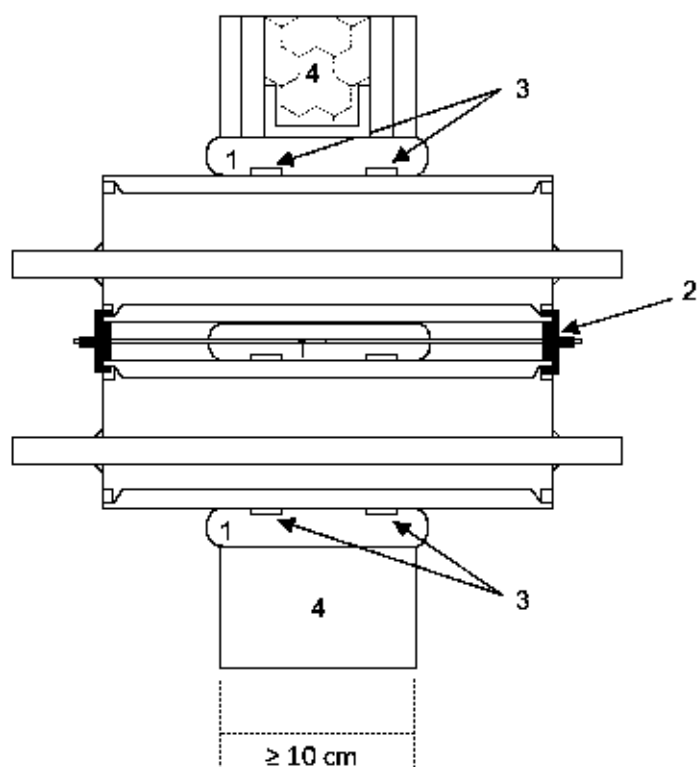

- 1: Brandschutzmontageschaum gem. 2.1.3.2
max. Fugenbreite 20 mm
- 2: Distanzanker
- 3: Umlaufende Blähgrafitstreifen gem. 2.1.1
b=30 mm, d= 2 mm, mittig angeordnet, Abstand
zueinander 30 mm
- 4: Massivwand oder Leichte Trennwand

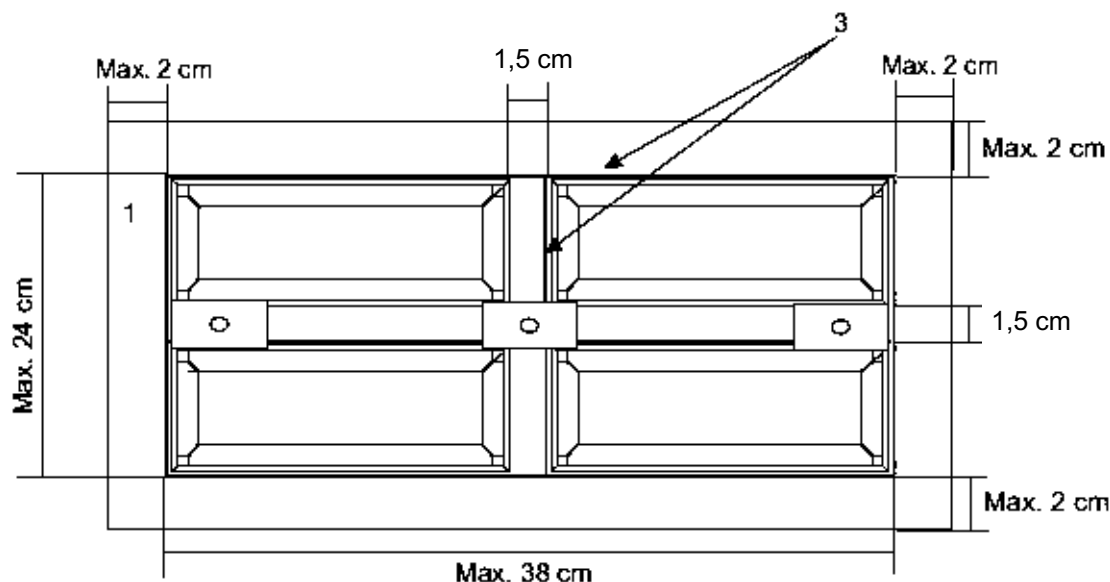


Feuerwiderstandsfähige Abschottung für elektrische Leitungen "System Würth Kabelbox lang"


ANHANG 2 – Standardeinbau in Wände
Gruppenanordnung in Wänden
Fugverschluss mit Brandschutzmontageschaum nach Abschnitt 2.1.3.2

Anlage 11

Ansicht Deckenabschottung

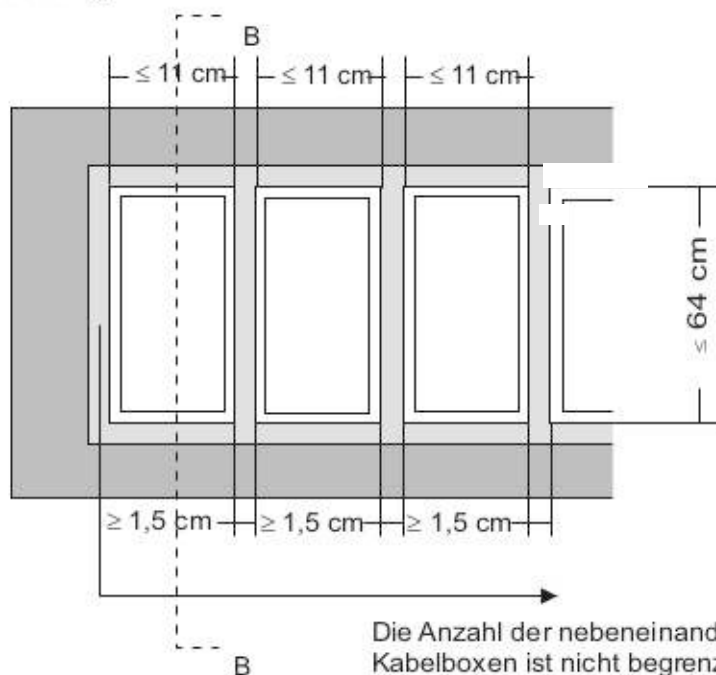


Schnitt B-B
Deckenschott

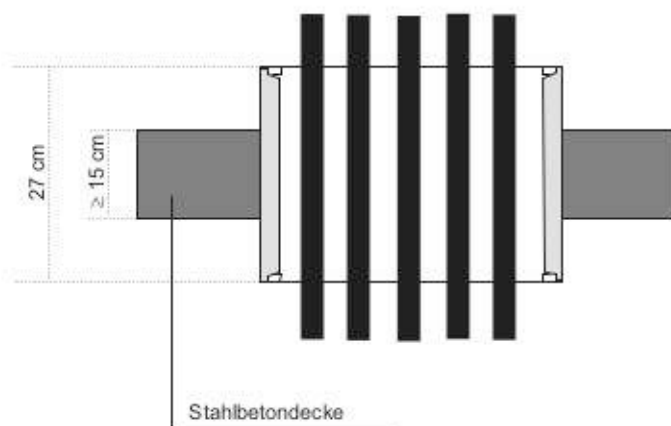

Asymmetrischer Einbau als Deckenschott

max. 6 cm bei 270 mm tiefen Boxen bzw.
max 10 cm bei 350 mm tiefen Boxen

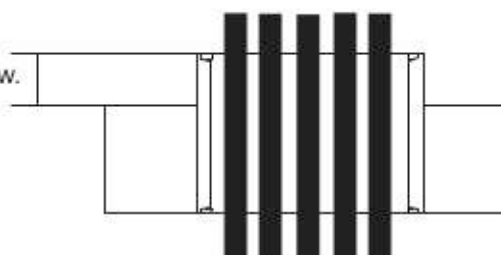

Feuerwiderstandsfähige Abschottung für elektrische Leitungen "System Würth Kabelbox lang"


ANHANG 3 – Standardeinbau in Decken

Einbau einzelner Kabelboxen und Kabelboxen in einreihiger Anordnung
Fugverschluss mit formbeständigen Baustoffen nach Abschnitt 2.1.3.1

Anlage 12

Einbau von 350 mm tiefen Boxen in Decken nach Abschnitt 2.2.1 ab 15 unter Verwendung eines Brandschutzmontageschaum gemäß Abschnitt 2.1.3.2

Querschnitt

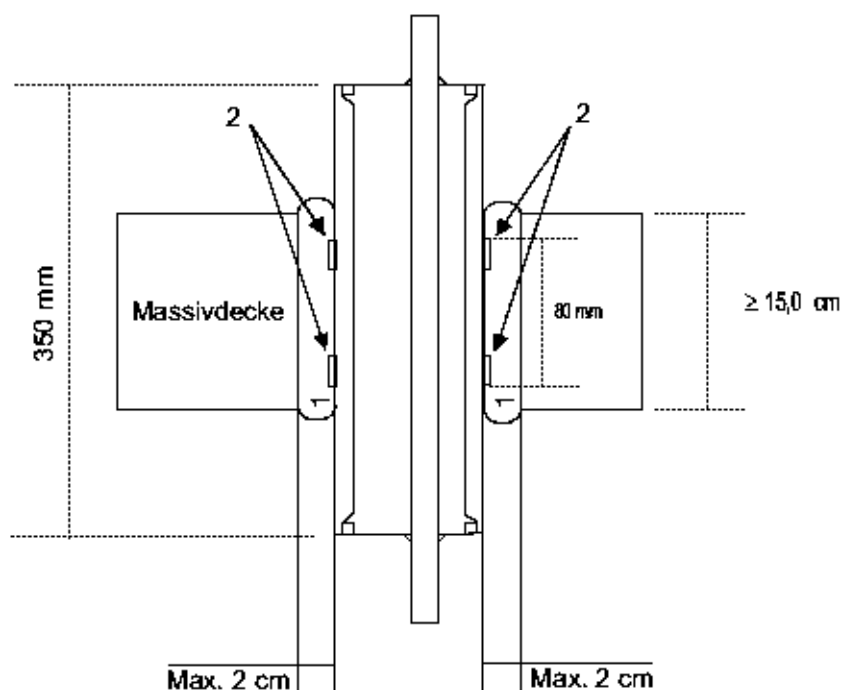

- 1: "PUR logic Easy" - Montageschaum oder „EasyFoam-Brandschutzmontageschaum“
Fugenbreite von Fläche zu Fläche max. 2 cm
2: Umlaufende Blähgraffitstreifen*, b = 30 mm, d = 2 mm
mittig angeordnet


Feuerwiderstandsfähige Abschottung für elektrische Leitungen "System Würth Kabelbox lang"

ANHANG 3 – Standardeinbau in Decken
Einbau einzelner Kabelboxen in Decken
Fugenverschluss mit Brandschutzmontageschaum nach Abschnitt 2.1.3.2


Anlage 13

Ansicht Deckenabschottung

mehrfach bis zu 3 Stück voreinander und unbegrenzt nebeneinander mit Distanzankern verbunden

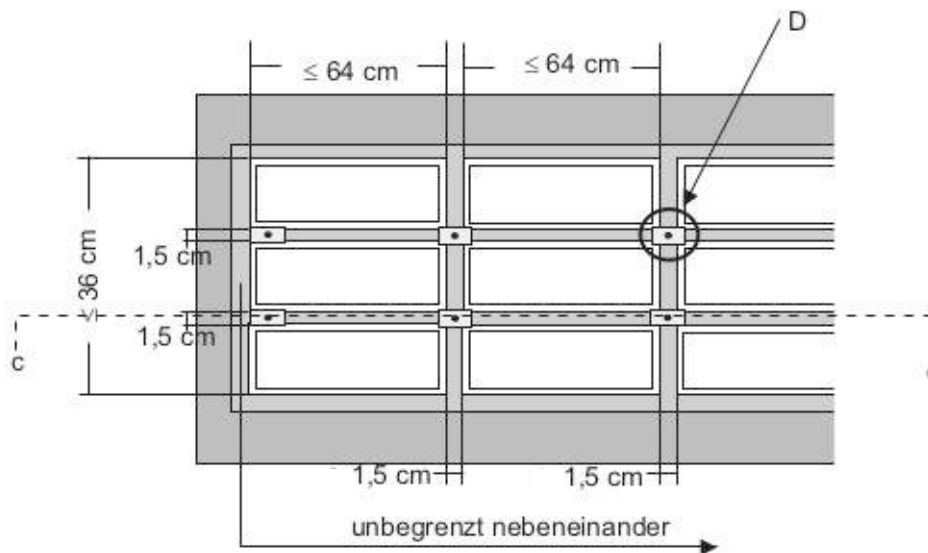

Schnitt C - C
Deckenschott

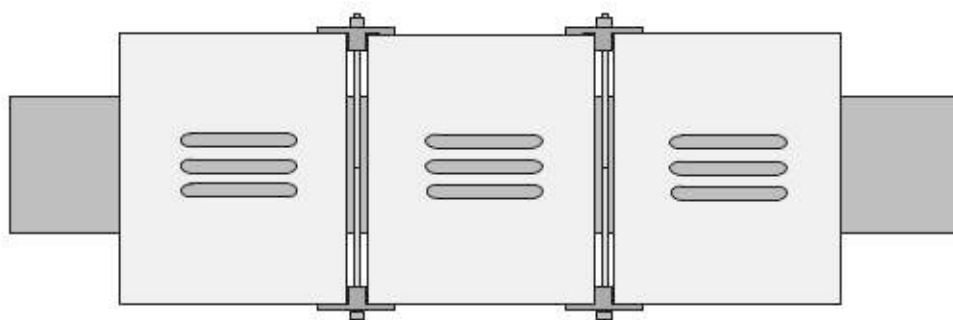


Feuerwiderstandsfähige Abschottung für elektrische Leitungen "System Würth Kabelbox lang"


ANHANG 3 – Standardeinbau in Decken

Anlage 14

Schnitt dreiseitiges Deckenschott an der Wand aufliegend

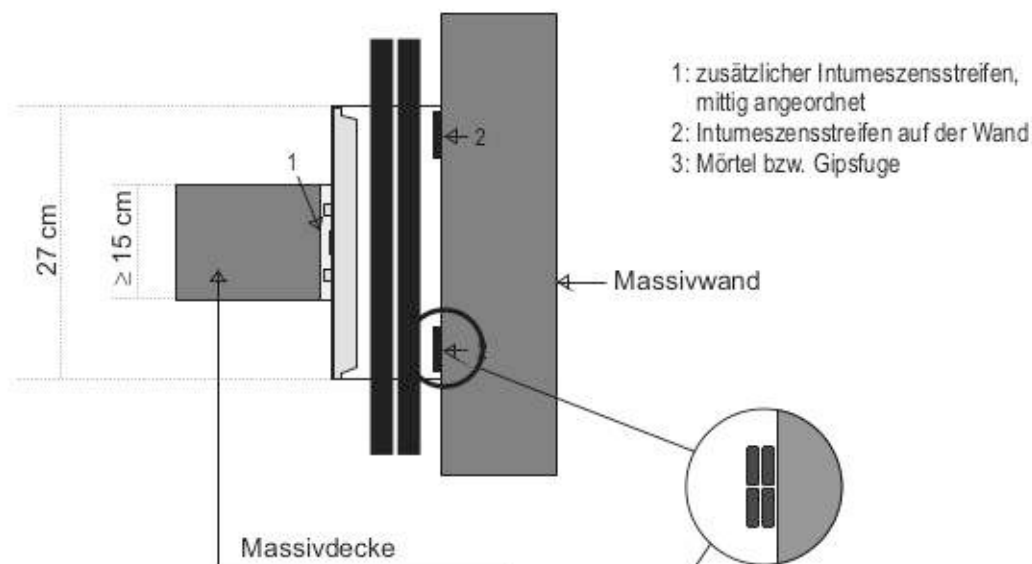

Schnitt dreiseitiges Wandschott unter der Decke

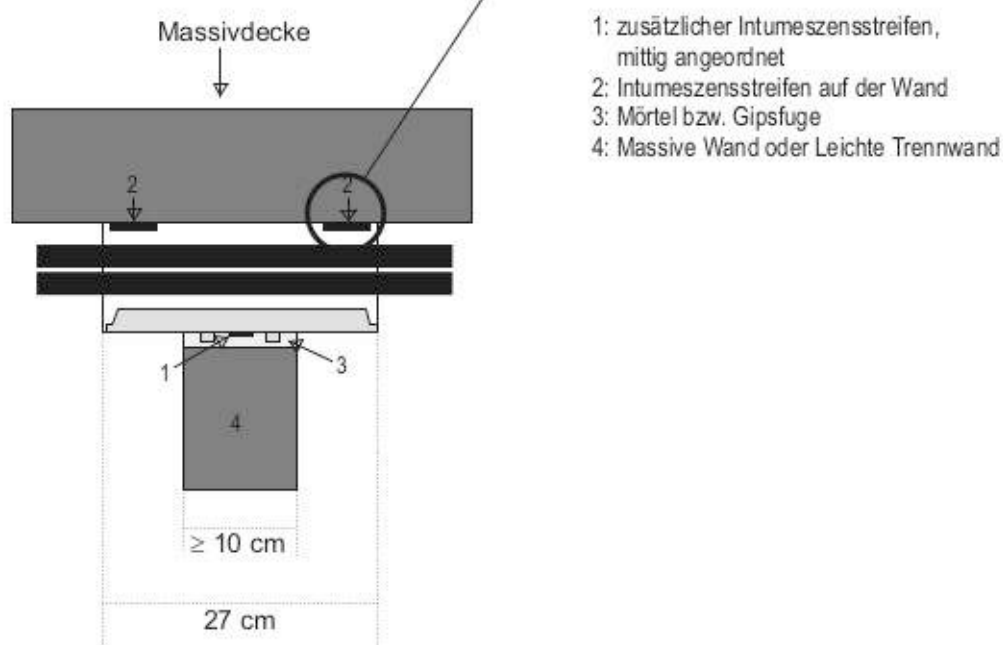


Feuerwiderstandsfähige Abschottung für elektrische Leitungen "System Würth Kabelbox lang"

ANHANG 4 – Sondereinbausituationen


Einbau dreiseitiger Kabelboxen, anliegend an massiven Wänden oder Decken
Fugenverschluss mit formbeständigen Baustoffen nach Abschnitt 2.1.3.1

Anlage 15

Einbau Kabelabschottung mit einseitigem Bodenanschluss

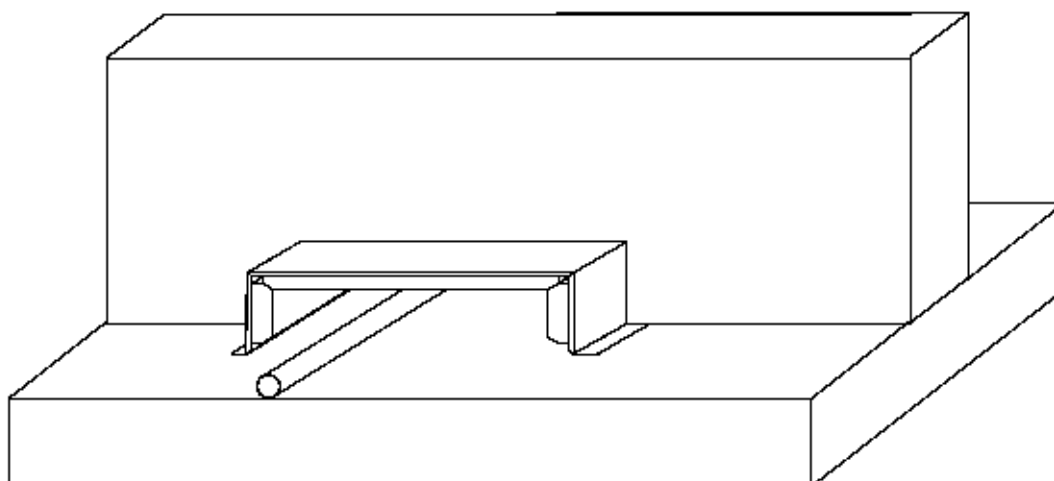

Querschnitt

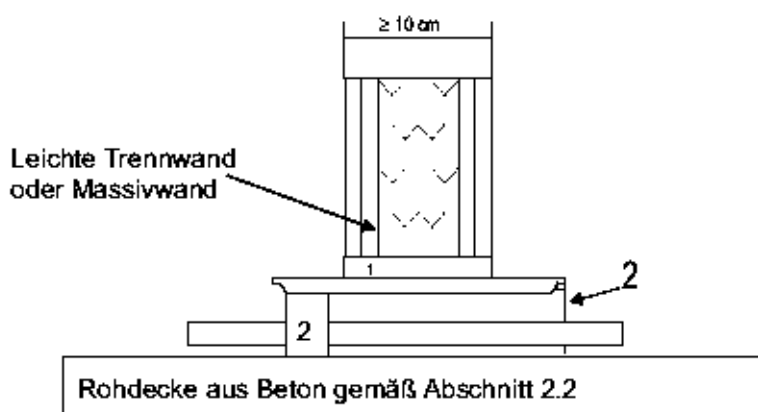

- 1: Gips oder Mörtel, bei Spaltbreiten von maximal 2 cm kann auch ein Brandschutzmontageschaum gemäß Abschnitt 2.1.3.2 verwendet werden, wenn die Boxen zusätzlich mit umlaufenden Blähgrafitstreifen versehen sind.
2: Schaumstopfen gemäß Abschnitt 2.1.1 oder Klarsicht-Abdeckkappen zur Rauchgasabdichtung


Feuerwiderstandsfähige Abschottung für elektrische Leitungen "System Würth Kabelbox lang"

ANHANG 4 – Sondereinbausituationen


Einbau dreiseitiger Kabelboxen, aufliegend auf massivem Boden
Fugenverschluss mit formbeständigen Baustoffen nach Abschnitt 2.1.3.1

Anlage 16


Einbau unterhalb von Doppelbodenplatten nach Abschnitt 2.5.4

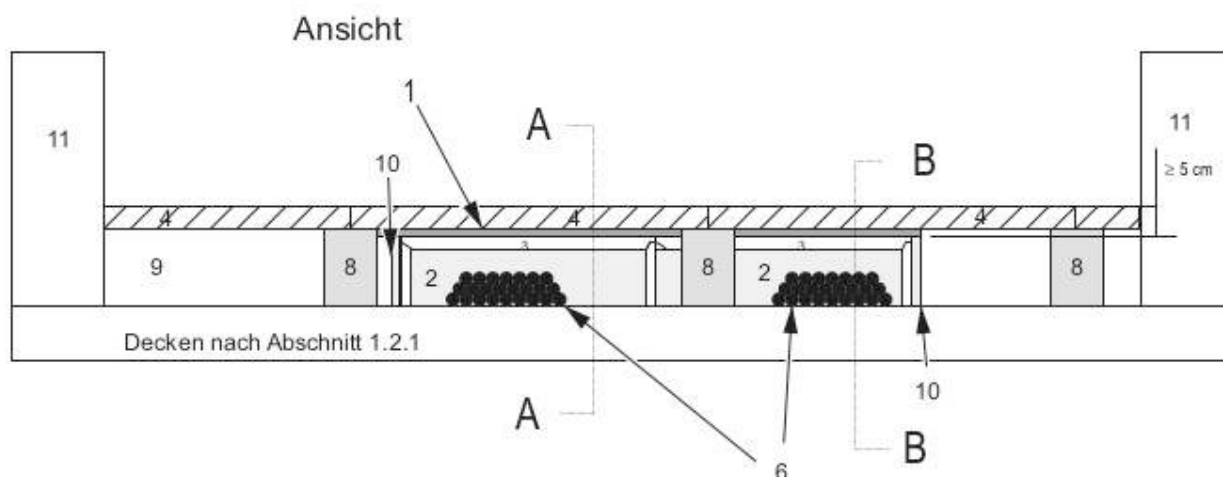

Schnitt im Bereich der Kabelbox (AA)

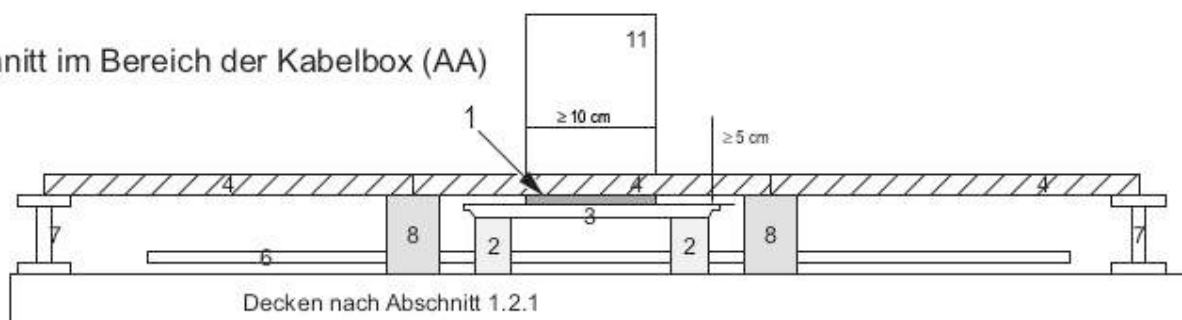

Schnitt im Bereich der Kabelbox (BB)

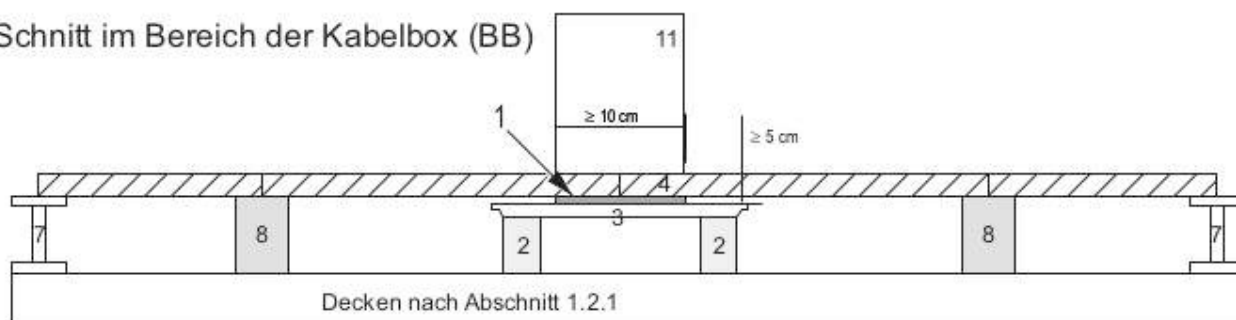

- 1: Silikat-Nadelmatte als Abdichtung zum Systemboden
- 2: "EasyFoam-Schaumstopfen", „SoniFoam-Stopfen“ oder Kunststoffdeckel zur Rauchgasabdichtung im Bodentank
- 3: 3-seitige Kabelbox
- 4: Doppelboden-Platten
- 6: Kabel
- 7: Doppelbodenstützen
- 8: Porenbetonauflage oder Doppelbodenstützen
- 9: 10 cm dicke Wand gem. 1.2.1 der Zulassung
- 10: seitlich einmörteln / eingipsen
- 11: Brandabschnittsbildende Wand

Feuerwiderstandsfähige Abschottung für elektrische Leitungen "System Würth Kabelbox lang"


ANHANG 4 – Sondereinbausituationen

Einbau dreiseitiger Kabelboxen, oberer Anschluss an Doppelbodenplatten
Fugenverschluss mit formbeständigen Baustoffen nach Abschnitt 2.1.3.1

Anlage 17


Einbau 350 mm tiefer Kabelboxen in Wände mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von 120 Minuten

Querschnitt Wandeinbau Einzelne Gehäuse

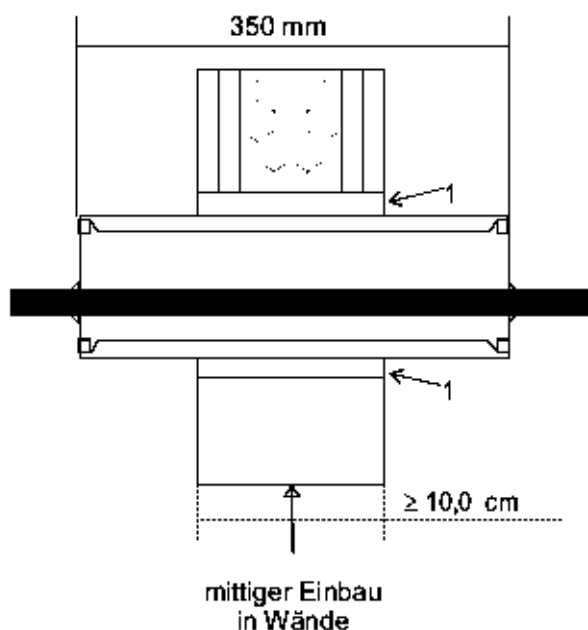

1: Gipsfugenfüller oder mineralischer Mörtel

Kabelbelegung bei Wandeinbau, S120

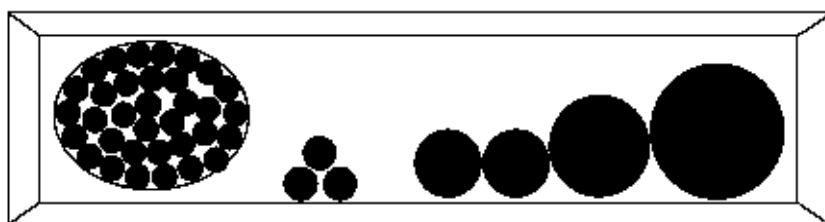

Belegung mit Kabel nach Abschnitt 2.3.2.1.1 (auch als Bündel nach Abschnitt 2.3.2.2) und einzelnen Leitungen für Steuerungszwecke nach Abschnitt 2.3.3.

Kabel mit einem Durchmesser größer 21 mm dürfen nur nebeneinander durch die Box geführt werden.

Feuerwiderstandsfähige Abschottung für elektrische Leitungen "System Würth Kabelbox lang"


ANHANG 4 – Sondereinbausituationen

Einbau 35 cm tiefer Kabelboxen in Wände mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit 120 Min.
Fugenverschluss mit formbeständigen Baustoffen nach Abschnitt 2.1.3.1

Anlage 18


Einbau mit Schall- und Rauchschutzvorsatz (SRV)

Schnitt

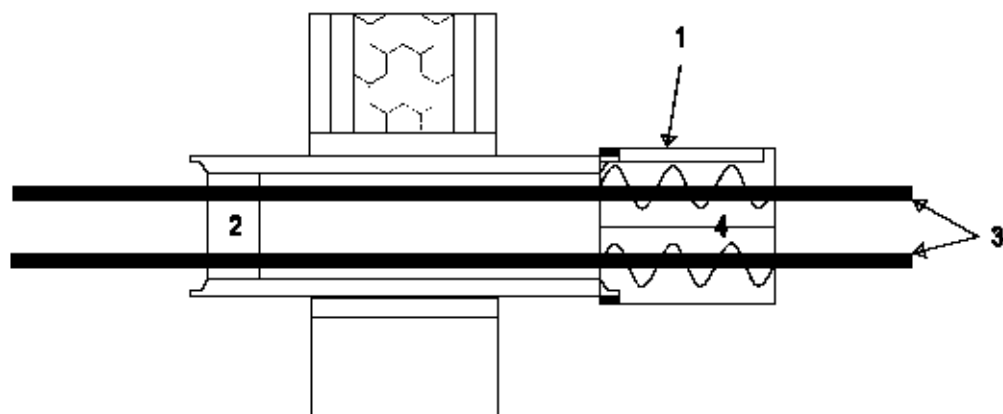

- 1: Schall- und Rauchschutzvorsatz (SRV) ohne Siliconabdichtung, einseitig oder beidseitig.
- 2: EasyFoam-Stopfen, (Ohne zusätzliche Siliconabdichtung, wenn mindestens einseitig ein SRV angebracht wird)
- 3: Kabel
- 4: Noppenschaumstoff

Ansicht von vorne

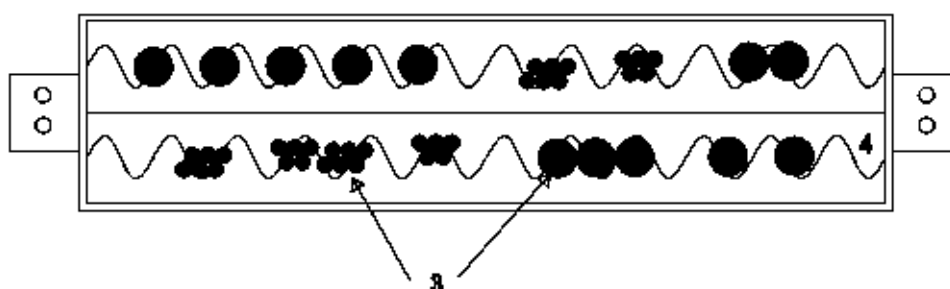

Feuerwiderstandsfähige Abschottung für elektrische Leitungen "System Würth Kabelbox lang"

ANHANG 4 – Sondereinbausituationen

Einbau von Kabelboxen Rauchabdichtung wahlweise mit Schall- und Rauchschutzvorsatz
Fugverschluss mit formbeständigen Baustoffen nach Abschnitt 2.1.3.1

Anlage 19

Übereinstimmungserklärung

- Name und Anschrift des Unternehmens, das die **Abschottung(en)** (Regelungsgegenstand) errichtet hat
- Baustelle bzw. Gebäude:
- Datum der Errichtung:
- geforderte Feuerwiderstandsfähigkeit: ...

Hiermit wird bestätigt, dass

- die **Abschottung(en)** zur Errichtung in Wänden* und Decken* der Feuerwiderstandsfähigkeit ... hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen der allgemeinen Bauartgenehmigung Nr.: Z-19.53-.... des Deutschen Instituts für Bautechnik vom (und ggf. der Bestimmungen der Änderungs- und Ergänzungsbescheide vom) errichtet sowie gekennzeichnet wurde(n) und
- die für die Errichtung des Regelungsgegenstands verwendeten Bauprodukte entsprechend den Bestimmungen der allgemeinen Bauartgenehmigung gekennzeichnet waren.

* Nichtzutreffendes streichen

.....
(Ort, Datum)

.....
(Firma/Unterschrift)

(Die Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die zuständige Bauaufsichtsbehörde auszuhändigen.)

Feuerwiderstandsfähige Abschottung für elektrische Leitungen "System Würth Kabelbox lang"

ANHANG 5 – Muster für die Übereinstimmungserklärung

Anlage 20