

**Allgemeine  
bauaufsichtliche  
Zulassung/  
Allgemeine  
Bauartgenehmigung**

Eine vom Bund und den Ländern gemeinsam  
getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

**Zulassungs- und Genehmigungsstelle  
für Bauprodukte und Bauarten**

Datum:

02.06.2025

Geschäftszeichen:

III 71-1.6.100-57/25

**Nummer:**

**Z-6.100-2666**

**Geltungsdauer**

vom: **2. Juni 2025**

bis: **2. Juni 2028**

**Antragsteller:**

**Novoferm Riexinger Türenwerke GmbH**

Industriestraße 12

74336 Brackenheim

**Gegenstand dieses Bescheides:**

**Ein- und Auslaufklappe "NSI Flap W" als Seitenklappe in Verbindung mit Feuer- und  
Rauchschutzabschlüssen**

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich  
zugelassen/genehmigt.

Dieser Bescheid umfasst sieben Seiten und eine Anlage.

DIBt

## I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- 2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfügung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden ebenfalls Kopien zur Verfügung zu stellen.
- 5 Dieser Bescheid darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Übersetzungen müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
- 7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Änderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem Deutschen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen.

## II BESONDERE BESTIMMUNGEN

### 1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

#### 1.1 Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich

Zulassungsgegenstand ist die Ein- und Auslaufklappe "NSI Flap W" als Seitenklappe zur Verwendung in Verbindung mit Feuer- und/oder Rauchschutzabschlüssen nach DIN EN 13241<sup>1</sup> i. V. m. DIN EN 16034<sup>2</sup> mit Leistungserklärung<sup>3</sup>. Sie dient dem Verschließen von Öffnungen in Vorsatzwänden (sogenannte Nischenwände).

Die Ein- und Auslaufklappe besteht im Wesentlichen aus einem Klappenblatt, das mit Bändern an einer Montageschiene aus Stahl (mindestens 41 mm x 21 mm x 2,5 mm) befestigt ist, einer Öffnungseinrichtung (Federband) und einer Feststellvorrichtung (elektrischer Haftmagnet), die über die Feststellanlage für den zugehörigen Feuer- und/oder Rauchschutzabschluss angesteuert wird.

Das Klappenblatt muss aus zwei mehrfach gekanteten 1 mm dicken Stahlblechen, die miteinander vernietet bzw. punktverschweißt sind, bestehen. Die Abmessungen sind auf  $(B \times H) \leq 500 \text{ mm} \times \leq 6.000 \text{ mm}$  begrenzt. Die Ein- und Auslaufklappe darf bauseits mit einer Bekleidung (maximal 25 kg/m<sup>2</sup>) ausgeführt werden.

Die Anzahl der Federbänder und Feststellvorrichtungen sind von der Höhe des Klappenblattes abhängig:

Bauteil	Anzahl der Bauteile	
	H ≤ 4.100 mm	H ≤ 6.000 mm
Federband Startec (McKinney/AssaAbloy)	2	3
– Bandlänge: 114 mm		
– Bandlappen: 114 x 46/47 mm		
– Durchmesser: 18 mm		
– Bandlappenstärke: 3,4 mm		
Haftmagnet THM 425 (24 VDC, 1,5 W) mit Ankerplatte ASS 65	1	1

#### 1.2 Anwendungsbereich

Die Ein- und Auslaufklappe nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung darf nur in Verbindung mit Feuer- und/oder Rauchschutzabschlüssen nach DIN EN 13241<sup>1</sup> i. V. m. DIN EN 16034<sup>2</sup> mit Leistungserklärung<sup>3</sup> in Innenwände von Gebäuden in Vorsatzwänden (sogenannte Nischenwände) eingebaut werden.

Die Ein- und Auslaufklappe muss im Fall eines Brandalarms oder einer Störung der zugehörigen Feststellanlage die Öffnung in der Vorsatzwand für den Schließvorgang des Feuer- und/oder Rauchschutzabschlusses freigeben.

<sup>1</sup> DIN EN 13241 Tore – Produktnorm, Leistungseigenschaften

<sup>2</sup> DIN EN 16034 Türen, Tore und Fenster – Produktnorm, Leistungseigenschaften – Feuer- und/oder Rauchschutzeigenschaften

<sup>3</sup> Leistungserklärung gemäß Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 auf der Grundlage von DIN EN 13241 und DIN EN 16034.

Die Leistungserklärung muss Angaben zu allen wesentlichen Merkmalen, die im Anhang ZA.1 der DIN EN 13241 und der DIN EN 16034 aufgeführt sind, enthalten. Die erklärten Leistungen müssen den in DIN EN 13241 und DIN EN 16034 formulierten Anforderungen (Grenzwerte und/oder Beschreibung) entsprechen.

## 2 Bestimmungen für das Bauprodukt

### 2.1 Eigenschaften

Die grundsätzliche Eignung dieser Ein- und Auslaufklappe zur Verwendung an Feuer- und/oder Rauchschutzabschlüssen wurde mit Prüfungen nach DIN 4102-18<sup>4</sup> (Dauerfunktion) bestimmt. Zum Nachweis der Dauerfunktion wurde die Ein- und Auslaufklappe 11.000 Prüfzyklen unterzogen.

### 2.2 Herstellung und Kennzeichnung

#### 2.2.1 Herstellung

Bei der Herstellung der Ein- und Auslaufklappe sind die Bestimmungen von Abschnitt 1.1 einzuhalten.

#### 2.2.2 Kennzeichnung

Die Ein- und Auslaufklappe muss vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind.

Die Kennzeichnung der Ein- und Auslaufklappe muss durch ein Schild aus Stahlblech erfolgen, das folgende Angaben - dauerhaft lesbar - enthalten muss:

- Ein- und Auslaufklappe "NSI Flap W"
- Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) mit
  - Name des Herstellers
  - Zulassungsnummer: Z-6.100-2666
  - Bildzeichen oder Bezeichnung der Zertifizierungsstelle
- Herstellwerk:
- Herstellungsjahr:

#### 2.2.3 Einbauanleitung

Jede Ein- und Auslaufklappe ist mit einer schriftlichen Einbauanleitung<sup>5</sup> auszuliefern, die der Antragsteller/Hersteller in Übereinstimmung mit diesem Bescheid erstellt und die mindestens folgende Angaben enthalten muss:

- Angaben für den Einbau der Ein- und Auslaufklappe (z. B. zulässige Befestigungsmittel, Befestigungsabstände),
- Anweisungen zum ggf. notwendigen Zusammenbau,
- Hinweise bezüglich der Anwendung einer Feststellanlage.

### 2.3 Übereinstimmungsbestätigung

#### 2.3.1 Allgemeines

Die Bestätigung der Übereinstimmung der Ein- und Auslaufklappe mit den Bestimmungen der von diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einer Übereinstimmungserklärung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und eines Übereinstimmungszertifikates einer hierfür anerkannten Zertifizierungsstelle sowie einer regelmäßigen Fremdüberwachung durch eine anerkannte Überwachungsstelle nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen:

Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikates und die Fremdüberwachung einschließlich der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller der Ein- und Auslaufklappe eine hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Überwachungsstelle einzuschalten.

<sup>4</sup> DIN 4102-18:1991-03 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Feuerschutzabschlüsse; Nachweis der Eigenschaft "selbstschließend" (Dauerfunktionsprüfung)

<sup>5</sup> Die Einbauanleitung kann, soweit verfügbar (optional), über einen QR-Code abgerufen werden.

Die Übereinstimmungserklärung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Ein- und Auslaufklappe mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr erteilten Übereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

### 2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk der Ein- und Auslaufklappe ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Ein- und Auslaufklappen den Bestimmungen der von diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden genannten Festlegungen hinsichtlich Art und Umfang der Kontrollen einschließen:

- Beschreibung und Überprüfung des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Kontrolle und Prüfungen, die während der Herstellung durchzuführen sind
- Nachweise und Prüfungen, die am fertigen Bauprodukt durchzuführen sind.

Grundsätzlich ist jede Ein- und Auslaufklappe auf Übereinstimmung mit den Bestimmungen der von diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zu prüfen. Bei großen automatisierten Fertigungsserien ist diese Prüfung in Abstimmung mit der Überwachungsstelle - jedoch mindestens einmal an jedem Fertigungstag - durchzuführen.

Insbesondere sind die Ein- und Auslaufklappen hinsichtlich:

- der verwendeten Komponenten gegenüber den den Zulassungsprüfungen zugrundeliegenden Stücklisten,
- des korrekten Zusammenbaus der Öffnungseinrichtung
- ihrer Maßhaltigkeit gegenüber den den Zulassungsprüfungen zugrundeliegenden Konstruktionszeichnungen, sowie

unter Berücksichtigung der beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten Dokumentation zur werkseigenen Produktionskontrolle zu überprüfen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile.
- Art der Kontrolle oder Prüfung.
- Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials bzw. der Bestandteile.
- Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen.
- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die Fremdüberwachung eingeschalteten Stelle vorzulegen.

Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Ein- und Auslaufklappen, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu wiederholen.

### 2.3.3 Fremdüberwachung

In jedem Herstellwerk sind das Werk und die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdüberwachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch einmal jährlich.

Im Rahmen der Erstprüfung der Ein- und Auslaufklappe ist zu überprüfen, ob die Bestimmungen der Abschnitte 1.1 und 2.1 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung für die Ein- und Auslaufklappe eingehalten sind. Weiterhin ist zu prüfen, ob eine Einbauanleitung gemäß Abschnitt 2.2.3 vorliegt und ob diese den Bestimmungen in Abschnitt 2.2.3 entspricht.

Im Rahmen der Fremdüberwachung ist auch zu überprüfen, dass Bauteile für die Ein- und Auslaufklappe nur verwendet werden, wenn für sie die jeweils geforderte Übereinstimmungserklärung vorliegt.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

### **3 Bestimmungen für Planung, Bemessung und Ausführung**

#### **3.1 Allgemeines**

Beim Einbau der Ein- und Auslaufklappe bleiben die Nachweise der Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit der angrenzenden Wände unberührt.

Die Ein- und Auslaufklappe ist mit einer für den Abschluss geeigneten Feststallanlage auszuführen, deren Anwendbarkeit durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung bzw. allgemeine Bauartgenehmigung nachgewiesen ist.

Die Feststallanlage muss die zeitliche Abfolge des Öffnungsvorgangs der Ein- und Auslaufklappe und das nachfolgende Schließen des Schiebeblattes sicherstellen.

Nach der Montage der Ein- und Auslaufklappe sowie der Feststallanlage ist die einwandfreie Funktion durch einen Probelauf durch den Einbauer/Errichter zu kontrollieren.

#### **3.2 Übereinstimmungserklärung für den Einbau der Ein- und Auslaufklappe**

Das bauausführende Unternehmen, das die Ein- und Auslaufklappe eingebaut hat, muss für jedes Bauvorhaben eine Bestätigung der Übereinstimmung der Bauart mit der allgemeinen Bauartgenehmigung abgeben (s. § 16 a Abs. 5, 21 Abs. 2 MBO<sup>6</sup>).

Sie muss schriftlich erfolgen und außerdem mindestens folgende Angaben enthalten:

- Z-6.100-2666
- Einbau: Ein- und Auslaufklappe "NSI Flap W"
- Name und Anschrift des bauausführenden Unternehmens
- Bezeichnung der baulichen Anlage
- Datum der Errichtung/der Fertigstellung
- Ort und Datum der Ausstellung der Erklärung sowie Unterschrift des Verantwortlichen

Die Übereinstimmungserklärung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiterleitung an die zuständige Bauaufsichtsbehörde auszuhändigen.

### **4 Bestimmungen für Nutzung, Unterhalt und Wartung**

#### **4.1 Allgemeines**

Die Funktionsfähigkeit der Ein- und Auslaufklappe ist auf die Dauer nur sichergestellt, wenn diese stets in ordnungsgemäßem Zustand gehalten wird (z. B. keine mechanische Beschädigung; keine Verschmutzung; Instandhaltung).

Im Öffnungsbereich der Ein- und Auslaufklappe sind sichtbare Hinweise anzubringen, dass das Abstellen von Gegenständen und der Aufenthalt von Personen bzw. das Anbringen von Gegenständen im Öffnungsbereich der Ein- und Auslaufklappe verboten ist.

<sup>6</sup> nach Landesbauordnung

#### 4.2 Nutzungssicherheit

Weitergehende Anforderungen aufgrund anderer Vorschriften, insbesondere des Unfall- und Arbeitsschutzes, bleiben unberührt.

Durch geeignete Vorkehrungen ist sicherzustellen, dass eine geschlossen gehaltene Ein- und Auslaufklappe im Alarm- oder Störfall oder bei Handauslösung selbsttätig öffnet.

#### 4.3 Wartungsanleitung

Zu jeder Ein- und Auslaufklappe ist vom Antragsteller/Hersteller eine schriftliche Wartungsanleitung<sup>7</sup> zur Verfügung zu stellen.

Aus der Wartungsanleitung muss ersichtlich sein, welche Arbeiten auszuführen sind, damit sichergestellt ist, dass die eingebaute Ein- und Auslaufklappe auch nach längerer Nutzung ihre Aufgabe erfüllt (z. B. Wartung von Verschleißteilen, Schließmitteln).

#### 4.4 Überprüfung

Die Ein- und Auslaufklappe muss ständig betriebsfähig gehalten werden. Sie muss mindestens einmal monatlich vom Betreiber in eigener Verantwortung auf Funktionsfähigkeit überprüft werden.


Die jährliche Prüfung und Wartung muss von einer Fachkraft oder einer hierfür ausgebildeten Person durchgeführt werden.

Der Hersteller der Ein- und Auslaufklappe hat den Betreiber schriftlich über alle Forderungen zur turnusmäßigen Überprüfung zu unterrichten.

Sylvia Panneck  
Referatsleiterin

Beglaubigt  
Biedermann

<sup>7</sup> Die Wartungsanleitung kann, soweit verfügbar (optional), über einen QR-Code abgerufen werden.

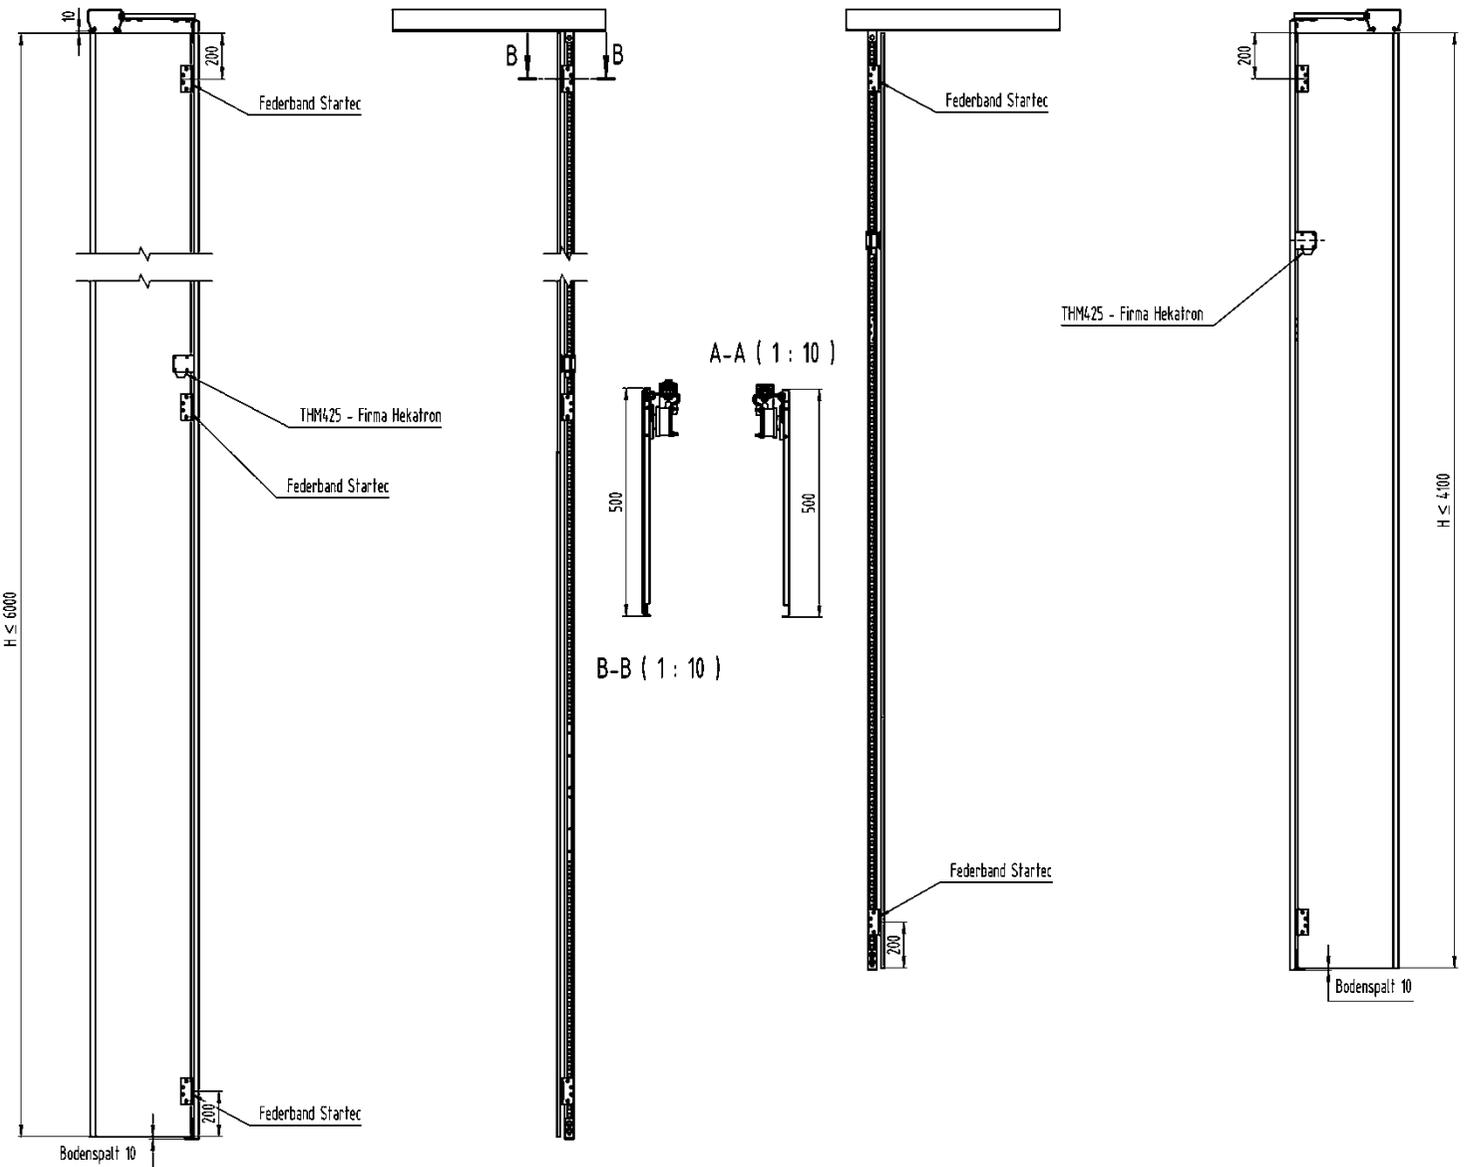

Ein- und Auslaufklappe "NSI Flap W" als Seitenklappe in Verbindung mit Feuer- und Rauchschutzabschlüssen

Klappenführungen

- Klappenhöhe  $\leq 6.000$  mm (mit drei Federbändern)
- Klappenhöhe  $\leq 4.100$  mm (mit zwei Federbändern)

Anlage 1