Deutsches Institut für Bautechnik

Eine vom Bund und den Ländern gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Europäische Technische Bewertungsstelle für Bauprodukte

Member of EOTA
www.eota.eu

Benannt gemäß Artikel 39 der Verordnung (EU) Nr. 2024/3110 und Mitglied der EOTA (Europäische Organisation für Technische Bewertung)

Europäische Technische Bewertung ETA-26/0336 vom 7. September 2026

Allgemeiner Teil

Technische Bewertungsstelle, die die Europäische Technische Bewertung ausstellt	Deutsches Institut für Bautechnik
Handelsname des Bauprodukts	Rigips RigiMove
Produktfamilie, zu der das Bauprodukt gehört	Bausätze für Innenwände zur Verwendung als nichttragende Wände
Hersteller	Saint-Gobain Rigips GmbH Willstätterstraße 60 40549 Düsseldorf
Herstellungsbetrieb	Werk 1
Diese Europäische Technische Bewertung enthält	8 Seiten, davon 3 Anhänge, die fester Bestandteil dieser Bewertung sind.
Diese Europäische Technische Bewertung wird ausgestellt gemäß Artikel 95(4) der Verordnung (EU) Nr. 2024/3110, auf der Grundlage von	EAD 210005-00-0505

Die Europäische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer Amtssprache ausgestellt. Übersetzungen dieser Europäischen Technischen Bewertung in andere Sprachen müssen dem Original vollständig entsprechen und müssen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europäische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Übermittlung, nur vollständig und ungekürzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europäische Technische Bewertung widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemäß Artikel 36 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 2024/3110.

Besonderer Teil

1 Technische Beschreibung des Produkts

Rigips RigiMove ist ein Bausatz für eine versetzbare nichttragende Innenwand.

Beim System Rigips RigiMove erfolgt die Befestigung der Gipsplatten an den Trockenbauprofilen mittels einer systemspezifischen Klettverbindung über die gesamte Wandhöhe. Die Klettverbindung ermöglicht die Rückbaubarkeit der nichttragenden Innenwand. In die Zwischenräume zwischen den Stahlprofilen kann optional Mineralwolle eingelegt werden.

Rigips RigiMove umfasst Komponenten, die vom Hersteller oder von Zulieferern hergestellt werden. Die nichttragende Innenwand hat eine maximale Höhe von 3,50 m und eine Dicke von 100 mm.

In Anhang A.1 wird der Bausatz und in Anhang A.2 werden die wesentlichen Merkmale spezifiziert. In Anhang A.3 wird die nichttragende Innenwand mit allen Komponenten abgebildet.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemäß dem anwendbaren Europäischen Bewertungsdokument

Die Hauptaufgabe der nichttragenden Innenwand liegt in der Unterteilung von Innenräumen. Rigips RigiMove wird als nichttragende Innenwand für Wohnräume, Büros und öffentliche Bauten mit einem Temperaturbereich von 5 °C bis 35 °C und einer mittleren rel. Luftfeuchte von 20 % bis 75 % verwendet (Tabelle 1, EAD 210005-00-0505, alle Gebiet-Kategorien).

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn die nichttragende Innenwand entsprechend den Angaben und unter den Randbedingungen nach den Anhängen A.1 bis A.3 verwendet werden. Die Leistungen in Abschnitt 3 sind nur für den erstmaligen Einbau der nichttragenden Innenwand nachgewiesen.

Die Prüf- und Bewertungsmethoden, die dieser ETA zu Grunde liegen, führen zur Annahme einer Nutzungsdauer des Bausatzes von mindestens 25 Jahren. Die Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die angenommene wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Produkts.

3 Leistung des Produkts und Angabe der Methoden ihrer Bewertung

3.1 Brandschutz (BWR 2)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Brandverhalten	Klasse A2 - s1,d0 nach EN 13501-1[1]* **

* Farben, Beschichtungen sind nicht geprüft.
** Optionale Zwischenraumdämmung aus Mineralwolle (Klasse A1 nach EN 13501-1; Rohdichte ≥ 13 kg/m³).

3.2 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Gehalt, Emission und/oder Freisetzung gefährlicher Stoffe	Nicht bewertet
Wasserdampfdurchlässigkeit	Nicht bewertet

[1] DIN EN 13501-1:2018 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten - Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

3.3 Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung (BWR 4)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Brüstungshöhe	Nicht bewertet
Widerstand gegen Versagen und Funktionsausfall durch Horizontallasten	Anhang A.2
Widerstand gegen Versagen und Funktionsausfall durch exzentrische Vertikallasten	Anhang A.2
Widerstand gegen linear einwirkende statische Horizontallasten	Anhang A.2
Widerstand gegen Funktionsausfall durch Punktlasten parallel oder rechtwinklig zur Oberfläche	Nicht bewertet
Festigkeit der Innenwand als Untergrund für Fliesenbelag	Nicht bewertet
Sicherheit gegen Verletzungen durch Kontakt	Die Geometrie des Systems Rigips RigiMove beinhaltet keine scharfen oder schneidende Kanten und es besteht keine Gefahr sich selbst zu schneiden oder die Kleidung aufgrund der Oberflächenbeschaffenheit zu beschädigen.
Widerstand gegen Schädigungen durch: - physikalischen Einflüssen - chemischen Einflüssen - biologischen Einflüssen	Nicht bewertet

3.4 Schallschutz (BWR 5)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Luftschalldämmung Wandaufbau mit 60 mm Dämmplatte aus Mineralwolle nach EN 13162:2015 im Zwischenraum, dicht gestoßen, Strömungswiderstand der Mineralwolle ≥ 5 kPa·s/m² Beplankung beidseitig mit RigiMove Habito Systemplatte nach EN 520:2009 mit faserarmiertem und verfestigtem Gipskern, Rohdichte ≥ 12 kg/m², Anschlussdichtungen aus Filz, ca. 5 mm dick	R_w (C; C_{tr}) = 51 (-3;-11) dB
Schallabsorption	Nicht bewertet

3.5 Energieeinsparung und Wärmeschutz (BWR 6)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Wärmedurchlasswiderstand	Nicht bewertet
Thermische Trägheit	Nicht bewertet

4 Angewandtes System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit mit der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemäß dem Europäischen Bewertungsdokument EAD Nr. 210005-00-0505, gilt folgende Rechtsgrundlage: 98/213/EC.
Folgendes System ist anzuwenden: 3.

Für Verwendungen, die den Vorschriften zum Brandverhalten unterliegen ist das anzuwendende AVCP-System im Bezug zum Brandverhalten 1, 3 oder 4, abhängig von den definierten Bedingungen der Rechtsgrundlage: 98/213/EC.

5 Für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemäß anwendbarem Europäischen Bewertungsdokument

Technische Einzelheiten, die für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Kontrollplans, der beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 7. September 2026 vom Deutschen Institut für Bautechnik

Anja Dewitt
Referatsleiterin

Beglaubigt
Vössing

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

A.1 Spezifizierung der Technischen Beschreibung

A.1.1 Technische Beschreibung der Bauteile

Die Rigips RigiMove Trockenbauwand ist eine versetzbare nichttragende Innenwand.

Sie besteht als Einfachständerwand aus einer Metall-Unterkonstruktion mit teleskopierbaren Trockenbauprofilen nach EN 14195:2014 aus Stahlblech mit dem Brandverhalten der Klasse A1 nach EN 13501-1, RigiMove C-Modulprofil für den Wandabschluss und RigiMove I-Modulprofil für den Wandinnenbereich, jeweils in 75 mm äußerer Profiltiefe. Die Profile werden beidseitig mit RigiMove Habito Systemplatten d = 12,5 mm nach EN 14190:2014 mit dem Brandverhalten der Klasse A2 - s1,d0 nach EN 13501-1 einlagig beplankt. Beim Rigips RigiMove System erfolgt die Befestigung der Gipsplatten an den Trockenbauprofilen mittels einer systemspezifischen Klettverbindung (RigiMove Modulklettband / RigiMove Plattenklettband) über die gesamte Wandhöhe. Zur Ausführung der Klettverbindung ist profilseitig ein 25 mm breites Flauschband und plattenseitig ein 25 mm breites Hakenband jeweils über die volle Länge angeklebt. Die Spezifizierung des Flauschbands und des Hakenbands sind beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt. In die Zwischenräume zwischen den Profilen kann optional Mineralwolle (ISOVER Akustic TP1 Lanaé) nach EN 13162:2015 mit dem Brandverhalten der Klasse A1 nach EN 13501-1 eingelegt werden.

A.1.2 Spezifizierung der Herstellung und Montage

Herstellung

Die Herstellung der nichttragenden Innenwand erfolgt nach den beim DIBt hinterlegten Angaben.

Montage

Es liegt in der Verantwortung des Herstellers alle Informationen bezüglich Konstruktion und Installation des Systems Rigips RigiMove den betreffenden Personen zur Verfügung zu stellen. Zusätzlich werden alle Informationen und Abbildungen, die die Ausführung betreffen, an der Verpackung angebracht und/oder in den beiliegenden Merkblättern angefügt.

Es werden für das Systems Rigips RigiMove nur die Bauteile verwendet, die in Anhang A.3 dieser ETA beschrieben werden. Die Bauteile besitzen die wesentlichen Merkmale, die in Anhang A.2 aufgeführt sind.

Das System Rigips RigiMove wird in Innenräumen mit üblicher Innenraumtemperatur und Luftfeuchte nach Anhang A.3 installiert.

Die Vorbereitung von Böden, Decken und Wände sowie die Installation des Systems Rigips RigiMove erfolgt nach der gültigen Version der Montageanleitung. Zusätzlich werden die Besonderheiten bezüglich der Verbindung zwischen nichttragender Innenwand und Tragkonstruktion und die erlaubten Toleranzen eingehalten.

A.1.3 Spezifizierung von Verpackung, Transport und Lagerung

Die Bauteile und Hilfsstoffe werden gegen Feuchte während Transport und Lagerung geschützt, wenn nicht andere geeignete Maßnahmen vom Hersteller ergriffen werden. Die Bauteile werden gegenüber Beschädigungen geschützt und als Teil des Systems Rigips RigiMove gekennzeichnet.

A.1.4 Spezifizierung der Nutzung, Instandhaltung und Instandsetzung

Alle Schäden an der nichttragenden Innenwand (Beule, Riss, etc.) müssen nach den Vorgaben des Herstellers repariert werden. Dies betrifft auch den Austausch von Komponenten des Bausatzes. Die Nutzung und Instandhaltung wird detailliert in den Verarbeitungsrichtlinien beschrieben, das dem System Rigips RigiMove beiliegt.

A.2 Spezifizierung der Wesentlichen Merkmale

Widerstand gegen Versagen und Funktionsausfall durch Horizontallasten

Tab. A.1: Widerstand gegen dynamische Lasten (Versagen): Klassifizierung des Systems Rigips RigiMove

Widerstand gegen dynamische Lasten	Widerstand gegen Versagen durch weichen Stoß – 50 kg Sack	Widerstand gegen Versagen durch harten Stoß – 1 kg Stahlkugel
Gebrauchsklasse und Energielevel	I 100 Nm	I 10 Nm

Tab. A.2: Widerstand gegen dynamische Lasten (Funktionsausfall): Klassifizierung des Systems Rigips RigiMove

Widerstand gegen dynamische Lasten	Widerstand gegen Funktionsausfall durch weichen Stoß – 50 kg Sack	Widerstand gegen Funktionsausfall durch harten Stoß – 1 kg Stahlkugel
Gebrauchsklasse und Energielevel	I 60 Nm	I 2,5 Nm

Widerstand gegen Versagen und Funktionsausfall durch exzentrisch einwirkende Vertikallasten

Tab. A.3: Widerstand gegen exzentrisch einwirkende Vertikallasten: Klassifizierung des Systems Rigips RigiMove


Widerstand gegen exzentrische Lasten	Lastniveau nach Tabelle 5 des EAD
Funktionsausfall	A


Widerstand gegen linear einwirkende statische Horizontallasten

Tab. A.4: Widerstand gegen linear einwirkende statische Horizontallasten: Klassifizierung des Systems Rigips RigiMove.

Widerstand gegen statische Lasten	Maximallast [kN/m]
Versagen	1,0
Funktionsausfall	1,0

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

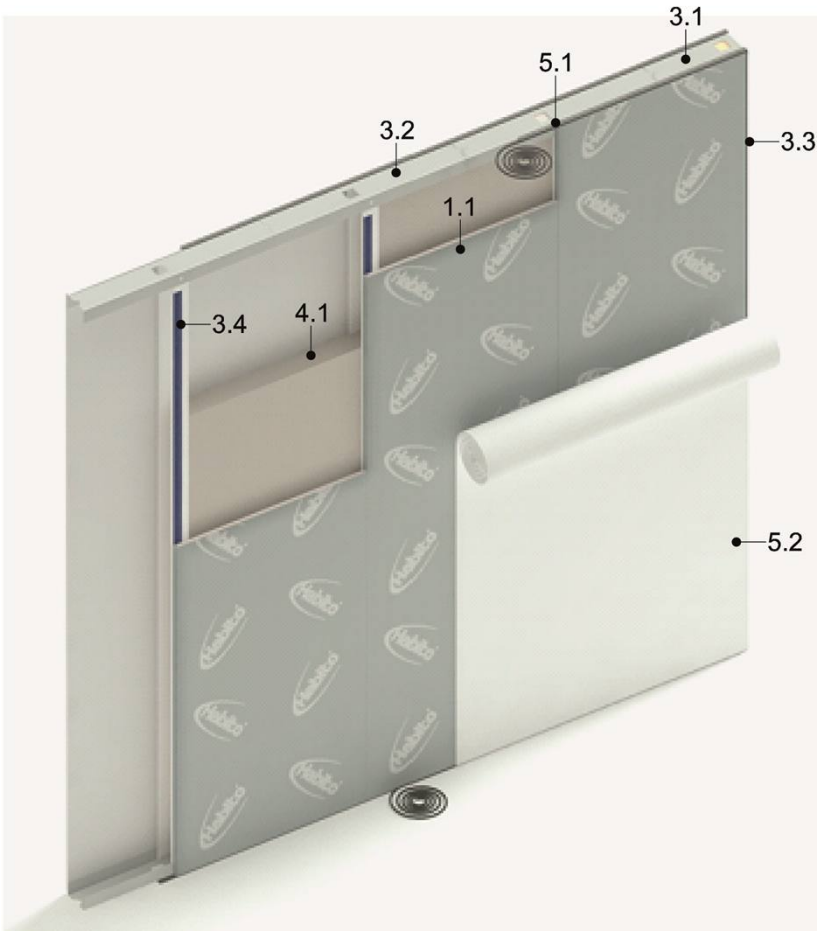

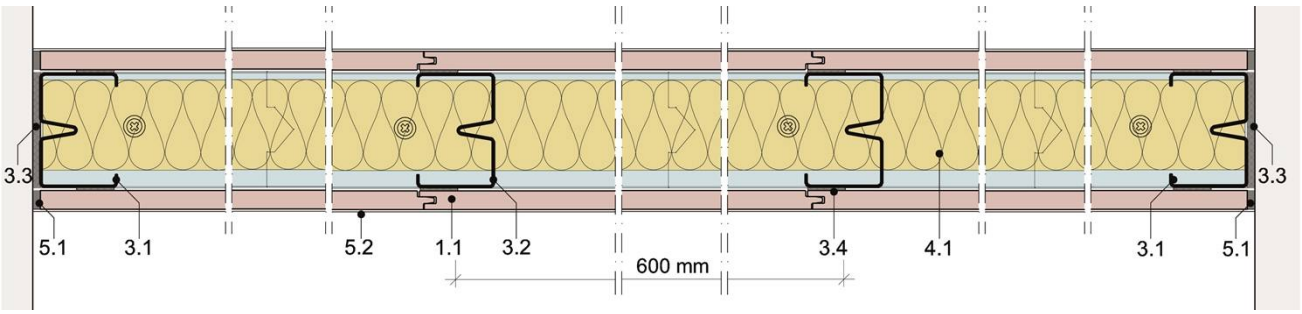

1.1 RigiMove Habito Systemplatte 12,5 mm
3.1 RigiMove C-Modulprofil
3.2 RigiMove I-Modulprofil
3.3 RigiMove Modulbefestigungsband
3.4 RigiMove Modulklettband / RigiMove Plattenklettband
4.1 ISOVER Akustic TP1 Lanaé
5.1 RigiMove Fugendichtband (informativ, nicht geprüft)
5.2 Adfors Tapete Novelio Fusion Pure Snow (informativ, nicht geprüft)

Rigips RigiMove	A.3
Ansicht und Querschnitt	