

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Eine vom Bund und den Ländern gemeinsam
getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

**Zulassungs- und Genehmigungsstelle
für Bauprodukte und Bauarten**

Datum:

04.05.2026

Geschäftszeichen:

III 26-1.19.15-11/26

Zulassungsnummer:

Z-19.15-2753

Geltungsdauer

vom: **4. Mai 2026**

bis: **4. Mai 2031**

Antragsteller:

ABH Stromschienen GmbH

Borsigstraße 23

47169 Duisburg

Zulassungsgegenstand:

Zubehörteile für Abschottungen des Stromschienensystems "EAE E-Line KXC ..." bzw. "EAE E-Line KXA ..."

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.
Dieser Bescheid umfasst fünf Seiten und sechs Anlagen.

DIBt

I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- 2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden ebenfalls Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen.
- 5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
- 7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Zulassungsverfahren zum Zulassungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Änderung dieser Zulassungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem Deutschen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen.

II BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt für die Herstellung der Zubehörteile für Abschottungen des Stromschienensystems "EAE E-Line KXC ..." bzw. "EAE E-Line KXA ...":

- Stromschienenelement "EAE E-Line KX ..." und
- Bausatz für Brandschutzblock.

1.2 Verwendungsbereich

Der Zulassungsgegenstand ist zur Verwendung für feuerwiderstandsfähige Abschottungen geeignet, wenn er in der allgemeinen Bauartgenehmigung der jeweiligen Abschottung aufgeführt ist.

2 Bestimmungen für die Bauprodukte¹

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzungen

2.1.1 Allgemeines

Die bauaufsichtlichen Anforderungen zum Brandverhalten, mindestens normalentflammbar ², werden für die vorgesehene Verwendung von den in dieser Zulassung genannten Bauprodukten eingehalten/erfüllt.

2.1.2 Stromschienenelement

Das Stromschienenelemente "EAE E-Line KX ..." bestehen aus bis zu 5 mit einer Epoxidharzbeschichtung und einer Polyesterfolie isolierten Leitern aus Kupfer oder Aluminium und einem äußeren Gehäuse aus Aluminium.

Die Stromschienenelemente müssen den Angaben der Anlagen 1 bis 6 entsprechen.

2.1.3 Bausatz für Brandschutzblock

Der Bausatz besteht aus nichtbrennbaren² Brandschutzbauplatten "PROMAXON, Typ A" gemäß der Europäischen Technischen Bewertung Nr. ETA-06/0215 vom 14.05.2025.

Die Anzahl und Abmessungen der einzelnen Bauplatten müssen den Angaben der Anlagen 2 und 5 entsprechen. Es wird unterschieden in sog. Füllplatten und äußere Platten (s. Anlage 6).

2.2 Herstellung und Kennzeichnung

2.2.1 Herstellung

Bei der Herstellung der Stromschienenelemente mit Brandschutzblock sind die Angaben des Abschnitts 2.1.2 und bei der Herstellung des Bausatzes für den Brandschutzblock sind die Angaben des Abschnitts 2.1.3 zu beachten.

Der Herstellprozess und die maßgeblichen Herstellbedingungen sind beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt. Änderungen zum Herstellverfahren bedürfen der vorherigen Zustimmung durch das DIBt.

2.2.2 Kennzeichnung

2.2.2.1 Kennzeichnung des Bausatzes für den Brandschutzblock

Jeder Bausatz für den Brandschutzblock nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und ggf. zusätzlich ihr Beipackzettel oder ihre Verpackung oder, wenn dies Schwierigkeiten bereitet, der Lieferschein oder die Anlage zum Lieferschein muss vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verord-

¹ Die Herstellung und Zusammensetzung der Bauprodukte müssen den in der Prüfung verwendeten oder zu diesem Zeitpunkt bewerteten entsprechen.

² Die Zuordnung der klassifizierten Eigenschaften des Brandverhaltens zu den bauaufsichtlichen Anforderungen erfolgt gemäß der Technischen Regel A 2.2.1.2, "Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen, Verwendung von Bauprodukten, Anwendung von Bauarten" der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB), Anhang 4, Abschnitt 1 (s. www.dibt.de).

nungen der Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind.

Jede Verpackung des Bausatzes für den Brandschutzblock muss einen Aufdruck oder Aufkleber mit folgenden Angaben aufweisen:

- Bausatz für den Brandschutzblock des Stromschienenelements "EAE E-Line KXC ..." bzw. "EAE E-Line KXA ..." (mit Angabe der Länge)
- Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) mit
 - Name des Herstellers
 - Zulassungsnummer: Z-19.15-2753
- Herstellwerk
- Herstellungsjahr:

Das Schild ist auf der Verpackung des Bausatzes für den Brandschutzblock zu befestigen.

2.3 Übereinstimmungsnachweis

2.3.1 Allgemeines

Die Bestätigung der Übereinstimmung des Bausatzes für den Brandschutzblock nach Abschnitt 2.1.3 mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einer Übereinstimmungserklärung des Herstellers auf der Grundlage einer Erstprüfung durch den Hersteller und einer werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen. Die Übereinstimmungserklärung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk des Bausatzes für den Brandschutzblock ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgeführten Maßnahmen einschließen:

- Prüfung der Beschaffenheit und der Abmessungen der Einzelteile des Bausatzes für den Brandschutzblock mindestens einmal pro 100 Stück – jedoch mindestens einmal je Herstellungstag – bei ständiger Fertigung bzw. einmal pro Charge bei nichtständiger Fertigung.
- Prüfung, dass für die Herstellung des Bausatzes für den Brandschutzblocks ausschließlich die in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung geforderten Baustoffe verwendet werden.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:


- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials oder der Bestandteile,
- Art der Kontrolle oder Prüfung,
- Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials oder der Bestandteile,
- Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen,
- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist – soweit technisch möglich und zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich – die betreffende Prüfung unverzüglich zu wiederholen.

Ev Amelung-Sökezoğlu
Referatsleiterin

Beglaubigt
Zielaskowski

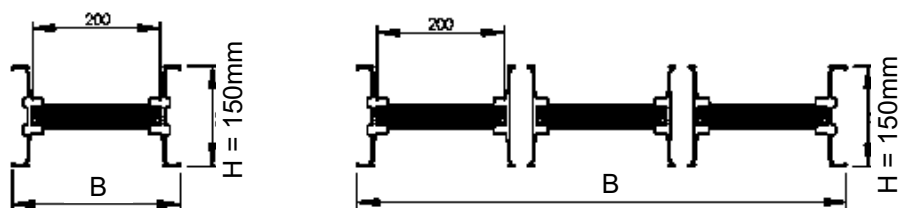

Stromschiene (Ausrichtung der Leitschienen „horizontal“)

EAE Schienenverteiler Leiter aus Aluminium (KXA) bzw. aus Kupfer (KXC) [-]				Querschnitt Leiterschiene [mm]	Höhe [mm]	Breite [mm]
KXA 04	-	KXC 05	KXC-II 06	1 x (6 x 25)	150	77,5
KXA 05	-	KXC 06	KXC-II 08	1 x (6 x 30)		82,5
KXA 06	KXA-II 06	KXC 08	-	1 x (6 x 40)		91
-	-	-	KXC-II 10	1 x (6 x 45)		96
KXA 08	KXA-II 08	KXC 10	KXC-II 12	1 x (6 x 55)		106
KXA 11	KXA-II 10	-	-	1 x (6 x 60)		110
-	-	KXC 12	KXC-II 14	1 x (6 x 70)		121
KXA 10	KXA-II 12	KXC 14	KXC-II 16	1 x (6 x 80)		131
-	-	KXC 17	-	1 x (6 x 95)		146
KXA 12	-	-	KXC-II 20	1 x (6 x 110)		161
KXA 14	KXA-II 17	KXC 23	KXC-II 21	1 x (6 x 125)		176
KXA 16	-	-	-	1 x (6 x 140)		191
-	-	KXC 22	KXC-II 24	2 x (6 x 55)		202
KXA 17	-	-	KXC-II 25	1 x (6 x 160)		211
-	KXA-II 20	-	-	1 x (6 x 170)		221
-	-	KXC 27	KXC-II 28	2 x (6 x 70)		232
KXA 18	-	-	-	1 x (6 x 180)		233
KXA 20	-	KXC 25	-	1 x (6 x 200)		251
-	KXA-II 21	-	KXC-II 30	2 x (6 x 80)		252
KXA 29	KXA-II 27	-	-	1 x (6 x 230)		281
-	KXA-II 25	-	KXC-II 32	2 x (6 x 95)		282
KXA 27	-	-	-	1 x (6 x 250)		301
KXA 25	-	KXC 32	KXC-II 36	2 x (6 x 110)		312
-	KXA-II 32	KXC 36	KXC-II 40	2 x (6 x 125)		342
KXA 32	KXA-II 33	KXC 40	-	2 x (6 x 140)		372
KXA 33	-	-	KXC-II 50	2 x (6 x 160)		412
-	KXA-II 40	-	-	2 x (6 x 170)		432
KXA 41	-	-	-	2 x (6 x 180)		454
KXA 40	-	KXC 50	-	2 x (6 x 200)		492
KXA 51	KXA-II 51	-	-	2 x (6 x 250)		592
-	-	-	KXC-II 63	3 x (6 x 160)		612
KXA 60	KXA-II 63	KXC 63	-	3 x (6 x 200)		732

Zubehörteile für Abschottungen des Stromschienensystems "EAE E-Line KXC ..." bzw. "EAE E-Line KXA ..."

Abmessungen der Stromschienenelemente "EAE E-Line KXC ..." bzw. "EAE E-Line KXA ..."

Anlage 1

EAE Schienenverteiler Leiter aus Aluminium [-]		Querschnitt Leiterschiene [mm]	Platte Nr. 1 (Anzahl/Dicke/Breite) [mm]	Platte Nr. 2 (Anzahl/Dicke/Breite) [mm]	Platte Nr. 3 (Anzahl/Dicke/Breite) [mm]	Platte Nr. 4 (Anzahl/Dicke/Breite) [mm]
KXA 04	-	1 x (6 x 25)	2 x 12/20	2 x 10/20	2 x 25/20	keine
KXA 05	-	1 x (6 x 30)	2 x 12/25	2 x 10/25	2 x 25/25	keine
KXA 06	KXA-II 06	1 x (6 x 40)	2 x 12/35	2 x 10/35	2 x 25/35	keine
KXA 08	KXA-II 08	1 x (6 x 55)	2 x 12/50	2 x 10/50	2 x 25/50	PROMASEAL-Mastic*
KXA 11	KXA-II 10	1 x (6 x 60)	2 x 12/55	2 x 10/55	2 x 25/55	2 x 10/15
KXA 10	KXA-II 12	1 x (6 x 80)	2 x 12/75	2 x 10/75	2 x 25/75	2 x 10/35
KXA 12	-	1 x (6 x 110)	2 x 12/105	2 x 10/105	2 x 25/105	2 x 10/65
KXA 14	KXA-II 17	1 x (6 x 125)	2 x 12/120	2 x 10/120	2 x 25/120	2 x 10/80
KXA 16	-	1 x (6 x 140)	2 x 12/135	2 x 10/135	2 x 25/135	2 x 10/95
KXA 17	-	1 x (6 x 160)	2 x 12/155	2 x 10/155	2 x 25/155	2 x 10/115
-	KXA-II 20	1 x (6 x 170)	2 x 12/165	2 x 10/165	2 x 25/165	2 x 10/125
KXA 18	-	1 x (6 x 180)	2 x 12/175	2 x 10/175	2 x 25/175	2 x 10/135
KXA 20	-	1 x (6 x 200)	2 x 12/195	2 x 10/195	2 x 25/195	2 x 10/155
-	KXA-II 21	2 x (6 x 80)	4 x 12/75	4 x 10/75	4 x 25/75	4 x 10/35
KXA 29	KXA-II 27	1 x (6 x 230)	2 x 12/225	2 x 10/225	2 x 25/225	2 x 10/185
-	KXA-II 25	2 x (6 x 95)	4 x 12/90	4 x 10/90	4 x 25/90	4 x 10/50
KXA 27	-	1 x (6 x 250)	2 x 12/245	2 x 10/245	2 x 25/245	2 x 10/205
KXA 25	-	2 x (6 x 110)	4 x 12/105	4 x 10/105	4 x 25/105	4 x 10/65
-	KXA-II 32	2 x (6 x 125)	4 x 12/120	4 x 10/120	4 x 25/120	4 x 10/80
KXA 32	KXA-II 33	2 x (6 x 140)	4 x 12/135	4 x 10/135	4 x 25/135	4 x 10/95
KXA 33	-	2 x (6 x 160)	4 x 12/155	4 x 10/155	4 x 25/155	4 x 10/115
-	KXA-II 40	2 x (6 x 170)	4 x 12/165	4 x 10/165	4 x 25/165	4 x 10/125
KXA 41	-	2 x (6 x 180)	4 x 12/175	4 x 10/175	4 x 25/175	4 x 10/135
KXA 40	-	2 x (6 x 200)	4 x 12/195	4 x 10/195	4 x 25/195	4 x 10/155
KXA 51	KXA-II 51	2 x (6 x 250)	4 x 12/245	4 x 10/245	4 x 25/245	4 x 10/205
KXA 60	KXA-II 63	3 x (6 x 200)	6 x 12/195	6 x 10/195	6 x 25/195	6 x 10/155

* Die Fugendichtungsmasse "PROMASEAL-Mastic" muss den Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis Nr. P-NDS04-373 entsprechen, ist aber nicht Teil des Bausatzes.

Lage/Position der Bauplatten s. Anlage 6

Zubehörteile für Abschottungen des Stromschienensystems "EAE E-Line KXC ..." bzw. "EAE E-Line KXA ..."	Anlage 2
Abmessungen der Bauplatten zur Herstellung des Brandschutzblocks für EAE Schienenverteiler Leiter aus Aluminium Dicke und Breite der Bauplatten Position 1 bis 4 (Füllplatten)	

EAE Schienenverteiler Leiter aus Aluminium [-]		Querschnitt Leiterschiene [mm]	Platte Nr. 5 (Anzahl/ Dicke/Breite) [mm]	Platte Nr. 6 (Anzahl/ Dicke/Breite) [mm]	Platte Nr. 7 (Anzahl/ Dicke/Breite) [mm]	Platte Nr. 8 (Anzahl/ Dicke/Breite) [mm]	Bauplatten (in folgenden Längen erhältlich		
							≥ 600	≥ 800	≥ 900
KXA 04	-	1 x (6 x 25)	2 x 15/138	6 x 8/35	2 x 20/190	2 x 20/78	x	x	
KXA 05	-	1 x (6 x 30)	2 x 15/138	6 x 3/35	2 x 20/190	2 x 20/83	x	x	
KXA 06	KXA-II 06	1 x (6 x 40)	2 x 15/138	6 x 3/35	2 x 20/190	2 x 20/91	x	x	
KXA 08	KXA-II 08	1 x (6 x 55)	2 x 15/138	6 x 3/35	2 x 20/190	2 x 20/106	x	x	
KXA 11	KXA-II 10	1 x (6 x 60)	2 x 15/138	6 x 3/35	2 x 20/190	2 x 20/110	x	x	
KXA 10	KXA-II 12	1 x (6 x 80)	2 x 15/138	6 x 3/35	2 x 20/190	2 x 20/131	x	x	
KXA 12	-	1 x (6 x 110)	2 x 15/138	6 x 3/35	2 x 20/190	2 x 20/161	x	x	
KXA 14	KXA-II 17	1 x (6 x 125)	2 x 15/138	6 x 3/35	2 x 20/190	2 x 20/176	x	x	
KXA 16	-	1 x (6 x 140)	2 x 15/138	6 x 3/35	2 x 20/190	2 x 20/191	x	x	
KXA 17	-	1 x (6 x 160)	2 x 15/138	6 x 3/35	2 x 20/190	2 x 20/211	x	x	
-	KXA-II 20	1 x (6 x 170)	2 x 15/138	6 x 3/35	2 x 20/190	2 x 20/221	x	x	
KXA 18	-	1 x (6 x 180)	2 x 15/138	6 x 3/35	2 x 20/190	2 x 20/233	x	x	
KXA 20	-	1 x (6 x 200)	2 x 15/138	6 x 3/35	2 x 20/190	2 x 20/251	x	x	
-	KXA-II 21	2 x (6 x 80)	2 x 15/138	6 x 3/35	2 x 20/190	2 x 20/252	x	x	
KXA 29	KXA-II 27	1 x (6 x 230)	2 x 15/138	6 x 3/35	2 x 20/190	2 x 20/281	x	x	
-	KXA-II 25	2 x (6 x 95)	2 x 15/138	6 x 3/35	2 x 20/190	2 x 20/282	x	x	
KXA 27	-	1 x (6 x 250)	2 x 15/138	6 x 3/35	2 x 20/190	2 x 20/301	x	x	
KXA 25	-	2 x (6 x 110)	2 x 15/138	6 x 3/35	2 x 20/190	2 x 20/312	x	x	
-	KXA-II 32	2 x (6 x 125)	2 x 15/138	6 x 3/35	2 x 20/190	2 x 20/342	x	x	
KXA 32	KXA-II 33	2 x (6 x 140)	2 x 15/138	6 x 3/35	2 x 20/190	2 x 20/372	x	x	
KXA 33	-	2 x (6 x 160)	2 x 15/138	6 x 3/35	2 x 20/190	2 x 20/412	x	x	
-	KXA-II 40	2 x (6 x 170)	2 x 15/138	6 x 3/35	2 x 20/190	2 x 20/432	x	x	
KXA 41	-	2 x (6 x 180)	2 x 15/138	6 x 3/35	2 x 20/190	2 x 20/454	x	x	
KXA 40	-	2 x (6 x 200)	2 x 15/138	6 x 3/35	2 x 20/190	2 x 20/492	x	x	
KXA 51	KXA-II 51	2 x (6 x 250)	2 x 15/138	6 x 3/35	2 x 20/190	2 x 20/592	x	x	
KXA 60	KXA-II 63	3 x (6 x 200)	2 x 15/138	6 x 3/35	2 x 20/190	2 x 20/732	x	x	
Lage/Position der Bauplatten s. Anlage 6									
Zubehörteile für Abschottungen des Stromschienensystems "EAE E-Line KXC ..." bzw. "EAE E-Line KXA ..."							Anlage 3		
Abmessungen der Bauplatten zur Herstellung des Brandschutzblocks für EAE Schienenverteiler Leiter aus Aluminium Dicke und Breite der Bauplatten Position 5 bis 8 (Füllplatten)									




EAE Schienenverteiler Leiter aus Kupfer [-]		Querschnitt Leiterschiene [mm]	Platte Nr. 1 (Anzahl/Dicke/Breite) [mm]	Platte Nr. 2 (Anzahl/Dicke/Breite) [mm]	Platte Nr. 3 (Anzahl/Dicke/Breite) [mm]	Platte Nr. 4 (Anzahl/Dicke/Breite) [mm]
KXC 05	KXC-II 06	1 x (6 x 25)	2 x 12/20	2 x 10/20	2 x 25/20	keine
KXC 06	KXC-II 08	1 x (6 x 30)	2 x 12/25	2 x 10/25	2 x 25/25	keine
KXC 08	-	1 x (6 x 40)	2 x 12/35	2 x 10/35	2 x 25/35	keine
-	KXC-II 10	1 x (6 x 45)	2 x 12/40	2 x 10/40	2 x 25/40	keine
KXC 10	KXC-II 12	1 x (6 x 55)	2 x 12/50	2 x 10/50	2 x 25/50	PROMASEAL-Mastic*
KXC 12	KXC-II 14	1 x (6 x 70)	2 x 12/65	2 x 10/65	2 x 25/65	2 x 10/25
KXC 14	KXC-II 16	1 x (6 x 80)	2 x 12/75	2 x 10/75	2 x 25/75	2 x 10/35
KXC 17	-	1 x (6 x 95)	2 x 12/90	2 x 10/95	2 x 25/95	2 x 10/50
-	KXC-II 20	1 x (6 x 110)	2 x 12/105	2 x 10/105	2 x 25/105	2 x 10/65
KXC 23	KXC-II 21	1 x (6 x 125)	2 x 12/120	2 x 10/120	2 x 25/120	2 x 10/80
KXC 22	KXC-II 24	2 x (6 x 55)	4 x 12/50	4 x 10/50	4 x 25/50	PROMASEAL-Mastic*
-	KXC-II 25	1 x (6 x 160)	2 x 12/155	2 x 10/155	2 x 25/155	2 x 10/115
KXC 27	KXC-II 28	2 x (6 x 70)	4 x 12/65	4 x 10/65	4 x 25/65	4 x 10/25
KXC 25	-	1 x (6 x 200)	2 x 12/195	2 x 10/195	2 x 25/195	2 x 10/155
-	KXC-II 30	2 x (6 x 80)	4 x 12/75	4 x 10/75	4 x 25/75	4 x 10/35
-	KXC-II 32	2 x (6 x 95)	4 x 12/90	4 x 10/90	4 x 25/90	4 x 10/50
KXC 32	KXC-II 36	2 x (6 x 110)	4 x 12/105	4 x 10/105	4 x 25/105	4 x 10/65
KXC 36	KXC-II 40	2 x (6 x 125)	4 x 12/120	4 x 10/120	4 x 25/120	4 x 10/80
KXC 40	-	2 x (6 x 140)	4 x 12/135	4 x 10/135	4 x 25/135	4 x 10/95
-	KXC-II 50	2 x (6 x 160)	4 x 12/155	4 x 10/155	4 x 25/155	4 x 10/115
KXC 50	-	2 x (6 x 200)	4 x 12/195	4 x 10/195	4 x 25/195	4 x 10/155
-	KXC-II 63	3 x (6 x 160)	6 x 12/155	6 x 10/155	6 x 25/155	6 x 10/115
KXC 63	-	3 x (6 x 200)	6 x 12/195	6 x 10/195	6 x 25/195	6 x 10/155

* Die Fugendichtungsmasse "PROMASEAL-Mastic" muss den Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis Nr. P-NDS04-373 entsprechen, ist nicht Teil des Bausatzes.

Lage/Position der Bauplatten s. Anlage 6

Zubehörteile für Abschottungen des Stromschienensystems "EAE E-Line KXC ..." bzw. "EAE E-Line KXA ..."	Anlage 4
Abmessungen der Bauplatten zur Herstellung des Brandschutzblocks für EAE Schienenverteiler Leiter aus Kupfer Dicke und Breite der Bauplatten Position 1 bis 4 (Füllplatten)	

EAE Schienenverteiler Leiter aus Kupfer [-]		Querschnitt Leiterschiene [mm]	Platte Nr. 5 (Anzahl/ Dicke/Breite) [mm]	Platte Nr. 6 (Anzahl/ Dicke/Breite) [mm]	Platte Nr. 7 (Anzahl/ Dicke/Breite) [mm]	Platte Nr. 8 (Anzahl/ Dicke/Breite) [mm]	Bauplatten (in folgenden Längen erhältlich		
							≥ 600	≥ 800	≥ 900
KXC 05	KXC-II 06	1 x (6 x 25)	2 x 15/138	6 x 8/35	2 x 20/190	2 x 20/78	x	x	x
KXC 06	KXC-II 08	1 x (6 x 30)	2 x 15/138	6 x 3/35	2 x 20/190	2 x 20/83	x	x	x
KXC 08	-	1 x (6 x 40)	2 x 15/138	6 x 3/35	2 x 20/190	2 x 20/91	x	x	x
-	KXC-II 10	1 x (6 x 45)	2 x 15/138	6 x 3/35	2 x 20/190	2 x 20/96	x	x	x
KXC 10	KXC-II 12	1 x (6 x 55)	2 x 15/138	6 x 3/35	2 x 20/190	2 x 20/106	x	x	x
KXC 12	KXC-II 14	1 x (6 x 70)	2 x 15/138	6 x 3/35	2 x 20/190	2 x 20/121	x	x	x
KXC 14	KXC-II 16	1 x (6 x 80)	2 x 15/138	6 x 3/35	2 x 20/190	2 x 20/131	x	x	x
KXC 17	-	1 x (6 x 95)	2 x 15/138	6 x 3/35	2 x 20/190	2 x 20/146	x	x	x
-	KXC-II 20	1 x (6 x 110)	2 x 15/138	6 x 3/35	2 x 20/190	2 x 20/161	x	x	x
KXC 23	KXC-II 21	1 x (6 x 125)	2 x 15/138	6 x 3/35	2 x 20/190	2 x 20/176	x	x	x
KXC 22	KXC-II 24	2 x (6 x 55)	2 x 15/138	6 x 3/35	2 x 20/190	2 x 20/202		x	x
-	KXC-II 25	1 x (6 x 160)	2 x 15/138	6 x 3/35	2 x 20/190	2 x 20/211	x	x	x
KXC 27	KXC-II 28	2 x (6 x 70)	2 x 15/138	6 x 3/35	2 x 20/190	2 x 20/232		x	x
KXC 25	-	1 x (6 x 200)	2 x 15/138	6 x 3/35	2 x 20/190	2 x 20/251	x	x	x
-	KXC-II 30	2 x (6 x 80)	2 x 15/138	6 x 3/35	2 x 20/190	2 x 20/252		x	x
-	KXC-II 32	2 x (6 x 95)	2 x 15/138	6 x 3/35	2 x 20/190	2 x 20/282		x	x
KXC 32	KXC-II 36	2 x (6 x 110)	2 x 15/138	6 x 3/35	2 x 20/190	2 x 20/312		x	x
KXC 36	KXC-II 40	2 x (6 x 125)	2 x 15/138	6 x 3/35	2 x 20/190	2 x 20/342		x	x
KXC 40	-	2 x (6 x 140)	2 x 15/138	6 x 3/35	2 x 20/190	2 x 20/372		x	x
-	KXC-II 50	2 x (6 x 160)	2 x 15/138	6 x 3/35	2 x 20/190	2 x 20/412		x	x
KXC 50	-	2 x (6 x 200)	2 x 15/138	6 x 3/35	2 x 20/190	2 x 20/492		x	x
-	KXC-II 63	3 x (6 x 160)	2 x 15/138	6 x 3/35	2 x 20/190	2 x 20/612		x	x
KXC 63	-	3 x (6 x 200)	2 x 15/138	6 x 3/35	2 x 20/190	2 x 20/732		x	x
Lage/Position der Bauplatten s. Anlage 6									
Zubehörteile für Abschottungen des Stromschienensystems "EAE E-Line KXC ..." bzw. "EAE E-Line KXA ..."							Anlage 5		
Abmessungen der Bauplatten zur Herstellung des Brandschutzblocks für EAE Schienenverteiler Leiter aus Kupfer Dicke und Breite der Bauplatten Position 5 bis 8 (Füllplatten)									

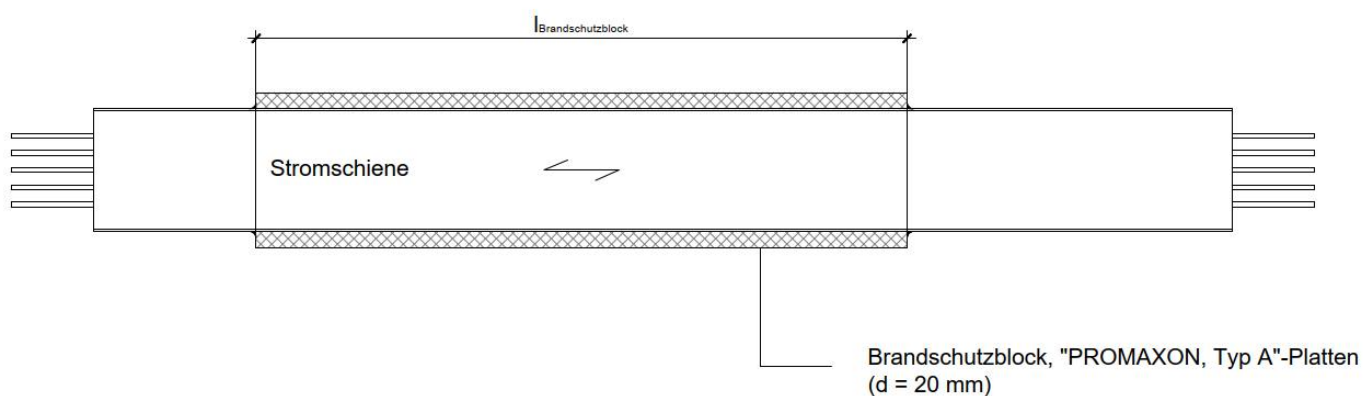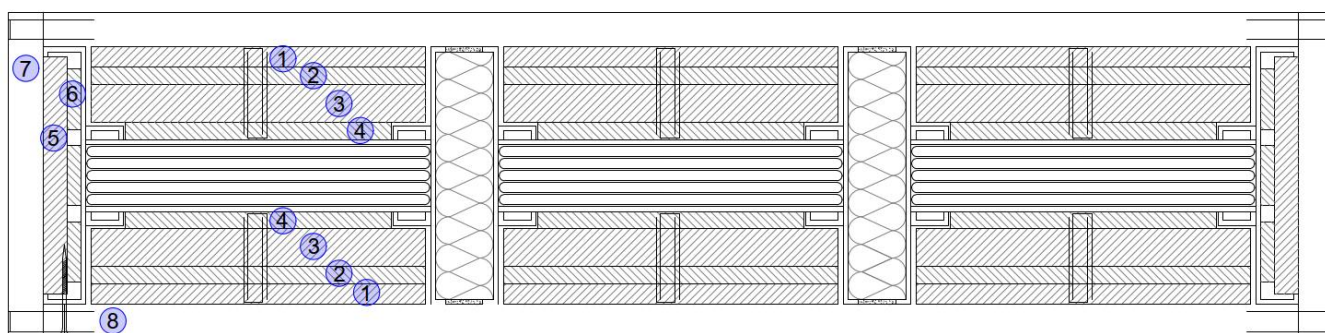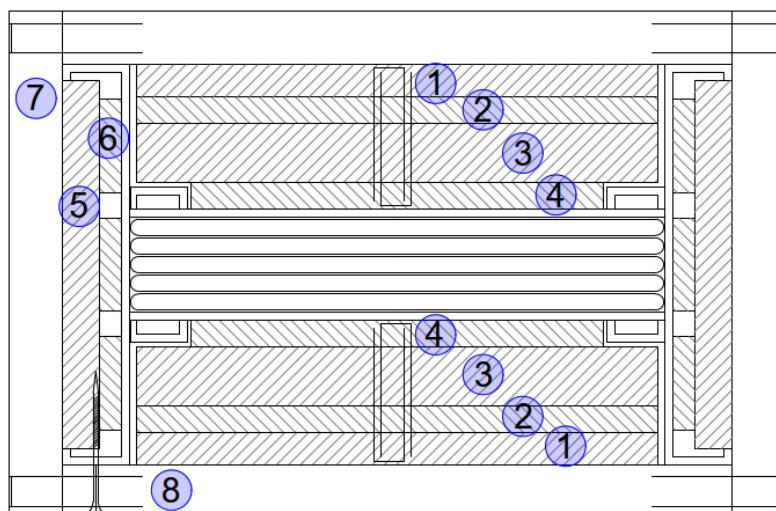

Zubehörteile für Abschottungen des Stromschiensystems "EAE E-Line KXC ..." bzw. "EAE E-Line KXA ..."

Abmessungen und Lage der Bauplatten zur Herstellung des Brandschutzblocks sowie Querschnitt und Ansicht nach Herstellung

Anlage 6